E.S.E. Hospital

GA - Gestión Asistencial * AD - Apoyo Diagnóstico * 714 -SERVICIO FARMACÉUTICO

CONTROL TEMPERATURA AMBIENTE

CÓDIGO	GA.AD.SF-F-007
VERSIÓN	02
CREACIÓN	2020-05-11
REVISIÓN	2020-06-01


Registrar la temperatura en la mañana y en la tarde en el horario establecido. El registro de la mañana con un color diferente al del registro de la tarde. Verificar semanalmente estado de batería en equipos digitales.

Año: 2024

Dependencia: SALA DE PARTOS Mes: MARZO Mañana: Tarde: Rango: 5 °C - 28 °C

FECHA CAMBIO BATERÍA																															
	CONTROL TEMPERATURA AMBIENTE °C																														
DATOS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
LIMITE SUPERIOR °C	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
REAL (Mañana 8:00 a.m.)	20	20	19	19	19	199	19	19	199	21	20	21	21	20	20	19	20	148	19	18	19	19	18	19	19	21	20				
REAL (Tarde 2:00 p.m.)	21	19	18	20	21	20	22	21	21	22	21	22	22	20	21	20	21	20	18	20	20	21	20	20	20	20	21				
LIMITE INFERIOR	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
RESPONSABLE MAÑANA	Kath	lorena	lorena		lorena	Kath	lorena		Kath	Kath		Kath		lorena	lorena	Kath	Kath	lorena	Nathaly	lorena	Kath	lorena	lorena		Kath	lorena	Kath				
RESPONSABLE TARDE	Kath	lorena	lorena		lorena	Kath	lorena		Kath	Kath		Kath		lorena	lorena	Kath	Kath	lorena	Nathaly	lorena	Kath	lorena	lorena		Kath	lorena	Kath				

Comportamiento Temperatura Ambiente

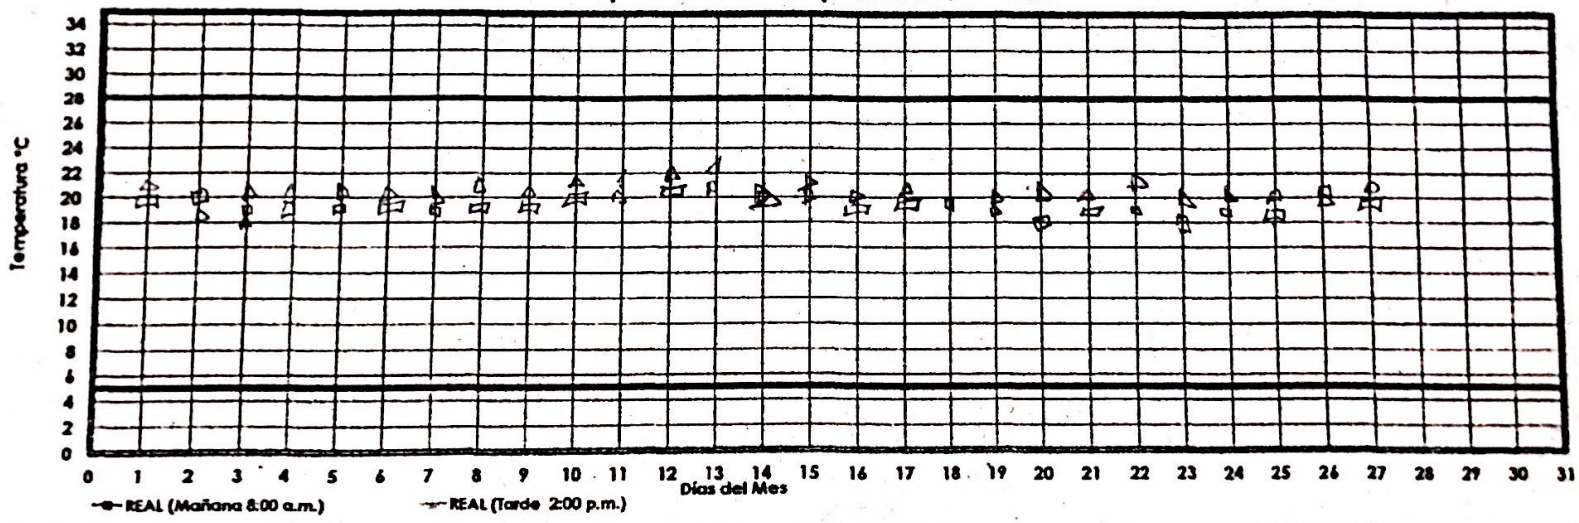

PLAN DE ACCIÓN GENERADO CUANDO LA TEMPERATURA ESTÉ FUERA DE LÍMITES

Powered by CamScanner

E.S.E. Hospital

GA - Gestión Asistencial * AD - Apoyo Diagnóstico * 714 -SERVICIO FARMACÉUTICO

CONTROL HUMEDAD AMBIENTE


CÓDIGO	GA.AD.SF-F-018
VERSIÓN	02
CREACIÓN	2020-06-11
ELVISIÓN	2020-06-01

Registrar la Humedad en la mañana y en la tarde en el horario establecido. El registro de la mañana con un color diferente al del registro de la tarde. Verificar semanalmente estado de batería en equipos digitales.

Dependencia: Sala de Partos Mes: Marzo Mañana: ■ Tarde: ▲ Año: 2024 Rango: 45% - 70%

FECHA CAMBIO BATERÍA																																	
CONTROL DE HUMEDAD AMBIENTE																																	
DATOS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
LIMITE SUPERIOR °C	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
REAL (Mañana 8:00 a.m.)	68	69	66	63	65	67	66	69	68	67	67	71	70	67	63	69	68	67	60	66	67	63	65	60	69	69	68				
REAL (Tarde 2:00 p.m.)	70	66	60	65	71	69	70	67	63	68	68	72	71	69	65	65	69	69	68	70	68	69	68	66	70	70	69				
LIMITE INFERIOR	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%
RESPONSABLE MAÑANA	Kath	Lorena	Lorena		Lorena	Kath	Lorena	Kath		Kath			Kath	Lorena	Lorena	Kath	Kath	Lorena	Kath	Lorena	Kath	Lorena	Lorena		Kath	Lorena	Kath				
RESPONSABLE TARDE	Kath	Lorena	Lorena		Lorena	Kath	Lorena	Kath		Kath			Kath	Lorena	Lorena	Kath	Kath	Lorena	Kath	Lorena	Kath	Lorena	Lorena		Kath	Lorena	Kath				

Comportamiento Control Humedad Ambiente

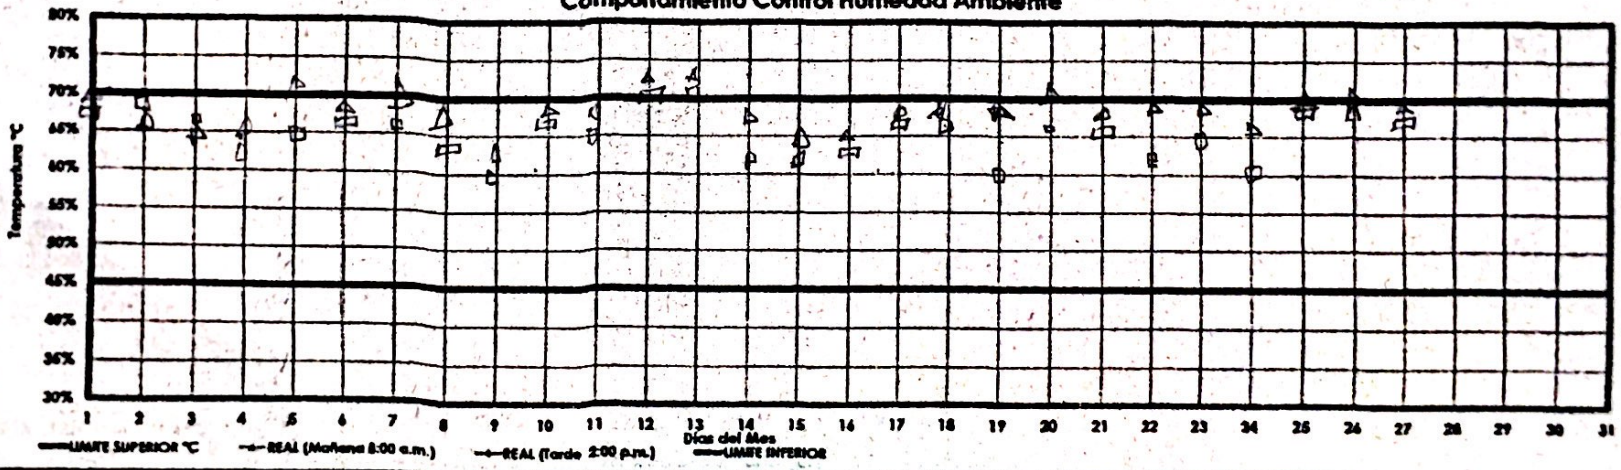

PLAN DE ACCIÓN GENERADO CUANDO LA HUMEDAD ESTÉ FUERA DE LÍMITES

Powered by CamScanner