D I A G R A M A U N I F I L A R G E N E R A L

(ESC: SIN)

SOTANO S2

SOTANO -S1

PISO -1

PISO -2 SUR

PISO -2 NORTE

PISO -3 SUR

PISO -3 NORTE

PISO -4 SUR

PISO -4 NORTE

PISO -5 SUR

PISO -5 NORTE

PISO -6 SUR

PISO -6 NORTE


PISO -7 SUR

PISO -7 NORTE

PISO -8

LISTADO DE EQUIPOS

1. CELDA TRIPLEX COMPACTA NORMA CTS 506-1 CODENSA S.A. E.S.P. (ENT.-SAL.-DER).
2. CELDA Y TRANSFORMADOR 225KVA TIPO SECO NORMA CTS 518-2 CODENSA S.A. E.S.P.
3. GRUPO DE MEDIDA EN BAJA TENSION NORMA CODENSA 4C-316
4. PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA 200KW-250KVA 208/120VAC.
5. TABLERO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL CON TRANSFERENCIA
6. TABLERO DE BY PASS UPS 30KVA REGULADO DATACENTER.
7. TABLERO DE BY PASS UPS 80KVA SISTEMA REGULADO PISOS.
8. UPS 80 KVA
9. REGULADOR 50 KVA
10. UPS 30 KVA

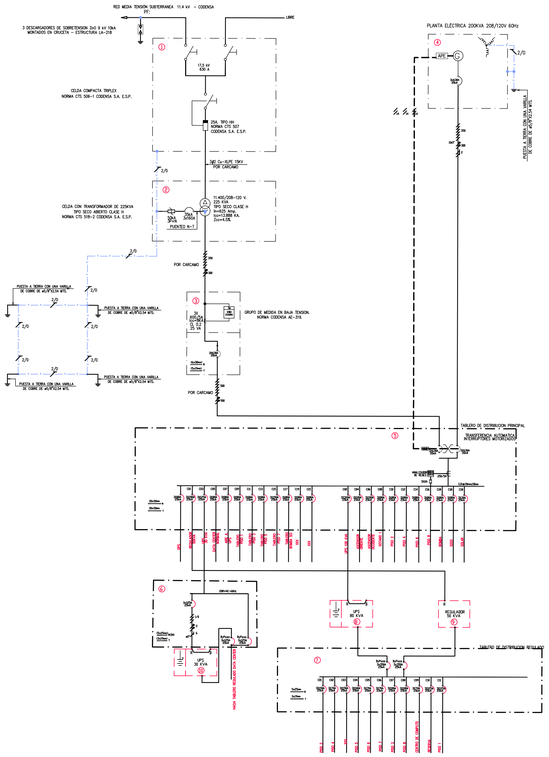

STARCOMPUTO
DE COLOMBIA LTDA

PROYECTO :
ING. JAIME PALOMARES GUZMAN
DIRECTOR DE PROYECTOS

PROYECTO

EDIFICIO:
SSPD
SEDE CALLE 85

PROYECTO

PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA N°12 DE 2018

NOTAS

CONTENIDO

- DIAGRAMA UNIFILAR
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

MODIFICACIONES

ARCHIVO

1. DIAGRAMA UNIFILAR.DWG

FECHA
NOVIEMBRE/2018

DIGITALIZO :
SEGUNDO QUIROGA

ESC :
SIN

PLANCHA
1 DE 1