ALMACEN DISTRIAIRES DEL QUINDIO SAS
Nit: 901.167.970-5

Armenia 11 de diciembre 2023

Señor
RONEY BARTOLO FLOREZ
Profesional Universitario DESAJ Manizales
Supervisor
DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MANIZALES
Manizales

Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES

Nos permitimos entregar el informe de actividades correspondiente al mantenimiento correctivo y preventivo del contrato de prestación de servicios NO CE-27-2023 cuyo objeto es: **"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE MANIZALES MEDIANTE EL SISITEMA DE MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS, DESMONTES, TRASLADOS E INSTALACION DE EQUIPOS) PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LOS DESPACHOS JUDICIALES Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS A LA DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE MANIZALES."**

Mantenimientos preventivos: Para los siguientes equipos se realizó:

• UNIDAD EVAPORADORA

Limpieza exterior de la unidad

Ajuste de tornillos ensamble

Toma de lectura voltaje y amperaje

Revisión lubricación de rodamientos

Revisión y Limpieza contactos bimetálico

Revisión instalaciones eléctricas

Verificación funcionamiento protecciones

Limpieza de filtros.

Toma de Temperaturas

Toma de R.P.M del ventilador y moto generador.

• UNIDAD CONDENSADORA

Limpieza exterior de la unidad

Toma de lectura de amperaje motor

-Comprobación ajuste de controles

• COMPRESOR

Verificación de consumo motor ventiladores

Determinar temperatura ambiente

Comprobar ajuste de controles

Limpieza exterior de compresor y controles

Toma de lectura de voltaje y amperaje de fases

Lecturas de Presión de succión y descarga

Verificar el nivel y presión de aceite.

• CIRCUITOS DE REFRIGERACIÓN

Reviso carga de refrigerante

Comprobar hermeticidad

Verificación de la no- existencia de humedad

Comprobar operación de válvula solenoide

Chequeo estado de aislamiento

Revisión de válvulas de paso y servicio

Revisión de no existencia de fugas

• ELEMENTOS DE CONTROL

Operación y calibración de termostato

Verificación operación termostatos de bulbo

Operación válvula de expansión

Revisión de posibles oxidaci

Revisión de elementos anti vibratorios

Comprobación ajuste dispositivos protección

Comprobación funcionamiento válvula de expansión

Revisión y limpieza de drenajes

Pintura de partes oxidadas

Prueba controles de baja y alta presión

Ajuste controles eléctricos

Prueba de válvula de succión y descarga

Cambio o limpieza de filtro secador

Cambio dispositivos protección interruptor

Comprobación de estado de soportes

Limpieza de tuberías

Limpieza contactos termostatos

MANTENIMIENTOS LA DORADA CALDAS Y PUERTO BOYACA PRIMERA RUTINA

LA DORADA CALDAS

ORDEN DE SERVICIO	LUGAR	DESCRIPCION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UBICACIÓN
10213	LA DORADA CALDAS	MINI SPLIT DE 18000 BTU LG	$ 110.000	JUZGADO TERCERO PROMISCUO MUNICIPAL
10214	LA DORADA CALDAS	MINI SPLIT DE 24000 BTU LG	$ 110.000	JUZGADO TERCERO PROMISCUO MUNICIPAL
10215	LA DORADA CALDAS	MINI SPLIT DE 24000 BTU LG	$ 110.000	JUZGADO TERCERO PROMISCUO MUNICIPAL
10216	LA DORADA CALDAS	MINI SPLIT DE 18000 BTU LG	$ 110.000	JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMILIA
10217	LA DORADA CALDAS	MINI SPLIT DE 120000 BTU CONFORTFRESH	$ 110.000	JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMILIA
10218	LA DORADA CALDAS	MINI SPLIT DE 24000 BTU OLIMPO	$ 110.000	JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMILIA
10219	LA DORADA CALDAS	MINI SPLIT DE 24000 BTU LG	$ 110.000	JUZGADO TERCERO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

10220	LA DORADA CALDAS	MINI SPLIT 24000 BTU RECCO	$ 110.000	JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO
10222	LA DORADA CALDAS	MINI SPLIT DE 24000 BTU STRALIGTH	$ 110.000	JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO
10223	LA DORADA CALDAS	MINI SPLIT DE 24000 BTU CONFORTFRESH	$ 110.000	JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCION DE PENAS
10224	LA DORADA CALDAS	MINI SPLIT DE 240000 BTU LG	$ 110.000	JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO
10034	LA DORADA CALDAS	MINI SPLIT DE 36000 BTU CONFORTFRESH	$ 110.000	
		TOTAL MANTENIMIENTO	**$ 1.320.000**	

REGISTRO FOTOGRAFICO





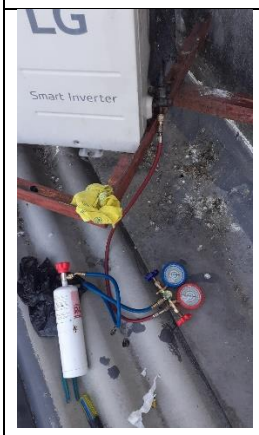








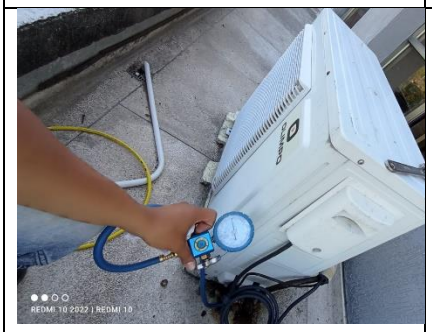
ALMACEN DISTRIAIRES DEL QUINDIO SAS
Nit: 901.167.970-5

distriairesdelquindio@gmail.com
Teléfonos: 321 858 41 54 - 321 723 63 63

ALMACEN DISTRIAIRES DEL QUINDIO SAS
Nit: 901.167.970-5








distriairesdelquindio@gmail.com
Teléfonos: 321 858 41 54 - 321 723 63 63

ALMACEN DISTRIAIRES DEL QUINDIO SAS
Nit: 901.167.970-5

PUERTO BOYACA

ORDEN DE SERVICIO	LUGAR	DESCRIPCION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	UBICACIÓN
10225	PUERTO BOYACA	MINI SPLIT DE 18000 BTU BLUELINE	$ 150.000	JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL
10226	PUERTO BOYACA	MINI SPLIT DE 24000 BTU MIRAGE	$ 150.000	JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL
10227	PUERTO BOYACA	MINI SPLIT DE 24000 BTU LG	$ 150.000	JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL
10228	PUERTO BOYACA	MINI SPLIT DE 24000 BTU OLIMPO	$ 150.000	JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL
10229	PUERTO BOYACA	MINI SPLIT DE 24000 BTU MIRAGE	$ 150.000	JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL
10230	PUERTO BOYACA	MINI SPLIT DE 24000 BTU	$ 150.000	JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL
10231	PUERTO BOYACA	MINI SPLIT DE 12000 BTU BLUELINE	$ 150.000	JUZGADO TERCERO PROMISCUO DE FAMILIA
10232	PUERTO BOYACA	MINI SPLIT DE 12000 BTU SAMSUNG	$ 150.000	JUZGADO TERCERO PROMISCUO DE FAMILIA
10233	PUERTO BOYACA	MINI SPLIT DE 18000 BTU BLUELINE	$ 150.000	JUZGADO TERCERO PROMISCUO DE FAMILIA
10234	PUERTO BOYACA	MINI SPLIT DE 18000 BTU LG	$ 150.000	JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO
10235	PUERTO BOYACA	MINI SPLIT DE 24000 BTU MIRAGE	$ 150.000	JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO
10236	PUERTO BOYACA	MINI SPLIT DE 24000 BTU MIRAGE	$ 150.000	JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO
10237	PUERTO BOYACA	MINI SPLIT DE 12000 BTU CONFORTFRESH	$ 150.000	RACK OFICINA DE SISTEMAS
10238	PUERTO BOYACA	MINI SPLIT DE 12000 BTU LG	INSTALACION	RACK OFICINA DE SISTEMAS
10239	PUERTO BOYACA	MINI SPLIT DE 24000 BTU LG	$ 150.000	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL
		TOTAL MANTENIMIENTO	$ 2.100.000	

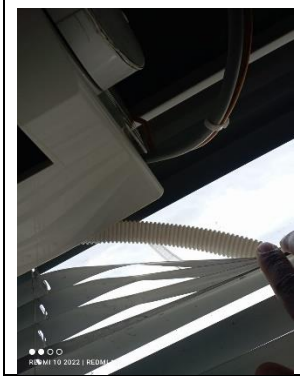
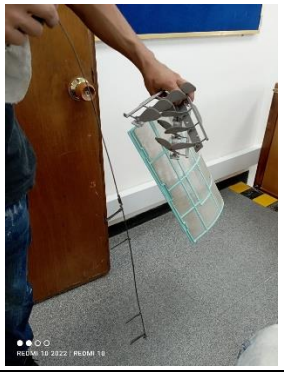
REGISTRO FOTOGRAFICO





distriairesdelquindio@gmail.com
Teléfonos: 321 858 41 54 - 321 723 63 63

ALMACEN DISTRIAIRES DEL QUINDIO SAS
Nit: 901.167.970-5

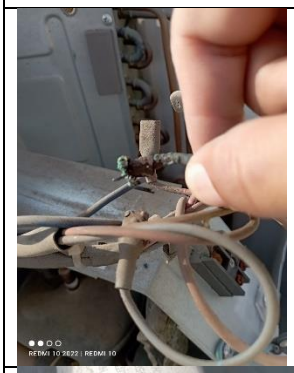
distriairesdelquindio@gmail.com
Teléfonos: 321 858 41 54 - 321 723 63 63

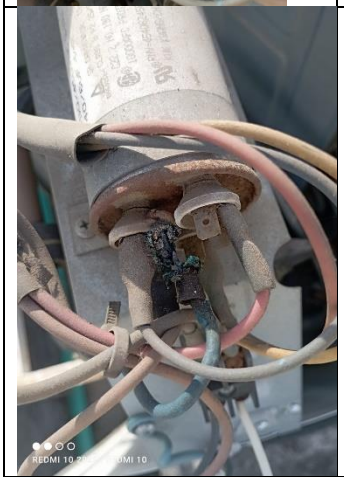
ALMACEN DISTRIAIRES DEL QUINDIO SAS
Nit: 901.167.970-5

PUERTO SALGAR

ORDEN DE SERVICIO	LUGAR	DESCRIPCION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UBICACIÓN
10240	PUERTO SALGAR	MINI SPLIT DE 24000 BTU LG	$ 110.000	JUZGADO PUERTO SALGAR
10241	PUERTO SALGAR	MINI SPLIT DE 9000 BTU	$ 110.000	JUZGADO PUERTO SALGAR
10242	PUERTO SALGAR	MINI SPLIT DE 24000 BTU LG	$ 110.000	JUZGADO PUERTO SALGAR
		TOTAL MANTENIMIENTO	$ 330.000	






distriairesdelquindio@gmail.com
Teléfonos: 321 858 41 54 - 321 723 63 63

MANIZALES

ORDEN DE SERVICIO	LUGAR	DESCRIPCION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UBICACIÓN
10044	MANIZALES	MINI SPLIT DE 24000 BTU MIRAGE	$90.000	RACK PISO 3

REGISTRO FOTOGRAFICO






MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUNDA RONDA

LA DORADA CALDAS

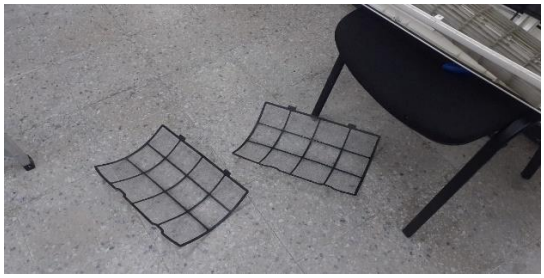
ORDEN DE SERVICIO	LUGAR	DESCRIPCION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UBICACIÓN
10404	LA DORADA CALDAS	MINI SPLIT 24000 BTU RECCO	$ 110.000	Juzgado Quinto promiscuo municipal
10405	LA DORADA CALDAS	MINI SPLIT DE 24000 BTU MIRAGE	$ 110.000	Juzgado primero de ejecucion de penas y

				medidas de seguridad
10406	LA DORADA CALDAS	MINI SPLIT DE 12000 BTU LG	$ 110.000	Juzgado primero de ejecucion de penas y medidas de seguridad
10407	LA DORADA CALDAS	MINI SPLIT DE 24000 BTU MIRAGE	$ 110.000	Protocolo sala de audiencia sala 2
10408	LA DORADA CALDAS	MINI SPLIT DE 24000 BTU CONFORFRESH	$ 110.000	Sala 5
10409	LA DORADA CALDAS	MINI SPLIT DE 12000 BTU CONFORTFRESH	$ 110.000	Juzgado quinto promiscuo municipal
10410	LA DORADA CALDAS	MINI SPLIT DE 24000 BTU AIDEA	$ 110.000	Juzgado segundo laboral del circuito
10412	LA DORADA CALDAS	MINI SPLIT DE 24000 BTU MIRAGE	$ 110.000	Juzgado primero civil del circuito
10413	LA DORADA CALDAS	MINI SPLIT DE 24000 BTU LG	$ 110.000	Juzgado primero civil del circuito
10414	LA DORADA CALDAS	MINI SPLIT DE 240000 BTU LG	$ 110.000	Juzgado primero civil del circuito
10415	LA DORADA CALDAS	MINI SPLIT DE 240000 BTU LG	$ 110.000	Juzgado primero laboral del circuito
10416	LA DORADA CALDAS	MINI SPLIT DE 240000 BTU LG	$ 110.000	Juzgado primero laboral del circuito
10417	LA DORADA CALDAS	MINI SPLIT DE 240000 BTU LG	$ 110.000	Juzgado primero de familia
10418	LA DORADA CALDAS	MINI SPLIT DE 240000 BTU MIDEA	$ 110.000	Juzgado primero de familia
10419	LA DORADA CALDAS	MINI SPLIT DE 240000 BTU MIDEA	$ 110.000	Juzgado primero de familia
10420	LA DORADA CALDAS	MINI SPLIT DE 240000 BTU LG	$ 110.000	Juzgado tercero de ejecucion de penas
10421	LA DORADA CALDAS	MINI SPLIT DE 360000 BTU CONFORTFRESH	$ 110.000	Centro de servicos adm de los juzgados de penas y medidas de seguridad
10422	LA DORADA CALDAS	MINI SPLIT DE 240000 BTU MIRAGE	$ 110.000	Centro de servicos adm de los juzgados de penas y medidas de seguridad
10423	LA DORADA CALDAS	MINI SPLIT DE 240000 BTU OLIMPO	$ 110.000	Centro de servicos adm de los juzgados de penas y medidas de seguridad
10424	LA DORADA CALDAS	MINI SPLIT DE 240000 BTU LG	$ 110.000	Juzgado primero promiscuo municipal

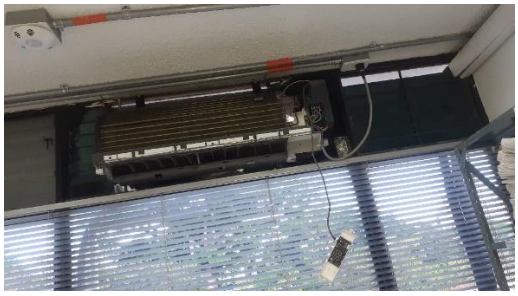
10425	LA DORADA CALDAS	MINI SPLIT DE 240000 BTU CONFORTFRESH	$ 110.000	Juzgado primero promiscuo municipal
10426	LA DORADA CALDAS	MINI SPLIT DE 180000 BTU LG	$ 110.000	Juzgado segundo promiscuo municipal
10427	LA DORADA CALDAS	MINI SPLIT DE 240000 BTU RECCO	$ 110.000	Juzgado segundo promiscuo municipal
10428	LA DORADA CALDAS	MINI SPLIT DE 12000 BTU LG	$ 110.000	Juzgado segundo promiscuo municipal
10429	LA DORADA CALDAS	MINI SPLIT DE 24000 BTU confortfresh	$ 110.000	Juzgado segundo de ejecución de penas
10430	LA DORADA CALDAS	MINI SPLIT DE 24000 BTU confortfresh	$ 110.000	Juzgado segundo de ejecución de penas
10431	LA DORADA CALDAS	MINI SPLIT DE 240000 BTU MIDEA	$ 110.000	Juzgado segundo de ejecución de penas
10432	LA DORADA CALDAS	MINI SPLIT DE 240000 BTU MIDEA	$ 110.000	SALA 1
10433	LA DORADA CALDAS	MINI SPLIT DE 240000 BTU LG	$ 110.000	SALA 1
10434	LA DORADA CALDAS	MINI SPLIT DE 24000 BTU MIRAGE	$ 110.000	Oficina de servicios adm
10435	LA DORADA CALDAS	MINI SPLIT DE 240000 BTU LG	$ 110.000	Oficina de servicios adm
10436	LA DORADA CALDAS	MINI SPLIT DE 24000 BTU confortfresh	$ 110.000	juzgado cuarto promiscuo municipal
		TOTAL MANTENIMIENTOS	**$ 3.520.000**	

REGISTRO FOTOGRAFICO



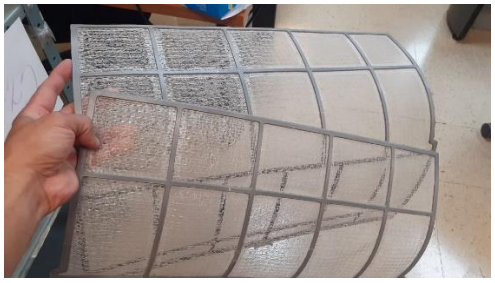


ALMACEN DISTRIAIRES DEL QUINDIO SAS
Nit: 901.167.970-5

distriairesdelquindio@gmail.com
Teléfonos: 321 858 41 54 - 321 723 63 63

ALMACEN DISTRIAIRES DEL QUINDIO SAS
Nit: 901.167.970-5

distriairesdelquindio@gmail.com
Teléfonos: 321 858 41 54 - 321 723 63 63

ALMACEN DISTRIAIRES DEL QUINDIO SAS
Nit: 901.167.970-5












distriairesdelquindio@gmail.com
Teléfonos: 321 858 41 54 - 321 723 63 63

ALMACEN DISTRIAIRES DEL QUINDIO SAS
Nit: 901.167.970-5












distriairesdelquindio@gmail.com
Teléfonos: 321 858 41 54 - 321 723 63 63

ALMACEN DISTRIAIRES DEL QUINDIO SAS
Nit: 901.167.970-5








PUERTO BOYACA

ORDEN DE SERVICIO	LUGAR	DESCRIPCION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UBICACIÓN
10401	PUERTO BOYACA	MINI SPLIT DE 24000 BTU LG	$ 150.000	Juzgado tercero promiscuo municipal
10402	PUERTO BOYACA	MINI SPLIT DE 24000 BTU MIDEA	$ 150.000	Juzgado tercero promiscuo municipal
10403	PUERTO BOYACA	MINI SPLIT DE 24000 BTU CONFORTFRESH	$ 150.000	Juzgado tercero promiscuo municipal

distriairesdelquindio@gmail.com
Teléfonos: 321 858 41 54 - 321 723 63 63

		TOTAL MANTENIMIENTO	$ 450.000	

REGISTRO FOTOGRAFICO



LA VICTORIA CALDAS

ORDEN DE SERVICIO	LUGAR	DESCRIPCION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UBICACION
304	LA VICTORIA CALDAS	MINI SPLIT DE 12000 BTU CONFORTFRESH	$ 110.000	Sala de Audiencia
305	LA VICTORIA CALDAS	MINI SPLIT DE 12000 BTU CONFORTFRESH	$ 110.000	Despacho Juez
306	LA VICTORIA CALDAS	MINI SPLIT DE 12000 BTU CONFORTFRESH	$ 110.000	secretaria
307	LA VICTORIA CALDAS	MINI SPLIT DE 12000 BTU CONFORTFRESH	$ 110.000	oficina citaduria
		TOTAL MANTENIMIENTO	**$ 440.000**	

ALMACEN DISTRIAIRES DEL QUINDIO SAS
Nit: 901.167.970-5

REGISTRO FOTOGRAFICO












distriairesdelquindio@gmail.com
Teléfonos: 321 858 41 54 - 321 723 63 63

ALMACEN DISTRIAIRES DEL QUINDIO SAS
Nit: 901.167.970-5

MARMATO CALDAS

ORDEN DE SERVICIO	LUGAR	DESCRIPCION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UBICACIÓN
10480	MARMATO CALDAS	MINI SPLIT DE 24000 BTU LG	**COMPRESOR Y MOTOR VENTILADOR QUEMADOS**	Sala de Audiencia
10481	MARMATO CALDAS	MINI SPLIT DE 12000 BTU LG	$ 90.000	Recepcion
10482	MARMATO CALDAS	MINI SPLIT DE 12000 BTU SAMSUNG	$ 90.000	Oficina del jefe
		TOTAL MANTENIMIENTOS	**$ 180.000**	

REGISTRO FOTOGRAFICO

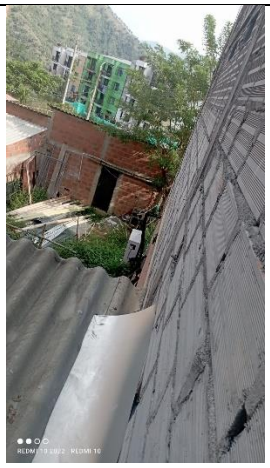







distriairesdelquindio@gmail.com
Teléfonos: 321 858 41 54 - 321 723 63 63

ALMACEN DISTRIAIRES DEL QUINDIO SAS
Nit: 901.167.970-5

PARA UN TOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO: $ 8.430.000.

distriairesdelquindio@gmail.com
Teléfonos: 321 858 41 54 - 321 723 63 63

DISTRIAIRES DEL QUINDÍO

INFORME DE EQUIPO

ORDEN DE SERVICIO
Nº . 10213

EQUIPO: Aire Acondicionado FECHA: 01-Sep-2023

CLIENTE				SERVICIO			
NOMBRE	La Posada Cafetera	TELÉFONO:			PREVENTIVO 1	GARANTÍA	HORA
DIRECCIÓN		CELULAR			CORRECTIVO	EMERGENCIA	INICIO:
					OCASIONAL	VISITA	SALIDA:

EQUIPO		TIPO DE EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	ZONA DE OPERACIÓN
1	No. ____	Mini Split	18000 Btu/h	LG	UU18ZCE	9093	Segundo Terreno
2	No. ____						Polideportivo Municipal
3	No. ____						
4	No. ____						
5	No. ____						

LECTURAS

TEMPERATURAS (°C)

	EQ.	[°C]	x
SUMINISTRO	1	6.1	
	2		
	3		
	4		
	5		
RETORNO	1	13	
	2		
	3		
	4		
	5		

PRESIONES

	EQ.	[PSI]	x
SUCCIÓN	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
DESCARGA	1		
	2		
	3		
	4		
	5		

MOTOR UMA

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	0.8			
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	220			
	2				
	3				
	4				
	5				

MOTOR UCA

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	2.1			
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	220			
	2				
	3				
	4				
	5				

COMPRESOR

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	8.1			
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	220			
	2				
	3				
	4				
	5				

	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	BUENO (1) O MALO (X) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO	LAVADO Y REVISIÓN GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. ESTADO Y AJUSTE DE FIJACIONES, ANCLAJES, BASES Y PINTURA. LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO.	/					
	VERIFICACIÓN DEL TRABAJO SUAVE: EQUIPO LIBRE DE RUIDO Y VIBRACIÓN INTERNA O EXTERNA, NIVELES DE CALENTAMIENTO DE MOTORES Y COMPRESOR.	/					
	REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTORES, BREAKERS, CABLEADO Y TERMINALES. APLICAR CRC (SI REQUIERE) Y REMOVER SULFATACIÓN.	/					
	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONTROL: CABLEADO, CONEXIONES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS. OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO Y CONTROL REMOTO.	/					
	LAVADO Y LIMPIEZA DE: FILTROS DE AIRE (REQUIERE CAMBIO), SERPENTINES (REQUIERE PEINAR Y DESINCRUSTAR) Y BANDEJAS DE DRENAJE.	/					
UMA/FAN	REVISIÓN DEL MOTOR Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTO O BUJES, CHUMACERAS, ROTOR Y PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	/					
	LIMPIEZA Y BALANCEO DEL BLOWER, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL EJE Y EL ACOPLE, ESTADO DE LAS POLEAS Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE COREAS O BANDAS.	/					
UCA	REVISIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTOS O BUJES, ROTOR O PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	/					
	REVISIÓN DE REJILLAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR Y LAS ASPAS (BALANCEO). REVISIÓN DE ALINEAMIENTO DEL EJE Y ACOPLE.	/					
COMPRESOR	REVISIÓN Y OPERACIÓN DEL COMPRESOR. REALIZAR PRUEBAS DE DISPARO DEL INTERRUPTOR BIMETÁLICO O DEL PROTECTOR TÉRMICO (SI APLICA)	/					
	REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PASO (SI REQUIERE) RECOGIENDO REFRIGERANTE EN EL CONDENSADOR PARA VERIFICAR VARIACIONES EN LA PRESIÓN DE SUCCIÓN.	/					
TUBERÍA	VERIFICAR OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO Y SERVICIO, VÁLVULAS DE EXPANSIÓN, FILTROS SECADORES, EXAMINAR CARGA DE REFRIGERANTE (SI SE REQUIERE)	/					
	VISUALIZAR TUBERÍA: DETECTAR FUGAS DE REFRIGERANTE Y ESTADO DE AISLAMIENTO. VER MIRILLA DE LÍQUIDO (SI TIENE), DESCARGAR HUMEDAD / GASES NO CONDENSABLES.	/					

OBSERVACIONES ADICIONALES

Se hace Mantenimiento Preventivo Equipo funcionando bien

NOMBRE DEL TÉCNICO:	Victor Beltran	NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	James Alvarez Plaza
CARGO:	Tecnico	CARGO:	Citador
TEL.:		TEL.:	606 8574135

Powered by CamScanner

DISTRIAIRES DEL QUINDÍO

ORDEN DE SERVICIO

Nº 10214

INFORME DE EQUIPO

EQUIPO: Aire Acondicionado FECHA: 04-SEP-2023

CLIENTE				SERVICIO			
NOMBRE	Dorada Caldas	TELÉFONO:			PREVENTIVO X	GARANTÍA	HORA
DIRECCIÓN		CELULAR			CORRECTIVO	EMERGENCIA	INICIO:
					OCASIONAL	VISITA	SALIDA:

EQUIPO		TIPO DE EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	ZONA DE OPERACIÓN
1	No. 05	Minisplit	24000 Btu/h	LG	SP242CM4		Segundo tercero
2	No.						Promisco
3	No.						Municipal
4	No.						
5	No.						

LECTURAS		EQ.	[°C]	x	PRESIONES		EQ.	[PSI]	x	MOTOR UMA		EQ.	L1	L2	L3	x	MOTOR UCA		EQ.	L1	L2	L3	x	COMPRESOR		EQ.	L1	L2	L3	x
TEMPERATURAS (°C)	SUMINISTRO	1	6.1		SUCCIÓN		1			AMPERAJE [A]		1	0.4				AMPERAJE [A]		1	2.3				AMPERAJE [A]		1	11.6			
		2					2					2							2							2				
		3					3					3							3							3				
		4					4					4							4							4				
		5					5					5							5							5				
	RETORNO	1	23		DESCARGA		1			VOLTAJE [V]		1	220				VOLTAJE [V]		1	220				VOLTAJE [V]		1	220			
		2					2					2							2							2				
		3					3					3							3							3				
		4					4					4							4							4				
		5					5					5							5							5				

	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	BUENO (1) O MALO (X) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO	LAVADO Y REVISIÓN GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. ESTADO Y AJUSTE DE FIJACIONES, ANCLAJES, BASES Y PINTURA. LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO.	/					
	VERIFICACIÓN DEL TRABAJO SUAVE: EQUIPO LIBRE DE RUIDO Y VIBRACIÓN INTERNA O EXTERNA, NIVELES DE CALENTAMIENTO DE MOTORES Y COMPRESOR.	/					
	REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTORES, BREAKERS, CABLEADO Y TERMINALES. APLICAR CRC (SI REQUIERE) Y REMOVER SULFATACIÓN.	/					
	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONTROL: CABLEADO, CONEXIONES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS. OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO Y CONTROL REMOTO.	/					
	LAVADO Y LIMPIEZA DE: FILTROS DE AIRE (REQUIERE CAMBIO), SERPENTINES (REQUIERE PEINAR Y DESINCRUSTAR) Y BANDEJAS DE DRENAJE.	/					
UMA/FAN	REVISIÓN DEL MOTOR Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTO O BUJES, CHUMACERAS, ROTOR Y PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	/					
	LIMPIEZA Y BALANCEO DEL BLOWER, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL EJE Y EL ACOPLE, ESTADO DE LAS POLEAS Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE COREAS O BANDAS.	/					
UCA	REVISIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTOS O BUJES, ROTOR O PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	/					
	REVISIÓN DE REJILLAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR Y LAS ASPAS (BALANCEO). REVISIÓN DE ALINEAMIENTO DEL EJE Y ACOPLE.	/					
COMPRESOR	REVISIÓN Y OPERACIÓN DEL COMPRESOR. REALIZAR PRUEBAS DE DISPARO DEL INTERRUPTOR BIMETÁLICO O DEL PROTECTOR TÉRMICO (SI APLICA)	/					
	REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PASO (SI REQUIERE) RECOGIENDO REFRIGERANTE EN EL CONDENSADOR PARA VERIFICAR VARIACIONES EN LA PRESIÓN DE SUCCIÓN.	/					
TUBERÍA	VERIFICAR OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO Y SERVICIO, VÁLVULAS DE EXPANSIÓN, FILTROS SECADORES, EXAMINAR CARGA DE REFRIGERANTE (SI SE REQUIERE)	/					
	VISUALIZAR TUBERÍA: DETECTAR FUGAS DE REFRIGERANTE Y ESTADO DE AISLAMIENTO. VER MIRILLA DE LÍQUIDO (SI TIENE), DESCARGAR HUMEDAD / GASES NO CONDENSABLES.	/					

OBSERVACIONES ADICIONALES

Se hace mantenimiento Preventivo Equipo funciona bien

NOMBRE DEL TÉCNICO:	Victor Beltran	NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	Johnny A. Ramirez
CARGO:	tecnico	CARGO:	Escribiente.
TEL.:		TEL.:	8574135

CELULAR : 321 8584154 - 321 723 6363

Powered by CamScanner

DISTRIAIRES DEL QUINDÍO

INFORME DE EQUIPO

Nº 10215

EQUIPO: Aire Acondicionado **FECHA:** 04-Sept-2023

CLIENTE				SERVICIO			
NOMBRE	Dorado Caldas	TELÉFONO:			PREVENTIVO X	GARANTÍA	HORA
DIRECCIÓN		CELULAR			CORRECTIVO	EMERGENCIA	INICIO:
					OCASIONAL	VISITA	SALIDA:

	EQUIPO	TIPO DE EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	ZONA DE OPERACIÓN
1	No.	Multisplit	24000 Btu/h	LG	SP242CM		Dorado Centro Provincial Municipal
2	No.						
3	No.						
4	No.						
5	No.						

LECTURAS		EQ.	[°C]	x
TEMPERATURAS (°C)	SUMINISTRO	1	16.1	
		2		
		3		
		4		
		5		
	RETORNO	1	23	
		2		
		3		
		4		
		5		

PRESIONES		EQ.	[PSI]	x
SUCCIÓN		1		
		2		
		3		
		4		
		5		
DESCARGA		1		
		2		
		3		
		4		
		5		

MOTOR UMA		EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]		1	0.90			
		2				
		3				
		4				
		5				
VOLTAJE [V]		1	220			
		2				
		3				
		4				
		5				

MOTOR UCA		EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]		1	2.1			
		2				
		3				
		4				
		5				
VOLTAJE [V]		1	220			
		2				
		3				
		4				
		5				

COMPRESOR		EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]		1	11.1			
		2				
		3				
		4				
		5				
VOLTAJE [V]		1	220			
		2				
		3				
		4				
		5				

	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	BUENO (1) O MALO (X) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO	LAVADO Y REVISIÓN GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. ESTADO Y AJUSTE DE FIJACIONES, ANCLAJES, BASES Y PINTURA. LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO.	/					
	VERIFICACIÓN DEL TRABAJO SUAVE: EQUIPO LIBRE DE RUIDO Y VIBRACIÓN INTERNA O EXTERNA, NIVELES DE CALENTAMIENTO DE MOTORES Y COMPRESOR.	/					
	REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTORES, BREAKERS, CABLEADO Y TERMINALES. APLICAR CRC (SI REQUIERE) Y REMOVER SULFATACIÓN.	/					
	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONTROL: CABLEADO, CONEXIONES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS. OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO Y CONTROL REMOTO.	/					
	LAVADO Y LIMPIEZA DE: FILTROS DE AIRE (REQUIERE CAMBIO), SERPENTINES (REQUIERE PEINAR Y DESINCRUSTAR) Y BANDEJAS DE DRENAJE.	/					
UMA/FAN	REVISIÓN DEL MOTOR Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTO O BUJES, CHUMACERAS, ROTOR Y PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	/					
	LIMPIEZA Y BALANCEO DEL BLOWER, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL EJE Y EL ACOPLE, ESTADO DE LAS POLEAS Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE COREAS O BANDAS.	/					
UCA	REVISIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTOS O BUJES, ROTOR O PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	/					
	REVISIÓN DE REJILLAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR Y LAS ASPAS (BALANCEO). REVISIÓN DE ALINEAMIENTO DEL EJE Y ACOPLE.	/					
COMPRESOR	REVISIÓN Y OPERACIÓN DEL COMPRESOR. REALIZAR PRUEBAS DE DISPARO DEL INTERRUPTOR BIMETÁLICO O DEL PROTECTOR TÉRMICO (SI APLICA)	/					
	REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PASO (SI REQUIERE) RECOGIENDO REFRIGERANTE EN EL CONDENSADOR PARA VERIFICAR VARIACIONES EN LA PRESIÓN DE SUCCIÓN.	/					
TUBERÍA	VERIFICAR OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO Y SERVICIO, VÁLVULAS DE EXPANSIÓN, FILTROS SECADORES, EXAMINAR CARGA DE REFRIGERANTE (SI SE REQUIERE)	/					
	VISUALIZAR TUBERÍA: DETECTAR FUGAS DE REFRIGERANTE Y ESTADO DE AISLAMIENTO. VER MIRILLA DE LÍQUIDO (SI TIENE), DESCARGAR HUMEDAD / GASES NO CONDENSABLES.	/					

OBSERVACIONES ADICIONALES

Se hace Mantenimiento Preventivo Equipo funcionando bien

NOMBRE DEL TÉCNICO:	Victor Beltran	NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	BEATRIZ CARDONA
CARGO:	Tecnico	CARGO:	JUEZ
TEL.:		TEL.:	8574135

CELULAR : 321 8584154 - 321 723 6363

Powered by CamScanner

DISTRIAIRES DEL QUINDÍO

INFORME DE EQUIPO

ORDEN DE SERVICIO

Nº 10216

EQUIPO: Aire Acondicionado FECHA: 04-SEP-2023

CLIENTE				SERVICIO			
NOMBRE	Dorada Caldas	TELÉFONO:			PREVENTIVO X	GARANTÍA	HORA
DIRECCIÓN		CELULAR			CORRECTIVO	EMERGENCIA	INICIO:
					OCASIONAL	VISITA	SALIDA:

	EQUIPO	TIPO DE EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	ZONA DE OPERACIÓN
1	No. ____	MINISPLIT	18000 Btu/h	LG	LV182CE	9093	juzgado segundo promiscuo de familia
2	No. ____						
3	No. ____						
4	No. ____						
5	No. ____						

LECTURAS		EQ.	[°C]	x	PRESIONES		EQ.	[PSI]	x	MOTOR UMA		EQ.	L1	L2	L3	x	MOTOR UCA		EQ.	L1	L2	L3	x	COMPRESOR		EQ.	L1	L2	L3	x
	TEMPERATURAS (°C)	SUMINISTRO	1	6.1		SUCCIÓN	1				AMPERAJE [A]	1	0.80					AMPERAJE [A]	1	2.3					AMPERAJE [A]	1	16.1			
			2				2					2							2							2				
			3				3					3							3							3				
			4				4					4							4							4				
			5				5					5							5							5				
		RETORNO	1	24		DESCARGA	1				VOLTAJE [V]	1	120					VOLTAJE [V]	1	120					VOLTAJE [V]	1	120			
			2				2					2							2							2				
			3				3					3							3							3				
			4				4					4							4							4				
			5				5					5							5							5				

	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	BUENO (1) O MALO (X) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO	LAVADO Y REVISIÓN GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. ESTADO Y AJUSTE DE FIJACIONES, ANCLAJES, BASES Y PINTURA. LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO.	/					
	VERIFICACIÓN DEL TRABAJO SUAVE: EQUIPO LIBRE DE RUIDO Y VIBRACIÓN INTERNA O EXTERNA, NIVELES DE CALENTAMIENTO DE MOTORES Y COMPRESOR.	/					
	REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTORES, BREAKERS, CABLEADO Y TERMINALES. APLICAR CRC (SI REQUIERE) Y REMOVER SULFATACIÓN.	/					
	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONTROL: CABLEADO, CONEXIONES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS. OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO Y CONTROL REMOTO.	/					
	LAVADO Y LIMPIEZA DE: FILTROS DE AIRE (REQUIERE CAMBIO), SERPENTINES (REQUIERE PEINAR Y DESINCRUSTAR) Y BANDEJAS DE DRENAJE.	/					
UMA/FAN	REVISIÓN DEL MOTOR Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTO O BUJES, CHUMACERAS, ROTOR Y PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	/					
	LIMPIEZA Y BALANCEO DEL BLOWER, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL EJE Y EL ACOPLE, ESTADO DE LAS POLEAS Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE COREAS O BANDAS.	/					
UCA	REVISIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTOS O BUJES, ROTOR O PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	/					
	REVISIÓN DE REJILLAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR Y LAS ASPAS (BALANCEO). REVISIÓN DE ALINEAMIENTO DEL EJE Y ACOPLE.	/					
COMPRESOR	REVISIÓN Y OPERACIÓN DEL COMPRESOR. REALIZAR PRUEBAS DE DISPARO DEL INTERRUPTOR BIMETÁLICO O DEL PROTECTOR TÉRMICO (SI APLICA)	/					
	REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PASO (SI REQUIERE) RECOGIENDO REFRIGERANTE EN EL CONDENSADOR PARA VERIFICAR VARIACIONES EN LA PRESIÓN DE SUCCIÓN.	/					
TUBERÍA	VERIFICAR OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO Y SERVICIO, VÁLVULAS DE EXPANSIÓN, FILTROS SECADORES, EXAMINAR CARGA DE REFRIGERANTE (SI SE REQUIERE)	/					
	VISUALIZAR TUBERÍA: DETECTAR FUGAS DE REFRIGERANTE Y ESTADO DE AISLAMIENTO. VER MIRILLA DE LÍQUIDO (SI TIENE), DESCARGAR HUMEDAD / GASES NO CONDENSABLES.						

OBSERVACIONES ADICIONALES

Se hace Mantenimiento Preventivo Equipo funciona bien.

NOMBRE DEL TÉCNICO: Victor Beltran	NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Claudia Michel Martinez
CARGO: tecnico	CARGO: SECRETARIA
TEL.:	TEL.: 8577324

CELULAR : 321 8584154 - 321 723 6363

Powered by CamScanner

DISTRIAIRES DEL QUINDÍO

INFORME DE EQUIPO

ORDEN DE SERVICIO

Nº 10217

EQUIPO: Mini Remodelado FECHA: 04-09-2023

CLIENTE				SERVICIO	PREVENTIVO X	GARANTÍA	HORA
NOMBRE	Dorado Caldas	TELÉFONO:			CORRECTIVO	EMERGENCIA	INICIO:
DIRECCIÓN		CELULAR			OCASIONAL	VISITA	SALIDA:

	EQUIPO	TIPO DE EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	ZONA DE OPERACIÓN
1	No.	MiniSplit	12000 Btu	Confortfresh	E3415122		Juzgado Segundo
2	No.						Promiscuo de
3	No.						familia
4	No.						
5	No.						

LECTURAS			EQ.	[°C]	x	PRESIONES		EQ.	[PSI]	x	MOTOR UMA		EQ.	L1	L2	L3	x	MOTOR UCA		EQ.	L1	L2	L3	x	COMPRESOR		EQ.	L1	L2	L3	x
	TEMPERATURAS (°C)	SUMINISTRO	1	61			SUCCIÓN	1				AMPERAJE [A]	1	098					AMPERAJE [A]	1	26					AMPERAJE [A]	1	91			
			2					2					2							2							2				
			3					3					3							3							3				
			4					4					4							4							4				
			5					5					5							5							5				
		RETORNO	1	21			DESCARGA	1				VOLTAJE [V]	1	220					VOLTAJE [V]	1	220					VOLTAJE [V]	1	220			
			2					2					2							2							2				
			3					3					3							3							3				
			4					4					4							4							4				
			5					5					5							5							5				

	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	BUENO (1) O MALO (X) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO	LAVADO Y REVISIÓN GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. ESTADO Y AJUSTE DE FIJACIONES, ANCLAJES, BASES Y PINTURA. LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO.	/					
	VERIFICACIÓN DEL TRABAJO SUAVE: EQUIPO LIBRE DE RUIDO Y VIBRACIÓN INTERNA O EXTERNA, NIVELES DE CALENTAMIENTO DE MOTORES Y COMPRESOR.	/					
	REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTORES, BREAKERS, CABLEADO Y TERMINALES. APLICAR CRC (SI REQUIERE) Y REMOVER SULFATACIÓN.	/					
	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONTROL: CABLEADO, CONEXIONES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS. OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO Y CONTROL REMOTO.	/					
	LAVADO Y LIMPIEZA DE: FILTROS DE AIRE (REQUIERE CAMBIO), SERPENTINES (REQUIERE PEINAR Y DESINCRUSTAR) Y BANDEJAS DE DRENAJE.	/					
UMA/FAN	REVISIÓN DEL MOTOR Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTO O BUJES, CHUMACERAS, ROTOR Y PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	/					
	LIMPIEZA Y BALANCEO DEL BLOWER, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL EJE Y EL ACOPLE, ESTADO DE LAS POLEAS Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE COREAS O BANDAS.	/					
UCA	REVISIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTOS O BUJES, ROTOR O PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	/					
	REVISIÓN DE REJILLAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR Y LAS ASPAS (BALANCEO). REVISIÓN DE ALINEAMIENTO DEL EJE Y ACOPLE.	/					
COMPRESOR	REVISIÓN Y OPERACIÓN DEL COMPRESOR. REALIZAR PRUEBAS DE DISPARO DEL INTERRUPTOR BIMETÁLICO O DEL PROTECTOR TÉRMICO (SI APLICA)	/					
	REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PASO (SI REQUIERE) RECOGIENDO REFRIGERANTE EN EL CONDENSADOR PARA VERIFICAR VARIACIONES EN LA PRESIÓN DE SUCCIÓN.	/					
TUBERÍA	VERIFICAR OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO Y SERVICIO, VÁLVULAS DE EXPANSIÓN, FILTROS SECADORES, EXAMINAR CARGA DE REFRIGERANTE (SI SE REQUIERE)	/					
	VISUALIZAR TUBERÍA: DETECTAR FUGAS DE REFRIGERANTE Y ESTADO DE AISLAMIENTO. VER MIRILLA DE LÍQUIDO (SI TIENE), DESCARGAR HUMEDAD / GASES NO CONDENSABLES.	/					

OBSERVACIONES ADICIONALES

Se hace Mantenimiento Preventivo Equipo funciona bien

NOMBRE DEL TÉCNICO:	Victor Beltran	NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	Her Maria Zuluaga
CARGO:	tecnico	CARGO:	Vet.
TEL.:		TEL.:	3153237965.

Powered by CamScanner

DISTRIAIRES DEL QUINDÍO

ORDEN DE SERVICIO

Nº . 10218

INFORME DE EQUIPO

EQUIPO: Aire Acondicionado FECHA: 01-09-2023

CLIENTE				SERVICIO			
NOMBRE	Donado Caldas	TELÉFONO:		PREVENTIVO X	GARANTÍA	HORA	
DIRECCIÓN		CELULAR		CORRECTIVO	EMERGENCIA	INICIO:	
				OCASIONAL	VISITA	SALIDA:	

	EQUIPO	TIPO DE EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	ZONA DE OPERACIÓN
1	No.	Minisplit	24000 Btu	Amigo	40QC024DE-D3W6C2A		Juzgados segundo Promiscuo de Familia
2	No.						
3	No.						
4	No.						
5	No.						

LECTURAS			EQ.	[°C]	x
TEMPERATURAS (°C)	SUMINISTRO		1	20	
			2		
			3		
			4		
			5		
	RETORNO		1	24	
			2		
			3		
			4		
			5		

PRESIONES		EQ.	[PSI]	x
SUCCIÓN		1		
		2		
		3		
		4		
		5		
DESCARGA		1		
		2		
		3		
		4		
		5		

MOTOR UMA		EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]		1	0.88			
		2				
		3				
		4				
		5				
VOLTAJE [V]		1	120			
		2				
		3				
		4				
		5				

MOTOR UCA		EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]		1	2.1			
		2				
		3				
		4				
		5				
VOLTAJE [V]		1	120			
		2				
		3				
		4				
		5				

COMPRESOR		EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]		1	9.8			
		2				
		3				
		4				
		5				
VOLTAJE [V]		1	120			
		2				
		3				
		4				
		5				

	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	BUENO (1) O MALO (X) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO	LAVADO Y REVISIÓN GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. ESTADO Y AJUSTE DE FIJACIONES, ANCLAJES, BASES Y PINTURA. LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO.	/					
	VERIFICACIÓN DEL TRABAJO SUAVE: EQUIPO LIBRE DE RUIDO Y VIBRACIÓN INTERNA O EXTERNA, NIVELES DE CALENTAMIENTO DE MOTORES Y COMPRESOR.	/					
	REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTORES, BREAKERS, CABLEADO Y TERMINALES. APLICAR CRC (SI REQUIERE) Y REMOVER SULFATACIÓN.	/					
	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONTROL: CABLEADO, CONEXIONES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS. OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO Y CONTROL REMOTO.	/					
	LAVADO Y LIMPIEZA DE: FILTROS DE AIRE (REQUIERE CAMBIO), SERPENTINES (REQUIERE PEINAR Y DESINCRUSTAR) Y BANDEJAS DE DRENAJE.	/					
UMA/FAN	REVISIÓN DEL MOTOR Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTO O BUJES, CHUMACERAS, ROTOR Y PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	/					
	LIMPIEZA Y BALANCEO DEL BLOWER, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL EJE Y EL ACOPLE, ESTADO DE LAS POLEAS Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE COREAS O BANDAS.	/					
UCA	REVISIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTOS O BUJES, ROTOR O PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	/					
	REVISIÓN DE REJILLAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR Y LAS ASPAS (BALANCEO). REVISIÓN DE ALINEAMIENTO DEL EJE Y ACOPLE.	/					
COMPRESOR	REVISIÓN Y OPERACIÓN DEL COMPRESOR. REALIZAR PRUEBAS DE DISPARO DEL INTERRUPTOR BIMETÁLICO O DEL PROTECTOR TÉRMICO (SI APLICA)	/					
	REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PASO (SI REQUIERE) RECOGIENDO REFRIGERANTE EN EL CONDENSADOR PARA VERIFICAR VARIACIONES EN LA PRESIÓN DE SUCCIÓN.	/					
TUBERÍA	VERIFICAR OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO Y SERVICIO, VÁLVULAS DE EXPANSIÓN, FILTROS SECADORES, EXAMINAR CARGA DE REFRIGERANTE (SI SE REQUIERE)	/					
	VISUALIZAR TUBERÍA: DETECTAR FUGAS DE REFRIGERANTE Y ESTADO DE AISLAMIENTO. VER MIRILLA DE LÍQUIDO (SI TIENE), DESCARGAR HUMEDAD / GASES NO CONDENSABLES.	/					

OBSERVACIONES ADICIONALES

Se hace mantenimiento preventivo Equipo funciona bien.

NOMBRE DEL TÉCNICO: Victor Beltran	NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Claudia Michel Martínez
CARGO:	CARGO: Secretaria
TEL.:	TEL.: 8572324.

Powered by CamScanner

DISTRIAIRES DEL QUINDÍO

INFORME DE EQUIPO

ORDEN DE SERVICIO
Nº 10219

EQUIPO: Aire Acondicionado FECHA: 05-09-23

CLIENTE				SERVICIO			
NOMBRE	Dorada Caldas	TELÉFONO:			PREVENTIVO X	GARANTÍA	HORA
DIRECCIÓN		CELULAR			CORRECTIVO	EMERGENCIA	INICIO:
					OCASIONAL	VISITA	SALIDA:

	EQUIPO	TIPO DE EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	ZONA DE OPERACIÓN
1	No.	Minisplit	24000 Btu/h	LG	S3Q24CLD	400K	juzgado tercero de ejecución de penas y medidas de seguridad
2	No.						
3	No.						
4	No.						
5	No.						

LECTURAS

TEMPERATURAS (°C)		EQ.	[°C]	x
SUMINISTRO		1	16.5	
		2		
		3		
		4		
		5		
RETORNO		1	24	
		2		
		3		
		4		
		5		

PRESIONES

		EQ.	[PSI]	x
SUCCIÓN		1		
		2		
		3		
		4		
		5		
DESCARGA		1		
		2		
		3		
		4		
		5		

MOTOR UMA

		EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]		1	0.8			
		2				
		3				
		4				
		5				
VOLTAJE [V]		1	210			
		2				
		3				
		4				
		5				

MOTOR UCA

		EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]		1	2.1			
		2				
		3				
		4				
		5				
VOLTAJE [V]		1	210			
		2				
		3				
		4				
		5				

COMPRESOR

		EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]		1	11.1			
		2				
		3				
		4				
		5				
VOLTAJE [V]		1	210			
		2				
		3				
		4				
		5				

	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	BUENO (1) O MALO (X) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO	LAVADO Y REVISIÓN GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. ESTADO Y AJUSTE DE FIJACIONES, ANCLAJES, BASES Y PINTURA. LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO.	/					
	VERIFICACIÓN DEL TRABAJO SUAVE: EQUIPO LIBRE DE RUIDO Y VIBRACIÓN INTERNA O EXTERNA, NIVELES DE CALENTAMIENTO DE MOTORES Y COMPRESOR.	/					
	REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTORES, BREAKERS, CABLEADO Y TERMINALES. APLICAR CRC (SI REQUIERE) Y REMOVER SULFATACIÓN.	/					
	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONTROL: CABLEADO, CONEXIONES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS. OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO Y CONTROL REMOTO.	/					
	LAVADO Y LIMPIEZA DE: FILTROS DE AIRE (REQUIERE CAMBIO), SERPENTINES (REQUIERE PEINAR Y DESINCRUSTAR) Y BANDEJAS DE DRENAJE.	/					
UMA/FAN	REVISIÓN DEL MOTOR Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTO O BUJES, CHUMACERAS, ROTOR Y PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	/					
	LIMPIEZA Y BALANCEO DEL BLOWER, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL EJE Y EL ACOPLE, ESTADO DE LAS POLEAS Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE COREAS O BANDAS.	/					
UCA	REVISIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTOS O BUJES, ROTOR O PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	/					
	REVISIÓN DE REJILLAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR Y LAS ASPAS (BALANCEO). REVISIÓN DE ALINEAMIENTO DEL EJE Y ACOPLE.	/					
COMPRESOR	REVISIÓN Y OPERACIÓN DEL COMPRESOR. REALIZAR PRUEBAS DE DISPARO DEL INTERRUPTOR BIMETÁLICO O DEL PROTECTOR TÉRMICO (SI APLICA)	/					
	REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PASO (SI REQUIERE) RECOGIENDO REFRIGERANTE EN EL CONDENSADOR PARA VERIFICAR VARIACIONES EN LA PRESIÓN DE SUCCIÓN.	/					
TUBERÍA	VERIFICAR OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO Y SERVICIO, VÁLVULAS DE EXPANSIÓN, FILTROS SECADORES, EXAMINAR CARGA DE REFRIGERANTE (SI SE REQUIERE)	/					
	VISUALIZAR TUBERÍA: DETECTAR FUGAS DE REFRIGERANTE Y ESTADO DE AISLAMIENTO. VER MIRILLA DE LÍQUIDO (SI TIENE), DESCARGAR HUMEDAD / GASES NO CONDENSABLES.	/					

OBSERVACIONES ADICIONALES

Se hace mantenimiento Preventivo Equipo funciona bien

NOMBRE DEL TÉCNICO: Victor Beltran	NOMBRE DE QUIEN RECIBE: David F. Godoy R.
CARGO:	CARGO: Asistente Jurídico
TEL.:	TEL.: 311 226 1523

CELULAR : 321 8584154 - 321 723 6363

Powered by CamScanner

DISTRIAIRES DEL QUINDÍO

INFORME DE EQUIPO

ORDEN DE SERVICIO

Nº . 10220

EQUIPO: Aire Acondicionados **FECHA:** 13-Sep-2023

CLIENTE				SERVICIO			
NOMBRE	Rosaca Caldas	TELÉFONO:			PREVENTIVO x	GARANTÍA	HORA
DIRECCIÓN		CELULAR			CORRECTIVO	EMERGENCIA	INICIO:
					OCASIONAL	VISITA	SALIDA:

	EQUIPO	TIPO DE EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	ZONA DE OPERACIÓN
1	No. _____	Mini Split		Yecco		37577	Juzgados Primero Penal del Circuito
2	No. _____						
3	No. _____						
4	No. _____						
5	No. _____						

LECTURAS

TEMPERATURAS (°C)		EQ.	[°C]	x
SUMINISTRO		1	67	
		2		
		3		
		4		
		5		
RETORNO		1	72	
		2		
		3		
		4		
		5		

PRESIONES		EQ.	[PSI]	x
SUCCIÓN		1		
		2		
		3		
		4		
		5		
DESCARGA		1		
		2		
		3		
		4		
		5		

MOTOR UMA		EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]		1	0.8			
		2				
		3				
		4				
		5				
VOLTAJE [V]		1	220			
		2				
		3				
		4				
		5				

MOTOR UCA		EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]		1	2.3			
		2				
		3				
		4				
		5				
VOLTAJE [V]		1	220			
		2				
		3				
		4				
		5				

COMPRESOR		EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]		1	0.1			
		2				
		3				
		4				
		5				
VOLTAJE [V]		1	220			
		2				
		3				
		4				
		5				

	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	BUENO (1) O MALO (X) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO	LAVADO Y REVISIÓN GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. ESTADO Y AJUSTE DE FIJACIONES, ANCLAJES, BASES Y PINTURA. LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO.	/					
	VERIFICACIÓN DEL TRABAJO SUAVE: EQUIPO LIBRE DE RUIDO Y VIBRACIÓN INTERNA O EXTERNA, NIVELES DE CALENTAMIENTO DE MOTORES Y COMPRESOR.	/					
	REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTORES, BREAKERS, CABLEADO Y TERMINALES. APLICAR CRC (SI REQUIERE) Y REMOVER SULFATACIÓN.	/					
	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONTROL: CABLEADO, CONEXIONES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS. OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO Y CONTROL REMOTO.	/					
	LAVADO Y LIMPIEZA DE: FILTROS DE AIRE (REQUIERE CAMBIO), SERPENTINES (REQUIERE PEINAR Y DESINCRUSTAR) Y BANDEJAS DE DRENAJE.	/					
UMA/FAN	REVISIÓN DEL MOTOR Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTO O BUJES, CHUMACERAS, ROTOR Y PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	/					
	LIMPIEZA Y BALANCEO DEL BLOWER, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL EJE Y EL ACOPLE, ESTADO DE LAS POLEAS Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE COREAS O BANDAS.	/					
UCA	REVISIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTOS O BUJES, ROTOR O PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	/					
	REVISIÓN DE REJILLAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR Y LAS ASPAS (BALANCEO). REVISIÓN DE ALINEAMIENTO DEL EJE Y ACOPLE.	/					
COMPRESOR	REVISIÓN Y OPERACIÓN DEL COMPRESOR. REALIZAR PRUEBAS DE DISPARO DEL INTERRUPTOR BIMETÁLICO O DEL PROTECTOR TÉRMICO (SI APLICA)	/					
	REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PASO (SI REQUIERE) RECOGIENDO REFRIGERANTE EN EL CONDENSADOR PARA VERIFICAR VARIACIONES EN LA PRESIÓN DE SUCCIÓN.	/					
TUBERÍA	VERIFICAR OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO Y SERVICIO, VÁLVULAS DE EXPANSIÓN, FILTROS SECADORES, EXAMINAR CARGA DE REFRIGERANTE (SI SE REQUIERE)	/					
	VISUALIZAR TUBERÍA: DETECTAR FUGAS DE REFRIGERANTE Y ESTADO DE AISLAMIENTO. VER MIRILLA DE LÍQUIDO (SI TIENE), DESCARGAR HUMEDAD / GASES NO CONDENSABLES.	/					

OBSERVACIONES ADICIONALES

Se hace Mantenimiento Preventivo Equipo funciona bien

NOMBRE DEL TÉCNICO:	Victor Beltran Tecnico	NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	
CARGO:		CARGO:	Secretario Juzgado Penal Circuito
TEL.:		TEL.:	8572858.

CELULAR : 321 8584154 - 321 723 6363

Powered by CamScanner

DISTRIAIRES DEL QUINDÍO

INFORME DE EQUIPO

ORDEN DE SERVICIO

Nº . 10222

EQUIPO: Aire Acondicionado FECHA: 05-09-2023

CLIENTE				SERVICIO			
NOMBRE	Rosalba Cardona	TELÉFONO:			PREVENTIVO X	GARANTÍA	HORA
DIRECCIÓN		CELULAR			CORRECTIVO	EMERGENCIA	INICIO:
					OCASIONAL	VISITA	SALIDA:

	EQUIPO	TIPO DE EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	ZONA DE OPERACIÓN
1	No. ____	Minisplit	24000 Btu/h	Star light	MSG-24CH	0981	Juzgado Primero Penal del Circuito
2	No. ____					37576	
3	No. ____					NLO	
4	No. ____						
5	No. ____						

LECTURAS			EQ.	[°C]	x
	TEMPERATURAS (°C)	SUMINISTRO	1	6.1	
			2		
			3		
			4		
			5		
		RETORNO	1	24	
			2		
			3		
			4		
			5		

PRESIONES		EQ.	[PSI]	x
	SUCCIÓN	1		
		2		
		3		
		4		
		5		
	DESCARGA	1		
		2		
		3		
		4		
		5		

MOTOR UMA		EQ.	L1	L2	L3	x
	AMPERAJE [A]	1	0.98			
		2				
		3				
		4				
		5				
	VOLTAJE [V]	1	120			
		2				
		3				
		4				
		5				

MOTOR UCA		EQ.	L1	L2	L3	x
	AMPERAJE [A]	1	2.1			
		2				
		3				
		4				
		5				
	VOLTAJE [V]	1	120			
		2				
		3				
		4				
		5				

COMPRESOR		EQ.	L1	L2	L3	x
	AMPERAJE [A]	1	11.3			
		2				
		3				
		4				
		5				
	VOLTAJE [V]	1	120			
		2				
		3				
		4				
		5				

	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	BUENO (1) O MALO (X) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO	LAVADO Y REVISIÓN GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. ESTADO Y AJUSTE DE FIJACIONES, ANCLAJES, BASES Y PINTURA. LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO.	✓					
	VERIFICACIÓN DEL TRABAJO SUAVE: EQUIPO LIBRE DE RUIDO Y VIBRACIÓN INTERNA O EXTERNA, NIVELES DE CALENTAMIENTO DE MOTORES Y COMPRESOR.	✓					
	REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTORES, BREAKERS, CABLEADO Y TERMINALES. APLICAR CRC (SI REQUIERE) Y REMOVER SULFATACIÓN.	✓					
	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONTROL: CABLEADO, CONEXIONES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS. OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO Y CONTROL REMOTO.	✓					
	LAVADO Y LIMPIEZA DE: FILTROS DE AIRE (REQUIERE CAMBIO), SERPENTINES (REQUIERE PEINAR Y DESINCRUSTAR) Y BANDEJAS DE DRENAJE.	✓					
UMA/FAN	REVISIÓN DEL MOTOR Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTO O BUJES, CHUMACERAS, ROTOR Y PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	LIMPIEZA Y BALANCEO DEL BLOWER, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL EJE Y EL ACOPLE, ESTADO DE LAS POLEAS Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE COREAS O BANDAS.	✓					
UCA	REVISIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTOS O BUJES, ROTOR O PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE REJILLAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR Y LAS ASPAS (BALANCEO). REVISIÓN DE ALINEAMIENTO DEL EJE Y ACOPLE.	✓					
COMPRESOR	REVISIÓN Y OPERACIÓN DEL COMPRESOR. REALIZAR PRUEBAS DE DISPARO DEL INTERRUPTOR BIMETÁLICO O DEL PROTECTOR TÉRMICO (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PASO (SI REQUIERE) RECOGIENDO REFRIGERANTE EN EL CONDENSADOR PARA VERIFICAR VARIACIONES EN LA PRESIÓN DE SUCCIÓN.	✓					
TUBERÍA	VERIFICAR OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO Y SERVICIO, VÁLVULAS DE EXPANSIÓN, FILTROS SECADORES, EXAMINAR CARGA DE REFRIGERANTE (SI SE REQUIERE)	✓					
	VISUALIZAR TUBERÍA: DETECTAR FUGAS DE REFRIGERANTE Y ESTADO DE AISLAMIENTO. VER MIRILLA DE LÍQUIDO (SI TIENE), DESCARGAR HUMEDAD / GASES NO CONDENSABLES.	✓					

OBSERVACIONES ADICIONALES

Se hace Mantenimiento preventivo Equipo funciona bien

NOMBRE DEL TÉCNICO: Victor Beltran	NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
CARGO: Tecnico	CARGO: Secretario Juzgado Penal Circuito
TEL.:	TEL.: 8577858

CELULAR : 321 8584154 - 321 723 6363

Powered by CamScanner

DISTRIAIRES DEL QUINDÍO

INFORME DE EQUIPO

ORDEN DE SERVICIO
Nº 10223

EQUIPO: Aire Acondicionado FECHA: 05-SEP-2023

CLIENTE				SERVICIO			
NOMBRE	Dorado Caldas	TELÉFONO:			PREVENTIVO X	GARANTÍA	HORA
DIRECCIÓN		CELULAR			CORRECTIVO X	EMERGENCIA	INICIO:
					OCASIONAL	VISITA	SALIDA:

	EQUIPO	TIPO DE EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	ZONA DE OPERACIÓN
1	No. ____	mini split	24000 Btu/h	Confortfresh	ESMS24	000206	Juzgado segundo de ejecución de penas
2	No. ____						
3	No. ____						
4	No. ____						
5	No. ____						

LECTURAS		EQ.	[°C]	x	PRESIONES	EQ.	[PSI]	x	MOTOR UMA	EQ.	L1	L2	L3	x	MOTOR UCA	EQ.	L1	L2	L3	x	COMPRESOR	EQ.	L1	L2	L3	x
TEMPERATURAS (°C)	SUMINISTRO	1	6.3		SUCCIÓN	1			AMPERAJE [A]	1	0.80				AMPERAJE [A]	1	2.1				AMPERAJE [A]	1	9.5A			
		2				2				2						2						2				
		3				3				3						3						3				
		4				4				4						4						4				
		5				5				5						5						5				
	RETORNO	1	24		DESCARGA	1			VOLTAJE [V]	1	220				VOLTAJE [V]	1	220				VOLTAJE [V]	1	220			
		2				2				2						2						2				
		3				3				3						3						3				
		4				4				4						4						4				
		5				5				5						5						5				

	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	BUENO (1) O MALO (X) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO	LAVADO Y REVISIÓN GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. ESTADO Y AJUSTE DE FIJACIONES, ANCLAJES, BASES Y PINTURA. LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO.						Se Realiza Revisión y se encontro que el equipo Prende y se apaga en 2 Seg se revisa el
	VERIFICACIÓN DEL TRABAJO SUAVE: EQUIPO LIBRE DE RUIDO Y VIBRACIÓN INTERNA O EXTERNA, NIVELES DE CALENTAMIENTO DE MOTORES Y COMPRESOR.						
	REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTORES, BREAKERS, CABLEADO Y TERMINALES. APLICAR CRC (SI REQUIERE) Y REMOVER SULFATACIÓN.						
	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONTROL: CABLEADO, CONEXIONES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS. OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO Y CONTROL REMOTO.						
	LAVADO Y LIMPIEZA DE: FILTROS DE AIRE (REQUIERE CAMBIO), SERPENTINES (REQUIERE PEINAR Y DESINCRUSTAR) Y BANDEJAS DE DRENAJE.						
UMA/FAN	REVISIÓN DEL MOTOR Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTO O BUJES, CHUMACERAS, ROTOR Y PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)						Sistema de Proteccion y se encontro que esta defectuoso
	LIMPIEZA Y BALANCEO DEL BLOWER, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL EJE Y EL ACOPLE, ESTADO DE LAS POLEAS Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE COREAS O BANDAS.						
UCA	REVISIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTOS O BUJES, ROTOR O PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)						
	REVISIÓN DE REJILLAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR Y LAS ASPAS (BALANCEO). REVISIÓN DE ALINEAMIENTO DEL EJE Y ACOPLE.						Se Realiza la intervención del Sistema de Proteccion quedando el equipo funcionando bien.
COMPRESOR	REVISIÓN Y OPERACIÓN DEL COMPRESOR. REALIZAR PRUEBAS DE DISPARO DEL INTERRUPTOR BIMETÁLICO O DEL PROTECTOR TÉRMICO (SI APLICA)						
	REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PASO (SI REQUIERE) RECOGIENDO REFRIGERANTE EN EL CONDENSADOR PARA VERIFICAR VARIACIONES EN LA PRESIÓN DE SUCCIÓN.						
TUBERÍA	VERIFICAR OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO Y SERVICIO, VÁLVULAS DE EXPANSIÓN, FILTROS SECADORES, EXAMINAR CARGA DE REFRIGERANTE (SI SE REQUIERE)						
	VISUALIZAR TUBERÍA: DETECTAR FUGAS DE REFRIGERANTE Y ESTADO DE AISLAMIENTO. VER MIRILLA DE LÍQUIDO (SI TIENE), DESCARGAR HUMEDAD / GASES NO CONDENSABLES.						

OBSERVACIONES ADICIONALES

NOMBRE DEL TÉCNICO: Victor Beltran	NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Anamaria
CARGO: tecnico	CARGO: Oficial Mayor
TEL.:	TEL.: 606 857 1379

Powered by CamScanner

DISTRIAIRES DEL QUINDÍO

INFORME DE EQUIPO

ORDEN DE SERVICIO
Nº 10034

EQUIPO: _____ FECHA: 22. SEP. 2023

CLIENTE				SERVICIO			
NOMBRE	Palacio de justicia.	TELÉFONO:			PREVENTIVO ✓	GARANTÍA	HORA
DIRECCIÓN	1a dorada caldas	CELULAR			CORRECTIVO	EMERGENCIA	INICIO:
					OCASIONAL	VISITA	SALIDA:

EQUIPO		TIPO DE EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	ZONA DE OPERACIÓN
1	No. 1	Miniplit.	36000btu	Confort fresh	ESMS36	000873	Centro de servicios de los juzgados EPMS Equipo #2
2	No.						
3	No.						
4	No.						
5	No.						

LECTURAS		EQ.	[°C]	x	PRESIONES		EQ.	[PSI]	x	MOTOR UMA		EQ.	L1	L2	L3	x	MOTOR UCA		EQ.	L1	L2	L3	x	COMPRESOR		EQ.	L1	L2	L3	x
TEMPERATURAS (°C)	SUMINISTRO	1	11		SUCCIÓN		1			AMPERAJE [A]		1	023	025			AMPERAJE [A]		1	0,39	0,41			AMPERAJE [A]		1	7,8	8,2		
		2					2					2							2							2				
		3					3					3							3							3				
		4					4					4							4							4				
		5					5					5							5							5				
	RETORNO	1	21		DESCARGA		1			VOLTAJE [V]		1	211	219			VOLTAJE [V]		1	218	219			VOLTAJE [V]		1	211	211		
		2					2					2							2							2				
		3					3					3							3							3				
		4					4					4							4							4				
		5					5					5							5							5				

	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	BUENO (1) O MALO (X) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO	LAVADO Y REVISIÓN GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. ESTADO Y AJUSTE DE FIJACIONES, ANCLAJES, BASES Y PINTURA. LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO.	✓					Se realiza mantenimiento preventivo equipo se encontraba muy sucio y bandeja taponada
	VERIFICACIÓN DEL TRABAJO SUAVE: EQUIPO LIBRE DE RUIDO Y VIBRACIÓN INTERNA O EXTERNA, NIVELES DE CALENTAMIENTO DE MOTORES Y COMPRESOR.	✓					
	REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTORES, BREAKERS, CABLEADO Y TERMINALES. APLICAR CRC (SI REQUIERE) Y REMOVER SULFATACIÓN.	✓					
	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONTROL: CABLEADO, CONEXIONES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS. OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO Y CONTROL REMOTO.	✓					
	LAVADO Y LIMPIEZA DE: FILTROS DE AIRE (REQUIERE CAMBIO), SERPENTINES (REQUIERE PEINAR Y DESINCRUSTAR) Y BANDEJAS DE DRENAJE.	✓					
UMA/FAN	REVISIÓN DEL MOTOR Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTO O BUJES, CHUMACERAS, ROTOR Y PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	LIMPIEZA Y BALANCEO DEL BLOWER, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL EJE Y EL ACOPLE, ESTADO DE LAS POLEAS Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE COREAS O BANDAS.	✓					
UCA	REVISIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTOS O BUJES, ROTOR O PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE REJILLAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR Y LAS ASPAS (BALANCEO). REVISIÓN DE ALINEAMIENTO DEL EJE Y ACOPLE.	✓					
COMPRESOR	REVISIÓN Y OPERACIÓN DEL COMPRESOR. REALIZAR PRUEBAS DE DISPARO DEL INTERRUPTOR BIMETÁLICO O DEL PROTECTOR TÉRMICO (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PASO (SI REQUIERE) RECOGIENDO REFRIGERANTE EN EL CONDENSADOR PARA VERIFICAR VARIACIONES EN LA PRESIÓN DE SUCCIÓN.	✓					
TUBERÍA	VERIFICAR OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO Y SERVICIO, VÁLVULAS DE EXPANSIÓN, FILTROS SECADORES, EXAMINAR CARGA DE REFRIGERANTE (SI SE REQUIERE)	✓					
	VISUALIZAR TUBERÍA: DETECTAR FUGAS DE REFRIGERANTE Y ESTADO DE AISLAMIENTO. VER MIRILLA DE LÍQUIDO (SI TIENE), DESCARGAR HUMEDAD / GASES NO CONDENSABLES.	✓					

OBSERVACIONES ADICIONALES
Equipo queda operando normal

NOMBRE DEL TÉCNICO:	Victor Beltran.	NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	Sebastian Acevedo R
CARGO:	Tecnico	CARGO:	Oficial mayor.
TEL.:		TEL.:	857 1470

CELULAR : 321 8584154 - 321 723 6363

Powered by CamScanner

DISTRIAIRES DEL QUINDÍO

INFORME DE EQUIPO

ORDEN DE SERVICIO
Nº 10224

EQUIPO: Aire Acondicionado FECHA: 05 - SEP - 2023

CLIENTE				SERVICIO	PREVENTIVO	GARANTÍA	HORA
NOMBRE	Doña Carlos	TELÉFONO:			CORRECTIVO	EMERGENCIA	INICIO:
DIRECCIÓN		CELULAR			OCASIONAL	VISITA	SALIDA:

	EQUIPO	TIPO DE EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	ZONA DE OPERACIÓN
1	No. ____	MINISPLIT	24000 BTU/h	LG	SJ24ZD		Juzgado Primero Civil del Circuito
2	No. ____						
3	No. ____						
4	No. ____						
5	No. ____						

LECTURAS		EQ.	[°C]	x
TEMPERATURAS (°C)	SUMINISTRO	1	16.3	
		2		
		3		
		4		
		5		
	RETORNO	1	24	
		2		
		3		
		4		
		5		

PRESIONES		EQ.	[PSI]	x
SUCCIÓN		1		
		2		
		3		
		4		
		5		
DESCARGA		1		
		2		
		3		
		4		
		5		

MOTOR UMA		EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]		1	0.91			
		2				
		3				
		4				
		5				
VOLTAJE [V]		1	220			
		2				
		3				
		4				
		5				

MOTOR UCA		EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]		1	2.1			
		2				
		3				
		4				
		5				
VOLTAJE [V]		1	220			
		2				
		3				
		4				
		5				

COMPRESOR		EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]		1	11.8			
		2				
		3				
		4				
		5				
VOLTAJE [V]		1	220			
		2				
		3				
		4				
		5				

	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	BUENO (1) O MALO (X) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO	LAVADO Y REVISIÓN GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. ESTADO Y AJUSTE DE FIJACIONES, ANCLAJES, BASES Y PINTURA. LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO.						Se realiza lavado y se encuentra el Pcb de la tarjeta regado se hace la debida corrección quedando el Equipo bien
	VERIFICACIÓN DEL TRABAJO SUAVE: EQUIPO LIBRE DE RUIDO Y VIBRACIÓN INTERNA O EXTERNA, NIVELES DE CALENTAMIENTO DE MOTORES Y COMPRESOR.						
	REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTORES, BREAKERS, CABLEADO Y TERMINALES. APLICAR CRC (SI REQUIERE) Y REMOVER SULFATACIÓN.						
	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONTROL: CABLEADO, CONEXIONES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS. OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO Y CONTROL REMOTO.						
	LAVADO Y LIMPIEZA DE: FILTROS DE AIRE (REQUIERE CAMBIO), SERPENTINES (REQUIERE PEINAR Y DESINCRUSTAR) Y BANDEJAS DE DRENAJE.						
UMA/FAN	REVISIÓN DEL MOTOR Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTO O BUJES, CHUMACERAS, ROTOR Y PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)						
	LIMPIEZA Y BALANCEO DEL BLOWER, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL EJE Y EL ACOPLE, ESTADO DE LAS POLEAS Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE COREAS O BANDAS.						
UCA	REVISIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTOS O BUJES, ROTOR O PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)						
	REVISIÓN DE REJILLAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR Y LAS ASPAS (BALANCEO). REVISIÓN DE ALINEAMIENTO DEL EJE Y ACOPLE.						
COMPRESOR	REVISIÓN Y OPERACIÓN DEL COMPRESOR. REALIZAR PRUEBAS DE DISPARO DEL INTERRUPTOR BIMETÁLICO O DEL PROTECTOR TÉRMICO (SI APLICA)						
	REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PASO (SI REQUIERE) RECOGIENDO REFRIGERANTE EN EL CONDENSADOR PARA VERIFICAR VARIACIONES EN LA PRESIÓN DE SUCCIÓN.						
TUBERÍA	VERIFICAR OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO Y SERVICIO, VÁLVULAS DE EXPANSIÓN, FILTROS SECADORES, EXAMINAR CARGA DE REFRIGERANTE (SI SE REQUIERE)						
	VISUALIZAR TUBERÍA: DETECTAR FUGAS DE REFRIGERANTE Y ESTADO DE AISLAMIENTO. VER MIRILLA DE LÍQUIDO (SI TIENE), DESCARGAR HUMEDAD / GASES NO CONDENSABLES.						

OBSERVACIONES ADICIONALES

NOMBRE DEL TÉCNICO:	Victor Beltran	NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	Luis Mario Ospina R.
CARGO:	tecnico	CARGO:	Juez
TEL.:		TEL.:	

CELULAR : 321 8584154 - 321 723 6363

Powered by CamScanner

DISTRIAIRES DEL QUINDÍO

INFORME DE EQUIPO

ORDEN DE SERVICIO

Nº . 10225

EQUIPO: Aire Acondicionado FECHA: 6-Sep-2023

CLIENTE				SERVICIO			
NOMBRE	Punto Bajaca	TELÉFONO:			PREVENTIVO X	GARANTÍA	HORA
DIRECCIÓN		CELULAR			CORRECTIVO	EMERGENCIA	INICIO:
					OCASIONAL	VISITA	SALIDA:

	EQUIPO	TIPO DE EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	ZONA DE OPERACIÓN
1	No. ____	mini split	18000 Btu/h	Blue line	MS-18D2F2	0110	Juzgado Primero Promiscuo Municipal
2	No. ____						
3	No. ____						
4	No. ____						
5	No. ____						

LECTURAS		EQ.	[°C]	x	PRESIONES	EQ.	[PSI]	x	MOTOR UMA		EQ.	L1	L2	L3	x	MOTOR UCA		EQ.	L1	L2	L3	x	COMPRESOR		EQ.	L1	L2	L3	x
TEMPERATURAS (°C)	SUMINISTRO	1	21		SUCCIÓN	1			AMPERAJE [A]		1	0.81				AMPERAJE [A]		1	2.1				AMPERAJE [A]		1	9.8			
		2				2					2							2							2				
		3				3					3							3							3				
		4				4					4							4							4				
		5				5					5							5							5				
	RETORNO	1	24		DESCARGA	1			VOLTAJE [V]		1	220				VOLTAJE [V]		1	220				VOLTAJE [V]		1	220			
		2				2					2							2							2				
		3				3					3							3							3				
		4				4					4							4							4				
		5				5					5							5							5				

	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	BUENO (1) O MALO (X) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO	LAVADO Y REVISIÓN GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. ESTADO Y AJUSTE DE FIJACIONES, ANCLAJES, BASES Y PINTURA. LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO.	/					
	VERIFICACIÓN DEL TRABAJO SUAVE: EQUIPO LIBRE DE RUIDO Y VIBRACIÓN INTERNA O EXTERNA, NIVELES DE CALENTAMIENTO DE MOTORES Y COMPRESOR.	/					
	REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTORES, BREAKERS, CABLEADO Y TERMINALES. APLICAR CRC (SI REQUIERE) Y REMOVER SULFATACIÓN.	/					
	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONTROL: CABLEADO, CONEXIONES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS. OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO Y CONTROL REMOTO.	/					
	LAVADO Y LIMPIEZA DE: FILTROS DE AIRE (REQUIERE CAMBIO), SERPENTINES (REQUIERE PEINAR Y DESINCRUSTAR) Y BANDEJAS DE DRENAJE.	/					
UMA/FAN	REVISIÓN DEL MOTOR Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTO O BUJES, CHUMACERAS, ROTOR Y PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	/					
	LIMPIEZA Y BALANCEO DEL BLOWER, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL EJE Y EL ACOPLE, ESTADO DE LAS POLEAS Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE COREAS O BANDAS.	/					
UCA	REVISIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTOS O BUJES, ROTOR O PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	/					
	REVISIÓN DE REJILLAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR Y LAS ASPAS (BALANCEO). REVISIÓN DE ALINEAMIENTO DEL EJE Y ACOPLE.	/					
COMPRESOR	REVISIÓN Y OPERACIÓN DEL COMPRESOR. REALIZAR PRUEBAS DE DISPARO DEL INTERRUPTOR BIMETÁLICO O DEL PROTECTOR TÉRMICO (SI APLICA)	/					
	REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PASO (SI REQUIERE) RECOGIENDO REFRIGERANTE EN EL CONDENSADOR PARA VERIFICAR VARIACIONES EN LA PRESIÓN DE SUCCIÓN.	/					
TUBERÍA	VERIFICAR OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO Y SERVICIO, VÁLVULAS DE EXPANSIÓN, FILTROS SECADORES, EXAMINAR CARGA DE REFRIGERANTE (SI SE REQUIERE)	/					
	VISUALIZAR TUBERÍA: DETECTAR FUGAS DE REFRIGERANTE Y ESTADO DE AISLAMIENTO. VER MIRILLA DE LÍQUIDO (SI TIENE), DESCARGAR HUMEDAD / GASES NO CONDENSABLES.	/					

OBSERVACIONES ADICIONALES

Se hace mantenimiento Preventivo Equipo funciona bien.

NOMBRE DEL TÉCNICO:	Victor Beltran	NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	Humberto Rueda
CARGO:	tecnico	CARGO:	Secretario
TEL.:		TEL.:	3134870857

Powered by CamScanner

DISTRIAIRES DEL QUINDÍO

INFORME DE EQUIPO

ORDEN DE SERVICIO

Nº 10226

EQUIPO: Aire Acondicionado FECHA: 6-Sep-2023

CLIENTE				SERVICIO	PREVENTIVO	GARANTÍA	HORA
NOMBRE	Puerto Boyaca	TELÉFONO:			CORRECTIVO	EMERGENCIA	INICIO:
DIRECCIÓN		CELULAR			OCASIONAL	VISITA	SALIDA:

	EQUIPO	TIPO DE EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	ZONA DE OPERACIÓN
1	No.	Mini Split	24000 Btu/h	Mirage	ELF261Q	2978	Juzgados Primero Promiscuo Municipal
2	No.						
3	No.						
4	No.						
5	No.						

LECTURAS		EQ.	[°C]	x
TEMPERATURAS (°C)	SUMINISTRO	1	17	
		2		
		3		
		4		
		5		
	RETORNO	1	24	
		2		
		3		
		4		
		5		

PRESIONES		EQ.	[PSI]	x
SUCCIÓN		1		
		2		
		3		
		4		
		5		
DESCARGA		1		
		2		
		3		
		4		
		5		

MOTOR UMA		EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]		1	0.31			
		2				
		3				
		4				
		5				
VOLTAJE [V]		1	220			
		2				
		3				
		4				
		5				

MOTOR UCA		EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]		1	2.1			
		2				
		3				
		4				
		5				
VOLTAJE [V]		1	220			
		2				
		3				
		4				
		5				

COMPRESOR		EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]		1	9.1			
		2				
		3				
		4				
		5				
VOLTAJE [V]		1	220			
		2				
		3				
		4				
		5				

	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	BUENO (1) O MALO (X) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO	LAVADO Y REVISIÓN GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. ESTADO Y AJUSTE DE FIJACIONES, ANCLAJES, BASES Y PINTURA. LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO.	/					
	VERIFICACIÓN DEL TRABAJO SUAVE: EQUIPO LIBRE DE RUIDO Y VIBRACIÓN INTERNA O EXTERNA, NIVELES DE CALENTAMIENTO DE MOTORES Y COMPRESOR.	/					Se le hace Cambio total de la Manguera de desagüe
	REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTORES, BREAKERS, CABLEADO Y TERMINALES. APLICAR CRC (SI REQUIERE) Y REMOVER SULFATACIÓN.	/					
	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONTROL: CABLEADO, CONEXIONES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS. OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO Y CONTROL REMOTO.	/					
	LAVADO Y LIMPIEZA DE: FILTROS DE AIRE (REQUIERE CAMBIO), SERPENTINES (REQUIERE PEINAR Y DESINCRUSTAR) Y BANDEJAS DE DRENAJE.	/					
UMA/FAN	REVISIÓN DEL MOTOR Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTO O BUJES, CHUMACERAS, ROTOR Y PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	/					
	LIMPIEZA Y BALANCEO DEL BLOWER, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL EJE Y EL ACOPLE, ESTADO DE LAS POLEAS Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE COREAS O BANDAS.	/					la anterior estaba muy deteriorada
UCA	REVISIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTOS O BUJES, ROTOR O PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	/					
	REVISIÓN DE REJILLAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR Y LAS ASPAS (BALANCEO). REVISIÓN DE ALINEAMIENTO DEL EJE Y ACOPLE.	/					
COMPRESOR	REVISIÓN Y OPERACIÓN DEL COMPRESOR. REALIZAR PRUEBAS DE DISPARO DEL INTERRUPTOR BIMETÁLICO O DEL PROTECTOR TÉRMICO (SI APLICA)	/					
	REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PASO (SI REQUIERE) RECOGIENDO REFRIGERANTE EN EL CONDENSADOR PARA VERIFICAR VARIACIONES EN LA PRESIÓN DE SUCCIÓN.	/					
TUBERÍA	VERIFICAR OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO Y SERVICIO, VÁLVULAS DE EXPANSIÓN, FILTROS SECADORES, EXAMINAR CARGA DE REFRIGERANTE (SI SE REQUIERE)	/					
	VISUALIZAR TUBERÍA: DETECTAR FUGAS DE REFRIGERANTE Y ESTADO DE AISLAMIENTO. VER MIRILLA DE LÍQUIDO (SI TIENE), DESCARGAR HUMEDAD / GASES NO CONDENSABLES.	/					

OBSERVACIONES ADICIONALES

Se hace Mantenimiento Preventivo Equipo funciona bien

NOMBRE DEL TÉCNICO:	Victor Beltran	NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	Humberto Rueda
CARGO:	Tecnico	CARGO:	91509236 Secretario
TEL.:		TEL.:	3134870857

Powered by CamScanner

DISTRIAIRES DEL QUINDÍO

INFORME DE EQUIPO

ORDEN DE SERVICIO

Nº 10227

EQUIPO: Aire Acondicionado FECHA: 06-Sep-2023

CLIENTE				SERVICIO			
NOMBRE	Puerto Bayaca	TELÉFONO:			PREVENTIVO X	GARANTÍA	HORA
DIRECCIÓN		CELULAR			CORRECTIVO	EMERGENCIA	INICIO:
					OCASIONAL	VISITA	SALIDA:

EQUIPO		TIPO DE EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	ZONA DE OPERACIÓN
1	No. ____	Minisplit	24000 Btu/h	LG	SPZA-240	/	Juzgado Primero Promiscuo Municipal
2	No. ____						
3	No. ____						
4	No. ____						
5	No. ____						

LECTURAS		EQ.	[°C]	x	PRESIONES		EQ.	[PSI]	x	MOTOR UMA		EQ.	L1	L2	L3	x	MOTOR UCA		EQ.	L1	L2	L3	x	COMPRESOR		EQ.	L1	L2	L3	x
TEMPERATURAS (°C)	SUMINISTRO	1	6.9		SUCCIÓN		1			AMPERAJE [A]		1	0.80				AMPERAJE [A]		1	2.5				AMPERAJE [A]		1	11A			
		2					2					2							2							2				
		3					3					3							3							3				
		4					4					4							4							4				
		5					5					5							5							5				
	RETORNO	1	24			DESCARGA	1			VOLTAJE [V]		1	120				VOLTAJE [V]		1	220				VOLTAJE [V]		1	220			
		2					2					2							2							2				
		3					3					3							3							3				
		4					4					4							4							4				
		5					5					5							5							5				

	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	BUENO (1) O MALO (X) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO	LAVADO Y REVISIÓN GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. ESTADO Y AJUSTE DE FIJACIONES, ANCLAJES, BASES Y PINTURA. LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO.	/					
	VERIFICACIÓN DEL TRABAJO SUAVE: EQUIPO LIBRE DE RUIDO Y VIBRACIÓN INTERNA O EXTERNA, NIVELES DE CALENTAMIENTO DE MOTORES Y COMPRESOR.	/					
	REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTORES, BREAKERS, CABLEADO Y TERMINALES. APLICAR CRC (SI REQUIERE) Y REMOVER SULFATACIÓN.	/					
	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONTROL: CABLEADO, CONEXIONES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS. OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO Y CONTROL REMOTO.	/					
	LAVADO Y LIMPIEZA DE: FILTROS DE AIRE (REQUIERE CAMBIO), SERPENTINES (REQUIERE PEINAR Y DESINCRUSTAR) Y BANDEJAS DE DRENAJE.	/					
UMA/FAN	REVISIÓN DEL MOTOR Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTO O BUJES, CHUMACERAS, ROTOR Y PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	/					
	LIMPIEZA Y BALANCEO DEL BLOWER, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL EJE Y EL ACOPLE, ESTADO DE LAS POLEAS Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE COREAS O BANDAS.	/					
UCA	REVISIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTOS O BUJES, ROTOR O PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	/					
	REVISIÓN DE REJILLAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR Y LAS ASPAS (BALANCEO). REVISIÓN DE ALINEAMIENTO DEL EJE Y ACOPLE.	/					
COMPRESOR	REVISIÓN Y OPERACIÓN DEL COMPRESOR. REALIZAR PRUEBAS DE DISPARO DEL INTERRUPTOR BIMETÁLICO O DEL PROTECTOR TÉRMICO (SI APLICA)	/					
	REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PASO (SI REQUIERE) RECOGIENDO REFRIGERANTE EN EL CONDENSADOR PARA VERIFICAR VARIACIONES EN LA PRESIÓN DE SUCCIÓN.	/					
TUBERÍA	VERIFICAR OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO Y SERVICIO, VÁLVULAS DE EXPANSIÓN, FILTROS SECADORES, EXAMINAR CARGA DE REFRIGERANTE (SI SE REQUIERE)	/					
	VISUALIZAR TUBERÍA: DETECTAR FUGAS DE REFRIGERANTE Y ESTADO DE AISLAMIENTO. VER MIRILLA DE LÍQUIDO (SI TIENE), DESCARGAR HUMEDAD / GASES NO CONDENSABLES.	/					

OBSERVACIONES ADICIONALES

Se hace mantenimiento preventivo Equipo funciona bien

NOMBRE DEL TÉCNICO:	Victor Beltran	NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	Humberto Rueda
CARGO:	Tecnico	CARGO:	Secretario
TEL.:		TEL.:	3134890857

Powered by CamScanner

DISTRIAIRES DEL QUINDÍO

INFORME DE EQUIPO

ORDEN DE SERVICIO

Nº 10228

EQUIPO: Aire Acondicionado FECHA: 06-SEP-2023

CLIENTE				SERVICIO	PREVENTIVO X	GARANTÍA	HORA
NOMBRE	Puerto Bolivar	TELÉFONO:			CORRECTIVO	EMERGENCIA	INICIO:
DIRECCIÓN		CELULAR			OCASIONAL	VISITA	SALIDA:

	EQUIPO	TIPO DE EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	ZONA DE OPERACIÓN
1	No. ____	Minisplit	24000 Btu/h	olimpo	tmcr24qfe		Juzgado segundo
2	No. ____						Promotora Municipal
3	No. ____						
4	No. ____						
5	No. ____						

LECTURAS			EQ.	[°C]	x
	TEMPERATURAS (°C)	SUMINISTRO	1	6.1	
			2		
			3		
			4		
			5		
		RETORNO	1	24	
			2		
			3		
			4		
			5		

PRESIONES		EQ.	[PSI]	x
	SUCCIÓN	1		
		2		
		3		
		4		
		5		
	DESCARGA	1		
		2		
		3		
		4		
		5		

MOTOR UMA		EQ.	L1	L2	L3	x
	AMPERAJE [A]	1	1.5			
		2				
		3				
		4				
		5				
	VOLTAJE [V]	1	220			
		2				
		3				
		4				
		5				

MOTOR UCA		EQ.	L1	L2	L3	x
	AMPERAJE [A]	1	2.5			
		2				
		3				
		4				
		5				
	VOLTAJE [V]	1	220			
		2				
		3				
		4				
		5				

COMPRESOR		EQ.	L1	L2	L3	x
	AMPERAJE [A]	1	10.5			
		2				
		3				
		4				
		5				
	VOLTAJE [V]	1	220			
		2				
		3				
		4				
		5				

	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	BUENO (1) O MALO (X) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO	LAVADO Y REVISIÓN GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. ESTADO Y AJUSTE DE FIJACIONES, ANCLAJES, BASES Y PINTURA. LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO.	✓					
	VERIFICACIÓN DEL TRABAJO SUAVE: EQUIPO LIBRE DE RUIDO Y VIBRACIÓN INTERNA O EXTERNA, NIVELES DE CALENTAMIENTO DE MOTORES Y COMPRESOR.	✓					
	REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTORES, BREAKERS, CABLEADO Y TERMINALES. APLICAR CRC (SI REQUIERE) Y REMOVER SULFATACIÓN.	✓					
	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONTROL: CABLEADO, CONEXIONES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS. OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO Y CONTROL REMOTO.	✓					
	LAVADO Y LIMPIEZA DE: FILTROS DE AIRE (REQUIERE CAMBIO), SERPENTINES (REQUIERE PEINAR Y DESINCRUSTAR) Y BANDEJAS DE DRENAJE.	✓					
UMA/FAN	REVISIÓN DEL MOTOR Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTO O BUJES, CHUMACERAS, ROTOR Y PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	LIMPIEZA Y BALANCEO DEL BLOWER, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL EJE Y EL ACOPLE, ESTADO DE LAS POLEAS Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE COREAS O BANDAS.	✓					
UCA	REVISIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTOS O BUJES, ROTOR O PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE REJILLAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR Y LAS ASPAS (BALANCEO). REVISIÓN DE ALINEAMIENTO DEL EJE Y ACOPLE.	✓					
COMPRESOR	REVISIÓN Y OPERACIÓN DEL COMPRESOR. REALIZAR PRUEBAS DE DISPARO DEL INTERRUPTOR BIMETÁLICO O DEL PROTECTOR TÉRMICO (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PASO (SI REQUIERE) RECOGIENDO REFRIGERANTE EN EL CONDENSADOR PARA VERIFICAR VARIACIONES EN LA PRESIÓN DE SUCCIÓN.	✓					
TUBERÍA	VERIFICAR OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO Y SERVICIO, VÁLVULAS DE EXPANSIÓN, FILTROS SECADORES, EXAMINAR CARGA DE REFRIGERANTE (SI SE REQUIERE)	✓					
	VISUALIZAR TUBERÍA: DETECTAR FUGAS DE REFRIGERANTE Y ESTADO DE AISLAMIENTO. VER MIRILLA DE LÍQUIDO (SI TIENE), DESCARGAR HUMEDAD / GASES NO CONDENSABLES.	✓					

OBSERVACIONES ADICIONALES

Se hace mantenimiento preventivo Equipo funciona bien

NOMBRE DEL TÉCNICO:	Victor Beltran	NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	Mayra Alejandra Posso
CARGO:	Tecnico	CARGO:	Secretaria
TEL.:		TEL.:	3105743988

Powered by CamScanner

DISTRIAIRES DEL QUINDÍO

ORDEN DE SERVICIO

Nº 10229

INFORME DE EQUIPO

EQUIPO: Aire Acondicionado FECHA: 06-Sep-2023

CLIENTE				SERVICIO			
NOMBRE	Punto Bayara	TELÉFONO:			PREVENTIVO X	GARANTÍA	HORA
DIRECCIÓN		CELULAR			CORRECTIVO	EMERGENCIA	INICIO:
					OCASIONAL	VISITA	SALIDA:

	EQUIPO	TIPO DE EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	ZONA DE OPERACIÓN
1	No.	Manejadora	24000 BTU/h	Mirage	ELF261Q	30150	Juzgados segundo promiscuo municipal
2	No.						
3	No.						
4	No.						
5	No.						

LECTURAS		EQ.	[°C]	x
TEMPERATURAS (°C)	SUMINISTRO	1	16.1	
		2		
		3		
		4		
		5		
	RETORNO	1	24	
		2		
		3		
		4		
		5		

PRESIONES		EQ.	[PSI]	x
SUCCIÓN		1		
		2		
		3		
		4		
		5		
DESCARGA		1		
		2		
		3		
		4		
		5		

MOTOR UMA		EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]		1	0.90			
		2				
		3				
		4				
		5				
VOLTAJE [V]		1	210			
		2				
		3				
		4				
		5				

MOTOR UCA		EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]		1	2.1			
		2				
		3				
		4				
		5				
VOLTAJE [V]		1	210			
		2				
		3				
		4				
		5				

COMPRESOR		EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]		1	9.6			
		2				
		3				
		4				
		5				
VOLTAJE [V]		1	210			
		2				
		3				
		4				
		5				

	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	BUENO (1) O MALO (X) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO	LAVADO Y REVISIÓN GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. ESTADO Y AJUSTE DE FIJACIONES, ANCLAJES, BASES Y PINTURA. LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO.	/					
	VERIFICACIÓN DEL TRABAJO SUAVE: EQUIPO LIBRE DE RUIDO Y VIBRACIÓN INTERNA O EXTERNA, NIVELES DE CALENTAMIENTO DE MOTORES Y COMPRESOR.	/					
	REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTORES, BREAKERS, CABLEADO Y TERMINALES. APLICAR CRC (SI REQUIERE) Y REMOVER SULFATACIÓN.	/					
	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONTROL: CABLEADO, CONEXIONES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS. OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO Y CONTROL REMOTO.	/					
	LAVADO Y LIMPIEZA DE: FILTROS DE AIRE (REQUIERE CAMBIO), SERPENTINES (REQUIERE PEINAR Y DESINCRUSTAR) Y BANDEJAS DE DRENAJE.	/					
UMA/FAN	REVISIÓN DEL MOTOR Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTO O BUJES, CHUMACERAS, ROTOR Y PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	/					
	LIMPIEZA Y BALANCEO DEL BLOWER, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL EJE Y EL ACOPLE, ESTADO DE LAS POLEAS Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE COREAS O BANDAS.	/					
UCA	REVISIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTOS O BUJES, ROTOR O PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	/					
	REVISIÓN DE REJILLAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR Y LAS ASPAS (BALANCEO). REVISIÓN DE ALINEAMIENTO DEL EJE Y ACOPLE.	/					
COMPRESOR	REVISIÓN Y OPERACIÓN DEL COMPRESOR. REALIZAR PRUEBAS DE DISPARO DEL INTERRUPTOR BIMETÁLICO O DEL PROTECTOR TÉRMICO (SI APLICA)	/					
	REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PASO (SI REQUIERE) RECOGIENDO REFRIGERANTE EN EL CONDENSADOR PARA VERIFICAR VARIACIONES EN LA PRESIÓN DE SUCCIÓN.	/					
TUBERÍA	VERIFICAR OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO Y SERVICIO, VÁLVULAS DE EXPANSIÓN, FILTROS SECADORES, EXAMINAR CARGA DE REFRIGERANTE (SI SE REQUIERE)	/					
	VISUALIZAR TUBERÍA: DETECTAR FUGAS DE REFRIGERANTE Y ESTADO DE AISLAMIENTO. VER MIRILLA DE LÍQUIDO (SI TIENE), DESCARGAR HUMEDAD / GASES NO CONDENSABLES.	/					

OBSERVACIONES ADICIONALES

Se hace Mantenimiento Preventivo Equipo funcionando bien

NOMBRE DEL TÉCNICO:	Victor Beltran	NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	Mayra Alejandra Posso
CARGO:	Tecnico	CARGO:	Secretaria.
TEL.:		TEL.:	3105743988

CELULAR: 321 8584154 - 321 723 6363

Powered by CamScanner

DISTRIAIRES DEL QUINDÍO

INFORME DE EQUIPO

ORDEN DE SERVICIO
Nº 10230

EQUIPO: Aire Acondicionado FECHA: 06-sep-2023

CLIENTE				SERVICIO			
NOMBRE	Puerto Bolívar	TELÉFONO:			PREVENTIVO X	GARANTÍA	HORA
DIRECCIÓN		CELULAR			CORRECTIVO	EMERGENCIA	INICIO:
					OCASIONAL	VISITA	SALIDA:

	EQUIPO	TIPO DE EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	ZONA DE OPERACIÓN
1	No.	MINISPLIT	24000 BTU	LG	S3Q24ACM		Juzgado Segundo Promiscuo Municipal
2	No.						
3	No.						
4	No.						
5	No.						

LECTURAS			EQ.	[°C]	X
TEMPERATURAS (°C)	SUMINISTRO		1	20	
			2		
			3		
			4		
			5		
	RETORNO		1	24	
			2		
			3		
			4		
			5		

PRESIONES		EQ.	[PSI]	X
SUCCIÓN		1		
		2		
		3		
		4		
		5		
DESCARGA		1		
		2		
		3		
		4		
		5		

MOTOR UMA		EQ.	L1	L2	L3	X
AMPERAJE [A]		1	0.80			
		2				
		3				
		4				
		5				
VOLTAJE [V]		1	210			
		2				
		3				
		4				
		5				

MOTOR UCA		EQ.	L1	L2	L3	X
AMPERAJE [A]		1	2.1			
		2				
		3				
		4				
		5				
VOLTAJE [V]		1	210			
		2				
		3				
		4				
		5				

COMPRESOR		EQ.	L1	L2	L3	X
AMPERAJE [A]		1	9.9			
		2				
		3				
		4				
		5				
VOLTAJE [V]		1	230			
		2				
		3				
		4				
		5				

	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	BUENO (1) O MALO (X) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO	LAVADO Y REVISIÓN GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. ESTADO Y AJUSTE DE FIJACIONES, ANCLAJES, BASES Y PINTURA. LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO.	/					
	VERIFICACIÓN DEL TRABAJO SUAVE: EQUIPO LIBRE DE RUIDO Y VIBRACIÓN INTERNA O EXTERNA, NIVELES DE CALENTAMIENTO DE MOTORES Y COMPRESOR.	/					
	REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTORES, BREAKERS, CABLEADO Y TERMINALES. APLICAR CRC (SI REQUIERE) Y REMOVER SULFATACIÓN.	/					
	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONTROL: CABLEADO, CONEXIONES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS. OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO Y CONTROL REMOTO.	/					
	LAVADO Y LIMPIEZA DE: FILTROS DE AIRE (REQUIERE CAMBIO), SERPENTINES (REQUIERE PEINAR Y DESINCRUSTAR) Y BANDEJAS DE DRENAJE.	/					
UMA/FAN	REVISIÓN DEL MOTOR Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTO O BUJES, CHUMACERAS, ROTOR Y PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	/					
	LIMPIEZA Y BALANCEO DEL BLOWER, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL EJE Y EL ACOPLE, ESTADO DE LAS POLEAS Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE COREAS O BANDAS.	/					
UCA	REVISIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTOS O BUJES, ROTOR O PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	/					
	REVISIÓN DE REJILLAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR Y LAS ASPAS (BALANCEO). REVISIÓN DE ALINEAMIENTO DEL EJE Y ACOPLE.	/					
COMPRESOR	REVISIÓN Y OPERACIÓN DEL COMPRESOR. REALIZAR PRUEBAS DE DISPARO DEL INTERRUPTOR BIMETÁLICO O DEL PROTECTOR TÉRMICO (SI APLICA)	/					
	REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PASO (SI REQUIERE) RECOGIENDO REFRIGERANTE EN EL CONDENSADOR PARA VERIFICAR VARIACIONES EN LA PRESIÓN DE SUCCIÓN.	/					
TUBERÍA	VERIFICAR OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO Y SERVICIO, VÁLVULAS DE EXPANSIÓN, FILTROS SECADORES, EXAMINAR CARGA DE REFRIGERANTE (SI SE REQUIERE)	/					
	VISUALIZAR TUBERÍA: DETECTAR FUGAS DE REFRIGERANTE Y ESTADO DE AISLAMIENTO. VER MIRILLA DE LÍQUIDO (SI TIENE), DESCARGAR HUMEDAD / GASES NO CONDENSABLES.	/					

OBSERVACIONES ADICIONALES

Se hace mantenimiento preventivo Equipo funciona bien

NOMBRE DEL TÉCNICO:	Victor Beltran	NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	
CARGO:	Tecnico	CARGO:	Secretaria
TEL.:		TEL.:	3185743988

Powered by CamScanner

DISTRIAIRES DEL QUINDÍO

ORDEN DE SERVICIO

Nº 10231

INFORME DE EQUIPO

EQUIPO: Aire Acondicionado FECHA: 06-Sep-2023

CLIENTE				SERVICIO			
NOMBRE	Puerto Espada	TELÉFONO:			PREVENTIVO X	GARANTÍA	HORA
DIRECCIÓN		CELULAR			CORRECTIVO	EMERGENCIA	INICIO:
					OCASIONAL	VISITA	SALIDA:

	EQUIPO	TIPO DE EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	ZONA DE OPERACIÓN
1	No.	Manejadora	12000 Btu/h	Blueline	MSH-221662	0170	Juzgado tercero Promiscuo de familia
2	No.						
3	No.						
4	No.						
5	No.						

LECTURAS		EQ.	[°C]	x	PRESIONES		EQ.	[PSI]	x	MOTOR UMA		EQ.	L1	L2	L3	x	MOTOR UCA		EQ.	L1	L2	L3	x	COMPRESOR		EQ.	L1	L2	L3	x
TEMPERATURAS (°C)	SUMINISTRO	1	21			SUCCIÓN	1				AMPERAJE [A]	1	0.9					AMPERAJE [A]	1	2.3					AMPERAJE [A]	1	0.0			
		2					2					2							2							2				
		3					3					3							3							3				
		4					4					4							4							4				
		5					5					5							5							5				
	RETORNO	1	24			DESCARGA	1				VOLTAJE [V]	1	220					VOLTAJE [V]	1	220					VOLTAJE [V]	1	220			
		2					2					2							2							2				
		3					3					3							3							3				
		4					4					4							4							4				
		5					5					5							5							5				

	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	BUENO (1) O MALO (X) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO	LAVADO Y REVISIÓN GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. ESTADO Y AJUSTE DE FIJACIONES, ANCLAJES, BASES Y PINTURA. LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO.	/					
	VERIFICACIÓN DEL TRABAJO SUAVE: EQUIPO LIBRE DE RUIDO Y VIBRACIÓN INTERNA O EXTERNA, NIVELES DE CALENTAMIENTO DE MOTORES Y COMPRESOR.	/					
	REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTORES, BREAKERS, CABLEADO Y TERMINALES. APLICAR CRC (SI REQUIERE) Y REMOVER SULFATACIÓN.	/					
	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONTROL: CABLEADO, CONEXIONES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS. OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO Y CONTROL REMOTO.	/					
	LAVADO Y LIMPIEZA DE: FILTROS DE AIRE (REQUIERE CAMBIO), SERPENTINES (REQUIERE PEINAR Y DESINCRUSTAR) Y BANDEJAS DE DRENAJE.	/					
UMA/FAN	REVISIÓN DEL MOTOR Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTO O BUJES, CHUMACERAS, ROTOR Y PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	/					
	LIMPIEZA Y BALANCEO DEL BLOWER, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL EJE Y EL ACOPLE, ESTADO DE LAS POLEAS Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE COREAS O BANDAS.	/					
UCA	REVISIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTOS O BUJES, ROTOR O PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	/					
	REVISIÓN DE REJILLAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR Y LAS ASPAS (BALANCEO). REVISIÓN DE ALINEAMIENTO DEL EJE Y ACOPLE.	/					
COMPRESOR	REVISIÓN Y OPERACIÓN DEL COMPRESOR. REALIZAR PRUEBAS DE DISPARO DEL INTERRUPTOR BIMETÁLICO O DEL PROTECTOR TÉRMICO (SI APLICA)	/					
	REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PASO (SI REQUIERE) RECOGIENDO REFRIGERANTE EN EL CONDENSADOR PARA VERIFICAR VARIACIONES EN LA PRESIÓN DE SUCCIÓN.	/					
TUBERÍA	VERIFICAR OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO Y SERVICIO, VÁLVULAS DE EXPANSIÓN, FILTROS SECADORES, EXAMINAR CARGA DE REFRIGERANTE (SI SE REQUIERE)	/					
	VISUALIZAR TUBERÍA: DETECTAR FUGAS DE REFRIGERANTE Y ESTADO DE AISLAMIENTO. VER MIRILLA DE LÍQUIDO (SI TIENE), DESCARGAR HUMEDAD / GASES NO CONDENSABLES.	/					

OBSERVACIONES ADICIONALES

Se hace mantenimiento preventivo equipo funciona bien

NOMBRE DEL TÉCNICO:	Victor Beltran	NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	Johan Fredy Ramirez
CARGO:	Tecnico	CARGO:	Estudio
TEL.:		TEL.:	7384328

Powered by CamScanner

DISTRIAIRES DEL QUINDÍO

INFORME DE EQUIPO

ORDEN DE SERVICIO

Nº 10232

EQUIPO: Aire Acondicionado FECHA: 26-Sep-2023

CLIENTE				SERVICIO	PREVENTIVO X	GARANTÍA	HORA
NOMBRE	Puerto Boyacá	TELÉFONO:			CORRECTIVO	EMERGENCIA	INICIO:
DIRECCIÓN		CELULAR			OCASIONAL	VISITA	SALIDA:

	EQUIPO	TIPO DE EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	ZONA DE OPERACIÓN
1	No.	Mini Split	12000 Btu/h	Samsung	AR12WSFAN		Juzgado tercero Segundo de Familia
2	No.						
3	No.						
4	No.						
5	No.						

LECTURAS			EQ.	[°C]	x
TEMPERATURAS (°C)	SUMINISTRO		1	6.5	
			2		
			3		
			4		
			5		
	RETORNO		1	24	
			2		
			3		
			4		
			5		

PRESIONES		EQ.	[PSI]	x
SUCCIÓN		1		
		2		
		3		
		4		
		5		
DESCARGA		1		
		2		
		3		
		4		
		5		

MOTOR UMA		EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]		1	0.99			
		2				
		3				
		4				
		5				
VOLTAJE [V]		1	210			
		2				
		3				
		4				
		5				

MOTOR UCA		EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]		1	1.0			
		2				
		3				
		4				
		5				
VOLTAJE [V]		1	220			
		2				
		3				
		4				
		5				

COMPRESOR		EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]		1	9.9			
		2				
		3				
		4				
		5				
VOLTAJE [V]		1	210			
		2				
		3				
		4				
		5				

	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	BUENO (1) O MALO (X) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO	LAVADO Y REVISIÓN GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. ESTADO Y AJUSTE DE FIJACIONES, ANCLAJES, BASES Y PINTURA. LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO.	/					
	VERIFICACIÓN DEL TRABAJO SUAVE: EQUIPO LIBRE DE RUIDO Y VIBRACIÓN INTERNA O EXTERNA, NIVELES DE CALENTAMIENTO DE MOTORES Y COMPRESOR.	/					
	REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTORES, BREAKERS, CABLEADO Y TERMINALES. APLICAR CRC (SI REQUIERE) Y REMOVER SULFATACIÓN.	/					
	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONTROL: CABLEADO, CONEXIONES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS. OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO Y CONTROL REMOTO.	/					
	LAVADO Y LIMPIEZA DE: FILTROS DE AIRE (REQUIERE CAMBIO), SERPENTINES (REQUIERE PEINAR Y DESINCRUSTAR) Y BANDEJAS DE DRENAJE.	/					
UMA/FAN	REVISIÓN DEL MOTOR Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTO O BUJES, CHUMACERAS, ROTOR Y PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	/					
	LIMPIEZA Y BALANCEO DEL BLOWER, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL EJE Y EL ACOPLE, ESTADO DE LAS POLEAS Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE COREAS O BANDAS.	/					
UCA	REVISIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTOS O BUJES, ROTOR O PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	/					
	REVISIÓN DE REJILLAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR Y LAS ASPAS (BALANCEO). REVISIÓN DE ALINEAMIENTO DEL EJE Y ACOPLE.	/					
COMPRESOR	REVISIÓN Y OPERACIÓN DEL COMPRESOR. REALIZAR PRUEBAS DE DISPARO DEL INTERRUPTOR BIMETÁLICO O DEL PROTECTOR TÉRMICO (SI APLICA)	/					
	REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PASO (SI REQUIERE) RECOGIENDO REFRIGERANTE EN EL CONDENSADOR PARA VERIFICAR VARIACIONES EN LA PRESIÓN DE SUCCIÓN.	/					
TUBERÍA	VERIFICAR OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO Y SERVICIO, VÁLVULAS DE EXPANSIÓN, FILTROS SECADORES, EXAMINAR CARGA DE REFRIGERANTE (SI SE REQUIERE)	/					
	VISUALIZAR TUBERÍA: DETECTAR FUGAS DE REFRIGERANTE Y ESTADO DE AISLAMIENTO. VER MIRILLA DE LÍQUIDO (SI TIENE), DESCARGAR HUMEDAD / GASES NO CONDENSABLES.	/					

OBSERVACIONES ADICIONALES

Se hace mantenimiento preventivo Equipo funciona bien.

NOMBRE DEL TÉCNICO:	Victor Beltran	NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	
CARGO:	Técnico	CARGO:	Asistente Social.

Powered by CamScanner

DISTRIAIRES DEL QUINDIO

ORDEN DE SERVICIO

Nº . 10233

INFORME DE EQUIPO

EQUIPO: Aire Acondicionado FECHA: 26-09-2023

CLIENTE				SERVICIO	PREVENTIVO X	GARANTÍA	HORA
NOMBRE	Puerto Boyaca	TELÉFONO:			CORRECTIVO	EMERGENCIA	INICIO:
DIRECCIÓN		CELULAR			OCASIONAL	VISITA	SALIDA:

	EQUIPO	TIPO DE EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	ZONA DE OPERACIÓN
1	No. ____	Ventana	18000 Btu/h	Blue Aire	MW18OFC		Jefe de hogar Apoyo de familia
2	No. ____						
3	No. ____						
4	No. ____						
5	No. ____						

LECTURAS		EQ.	[°C]	x	PRESIONES	EQ.	[PSI]	x	MOTOR UMA	EQ.	L1	L2	L3	x	MOTOR UCA	EQ.	L1	L2	L3	x	COMPRESOR	EQ.	L1	L2	L3	x
TEMPERATURAS (°C)	SUMINISTRO	1	17		SUCCIÓN	1			AMPERAJE [A]	1	2.1				AMPERAJE [A]	1	2.1				AMPERAJE [A]	1	2.1			
		2				2				2						2						2				
		3				3				3						3						3				
		4				4				4						4						4				
		5				5				5						5						5				
	RETORNO	1	24		DESCARGA	1			VOLTAJE [V]	1	220				VOLTAJE [V]	1	220				VOLTAJE [V]	1	220			
		2				2				2						2						2				
		3				3				3						3						3				
		4				4				4						4						4				
		5				5				5						5						5				

	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	BUENO (1) O MALO (X) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO	LAVADO Y REVISIÓN GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. ESTADO Y AJUSTE DE FIJACIONES, ANCLAJES, BASES Y PINTURA. LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO.	/					
	VERIFICACIÓN DEL TRABAJO SUAVE: EQUIPO LIBRE DE RUIDO Y VIBRACIÓN INTERNA O EXTERNA, NIVELES DE CALENTAMIENTO DE MOTORES Y COMPRESOR.	/					
	REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTORES, BREAKERS, CABLEADO Y TERMINALES. APLICAR CRC (SI REQUIERE) Y REMOVER SULFATACIÓN.	/					
	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONTROL: CABLEADO, CONEXIONES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS. OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO Y CONTROL REMOTO.	/					
	LAVADO Y LIMPIEZA DE: FILTROS DE AIRE (REQUIERE CAMBIO), SERPENTINES (REQUIERE PEINAR Y DESINCRUSTAR) Y BANDEJAS DE DRENAJE.	/					
UMA/FAN	REVISIÓN DEL MOTOR Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTO O BUJES, CHUMACERAS, ROTOR Y PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	/					
	LIMPIEZA Y BALANCEO DEL BLOWER, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL EJE Y EL ACOPLE, ESTADO DE LAS POLEAS Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE COREAS O BANDAS.	/					
UCA	REVISIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTOS O BUJES, ROTOR O PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	/					
	REVISIÓN DE REJILLAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR Y LAS ASPAS (BALANCEO). REVISIÓN DE ALINEAMIENTO DEL EJE Y ACOPLE.	/					
COMPRESOR	REVISIÓN Y OPERACIÓN DEL COMPRESOR. REALIZAR PRUEBAS DE DISPARO DEL INTERRUPTOR BIMETÁLICO O DEL PROTECTOR TÉRMICO (SI APLICA)	/					
	REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PASO (SI REQUIERE) RECOGIENDO REFRIGERANTE EN EL CONDENSADOR PARA VERIFICAR VARIACIONES EN LA PRESIÓN DE SUCCIÓN.	/					
TUBERÍA	VERIFICAR OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO Y SERVICIO, VÁLVULAS DE EXPANSIÓN, FILTROS SECADORES, EXAMINAR CARGA DE REFRIGERANTE (SI SE REQUIERE)	/					
	VISUALIZAR TUBERÍA: DETECTAR FUGAS DE REFRIGERANTE Y ESTADO DE AISLAMIENTO. VER MIRILLA DE LÍQUIDO (SI TIENE), DESCARGAR HUMEDAD / GASES NO CONDENSABLES.	/					

OBSERVACIONES ADICIONALES

Se hace mantenimiento preventivo Equipo funciona bien

NOMBRE DEL TÉCNICO:	Tecnico	NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	Nelson Andrade C.
CARGO:	Victor Beltran	CARGO:	Jefe
TEL.:		TEL.:	3208538985

Powered by CamScanner

DISTRIAIRES DEL QUINDÍO

INFORME DE EQUIPO

ORDEN DE SERVICIO
Nº 10234

EQUIPO: Aire Acondicionado FECHA: 06-Sep-2023

CLIENTE				SERVICIO			
NOMBRE	Puerto Bonaca	TELÉFONO:			PREVENTIVO X	GARANTÍA	HORA
DIRECCIÓN		CELULAR			CORRECTIVO	EMERGENCIA	INICIO:
					OCASIONAL	VISITA	SALIDA:

EQUIPO	TIPO DE EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	ZONA DE OPERACIÓN
1 No.	Cassette	18000 Btu/h	LG	SJ18Z(1)		Interior Cuarto del Circuito
2 No.						
3 No.						
4 No.						
5 No.						

LECTURAS		EQ.	[°C]	x
TEMPERATURAS (°C)	SUMINISTRO	1	9.8	
		2		
		3		
		4		
		5		
	RETORNO	1	22	
		2		
		3		
		4		
		5		

PRESIONES		EQ.	[PSI]	x
SUCCIÓN		1		
		2		
		3		
		4		
		5		
DESCARGA		1		
		2		
		3		
		4		
		5		

MOTOR UMA		EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]		1	2.1			
		2				
		3				
		4				
		5				
VOLTAJE [V]		1	220			
		2				
		3				
		4				
		5				

MOTOR UCA		EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]		1	3.6			
		2				
		3				
		4				
		5				
VOLTAJE [V]		1	220			
		2				
		3				
		4				
		5				

COMPRESOR		EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]		1	14.1			
		2				
		3				
		4				
		5				
VOLTAJE [V]		1	220			
		2				
		3				
		4				
		5				

	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	BUENO (1) O MALO (X) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO	LAVADO Y REVISIÓN GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. ESTADO Y AJUSTE DE FIJACIONES, ANCLAJES, BASES Y PINTURA. LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO.	/					Al Equipo
	VERIFICACIÓN DEL TRABAJO SUAVE: EQUIPO LIBRE DE RUIDO Y VIBRACIÓN INTERNA O EXTERNA, NIVELES DE CALENTAMIENTO DE MOTORES Y COMPRESOR.	/					Se le hace solo
	REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTORES, BREAKERS, CABLEADO Y TERMINALES. APLICAR CRC (SI REQUIERE) Y REMOVER SULFATACIÓN.	/					el mantenimiento
	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONTROL: CABLEADO, CONEXIONES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS. OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO Y CONTROL REMOTO.	/					
	LAVADO Y LIMPIEZA DE: FILTROS DE AIRE (REQUIERE CAMBIO), SERPENTINES (REQUIERE PEINAR Y DESINCRUSTAR) Y BANDEJAS DE DRENAJE.	/					Ya que el Equipo
UMA/FAN	REVISIÓN DEL MOTOR Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTO O BUJES, CHUMACERAS, ROTOR Y PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	/					mencionado anterior
	LIMPIEZA Y BALANCEO DEL BLOWER, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL EJE Y EL ACOPLE, ESTADO DE LAS POLEAS Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE CORREAS O BANDAS.	/					mente ya Cumplio
UCA	REVISIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTOS O BUJES, ROTOR O PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	/					con su Ciclo de
	REVISIÓN DE REJILLAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR Y LAS ASPAS (BALANCEO). REVISIÓN DE ALINEAMIENTO DEL EJE Y ACOPLE.	/					Vida
COMPRESOR	REVISIÓN Y OPERACIÓN DEL COMPRESOR. REALIZAR PRUEBAS DE DISPARO DEL INTERRUPTOR BIMETÁLICO O DEL PROTECTOR TÉRMICO (SI APLICA)	/					
	REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PASO (SI REQUIERE) RECOGIENDO REFRIGERANTE EN EL CONDENSADOR PARA VERIFICAR VARIACIONES EN LA PRESIÓN DE SUCCIÓN.	/					El Equipo queda
TUBERÍA	VERIFICAR OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO Y SERVICIO, VÁLVULAS DE EXPANSIÓN, FILTROS SECADORES, EXAMINAR CARGA DE REFRIGERANTE (SI SE REQUIERE)	/					funcionando de
	VISUALIZAR TUBERÍA: DETECTAR FUGAS DE REFRIGERANTE Y ESTADO DE AISLAMIENTO. VER MIRILLA DE LÍQUIDO (SI TIENE), DESCARGAR HUMEDAD / GASES NO CONDENSABLES.	/					Manera regular

OBSERVACIONES ADICIONALES

Se le hace mantenimiento

NOMBRE DEL TÉCNICO:	Victor Beltran	NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	Camilo David Echeverri.
CARGO:	tecnico	CARGO:	Secretario.
TEL.:		TEL.:	3207338687

Powered by CamScanner

DISTRIAIRES DEL QUINDIO

INFORME DE EQUIPO

ORDEN DE SERVICIO
Nº 10235

EQUIPO: Aire Acondicionado FECHA: 07-SEP-2023

CLIENTE				SERVICIO			
NOMBRE	Puerto Bolaca	TELÉFONO:		PREVENTIVO X	GARANTÍA	HORA	
DIRECCIÓN		CELULAR		CORRECTIVO	EMERGENCIA	INICIO:	
				OCASIONAL	VISITA	SALIDA:	

	EQUIPO	TIPO DE EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	ZONA DE OPERACIÓN
1	No.	Mini Split	24000 Btu/h	Lennox	ELF21Q		Juzgado Civil del Circuito
2	No.						
3	No.						
4	No.						
5	No.						

LECTURAS		EQ.	[°C]	x	PRESIONES		EQ.	[PSI]	x	MOTOR UMA		EQ.	L1	L2	L3	x	MOTOR UCA		EQ.	L1	L2	L3	x	COMPRESOR		EQ.	L1	L2	L3	x
TEMPERATURAS (°C)	SUMINISTRO	1	60		SUCCIÓN		1			AMPERAJE [A]		1	9.0				AMPERAJE [A]		1	12.1				AMPERAJE [A]		1	9.6			
		2					2					2							2							2				
		3					3					3							3							3				
		4					4					4							4							4				
		5					5					5							5							5				
	RETORNO	1	24		DESCARGA		1			VOLTAJE [V]		1	220				VOLTAJE [V]		1	220				VOLTAJE [V]		1	220			
		2					2					2							2							2				
		3					3					3							3							3				
		4					4					4							4							4				
		5					5					5							5							5				

	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	BUENO (1) O MALO (X) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO	LAVADO Y REVISIÓN GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. ESTADO Y AJUSTE DE FIJACIONES, ANCLAJES, BASES Y PINTURA. LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO.	/					
	VERIFICACIÓN DEL TRABAJO SUAVE: EQUIPO LIBRE DE RUIDO Y VIBRACIÓN INTERNA O EXTERNA, NIVELES DE CALENTAMIENTO DE MOTORES Y COMPRESOR.	/					
	REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTORES, BREAKERS, CABLEADO Y TERMINALES. APLICAR CRC (SI REQUIERE) Y REMOVER SULFATACIÓN.	/					
	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONTROL: CABLEADO, CONEXIONES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS. OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO Y CONTROL REMOTO.	/					
	LAVADO Y LIMPIEZA DE: FILTROS DE AIRE (REQUIERE CAMBIO), SERPENTINES (REQUIERE PEINAR Y DESINCRUSTAR) Y BANDEJAS DE DRENAJE.	/					
UMA/FAN	REVISIÓN DEL MOTOR Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTO O BUJES, CHUMACERAS, ROTOR Y PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	/					
	LIMPIEZA Y BALANCEO DEL BLOWER, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL EJE Y EL ACOPLE, ESTADO DE LAS POLEAS Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE CORREAS O BANDAS.	/					
UCA	REVISIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTOS O BUJES, ROTOR O PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	/					
	REVISIÓN DE REJILLAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR Y LAS ASPAS (BALANCEO). REVISIÓN DE ALINEAMIENTO DEL EJE Y ACOPLE.	/					
COMPRESOR	REVISIÓN Y OPERACIÓN DEL COMPRESOR. REALIZAR PRUEBAS DE DISPARO DEL INTERRUPTOR BIMETÁLICO O DEL PROTECTOR TÉRMICO (SI APLICA)	/					
	REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PASO (SI REQUIERE) RECOGIENDO REFRIGERANTE EN EL CONDENSADOR PARA VERIFICAR VARIACIONES EN LA PRESIÓN DE SUCCIÓN.	/					
TUBERÍA	VERIFICAR OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO Y SERVICIO, VÁLVULAS DE EXPANSIÓN, FILTROS SECADORES, EXAMINAR CARGA DE REFRIGERANTE (SI SE REQUIERE)	/					
	VISUALIZAR TUBERÍA: DETECTAR FUGAS DE REFRIGERANTE Y ESTADO DE AISLAMIENTO. VER MIRILLA DE LÍQUIDO (SI TIENE), DESCARGAR HUMEDAD / GASES NO CONDENSABLES.	/					

OBSERVACIONES ADICIONALES

Se hace mantenimiento preventivo equipo funcionando bien

NOMBRE DEL TÉCNICO: Victor Beltran	NOMBRE DE QUIEN RECIBE: P/ Camilo David Echeverri.
CARGO: Tecnico	CARGO: Secretario.

Powered by CamScanner

DISTRIAIRES DEL QUINDÍO

Nº 10236

INFORME DE EQUIPO

EQUIPO: Aire Acondicionado FECHA: 07-sep-2023

CLIENTE				SERVICIO			
NOMBRE	Puerto Boyaca	TELÉFONO:			PREVENTIVO X	GARANTÍA	HORA
DIRECCIÓN		CELULAR			CORRECTIVO	EMERGENCIA	INICIO:
					OCASIONAL	VISITA	SALIDA:

	EQUIPO	TIPO DE EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	ZONA DE OPERACIÓN
1	No.	Manejadora	24000 Btu/h	Mirage	ELT26Q		Segundo Piso del Cuarto
2	No.						
3	No.						
4	No.						
5	No.						

LECTURAS		EQ.	[°C]	x	PRESIONES		EQ.	[PSI]	x	MOTOR UMA		EQ.	L1	L2	L3	x	MOTOR UCA		EQ.	L1	L2	L3	x	COMPRESOR		EQ.	L1	L2	L3	x
TEMPERATURAS (°C)	SUMINISTRO	1	6.3			SUCCIÓN	1			AMPERAJE [A]		1	2.9				AMPERAJE [A]		1	2.1				AMPERAJE [A]		1	2.8			
		2					2					2							2							2				
		3					3					3							3							3				
		4					4					4							4							4				
		5					5					5							5							5				
	RETORNO	1	24			DESCARGA	1			VOLTAJE [V]		1	120				VOLTAJE [V]		1	120				VOLTAJE [V]		1	120			
		2					2					2							2							2				
		3					3					3							3							3				
		4					4					4							4							4				
		5					5					5							5							5				

	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	BUENO (1) O MALO (X) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO	LAVADO Y REVISIÓN GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. ESTADO Y AJUSTE DE FIJACIONES, ANCLAJES, BASES Y PINTURA. LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO.	/					
	VERIFICACIÓN DEL TRABAJO SUAVE: EQUIPO LIBRE DE RUIDO Y VIBRACIÓN INTERNA O EXTERNA, NIVELES DE CALENTAMIENTO DE MOTORES Y COMPRESOR.	/					
	REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTORES, BREAKERS, CABLEADO Y TERMINALES. APLICAR CRC (SI REQUIERE) Y REMOVER SULFATACIÓN.	/					
	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONTROL: CABLEADO, CONEXIONES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS. OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO Y CONTROL REMOTO.	/					
	LAVADO Y LIMPIEZA DE: FILTROS DE AIRE (REQUIERE CAMBIO), SERPENTINES (REQUIERE PEINAR Y DESINCRUSTAR) Y BANDEJAS DE DRENAJE.	/					
UMA/FAN	REVISIÓN DEL MOTOR Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTO O BUJES, CHUMACERAS, ROTOR Y PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	/					
	LIMPIEZA Y BALANCEO DEL BLOWER, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL EJE Y EL ACOPLE, ESTADO DE LAS POLEAS Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE COREAS O BANDAS.	/					
UCA	REVISIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTOS O BUJES, ROTOR O PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	/					
	REVISIÓN DE REJILLAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR Y LAS ASPAS (BALANCEO). REVISIÓN DE ALINEAMIENTO DEL EJE Y ACOPLE.	/					
COMPRESOR	REVISIÓN Y OPERACIÓN DEL COMPRESOR. REALIZAR PRUEBAS DE DISPARO DEL INTERRUPTOR BIMETÁLICO O DEL PROTECTOR TÉRMICO (SI APLICA)	/					
	REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PASO (SI REQUIERE) RECOGIENDO REFRIGERANTE EN EL CONDENSADOR PARA VERIFICAR VARIACIONES EN LA PRESIÓN DE SUCCIÓN.	/					
TUBERÍA	VERIFICAR OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO Y SERVICIO, VÁLVULAS DE EXPANSIÓN, FILTROS SECADORES, EXAMINAR CARGA DE REFRIGERANTE (SI SE REQUIERE)	/					
	VISUALIZAR TUBERÍA: DETECTAR FUGAS DE REFRIGERANTE Y ESTADO DE AISLAMIENTO. VER MIRILLA DE LÍQUIDO (SI TIENE), DESCARGAR HUMEDAD / GASES NO CONDENSABLES.	/					

OBSERVACIONES ADICIONALES

Se hace mantenimiento preventivo Equipo funciona bien.

NOMBRE DEL TÉCNICO:	Victor Beltran	NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	Camilo David Echeverri.
CARGO:		CARGO:	Secretario.
TEL.:		TEL.:	3207338687

CELULAR : 321 8584154 - 321 723 6363

Powered by CamScanner

DISTRIAIRES DEL QUINDÍO
INFORME DE EQUIPO

ORDEN DE SERVICIO
Nº 10237

EQUIPO: Aire Acondicionado. FECHA: 6 SEPT. 2023

CLIENTE				SERVICIO			
NOMBRE	Puerto Boyaca	TELÉFONO:		PREVENTIVO ✓	GARANTÍA	HORA	
DIRECCIÓN		CELULAR		CORRECTIVO	EMERGENCIA	INICIO:	
				OCASIONAL	VISITA	SALIDA:	

EQUIPO	TIPO DE EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	ZONA DE OPERACIÓN
1 No. 1	Minisplit	60MS122	confortfresh	12000 btu		Rack oficina de sistemas
2 No.						
3 No.						Piso 2
4 No.						
5 No.						

LECTURAS

TEMPERATURAS (°C)

	EQ.	[°C]	x
SUMINISTRO	1	11	
	2		
	3		
	4		
	5		
RETORNO	1	21	
	2		
	3		
	4		
	5		

PRESIONES

	EQ.	[PSI]	x
SUCCIÓN	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
DESCARGA	1		
	2		
	3		
	4		
	5		

MOTOR UMA

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	015	016		
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	211	211		
	2				
	3				
	4				
	5				

MOTOR UCA

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	021	023		
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	211	211		
	2				
	3				
	4				
	5				

COMPRESOR

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	4.4	4.7		
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	211	211		
	2				
	3				
	4				
	5				

	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	BUENO (1) O MALO (X) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO	LAVADO Y REVISIÓN GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. ESTADO Y AJUSTE DE FIJACIONES, ANCLAJES, BASES Y PINTURA. LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO.	✓					Se realiza mantenimiento preventivo, se realiza cambio de manguera de desague ya que tenia una muy delgada, se retira protector de fase ya que estaba defectuoso
	VERIFICACIÓN DEL TRABAJO SUAVE: EQUIPO LIBRE DE RUIDO Y VIBRACIÓN INTERNA O EXTERNA, NIVELES DE CALENTAMIENTO DE MOTORES Y COMPRESOR.	✓					
	REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTORES, BREAKERS, CABLEADO Y TERMINALES. APLICAR CRC (SI REQUIERE) Y REMOVER SULFATACIÓN.	✓					
	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONTROL: CABLEADO, CONEXIONES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS. OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO Y CONTROL REMOTO.	✓					
	LAVADO Y LIMPIEZA DE: FILTROS DE AIRE (REQUIERE CAMBIO), SERPENTINES (REQUIERE PEINAR Y DESINCRUSTAR) Y BANDEJAS DE DRENAJE.	✓					
UMA/FAN	REVISIÓN DEL MOTOR Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTO O BUJES, CHUMACERAS, ROTOR Y PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	LIMPIEZA Y BALANCEO DEL BLOWER, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL EJE Y EL ACOPLE, ESTADO DE LAS POLEAS Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE COREAS O BANDAS.	✓					
UCA	REVISIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTOS O BUJES, ROTOR O PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE REJILLAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR Y LAS ASPAS (BALANCEO). REVISIÓN DE ALINEAMIENTO DEL EJE Y ACOPLE.	✓					
COMPRESOR	REVISIÓN Y OPERACIÓN DEL COMPRESOR. REALIZAR PRUEBAS DE DISPARO DEL INTERRUPTOR BIMETÁLICO O DEL PROTECTOR TÉRMICO (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PASO (SI REQUIERE) RECOGIENDO REFRIGERANTE EN EL CONDENSADOR PARA VERIFICAR VARIACIONES EN LA PRESIÓN DE SUCCIÓN.	✓					
TUBERÍA	VERIFICAR OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO Y SERVICIO, VÁLVULAS DE EXPANSIÓN, FILTROS SECADORES, EXAMINAR CARGA DE REFRIGERANTE (SI SE REQUIERE)	✓					
	VISUALIZAR TUBERÍA: DETECTAR FUGAS DE REFRIGERANTE Y ESTADO DE AISLAMIENTO. VER MIRILLA DE LÍQUIDO (SI TIENE), DESCARGAR HUMEDAD / GASES NO CONDENSABLES.	✓					

OBSERVACIONES ADICIONALES

Equipo queda operando normal

NOMBRE DEL TÉCNICO:	Victor Beltran	NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	Jhyo Lee Orth. M.
CARGO:	Tecnico	CARGO:	Sistemas.
TEL.:		TEL.:	314 33 55 332.

Powered by CamScanner

DISTRIAIRES DEL QUINDÍO

INFORME DE EQUIPO

ORDEN DE SERVICIO
Nº 10238

EQUIPO: Aire Acondicionado FECHA: 6 SEPT. 2023

CLIENTE				SERVICIO			
NOMBRE	Puerto Boyaca	TELÉFONO:			PREVENTIVO	GARANTÍA	HORA
DIRECCIÓN		CELULAR			CORRECTIVO	EMERGENCIA	INICIO:
					OCASIONAL	VISITA	SALIDA:

	EQUIPO	TIPO DE EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	ZONA DE OPERACIÓN
1	No. 1	Minisplit.	12000 btu	LG	VM122C0		Rack oficina de sistemas
2	No.						
3	No.						
4	No.						Piso 2
5	No.						

LECTURAS		EQ.	[°C]	x
TEMPERATURAS (°C)	SUMINISTRO	1	11	
		2		
		3		
		4		
		5		
	RETORNO	1	21	
		2		
		3		
		4		
		5		

PRESIONES		EQ.	[PSI]	x
SUCCIÓN		1		
		2		
		3		
		4		
		5		
DESCARGA		1		
		2		
		3		
		4		
		5		

MOTOR UMA		EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]		1	9,11	9,13		
		2				
		3				
		4				
		5				
VOLTAJE [V]		1	210	210		
		2				
		3				
		4				
		5				

MOTOR UCA		EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]		1	9,23	9,25		
		2				
		3				
		4				
		5				
VOLTAJE [V]		1	210	210		
		2				
		3				
		4				
		5				

COMPRESOR		EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]		1	4,9	5,1		
		2				
		3				
		4				
		5				
VOLTAJE [V]		1	210	210		
		2				
		3				
		4				
		5				

	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	BUENO (1) O MALO (X) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO	LAVADO Y REVISIÓN GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. ESTADO Y AJUSTE DE FIJACIONES, ANCLAJES, BASES Y PINTURA. LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO.						Se realiza instalacion de aire acondicionado se realiza recarga de refrigerante R-410A ya que le hacia falta y se compra el material de instalación tuberia de 1/2, de 1/4 rubatex, encauchetado 3x12 y 4x14 manguera de desague
	VERIFICACIÓN DEL TRABAJO SUAVE: EQUIPO LIBRE DE RUIDO Y VIBRACIÓN INTERNA O EXTERNA, NIVELES DE CALENTAMIENTO DE MOTORES Y COMPRESOR.						
	REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTORES, BREAKERS, CABLEADO Y TERMINALES. APLICAR CRC (SI REQUIERE) Y REMOVER SULFATACIÓN.						
	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONTROL: CABLEADO, CONEXIONES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS. OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO Y CONTROL REMOTO.						
	LAVADO Y LIMPIEZA DE: FILTROS DE AIRE (REQUIERE CAMBIO), SERPENTINES (REQUIERE PEINAR Y DESINCRUSTAR) Y BANDEJAS DE DRENAJE.						
UMA/FAN	REVISIÓN DEL MOTOR Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTO O BUJES, CHUMACERAS, ROTOR Y PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)						
	LIMPIEZA Y BALANCEO DEL BLOWER, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL EJE Y EL ACOPLE, ESTADO DE LAS POLEAS Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE COREAS O BANDAS.						
UCA	REVISIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTOS O BUJES, ROTOR O PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)						
	REVISIÓN DE REJILLAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR Y LAS ASPAS (BALANCEO). REVISIÓN DE ALINEAMIENTO DEL EJE Y ACOPLE.						
COMPRESOR	REVISIÓN Y OPERACIÓN DEL COMPRESOR. REALIZAR PRUEBAS DE DISPARO DEL INTERRUPTOR BIMETÁLICO O DEL PROTECTOR TÉRMICO (SI APLICA)						
	REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PASO (SI REQUIERE) RECOGIENDO REFRIGERANTE EN EL CONDENSADOR PARA VERIFICAR VARIACIONES EN LA PRESIÓN DE SUCCIÓN.						
TUBERÍA	VERIFICAR OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO Y SERVICIO, VÁLVULAS DE EXPANSIÓN, FILTROS SECADORES, EXAMINAR CARGA DE REFRIGERANTE (SI SE REQUIERE)						
	VISUALIZAR TUBERÍA: DETECTAR FUGAS DE REFRIGERANTE Y ESTADO DE AISLAMIENTO. VER MIRILLA DE LÍQUIDO (SI TIENE), DESCARGAR HUMEDAD / GASES NO CONDENSABLES.						

OBSERVACIONES ADICIONALES

Equipo queda operando normal queda pendiente enviar bomba de condensado o traer para la proxima visita.

NOMBRE DEL TÉCNICO:	Victor Beltran	NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	Angelo Jose Ant. A.
CARGO:	Tecnico	CARGO:	Sistemas
TEL.:		TEL.:	314 3355 332.

CELULAR : 321 8584154 - 321 723 6363

Powered by CamScanner

DISTRIAIRES DEL QUINDÍO

Nº . 10239

INFORME DE EQUIPO

EQUIPO: Aire Acondicionado FECHA: 7-Sep-2023

CLIENTE				SERVICIO			
NOMBRE	Puerto Bolaca	TELÉFONO:			PREVENTIVO X	GARANTÍA	HORA
DIRECCIÓN		CELULAR			CORRECTIVO X	EMERGENCIA	INICIO:
					OCASIONAL	VISITA	SALIDA:

	EQUIPO	TIPO DE EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	ZONA DE OPERACIÓN
1	No. ____	Mini split	24000 BTU/h	LG	5J24.2CM		Juzgados 3 Palacio Municipal
2	No. ____						
3	No. ____						
4	No. ____						
5	No. ____						

LECTURAS

TEMPERATURAS (°C)	EQ.	[°C]	x
SUMINISTRO	1	6.9	
	2		
	3		
	4		
	5		
RETORNO	1	7A	
	2		
	3		
	4		
	5		

PRESIONES

	EQ.	[PSI]	x
SUCCIÓN	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
DESCARGA	1		
	2		
	3		
	4		
	5		

MOTOR UMA

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	0.80			
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	210			
	2				
	3				
	4				
	5				

MOTOR UCA

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	2.1			
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	210			
	2				
	3				
	4				
	5				

COMPRESOR

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	110			
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	210			
	2				
	3				
	4				
	5				

	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	BUENO (1) O MALO (X) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO	LAVADO Y REVISIÓN GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. ESTADO Y AJUSTE DE FIJACIONES, ANCLAJES, BASES Y PINTURA. LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO.						Se hace Cambio de la tarjeta del display ya que la Anterior esta dañada
	VERIFICACIÓN DEL TRABAJO SUAVE: EQUIPO LIBRE DE RUIDO Y VIBRACIÓN INTERNA O EXTERNA, NIVELES DE CALENTAMIENTO DE MOTORES Y COMPRESOR.						
	REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTORES, BREAKERS, CABLEADO Y TERMINALES. APLICAR CRC (SI REQUIERE) Y REMOVER SULFATACIÓN.						
	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONTROL: CABLEADO, CONEXIONES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS. OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO Y CONTROL REMOTO.						
	LAVADO Y LIMPIEZA DE: FILTROS DE AIRE (REQUIERE CAMBIO), SERPENTINES (REQUIERE PEINAR Y DESINCRUSTAR) Y BANDEJAS DE DRENAJE.						
UMA/FAN	REVISIÓN DEL MOTOR Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTO O BUJES, CHUMACERAS, ROTOR Y PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)						
	LIMPIEZA Y BALANCEO DEL BLOWER, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL EJE Y EL ACOPLE, ESTADO DE LAS POLEAS Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE COREAS O BANDAS.						
UCA	REVISIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTOS O BUJES, ROTOR O PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)						
	REVISIÓN DE REJILLAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR Y LAS ASPAS (BALANCEO). REVISIÓN DE ALINEAMIENTO DEL EJE Y ACOPLE.						
COMPRESOR	REVISIÓN Y OPERACIÓN DEL COMPRESOR. REALIZAR PRUEBAS DE DISPARO DEL INTERRUPTOR BIMETÁLICO O DEL PROTECTOR TÉRMICO (SI APLICA)						
	REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PASO (SI REQUIERE) RECOGIENDO REFRIGERANTE EN EL CONDENSADOR PARA VERIFICAR VARIACIONES EN LA PRESIÓN DE SUCCIÓN.						
TUBERÍA	VERIFICAR OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO Y SERVICIO, VÁLVULAS DE EXPANSIÓN, FILTROS SECADORES, EXAMINAR CARGA DE REFRIGERANTE (SI SE REQUIERE)						
	VISUALIZAR TUBERÍA: DETECTAR FUGAS DE REFRIGERANTE Y ESTADO DE AISLAMIENTO. VER MIRILLA DE LÍQUIDO (SI TIENE), DESCARGAR HUMEDAD / GASES NO CONDENSABLES.						

OBSERVACIONES ADICIONALES

Se entrega equipo quedando bien.

NOMBRE DEL TÉCNICO: Victor Beltran	NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Luisa Fernanda Rios
CARGO: técnico	CARGO: Secretaria
TEL.:	TEL.: 3214917856

CELULAR : 321 8584154 - 321 723 6363

Powered by CamScanner

DISTRIAIRES DEL QUINDÍO

INFORME DE EQUIPO

ORDEN DE SERVICIO

Nº 10240

EQUIPO: Aire Acondicionado FECHA: 07-09-2023

CLIENTE				SERVICIO			
NOMBRE	Resto Solar	TELÉFONO:			PREVENTIVO X	GARANTÍA	HORA
DIRECCIÓN		CELULAR			CORRECTIVO	EMERGENCIA	INICIO:
					OCASIONAL	VISITA	SALIDA:

	EQUIPO	TIPO DE EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	ZONA DE OPERACIÓN
1	No.	Minisplit	24000 BTU/h	LG	5J242CE		Juzgado Resto Solar
2	No.						
3	No.						
4	No.						
5	No.						

LECTURAS		EQ.	[°C]	x
TEMPERATURAS (°C)	SUMINISTRO	1	6.0	
		2		
		3		
		4		
		5		
	RETORNO	1	24	
		2		
		3		
		4		
		5		

PRESIONES		EQ.	[PSI]	x
SUCCIÓN		1		
		2		
		3		
		4		
		5		
DESCARGA		1		
		2		
		3		
		4		
		5		

MOTOR UMA		EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]		1	0.90			
		2				
		3				
		4				
		5				
VOLTAJE [V]		1	120			
		2				
		3				
		4				
		5				

MOTOR UCA		EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]		1	2.5			
		2				
		3				
		4				
		5				
VOLTAJE [V]		1	120			
		2				
		3				
		4				
		5				

COMPRESOR		EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]		1	11			
		2				
		3				
		4				
		5				
VOLTAJE [V]		1	220			
		2				
		3				
		4				
		5				

	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	BUENO (1) O MALO (X) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO	LAVADO Y REVISIÓN GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. ESTADO Y AJUSTE DE FIJACIONES, ANCLAJES, BASES Y PINTURA. LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO.	✓					Se hace Cambio de Capacitor y se Cambian terminales electricos
	VERIFICACIÓN DEL TRABAJO SUAVE: EQUIPO LIBRE DE RUIDO Y VIBRACIÓN INTERNA O EXTERNA, NIVELES DE CALENTAMIENTO DE MOTORES Y COMPRESOR.	✓					
	REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTORES, BREAKERS, CABLEADO Y TERMINALES. APLICAR CRC (SI REQUIERE) Y REMOVER SULFATACIÓN.	✓					
	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONTROL: CABLEADO, CONEXIONES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS. OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO Y CONTROL REMOTO.	✓					
	LAVADO Y LIMPIEZA DE: FILTROS DE AIRE (REQUIERE CAMBIO), SERPENTINES (REQUIERE PEINAR Y DESINCRUSTAR) Y BANDEJAS DE DRENAJE.	✓					
UMA/FAN	REVISIÓN DEL MOTOR Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTO O BUJES, CHUMACERAS, ROTOR Y PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	LIMPIEZA Y BALANCEO DEL BLOWER, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL EJE Y EL ACOPLE, ESTADO DE LAS POLEAS Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE COREAS O BANDAS.	✓					
UCA	REVISIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTOS O BUJES, ROTOR O PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE REJILLAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR Y LAS ASPAS (BALANCEO). REVISIÓN DE ALINEAMIENTO DEL EJE Y ACOPLE.	✓					
COMPRESOR	REVISIÓN Y OPERACIÓN DEL COMPRESOR. REALIZAR PRUEBAS DE DISPARO DEL INTERRUPTOR BIMETÁLICO O DEL PROTECTOR TÉRMICO (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PASO (SI REQUIERE) RECOGIENDO REFRIGERANTE EN EL CONDENSADOR PARA VERIFICAR VARIACIONES EN LA PRESIÓN DE SUCCIÓN.	✓					
TUBERÍA	VERIFICAR OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO Y SERVICIO, VÁLVULAS DE EXPANSIÓN, FILTROS SECADORES, EXAMINAR CARGA DE REFRIGERANTE (SI SE REQUIERE)	✓					
	VISUALIZAR TUBERÍA: DETECTAR FUGAS DE REFRIGERANTE Y ESTADO DE AISLAMIENTO. VER MIRILLA DE LÍQUIDO (SI TIENE), DESCARGAR HUMEDAD / GASES NO CONDENSABLES.	✓					

OBSERVACIONES ADICIONALES

Se hace Mantenimiento Preventivo

NOMBRE DEL TÉCNICO:	Victor Beltran	NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	Angela Giraldo
CARGO:	Tecnico	CARGO:	Jefe
TEL.:		TEL.:	3 39815 13

CELULAR : 321 8584154 - 321 723 6363

Powered by CamScanner

DISTRIAIRES DEL QUINDÍO

INFORME DE EQUIPO

ORDEN DE SERVICIO

Nº . 10241

EQUIPO: Aire Acondicionado FECHA: 07-Sep-2023

CLIENTE				SERVICIO	PREVENTIVO X	GARANTÍA	HORA
NOMBRE	Puerto Soleal	TELÉFONO:			CORRECTIVO	EMERGENCIA	INICIO:
DIRECCIÓN		CELULAR			OCASIONAL	VISITA	SALIDA:

	EQUIPO	TIPO DE EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	ZONA DE OPERACIÓN
1	No. _____	Mini split	9000 Btu/h	LG	6092CM1		Juzgados Puerto Soleal
2	No. _____						
3	No. _____						
4	No. _____						
5	No. _____						

LECTURAS		EQ.	[°C]	x	PRESIONES	EQ.	[PSI]	x	MOTOR UMA	EQ.	L1	L2	L3	x	MOTOR UCA	EQ.	L1	L2	L3	x	COMPRESOR	EQ.	L1	L2	L3	x
TEMPERATURAS (°C)	SUMINISTRO	1	20		SUCCIÓN	1			AMPERAJE [A]	1	0.80				AMPERAJE [A]	1	2.1				AMPERAJE [A]	1	2.1			
		2				2				2						2						2				
		3				3				3						3						3				
		4				4				4						4						4				
		5				5				5						5						5				
	RETORNO	1	24		DESCARGA	1			VOLTAJE [V]	1	220				VOLTAJE [V]	1	220				VOLTAJE [V]	1	220			
		2				2				2						2						2				
		3				3				3						3						3				
		4				4				4						4						4				
		5				5				5						5						5				

	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	BUENO (1) O MALO (X) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO	LAVADO Y REVISIÓN GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. ESTADO Y AJUSTE DE FIJACIONES, ANCLAJES, BASES Y PINTURA. LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO.	✓					
	VERIFICACIÓN DEL TRABAJO SUAVE: EQUIPO LIBRE DE RUIDO Y VIBRACIÓN INTERNA O EXTERNA, NIVELES DE CALENTAMIENTO DE MOTORES Y COMPRESOR.	✓					
	REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTORES, BREAKERS, CABLEADO Y TERMINALES. APLICAR CRC (SI REQUIERE) Y REMOVER SULFATACIÓN.	✓					
	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONTROL: CABLEADO, CONEXIONES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS. OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO Y CONTROL REMOTO.	✓					
	LAVADO Y LIMPIEZA DE: FILTROS DE AIRE (REQUIERE CAMBIO), SERPENTINES (REQUIERE PEINAR Y DESINCRUSTAR) Y BANDEJAS DE DRENAJE.	✓					
UMA/FAN	REVISIÓN DEL MOTOR Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTO O BUJES, CHUMACERAS, ROTOR Y PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	LIMPIEZA Y BALANCEO DEL BLOWER, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL EJE Y EL ACOPLE, ESTADO DE LAS POLEAS Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE COREAS O BANDAS.	✓					
UCA	REVISIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTOS O BUJES, ROTOR O PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE REJILLAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR Y LAS ASPAS (BALANCEO). REVISIÓN DE ALINEAMIENTO DEL EJE Y ACOPLE.	✓					
COMPRESOR	REVISIÓN Y OPERACIÓN DEL COMPRESOR. REALIZAR PRUEBAS DE DISPARO DEL INTERRUPTOR BIMETÁLICO O DEL PROTECTOR TÉRMICO (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PASO (SI REQUIERE) RECOGIENDO REFRIGERANTE EN EL CONDENSADOR PARA VERIFICAR VARIACIONES EN LA PRESIÓN DE SUCCIÓN.	✓					
TUBERÍA	VERIFICAR OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO Y SERVICIO, VÁLVULAS DE EXPANSIÓN, FILTROS SECADORES, EXAMINAR CARGA DE REFRIGERANTE (SI SE REQUIERE)	✓					
	VISUALIZAR TUBERÍA: DETECTAR FUGAS DE REFRIGERANTE Y ESTADO DE AISLAMIENTO. VER MIRILLA DE LÍQUIDO (SI TIENE), DESCARGAR HUMEDAD / GASES NO CONDENSABLES.	✓					

OBSERVACIONES ADICIONALES

Se hace mantenimiento preventivo Equipo funcionando bien

NOMBRE DEL TÉCNICO:	Victor Beltran	NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	
CARGO:	Tecnico	CARGO:	Juez
TEL.:		TEL.:	8398513

CELULAR : 321 8584154 - 321 723 6363

Powered by CamScanner

DISTRIAIRES DEL QUINDÍO

INFORME DE EQUIPO

ORDEN DE SERVICIO

Nº 10242

EQUIPO: Aire Acondicionado FECHA: 07-Sep-2023

CLIENTE				SERVICIO			
NOMBRE	Puerto Salgar	TELÉFONO:			PREVENTIVO X	GARANTÍA	HORA
DIRECCIÓN		CELULAR			CORRECTIVO	EMERGENCIA	INICIO:
					OCASIONAL	VISITA	SALIDA:

	EQUIPO	TIPO DE EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	ZONA DE OPERACIÓN
1	No. ____	Minisplit	24000 Btu/h	LG	24000 SJ24201		Juzgado Puerto Salgar
2	No. ____						
3	No. ____						
4	No. ____						
5	No. ____						

LECTURAS		EQ.	[°C]	x	PRESIONES		EQ.	[PSI]	x	MOTOR UMA		EQ.	L1	L2	L3	x	MOTOR UCA		EQ.	L1	L2	L3	x	COMPRESOR		EQ.	L1	L2	L3	x
TEMPERATURAS (°C)	SUMINISTRO	1	7.1		SUCCIÓN		1			AMPERAJE [A]		1	0.92				AMPERAJE [A]		1	2.1				AMPERAJE [A]		1	11.0			
		2					2					2							2							2				
		3					3					3							3							3				
		4					4					4							4							4				
		5					5					5							5							5				
	RETORNO	1	24		DESCARGA		1			VOLTAJE [V]		1	210				VOLTAJE [V]		1	210				VOLTAJE [V]		1	220			
		2					2					2							2							2				
		3					3					3							3							3				
		4					4					4							4							4				
		5					5					5							5							5				

	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	BUENO (1) O MALO (X) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO	LAVADO Y REVISIÓN GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. ESTADO Y AJUSTE DE FIJACIONES, ANCLAJES, BASES Y PINTURA. LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO.	✓					
	VERIFICACIÓN DEL TRABAJO SUAVE: EQUIPO LIBRE DE RUIDO Y VIBRACIÓN INTERNA O EXTERNA, NIVELES DE CALENTAMIENTO DE MOTORES Y COMPRESOR.	✓					
	REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTORES, BREAKERS, CABLEADO Y TERMINALES. APLICAR CRC (SI REQUIERE) Y REMOVER SULFATACIÓN.	✓					
	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONTROL: CABLEADO, CONEXIONES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS. OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO Y CONTROL REMOTO.	✓					
	LAVADO Y LIMPIEZA DE: FILTROS DE AIRE (REQUIERE CAMBIO), SERPENTINES (REQUIERE PEINAR Y DESINCRUSTAR) Y BANDEJAS DE DRENAJE.	✓					
UMA/FAN	REVISIÓN DEL MOTOR Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTO O BUJES, CHUMACERAS, ROTOR Y PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	LIMPIEZA Y BALANCEO DEL BLOWER, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL EJE Y EL ACOPLE, ESTADO DE LAS POLEAS Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE CORREAS O BANDAS.	✓					
UCA	REVISIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTOS O BUJES, ROTOR O PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE REJILLAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR Y LAS ASPAS (BALANCEO). REVISIÓN DE ALINEAMIENTO DEL EJE Y ACOPLE.	✓					
COMPRESOR	REVISIÓN Y OPERACIÓN DEL COMPRESOR. REALIZAR PRUEBAS DE DISPARO DEL INTERRUPTOR BIMETÁLICO O DEL PROTECTOR TÉRMICO (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PASO (SI REQUIERE) RECOGIENDO REFRIGERANTE EN EL CONDENSADOR PARA VERIFICAR VARIACIONES EN LA PRESIÓN DE SUCCIÓN.	✓					
TUBERÍA	VERIFICAR OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO Y SERVICIO, VÁLVULAS DE EXPANSIÓN, FILTROS SECADORES, EXAMINAR CARGA DE REFRIGERANTE (SI SE REQUIERE)	✓					
	VISUALIZAR TUBERÍA: DETECTAR FUGAS DE REFRIGERANTE Y ESTADO DE AISLAMIENTO. VER MIRILLA DE LÍQUIDO (SI TIENE), DESCARGAR HUMEDAD / GASES NO CONDENSABLES.	✓					

OBSERVACIONES ADICIONALES

Se hace mantenimiento preventivo Equipo funciona bien

NOMBRE DEL TÉCNICO:	Victor Beltran	NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	
CARGO:	Tecnico	CARGO:	Juez
TEL.:		TEL.:	3127111097

CELULAR : 321 8584154 - 321 723 6363

Powered by CamScanner

DISTRIAIRES DEL QUINDÍO

INFORME DE EQUIPO

ORDEN DE SERVICIO
Nº 10044

EQUIPO: Minisplit FECHA: 3-octubre-2023

CLIENTE				SERVICIO	PREVENTIVO ✓	GARANTÍA	HORA
NOMBRE	Rama Judicial DESAJ Sanjosé	TELÉFONO:	Manizales.		CORRECTIVO	EMERGENCIA	INICIO:
DIRECCIÓN		CELULAR			OCASIONAL	VISITA	SALIDA:

	EQUIPO	TIPO DE EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	ZONA DE OPERACIÓN
1	No. 1	Minisplit	24000btu	Mirage	ELF 261Q		Rack Manizales Piso 3
2	No.						
3	No.						
4	No.						
5	No.						

LECTURAS

TEMPERATURAS (°C)	EQ.	[°C]	x
SUMINISTRO	1	11	
	2		
	3		
	4		
	5		
RETORNO	1	21	
	2		
	3		
	4		
	5		

PRESIONES

	EQ.	[PSI]	x
SUCCIÓN	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
DESCARGA	1		
	2		
	3		
	4		
	5		

MOTOR UMA

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	0,21	0,23		
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	211	211		
	2				
	3				
	4	-			
	5				

MOTOR UCA

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	1033	0,35		
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	211	211		
	2				
	3				
	4				
	5				

COMPRESOR

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	6.1	5.9		
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	211	211		
	2				
	3				
	4				
	5				

	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	BUENO (1) O MALO (X) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO	LAVADO Y REVISIÓN GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. ESTADO Y AJUSTE DE FIJACIONES, ANCLAJES, BASES Y PINTURA. LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO.	✓					Se realiza mantenimiento preventivo con desincrustante
	VERIFICACIÓN DEL TRABAJO SUAVE: EQUIPO LIBRE DE RUIDO Y VIBRACIÓN INTERNA O EXTERNA, NIVELES DE CALENTAMIENTO DE MOTORES Y COMPRESOR.	✓					
	REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTORES, BREAKERS, CABLEADO Y TERMINALES. APLICAR CRC (SI REQUIERE) Y REMOVER SULFATACIÓN.	✓					
	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONTROL: CABLEADO, CONEXIONES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS. OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO Y CONTROL REMOTO.	✓					
	LAVADO Y LIMPIEZA DE: FILTROS DE AIRE (REQUIERE CAMBIO), SERPENTINES (REQUIERE PEINAR Y DESINCRUSTAR) Y BANDEJAS DE DRENAJE.	✓					
UMA/FAN	REVISIÓN DEL MOTOR Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTO O BUJES, CHUMACERAS, ROTOR Y PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	LIMPIEZA Y BALANCEO DEL BLOWER, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL EJE Y EL ACOPLE, ESTADO DE LAS POLEAS Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE COREAS O BANDAS.	✓					
UCA	REVISIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTOS O BUJES, ROTOR O PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE REJILLAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR Y LAS ASPAS (BALANCEO). REVISIÓN DE ALINEAMIENTO DEL EJE Y ACOPLE.	✓					
COMPRESOR	REVISIÓN Y OPERACIÓN DEL COMPRESOR. REALIZAR PRUEBAS DE DISPARO DEL INTERRUPTOR BIMETÁLICO O DEL PROTECTOR TÉRMICO (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PASO (SI REQUIERE) RECOGIENDO REFRIGERANTE EN EL CONDENSADOR PARA VERIFICAR VARIACIONES EN LA PRESIÓN DE SUCCIÓN.	✓					
TUBERÍA	VERIFICAR OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO Y SERVICIO, VÁLVULAS DE EXPANSIÓN, FILTROS SECADORES, EXAMINAR CARGA DE REFRIGERANTE (SI SE REQUIERE)	✓					
	VISUALIZAR TUBERÍA: DETECTAR FUGAS DE REFRIGERANTE Y ESTADO DE AISLAMIENTO. VER MIRILLA DE LÍQUIDO (SI TIENE), DESCARGAR HUMEDAD / GASES NO CONDENSABLES.	✓					

OBSERVACIONES ADICIONALES

Equipo queda operando Normal

NOMBRE DEL TÉCNICO:	Victor Beltran	NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	
CARGO:	Tecnico	CARGO:	Ronal Bartolo Florez
TEL.:		TEL.:	3117160190

CELULAR : 321 8584154 - 321 723 6363

Powered by CamScanner

DISTRIAIRES DEL QUINDÍO

INFORME DE EQUIPO

ORDEN DE SERVICIO

Nº 10404

EQUIPO: _____ FECHA: 19-Octubre-2023

CLIENTE				SERVICIO	PREVENTIVO ✓	GARANTÍA	HORA
NOMBRE	Palacio de Justicia la Dorada	TELÉFONO:			CORRECTIVO	EMERGENCIA	INICIO:
DIRECCIÓN		CELULAR			OCASIONAL	VISITA	SALIDA:

	EQUIPO	TIPO DE EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	ZONA DE OPERACIÓN
1	No. 1	Minisplit	24000 btu	RECCO	SAKF10GN1Y		Juzgado Quinto
2	No.						Promiscuo Municipal.
3	No.						
4	No.						
5	No.						

LECTURAS		EQ.	[°C]	x
TEMPERATURAS (°C)	SUMINISTRO	1	11	
		2		
		3		
		4		
		5		
	RETORNO	1	21	
		2		
		3		
		4		
		5		

PRESIONES		EQ.	[PSI]	x
SUCCIÓN		1		
		2		
		3		
		4		
		5		
DESCARGA		1		
		2		
		3		
		4		
		5		

MOTOR UMA		EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]		1	0,7	0,8		
		2				
		3				
		4				
		5				
VOLTAJE [V]		1	211	211		
		2				
		3				
		4				
		5				

MOTOR UCA		EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]		1	0,28	0,31		
		2				
		3				
		4				
		5				
VOLTAJE [V]		1	211	214		
		2				
		3				
		4				
		5				

COMPRESOR		EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]		1	9.1	5.9		
		2				
		3				
		4				
		5				
VOLTAJE [V]		1	210	214		
		2				
		3				
		4				
		5				

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO		BUENO (1) O MALO (X) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO	LAVADO Y REVISIÓN GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. ESTADO Y AJUSTE DE FIJACIONES, ANCLAJES, BASES Y PINTURA. LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO.	✓					Se realiza mantenimiento preventivo
	VERIFICACIÓN DEL TRABAJO SUAVE: EQUIPO LIBRE DE RUIDO Y VIBRACIÓN INTERNA O EXTERNA, NIVELES DE CALENTAMIENTO DE MOTORES Y COMPRESOR.	✓					
	REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTORES, BREAKERS, CABLEADO Y TERMINALES. APLICAR CRC (SI REQUIERE) Y REMOVER SULFATACIÓN.	✓					
	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONTROL: CABLEADO, CONEXIONES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS. OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO Y CONTROL REMOTO.	✓					
	LAVADO Y LIMPIEZA DE: FILTROS DE AIRE (REQUIERE CAMBIO), SERPENTINES (REQUIERE PEINAR Y DESINCRUSTAR) Y BANDEJAS DE DRENAJE.	✓					
UMA/FAN	REVISIÓN DEL MOTOR Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTO O BUJES, CHUMACERAS, ROTOR Y PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	LIMPIEZA Y BALANCEO DEL BLOWER, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL EJE Y EL ACOPLE, ESTADO DE LAS POLEAS Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE COREAS O BANDAS.	✓					
UCA	REVISIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTOS O BUJES, ROTOR O PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE REJILLAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR Y LAS ASPAS (BALANCEO). REVISIÓN DE ALINEAMIENTO DEL EJE Y ACOPLE.	✓					
COMPRESOR	REVISIÓN Y OPERACIÓN DEL COMPRESOR. REALIZAR PRUEBAS DE DISPARO DEL INTERRUPTOR BIMETÁLICO O DEL PROTECTOR TÉRMICO (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PASO (SI REQUIERE) RECOGIENDO REFRIGERANTE EN EL CONDENSADOR PARA VERIFICAR VARIACIONES EN LA PRESIÓN DE SUCCIÓN.	✓					
TUBERÍA	VERIFICAR OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO Y SERVICIO, VÁLVULAS DE EXPANSIÓN, FILTROS SECADORES, EXAMINAR CARGA DE REFRIGERANTE (SI SE REQUIERE)	✓					
	VISUALIZAR TUBERÍA: DETECTAR FUGAS DE REFRIGERANTE Y ESTADO DE AISLAMIENTO. VER MIRILLA DE LÍQUIDO (SI TIENE), DESCARGAR HUMEDAD / GASES NO CONDENSABLES.	✓					

OBSERVACIONES ADICIONALES

Equipo Opera Normal.

NOMBRE DEL TÉCNICO:	Victor Beltran	NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	
CARGO:	Tecnico	CARGO:	Secretario
TEL.:		TEL.:	8574137.

Powered by CamScanner

DISTRIAIRES DEL QUINDÍO

INFORME DE EQUIPO

ORDEN DE SERVICIO

Nº 10405

EQUIPO: _____ FECHA: 19-octubre. 2023

CLIENTE				SERVICIO	PREVENTIVO ✓	GARANTÍA	HORA
NOMBRE	Palacio de Justicia	TELÉFONO:			CORRECTIVO	EMERGENCIA	INICIO:
DIRECCIÓN	la Dorada	CELULAR			OCASIONAL	VISITA	SALIDA:

	EQUIPO	TIPO DE EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	ZONA DE OPERACIÓN
1	No. 1	Minopli	24000btu	Mirage	ELF261Q		Juzgado Primero de ejecución de penas y medidas de Seguridad
2	No.						
3	No.						
4	No.						
5	No.						

LECTURAS		EQ.	[°C]	x
TEMPERATURAS (°C)	SUMINISTRO	1	11	
		2		
		3		
		4		
		5		
	RETORNO	1	21	
		2		
		3		
		4		
		5		

PRESIONES		EQ.	[PSI]	x
SUCCIÓN		1		
		2		
		3		
		4		
		5		
DESCARGA		1		
		2		
		3		
		4		
		5		

MOTOR UMA		EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]		1	0,19	9,71		
		2				
		3				
		4				
		5				
VOLTAJE [V]		1	211	211		
		2				
		3				
		4				
		5				

MOTOR UCA		EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]		1	0,33	0,35		
		2				
		3				
		4				
		5				
VOLTAJE [V]		1	211	211		
		2				
		3				
		4				
		5				

COMPRESOR		EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]		1	6.1	5.9		
		2				
		3				
		4				
		5				
VOLTAJE [V]		1	211	21		
		2				
		3				
		4				
		5				

	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	BUENO (1) O MALO (X) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO	LAVADO Y REVISIÓN GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. ESTADO Y AJUSTE DE FIJACIONES, ANCLAJES, BASES Y PINTURA. LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO.	✓					Se realiza mantenimiento preventivo
	VERIFICACIÓN DEL TRABAJO SUAVE: EQUIPO LIBRE DE RUIDO Y VIBRACIÓN INTERNA O EXTERNA, NIVELES DE CALENTAMIENTO DE MOTORES Y COMPRESOR.	✓					
	REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTORES, BREAKERS, CABLEADO Y TERMINALES. APLICAR CRC (SI REQUIERE) Y REMOVER SULFATACIÓN.	✓					
	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONTROL: CABLEADO, CONEXIONES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS. OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO Y CONTROL REMOTO.	✓					
	LAVADO Y LIMPIEZA DE: FILTROS DE AIRE (REQUIERE CAMBIO), SERPENTINES (REQUIERE PEINAR Y DESINCRUSTAR) Y BANDEJAS DE DRENAJE.	✓					
UMA/FAN	REVISIÓN DEL MOTOR Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTO O BUJES, CHUMACERAS, ROTOR Y PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	LIMPIEZA Y BALANCEO DEL BLOWER, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL EJE Y EL ACOPLE, ESTADO DE LAS POLEAS Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE COREAS O BANDAS.	✓					
UCA	REVISIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTOS O BUJES, ROTOR O PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE REJILLAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR Y LAS ASPAS (BALANCEO). REVISIÓN DE ALINEAMIENTO DEL EJE Y ACOPLE.	✓					
COMPRESOR	REVISIÓN Y OPERACIÓN DEL COMPRESOR. REALIZAR PRUEBAS DE DISPARO DEL INTERRUPTOR BIMETÁLICO O DEL PROTECTOR TÉRMICO (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PASO (SI REQUIERE) RECOGIENDO REFRIGERANTE EN EL CONDENSADOR PARA VERIFICAR VARIACIONES EN LA PRESIÓN DE SUCCIÓN.	✓					
TUBERÍA	VERIFICAR OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO Y SERVICIO, VÁLVULAS DE EXPANSIÓN, FILTROS SECADORES, EXAMINAR CARGA DE REFRIGERANTE (SI SE REQUIERE)	✓					
	VISUALIZAR TUBERÍA: DETECTAR FUGAS DE REFRIGERANTE Y ESTADO DE AISLAMIENTO. VER MIRILLA DE LÍQUIDO (SI TIENE), DESCARGAR HUMEDAD / GASES NO CONDENSABLES.	✓					

OBSERVACIONES ADICIONALES
Equipo opera normal

NOMBRE DEL TÉCNICO:	Victor Beltran	NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	
CARGO:	Tecnico.	CARGO:	Asistente Juridico
TEL.:		TEL.:	8571016

CELULAR : 321 8584154 - 321 723 6363

Powered by CamScanner

DISTRIAIRES DEL QUINDÍO

INFORME DE EQUIPO

ORDEN DE SERVICIO

Nº 10406

EQUIPO: _____ FECHA: 19 octubre. 2023

CLIENTE				SERVICIO			
NOMBRE	Palacio de Justicia	TELÉFONO:			PREVENTIVO ✓	GARANTÍA	HORA
DIRECCIÓN	La dorada	CELULAR			CORRECTIVO	EMERGENCIA	INICIO:
					OCASIONAL	VISITA	SALIDA:

EQUIPO	TIPO DE EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	ZONA DE OPERACIÓN
1 No. 1	Minisplit.	12000 btu	LG	SP12CM		Juzgado Primero de ejecucion de penas y medidas de Seguridad
2 No.						
3 No.						
4 No.						
5 No.						

LECTURAS

TEMPERATURAS (°C)		EQ.	[°C]	x
SUMINISTRO		1	11	
		2		
		3		
		4		
		5		
RETORNO		1	21	
		2		
		3		
		4		
		5		

PRESIONES

	EQ.	[PSI]	x
SUCCIÓN	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
DESCARGA	1		
	2		
	3		
	4		
	5		

MOTOR UMA

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	9.12	9.15		
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	210	210		
	2				
	3				
	4				
	5				

MOTOR UCA

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	9.21	9.23		
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	210	210		
	2				
	3				
	4				
	5				

COMPRESOR

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	4.1	5.0		
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	210	210		
	2				
	3				
	4				
	5				

	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	BUENO (1) O MALO (X) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO	LAVADO Y REVISIÓN GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. ESTADO Y AJUSTE DE FIJACIONES, ANCLAJES, BASES Y PINTURA. LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO.	✓					Se realiza mantenimiento preventivo
	VERIFICACIÓN DEL TRABAJO SUAVE: EQUIPO LIBRE DE RUIDO Y VIBRACIÓN INTERNA O EXTERNA, NIVELES DE CALENTAMIENTO DE MOTORES Y COMPRESOR.	✓					
	REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTORES, BREAKERS, CABLEADO Y TERMINALES. APLICAR CRC (SI REQUIERE) Y REMOVER SULFATACIÓN.	✓					
	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONTROL: CABLEADO, CONEXIONES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS. OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO Y CONTROL REMOTO.	✓					
	LAVADO Y LIMPIEZA DE: FILTROS DE AIRE (REQUIERE CAMBIO), SERPENTINES (REQUIERE PEINAR Y DESINCRUSTAR) Y BANDEJAS DE DRENAJE.	✓					
UMA/FAN	REVISIÓN DEL MOTOR Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTO O BUJES, CHUMACERAS, ROTOR Y PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	LIMPIEZA Y BALANCEO DEL BLOWER, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL EJE Y EL ACOPLE, ESTADO DE LAS POLEAS Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE COREAS O BANDAS.	✓					
UCA	REVISIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTOS O BUJES, ROTOR O PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE REJILLAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR Y LAS ASPAS (BALANCEO). REVISIÓN DE ALINEAMIENTO DEL EJE Y ACOPLE.	✓					
COMPRESOR	REVISIÓN Y OPERACIÓN DEL COMPRESOR. REALIZAR PRUEBAS DE DISPARO DEL INTERRUPTOR BIMETÁLICO O DEL PROTECTOR TÉRMICO (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PASO (SI REQUIERE) RECOGIENDO REFRIGERANTE EN EL CONDENSADOR PARA VERIFICAR VARIACIONES EN LA PRESIÓN DE SUCCIÓN.	✓					
TUBERÍA	VERIFICAR OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO Y SERVICIO, VÁLVULAS DE EXPANSIÓN, FILTROS SECADORES, EXAMINAR CARGA DE REFRIGERANTE (SI SE REQUIERE)	✓					
	VISUALIZAR TUBERÍA: DETECTAR FUGAS DE REFRIGERANTE Y ESTADO DE AISLAMIENTO. VER MIRILLA DE LÍQUIDO (SI TIENE), DESCARGAR HUMEDAD / GASES NO CONDENSABLES.	✓					

OBSERVACIONES ADICIONALES

Equipo Opera Normal

NOMBRE DEL TÉCNICO:	Victor Beltran	NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	D. Cuevas Fuentes
CARGO:	Tecnico	CARGO:	Juez 1ero EPMS
TEL.:		TEL.:	310-3290514

Powered by CamScanner

DISTRIAIRES DEL QUINDÍO

INFORME DE EQUIPO

ORDEN DE SERVICIO
Nº 10407

EQUIPO: _____ FECHA: 19 Octubre 2023

CLIENTE				SERVICIO			
NOMBRE	Palacio de Justicia	TELÉFONO:		PREVENTIVO ✓	GARANTÍA	HORA	
DIRECCIÓN	la Dorada	CELULAR		CORRECTIVO	EMERGENCIA	INICIO:	
				OCASIONAL	VISITA	SALIDA:	

EQUIPO		TIPO DE EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	ZONA DE OPERACIÓN
1	No. 1	Minisplit.	24000btu	Mirage	ECF 261 Q		Protocolo, Sala de Audiencia
2	No.						
3	No.						
4	No.						Sala 2.
5	No.						

LECTURAS

TEMPERATURAS (°C)

	EQ.	[°C]	x
SUMINISTRO	1	11	
	2		
	3		
	4		
	5		
RETORNO	1	21	
	2		
	3		
	4		
	5		

PRESIONES

	EQ.	[PSI]	x
SUCCIÓN	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
DESCARGA	1		
	2		
	3		
	4		
	5		

MOTOR UMA

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	9	10	9,20	
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	211	211		
	2				
	3				
	4				
	5				

MOTOR UCA

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	0,33	0,35		
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	211	211		
	2				
	3				
	4				
	5				

COMPRESOR

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	6.1	5.7		
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	211	211		
	2				
	3				
	4				
	5				

	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	BUENO (1) O MALO (X) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO	LAVADO Y REVISIÓN GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. ESTADO Y AJUSTE DE FIJACIONES, ANCLAJES, BASES Y PINTURA. LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO.	✓					Se realiza mantenimiento preventivo
	VERIFICACIÓN DEL TRABAJO SUAVE: EQUIPO LIBRE DE RUIDO Y VIBRACIÓN INTERNA O EXTERNA, NIVELES DE CALENTAMIENTO DE MOTORES Y COMPRESOR.	✓					
	REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTORES, BREAKERS, CABLEADO Y TERMINALES. APLICAR CRC (SI REQUIERE) Y REMOVER SULFATACIÓN.	✓					
	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONTROL: CABLEADO, CONEXIONES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS. OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO Y CONTROL REMOTO.	✓					
	LAVADO Y LIMPIEZA DE: FILTROS DE AIRE (REQUIERE CAMBIO), SERPENTINES (REQUIERE PEINAR Y DESINCRUSTAR) Y BANDEJAS DE DRENAJE.	✓					
UMA/FAN	REVISIÓN DEL MOTOR Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTO O BUJES, CHUMACERAS, ROTOR Y PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	LIMPIEZA Y BALANCEO DEL BLOWER, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL EJE Y EL ACOPLE, ESTADO DE LAS POLEAS Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE COREAS O BANDAS.	✓					
UCA	REVISIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTOS O BUJES, ROTOR O PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE REJILLAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR Y LAS ASPAS (BALANCEO). REVISIÓN DE ALINEAMIENTO DEL EJE Y ACOPLE.	✓					
COMPRESOR	REVISIÓN Y OPERACIÓN DEL COMPRESOR. REALIZAR PRUEBAS DE DISPARO DEL INTERRUPTOR BIMETÁLICO O DEL PROTECTOR TÉRMICO (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PASO (SI REQUIERE) RECOGIENDO REFRIGERANTE EN EL CONDENSADOR PARA VERIFICAR VARIACIONES EN LA PRESIÓN DE SUCCIÓN.	✓					
TUBERÍA	VERIFICAR OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO Y SERVICIO, VÁLVULAS DE EXPANSIÓN, FILTROS SECADORES, EXAMINAR CARGA DE REFRIGERANTE (SI SE REQUIERE)		✓				
	VISUALIZAR TUBERÍA: DETECTAR FUGAS DE REFRIGERANTE Y ESTADO DE AISLAMIENTO. VER MIRILLA DE LÍQUIDO (SI TIENE), DESCARGAR HUMEDAD / GASES NO CONDENSABLES.		✓				

OBSERVACIONES ADICIONALES

Equipo Opera Normal

NOMBRE DEL TÉCNICO:	Victor Beltran.	NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	
CARGO:	Tecnico	CARGO:	
TEL.:		TEL.:	

CELULAR : 321 8584154 - 321 723 6363

Powered by CamScanner

DISTRIAIRES DEL QUINDÍO
INFORME DE EQUIPO

ORDEN DE SERVICIO
Nº 10408

EQUIPO: _____ FECHA: 20-Octubre-2023

CLIENTE				SERVICIO			
NOMBRE	Palacio de Justicia	TELÉFONO:		PREVENTIVO ✓	GARANTÍA	HORA	
DIRECCIÓN	La Dorada	CELULAR		CORRECTIVO	EMERGENCIA	INICIO:	
				OCASIONAL	VISITA	SALIDA:	

	EQUIPO	TIPO DE EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	ZONA DE OPERACIÓN
1	No. 1	Minisplit	24000 btu	Confortpro	EMS24S		Sala 5
2	No.						
3	No.						
4	No.						
5	No.						

LECTURAS

TEMPERATURAS (°C)

	EQ.	[°C]	x
SUMINISTRO	1	11	
	2		
	3		
	4		
	5		
RETORNO	1	21	
	2		
	3		
	4		
	5		

PRESIONES

	EQ.	[PSI]	x
SUCCIÓN	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
DESCARGA	1		
	2		
	3		
	4		
	5		

MOTOR UMA

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	0,20	0,21		
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	211	214		
	2				
	3				
	4				
	5				

MOTOR UCA

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	0.31	0,33		
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	211	211		
	2				
	3				
	4				
	5				

COMPRESOR

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	5,6	6,1		
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	211	214		
	2				
	3				
	4				
	5				

	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	BUENO (1) O MALO (X) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO	LAVADO Y REVISIÓN GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. ESTADO Y AJUSTE DE FIJACIONES, ANCLAJES, BASES Y PINTURA. LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO.	✓					Se realiza
	VERIFICACIÓN DEL TRABAJO SUAVE: EQUIPO LIBRE DE RUIDO Y VIBRACIÓN INTERNA O EXTERNA, NIVELES DE CALENTAMIENTO DE MOTORES Y COMPRESOR.	✓					mantenimiento
	REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTORES, BREAKERS, CABLEADO Y TERMINALES. APLICAR CRC (SI REQUIERE) Y REMOVER SULFATACIÓN.	✓					preventivo
	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONTROL: CABLEADO, CONEXIONES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS. OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO Y CONTROL REMOTO.	✓					
	LAVADO Y LIMPIEZA DE: FILTROS DE AIRE (REQUIERE CAMBIO), SERPENTINES (REQUIERE PEINAR Y DESINCRUSTAR) Y BANDEJAS DE DRENAJE.	✓					Pendiente lavar
UMA/FAN	REVISIÓN DEL MOTOR Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTO O BUJES, CHUMACERAS, ROTOR Y PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					condensadora
	LIMPIEZA Y BALANCEO DEL BLOWER, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL EJE Y EL ACOPLE, ESTADO DE LAS POLEAS Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE COREAS O BANDAS.	✓					
UCA	REVISIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTOS O BUJES, ROTOR O PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					Se lavan
	REVISIÓN DE REJILLAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR Y LAS ASPAS (BALANCEO). REVISIÓN DE ALINEAMIENTO DEL EJE Y ACOPLE.	✓					condensadoras
COMPRESOR	REVISIÓN Y OPERACIÓN DEL COMPRESOR. REALIZAR PRUEBAS DE DISPARO DEL INTERRUPTOR BIMETÁLICO O DEL PROTECTOR TÉRMICO (SI APLICA)	✓					quedan OK
	REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PASO (SI REQUIERE) RECOGIENDO REFRIGERANTE EN EL CONDENSADOR PARA VERIFICAR VARIACIONES EN LA PRESIÓN DE SUCCIÓN.	✓					
TUBERÍA	VERIFICAR OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO Y SERVICIO, VÁLVULAS DE EXPANSIÓN, FILTROS SECADORES, EXAMINAR CARGA DE REFRIGERANTE (SI SE REQUIERE)	✓					
	VISUALIZAR TUBERÍA: DETECTAR FUGAS DE REFRIGERANTE Y ESTADO DE AISLAMIENTO. VER MIRILLA DE LÍQUIDO (SI TIENE), DESCARGAR HUMEDAD / GASES NO CONDENSABLES.	✓					

OBSERVACIONES ADICIONALES

Equipo Opera Normal

NOMBRE DEL TÉCNICO:	Victor Beltran.	NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	
CARGO:	Tecnico	CARGO:	
TEL.:		TEL.:	

Powered by CamScanner

DISTRIAIRES DEL QUINDÍO

INFORME DE EQUIPO

ORDEN DE SERVICIO
Nº 10409

EQUIPO: _____ FECHA: 19-Octubre-2023

CLIENTE				SERVICIO			
NOMBRE	Palacio de Justicia	TELÉFONO:			PREVENTIVO ✓	GARANTÍA	HORA
DIRECCIÓN	la Dorada	CELULAR			CORRECTIVO	EMERGENCIA	INICIO:
					OCASIONAL	VISITA	SALIDA:

	EQUIPO	TIPO DE EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	ZONA DE OPERACIÓN
1	No. 1	Minisplit.	12000btu	Confortfresh.	ESMS122		Juzgado Quinto
2	No.						Promiscuo
3	No.						Municipal.
4	No.						
5	No.						

LECTURAS		EQ.	[°C]	x
TEMPERATURAS (°C)	SUMINISTRO	1	11	
		2		
		3		
		4		
		5		
	RETORNO	1	21	
		2		
		3		
		4		
		5		

PRESIONES		EQ.	[PSI]	x
SUCCIÓN		1		
		2		
		3		
		4		
		5		
DESCARGA		1		
		2		
		3		
		4		
		5		

MOTOR UMA		EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]		1	9,8	9,15		
		2				
		3				
		4				
		5				
VOLTAJE [V]		1	211	211		
		2				
		3				
		4				
		5				

MOTOR UCA		EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]		1	0,21	9,23		
		2				
		3				
		4				
		5				
VOLTAJE [V]		1	211	211		
		2				
		3				
		4				
		5				

COMPRESOR		EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]		1	4,4	4,0		
		2				
		3				
		4				
		5				
VOLTAJE [V]		1	211	211		
		2				
		3				
		4				
		5				

	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	BUENO (1) O MALO (X) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO	LAVADO Y REVISIÓN GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. ESTADO Y AJUSTE DE FIJACIONES, ANCLAJES, BASES Y PINTURA. LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO.	✓					Se realiza
	VERIFICACIÓN DEL TRABAJO SUAVE: EQUIPO LIBRE DE RUIDO Y VIBRACIÓN INTERNA O EXTERNA, NIVELES DE CALENTAMIENTO DE MOTORES Y COMPRESOR.	✓					mantenimiento
	REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTORES, BREAKERS, CABLEADO Y TERMINALES. APLICAR CRC (SI REQUIERE) Y REMOVER SULFATACIÓN.	✓					preventivo
	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONTROL: CABLEADO, CONEXIONES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS. OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO Y CONTROL REMOTO.	✓					
	LAVADO Y LIMPIEZA DE: FILTROS DE AIRE (REQUIERE CAMBIO), SERPENTINES (REQUIERE PEINAR Y DESINCRUSTAR) Y BANDEJAS DE DRENAJE.	✓					
UMA/FAN	REVISIÓN DEL MOTOR Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTO O BUJES, CHUMACERAS, ROTOR Y PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	LIMPIEZA Y BALANCEO DEL BLOWER, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL EJE Y EL ACOPLE, ESTADO DE LAS POLEAS Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE COREAS O BANDAS.	✓					
UCA	REVISIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTOS O BUJES, ROTOR O PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE REJILLAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR Y LAS ASPAS (BALANCEO). REVISIÓN DE ALINEAMIENTO DEL EJE Y ACOPLE.	✓					
COMPRESOR	REVISIÓN Y OPERACIÓN DEL COMPRESOR. REALIZAR PRUEBAS DE DISPARO DEL INTERRUPTOR BIMETÁLICO O DEL PROTECTOR TÉRMICO (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PASO (SI REQUIERE) RECOGIENDO REFRIGERANTE EN EL CONDENSADOR PARA VERIFICAR VARIACIONES EN LA PRESIÓN DE SUCCIÓN.	✓					
TUBERÍA	VERIFICAR OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO Y SERVICIO, VÁLVULAS DE EXPANSIÓN, FILTROS SECADORES, EXAMINAR CARGA DE REFRIGERANTE (SI SE REQUIERE)	✓					
	VISUALIZAR TUBERÍA: DETECTAR FUGAS DE REFRIGERANTE Y ESTADO DE AISLAMIENTO. VER MIRILLA DE LÍQUIDO (SI TIENE), DESCARGAR HUMEDAD / GASES NO CONDENSABLES.	✓					

OBSERVACIONES ADICIONALES
Equipo Opera Normal

NOMBRE DEL TÉCNICO:	Victor Beltran	NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	
CARGO:	Tecnico	CARGO:	Secretario
TEL.:		TEL.:	8574137

CELULAR : 321 8584154 - 321 723 6363

Powered by CamScanner

DISTRIBUIDORA DEL QUINDÍO

INFORME DE EQUIPO

Nº . 10410

EQUIPO: _____ FECHA: 19 - Octubre - 2023

CLIENTE				SERVICIO	PREVENTIVO ✓	GARANTÍA	HORA
NOMBRE	Palacio de Justicia	TELÉFONO:			CORRECTIVO	EMERGENCIA	INICIO:
DIRECCIÓN	La Dorada	CELULAR			OCASIONAL	VISITA	SALIDA:

	EQUIPO	TIPO DE EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	ZONA DE OPERACIÓN
1	No. 1	Minisplit.	24000 btu	Aidea	MSAFD-24CRN1		Juzgado Segundo
2	No.						Laboral del
3	No.						Circuito
4	No.						
5	No.						

LECTURAS		EQ.	[°C]	x	PRESIONES		EQ.	[PSI]	x	MOTOR UMA		EQ.	L1	L2	L3	x	MOTOR UCA		EQ.	L1	L2	L3	x	COMPRESOR		EQ.	L1	L2	L3	x
TEMPERATURAS (°C)	SUMINISTRO	1	17		SUCCIÓN		1			AMPERAJE [A]		1	018	017			AMPERAJE [A]		1	027	031			AMPERAJE [A]		1	6,1	6,0		
		2					2					2							2							2				
		3					3					3							3							3				
		4					4					4							4							4				
		5					5					5							5							5				
	RETORNO	1	21		DESCARGA		1			VOLTAJE [V]		1	210	210			VOLTAJE [V]		1	210	210			VOLTAJE [V]		1	210	210		
		2					2					2							2							2				
		3					3					3							3							3				
		4					4					4							4							4				
		5					5					5							5							5				

	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	BUENO (1) O MALO (X) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO	LAVADO Y REVISIÓN GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. ESTADO Y AJUSTE DE FIJACIONES, ANCLAJES, BASES Y PINTURA. LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO.	✓					Se realiza mantenmiento preventivo
	VERIFICACIÓN DEL TRABAJO SUAVE: EQUIPO LIBRE DE RUIDO Y VIBRACIÓN INTERNA O EXTERNA, NIVELES DE CALENTAMIENTO DE MOTORES Y COMPRESOR.	✓					
	REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTORES, BREAKERS, CABLEADO Y TERMINALES. APLICAR CRC (SI REQUIERE) Y REMOVER SULFATACIÓN.	✓					
	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONTROL: CABLEADO, CONEXIONES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS. OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO Y CONTROL REMOTO.	✓					
	LAVADO Y LIMPIEZA DE: FILTROS DE AIRE (REQUIERE CAMBIO), SERPENTINES (REQUIERE PEINAR Y DESINCRUSTAR) Y BANDEJAS DE DRENAJE.	✓					
UMA/FAN	REVISIÓN DEL MOTOR Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTO O BUJES, CHUMACERAS, ROTOR Y PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	LIMPIEZA Y BALANCEO DEL BLOWER, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL EJE Y EL ACOPLE, ESTADO DE LAS POLEAS Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE COREAS O BANDAS.	✓					
UCA	REVISIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTOS O BUJES, ROTOR O PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE REJILLAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR Y LAS ASPAS (BALANCEO). REVISIÓN DE ALINEAMIENTO DEL EJE Y ACOPLE.	✓					
COMPRESOR	REVISIÓN Y OPERACIÓN DEL COMPRESOR. REALIZAR PRUEBAS DE DISPARO DEL INTERRUPTOR BIMETÁLICO O DEL PROTECTOR TÉRMICO (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PASO (SI REQUIERE) RECOGIENDO REFRIGERANTE EN EL CONDENSADOR PARA VERIFICAR VARIACIONES EN LA PRESIÓN DE SUCCIÓN.	✓					
TUBERÍA	VERIFICAR OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO Y SERVICIO, VÁLVULAS DE EXPANSIÓN, FILTROS SECADORES, EXAMINAR CARGA DE REFRIGERANTE (SI SE REQUIERE)	✓					
	VISUALIZAR TUBERÍA: DETECTAR FUGAS DE REFRIGERANTE Y ESTADO DE AISLAMIENTO. VER MIRILLA DE LÍQUIDO (SI TIENE), DESCARGAR HUMEDAD / GASES NO CONDENSABLES.	✓					

OBSERVACIONES ADICIONALES

Equipo Opera Normal

NOMBRE DEL TÉCNICO:	Victor Beltran	NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	LAURA ARROYO C.
CARGO:	Tecnico	CARGO:	SECRETARIA
TEL.:		TEL.:	3205090732

CELULAR : 321 8584154 - 321 723 6363

Powered by CamScanner

DISTRIAIRES DEL QUINDÍO
INFORME DE EQUIPO

ORDEN DE SERVICIO
Nº 10412

EQUIPO: _____ FECHA: 19-Octubre-2023

CLIENTE				SERVICIO			
NOMBRE	Palacio de Justicia	TELÉFONO:			PREVENTIVO ✓	GARANTÍA	HORA
DIRECCIÓN	La Dorada	CELULAR			CORRECTIVO	EMERGENCIA	INICIO:
					OCASIONAL	VISITA	SALIDA:

	EQUIPO	TIPO DE EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	ZONA DE OPERACIÓN
1	No. 1	Minisplit	24000btu	Mirage	ELF 2617Q		Juzgado Primero Civil del circuito
2	No.						
3	No.						
4	No.						
5	No.						

LECTURAS

TEMPERATURAS (°C)

	EQ.	[°C]	x
SUMINISTRO	1	11	
	2		
	3		
	4		
	5		
RETORNO	1	26	
	2		
	3		
	4		
	5		

PRESIONES

	EQ.	[PSI]	x
SUCCIÓN	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
DESCARGA	1		
	2		
	3		
	4		
	5		

MOTOR UMA

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	0,17	018		
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	211	21		
	2				
	3				
	4				
	5				

MOTOR UCA

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	0,23	029		
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	211	21		
	2				
	3				
	4				
	5				

COMPRESOR

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	5.4	49		
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	211	211		
	2				
	3				
	4				
	5				

	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	BUENO (1) O MALO (X) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO	LAVADO Y REVISIÓN GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. ESTADO Y AJUSTE DE FIJACIONES, ANCLAJES, BASES Y PINTURA. LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO.	✓					Se realiza
	VERIFICACIÓN DEL TRABAJO SUAVE: EQUIPO LIBRE DE RUIDO Y VIBRACIÓN INTERNA O EXTERNA, NIVELES DE CALENTAMIENTO DE MOTORES Y COMPRESOR.	✓					mantenimiento
	REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTORES, BREAKERS, CABLEADO Y TERMINALES. APLICAR CRC (SI REQUIERE) Y REMOVER SULFATACIÓN.	✓					preventivo
	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONTROL: CABLEADO, CONEXIONES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS. OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO Y CONTROL REMOTO.	✓					Equipo Opera
	LAVADO Y LIMPIEZA DE: FILTROS DE AIRE (REQUIERE CAMBIO), SERPENTINES (REQUIERE PEINAR Y DESINCRUSTAR) Y BANDEJAS DE DRENAJE.	✓					
UMA/FAN	REVISIÓN DEL MOTOR Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTO O BUJES, CHUMACERAS, ROTOR Y PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	LIMPIEZA Y BALANCEO DEL BLOWER, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL EJE Y EL ACOPLE, ESTADO DE LAS POLEAS Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE COREAS O BANDAS.	✓					
UCA	REVISIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTOS O BUJES, ROTOR O PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE REJILLAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR Y LAS ASPAS (BALANCEO). REVISIÓN DE ALINEAMIENTO DEL EJE Y ACOPLE.	✓					
COMPRESOR	REVISIÓN Y OPERACIÓN DEL COMPRESOR. REALIZAR PRUEBAS DE DISPARO DEL INTERRUPTOR BIMETÁLICO O DEL PROTECTOR TÉRMICO (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PASO (SI REQUIERE) RECOGIENDO REFRIGERANTE EN EL CONDENSADOR PARA VERIFICAR VARIACIONES EN LA PRESIÓN DE SUCCIÓN.	✓					
TUBERÍA	VERIFICAR OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO Y SERVICIO, VÁLVULAS DE EXPANSIÓN, FILTROS SECADORES, EXAMINAR CARGA DE REFRIGERANTE (SI SE REQUIERE)	✓					
	VISUALIZAR TUBERÍA: DETECTAR FUGAS DE REFRIGERANTE Y ESTADO DE AISLAMIENTO. VER MIRILLA DE LÍQUIDO (SI TIENE), DESCARGAR HUMEDAD / GASES NO CONDENSABLES.	✓					

OBSERVACIONES ADICIONALES

Equipo opera Normal

NOMBRE DEL TÉCNICO:	Victor Beltran	NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	Cristian Acosta
CARGO:	Tecnico	CARGO:	Secretaria
TEL.:		TEL.:	3204994971.

Powered by CamScanner

DISTRIAIRES DEL QUINDÍO

INFORME DE EQUIPO

ORDEN DE SERVICIO

Nº 10413

EQUIPO: _____ FECHA: 19 - Octubre - 2023

CLIENTE				SERVICIO	PREVENTIVO ✓	GARANTÍA	HORA
NOMBRE	Palacio de Justicia La Dorada	TELÉFONO:			CORRECTIVO	EMERGENCIA	INICIO:
DIRECCIÓN		CELULAR			OCASIONAL	VISITA	SALIDA:

	EQUIPO	TIPO DE EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	ZONA DE OPERACIÓN
1	No. 1	Minisplit	24000 btu	LG	SP242CM.		Juzgado Primero Civil del circuito
2	No.						
3	No.						
4	No.						
5	No.						

LECTURAS		EQ.	[°C]	x
TEMPERATURAS (°C)	SUMINISTRO	1	11	
		2		
		3		
		4		
		5		
	RETORNO	1	21	
		2		
		3		
		4		
		5		

PRESIONES		EQ.	[PSI]	x
SUCCIÓN		1		
		2		
		3		
		4		
		5		
DESCARGA		1		
		2		
		3		
		4		
		5		

MOTOR UMA		EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]		1	9,12	9,5		
		2				
		3				
		4				
		5				
VOLTAJE [V]		1	211	211		
		2				
		3				
		4				
		5				

MOTOR UCA		EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]		1	0,21	9,5		
		2				
		3				
		4				
		5				
VOLTAJE [V]		1	211	211		
		2				
		3				
		4				
		5				

COMPRESOR		EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]		1	44	4,9		
		2				
		3				
		4				
		5				
VOLTAJE [V]		1	211	211		
		2				
		3				
		4				
		5				

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO		BUENO (1) O MALO (X) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO	LAVADO Y REVISIÓN GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. ESTADO Y AJUSTE DE FIJACIONES, ANCLAJES, BASES Y PINTURA. LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO.	✓					Se realiza mantenimiento preventivo
	VERIFICACIÓN DEL TRABAJO SUAVE: EQUIPO LIBRE DE RUIDO Y VIBRACIÓN INTERNA O EXTERNA, NIVELES DE CALENTAMIENTO DE MOTORES Y COMPRESOR.	✓					
	REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTORES, BREAKERS, CABLEADO Y TERMINALES. APLICAR CRC (SI REQUIERE) Y REMOVER SULFATACIÓN.	✓					
	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONTROL: CABLEADO, CONEXIONES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS. OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO Y CONTROL REMOTO.	✓					
	LAVADO Y LIMPIEZA DE: FILTROS DE AIRE (REQUIERE CAMBIO), SERPENTINES (REQUIERE PEINAR Y DESINCRUSTAR) Y BANDEJAS DE DRENAJE.	✓					
UMA/FAN	REVISIÓN DEL MOTOR Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTO O BUJES, CHUMACERAS, ROTOR Y PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	LIMPIEZA Y BALANCEO DEL BLOWER, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL EJE Y EL ACOPLE, ESTADO DE LAS POLEAS Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE COREAS O BANDAS.	✓					
UCA	REVISIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTOS O BUJES, ROTOR O PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE REJILLAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR Y LAS ASPAS (BALANCEO). REVISIÓN DE ALINEAMIENTO DEL EJE Y ACOPLE.	✓					
COMPRESOR	REVISIÓN Y OPERACIÓN DEL COMPRESOR. REALIZAR PRUEBAS DE DISPARO DEL INTERRUPTOR BIMETÁLICO O DEL PROTECTOR TÉRMICO (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PASO (SI REQUIERE) RECOGIENDO REFRIGERANTE EN EL CONDENSADOR PARA VERIFICAR VARIACIONES EN LA PRESIÓN DE SUCCIÓN.	✓					
TUBERÍA	VERIFICAR OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO Y SERVICIO, VÁLVULAS DE EXPANSIÓN, FILTROS SECADORES, EXAMINAR CARGA DE REFRIGERANTE (SI SE REQUIERE)	✓					
	VISUALIZAR TUBERÍA: DETECTAR FUGAS DE REFRIGERANTE Y ESTADO DE AISLAMIENTO. VER MIRILLA DE LÍQUIDO (SI TIENE), DESCARGAR HUMEDAD / GASES NO CONDENSABLES.	✓					

OBSERVACIONES ADICIONALES

Equipo opera normal

NOMBRE DEL TÉCNICO:	Victor Beltran.	NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	Carolina Alvarado
CARGO:		CARGO:	Secretaria
TEL.:		TEL.:	3004994971.

Powered by CamScanner

DISTRIAIRES DEL QUINDÍO
INFORME DE EQUIPO

ORDEN DE SERVICIO
Nº . 10414

EQUIPO: _____ FECHA: _____

CLIENTE				SERVICIO	PREVENTIVO	GARANTÍA	HORA
NOMBRE	Palacio de Justicia	TELÉFONO:			CORRECTIVO	EMERGENCIA	INICIO:
DIRECCIÓN	La Dorada	CELULAR			OCASIONAL	VISITA	SALIDA:

	EQUIPO	TIPO DE EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	ZONA DE OPERACIÓN
1	No. 1	Minisplit.	24000 btu	LG	SP242CM		Juzgado Primero Civil del circuito
2	No.						
3	No.						
4	No.						
5	No.						

LECTURAS

TEMPERATURAS (°C) – SUMINISTRO

EQ.	[°C]	x
1	17	
2		
3		
4		
5		

TEMPERATURAS (°C) – RETORNO

EQ.	[°C]	x
1	20	
2		
3		
4		
5		

PRESIONES – SUCCIÓN

EQ.	[PSI]	x
1		
2		
3		
4		
5		

PRESIONES – DESCARGA

EQ.	[PSI]	x
1		
2		
3		
4		
5		

MOTOR UMA – AMPERAJE [A]

EQ.	L1	L2	L3	x
1	9,9	9,23		
2				
3				
4				
5				

MOTOR UMA – VOLTAJE [V]

EQ.	L1	L2	L3	x
1	210	210		
2				
3				
4				
5				

MOTOR UCA – AMPERAJE [A]

EQ.	L1	L2	L3	x
1	0,31	0,34		
2				
3				
4				
5				

MOTOR UCA – VOLTAJE [V]

EQ.	L1	L2	L3	x
1	210	210		
2				
3				
4				
5				

COMPRESOR – AMPERAJE [A]

EQ.	L1	L2	L3	x
1	5,5	5,6		
2				
3				
4				
5				

COMPRESOR – VOLTAJE [V]

EQ.	L1	L2	L3	x
1	210	210		
2				
3				
4				
5				

	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	BUENO (1) O MALO (X) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO	LAVADO Y REVISIÓN GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. ESTADO Y AJUSTE DE FIJACIONES, ANCLAJES, BASES Y PINTURA. LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO.	✓					Se realiza mantenimiento preventivo
	VERIFICACIÓN DEL TRABAJO SUAVE: EQUIPO LIBRE DE RUIDO Y VIBRACIÓN INTERNA O EXTERNA, NIVELES DE CALENTAMIENTO DE MOTORES Y COMPRESOR.	✓					
	REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTORES, BREAKERS, CABLEADO Y TERMINALES. APLICAR CRC (SI REQUIERE) Y REMOVER SULFATACIÓN.	✓					
	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONTROL: CABLEADO, CONEXIONES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS. OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO Y CONTROL REMOTO.	✓					
	LAVADO Y LIMPIEZA DE: FILTROS DE AIRE (REQUIERE CAMBIO), SERPENTINES (REQUIERE PEINAR Y DESINCRUSTAR) Y BANDEJAS DE DRENAJE.	✓					
UMA/FAN	REVISIÓN DEL MOTOR Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTO O BUJES, CHUMACERAS, ROTOR Y PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	LIMPIEZA Y BALANCEO DEL BLOWER, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL EJE Y EL ACOPLE, ESTADO DE LAS POLEAS Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE COREAS O BANDAS.	✓					
UCA	REVISIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTOS O BUJES, ROTOR O PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE REJILLAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR Y LAS ASPAS (BALANCEO). REVISIÓN DE ALINEAMIENTO DEL EJE Y ACOPLE.	✓					
COMPRESOR	REVISIÓN Y OPERACIÓN DEL COMPRESOR. REALIZAR PRUEBAS DE DISPARO DEL INTERRUPTOR BIMETÁLICO O DEL PROTECTOR TÉRMICO (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PASO (SI REQUIERE) RECOGIENDO REFRIGERANTE EN EL CONDENSADOR PARA VERIFICAR VARIACIONES EN LA PRESIÓN DE SUCCIÓN.	✓					
TUBERÍA	VERIFICAR OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO Y SERVICIO, VÁLVULAS DE EXPANSIÓN, FILTROS SECADORES, EXAMINAR CARGA DE REFRIGERANTE (SI SE REQUIERE)	✓					
	VISUALIZAR TUBERÍA: DETECTAR FUGAS DE REFRIGERANTE Y ESTADO DE AISLAMIENTO. VER MIRILLA DE LÍQUIDO (SI TIENE), DESCARGAR HUMEDAD / GASES NO CONDENSABLES.	✓					

OBSERVACIONES ADICIONALES

Equipo opera normal

NOMBRE DEL TÉCNICO:	Victor Beltran	NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	Luis Mario Ospina R
CARGO:	Tecnico	CARGO:	Juez
TEL.:		TEL.:	3104032221.

CELULAR : 321 8584154 - 321 723 6363

Powered by CamScanner

DISTRIAIRES DEL QUINDÍO

INFORME DE EQUIPO

ORDEN DE SERVICIO

Nº 10415

EQUIPO: _____ FECHA: 19 octubre-2023

CLIENTE				SERVICIO			
NOMBRE	Palacio de Justicia	TELÉFONO:			PREVENTIVO ✓	GARANTÍA	HORA
DIRECCIÓN	La Dorada	CELULAR			CORRECTIVO	EMERGENCIA	INICIO:
					OCASIONAL	VISITA	SALIDA:

EQUIPO		TIPO DE EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	ZONA DE OPERACIÓN
1	No. 1	Minisplit	24000 btu	LG	SP242CM		Juzgado Primero Laboral del circuito
2	No.						
3	No.						
4	No.						
5	No.						

LECTURAS

TEMPERATURAS (°C)

	EQ.	[°C]	x
SUMINISTRO	1	11	
	2		
	3		
	4		
	5		
RETORNO	1	20	
	2		
	3		
	4		
	5		

PRESIONES

	EQ.	[PSI]	x
SUCCIÓN	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
DESCARGA	1		
	2		
	3		
	4		
	5		

MOTOR UMA

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	9	9	9	21
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	21	21		
	2				
	3				
	4				
	5				

MOTOR UCA

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	9	30	9	28
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	21	24		
	2				
	3				
	4				
	5				

COMPRESOR

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	4.9	5.1		
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	21	21		
	2				
	3				
	4				
	5				

	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	BUENO (1) O MALO (X) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO	LAVADO Y REVISIÓN GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. ESTADO Y AJUSTE DE FIJACIONES, ANCLAJES, BASES Y PINTURA. LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO.	✓					Se realiza
	VERIFICACIÓN DEL TRABAJO SUAVE: EQUIPO LIBRE DE RUIDO Y VIBRACIÓN INTERNA O EXTERNA, NIVELES DE CALENTAMIENTO DE MOTORES Y COMPRESOR.	✓					mantenimiento
	REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTORES, BREAKERS, CABLEADO Y TERMINALES. APLICAR CRC (SI REQUIERE) Y REMOVER SULFATACIÓN.	✓					preventivo
	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONTROL: CABLEADO, CONEXIONES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS. OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO Y CONTROL REMOTO.	✓					
	LAVADO Y LIMPIEZA DE: FILTROS DE AIRE (REQUIERE CAMBIO), SERPENTINES (REQUIERE PEINAR Y DESINCRUSTAR) Y BANDEJAS DE DRENAJE.	✓					
UMA/FAN	REVISIÓN DEL MOTOR Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTO O BUJES, CHUMACERAS, ROTOR Y PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	LIMPIEZA Y BALANCEO DEL BLOWER, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL EJE Y EL ACOPLE, ESTADO DE LAS POLEAS Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE COREAS O BANDAS.	✓					
UCA	REVISIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTOS O BUJES, ROTOR O PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE REJILLAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR Y LAS ASPAS (BALANCEO). REVISIÓN DE ALINEAMIENTO DEL EJE Y ACOPLE.	✓					
COMPRESOR	REVISIÓN Y OPERACIÓN DEL COMPRESOR. REALIZAR PRUEBAS DE DISPARO DEL INTERRUPTOR BIMETÁLICO O DEL PROTECTOR TÉRMICO (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PASO (SI REQUIERE) RECOGIENDO REFRIGERANTE EN EL CONDENSADOR PARA VERIFICAR VARIACIONES EN LA PRESIÓN DE SUCCIÓN.	✓					
TUBERÍA	VERIFICAR OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO Y SERVICIO, VÁLVULAS DE EXPANSIÓN, FILTROS SECADORES, EXAMINAR CARGA DE REFRIGERANTE (SI SE REQUIERE)	✓					
	VISUALIZAR TUBERÍA: DETECTAR FUGAS DE REFRIGERANTE Y ESTADO DE AISLAMIENTO. VER MIRILLA DE LÍQUIDO (SI TIENE), DESCARGAR HUMEDAD / GASES NO CONDENSABLES.	✓					

OBSERVACIONES ADICIONALES

Equipo opera Normal

NOMBRE DEL TÉCNICO:	Victor Beltran	NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	Victor Alfonso Garcia Subagd
CARGO:	Tecnico.	CARGO:	Juez
TEL.:		TEL.:	3183421778

CELULAR : 321 8584154 - 321 723 6363

Powered by CamScanner

DISTRIAIRES DEL QUINDÍO

INFORME DE EQUIPO

ORDEN DE SERVICIO

Nº 10416

EQUIPO: _____ FECHA: 19-Octubre-2023

CLIENTE				SERVICIO	PREVENTIVO ✓	GARANTÍA	HORA
NOMBRE	Palacio de Justicia	TELÉFONO:			CORRECTIVO	EMERGENCIA	INICIO:
DIRECCIÓN	La Dorada	CELULAR			OCASIONAL	VISITA	SALIDA:

	EQUIPO	TIPO DE EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	ZONA DE OPERACIÓN
1	No. 1	Minisplit	24000btu	LG	SP242CM.		Juzgado Primero
2	No.						Laboral del circuito
3	No.						
4	No.						
5	No.						

LECTURAS			EQ.	[°C]	x
TEMPERATURAS (°C)	SUMINISTRO		1	17	
			2		
			3		
			4		
			5		
	RETORNO		1	21	
			2		
			3		
			4		
			5		

PRESIONES		EQ.	[PSI]	x
SUCCIÓN		1		
		2		
		3		
		4		
		5		
DESCARGA		1		
		2		
		3		
		4		
		5		

MOTOR UMA		EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]		1	0,21	0,29		
		2				
		3				
		4				
		5				
VOLTAJE [V]		1	211	211		
		2				
		3				
		4				
		5				

MOTOR UCA		EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]		1	0,33	0,31		
		2				
		3				
		4				
		5				
VOLTAJE [V]		1	211	211		
		2				
		3				
		4				
		5				

COMPRESOR		EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]		1	5,4	5,6		
		2				
		3				
		4				
		5				
VOLTAJE [V]		1	211	211		
		2				
		3				
		4				
		5				

	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	BUENO (1) O MALO (X) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO	LAVADO Y REVISIÓN GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. ESTADO Y AJUSTE DE FIJACIONES, ANCLAJES, BASES Y PINTURA. LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO.	✓					Se realiza Mantenimiento preventivo
	VERIFICACIÓN DEL TRABAJO SUAVE: EQUIPO LIBRE DE RUIDO Y VIBRACIÓN INTERNA O EXTERNA, NIVELES DE CALENTAMIENTO DE MOTORES Y COMPRESOR.	✓					
	REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTORES, BREAKERS, CABLEADO Y TERMINALES. APLICAR CRC (SI REQUIERE) Y REMOVER SULFATACIÓN.	✓					
	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONTROL: CABLEADO, CONEXIONES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS. OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO Y CONTROL REMOTO.	✓					
	LAVADO Y LIMPIEZA DE: FILTROS DE AIRE (REQUIERE CAMBIO), SERPENTINES (REQUIERE PEINAR Y DESINCRUSTAR) Y BANDEJAS DE DRENAJE.	✓					
UMA/FAN	REVISIÓN DEL MOTOR Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTO O BUJES, CHUMACERAS, ROTOR Y PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	LIMPIEZA Y BALANCEO DEL BLOWER, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL EJE Y EL ACOPLE, ESTADO DE LAS POLEAS Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE COREAS O BANDAS.	✓					
UCA	REVISIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTOS O BUJES, ROTOR O PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE REJILLAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR Y LAS ASPAS (BALANCEO). REVISIÓN DE ALINEAMIENTO DEL EJE Y ACOPLE.	✓					
COMPRESOR	REVISIÓN Y OPERACIÓN DEL COMPRESOR. REALIZAR PRUEBAS DE DISPARO DEL INTERRUPTOR BIMETÁLICO O DEL PROTECTOR TÉRMICO (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PASO (SI REQUIERE) RECOGIENDO REFRIGERANTE EN EL CONDENSADOR PARA VERIFICAR VARIACIONES EN LA PRESIÓN DE SUCCIÓN.	✓					
TUBERÍA	VERIFICAR OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO Y SERVICIO, VÁLVULAS DE EXPANSIÓN, FILTROS SECADORES, EXAMINAR CARGA DE REFRIGERANTE (SI SE REQUIERE)	✓					
	VISUALIZAR TUBERÍA: DETECTAR FUGAS DE REFRIGERANTE Y ESTADO DE AISLAMIENTO. VER MIRILLA DE LÍQUIDO (SI TIENE), DESCARGAR HUMEDAD / GASES NO CONDENSABLES.	✓					

OBSERVACIONES ADICIONALES

Equipo Opera Normal

NOMBRE DEL TÉCNICO:	Victor Beltran	NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	Victor Alfonso Garcia Sabogal
CARGO:	Tecnico	CARGO:	Juez
TEL.:		TEL.:	3103421778

CELULAR : 321 8584154 - 321 723 6263

Powered by CamScanner

DISTRIAIRES DEL QUINDÍO

INFORME DE EQUIPO

ORDEN DE SERVICIO

Nº 10417

EQUIPO: _____ FECHA: 19-octubre-2023

CLIENTE				SERVICIO	PREVENTIVO ✓	GARANTÍA	HORA
NOMBRE	Palacio de Justicia	TELÉFONO:			CORRECTIVO	EMERGENCIA	INICIO:
DIRECCIÓN	La Dorada.	CELULAR			OCASIONAL	VISITA	SALIDA:

	EQUIPO	TIPO DE EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	ZONA DE OPERACIÓN
1	No. 1	Minisplit	24000btu	LG	SP242CM		Juzgado Primero de familia
2	No.						
3	No.						
4	No.						
5	No.						

LECTURAS

TEMPERATURAS (°C)

	EQ.	[°C]	x
SUMINISTRO	1	11	
	2		
	3		
	4		
	5		
RETORNO	1	20	
	2		
	3		
	4		
	5		

PRESIONES

	EQ.	[PSI]	x
SUCCIÓN	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
DESCARGA	1		
	2		
	3		
	4		
	5		

MOTOR UMA

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	911	0.17		
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	210	210		
	2				
	3				
	4				
	5				

MOTOR UCA

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	9.1	0.31		
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	210	210		
	2				
	3				
	4				
	5				

COMPRESOR

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	4.8	4.9		
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	210	210		
	2				
	3				
	4				
	5				

	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	BUENO (1) O MALO (X) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO	LAVADO Y REVISIÓN GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. ESTADO Y AJUSTE DE FIJACIONES, ANCLAJES, BASES Y PINTURA. LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO.	✓					Se realiza mantenimiento preventivo
	VERIFICACIÓN DEL TRABAJO SUAVE: EQUIPO LIBRE DE RUIDO Y VIBRACIÓN INTERNA O EXTERNA, NIVELES DE CALENTAMIENTO DE MOTORES Y COMPRESOR.	✓					
	REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTORES, BREAKERS, CABLEADO Y TERMINALES. APLICAR CRC (SI REQUIERE) Y REMOVER SULFATACIÓN.	✓					
	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONTROL: CABLEADO, CONEXIONES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS. OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO Y CONTROL REMOTO.	✓					
	LAVADO Y LIMPIEZA DE: FILTROS DE AIRE (REQUIERE CAMBIO), SERPENTINES (REQUIERE PEINAR Y DESINCRUSTAR) Y BANDEJAS DE DRENAJE.	✓					
UMA/FAN	REVISIÓN DEL MOTOR Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTO O BUJES, CHUMACERAS, ROTOR Y PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	LIMPIEZA Y BALANCEO DEL BLOWER, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL EJE Y EL ACOPLE, ESTADO DE LAS POLEAS Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE COREAS O BANDAS.	✓					
UCA	REVISIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTOS O BUJES, ROTOR O PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE REJILLAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR Y LAS ASPAS (BALANCEO). REVISIÓN DE ALINEAMIENTO DEL EJE Y ACOPLE.	✓					
COMPRESOR	REVISIÓN Y OPERACIÓN DEL COMPRESOR. REALIZAR PRUEBAS DE DISPARO DEL INTERRUPTOR BIMETÁLICO O DEL PROTECTOR TÉRMICO (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PASO (SI REQUIERE) RECOGIENDO REFRIGERANTE EN EL CONDENSADOR PARA VERIFICAR VARIACIONES EN LA PRESIÓN DE SUCCIÓN.	✓					
TUBERÍA	VERIFICAR OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO Y SERVICIO, VÁLVULAS DE EXPANSIÓN, FILTROS SECADORES, EXAMINAR CARGA DE REFRIGERANTE (SI SE REQUIERE)	✓					
	VISUALIZAR TUBERÍA: DETECTAR FUGAS DE REFRIGERANTE Y ESTADO DE AISLAMIENTO. VER MIRILLA DE LÍQUIDO (SI TIENE), DESCARGAR HUMEDAD / GASES NO CONDENSABLES.	✓					

OBSERVACIONES ADICIONALES

Equipo opera normal

NOMBRE DEL TÉCNICO:	Victor Beltran	NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	Claudia Aguda
CARGO:	Tecnico	CARGO:	Secretaria
TEL.:		TEL.:	

Powered by CamScanner

DISTRIAIRES DEL QUINDÍO
INFORME DE EQUIPO

ORDEN DE SERVICIO
Nº 10418

EQUIPO: _____ FECHA: 19- Octubre - 2023

CLIENTE				SERVICIO	PREVENTIVO ✓	GARANTÍA	HORA
NOMBRE	Palacio de Justicia	TELÉFONO:			CORRECTIVO	EMERGENCIA	INICIO:
DIRECCIÓN	La Dorada	CELULAR			OCASIONAL	VISITA	SALIDA:

	EQUIPO	TIPO DE EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	ZONA DE OPERACIÓN
1	No. 1	Minisplit	24000 btu	Midea	MSAFD24CRN1		Juzgado Primero
2	No.						de Familia
3	No.						
4	No.						
5	No.						

LECTURAS		EQ.	[°C]	x
TEMPERATURAS (°C)	SUMINISTRO	1	18	
		2		
		3		
		4		
		5		
	RETORNO	1	21	
		2		
		3		
		4		
		5		

PRESIONES		EQ.	[PSI]	x
SUCCIÓN		1		
		2		
		3		
		4		
		5		
DESCARGA		1		
		2		
		3		
		4		
		5		

MOTOR UMA		EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]		1	0,17	0,18		
		2				
		3				
		4				
		5				
VOLTAJE [V]		1	211	211		
		2				
		3				
		4				
		5				

MOTOR UCA		EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]		1	0,25	0,27		
		2				
		3				
		4				
		5				
VOLTAJE [V]		1	211	211		
		2				
		3				
		4				
		5				

COMPRESOR		EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]		1	5,1	5,3		
		2				
		3				
		4				
		5				
VOLTAJE [V]		1	211	210		
		2				
		3				
		4				
		5				

	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	BUENO (1) O MALO (X) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO	LAVADO Y REVISIÓN GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. ESTADO Y AJUSTE DE FIJACIONES, ANCLAJES, BASES Y PINTURA. LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO.	✓					Se realiza
	VERIFICACIÓN DEL TRABAJO SUAVE: EQUIPO LIBRE DE RUIDO Y VIBRACIÓN INTERNA O EXTERNA, NIVELES DE CALENTAMIENTO DE MOTORES Y COMPRESOR.	✓					mantenimiento
	REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTORES, BREAKERS, CABLEADO Y TERMINALES. APLICAR CRC (SI REQUIERE) Y REMOVER SULFATACIÓN.	✓					preventivo
	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONTROL: CABLEADO, CONEXIONES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS. OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO Y CONTROL REMOTO.	✓					
	LAVADO Y LIMPIEZA DE: FILTROS DE AIRE (REQUIERE CAMBIO), SERPENTINES (REQUIERE PEINAR Y DESINCRUSTAR) Y BANDEJAS DE DRENAJE.	✓					
UMA/FAN	REVISIÓN DEL MOTOR Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTO O BUJES, CHUMACERAS, ROTOR Y PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	LIMPIEZA Y BALANCEO DEL BLOWER, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL EJE Y EL ACOPLE, ESTADO DE LAS POLEAS Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE COREAS O BANDAS.	✓					
UCA	REVISIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTOS O BUJES, ROTOR O PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE REJILLAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR Y LAS ASPAS (BALANCEO). REVISIÓN DE ALINEAMIENTO DEL EJE Y ACOPLE.	✓					
COMPRESOR	REVISIÓN Y OPERACIÓN DEL COMPRESOR. REALIZAR PRUEBAS DE DISPARO DEL INTERRUPTOR BIMETÁLICO O DEL PROTECTOR TÉRMICO (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PASO (SI REQUIERE) RECOGIENDO REFRIGERANTE EN EL CONDENSADOR PARA VERIFICAR VARIACIONES EN LA PRESIÓN DE SUCCIÓN.	✓					
TUBERÍA	VERIFICAR OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO Y SERVICIO, VÁLVULAS DE EXPANSIÓN, FILTROS SECADORES, EXAMINAR CARGA DE REFRIGERANTE (SI SE REQUIERE)	✓					
	VISUALIZAR TUBERÍA: DETECTAR FUGAS DE REFRIGERANTE Y ESTADO DE AISLAMIENTO. VER MIRILLA DE LÍQUIDO (SI TIENE), DESCARGAR HUMEDAD / GASES NO CONDENSABLES.	✓					

OBSERVACIONES ADICIONALES
Equipo opera Normal

NOMBRE DEL TÉCNICO:	Victor Beltran	NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	Yolanda Acevedo
CARGO:	Tecnico	CARGO:	Secretaria
TEL.:			

Powered by CamScanner

DISTRIAIRES DEL QUINDÍO

INFORME DE EQUIPO

ORDEN DE SERVICIO

Nº 10419

EQUIPO: _____ FECHA: 19-octubre-2023

CLIENTE				SERVICIO	PREVENTIVO ✓	GARANTÍA	HORA
NOMBRE	Palacio de Justicia	TELÉFONO:			CORRECTIVO	EMERGENCIA	INICIO:
DIRECCIÓN	la Dorada	CELULAR			OCASIONAL	VISITA	SALIDA:

	EQUIPO	TIPO DE EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	ZONA DE OPERACIÓN
1	No. 1	Minisplit	24000 btu	Midea	MSAFD24CRN1		Juzgado Primero
2	No.						de familia
3	No.						
4	No.						
5	No.						

LECTURAS

TEMPERATURAS (°C)

	EQ.	[°C]	x
SUMINISTRO	1	11	
	2		
	3		
	4		
	5		
RETORNO	1	21	
	2		
	3		
	4		
	5		

PRESIONES

	EQ.	[PSI]	x
SUCCIÓN	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
DESCARGA	1		
	2		
	3		
	4		
	5		

MOTOR UMA

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	0,17	0,16		
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	211	211		
	2				
	3				
	4				
	5				

MOTOR UCA

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	0,25	0,30		
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	211	211		
	2				
	3				
	4				
	5				

COMPRESOR

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	6.1	5.7		
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	211	210		
	2				
	3				
	4				
	5				

	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	BUENO (1) O MALO (X) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO	LAVADO Y REVISIÓN GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. ESTADO Y AJUSTE DE FIJACIONES, ANCLAJES, BASES Y PINTURA. LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO.	✓					Se realiza
	VERIFICACIÓN DEL TRABAJO SUAVE: EQUIPO LIBRE DE RUIDO Y VIBRACIÓN INTERNA O EXTERNA, NIVELES DE CALENTAMIENTO DE MOTORES Y COMPRESOR.	✓					mantenimiento
	REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTORES, BREAKERS, CABLEADO Y TERMINALES. APLICAR CRC (SI REQUIERE) Y REMOVER SULFATACIÓN.	✓					preventivo
	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONTROL: CABLEADO, CONEXIONES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS. OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO Y CONTROL REMOTO.	✓					
	LAVADO Y LIMPIEZA DE: FILTROS DE AIRE (REQUIERE CAMBIO), SERPENTINES (REQUIERE PEINAR Y DESINCRUSTAR) Y BANDEJAS DE DRENAJE.	✓					
UMA/FAN	REVISIÓN DEL MOTOR Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTO O BUJES, CHUMACERAS, ROTOR Y PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	LIMPIEZA Y BALANCEO DEL BLOWER, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL EJE Y EL ACOPLE, ESTADO DE LAS POLEAS Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE COREAS O BANDAS.	✓					
UCA	REVISIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTOS O BUJES, ROTOR O PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE REJILLAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR Y LAS ASPAS (BALANCEO). REVISIÓN DE ALINEAMIENTO DEL EJE Y ACOPLE.	✓					
COMPRESOR	REVISIÓN Y OPERACIÓN DEL COMPRESOR. REALIZAR PRUEBAS DE DISPARO DEL INTERRUPTOR BIMETÁLICO O DEL PROTECTOR TÉRMICO (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PASO (SI REQUIERE) RECOGIENDO REFRIGERANTE EN EL CONDENSADOR PARA VERIFICAR VARIACIONES EN LA PRESIÓN DE SUCCIÓN.	✓					
TUBERÍA	VERIFICAR OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO Y SERVICIO, VÁLVULAS DE EXPANSIÓN, FILTROS SECADORES, EXAMINAR CARGA DE REFRIGERANTE (SI SE REQUIERE)	✓					
	VISUALIZAR TUBERÍA: DETECTAR FUGAS DE REFRIGERANTE Y ESTADO DE AISLAMIENTO. VER MIRILLA DE LÍQUIDO (SI TIENE), DESCARGAR HUMEDAD / GASES NO CONDENSABLES.	✓					

OBSERVACIONES ADICIONALES

Equipo opera Normal

NOMBRE DEL TÉCNICO:	Victor Beltran	NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	Claudia Pineda
CARGO:	Tecnico	CARGO:	Secretaria
TEL.:		TEL.:	

Powered by CamScanner

DISTRIAIRES DEL QUINDÍO
INFORME DE EQUIPO

ORDEN DE SERVICIO
Nº . 10421

EQUIPO: _____ FECHA: 20 · octubre · 2023

CLIENTE				SERVICIO	PREVENTIVO ✓	GARANTÍA	HORA
NOMBRE	Palacio de Justicia	TELÉFONO:			CORRECTIVO	EMERGENCIA	INICIO:
DIRECCIÓN	La Dorada	CELULAR			OCASIONAL	VISITA	SALIDA:

	EQUIPO	TIPO DE EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	ZONA DE OPERACIÓN
1	No. 1	Minisplit	36000 btu	Confortstar	5C536ED		Centro de servicios administrativos de los juzgados de penas y medidas de seguridad.
2	No.						
3	No.						
4	No.						
5	No.						

LECTURAS

TEMPERATURAS (°C)

	EQ.	[°C]	x
SUMINISTRO	1	11	
	2		
	3		
	4		
	5		
RETORNO	1	21	
	2		
	3		
	4		
	5		

PRESIONES

	EQ.	[PSI]	x
SUCCIÓN	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
DESCARGA	1		
	2		
	3		
	4		
	5		

MOTOR UMA

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	9,21	9,23		
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	211	211		
	2				
	3				
	4				
	5				

MOTOR UCA

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	0,35	0,37		
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	211	211		
	2				
	3				
	4				
	5				

COMPRESOR

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	7.1	8.2		
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	211	211		
	2				
	3				
	4				
	5				

	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	BUENO (1) O MALO (X) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO	LAVADO Y REVISIÓN GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. ESTADO Y AJUSTE DE FIJACIONES, ANCLAJES, BASES Y PINTURA. LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO.	✓					Se realiza
	VERIFICACIÓN DEL TRABAJO SUAVE: EQUIPO LIBRE DE RUIDO Y VIBRACIÓN INTERNA O EXTERNA, NIVELES DE CALENTAMIENTO DE MOTORES Y COMPRESOR.	✓					mantenimiento
	REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTORES, BREAKERS, CABLEADO Y TERMINALES. APLICAR CRC (SI REQUIERE) Y REMOVER SULFATACIÓN.	✓					preventivo
	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONTROL: CABLEADO, CONEXIONES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS. OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO Y CONTROL REMOTO.	✓					
	LAVADO Y LIMPIEZA DE: FILTROS DE AIRE (REQUIERE CAMBIO), SERPENTINES (REQUIERE PEINAR Y DESINCRUSTAR) Y BANDEJAS DE DRENAJE.	✓					
UMA/FAN	REVISIÓN DEL MOTOR Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTO O BUJES, CHUMACERAS, ROTOR Y PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	LIMPIEZA Y BALANCEO DEL BLOWER, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL EJE Y EL ACOPLE, ESTADO DE LAS POLEAS Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE COREAS O BANDAS.	✓					
UCA	REVISIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTOS O BUJES, ROTOR O PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE REJILLAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR Y LAS ASPAS (BALANCEO). REVISIÓN DE ALINEAMIENTO DEL EJE Y ACOPLE.	✓					
COMPRESOR	REVISIÓN Y OPERACIÓN DEL COMPRESOR. REALIZAR PRUEBAS DE DISPARO DEL INTERRUPTOR BIMETÁLICO O DEL PROTECTOR TÉRMICO (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PASO (SI REQUIERE) RECOGIENDO REFRIGERANTE EN EL CONDENSADOR PARA VERIFICAR VARIACIONES EN LA PRESIÓN DE SUCCIÓN.	✓					
TUBERÍA	VERIFICAR OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO Y SERVICIO, VÁLVULAS DE EXPANSIÓN, FILTROS SECADORES, EXAMINAR CARGA DE REFRIGERANTE (SI SE REQUIERE)	✓					
	VISUALIZAR TUBERÍA: DETECTAR FUGAS DE REFRIGERANTE Y ESTADO DE AISLAMIENTO. VER MIRILLA DE LÍQUIDO (SI TIENE), DESCARGAR HUMEDAD / GASES NO CONDENSABLES.	✓					

OBSERVACIONES ADICIONALES

Equipo opera normal

NOMBRE DEL TÉCNICO:	Victor Beltran	NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	Gustavo Betancur
CARGO:	Tecnico	CARGO:	Secretario
TEL.:		TEL.:	3003950005

CELULAR : 321 8584154 - 321 723 6363

Powered by CamScanner

DISTRIAIRES DEL QUINDÍO

INFORME DE EQUIPO

ORDEN DE SERVICIO

Nº 10420

EQUIPO: _____ FECHA: 20 · Octubre · 2023

CLIENTE				SERVICIO	PREVENTIVO ✓	GARANTÍA	HORA
NOMBRE	Palacio de Justicia	TELÉFONO:			CORRECTIVO	EMERGENCIA	INICIO:
DIRECCIÓN	La Dorada	CELULAR			OCASIONAL	VISITA	SALIDA:

	EQUIPO	TIPO DE EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	ZONA DE OPERACIÓN
1	No. 1	Minisplit.	24000btu	LG	SJ242CD		Juzgado tercero de ejecucion de penas
2	No.						
3	No.						
4	No.						
5	No.						

LECTURAS		EQ.	[°C]	x
TEMPERATURAS (°C)	SUMINISTRO	1	17	
		2		
		3		
		4		
		5		
	RETORNO	1	21	
		2		
		3		
		4		
		5		

PRESIONES		EQ.	[PSI]	x
SUCCIÓN		1		
		2		
		3		
		4		
		5		
DESCARGA		1		
		2		
		3		
		4		
		5		

MOTOR UMA		EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]		1	0,17	0,21		
		2				
		3				
		4				
		5				
VOLTAJE [V]		1	211	211		
		2				
		3				
		4				
		5				

MOTOR UCA		EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]		1	0,31	0,33		
		2				
		3				
		4				
		5				
VOLTAJE [V]		1	211	211		
		2				
		3				
		4				
		5				

COMPRESOR		EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]		1	4,9	5,1		
		2				
		3				
		4				
		5				
VOLTAJE [V]		1	211	211		
		2				
		3				
		4				
		5				

	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	BUENO (1) O MALO (X) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO	LAVADO Y REVISIÓN GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. ESTADO Y AJUSTE DE FIJACIONES, ANCLAJES, BASES Y PINTURA. LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO.	✓					Se realiza mantenimiento preventivo
	VERIFICACIÓN DEL TRABAJO SUAVE: EQUIPO LIBRE DE RUIDO Y VIBRACIÓN INTERNA O EXTERNA, NIVELES DE CALENTAMIENTO DE MOTORES Y COMPRESOR.	✓					
	REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTORES, BREAKERS, CABLEADO Y TERMINALES. APLICAR CRC (SI REQUIERE) Y REMOVER SULFATACIÓN.	✓					
	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONTROL: CABLEADO, CONEXIONES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS. OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO Y CONTROL REMOTO.	✓					
	LAVADO Y LIMPIEZA DE: FILTROS DE AIRE (REQUIERE CAMBIO), SERPENTINES (REQUIERE PEINAR Y DESINCRUSTAR) Y BANDEJAS DE DRENAJE.	✓					
UMA/FAN	REVISIÓN DEL MOTOR Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTO O BUJES, CHUMACERAS, ROTOR Y PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	LIMPIEZA Y BALANCEO DEL BLOWER, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL EJE Y EL ACOPLE, ESTADO DE LAS POLEAS Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE COREAS O BANDAS.	✓					
UCA	REVISIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTOS O BUJES, ROTOR O PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE REJILLAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR Y LAS ASPAS (BALANCEO). REVISIÓN DE ALINEAMIENTO DEL EJE Y ACOPLE.	✓					
COMPRESOR	REVISIÓN Y OPERACIÓN DEL COMPRESOR. REALIZAR PRUEBAS DE DISPARO DEL INTERRUPTOR BIMETÁLICO O DEL PROTECTOR TÉRMICO (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PASO (SI REQUIERE) RECOGIENDO REFRIGERANTE EN EL CONDENSADOR PARA VERIFICAR VARIACIONES EN LA PRESIÓN DE SUCCIÓN.	✓					
TUBERÍA	VERIFICAR OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO Y SERVICIO, VÁLVULAS DE EXPANSIÓN, FILTROS SECADORES, EXAMINAR CARGA DE REFRIGERANTE (SI SE REQUIERE)	✓					
	VISUALIZAR TUBERÍA: DETECTAR FUGAS DE REFRIGERANTE Y ESTADO DE AISLAMIENTO. VER MIRILLA DE LÍQUIDO (SI TIENE), DESCARGAR HUMEDAD / GASES NO CONDENSABLES.	✓					

OBSERVACIONES ADICIONALES

Equipo Opera Normal

NOMBRE DEL TÉCNICO:	Victor Beltran	NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	Stefany Cortes
CARGO:	Tecnico	CARGO:	Asistente Juridico
TEL.:		TEL.:	305 840 2593

Powered by CamScanner

DISTRIAIRES DEL QUINDÍO

INFORME DE EQUIPO

ORDEN DE SERVICIO

Nº 10422

EQUIPO: _____ FECHA: _____

CLIENTE				SERVICIO	PREVENTIVO	GARANTÍA	HORA
NOMBRE	Palacio de Justicia	TELÉFONO:			CORRECTIVO	EMERGENCIA	INICIO:
DIRECCIÓN	La Dorada	CELULAR			OCASIONAL	VISITA	SALIDA:

	EQUIPO	TIPO DE EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	ZONA DE OPERACIÓN
1	No. 1	Minisplit	24000btu	Mirage	ELP2619		Centro de servicios Administrativos de los juzgados Penales y medidas de seguridad
2	No.						
3	No.						
4	No.						
5	No.						

LECTURAS

TEMPERATURAS (°C)

	EQ.	[°C]	x
SUMINISTRO	1	11	
	2		
	3		
	4		
	5		
RETORNO	1	21	
	2		
	3		
	4		
	5		

PRESIONES

	EQ.	[PSI]	x
SUCCIÓN	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
DESCARGA	1		
	2		
	3		
	4		
	5		

MOTOR UMA

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	0,9	9,21		
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	211	211		
	2				
	3				
	4				
	5				

MOTOR UCA

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	0,31	933		
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	211	24		
	2				
	3				
	4				
	5				

COMPRESOR

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	6,1	6,9		
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	211	24		
	2				
	3				
	4				
	5				

	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	BUENO (1) O MALO (X) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO	LAVADO Y REVISIÓN GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. ESTADO Y AJUSTE DE FIJACIONES, ANCLAJES, BASES Y PINTURA. LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO.	✓					Se realiza mantenimiento preventivo
	VERIFICACIÓN DEL TRABAJO SUAVE: EQUIPO LIBRE DE RUIDO Y VIBRACIÓN INTERNA O EXTERNA, NIVELES DE CALENTAMIENTO DE MOTORES Y COMPRESOR.	✓					
	REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTORES, BREAKERS, CABLEADO Y TERMINALES. APLICAR CRC (SI REQUIERE) Y REMOVER SULFATACIÓN.	✓					
	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONTROL: CABLEADO, CONEXIONES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS. OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO Y CONTROL REMOTO.	✓					
	LAVADO Y LIMPIEZA DE: FILTROS DE AIRE (REQUIERE CAMBIO), SERPENTINES (REQUIERE PEINAR Y DESINCRUSTAR) Y BANDEJAS DE DRENAJE.	✓					
UMA/FAN	REVISIÓN DEL MOTOR Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTO O BUJES, CHUMACERAS, ROTOR Y PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	LIMPIEZA Y BALANCEO DEL BLOWER, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL EJE Y EL ACOPLE, ESTADO DE LAS POLEAS Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE COREAS O BANDAS.	✓					
UCA	REVISIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTOS O BUJES, ROTOR O PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE REJILLAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR Y LAS ASPAS (BALANCEO). REVISIÓN DE ALINEAMIENTO DEL EJE Y ACOPLE.	✓					
COMPRESOR	REVISIÓN Y OPERACIÓN DEL COMPRESOR. REALIZAR PRUEBAS DE DISPARO DEL INTERRUPTOR BIMETÁLICO O DEL PROTECTOR TÉRMICO (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PASO (SI REQUIERE) RECOGIENDO REFRIGERANTE EN EL CONDENSADOR PARA VERIFICAR VARIACIONES EN LA PRESIÓN DE SUCCIÓN.	✓					
TUBERÍA	VERIFICAR OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO Y SERVICIO, VÁLVULAS DE EXPANSIÓN, FILTROS SECADORES, EXAMINAR CARGA DE REFRIGERANTE (SI SE REQUIERE)	✓					
	VISUALIZAR TUBERÍA: DETECTAR FUGAS DE REFRIGERANTE Y ESTADO DE AISLAMIENTO. VER MIRILLA DE LÍQUIDO (SI TIENE), DESCARGAR HUMEDAD / GASES NO CONDENSABLES.	✓					

OBSERVACIONES ADICIONALES

Equipo opera normal.

NOMBRE DEL TÉCNICO:	Victor Beltran	NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	Gustavo Betancur
CARGO:	Tecnico	CARGO:	Secretario
TEL.:		TEL.:	3003750005

CELULAR : 321 8584154 - 321 723 6363

Powered by CamScanner

DISTRIAIRES DEL QUINDÍO

INFORME DE EQUIPO

ORDEN DE SERVICIO

Nº 10423

EQUIPO: _____ FECHA: 20-Octubre-2023

CLIENTE				SERVICIO	PREVENTIVO ✓	GARANTÍA	HORA
NOMBRE	Palacio de Justicia	TELÉFONO:			CORRECTIVO	EMERGENCIA	INICIO:
DIRECCIÓN	La Dorada	CELULAR			OCASIONAL	VISITA	SALIDA:

	EQUIPO	TIPO DE EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	ZONA DE OPERACIÓN
1	No. 1	Minisplit	24000btu	Olimpo	TWC24QE		Centro de Servicios administrativos de los juzgados de pena y medidas de seguridad
2	No.						
3	No.						
4	No.						
5	No.						

LECTURAS

TEMPERATURAS (°C)

	EQ.	[°C]	x
SUMINISTRO	1	11	
	2		
	3		
	4		
	5		
RETORNO	1	21	
	2		
	3		
	4		
	5		

PRESIONES

	EQ.	[PSI]	x
SUCCIÓN	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
DESCARGA	1		
	2		
	3		
	4		
	5		

MOTOR UMA

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	9.2	9.5		
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	211	214		
	2				
	3				
	4				
	5				

MOTOR UCA

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	9.21	9.23		
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	211	211		
	2				
	3				
	4				
	5				

COMPRESOR

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	4.1	4.4		
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	211	214		
	2				
	3				
	4				
	5				

	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	BUENO (1) O MALO (X) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO	LAVADO Y REVISIÓN GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. ESTADO Y AJUSTE DE FIJACIONES, ANCLAJES, BASES Y PINTURA. LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO.	✓					Se realiza mantenimiento preventivo
	VERIFICACIÓN DEL TRABAJO SUAVE: EQUIPO LIBRE DE RUIDO Y VIBRACIÓN INTERNA O EXTERNA, NIVELES DE CALENTAMIENTO DE MOTORES Y COMPRESOR.	✓					
	REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTORES, BREAKERS, CABLEADO Y TERMINALES. APLICAR CRC (SI REQUIERE) Y REMOVER SULFATACIÓN.	✓					
	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONTROL: CABLEADO, CONEXIONES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS. OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO Y CONTROL REMOTO.	✓					
	LAVADO Y LIMPIEZA DE: FILTROS DE AIRE (REQUIERE CAMBIO), SERPENTINES (REQUIERE PEINAR Y DESINCRUSTAR) Y BANDEJAS DE DRENAJE.	✓					
UMA/FAN	REVISIÓN DEL MOTOR Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTO O BUJES, CHUMACERAS, ROTOR Y PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	LIMPIEZA Y BALANCEO DEL BLOWER, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL EJE Y EL ACOPLE, ESTADO DE LAS POLEAS Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE COREAS O BANDAS.	✓					
UCA	REVISIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTOS O BUJES, ROTOR O PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE REJILLAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR Y LAS ASPAS (BALANCEO). REVISIÓN DE ALINEAMIENTO DEL EJE Y ACOPLE.	✓					
COMPRESOR	REVISIÓN Y OPERACIÓN DEL COMPRESOR. REALIZAR PRUEBAS DE DISPARO DEL INTERRUPTOR BIMETÁLICO O DEL PROTECTOR TÉRMICO (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PASO (SI REQUIERE) RECOGIENDO REFRIGERANTE EN EL CONDENSADOR PARA VERIFICAR VARIACIONES EN LA PRESIÓN DE SUCCIÓN.	✓					
TUBERÍA	VERIFICAR OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO Y SERVICIO, VÁLVULAS DE EXPANSIÓN, FILTROS SECADORES, EXAMINAR CARGA DE REFRIGERANTE (SI SE REQUIERE)	✓					
	VISUALIZAR TUBERÍA: DETECTAR FUGAS DE REFRIGERANTE Y ESTADO DE AISLAMIENTO. VER MIRILLA DE LÍQUIDO (SI TIENE), DESCARGAR HUMEDAD / GASES NO CONDENSABLES.	✓					

OBSERVACIONES ADICIONALES

Equipo Opera Normal

NOMBRE DEL TÉCNICO:	Victor Beltran	NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	Gustavo Betancur
CARGO:	Tecnico	CARGO:	Secretario.
TEL.:		TEL.:	3003750005.

CELULAR : 321 8584154 - 321 723 6363

Powered by CamScanner

DISTRIAIRES DEL QUINDÍO

INFORME DE EQUIPO

ORDEN DE SERVICIO

Nº . 10424

EQUIPO: _____ FECHA: 20. octubre 2023

CLIENTE				SERVICIO	PREVENTIVO ✓	GARANTÍA	HORA
NOMBRE	Palacio de Justicia	TELÉFONO:			CORRECTIVO	EMERGENCIA	INICIO:
DIRECCIÓN	La Dorada	CELULAR			OCASIONAL	VISITA	SALIDA:

	EQUIPO	TIPO DE EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	ZONA DE OPERACIÓN
1	No. 1	Minisplit	24000 btu	LG	SP242CD		Juzgado Primero
2	No.						
3	No.						Promiscuo Municipal
4	No.						
5	No.						

LECTURAS

TEMPERATURAS (°C)

	EQ.	[°C]	x
SUMINISTRO	1	11	
	2		
	3		
	4		
	5		
RETORNO	1	21	
	2		
	3		
	4		
	5		

PRESIONES

	EQ.	[PSI]	x
SUCCIÓN	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
DESCARGA	1		
	2		
	3		
	4		
	5		

MOTOR UMA

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	0.B	0,7		
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	211	211		
	2				
	3				
	4				
	5				

MOTOR UCA

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	0,31	0,33		
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	24	24		
	2				
	3				
	4				
	5				

COMPRESOR

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	6.1	5.9		
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	211	211		
	2				
	3				
	4				
	5				

	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	BUENO (1) O MALO (X) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO	LAVADO Y REVISIÓN GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. ESTADO Y AJUSTE DE FIJACIONES, ANCLAJES, BASES Y PINTURA. LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO.	✓					Se realiza mantenimiento preventivo
	VERIFICACIÓN DEL TRABAJO SUAVE: EQUIPO LIBRE DE RUIDO Y VIBRACIÓN INTERNA O EXTERNA, NIVELES DE CALENTAMIENTO DE MOTORES Y COMPRESOR.	✓					
	REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTORES, BREAKERS, CABLEADO Y TERMINALES. APLICAR CRC (SI REQUIERE) Y REMOVER SULFATACIÓN.	✓					
	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONTROL: CABLEADO, CONEXIONES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS. OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO Y CONTROL REMOTO.	✓					
	LAVADO Y LIMPIEZA DE: FILTROS DE AIRE (REQUIERE CAMBIO), SERPENTINES (REQUIERE PEINAR Y DESINCRUSTAR) Y BANDEJAS DE DRENAJE.	✓					
UMA/FAN	REVISIÓN DEL MOTOR Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTO O BUJES, CHUMACERAS, ROTOR Y PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	LIMPIEZA Y BALANCEO DEL BLOWER, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL EJE Y EL ACOPLE, ESTADO DE LAS POLEAS Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE COREAS O BANDAS.	✓					
UCA	REVISIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTOS O BUJES, ROTOR O PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE REJILLAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR Y LAS ASPAS (BALANCEO). REVISIÓN DE ALINEAMIENTO DEL EJE Y ACOPLE.	✓					
COMPRESOR	REVISIÓN Y OPERACIÓN DEL COMPRESOR. REALIZAR PRUEBAS DE DISPARO DEL INTERRUPTOR BIMETÁLICO O DEL PROTECTOR TÉRMICO (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PASO (SI REQUIERE) RECOGIENDO REFRIGERANTE EN EL CONDENSADOR PARA VERIFICAR VARIACIONES EN LA PRESIÓN DE SUCCIÓN.	✓					
TUBERÍA	VERIFICAR OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO Y SERVICIO, VÁLVULAS DE EXPANSIÓN, FILTROS SECADORES, EXAMINAR CARGA DE REFRIGERANTE (SI SE REQUIERE)	✓					
	VISUALIZAR TUBERÍA: DETECTAR FUGAS DE REFRIGERANTE Y ESTADO DE AISLAMIENTO. VER MIRILLA DE LÍQUIDO (SI TIENE), DESCARGAR HUMEDAD / GASES NO CONDENSABLES.	✓					

OBSERVACIONES ADICIONALES

Equipo opera Normal

NOMBRE DEL TÉCNICO:	Victor Beltran	NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	Cristina Isabel Ramirez
CARGO:	Tecnico	CARGO:	Oficial Mayor
TEL.:		TEL.:	3128317546

Powered by CamScanner

DISTRIAIRES DEL QUINDÍO

INFORME DE EQUIPO

ORDEN DE SERVICIO

Nº 10425

EQUIPO: _____ FECHA: 20 - Octubre - 2023

CLIENTE				SERVICIO			
NOMBRE	Palacio de Justicia la Dorada.	TELÉFONO:			PREVENTIVO ✓	GARANTÍA	HORA
DIRECCIÓN		CELULAR			CORRECTIVO	EMERGENCIA	INICIO:
					OCASIONAL	VISITA	SALIDA:

	EQUIPO	TIPO DE EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	ZONA DE OPERACIÓN
1	No. 1	Minisplit	24000 btu	comfortfresh	FSM524M		Juzgado Primero
2	No.						Promiscuo
3	No.						Municipal
4	No.						
5	No.						

LECTURAS		EQ.	[°C]	x	PRESIONES	EQ.	[PSI]	x	MOTOR UMA	EQ.	L1	L2	L3	x	MOTOR UCA	EQ.	L1	L2	L3	x	COMPRESOR	EQ.	L1	L2	L3	x
TEMPERATURAS (°C)	SUMINISTRO	1	11		SUCCIÓN	1			AMPERAJE [A]	1	9.18	9.21			AMPERAJE [A]	1	9.20	9.29			AMPERAJE [A]	1	5.1	4.9		
		2				2				2						2						2				
		3				3				3						3						3				
		4				4				4						4						4				
		5				5				5						5						5				
	RETORNO	1	21		DESCARGA	1			VOLTAJE [V]	1	210	210			VOLTAJE [V]	1	200	210			VOLTAJE [V]	1	210	210		
		2				2				2						2						2				
		3				3				3						3						3				
		4				4				4						4						4				
		5				5				5						5						5				

	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	BUENO (1) O MALO (X) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO	LAVADO Y REVISIÓN GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. ESTADO Y AJUSTE DE FIJACIONES, ANCLAJES, BASES Y PINTURA. LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO.	✓					Se realiza
	VERIFICACIÓN DEL TRABAJO SUAVE: EQUIPO LIBRE DE RUIDO Y VIBRACIÓN INTERNA O EXTERNA, NIVELES DE CALENTAMIENTO DE MOTORES Y COMPRESOR.	✓					mantenimiento
	REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTORES, BREAKERS, CABLEADO Y TERMINALES. APLICAR CRC (SI REQUIERE) Y REMOVER SULFATACIÓN.	✓					preventivo
	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONTROL: CABLEADO, CONEXIONES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS. OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO Y CONTROL REMOTO.	✓					
	LAVADO Y LIMPIEZA DE: FILTROS DE AIRE (REQUIERE CAMBIO), SERPENTINES (REQUIERE PEINAR Y DESINCRUSTAR) Y BANDEJAS DE DRENAJE.	✓					
UMA/FAN	REVISIÓN DEL MOTOR Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTO O BUJES, CHUMACERAS, ROTOR Y PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	LIMPIEZA Y BALANCEO DEL BLOWER, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL EJE Y EL ACOPLE, ESTADO DE LAS POLEAS Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE COREAS O BANDAS.	✓					
UCA	REVISIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTOS O BUJES, ROTOR O PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE REJILLAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR Y LAS ASPAS (BALANCEO). REVISIÓN DE ALINEAMIENTO DEL EJE Y ACOPLE.	✓					
COMPRESOR	REVISIÓN Y OPERACIÓN DEL COMPRESOR. REALIZAR PRUEBAS DE DISPARO DEL INTERRUPTOR BIMETÁLICO O DEL PROTECTOR TÉRMICO (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PASO (SI REQUIERE) RECOGIENDO REFRIGERANTE EN EL CONDENSADOR PARA VERIFICAR VARIACIONES EN LA PRESIÓN DE SUCCIÓN.	✓					
TUBERÍA	VERIFICAR OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO Y SERVICIO, VÁLVULAS DE EXPANSIÓN, FILTROS SECADORES, EXAMINAR CARGA DE REFRIGERANTE (SI SE REQUIERE)	✓					
	VISUALIZAR TUBERÍA: DETECTAR FUGAS DE REFRIGERANTE Y ESTADO DE AISLAMIENTO. VER MIRILLA DE LÍQUIDO (SI TIENE), DESCARGAR HUMEDAD / GASES NO CONDENSABLES.	✓					

OBSERVACIONES ADICIONALES
Equipo Opera normal

NOMBRE DEL TÉCNICO:	Victor Beltran	NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	Cristina Isabel Ramirez
CARGO:	Tecnico	CARGO:	Oficial Mayor
TEL.:		TEL.:	3128317546

Powered by CamScanner

DISTRIAIRES DEL QUINDÍO
INFORME DE EQUIPO

ORDEN DE SERVICIO
Nº 10426

EQUIPO: _____ FECHA: 20 · octubre · 2023

CLIENTE				SERVICIO			
NOMBRE	Palacio de Justicia	TELÉFONO:			PREVENTIVO ✓	GARANTÍA	HORA
DIRECCIÓN	La Dorada	CELULAR			CORRECTIVO	EMERGENCIA	INICIO:
					OCASIONAL	VISITA	SALIDA:

	EQUIPO	TIPO DE EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	ZONA DE OPERACIÓN
1	No. 1	Minispl.t	18000 btu	LG	UM182CE		Juzgado Segundo
2	No.						Promiscuo
3	No.						Municipal
4	No.						
5	No.						

LECTURAS

TEMPERATURAS (°C)

	EQ.	[°C]	x
SUMINISTRO	1	11	
	2		
	3		
	4		
	5		
RETORNO	1	21	
	2		
	3		
	4		
	5		

PRESIONES

	EQ.	[PSI]	x
SUCCIÓN	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
DESCARGA	1		
	2		
	3		
	4		
	5		

MOTOR UMA

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	0,17	9,9		
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	211	21		
	2				
	3				
	4				
	5				

MOTOR UCA

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	10,18	0,31		
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	211	211		
	2				
	3				
	4				
	5				

COMPRESOR

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	4,9	5,2		
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	211	21		
	2				
	3				
	4				
	5				

	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	BUENO (1) O MALO (X) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO	LAVADO Y REVISIÓN GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. ESTADO Y AJUSTE DE FIJACIONES, ANCLAJES, BASES Y PINTURA. LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO.	✓					Se realiza
	VERIFICACIÓN DEL TRABAJO SUAVE: EQUIPO LIBRE DE RUIDO Y VIBRACIÓN INTERNA O EXTERNA, NIVELES DE CALENTAMIENTO DE MOTORES Y COMPRESOR.	✓					mantenimiento
	REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTORES, BREAKERS, CABLEADO Y TERMINALES. APLICAR CRC (SI REQUIERE) Y REMOVER SULFATACIÓN.	✓					preventivo
	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONTROL: CABLEADO, CONEXIONES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS. OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO Y CONTROL REMOTO.	✓					
	LAVADO Y LIMPIEZA DE: FILTROS DE AIRE (REQUIERE CAMBIO), SERPENTINES (REQUIERE PEINAR Y DESINCRUSTAR) Y BANDEJAS DE DRENAJE.	✓					
UMA/FAN	REVISIÓN DEL MOTOR Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTO O BUJES, CHUMACERAS, ROTOR Y PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	LIMPIEZA Y BALANCEO DEL BLOWER, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL EJE Y EL ACOPLE, ESTADO DE LAS POLEAS Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE COREAS O BANDAS.	✓					
UCA	REVISIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTOS O BUJES, ROTOR O PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE REJILLAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR Y LAS ASPAS (BALANCEO). REVISIÓN DE ALINEAMIENTO DEL EJE Y ACOPLE.	✓					
COMPRESOR	REVISIÓN Y OPERACIÓN DEL COMPRESOR. REALIZAR PRUEBAS DE DISPARO DEL INTERRUPTOR BIMETÁLICO O DEL PROTECTOR TÉRMICO (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PASO (SI REQUIERE) RECOGIENDO REFRIGERANTE EN EL CONDENSADOR PARA VERIFICAR VARIACIONES EN LA PRESIÓN DE SUCCIÓN.	✓					
TUBERÍA	VERIFICAR OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO Y SERVICIO, VÁLVULAS DE EXPANSIÓN, FILTROS SECADORES, EXAMINAR CARGA DE REFRIGERANTE (SI SE REQUIERE)	✓					
	VISUALIZAR TUBERÍA: DETECTAR FUGAS DE REFRIGERANTE Y ESTADO DE AISLAMIENTO. VER MIRILLA DE LÍQUIDO (SI TIENE), DESCARGAR HUMEDAD / GASES NO CONDENSABLES.	✓					

OBSERVACIONES ADICIONALES

Equipo Opera Normal.

NOMBRE DEL TÉCNICO:	Victor Beltran	NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	Valentina Bedoya C.
CARGO:	Tecnico	CARGO:	Secretaria
TEL.:		TEL.:	3146767677

Powered by CamScanner

DISTRIAIRES DEL QUINDÍO
INFORME DE EQUIPO

ORDEN DE SERVICIO
Nº 10427

EQUIPO: _____ FECHA: 20 · octubre · 2023

CLIENTE				SERVICIO	PREVENTIVO ✓	GARANTÍA	HORA
NOMBRE	Palacio de Justicia	TELÉFONO:			CORRECTIVO	EMERGENCIA	INICIO:
DIRECCIÓN	La Dorada	CELULAR			OCASIONAL	VISITA	SALIDA:

	EQUIPO	TIPO DE EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	ZONA DE OPERACIÓN
1	No. 1	Minisplit	24000btu	Rocco	N6F-N24I		Juzgado Segundo
2	No.						Promiscuo Municipal
3	No.						
4	No.						
5	No.						

LECTURAS

TEMPERATURAS (°C)

	EQ.	[°C]	x
SUMINISTRO	1	17	
	2		
	3		
	4		
	5		
RETORNO	1	21	
	2		
	3		
	4		
	5		

PRESIONES

	EQ.	[PSI]	x
SUCCIÓN	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
DESCARGA	1		
	2		
	3		
	4		
	5		

MOTOR UMA

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	0,9	0,8		
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	211	211		
	2				
	3				
	4				
	5				

MOTOR UCA

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	0,9	0,8		
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	211	211		
	2				
	3				
	4				
	5				

COMPRESOR

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	5,6	6,1		
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	214			
	2				
	3				
	4				
	5				

	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	BUENO (1) O MALO (X) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO	LAVADO Y REVISIÓN GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. ESTADO Y AJUSTE DE FIJACIONES, ANCLAJES, BASES Y PINTURA. LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO.	✓					Se realiza mantenimiento Preventivo
	VERIFICACIÓN DEL TRABAJO SUAVE: EQUIPO LIBRE DE RUIDO Y VIBRACIÓN INTERNA O EXTERNA, NIVELES DE CALENTAMIENTO DE MOTORES Y COMPRESOR.	✓					
	REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTORES, BREAKERS, CABLEADO Y TERMINALES. APLICAR CRC (SI REQUIERE) Y REMOVER SULFATACIÓN.	✓					
	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONTROL: CABLEADO, CONEXIONES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS. OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO Y CONTROL REMOTO.	✓					
	LAVADO Y LIMPIEZA DE: FILTROS DE AIRE (REQUIERE CAMBIO), SERPENTINES (REQUIERE PEINAR Y DESINCRUSTAR) Y BANDEJAS DE DRENAJE.	✓					
UMA/FAN	REVISIÓN DEL MOTOR Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTO O BUJES, CHUMACERAS, ROTOR Y PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	LIMPIEZA Y BALANCEO DEL BLOWER, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL EJE Y EL ACOPLE, ESTADO DE LAS POLEAS Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE COREAS O BANDAS.	✓					
UCA	REVISIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTOS O BUJES, ROTOR O PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE REJILLAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR Y LAS ASPAS (BALANCEO). REVISIÓN DE ALINEAMIENTO DEL EJE Y ACOPLE.	✓					
COMPRESOR	REVISIÓN Y OPERACIÓN DEL COMPRESOR. REALIZAR PRUEBAS DE DISPARO DEL INTERRUPTOR BIMETÁLICO O DEL PROTECTOR TÉRMICO (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PASO (SI REQUIERE) RECOGIENDO REFRIGERANTE EN EL CONDENSADOR PARA VERIFICAR VARIACIONES EN LA PRESIÓN DE SUCCIÓN.	✓					
TUBERÍA	VERIFICAR OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO Y SERVICIO, VÁLVULAS DE EXPANSIÓN, FILTROS SECADORES, EXAMINAR CARGA DE REFRIGERANTE (SI SE REQUIERE)	✓					
	VISUALIZAR TUBERÍA: DETECTAR FUGAS DE REFRIGERANTE Y ESTADO DE AISLAMIENTO. VER MIRILLA DE LÍQUIDO (SI TIENE), DESCARGAR HUMEDAD / GASES NO CONDENSABLES.	✓					

OBSERVACIONES ADICIONALES

Equipo Opera Normal

NOMBRE DEL TÉCNICO:	Victor Beltran	NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	Valentina Bedoya
CARGO:	Tecnico	CARGO:	Secretaria
TEL.:		TEL.:	3146764772

Powered by CamScanner

DISTRIAIRES DEL QUINDÍO

INFORME DE EQUIPO

ORDEN DE SERVICIO

Nº 10428

EQUIPO: _____ FECHA: 20-Octubre-2023

CLIENTE				SERVICIO	PREVENTIVO ✓	GARANTÍA	HORA
NOMBRE	Palacio de Justicia	TELÉFONO:			CORRECTIVO	EMERGENCIA	INICIO:
DIRECCIÓN	La Dorada	CELULAR			OCASIONAL	VISITA	SALIDA:

EQUIPO	TIPO DE EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	ZONA DE OPERACIÓN
1 No. 1	Minisplit	12000 btu	LG	SP122CM		Juzgado Segundo
2 No.						
3 No.						Promiscuo
4 No.						Municipal
5 No.						

LECTURAS		EQ.	[°C]	x	PRESIONES		EQ.	[PSI]	x	MOTOR UMA		EQ.	L1	L2	L3	x	MOTOR UCA		EQ.	L1	L2	L3	x	COMPRESOR		EQ.	L1	L2	L3	x
TEMPERATURAS (°C)	SUMINISTRO	1	11		SUCCIÓN		1			AMPERAJE [A]		1	912	915			AMPERAJE [A]		1	921	923			AMPERAJE [A]		1	4,1	3,9		
		2					2					2							2							2				
		3					3					3							3							3				
		4					4					4							4							4				
		5					5					5							5							5				
	RETORNO	1	21		DESCARGA		1			VOLTAJE [V]		1	211	211			VOLTAJE [V]		1	211	211			VOLTAJE [V]		1	211	211		
		2					2					2							2							2				
		3					3					3							3							3				
		4					4					4							4							4				
		5					5					5							5							5				

	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	BUENO (1) O MALO (X) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO	LAVADO Y REVISIÓN GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. ESTADO Y AJUSTE DE FIJACIONES, ANCLAJES, BASES Y PINTURA. LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO.	✓					Se realiza
	VERIFICACIÓN DEL TRABAJO SUAVE: EQUIPO LIBRE DE RUIDO Y VIBRACIÓN INTERNA O EXTERNA, NIVELES DE CALENTAMIENTO DE MOTORES Y COMPRESOR.	✓					mantenimiento
	REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTORES, BREAKERS, CABLEADO Y TERMINALES. APLICAR CRC (SI REQUIERE) Y REMOVER SULFATACIÓN.	✓					preventivo
	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONTROL: CABLEADO, CONEXIONES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS. OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO Y CONTROL REMOTO.	✓					
	LAVADO Y LIMPIEZA DE: FILTROS DE AIRE (REQUIERE CAMBIO), SERPENTINES (REQUIERE PEINAR Y DESINCRUSTAR) Y BANDEJAS DE DRENAJE.	✓					
UMA/FAN	REVISIÓN DEL MOTOR Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTO O BUJES, CHUMACERAS, ROTOR Y PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	LIMPIEZA Y BALANCEO DEL BLOWER, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL EJE Y EL ACOPLE, ESTADO DE LAS POLEAS Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE COREAS O BANDAS.	✓					
UCA	REVISIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTOS O BUJES, ROTOR O PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE REJILLAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR Y LAS ASPAS (BALANCEO). REVISIÓN DE ALINEAMIENTO DEL EJE Y ACOPLE.	✓					
COMPRESOR	REVISIÓN Y OPERACIÓN DEL COMPRESOR. REALIZAR PRUEBAS DE DISPARO DEL INTERRUPTOR BIMETÁLICO O DEL PROTECTOR TÉRMICO (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PASO (SI REQUIERE) RECOGIENDO REFRIGERANTE EN EL CONDENSADOR PARA VERIFICAR VARIACIONES EN LA PRESIÓN DE SUCCIÓN.	✓					
TUBERÍA	VERIFICAR OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO Y SERVICIO, VÁLVULAS DE EXPANSIÓN, FILTROS SECADORES, EXAMINAR CARGA DE REFRIGERANTE (SI SE REQUIERE)	✓					
	VISUALIZAR TUBERÍA: DETECTAR FUGAS DE REFRIGERANTE Y ESTADO DE AISLAMIENTO. VER MIRILLA DE LÍQUIDO (SI TIENE), DESCARGAR HUMEDAD / GASES NO CONDENSABLES.	✓					

OBSERVACIONES ADICIONALES

Equipo Opera Normal

NOMBRE DEL TÉCNICO:	Victor Beltran	NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	Valentina Bedoya
CARGO:	Tecnico	CARGO:	Secretaria
TEL.:		TEL.:	3146764772

CELULAR : 321 8584154 - 321 723 6363

Powered by CamScanner

DISTRIAIRES DEL QUINDÍO
INFORME DE EQUIPO

ORDEN DE SERVICIO
Nº 10429

EQUIPO: _____ FECHA: 20 · Octubre · 2023

CLIENTE				SERVICIO			
NOMBRE	Palacio de Justicia La Dorada	TELÉFONO:			PREVENTIVO ✓	GARANTÍA	HORA
DIRECCIÓN		CELULAR			CORRECTIVO	EMERGENCIA	INICIO:
					OCASIONAL	VISITA	SALIDA:

	EQUIPO	TIPO DE EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	ZONA DE OPERACIÓN
1	No. 1	Minisplit.	24000 btu	Confortfresh	ESMS24		Juzgado segundo de ejecucion de Penas
2	No.						
3	No.						
4	No.						
5	No.						

LECTURAS

TEMPERATURAS (°C)

	EQ.	[°C]	x
SUMINISTRO	1	11	
	2		
	3		
	4		
	5		
RETORNO	1	20	
	2		
	3		
	4		
	5		

PRESIONES

	EQ.	[PSI]	x
SUCCIÓN	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
DESCARGA	1		
	2		
	3		
	4		
	5		

MOTOR UMA

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	9,7	9,8		
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	211	211		
	2				
	3				
	4				
	5				

MOTOR UCA

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	9,7	9,8		
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	211	211		
	2				
	3				
	4				
	5				

COMPRESOR

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	4,9	5,1		
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	211	211		
	2				
	3				
	4				
	5				

	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	BUENO (1) O MALO (X) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO	LAVADO Y REVISIÓN GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. ESTADO Y AJUSTE DE FIJACIONES, ANCLAJES, BASES Y PINTURA. LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO.	✓					Se realiza mantenimiento preventivo
	VERIFICACIÓN DEL TRABAJO SUAVE: EQUIPO LIBRE DE RUIDO Y VIBRACIÓN INTERNA O EXTERNA, NIVELES DE CALENTAMIENTO DE MOTORES Y COMPRESOR.	✓					
	REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTORES, BREAKERS, CABLEADO Y TERMINALES. APLICAR CRC (SI REQUIERE) Y REMOVER SULFATACIÓN.	✓					
	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONTROL: CABLEADO, CONEXIONES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS. OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO Y CONTROL REMOTO.	✓					
	LAVADO Y LIMPIEZA DE: FILTROS DE AIRE (REQUIERE CAMBIO), SERPENTINES (REQUIERE PEINAR Y DESINCRUSTAR) Y BANDEJAS DE DRENAJE.	✓					
UMA/FAN	REVISIÓN DEL MOTOR Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTO O BUJES, CHUMACERAS, ROTOR Y PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	LIMPIEZA Y BALANCEO DEL BLOWER, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL EJE Y EL ACOPLE, ESTADO DE LAS POLEAS Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE COREAS O BANDAS.	✓					
UCA	REVISIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTOS O BUJES, ROTOR O PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE REJILLAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR Y LAS ASPAS (BALANCEO). REVISIÓN DE ALINEAMIENTO DEL EJE Y ACOPLE.	✓					
COMPRESOR	REVISIÓN Y OPERACIÓN DEL COMPRESOR. REALIZAR PRUEBAS DE DISPARO DEL INTERRUPTOR BIMETÁLICO O DEL PROTECTOR TÉRMICO (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PASO (SI REQUIERE) RECOGIENDO REFRIGERANTE EN EL CONDENSADOR PARA VERIFICAR VARIACIONES EN LA PRESIÓN DE SUCCIÓN.	✓					
TUBERÍA	VERIFICAR OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO Y SERVICIO, VÁLVULAS DE EXPANSIÓN, FILTROS SECADORES, EXAMINAR CARGA DE REFRIGERANTE (SI SE REQUIERE)	✓					
	VISUALIZAR TUBERÍA: DETECTAR FUGAS DE REFRIGERANTE Y ESTADO DE AISLAMIENTO. VER MIRILLA DE LÍQUIDO (SI TIENE), DESCARGAR HUMEDAD / GASES NO CONDENSABLES.	✓					

OBSERVACIONES ADICIONALES

Equipo Opera Normal

NOMBRE DEL TÉCNICO:	Victor Beltran	NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	Anatercal Carvajal A
CARGO:	Tecnico	CARGO:	Oficial Mayor
TEL.:		TEL.:	6068591379

Powered by CamScanner

DISTRIAIRES DEL QUINDÍO
INFORME DE EQUIPO

ORDEN DE SERVICIO
Nº 10430

EQUIPO: _____ FECHA: 20 · Octubre · 2023

CLIENTE				SERVICIO			
NOMBRE	Palacio de Justicia	TELÉFONO:		PREVENTIVO	✓ GARANTÍA	HORA	
DIRECCIÓN	La Dorada	CELULAR		CORRECTIVO	EMERGENCIA	INICIO:	
				OCASIONAL	VISITA	SALIDA:	

	EQUIPO	TIPO DE EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	ZONA DE OPERACIÓN
1	No. 1	Minisplit.	C 24000 btu	Confortfresh	ESMS 24		Juzgado Segundo
2	No.						
3	No.						de ejecucion de
4	No.						Penas
5	No.						

LECTURAS

TEMPERATURAS (°C)

	EQ.	[°C]	x
SUMINISTRO	1	11	
	2		
	3		
	4		
	5		
RETORNO	1	21	
	2		
	3		
	4		
	5		

PRESIONES

	EQ.	[PSI]	x
SUCCIÓN	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
DESCARGA	1		
	2		
	3		
	4		
	5		

MOTOR UMA

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	0,14	023		
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	211	211		
	2				
	3				
	4				
	5				

MOTOR UCA

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	034	0,31		
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	211	21		
	2				
	3				
	4				
	5				

COMPRESOR

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	6.1	5.4		
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	211	211		
	2				
	3				
	4				
	5				

	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	BUENO (1) O MALO (X) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO	LAVADO Y REVISIÓN GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. ESTADO Y AJUSTE DE FIJACIONES, ANCLAJES, BASES Y PINTURA. LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO.	✓					Se realiza
	VERIFICACIÓN DEL TRABAJO SUAVE: EQUIPO LIBRE DE RUIDO Y VIBRACIÓN INTERNA O EXTERNA, NIVELES DE CALENTAMIENTO DE MOTORES Y COMPRESOR.	✓					mantenimiento
	REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTORES, BREAKERS, CABLEADO Y TERMINALES. APLICAR CRC (SI REQUIERE) Y REMOVER SULFATACIÓN.	✓					preventivo
	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONTROL: CABLEADO, CONEXIONES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS. OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO Y CONTROL REMOTO.	✓					
	LAVADO Y LIMPIEZA DE: FILTROS DE AIRE (REQUIERE CAMBIO), SERPENTINES (REQUIERE PEINAR Y DESINCRUSTAR) Y BANDEJAS DE DRENAJE.	✓					
UMA/FAN	REVISIÓN DEL MOTOR Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTO O BUJES, CHUMACERAS, ROTOR Y PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	LIMPIEZA Y BALANCEO DEL BLOWER, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL EJE Y EL ACOPLE, ESTADO DE LAS POLEAS Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE COREAS O BANDAS.	✓					
UCA	REVISIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTOS O BUJES, ROTOR O PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE REJILLAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR Y LAS ASPAS (BALANCEO). REVISIÓN DE ALINEAMIENTO DEL EJE Y ACOPLE.	✓					
COMPRESOR	REVISIÓN Y OPERACIÓN DEL COMPRESOR. REALIZAR PRUEBAS DE DISPARO DEL INTERRUPTOR BIMETÁLICO O DEL PROTECTOR TÉRMICO (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PASO (SI REQUIERE) RECOGIENDO REFRIGERANTE EN EL CONDENSADOR PARA VERIFICAR VARIACIONES EN LA PRESIÓN DE SUCCIÓN.	✓					
TUBERÍA	VERIFICAR OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO Y SERVICIO, VÁLVULAS DE EXPANSIÓN, FILTROS SECADORES, EXAMINAR CARGA DE REFRIGERANTE (SI SE REQUIERE)	✓					
	VISUALIZAR TUBERÍA: DETECTAR FUGAS DE REFRIGERANTE Y ESTADO DE AISLAMIENTO. VER MIRILLA DE LÍQUIDO (SI TIENE), DESCARGAR HUMEDAD / GASES NO CONDENSABLES.	✓					

OBSERVACIONES ADICIONALES

Equipo Opera Normal

NOMBRE DEL TÉCNICO:	Victor Beltran	NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	Angie Marcela Cano Jatth
CARGO:	Tecnico	CARGO:	Oficial Mayor
TEL.:		TEL.:	606 8571379

Powered by CamScanner

DISTRIAIRES DEL QUINDÍO

INFORME DE EQUIPO

ORDEN DE SERVICIO

Nº . 10431

EQUIPO: _____ FECHA: 20 · Octubre · 2023

CLIENTE				SERVICIO	PREVENTIVO ✓	GARANTÍA	HORA
NOMBRE	Palacio de Justicia	TELÉFONO:			CORRECTIVO	EMERGENCIA	INICIO:
DIRECCIÓN	la Dorada	CELULAR			OCASIONAL	VISITA	SALIDA:

	EQUIPO	TIPO DE EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	ZONA DE OPERACIÓN
1	No. 1	Minisplit.	34000btu	Midea	MSAFD 24CR		Juzgado Segundo de ejecucion de Penas
2	No.						
3	No.						
4	No.						
5	No.						

LECTURAS

TEMPERATURAS (°C)

	EQ.	[°C]	x
SUMINISTRO	1	11	
	2		
	3		
	4		
	5		
RETORNO	1	21	
	2		
	3		
	4		
	5		

PRESIONES

	EQ.	[PSI]	x
SUCCIÓN	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
DESCARGA	1		
	2		
	3		
	4		
	5		

MOTOR UMA

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	0,19	0,21		
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	210	210		
	2				
	3				
	4				
	5				

MOTOR UCA

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	0,19	933		
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	210	210		
	2				
	3				
	4				
	5				

COMPRESOR

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	5,0	5,4		
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	210	210		
	2				
	3				
	4				
	5				

	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	BUENO (1) O MALO (X) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO	LAVADO Y REVISIÓN GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. ESTADO Y AJUSTE DE FIJACIONES, ANCLAJES, BASES Y PINTURA. LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO.	✓					Se realiza mantenimiento preventivo
	VERIFICACIÓN DEL TRABAJO SUAVE: EQUIPO LIBRE DE RUIDO Y VIBRACIÓN INTERNA O EXTERNA, NIVELES DE CALENTAMIENTO DE MOTORES Y COMPRESOR.	✓					
	REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTORES, BREAKERS, CABLEADO Y TERMINALES. APLICAR CRC (SI REQUIERE) Y REMOVER SULFATACIÓN.	✓					
	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONTROL: CABLEADO, CONEXIONES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS. OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO Y CONTROL REMOTO.	✓					
	LAVADO Y LIMPIEZA DE: FILTROS DE AIRE (REQUIERE CAMBIO), SERPENTINES (REQUIERE PEINAR Y DESINCRUSTAR) Y BANDEJAS DE DRENAJE.	✓					
UMA/FAN	REVISIÓN DEL MOTOR Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTO O BUJES, CHUMACERAS, ROTOR Y PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	LIMPIEZA Y BALANCEO DEL BLOWER, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL EJE Y EL ACOPLE, ESTADO DE LAS POLEAS Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE COREAS O BANDAS.	✓					
UCA	REVISIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTOS O BUJES, ROTOR O PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE REJILLAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR Y LAS ASPAS (BALANCEO). REVISIÓN DE ALINEAMIENTO DEL EJE Y ACOPLE.	✓					
COMPRESOR	REVISIÓN Y OPERACIÓN DEL COMPRESOR. REALIZAR PRUEBAS DE DISPARO DEL INTERRUPTOR BIMETÁLICO O DEL PROTECTOR TÉRMICO (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PASO (SI REQUIERE) RECOGIENDO REFRIGERANTE EN EL CONDENSADOR PARA VERIFICAR VARIACIONES EN LA PRESIÓN DE SUCCIÓN.	✓					
TUBERÍA	VERIFICAR OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO Y SERVICIO, VÁLVULAS DE EXPANSIÓN, FILTROS SECADORES, EXAMINAR CARGA DE REFRIGERANTE (SI SE REQUIERE)	✓					
	VISUALIZAR TUBERÍA: DETECTAR FUGAS DE REFRIGERANTE Y ESTADO DE AISLAMIENTO. VER MIRILLA DE LÍQUIDO (SI TIENE), DESCARGAR HUMEDAD / GASES NO CONDENSABLES.	✓					

OBSERVACIONES ADICIONALES

Equipo Opera Normal

NOMBRE DEL TÉCNICO:	Victor Beltran	NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	Ana Maria Cortes A
CARGO:	Tecnico	CARGO:	Oficial Mayor
TEL.:		TEL.:	6068571379.

CELULAR : 321 8584154 - 321 723 6363

Powered by CamScanner

DISTRIAIRES DEL QUINDÍO

INFORME DE EQUIPO

ORDEN DE SERVICIO

Nº . 10432

EQUIPO: _____ FECHA: 20-octubre-2023

CLIENTE				SERVICIO			
NOMBRE	Palacio de Justicia	TELÉFONO:			PREVENTIVO ✓	GARANTÍA	HORA
DIRECCIÓN	La Dorada	CELULAR			CORRECTIVO	EMERGENCIA	INICIO:
					OCASIONAL	VISITA	SALIDA:

	EQUIPO	TIPO DE EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	ZONA DE OPERACIÓN
1	No. 1	Minisplit.	24000 btu	MIDEA	MSAFO 24CRIN		Sala 1
2	No.						
3	No.						
4	No.						
5	No.						

LECTURAS		EQ.	[°C]	x	PRESIONES		EQ.	[PSI]	x	MOTOR UMA		EQ.	L1	L2	L3	x	MOTOR UCA		EQ.	L1	L2	L3	x	COMPRESOR		EQ.	L1	L2	L3	x
TEMPERATURAS (°C)	SUMINISTRO	1	11			SUCCIÓN	1				AMPERAJE [A]	1	0,21	0,22				AMPERAJE [A]	1	0,33	0,30				AMPERAJE [A]	1	6.1	5.4		
		2					2					2							2								2				
		3					3					3							3								3				
		4					4					4							4								4				
		5					5					5							5								5				
	RETORNO	1	20			DESCARGA	1				VOLTAJE [V]	1	211	211				VOLTAJE [V]	1	211	211				VOLTAJE [V]	1	211	211		
		2					2					2							2								2				
		3					3					3							3								3				
		4					4					4							4								4				
		5					5					5							5								5				

	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	BUENO (1) O MALO (X) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO	LAVADO Y REVISIÓN GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. ESTADO Y AJUSTE DE FIJACIONES, ANCLAJES, BASES Y PINTURA. LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO.	✓					Se realiza
	VERIFICACIÓN DEL TRABAJO SUAVE: EQUIPO LIBRE DE RUIDO Y VIBRACIÓN INTERNA O EXTERNA, NIVELES DE CALENTAMIENTO DE MOTORES Y COMPRESOR.	✓					mantenimiento
	REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTORES, BREAKERS, CABLEADO Y TERMINALES. APLICAR CRC (SI REQUIERE) Y REMOVER SULFATACIÓN.	✓					preventivo
	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONTROL: CABLEADO, CONEXIONES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS. OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO Y CONTROL REMOTO.	✓					
	LAVADO Y LIMPIEZA DE: FILTROS DE AIRE (REQUIERE CAMBIO), SERPENTINES (REQUIERE PEINAR Y DESINCRUSTAR) Y BANDEJAS DE DRENAJE.	✓					
UMA/FAN	REVISIÓN DEL MOTOR Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTO O BUJES, CHUMACERAS, ROTOR Y PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	LIMPIEZA Y BALANCEO DEL BLOWER, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL EJE Y EL ACOPLE, ESTADO DE LAS POLEAS Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE COREAS O BANDAS.	✓					
UCA	REVISIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTOS O BUJES, ROTOR O PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE REJILLAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR Y LAS ASPAS (BALANCEO). REVISIÓN DE ALINEAMIENTO DEL EJE Y ACOPLE.	✓					
COMPRESOR	REVISIÓN Y OPERACIÓN DEL COMPRESOR. REALIZAR PRUEBAS DE DISPARO DEL INTERRUPTOR BIMETÁLICO O DEL PROTECTOR TÉRMICO (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PASO (SI REQUIERE) RECOGIENDO REFRIGERANTE EN EL CONDENSADOR PARA VERIFICAR VARIACIONES EN LA PRESIÓN DE SUCCIÓN.	✓					
TUBERÍA	VERIFICAR OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO Y SERVICIO, VÁLVULAS DE EXPANSIÓN, FILTROS SECADORES, EXAMINAR CARGA DE REFRIGERANTE (SI SE REQUIERE)	✓					
	VISUALIZAR TUBERÍA: DETECTAR FUGAS DE REFRIGERANTE Y ESTADO DE AISLAMIENTO. VER MIRILLA DE LÍQUIDO (SI TIENE), DESCARGAR HUMEDAD / GASES NO CONDENSABLES.	✓					

OBSERVACIONES ADICIONALES
Equipo Opera Normal

NOMBRE DEL TÉCNICO:	Victor Beltran.	NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	
CARGO:	Tecnico	CARGO:	

Powered by CamScanner

DISTRIAIRES DEL QUINDÍO

INFORME DE EQUIPO

ORDEN DE SERVICIO

Nº . 10433

EQUIPO: _____ FECHA: 20 · Octubre

CLIENTE				SERVICIO	PREVENTIVO ✓	GARANTÍA	HORA
NOMBRE	Palacio de Justicia	TELÉFONO:			CORRECTIVO	EMERGENCIA	INICIO:
DIRECCIÓN	La Dorada	CELULAR			OCASIONAL	VISITA	SALIDA:

	EQUIPO	TIPO DE EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	ZONA DE OPERACIÓN
1	No. 1	Minisplit.	24000 btu	LG	SP242CM		Sala 1
2	No.						
3	No.						
4	No.						
5	No.						

LECTURAS

TEMPERATURAS (°C)

	EQ.	[°C]	x
SUMINISTRO	1	11	
	2		
	3		
	4		
	5		
RETORNO	1	21	
	2		
	3		
	4		
	5		

PRESIONES

	EQ.	[PSI]	x
SUCCIÓN	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
DESCARGA	1		
	2		
	3		
	4		
	5		

MOTOR UMA

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	0,23	0,25		
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1				
	2	211	211		
	3				
	4				
	5				

MOTOR UCA

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	0,33	0,35		
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1				
	2	211	211		
	3				
	4				
	5				

COMPRESOR

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	5.5	5.1		
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1				
	2	211	211		
	3				
	4				
	5				

	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	BUENO (1) O MALO (X) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO	LAVADO Y REVISIÓN GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. ESTADO Y AJUSTE DE FIJACIONES, ANCLAJES, BASES Y PINTURA. LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO.	✓					Se realiza mantenimiento preventivo
	VERIFICACIÓN DEL TRABAJO SUAVE: EQUIPO LIBRE DE RUIDO Y VIBRACIÓN INTERNA O EXTERNA, NIVELES DE CALENTAMIENTO DE MOTORES Y COMPRESOR.	✓					
	REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTORES, BREAKERS, CABLEADO Y TERMINALES. APLICAR CRC (SI REQUIERE) Y REMOVER SULFATACIÓN.	✓					
	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONTROL: CABLEADO, CONEXIONES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS. OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO Y CONTROL REMOTO.	✓					
	LAVADO Y LIMPIEZA DE: FILTROS DE AIRE (REQUIERE CAMBIO), SERPENTINES (REQUIERE PEINAR Y DESINCRUSTAR) Y BANDEJAS DE DRENAJE.	✓					
UMA/FAN	REVISIÓN DEL MOTOR Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTO O BUJES, CHUMACERAS, ROTOR Y PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	LIMPIEZA Y BALANCEO DEL BLOWER, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL EJE Y EL ACOPLE, ESTADO DE LAS POLEAS Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE COREAS O BANDAS.	✓					
UCA	REVISIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTOS O BUJES, ROTOR O PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE REJILLAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR Y LAS ASPAS (BALANCEO). REVISIÓN DE ALINEAMIENTO DEL EJE Y ACOPLE.	✓					
COMPRESOR	REVISIÓN Y OPERACIÓN DEL COMPRESOR. REALIZAR PRUEBAS DE DISPARO DEL INTERRUPTOR BIMETÁLICO O DEL PROTECTOR TÉRMICO (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PASO (SI REQUIERE) RECOGIENDO REFRIGERANTE EN EL CONDENSADOR PARA VERIFICAR VARIACIONES EN LA PRESIÓN DE SUCCIÓN.	✓					
TUBERÍA	VERIFICAR OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO Y SERVICIO, VÁLVULAS DE EXPANSIÓN, FILTROS SECADORES, EXAMINAR CARGA DE REFRIGERANTE (SI SE REQUIERE)	✓					
	VISUALIZAR TUBERÍA: DETECTAR FUGAS DE REFRIGERANTE Y ESTADO DE AISLAMIENTO. VER MIRILLA DE LÍQUIDO (SI TIENE), DESCARGAR HUMEDAD / GASES NO CONDENSABLES.	✓					

OBSERVACIONES ADICIONALES

Equipo opera normal

NOMBRE DEL TÉCNICO:	Victor Beltran	NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	
CARGO:	Tecnico	CARGO:	
TEL.:		TEL.:	

Powered by CamScanner

DISTRIAIRES DEL QUINDÍO

INFORME DE EQUIPO

ORDEN DE SERVICIO

Nº 10434

EQUIPO: _____ FECHA: 20 octubre - 2023

CLIENTE				SERVICIO			
NOMBRE	Palacio de Justicio	TELÉFONO:			PREVENTIVO ✓	GARANTÍA	HORA
DIRECCIÓN	la Dorada.	CELULAR			CORRECTIVO	EMERGENCIA	INICIO:
					OCASIONAL	VISITA	SALIDA:

EQUIPO		TIPO DE EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	ZONA DE OPERACIÓN
1	No. 1	2400 Mnsplt	24000	Mirage	ELF 261Q		Oficina de Servicios Administrativos
2	No.						
3	No.						
4	No.						
5	No.						

LECTURAS		EQ.	[°C]	x	PRESIONES		EQ.	[PSI]	x	MOTOR UMA		EQ.	L1	L2	L3	x	MOTOR UCA		EQ.	L1	L2	L3	x	COMPRESOR		EQ.	L1	L2	L3	x
TEMPERATURAS (°C)	SUMINISTRO	1	11			SUCCIÓN	1				AMPERAJE [A]	1	0,19	0,23				AMPERAJE [A]	1	0,31	0,33				AMPERAJE [A]	1	5,1	4,9		
		2					2					2							2								2				
		3					3					3							3								3				
		4					4					4							4								4				
		5					5					5							5								5				
	RETORNO	1	21			DESCARGA	1				VOLTAJE [V]	1	211	211				VOLTAJE [V]	1	211	209				VOLTAJE [V]	1	211	211		
		2					2					2							2								2				
		3					3					3							3								3				
		4					4					4							4								4				
		5					5					5							5								5				

	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	BUENO (1) O MALO (X) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO	LAVADO Y REVISIÓN GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. ESTADO Y AJUSTE DE FIJACIONES, ANCLAJES, BASES Y PINTURA. LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO.	✓					Se realiza mantenimiento preventivo
	VERIFICACIÓN DEL TRABAJO SUAVE: EQUIPO LIBRE DE RUIDO Y VIBRACIÓN INTERNA O EXTERNA, NIVELES DE CALENTAMIENTO DE MOTORES Y COMPRESOR.	✓					
	REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTORES, BREAKERS, CABLEADO Y TERMINALES. APLICAR CRC (SI REQUIERE) Y REMOVER SULFATACIÓN.	✓					
	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONTROL: CABLEADO, CONEXIONES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS. OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO Y CONTROL REMOTO.	✓					
	LAVADO Y LIMPIEZA DE: FILTROS DE AIRE (REQUIERE CAMBIO), SERPENTINES (REQUIERE PEINAR Y DESINCRUSTAR) Y BANDEJAS DE DRENAJE.	✓					
UMA/FAN	REVISIÓN DEL MOTOR Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTO O BUJES, CHUMACERAS, ROTOR Y PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	LIMPIEZA Y BALANCEO DEL BLOWER, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL EJE Y EL ACOPLE, ESTADO DE LAS POLEAS Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE COREAS O BANDAS.	✓					
UCA	REVISIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTOS O BUJES, ROTOR O PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE REJILLAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR Y LAS ASPAS (BALANCEO). REVISIÓN DE ALINEAMIENTO DEL EJE Y ACOPLE.	✓					
COMPRESOR	REVISIÓN Y OPERACIÓN DEL COMPRESOR. REALIZAR PRUEBAS DE DISPARO DEL INTERRUPTOR BIMETÁLICO O DEL PROTECTOR TÉRMICO (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PASO (SI REQUIERE) RECOGIENDO REFRIGERANTE EN EL CONDENSADOR PARA VERIFICAR VARIACIONES EN LA PRESIÓN DE SUCCIÓN.	✓					
TUBERÍA	VERIFICAR OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO Y SERVICIO, VÁLVULAS DE EXPANSIÓN, FILTROS SECADORES, EXAMINAR CARGA DE REFRIGERANTE (SI SE REQUIERE)	✓					
	VISUALIZAR TUBERÍA: DETECTAR FUGAS DE REFRIGERANTE Y ESTADO DE AISLAMIENTO. VER MIRILLA DE LÍQUIDO (SI TIENE), DESCARGAR HUMEDAD / GASES NO CONDENSABLES.	✓					

OBSERVACIONES ADICIONALES

Equipo Opera Normal

NOMBRE DEL TÉCNICO:	Victor Beltran	NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	
CARGO:	Tecnico	CARGO:	
TEL.:		TEL.:	

CELULAR : 321 8584154 - 321 723 6363

Powered by CamScanner

ORDEN DE SERVICIO

Nº . 10435

DISTRIAIRES DEL QUINDÍO

INFORME DE EQUIPO

EQUIPO: _____ FECHA: 20-octubre-2023

CLIENTE				SERVICIO			
NOMBRE	Palacio de Justicia	TELÉFONO:			PREVENTIVO ✓	GARANTÍA	HORA
DIRECCIÓN	La Dorada	CELULAR			CORRECTIVO	EMERGENCIA	INICIO:
					OCASIONAL	VISITA	SALIDA:

	EQUIPO	TIPO DE EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	ZONA DE OPERACIÓN
1	No. 1	Mmisplit.	24000 btu	LG	SP242CM		Oficina de Servicios Administrativos
2	No.						
3	No.						
4	No.						
5	No.						

LECTURAS

TEMPERATURAS (°C)

	EQ.	[°C]	x
SUMINISTRO	1	21	
	2		
	3		
	4		
	5		
RETORNO	1	20	
	2		
	3		
	4		
	5		

PRESIONES

	EQ.	[PSI]	x
SUCCIÓN	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
DESCARGA	1		
	2		
	3		
	4		
	5		

MOTOR UMA

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	0,21	0,20		
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	211	211		
	2				
	3				
	4				
	5				

MOTOR UCA

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	0,31	0,30		
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	211	211		
	2				
	3				
	4				
	5				

COMPRESOR

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	5.1	5.9		
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	211	211		
	2				
	3				
	4				
	5				

	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	BUENO (1) O MALO (X) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO	LAVADO Y REVISIÓN GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. ESTADO Y AJUSTE DE FIJACIONES, ANCLAJES, BASES Y PINTURA. LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO.	✓					Se realiza mantenimiento preventivo
	VERIFICACIÓN DEL TRABAJO SUAVE: EQUIPO LIBRE DE RUIDO Y VIBRACIÓN INTERNA O EXTERNA, NIVELES DE CALENTAMIENTO DE MOTORES Y COMPRESOR.	✓					
	REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTORES, BREAKERS, CABLEADO Y TERMINALES. APLICAR CRC (SI REQUIERE) Y REMOVER SULFATACIÓN.	✓					
	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONTROL: CABLEADO, CONEXIONES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS. OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO Y CONTROL REMOTO.	✓					
	LAVADO Y LIMPIEZA DE: FILTROS DE AIRE (REQUIERE CAMBIO), SERPENTINES (REQUIERE PEINAR Y DESINCRUSTAR) Y BANDEJAS DE DRENAJE.		✓				
UMA/FAN	REVISIÓN DEL MOTOR Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTO O BUJES, CHUMACERAS, ROTOR Y PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)		✓				
	LIMPIEZA Y BALANCEO DEL BLOWER, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL EJE Y EL ACOPLE, ESTADO DE LAS POLEAS Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE COREAS O BANDAS.		✓				
UCA	REVISIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTOS O BUJES, ROTOR O PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)		✓				
	REVISIÓN DE REJILLAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR Y LAS ASPAS (BALANCEO). REVISIÓN DE ALINEAMIENTO DEL EJE Y ACOPLE.		✓				
COMPRESOR	REVISIÓN Y OPERACIÓN DEL COMPRESOR. REALIZAR PRUEBAS DE DISPARO DEL INTERRUPTOR BIMETÁLICO O DEL PROTECTOR TÉRMICO (SI APLICA)		✓				
	REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PASO (SI REQUIERE) RECOGIENDO REFRIGERANTE EN EL CONDENSADOR PARA VERIFICAR VARIACIONES EN LA PRESIÓN DE SUCCIÓN.		✓				
TUBERÍA	VERIFICAR OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO Y SERVICIO, VÁLVULAS DE EXPANSIÓN, FILTROS SECADORES, EXAMINAR CARGA DE REFRIGERANTE (SI SE REQUIERE)		✓				
	VISUALIZAR TUBERÍA: DETECTAR FUGAS DE REFRIGERANTE Y ESTADO DE AISLAMIENTO. VER MIRILLA DE LÍQUIDO (SI TIENE), DESCARGAR HUMEDAD / GASES NO CONDENSABLES.		✓				

OBSERVACIONES ADICIONALES

Equipo Opera Normal

NOMBRE DEL TÉCNICO:	Victor Beltran	NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	
CARGO:	Tecnico	CARGO:	Empleada
TEL.:		TEL.:	

CELULAR : 321 8584154 - 321 723 6363

Powered by CamScanner

DISTRIAIRES DEL QUINDÍO
INFORME DE EQUIPO

Nº . 10436

EQUIPO: _____ FECHA: 20-octubre-2023

CLIENTE				SERVICIO			
NOMBRE	Palacio Justicia	TELÉFONO:			PREVENTIVO ✓	GARANTÍA	HORA
DIRECCIÓN	La Dorada	CELULAR			CORRECTIVO	EMERGENCIA	INICIO:
					OCASIONAL	VISITA	SALIDA:

	EQUIPO	TIPO DE EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	ZONA DE OPERACIÓN
1	No. 1	Minisplit	24000 btu	Comfortfresh	ESMS24		Juzgado cuarto
2	No.						Promiscuo
3	No.						Municipal
4	No.						
5	No.						

LECTURAS			EQ.	[°C]	x
TEMPERATURAS (°C)	SUMINISTRO		1	11	
			2		
			3		
			4		
			5		
	RETORNO		1	20	
			2		
			3		
			4		
			5		

PRESIONES		EQ.	[PSI]	x
	SUCCIÓN	1		
		2		
		3		
		4		
		5		
	DESCARGA	1		
		2		
		3		
		4		
		5		

MOTOR UMA		EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]		1	0,21	0,17		
		2				
		3				
		4				
		5				
VOLTAJE [V]		1	211	241		
		2				
		3				
		4				
		5				

MOTOR UCA		EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]		1	0,31	0,33		
		2				
		3				
		4				
		5				
VOLTAJE [V]		1	211	24		
		2				
		3				
		4				
		5				

COMPRESOR		EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]		1	5,1	6,2		
		2				
		3				
		4				
		5				
VOLTAJE [V]		1	211	24		
		2				
		3				
		4				
		5				

	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	BUENO (1) O MALO (X) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO	LAVADO Y REVISIÓN GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. ESTADO Y AJUSTE DE FIJACIONES, ANCLAJES, BASES Y PINTURA. LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO.	✓					Se realiza
	VERIFICACIÓN DEL TRABAJO SUAVE: EQUIPO LIBRE DE RUIDO Y VIBRACIÓN INTERNA O EXTERNA, NIVELES DE CALENTAMIENTO DE MOTORES Y COMPRESOR.	✓					mantenimiento
	REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTORES, BREAKERS, CABLEADO Y TERMINALES. APLICAR CRC (SI REQUIERE) Y REMOVER SULFATACIÓN.		✓				preventivo
	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONTROL: CABLEADO, CONEXIONES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS. OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO Y CONTROL REMOTO.		✓				
	LAVADO Y LIMPIEZA DE: FILTROS DE AIRE (REQUIERE CAMBIO), SERPENTINES (REQUIERE PEINAR Y DESINCRUSTAR) Y BANDEJAS DE DRENAJE.		✓				
UMA/FAN	REVISIÓN DEL MOTOR Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTO O BUJES, CHUMACERAS, ROTOR Y PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)		✓				
	LIMPIEZA Y BALANCEO DEL BLOWER, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL EJE Y EL ACOPLE, ESTADO DE LAS POLEAS Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE COREAS O BANDAS.	✓					
UCA	REVISIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTOS O BUJES, ROTOR O PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)		✓				
	REVISIÓN DE REJILLAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR Y LAS ASPAS (BALANCEO). REVISIÓN DE ALINEAMIENTO DEL EJE Y ACOPLE.		✓				
COMPRESOR	REVISIÓN Y OPERACIÓN DEL COMPRESOR. REALIZAR PRUEBAS DE DISPARO DEL INTERRUPTOR BIMETÁLICO O DEL PROTECTOR TÉRMICO (SI APLICA)		✓				
	REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PASO (SI REQUIERE) RECOGIENDO REFRIGERANTE EN EL CONDENSADOR PARA VERIFICAR VARIACIONES EN LA PRESIÓN DE SUCCIÓN.		✓				
TUBERÍA	VERIFICAR OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO Y SERVICIO, VÁLVULAS DE EXPANSIÓN, FILTROS SECADORES, EXAMINAR CARGA DE REFRIGERANTE (SI SE REQUIERE)		✓				
	VISUALIZAR TUBERÍA: DETECTAR FUGAS DE REFRIGERANTE Y ESTADO DE AISLAMIENTO. VER MIRILLA DE LÍQUIDO (SI TIENE), DESCARGAR HUMEDAD / GASES NO CONDENSABLES.		✓				

OBSERVACIONES ADICIONALES

Equipo Opera Normal

NOMBRE DEL TÉCNICO: Victor Baltran	NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
CARGO: Tecnico	CARGO:
TEL.:	TEL.:

CELULAR : 321 8584154 - 321 723 6363

Powered by CamScanner

DISTRIAIRES DEL QUINDÍO
INFORME DE EQUIPO

Nº . 10401

EQUIPO: _____ FECHA: 18 octubre 2023

CLIENTE				SERVICIO			
NOMBRE	Palacio de Justicia	TELÉFONO:			PREVENTIVO ✓	GARANTÍA	HORA
DIRECCIÓN	Puerto Boyaca	CELULAR			CORRECTIVO	EMERGENCIA	INICIO:
					OCASIONAL	VISITA	SALIDA:

	EQUIPO	TIPO DE EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	ZONA DE OPERACIÓN
1	No. 1	Minisplit.	24000 btu	LG	SP242CM		Juzgado tercero
2	No.						Promiscuo
3	No.						Municipal
4	No.						
5	No.						

LECTURAS

TEMPERATURAS (°C)

	EQ.	[°C]	x
SUMINISTRO	1	11	
	2		
	3		
	4		
	5		
RETORNO	1	21	
	2		
	3		
	4		
	5		

PRESIONES

	EQ.	[PSI]	x
SUCCIÓN	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
DESCARGA	1		
	2		
	3		
	4		
	5		

MOTOR UMA

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	918	0,19		
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	211	211		
	2				
	3				
	4				
	5				

MOTOR UCA

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	0,27	0,31		
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	211	211		
	2				
	3				
	4				
	5				

COMPRESOR

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	6,1	5,5		
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	211	211		
	2				
	3				
	4				
	5				

	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	BUENO (1) O MALO (X) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO	LAVADO Y REVISIÓN GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO..ESTADO Y AJUSTE DE FIJACIONES, ANCLAJES, BASES Y PINTURA. LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO.	✓					Se realiza mantenimiento preventivo
	VERIFICACIÓN DEL TRABAJO SUAVE: EQUIPO LIBRE DE RUIDO Y VIBRACIÓN INTERNA O EXTERNA, NIVELES DE CALENTAMIENTO DE MOTORES Y COMPRESOR.	✓					
	REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTORES, BREAKERS, CABLEADO Y TERMINALES. APLICAR CRC (SI REQUIERE) Y REMOVER SULFATACIÓN.	✓					
	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONTROL: CABLEADO, CONEXIONES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS. OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO Y CONTROL REMOTO.	✓					
	LAVADO Y LIMPIEZA DE: FILTROS DE AIRE (REQUIERE CAMBIO), SERPENTINES (REQUIERE PEINAR Y DESINCRUSTAR) Y BANDEJAS DE DRENAJE.	✓					
UMA/FAN	REVISIÓN DEL MOTOR Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTO O BUJES, CHUMACERAS, ROTOR Y PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	LIMPIEZA Y BALANCEO DEL BLOWER, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL EJE Y EL ACOPLE, ESTADO DE LAS POLEAS Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE COREAS O BANDAS.	✓					
UCA	REVISIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTOS O BUJES, ROTOR O PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE REJILLAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR Y LAS ASPAS (BALANCEO). REVISIÓN DE ALINEAMIENTO DEL EJE Y ACOPLE.	✓					
COMPRESOR	REVISIÓN Y OPERACIÓN DEL COMPRESOR. REALIZAR PRUEBAS DE DISPARO DEL INTERRUPTOR BIMETÁLICO O DEL PROTECTOR TÉRMICO (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PASO (SI REQUIERE) RECOGIENDO REFRIGERANTE EN EL CONDENSADOR PARA VERIFICAR VARIACIONES EN LA PRESIÓN DE SUCCIÓN.	✓					
TUBERÍA	VERIFICAR OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO Y SERVICIO, VÁLVULAS DE EXPANSIÓN, FILTROS SECADORES, EXAMINAR CARGA DE REFRIGERANTE (SI SE REQUIERE)	✓					
	VISUALIZAR TUBERÍA: DETECTAR FUGAS DE REFRIGERANTE Y ESTADO DE AISLAMIENTO. VER MIRILLA DE LÍQUIDO (SI TIENE), DESCARGAR HUMEDAD / GASES NO CONDENSABLES.	✓					

OBSERVACIONES ADICIONALES

Equipo opera Normal

NOMBRE DEL TÉCNICO:	Victor Beltran	NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	
CARGO:	Tecnico	CARGO:	Jefe
TEL.:		TEL.:	

CELULAR : 321 8584154 - 321 723 6363

Powered by CamScanner

DISTRIAIRES DEL QUINDÍO
INFORME DE EQUIPO

ORDEN DE SERVICIO
Nº 10402

EQUIPO: _____ FECHA: 18 Octubre 2023

CLIENTE				SERVICIO			
NOMBRE		TELÉFONO:			PREVENTIVO ✓	GARANTÍA	HORA
DIRECCIÓN	Puerto Boyaca	CELULAR			CORRECTIVO	EMERGENCIA	INICIO:
					OCASIONAL	VISITA	SALIDA:

	EQUIPO	TIPO DE EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	ZONA DE OPERACIÓN
1	No. V	Minisplit	24000 btu	Midea	MSAFD24CRN1		Juzgado Tercero Promiscuo Municipal
2	No.						
3	No.						
4	No.						
5	No.						

LECTURAS

TEMPERATURAS (°C)		EQ.	[°C]	x
SUMINISTRO		1	11	
		2		
		3		
		4		
		5		
RETORNO		1	20	
		2		
		3		
		4		
		5		

PRESIONES

	EQ.	[PSI]	x
SUCCIÓN	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
DESCARGA	1		
	2		
	3		
	4		
	5		

MOTOR UMA

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	9,17	0,21		
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	211	211		
	2				
	3				
	4				
	5				

MOTOR UCA

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	0,30	0,33		
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	211	211		
	2				
	3				
	4				
	5				

COMPRESOR

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	61	66		
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	211	211		
	2				
	3				
	4				
	5				

	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	BUENO (1) O MALO (X) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO	LAVADO Y REVISIÓN GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. ESTADO Y AJUSTE DE FIJACIONES, ANCLAJES, BASES Y PINTURA. LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO.	✓					Se realiza mantenimiento preventivo
	VERIFICACIÓN DEL TRABAJO SUAVE: EQUIPO LIBRE DE RUIDO Y VIBRACIÓN INTERNA O EXTERNA, NIVELES DE CALENTAMIENTO DE MOTORES Y COMPRESOR.	✓					
	REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTORES, BREAKERS, CABLEADO Y TERMINALES. APLICAR CRC (SI REQUIERE) Y REMOVER SULFATACIÓN.	✓					
	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONTROL: CABLEADO, CONEXIONES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS. OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO Y CONTROL REMOTO.		✓				
	LAVADO Y LIMPIEZA DE: FILTROS DE AIRE (REQUIERE CAMBIO), SERPENTINES (REQUIERE PEINAR Y DESINCRUSTAR) Y BANDEJAS DE DRENAJE.		✓				
UMA/FAN	REVISIÓN DEL MOTOR Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTO O BUJES, CHUMACERAS, ROTOR Y PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	LIMPIEZA Y BALANCEO DEL BLOWER, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL EJE Y EL ACOPLE, ESTADO DE LAS POLEAS Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE COREAS O BANDAS.	✓					
UCA	REVISIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTOS O BUJES, ROTOR O PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE REJILLAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR Y LAS ASPAS (BALANCEO). REVISIÓN DE ALINEAMIENTO DEL EJE Y ACOPLE.	✓					
COMPRESOR	REVISIÓN Y OPERACIÓN DEL COMPRESOR. REALIZAR PRUEBAS DE DISPARO DEL INTERRUPTOR BIMETÁLICO O DEL PROTECTOR TÉRMICO (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PASO (SI REQUIERE) RECOGIENDO REFRIGERANTE EN EL CONDENSADOR PARA VERIFICAR VARIACIONES EN LA PRESIÓN DE SUCCIÓN.	✓					
TUBERÍA	VERIFICAR OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO Y SERVICIO, VÁLVULAS DE EXPANSIÓN, FILTROS SECADORES, EXAMINAR CARGA DE REFRIGERANTE (SI SE REQUIERE)	✓					
	VISUALIZAR TUBERÍA: DETECTAR FUGAS DE REFRIGERANTE Y ESTADO DE AISLAMIENTO. VER MIRILLA DE LÍQUIDO (SI TIENE), DESCARGAR HUMEDAD / GASES NO CONDENSABLES.	✓					

OBSERVACIONES ADICIONALES

Equipo Opera Normal

NOMBRE DEL TÉCNICO:	Victor Beltran	NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	
CARGO:	Tecnico	CARGO:	Juez

Powered by CamScanner

DISTRIAIRES DEL QUINDÍO

INFORME DE EQUIPO

ORDEN DE SERVICIO

Nº 10403

EQUIPO: _____ FECHA: 18 · octubre · 2023

CLIENTE				SERVICIO			
NOMBRE		TELÉFONO:			PREVENTIVO ✓	GARANTÍA	HORA
DIRECCIÓN	Puerto Boyaca	CELULAR			CORRECTIVO	EMERGENCIA	INICIO:
					OCASIONAL	VISITA	SALIDA:

	EQUIPO	TIPO DE EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	ZONA DE OPERACIÓN
1	No. 1	Mini split.	24000 btu	Comfortfresh	ESM524		Juzgado tercero
2	No.						Promiscuo
3	No.						Municipal
4	No.						
5	No.						

LECTURAS		EQ.	[°C]	x
TEMPERATURAS (°C)	SUMINISTRO	1	11	
		2		
		3		
		4		
		5		
	RETORNO	1	21	
		2		
		3		
		4		
		5		

PRESIONES		EQ.	[PSI]	x
SUCCIÓN		1		
		2		
		3		
		4		
		5		
DESCARGA		1		
		2		
		3		
		4		
		5		

MOTOR UMA		EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]		1	9	8,1		
		2				
		3				
		4				
		5				
VOLTAJE [V]		1	211	214		
		2				
		3				
		4				
		5				

MOTOR UCA		EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]		1	0,81	0,93		
		2				
		3				
		4				
		5				
VOLTAJE [V]		1	211	211		
		2				
		3				
		4				
		5				

COMPRESOR		EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]		1	6,1	5,9		
		2				
		3				
		4				
		5				
VOLTAJE [V]		1	214	214		
		2				
		3				
		4				
		5				

	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	BUENO (1) O MALO (X) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO	LAVADO Y REVISIÓN GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. ESTADO Y AJUSTE DE FIJACIONES, ANCLAJES, BASES Y PINTURA. LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO.	✓					Se realiza -
	VERIFICACIÓN DEL TRABAJO SUAVE: EQUIPO LIBRE DE RUIDO Y VIBRACIÓN INTERNA O EXTERNA, NIVELES DE CALENTAMIENTO DE MOTORES Y COMPRESOR.	✓					mantenimiento
	REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTORES, BREAKERS, CABLEADO Y TERMINALES. APLICAR CRC (SI REQUIERE) Y REMOVER SULFATACIÓN.	✓					Preventivo
	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONTROL: CABLEADO, CONEXIONES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS. OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO Y CONTROL REMOTO.	✓					
	LAVADO Y LIMPIEZA DE: FILTROS DE AIRE (REQUIERE CAMBIO), SERPENTINES (REQUIERE PEINAR Y DESINCRUSTAR) Y BANDEJAS DE DRENAJE.	✓					
UMA/FAN	REVISIÓN DEL MOTOR Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTO O BUJES, CHUMACERAS, ROTOR Y PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	LIMPIEZA Y BALANCEO DEL BLOWER, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL EJE Y EL ACOPLE, ESTADO DE LAS POLEAS Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE COREAS O BANDAS.	✓					
UCA	REVISIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTOS O BUJES, ROTOR O PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE REJILLAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR Y LAS ASPAS (BALANCEO). REVISIÓN DE ALINEAMIENTO DEL EJE Y ACOPLE.	✓					
COMPRESOR	REVISIÓN Y OPERACIÓN DEL COMPRESOR. REALIZAR PRUEBAS DE DISPARO DEL INTERRUPTOR BIMETÁLICO O DEL PROTECTOR TÉRMICO (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PASO (SI REQUIERE) RECOGIENDO REFRIGERANTE EN EL CONDENSADOR PARA VERIFICAR VARIACIONES EN LA PRESIÓN DE SUCCIÓN.	✓					
TUBERÍA	VERIFICAR OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO Y SERVICIO, VÁLVULAS DE EXPANSIÓN, FILTROS SECADORES, EXAMINAR CARGA DE REFRIGERANTE (SI SE REQUIERE)	✓					
	VISUALIZAR TUBERÍA: DETECTAR FUGAS DE REFRIGERANTE Y ESTADO DE AISLAMIENTO. VER MIRILLA DE LÍQUIDO (SI TIENE), DESCARGAR HUMEDAD / GASES NO CONDENSABLES.	✓					

OBSERVACIONES ADICIONALES
Equipo Opera Normal

NOMBRE DEL TÉCNICO: Victor Beltran	NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
CARGO: Tecnico	CARGO:

Powered by CamScanner

DISTRIAIRES DEL QUINDÍO

INFORME DE EQUIPO

ORDEN DE SERVICIO

Nº 10411

EQUIPO: _____ FECHA: 19. Octubre - 2023

CLIENTE				SERVICIO			
NOMBRE	Palacio de Justicia	TELÉFONO:			PREVENTIVO	GARANTÍA	HORA
DIRECCIÓN	La Dorada	CELULAR			CORRECTIVO ✓	EMERGENCIA	INICIO:
					OCASIONAL	VISITA	SALIDA:

	EQUIPO	TIPO DE EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	ZONA DE OPERACIÓN
1	No. 1	Minisplit	24000btu	Starligh	MS624CH		
2	No.						
3	No.						
4	No.						
5	No.						

LECTURAS

TEMPERATURAS (°C)

	EQ.	[°C]	x
SUMINISTRO	1	18	
	2		
	3		
	4		
	5		
RETORNO	1	26	
	2		
	3		
	4		
	5		

PRESIONES

	EQ.	[PSI]	x
SUCCIÓN	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
DESCARGA	1		
	2		
	3		
	4		
	5		

MOTOR UMA

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	0,15	0,17		
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	211	211		
	2				
	3				
	4				
	5				

MOTOR UCA

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	9,23	0,25		
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	211	211		
	2				
	3				
	4				
	5				

COMPRESOR

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	6,1	6,6		
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	211	211		
	2				
	3				
	4				
	5				

	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	BUENO (1) O MALO (X) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO	LAVADO Y REVISIÓN GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. ESTADO Y AJUSTE DE FIJACIONES, ANCLAJES, BASES Y PINTURA. LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO.						Se realiza
	VERIFICACIÓN DEL TRABAJO SUAVE: EQUIPO LIBRE DE RUIDO Y VIBRACIÓN INTERNA O EXTERNA, NIVELES DE CALENTAMIENTO DE MOTORES Y COMPRESOR.						cambio de bomba
	REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTORES, BREAKERS, CABLEADO Y TERMINALES. APLICAR CRC (SI REQUIERE) Y REMOVER SULFATACIÓN.						de condensado
	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONTROL: CABLEADO, CONEXIONES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS. OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO Y CONTROL REMOTO.						ya que la que
	LAVADO Y LIMPIEZA DE: FILTROS DE AIRE (REQUIERE CAMBIO), SERPENTINES (REQUIERE PEINAR Y DESINCRUSTAR) Y BANDEJAS DE DRENAJE.						tenia estaba
UMA/FAN	REVISIÓN DEL MOTOR Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTO O BUJES, CHUMACERAS, ROTOR Y PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)						dañada
	LIMPIEZA Y BALANCEO DEL BLOWER, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL EJE Y EL ACOPLE, ESTADO DE LAS POLEAS Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE COREAS O BANDAS.						
UCA	REVISIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTOS O BUJES, ROTOR O PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)						
	REVISIÓN DE REJILLAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR Y LAS ASPAS (BALANCEO). REVISIÓN DE ALINEAMIENTO DEL EJE Y ACOPLE.						
COMPRESOR	REVISIÓN Y OPERACIÓN DEL COMPRESOR. REALIZAR PRUEBAS DE DISPARO DEL INTERRUPTOR BIMETÁLICO O DEL PROTECTOR TÉRMICO (SI APLICA)						
	REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PASO (SI REQUIERE) RECOGIENDO REFRIGERANTE EN EL CONDENSADOR PARA VERIFICAR VARIACIONES EN LA PRESIÓN DE SUCCIÓN.						
TUBERÍA	VERIFICAR OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO Y SERVICIO, VÁLVULAS DE EXPANSIÓN, FILTROS SECADORES, EXAMINAR CARGA DE REFRIGERANTE (SI SE REQUIERE)						
	VISUALIZAR TUBERÍA: DETECTAR FUGAS DE REFRIGERANTE Y ESTADO DE AISLAMIENTO. VER MIRILLA DE LÍQUIDO (SI TIENE), DESCARGAR HUMEDAD / GASES NO CONDENSABLES.						

OBSERVACIONES ADICIONALES

Equipo Queda operando Normal

NOMBRE DEL TÉCNICO:	Victor Beltran	NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	Juan Vargas
CARGO:	Tecnico	CARGO:	Jefe
TEL.:		TEL.:	3148803704

CELULAR : 321 8584154 - 321 723 6363

Powered by CamScanner

DISTRIAIRES DEL QUINDÍO
INFORME DE EQUIPO

ORDEN DE SERVICIO
Nº 304

EQUIPO: _____ FECHA: 9-NOV-2023

CLIENTE				SERVICIO			
NOMBRE	Juzgado	TELÉFONO:			PREVENTIVO ✓	GARANTÍA	HORA
DIRECCIÓN	La Victoria Caldas	CELULAR			CORRECTIVO	EMERGENCIA	INICIO:
					OCASIONAL	VISITA	SALIDA:

	EQUIPO	TIPO DE EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	ZONA DE OPERACIÓN
1	No. 1	Minisplit	12000btu	confortfresh	ESMS121	038920	Sala de Audiencia
2	No.						La Victoria caldas
3	No.						
4	No.						
5	No.						

LECTURAS

TEMPERATURAS (°C)

	EQ.	[°C]	x
SUMINISTRO	1	11	
	2		
	3		
	4		
	5		
RETORNO	1	21	
	2		
	3		
	4		
	5		

PRESIONES

	EQ.	[PSI]	x
SUCCIÓN	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
DESCARGA	1		
	2		
	3		
	4		
	5		

MOTOR UMA

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	0,4	0,5		
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	211	211		
	2				
	3				
	4				
	5				

MOTOR UCA

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	0,4	0,5		
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	211	211		
	2				
	3				
	4				
	5				

COMPRESOR

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	4.1	4,3		
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	211	211		
	2				
	3				
	4				
	5				

	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	BUENO (1) O MALO (X) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO	LAVADO Y REVISIÓN GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. ESTADO Y AJUSTE DE FIJACIONES, ANCLAJES, BASES Y PINTURA. LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO.	✓					Se realiza mantenimiento preventivo
	VERIFICACIÓN DEL TRABAJO SUAVE: EQUIPO LIBRE DE RUIDO Y VIBRACIÓN INTERNA O EXTERNA, NIVELES DE CALENTAMIENTO DE MOTORES Y COMPRESOR.	✓					
	REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTORES, BREAKERS, CABLEADO Y TERMINALES. APLICAR CRC (SI REQUIERE) Y REMOVER SULFATACIÓN.	✓					
	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONTROL: CABLEADO, CONEXIONES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS. OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO Y CONTROL REMOTO.	✓					
	LAVADO Y LIMPIEZA DE: FILTROS DE AIRE (REQUIERE CAMBIO), SERPENTINES (REQUIERE PEINAR Y DESINCRUSTAR) Y BANDEJAS DE DRENAJE.	✓					Se organiza equipo
UMA/FAN	REVISIÓN DEL MOTOR Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTO O BUJES, CHUMACERAS, ROTOR Y PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					que se encontraba
	LIMPIEZA Y BALANCEO DEL BLOWER, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL EJE Y EL ACOPLE, ESTADO DE LAS POLEAS Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE COREAS O BANDAS.	✓					bloqueado, por
UCA	REVISIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTOS O BUJES, ROTOR O PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					variacion de voltaje
	REVISIÓN DE REJILLAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR Y LAS ASPAS (BALANCEO). REVISIÓN DE ALINEAMIENTO DEL EJE Y ACOPLE.	✓					Se cambia
COMPRESOR	REVISIÓN Y OPERACIÓN DEL COMPRESOR. REALIZAR PRUEBAS DE DISPARO DEL INTERRUPTOR BIMETÁLICO O DEL PROTECTOR TÉRMICO (SI APLICA)	✓					capacitor de
	REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PASO (SI REQUIERE) RECOGIENDO REFRIGERANTE EN EL CONDENSADOR PARA VERIFICAR VARIACIONES EN LA PRESIÓN DE SUCCIÓN.	✓					40 uf se encontraba
TUBERÍA	VERIFICAR OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO Y SERVICIO, VÁLVULAS DE EXPANSIÓN, FILTROS SECADORES, EXAMINAR CARGA DE REFRIGERANTE (SI SE REQUIERE)	✓					dañado
	VISUALIZAR TUBERÍA: DETECTAR FUGAS DE REFRIGERANTE Y ESTADO DE AISLAMIENTO. VER MIRILLA DE LÍQUIDO (SI TIENE), DESCARGAR HUMEDAD / GASES NO CONDENSABLES.	✓					

OBSERVACIONES ADICIONALES

Equipo Opera Normal

NOMBRE DEL TÉCNICO:	Victor Beltran.	NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	Jhon Orlando Lopez
CARGO:	Tecnico	CARGO:	Secretario
TEL.:		TEL.:	3205598620

Powered by CamScanner

DISTRIAIRES DEL QUINDÍO

INFORME DE EQUIPO

ORDEN DE SERVICIO

Nº 305

EQUIPO: _____ FECHA: 9- Nov. 2023

CLIENTE				SERVICIO			
NOMBRE	Juzgado	TELÉFONO:			PREVENTIVO ✓	GARANTÍA	HORA
DIRECCIÓN	La Victoria Caldas	CELULAR			CORRECTIVO	EMERGENCIA	INICIO:
					OCASIONAL	VISITA	SALIDA:

	EQUIPO	TIPO DE EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	ZONA DE OPERACIÓN
1	No. 1	Minisplit	12000 btu	Confortfresh	ESMS121	038920	Despacho Juez
2	No.						
3	No.						La Victoria Caldas.
4	No.						
5	No.						

LECTURAS		EQ.	[°C]	x
TEMPERATURAS (°C)	SUMINISTRO	1	11	
		2		
		3		
		4		
		5		
	RETORNO	1	21	
		2		
		3		
		4		
		5		

PRESIONES		EQ.	[PSI]	x
SUCCIÓN		1		
		2		
		3		
		4		
		5		
DESCARGA		1		
		2		
		3		
		4		
		5		

MOTOR UMA		EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]		1	0,15	0,11		
		2				
		3				
		4				
		5				
VOLTAJE [V]		1	211	211		
		2				
		3				
		4				
		5				

MOTOR UCA		EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]		1	0,20	0,13		
		2				
		3				
		4				
		5				
VOLTAJE [V]		1	211	211		
		2				
		3				
		4				
		5				

COMPRESOR		EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]		1	4,9	5,0		
		2				
		3				
		4				
		5				
VOLTAJE [V]		1	211	211		
		2				
		3				
		4				
		5				

	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	BUENO (1) O MALO (X) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO	LAVADO Y REVISIÓN GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. ESTADO Y AJUSTE DE FIJACIONES, ANCLAJES, BASES Y PINTURA. LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO.	✓					Se realiza mantenimiento preventivo
	VERIFICACIÓN DEL TRABAJO SUAVE: EQUIPO LIBRE DE RUIDO Y VIBRACIÓN INTERNA O EXTERNA, NIVELES DE CALENTAMIENTO DE MOTORES Y COMPRESOR.	✓					
	REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTORES, BREAKERS, CABLEADO Y TERMINALES. APLICAR CRC (SI REQUIERE) Y REMOVER SULFATACIÓN.	✓					
	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONTROL: CABLEADO, CONEXIONES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS. OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO Y CONTROL REMOTO.	✓					
	LAVADO Y LIMPIEZA DE: FILTROS DE AIRE (REQUIERE CAMBIO), SERPENTINES (REQUIERE PEINAR Y DESINCRUSTAR) Y BANDEJAS DE DRENAJE.	✓					
UMA/FAN	REVISIÓN DEL MOTOR Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTO O BUJES, CHUMACERAS, ROTOR Y PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	LIMPIEZA Y BALANCEO DEL BLOWER, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL EJE Y EL ACOPLE, ESTADO DE LAS POLEAS Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE COREAS O BANDAS.	✓					
UCA	REVISIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTOS O BUJES, ROTOR O PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE REJILLAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR Y LAS ASPAS (BALANCEO). REVISIÓN DE ALINEAMIENTO DEL EJE Y ACOPLE.	✓					
COMPRESOR	REVISIÓN Y OPERACIÓN DEL COMPRESOR. REALIZAR PRUEBAS DE DISPARO DEL INTERRUPTOR BIMETÁLICO O DEL PROTECTOR TÉRMICO (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PASO (SI REQUIERE) RECOGIENDO REFRIGERANTE EN EL CONDENSADOR PARA VERIFICAR VARIACIONES EN LA PRESIÓN DE SUCCIÓN.	✓					
TUBERÍA	VERIFICAR OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO Y SERVICIO, VÁLVULAS DE EXPANSIÓN, FILTROS SECADORES, EXAMINAR CARGA DE REFRIGERANTE (SI SE REQUIERE)	✓					
	VISUALIZAR TUBERÍA: DETECTAR FUGAS DE REFRIGERANTE Y ESTADO DE AISLAMIENTO. VER MIRILLA DE LÍQUIDO (SI TIENE), DESCARGAR HUMEDAD / GASES NO CONDENSABLES.	✓					

OBSERVACIONES ADICIONALES

Equipo Opera Normal

NOMBRE DEL TÉCNICO:	Victor Beltran	NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	Juan Orlando Tejeda
CARGO:	Tecnico	CARGO:	Secretario
TEL.:		TEL.:	3205398628

Powered by CamScanner

DISTRIAIRES DEL QUINDÍO
INFORME DE EQUIPO

Nº 306

EQUIPO: _____ FECHA: 9-NOV-2023

CLIENTE				SERVICIO	PREVENTIVO ✓	GARANTÍA	HORA
NOMBRE	Juzgado	TELÉFONO:			CORRECTIVO	EMERGENCIA	INICIO:
DIRECCIÓN	La Victoria Caldas	CELULAR			OCASIONAL	VISITA	SALIDA:

	EQUIPO	TIPO DE EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	ZONA DE OPERACIÓN
1	No. 1	Minisplit.	12000 btu	Comfortfresh	ESHS121	002139	Secretaria
2	No.						
3	No.						
4	No.						
5	No.						

LECTURAS

TEMPERATURAS (°C)		EQ.	[°C]	x
SUMINISTRO		1	11	
		2		
		3		
		4		
		5		
RETORNO		1	21	
		2		
		3		
		4		
		5		

PRESIONES		EQ.	[PSI]	x
SUCCIÓN		1		
		2		
		3		
		4		
		5		
DESCARGA		1		
		2		
		3		
		4		
		5		

MOTOR UMA		EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]		1	0,15	0,17		
		2				
		3				
		4				
		5				
VOLTAJE [V]		1	211	211		
		2				
		3				
		4				
		5				

MOTOR UCA		EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]		1	0,23	0,23		
		2				
		3				
		4				
		5				
VOLTAJE [V]		1	211	211		
		2				
		3				
		4				
		5				

COMPRESOR		EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]		1	4.6	4.9		
		2				
		3				
		4				
		5				
VOLTAJE [V]		1	211	211		
		2				
		3				
		4				
		5				

	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	BUENO (1) O MALO (X) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO	LAVADO Y REVISIÓN GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. ESTADO Y AJUSTE DE FIJACIONES, ANCLAJES, BASES Y PINTURA. LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO.	✓					Se realiza mantenimiento preventivo
	VERIFICACIÓN DEL TRABAJO SUAVE: EQUIPO LIBRE DE RUIDO Y VIBRACIÓN INTERNA O EXTERNA, NIVELES DE CALENTAMIENTO DE MOTORES Y COMPRESOR.	✓					
	REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTORES, BREAKERS, CABLEADO Y TERMINALES. APLICAR CRC (SI REQUIERE) Y REMOVER SULFATACIÓN.	✓					
	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONTROL: CABLEADO, CONEXIONES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS. OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO Y CONTROL REMOTO.	✓					
	LAVADO Y LIMPIEZA DE: FILTROS DE AIRE (REQUIERE CAMBIO), SERPENTINES (REQUIERE PEINAR Y DESINCRUSTAR) Y BANDEJAS DE DRENAJE.	✓					
UMA/FAN	REVISIÓN DEL MOTOR Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTO O BUJES, CHUMACERAS, ROTOR Y PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	LIMPIEZA Y BALANCEO DEL BLOWER, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL EJE Y EL ACOPLE, ESTADO DE LAS POLEAS Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE COREAS O BANDAS.	✓					
UCA	REVISIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTOS O BUJES, ROTOR O PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE REJILLAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR Y LAS ASPAS (BALANCEO). REVISIÓN DE ALINEAMIENTO DEL EJE Y ACOPLE.	✓					
COMPRESOR	REVISIÓN Y OPERACIÓN DEL COMPRESOR. REALIZAR PRUEBAS DE DISPARO DEL INTERRUPTOR BIMETÁLICO O DEL PROTECTOR TÉRMICO (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PASO (SI REQUIERE) RECOGIENDO REFRIGERANTE EN EL CONDENSADOR PARA VERIFICAR VARIACIONES EN LA PRESIÓN DE SUCCIÓN.	✓					
TUBERÍA	VERIFICAR OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO Y SERVICIO, VÁLVULAS DE EXPANSIÓN, FILTROS SECADORES, EXAMINAR CARGA DE REFRIGERANTE (SI SE REQUIERE)	✓					
	VISUALIZAR TUBERÍA: DETECTAR FUGAS DE REFRIGERANTE Y ESTADO DE AISLAMIENTO. VER MIRILLA DE LÍQUIDO (SI TIENE), DESCARGAR HUMEDAD / GASES NO CONDENSABLES.	✓					

OBSERVACIONES ADICIONALES

Equipo Opera Normal

NOMBRE DEL TÉCNICO:	Victor Beltran	NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	
CARGO:	Tecnico	CARGO:	
TEL.:		TEL.:	

Powered by CamScanner

DISTRIAIRES DEL QUINDÍO

INFORME DE EQUIPO

ORDEN DE SERVICIO
Nº 307

EQUIPO: _____ FECHA: 9- NOV- 2023

CLIENTE				SERVICIO			
NOMBRE	Juzgado 1a Victoria Caldas	TELÉFONO:			PREVENTIVO ✓	GARANTÍA	HORA
DIRECCIÓN		CELULAR			CORRECTIVO	EMERGENCIA	INICIO:
					OCASIONAL	VISITA	SALIDA:

EQUIPO	TIPO DE EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	ZONA DE OPERACIÓN
1 No. 1	Minisplit	12000 btu	Confortfresh	ESMS121	002230	Ofi Cabadura
2 No.						
3 No.						
4 No.						
5 No.						

LECTURAS

TEMPERATURAS (°C)

	EQ.	[°C]	x
SUMINISTRO	1	11	
	2		
	3		
	4		
	5		
RETORNO	1	21	
	2		
	3		
	4		
	5		

PRESIONES

	EQ.	[PSI]	x
SUCCIÓN	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
DESCARGA	1		
	2		
	3		
	4		
	5		

MOTOR UMA

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	0,10	0,12		
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	211	211		
	2				
	3				
	4				
	5				

MOTOR UCA

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	0,21	0,25		
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	211	211		
	2				
	3				
	4				
	5				

COMPRESOR

	EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]	1	3,9	4,0		
	2				
	3				
	4				
	5				
VOLTAJE [V]	1	211	211		
	2				
	3				
	4				
	5				

	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	BUENO (1) O MALO (X) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO	LAVADO Y REVISIÓN GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. ESTADO Y AJUSTE DE FIJACIONES, ANCLAJES, BASES Y PINTURA. LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO.	✓					Se realiza
	VERIFICACIÓN DEL TRABAJO SUAVE: EQUIPO LIBRE DE RUIDO Y VIBRACIÓN INTERNA O EXTERNA, NIVELES DE CALENTAMIENTO DE MOTORES Y COMPRESOR.	✓					mantenimiento
	REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTORES, BREAKERS, CABLEADO Y TERMINALES. APLICAR CRC (SI REQUIERE) Y REMOVER SULFATACIÓN.	✓					preventivo
	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONTROL: CABLEADO, CONEXIONES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS. OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO Y CONTROL REMOTO.	✓					
	LAVADO Y LIMPIEZA DE: FILTROS DE AIRE (REQUIERE CAMBIO), SERPENTINES (REQUIERE PEINAR Y DESINCRUSTAR) Y BANDEJAS DE DRENAJE.	✓					
UMA/FAN	REVISIÓN DEL MOTOR Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTO O BUJES, CHUMACERAS, ROTOR Y PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	LIMPIEZA Y BALANCEO DEL BLOWER, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL EJE Y EL ACOPLE, ESTADO DE LAS POLEAS Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE COREAS O BANDAS.	✓					
UCA	REVISIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTOS O BUJES, ROTOR O PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE REJILLAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR Y LAS ASPAS (BALANCEO). REVISIÓN DE ALINEAMIENTO DEL EJE Y ACOPLE.	✓					
COMPRESOR	REVISIÓN Y OPERACIÓN DEL COMPRESOR. REALIZAR PRUEBAS DE DISPARO DEL INTERRUPTOR BIMETÁLICO O DEL PROTECTOR TÉRMICO (SI APLICA)	✓					
	REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PASO (SI REQUIERE) RECOGIENDO REFRIGERANTE EN EL CONDENSADOR PARA VERIFICAR VARIACIONES EN LA PRESIÓN DE SUCCIÓN.	✓					
TUBERÍA	VERIFICAR OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO Y SERVICIO, VÁLVULAS DE EXPANSIÓN, FILTROS SECADORES, EXAMINAR CARGA DE REFRIGERANTE (SI SE REQUIERE)	✓					
	VISUALIZAR TUBERÍA: DETECTAR FUGAS DE REFRIGERANTE Y ESTADO DE AISLAMIENTO. VER MIRILLA DE LÍQUIDO (SI TIENE), DESCARGAR HUMEDAD / GASES NO CONDENSABLES.	✓					

OBSERVACIONES ADICIONALES

Equipo Opera Normal

NOMBRE DEL TÉCNICO: Victor Beltran	NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
CARGO: Tecnico	CARGO:
TEL:	TEL:

Powered by CamScanner

DISTRIAIRES DEL QUINDÍO

INFORME DE EQUIPO

ORDEN DE SERVICIO

Nº 308

EQUIPO: _____ FECHA: 9. Noviembre 2023

CLIENTE				SERVICIO	PREVENTIVO	GARANTÍA	HORA
NOMBRE	Juzgado	TELÉFONO:			CORRECTIVO	EMERGENCIA	INICIO:
DIRECCIÓN	La Victoria Caldas	CELULAR			OCASIONAL	VISITA	SALIDA:

	EQUIPO	TIPO DE EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	ZONA DE OPERACIÓN
1	No. 1	Minisplit	12000 btu	Confortfresh			Sala de Audiencia
2	No. 2	Minisplit	12000 btu	confortfresh			secretaria.
3	No. 3	Minisplit	12000 btu	Confortfresh			Juez
4	No.						
5	No.						

LECTURAS		EQ.	[°C]	x
TEMPERATURAS (°C)	SUMINISTRO	1		
		2		
		3		
		4		
		5		
	RETORNO	1		
		2		
		3		
		4		
		5		

PRESIONES		EQ.	[PSI]	x
SUCCIÓN		1		
		2		
		3		
		4		
		5		
DESCARGA		1		
		2		
		3		
		4		
		5		

MOTOR UMA		EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]		1				
		2				
		3				
		4				
		5				
VOLTAJE [V]		1				
		2				
		3				
		4				
		5				

MOTOR UCA		EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]		1				
		2				
		3				
		4				
		5				
VOLTAJE [V]		1				
		2				
		3				
		4				
		5				

COMPRESOR		EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]		1				
		2				
		3				
		4				
		5				
VOLTAJE [V]		1				
		2				
		3				
		4				
		5				

	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	BUENO (1) O MALO (X) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO	LAVADO Y REVISIÓN GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. ESTADO Y AJUSTE DE FIJACIONES, ANCLAJES, BASES Y PINTURA. LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO.						Se requiere reubicar las condensadoras de esta areas ya que se encuentran en un pasillo del valcon y generan demasiado calor. la reubicación sería todas en la parte de arriba y no presentaría dicho problema
	VERIFICACIÓN DEL TRABAJO SUAVE: EQUIPO LIBRE DE RUIDO Y VIBRACIÓN INTERNA O EXTERNA, NIVELES DE CALENTAMIENTO DE MOTORES Y COMPRESOR.						
	REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTORES, BREAKERS, CABLEADO Y TERMINALES. APLICAR CRC (SI REQUIERE) Y REMOVER SULFATACIÓN.						
	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONTROL: CABLEADO, CONEXIONES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS. OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO Y CONTROL REMOTO.						
	LAVADO Y LIMPIEZA DE: FILTROS DE AIRE (REQUIERE CAMBIO), SERPENTINES (REQUIERE PEINAR Y DESINCRUSTAR) Y BANDEJAS DE DRENAJE.						
UMA/FAN	REVISIÓN DEL MOTOR Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTO O BUJES, CHUMACERAS, ROTOR Y PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)						
	LIMPIEZA Y BALANCEO DEL BLOWER, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL EJE Y EL ACOPLE, ESTADO DE LAS POLEAS Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE COREAS O BANDAS.						
UCA	REVISIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTOS O BUJES, ROTOR O PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)						
	REVISIÓN DE REJILLAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR Y LAS ASPAS (BALANCEO). REVISIÓN DE ALINEAMIENTO DEL EJE Y ACOPLE.						
COMPRESOR	REVISIÓN Y OPERACIÓN DEL COMPRESOR. REALIZAR PRUEBAS DE DISPARO DEL INTERRUPTOR BIMETÁLICO O DEL PROTECTOR TÉRMICO (SI APLICA)						
	REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PASO (SI REQUIERE) RECOGIENDO REFRIGERANTE EN EL CONDENSADOR PARA VERIFICAR VARIACIONES EN LA PRESIÓN DE SUCCIÓN.						
TUBERÍA	VERIFICAR OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO Y SERVICIO, VÁLVULAS DE EXPANSIÓN, FILTROS SECADORES, EXAMINAR CARGA DE REFRIGERANTE (SI SE REQUIERE)						
	VISUALIZAR TUBERÍA: DETECTAR FUGAS DE REFRIGERANTE Y ESTADO DE AISLAMIENTO. VER MIRILLA DE LÍQUIDO (SI TIENE), DESCARGAR HUMEDAD / GASES NO CONDENSABLES.						

OBSERVACIONES ADICIONALES

Se necesitaria una base.

NOMBRE DEL TÉCNICO: Victor Beltran	NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
CARGO: Tecnico	CARGO:

Powered by CamScanner

DISTRIAIRES DEL QUINDÍO

INFORME DE EQUIPO

ORDEN DE SERVICIO
Nº 10481

EQUIPO: Aire Acondicionado FECHA: 14-Nov-2023

CLIENTE				SERVICIO			HORA
NOMBRE	Sede Judicial Manizales	TELÉFONO:			PREVENTIVO X	GARANTÍA	
DIRECCIÓN		CELULAR			CORRECTIVO	EMERGENCIA	INICIO:
					OCASIONAL	VISITA	SALIDA:

	EQUIPO	TIPO DE EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	ZONA DE OPERACIÓN
1	No.	Minisplit	1000 Btu/h	LG	VM122CF		Recepción
2	No.						
3	No.						
4	No.						
5	No.						

LECTURAS		EQ.	[°C]	x	PRESIONES		EQ.	[PSI]	x	MOTOR UMA		EQ.	L1	L2	L3	x	MOTOR UCA		EQ.	L1	L2	L3	x	COMPRESOR		EQ.	L1	L2	L3	x
TEMPERATURAS (°C)	SUMINISTRO	1	20		SUCCIÓN		1			AMPERAJE [A]		1	0.0				AMPERAJE [A]		1	2.1				AMPERAJE [A]		1	7.2			
		2					2					2							2							2				
		3					3					3							3							3				
		4					4					4							4							4				
		5					5					5							5							5				
	RETORNO	1	21		DESCARGA		1			VOLTAJE [V]		1	220				VOLTAJE [V]		1	220				VOLTAJE [V]		1	220			
		2					2					2							2							2				
		3					3					3							3							3				
		4					4					4							4							4				
		5					5					5							5							5				

	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	BUENO (1) O MALO (X) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO	LAVADO Y REVISIÓN GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. ESTADO Y AJUSTE DE FIJACIONES, ANCLAJES, BASES Y PINTURA. LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO.	/					Se Realizo traslado de la Unidad Condensadora por motivos de Calentamiento por calor en una oficina ya que esta se encuentra Ubicada en este lugar.
	VERIFICACIÓN DEL TRABAJO SUAVE: EQUIPO LIBRE DE RUIDO Y VIBRACIÓN INTERNA O EXTERNA, NIVELES DE CALENTAMIENTO DE MOTORES Y COMPRESOR.	/					
	REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTORES, BREAKERS, CABLEADO Y TERMINALES. APLICAR CRC (SI REQUIERE) Y REMOVER SULFATACIÓN.	/					
	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONTROL: CABLEADO, CONEXIONES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS. OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO Y CONTROL REMOTO.	/					
	LAVADO Y LIMPIEZA DE: FILTROS DE AIRE (REQUIERE CAMBIO), SERPENTINES (REQUIERE PEINAR Y DESINCRUSTAR) Y BANDEJAS DE DRENAJE.	/					
UMA/FAN	REVISIÓN DEL MOTOR Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTO O BUJES, CHUMACERAS, ROTOR Y PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	/					
	LIMPIEZA Y BALANCEO DEL BLOWER, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL EJE Y EL ACOPLE, ESTADO DE LAS POLEAS Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE COREAS O BANDAS.	/					
UCA	REVISIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTOS O BUJES, ROTOR O PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	/					
	REVISIÓN DE REJILLAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR Y LAS ASPAS (BALANCEO). REVISIÓN DE ALINEAMIENTO DEL EJE Y ACOPLE.	/					
COMPRESOR	REVISIÓN Y OPERACIÓN DEL COMPRESOR. REALIZAR PRUEBAS DE DISPARO DEL INTERRUPTOR BIMETÁLICO O DEL PROTECTOR TÉRMICO (SI APLICA)	/					
	REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PASO (SI REQUIERE) RECOGIENDO REFRIGERANTE EN EL CONDENSADOR PARA VERIFICAR VARIACIONES EN LA PRESIÓN DE SUCCIÓN.	/					
TUBERÍA	VERIFICAR OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO Y SERVICIO, VÁLVULAS DE EXPANSIÓN, FILTROS SECADORES, EXAMINAR CARGA DE REFRIGERANTE (SI SE REQUIERE)	/					
	VISUALIZAR TUBERÍA: DETECTAR FUGAS DE REFRIGERANTE Y ESTADO DE AISLAMIENTO. VER MIRILLA DE LÍQUIDO (SI TIENE), DESCARGAR HUMEDAD / GASES NO CONDENSABLES.	/					

OBSERVACIONES ADICIONALES

Se hace Mantenimiento Preventivo equipo funcionando bien

NOMBRE DEL TÉCNICO:	Victor Beltran	NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	Jorge Mario Correa A.
CARGO:	tecnico	CARGO:	JOSE
TEL.:		TEL.:	3223081812

Powered by CamScanner

DISTRIAIRES DEL QUINDÍO

INFORME DE EQUIPO

ORDEN DE SERVICIO
Nº 10482

EQUIPO: Aire Acondicionado FECHA: 14-nov-2023

CLIENTE				SERVICIO			
NOMBRE	Sede Palacio Alcaldía	TELÉFONO:		PREVENTIVO	X	GARANTÍA	HORA
DIRECCIÓN		CELULAR		CORRECTIVO		EMERGENCIA	INICIO:
				OCASIONAL		VISITA	SALIDA:

	EQUIPO	TIPO DE EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	ZONA DE OPERACIÓN
1	No.	Mini Split	12000 Btu/h	Samsung			Oficina del Juez
2	No.						
3	No.						
4	No.						
5	No.						

LECTURAS			EQ.	[°C]	x
TEMPERATURAS (°C)	SUMINISTRO		1	16.2	
			2		
			3		
			4		
			5		
	RETORNO		1	21	
			2		
			3		
			4		
			5		

PRESIONES		EQ.	[PSI]	x
SUCCIÓN		1		
		2		
		3		
		4		
		5		
DESCARGA		1		
		2		
		3		
		4		
		5		

MOTOR UMA		EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]		1	0.90			
		2				
		3				
		4				
		5				
VOLTAJE [V]		1	210			
		2				
		3				
		4				
		5				

MOTOR UCA		EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]		1	1.20			
		2				
		3				
		4				
		5				
VOLTAJE [V]		1	210			
		2				
		3				
		4				
		5				

COMPRESOR		EQ.	L1	L2	L3	x
AMPERAJE [A]		1	6.3			
		2				
		3				
		4				
		5				
VOLTAJE [V]		1	210			
		2				
		3				
		4				
		5				

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO		BUENO (1) O MALO (X) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO	LAVADO Y REVISIÓN GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. ESTADO Y AJUSTE DE FIJACIONES, ANCLAJES, BASES Y PINTURA. LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO.	/					Se Requiere Cambiar la Acometida electrica ya que se encuentra en malos Condiciones y Cuenta con Mala instalación
	VERIFICACIÓN DEL TRABAJO SUAVE: EQUIPO LIBRE DE RUIDO Y VIBRACIÓN INTERNA O EXTERNA, NIVELES DE CALENTAMIENTO DE MOTORES Y COMPRESOR.	/					
	REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTORES, BREAKERS, CABLEADO Y TERMINALES. APLICAR CRC (SI REQUIERE) Y REMOVER SULFATACIÓN.	/					
	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONTROL: CABLEADO, CONEXIONES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS. OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO Y CONTROL REMOTO.	/					
	LAVADO Y LIMPIEZA DE: FILTROS DE AIRE (REQUIERE CAMBIO), SERPENTINES (REQUIERE PEINAR Y DESINCRUSTAR) Y BANDEJAS DE DRENAJE.	/					
UMA/FAN	REVISIÓN DEL MOTOR Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTO O BUJES, CHUMACERAS, ROTOR Y PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	/					
	LIMPIEZA Y BALANCEO DEL BLOWER, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL EJE Y EL ACOPLE, ESTADO DE LAS POLEAS Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE COREAS O BANDAS.	/					
UCA	REVISIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTOS O BUJES, ROTOR O PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)	/					
	REVISIÓN DE REJILLAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR Y LAS ASPAS (BALANCEO). REVISIÓN DE ALINEAMIENTO DEL EJE Y ACOPLE.	/					
COMPRESOR	REVISIÓN Y OPERACIÓN DEL COMPRESOR. REALIZAR PRUEBAS DE DISPARO DEL INTERRUPTOR BIMETÁLICO O DEL PROTECTOR TÉRMICO (SI APLICA)	/					Se instalo Manguera de drenaje cuadrada toda esdemacrada corta.
	REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PASO (SI REQUIERE) RECOGIENDO REFRIGERANTE EN EL CONDENSADOR PARA VERIFICAR VARIACIONES EN LA PRESIÓN DE SUCCIÓN.	/					
TUBERÍA	VERIFICAR OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO Y SERVICIO, VÁLVULAS DE EXPANSIÓN, FILTROS SECADORES, EXAMINAR CARGA DE REFRIGERANTE (SI SE REQUIERE)	/					
	VISUALIZAR TUBERÍA: DETECTAR FUGAS DE REFRIGERANTE Y ESTADO DE AISLAMIENTO. VER MIRILLA DE LÍQUIDO (SI TIENE), DESCARGAR HUMEDAD / GASES NO CONDENSABLES.	/					

OBSERVACIONES ADICIONALES

Se hace Mantenimiento Preventivo Equipo funciona bien.

NOMBRE DEL TÉCNICO:	Victor Beltran	NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	Jorge Mauricio Vasquez
CARGO:	tecnico	CARGO:	JUEZ
		TEL.:	3122081812

Powered by CamScanner

DISTRIAIRES DEL QUINDÍO

ORDEN DE SERVICIO

Nº 10480

INFORME DE EQUIPO

EQUIPO: Mix Acondicionados FECHA: 14-Nov-2023

CLIENTE				SERVICIO	PREVENTIVO	GARANTÍA	HORA
NOMBRE	Sede Judicial Manizales	TELÉFONO:			CORRECTIVO	EMERGENCIA	INICIO:
DIRECCIÓN		CELULAR			OCASIONAL	VISITA	SALIDA:

	EQUIPO	TIPO DE EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	SERIE	ZONA DE OPERACIÓN
1	No.	MINISPLIT	24000 Btu/h	LG	S24AZ0		Sala de Audiencias
2	No.						
3	No.						
4	No.						
5	No.						

LECTURAS		EQ.	[°C]	x	EQ.	[PSI]	x		EQ.	L1	L2	L3	x		EQ.	L1	L2	L3	x		EQ.	L1	L2	L3	x
TEMPERATURAS (°C)	SUMINISTRO	1	22		1			AMPERAJE [A]	1					AMPERAJE [A]	1					AMPERAJE [A]	1				
		2			2				2						2						2				
		3			3				3						3						3				
		4			4				4						4						4				
		5			5				5						5						5				
	RETORNO	1	22		1			VOLTAJE [V]	1	110				VOLTAJE [V]	1	110				VOLTAJE [V]	1	110			
		2			2				2						2						2				
		3			3				3						3						3				
		4			4				4						4						4				
		5			5				5						5						5				
		PRESIONES						MOTOR UMA						MOTOR UCA						COMPRESOR					

	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	BUENO (1) O MALO (X) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO	LAVADO Y REVISIÓN GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. ESTADO Y AJUSTE DE FIJACIONES, ANCLAJES, BASES Y PINTURA. LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO.						Se realiza revisión del equipo encontrando
	VERIFICACIÓN DEL TRABAJO SUAVE: EQUIPO LIBRE DE RUIDO Y VIBRACIÓN INTERNA O EXTERNA, NIVELES DE CALENTAMIENTO DE MOTORES Y COMPRESOR.						
	REVISIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, CONTACTORES, BREAKERS, CABLEADO Y TERMINALES. APLICAR CRC (SI REQUIERE) Y REMOVER SULFATACIÓN.						
	REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CONTROL: CABLEADO, CONEXIONES Y TARJETAS ELECTRÓNICAS. OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO Y CONTROL REMOTO.						
	LAVADO Y LIMPIEZA DE: FILTROS DE AIRE (REQUIERE CAMBIO), SERPENTINES (REQUIERE PEINAR Y DESINCRUSTAR) Y BANDEJAS DE DRENAJE.						
UMA/FAN	REVISIÓN DEL MOTOR Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTO O BUJES, CHUMACERAS, ROTOR Y PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)						
	LIMPIEZA Y BALANCEO DEL BLOWER, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL EJE Y EL ACOPLE, ESTADO DE LAS POLEAS Y AJUSTE DE LA TENSIÓN DE CORREAS O BANDAS.						
UCA	REVISIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y DE LAS PROTECCIONES TÉRMICAS. ESTADO DE RODAMIENTOS O BUJES, ROTOR O PRISIONEROS. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN (SI APLICA)						
	REVISIÓN DE REJILLAS PROTECTORAS DE LOS VENTILADORES. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL VENTILADOR Y LAS ASPAS (BALANCEO). REVISIÓN DE ALINEAMIENTO DEL EJE Y ACOPLE.						
COMPRESOR	REVISIÓN Y OPERACIÓN DEL COMPRESOR. REALIZAR PRUEBAS DE DISPARO DEL INTERRUPTOR BIMETÁLICO O DEL PROTECTOR TÉRMICO (SI APLICA)						
	REVISIÓN DE VÁLVULAS DE PASO (SI REQUIERE) RECOGIENDO REFRIGERANTE EN EL CONDENSADOR PARA VERIFICAR VARIACIONES EN LA PRESIÓN DE SUCCIÓN.						
TUBERÍA	VERIFICAR OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE PASO Y SERVICIO, VÁLVULAS DE EXPANSIÓN, FILTROS SECADORES, EXAMINAR CARGA DE REFRIGERANTE (SI SE REQUIERE)						
	VISUALIZAR TUBERÍA: DETECTAR FUGAS DE REFRIGERANTE Y ESTADO DE AISLAMIENTO. VER MIRILLA DE LÍQUIDO (SI TIENE), DESCARGAR HUMEDAD / GASES NO CONDENSABLES.						el Respectivo Cambio y se Ordena a funcionar ya se detecto que tanto como el Compresor como Motor Ventilador están Dañados

OBSERVACIONES ADICIONALES

NOMBRE DEL TÉCNICO:	Victor Beltran	NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	Jorge Mario Vargas A
CARGO:	Tecnico	CARGO:	Jefe
TEL.:		TEL.:	3122308 1812

Powered by CamScanner