



PREVENIR I-A S.A.

819001920

AUDIOMETRÍA

Control ☐
Ingreso ☒
Retiro ☐

Nombre **MANUEL ALFONSO VILLAMIL FANDIÑO**

Doc. Identidad **85452131**

Teléfono

Edad **52**

Cargo **INSTRUCTOR**

Empresa **PARTICULAR**

Fecha **04/03/2020**

Reposo Auditivo

ANTECEDENTES OCUPACIONALES

Exposición al ruido actual

☐ SI Tiempo
☒ NO EPP

Exposición al ruido en trabajos anteriores

Cargo Años EPP
☐ SI INSTRUCTOR
☐ NO

ANTECEDENTES OTOLÓGICOS

☒ Ninguno ☐ Otitis ☐ Acúfeno ☐ Vértigo ☐ Trauma ☐ Perforación Timpánica ☐ Otagia ☐ Otorrea ☐ Hipoacusia
☐ Prurito ☐ Cirugía ☐ Detonación - Explosión ☐ Ototoxicos ☐ Otros:

Observaciones

ANTECEDENTES SOCIOACÚSTICOS

☐ Ninguno ☐ Polígono ☐ Servicio Militar ☐ Buceo ☐ Moto ☐ Instrumento Musical ☐ Discoteca y/o bares
☒ Otros: AURICULARES Obs.

ANTECEDENTES PERSONALES

☐ Ninguno ☐ Afección Renal ☐ Parotiditis ☐ TBC ☐ Diabetes
☐ Hipotiroidismo ☐ Meningitis ☐ Paludismo ☐ Reumatismo ☒ HTA
☐ Otros:

ANTECEDENTES FAMILIARES

☒ Ninguno Parentesco
☐ Congénito ☐ Adquirido

DIAGNÓSTICO CIE-10


H919 - HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA
Z011 - EXAMEN DE OIDOS Y DE LA AUDICION

OTOSCOPIA

☒ Normal ☐ Anormal

OD CAE NORMAL
MT NORMAL

OI CAE NORMAL
MT NORMAL

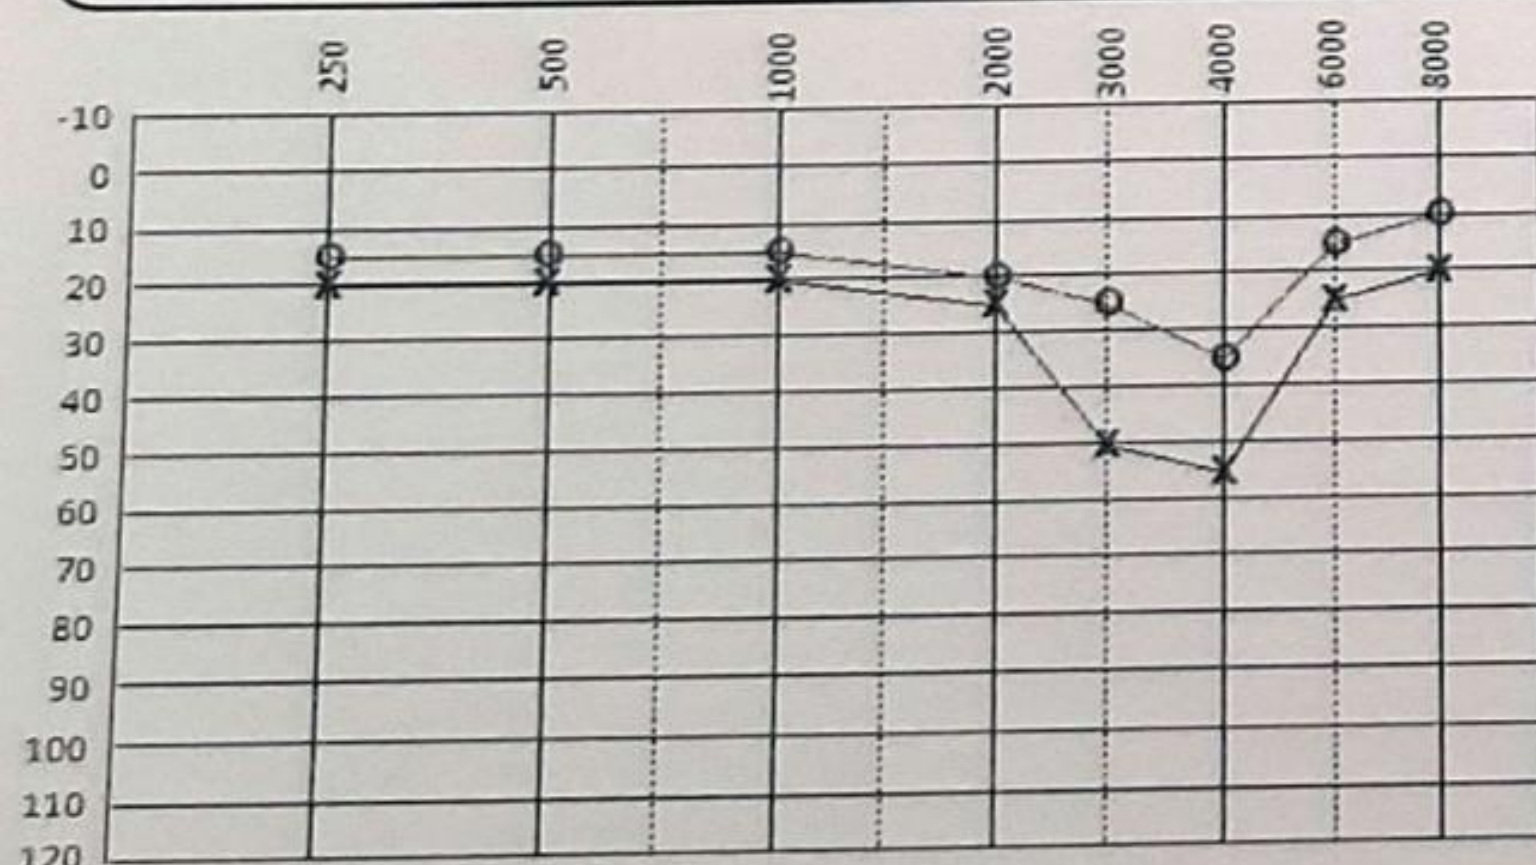

Diagnóstico Hipoacusia:

	125	250	500	750	1000	1500	2000	3000	4000	6000	8000
VA OI		20	20		20		25	50	55	25	20
OD		15	15		15		20	25	35	15	10
VO OI											
OD											

NBN

WN

SN

Observaciones

SE SUGIERE CONTROL AUDITIVO ANUAL.

Karen Lorena Cantillo Pertuz

KAREN LORENA CANTILLO PERTUZ