Certificado de Servicio Nº 206-1

Control de plagas
Fecha de ejecución: 17 / 05 / 2024

ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá · Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón Social : ESCUELA TECNOLOGICA ISNTITUTO TECNICO CENTRAL
Sede: SEDE CALLE 18
Dirección: CALLE 18 # 13-26
Municipio:
Departamento: Bogotá D.C

Tel.: 316 0408955
Persona contacto: NATHALY SÁCHICA DIAZ
Teléfono: 3160408955

PRESTA EL SERVICIO

ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá · Bogotá D.C
Concepto sanitario: SQ07C003934

1 TRATAMIENTOS

☐ Vigilancia / Monitorización

DESRATIZACION desratización se define como el conjunto de las acciones que se llevan a cabo con el fin de **ahuyentar y eliminar las plagas** de ratas y ratones de un hogar, negocio o cualquier otro tipo de instalación.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico , Modificación del hábitat , Mecánico

FECHA Y HORARIO

17/05/24 08:46 - 09:46

CONTRATO

Contrato Nº: 113-2024. **Caduca:** 14/04/2024

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote

No hay productos utilizados

N/A: Esta sigla significa NO APLICA, y se verá reflejada en aquellos campos de productos o servicios que no están catalogados como biocidas o insecticidas y que por tal razón no poseen información de dosificación %, No. Registro, plazo de seguridad, método de aplicación, lote.

NOTA DE NOTIFICACIÓN DE BIOCIDAS







Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: ALICIA JANETH PEÑA SANCHEZ
51709630
17/05/2024 09:46

Nombre y firma del Responsable Técnico
CAROLINA GÓMEZ
C.C.: 1020804590

Nombre y firma del Técnico Aplicador
NESTOR RAFAEL BELTRAN RUIZ
C.C.: 1015399209

Certificado de Servicio Nº 206-1

Control de plagas
Fecha de ejecución: 17 / 05 / 2024

ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá · Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☐ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: SEDE CALLE 18

Plano: ARCHIVO

Punto de control: Estaciones de cebado

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación
	! CER-3	ZOORAT BLOQUE PARAFINADO 3 Gr 15g	NULO	Sí	Bien
OBSERVACIONES: SE REALIZA LIMPIEZA Y REPOSICION DE CEBOS					
	! CER-4	ZOORAT BLOQUE PARAFINADO 3 Gr 15g	NULO	Sí	Bien
OBSERVACIONES: SE REALIZA LIMPIEZA DE LA ESTACION DE CEBADO Y REPOSICION DE CEBOS					

Plano: SOTANO

Punto de control: Estaciones de cebado

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación
	! CER-1		NULO	Sí	Bien
OBSERVACIONES: SE REALIZA LIMPIEZA DE LA ESTACION DE CEBADO, Y REEMPLAZO DE CEBOS					
	! CER-2		NULO	Sí	Bien
OBSERVACIONES: SE REALIZA LIMPIEZA A LA ESTACION DE CEBADO, Y SE REALIZA REEMPLAZO DE CEBOS					

! Puntos de control con incidencias

CRITERIO INDICE DE CONSUMO Y/O CAPTURAS: NULO: 0% / BAJO: 25% / MEDIO: 50% / ALTO: 75% / TOTAL: 100%

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie


IMÁGENES DE LAS REVISIONES DE LOS PUNTOS DE CONTROL CON INCIDENCIAS

Certificado de Servicio Nº 206-1

Control de plagas
Fecha de ejecución: 17 / 05 / 2024

ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá · Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

PUNTO DE CONTROL CER-4.

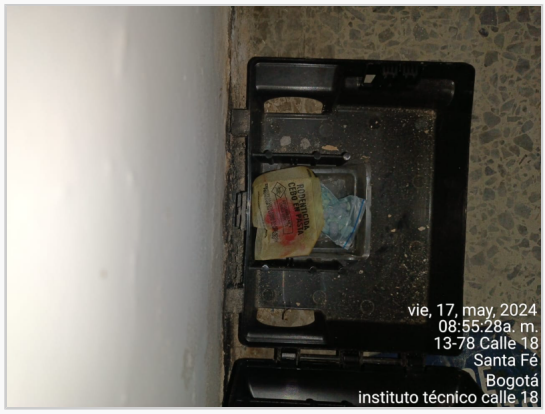



PUNTO DE CONTROL CER-2.





PUNTO DE CONTROL CER-3.





Certificado de Servicio Nº 206-1

Control de plagas
Fecha de ejecución: 17 / 05 / 2024

ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá · Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

PUNTO DE CONTROL CER-1.





OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es mínimo de 3 horas. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del área tratada.
2. Después de transcurrido el plazo de seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

EN CASO DE EMERGENCIA

CISPROQUIM

BOGOTÁ: Tel. +57 1 288 60 12


NACIONAL: Tel. 01 8000 91 60 12

Certificado de Servicio Nº 206-1

Control de plagas
Fecha de ejecución: 17 / 05 / 2024

ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá · Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

SOTANO

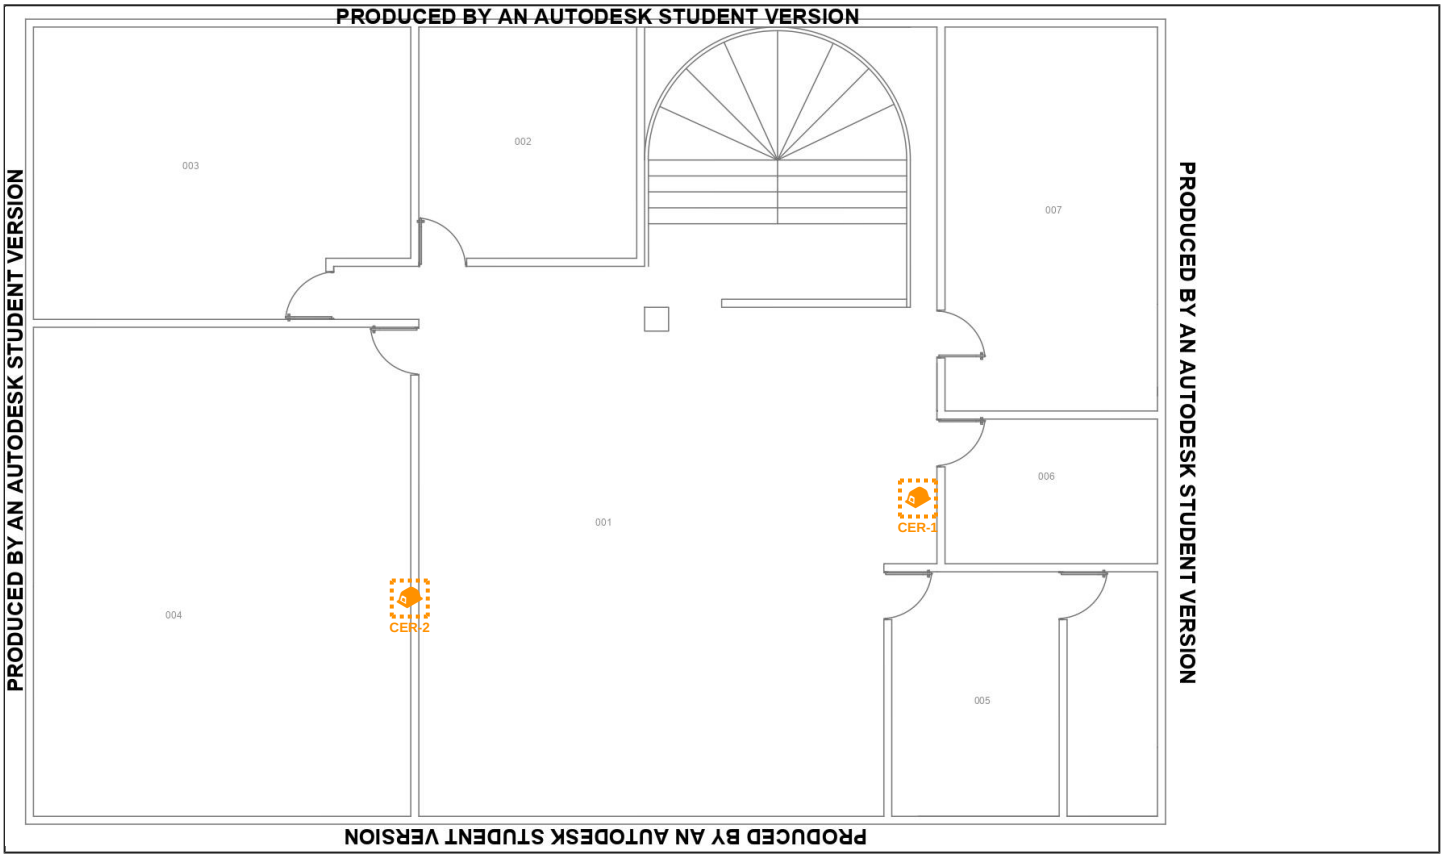


Estaciones de cebado

Certificado de Servicio Nº 206-1

Control de plagas
Fecha de ejecución: 17 / 05 / 2024

ECOFLORA SAS
CRA 3 #120-24
11001 Bogotá · Cundinamarca
www.ecoflora.com.co
Concepto sanitario: SQ07C003934

ARCHIVO

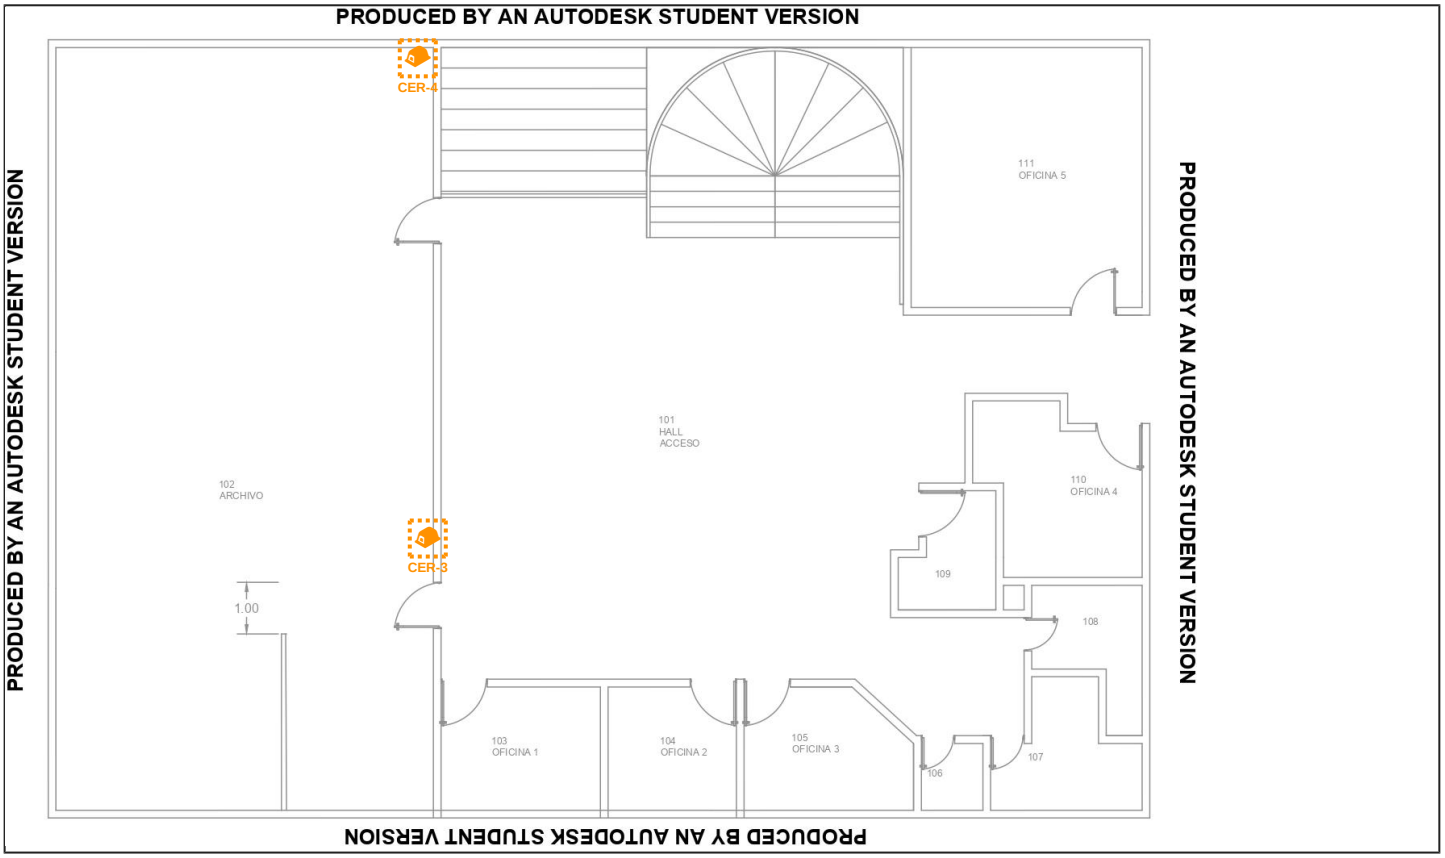

Estaciones de cebado