
Polaris Holding S.A.S

INFORME MANTENIMIENTO CORRECTIVOS REDES DE GASES MEDICINALES SUBRED CENTRO ORIENTE – HOSPITAL SANTA CLARA

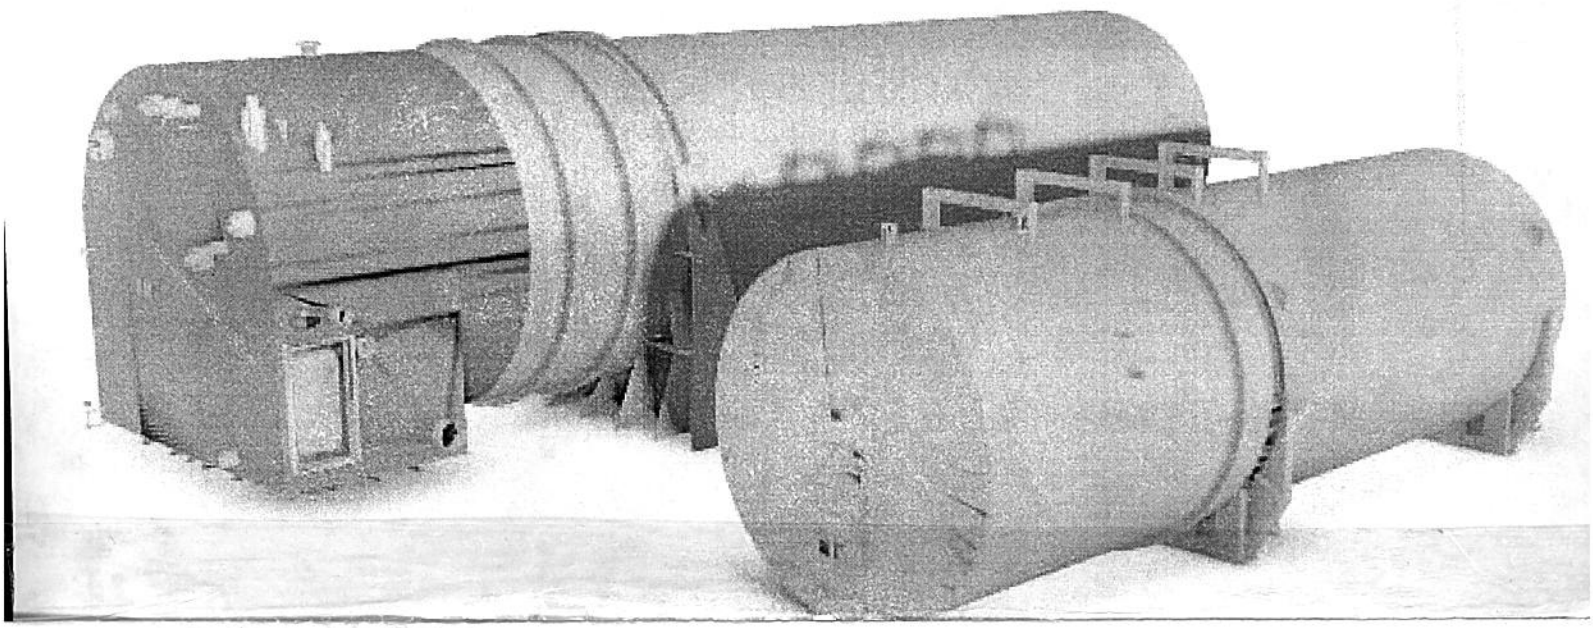

Polaris Holding S.A.S

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

Polaris Holding S.A.S			
Cliente:	Subred Centro Oriente	Planta:	Hospital Santa Clara
Fecha Realización:	5.02.24 - 12.04.24	Fecha del Informe:	15.04.2024
Persona responsable actividad:	Ing. Gabriel C. Suárez	Persona que realiza informe:	Ing. Gabriel C. Suárez
Firme de quien realiza la actividad:		Firma de quien realiza el informe:	

Oficina - Taller : Car 110 A No. 63 20
Oficina Alterna: Car 98 No. 14 60 Apto 201 T 9
Bogotá Colombia
Celular: 57 317 4393976 Fijo: 57 1 7150846
NIT. 901.104.871-4 Régimen Común

Polaris Holding S.A.S

ALCANCE.

1. Mantenimiento correctivo a un manifold de Aire Medicinal
2. Mantenimiento correctivo a 31 tomas de gases medicinales

Oficina - Taller : Car 110 A No. 63 20
Oficina Alterna: Car 98 No. 14 60 Apto 201 T 9
Bogotá Colombia
Celular: 57 317 4393976 Fijo: 57 1 7150846
NIT. 901.104.871-4 Régimen Común

Polaris Holding S.A.S

OBJETIVO.

Realizar en el marco del contrato de mantenimiento de las redes de gases medicinales el mantenimiento correctivo de las redes de gases Medicinales del Hospital Santa Clara de la Subred de Servicios de Salud de la Subred Centro oriente de Bogotá D.C

ANTECEDENTES

Las redes de suministro de gases medicinales en el Hospital de Santa Clara requieren intervención inmediata dado que el último mantenimiento registrado es del 2022.

HALLAZGOS.

Se evidencia en la visita realizada que el área cuenta con:

1. Novecientos veintinueve tomas de gases medicinales de distintas marcas.
2. Un manifold de oxígeno marca Amico automático 10 + 10
3. Dos Manifolds de Aire médico nacional 6 + 6

DESARROLLO.

a. Mantenimiento Correctivo Manifold Aire (Auxiliar)

Actividades de mantenimiento correctivo manifold´s de gases 2x6 Aire medicinal verificación y corrección de fugas en válvula de alta presión, mangueras y tubo colector presurización del manifold., verificación del funcionamiento del sellado en válvulas., verificación conexión de mangueras., pintura general de la estructura, verificación de anclaje y soporte,verificación de anclaje y soporte.

Cambio de cuatro (4.0) und cheques de línea.
Cambio de dos (2.0) und reguladores de alta.
Cambio de dos (2.0) Und látigos inox de alta presión.
Cambio de una (1.0) Válvula CGA 540 x ¾

b. Mantenimiento Correctivo tomas de gases medicinales

Actividades de mantenimiento correctivo tomas de gases medicinales- oxigeno- aire- óxido nitroso- vacío y nitrógeno- - desmonte- cambio del elemento nuevo e instalación pruebas de funcionamiento en sus diferentes modos de operación de toma doble propósito de enchufe rápido de pared conectores chemetron + ohmeda- escudo metálico de alta calidad que acepta tanto conectores chemetron® y conectores ohmeda® en el mismo escudo-botón de liberación para adaptadores chemetron y adaptadores ohmeda con giro- incluye resanes y pintura de alta asepsia súper lavable como la utilizada por la entidad- del área de la pared donde se desmonto la toma.

Suministro y cambio de treinta y un (31.0) escudos multiples marcas.

Oficina - Taller : Car 110 A No. 63 20
Oficina Alterna: Car 98 No. 14 60 Apto 201 T 9
Bogotá Colombia
Celular: 57 317 4393976 Fijo: 57 1 7150846
NIT. 901.104.871-4 Régimen Común

Polaris Holding S.A.S

Correctivos

Servicios	Chemetrón					Amico/Gentec/Ohio					
	Escudos			Cheque 1	Cheque 2	Escudos			Marco	Cheque 1	Cheque 2
	O2	Air	Vac			O2	Air	Vac			
San Pablo I	2		2	1							
San Pablo II	1					1			1		
Hemodinamia	1										
Bahía 3	1										
Bahía 4	1										
UCI Cardiovascular		1	1								
Hospitalización	2										
Baño UCI Adultos 2	1										
Cubículo 10 Observ. Ped		1									
Intermedio Pediatría	2		1								
Hospitalización Pediatrica Cama 6		1									
Hospitalización Pediatrica Cama 10	1										
Hospitalización Pediatrica Cama 11	1										
Med. Interna Cama 6	1										
Sta María Cama 88	1										
Habitación 3 Med Intena						1					
Baño area quirurgica	1										
Recuperación cirugía		1	1								
Quirófano 6			1								
Vestier Hombres	1										
Recuperación Radiología	1		1								

Total Escudos	**31**
Total Cheques	**1**
Total Marcos	**1**


Manifolds

Gas	Cantidad	Observaciones
Aire	2	Cambio de 4 cheques, cambio de dos reguladores de alta - baja, cambio de válvula CGA 580 X 3/4", cambio de tres latigos 1/4 X CGA 380, pintura y señalización.
Oxígeno	1	Automáticos Amico


Actividades de mantenimiento correctivo control de regulación automático y nacional desmonte cambio del elemento nuevo- e instalación pruebas de funcionamiento de regulador de alta – baja uso aire medicinal

Oficina - Taller : Car 110 A No. 63 20
Oficina Alterna: Car 98 No. 14 60 Apto 201 T 9
Bogotá Colombia
Celular: 57 317 4393976 Fijo: 57 1 7150846
NIT. 901.104.871-4 Régimen Común


Polaris Holding S.A.S

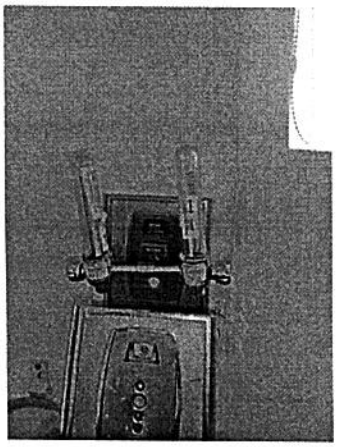




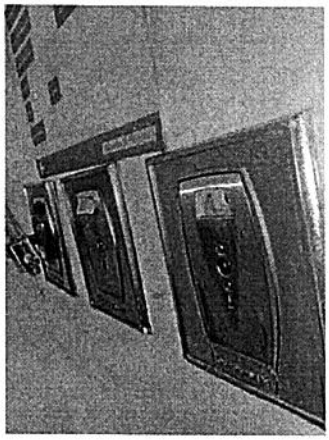



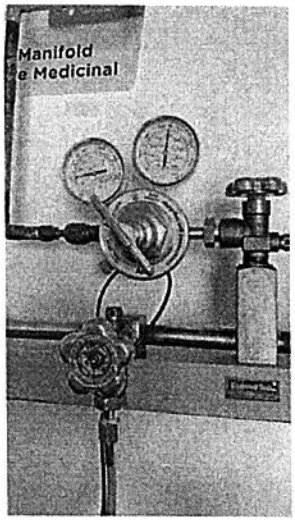

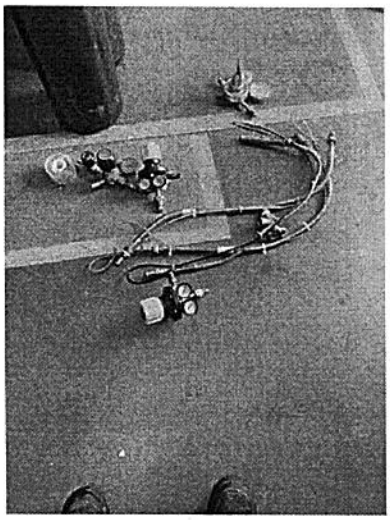

Oficina - Taller : Car 110 A No. 63 20
Oficina Alterna: Car 98 No. 14 60 Apto 201 T 9
Bogotá Colombia
Celular: 57 317 4393976 Fijo: 57 1 7150846
NIT. 901.104.871-4 Régimen Común

Polaris Holding S.A.S

ACLARACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO

Oxígeno Medicinal

- El Oxígeno es representado por el símbolo químico O2.
- El Oxígeno es incoloro en fase gaseosa y de color ligeramente azul en fase líquida, es inodoro e insípido.
- El aire contiene aproximadamente 21% de oxígeno.
- Un aumento en la concentración de oxígeno es llamado enriquecimiento y una deficiencia es clasificada como deficiencia.
- El oxígeno no es inflamable, pero es esencial para que haya combustión. El oxígeno es la parte comburente de la combustión.
- Un leve enriquecimiento de oxígeno puede causar combustión súbita ya que los puntos de combustión bajan.
- Los recipientes que hayan contenido oxígeno y que deban ser mantenidos deben ser purgado inicialmente con Nitrógeno
- Tenga cuidado de hacer uso de herramientas con suciedades de lubricantes, aceites, grasas, limpiadores de derivados del petróleo o combustibles.
- Limpie los trabajos realizados con materiales compatibles y remueva todos los trazos antes de poner en servicio de oxígeno.
- Antes de hacer uso de algún material asegúrese de que es compatible para uso con oxígeno.
- Oxígeno líquido es almacenado en tanques a presión debidamente aislados
- Todo tanque debe tener un aval técnico de inspección en la fabricación e inspecciones regulares a sus sistemas de seguridad.
- Los tanques están equipados con manómetros para monitorear la presión interna, estos equipos deben estar en excelentes condiciones de trabajo.
- Las instrucciones de operación y mantenimiento deben ser conocidas.

CONCLUSIONES.

Se realiza el mantenimiento de acuerdo con el contrato y cumple con lo requerido por el personal asistencial del Hospital santa Clara, de igual manera cumple con NTC 5318.

Las tomas quedan operativas.

El manifold queda trabajando a 70 psi, no presenta congelamiento ni bloqueos en las válvulas antiretorno.

Se programarán correctivos a las alarmas una vez se terminen los mantenimientos preventivos.

Oficina - Taller : Car 110 A No. 63 20
Oficina Alterna: Car 98 No. 14 60 Apto 201 T 9
Bogotá Colombia
Celular: 57 317 4393976 Fijo: 57 1 7150846
NIT. 901.104.871-4 Régimen Común

Polaris Holding S.A.S

RECOMENDACIONES.

Realizar mantenimiento anualmente dado el tamaño del hospital.



Gabriel D. Suárez Herrera
Ing. Mecánico
Esp. Automatización.
T.P. CN 230 21767

Oficina - Taller : Car 110 A No. 63 20
Oficina Alterna: Car 98 No. 14 60 Apto 201 T 9
Bogotá Colombia
Celular: 57 317 4393976 Fijo: 57 1 7150846
NIT. 901.104.871-4 Régimen Común

Polaris Holding S.A.S


Bogotá D.C. mayo 10 de 2024

Subred Centro Oriente ESE
Patricia Castillo
Freddy Enrique Aguilar.
La Ciudad


Ref. Disposición final de residuos sólidos


Como resultado final del mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de gases medicinales del Hospital Santa Clara se generaron los siguientes residuos:


1. Dos reguladores marca Victor de alta a baja para cilindro de bajo flujo.
2. Dos látigos de alta presión de ½" teflón reforzado en malla de acero inoxidable y revestimiento en espiral de seguridad.
3. Una válvula CGA 540 X ¾"
4. Veintidós escudos de Zamac marca Chemetron varios servicios.
5. Cuatro válvulas antiretorno ½" Bronce y acero inox,

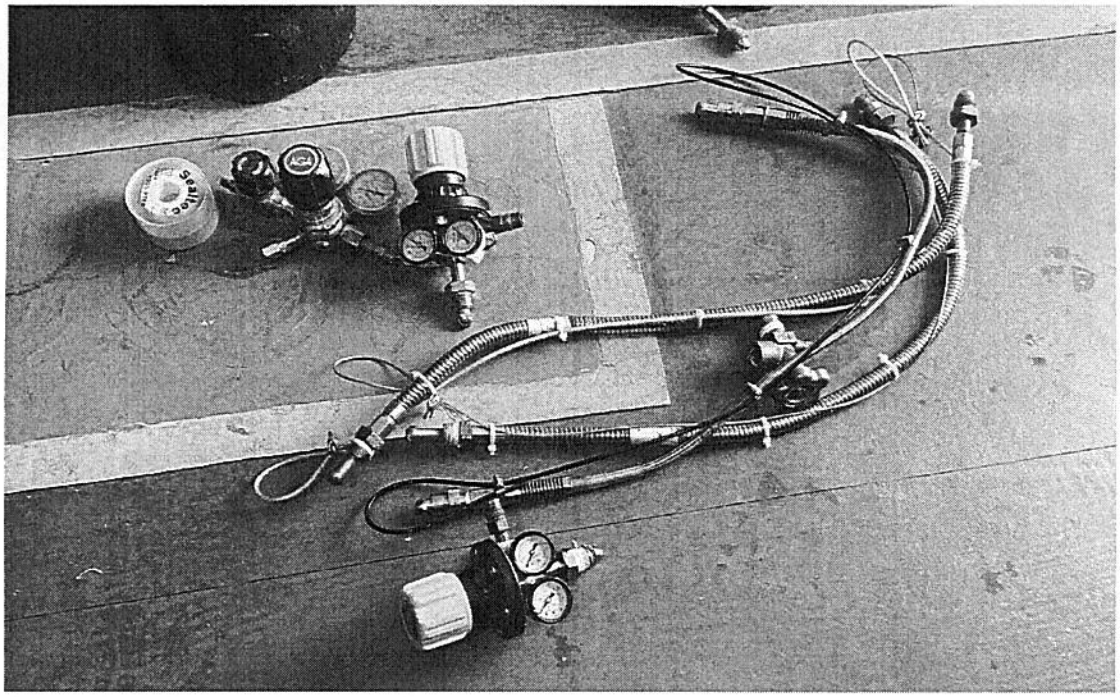



Polaris Holding S.A.S

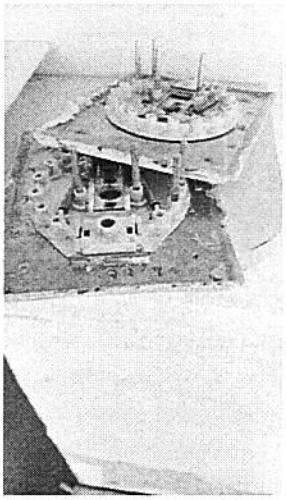


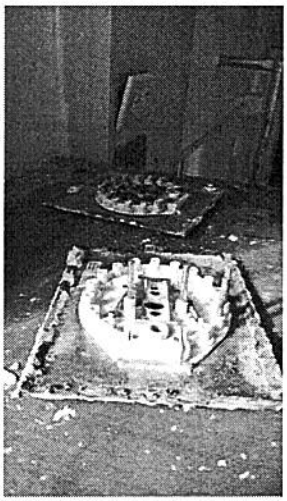

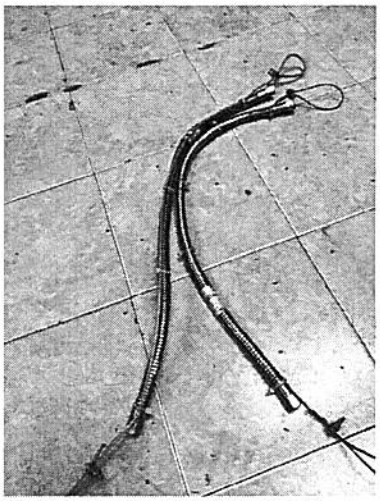

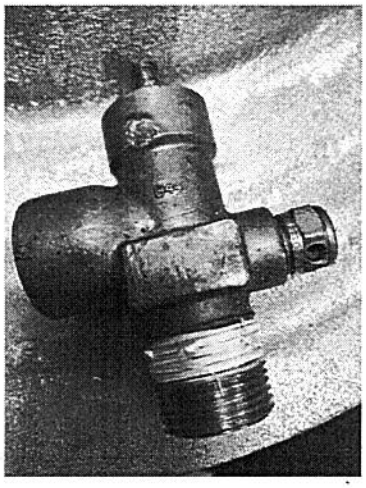

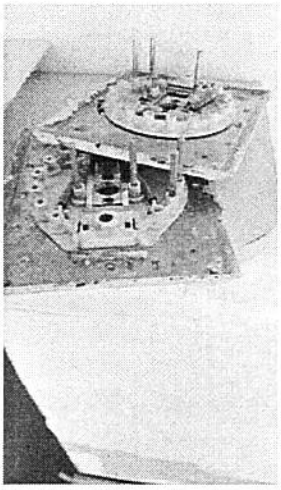

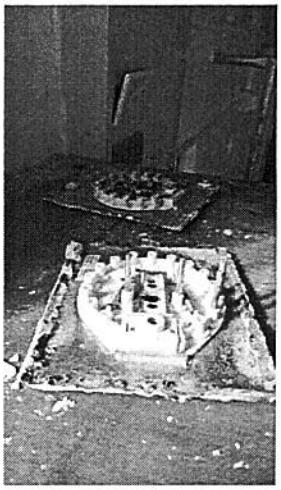

Sin otro particular.

Polaris Holding S.A.S.
Nit 900104871-4

Polaris Holding SAS
Gabriel Cristóbal Suárez Herrera
C.C. 79.543.092 de Bogotá

Oficina - Taller: Cra 110 a No. 83 39
Oficina Alterna: Cra 98 No. 14 60 Apto 201 T 8
Bogotá Colombia
Celular 57 317 4293976 Fijo: 57 1 4131823
NIT 901 104 871-4 Régimen Común

Reporte de Trabajo

No
Fecha: 8. 04. 2024

Cliente:	Sobred Centro Oriente		Ciudad: Bogotá	Tel:	
Persona Contacto:	Ing. Freddy Ayala	Dirección:	Santa Clara	OC	
Proyecto:	Mantenimiento Redes de Gases Medicinales				
Hora Inicio:	08:00	Hora Final:	16:00	Area Negocio:	Medicinal

Item	Actividades Realizadas
1	Mantenimiento Correctivo Manifold de Aire Auxiliar Central de Aire Santa Clara. • Cambio de una Válvula CbA 540 x 3/4" por fuga en el Vástago • Cambio de dos Latigos alta Presion en Inox por fugas en las Pastas por fallas en el quiebre. • Cambio de dos Reguladores de Aire de alta a baja Marca Victor de Bajo Flujo x. Reguladores Marca OT oxigeno de alto flujo. • Cambio de Cuatro (4.0) Cheques (Válvula) antireturno) 1/2" Inox por que presentan Paja.
2	Se Realiza modificación de la Red 1/2" Cobre para adecuar los Nuevos Reguladores
3	Prueba y Sanitización de la red
4	Pruebas y Puesta en funcionamiento

Observaciones:

Recibido a satisfacción

Freddy Nombre de quien recibe	1090423751 No. Cédula de quien recibe	Gabriel Suarez Nombre responsable
Freddy C. Firma de quien recibe	3506386689 No. Teléfono Celular de quien recibe	Firma Responsable

Polaris Ingeniería S.A.S.
Nit. 901104871-4

Oficina Tintal Cra 110 a No 43 20
Oficina Usaquén Cra 58 No 140 60 Apto 201 T 9
Bogotá Colombia
Celular 57 317 4353376 Fijo 571 4331825
Nit 901 104 871-4 Régimen Común

Reporte de Trabajo

No
Fecha: 11. 03. 2024

Cliente:	Subred Centro Oriente		Ciudad: Bogota	Tel:	
Persona Contacto:	Ing. Freddy E. Aguilar	Dirección:	Jaqueta Clara	O.C.	
Proyecto:	Mantenimiento Correctivo Redes de gases Medicinales				
Hora Inicio:	11.02.2024 08:00	Hora Final	11.03.2024 16:00	Area Negocio:	Hedicinal

Item	Actividades Realizadas
1	San Pablo I
	Cambio de 2 Escudos Oxigeno y 2 Escudos Vacio Chemetron
2	Procedimientos Hemodinamia
	Cambio 1 Escudo oxigeno Chemetron.
3	Urgencias Bahia 3
	Cambio 1 Escudo oxigeno Chemetron
4	Urgencias Bahia 1
	Cambio 1 Escudo oxigeno Chemetron.
5	UCI Cardiovascular
	Cambio de 1 Escudo de Oxigeno y 1 Escudo de Vacio
6	Santa Lucia
	Cambio 2 Escudos de Oxigeno Chemetron
7	Habitacion 13 y 14 San Rafael 1
	Cambio 2 Escudos de Vacio Chemetron

Observaciones:

Recibido a satisfacción

Freddy — Nombre de quien recibe

1090423751 — No. Cédula de quien recibe

Freddy E Pablo — Firma de quien recibe

3506386689 — No. Teléfono Celular de quien recibe

Duarte — Nombre responsable

Patricia Hoyos Nit. 901104871 — Firma Responsable

Oficina Taller: Cra 110 a No 83 20 Oficina Alterna: Cra 94 No. 24 60 Apto 202 T 3 Bogotá Colombia Celular: 57 3174393978 Fijo: 57 1 4131321 NIT: 900.104.871-4 Régimen Común	**Reporte de Trabajo**	No. Fecha 11. 03. 2024

Cliente:	Sobred Centro Oriente.		Ciudad: Bogotá	Tel	
Persona Contacto:	Ing Freddy E. Aguilar	Dirección:	Santa Clara	O.C	
Proyecto:	Mantenimiento Correctivo Redes de Gases Medicinales				
Hora Inicio:	11.02.2024 08:00	Hora Final:	11. 03 2024 16:00	Area Negocio:	Medicinales

Item	Actividades Realizadas
8	UCI Adultos II Baño
	Cambio 1 Escudo Aire Chemetron
9	Observación Pediátrica
	Cambio 1 Escudo Oxigeno Chemetron
10	Observación Pediátrica
	Cambio 1 Escudo Aire Chemetron
11	Cuidado Intermedio Pediátrico
	Cambio de 1 Escudo de vacío y 2 Escudos de Oxigeno Chemetron
12	Hospitalización Pediatrica
	Se instala 1 Escudo faltante Cama 6
13	Cuna 10 y Cuna 11 Hospitalización Pediátrica
	Cambio 2 Escudos oxigeno Chemetron
14	Area Quirúrgica
	Cambio 1 Escudo Oxigeno Chemetron

Observaciones:

Recibido a satisfacción

Freddy Nombre de quien recibe	1010423751 No. Cédula de quien recibe
Freddy E Aguilar Firma de quien recibe	3506386689 No. Teléfono Celular de quien recibe

Hospital Sobred S.A.S.
Nombre y firma responsable

Nombre y firma responsable

	Reporte de Trabajo	No.	
		Fecha	11.03.2024

Cliente	Salud Centro Oriente		Ciudad	Bogotá	Tel:
Persona Contacto	Ing Freddy E. Aguilar	Dirección:	Santa Clara		O.C
Proyecto	Mantenimiento Correctivo Redes de Gases Medicinales				
Hora Inicio	11-02-2024 08:00	Hora Final:	11-03-2024 16:00	Area Negocio:	Hedicinales

Item	Actividades Realizadas
15	Santa Maria Habitación 3 y Cama 8
	Cambio de 1 Escudo Oxigeno Cherchon
	Cambio de 1 Escudo Oxigeno otro
16	Area Quirúrgica Santa Maria
	Cambio 1 Escudo oxigeno Cherchon
17	Recuperación de Cirugia
	Cambio de 1 Escudo Vacio y 1 Escudo Oxigeno Cherchon
18	Quirofano 6
	Cambio 1 Escudo Vacio Cherchon.
19	Vestier Hombres
	Cambio Sumunistro 1 Escudo Oxigeno otro
20	Sala Recuperación Radiologia
	Cambio de 1 Escudo de vacio y 1 Escudo de Oxigeno Cherchon
21	Santa Inés habitaciones 2 y 3
	Cambio 1 Escudo O2 y 1 Esudo Vacio.

Observaciones:

Recibido a satisfacción

Nombre de quien recibe	No. Cédula de quien recibe	Nombre responsable
Firma de quien recibe	No. Teléfono Celular de quien recibe	Firma responsable

Polaris Holding S.A.S.
Nit. 901042871-6

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, GABRIEL CRISTOBAL SUAREZ HERRERA, identificado con cédula de ciudadania No. 79.543.092, en mi condición de Representante Legal de POLARIS HOLDING SAS identificada con Nit 901104871-4, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá, a los (09) días del mes mayo de 2024

FIRMA

GABRIEL CRISTOBAL SUAREZ HERRERA
C.C No. 79.543.092 de Bogotá

Yo, LEYDI LISSETH HERNANDEZ PEREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.012.334.009, y con Tarjeta Profesional No. 207007-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor contadora de POLARIS HOLDING SAS identificada con NIT. 901104871-4, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá, a los (09) días del mes de mayo de 2024

LEYDI LISSETH HERNANDEZ
CC. 1012334009 de Bogotá
Tarjeta Profesional No. 207007-T

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901104871	4	POLARIS HOLDING SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	POLARIS HOLDING SAS	CRA 110A # 63-20	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4886909	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	586691532	9465044860	E	2024/04/16	2024/04/19	BANCOLOMBIA	3	$1,614,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: POLARIS HOLDING SAS (4 Afiliados)						$5,200,000	$832,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000		$362,000		$0	$0		$1,610,000
Centro de Trabajo: OSCAR PARRA (4 Afiliados)						$5,200,000	$832,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000		$362,000		$0	$0		$1,610,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)						$5,200,000	$832,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000		$362,000		$0	$0		$1,610,000
1	CC	79987296	CUELLAR CAMILO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
2	CC	1030540835	CUELLAR SARA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
3	CC	1090459600	ORTEGA CARLOS	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
4	CC	79543092	SUAREZ GABRIEL	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
Total Afiliados(4)						$5,200,000	$832,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000		$362,000		$0	$0		$1,610,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901104871	4	POLARIS HOLDING SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	POLARIS HOLDING SAS	CRA 110A # 63-20	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4886909	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	586691532	9465044860	E	2024/04/16	2024/04/19	BANCOLOMBIA	3	$1,614,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$832,000	$2,300	$0	$834,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$600	$0	$208,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$416,000	$1,100	$0	$417,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$600	$0	$208,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$362,000	$1,000	$0	$363,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$362,000	$1,000	$0	$363,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$208,000	$600	$0	$208,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	4	$208,000	$600	$0	$208,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$208,000	$700	$0	$208,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$104,000	$300	$0	$104,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$52,000	$200	$0	$52,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$52,000	$200	$0	$52,200
TOTAL				4	$1,610,000	$4,600	$0	$1,614,600

2024/04/19 02:47 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901104871	4	POLARIS HOLDING SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	POLARIS HOLDING SAS	CRA 110A # 63-20	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4886909	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	586680707	9465044772	Y	2024/05/20	2024/04/19	BANCOLOMBIA	0	$487,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COLSUBSIDIO (1 Afiliados)																					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$487,000
Centro de Trabajo: POLARIS HOLDING S.A.S (1 Afiliados)																					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$487,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$487,000
1	PT	1927251 PEREZ HENRY																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500	CCF22	30	$1,300,000	$26,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	No	$487,000
Total		**Afiliados(1)**																			$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$487,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901104871	4	POLARIS HOLDING SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	POLARIS HOLDING SAS	CRA 110A # 63-20	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4886909	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	586680707	9465044772	Y	2024/05/20	2024/04/19	BANCOLOMBIA	0	$487,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$90,500	$0	$0	$90,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$90,500	$0	$0	$90,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$0	$0	$26,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$26,000	$0	$0	$26,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				**1**	**$487,000**	**$0**	**$0**	**$487,000**

2024/04/19 02:53 PM

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	CÓDIGO: ET-CO-FT-001 VERSIÓN: 03 FECHA: 2020-02-10
	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
2024-05-16	POLARIS HOLDING S.A.S.	09:00am	10:00am

Proceso, área que lidera la reunión	Nombre de quien elabora el acta
Infraestructura	Freddy Enrique Aguilar Castro

1. Objetivo de la reunión:
Recibir factura N° FE 669 de mantenimiento correctivo de calderas Hospital Santa Clara
Contrato N°02 BS 0150 2023

2. Temas a tratar:
Mantenimiento correctivo red de gases

3. Desarrollo:
Los materiales referenciados son:
1 Kit de válvula Sherwood CGA 590
2 Manguera de alta presión de ¼" X 1 mt en acero inoxidable
2 Regulador de alta presión para aire medicinal
34 Escudos de tomas según necesidad.
4 Válvula de toma de aire u oxigeno

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
2024-05-16	POLARIS HOLDING S.A.S.	09:00am	10:00am

5. Asistencia

Nombres y Apellidos	Cargo	Área (unidad)	Correo	Firma
Freddy Aguilar	Ing. electromecánico	Infraestructura	equipoindustrial@subredcentrooriente.gov.co	
Sara Cuellar	administrativa	Polaris		