Outlook

Buscar

Ricardo Peña Flóre... RF

Inicio Vista Ayuda

Correo nuevo | Pasos rápidos | Leído / No leído

Favoritos

- Bandeja de ent... 622
- Elementos enviados
- Borradores 9
- Tecnoparque N... 47
- Agregar favorito

Carpetas

- **Bandeja de en... 622**
- Borradores 9
- Elementos enviados
- Elementos elimi... 22
- Correo no deseado
- Archivo
- Notas
- Historial de convers...
- Crear carpeta nueva

Bandeja de entrada

Conoce Nuestra Briga... Mié 17:54
Eunice Esther Villamizar Pesca Ce...
Arauca.pdf

CI Comunicaciones Institucionales
Trasformando vidas y ... Mié 17:01
Comunicaciones Institucio... 16

CI Comunicaciones Institucionales
Te invitamos a leer la ... Mié 16:34
Comunicaciones Institucion... 7

Jannet Bentez Molano
Plano actualizado con... Mié 15:59
No hay vista previa disponible.
LINEA DE BIOTE...


CI **Comunicaciones Institucionales**
Conéctate con SENA ... **Mié 14:08**
Comunicaciones Institucional... 3

S **SetraSENA**
COMUNICADO A LA ... **Mié 13:50**
Buenas tardes En archivo adj... 2

Plano actualizado contenedor Biotecnologia y nanotecnologia

Pública

LINEA DE ...(2).pdf

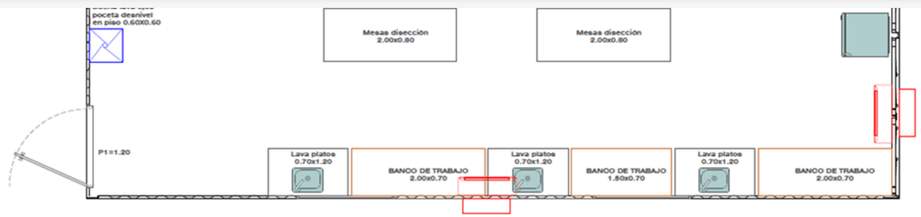

Muy buenas tardes doctora Jannet, luego de revisar el plano allegado me permito comentar que es acorde con las características técnicas de los quipos y labores a realizar allí, sin embargo quisiera recordar que las dimensiones de los bancos de trabajo que se van a utilizar para utilizarlos a manera de mesones de trabajo entre los lavaplatos son de 2 metros de frente, 0,70 metros de profundidad y 0,90 m de alto, como se muestra en la imagen de arriba, por lo tanto deben poderse disponer de 4 espacios de esta medida y uno más de 1,50 de frente, además se debe disponer de un espacio al fondo de 1,20 metro de frente para la instalación de la cámara de extracción de flujo laminar, este equipo consta de 1 chimenea que se le debe instalar para su óptimo funcionamiento. Debido a la altura de los mesones, los tomacorrientes dispuestos en la pared deben tener una elevación mínima de 1 metro. Finalmente debo recordar que la ducha lava ojos tiene un desagüe con una rejilla a ras de piso, este hecho se debe tener en cuenta a la hora de calcular la pendiente de la red sanitaria de desagües para evitar rebosamientos por la mencionada rejilla. Adjunto una imagen de una ducha lavaojos.