
1. Condensadora 24,000 BTU, **Midea, 220 voltios, 11,4 AMP, R410**
2. Condensadora 24,000 BTU, **Midea, 220 voltios, 11,4 AMP, R410**
3. Condensadora 18,000 BTU **Midea, 220 voltios, 7,8 AMP, R410**
4. Condensadora 36,000 BTU, **Mirage, 220 voltios, 15,5 AMP, R410**
5. Condensadora 36,000 BTU, **Lennox, 220 voltios, 15,5 AMP, R410**
6. Condensadora 36,000 BTU, **Lennox, 220 voltios, 15,5 AMP, R410**
7. Condensadora 12,000 BTU, **Midea, 220 voltios, 4,8 AMP, R410**
8. Condensadora 12,000 BTU, **Midea, 220 voltios, 4,8 AMP, R410**
9. Condensadora 36,000 BTU, **Midea, 220 voltios, 17,5 AMP, R410**
10. Condensadora 36,000 BTU, **Midea, 220 voltios, 17,5 AMP, R410**
11. Condensadora 18,000 BTU **Midea, 220 voltios, 7,8 AMP, R410**

La designaciones terminadas en A, corresponden a los fancoils de las condensadoras respectivas

Se designa con líneas punteadas la tubería de refrigeración, debidamente asilada, que debe ir enterrada o en regata. La no punteada significa que va a la vista, debidamente soportada en perfil mecano (Fijado a muro o a placa) con sus respectivas grapas.

La altura de los muros, piso techo es de 3,50 m aproximadamente. Loa fancoils están a una altura promedio respectodel piso de 3,00 m

Las condensadoras 9, 10 y 11, van colocadas sobre una placa de cubierta, cuyo nivel está ligeramente por debajo del cielo raso donde están los fancoils 9A y 10 A.

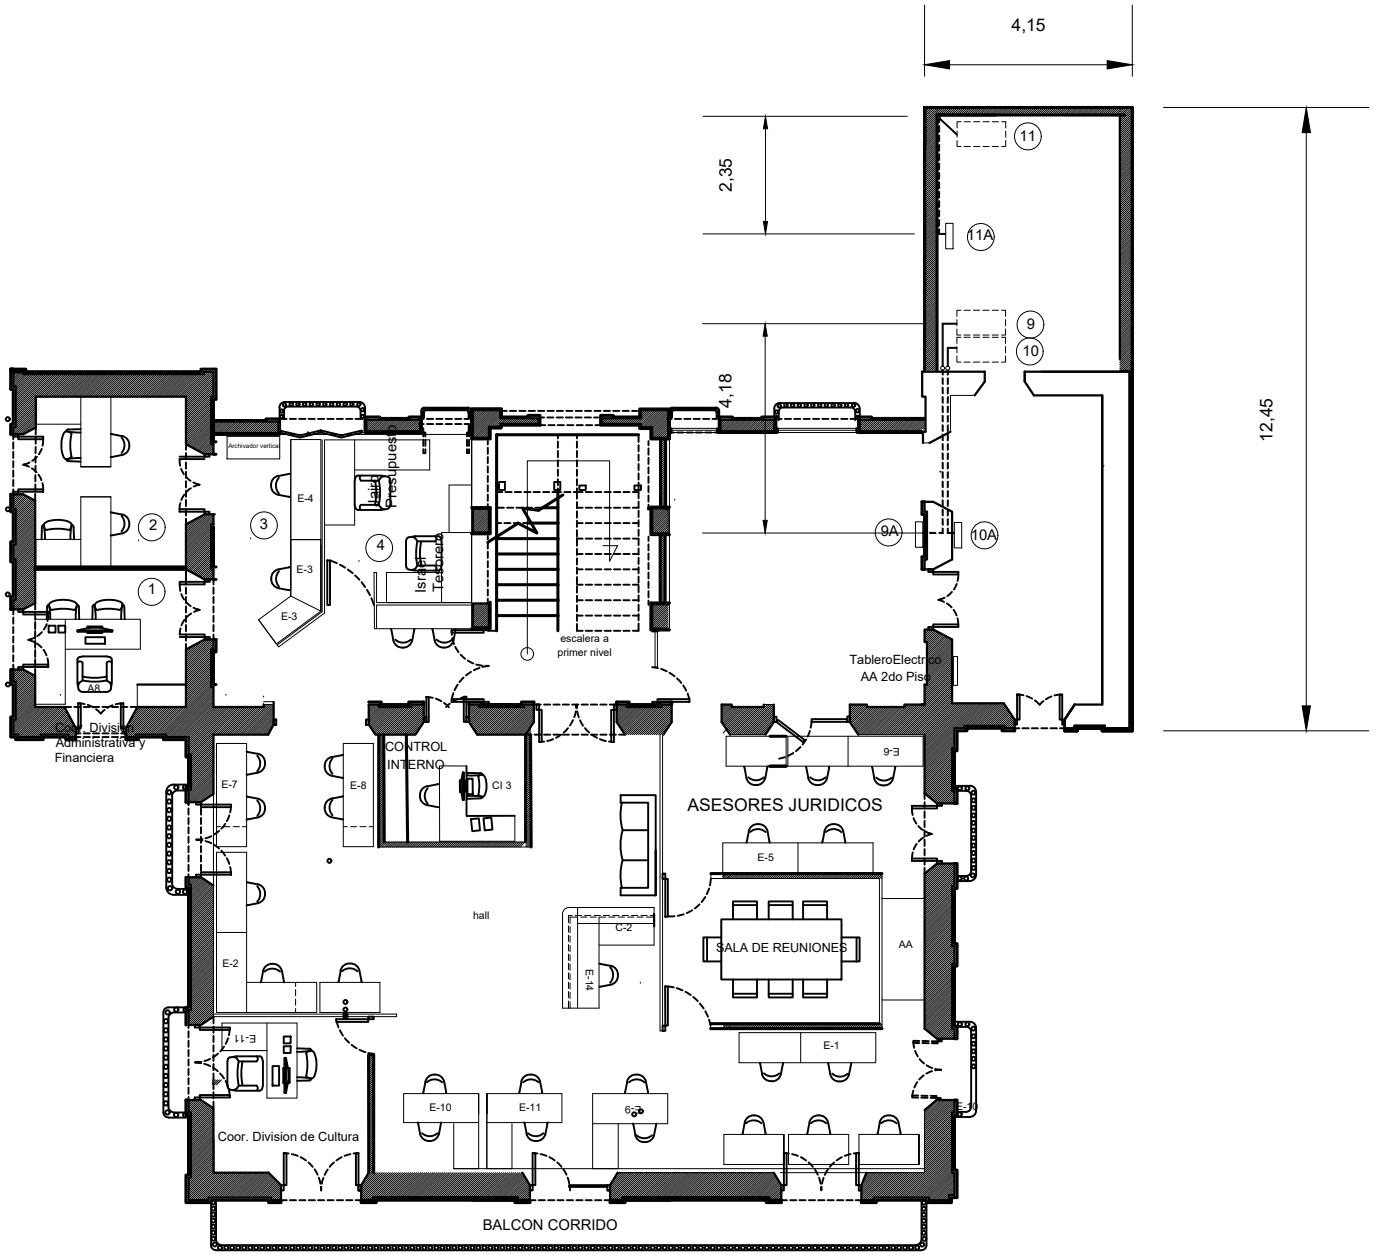

PLANTA 2