E.S.E. BELLOSALUD

Nit: 800.174.995-1
CRA 42 20 E 91 Tel: 4482030 Fax: 2669111

017-24

Pago 3

15 MAYO 2024 19,146,858.00

SEVEMAC SAS

DIECINUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CERO CEN

COMPROBANTE DE EGRESO 422 May.15/2024

Proveedor: SEVEMAC SAS

Teléfono: 2913497 **Fax:** 2913497

Nit / C.C.: 901.359.495 2 **Vlr. Pagado:** 19,146,858.00

Banco Beneficiario: **Nro. Cuenta:** **Tipo de Cuenta:**

Banco: 01 BANCO DE BOGOTA. **Nro. Cuenta:** 534130695 BANCO BOGOTA CTA CTE GIRO DIRECTO **Tipo de Cuenta:** Corriente

Cheque: 1 **Vlr. Cheque:** 19,146,858.00

Valor en Letras: DIECINUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: CONTRATO 017/2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES
CONTRATO 09 MANTENMIENTO A LOS TANQUES RECOLECTORES DE AGUA DE LAS SEDES QUE CONFORMA LA ESE BELLOSALUD

Vr. Br.:	9,315,903.00	**Vr. Iva:**	3,215,116.00	**Notas:**	0.00
Reten:	7,605,756.00	**R. Iva:**	482,267.00	**R. Ica:**	
Otros:	507,650.00	**T. Ded:**	989,917.00	**Neto:**	19,146,858.00
	0.00				

Factura Número			Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT01	100	FE376	Mar. 31 / 2024	10,540,945.00	10,540,945.00
XOT01	101	FE378	Abr. 03 / 2024	8,605,913.00	8,605,913.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100515	BANCO DE BOGOTA CORRIENTE			19,146,858.00
24010103	PRESTACION DE SERVICIOS		19,146,858.00	0.00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2024		97	CDP 35	OBL 990	9,050,850.00
Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.02.008.006 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO					
2024		63	CDP 39	OBL 987	11,085,925.00
Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.02.008.006 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO					

Tesorero

Gerente

E.S.E. BELLOSALUD

Nit: 800.174.995-1

FACTURA PROVEEDOR CONTRATO

Señor (es):
SEVEMAC SAS
Nit: 901.359.495
CR 39 N 66 34

FACTURA PROVEEDOR CONTRATO 100
Fecha: MAR. 31/2024 **Radicado:**
Valor: 10,540,945.00 **Doc. Prov:** FE376
Contrato: 017
Centro Costo: 1ZA020100 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA **Obligación:** OBL987

Observaciones:
CONTRATO 017/2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES

VALORES

Nombre	Valor
Valor Gravado 19	9,315,903.00
Valor IVA 19	1,770,022.00
Valor de retención de IVA.	265,503.00
Valor retención.	279,477.00

RETENCIONES

Código	Nombre	%	Valor	Base
IVA19	IVA	19.00	1,770,022.00	9,315,903.00
IRET	RETENCION DE IVA	15.00	265,503.00	1,770,022.00
104	TASA PRO-DEPORTE 1%	1.00	93,159.00	9,315,903.00
110	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	2.00	186,318.00	9,315,903.00

Compromiso	Certificado	Rubro	Convenio	Valor
RPC 63		2.1.2.02.02.008.00.6 SERVICIOS DE MANTENIM		11,085,925.00

Cuenta		Número	Debito	Credito	Base
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENID	299		265,503.00	1,770,022.00
24072203	TASA PRO-DEPORTE	299		93,159.00	9,315,903.00
24072201	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	299		186,318.00	9,315,903.00
24010103	PRESTACION DE SERVICIOS	299		10,540,945.00	
58972330	MANTENIMIENTOS EQUIPOS, MAQUI	299	9,315,903.00		
58972330	MANTENIMIENTOS EQUIPOS, MAQUI	299	1,770,022.00		9,315,903.00

Elaborado por

Revisado por

SEVEMAC S.A.S.
NIT 901.359.495-2
CR 39 66 34
Tel: (57) 2913497
Medellín - Colombia
sevemacsas@gmail.com

Factura Electrónica
No. FE 376

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BELLO SALUD		
NIT	800.174.995-1	Teléfono	(034) 4482030 - Ext. 000
Dirección	CL 54 56 A 11	Ciudad	Bello - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/03/2024, 16:28
Expedición	27/03/2024, 16:55
Vencimiento	26/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS SEDES E.S.E. BELLO SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	1.00		3,972,626.05	19 %	754,798.95	4,727,425.00
2	POR CONCEPTO DE REUBICACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DEL AREA DE ODONTOLOGIA	1.00		5,343,277.31	19 %	1,015,222.69	6,358,500.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Once millones ochenta y cinco mil novecientos veinticinco pesos m/cte

Total Bruto	9,315,903.36
IVA 19%	1,770,021.64
Total a Pagar	11,085,925.00

Condiciones de Pago:
Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-26 por $ 11,085,925.00

Observaciones:
Favor abstenerse de practicar retencion en la fuente, estamos inscritos bajo el regimen simple de tributacion (SIMPLE).

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización:18764060949334 aprobado en 20230626 prefijo FE desde el número 270 al 1000 Vigencia: 18 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4799 Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados Tarifa
CUFE: 20e4c07db9074d6b25e0bce4c9156b0d5ef865fb407036200798bbcb443a6fb78a3a3a705972758c5b811729a593dbe8

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - NIT 830.065.145-8. Nombre Software: Sigo | Nube. Firma electrónica: vence en el 2024.

E.S.E BelloSalud Calidez y humanización a tu servicio	CERTIFICADO PARA LA AUTORIZACIÓN DE PAGOS AL CONTRATISTA		
Código:	Versión: 3		Pagina: 1

INFORMACION DEL CONTRATISTA	
Nombre o Razón Social	SEVEMAC SAS
Nit	901,359,495-2
Nombre del Representante Legal	JOSE ISIDRO LORA SERNA

INFORMACION DEL CONTRATO				
Número	Suscripción	Acta Inicio	NOMBRE DEL SUPERVISOR :	
017	16/01/2024	16/01/2024	ALEXIS AGUDELO GOMEZ	
OTROS DATOS	DP	RP	VALOR	PLAZO
Inicial	0039	0063	28.426.667	3 Meses y 15 Días
Adición - 1				
Adición - 2				
Valor y tiempo final del contrato			28.426.667	3 Meses y 15 Días

CONCEPTO DEL SUPERVISOR		
EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A CABALIDAD Y EN EL TIEMPO PACTADO CON EL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRATADAS EN EL PERIODO O ACTIVIDAD PARA EL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO.	X	SI
		NO

NUMERO DE PAGO POR LO CUAL SE AUTORIZA:	3
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	80,42%

No. Factura-Cuenta de cobro	FE-376	Valor del pago:	11.085.925	Saldo del contrato:	5.565.372

OBSERVACIONES
EL CONTRATISTA CUMPLE A CABALIDAD CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA RED DE AIRES ACONDICIONADOS SEGUN PROGRAMACION DEL MES DE MARZO, SE ANEXA FORMATO F17, FACTURA No. FE-376, EVIDENCIAS CON LOS MANTENIMIENTOS Y PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE.

FECHA CERTIFICACIÓN:	27 de marzo de 2024



Firma del Supervisor

BelloSalud	F17 INFORME MENSUAL DE SUPERVISION		
Código: G-PC	Versión: 04	Fecha: Diciembre de 2017	Página: 1 de 1

FUNCIONES DEL SUPERVISOR DENTRO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE CONTRATISTA	SEVEMAC SAS			
CONTRATO No	17			
SUPERVISOR	ALEXIS AGUDELO GOMEZ			
CUENTA DE COBRO Ó FACTURA No	FE-376			
VALOR AUTORIZADO A PAGAR	$ 11.085.925			
PERIODO DE SUPERVISION	Desde	1/03/2024	Hasta	31/03/2024

REQUISITOS DOCUMENTALES

CONCEPTO	SI	NO	OBSERVACIONES
CUENTA DE COBRO Ó FACTURA	x		
SOPORTE CONTABILIZACION(CUENTA POR PAGAR)	x		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	x		
EVIDENCIAS DE EJECUCION DEL CONTRATO	x		
AUTORIZACION DE PAGO	x		

SEGUIMIENTO GENERAL

CONCEPTO	SI	NO	OBSERVACIONES
ENTREGA DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD Y CANTIDAD.	x		
PRESENTO INFORMES SOBRE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS (EVIDENCIAS)	x		
CUMPLIMIENTO OBJETO CONTRATADO	x		

OBSERVACIONES

EL CONTRATISTA CUMPLE A CABALIDAD CON LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS, FORMATO F17, FACTURA FE-360 POR VALOR DE $11,085,925, Y PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE.

Supervisor e interventor
Fecha de verificación: **27/03/2024**

Elaboró: Equipo Jurídico / GD	Revisó: Equipo de Calidad	Aprobó: Gerencia
Fecha: Diciembre de 2017	Fecha: Diciembre de 2017	Fecha: Diciembre de 2017

enlace operativa

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-03-13, 02:09:42 PM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Número Planilla: 69563036

Periodo Cotización: febrero de 2024 Periodo Servicio: marzo de 2024

PAGADO 13/03/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SEVEMAC SAS		
Documento	NI901359495	**Dirección**	CR 39 #66 - 34
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2913497
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	LORA SERNA JOSE ISIDRO	**Identificación**	CC 8415822
Total Afiliados	9	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	INS	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	TRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 1020449562	ADRIAN DANILO LORA AGUIRRE	01	00																	0	30	30	30	30	(23020) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1128368444	ANDRES MAURICIO LORA TORRES	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1152691191	WILSON DE JESUS DEOSSA ARANGO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 70027730	MARLON ALBERTO GUTIERREZ AVENDAÑO	01	00	X																0	28	28	28	28	(23030) PORVENIR	$ 1.213.334	$ 194.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.213.334	$ 48.500	6,960	$ 1.213.334	$ 84.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.213.334	$ 48.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 375.900
CC 71760389	HENRY HENAO OSSA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 72162729	YANIL GOMEZ NIVIS	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 43.334	$ 7.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 43.334	$ 1.800	6,960	$ 43.334	$ 3.100	(CCF04) COMFAMA	$ 43.334	$ 1.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.700
CC 8415822	JOSE ISIDRO LORA SERNA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 8419743	OMAR OLMED MONTOYA CARVAJAL	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 86556616	JORGE ALONSO VILLA CASTRO	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 43.334	$ 7.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 43.334	$ 1.800	6,960	$ 43.334	$ 3.100	(CCF04) COMFAMA	$ 43.334	$ 1.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.700

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 9.100.002	$ 9.100.002	$ 9.100.002	$ 9.100.002	$ 1.456.200	$ 364.200	$ 633.700	$ 364.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.818.300	$ 0	$ 2.818.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

HENRY ANTONIO ZAPATA ARANGO
Contador Público Titulado de la Universidad de Envigado
TP. 123387 -T de la junta Central de Contadores de Colombia.
Revisoría fiscal, Asesorías contables - tributarias yFinancieras

Medellín, abril 02 de 2024.

CERTIFICACIÓN

SEVEMAC SAS

En mi calidad de Contador Público titulado de la Universidad de Envigado, con tarjeta profesional N° 123387 – T de la junta central de contadores de Colombia, y obrando como Contador de la empresa SEVEMAC SAS., con Nit 901.359.495-2, en cumplimiento del artículo 50 de la ley 789 de 2002, certifico que:

La entidad se encuentra al día en el pago de todas las obligaciones laborales (salarios, prestaciones sociales, aportes parafiscales y de seguridad social) de todo el personal vinculado a la empresa actualmente desde su creación en enero de 2020 a la fecha de la certificación.
De igual forma certifico que la nómina se ha cancelado oportunamente los últimos 6 meses y se encuentran a paz y salvo por este concepto.

Para dar constancia firmo,

HENRY ANTONIO ZAPATA ARANGO
Contador Público titulado de la U de E
TP. 123387 -T de la JCC

SEVEMAC

MEDELLIN.MARZO 27 DEL 2024

017

DOCTOR:
DIEGO ALFONSO MONTOYA GRAJALES
GERENTE E.S.E BELLO SALUD

INFORME DE ACTIVIDADES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS.

De acuerdo al contrato N 017 que tiene como objeto realizar las siguientes actividades, dejo la constancia del informe general de las actividades dando cumplimiento a lo acordado dentro del contrato, informe general de los equipos que se encuentran en el momento trabajando, trabajos que se realizaran con personas de experiencia y altamente calificados para hacer dichos trabajos.

- **SEDE ROSALPI**

ITEM	DESCRIPCION
1	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split de 24.000 BTU blueline, el día 13 de marzo del 2024 que se encuentra ubicado en **SISTEMAS**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
2	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Central TECAM de 60.000 BTU, el día 05 de marzo de 2024 que se encuentra ubicado en **URGENCIAS,** se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones,

291 34 97 - 320 682 56 33
sevemacsas@gmail.com
Carrera 39 # 66 - 34

	verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.se realiza cambio de bandas de tracción de la maquina
3	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split blueline de 9.000 BTU, el día 12 de marzo del 2024 que se encuentra ubicado en **CITOLOGIA**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
4	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split LG de 9.000 BTU, el día 13 de marzo del 2024 que se encuentra ubicado en **RAYOS X**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones. Se corrige fuga de agua en el equipo.
5	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini Split CIAC de 12.000 BTU, el día 12 de marzo del 2024 que se encuentra ubicado en **VACUNACIÓN 1**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
6	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini Split GREE de 12.000 BTU, el día 12 de marzo del 2024 que se encuentra ubicado en **VACUNACIÓN 2**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en

291 34 97 - 320 682 56 33
sevemacsas@gmail.com
Carrera 39 # 66 - 34

	general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
7	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split electrolux de 9.000 BTU, el día 14 de marzo del 2024 que se encuentra ubicado en **COORDINACION LABORATORIO** , se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
8	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split blueline de 18.000 BTU, el día 13 de marzo del 2024 que se encuentra ubicado en **ESTERILIZACIÓN** se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
9	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Minisplit HACEB de 18.000 BTU, , el día 12 de marzo del 2024 que se encuentra ubicado en **ADMISIONES ,** se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.

291 34 97 - 320 682 56 33
sevemacsas@gmail.com
Carrera 39 # 66 - 34

10	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado central de 5 TR, el día 05 de marzo del 2024 que se encuentra ubicado en **FARMACIA ,** se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
11	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado central de 5 TR, el día 09 de marzo del 2024 que se encuentra ubicado en **ADMISIONES ODONTOLOGIA ,** se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.se realiza traslado de máquinas de evaporadoras del techo a piso. Haciendo cerramiento adecuada para ellas.
12	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado central de 5 TR, el día 08 de marzo del 2024 que se encuentra ubicado en **ODONTOLOGIA ,** se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones. se realiza traslado de máquinas de evaporadoras del techo a piso. Haciendo cerramiento adecuada para ellas.
13	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado tipo ventana marca TOM de 9.000 BTU, el día 13 de marzo del 2024 que se encuentra ubicado en **ODONTOLOGIA ,** se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan

291 34 97 - 320 682 56 33
sevemacsas@gmail.com
Carrera 39 # 66 - 34

	ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
14	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado tipo minisplit marca confortfresh de 12.000 BTU, el día 13 de marzo del 2024 que se encuentra ubicado en **PROCEDIMIENTOS ,** se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.

- **SEDE ZAMORA**

ITEM	DESCRIPCION
1	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split LG de 14.000 BTU, el día 21 de marzo del 2024 que se encuentra ubicado en **CRECIMIENTO Y DESARROLLO - PYP**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
2	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split Electrolux de 24.000 BTU, el día 21 de marzo del 2024 que se encuentra ubicado en **FACTURACION 2**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los

	procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones. Se corrige fuga de agua que se encontraba en tubería d drenaje del equipo.
3	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split de 12.000 BTU Mirage, el día 20 de marzo del 2024 que se encuentra ubicado en **FARMACIA**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
4	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split blueline de 18.000 BTU, el día 21 de marzo del 2024 que se encuentra ubicado en **FACTURACION 1**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones. Se corrige fuga de agua que se encontraba en tubería d drenaje del equipo.

- **SEDE FONTIDUEÑO**

ITEM	DESCRIPCION
1	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini Split CIAC DE 12.000 BTU, el día 14 de marzo del 2024 que se encuentra ubicado en **VACUNACIÓN**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
2	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split york 18.000 BTU, el día 14 de marzo del 2024 que se encuentra ubicado en

	ODONTOLOGIA, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.

- **SEDE PLAYA RICA**

ITEM	DESCRIPCION
1	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca mini split blueline de 24.000 BTU, el día 22 de marzo del 2024 que se encuentra ubicado en **VACUNACIÓN**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
2	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split blueline de 24.000 BTU, el día 22 de marzo del 2024 que se encuentra ubicado en **ODONTOLOGIA**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.

SEVEMAC

➢ **SEDE MARUCHENGA**

ITEM	DESCRIPCION
1	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca mini split blueline de 18.000 BTU, el día 18 de marzo del 2024 que se encuentra ubicado en **VACUNACIÓN**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
2	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split blueline de 3.000 BTU, el día 18 de marzo del 2024 que se encuentra ubicado en **ODONTOLOGIA**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.

➢ **SEDE MIRADOR**

ITEM	DESCRIPCION
1	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split blueline de 18.000 BTU, el día 15 de marzo del 2024 que se encuentra ubicado en **ODONTOLOGIA**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.

291 34 97 - 320 682 56 33
sevemacsas@gmail.com
Carrera 39 # 66 - 34

2	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split blueline de 18.000 BTU, el día 15 de marzo del 2024 que se encuentra ubicado en **ODONTOLOGIA**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.

ATENTAMENTE.

JOSE ISIDRO LORA SERNA
GERENTE

291 34 97 - 320 682 56 33
sevemacsas@gmail.com
Carrera 39 # 66 - 34

SEVEMAC

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código:	
Versión : 01	
Fecha:	
Pagina 1 de 1	

Contrato de mantenimiento:	Mixto Bellosalud Perforacion 2	Nº Orden :	Zamora minisplit	Cod. equipo :	
Nombre de equipo o maquinaria:		Tipo :		Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :	Blueline	Modelo :			
Capacidad :	18.000 Btu	Serie :			
Voltaje :	220V	Corriente :		Tipo de refrigerante :	R410A
Fecha de mantenimiento :	21-03-2024				

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA		ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre:
Cedula: 1020 449 962
Telefono

Firma funcionario
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Aires Bellsalud	Nº Orden :	Zamora	Cod. equipo :	B-3364
Nombre de equipo o maquinaria:	Farmacia	Tipo :	minisplit	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	Mirage	Modelo :	EMF12IF		
Capacidad :	12.000 Btu	Serie :			
Voltaje :	220V	Corriente :	4,5A	Tipo de refrigerante :	R-410A.
Fecha de mantenimiento :	20-03-204				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	3.3A

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	3.1A

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código:	
Versión : 01	
Fecha:	
Pagina 1 de 1	

Contrato de mantenimiento:	Aires Bellosalud	Nº Orden :		Cod. equipo :	
Nombre de equipo o maquinaria:	Facturación 2	Tipo :	minisplit	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :	Electrolux	Modelo :			
Capacidad :	24000 Btu	Serie :			
Voltaje :	220V	Corriente :		Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento :	21-03-2024				

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA		ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Lires Bellavista	Nº Orden :	Zamora	Cod. equipo :	
Nombre de equipo o maquinaria:	PyP Crecimiento Desarrollo	Tipo :	minisplit	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	LG	Modelo :			
Capacidad :	11.000 Btu	Serie :			
Voltaje :	220 V	Corriente :		Tipo de refrigerante :	
Fecha de mantenimiento :	21-03-2024				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Firma tecnico lider
Nombre: [illegible]
Cedula: 1020-1-19362
Telefono 304 [illegible]

Firma funcionario
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código:	
Versión : 01	
Fecha:	
Pagina 1 de 1	

Contrato de mantenimiento:	Ares Bellasalud	Nº Orden :	Fortaleza	Cod. equipo :	B-2299
Nombre de equipo o maquinaria:	vacunación	Tipo :	mini split	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :	CIAC	Modelo :	CH93LX012-H3HIC		
Capacidad :	12.000 Btu	Serie :	—		
Voltaje :	220 V	Corriente :	0.31 A	Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento :	14-03-2024				

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario
Nombre: Sandra Betancur
Cedula: 43105750
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código:	
Versión : 01	
Fecha:	
Pagina 1 de 1	

Contrato de mantenimiento:	Alves Bellosalud odontologia	Nº Orden :	Santuario	Cod. equipo :	B-3091
Nombre de equipo o maquinaria:		Tipo :	mini split	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :	York	Modelo :	YSEA18FS-ADA		
Capacidad :	18.000 Btu	Serie :			
Voltaje :	220 V	Corriente :	7.9 A	Tipo de refrigerante :	
Fecha de mantenimiento :	14-03-2024				

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	5.5A

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	5.5A

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario
Nombre: Juliana H.
Cedula: 1020407128
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Aires Bellosalud vacunación	Nº Orden :	Plaka rica	Cod. equipo :	B- 1756
Nombre de equipo o maquinaria:		Tipo :	minisplit	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	Blueline	Modelo :	MS-24012		
Capacidad :	24000 Btu	Serie :			
Voltaje :	220V	Corriente :	17A	Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento :	22-03-2024				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC
Servicio-Ventas-Mantenimiento-Construcción

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código:	
Versión : 01	
Fecha:	
Pagina 1 de 1	

Contrato de mantenimiento:	Aires Bellavalud odontología	Nº Orden :	Planta física	Cod. equipo :	B-17-19
Nombre de equipo o maquinaria:		Tipo :	mini split	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :	Blueline	Modelo :	MS-241062		
Capacidad :	24.000 Btu	Serie :			
Voltaje :	220V	Corriente :	17 A	Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento :	22-03-2024				

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	14 A

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	13.5 A

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre:
Cedula: 1041152158
Telefono

Firma funcionario
Nombre: Mario Bermudez
Cedula: 8220102
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC
Servicio-Ventas-Mantenimiento-Construcción

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código:	
Versión : 01	
Fecha:	
Pagina 1 de 1	

Contrato de mantenimiento:	Ips Bellosalud odontologia	Nº Orden :	mantenimiento	Cod. equipo :	
Nombre de equipo o maquinaria:		Tipo :	mini split	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :	Blueline	Modelo :			
Capacidad :		Serie :			
Voltaje :	220V	Corriente :		Tipo de refrigerante :	12 - R410A
Fecha de mantenimiento :	18-03-2024				

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	✓
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	✓
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	✓
	Actividad 4	Delta de temperatura	✓
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	✓
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	✓
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	✓
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	✓
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	✓
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	✓
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre: [illegible]
Cedula: 1010 [illegible]
Telefono

Firma funcionario
Nombre: Zaira A. Gomez R.
Cedula: [illegible]
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Hnos Bellosalud	Nº Orden :	Manuelita	Cod. equipo :	13-2999
Nombre de equipo o maquinaria:	Vacunación	Tipo :	mini split	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	Blueline	Modelo :			
Capacidad :	12.000 BTU	Serie :			
Voltaje :	220V	Corriente :		Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento :	18-03-2024				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre: [illegible]
Cedula: 1.128.4.194.342
Telefono 316 417 5058

Firma funcionario
Nombre: [illegible]
Cedula: 1.088.651.624
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Finca Bellusalud	Nº Orden :	mirador	Cod. equipo :	
Nombre de equipo o maquinaria:	vacunación	Tipo :	minisplit	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	Blueline	Modelo :			
Capacidad :		Serie :			
Voltaje :	220v	Corriente :		Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento :	15-03-2024				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220v
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220v
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre:
Cedula: 1020441502
Telefono

Firma funcionario
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código:	
Versión : 01	
Fecha:	
Pagina 1 de 1	

Contrato de mantenimiento:	Clinica Bellasalud	Nº Orden :	mirador	Cod. equipo :	B-2027
Nombre de equipo o maquinaria:	odontologia	Tipo :	minisplit	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :	Blueline	Modelo :	MSW-18 10 A2		
Capacidad :	18.000 Btu	Serie :			
Voltaje :	220 V	Corriente :	10.2 A	Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento :	15-03-2024				

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	8.3A

UNIDAD MANEJADORA		ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	8.7A

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario
Nombre:
Cedula: 42 774 180
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Aires Bellusalud	Nº Orden :	Rosalpi	Cod. equipo :	B-1621
Nombre de equipo o maquinaria:	Procedimientos	Tipo :	minisplit	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	Comfort Flow	Modelo :	ESMS122		
Capacidad :	12.000 Btu	Serie :			
Voltaje :	220V	Corriente :	5.1 A	Tipo de refrigerante :	R-410 A
Fecha de mantenimiento :	13-03-2024				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	3.9A

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	3.5A

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre: Camilo Vega A.
Cedula: 1020 949 562
Telefono 310 412 56 58

Firma funcionario
Nombre: Tatiana Herrera
Cedula: 1037 604 138
Telefono 301 099 9956

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC
Servicio-Ventas-Mantenimiento-Construcción

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código:
Versión : 01
Fecha:
Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Aires Bellosalud	Nº Orden :		Cod. equipo :	
Nombre de equipo o maquinaria:	coord. Laboratorio	Tipo :	minisplit	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :		Modelo :			
Capacidad :	12000 Btu	Serie :			
Voltaje :	110 V	Corriente :		Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento :	14-03-2024				

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	110 V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	110 V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Firma tecnico lider
Nombre: Camilo Mira A.
Cedula: 1020419362
Telefono 3104125658

Firma funcionario
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario area
Nombre: Gloria Duque Ortiz
Cedula: 43.904.732
Telefono 3014003489

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Aires Bellagalud	Nº Orden :	Rosalpi	Cod. equipo :	B-977
Nombre de equipo o maquinaria:	Coord. odontologia	Tipo :	ventana	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	TOM	Modelo :			
Capacidad :	9.000 Btu	Serie :			
Voltaje :	220V	Corriente :		Tipo de refrigerante :	R-22
Fecha de mantenimiento :	13-03-2024				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	//
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
- Mantenimiento correctivo
-

Firma tecnico lider
Nombre:
Cedula: 1022 449 502
Telefono 3044175658

Firma funcionario
Nombre:
Cedula: 43.490.506
Telefono 3104449401.

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código:	
Versión : 01	
Fecha:	
Pagina 1 de 1	

Contrato de mantenimiento:	Aires Bellosalud	Nº Orden :	Rosalpi	Cod. equipo :	
Nombre de equipo o maquinaria:	Admisiones odontologia	Tipo :	UMA	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	Starlight	Modelo :			
Capacidad :	1T	Serie :			
Voltaje :	220V	Corriente :		Tipo de refrigerante :	R-22
Fecha de mantenimiento :	09-03-2024				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
- Mantenimiento preventivo.
- Traslado de maquina evaporadora

Firma tecnico lider
Nombre: Pablo Vera L.
Cedula: 1020449502
Telefono 3104125658

Firma funcionario
Nombre: [illegible]
Cedula: [illegible]
Telefono 3104[illegible]

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Clinica Bellosalud	Nº Orden :	RosalPi	Cod. equipo :	
Nombre de equipo o maquinaria:	odontologica	Tipo :	UMA	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	Starlight	Modelo :			
Capacidad :	1T	Serie :			
Voltaje :	220 V	Corriente :		Tipo de refrigerante :	R-410.22
Fecha de mantenimiento :	08-03-2024				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
- Mantenimiento preventivo.
- traslado de maquina evaporadora

Firma tecnico lider
Nombre: Yanilo Lora A.
Cedula: 1020 449 562
Telefono 3044125658

Firma funcionario
Nombre: [illegible]
Cedula: 43.6[illegible].565
Telefono 310.4499101.

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código:	
Versión : 01	
Fecha:	
Pagina 1 de 1	

Contrato de mantenimiento:	Alves Bellesalud	Nº Orden :	Rosalpi	Cod. equipo :	
Nombre de equipo o maquinaria:	Farmacia	Tipo :	UMA	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :	Sterilight	Modelo :			
Capacidad :	1T	Serie :			
Voltaje :	220V	Corriente :		Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento :	05-03-2024				

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre:
Cedula: 1020 449 562
Telefono 310 412 5658

Firma funcionario
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código:	
Versión : 01	
Fecha:	
Pagina 1 de 1	

Contrato de mantenimiento:	Aires Bellosalud Admisiones	Nº Orden :	Rosalpi	Cod. equipo :	B-1625
Nombre de equipo o maquinaria:		Tipo :	mini split	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :	Haceb	Modelo :	AA AS 18 220 BL		
Capacidad :	18.000 Btu	Serie :			
Voltaje :	220v	Corriente :	12.2 A	Tipo de refrigerante :	R-22
Fecha de mantenimiento :	12-03-2024				

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	8.1 A

UNIDAD MANEJADORA		ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	8.3 A

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre: Jonio Hoyo A.
Cedula: 1060449502
Telefono 310 412 5058

Firma funcionario
Nombre: Alba Lucia C
Cedula: 43433323
Telefono 4482030 Ext 205

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Aires Bellosalud	Nº Orden :	RosalPi	Cod. equipo :	B-648
Nombre de equipo o maquinaria:	Vacunación 1	Tipo :	minisplit	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	GREE	Modelo :	GWH12NB-D3NNB3A		
Capacidad :	12.000 Btu	Serie :			
Voltaje :	220V	Corriente :	6.1 A	Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento :	12-03-2024				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	4.5 A

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	5.0A

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario
Nombre:
Cedula:
Telefono 3103942577

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC
Servicio-Ventas-Mantenimiento-Construcción

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código:	
Versión : 01	
Fecha:	
Pagina 1 de 1	

Contrato de mantenimiento:	Aires Bellosalud	Nº Orden :	Rosa Pi	Cod. equipo :	R-988
Nombre de equipo o maquinaria:	Vacunación 2	Tipo :	minisplit	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :	CIAC	Modelo :	CH3LX012-H3HIC		
Capacidad :	12.000 Btu	Serie :			
Voltaje :	220V	Corriente :	0.31 A	Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento :	12-03-2024				

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	[illegible] de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	0.20A

UNIDAD MANEJADORA		ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	0.21A

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre: [illegible] A.
Cedula: 1020 479 562
Telefono 310 412 5658

Firma funcionario
Nombre: [illegible]
Cedula: [illegible]
Telefono [illegible]

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC
Servicio-Ventas-Mantenimiento-Construcción

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código:	
Versión : 01	
Fecha:	
Pagina 1 de 1	

Contrato de mantenimiento:	Aures Reibosalud citologia	Nº Orden :	Rosal Pi	Cod. equipo :	B-1593
Nombre de equipo o maquinaria:		Tipo :	mini split	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :	Blucline	Modelo :			
Capacidad :	12.000 Btu	Serie :			
Voltaje :	220 V	Corriente :		Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento :	12-03-2024				

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE


OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario
Nombre: GREY LOPEZ
Cedula: 1020705480
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

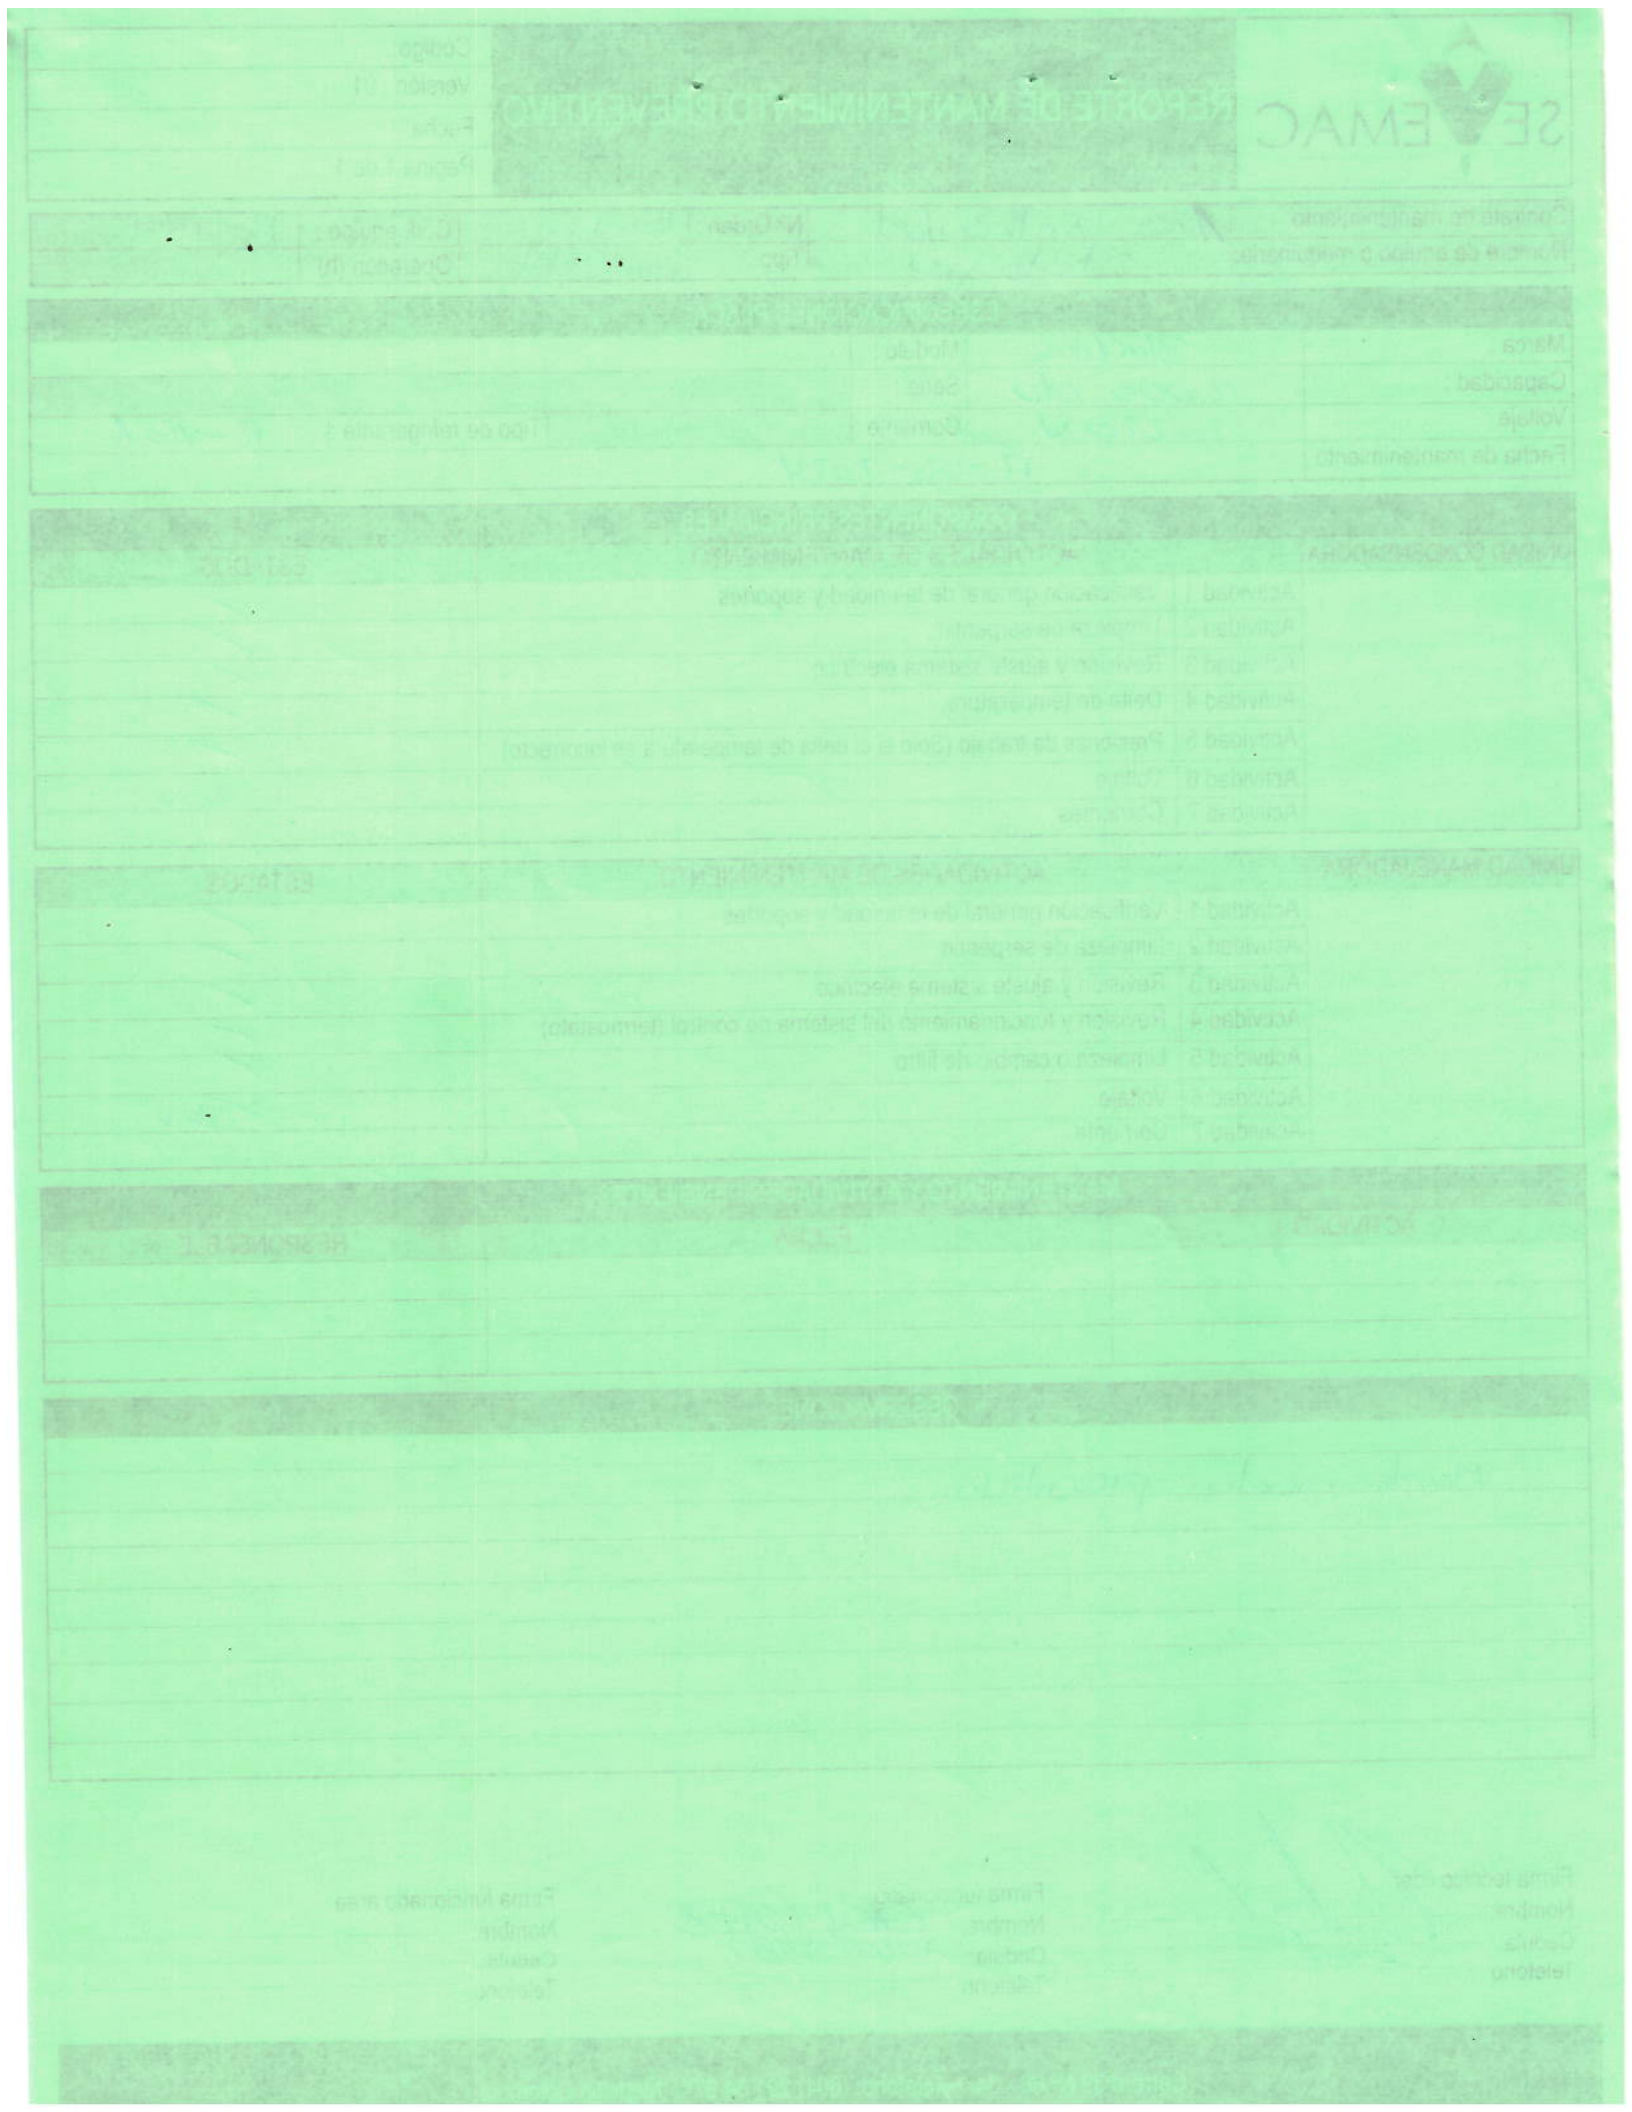

SEVEMAC

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código:	
Versión : 01	
Fecha:	
Pagina 1 de 1	

Contrato de mantenimiento:	Aires Bellosalud	Nº Orden :	Rosalpi	Cod. equipo :	
Nombre de equipo o maquinaria:	Urgencias	Tipo :	central	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :	TECAM	Modelo :			
Capacidad :	5T	Serie :			
Voltaje :	220	Corriente :		Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento :	05-03-2024				

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA		ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

- Mantenimiento preventivo.
- cambio de 3 bandas en motor

Firma tecnico lider
Nombre: Camilo Mora A.
Cedula: 1020479562
Telefono 3164125058

Firma funcionario
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Contrato de mantenimiento:	Aires Bellosalud	Nº Orden :	RosalPi
Nombre de equipo o maquinaria:	Sistemas	Tipo :	mini Plit

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :	Blueline	Modelo :	MS-24/0C2	
Capacidad :	24.000 Btu	Serie :	—	
Voltaje :	220V	Corriente :	17 A	Tipo de refrigeran
Fecha de mantenimiento :	13-03-2024			

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	
	Actividad 4	Delta de temperatura	
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	
	Actividad 6	Voltaje	220
	Actividad 7	Corrientes	9.5

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	10.5 A

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre: Danilo Mora A.
Cedula: 1020474562
Telefono 3104125658

Firma funcionario
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario area
Nombre: Daniel Durango
Cedula:
Telefono 4971842

Código:
Versión : 01
Fecha:
Pagina 1 de 1

Cod. equipo :
peración (h) :

B-670

te :

R-410A

ESTADOS

SEVEMAC

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código:	
Versión : 01	
Fecha:	
Pagina 1 de 1	

Contrato de mantenimiento:	Aires Bellosalud Farmacia	Nº Orden :	Rosalpi UMA	Cod. equipo :	
Nombre de equipo o maquinaria:		Tipo :		Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :	Sterlight IT	Modelo :			
Capacidad :		Serie :			
Voltaje :	220V	Corriente :		Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento :	11-04-2024				

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código:	
Versión : 01	
Fecha:	
Pagina 1 de 1	

Contrato de mantenimiento:	Aires Bellosalud	Nº Orden :	Rasalpi	Cod. equipo :	B- 1625
Nombre de equipo o maquinaria:	Admisiones	Tipo :	mini split	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :	Haceb	Modelo :	AM AS 518 220 BL		
Capacidad :	12.000 BTU	Serie :			
Voltaje :	220V	Corriente :	12.7 A	Tipo de refrigerante :	R-22
Fecha de mantenimiento :	11-04-2024				

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario
Nombre: Ana Lucia A
Cedula: 43435323
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código:	
Versión : 01	
Fecha:	
Pagina 1 de 1	

Contrato de mantenimiento:	Aires Bellsalud	Nº Orden :	Rozatti	Cod. equipo :	B-13-43
Nombre de equipo o maquinaria:	Esterilización	Tipo :	mini split	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :	Blueline	Modelo :	MS-12ICDZ		
Capacidad :	12000 Btu	Serie :			
Voltaje :		Corriente :		Tipo de refrigerante :	R-22
Fecha de mantenimiento :	22-04-2024				

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	/
	Actividad 7	Corrientes	220V

UNIDAD MANEJADORA		ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	/
	Actividad 7	Corriente	220V

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código:	
Versión : 01	
Fecha:	
Pagina 1 de 1	

Contrato de mantenimiento:	Aires Bellosalud	Nº Orden :	Rasa Pi	Cod. equipo :	B-1425
Nombre de equipo o maquinaria:	Rayos X	Tipo :	mini split	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :	LG	Modelo :	SJ092CD		
Capacidad :	9.000 Btc	Serie :			
Voltaje :	220V	Corriente :	4.1 A	Tipo de refrigerante :	R-22
Fecha de mantenimiento :	23-04-2021				

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario
Nombre:
Cedula: 1006733020
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Aires Bellosalud	Nº Orden :	Zamora	Cod. equipo :	
Nombre de equipo o maquinaria:	sistemas	Tipo :	minisplit	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :		Modelo :			
Capacidad :	12.000 Btu	Serie :			
Voltaje :	220V	Corriente :		Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento :	24-04-2024				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	✓
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	✓
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	✓
	Actividad 4	Delta de temperatura	✓
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	✓
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	✓
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	✓
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	✓
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	✓
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre:
Cedula: 1020745621
Telefono

Firma funcionario
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código:	
Versión : 01	
Fecha:	
Pagina 1 de 1	

Contrato de mantenimiento:	Universidad Bolivariana	Nº Orden :	Correctivo	Cod. equipo :	
Nombre de equipo o maquinaria:	Secretaria	Tipo :	mantenimiento	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :	Blue Inc	Modelo :			
Capacidad :	12000 Btu	Serie :			
Voltaje :	220V	Corriente :		Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento :	24-04-2024				

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	
	Actividad 4	Delta de temperatura	
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA		ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Mres Bellavista Farmacia	Nº Orden :		Cod. equipo :	
Nombre de equipo o maquinaria:		Tipo :	mini split	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	MIRAGE	Modelo :			
Capacidad :	12000 btu	Serie :			
Voltaje :	220v	Corriente :		Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento :	24-10-2024				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220v
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220v
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario
Nombre: Daniela C
Cedula: 1.471.772.212
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:-
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Aires Bellosalud	Nº Orden :	Zamora	Cod. equipo :	Nuevo
Nombre de equipo o maquinaria:	Vacunación	Tipo :	mini split	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	Blueline	Modelo :	MS-1210FZ		
Capacidad :	12.000 Btu	Serie :	—		
Voltaje :	220V	Corriente :	10.1A	Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento :	25-04-2024				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre: [illegible]
Cedula: 1070447567
Telefono 3104175658

Firma funcionario
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono