# ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P.

**UNIDAD DE INGENIERIA**

**Análisis Factibilidad en Media Tensión**

| **Código : 1800099** | **Factibilidad :** CONSTRUCCION DE UN CENTRO NAUTICO EMBALSE | **Ubicación :** BETULIA BETULIA |
|---|---|---|

## Registro de la Solicitud

**Cédula Solicitante :** 91252906

**Nombre Solicitante :** EDGAR ARCINIEGAS PIMIENTO

**Fecha Registro :** **16/06/2022** **Fecha Vencimiento :** **16/06/2023**

## Punto de Amarre

**Circuito :** 65 503 PLAZUELA

**Subestación :** SAN VICENTE

**Apoyo Físico :** 3148874 **Tension Nodo Kv :** 13.19


**Nodo :** A **Icct(ka) :** 0.32

**I Total :** 43.39 **Iccm(ka) :** 0.27

**Observaciones :** **Debe cumplir normas y POT vigente, tramitar permisos de paso, permiso de uso de red e infraestructura según aplique. Coordinar adecuación de punto de amarre con ESSA equipo de trabajo**

## Aprobación

Firma Aprobación

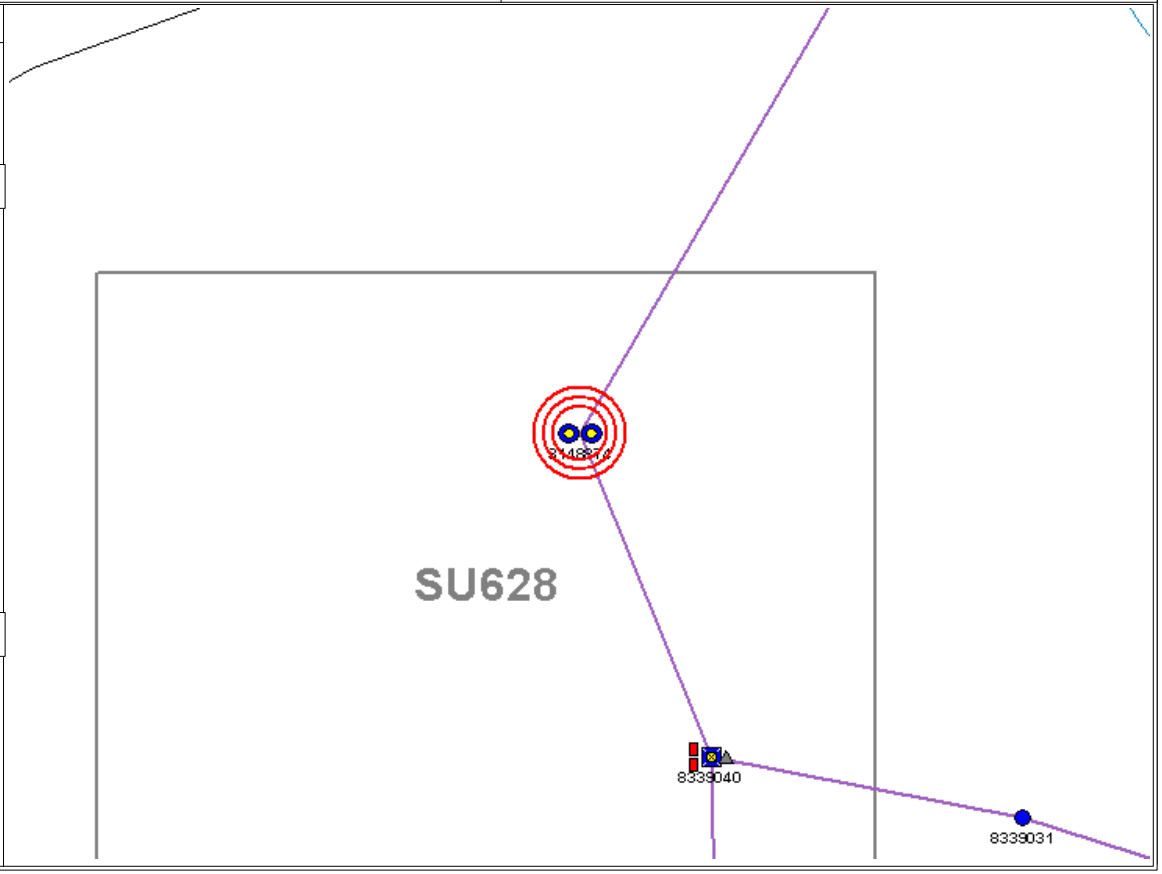

| Carga Instalada | Código del transformador | Propietario | Fp | Fd | Fases | Carga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 725211 | PARTICULAR | 0.9 | 0.75 | 3 | 400 |
| | | | | | Carga Contratada (KVA) | 0 |
| | | | | | Total Carga (KVA) | 400 |

**Mantenimiento. El predio y/o construcción debe cumplir con las nor**