
data file data	**REGISTRO DE CONDICIONES AMBIENTALES**	F-BPO-DAT-001 Versión 3, 11-01-2017 Página 1 de 1


1. DATOS GENERALES

Bodega:	Ubicación del equipo:	N° Serial del equipo:	Ciudad:	Responsable:	Mes	Año
Data 2	3	21121186296	Bogota	Omar Beltrán	07	2023

2. REGISTRO DE TEMPERATURA

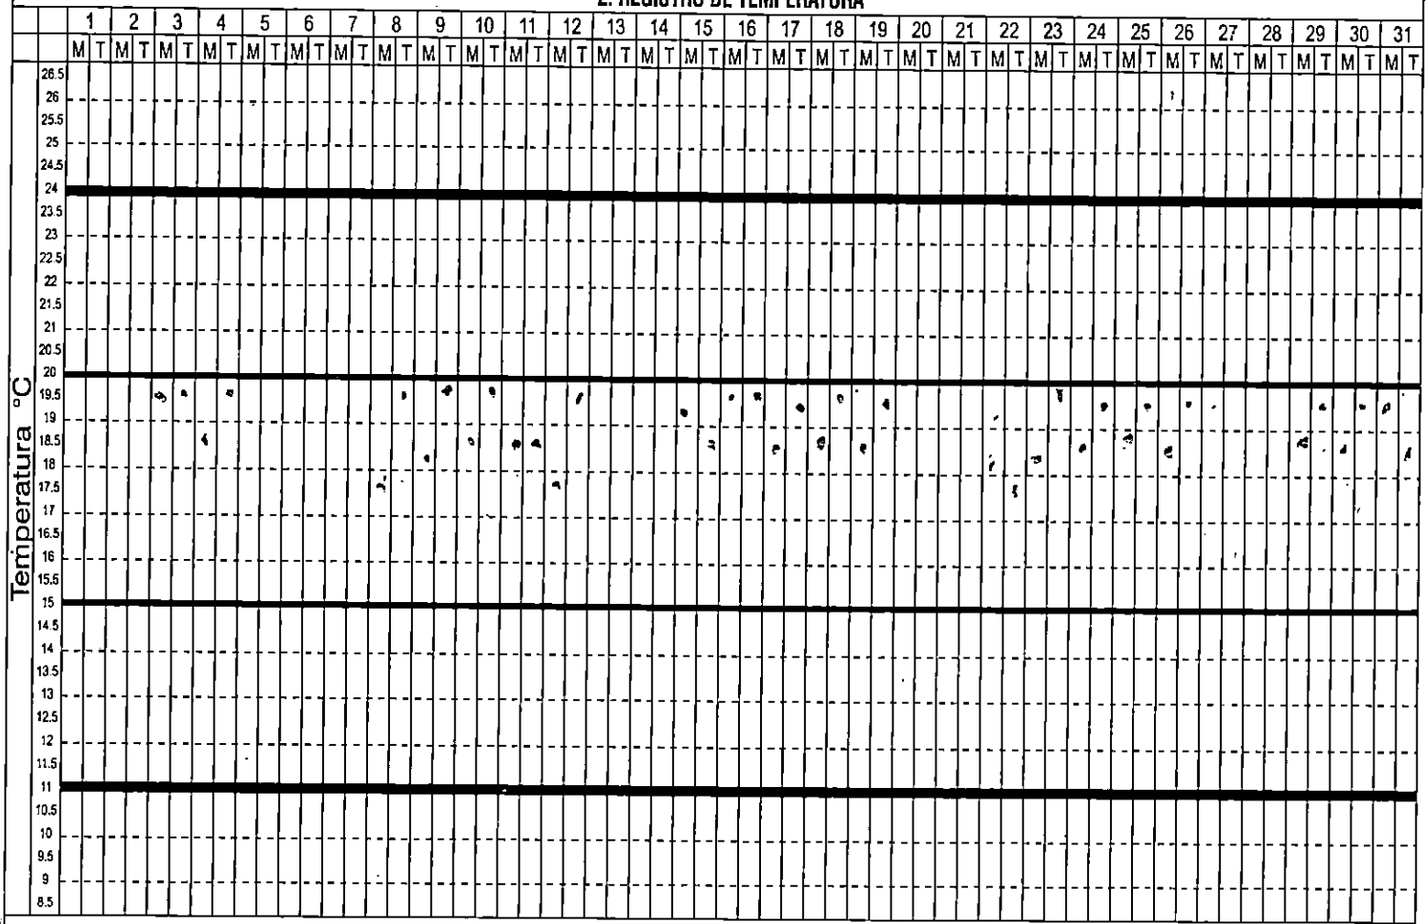

2. REGISTRO DE HUMEDAD

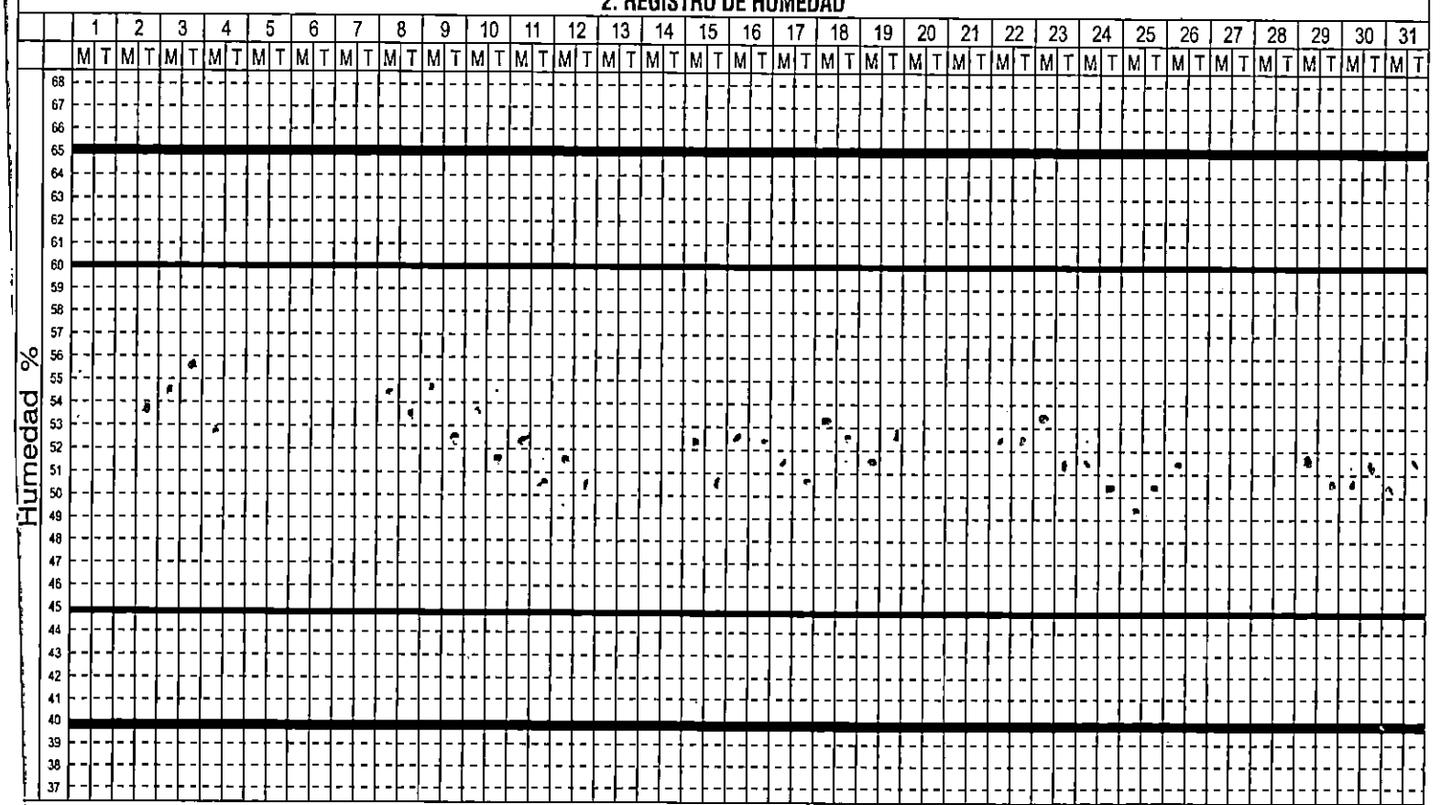

M: Mañana T: Tarde

Trazabilidad metrológica con termohigrómetro calibrado	N° Serial del equipo:	Temperatura ajustada a:	Humedad ajustada a:


Según el Acuerdo 049 de 2000, las condiciones ambientales del material documental es: Temperatura de 15 a 20 °C con una fluctuación diaria de 4°C y humedad relativa entre 45% y 60% con fluctuación diaria del 5%

data file	**REGISTRO DE CONDICIONES AMBIENTALES**	F-BPO-DAT-001 Versión 3, 11-01-2017 Página 1 de 1


1. DATOS GENERALES

Bodega:	Ubicación del equipo:	N° Serial del equipo:	Ciudad:	Responsable:	Mes	Año
Data 2	3	196045724	Bogotá	Omar Beltran	07	2024

2. REGISTRO DE TEMPERATURA

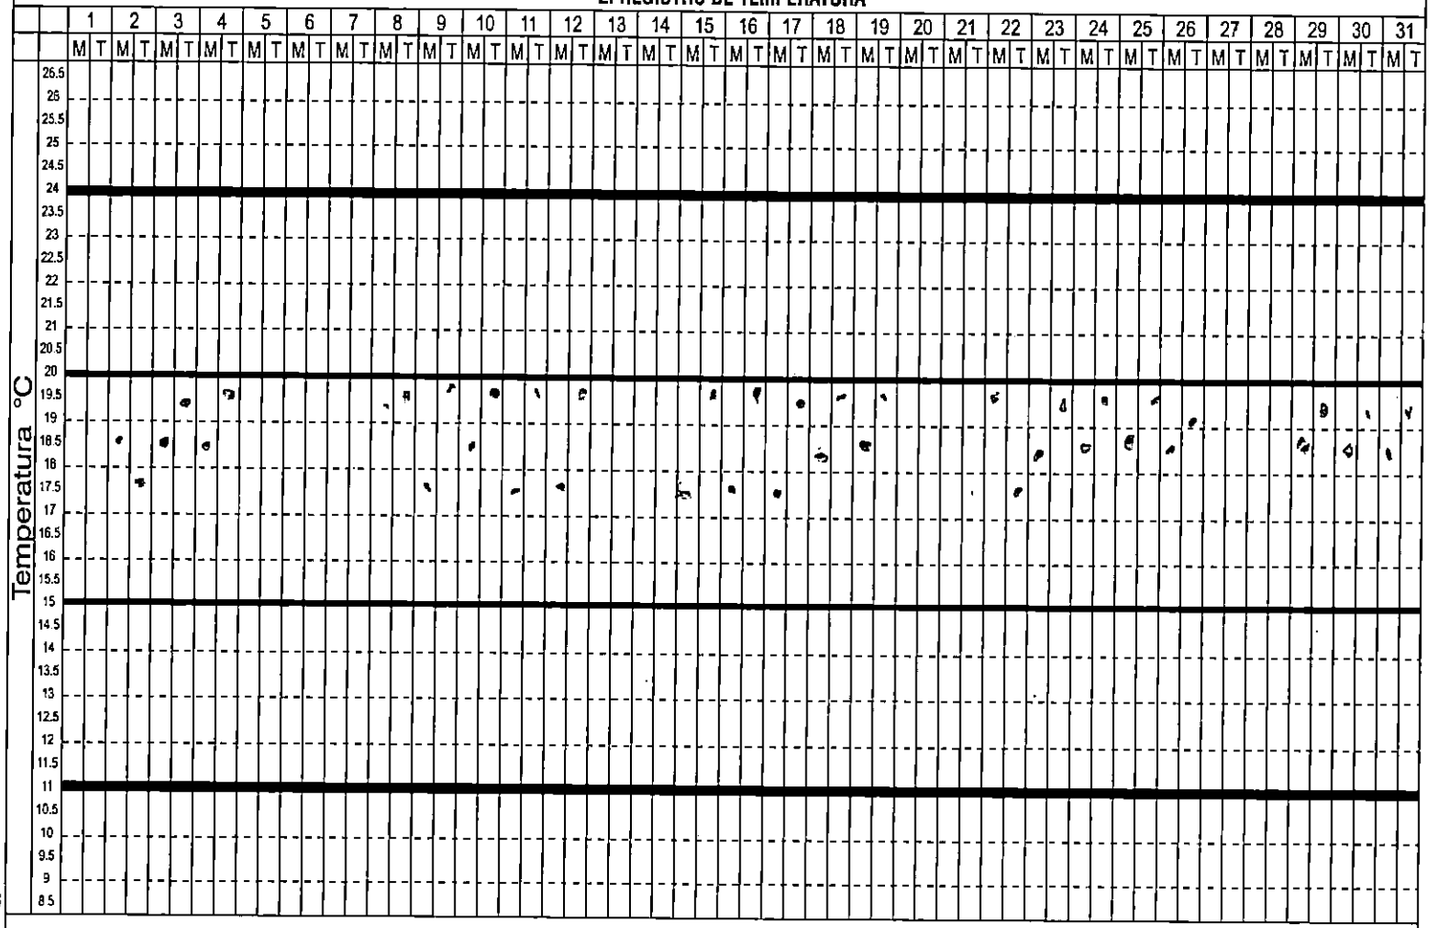

2. REGISTRO DE HUMEDAD

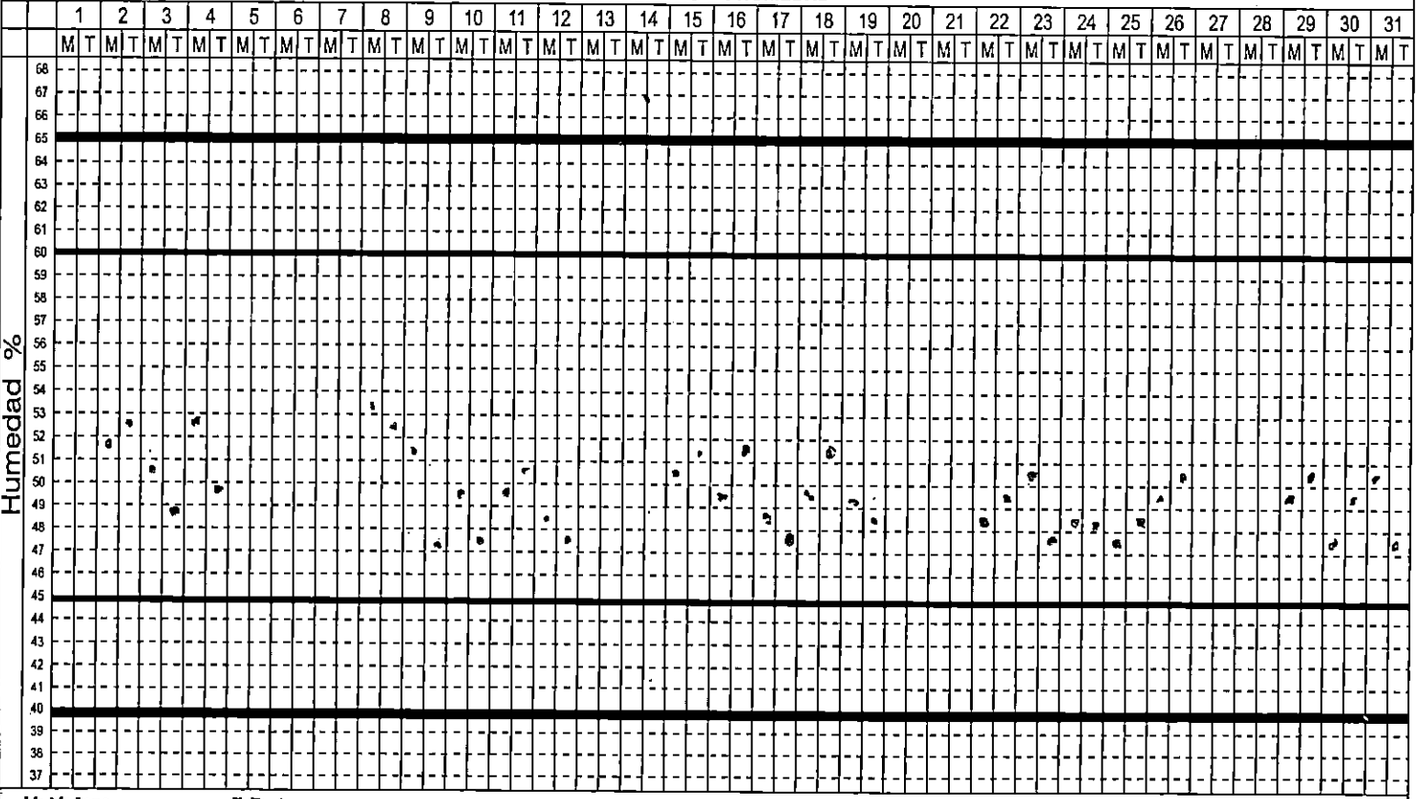

M: Mañana T: Tarde

Trazabilidad metrológica con termohigrómetro calibrado	N° Serial del equipo:	Temperatura ajustada a:	Humedad ajustada a:


*Según el Acuerdo 049 de 2000, las condiciones ambientales del material documental es: Temperatura de 15 a 20 °C con una fluctuación diaria de 4°C y humedad relativa entre 45% y 60% con fluctuación diaria del 5%

data file	**REGISTRO DE CONDICIONES AMBIENTALES**	F-BPO-DAT-001 Versión 3, 11-01-2017 Página 1 de 1


1. DATOS GENERALES

Bodega:	Ubicación del equipo:	N° Serial del equipo:	Ciudad:	Responsable:	Mes	Año
Data2	1	1904241400	Bogotá	Omar Beltrán	07	2024

2. REGISTRO DE TEMPERATURA

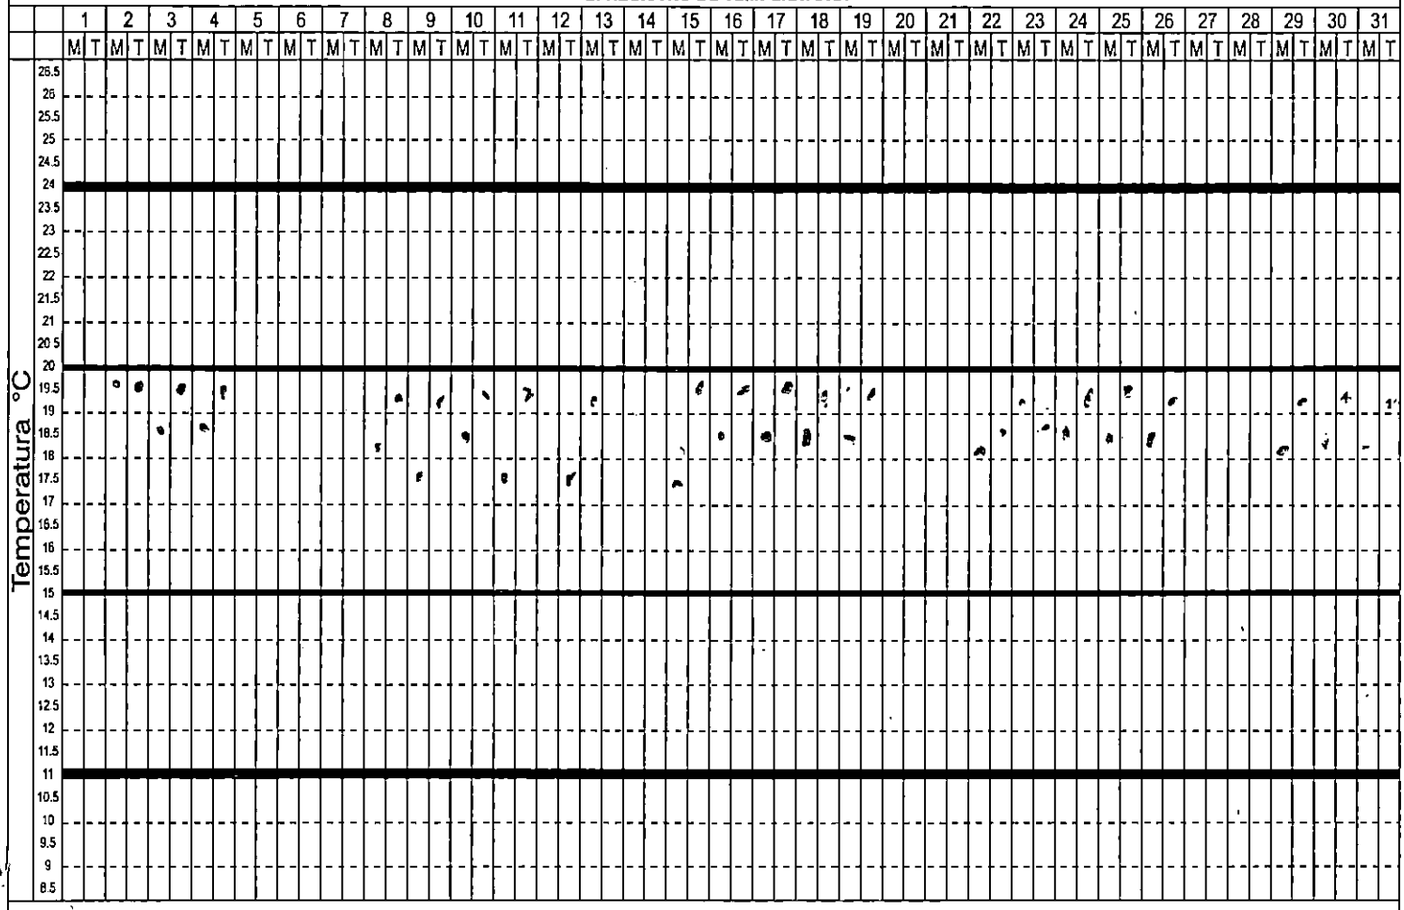

2. REGISTRO DE HUMEDAD

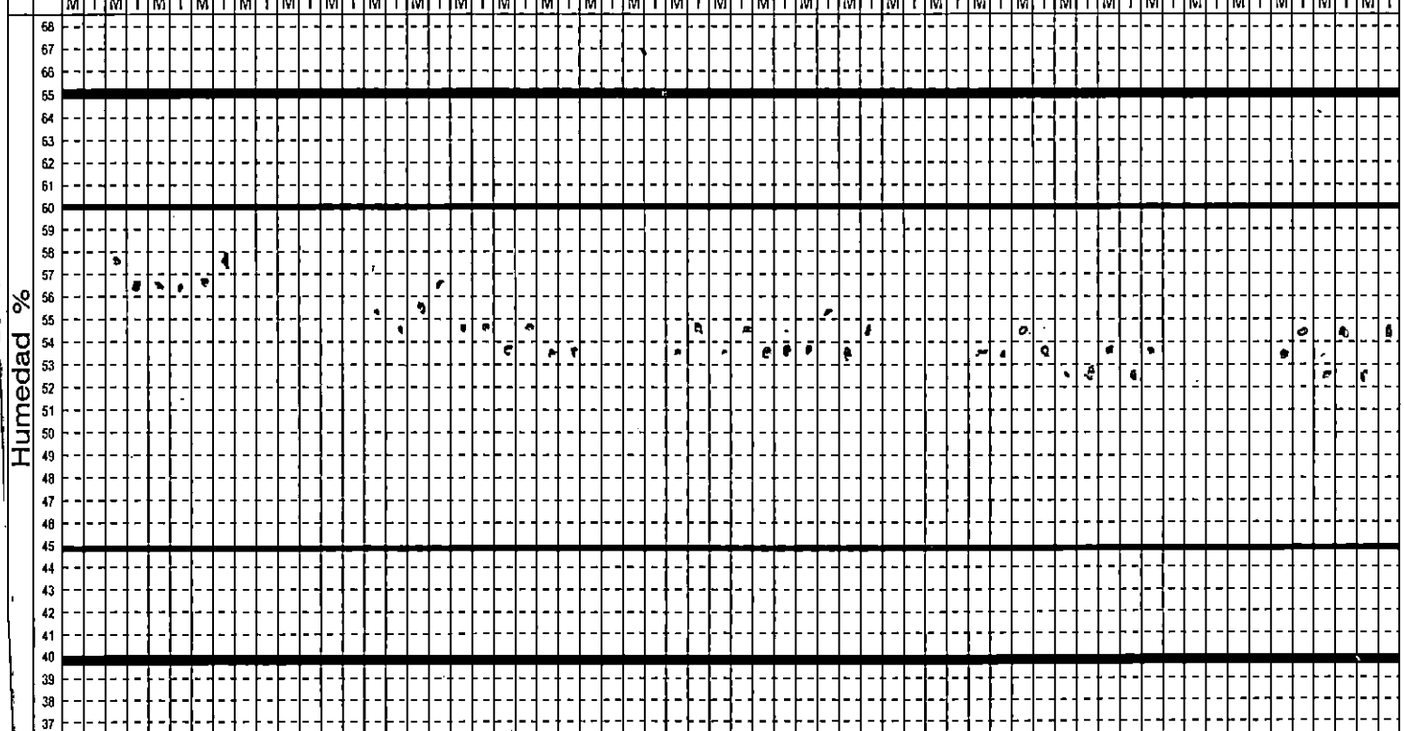

M: Mañana T: Tarde

Trazabilidad metrológica con termohigrómetro calibrado	N° Serial del equipo:	Temperatura ajustada a:	Humedad ajustada a:


Según el Acuerdo 049 de 2000, las condiciones ambientales del material documental es: Temperatura de 15 a 20 °C con una fluctuación diaria de 4°C y humedad relativa entre 45% y 60% con fluctuación diaria del 5%

data data file data	**REGISTRO DE CONDICIONES AMBIENTALES**	F-BPO-DAT-001 Versión 3, 11-01-2017 Página 1 de 1


1. DATOS GENERALES

Bodega:	Ubicación del equipo:	N° Serial del equipo:	Ciudad:	Responsable:	Mes	Año
Data 1	1	1960457227	Bogota	Omar Beltrán	07	2024

2. REGISTRO DE TEMPERATURA

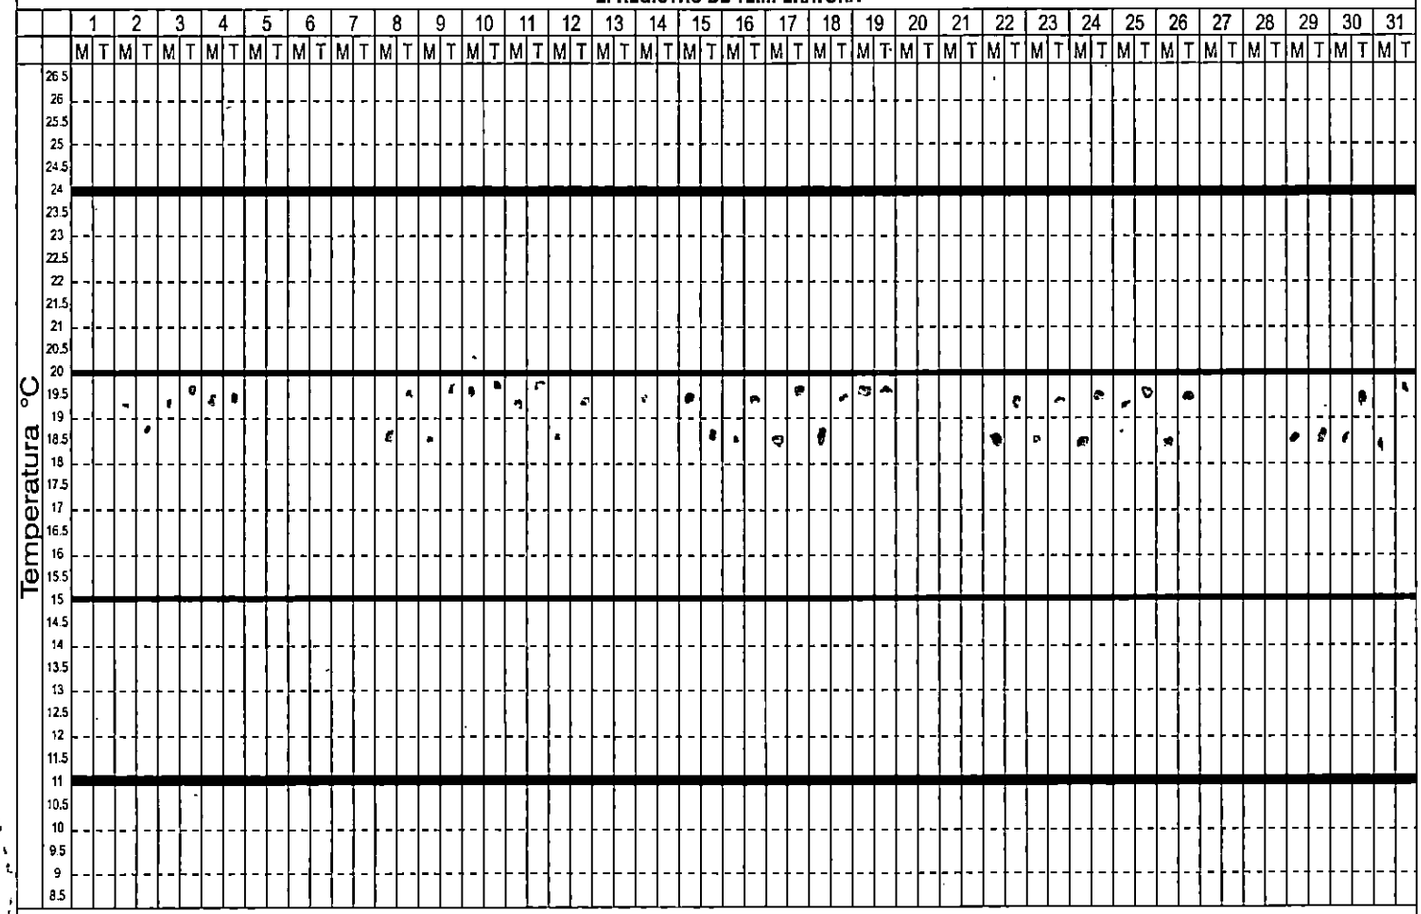

2. REGISTRO DE HUMEDAD

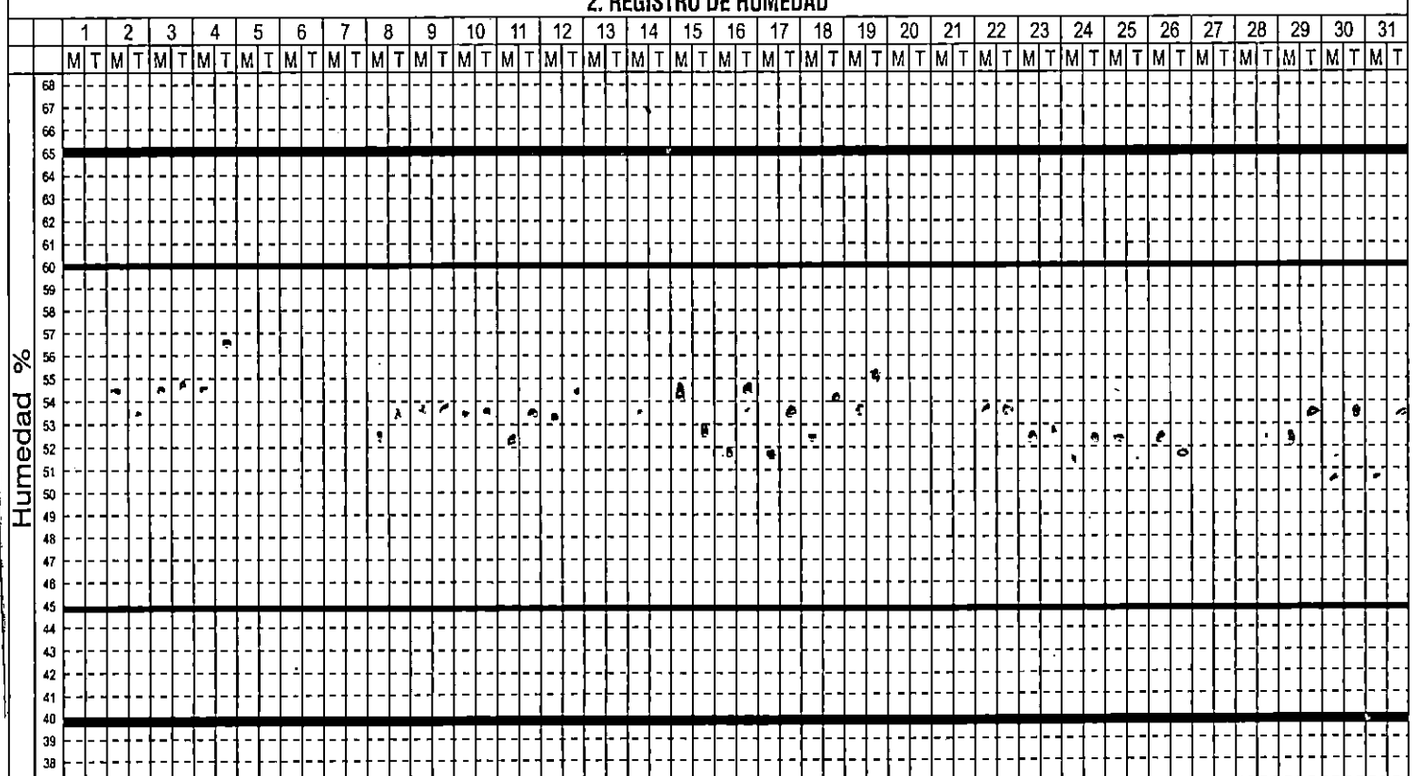

M: Mañana T: Tarde

Trazabilidad metrológica con termohigrómetro calibrado	N° Serial del equipo:	Temperatura ajustada a:	Humedad ajustada a:

*Según el Acuerdo 049 de 2000, las condiciones ambientales del material documental es: Temperatura de 15 a 20 °C con una fluctuación diaria de 4°C y humedad relativa entre 45% y 60% con fluctuación diaria del 5%