Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA: DIA 29 | MES 06 | AÑO 24

ORDEN DE SERVICIO
No. 1402

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD
DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11- 52
CIUDAD: BUCARAMANGA
MANTENIMIENTO: ✓ REVISIÓN: ✓ MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: OFICINA DISCAPACIDAD
FALLA REPORTADA:

DETALLE

- SE REALIZO MANTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT SAMSUNG

(02) EQUIPOS

- DESINFECTACION CON QUIMICO 1/2 LITRO

OPERARIO: ELKIN GOMEZ
AYRCOL: ING EDBERTH
CLIENTE:

**Recibido a Satisfacción**

| | FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPLEMENTOS LOGISTICOS | Dia | Mes | Año |
| | | 29 | 06 | 24 |

| Dependencia | Ubicación fisica de recepcion |
|---|---|
| Secretaria de Salud | oficina discapacidad |

| Tipo de aire: | Cantidad: | Capacidad: | Marca: |
|---|---|---|---|
| Mini split | 1 | 12.000 btu | Samsung |
| Mini split | 1 | 12.000 btu | Samsung |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Actividad:** Correctivo ☐ Preventivo ☑ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

**Nombre:** Alba Lucia Cubillos
**Cargo:** Prof. Univ. Ref. Discapacidad.

✓ Mantenimiento a un aire tipo mini Split de 12,000 Btu/hr, **(EPIDEMIOLOGIA).**





**Cambio de tubería de cobre, aislamiento térmico, cable de potencia y control, gases de soldar, y reajuste de gas refrigerante.**






Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.

**Ayrcol s.a.s**

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 12 | 07 | 24 |

**ORDEN DE SERVICIO**
**No. 1910**

CLIENTE: Secretaria de Salud
DIRECCIÓN: Calle 45 # 11-52
CIUDAD: Bmanga
MANTENIMIENTO: / REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Epidemiología
FALLA REPORTADA:

**DETALLE**

Se realizo Mant. Preventivo al sistema de aire acondicionado de tipo mini split de 12000 btu de marca Samsung

(con) aireo

desincrustacion quimica 1/4 de litro

| OPERARIO: | AYRCOL: | CLIENTE: |
|---|---|---|
| Elkin Gomez | Ing. Edberg | |

**Recibido a Satisfacción**

| | FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPLEMENTOS LOGISTICOS | Dia | Mes | Año |
| | | 12 | 07 | 24 |

| Dependencia | Ubicación fisica de recepcion |
|---|---|
| Secretaría de Salud | Epidemiología |

| Tipo de aire: | Cantidad: | Capacidad: | Marca: |
|---|---|---|---|
| mini split | 1 | 12.000btu | Samsung |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Actividad:** Correctivo ☐ Preventivo ☑ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

**Nombre:**
**Cargo:**

**Ayrcol s.a.s**

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 12 | 07 | 24 |

**ORDEN DE SERVICIO**
**No. 1656**

**CLIENTE:** Secretaria de Salud
**DIRECCIÓN:** cll 45 # 11-52
**CIUDAD:** B/manga
**MANTENIMIENTO:** ✓ **REVISIÓN:** **MONTAJE:** **OTROS:**
**UBICACIÓN EQUIPO:** Epidemiologia
**FALLA REPORTADA:**

**DETALLE**

Suministro e instalación tubería de cobre, 1/4 y 3/8, cable de potencia, cable de control, suministro e instalación de drenaje en PVC, bases para condensadora, reajuste de gas R410.

| OPERARIO: | AYRCOL: 6420087 | CLIENTE: |
|---|---|---|

**Recibido a Satisfacción**

| | FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPLEMENTOS LOGISTICOS | Dia | Mes | Año |
| | | 12 | 07 | 24 |

| Dependencia | | Ubicación fisica de recepcion | |
|---|---|---|---|
| Secretaría de Salud | | Epidemiología. | |
| Tipo de aire: | Cantidad: | Capacidad: | Marca: |
| mini split | 1 | 12.000 btu | Samsung |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |


**Actividad:** Correctivo ☐ Preventivo ☑ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

**Nombre:**
**Cargo:** Tecnico.

✓ Mantenimiento a un aire tipo mini Split de 12,000 Btu/hr, **(EPIDEMIOLOGIA).**

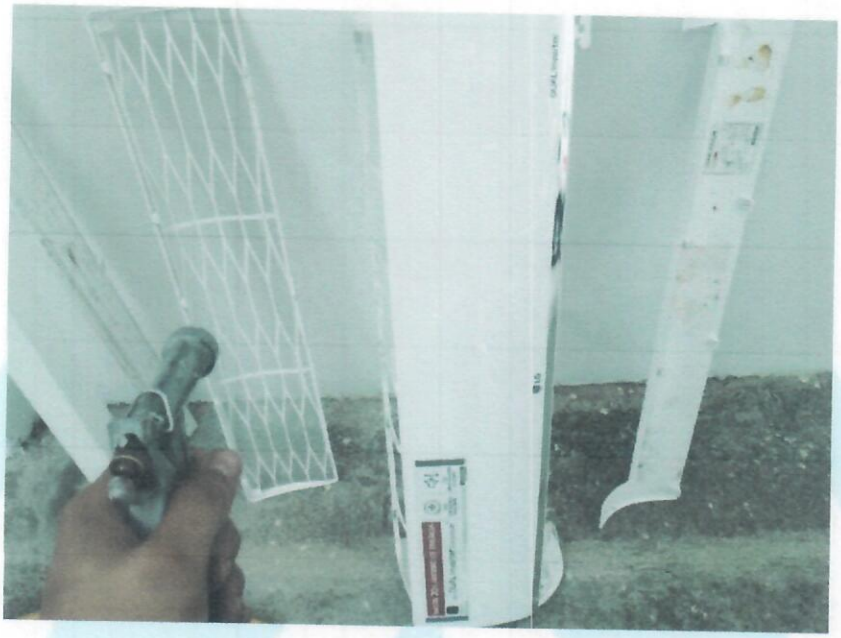



**Ayrcol s.a.s**

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 04 | 07 | 24 |

**ORDEN DE SERVICIO**
**No.** 1994

**CLIENTE:** Secretaria de Salud
**DIRECCIÓN:** Calle 4s H 11-52
**CIUDAD:** Bmanga
**MANTENIMIENTO:** / **REVISIÓN:** **MONTAJE:** **OTROS:**
**UBICACIÓN EQUIPO:** Epidemiologia
**FALLA REPORTADA:**

**DETALLE**

Se realizo mant. Preventivo al Sistema de aire acondicionado de tipo mini split de 12.000 btu de marca LG

Con) aires

desencrustacion quimica 1/4 de litro

| OPERARIO: | AYRCOL: | CLIENTE: |
|---|---|---|
| Elkin Gomez | Ing. Edberg. | |

**Recibido a Satisfacción**

| | FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPLEMENTOS LOGISTICOS | Dia | Mes | Año |
| | | 04 | 07 | 24 |

| Dependencia | Ubicación fisica de recepcion |
|---|---|
| Secretaría de Salud | Epidemiología |

| Tipo de aire: | Cantidad: | Capacidad: | Marca: |
|---|---|---|---|
| mini split | 1 | 12.000 btu | LG dual |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Actividad:** Correctivo ☐ Preventivo ☑ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

**Nombre:** Diana P. Arizu D.
**Cargo:** Prof Univ.

**Ayrcol s.a.s**

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 12 | 07 | 24 |

**ORDEN DE SERVICIO**
**No.** 1915

**CLIENTE:** Secretaría de Salud
**DIRECCIÓN:** Calle 45 # 11-52
**CIUDAD:** B/manga
**MANTENIMIENTO:** ☐ **REVISIÓN:** ✓ **MONTAJE:** ☐ **OTROS:** ☐
**UBICACIÓN EQUIPO:** Epidemiología
**FALLA REPORTADA:**

**DETALLE**

- Reajuste de Gas R410a : 3 libras

| OPERARIO: | AYRCOL: | CLIENTE: |
|---|---|---|
| Elkin Gomez | Ingr. Edberg. | |

**Recibido a Satisfacción**

| | FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPLEMENTOS LOGISTICOS | Dia | Mes | Año |
| | | 12 | 07 | 24 |


| Dependencia | | Ubicación fisica de recepcion | |
|---|---|---|---|
| Secretaria de Salud | | Epidemiologia | |
| Tipo de aire: | Cantidad: | Capacidad: | Marca: |
| Mini split | 1 | 12.000 btu | LG |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **Actividad:** | Correctivo ☑ | Preventivo ☐ | Instalacion ☐ |

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

**Nombre:** Alexander Torres Prieto
**Cargo:** Coord. epidemiología y Demografía

✓ Mantenimiento a un aire tipo mini Split de 18,000 Btu/hr, **(EPIDEMIOLOGIA).**

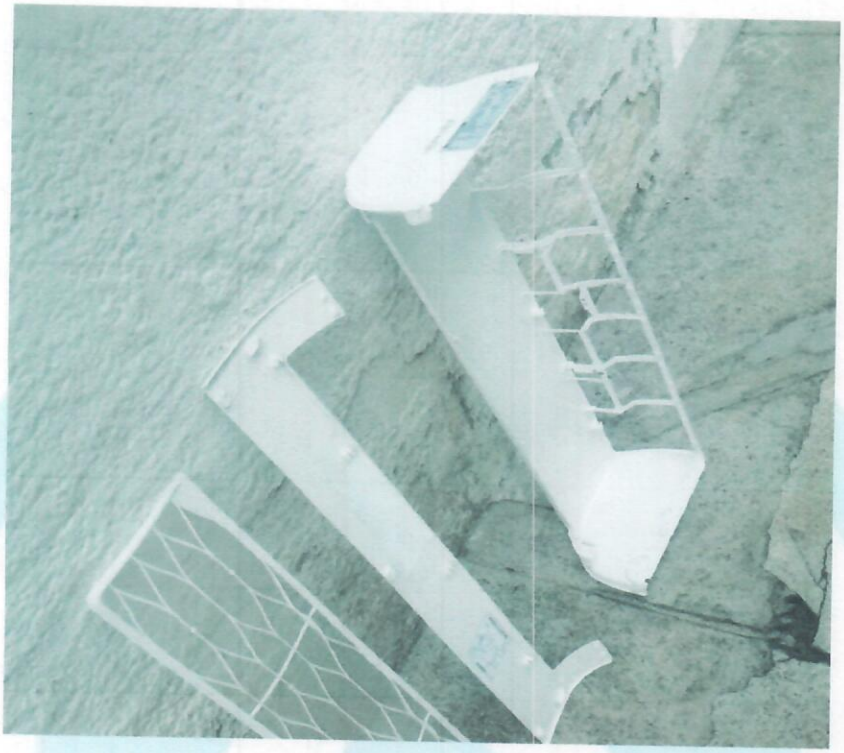



**Ayrcol s.a.s**

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 04 | 07 | 24 |

**ORDEN DE SERVICIO**
**No.** 1993

**CLIENTE:** Secretaría de Salud
**DIRECCIÓN:** Calle 45 #19-52
**CIUDAD:** Bmanga
**MANTENIMIENTO:** ✓ **REVISIÓN:** **MONTAJE:** **OTROS:**
**UBICACIÓN EQUIPO:** Epidemiología
**FALLA REPORTADA:**

**DETALLE**

Se realizo mant. Preventivo al sistema de aire acondicionado de tipo mini split de 18.000 btu de marca LG

(01) aires

desencrustacion química 1/2 de litro

| OPERARIO: | AYRCOL: | CLIENTE: |
|---|---|---|
| Elkin Gomez | Ing. Edberg. | |

**Recibido a Satisfacción**

| | FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPLEMENTOS LOGISTICOS | Dia | Mes | Año |
| | | 04 | 07 | 24 |

| Dependencia | Ubicación fisica de recepcion |
|---|---|
| Secretaría de Salud | Epidemiología |

| Tipo de aire: | Cantidad: | Capacidad: | Marca: |
|---|---|---|---|
| Mini Split | 1 | 18.000 btu | LG |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Actividad:** Correctivo ☐ Preventivo ☑ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

**Nombre:** Diana Patricia Ariza Díaz
**Cargo:** Profesional Universitario

- ✓ Mantenimiento a un aire tipo mini Split de 12,000 Btu/hr, **(SALUD AMBIENTAL).**



**Ayrcol s.a.s**

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 04 | 07 | 24 |

**ORDEN DE SERVICIO**
**No. 1992**

CLIENTE: Secretaña de Salud
DIRECCIÓN: Calle 45 #11-52
CIUDAD: B/manga
MANTENIMIENTO: / REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Salud Ambiental
FALLA REPORTADA:

**DETALLE**

Se realizo Mant. Preventivo al sistema de aire acondicionado de tipo mini split de 12.000 btu de marca Samsung

(01) aires

desincrustacion quimica 1/4 de litro

| OPERARIO: | AYRCOL: | CLIENTE: |
|---|---|---|
| Elkin Gomez | Ing. Edberg | |

**Recibido a Satisfacción**

| | FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPLEMENTOS LOGISTICOS | Dia | Mes | Año |
| | | 04 | 07 | 24 |

| Dependencia | | Ubicación fisica de recepcion | |
|---|---|---|---|
| Secretaria de Salud | | Salud Ambiental | |
| Tipo de aire: | Cantidad: | Capacidad: | Marca: |
| mini split | 1 | 12.000btu | Samsung |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **Actividad:** | Correctivo ☐ | Preventivo ☑ | Instalacion ☐ |

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

**Nombre:** Jesus Ortiz C.
**Cargo:** 88246478

- ✓ Mantenimiento a un aire tipo mini Split de 12,000 Btu/hr, **(SALUD AMBIENTAL).**








**Cambio de tubería de cobre, aislamiento térmico, cable de potencia y control, gases de soldar, y reajuste de gas refrigerante.**




LG
DUAL Inverter

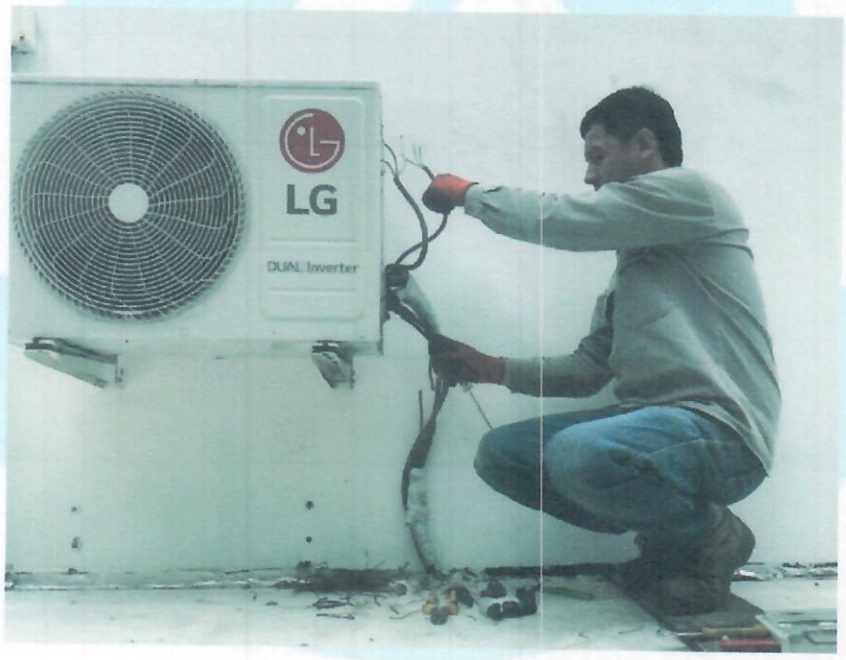
LG
DUAL Inverter



**Ayrcol s.a.s**

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 08 | 07 | 24 |

**ORDEN DE SERVICIO**
**No. 1991**

CLIENTE: Secretaría de Salud
DIRECCIÓN: Calle 45 # 11-52
CIUDAD: Bmanga
MANTENIMIENTO: / REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Salud Ambiental
FALLA REPORTADA:

**DETALLE**

Se realiza mant. Preventivo al sistema de aire acondicionado tipo mini split de 12.000 btu de marca LG y de 18.000 btu de marca LG (02) aires

desincrustacion química 1/2 de litro

| OPERARIO: | AYRCOL: | CLIENTE: |
|---|---|---|
| Elkin Gomez | Ing. Edberg. | |

**Recibido a Satisfacción**

| | FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPLEMENTOS LOGISTICOS | Dia | Mes | Año |
| | | 08 | 07 | 24 |

| Dependencia | Ubicación fisica de recepcion |
|---|---|
| Secretaria de Salud | Salud Ambiental |

| Tipo de aire: | Cantidad: | Capacidad: | Marca: |
|---|---|---|---|
| mini split | 1 | 12.000 btu | LG dual |
| mini split | 1 | 18.000 btu | LG dual |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Actividad:** Correctivo ☐ Preventivo ☑ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

**Nombre:** Oscar Arias
**Cargo:** Coord.

**Ayrcol s.a.s**

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

| FECHA | DIA | MES | A. |
|---|---|---|---|
| | 05 | 07 | 24 |

**ORDEN DE SERVICIO**
**No.** 1961

**CLIENTE:** SECRETARIA DE SALUD
**DIRECCIÓN:** CALLE 45 # 11-52
**CIUDAD:** BUCARAMANGA
**MANTENIMIENTO:** ☐ **REVISIÓN:** ✓ **MONTAJE:** ✓ **OTROS:** ☐
**UBICACIÓN EQUIPO:** SALUD AMBIENTAL
**FALLA REPORTADA:**

**DETALLE**

- SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE POTENCIA
- SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE COMUNICACION
- Drenaje PVC.
- REAJUSTE DE GAS REFRIGERANTE R-410 A
- Suministro e Instalacion tuberia cobre 1/4 y 1/2 mas aislamiento termico

| OPERARIO: | AYRCOL: | CLIENTE: |
|---|---|---|
| ERIK GAMEZ | ING EDBER | |

**Recibido a Satisfacción**

| | FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPLEMENTOS LOGISTICOS | Dia | Mes | Año |
| | | 05 | 07 | 24 |

| Dependencia | Ubicación fisica de recepcion |
|---|---|
| Secretaría de Salud | Salud ambiental |

| Tipo de aire: | Cantidad: | Capacidad: | Marca: |
|---|---|---|---|
| mini split | 1 | 18.000 btu | LG dual |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Actividad:** Correctivo ☑ Preventivo ☐ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

**Nombre:** Leonardo Cubos
**Cargo:** 88 2016476

- ✓ Mantenimiento a un aire tipo mini Split de 12,000 Btu/hr, **(CONTROL DE MEDICAMENTOS).**





**Ayrcol s.a.s**

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 03 | 07 | 24 |

**ORDEN DE SERVICIO**
**No.** 1972

**CLIENTE:** Secretaría de Salud
**DIRECCIÓN:** Calle 4s # 11-52
**CIUDAD:** Bmanga
**MANTENIMIENTO:** ✓ **REVISIÓN:** **MONTAJE:** **OTROS:**
**UBICACIÓN EQUIPO:** Control Medicamentos
**FALLA REPORTADA:**

**DETALLE**

Se realizo Mant. Preventivo al sistema de aire acondicionado tipo mini split de 12.000 btu de marca SamSung

Con aires

Desencrustacion química 1/4 de litro

| OPERARIO: | AYRCOL: | CLIENTE: |
|---|---|---|
| Elkin Gomez | Ing. Edberg | |

**Recibido a Satisfacción**

| | FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPLEMENTOS LOGISTICOS | Dia | Mes | Año |
| | | 08 | 07 | 24 |

| Dependencia | Ubicación fisica de recepcion |
|---|---|
| Secretaria de Salud | Control medicamentos |

| Tipo de aire: | Cantidad: | Capacidad: | Marca: |
|---|---|---|---|
| Mini split | 1 | 12000btu | SamSung |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Actividad:** Correctivo ☐ Preventivo ☑ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

**Nombre:**
**Cargo:** TECNICO

✓ Mantenimiento a un aire tipo mini Split de 18,000 Btu/hr, **(SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMACION EN SALUD).**





**Ayrcol s.a.s**

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 09 | 07 | 24 |

**ORDEN DE SERVICIO**
**No.** 1990

**CLIENTE:** Secretaría de Salud
**DIRECCIÓN:** Calle 45 #11-52
**CIUDAD:** Bmanga
**MANTENIMIENTO:** / **REVISIÓN:** **MONTAJE:** **OTROS:**
**UBICACIÓN EQUIPO:** Sistemas Integrados de Información en Salud
**FALLA REPORTADA:**

**DETALLE**

Se realizo Mant. Preventivo al sistema de aire acondicionado tipo mini split de 18.000 btu de marca Ciac

(01) aires

desencrustacion química 1/2 de litro

| OPERARIO: | AYRCOL: | CLIENTE: |
|---|---|---|
| Elkin Gomez | Ing. Edberg | |

**Recibido a Satisfacción**

| | FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPLEMENTOS LOGISTICOS | Dia | Mes | Año |
| | | 09 | 07 | 24 |

| Dependencia | Ubicación fisica de recepcion |
|---|---|
| Secretaría de Salud | Sistemas Integrados de Informacion en Salud |

| Tipo de aire: | Cantidad: | Capacidad: | Marca: |
|---|---|---|---|
| mini split | 1 | 18.000 btu | Ciac |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Actividad:** Correctivo ☐ Preventivo ☑ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

**Nombre:**
**Cargo:** Secretaria.

- ✓ Mantenimiento a un aire tipo mini Split de 18,000 Btu/hr y a un aire tipo mini Split de 12,000 Btu/hr **(GESTION DE LA SALUD PUBLICA).**





**Ayrcol s.a.s**

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

| FECHA | DIA | MES | A |
|---|---|---|---|
| | 20 | 07 | 24 |

**ORDEN DE SERVICIO**
**No. 1902**

CLIENTE: Secretaría de Salud
DIRECCIÓN: Calle 45 # 11-52
CIUDAD: Bmanga
MANTENIMIENTO: ✓ REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Gestion de la Salud Publica
FALLA REPORTADA:

**DETALLE**

Se realizo mant. Preventivo al sistema de aires acondionados de tipo mini split de 18.000 btu y 12.000btu de marca mirage y LG (02) aires

desencrustacion quimica 3/4 de litro

| OPERARIO: | AYRCOL: | CLIENTE: |
|---|---|---|
| Elkin Gomez | Ing. Edberg. | |

**Recibido a Satisfacción**

| | FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPLEMENTOS LOGISTICOS | Dia | Mes | Año |
| | | 20 | 07 | 24 |

| Dependencia | Ubicación fisica de recepcion |
|---|---|
| Secretaría de Salud | Gestion de la Salud Publica |

| Tipo de aire: | Cantidad: | Capacidad: | Marca: |
|---|---|---|---|
| mini split | 1 | 18.000 btu | mirage |
| mini split | 1 | 12.000 btu | LG |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Actividad:** Correctivo ☐ Preventivo ☑ Instalacion ☐


Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

**Nombre:** Nubia Esperanza Gomez G.
**Cargo:** PU. Enlace GSP. Provincias Soto y AM

✓ Mantenimiento a un aire tipo mini Split de 12,000 Btu/hr, **(PLANES Y PROYECTOS).**



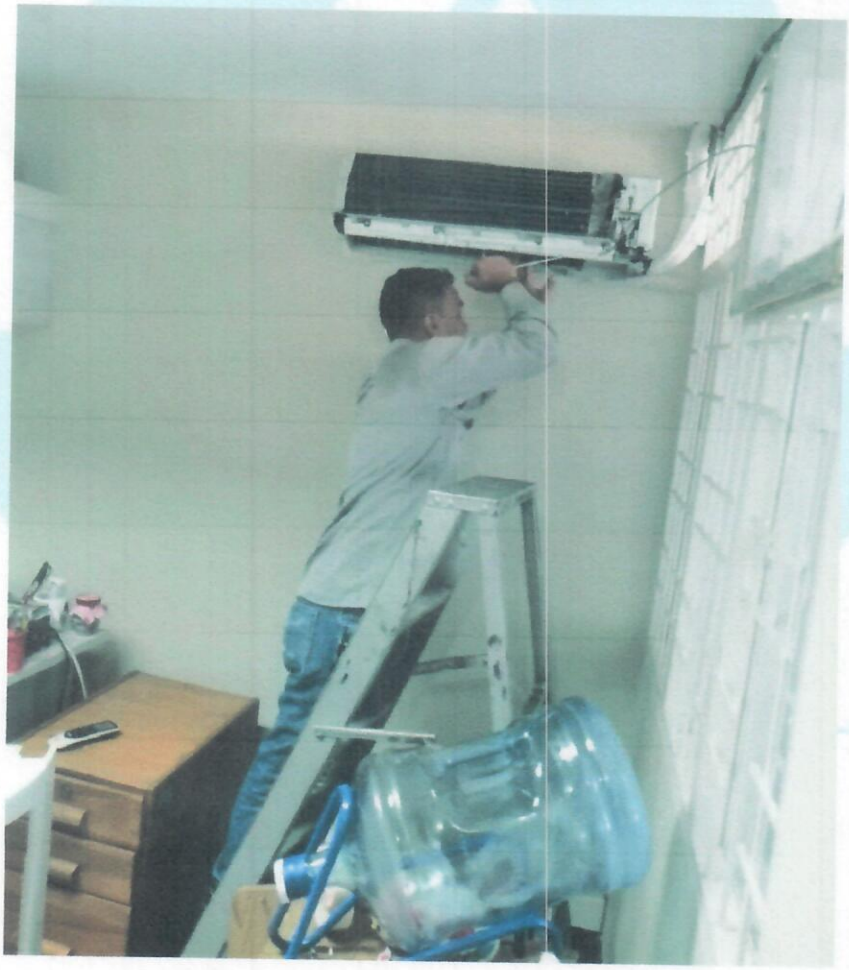

**Ayrcol s.a.s**

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 09 | 07 | 24 |

**ORDEN DE SERVICIO**
**No.** 1985

**CLIENTE:** Secretaria de Salud
**DIRECCIÓN:** Calle 45 # 11-52
**CIUDAD:** Bmanga
**MANTENIMIENTO:** X **REVISIÓN:** **MONTAJE:** **OTROS:**
**UBICACIÓN EQUIPO:** Planes y Proyectos
**FALLA REPORTADA:**

**DETALLE**

Se realizo mant. Preventivo al sistema de aire acondicionado tipo mini split de 12.000btu de marca Ciac

Con aires

desencustacion química 1/4 de litro

| OPERARIO: | AYRCOL: | CLIENTE: |
|---|---|---|
| Elkin Gomez | Ing. Edberg | |

**Recibido a Satisfacción**

| | FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPLEMENTOS LOGISTICOS | Dia | Mes | Año |
| | | 09 | 07 | 24 |

| Dependencia | Ubicación fisica de recepcion |
|---|---|
| Secretaria de Salud | Planes y Proyectos |

| Tipo de aire: | Cantidad: | Capacidad: | Marca: |
|---|---|---|---|
| Mini split | 1 | 12.000 btu | Ciac |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Actividad:** Correctivo ☐ Preventivo ☑ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

**Nombre:**
**Cargo:** Secretaria

✓ Mantenimiento a un aire tipo mini Split de 12,000 Btu/hr, **(DIRECCION DE PLANEACION Y MEJORAMIENTO EN SALUD).**





**Ayrcol s.a.s**

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 09 | 07 | 24 |

**ORDEN DE SERVICIO**
**No.** 1987

**CLIENTE:** Secretaria de Salud
**DIRECCIÓN:** Calle 45 # 11-52
**CIUDAD:** Bmanga
**MANTENIMIENTO:** ✓ **REVISIÓN:** **MONTAJE:** **OTROS:**
**UBICACIÓN EQUIPO:** Direccion de Planeacion y mejoramiento en Salud
**FALLA REPORTADA:**

**DETALLE**

Se realizo Mant. Preventivo al sistema de aire acondicionado de tipo mini split de 12.000 btu de marca Samsung

(01) aires

desencrustacion quimica 1/4 de litro

| OPERARIO: | AYRCOL: | CLIENTE: |
|---|---|---|
| Elfin Gomez | Ing. Edberg. | |

**Recibido a Satisfacción**

| | FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPLEMENTOS LOGISTICOS | Dia | Mes | Año |
| | | 09 | 07 | 24 |

| Dependencia | | Ubicación fisica de recepcion | |
|---|---|---|---|
| Secretaria de Salud | | Direccion de Planeacion y mejoramiento en Salud | |
| Tipo de aire: | Cantidad: | Capacidad: | Marca: |
| mini split | 1 | 12.000 btu | Samsung |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Actividad:** Correctivo ☐ Preventivo ☑ Instalacion ☐


Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

**Nombre:** ELKIN MOLANO C
**Cargo:** Prof. universitario

✓ Mantenimiento a un aire tipo mini Split de 12,000 Btu/hr, **(DIRECCION DE PLANEACION Y MEJORAMIENTO EN SALUD).**



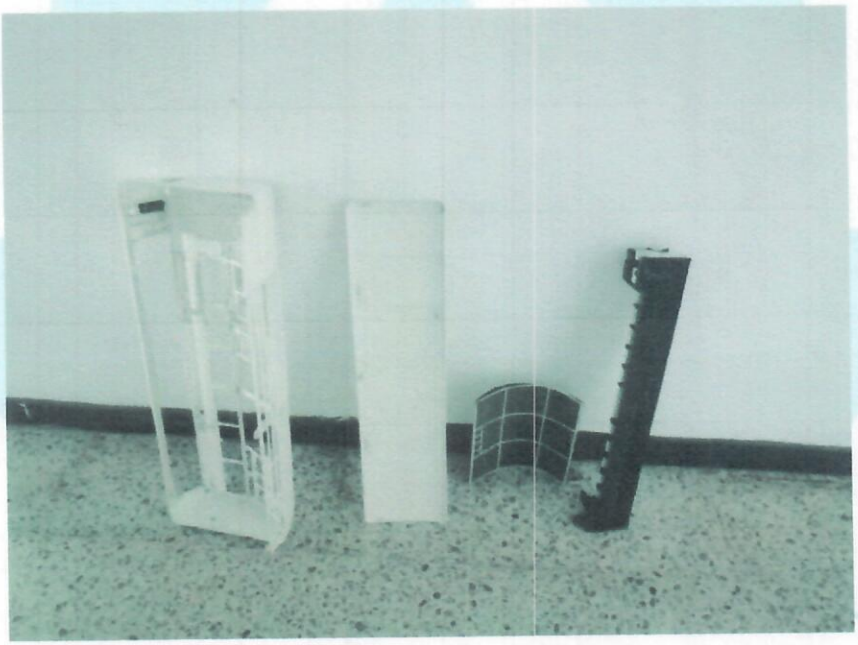

**Ayrcol s.a.s**

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

| FECHA | DIA | MES | |
|---|---|---|---|
| | 09 | 07 | 24 |

**ORDEN DE SERVICIO**
**No. 1986**

CLIENTE: Secretaria de Salud
DIRECCIÓN: Calle 45 # 11-52
CIUDAD: Bmanga
MANTENIMIENTO: / REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Direccion de Planeacion y Mejoramiento en Salud
FALLA REPORTADA:

**DETALLE**

Se realizo mant. Preventivo al sistema de aire acondicionado de tipo mini split de 12.000 btu de marca Samsung

(01) aires

desincrustacion quimica 1/4 de litro

| OPERARIO: | AYRCOL: | CLIENTE: |
|---|---|---|
| Elkin Gomez | Ing. Edberg. | |

**Recibido a Satisfacción**

| | FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPLEMENTOS LOGISTICOS | Dia | Mes | Año |
| | | 09 | 07 | 24 |

| Dependencia | Ubicación fisica de recepcion |
|---|---|
| Secretaría de Salud | Dirección de Planeación y mejoramiento en Salud |

| Tipo de aire: | Cantidad: | Capacidad: | Marca: |
|---|---|---|---|
| mini split | 1 | 12.000 btu | SAMSUNG |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Actividad:** Correctivo ☐ Preventivo ☑ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

**Nombre:** ELKIN MOLANO
**Cargo:** PROF. UNIVERSITARIO

✓ Mantenimiento a un aire tipo mini Split de 18,000 Btu/hr, **(INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA).**





**Ayrcol s.a.s**

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 09 | 07 | 24 |

**ORDEN DE SERVICIO**
**No. 1989**

CLIENTE: Secretaría de Salud
DIRECCIÓN: Calle 45 # 11-57
CIUDAD: Bmanga
MANTENIMIENTO: ✓ REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Infraestructura hospitalaria
FALLA REPORTADA:

**DETALLE**

Se realizo Mant. Preventivo al sistema de aire acondicionado de tipo mini Split de 18.000 btu de marca Samsung

(01) aires

desencrustacion química 1/2 de litro

| OPERARIO: | AYRCOL: | CLIENTE: |
|---|---|---|
| Elkin Gomez | Ing. Edberg. | |

**Recibido a Satisfacción**

| | FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPLEMENTOS LOGISTICOS | Dia | Mes | Año |
| | | 09 | 07 | 24 |

| Dependencia | Ubicación fisica de recepcion |
|---|---|
| Secretaria de Salud | Infraestructura hospitalaria |

| Tipo de aire: | Cantidad: | Capacidad: | Marca: |
|---|---|---|---|
| Mini split | 1 | 18.000btu | Samsung |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Actividad:** Correctivo ☐ Preventivo ☑ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

SE RECIBE MANTENIMIENTO DEL AIRE ✓

Para constancia firma:

**Nombre:** SERGIO GOMEZ
**Cargo:** CPS.

✓ Mantenimiento a dos aires tipo mini Split de 12,000 Btu/hr, **(MODELO DE RED).**









**Ayrcol s.a.s**

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 20 | 07 | 24 |

**ORDEN DE SERVICIO**
**No. 1901**

CLIENTE: Secretaría de Salud
DIRECCIÓN: Calle 45 # 11-52
CIUDAD: Bmanga
MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Modelo de red
FALLA REPORTADA:

**DETALLE**

Se realizo mant. Preventivo al sistema de aires acondicionados tipo mini split de 12.000 btu de Marca LG

(02) aires

desincrustacion quimica 1/2 de litro

| OPERARIO: | AYRCOL: | CLIENTE: |
|---|---|---|
| Elkin Gomez | Ing. Edberg. | |

**Recibido a Satisfacción**

| | FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPLEMENTOS LOGISTICOS | Dia | Mes | Año |
| | | 20 | 07 | 24 |

| Dependencia | Ubicación fisica de recepcion |
|---|---|
| Secretaría de Salud | Modelo de Red |

| Tipo de aire: | Cantidad: | Capacidad: | Marca: |
|---|---|---|---|
| mini split | 1 | 12.000btu | LG |
| mini split | 1 | 12.000btu | LG |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Actividad:** Correctivo ☐ Preventivo ☑ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Recibor por Jaime A. Melo.

**Nombre:** Luis F. Duitcay.
**Cargo:** Asesor

✓ Mantenimiento a un aire tipo mini Split de 12,000 Btu/hr, **(PROCESOS SANCIONATARIOS).**






**Cambio de aislamiento, tubería de refrigeración, cable de potencia y comunicación, reajuste de gas refrigerante**





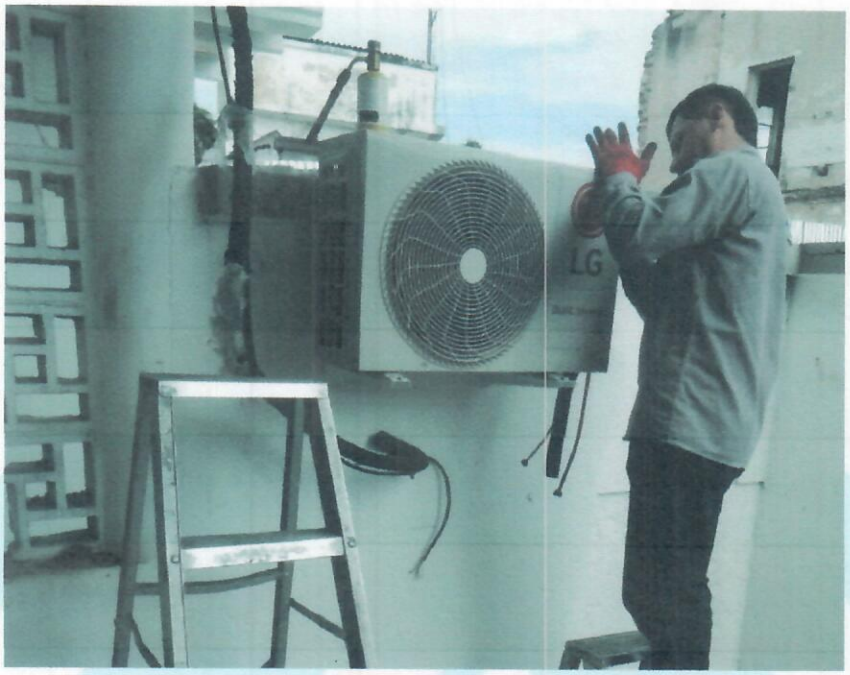

LG



**Ayrcol s.a.s**

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 03 | 07 | 24 |

**ORDEN DE SERVICIO**
**No.** 1997

**CLIENTE:** Secretaria de Salud
**DIRECCIÓN:** Calle 45 #11-52
**CIUDAD:** Bmanga
**MANTENIMIENTO:** ✓ **REVISIÓN:** **MONTAJE:** **OTROS:**
**UBICACIÓN EQUIPO:** Procesos Sancionatorios
**FALLA REPORTADA:**

**DETALLE**

Se realizo Mant. Preventivo al Sistema de aire acondicionado de tipo Mini Split de 12.000 btu de marca LG

(01) aire

desencrustacion quimica 1/4 de litro

| OPERARIO: | AYRCOL: | CLIENTE: |
|---|---|---|
| Elkin Gomez | Ing. Edberg. | |

**Recibido a Satisfacción**

| | FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPLEMENTOS LOGISTICOS | Dia | Mes | Año |
| | | 03 | 07 | 24 |

| Dependencia | Ubicación fisica de recepcion |
|---|---|
| Secretaría de Salud | Procesos Sancionatorios |

| Tipo de aire: | Cantidad: | Capacidad: | Marca: |
|---|---|---|---|
| Mini split | 1 | 12.000btv | LG Dual |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Actividad:** Correctivo ☐ Preventivo ☑ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

**Nombre:** T.J. Arminta Cárdenas Archila
**Cargo:** Abogada - CPS.

**Ayrcol s.a.s**

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA: DIA 03 | MES 07 | AÑO 24

**ORDEN DE SERVICIO**
**No. 1963**

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD
DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-52
CIUDAD: BUCARAMANGA
MANTENIMIENTO: | REVISIÓN: — | MONTAJE: — | OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: PROCESOS SANCIONATORIOS
FALLA REPORTADA:

**DETALLE**

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE POTENCIA
- SUMINISTRO E INSTALACION CABLE COMUNICACIÓN
- REAJUSTE DE GAS REFRIGERANTE R410
- Suministro tubería de Cobre de 1/4 3/8 y aislamiento termico

| OPERARIO: | AYRCOL: | CLIENTE: |
|---|---|---|
| Erick Gantt | Ing Edberg | |

**Recibido a Satisfacción**

| | FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPLEMENTOS LOGISTICOS | Dia | Mes | Año |
| | | 03 | 07 | 24 |

| Dependencia | Ubicación fisica de recepcion |
|---|---|
| Secretaña de Salud | Procesos Sancionatorios |

| Tipo de aire: | Cantidad: | Capacidad: | Marca: |
|---|---|---|---|
| Mini split | 1 | 12.000 btu | LG Dual |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Actividad:** Correctivo ☑ Preventivo ☐ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Yuly Amanda Cárdenas Archila.

**Nombre:** Yuly Amanda Cárdenas Archila.
**Cargo:** Abogada - CPS

✓ Mantenimiento a un aire tipo mini Split de 12,000 Btu/hr, **(SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO).**





**Ayrcol s.a.s**

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 03 | 07 | 24 |

**ORDEN DE SERVICIO**
**No.** 1996

**CLIENTE:** Secretaría de Salud
**DIRECCIÓN:** Calle 45 # 11-52
**CIUDAD:** Bmanga
**MANTENIMIENTO:** ✓ **REVISIÓN:** **MONTAJE:** **OTROS:**
**UBICACIÓN EQUIPO:** Semáo Social obligatorio
**FALLA REPORTADA:**

**DETALLE**

Se realizo Mant. Preventivo al Sistema de aire acondicionado de tipo mini split de 12.000btu de marca LG

(01) aire

desencrustacion quimica 1/4 de Litro

| OPERARIO: | AYRCOL: | CLIENTE: |
|---|---|---|
| Elkin Gomez | Ing. Edberg. | |

**Recibido a Satisfacción**

| | FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPLEMENTOS LOGISTICOS | Dia | Mes | Año |
| | | 03 | 07 | 24 |

| Dependencia | Ubicación fisica de recepcion |
|---|---|
| Secretaria de Salud | Servicio Social obligatorio |

| Tipo de aire: | Cantidad: | Capacidad: | Marca: |
|---|---|---|---|
| Mini split | 1 | 12.000 btu | LG Dual |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Actividad:** Correctivo ☐ Preventivo ☑ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Marcela Jacome

**Nombre:**
**Cargo:** Grupo SSO.

- ✓ Mantenimiento a un aire tipo mini Split de 12,000 Btu/hr, **(SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO).**





**Cambio de aislamiento, reajuste de gas refrigerante**



**Ayrcol s.a.s**

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 03 | 07 | 24 |

**ORDEN DE SERVICIO**
**No.** 1995

**CLIENTE:** Secretaria de salud
**DIRECCIÓN:** Calle 45 #19-52
**CIUDAD:** B/manga
**MANTENIMIENTO:** / **REVISIÓN:** **MONTAJE:** **OTROS:**
**UBICACIÓN EQUIPO:** seguridad y salud en el trabajo
**FALLA REPORTADA:**

**DETALLE**

se realizo Mant. Preventivo al sistema de aire acondicionado de tipo mini split de 12.000 btu de Marca Samsung

(01) aires

desencrustacion quimica 1/4 de litro

| OPERARIO: | AYRCOL: | CLIENTE: |
|---|---|---|
| Elkin Gomez | Ing. Edberg. | |

**Recibido a Satisfacción**

| | FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPLEMENTOS LOGISTICOS | Dia | Mes | Año |
| | | 03 | 07 | 24 |

| Dependencia | Ubicación fisica de recepcion |
|---|---|
| Secretaría de Salud | Seguridad y Salud en el trabajo |

| Tipo de aire: | Cantidad: | Capacidad: | Marca: |
|---|---|---|---|
| Mini split | 1 | 12.000 btu | Samsung |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Actividad:** Correctivo ☐ Preventivo ☑ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

**Nombre:** Magaly Andrea Navas Bayona
**Cargo:** Técnico operativo

**Ayrcol s.a.s**

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 03 | 07 | 24 |

**ORDEN DE SERVICIO**
**No.** 1962

**CLIENTE:** SECRETARIA DE SALUD
**DIRECCIÓN:** CALLE 45 # 11-52
**CIUDAD:** BUCARAMANGA
**MANTENIMIENTO:** [ ] **REVISIÓN:** [/] **MONTAJE:** [/] **OTROS:** [ ]
**UBICACIÓN EQUIPO:** SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
**FALLA REPORTADA:**

**DETALLE**

- SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE POTENCIA
- SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE COMUNICACION
- RECARGUE DE GAS REFRIGERANTE R410

| OPERARIO: | AYRCOL: | CLIENTE: |
|---|---|---|
| ELKIN GOMEZ | ING EDBERG | |

**Recibido a Satisfacción**

| | FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPLEMENTOS LOGISTICOS | Dia | Mes | Año |
| | | 03 | 07 | 24 |

| Dependencia | Ubicación fisica de recepcion |
|---|---|
| Secretaria de Salud | seguridad y Salud en el trabajo |

| Tipo de aire: | Cantidad: | Capacidad: | Marca: |
|---|---|---|---|
| Mini split | 1 | 12.000 btu | Samsung |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Actividad:** Correctivo ☑ Preventivo ☐ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

**Nombre:** Maggdy Andrea Mariño Bayona
**Cargo:** Técnico operativo

✓ Mantenimiento a un aire tipo mini Split de 12,000 Btu/hr, **(DIRECCION DE SALUD INTEGRAL).**



**Ayrcol s.a.s**

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 20 | 07 | 24 |

**ORDEN DE SERVICIO**
**No. 1906**

CLIENTE: Secretaría de Salud
DIRECCIÓN: Calle 45 # 11-52
CIUDAD: Bmanga
MANTENIMIENTO: ✓ REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Dirección de Salud Integral
FALLA REPORTADA:

**DETALLE**

Se realizo mant. Preventivo al sistema de aire acondicionado de tipo mini split de 12.000 btu de marca LG

(01) c/u

desincrustacion química 1/4 de litro

| OPERARIO: | AYRCOL: | CLIENTE: |
|---|---|---|
| Elkin Gomez | Ing. Edberg. | |

**Recibido a Satisfacción**

| | FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPLEMENTOS LOGISTICOS | Dia | Mes | Año |
| | | 20 | 07 | 24 |

| Dependencia | Ubicación fisica de recepcion |
|---|---|
| Secretaría de Salud | Direccion de Salud Integral |

| Tipo de aire: | Cantidad: | Capacidad: | Marca: |
|---|---|---|---|
| mini split | 1 | 12.000btu | LG |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Actividad:** Correctivo ☐ Preventivo ☑ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

**Nombre:** Julema R Galvis S.
**Cargo:** Director

- ✓ Mantenimiento a un aire tipo mini Split de 12,000 Btu/hr, **(DIRECCION DE SALUD INTEGRAL).**



**Ayrcol s.a.s**

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 20 | 07 | 24 |

**ORDEN DE SERVICIO**
**No. 1905**

CLIENTE: Secretaría de Salud
DIRECCIÓN: Calle 45 # 11-52
CIUDAD: Bmanga
MANTENIMIENTO: / REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Dirección de Salud Integral
FALLA REPORTADA:

**DETALLE**

Se realizo Mant. Preventivo al sistema de aire acondicionado de tipo mini split de 12000 btu de marca LG

(01) aire

desincrustacion química 1/4 de litro

| OPERARIO: | AYRCOL: | CLIENTE: |
|---|---|---|
| Elkin Gomez | Ing. Edberg. | |

**Recibido a Satisfacción**

| | FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPLEMENTOS LOGISTICOS | Dia | Mes | Año |
| | | 20 | 07 | 24 |

| Dependencia | Ubicación fisica de recepcion |
|---|---|
| Secretaría de Salud | Dirección de Salud Integral |

| Tipo de aire: | Cantidad: | Capacidad: | Marca: |
|---|---|---|---|
| mini split | 1 | 12.000 btu | LG |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Actividad:** Correctivo ☐ Preventivo ☑ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Julema R. Galvis

**Nombre:** Julema R. Galvis
**Cargo:** Director

✓ Mantenimiento a un aire tipo mini Split de 18,000 Btu/hr, **(DIRECCION DE SALUD INTEGRAL).**



**Ayrcol s.a.s**

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 20 | 07 | 24 |

**ORDEN DE SERVICIO**
**No.** 1904

**CLIENTE:** Secretaría de Salud
**DIRECCIÓN:** Calle 45 # 11-52
**CIUDAD:** Bucaramanga
**MANTENIMIENTO:** ✓ **REVISIÓN:** **MONTAJE:** **OTROS:**
**UBICACIÓN EQUIPO:** Dirección de Salud Integral
**FALLA REPORTADA:**

**DETALLE**

Se realizo mant. Preventivo al sistema de aire acondicionado de tipo mini split de 18.000 btu de marca Samsung

(01) aire

desencrustacion química 1/2 de litro

| OPERARIO: | AYRCOL: | CLIENTE: |
|---|---|---|
| Elkin Gomez | Ing. Edberg. | |

**Recibido a Satisfacción**

| | FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPLEMENTOS LOGISTICOS | Dia | Mes | Año |
| | | 20 | 07 | 24 |

| Dependencia | Ubicación fisica de recepcion |
|---|---|
| Secretaría de Salud | Direccion de Salud Integral |

| Tipo de aire: | Cantidad: | Capacidad: | Marca: |
|---|---|---|---|
| mini split | 1 | 18.000 btu | Samsung |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Actividad:** Correctivo ☐ Preventivo ☑ Instalacion ☐


Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

**Nombre:** Zulema R Galvis V
**Cargo:** Directora

✓ Mantenimiento a dos aires tipo mini Split de 18,000 Btu/hr, **(DIRECCION DE SALUD INTEGRAL).**

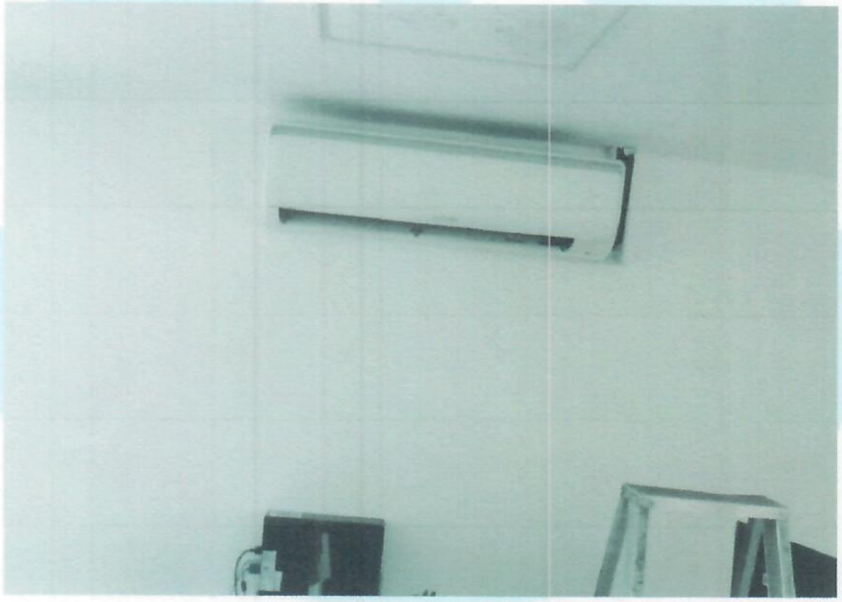

**Ayrcol s.a.s**

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 20 | 07 | 24 |

**ORDEN DE SERVICIO**
**No. 1903**

CLIENTE: Secretaria de Salud
DIRECCIÓN: Calle 45 #11-52
CIUDAD: B/manga
MANTENIMIENTO: ✓ REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Direccion de Salud Integral
FALLA REPORTADA:

**DETALLE**

Se realizo Mant. Preventivo al sistema de aires acondicionados de tipo mini splits de 18.000 btu de marca Samsung

(02) aires

dejan Constancia Química 1 litro

| OPERARIO: | AYRCOL: | CLIENTE: |
|---|---|---|
| Elkin Gomez | Ing. Edberg. | |

**Recibido a Satisfacción**

| | FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPLEMENTOS LOGISTICOS | Dia | Mes | Año |
| | | 20 | 07 | 24 |

| Dependencia | Ubicación fisica de recepcion |
|---|---|
| Secretaria de Salud | Direccion de Salud Integral |

| Tipo de aire: | Cantidad: | Capacidad: | Marca: |
|---|---|---|---|
| mini split | 1 | 18.000 btu | Samsung |
| mini split | 1 | 18.000 btu | Samsung |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Actividad:** Correctivo ☐ Preventivo ☑ Instalacion ☐


Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Yulema R Galvis V.

**Nombre:** Yulema R Galvis V.
**Cargo:** Directora

- ✓ Mantenimiento a un aire tipo mini Split de 18,000 Btu/hr, **(ASEGURAMIENTO Y AFILIACON).**

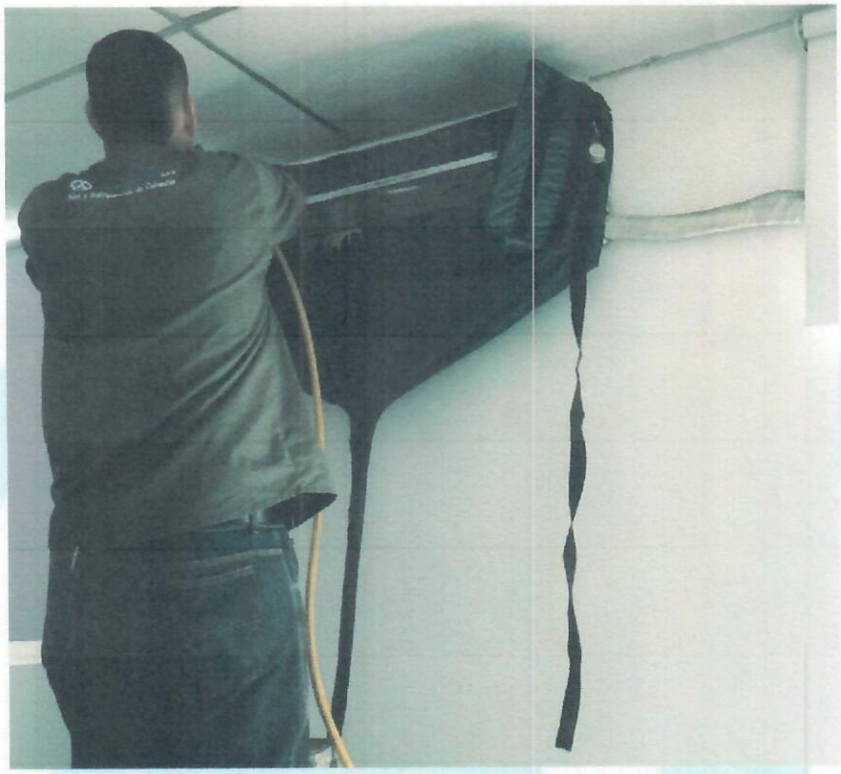



**Ayrcol s.a.s**

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 20 | 07 | 24 |

**ORDEN DE SERVICIO**
**No. 1908**

CLIENTE: Secretaria de Salud
DIRECCIÓN: Calle 45 # 11-52
CIUDAD: Bmanga
MANTENIMIENTO: / REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Aseguramiento y Afiliacion
FALLA REPORTADA:

**DETALLE**

Se realizo mant. Preventivo al sistema de aire acondicionado de tipo mini split de 18.000 btu de marca Samsung

(01) aire

desincrustacion quimica 1/2 de litro

| OPERARIO: | AYRCOL: | CLIENTE: |
|---|---|---|
| Elkin Gomez | Ing. Solberg. | |

**Recibido a Satisfacción**

| | FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPLEMENTOS LOGISTICOS | Dia | Mes | Año |
| | | 20 | 07 | 24 |

| Dependencia | Ubicación fisica de recepcion |
|---|---|
| Secretaria de Salud | Aseguramiento y Afiliacion |

| Tipo de aire: | Cantidad: | Capacidad: | Marca: |
|---|---|---|---|
| mini split | 1 | 18.000 btu | Samsung |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Actividad:** Correctivo ☐ Preventivo ☑ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

**Nombre:** Nelcy Rosio Vega
**Cargo:** Profesional Apoyo CPS

- ✓ Mantenimiento a un aire tipo mini Split de 18,000 Btu/hr y un aire tipo mini Split de 12,000 Btu/hr **(ASEGURAMIENTO Y AFILIACON).**







**Ayrcol s.a.s**

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 20 | 07 | 24 |

**ORDEN DE SERVICIO**
**No. 1907**

CLIENTE: Secretaría de Salud
DIRECCIÓN: Calle 45 # 11-52
CIUDAD: Bmanga
MANTENIMIENTO: / REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Aseguramiento y Afiliación
FALLA REPORTADA:

**DETALLE**

Se realizo mant. Preventivo al sistema de aires acondicionados de tipo mini split de 18.000 btu marca Samsung y 12.000 btu marca LG

(02) aires

desencrustacion quimica 3/4 de litro

| OPERARIO: | AYRCOL: | CLIENTE: |
|---|---|---|
| Elkin Gomez | Ing. Edberg. | |

**Recibido a Satisfacción**

| | FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPLEMENTOS LOGISTICOS | Dia | Mes | Año |
| | | 20 | 07 | 24 |

| Dependencia | Ubicación fisica de recepcion |
|---|---|
| Secretaria de Salud | Aseguramiento y Afiliacion |

| Tipo de aire: | Cantidad: | Capacidad: | Marca: |
|---|---|---|---|
| Mini Split | 1 | 18.000 btu | Samsung |
| Mini Split | 1 | 12.000 btu | LG |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Actividad:** Correctivo ☐ Preventivo ☑ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

**Nombre:** Nelly Rosio Vega
**Cargo:** Profesional Apoyo CPS

✓ Mantenimiento a dos aires tipo mini Split de 12,000 Btu/hr **(CALIDAD).**







**Ayrcol s.a.s**

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 20 | 07 | 24 |

**ORDEN DE SERVICIO**
**No. 1909**

CLIENTE: Secretaria de Salud
DIRECCIÓN: Calle 45 # 11-52
CIUDAD: Bmanga
MANTENIMIENTO: ✓ REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Calidad
FALLA REPORTADA:

**DETALLE**

Se realizo Mant. Preventivo al Sistema de aires acondicionados de tipo mini split de 12.000 btu de Marca Camer y 12.000 btu LG (02) aires

desencrustacion quimica 1lt de litro

| OPERARIO: | AYRCOL: | CLIENTE: |
|---|---|---|
| Elkin Gomez | Ing. Edberg. | |

**Recibido a Satisfacción**

| | FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPLEMENTOS LOGISTICOS | Dia | Mes | Año |
| | | 20 | 07 | 24 |

| Dependencia | Ubicación fisica de recepcion |
|---|---|
| Secretaria de Salud | Calidad |

| Tipo de aire: | Cantidad: | Capacidad: | Marca: |
|---|---|---|---|
| mini split | 1 | 12000btu | Carrier |
| mini split | 1 | 12.000btu | LG |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Actividad:** Correctivo ☐ Preventivo ☑ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

**Nombre:** Nelay Rosio Vega
**Cargo:** Profesional Apoyo CPS

✓ Mantenimiento a un aire tipo piso techo de 40,000 Btu/hr **(PARTICIPACION SOCIAL).**





**Ayrcol s.a.s**

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 06 | 07 | 24 |

**ORDEN DE SERVICIO**
**No. 1977**

CLIENTE: Secretaria de Salud
DIRECCIÓN: Calle 45 # 11-52
CIUDAD: Bmanga
MANTENIMIENTO: ✓ REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Participacion Social
FALLA REPORTADA:

**DETALLE**

Se realizo mant. Preventivo al sistema de aire acondicionado tipo piso Techo de 40.000 btu de marca Lg

(01) aires

Desincrustacion Profunda 1 litro

| OPERARIO: | AYRCOL: | CLIENTE: |
|---|---|---|
| Elkin Gomez | Ing. Edberg | |

**Recibido a Satisfacción**

| | FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPLEMENTOS LOGISTICOS | Dia | Mes | Año |
| | | 06 | 07 | 24 |

| Dependencia | Ubicación fisica de recepcion |
|---|---|
| Secretaria de Salud | Participacion Social |

| Tipo de aire: | Cantidad: | Capacidad: | Marca: |
|---|---|---|---|
| Piso Techo | 1 | 40.000 btu | LG |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Actividad:** Correctivo ☐ Preventivo ☑ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

**Nombre:** Andrea Reyes H
**Cargo:** Profesional Universitaria

✓ Mantenimiento a dos aires tipo mini split de 12,000 Btu/hr **(PARTICIPACION SOCIAL).**






WERNER



**Ayrcol s.a.s**

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 06 | 07 | 24 |

**ORDEN DE SERVICIO**
**No.** 1975

**CLIENTE:** Secretaría de Salud
**DIRECCIÓN:** Calle 45 H 11-52
**CIUDAD:** B/manga
**MANTENIMIENTO:** ✓ **REVISIÓN:** **MONTAJE:** **OTROS:**
**UBICACIÓN EQUIPO:** Participación Social
**FALLA REPORTADA:**

**DETALLE**

Se realizo Mant. Preventivo al sistema de aire acondicionado de tipo mini split de 12.000 btu de marca LG

(02) aires

Desincrustacion química 1/2 de litro

| OPERARIO: | AYRCOL: | CLIENTE: |
|---|---|---|
| Elkin Gomez | Ing. Edbera. | |

**Recibido a Satisfacción**

| | FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPLEMENTOS LOGISTICOS | Dia | Mes | Año |
| | | 06 | 07 | 24 |

| Dependencia | | Ubicación fisica de recepcion | |
|---|---|---|---|
| Secretaria de Salud | | Participacion Social | |
| Tipo de aire: | Cantidad: | Capacidad: | Marca: |
| mini split | 1 | 12.000btu | LG |
| mini split | 1 | 12.000btu | LG |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Actividad:** Correctivo ☐ Preventivo ☑ Instalacion ☐


Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

**Nombre:** Andrea Reyes.
**Cargo:** Profesional Universitario

✓ Mantenimiento a un aire tipo mini split de 18,000 Btu/hr **(CALIDAD Y CONTROL FINANCIERO).**



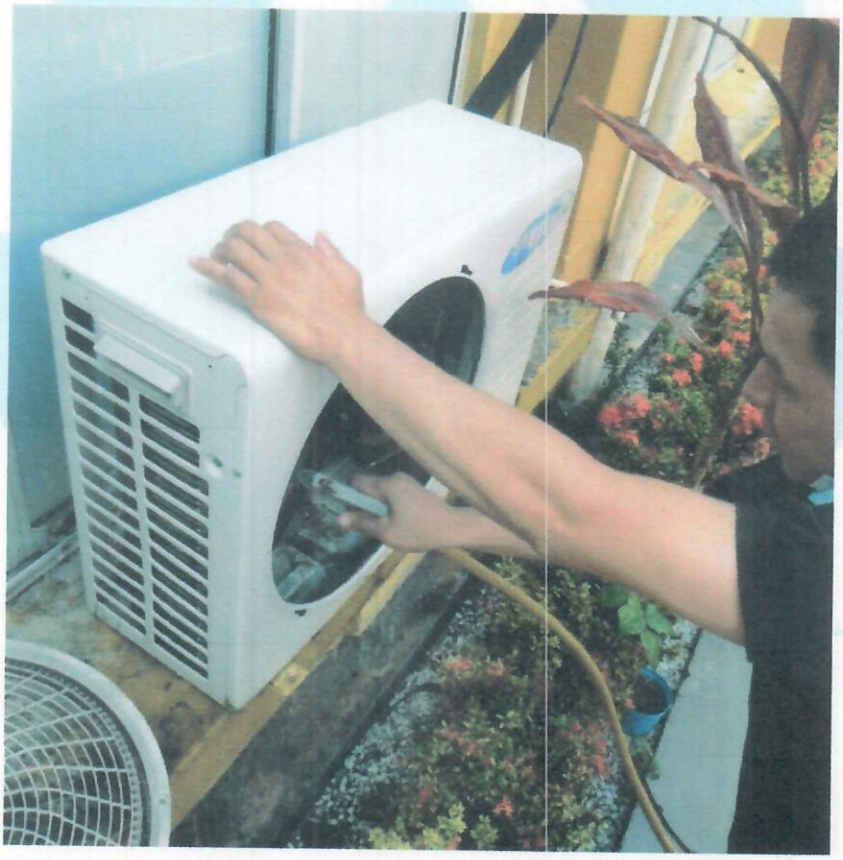

## Cambio de aislamiento y gas refrigerante





**Ayrcol s.a.s**

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 06 | 07 | 24 |

**ORDEN DE SERVICIO**
**No.** 1979

**CLIENTE:** Secretaría de Salud
**DIRECCIÓN:** Calle 45 # 11-52
**CIUDAD:** Bmanga
**MANTENIMIENTO:** ✓ **REVISIÓN:** **MONTAJE:** **OTROS:**
**UBICACIÓN EQUIPO:** Calidad y Control financiero
**FALLA REPORTADA:**

**DETALLE**

Se realizo mant. Preventivo al sistema de aire acondicionado tipo mini split de 18.000 btu marca samsung

(01) dives

desencrustacion química 1/2 de litro

| OPERARIO: | AYRCOL: | CLIENTE: |
|---|---|---|
| Elkin Gomez | Ing. Edberg | |

**Recibido a Satisfacción**

| | FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPLEMENTOS LOGISTICOS | Dia | Mes | Año |
| | | 06 | 07 | 24 |

| Dependencia | Ubicación fisica de recepcion |
|---|---|
| Secretaría de Salud | Calidad y Contratación |

| Tipo de aire: | Cantidad: | Capacidad: | Marca: |
|---|---|---|---|
| mini split | 1 | 18.000btu | Samsung |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Actividad:** Correctivo ☐ Preventivo ☑ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

**Nombre:**
**Cargo:** secretaria

Sergio Montuno

**Ayrcol s.a.s**

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 08 | 07 | 24 |

**ORDEN DE SERVICIO**
**No. 1954**

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD
DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-52
CIUDAD: BUCARAMANGA
MANTENIMIENTO: [ ] REVISIÓN: [ ] MONTAJE: [✓] OTROS: [ ]
UBICACIÓN EQUIPO: CALIDAD Y CONTROL FINANCIERO
FALLA REPORTADA:

**DETALLE**

- REAJUSTE DE GAS REFRIGERANTE R-410 : 2 libras
- CAMBIO DE AISLAMIENTO 3mts.

| OPERARIO: | AYRCOL: | CLIENTE: |
|---|---|---|
| EVELIN GOMEZ | Ing Edberg. | |

**Recibido a Satisfacción**

| | FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPLEMENTOS LOGISTICOS | Dia | Mes | Año |
| | | 08 | 07 | 24 |

| Dependencia | Ubicación fisica de recepcion |
|---|---|
| Secretaria de Salud | Calidad y Control financiero |

| Tipo de aire: | Cantidad: | Capacidad: | Marca: |
|---|---|---|---|
| mini split | 1 | 18.000 btu | Samsung |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Actividad:** Correctivo ☑ Preventivo ☐ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**


Para constancia firma:

**Nombre:**
**Cargo:** Secretaria


Se recibe Mantenmto.

✓ Mantenimiento a un aire tipo mini split de 18,000 Btu/hr **(CALIDAD Y CONTROL FINANCIERO).**




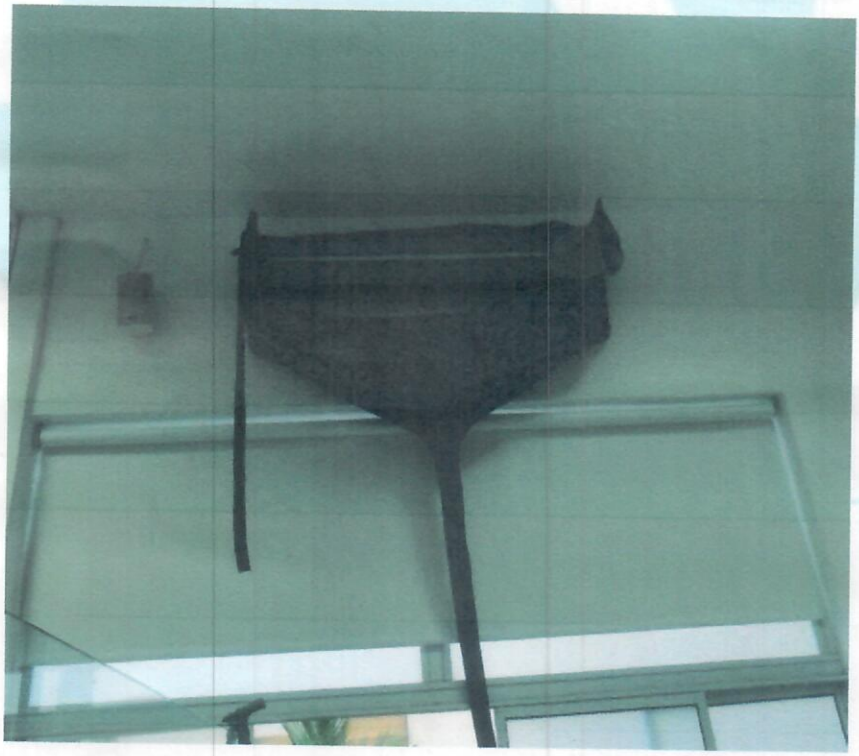

**Cambio compresor**

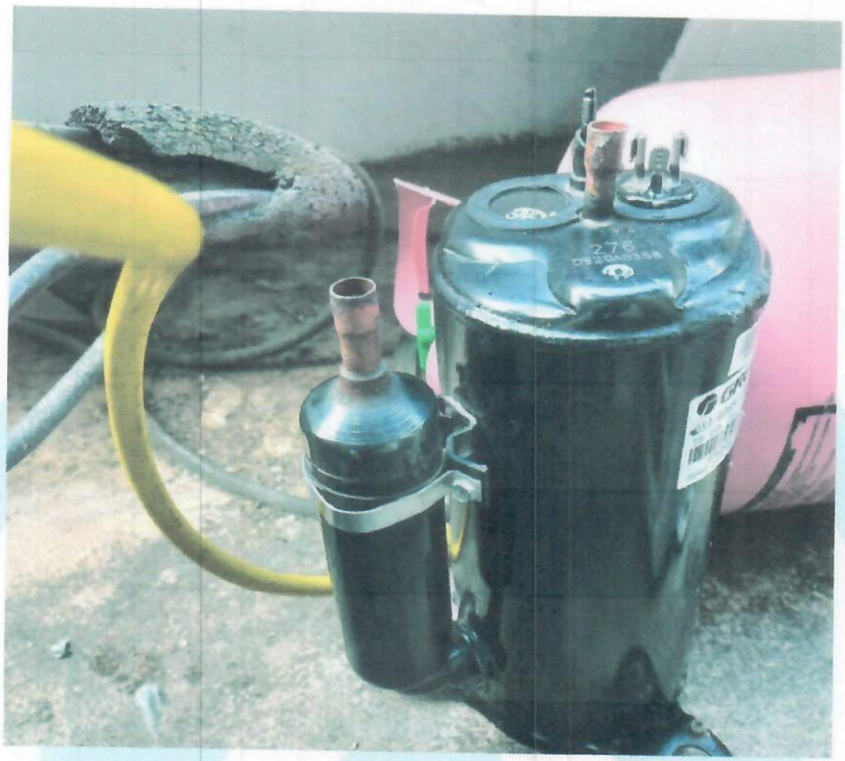



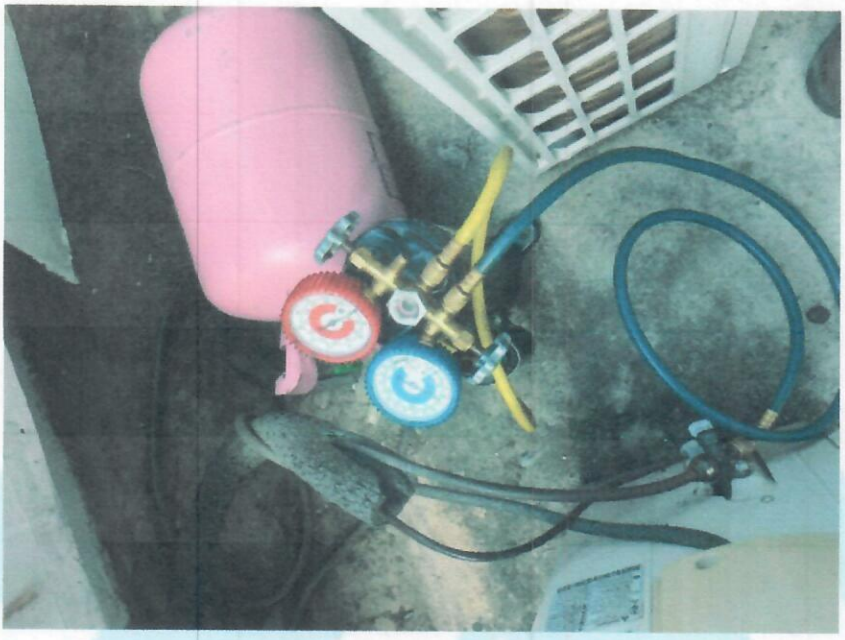



**Ayrcol s.a.s**

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 08 | 07 | 24 |

**ORDEN DE SERVICIO**
**No.** 1978

**CLIENTE:** Secretaría de Salud
**DIRECCIÓN:** Calle 45 # 11-52
**CIUDAD:** Bucaramanga
**MANTENIMIENTO:** ✓ **REVISIÓN:** **MONTAJE:** **OTROS:**
**UBICACIÓN EQUIPO:** Calidad y Control financiero
**FALLA REPORTADA:**

**DETALLE**

Se realiza mant. Preventivo al sistema de aire acondicionado tipo mini split de 18.000 btu de marca Samsung

Con) aire)

Desincrustación química 1/2 de litro

| OPERARIO: | AYRCOL: | CLIENTE: |
|---|---|---|
| Elkin Gomez | Ing. Edberg. | |

**Recibido a Satisfacción**

| | FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPLEMENTOS LOGISTICOS | Dia | Mes | Año |
| | | 08 | 07 | 24 |

| Dependencia | | Ubicación fisica de recepcion | |
|---|---|---|---|
| Secretaria de Salud | | Calidad y Control financiero | |
| Tipo de aire: | Cantidad: | Capacidad: | Marca: |
| mini split | 1 | 18.000 btu | samsung |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **Actividad:** | Correctivo ☐ | Preventivo ☑ | Instalacion ☐ |

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

**Nombre:** [illegible]
**Cargo:** Secretaria

Se anexa Mantenimiento.

**Ayrcol s.a.s**

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 06 | 07 | 24 |

**ORDEN DE SERVICIO**
**No.** 1953

**CLIENTE:** Secretaria De Salud
**DIRECCIÓN:** Calle 45 # 11 - 52
**CIUDAD:** Bucaramanga
**MANTENIMIENTO:** ☐ **REVISIÓN:** ✓ **MONTAJE:** ✓ **OTROS:** ☐
**UBICACIÓN EQUIPO:** Calidad y Control Financiero
**FALLA REPORTADA:**

**DETALLE**

- Suministro e instalación de compresor, carga total de gas R-410, cambio de aceite

| OPERARIO: | AYRCOL: | CLIENTE: |
|---|---|---|
| Erikin Gomez | Ing Edberg | |

**Recibido a Satisfacción**

| | FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPLEMENTOS LOGISTICOS | Dia | Mes | Año |
| | | 06 | 07 | 24 |

| Dependencia | Ubicación fisica de recepcion |
|---|---|
| Secretaría de Salud | Calidad y Control financiero |

| Tipo de aire: | Cantidad: | Capacidad: | Marca: |
|---|---|---|---|
| mini split | 1 | 18.000btu | Samsung |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Actividad:** Correctivo ☑ Preventivo ☐ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

**Nombre:**
**Cargo:** Secretaria

Se cabe Mantenimiento.

✓ Mantenimiento a un aire tipo mini split de 12,000 Btu/hr **(GRUPO DE RECURSOS FINANACIEROS EN SALUD).**






**Cambio compresor**







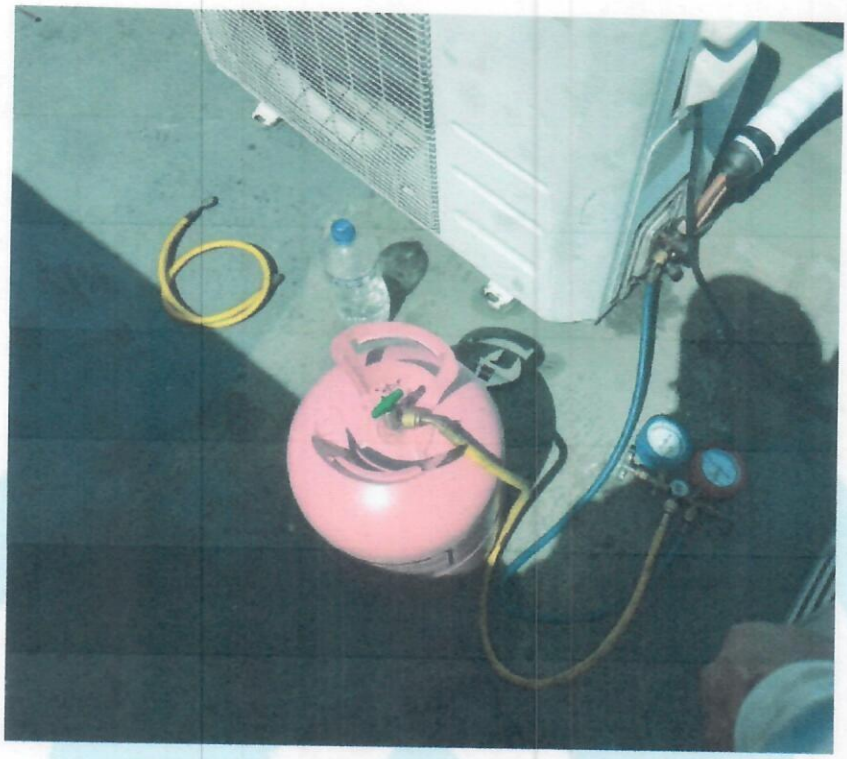

**Ayrcol s.a.s**

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 06 | 07 | 24 |

**ORDEN DE SERVICIO**
**No. 1981**

CLIENTE: Searetaría de Salud
DIRECCIÓN: Calle 45 H 11-52
CIUDAD: Bmanga
MANTENIMIENTO: ✓ REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Grupo de recursos Financieros en Salud
FALLA REPORTADA:

**DETALLE**

Se realizo mant. Preventivo al sistema de aire acondicionado tipo mini split de 12000 btu de marca Samsung

(01) aires

desensuciación química 1/4 de litro

| OPERARIO: | AYRCOL: | CLIENTE: |
|---|---|---|
| Elkin Gomez | Ing. Edberg | |

**Recibido a Satisfacción**

| | FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPLEMENTOS LOGISTICOS | Dia | Mes | Año |
| | | 06 | 07 | 24 |

| Dependencia | | Ubicación fisica de recepcion | |
|---|---|---|---|
| Secretaña de Salud | | Grupo de recursos financieros en Salud | |
| Tipo de aire: | Cantidad: | Capacidad: | Marca: |
| mini split | 1 | 12.000 btv | Samsung |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Actividad:** Correctivo ☐ Preventivo ☑ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Elsa Velasquez H.

**Nombre:**
**Cargo:** Lider Programa Grupo Rec. Fcieros

**Ayrcol s.a.s**

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 06 | 07 | 24 |

**ORDEN DE SERVICIO**
**No.** 1955

**CLIENTE:** SECRETARIA DE SALUD
**DIRECCIÓN:** CALLE 45 # 11-52
**CIUDAD:** BUCARAMANGA
**MANTENIMIENTO:** [ ] **REVISIÓN:** [/] **MONTAJE:** [/] **OTROS:** [ ]
**UBICACIÓN EQUIPO:** GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS EN SALUD
**FALLA REPORTADA:**

**DETALLE**

SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR, CAMBIO DE ACEITE, CARGA COMPLETA DE GAS R-410

| OPERARIO: | AYRCOL: | CLIENTE: |
|---|---|---|
| FELIPE GOMEZ | ING EDGER | |

**Recibido a Satisfacción**

| | FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPLEMENTOS LOGISTICOS | Dia | Mes | Año |
| | | 06 | 07 | 24 |

| Dependencia | Ubicación fisica de recepcion |
|---|---|
| Secretaria de Salud | Grupo de recursos financieros en Salud |

| Tipo de aire: | Cantidad: | Capacidad: | Marca: |
|---|---|---|---|
| mini split | 1 | 12.000 btu | Samsung |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Actividad:** Correctivo ☑ Preventivo ☐ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Elsa Velasquez Hernandez

**Nombre:**
**Cargo:** Lider Programa Grupo Recursos Fros

- ✓ Mantenimiento a un aire tipo mini split de 12,000 Btu/hr **(GRUPO DE RECURSOS FINANACIEROS EN SALUD).**





**Ayrcol s.a.s**

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 08 | 07 | 24 |

**ORDEN DE SERVICIO**
**No.** 1982

**CLIENTE:** Secretaña de Salud
**DIRECCIÓN:** Calle 45 H 11-52
**CIUDAD:** Bmanga
**MANTENIMIENTO:** / **REVISIÓN:** **MONTAJE:** **OTROS:**
**UBICACIÓN EQUIPO:** Grupo de recursos financieros en Salud
**FALLA REPORTADA:**

**DETALLE**

Se realizo Mant. Preventivo al sistema de aire acondicionado de tipo mini split de 12.000 btu de marca Samsung

Con) aires

Se realizo desincrustacion quimica 1/4 de litro

| OPERARIO: | AYRCOL: | CLIENTE: |
|---|---|---|
| Elkin Gomez | Ing. Edberg. | |

**Recibido a Satisfacción**

| | FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPLEMENTOS LOGISTICOS | Dia | Mes | Año |
| | | 08 | 07 | 24 |

| Dependencia | Ubicación fisica de recepcion |
|---|---|
| Secretaría de Salud | Grupo de recursos finacieros en Salud |

| Tipo de aire: | Cantidad: | Capacidad: | Marca: |
|---|---|---|---|
| mini split | 1 | 12.000 btu | Samsung |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Actividad:** Correctivo ☐ Preventivo ☑ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Elsa Velasquez H.

**Nombre:**
**Cargo:** Lider Programa Grupo Recursos Fcieros.

- ✓ Mantenimiento a un dos aires tipo mini split de 12,000 Btu/hr **(GRUPO DE RECURSOS FINANACIEROS EN SALUD).**





**Ayrcol s.a.s**

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 06 | 07 | 24 |

**ORDEN DE SERVICIO**
**No.** 1983

**CLIENTE:** Secretaría de Salud
**DIRECCIÓN:** Calle 45 # 11-52
**CIUDAD:** Bmanga
**MANTENIMIENTO:** /  **REVISIÓN:**  **MONTAJE:**  **OTROS:**
**UBICACIÓN EQUIPO:** Grupo de recursos financieros en Salud
**FALLA REPORTADA:**

**DETALLE**

Se realizo mant. Preventivo al sistema de aire acondicionado de tipo mini split de 12.000 btu de marca Samsung

(02) aires

desincrustacion quimica 1/2 de litro

| OPERARIO: | AYRCOL: | CLIENTE: |
|---|---|---|
| Elkin Gomez | Ing. Edberg. | |

**Recibido a Satisfacción**

| | FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPLEMENTOS LOGISTICOS | Dia | Mes | Año |
| | | 06 | 07 | 24 |

| Dependencia | Ubicación fisica de recepcion |
|---|---|
| Secretaria de Salud | Grupo de recursos financieros en Salud |

| Tipo de aire: | Cantidad: | Capacidad: | Marca: |
|---|---|---|---|
| Mini Split | 1 | 12.000 btu | Samsung |
| Mini Split | 1 | 12.000 btu | Samsung |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Actividad:** Correctivo ☐ Preventivo ☑ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:


Elsa Velasquez Hernandez

**Nombre:**

**Cargo:** Lider Programa Grupo Recursos Fcieros

- ✓ Mantenimiento a un aire tipo mini split de 18,000 Btu/hr **(GRUPO DE RECURSOS FINANACIEROS EN SALUD).**



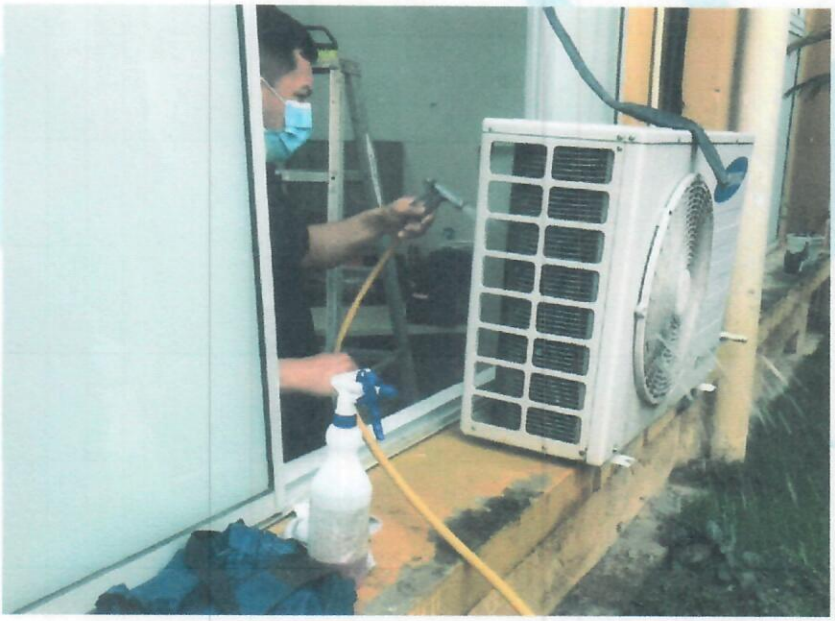

**Ayrcol s.a.s**

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 06 | 07 | 24 |

**ORDEN DE SERVICIO**
**No.** 1984

**CLIENTE:** Secretaria de Salud
**DIRECCIÓN:** Calle 45 # 11-52
**CIUDAD:** Bmanga
**MANTENIMIENTO:** /  **REVISIÓN:**  **MONTAJE:**  **OTROS:**
**UBICACIÓN EQUIPO:** Grupo de recursos financieros en Salud
**FALLA REPORTADA:**

**DETALLE**

Se realizo mant. Preventivo al sistema de aire acondicionado de tipo mini split de 18 000 btu de marca Samsung

(01) aires

desencrustacion quimica de 1/2 de litro

| OPERARIO: | AYRCOL: | CLIENTE: |
|---|---|---|
| Elkin Gomez | Ing. Edberg. | |

**Recibido a Satisfacción**

| | FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPLEMENTOS LOGISTICOS | Dia | Mes | Año |
| | | 06 | 07 | 24 |

| Dependencia | Ubicación fisica de recepcion |
|---|---|
| Secretaría de Salud | Grupo de recursos financieros en Salud |

| Tipo de aire: | Cantidad: | Capacidad: | Marca: |
|---|---|---|---|
| mini split | 1 | 18.000 btu | Samsung |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Actividad:** Correctivo ☐ Preventivo ☑ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Elsa Velasquez Hernandez
**Nombre:**
**Cargo:** Lider Programa Grupo Rec. Fcieros

✓ Mantenimiento a un aire tipo piso techo de 40,000 Btu/hr **(ALMACEN).**





**Ayrcol s.a.s**

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

| FECHA | DIA | MES | A. |
|---|---|---|---|
| | 05 | 07 | 24 |

**ORDEN DE SERVICIO**
**No. 1968**

CLIENTE: Secretaña de Salud
DIRECCIÓN: Calle 45 # 11-57
CIUDAD: Bmanga
MANTENIMIENTO: ✓ REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Almacen
FALLA REPORTADA:

**DETALLE**

Se realizo mant preventivo al sistema de aire acondicionado tipo piso techo de 40.000 btu de marca LG

Col) aires

Desencrustacion quimica 1 litro

| OPERARIO: | AYRCOL: | CLIENTE: |
|---|---|---|
| Elkin Gomez | Ing. Edberg | |

**Recibido a Satisfacción**

| | FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPLEMENTOS LOGISTICOS | Dia | Mes | Año |
| | | 05 | 07 | 24 |

| Dependencia | Ubicación fisica de recepcion |
|---|---|
| Secretaría de Salud | Almacen |

| Tipo de aire: | Cantidad: | Capacidad: | Marca: |
|---|---|---|---|
| Piso Techo | 1 | 40.000btu | Lg |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Actividad:** Correctivo ☐ Preventivo ☑ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

**Nombre:** Alberto Villamizar
**Cargo:** Coordinador de Area R.F

✓ Mantenimiento a un aire tipo piso techo de 40,000 Btu/hr **(ALMACEN).**





**Ayrcol s.a.s**

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

| FECHA | DIA | MES | |
|---|---|---|---|
| | 05 | 07 | 24 |

**ORDEN DE SERVICIO**
**No.** 1967

**CLIENTE:** Secretaría de Salud
**DIRECCIÓN:** Calle 45 # 11-52
**CIUDAD:** Bmanga
**MANTENIMIENTO:** ✓ **REVISIÓN:** **MONTAJE:** **OTROS:**
**UBICACIÓN EQUIPO:** Almacen
**FALLA REPORTADA:**

**DETALLE**

Se realizo Mant. Preventivo al sistema de aire acondicionado tipo piso techo de 40.000 btu de marca LG

(01) aires

Desincrustacion quimica 1 litro

| OPERARIO: | AYRCOL: | CLIENTE: |
|---|---|---|
| Elkin Gomez | Ing. Edberg | |

**Recibido a Satisfacción**

| | FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPLEMENTOS LOGISTICOS | Dia | Mes | Año |
| | | 05 | 07 | 24 |

| Dependencia | Ubicación fisica de recepcion | | |
|---|---|---|---|
| Secretaría de Salud | Almacen | | |
| Tipo de aire: | Cantidad: | Capacidad: | Marca: |
| Piso techo | 1 | 40.000 btu | LG |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Actividad:** Correctivo ☐ Preventivo ☑ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:


**Nombre:** Alberto Villamizar V
**Cargo:** Coordinador Recursos Fisicos

✓ Mantenimiento a dos aires tipo mini split de 12,000 Btu/hr **(ALMACEN MEDICAMENTOS).**








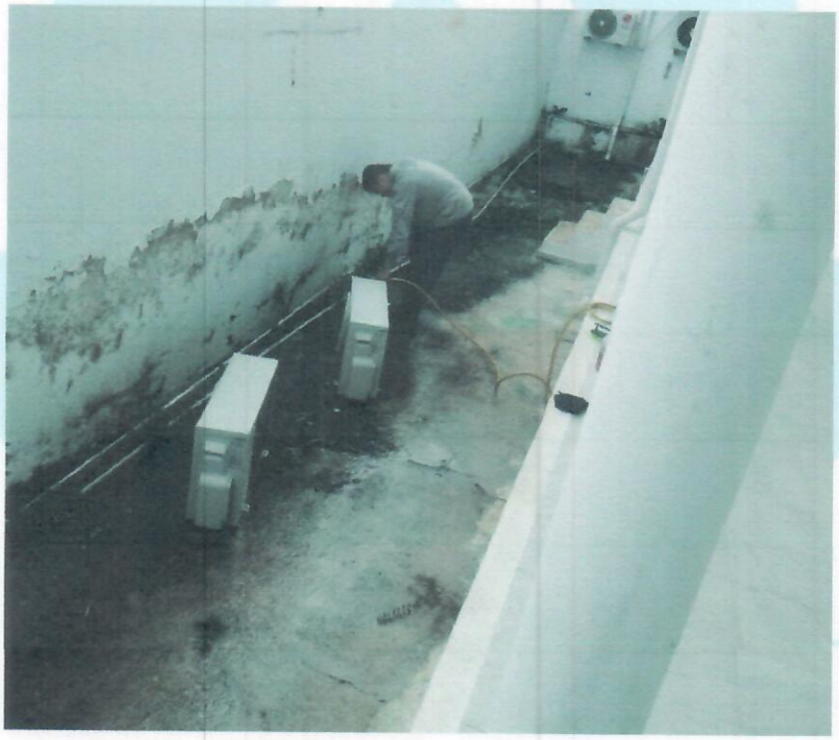



**Cambio aislamiento, tubería de cobre, cable de potencia y comunicación mas reajuste de gas refrigerante.**

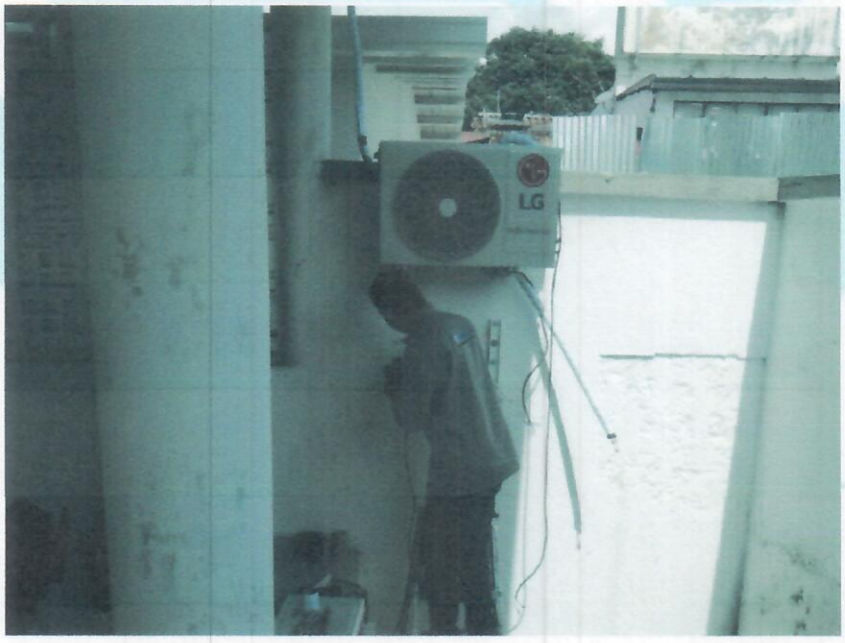


LG


LG
DUAL Inverter


LG

**Ayrcol s.a.s**

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 05 | 07 | 24 |

**ORDEN DE SERVICIO**
**No.** 1966

**CLIENTE:** Secretaria de Salud
**DIRECCIÓN:** Calle 45 # 11-52
**CIUDAD:** Bmanga
**MANTENIMIENTO:** ✓ **REVISIÓN:** **MONTAJE:** **OTROS:**
**UBICACIÓN EQUIPO:** Almacen Medicamentos
**FALLA REPORTADA:**

**DETALLE**

Se realizo mant. Preventivo al sistema de aire acondicionado tipo mini split de 12.000 btu marca LG dual

(02) aires

Desencrustacion quimica 1/2 litro

| OPERARIO: | AYRCOL: | CLIENTE: |
|---|---|---|
| Elkin Gomez | Ing. Edberg | |

**Recibido a Satisfacción**

| | FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPLEMENTOS LOGISTICOS | Dia | Mes | Año |
| | | 05 | 07 | 24 |

| Dependencia | Ubicación fisica de recepcion |
|---|---|
| Secretaña de Salud | Almacen Medicamentos |

| Tipo de aire: | Cantidad: | Capacidad: | Marca: |
|---|---|---|---|
| Mini Split | 1 | 12.000 btu | Lg dual |
| Mini split | 1 | 12.000 btu | Lg dual |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Actividad:** Correctivo ☐ Preventivo ☑ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

**Nombre:** Alberto Villamizar V.
**Cargo:** Coordinador de Area R.F.

**Ayrcol s.a.s**

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

| FECHA | DIA | MES | A. |
|---|---|---|---|
| | 03 | 07 | 24 |

**ORDEN DE SERVICIO**
**No.** 1964

**CLIENTE:** SECRETARIA DE SALUD
**DIRECCIÓN:** CALLE 45 # 11 -52
**CIUDAD:** B/ MANGA
**MANTENIMIENTO:** [ ] **REVISIÓN:** [—] **MONTAJE:** [—] **OTROS:** [ ]
**UBICACIÓN EQUIPO:** ALMACEN MEDICAMENTOS
**FALLA REPORTADA:**

**DETALLE**

- SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE POTENCIA
- SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE COMUNICACION
- Soporte metalico unidad exterior
- REAJUSTE DE GAS REFRIGERANTE R410
- Suministro de tubería de Cobre de 1/4 y 3/8, y aislamiento termico

| OPERARIO: | AYRCOL: | CLIENTE: |
|---|---|---|
| Erick Gomez | Ing Edberg | |

**Recibido a Satisfacción**

| | FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPLEMENTOS LOGISTICOS | Dia | Mes | Año |
| | | 03 | 05 | 24 |

| Dependencia | Ubicación fisica de recepcion |
|---|---|
| Secretaria de Salud | Almacen Medicamentos |

| Tipo de aire: | Cantidad: | Capacidad: | Marca: |
|---|---|---|---|
| mini split | 1 | 12.000 btu | LG dual |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Actividad:** Correctivo ☑ Preventivo ☐ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

**Nombre:** Alberto Villamizar V.
**Cargo:** Coordinador de Area P.R

- ✓ Mantenimiento a un aire tipo mini split de 12,000 Btu/hr **(OFICINA COORDINACION ACREDITACION).**





**Ayrcol s.a.s**

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 02 | 07 | 24 |

**ORDEN DE SERVICIO**
**No.** 1970

**CLIENTE:** Secretaría de Salud
**DIRECCIÓN:** Calle 45 # 11-52
**CIUDAD:** Bmanga
**MANTENIMIENTO:** ✓ **REVISIÓN:** **MONTAJE:** **OTROS:**
**UBICACIÓN EQUIPO:** Oficina Coordinacion acreditacion
**FALLA REPORTADA:**

**DETALLE**

Se realizo mant. Preventivo al sistema de aire acondicionado tipo Mini split de 12.000 btu de marca Samsung

Con/ aires

Desencrustacion quimica 1/4 de litro

| OPERARIO: | AYRCOL: | CLIENTE: |
|---|---|---|
| Elkin Gomez | Ing. Edberg | |

**Recibido a Satisfacción**

| | FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPLEMENTOS LOGISTICOS | Dia | Mes | Año |
| | | 02 | 07 | 24 |

| Dependencia | | Ubicación fisica de recepcion | |
|---|---|---|---|
| Secretaria de Salud | | Oficina Coordinacion acreditacion | |
| Tipo de aire: | Cantidad: | Capacidad: | Marca: |
| Mini split | 1 | 12.000btu | Samsung |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Actividad:** Correctivo ☐ Preventivo ☑ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

**Nombre:**
**Cargo:** SECRETARIO

✓ Mantenimiento a un aire tipo mini split de 12,000 Btu/hr **(OFICINA COORDINACION ACREDITACION).**





**Ayrcol s.a.s**

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 02 | 07 | 24 |

**ORDEN DE SERVICIO**
**No. 1969**

CLIENTE: Secretaria de Salud
DIRECCIÓN: Calle 45 # 11-52
CIUDAD: Bmanga
MANTENIMIENTO: / REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Oficina Coordinacion acreditacion
FALLA REPORTADA:

**DETALLE**

Se realizo mant. Preventivo al sistema de aire acondicionado tipo mini split de 12.000 btu de marca Samsung

(01) aires

Desencrustacion quimica 1/4 de litro

| OPERARIO: | AYRCOL: | CLIENTE: |
|---|---|---|
| Elkin Gomez | Ing. Edberg | |

**Recibido a Satisfacción**

| | FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPLEMENTOS LOGISTICOS | Dia | Mes | Año |
| | | 02 | 07 | 24 |

| Dependencia | Ubicación fisica de recepcion |
|---|---|
| Secretaría de Salud | oficina Coordinación acreditación |

| Tipo de aire: | Cantidad: | Capacidad: | Marca: |
|---|---|---|---|
| mini split | 1 | 12.000 btv | Samsung |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Actividad:** Correctivo ☐ Preventivo ☑ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

**Nombre:**
**Cargo:** SECRETARIO

✓ Mantenimiento a un aire tipo mini split de 18,000 Btu/hr **(REGISTROS PROFESIONALES).**





**Ayrcol s.a.s**

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 03 | 07 | 24 |

**ORDEN DE SERVICIO**
**No. 1971**

CLIENTE: Secretaría de Salud
DIRECCIÓN: Calle 45 # 11-52
CIUDAD: Bmanga
MANTENIMIENTO: / REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Registros Profesionales
FALLA REPORTADA:

**DETALLE**

Se realizo mant. Preventivo al sistema de aire acondicionado tipo mini split de 18.000 btu de marca Samsung

Con) aires

Desincrustacion quimica de 1/2 de litro

| OPERARIO: | AYRCOL: | CLIENTE: |
|---|---|---|
| Elkin Gomez | Ing. Edbera. | |

**Recibido a Satisfacción**

| | FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPLEMENTOS LOGISTICOS | Dia | Mes | Año |
| | | 03 | 07 | 24 |

| Dependencia | Ubicación fisica de recepcion |
|---|---|
| Secretaría de Salud | Registros Profesionales |

| Tipo de aire: | Cantidad: | Capacidad: | Marca: |
|---|---|---|---|
| Mini split | 1 | 18.000 btu | Samsung |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Actividad:** Correctivo ☐ Preventivo ☑ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Ingrid Anganta

**Nombre:** Ingrid Gannary Anganta Morales
**Cargo:** Tec. operativo

✓ Mantenimiento a un aire tipo mini split de 18,000 Btu/hr **(CONTROL MEDICAMENTOS).**





**Ayrcol s.a.s**

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 03 | 07 | 24 |

**ORDEN DE SERVICIO**
**No. 1973**

CLIENTE: Secretaña de Salud
DIRECCIÓN: Calle 45 # 11-52
CIUDAD: Bmanga
MANTENIMIENTO: ✓ REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Control Medicamentos
FALLA REPORTADA:

**DETALLE**

Se realizo Mant. Preventivo al sistema de aire acondicionado de tipo mini split de 18000 btu de Marca Samsung

(01) aires

Desencustacion quimica 1/2 de litro

| OPERARIO: | AYRCOL: | CLIENTE: |
|---|---|---|
| Elkin Gomez | Ing. Edberg | |

**Recibido a Satisfacción**

| | FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPLEMENTOS LOGISTICOS | Dia | Mes | Año |
| | | 03 | 07 | 24 |

| Dependencia | Ubicación fisica de recepcion |
|---|---|
| Secretaria de Salud | Control Medicamentos |

| Tipo de aire: | Cantidad: | Capacidad: | Marca: |
|---|---|---|---|
| Mini split | 1 | 18.000btu | Samsung |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |


**Actividad:** Correctivo ☐ Preventivo ☑ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

**Nombre:**
**Cargo:**

✓ Mantenimiento a dos aires tipo ventana de 18,000 Btu/hr **(GRUPO ETV).**

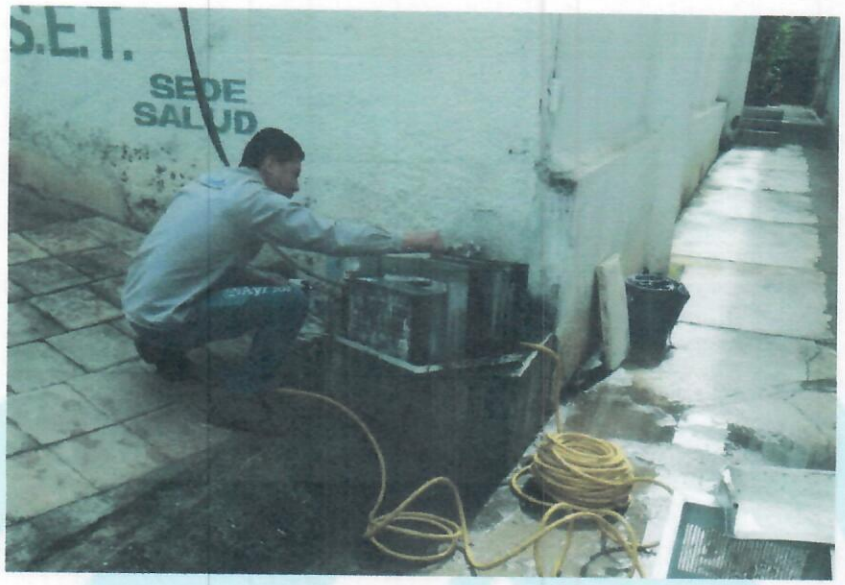








Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.

Recibido a Satisfacción

**Ayrcol s.a.s**

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 04 | 07 | 24 |

**ORDEN DE SERVICIO No. 1974**

CLIENTE: Secretaria de Salud
DIRECCIÓN: Calle 45 H 11-52
CIUDAD: Bmanga
MANTENIMIENTO: / REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Grupo ETV
FALLA REPORTADA:

**DETALLE**

Se realizo Mant. Preventivo al sistema de aire acondicionado tipo Ventana de 18.000 btu de marca Lg

(02) aires Ventana

Desencrustacion quimica 1 litro

| OPERARIO: | AYRCOL: | CLIENTE: |
|---|---|---|
| Elkin Gomez | Ing. Ebberg | |

Para constancia firma:

**Nombre:**
**Cargo:** Profesional Universitario TIS

**Recibido a Satisfacción**

| | FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPLEMENTOS LOGISTICOS | Dia | Mes | Año |
| | | 04 | 07 | 24 |

| Dependencia | Ubicación fisica de recepcion |
|---|---|
| Secretaña de Salud | Grupo ETV |

| Tipo de aire: | Cantidad: | Capacidad: | Marca: |
|---|---|---|---|
| Ventana | 1 | 18.000 btu | LG |
| Ventana | 1 | 18.000 btu | LG |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Actividad:** Correctivo ☐ Preventivo ☑ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

**Nombre:**
**Cargo:** Profesional Universitario TB

✓ Mantenimiento a un aire tipo mini split de 12,000 Btu/hr **(GRUPO ETV).**





**Ayrcol s.a.s**

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 04 | 07 | 24 |

**ORDEN DE SERVICIO**
**No.** 1976

CLIENTE: Secretaría de Salud
DIRECCIÓN: Calle 45 # 11-52
CIUDAD: Bmanga
MANTENIMIENTO: ✓ REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Grupo ETV
FALLA REPORTADA:

**DETALLE**

Se realizo mant Preventivo al sistema de aire acondicionado tipo mini split de 12.000 btu de Marca LG

(01) aires

Desincrustacion quimica 1/4 de Litro

| OPERARIO: | AYRCOL: | CLIENTE: |
|---|---|---|
| Elkin Gomez | Ing. Edberg. | |

**Recibido a Satisfacción**

| | FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPLEMENTOS LOGISTICOS | Dia | Mes | Año |
| | | 04 | 07 | 24 |

| Dependencia | Ubicación fisica de recepcion |
|---|---|
| Secretaña de Salud | Grupo ETV |

| Tipo de aire: | Cantidad: | Capacidad: | Marca: |
|---|---|---|---|
| mini split | 1 | 12.000 btv | LG dual |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Actividad:** Correctivo ☐ Preventivo ☑ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

**Nombre:** OSCAR JAVIER LÓPEZ ANAYA
**Cargo:** AUXILIAR ADMINISTRATIVO.


## 2.5 CEGIRD

- ✓ Mantenimiento a dos aires tipo cassette de 60,000 Btu/hr, **(CONTRATISTAS GESTION DE RIESGOS).**








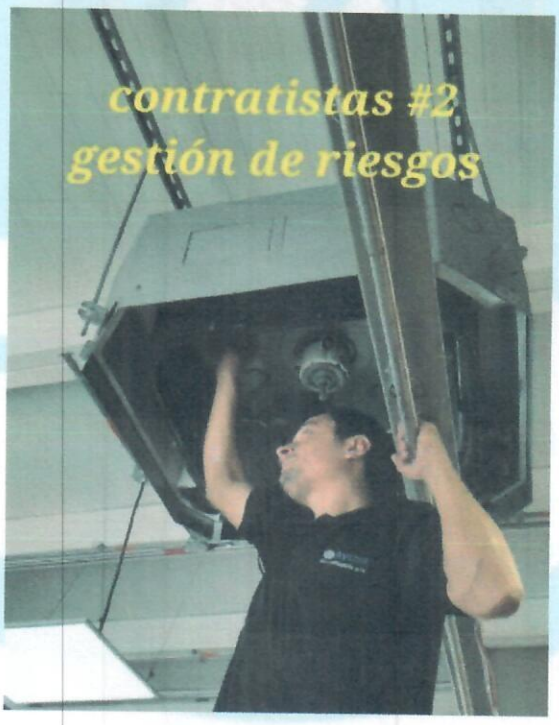


Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.

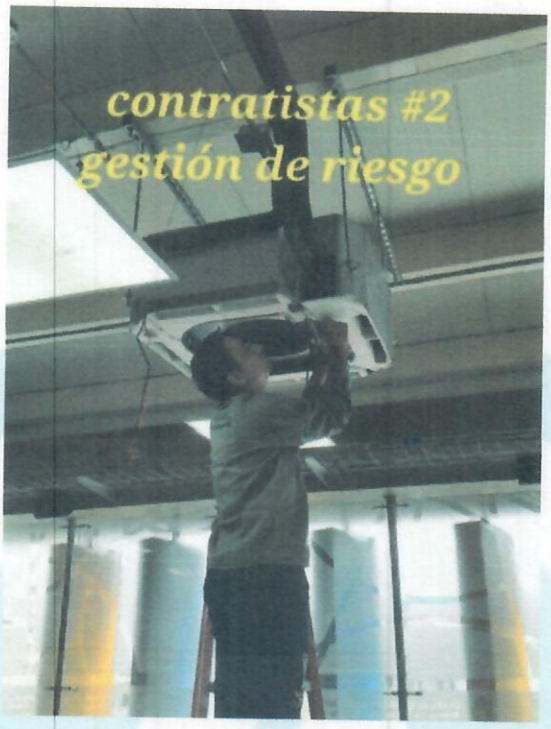


Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.

**Ayrcol s.a.s**

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 02 | 07 | 24 |

**ORDEN DE SERVICIO**
**No. 1480**

CLIENTE: CEGIRD
DIRECCIÓN: cll 5 #3-28
CIUDAD: floridablanca
MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Contratistas gestion de riesgos
FALLA REPORTADA:

**DETALLE**

Se realizo mantenimiento general y preventivo a los sistemas de aire acondicionado tipo casette marca LG de 60.000 B.T.U. (cantidad 2).

Desincrustacion con producto quimico: 2 litros

| OPERARIO: | AYRCOL: | CLIENTE: |
|---|---|---|
| Jaime Andres Gutierrez | Edberg. | |

**Recibido a Satisfacción**

| | FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPLEMENTOS LOGISTICOS | Dia | Mes | Año |
| | | 02 | 07 | 24 |

| Dependencia | Ubicación fisica de recepcion |
|---|---|
| CEGIRD | Contratistas Gestion Riesgos |

| Tipo de aire: | Cantidad: | Capacidad: | Marca: |
|---|---|---|---|
| Casette | 1 | 60000 | LG |
| Casette | 1 | 60000 | LG |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Actividad:** Correctivo ☐ Preventivo ☐ Instalacion ☐


Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Yuyi Diaz

**Nombre:**
**Cargo:** Secretaria

- ✓ Mantenimiento a un aire tipo cassette de 40,000 Btu/hr, **(CRUE 2DO PISO).**

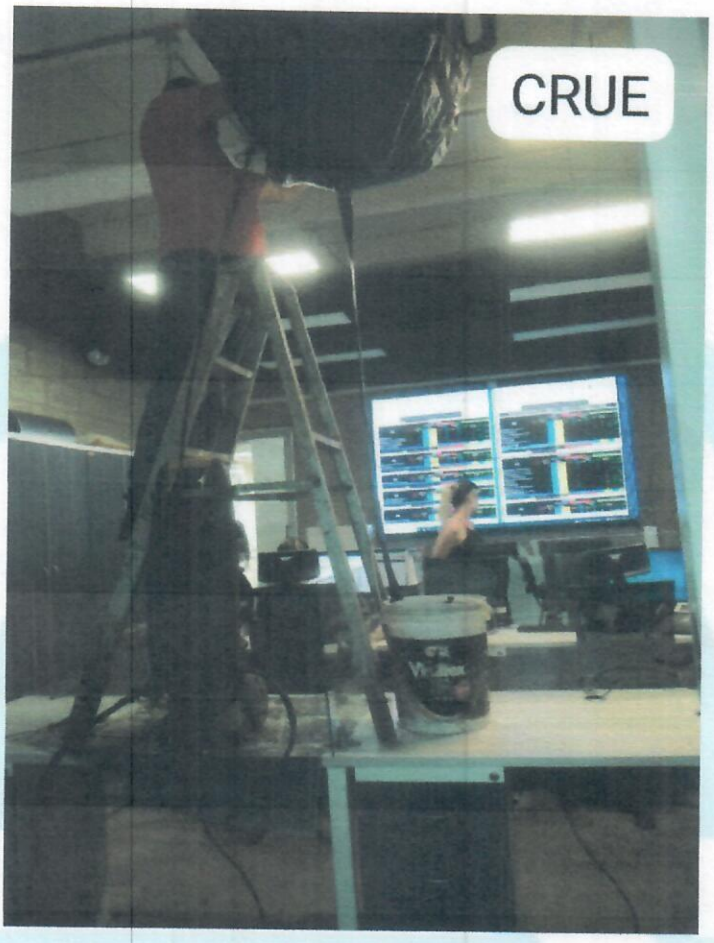

**Ayrcol s.a.s**

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

| FECHA | DIA | MES | |
|---|---|---|---|
| | 16 | 07 | 24 |

**ORDEN DE SERVICIO**
**No. 1657**

CLIENTE: CARIRO

DIRECCIÓN: cl 5 #3-18

CIUDAD: Floridablanca

MANTENIMIENTO: ✓ REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:

UBICACIÓN EQUIPO: Cue 2do piso

FALLA REPORTADA:

**DETALLE**

Se realizo mantenimiento general y preventivo al sistema de aire acondicionado tipo cassette marca LG de 36.000 Btu/hr (Cantidad. 1)

- Desinfostación de producto quimico 1/2 litro

OPERARIO: Jaime Gutierrez.

AYRCOL: Edberg.

CLIENTE:

**Recibido a Satisfacción**

| | FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPLEMENTOS LOGISTICOS | Dia | Mes | Año |
| | | 16 | 07 | 24 |

| Dependencia | Ubicación fisica de recepcion |
|---|---|
| CEGIRD | CRUE 2do PISO |

| Tipo de aire: | Cantidad: | Capacidad: | Marca: |
|---|---|---|---|
| CASETTE | 1 | 36.000 BTU | LG |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Actividad:** Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐


Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

**Nombre:** Diana Maria Villamizar
**Cargo:** auditora Nueva eps (Crue)

- ✓ Mantenimiento a un aire tipo mini Split de 18,000 Btu/hr, **(FUNCIONARIOS #2).**



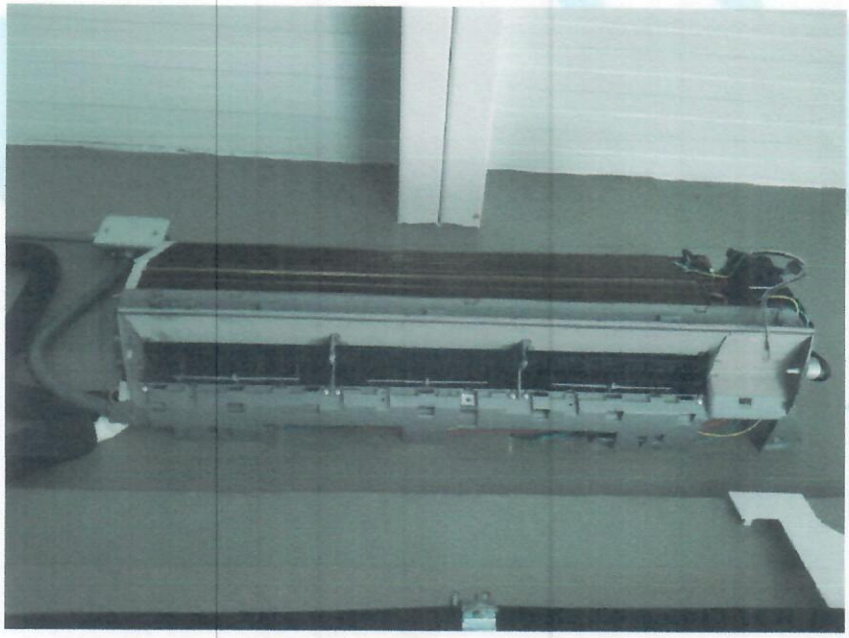

**Ayrcol s.a.s**

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 02 | 07 | 24 |

**ORDEN DE SERVICIO**
**No. 1481**

CLIENTE: CEGIRD
DIRECCIÓN: cll 5 # 3-18
CIUDAD: floridablanca
MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: funcionarios #2
FALLA REPORTADA:

**DETALLE**

Se realizo mantenimiento general y preventivo al sistema de aire acondicionado tipo mini split marca Panasonic de 18.000 BTU. (cantidad 1)

Desincrustacion con producto quimica: 1/4 litro

| OPERARIO: | AYRCOL: | CLIENTE: |
|---|---|---|
| Jaime A Gutierrez | Edberg. | |

**Recibido a Satisfacción**

| | FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPLEMENTOS LOGISTICOS | Dia | Mes | Año |
| | | 02 | 07 | 24 |

| Dependencia | Ubicación fisica de recepcion |
|---|---|
| CEGIRD | FUNCIONARIOS # 2 |

| Tipo de aire: | Cantidad: | Capacidad: | Marca: |
|---|---|---|---|
| MINI SPLIT | 1 | 18.000 BTU | PANASONIC |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Actividad:** Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐


Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Angel Diaz

**Nombre:**
**Cargo:** Secretaria

- ✓ Mantenimiento a un aire tipo mini Split de 12,000 Btu/hr, **(FUNCIONARIOS #1).**

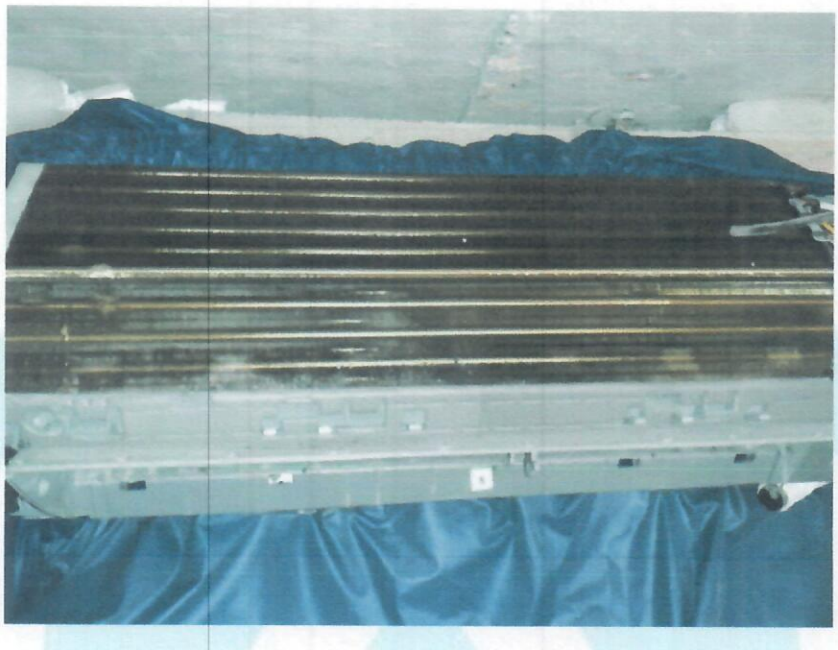

**Ayrcol s.a.s**

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 02 | 07 | 24 |

**ORDEN DE SERVICIO**
**No. 1483**

CLIENTE: CEGIRD
DIRECCIÓN: cll 5 # 3-38
CIUDAD: Floridablanca
MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: funcionarios # 1
FALLA REPORTADA:

**DETALLE**

Se realizo mantenimiento general y preventivo al sistema de aire acondicionado tipo mini split. de 12.000 BTU. marca Panasonic (cantidad 1)

Desincrustacion con producto quimico: 1/4 litro.

| OPERARIO: | AYRCOL: | CLIENTE: |
|---|---|---|
| Jaime A Cartagena | Edberg | |

**Recibido a Satisfacción**

| | FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPLEMENTOS LOGISTICOS | Dia | Mes | Año |
| | | 02 | 07 | 24 |

| Dependencia | Ubicación fisica de recepcion |
|---|---|
| CEGIRD. | FUNCIONARIOS # 1 |

| Tipo de aire: | Cantidad: | Capacidad: | Marca: |
|---|---|---|---|
| MINI SPLIT | 1 | 12.000 BTU | PANASONIC |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Actividad:** Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐


Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Jorley Diaz

**Nombre:**
**Cargo:** Secretario

- ✓ Mantenimiento a un aire tipo mini Split de 18,000 Btu/hr, **(SALA DE JUNTAS 2DO PISO).**

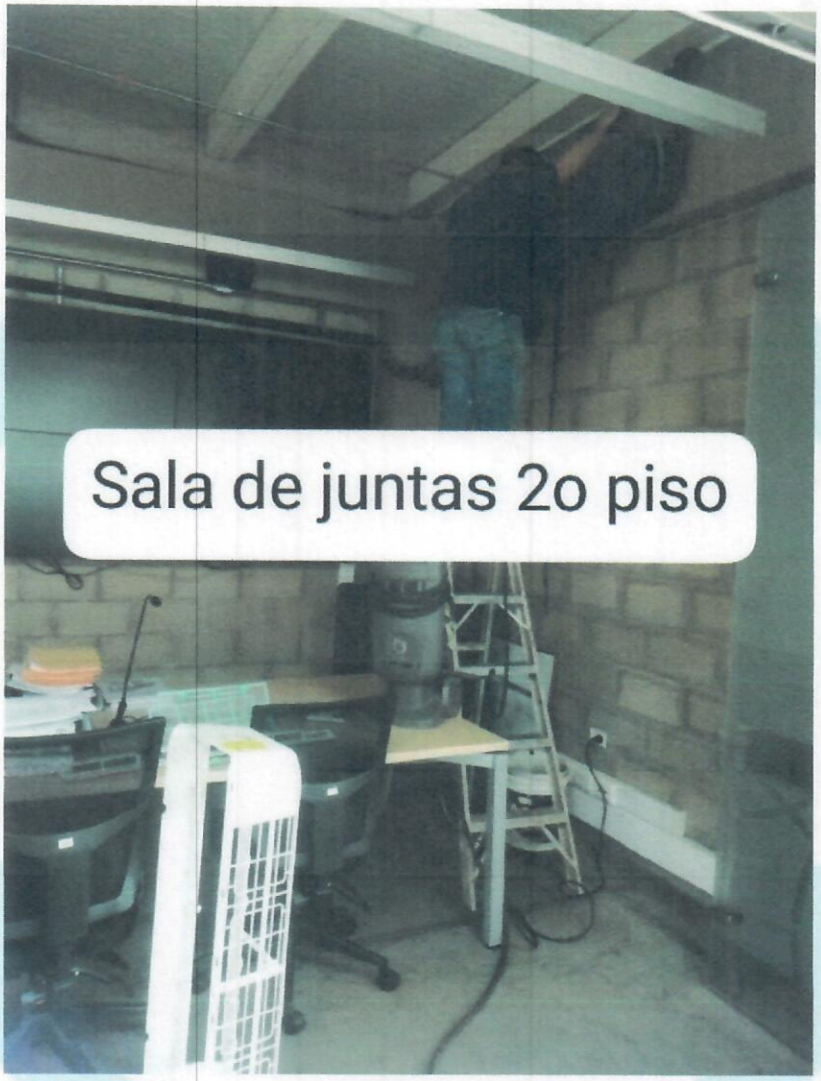

**Ayrcol s.a.s**

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 17 | 07 | 24 |

**ORDEN DE SERVICIO**
**No. 1477**

CLIENTE: CEGIRD
DIRECCIÓN: Calle 5 # 3 - 18
CIUDAD: Floridablanca
MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Sala de Juntas 2do Piso
FALLA REPORTADA:

**DETALLE**

Se realizo mantenimiento general y preventivo al sistema de aire acondicionado tipo mini split marca panasonic de 18.000 btu. (cantidad 1).

- Desincrustación con producto quimico. 1/4 litro

| OPERARIO: | AYRCOL: | CLIENTE: |
|---|---|---|
| Jaime Gutierrez | Edbery | |

**Recibido a Satisfacción**

| | FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPLEMENTOS LOGISTICOS | Dia | Mes | Año |
| | | 17 | 07 | 24 |

| Dependencia | Ubicación fisica de recepcion |
|---|---|
| CEGIRD | Sala de Juntas 2do piso. |

| Tipo de aire: | Cantidad: | Capacidad: | Marca: |
|---|---|---|---|
| Minisplit | 1 | 18.000 | Panasonic. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Actividad:** Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Ayda Diaz

**Nombre:**
**Cargo:** Secretaria

✓ Mantenimiento a un aire tipo mini Split de 24,000 Btu/hr, **(DIRECTOR).**



**Ayrcol s.a.s**

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 17 | 07 | 24 |

**ORDEN DE SERVICIO**
**No. 1479**

CLIENTE: CEGIRD
DIRECCIÓN: Calle 5 # 3-18
CIUDAD: Floridablanca
MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Director
FALLA REPORTADA:

**DETALLE**

Se realizo mantenimiento general y preventivo al sistema de aire acondicionado tipo mini split de 24.000 btu marca panasonic (cantidad 1).

- Desincrustación con producto quimico. 1/2 litro

| OPERARIO: | AYRCOL: | CLIENTE: |
|---|---|---|
| Jaime Gutierrez | Edbery | |

**Recibido a Satisfacción**

| | FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPLEMENTOS LOGISTICOS | Dia | Mes | Año |
| | | 17 | 07 | 24 |

| Dependencia | Ubicación fisica de recepcion |
|---|---|
| CEGIRD | Director. |

| Tipo de aire: | Cantidad: | Capacidad: | Marca: |
|---|---|---|---|
| Mini split | 1 | 24.000 | Panasonic. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Actividad:** Correctivo ☐ Preventivo ☐ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Yuri Diaz

**Nombre:**
**Cargo:** Secretaria

- ✓ Mantenimiento a dos aires tipo cassette de 36,000 Btu/hr, **(SALA DE JUNTAS 1ER PISO).**



**Ayrcol s.a.s**

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA: DIA 17 | MES 07 | AÑO 24

**ORDEN DE SERVICIO**
**No. 1473**

CLIENTE: CEGIRD
DIRECCIÓN: Calle 5 # 3 - 18
CIUDAD: Floridablanca
MANTENIMIENTO: X | REVISIÓN: | MONTAJE: | OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Sala de Juntas 1er piso
FALLA REPORTADA:

**DETALLE**

Se realizo mantenimiento general y preventivo al sistema de aire acondicionado tipo casette marca samsung de 36000 btu. (cantidad 2).

- Desincrustacion con producto quimico. 1 1/2 litro

| OPERARIO: | AYRCOL: | CLIENTE: |
|---|---|---|
| Jaime Gutierrez | Edberg | |

**Recibido a Satisfacción**

| | FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPLEMENTOS LOGISTICOS | Dia | Mes | Año |
| | | 17 | 07 | 24 |

| Dependencia | Ubicación fisica de recepcion |
|---|---|
| CEGIRD | Sala de Juntas 1er piso. |

| Tipo de aire: | Cantidad: | Capacidad: | Marca: |
|---|---|---|---|
| Casette | 1 | 36 000 | SamSung |
| Casette | 1 | 36.000 | SamSung |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Actividad:** Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Yyeri Diaz.

**Nombre:**
**Cargo:** Secretaria

✓ Mantenimiento a dos aires tipo cassette de 36,000 Btu/hr, **(CRUE 1ER PISO).**



**Ayrcol s.a.s**

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 16 | 07 | 24 |

**ORDEN DE SERVICIO**
**No. 1472**

CLIENTE: CEGIRD
DIRECCIÓN: Calle 5 # 3 - 18
CIUDAD: Floridablanca
MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Cruce 4er piso.
FALLA REPORTADA:

**DETALLE**

Se realizo mantenimiento general y preventivo a los sistemas de aire acondicionado tipo casette, marca samsung de 36.000 btu (cantidad 2).

- Desincrustación con producto quimico. 1 1/2 litro

| OPERARIO: | AYRCOL: | CLIENTE: |
|---|---|---|
| Jaime Gutierrez | Edberg | |

**Recibido a Satisfacción**

| | FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPLEMENTOS LOGISTICOS | Dia | Mes | Año |
| | | 16 | 07 | 24. |

| Dependencia | Ubicación fisica de recepcion |
|---|---|
| CEGIRD | CrUE 1er piso |

| Tipo de aire: | Cantidad: | Capacidad: | Marca: |
|---|---|---|---|
| Casette | 1 | 36000 | Samsung |
| Casette | 1 | 36000 | Samsung |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Actividad:** Correctivo ☒ Preventivo ☒ Instalacion ☐


Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Sergio Orlando Ferro R.

**Nombre:**
**Cargo:** Profesional Universal.

✓ Mantenimiento a un aire tipo mini split de 12,000 Btu/hr, **(RACK AUDITORIO).**

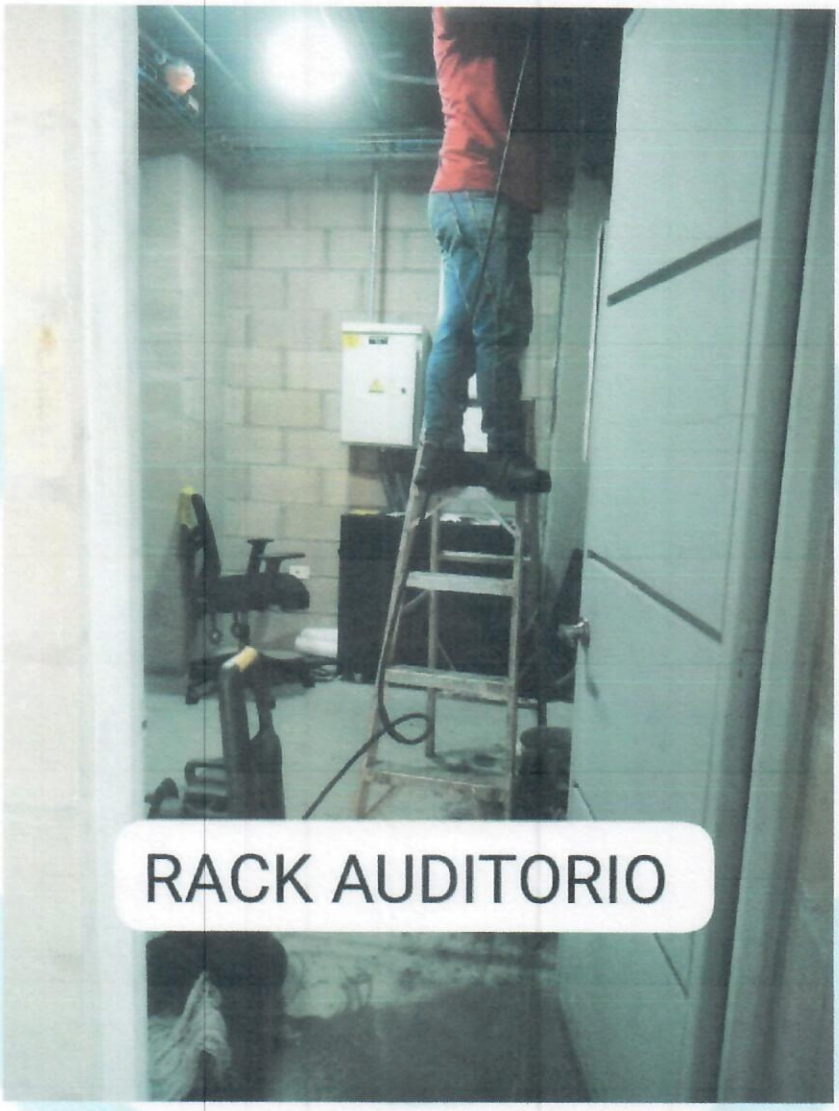

**Ayrcol s.a.s**

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 17 | 07 | 24 |

**ORDEN DE SERVICIO**
**No. 1475**

CLIENTE: CEGIRD
DIRECCIÓN: Calle 5 # 3 - 18
CIUDAD: Floridablanca
MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Rack auditorio
FALLA REPORTADA:

**DETALLE**

Se realizo mantenimiento general y preventivo al sistema de aire acondicionado tipo mini split marca panasonic de 12.000 btu. (cantidad 1).

- Desincrustación con producto quimico. 1/4 litro.

| OPERARIO: | AYRCOL: | CLIENTE: |
|---|---|---|
| Jaime Gutierrez | Edberg | |

**Recibido a Satisfacción**

| | FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPLEMENTOS LOGISTICOS | Dia | Mes | Año |
| | | 17 | 07 | 24 |

| Dependencia | Ubicación fisica de recepcion |
|---|---|
| CEBIRD | RACK AUDITORIO |

| Tipo de aire: | Cantidad: | Capacidad: | Marca: |
|---|---|---|---|
| MINI SPLIT | 1 | 12000 BTU | PANASONIC |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Actividad:** Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐


Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Sergio Orlando Ferro D.

**Nombre:**
**Cargo:** Profesional Universal.

- ✓ Mantenimiento a un aire tipo mini split de 12,000 Btu/hr, **(SALA DE COMUNICACIONES).**

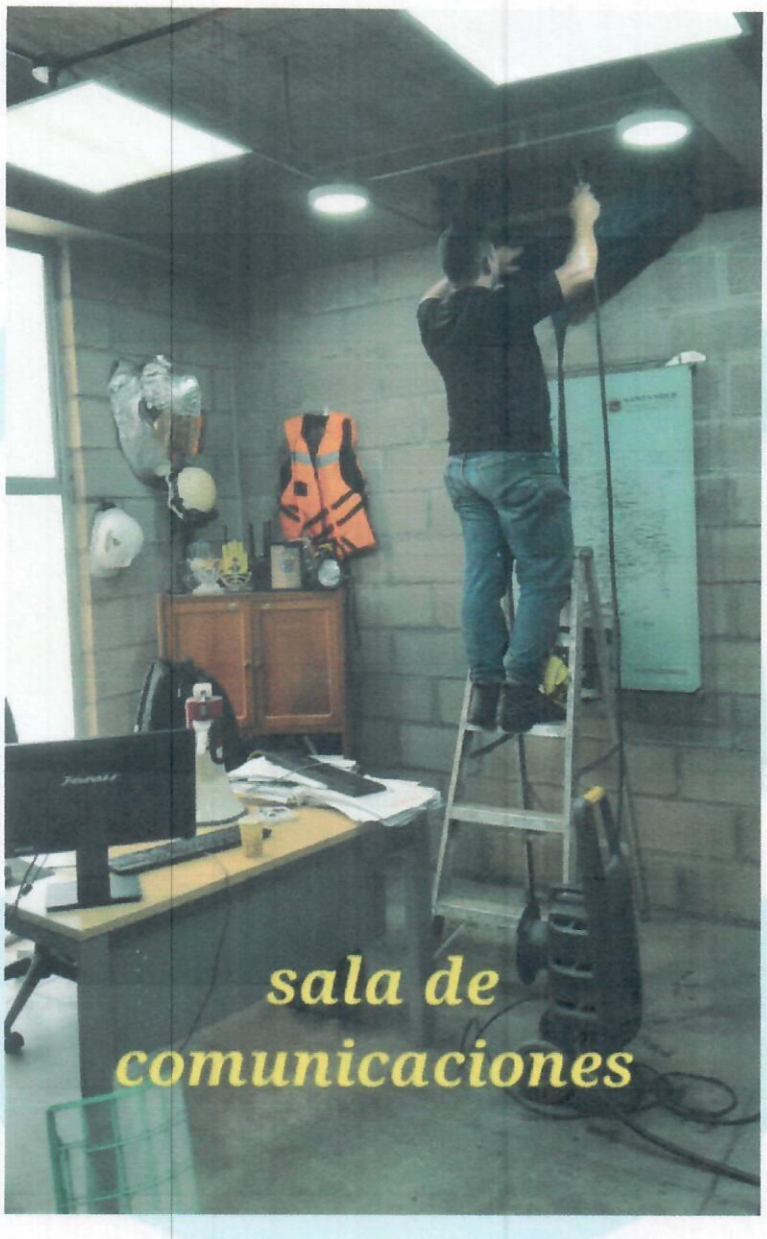

**Ayrcol s.a.s**

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 09 | 07 | 24 |

**ORDEN DE SERVICIO**
**No. 1474**

CLIENTE: CEGIRD
DIRECCIÓN: cll 5 # 3-18
CIUDAD: Floridablanca
MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Sala de Comunicaciones
FALLA REPORTADA:

**DETALLE**

Se realizo mantenimiento general y preventivo al sistema de aire acondicionado tipo minisplit marca Panasonic de 12000 BTU. (cantidad 1)

Desincrustacion con producto quimico:

| OPERARIO: | AYRCOL: | CLIENTE: |
|---|---|---|
| Jaime A. Gutierrez | Edberg | |

**Recibido a Satisfacción**

| | FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPLEMENTOS LOGISTICOS | Dia | Mes | Año |
| | | 09 | 07 | 24 |

| Dependencia | Ubicación fisica de recepcion |
|---|---|
| CEGIRD | SALA DE COMUNICACIONES |

| Tipo de aire: | Cantidad: | Capacidad: | Marca: |
|---|---|---|---|
| MINI SPLIT | 1 | 12.000 BTU | PANASONIC |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Actividad:** Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐


Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Sergio Orlando Ferro D.

**Nombre:**
**Cargo:** Profesional Universit.

✓ Mantenimiento a un aire tipo mini split de 12,000 Btu/hr, **(UPS).**

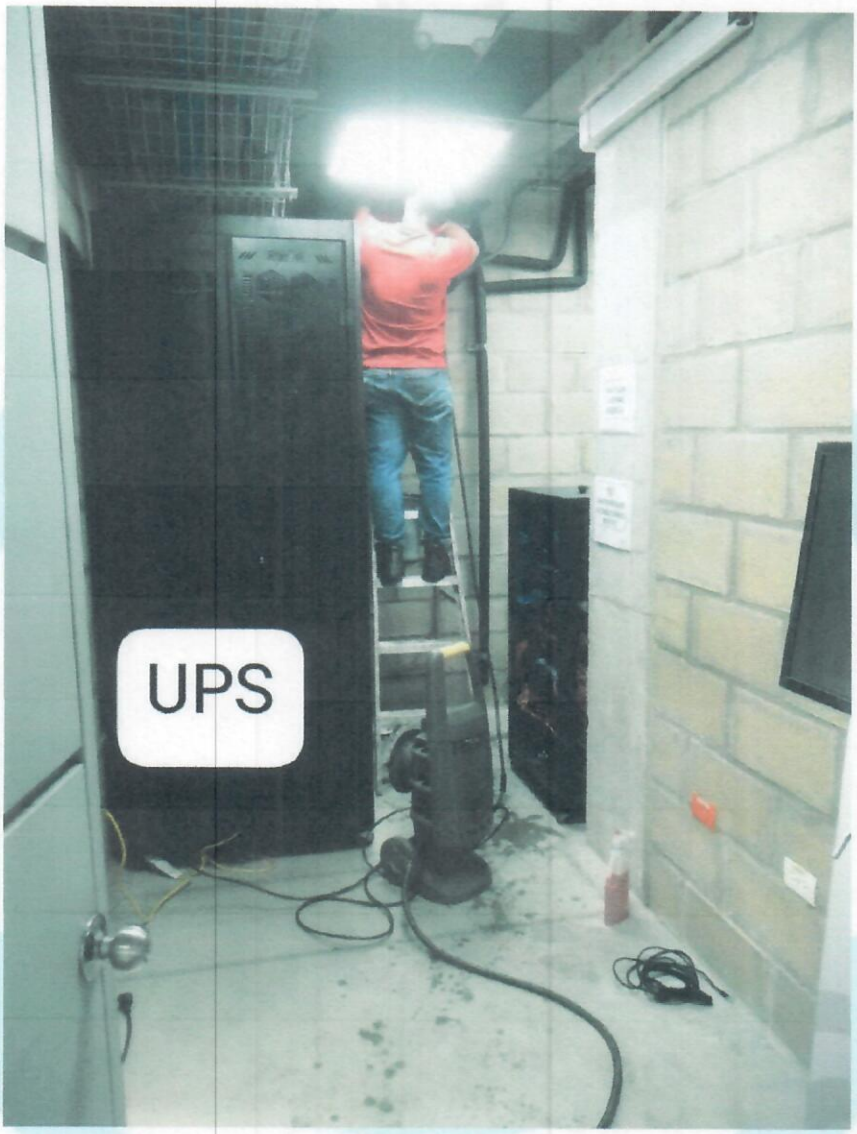

**Ayrcol s.a.s**

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 03 | 07 | 24 |

**ORDEN DE SERVICIO**
**No. 1476**

CLIENTE: CEGIRD.
DIRECCIÓN: cll 5 # 3-18
CIUDAD: Floridablanca
MANTENIMIENTO: X. REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: UPS
FALLA REPORTADA:

**DETALLE**

Se realiza mantenimiento general y preventivo al sistema de aire acondicionado tipo mini split marca Panasonic de 12.000 BTU. (cantidad 1)

Desincrustacion con producto quimica: 1/4 litro

| OPERARIO: | AYRCOL: | CLIENTE: |
|---|---|---|
| Jaime A. Gutierrez | Edberg | |

**Recibido a Satisfacción**

| | FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPLEMENTOS LOGISTICOS | Dia | Mes | Año |
| | | 03 | 07 | 24. |

| Dependencia | Ubicación fisica de recepcion |
|---|---|
| CEGIRD | UPS. |

| Tipo de aire: | Cantidad: | Capacidad: | Marca: |
|---|---|---|---|
| Mini split | 01 | 12000 | Panasonic. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Actividad:** Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐


Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Sergio Orlando Ferro R.

**Nombre:**
**Cargo:** Profesional Universit.

- ✓ Mantenimiento a un aire tipo mini split de 12,000 Btu/hr, **(RACK #1 TABLERO DE DISTRIBUCION).**

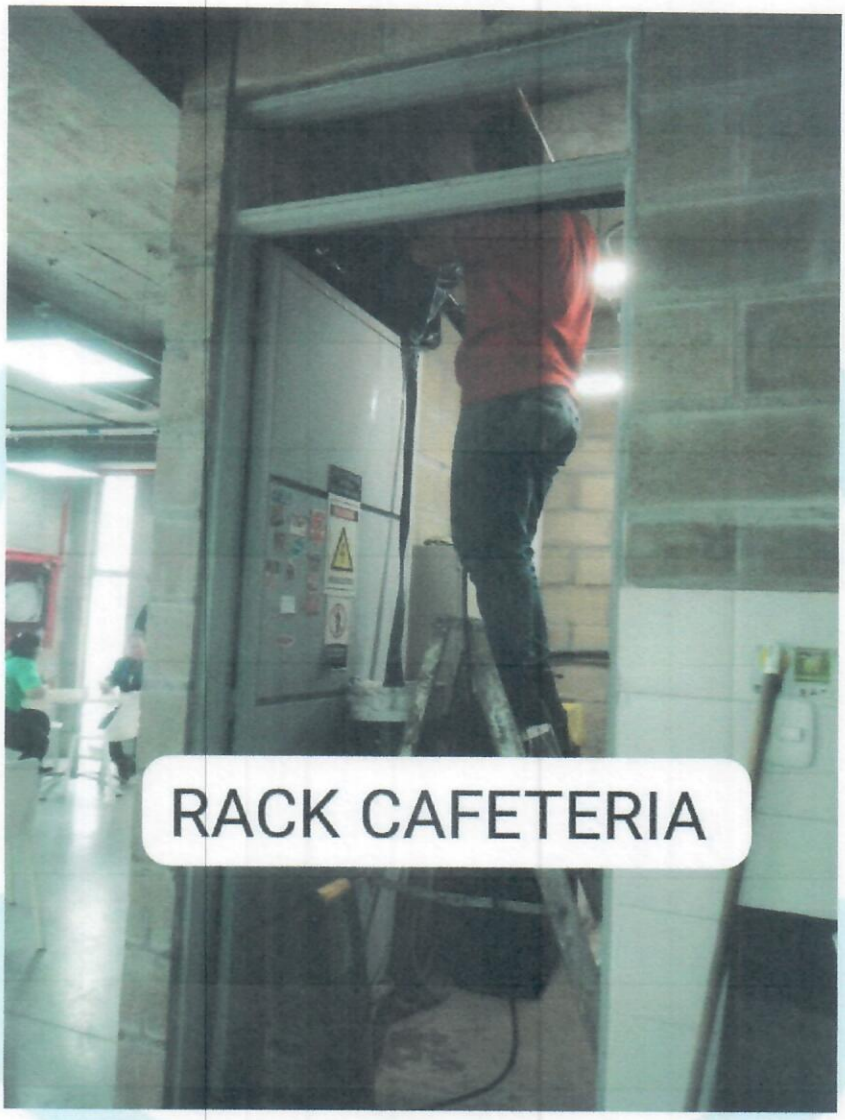

**Ayrcol s.a.s**

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

| FECHA | DIA | MES | A. |
|---|---|---|---|
| | 03 | 07 | 24 |

**ORDEN DE SERVICIO**
**No. 1478**

CLIENTE: CEGIRD
DIRECCIÓN: cll 5 # 3-18
CIUDAD: Floridablanca
MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Rack #1 tablero de distribución
FALLA REPORTADA:

**DETALLE**

Se realizo mantenimiento general y preventivo al sistema de aire acondicionado tipo mini Split marca Panasonit de 12000 BTU. (cantidad 1)

Desincrustacion con producto quimico: 1/4 litro.

| OPERARIO: | AYRCOL: | CLIENTE: |
|---|---|---|
| Jaime A. Gutierrez | Edberg. | |

**Recibido a Satisfacción**

| | FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPLEMENTOS LOGISTICOS | Dia | Mes | Año |
| | | 03 | 07 | 24 |

| Dependencia | Ubicación fisica de recepcion |
|---|---|
| CEGIRD | RACK #1 T. DE DISTRIBUCIÓN |

| Tipo de aire: | Cantidad: | Capacidad: | Marca: |
|---|---|---|---|
| MINI SPLIT | 1 | 12.000 BTU | PANASONIC |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Actividad:** Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐


Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Sergio Orlando Ferro R.

**Nombre:**
**Cargo:** Profesional Universitario

✓ Mantenimiento a un aire tipo mini split de 18,000 Btu/hr, **(PROYECTOS).**

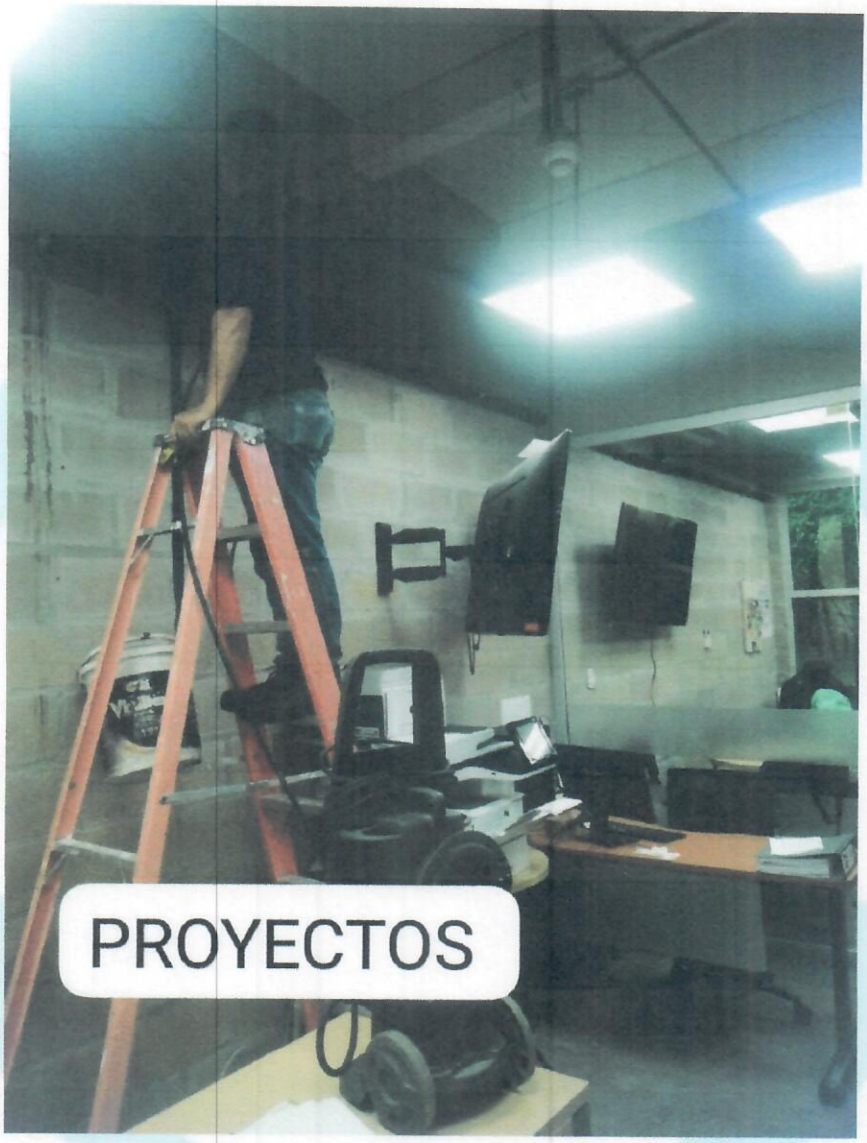

**Ayrcol s.a.s**

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 30 | 07 | 24 |

**ORDEN DE SERVICIO**
**No. 1484**

CLIENTE: CEGIRD
DIRECCIÓN: cll 5 # 3-38
CIUDAD: Floridablanca
MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Proyectos
FALLA REPORTADA:

**DETALLE**

Se realizo mantenimiento general y preventivo al sistema de aire acondicionado tipo mini split marca Panasonic de 18.000 BTU. (cantidad 1)

Desincrustacion con producto quimico: 1/2 litro

| OPERARIO: | AYRCOL: | CLIENTE: |
|---|---|---|
| Jaime Andres Gutierrez | Edberg | |

**Recibido a Satisfacción**

| | FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPLEMENTOS LOGISTICOS | Dia | Mes | Año |
| | | 10 | 07 | 24. |

| Dependencia | Ubicación fisica de recepcion |
|---|---|
| CEGIRD | Proyectos |

| Tipo de aire: | Cantidad: | Capacidad: | Marca: |
|---|---|---|---|
| Mini split | 1 | 18000 | Panasonic |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Actividad:** Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Sergio Orlando Ferro D.

**Nombre:**
**Cargo:** Profesional Universitario

- ✓ Mantenimiento a un aire tipo mini split de 18,000 Btu/hr, **(VERIFICACION IDEAM).**



**Ayrcol s.a.s**

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 10 | 07 | 24 |

**ORDEN DE SERVICIO**
**No. 1466**

CLIENTE: CEGIRD
DIRECCIÓN: Calle 5 # 3 - 18
CIUDAD: Floridablanca
MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Verificación (IDEAM).
FALLA REPORTADA:

**DETALLE**

Se realizo mantenimiento general y preventivo al sistema de aire acondicionado tipo mini split marca panasonic de 18.000 btu. ( cantidad 1 ).

- Desincrustación con producto quimico. 1/4 litro

| OPERARIO: | AYRCOL: | CLIENTE: |
|---|---|---|
| Jaime Gutierrez | Edberg | |

**Recibido a Satisfacción**

| | FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPLEMENTOS LOGISTICOS | Dia | Mes | Año |
| | | 10 | 07 | 24 |

| Dependencia | Ubicación fisica de recepcion |
|---|---|
| CEGIRD | VERIFICACIÓN IDEAM |

| Tipo de aire: | Cantidad: | Capacidad: | Marca: |
|---|---|---|---|
| MINI SPLIT | 1 | 18.000 BTU | PANASONIC |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Actividad:** Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Sergio Orlando Ferro A

**Nombre:**
**Cargo:** Profesional Universitario

- ✓ Mantenimiento a un aire tipo mini split de 18,000 Btu/hr, **(COORDINACION IDEAM).**



**Ayrcol s.a.s**

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 16 | 07 | 24 |

**ORDEN DE SERVICIO**
**No. 1468**

CLIENTE: CEGIRD
DIRECCIÓN: Calle 5 # 3 - 18
CIUDAD: Floridablanca
MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Coordinación IDERM.
FALLA REPORTADA:

**DETALLE**

Se realizo mantenimiento general y preventivo al sistema de aire acondicionado tipo mini split de 18.000 btu marca panasonic (cantidad 1).

- Desincrustación con producto quimico. 1/2 litro

| OPERARIO: | AYRCOL: | CLIENTE: |
|---|---|---|
| Jaime Gutierrez | Edberg | |

**Recibido a Satisfacción**

| | FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPLEMENTOS LOGISTICOS | Dia | Mes | Año |
| | | 16 | 07 | 24 |

| Dependencia | Ubicación fisica de recepcion |
|---|---|
| CEBIRD. | COORDINACIÓN IDEAM |

| Tipo de aire: | Cantidad: | Capacidad: | Marca: |
|---|---|---|---|
| MINI SPLIT | 1 | 18.000 BTU | PANASONIC |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Actividad:** Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐


Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Sergio Orlando Ferro J

**Nombre:**
**Cargo:** Profesional Universit.

✓ Mantenimiento a un aire tipo cassette de 36,000 Btu/hr, **(TECNICOS IDEAM).**

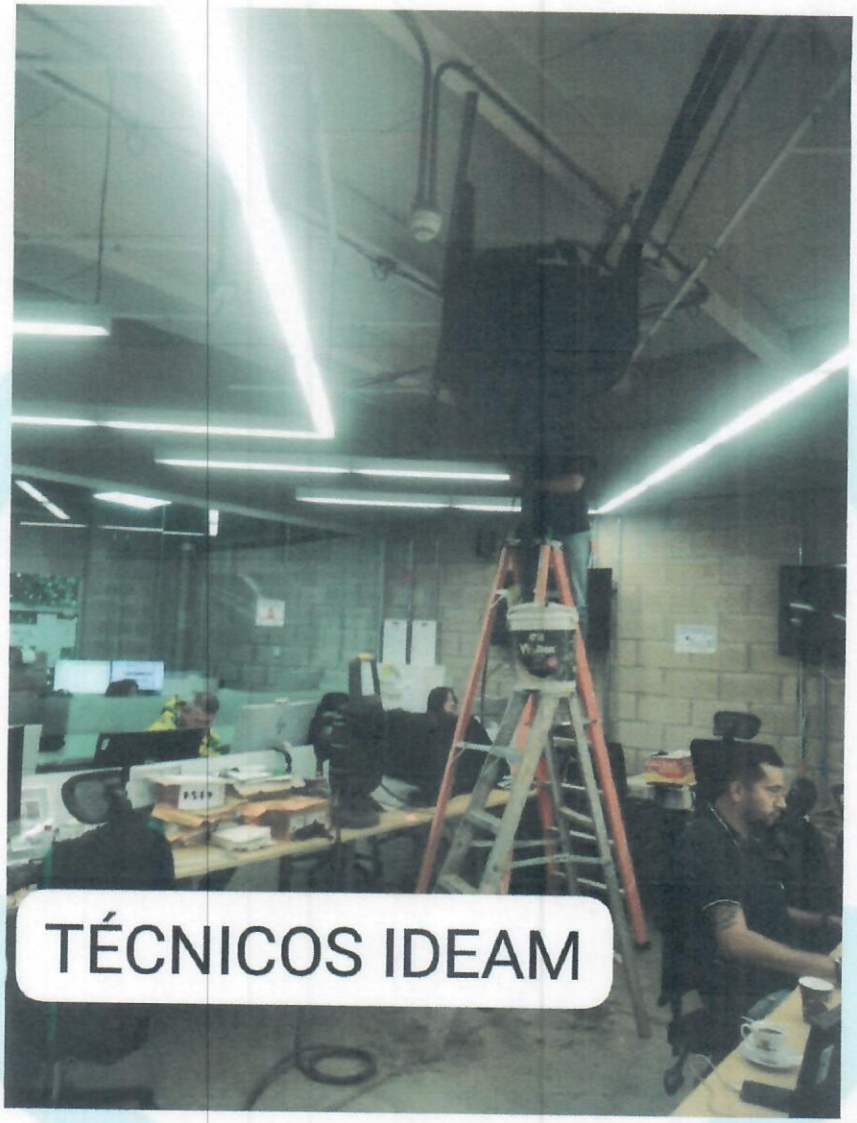

**Ayrcol s.a.s**

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

| FECHA | DIA | MES | A |
|---|---|---|---|
| | 16 | 07 | 24 |

**ORDEN DE SERVICIO**
**No. 1470**

CLIENTE: CEGIRD
DIRECCIÓN: Calle 5 # 3-18
CIUDAD: Floridablanca
MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Tecnicos IDEAM.
FALLA REPORTADA:

**DETALLE**

Se realizo mantenimieto general y preventivo al sistema de aire acondicionado tipo casette de 36.000 btu marca panasonic (Cantidad 1).

- Desincrustación con producto quimico: 1 litro

| OPERARIO: | AYRCOL: | CLIENTE: |
|---|---|---|
| Jaime Gutierrez | Edberg | |

**Recibido a Satisfacción**

| | FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPLEMENTOS LOGISTICOS | Dia | Mes | Año |
| | | 16 | 07 | 24 |

| Dependencia | Ubicación fisica de recepcion |
|---|---|
| CEGIRD | Tecnicos IDEAM. |

| Tipo de aire: | Cantidad: | Capacidad: | Marca: |
|---|---|---|---|
| Casette | 1 | 36.000 | Panasonic |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Actividad:** Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Sergio Orlando Torno R

**Nombre:**
**Cargo:** Profesional Universitario

## 2.6 GRUPO GESTION DOCUMENTAL

- ✓ Mantenimiento a un aire tipo mini Split de 12,000 Btu/hr, **(SALA DE JUNTAS).**



**Ayrcol s.a.s**

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 03 | 07 | 24 |

**ORDEN DE SERVICIO**
**No. 1471**

CLIENTE: Grupo Gestion Documental.
DIRECCIÓN: Cr 4 # 5-04 Antigua licorera
CIUDAD: Floridablanca
MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Sala de juntas
FALLA REPORTADA:

**DETALLE**

Se realizo mantenimiento general y preventivo al sistema de aire acondicionado tipo mini split de 18000 BTU. marca LG (cantidad 1)

Desincrustacion con producto quimico: 1/4 litro

| OPERARIO: | AYRCOL: | CLIENTE: |
|---|---|---|
| Jaime A. Gutierrez | Edberg | |

**Recibido a Satisfacción**

| | FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPLEMENTOS LOGISTICOS | Dia | Mes | Año |
| | | 03 | 07 | 24 |

| Dependencia | Ubicación fisica de recepcion |
|---|---|
| Grupo Gestion Documental | Sala de Juntas |

| Tipo de aire: | Cantidad: | Capacidad: | Marca: |
|---|---|---|---|
| Mini Split | 01 | 18000 | LG |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Actividad:** Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

**Nombre:**
**Cargo:** Tecnico Operativo

✓ Mantenimiento a un aire tipo mini Split de 18,000 Btu/hr, **(COORDINADORA).**



**Ayrcol s.a.s**

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 09 | 07 | 24 |

**ORDEN DE SERVICIO**
**No. 1469**

CLIENTE: Grupo Gestion Documental
DIRECCIÓN: Cr 4 #5-04 Antigua licorera
CIUDAD: Floridablanca
MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Coordinadora
FALLA REPORTADA:

**DETALLE**

Se realizo mantenimiento general y preventivo a el sistema de aire acondicionado tipo mini split de 18.000 BTU marca LG (cantidad 1)

Desincrustacion con producto quimico: 1/2 litro

| OPERARIO: | AYRCOL: | CLIENTE: |
|---|---|---|
| Jaime A. Gutierrez | Edberg | |

**Recibido a Satisfacción**

| | FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPLEMENTOS LOGISTICOS | Dia | Mes | Año |
| | | 09 | 07 | 24. |

| Dependencia | Ubicación fisica de recepcion |
|---|---|
| Grupo Gestion Documental | Coordinadora |

| Tipo de aire: | Cantidad: | Capacidad: | Marca: |
|---|---|---|---|
| Mini split | 1 | 18000 | LG |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |


**Actividad:** Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

**Nombre:**
**Cargo:** Tecnico operativo

- ✓ Mantenimiento a un aire tipo mini Split de 24,000 Btu/hr, **(HOSPITALES LIQUIDADOS).**

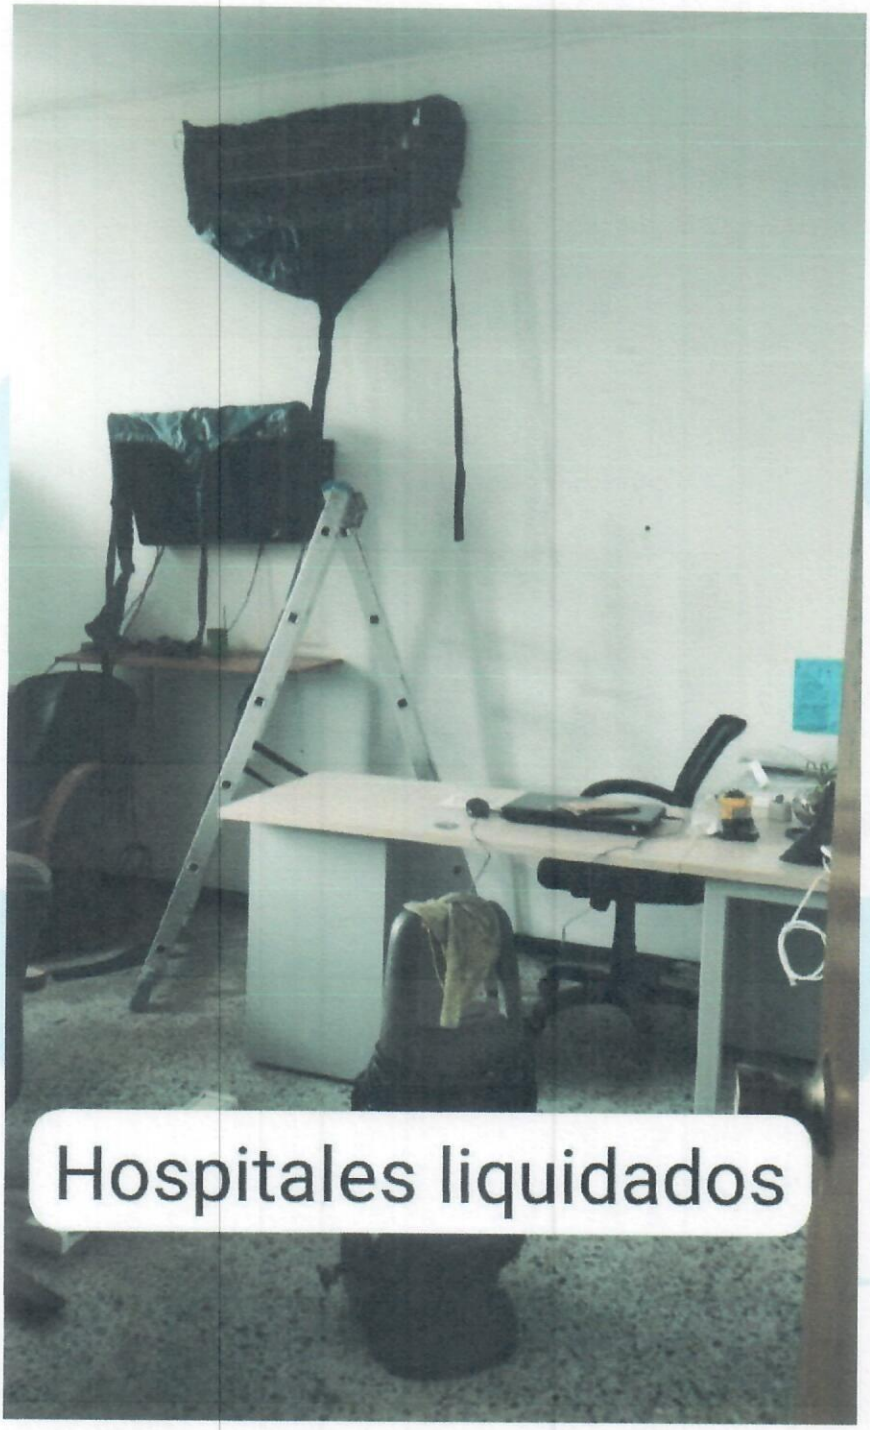

**Ayrcol s.a.s**

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 09 | 07 | 24 |

**ORDEN DE SERVICIO**
**No. 1467**

CLIENTE: Grupo Gestion Documental.
DIRECCIÓN: Cr 4 # 05 - 04 Antigua licorera
CIUDAD: Floridablanca
MANTENIMIENTO: REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Hospitales liquidados
FALLA REPORTADA:

**DETALLE**

Se realizo mantenimiento general y preventivo al sistema de aire acondicionado. tipo mini split marca LG de 24.000 BTU (cantidad 1)

Desincrustacion con producto quimico : 1/2 litro

| OPERARIO: | AYRCOL: | CLIENTE: |
|---|---|---|
| Jaime Andres Gutierrez | Edberg | |

**Recibido a Satisfacción**

| | FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPLEMENTOS LOGISTICOS | Dia | Mes | Año |
| | | 09 | 07 | 24 |

| Dependencia | Ubicación fisica de recepcion |
|---|---|
| GRUPO GESTIÓN DOCUMENTAL | HOSPITALES LIQUIDADOS |

| Tipo de aire: | Cantidad: | Capacidad: | Marca: |
|---|---|---|---|
| MINI SPLIT | 1 | 24.000 BTU | LG |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |


**Actividad:** Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

**Nombre:**
**Cargo:** TECNICO.

✓ Mantenimiento a un aire tipo piso techo inverter de 36,000 Btu/hr, **(GRUPO ADMINISTRATIVO).**

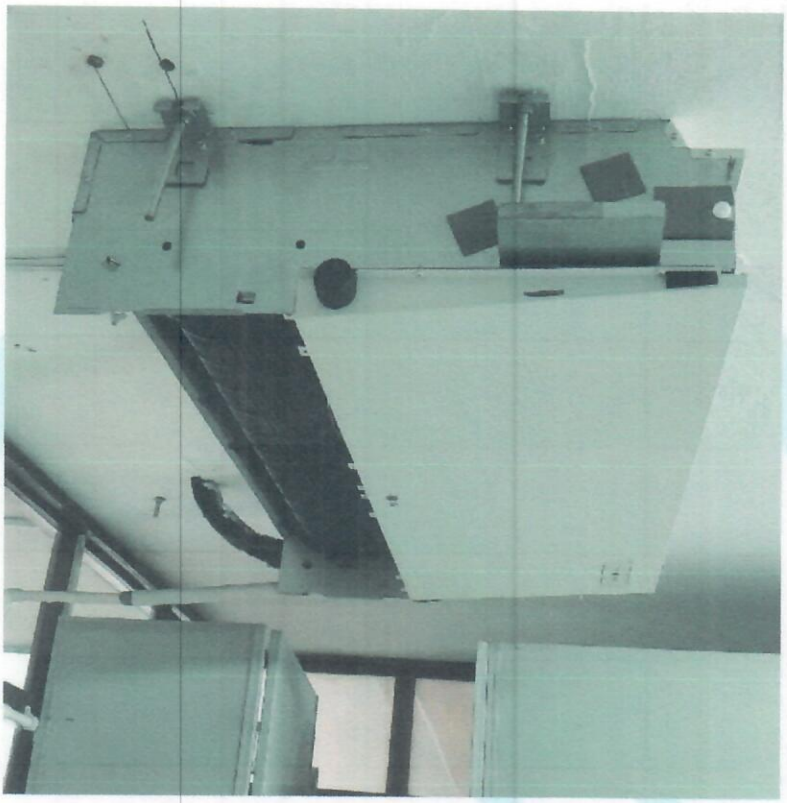



**Ayrcol s.a.s**

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 30 | 07 | 24 |

**ORDEN DE SERVICIO**
**No. 1465**

CLIENTE: Grupo Gestion Documental.
DIRECCIÓN: Cr 4 # 5-04 Antigua licorera
CIUDAD: Floridablanca
MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Grupo Administrativo.
FALLA REPORTADA:

**DETALLE**

Se realizo mantenimiento general y preventivo al sistema de aire acondicionado tipo piso techo de marca LG de 36000 BTU. (cantidad 1)

Desincrustacion con producto quimico : 1 litro

| OPERARIO: | AYRCOL: | CLIENTE: |
|---|---|---|
| Jaime A Gutierrez | Edberg | |

**Recibido a Satisfacción**

| | FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPLEMENTOS LOGISTICOS | Dia | Mes | Año |
| | | 10 | 07 | 24 |

| Dependencia | Ubicación fisica de recepcion |
|---|---|
| Grupo Gestion Documental | Grupo Administrativo |

| Tipo de aire: | Cantidad: | Capacidad: | Marca: |
|---|---|---|---|
| Piso Techo | 1 | 36.000 | LG |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Actividad:** Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

**Nombre:**
**Cargo:** Tecnico.