
REQUERIMIENTO ELECTRICO

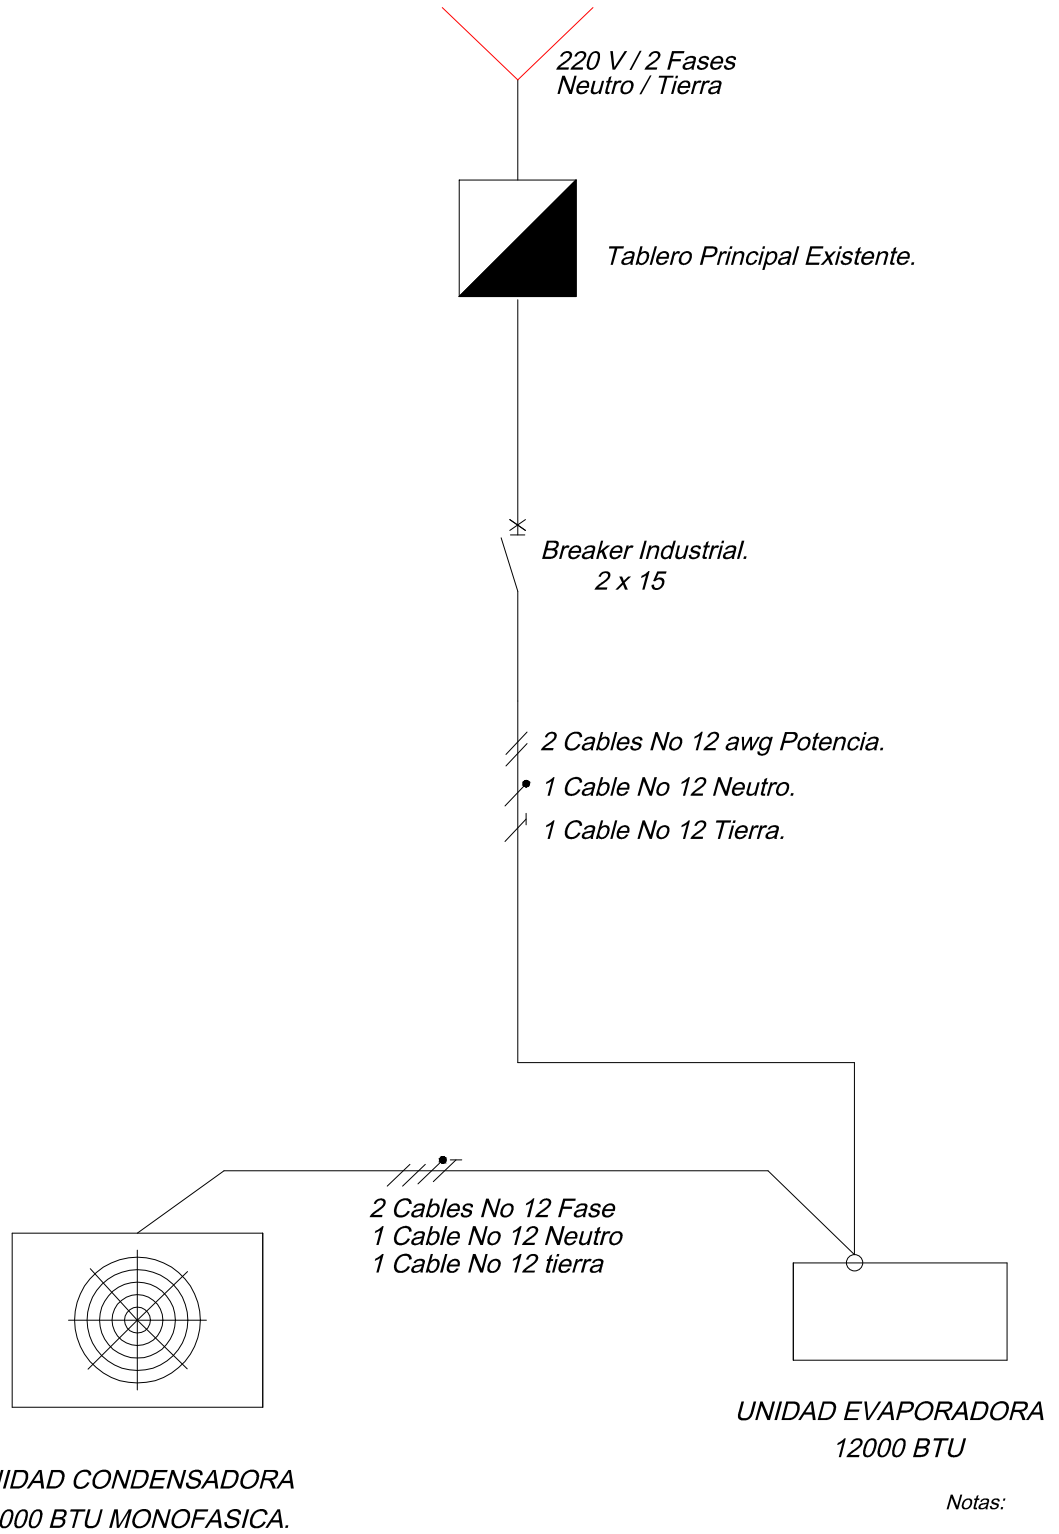

Notas:

1- Requerimiento por cada equipo.
2- Para distancias mayores a 35 mts se debera revisar tamaño de cables.
3- Acometida a cero Mts de cada unidad a instalar.