
REQUERIMIENTO ELECTRICO

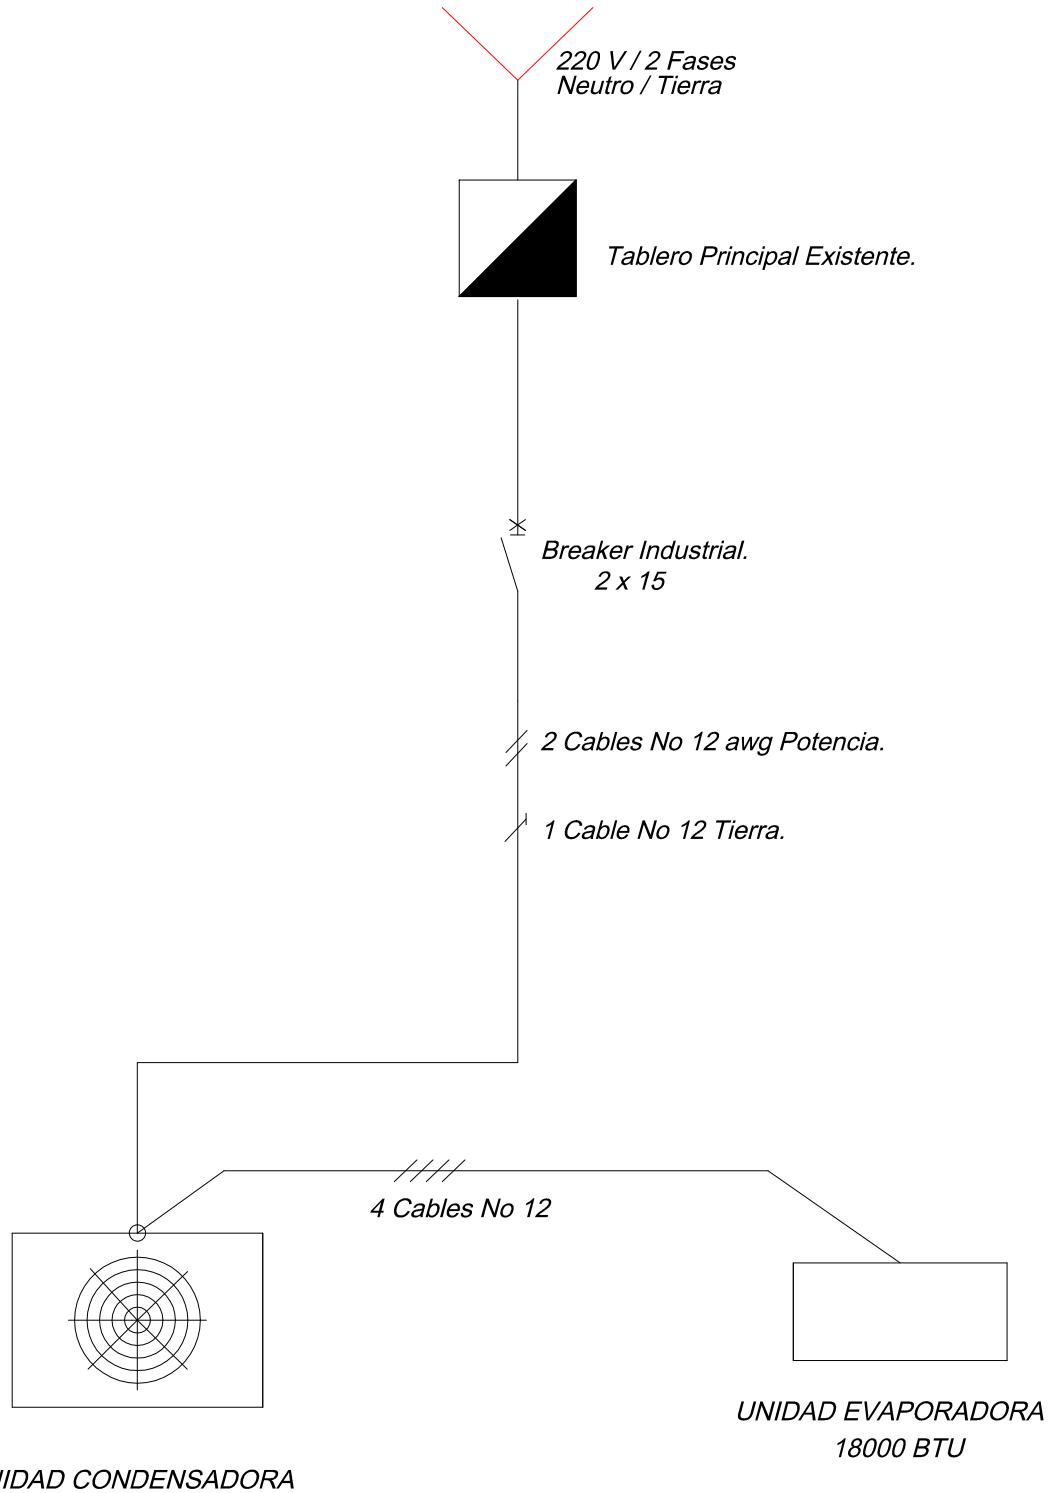

Notas:

1- *Requerimiento por cada equipo.*
2- *Para distancias mayores a 35 mts se debera revisar tamaño de cables.*
3- *Acometida a cero Mts de cada unidad a instalar.*