VICTORIA

Ofcina - Taller : Car 110 a No. 63 20 Oficina Alterna: Car 98 No. 14 60 Apto 201 T 9 Bogotá Colombia Celular: 57 317 4393976 Fijo: 57 1 4131823 NIT. 901.104.871-4 Regimen Común	**Reporte de Trabajo**	No. Fecha 01 - 07 - 2024

Cliente:	HOSPITAL DE LA VICTORIA		Ciudad: BOGOTÁ	Tel:	
Persona Contacto:	Patricia Castillo	Dirección:		O.C.	
Proyecto:	Mantenimiento redes de gases Medicinales				
Hora Inicio:	08:00	Hora Final:	17:00	Area Negocio:	

Item	Actividades Realizadas
1	Central de Aire
	Manifold 5+5 2+5
	Unidad Semicriogénica Anexo
	Se presenta fuga en 2 tuercas CGA 540, 1 Cobre
	UP en buen estado no presenta fugas prueba de funcionamiento OK
	Seis tuercas CGA 540 con Hexagonos en mal estado Requieren Cambio

Observaciones:

Recibido a satisfacción

Wilson Castaneda Nombre de quien recibe	80 720 791 No. Cédula de quien recibe	GABRIEL SUAREZ Nombre responsable
Firma de quien recibe	3506783889 No. Teléfono Celular de quien recibe	Firma Responsable

Polaris Holding S.A.S
Oficina - Taller : Car 110 a No. 63 20
Oficina Alterna: Car 98 No. 14 60 Apto 201 T 9
Bogotá Colombia
Celular: 57 317 4393976 Fijo: 57 1 4131823
NIT. 901.104.871-4 Regimen Común

Reporte de Trabajo

No.	
Fecha	01 - 07 - 2024

Cliente:	HOSPITAL DE LA VICTORIA.	Ciudad:	BOGOTA'	Tel:	
Persona Contacto:	Patricia Castillo	Dirección:		O.C.	
Proyecto:	Mantenimiento redes de gases medicinales				
Hora Inicio:	08:00	Hora Final:	17:00	Area Negocio:	

Item	Actividades Realizadas
1	Alarma Maestra Compresor Aire Medicinal Amico
	Sensores Ok
	Prueba Ok
	Silencio Ok
	Limpieza General, pruebas de funcionamiento.
	Fuente Ok.

Observaciones:

Recibido a satisfacción

Wilson Cabdvid	80720591	GABRIEL SUAREZ.
Nombre de quien recibe	No. Cédula de quien recibe	Nombre responsable
Firma de quien recibe	3506788889	Firma Responsable
	No. Teléfono Celular de quien recibe	

Polaris Holding S.A.S.
Nit. 901104871

Ofcina - Taller : Car 110 a No. 63 20
Oficina Alterna: Car 98 No. 14 60 Apto 201 T 9
Bogotá Colombia
Celular: 57 317 4393976 Fijo: 57 1 4131823
NIT. 901.104.871-4 Regimen Común

Reporte de Trabajo

No.

Fecha 01 - 07 - 2024

Cliente:	HOSPITAL DE LA VICTORIA		Ciudad: BOGOTA'	Tel:	
Persona Contacto:	Patricia Castillo	Dirección:		O.C.	
Proyecto:	Mantenimiento Alarmas Maestras - Urgencias				
Hora Inicio:	08:00	Hora Final:	17:00	Area Negocio:	

Item	Actividades Realizadas
2	Alarma Maestra Central de Aire Cryogas 1
	Cable de la Unidad Sonora descorrentada
	Alarma manifold 60% 1
	Limpieza general Pruebas de funcionamiento Satisfactorias

Observaciones:

Recibido a satisfacción

Wilson Castillo
Nombre de quien recibe

Firma de quien recibe

80720591
No. Cédula de quien recibe

3506783887
No. Teléfono Celular de quien recibe

GABRIEL SUAREZ
Nombre responsable

Firma Responsable

Palaris Holding S.A.S.
Nit. 901104871-4

Ofcina - Taller : Car 110 a No. 63 20
Oficina Alterna: Car 98 No. 14 60 Apto 201 T 9
Bogotá Colombia
Celular: 57 317 4393976 Fijo: 57 1 4131823
NIT. 901.104.871-4 Regimen Común

Reporte de Trabajo

No.

Fecha: 01-07-2024

Cliente:	HOSPITAL DE LA VICTORIA	Ciudad:	BOGOTÁ	Tel:	
Persona Contacto:	Patricia Cubillo	Dirección:		O.C.	
Proyecto:	Mantenimiento redes de gases medicinales				
Hora Inicio:	08:00	Hora Final:	17:00	Area Negocio:	

Item	Actividades Realizadas
2.	Central de Cilindros O2 STS
	Unidad de Regulación doble Harris
	Unidad de Regulación doble de segunda etapa funge
	Revisión brazo 1 2 y der. Sin fugas Pig listo en buen estado
	Revisión Unidad de regulación doble Harris ok en baja y alta ok.
	No se evidencian fugas.
	Regulador Brazo derecho no Regula, se lleva a taller para inspección en banco

Observaciones:

Recibido a satisfacción

Wilson Gabriel
Nombre de quien recibe

Firma de quien recibe

80720591
No. Cédula de quien recibe

3506783889
No. Teléfono Celular de quien recibe

GABRIEL SUAREZ
Nombre responsable

Polaris Holding S.A.S. Nit. 901104871
Frima Responsable

Oficina - Taller : Car 110 a No. 63 20
Oficina Alterna: Car 98 No. 14 60 Apto 201 T 9
Bogotá Colombia
Celular: 57 317 4393976 Fijo: 57 1 4131823
NIT. 901.104.871-4 Regimen Común

Reporte de Trabajo

No.

Fecha: 01 - 07 - 2024

Cliente:	HOSPITAL DE LA VICTORIA	Ciudad:	BOGOTÁ	Tel:	
Persona Contacto:	Patricia Castillo	Dirección:		O.C.	
Proyecto:	Mantenimiento Cajas de Corte - Ordenes Pasillo Pisos				
Hora Inicio:	08:00	Hora Final:	17:00	Area Negocio:	

Item	Actividades Realizadas
1	Caja de Corte doble O_2 Aire (1)
	* Manometros Cero STAN Ok
	* Acrilico sin Grafella
	* No Se evidencian fugas
	Alarma doble Amico digital (1)
	* Prueba de Funcionamiento Ok
	* Prueba de Silencio Ok
	* Alarma en buen estado Limpieza general
	Tablero de Indicacion triple O_2 Aire y N_2O
	Oxido Nitroso desactivado

Observaciones:

Recibido a satisfacción

Wilson Cabeud	80722591	CARLOS SUAREZ
Nombre de quien recibe	No. Cédula de quien recibe	Nombre responsable
Firma de quien recibe	3505783889	Firma Responsable
	No. Teléfono Celular de quien recibe	

Polaris Holding S.A.S.
Nit. 901.104.871-4

Ofcina - Taller : Car 110 a No. 63 20
Oficina Alterna: Car 98 No. 14 60 Apto 201 T 9
Bogotá Colombia
Celular: 57 317 4393976 Fijo: 57 1 4131823
NIT. 901.104.871-4 Regimen Común

Reporte de Trabajo

No.
Fecha: 01 - 07 - 2024

Cliente:	HOSPITAL DE LA VICTORIA.	Ciudad:	BOGOTA'	Tel:	
Persona Contacto:	Patricia Castillo	Dirección:		O.C.	
Proyecto:	Mantenimiento Cajas de Corte - Rayos X				
Hora Inicio:	08:00	Hora Final:	17:00	Area Negocio:	

Item	Actividades Realizadas
2	Caja de Corte Rayos X O_2 Aire.
	Pruebas de funcionamiento ok
	No se evidencian fugas
	Manometros en buen estado
	Alarma Sencilla A6A
	Pruebas de funcionamiento ok
	Limpieza General.

Observaciones:

Recibido a satisfacción

Wilson Gabriel — Nombre de quien recibe
Firma de quien recibe
80720591 — No. Cédula de quien recibe
3506783889 — No. Teléfono Celular de quien recibe
GABRIEL SUAREZ. — Nombre responsable
Firma Responsable

Polaris Holding S.A.S.
Nit. 901104871-4

Ofcina - Taller : Car 110 a No. 63 20
Oficina Alterna: Car 98 No. 14 60 Apto 201 T 9
Bogotá Colombia
Celular: 57 317 4393976 Fijo: 57 1 4131823
NIT. 901.104.871-4 Regimen Común

Reporte de Trabajo

No.

Fecha: 01 - 07 - 2024

Cliente:	HOSPITAL DE LA VICTORIA	Ciudad:	BOGOTA'	Tel:	
Persona Contacto:	Patricia Castillo	Dirección:		O.C.	
Proyecto:	Urgencias Mantenimiento Cajas de Coste Urg. Pediatricas				
Hora Inicio:	08:00	Hora Final:	17:00	Area Negocio:	

Item	Actividades Realizadas
3	Alarma Digital doble Air O2
	Boton de Silencio cechado, se retiran esperadores
	Se realizan pruebas, satisfactorias
	Limpieza general

Observaciones:

Recibido a satisfacción

Wilson Gabriel — Nombre de quien recibe

80720891 — No. Cédula de quien recibe

Firma de quien recibe

3506783889 — No. Teléfono Celular de quien recibe

GABRIEL SUAREZ. — Nombre responsable

Polaris Holding S.A.S. Nit. 901104871-4 — Firma Responsable

Oficina - Taller : Car 110 a No. 63 20
Oficina Alterna: Car 98 No. 14 60 Apto 201 T 9
Bogotá Colombia
Celular: 57 317 4393976 Fijo: 57 1 4131823
NIT. 901.104.871-4 Regimen Común

Reporte de Trabajo

No.
Fecha: 01 - 07 - 2024

Cliente:	HOSPITAL DE LA VICTORIA	Ciudad:	BOGOTA'	Tel:	
Persona Contacto:	Patricia Castillo	Dirección:		O.C.	
Proyecto:	Mantenimiento Cejas de Porta. – Obs Servicio Urgencias				
Hora Inicio:	08:00	Hora Final:	17:00	Area Negocio:	

Item	Actividades Realizadas
4	Ceja de Porta Semaforo.
	Verificación Manómetros Cero STAN OK
	Limpieza general
	No se evidencian fugas

Observaciones:

Recibido a satisfacción

Wilson Gabriel — Nombre de quien recibe
Firma de quien recibe
80720597 — No. Cédula de quien recibe
3506783889 — No. Teléfono Celular de quien recibe
GABRIEL SUAREZ. — Nombre responsable
Polaris Holding S.A.S. — Firma Responsable
Polaris Holding S.A.S. Nit. 901104871-4

Oficina - Taller : Car 110 a No. 63 20
Oficina Alterna: Car 98 No. 14 60 Apto 201 T 9
Bogotá Colombia
Celular: 57 317 4393976 Fijo: 57 1 4131823
NIT. 901.104.871-4 Regimen Común

Reporte de Trabajo

No.
Fecha: 01 - 07 - 2024

Cliente:	HOSPITAL DE LA VICTORIA	Ciudad:	BOGOTÁ	Tel:	
Persona Contacto:	Patricia Castillo	Dirección:		O.C.	
Proyecto:	Mantenimiento Cajas de Corte - Sala de Partos				
Hora Inicio:	08:00	Hora Final:	17:00	Area Negocio:	

Item	Actividades Realizadas
5	Caja de Corte doble Aire O2 Partos 1 (1)
	Sin Acrilico
	Manometros en buen estado Cero SPAN OK
	No presentan fugas
	Caja de Corte doble Aire O2 Partos 2 (1)
	Sin Acrilico
	Manometros en buen estado Cero SPAN OK
	No presentan fugas

Observaciones:

Recibido a satisfacción

Wilson Cabrera	80720591	Cristian Suarez
Nombre de quien recibe	No. Cédula de quien recibe	Nombre Responsable
Firma de quien recibe	3506783889	Firma Responsable
	No. Teléfono Celular de quien recibe	

Polaris Nit. 901104871-4

Ofcina - Taller : Car 110 a No. 63 20
Oficina Alterna: Car 98 No. 14 60 Apto 201 T 9
Bogotá Colombia
Celular: 57 317 4393976 Fijo: 57 1 4131823
NIT. 901.104.871-4 Regimen Común

Reporte de Trabajo

No.

Fecha: 01 - 07 - 2024

Cliente:	HOSPITAL DE LA VICTORIA	Ciudad:	BOGOTA	Tel:	
Persona Contacto:	Patricia Castillo	Dirección:		O.C.	
Proyecto:	Mantenimiento Cojas de Corte - Medicina Interna				
Hora Inicio:	08:00	Hora Final:	17:00	Area Negocio:	

Item	Actividades Realizadas
6	Caja de Corte doble Dragüer Manual O_2 Aire.
	* Manometros en buen estado, Cero SPAN Ok
	* No presenta fugas
	* Funcionamiento Ok
	Alarma Audio Digital 7" touch Screen doble O_2 Aire
	* Señales Ok
	* Pantalla Ok
	* Sonido Ok
	* Pruebas de funcionamiento Ok

Observaciones:

Recibido a satisfacción

Nombre de quien recibe: Wilson Cadavid	No. Cédula de quien recibe: 80720971	Nombre responsable: GABRIEL SUAREZ.
Firma de quien recibe	No. Teléfono Celular de quien recibe: 3506783889	Firma Responsable

Polaris Holding S.A.S.
Nit. 901.104.871-4

Oficina - Taller : Car 110 a No. 63 20
Oficina Alterna: Car 98 No. 14 60 Apto 201 T 9
Bogotá Colombia
Celular: 57 317 4393976 Fijo: 57 1 4131823
NIT. 901.104.871-4 Regimen Común

Reporte de Trabajo

No.
Fecha: 01 - 07 - 2024

Cliente:	HOSPITAL DE LA VICTORIA		Ciudad: BOGOTÁ	Tel:	
Persona Contacto:	Patricia Castillo	Dirección:		O.C.	
Proyecto:	Mantenimiento Cajas de Caste UCI Adultos				
Hora Inicio:	08:00	Hora Final:	17:00	Area Negocio:	

Item	Actividades Realizadas
7	Caja de Caste doble O2 Aire
	* Manómetros Bco Span Ok
	* No hay fugas apreciables
	* funcionamiento ok
	* Limpieza General
	Alarma digital Aire doble O2 Aire
	Pantalla Segmentada posible daño LED. posible golpe
	limpieza general
	Prueba de funcionamiento ok.
	Media Pantalla oscura se ve fondo

Observaciones:

Recibido a satisfacción

Nombre de quien recibe: Wilson Cadavid

Firma de quien recibe

No. Cédula de quien recibe: 80720541

No. Teléfono Celular de quien recibe: 3206789889

Nombre responsable: GERARDO SUAREZ

Firma Responsable

Polaris Holding S.A.S.
Nit. 901104871-4

Ofcina - Taller : Car 110 a No. 63 20
Oficina Alterna: Car 98 No. 14 60 Apto 201 T 9
Bogotá Colombia
Celular: 57 317 4393976 Fijo: 57 1 4131823
NIT. 901.104.871-4 Regimen Común

Reporte de Trabajo

No.	
Fecha	01 - 07 - 2024

Cliente:	HOSPITAL DE LA VICTORIA	Ciudad:	BOGOTÁ	Tel:	
Persona Contacto:	Patricia Castillo	Dirección:		O.C.	
Proyecto:	Mantenimiento Caja de Corte - Cirugía Recuperación				
Hora Inicio:	08:00	Hora Final:	17:00	Area Negocio:	

Item	Actividades Realizadas
8	Caja de Corte Triple O2 Air N2O
	* Manómetros en buen estado Cero SPAN OK
	* No hay fugas
	* Limpieza General
	C3

Observaciones:

Recibido a satisfacción

Alison Cadavid	80720591	Gabriel Suarez
Nombre de quien recibe	No. Cédula de quien recibe	Nombre responsable
Firma de quien recibe	3506783889	Firma Responsable
	No. Teléfono Celular de quien recibe	

Polaris Holding S.A.S
Nit. 901.104.871-4

Polaris Holding SAS
Ofcina - Taller : Car 110 a No. 63 20
Oficina Alterna: Car 98 No. 14 60 Apto 201 T 9
Bogotá Colombia
Celular: 57 317 4393976 Fijo: 57 1 4131823
NIT. 901.104.871-4 Regimen Común

Reporte de Trabajo

No.

Fecha: 01 - 07 - 2024

Cliente:	HOSPITAL DE LA VICTORIA	Ciudad:	BOGOTA	Tel:	
Persona Contacto:	Patricia Castillo	Dirección:		O.C.	
Proyecto:	Mantenimiento Cajas de Corte Salas de Cirugia				
Hora Inicio:	08:00	Hora Final:	17:00	Area Negocio:	

Item	Actividades Realizadas
9	* Sala Cirugia Deposito Caja de Corte triple O2 Aire N2O Dräger Manometros Ok Cero SPAN No hay fugas Funcionamiento Ok * Sala Cirugia 3 Caja de Corte Triple O2 Aire N2O Nacional Manometros ok No hay fugas Funcionamiento Ok * Sala Cirugia 2 Caja de Corte triple O2 Aire N2O Nacional Manometros OK No hay fugas Funcionamiento Ok

(C3) (C3) (C3)

Observaciones:

Recibido a satisfacción

Nombre de quien recibe: Wilson Cadavid

No. Cédula de quien recibe: 80720991

Firma de quien recibe

No. Teléfono Celular de quien recibe: 3506783889

GABRIEL SUAREZ
Nombre responsable

Polaris Holding S.A.S.
Nit. 901104871-4
Firma Responsable

Polaris Holding S.A.S.
Oficina - Taller : Car 110 a No. 63 20
Oficina Alterna: Car 98 No. 14 60 Apto 201 T 9
Bogotá Colombia
Celular: 57 317 4393976 Fijo: 57 1 4131823
NIT. 901.104.871-4 Regimen Común

Reporte de Trabajo

No.

Fecha: 01 - 07 - 2024

Cliente:	HOSPITAL DE LA VICTORIA	Ciudad:	BOGOTA	Tel:	
Persona Contacto:	Patricia Castillo	Dirección:		O.C.	
Proyecto:	Mantenimiento Alarma	Salas de Cirugia			
Hora Inicio:	08:00	Hora Final:	17:00	Area Negocio:	

Item	Actividades Realizadas
10	Alarma Amico Digital Sala 2 doble O2 Aire
	* Sensores Ok
	* Funcionamiento ok
	* Limpieza general
	Alarma Amico Digital Sala 3 doble O2 Aire
	* Sensores ok
	* Funcionamiento ok
	* Limpieza General
	Alarma Amico Digital Sala Recuperación O2 Aire
	* Sensores ok
	* Funcionamiento ok
	* Limpieza general

A2 1

A2 1

A2 1

Observaciones:

Recibido a satisfacción

Wilson Gabriel
Nombre de quien recibe

80720591
No. Cédula de quien recibe

GABRIEL SUAREZ
Nombre responsable

Firma de quien recibe

3206783889
No. Teléfono Celular de quien recibe

Firma Responsable

Polaris Holding S.A.S.
Nit. 901104871-4

Oficina - Taller : Car 110 a No. 63 20
Oficina Alterna: Car 98 No. 14 60 Apto 201 T 9
Bogotá Colombia
Celular: 57 317 4393976 Fijo: 57 1 4131823
NIT. 901.104.871-4 Regimen Común

Reporte de Trabajo

No.

Fecha: 01 - 07 - 2024

Cliente:	HOSPITAL DE LA VICTORIA	Ciudad:	BOGOTÁ	Tel:	
Persona Contacto:	Rolando Cubillo	Dirección:		O.C.	
Proyecto:	Mantenimiento Cenital de Corte Neumatico				
Hora Inicio:	08:00	Hora Final:	17:00	Area Negocio:	

Item	Actividades Realizadas
13	Alarma Monoxido doble Oz Aire
	* Sensores OK
	* Silencio OK
	* Limpieza General
	Nota: Queda activado el Silencio ya que el ruido generado incomoda a los Mecanicos y al personal asistencial.
	Revisar Conexión Sensores en cubierta
	Se Prueban Sensores y Conexiones Ok.
	La alarma presenta falla esporadica.

Observaciones:

Recibido a satisfacción

Nombre de quien recibe

Firma de quien recibe

No. Cédula de quien recibe: 80720591

No. Teléfono Celular de quien recibe: 3006783889

GABRIEL SUAREZ
Nombre responsable

Firma Responsable

Polaris Holding S.A.S.
NIT. 901104871-4

Ofcina - Taller : Car 110 a No. 63 20
Oficina Alterna: Car 98 No. 14 60 Apto 201 T 9
Bogotá Colombia
Celular: 57 317 4393976 Fijo: 57 1 4131823
NIT. 901.104.871-4 Regimen Común

Reporte de Trabajo

No.

Fecha: 23 - 04 - 2024

Cliente:	Hospital de la victoria	Ciudad:	Bogota-	Tel:	
Persona Contacto:	Freddy Aguilar	Dirección:	Cll 31 F Sur # 1 Este 45	O.C.	
Proyecto:	Mantenimiento Preventivo y Correctivo Redes gases Medicinales				
Hora Inicio:	8:00	Hora Final:	17:00	Area Negocio:	

Item	Actividades Realizadas
	Se realiza mantenimiento preventivo de tomas de gases medicinales
1	Salud mental hombres
	(6) tomas de O2 Ohmeda
2	Rayos X
	(1) toma de O2 Drager
	(1) toma de aire Drager
3	Procedimiento
	(2) tomas de O2 Dregensen
	(2) tomas de aire Dregensen
4	Reanimación pediatría
	(3) tomas de O2 Dregensen
	(3) tomas de Aire Dregensen
5	Observación de Urgencia
	(5) tomas de O2 Dregensen
	(5) tomas de aire Dregensen
6	Sala de observaciones
	(8) tomas de O2 Dregensen
	(2) tomas de aire Drager
7	triage
	(1) toma de O2 Dregensen
8	Sala Era
	(2) tomas de O2 Drager
	(1) toma de aire Drager
	(1) toma de O2 Drager

Observaciones: En el área de reanimación de urgencia se encuentra una toma de O2 marca Drager que vota el acople del flujómetro

Recibido a satisfacción

Wilson Cabavid	80 720 591	Nombre responsable
Nombre de quien recibe	No. Cédula de quien recibe	
Firma de quien recibe	350 6783889	Firma Responsable
	No. Teléfono Celular de quien recibe	

Polaris Holding S.A.S NIT. 901104871

Oficina - Taller : Car 110 a No. 63 20
Oficina Alterna: Car 98 No. 14 60 Apto 201 T 9
Bogotá Colombia
Celular: 57 317 4393976 Fijo: 57 1 4131823
NIT. 901.104.871-4 Regimen Común

Reporte de Trabajo

No.

Fecha: 24 - 04 - 2024

Cliente:	Hospital de la victoria	Ciudad:	Bogotá	Tel:	
Persona Contacto:	Freddy Aguilar	Dirección:	Cl 31F Sur # 1 Este 45	O.C.	
Proyecto:	Mantenimiento Preventivo y Correctivo Redes Gases Medicinales				
Hora Inicio:	8:00	Hora Final:	17:00	Área Negocio:	

Item	Actividades Realizadas
	Se realiza mantenimiento Preventivo de tomas de gases medicinales
1	Medicina interna
	(19) tomas de O2 Ohmeda
2	Unidad de cuidados intensivos
	(13) tomas de O2 Dregensen
	(21) tomas de aire dregensen
3	Ala A Ginecologia
	(18) tomas de O2 Ohmeda

Observaciones:

Recibido a satisfacción

Wilson Cadavid	80720591	Nombre responsable
Nombre de quien recibe	No. Cédula de quien recibe	
Firma de quien recibe	3506783889	Firma Responsable
	No. Teléfono Celular de quien recibe	

Pollarix Holding S.A.S. NIT. 901.104.871-4

Polaris Holding S.A.S.

Ofcina - Taller : Car 110 a No. 63 20
Oficina Alterna: Car 98 No. 14 60 Apto 201 T 9
Bogotá Colombia
Celular: 57 317 4393976 Fijo: 57 1 4131823
NIT. 901.104.871-4 Regimen Común

Reporte de Trabajo

No.
Fecha: 25/26-04-2024

Cliente:	Hospital de la Victoria	Ciudad:		Tel:	
Persona Contacto:	Freddy Aguilar	Dirección:	Cll 31 F #1 Este 45	O.C.	
Proyecto:	Mantenimiento preventivo y Correctivo Redes gases Medicinales				
Hora Inicio:	8:00	Hora Final:	17:00	Area Negocio:	

Item	Actividades Realizadas
	Se realiza mantenimiento preventivo de tomas de gases medicinales
1	Recien nacidos
	(27) tomas de O2 Drager
	(21) tomas de aire Dregensen
2	Vrgencia pediatría
	(9) tomas de O2 Drager
	(7) tomas de aire Drager
3	triage
	(1) toma de O2 Dregensen
4	Aislados pediatría
	(3) tomas de O2 Ohmeda
5	Observación pediatría
	(8) tomas de O2 Dregensen
	(9) tomas de aire Dregensen

Observaciones:

Recibido a satisfacción

Wilson Cabadid
Nombre de quien recibe

Firma de quien recibe

80720591
No. Cédula de quien recibe

3506783889
No. Teléfono Celular de quien recibe

Polaris Holding S.A.S. Nit 901104871-4

Nombre responsable

Firma Responsable

85

Polaris Holding S.A.S
Ofcina - Taller : Car 110 a No. 63 20
Oficina Alterna: Car 98 No. 14 60 Apto 201 T 9
Bogotá Colombia
Celular: 57 317 4393976 Fijo: 57 1 4131823
NIT. 901.104.871-4 Regimen Común

Reporte de Trabajo

No.

Fecha: 29/30-04-2024

Cliente:	Hospital de la victoria	Ciudad:	Bogota	Tel:	
Persona Contacto:	Freddy Aguilar	Dirección:	Cll 31 F 6br # 1 Este 45	O.C.	
Proyecto:	Mantenimiento Preventivo y Correctivo Redes gases Medicinales				
Hora Inicio:	8:00	Hora Final:	17:00	Area Negocio:	

Item	Actividades Realizadas
	Se realiza mantenimiento preventivo de toma de gases medicinales
1	Sala de cirugia
	(12) tomas de O2 Drager
	(12) tomas de aire Drager
	(12) tomas de vacio Drager
	(9) tomas de oxido nitroso Drager
2	Sala de partos
	(10) tomas de O2 Drager
	(10) tomas de aire Drager

Observaciones: Se encuentran tomas sin escudos de aire y O2

Recibido a satisfacción

Wilson Cadavid	80720591	Nombre responsable
Nombre de quien recibe	No. Cédula de quien recibe	
	3506783889	Polaris Holding S.A.S Nit. 901.104.871-4
Firma de quien recibe	No. Teléfono Celular de quien recibe	Firma Responsable

63

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, GABRIEL CRISTOBAL SUAREZ HERRERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.543.092, en mi condición de Representante Legal de POLARIS HOLDING SAS identificada con Nit 901104871-4, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

FIRMA

GABRIEL CRISTOBAL SUAREZ HERRERA
C.C No. 79.543.092 de Bogotá

Yo, LEYDI LISSETH HERNANDEZ PEREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.012.334.009, y con Tarjeta Profesional No. 207007-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor contadora de POLARIS HOLDING SAS identificada con NIT. 901104871-4, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá, a los (20) días del mes septiembre de 2024

LEYDI LISSETH HERNANDEZ
CC. 1012334009 de Bogotá
Tarjeta Profesional No. 207007-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LEYDI LISSTEH HERNANDEZ PEREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1012334009 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 207007-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.012.334.009

HERNANDEZ PEREZ
APELLIDOS

LEYDI LISSETH
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 06-JUN-1987

LA UVITA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

07-JUL-2005 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ REKGIFO LOPEZ

P-1500107-47140703-F-1012334009-20050829 04383 05241A 02 203032616

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

207007-T



LEYDI LISSTEH
HERNANDEZ PEREZ
C.C. 1012334009
RESOLUCION INSCRIPCION 633 FECHA 16/09/2015
UNIVERSIDAD DE IBAGUE

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 220821

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901104871	4	POLARIS HOLDING SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	POLARIS HOLDING SAS	CRA 110A # 63-20	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4886909	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	925893460	9472220243	E	2024/09/17	2024/09/20	BANCOLOMBIA	3	$2,152,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: OSCAR PARRA (6 Afiliados)						$6,933,334	$1,109,400			$6,933,334	$277,400			$6,933,334	$277,400			$6,933,334	$482,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)						$6,933,334	$1,109,400			$6,933,334	$277,400			$6,933,334	$277,400			$6,933,334	$482,700		$0	$0
1	CC	1002581301	CAVIEDES JHOAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
2	CC	79987296	CUELLAR CAMILO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
3	CC	1030540835	CUELLAR SARA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
4	CC	1090459600	ORTEGA CARLOS	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
5	CC	1016059699	OSPINA JULIETH	231001	10	$433,334	$69,400	EPS017	10	$433,334	$17,400	CCF24	10	$433,334	$17,400	14-23	10	$433,334	$30,200	10	$0	$0
6	CC	79543092	SUAREZ GABRIEL	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total			**Afiliados(6)**			$6,933,334	$1,109,400			$6,933,334	$277,400			$6,933,334	$277,400			$6,933,334	$482,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901104871	4	POLARIS HOLDING SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	POLARIS HOLDING SAS	CRA 110A # 63-20	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4886909	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION


Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	925893460	9472220243	E	2024/09/17	2024/09/20	BANCOLOMBIA	3	$2,152,300

RESUMEN DE PAGO

AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$1,109,400	$2,600	$0	$1,112,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$69,400	$200	$0	$69,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$500	$0	$208,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$624,000	$1,400	$0	$625,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$500	$0	$208,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$482,700	$1,100	$0	$483,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$482,700	$1,100	$0	$483,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$277,400	$700	$0	$278,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	6	$277,400	$700	$0	$278,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				6	$277,400	$1,000	$0	$278,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$104,000	$300	$0	$104,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$17,400	$100	$0	$17,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$52,000	$200	$0	$52,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$52,000	$200	$0	$52,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$52,000	$200	$0	$52,200

Polaris Holding S.A.S

INFORME MANTENIMIENTO PREVENTIVO REDES DE GASES MEDICINALES SUBRED CENTRO ORIENTE – HOSPITAL LA VICTORIA

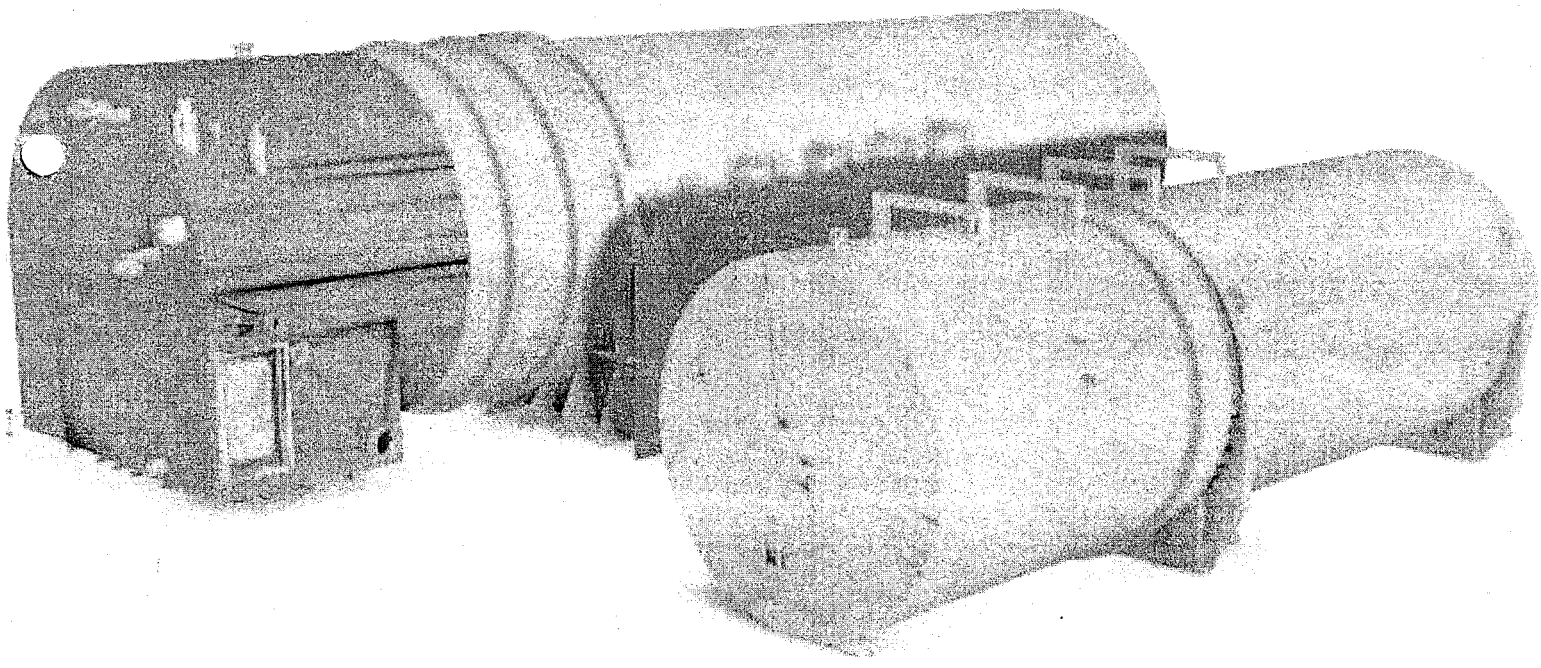

Polaris Holding S.A.S

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

Polaris Holding S.A.S			
Cliente:	Subred Centro Oriente	Planta:	Hospital La Victoria
Fecha Realización:	23.04.24 - 1.07.24	Fecha del Informe:	14.08.2024
Persona responsable actividad:	Ing. Gabriel C. Suárez	Persona que realiza informe:	Ing. Gabriel C. Suárez
Firme de quien realiza la actividad:		Firma de quien realiza el informe:	

Oficina - Taller : Car 110 A No. 63 20
Oficina Alterna: Car 98 No. 14 60 Apto 201 T 9
Bogotá Colombia
Celular: 57 317 4393976 Fijo: 57 1 7150846
NIT. 901.104.871-4 Régimen Común

Polaris Holding S.A.S

ALCANCE.

1. Mantenimiento preventivo a 264 tomas de gases medicinales multimarca.
2. Mantenimiento preventivo a 12 cajas de corte de varios gases.
3. Mantenimiento preventivo a 12 alarmas de diferentes marcas.
4. Mantenimiento preventivo a 2 manifolds de aire medicinal y oxigeno.

Oficina - Taller : Car 110 A No. 63 20
Oficina Alterna: Car 98 No. 14 60 Apto 201 T 9
Bogotá Colombia
Celular: 57 317 4393976 Fijo: 57 1 7150846
NIT. 901.104.871-4 Régimen Común

OBJETIVO.

Realizar en el marco del contrato de mantenimiento de las redes de gases medicinales el mantenimiento preventivo de las redes de gases Medicinales del Hospital La Victoria de la Subred de Servicios de Salud de la Subred Centro oriente de Bogotá D.C


ANTECEDENTES


Las redes de suministro de gases medicinales en el Hospital de La Victoria requieren intervención inmediata dado que el último mantenimiento registrado es del 2022.

HALLAZGOS.


Se evidencia en la visita realizada que el área cuenta con:

1. Doscientas sesenta y cuatro tomas de gases medicinales de distintas marcas.
2. Doce cajas de corte de área de distintas marcas y tamaños
3. Doce alarmas de diferentes marcas y tamaños.
4. Dos Manifolds de Aire médico nacional y oxigeno 2x5

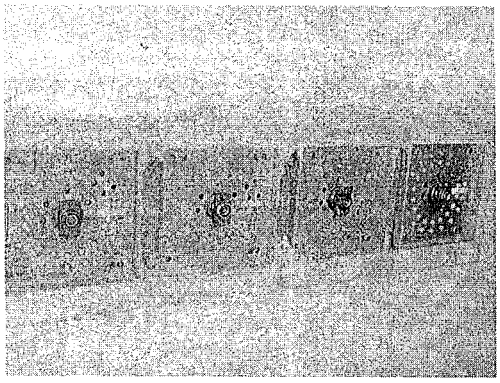

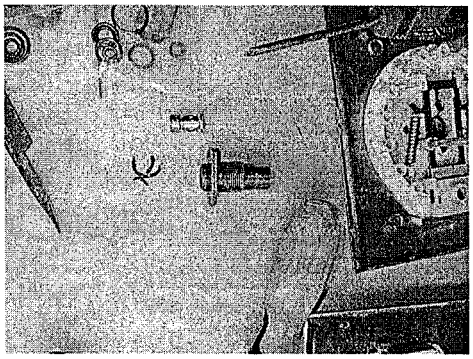





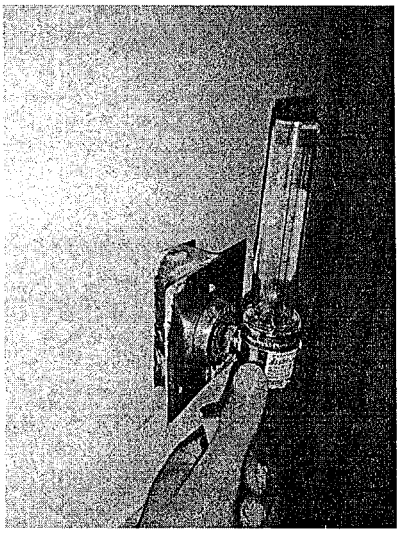



Oficina - Taller : Car 110 A No. 63 20
Oficina Alterna: Car 98 No. 14 60 Apto 201 T 9
Bogotá Colombia
Celular: 57 317 4393976 Fijo: 57 1 7150846
NIT. 901.104.871-4 Régimen Común




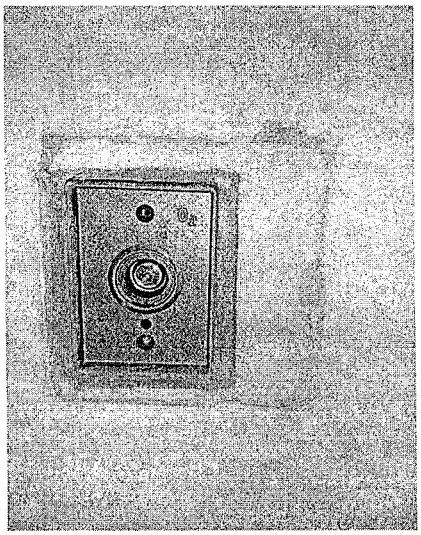

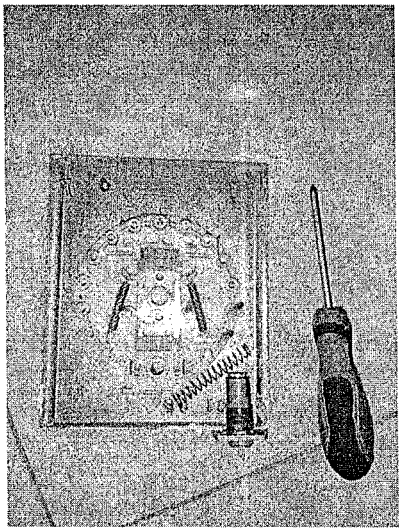

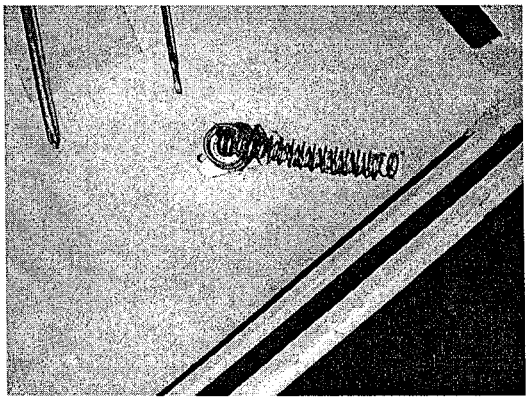

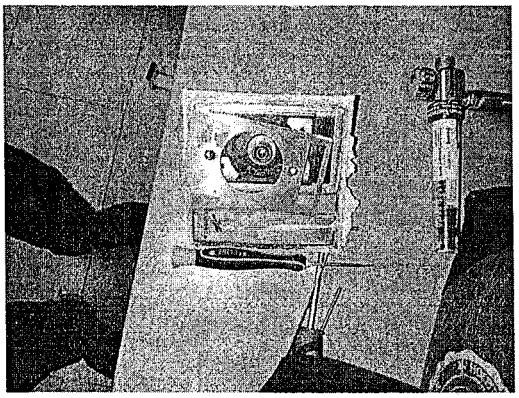

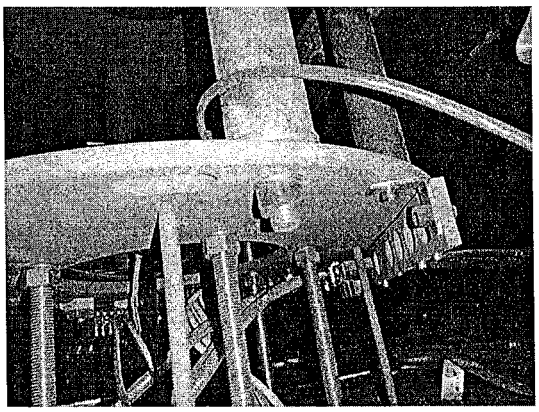

Oficina - Taller : Car 110 A No. 63 20
Oficina Alterna: Car 98 No. 14 60 Apto 201 T 9
Bogotá Colombia
Celular: 57 317 4393976 Fijo: 57 1 7150846
NIT. 901.104.871-4 Régimen Común

Polaris Holding S.A.S

DESARROLLO.

1. Mantenimiento preventivo a 264 tomas de gases medicinales multimarca.

El mantenimiento preventivo debe de contar como mínimo con los siguientes aspectos (Cambio de O'rings, ajuste o cambio de tornillos).

Actividades de mantenimiento preventivo tomas de gases medicinales, oxigeno, aire y vacío verificación del funcionamiento del sellado en válvulas, limpieza, verificación y lubricación de la toma, revisión ajuste de acoples de equipos secundarios en la toma, verificación de anclaje y soporte a pared de la toma, cambio de empaque o'ring exterior, verificación de anclaje y soporte de la toma.

Se realiza la verificación del funcionamiento del sellado en válvulas, limpieza, verificación y lubricación de la toma, revisión ajuste de acoples de equipos secundarios en la toma, verificación de anclaje y soporte a pared de la toma, cambio de empaque o'ring exterior, verificación de anclaje y soporte de la toma.

Se realiza el desmonte, cambio del elemento nuevo e instalación pruebas de funcionamiento en sus diferentes modos de operación de escudo para 264 unidades de tomas de gases medicinales en los diferentes servicios

Actividades de mantenimiento preventivo columnas gases urgencias, salud mental hombres, rayos x, procedimientos, reanimación pediatría, observación de urgencias, sala de observaciones, triage, sala ERA, medicina interna, unidad de cuidados intensivos, Ala A ginecología, recién nacidos, urgencias pediatría, aislados pediatría, observación pediatría, sala de cirugía, sala de partos, reanimación, sala de espera, ambiente tomas de muestras y centro de acoplo covid-19 verificación de fugas desde la caja de corte hasta la toma de cada gas medicinal, verificación y ajustes de racores, empaques y sellos de unión, prueba de presión de la red desde la caja de corte hasta cada toma de la columna, prueba de estanqueidad de la red de vacío, incluye prueba de presión necesaria para corregir y descartar fugas, inspección inicial visual, conexiones eléctricas, salida de gases y vacío, sistema de tierra, verificaciones eléctricas, líneas de voltaje vac, corriente de fuga en el chasis, verificación de gases, verificación de fugas de salida o2, verificación de fugas de salida aire, verificación de fugas vacío, verificación de presión positiva O2, verificación de presión positiva aire, verificación de presión negativa vacío, verificación accesorios, verificación de escudos de O2, aire y vacío y de ser necesario realizar cambio, verificación canastillas, verificación mesas, verificación atriles, verificación soportes, limpieza general.

Preventivos Tomas																	
Servicio	*Chemetrón*						*Amico/Gentec/Ohio*					*AGA*			*Dräeger*		
	O2	*Air*	*Vac*	*N2*	*N2O*	*WAGD*	*O2*	*Air*	*Vac*	*N2*	*N2O*	*O2*	*Air*	*Vac*	*O2*	*Air*	*Vac*
Salud Mental Hombres							6										
Rayos X															1	1	
Procedimientos															2	2	
Reanimacion Pediatria															3	3	
Observacion de urgencias															5	5	
Sala de observacion															8	2	
Triage															1		
Sala Era															3	1	
Medicina Interna							19										
Unidad de cuidados intensivos															13	21	
Ala A ginecologia							18										
Recien Nacidos															27	21	

Urgencias Pediatria															9	7	
Triage															1		
Aislados Pediatria							3										
Observacion Pediatria															8	9	
Sala de cirugia											9				12	12	12
Sala de partos															10	10	
Suma	0	0	0	0	0	0	46	0	0	0	9	0	0	0	103	94	12

2. Mantenimiento preventivo a 12 cajas de corte de varios gases y 12 alarmas diferentes gases y tamaños.

El mantenimiento preventivo debe de contar como mínimo con los siguientes aspectos (Revisión de fuga en tubería expuesta, revisión de anclajes o cuelga redes, limpieza general, revisión de permeabilidad adecuada en la caja de corte)

Actividades de mantenimiento preventivo cajas de emergencia de corte sencilla, doble y triple, verificación y corrección de fugas, verificación manómetros mediante lectura con manómetro patrón, verificación de operatividad de válvulas, señalización sentido de flujo un para gas medicinal, marcación ultimo mantenimiento, verificación y corrección de fugas para las dos redes, verificación manómetros mediante lectura con manómetro patrón, señalización sentido de flujo un para dos gases medicinales, verificación y corrección de fugas para las tres redes, señalización sentido de flujo un para tres gases medicinales y verificación.
El mantenimiento preventivo debe de contar como mínimo con los siguientes aspectos (Revisión de la secuencia de encendido, toma de voltajes, revisión del módulo anunciador, indicador de presión, revisión del display, prueba funcional)

Actividades de mantenimiento preventivo alarma tipo a1, a2, a3 y a4, comprobación de estado físico de pantalla de cristal líquido función touch y del visor individual por señal (horizontal vertical) prueba silencio, verificación funcionamiento de lectura en tiempo real presión de red, graficación y comportamiento de gas de selección, verificación sonora y visual de estado de emergencia, ajuste de valores de alta y baja presión por cada gas, comprobación transmisor de presión y/o vacío y su comunicación para una señal, verificación fugas en soldaduras o racores, ajuste de valores de alta y baja presión por cada gas, comprobación transmisor de presión y/o vacío y su comunicación para la dos señales, comprobación transmisor de presión y/o vacío y su comunicación para las tres señales, verificación sonora y visual de estado de emergencia, comprobación transmisor de presión y/o vacío y su comunicación para cuatro señales.

Servicio	Cajas de corte				Alarma				Observaciones
	Sencilla	Doble	Triple	Cuadruple	Sencilla	Doble	Triple	Maestra	
								1	
Urgencias								2	
Urgencias pasillo partos		1				1			
Rayos X		1							
Urgencias Pediatricas						1			
Observacion Urgencias	1								
Partos 1		1							
Partos 2		1							
Medicina Lactena		1				1			
UCI Adultos		1				1			
Cirugia Recuperacion			1						
Sala de cirugia			1						
Sala de cirugia 2			1						
Sala de cirugia 3			1						
Sala 2						1			
Sala 3						1			
Sala de recuperacion						1			
Ala B	1								
Ala A						1			
Neonatal						1			
Totales	2	6	4	0	0	9	0	3	

Caja de corte	12
Alarma	12

Oficina - Taller : Car 110 A No. 63 20
Oficina Alterna: Car 98 No. 14 60 Apto 201 T 9
Bogotá Colombia
Celular: 57 317 4393976 Fijo: 57 1 7150846
NIT. 901.104.871-4 Réaimen Común

3. Mantenimiento preventivo a dos manifolds de aire medicinal y oxigeno

El mantenimiento preventivo debe de contar como mínimo con los siguientes aspectos (Revisión general de las conexiones, Revisión de fugas en todo el equipo, Revisión del estado de los pigtáisl, verificación del cambio de bancos, prueba de reguladores, limpieza general).

Actividades de mantenimiento preventivo manifolds de gases 2x5 verificación y corrección de fugas en válvula de alta presión, mangueras y tubo colector presurización del manifold, verificación del funcionamiento del sellado en válvulas, verificación conexión de mangueras, pintura general de la estructura, verificación de anclaje y soporte incluye instalación de aviso de seguridad por cada gas, instalación de aviso de seguridad por cada gas, verificación de anclaje y soporte, instalación de aviso de seguridad por cada gas, pruebas hidrostática con elemento patrón, verificación y corrección de fugas en válvula de alta presión, mangueras y tubo colector presurización del manifold, verificación de anclaje y soporte.

Actividades de mantenimiento correctivo red de distribución de gases- desmonte cambio del elemento nuevo instalación y pruebas de funcionamiento de cheque inox de ½ npt

Actividades de mantenimiento correctivo control de regulación automático y nacional desmonte cambio del elemento nuevo- e instalación pruebas de funcionamiento de regulador de alta – baja uso aire medicinal.

ACLARACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO

Oxígeno Medicinal

- El Oxígeno es representado por el símbolo químico O2.
- El Oxígeno es incoloro en fase gaseosa y de color ligeramente azul en fase líquida, es inodoro e insípido.
- El aire contiene aproximadamente 21% de oxígeno.
- Un aumento en la concentración de oxígeno es llamado enriquecimiento y una deficiencia es clasificada como deficiencia.
- El oxígeno no es inflamable, pero es esencial para que haya combustión. El oxígeno es la parte comburente de la combustion.
- Un leve enriquecimiento de oxígeno puede causar combustión súbita ya que los puntos de combustión bajan.
- Los recipientes que hayan contenido oxígeno y que deban ser mantenidos deben ser purgado inicialmente con Nitrógeno
- Tenga cuidado de hacer uso de herramientas con suciedades de lubricantes, aceites, grasas, limpiadores de derivados del petróleo o combustibles.
- Limpie los trabajos realizados con materiales compatibles y remueva todos los trazos antes de poner en servicio de oxígeno.
- Antes de hacer uso de algún material asegúrese de que es compatible para uso con oxígeno.

- Oxígeno líquido es almacenado en tanques a presión debidamente aislados
- Todo tanque debe tener un aval técnico de inspección en la fabricación e inspecciones regulares a sus sistemas de seguridad.
- Los tanques están equipados con manómetros para monitorear la presión interna, estos equipos deben estar en excelentes condiciones de trabajo.
- Las instrucciones de operación y mantenimiento deben ser conocidas.

CONCLUSIONES.

Se realiza el mantenimiento de acuerdo con el contrato y cumple con lo requerido por el personal asistencial del Hospital La Victoria, de igual manera cumple con NTC 5318.

Se evidencia que los o'rings de Vitón o Nitrilo se encuentran en estado avanzado de cristalización, un mantenimiento que debería durar 5 minutos por toma en ocasiones nos ha tomado hasta 20 minutos, causándonos retrasos en la ejecución.

La disponibilidad de algunas áreas no ha sido inmediata y hemos tenido tiempos muertos de espera que de igual manera nos ha causado retrasos en la ejecución.

El manifold de aire (brazo 3 y 4) tiene instalados dos reguladores de bajo flujo que a su vez causaban congelamiento de las redes en un uso normal. Hubo necesidad de reemplazarlos.

Se evidenció que tres alarmas se encontraban desconectadas y por tal razón fuera de servicio. Un sensor de aire se encontró con la válvula cerrada.

Se programarán correctivos a las alarmas una vez se terminen los mantenimientos preventivos.

RECOMENDACIONES.

Realizar mantenimiento anualmente dado el tamaño del hospital.

Gabriel C. Suárez Herrera
Ing. Mecánico
Esp. Automatización
T.P. CN 230 27767

Polaris Holding S.A.S.
NIT 901104871-4

Oficina - Taller : Car 110 A No. 63 20
Oficina Alterna: Car 98 No. 14 60 Apto 201 T 9
Bogotá Colombia
Celular: 57 317 4393976 Fijo: 57 1 7150846
NIT. 901.104.871-4 Régimen Común