NACIONAL DE TRANSFORMADORES

TESLA


Transformamos la energía con Calidad..!

INSTRUCTIVO PARA LA INSTALACIÓN DE DESCARGADORES DE SOBRETENSIÓN (DPS) EN TRANSFORMDORES TIPO PEDESTAL RADIAL SERIE 15 KV

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS PARA PEDESTALES RADIALES SERIE 15 KV




PEDESTAL RADIAL SIN DPS

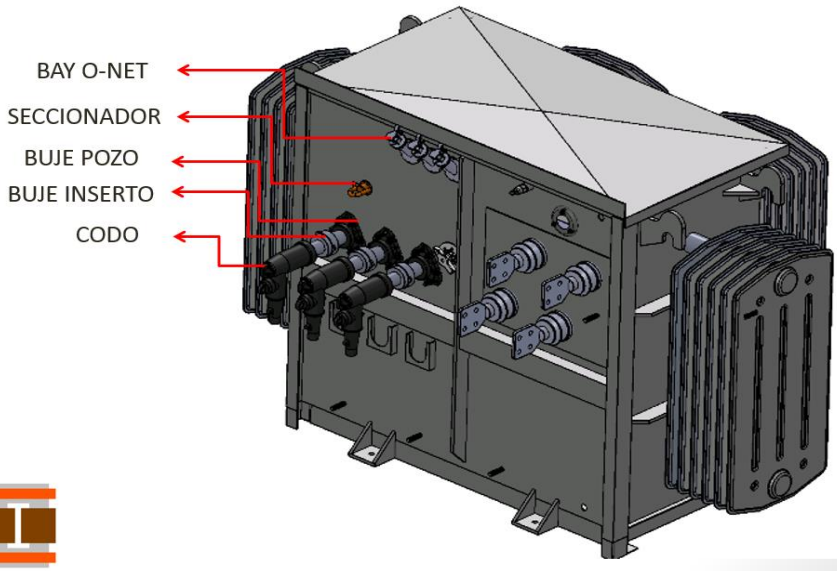

NACIONAL DE TRANSFORMADORES

PEDESTAL RADIAL CON DPS

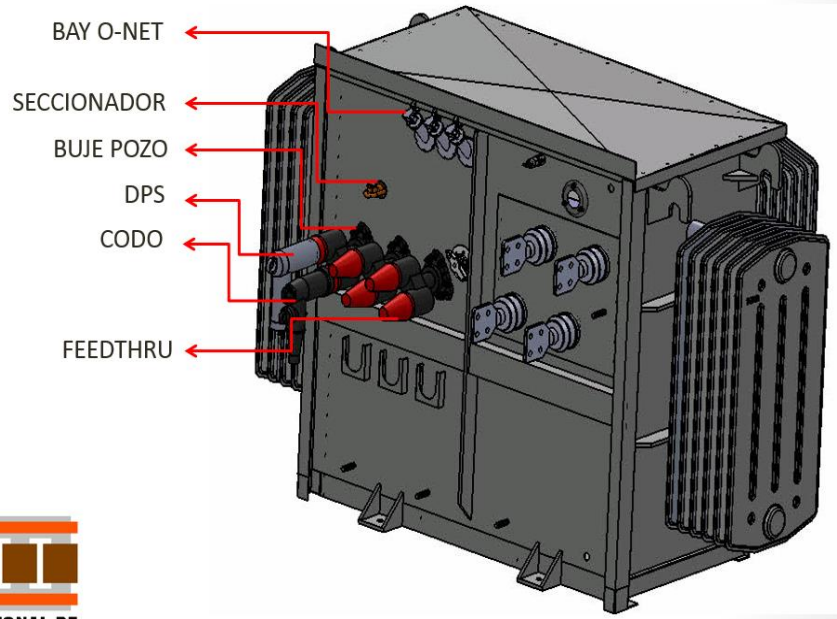

NACIONAL DE TRANSFORMADORES

SYSTEM SGS Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA ISO 9001:2000 www.sgs.com/certifiedclients

CIDET

NACIONAL DE TRANSFORMADORES

TESLA

Transformamos la energía con Calidad..!

CONJUNTO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN CORRECTA DE DESCARGADOR DE SOBRETENSIÓN SERIE 15 KV

DPS PARA SERIE 15 KV: 12 KV, 10.2 MCOV



FEEDTHRU HASTA 25 KV
(DOBLE BUJE INSERTO)





BUJE POZO O BUSHING WELL



BUJE TIPO POZO INSTALADO EN LA PARED DEL TANQUE APTO PARA INSTALAR UN BUJE INSERTO SIMPLE O EN SU DEFECTO UN BUJE INSERTO DOBLE (FEEDTHRU), ESTE ACCESORIO ES FIJO, NO HAY QUE SOLTARLO NI RETIRARLO YA QUE OCACIONARÍA UNA FUGA DE ACEITE.

SYSTEM SGS Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA ISO 9001:2000 www.sgs.com/certifiedclients

CIDET

NACIONAL DE TRANSFORMADORES

TESLA

Transformamos la energía con Calidad..!

BUJE INSERTO SIMPLE O BUSHING INSERT (se instala cuando no se requiere DPS)

LIMPIAR BIEN Y APLICAR EL LUBRICANTE ANTES DE INTRODUCIR EL BUJE INSERTO. EN EL BUJE TIPO POZO.

PARA INSTALAR EL BUJE INSERTO SIMPLE HAY QUE ROSCARLO EN EL SENTIDO DE LAS MANECILLAS DEL RELOJ. HASTA ESCUCHAR UN “CLIC”









BUJE INSERTO SIMPLE ACOPLADO A BUJE POZO 200 A 15 KV APTO PARA MONTAR CONECTOR TIPO CODO PREMOLDEADO 200 A 15 KV.

SYSTEM SGS Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA ISO 9001:2000 www.sgs.com/certifiedclients

CIDET

NACIONAL DE TRANSFORMADORES

TESLA


Transformamos la energía con Calidad..!

BUJE INSERTO DOBLE O FEEDTHRU

SE DEBE REEMPLAZAR POR EL BUJE INSETRO SIMPLE

PARA INSTALAR EL BUJE INSERTO DOBLE HAY QUE ROSCARLO EN EL SENTIDO DE LAS MANECILLAS DEL RELOJ, HASTA ESCUCHAR UN “CLIC”, DESPUES HUBICARLO EN LA POSICIÓN QUE DESEE.

LIMPIAR BIEN Y APLICAR EL LUBRICANTE ANTES DE INTRODUCIR EL BUJE INSERTO DOBLE EN EL BUJE TIPO POZO.

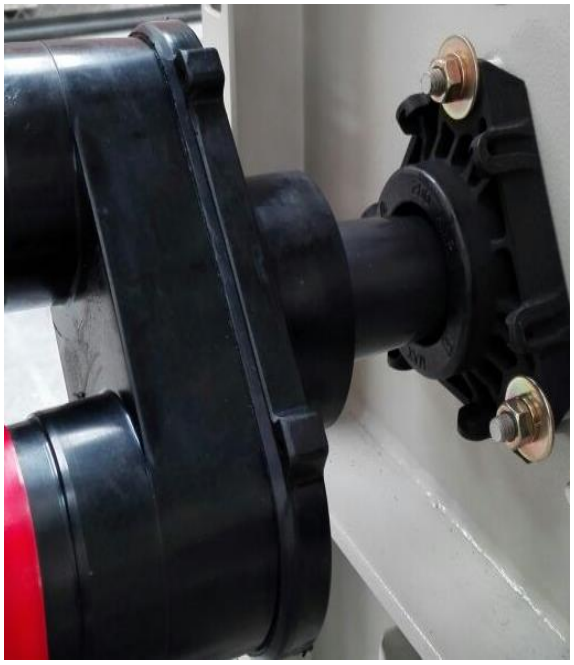







POSICIÓN RECOMENDADA PARA INSTALAR CODO PREMOLDEADO Y DPS, DESPUES DE LOGRAR LA POSICIÓN ADECUADA FIJAR EL FEEDTHRU CON LA PLACA METALICA A LA ABRAZADERA DEL BUJE POZO.


SYSTEM SGS Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA ISO 9001:2000 www.sgs.com/certifiedclients

CIDET

NACIONAL DE TRANSFORMADORES

TESLA

Transformamos la energía con Calidad..!

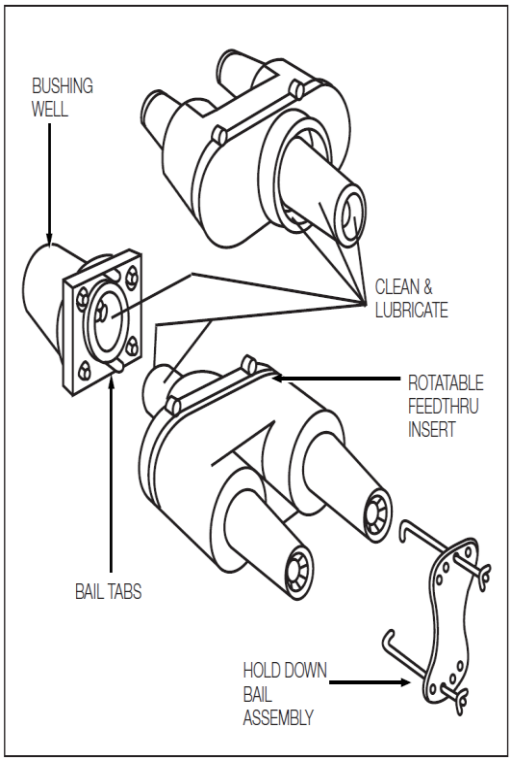



DPS TIPO CODO

CONECTOR TIPO CODO PREMOLDEADO



CONSULTE EL INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN DE CADA ELEMENTO EN EL MANUAL QUE SE ENCUENTRA EN LA CAJA O BOLSA DONDE SE ENCUENTRAN ALMACENADOS LOS ACCESORIOS, ALLÍ SE ENCUENTRAN LOS PASOS DETALLADOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

SYSTEM SGS Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA ISO 9001:2000 www.sgs.com/certifiedclients

CIDET