



UBICACION

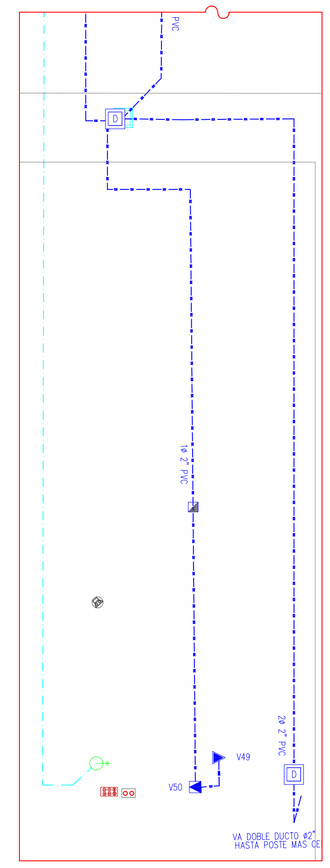

PORTERIA

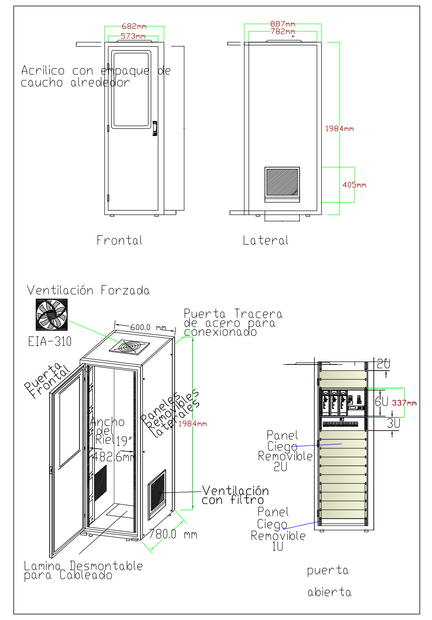

TABLERO PARA RACK AUTOSOPORTADO 19"


NOTAS:

1. Los ductos de voz y datos, son mixtos, un tramo va por muro y techo hasta bandeja PC en techo EMT un tramo va por piso en ducto PVC.
2. La bandeja se fija a la estructura metálica de cubierta. y se conecta a el sistema de tierra en los sitios indicados mediante cable cobre #10awg
3. Cable usados
   Sonido y Telefonos : Cable THW 16AWG
   Citofonos, llamados, SCI:Cable UTP Impedancia de 100 Ohm
   Red Datos gneral y telefonos: Cable de red CAT. 5e FTP 120 Ohm
   Red de Datos: Cable STP Impedancia de 150 Ohm
   UTP: Unshielded Twisted Pair – Par trenzado no apantallado
   FTP: Foiled Twisted Pair– Par trenzado con pantalla global
   STP: Shielded Twisted Pair– Par trenzado apantallado
4. La pantalla de los cables FTP y STP deberan estar conectados a tierra mediante un alambre #14 con conector apropiado en uno de sus extremos.

CONVENCIONES

	CAJA DE INSPECCIÓN NORMA CODENSA CS274		CAJA DERIVACION RED DE VOZ Y DATOS		RED DE DATOS EN DUCTO PVC 1" CABLE Cat.5e STP 24AWG
	CAJA DE INSPECCIÓN NORMA CODENSA CS275		STRIP PARCIAL TELEFONO Y CITOFONO		RED DE TELEF/CITOFONOS DUCTO PVC 1/2" CABLE FTP
	SALIDA LAN RJ45		BOTON TIMBRE		RED DE LLAMADAS ALARMAS EN DUCTO PVC 1/2" CABLE UTP
	SALIDA TELEFONO RJ11		CAMPANA DE TIMBRE		RED DE SONIDO EN DUCTO PVC 3/4" CABLE 2xRCA/M 3X16AWG
	SALIDA TV RG59		SALIDA SONIDO AMBIENTE Y ANUNCIOS		RED DE TV TDT EN DUCTO PVC 1/2" CABLE COAX. RG59
	SALIDA CITOFONO		CAMARA CCTV		CIRCUITO CERRADO DE VIDEO EN DUCTO PVC 1" CABLE 3xRCA/M
	ESTACION MANUAL DE ACTIVACION DE ALARMAS		CAJA DE PASO TELEF.		RED DE VIGILANCIA CONTRA INCENDIOS EN DUCTO PVC 1/2"
	DETECTOR DE INCENDIO MULTICRITERIO		AMPLIFICADOR DE SONIDO		SWICH PARA RED LAN 8 PUERTOS
	SIRENA CON LUCES ESTROBOSCOPICAS		PANEL DE ALARMAS LUMINOSAS PROGRAMABLES		
	SUPERVISOR ELECTRONICO DE DETECTORES HUMO Y ALARMAS		PULSADOR N-C PARA LLAMDO DE ENFERMERAS		

REDES DE COMUNICACION Y ALARMAS

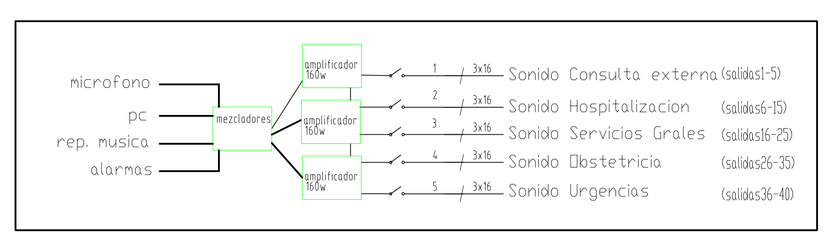

ESQUEMA RED DE SONIDO

GOBERNACIÓN DEL META
NIT. 892.000.148-8

GOBERNACION DEL META
SECRETARIA DE SALUD DEL META

DISEÑO DE :

PROYECTO: HOSPITAL DE EL DORADO META

CONTIENE: REDES DE COMUNICACIONES Y ALARMAS

SECRETARIA DE SALUD DEL META

SECRETARIA DE SALUD DEL META
ARQ. LUIS ALFONSO ROMERO GOMEZ
Profesional Universitario
MP. 25700-03105 Cund

JEHISON TORO LOAIZA
ING. ELECTRICISTA
M.P CL205-63010

Nº	OBSERVACIONES	FECHA

ESCALA: Indicada
FECHA: AÑO 2024
ARCHIVO: ELE-HOSPITAL DORADO
Papel: Pliego

PLANO: 14 DE 14

NOTA: Este documento y toda su información, conceptos, diseños y notas contenidas en él son propiedad intelectual del autor y cualquier cambio requiere de autorización escrita.