


T. URGENCIAS

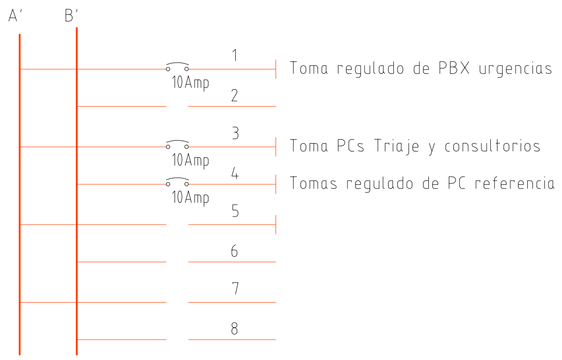


Tab. Regulado de Urgencias 2F 125A 8sal
T.UR

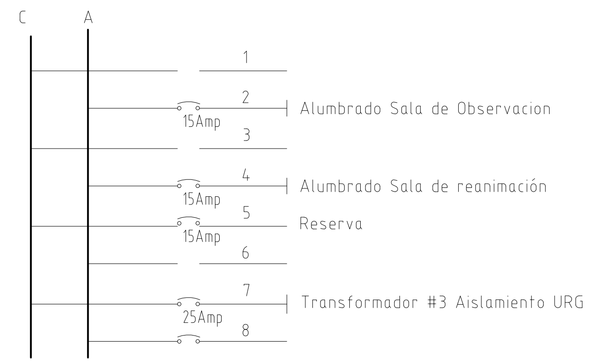

Tab. Esencial de Urgencias Alumbrado 2F 125A 8sal
T.UE

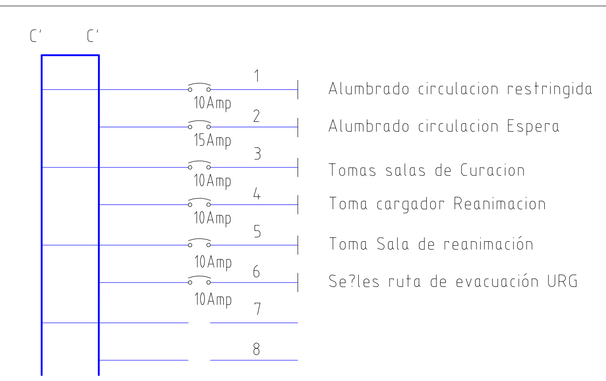


Tab. Vital de Urgencias 2F(1f)125A 8sal
T.UV

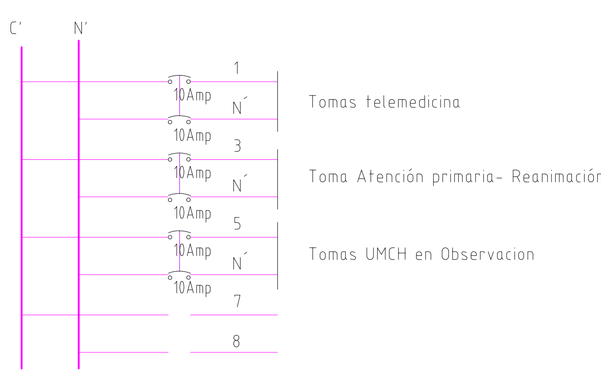


Tab. Critico de Urgencias Tomas 2f 125A 8sal
T.UCT


T. HOSPITALIZACION

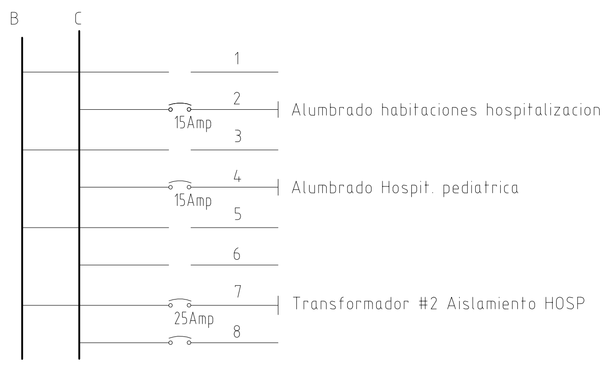

Tab. Esencial de Alumbrado Hospit 2F 125A 8sal
T.HE

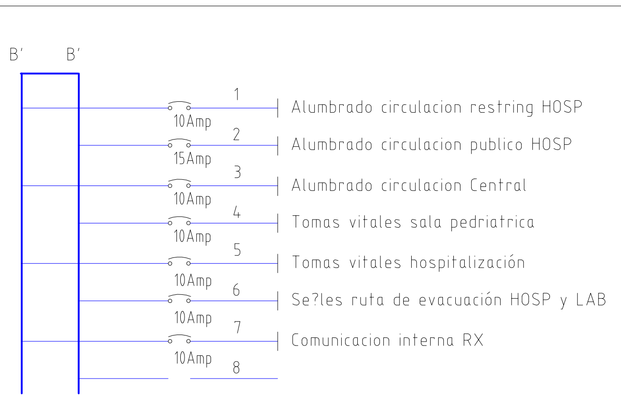


Tab. Vital de Hospitalizacion 2F(1f)125A 8sal
T.HV

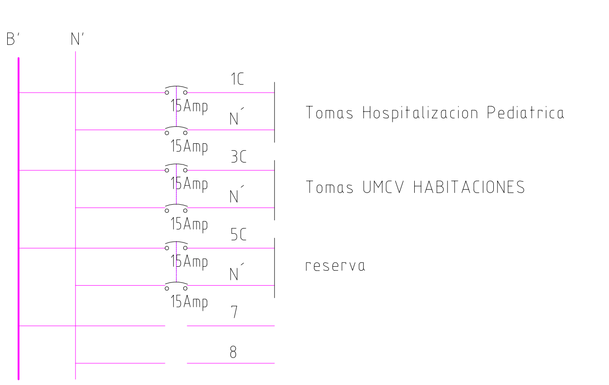


Tab. Critico de Hospitalizacion Tomas 2f 125A 8sal
T.HCT


T. OBTETRICIA

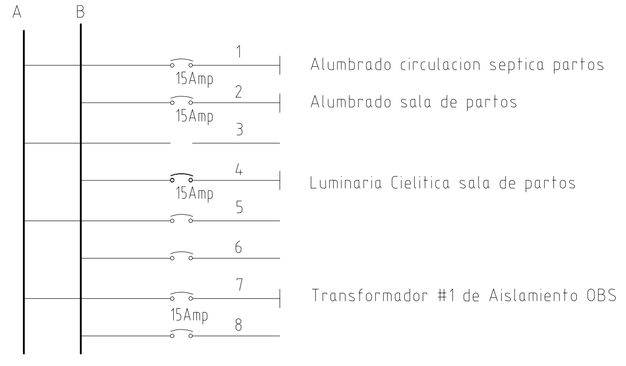

Tab. Esencial de Obste. Alumbrado 2F(1f)125A 8sal
T.OBE

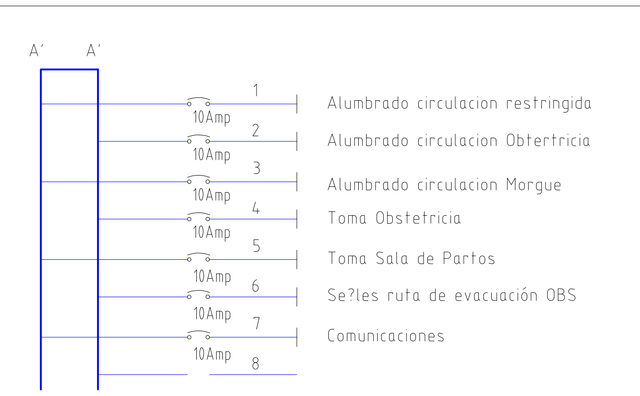


Tab. Vital de Obstetricia 2F(1f)125A 8sal
T.OBV

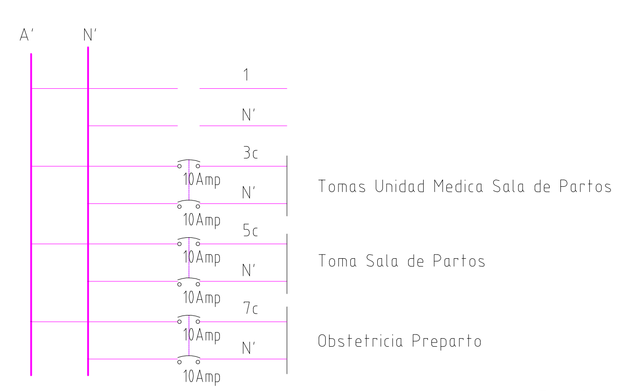


Tab. Critico de Obstetricia Tomas 2f 125A 8sal
T.OBCT

T. CONSULTA EXTERNA

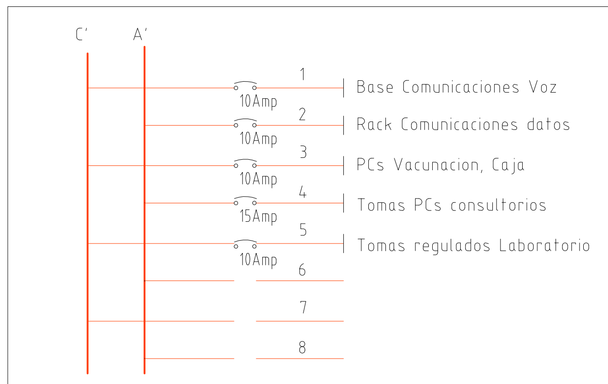

Tab. Regulado de Consulta Externa 2F(1f)125A 8sal
T.CER

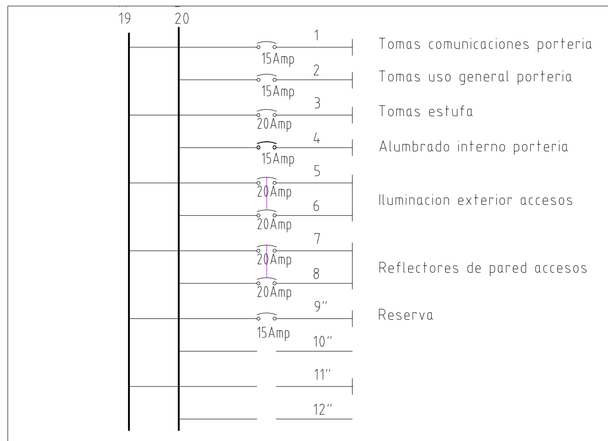

Tab- Normal de Caseta Porteria 2F 125A 12sal
T.CP

NOTAS:

1. Los tableros de circuitos llamados Regulados dependerán de una UPS general pero sus circuitos no deberán ser utilizados como servico crítico por tener PAT
2. Los tableros de circuitos Críticos protegerán mediante TM tanto la fase como el neutro. En estos el Neutro deberá estar aislado de tierra.
3. Los tableros de servicios Vitales serán del tipo bifásico pero en su conexión usarán las dos barras como una misma fase y el neutro podrá estar a tierra
4. Los tableros llamados de servicios Esenciales tendrán conexión firme neutro–tierra. Su servicio será circuitos Normal. Estarán respaldados por El Generador eléctrico.

CONVENCIONES

	TABLERO DE PROTECCIONES TERMOMAGNETICAS
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO AUTOMATICO MONOPOLAR
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO AUTOMATICO BIPOLAR
	TOTALIZADOR TERMOMAGNETICO AUTOMATICO TRIPOLAR
	CONDUCTOR FASE

GOBERNACIÓN DEL META
NIT. 892.000.148-8

GOBERNACION DEL META
SECRETARIA DE SALUD DEL META

DISEÑO DE :

SECRETARIA DE SALUD DEL META

PROYECTO: *HOSPITAL DE EL DORADO META*

SECRETARIA DE SALUD DEL META

ARQ. LUIS ALFONSO ROMERO GOMEZ
Profesional Universitario
MP. 25700-03105 Cund

CONTIENE: *ESQUEMAS CONEXION DE TABLEROS EMERGENCIA*

JEHISON TORO LOAIZA
ING. ELECTRICISTA
M.P CL205-63010

N°	OBSERVACIONES	FECHA

ESCALA: *SIN*
FECHA: AÑO 2024
ARCHIVO: ELE-HOSPITAL DORADO
Papel: Pliego

PLANO: 12 DE 14

NOTA: Este documento y toda su información, conceptos, diseños y notas contenidas en él son propiedad intelectual del autor y cualquier cambio requiere de autorización escrita.