



Tab. Normal de Servicios Generales 3f 200A 36sal+Tot

T.SGN

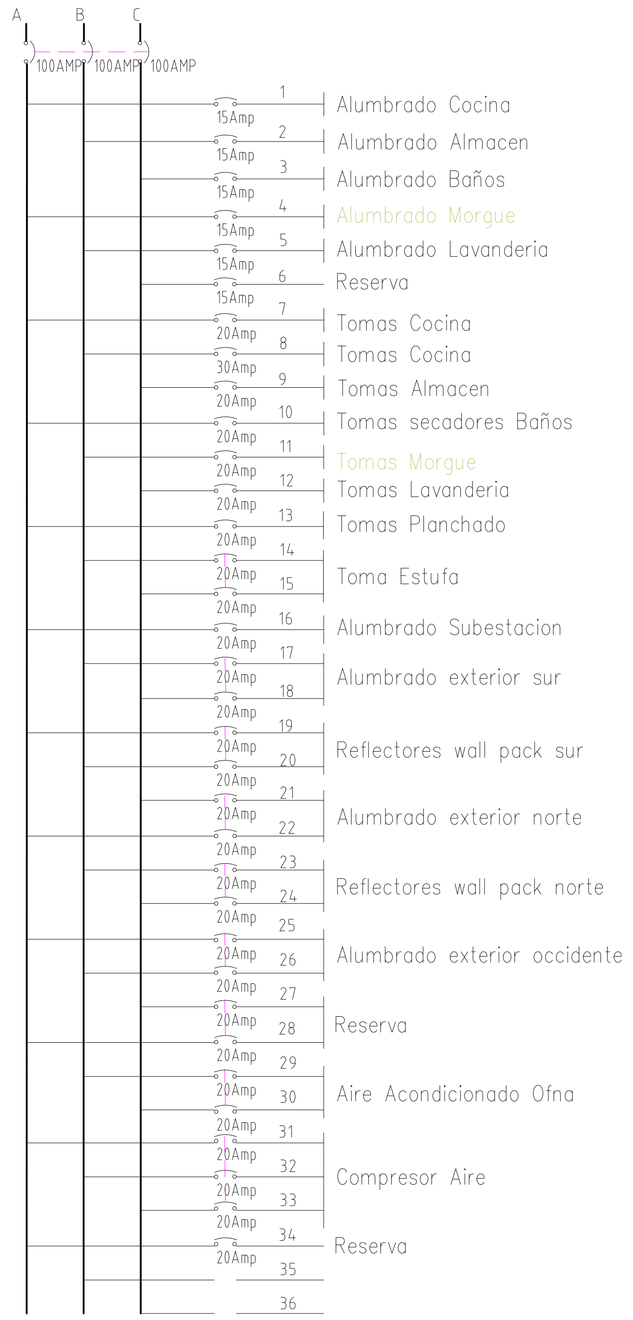


Tab. Normal de Laboratorio 3F 125A 24sal

T.LN

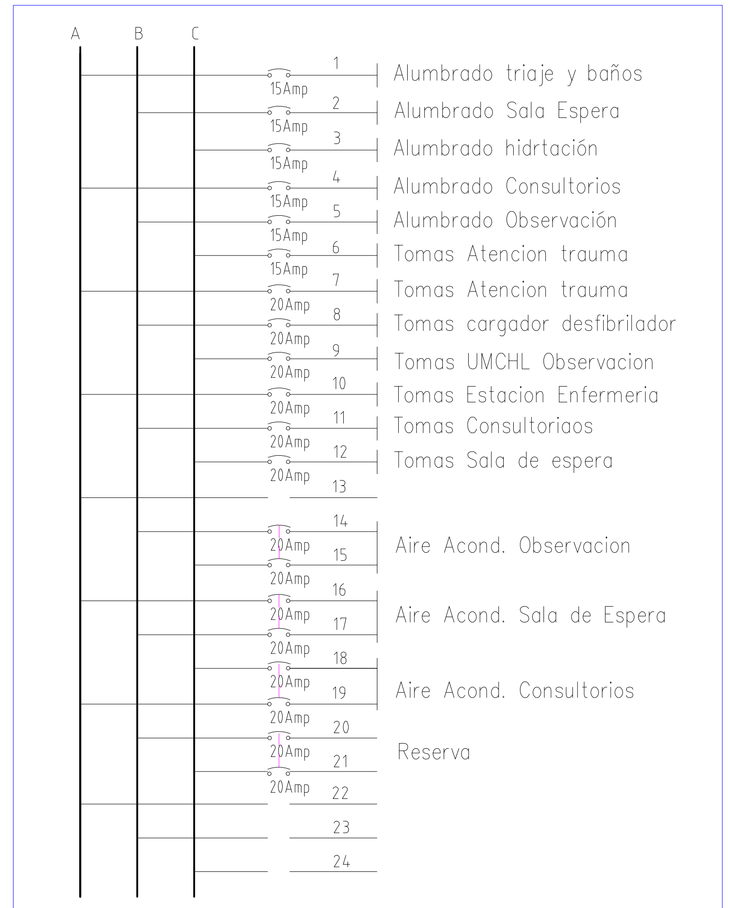


Tab. Normal de Urgencias 3F 125A 24sal

T.UN

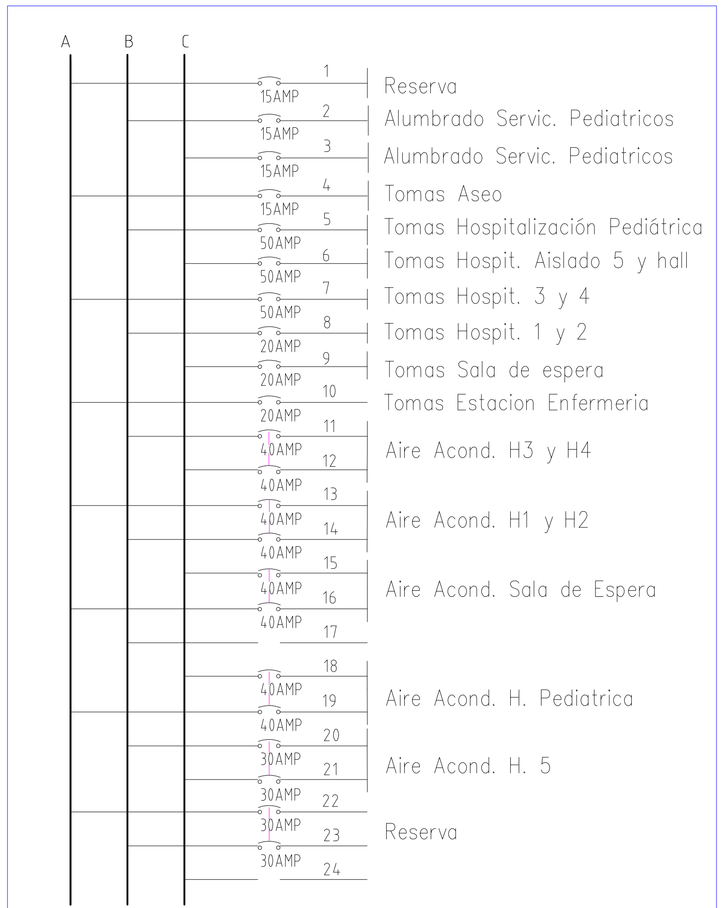


Tab. Normal de Hospitalizacion 2F 125A 24sal

T.HN

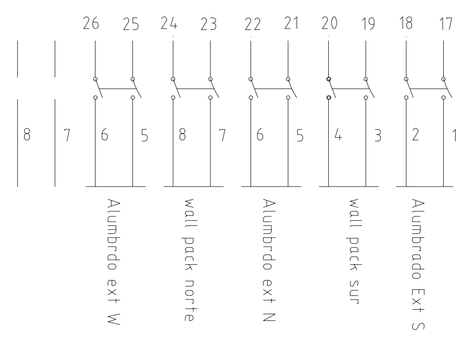


tablero controL de Alumbrado 12 sal

T.CA

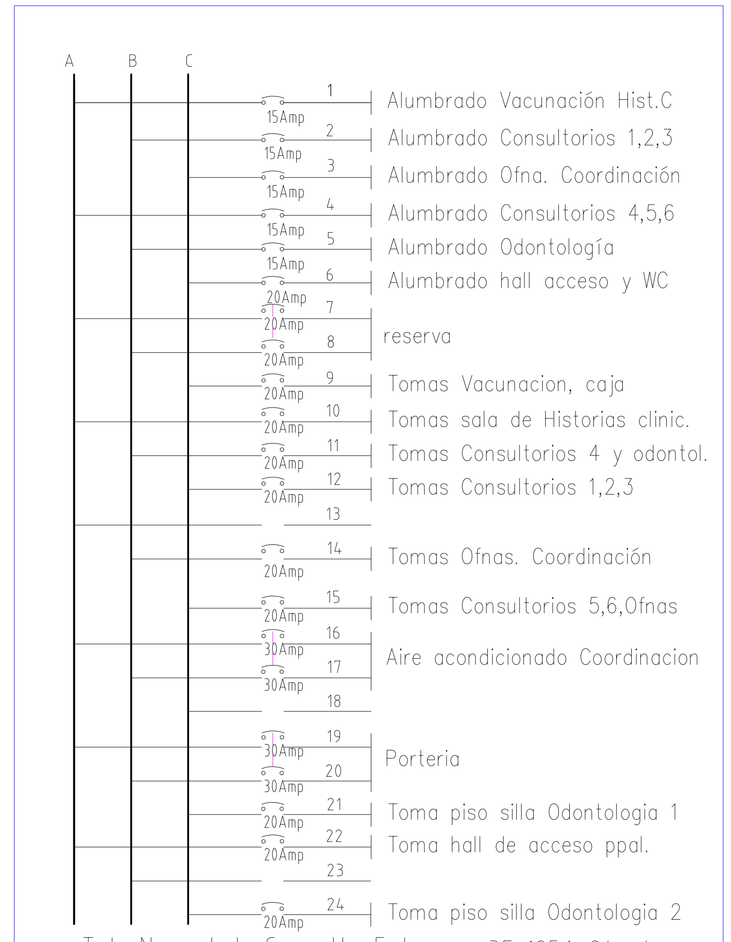


Tab. Normal de Consulta Externa 3F 125A 24sal

T.CEN

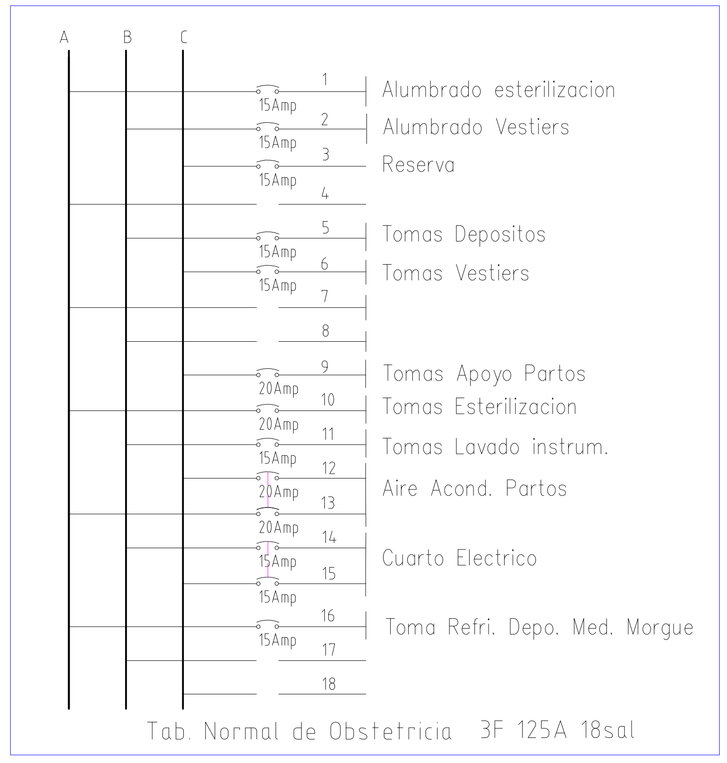

Tab. Normal de Obstetricia 3F 125A 18sal

T.OBN

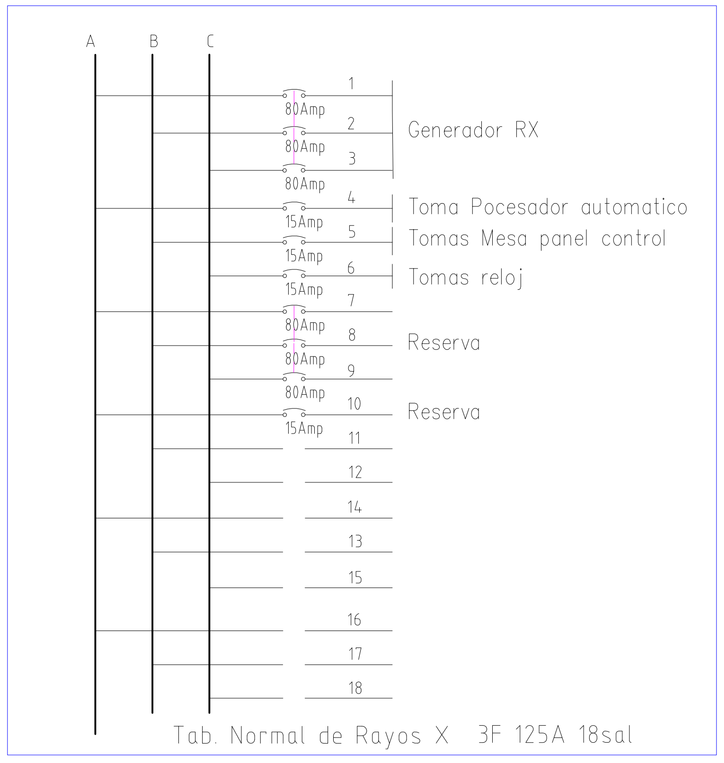

Tab. Normal de Rayos X 3F 125A 18sal

T.RXN

CONVENCIONES

	TABLERO DE PROTECCIONES TERMOMAGNETICAS
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO AUTOMATICO MONOPOLAR
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO AUTOMATICO BIPOLAR
	TOTALIZADOR TERMOMAGNETICO AUTOMATICO TRIPOLAR
	CONDUCTOR FASE

GOBERNACIÓN DEL META
NIT. 892.000.148-8

GOBERNACION DEL META
SECRETARIA DE SALUD DEL META

DISEÑO DE :
SECRETARIA DE SALUD DEL META

PROYECTO:
HOSPITAL DE EL DORADO META
SECRETARIA DE SALUD DEL META
ARQ. LUIS ALFONSO ROMERO GOMEZ
Profesional Universitario
MP. 25700-03105 Cund

CONTIENE:
ESQUEMAS CONEXION DE TABLEROS DE CIRCUITOS NORMALES
JEHISON TORO LOAIZA
ING. ELECTRICISTA
M.P CL205-63010

N°	OBSERVACIONES	FECHA

ESCALA: SIN
FECHA: AÑO 2024
ARCHIVO: ELE-HOSPITAL DORADO
Papel: Pliego

PLANO: 11 DE 14

NOTA: Este documento y toda su información, conceptos, diseños y notas contenidas en él son propiedad intelectual del autor y cualquier cambio requiere de autorización escrita.