Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27
Tels. 607 6420087 - 607 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	30	8	14

ORDEN DE SERVICIO
No. 1581

CLIENTE: laboratorio departamental de salud publica

DIRECCIÓN: Cll 56 # 24 - 68

CIUDAD: Bucaramanga

MANTENIMIENTO: X **REVISIÓN:** **MONTAJE:** **OTROS:**

UBICACIÓN EQUIPO: area administrativa de citohistopatologia

FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realiza mantenimiento preventivo al sistema de aire acondicionado TIPO mini split marca lg de 12000 btu

Desincrustacion con quimico 1/4 litro

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Karol Lorena yuliana s	6420087	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		30	8	24

Dependencia		Ubicación fisica de recepcion	
laboratorio departamental de salud publica		area adimistrativa de citohistopatologia	
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
mini split	1	12000 btu	LG


Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**


Para constancia firma:

Nombre:
Cargo:

✓ Mantenimiento a un aire tipo mini Split de 24,000 Btu/hr **(LABORATORIO DE PARASITOLOGIA)**

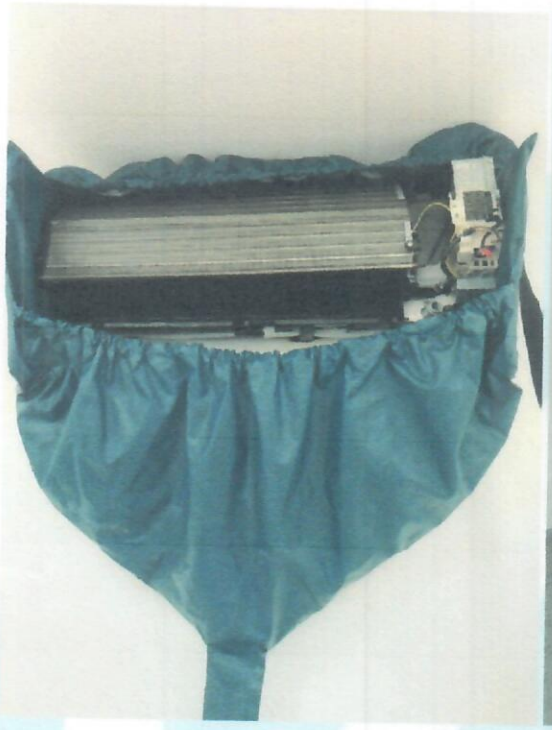



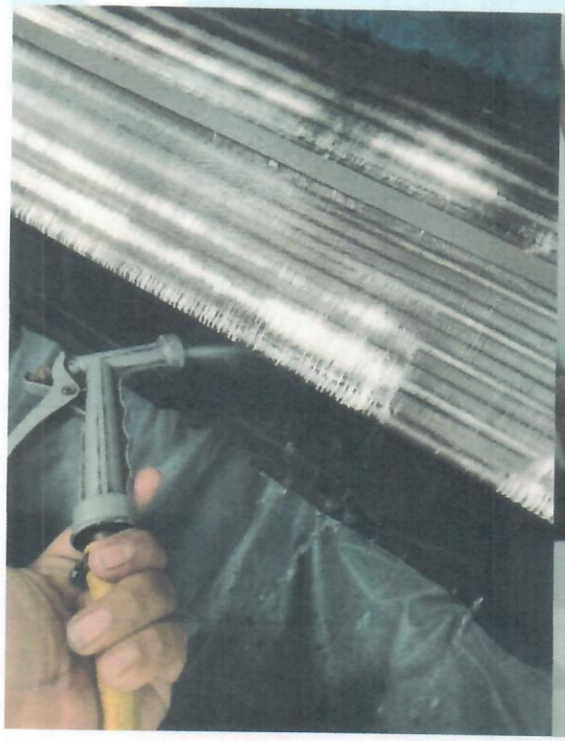



Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27
Tels. 607 6420087 - 607 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	30	8	14

ORDEN DE SERVICIO
No. 1580

CLIENTE: laboratorio departamental de salud publica
DIRECCIÓN: Cll 56 #24 - 68
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: laboratorio de Parasitologia
FALLA REPORTADA:

DETALLE

se realizo mantenimiento Preventivo al Sistema de aire acondicionado TIPO mini split marca lg de 24000 btu

Desencrustacion con quimico 1/2 litro

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Xavi lopez y william s	6420087	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		30	8	24

Dependencia		Ubicación fisica de recepcion	
laboratorio departamental de Salud Publica		laboratorio de Parasitologia	
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
mini split	1	24000btu	LG

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:


Nombre:
Cargo:

✓ Mantenimiento a un aire tipo mini Split de 12,000 Btu/hr **(INMUNOSEROLOGIA)**







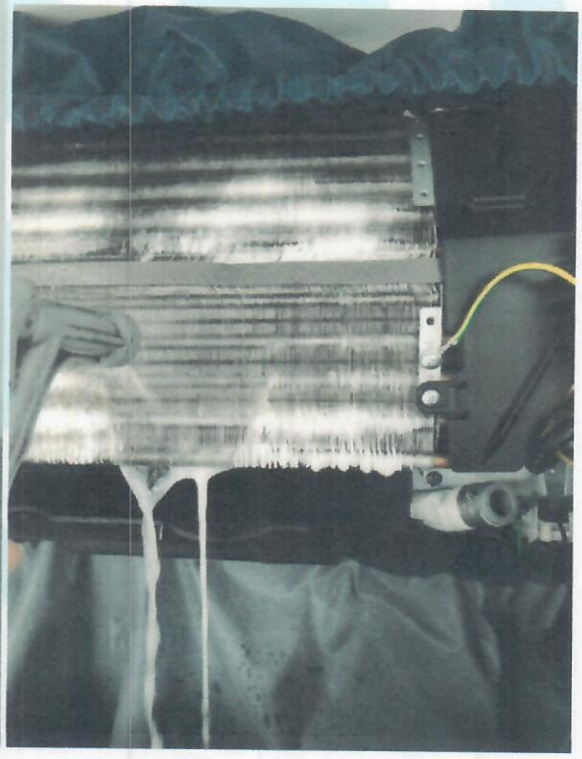

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27
Tels. 607 6420087 - 607 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	30	8	24

ORDEN DE SERVICIO
No. 1579

CLIENTE: laboratorio departamental de salud publica
DIRECCIÓN: Cll 56 # 2w - 68
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: X **REVISIÓN:** **MONTAJE:** **OTROS:**
UBICACIÓN EQUIPO: Inmunologia
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo mantenimiento Preventivo al sistema de aire acondicionado Tipo mini split marca lg de 12000 btu

Desencrustacion con quimico 1/4 litro

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Karl Lopez y William S	6420087	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		30	8	24

Dependencia		Ubicación fisica de recepcion	
laboratorio departamental de Salud Publica		Inmunoserologia	
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
mini split	1	12000btu	LG

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre:
Cargo:

✓ Mantenimiento a un aire tipo mini Split de 12,000 Btu/hr **(RECEPCION MUESTRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS)**





Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27
Tels. 607 6420087 - 607 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	30	8	24

ORDEN DE SERVICIO
No. 1577

CLIENTE: laboratorio departamental de salud publico
DIRECCIÓN: Cll 56# 24-68
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Recepcion muestra de alimentos y bebidas
FALLA REPORTADA:

DETALLE

se realizo mantenimiento preventivo al sistema de aire acondicionado tipo mini split marca lg de 12000 btu

Desincrustacion con quimico 1/4 litro

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Rodriguez y williams	6420087	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		30	8	24

Dependencia		Ubicación fisica de recepcion	
laboratorio departamental de Salud Publica		Recepcion muestra de alimentos y bebidas	
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
Mini split	1	12000 btu	LG

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre:
Cargo:

✓ Mantenimiento a un aire tipo mini Split de 9,000 Btu/hr **(SISTEMAS)**





Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27
Tels. 607 6420087 - 607 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	30	8	24

ORDEN DE SERVICIO
No. 1576

CLIENTE: laboratorio departamental de salud publica
DIRECCIÓN: Cll 56 # 2w - 69
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: x REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Sistemas
FALLA REPORTADA:

DETALLE

se realizo mantenimiento preventivo al sistema de aire acondicionado tipo mini split marca lg de 9.000 btu

Desincrustacion con quimico 1/4 litro

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Karl lopez y william s	6420087	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		30	8	24

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
laboratorio departamental de Salud Publica	Sistemas

Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
mini split	1	91000 btu	19

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐


Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre:
Cargo:

✓ Mantenimiento a un aire tipo mini Split de 12,000 Btu/hr **(PREPARACION DE MEDIOS)**



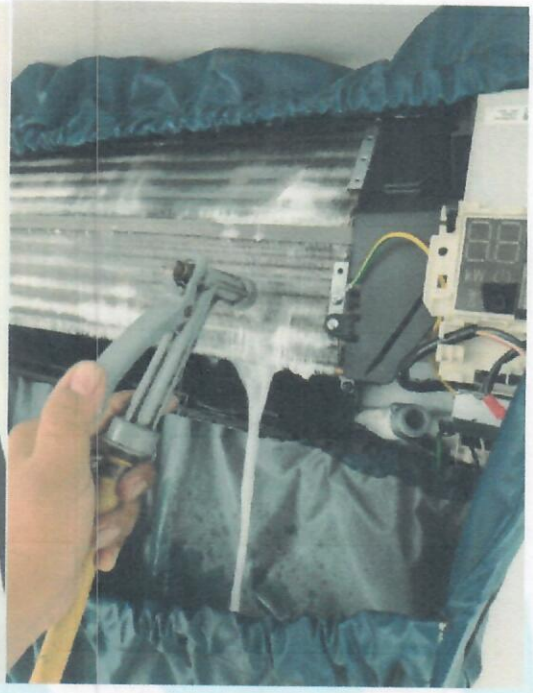



Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27
Tels. 607 6420087 - 607 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	30	8	24

ORDEN DE SERVICIO
No. 1575

CLIENTE: laboratorio departamental de salud publica
DIRECCIÓN: Cll 56 # 2a - 68
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: preparacion de medios
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realiza mantenimiento preventivo al sistema de aire acondicionado tipo mini split marca lg de 12000 btu

Desincrustacion con quimico 1/4 litro

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Karol Lopez y William S	6420087	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		30	8	24

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
laboratorio departamental de Salud publica	Preparacion de medios

Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
Mini split	1	12000 btu	lg

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre:
Cargo:

✓ Mantenimiento a un aire tipo mini Split de 12,000 Btu/hr **(LAVADO Y DESCONTAMINACION DE MATERIAL 1ER PISO)**







Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27
Tels. 607 6420087 - 607 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	30	8	24

ORDEN DE SERVICIO
No. 1574

CLIENTE: laboratorio departamental de salud Publica
DIRECCIÓN: Cll 56 #2w-68
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: lavado y descontaminacion de material
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo mantenimiento preventivo al sistema de aire acondicionado tipo mini split marca lg de 12000 btu
Desincrustacion con quimico 1/4 litro

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Ferd lopez yulliam s	6420087.	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		30	8	24

Dependencia		Ubicación fisica de recepcion	
laboratorio departamental de salud publica		lavado y descontaminacion de material 1 piso	
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
Mini split	1	12000 btu	lg

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre:
Cargo:

✓ Mantenimiento a un aire tipo mini Split de 12,000 Btu/hr **(INACTIVACION DE RESIDUOS PELIGROSOS)**





Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27
Tels. 607 6420087 - 607 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	30	8	24

ORDEN DE SERVICIO
No. 1573

CLIENTE: laboratorio departamental de salud publica
DIRECCIÓN: Cll 56 # 2w-68
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: inactivación de Residuos Peligrosos
FALLA REPORTADA:

DETALLE

se realizo mantenimiento Preventivo al sistema de aire acondicionado Tipo mini split marca lg de 12000btu

Desincrustacion con quimico 1/4 litro

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Kard lopez yuilliam s	6420087	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		30	8	24

Dependencia		Ubicación fisica de recepcion	
Laboratorio departamental de Salud Publica		Inactivacion de Residuos Peligrosos	
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
Mini split	1	12000 btu	lg

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre:
Cargo:

✓ Mantenimiento a un aire tipo mini Split de 24,000 Btu/hr **(SALA DE CAPACITACION)**





Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27
Tels. 607 6420087 - 607 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	30	8	24

ORDEN DE SERVICIO
No. 1572

CLIENTE: laboratorio departamental de salud publica
DIRECCIÓN: Cll 56 # 2w-68
CIUDAD: Bucaramonga
MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: Sala de capacitacion
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo mantenimiento Preventivo al sistema de aire acondicionado TIPO mini SPLIT marca lg de 24.000 btu

Deincrustacion con quimico 1/2 litro

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
karol lopez guillam s	6420087.	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		30	8	24

Dependencia		Ubicación fisica de recepcion	
Laboratorio departamental de Salud publica		Sala de capacitacion	
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
Mini split	1	24000btu	lg
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre:
Cargo:

✓ Mantenimiento a un aire tipo mini Split de 12,000 Btu/hr **(AREA ADMINISTRATIVA DE MICROBIOLOGIA CLINICA)**





Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27
Tels. 607 6420087 - 607 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	30	8	24

ORDEN DE SERVICIO
No. 1571

CLIENTE: laboratorio departamental de salud publica
DIRECCIÓN: Cll 56 # 2w -68
CIUDAD: Bucaramanga
MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: area administrativa de microbiologia Clinica
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo mantenimiento preventivo al sistema de aire acondicionado tipo mini split marca lg de 12000 btu

Desincrustacion con quimico 1/4 litro

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
karol lorei yarliam s.	6420087	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		30	8	24

Dependencia		Ubicación fisica de recepcion	
laboratorio departamental de Salud Publica		area administrativa de microbiologia clinica	
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
Mini Split	1	12000 btu	lg


Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☑ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre:
Cargo:

✓ Mantenimiento a un aire tipo mini Split de 24,000 Btu/hr **(CUARTO FRIO)**

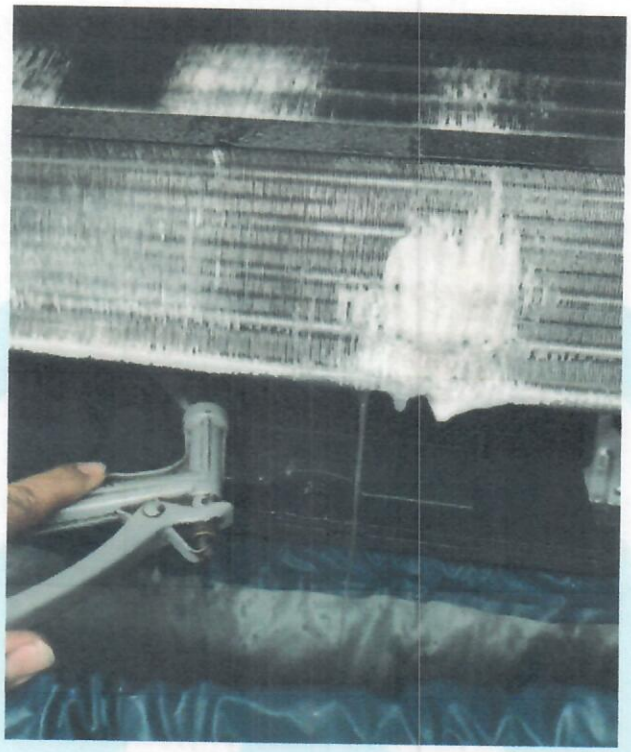



Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27
Tels. 607 6420087 - 607 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	30	8	24

ORDEN DE SERVICIO No. 1570

CLIENTE: laboratorio departamental de salud publica

DIRECCIÓN: Cll 56 # 2w-68

CIUDAD: Bucaramanga

MANTENIMIENTO: x REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:

UBICACIÓN EQUIPO: Cuarto Frio

FALLA REPORTADA:

DETALLE

se realizo mantenimiento Preventivo al sistema de aire acondicionado TIPO mini split marca lg de 24.000 btu

Desencrustacion con quimico 1/2 litro

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Karol Lopez Yuliam I	6420087	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		30	8	24

Dependencia		Ubicación fisica de recepcion	
laboratorio departamental de salud publica		Cuarto frio	
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
mini split	1	24000 btu	lg

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre:
Cargo:

✓ Mantenimiento a un aire tipo mini Split de 12,000 Btu/hr **(AREA ADMINISTRATIVA LABORATORIO INMUNOSEROLOGIA)**





Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27
Tels. 607 6420087 - 607 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	30	8	14

ORDEN DE SERVICIO
No. 1569

CLIENTE: laboratorio departamental de salud publica

DIRECCIÓN: cll 56 #2w - 68

CIUDAD: Bucaramanga

MANTENIMIENTO: X REVISIÓN: MONTAJE: OTROS:

UBICACIÓN EQUIPO: area administrativa laboratorio inmunoserologia

FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo mantenimiento preventivo al sistema de aire acondicionado tipo muni split marca lg de 12.000 btu

Desincrustacion con quimico 1/4 litro

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Karol lopez yuliana s	6420087	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		30	8	24

Dependencia		Ubicación fisica de recepcion	
laboratorio departamental de salud publica		area administrativa laboratorio inmunoserologia	
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
mini split	1	12000 btu	LG

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☒ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre:
Cargo:

✓ Mantenimiento a un aire tipo mini Split de 12,000 Btu/hr **(PORTERIA)**





Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27
Tels. 607 6420087 - 607 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	30	8	24

ORDEN DE SERVICIO
No. 1568

CLIENTE: laboratorio departamental de salud publica

DIRECCIÓN: Cll 56 # 2W-68

CIUDAD: Bucaramanga

MANTENIMIENTO: X **REVISIÓN:** **MONTAJE:** **OTROS:**

UBICACIÓN EQUIPO: Porteria

FALLA REPORTADA:

DETALLE

Se realizo mantenimiento Preventivo al sistema de aire acondicionado TIPO mini split marca lg de 12.000 btu

Desencrustacion con quimico 1/4 litro

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Karol Lopez y William S.	6920087	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		30	8	24

Dependencia		Ubicación fisica de recepcion	
laboratorio departamental de salud publica		Porteria	
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
mini split	1	12000 btu	lg
Actividad:	Correctivo ☐	Preventivo ☒	Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre:
Cargo:

2.10 SECRETARIA DE SALUD

- ✓ Mantenimiento a un aire tipo mini Split de 12,000 Btu/hr **(FONDO ROTATORIO DE ESTUPEFACIENTES)**





Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	22	03	24

ORDEN DE SERVICIO
No. 1427

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD
DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-52
CIUDAD: B/MANGA
MANTENIMIENTO: / REVISIÓN: / MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: FONDO ROTATORIO DE ESTOMAGO
FALLA REPORTADA:

DETALLE

- MANTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 12000 Btu

(01) EQUIPO

DESINFECTACIÓN CON QUIMICO 1/4 LITRO.

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
ERICK GOMEZ	ING Edberg	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		22	08	24

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Secretaría de Salud	Fondo Rotatorio de estupefacientes

Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
Mini split	1	12.000 btu	LG

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☑ Instalacion ☐


Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre: Nancy Rocio Rivera
Cargo: Auxiliar Area de la Salud

- ✓ Mantenimiento a un aire tipo mini Split de 12,000 Btu/hr y un mini Split de 18,000 Btu/hr de 18,000 Btu/hr. **(FONDO ROTATORIO DE ESTUPEFACIENTES)**




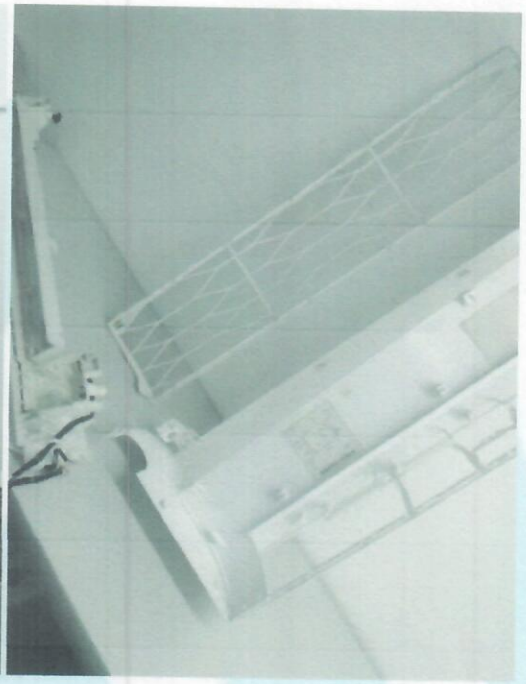







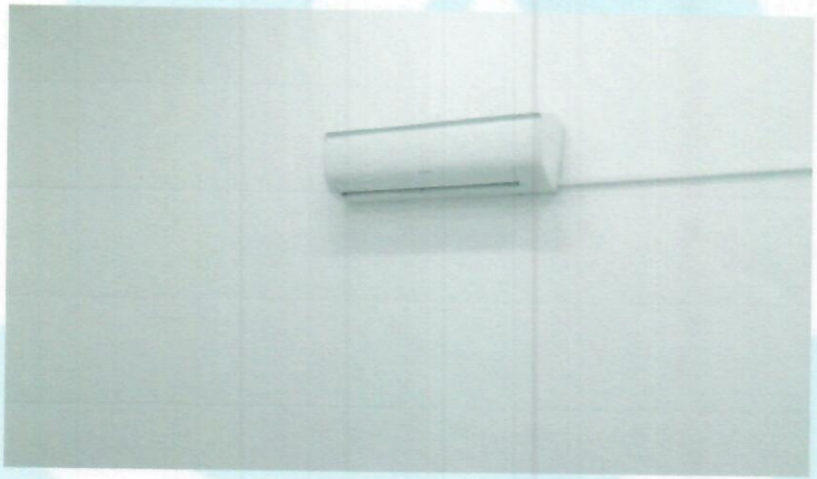

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	
	22	08	24

ORDEN DE SERVICIO
No. 1426

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD
DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11 - 52
CIUDAD: BUCARAMANGA
MANTENIMIENTO: — REVISIÓN: ✓ MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: FONDO ROTATIVO DE EXTINTORES
FALLA REPORTADA:

DETALLE

- MANTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 12000 BTU Y 18000 BTU

-(02) EQUIPOS

DESINCRUSTACIÓN CON QUIMICO 1 LITRO

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
ERICK GOMEZ	ING EDBERG	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		22	08	24

Dependencia		Ubicación fisica de recepcion	
Secretaría de Salud		Fondo rotativo de estupefaciente	
Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
Mini Split	1	18.000btu	Samsung
Mini Split	1	12.000btu	LG

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☑ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**


Para constancia firma:

M. Rocky Rivera F.

Nombre:
Cargo: Auxiliar

- ✓ Mantenimiento a un aire tipo mini Split de 12,000 Btu/hr **(SALUD INDIVIDUAL)**

Cambio capacitor y tarjeta unidad interior

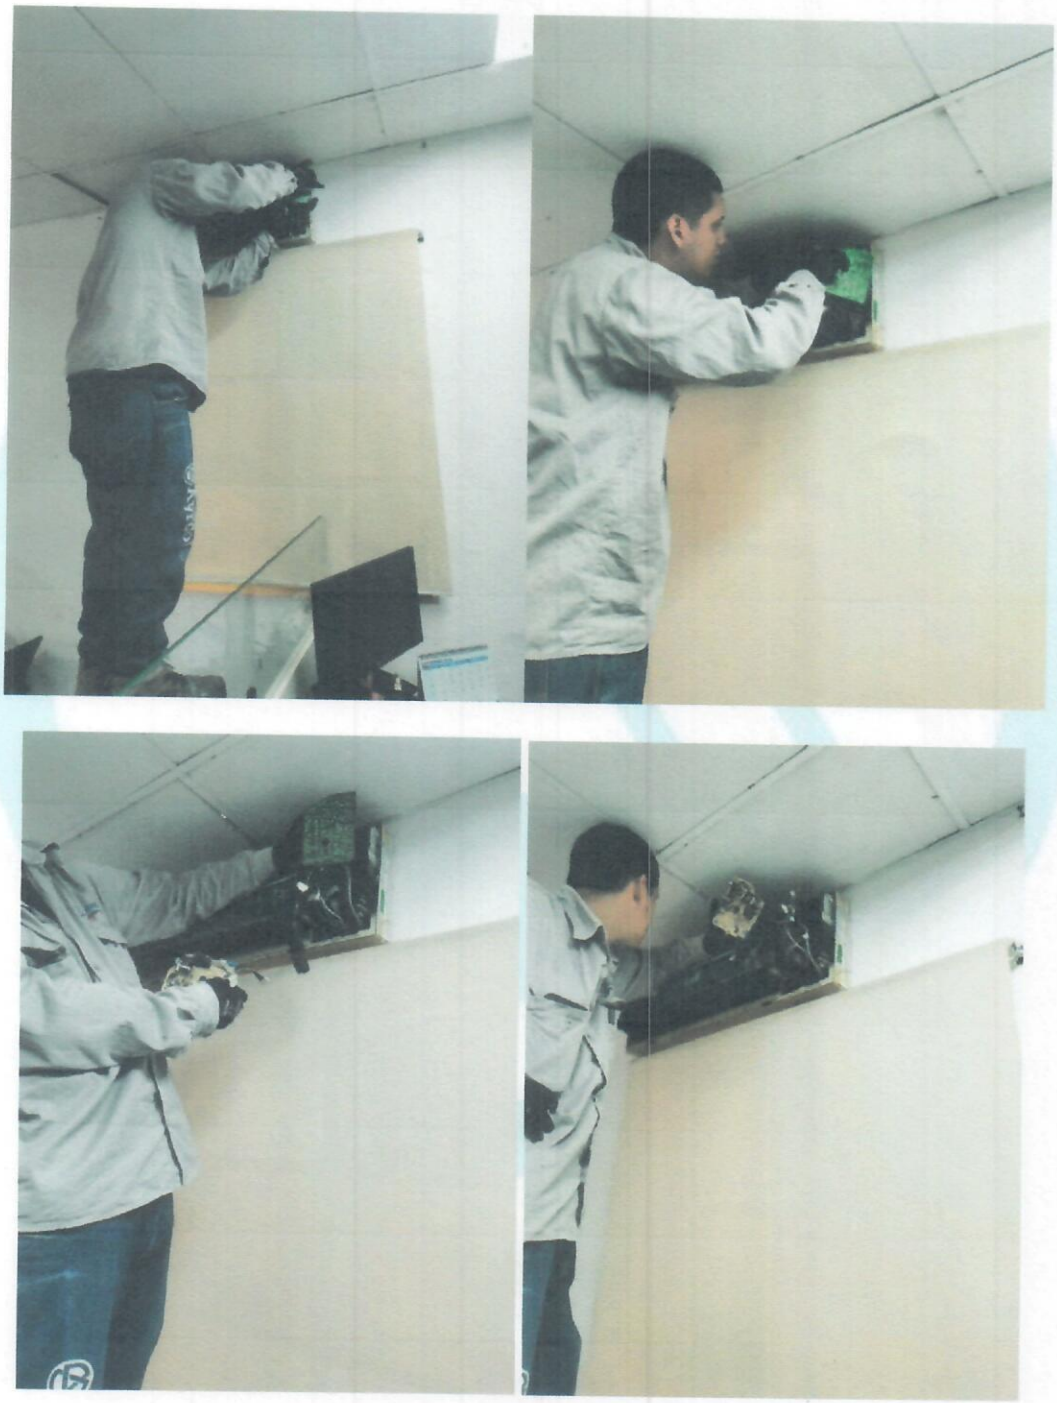



Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	23	09	24

ORDEN DE SERVICIO
No. 1431

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD
DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11 - 52
CIUDAD: B/MANGA
MANTENIMIENTO: [ ] REVISIÓN: [/] MONTAJE: [/] OTROS: [ ]
UBICACIÓN EQUIPO: SALUD INDIVIDUAL
FALLA REPORTADA:

DETALLE

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA ELECTRONICA DE LA UNIDAD INTERIOR

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITOR DE ARRANQUE DEL COMPRESOR

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
EDWIN GAMEZ	Ing Fabián	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		23	09	24

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Secretaría de Salud	Salud Individual

Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
Mini split	01	12.000 btu	LG

Actividad: Correctivo ☑ Preventivo ☐ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**


Para constancia firma:

Nombre: [illegible]
Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO

✓ Mantenimiento a un aire tipo mini Split de 18,000 Btu/hr **(SALUD AMBIENTAL)**





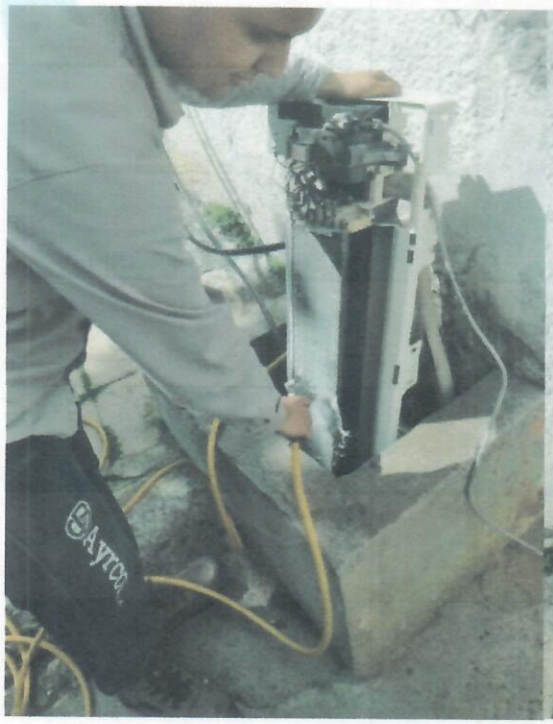




Cambio tubería de cobre, tubería pvc, gases para soldar, reajuste de gas refrigerante





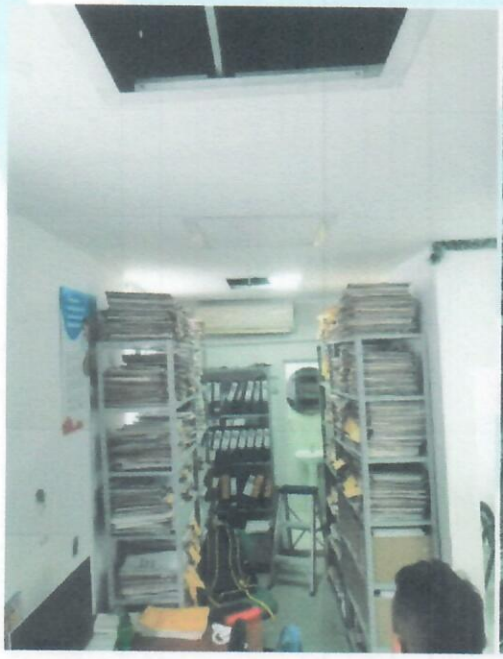





Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	AÑO
	08	08	24

ORDEN DE SERVICIO
No. 1660

CLIENTE: Secretaria de Salud
DIRECCIÓN: Calle 45 # 11-52
CIUDAD: B/manga
MANTENIMIENTO: [ ] REVISIÓN: [ ] MONTAJE: [✓] OTROS: [ ]
UBICACIÓN EQUIPO: Salud Ambiental
FALLA REPORTADA:

DETALLE

- Suministro e Instalación de tubería de cobre 1/4 y 1/2, cable de potencia, cable de control, Suministro e Instalación de drenaje en PVC, base para condensadora, reajuste de gas

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
ELKIN GOMEZ	Ing. Edbary	

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	
	08	08	24

ORDEN DE SERVICIO
No. 1428

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD
DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-52
CIUDAD: BUCARAMANGA
MANTENIMIENTO: / REVISIÓN: / MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: SALUD AMBIENTAL
FALLA REPORTADA:

DETALLE

- MANTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 18000 Btu

(01) EQUIPO

DESINCRUSTACION CON QUIMICO LAVADO

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
ERIKA GAMEZ	Ing Edberg	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		08	08	24

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Secretaria de Salud	Salud Ambiental

Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
Mini Split	1	18.000btu	LG

Actividad: Correctivo ☑ Preventivo ☑ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Nombre: Manuel Vargas
Cargo: Profesional Universitario

✓ Mantenimiento a dos aires tipo mini Split de 12,000 Btu/hr **(SERVICIO DE SALUD INDIVIDUAL)**









Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	
	22	08	24

ORDEN DE SERVICIO
No. 1425

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD
DIRECCIÓN: CALLE 45 # 11-52
CIUDAD: BUCARAMANGA
MANTENIMIENTO: ✓ REVISIÓN: ✓ MONTAJE: OTROS:
UBICACIÓN EQUIPO: SERVICIO DE SALUD INDIVIDUAL
FALLA REPORTADA:

DETALLE

- MNTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 12000 BTU
- (02) EQUIPOS
- DESINCRUSTACIÓN CON QUIMICO 1 LITRO

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
FULVIA GOMEZ	ING EDBERG	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		22	08	24

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
Secretaria de Salud	Servicio de Salud Individuales

Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
Minisplit	1	12.000 btu	LG
mini split	1	12.000 btu	LG

Actividad: Correctivo ☐ Preventivo ☑ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:


Nombre: JULIO CESAR SALGAR S.
Cargo: profesional universitario

2.11 CEGIRD

- ✓ Mantenimiento a un aire tipo cassette de 60,000 Btu/hr **(CONTRATISTAS GESTION DE RIESGOS)**

Cambio de compresor, bomba de condensado y tarjeta main PCB principal.



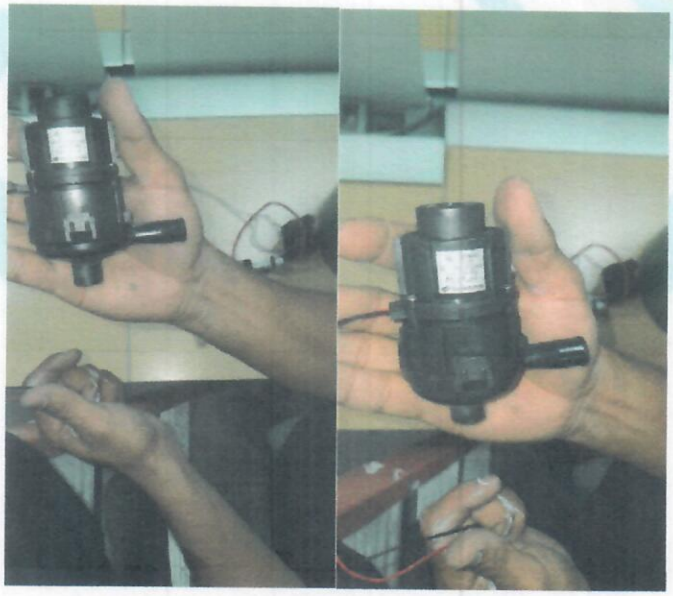





Carrera 21 N° 46-10 La Concordia Tel.: 6951378 Cel.: 3203493309 proyectos@ayrcol.co ingenieria@ayrcol.co
Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial
Bucaramanga - Santander.

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	
	08	08	24

ORDEN DE SERVICIO
No. 1489

CLIENTE:
DIRECCIÓN:
CIUDAD: Floridablanca
MANTENIMIENTO: ☐ **REVISIÓN:** ☐ **MONTAJE:** X **OTROS:** ☐
UBICACIÓN EQUIPO: Contratistas # 2 Gestion de Riesgo
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Suministro e instalacion de un compresor inverter. para casette de 60.000 BTU. Carga completa de refrigerante R410., vacio. Soldaduras.

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Jaime Andres Gutiem	Edberg.	

Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	
	08	08	24

ORDEN DE SERVICIO
No. 1492

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

CIUDAD:

MANTENIMIENTO: [ ] REVISIÓN: [ ] MONTAJE: [X] OTROS: [ ]

UBICACIÓN EQUIPO: Contratistas #1 Gestion de riesgos

FALLA REPORTADA:

DETALLE

Suministro e instalacion. de una bamba para condensados de 12 V. y la tarjeta principal de la condensadora tarjeta inverter.

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Jaime Adi Gutierrez	Edberj	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		08	08	24

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
CEGIRD	Contratistas

Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
Casette	2	60.000 Btu/hr	LG

Actividad: Correctivo ☑ Preventivo ☐ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Sergio Orlando Ferro J
Nombre:
Cargo: Profesional Universitario

✓ Mantenimiento a un aire tipo cassette de 36,000 Btu/hr **(CRUE 1ER PISO)**



Ayrcol s.a.s

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA
Nit. 900.688.449-0
Calle 46 No. 21-27 - Tels. 6420087 - 6524471

FECHA	DIA	MES	
	12	08	24

ORDEN DE SERVICIO
No. 1490

CLIENTE:
DIRECCIÓN:
CIUDAD: Floridablanca
MANTENIMIENTO: ☐ **REVISIÓN:** ☐ **MONTAJE:** X **OTROS:** ☐
UBICACIÓN EQUIPO: Cruce 3ep piso #2.
FALLA REPORTADA:

DETALLE

Suministro e instalacion de bomba de condensados del equipo tipo casette marca Samsung de 36.000 BTU. del Cruce 1er piso equipo #2

OPERARIO:	AYRCOL:	CLIENTE:
Jaime Andres Cabrera	Edberg	

Recibido a Satisfacción

	FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION			
	COMPLEMENTOS LOGISTICOS	Dia	Mes	Año
		12	08	24

Dependencia	Ubicación fisica de recepcion
CEGIRD	CRUE 1ER PISO

Tipo de aire:	Cantidad:	Capacidad:	Marca:
Cassette	1	36.000 Btu/hr	Samsung

Actividad: Correctivo ☑ Preventivo ☐ Instalacion ☐

Recibí a satisfacción los bienes, obras y/o servicios relacionados en el contrato de prestación de servicios No: CO1.PCCNTR.6419971 de 2024 celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y AIRE Y REFRIGRACION DE COLOMBIA AYRCOL S.A.S**

Para constancia firma:

Sergio Orlando Ferro

Nombre:

Cargo: Profesional Universitario