

Subject: Re: BPMetro - Digital Ware, error en usuario y contraseña.
From: "Ing.Carlos A.Lobo M." <calobo@inm.gov.co>
Date: 12/06/2020, 6:46 p. m.
To: Mayer Flórez Cárdenas <mfllorez@inm.gov.co>, Mesa de Servicio INM <mesadeayuda@inm.gov.co>
CC: Ana María Reyes Sanclemente <amreyes@inm.gov.co>
References: <CAFv+b-1gJt7RzqBMbjVoaUhPu-supzZeAqxFTww4-M-zRerYQ@mail.gmail.com> <CAFv+b-3JHPuWPgKSh8XJ3i8kiPdDx=GbFViaJ=HxyFjDR-EKw@mail.gmail.com>
X-Tagtoolbar-Keys: D20200612184652374
Message-ID: <abda29b8-337b-808a-2336-f879401ae50f@inm.gov.co>
Disposition-Notification-To: "Ing.Carlos A.Lobo M." <calobo@inm.gov.co>
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:68.0) Gecko/20100101 Thunderbird/68.9.0
MIME-Version: 1.0
In-Reply-To: <CAFv+b-3JHPuWPgKSh8XJ3i8kiPdDx=GbFViaJ=HxyFjDR-EKw@mail.gmail.com>
Content-Type: multipart/alternative; boundary="-----AF0AD83910792BA05210EE8F"
Content-Language: es-AR

Buenas tardes apreciada Mayer Flórez.

Se revisó el acceso a BPMetro, y la fecha de caducidad de clave es 2020-08-12 (Agosto), según figura 1.

Figura 1. Fecha vigencia clave

Correo electrónico		Número de teléfono	
mfllorez@inm.gov.co		1312	
Estado	Tipo	Clase	Carpeta activa en menú
Activo	Común	WorkFlow / BPM	Tareas Workflow
Información de usuario			
Grupo de usuarios		Empresa por defecto	
200 Gestor de Solicitudes		102 Instituto Nacional De Metrología De Colombia	
Cargo			
510 Grupo de Gestión de Servicios Metrológicos			
Seguridad			
Fecha de activación		Fecha de expiración	
15/11/2018		31/12/2020	
Fecha Cambio de clave			
12/8/2020			

La clave con que se ingresa, es la misma que usas al autenticar al correo de INM, y del dominio. Si olvidaste clave del dominio, me informas y hacemos tramite con el DataCenter.

Feliz fin de semana.

Cordial saludo,

Ing. Carlos A. Lobo M.
Profesional Especializado
Sistemas de Información y Redes
Instituto Nacional de Metrología de Colombia
Teléfono: (57-1) 2542222 Ext. 1414
Página Web: www.inm.gov.co
Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN
Bogotá, D.C., Colombia




Antes de imprimir, piense si debe hacerlo, use papel reciclable.

¿Sabías qué...? "Con una tonelada de papel que no utilizemos evitamos la tala de 17 árboles nuevos, ahorramos agua en un 86%, energía en un 62.5% y disminuimos la contaminación".

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.


CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

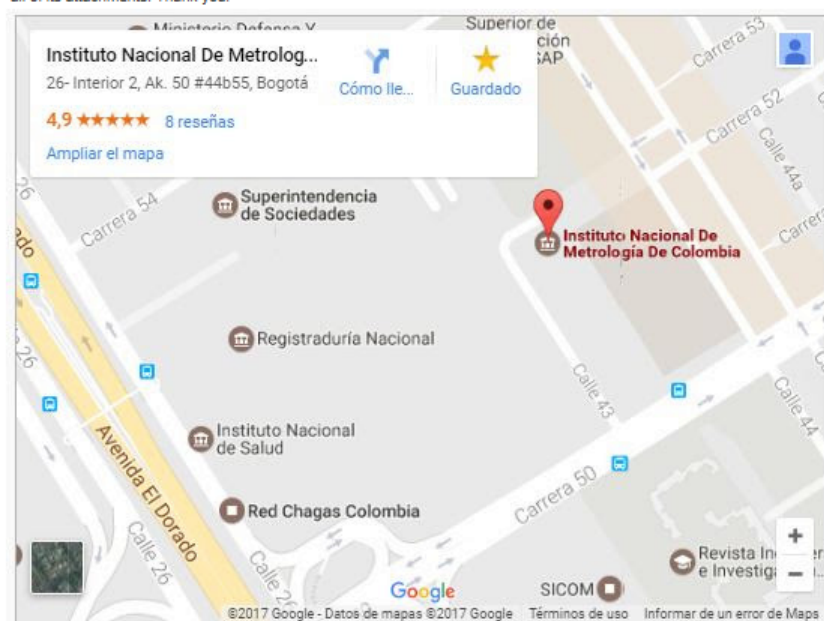

On 12/06/2020 6:37 p. m., Mayer Flórez Cárdenas wrote:

Estimados señores de la mesa de ayuda,

Por favor solucionar el usuario y contraseña para lograr el acceso al aplicativo BPMetro - Digital Ware:

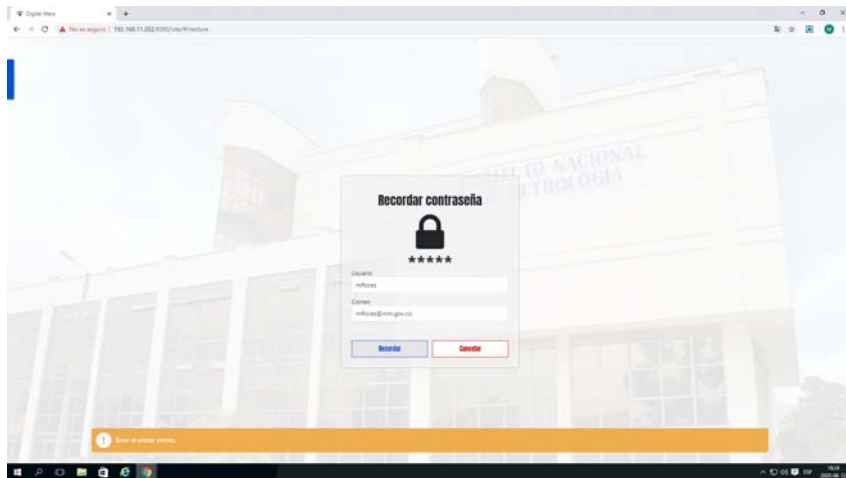

Es importante aclarar que estoy reemplazando por el disfrute de sus vacaciones a una compañera, y por dicha razón requiero el acceso al aplicativo.

Quedo atenta de la solución, mil gracias.

Cordialmente,

Mayer Flórez Cárdenas
Profesional Especializado
Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos
Instituto Nacional de Metrología de Colombia
Teléfono: (57-1) 2542222 Ext. 1312
Página Web: www.inm.gov.co
Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN
Bogotá, D.C., Colombia



¿Sabías qué...? "Con una tonelada de papel que no utilizemos evitamos la tala de 17 árboles nuevos, ahorramos agua en un 86%, energía en un 62.5% y disminuimos la contaminación".

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reproducción y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. **Gracias.**

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.