

Subject: Re: Listado de usuarios para acceso a tableros de control por BI Imperium Report
From: "Ing.Carlos A.Lobo M." <calobo@inm.gov.co>
Date: 02/06/2020, 2:50 p. m.
To: Luis Felipe Ramirez Gonzalez <luisrg@digitalware.com.co>
CC: Jose Laureano Urrego <lurrego@inm.gov.co>, Jose Eduin Culma Caviedes <jeculma@inm.gov.co>, Subdirector de Innovación y Servicios Tecnológicos <subdirinnovacion@inm.gov.co>
References: <71a1a66a-ee73-3b37-21a3-53afebc3b815@inm.gov.co> <8525d01d-76f8-341f-f15-d14a0cec05fd@inm.gov.co>
 <CAAOXohB0qx=gZNejwF8MrLk19Ufzk=kgQ0AJg6rg2D3sxoB8Q@mail.gmail.com>
X-Tagtoolbar-Keys: D20200602145035903
Message-ID: <d99eedde-56be-fdff-d26c-b0fbbabb200f@inm.gov.co>
Disposition-Notification-To: "Ing.Carlos A.Lobo M." <calobo@inm.gov.co>
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:68.0) Gecko/20100101 Thunderbird/68.8.1
MIME-Version: 1.0
In-Reply-To: <CAAOXohB0qx=gZNejwF8MrLk19Ufzk=kgQ0AJg6rg2D3sxoB8Q@mail.gmail.com>
Content-Type: multipart/alternative; boundary="-----330A9C81CFE882D597441606"
Content-Language: es-AR

Buenas tardes Ing.Luis Felipe.

Por favor asignar los servicios para consulta de tableros, según tabla 1.

Tabla 1. Lista usuarios BI Imperium

Nombres	Rol asociado	Servicio asociado para Tablero	Email asociado
Edwin Cristancho	Director	-	director@inm.gov.co
Álvaro Bermudez	Subdirector	-	subdirfisica@inm.gov.co
Andrea Mojicá	Subdirector Innovación	Calibración	subdirinnovacion@inm.gov.co
Luisa Juana Bernal Roa	Coordinador Grupo De Gestión De I+D+I Y Asistencia Técnica	Asistencia T.	lbernal@inm.gov.co
Katherin Holguín Agudelo	Coordinador Grupo De Gestión De Ensayos De Aptitud Y RCM	Ensayos	khagudelo@inm.gov.co
Ciro Alberto Sánchez Morales	Coordinador Grupo Área Técnica 3	-	jserna@inm.gov.co
Rodolfo Gómez	Secretario General	PQRSD	secgeneral@inm.gov.co
Ana María Reyes	Coordinador Servicios Metrológicos	Capacitación	amreyes@inm.gov.co
Sandra Lucía López Pedreros	Coordinador Control Interno	-	slopez@inm.gov.co
Diego Alejandro Ahumada Forigua	Subdirector Química y Biomedicina	Materiales	subdirquimica@inm.gov.co

Quedo pendiente a los usuarios. Por favor, para el usuario Administrador de la plataforma, otorgar acceso adicional, para brindar la respectiva capacitación.

Cordial saludo,

Ing. Carlos A. Lobo M.
Profesional Especializado
Sistemas de Información y Redes
Instituto Nacional de Metrología de Colombia
Teléfono: (57-1) 2542222 Ext. 1414
Página Web: www.inm.gov.co
Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN
Bogotá, D.C., Colombia




Antes de imprimir, piense si debe hacerlo, use papel reciclable.

¿Sabías qué...? "Con una tonelada de papel que no utilizemos evitamos la tala de 17 árboles nuevos, ahorramos agua en un 86%, energía en un 62.5% y disminuimos la contaminación".

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

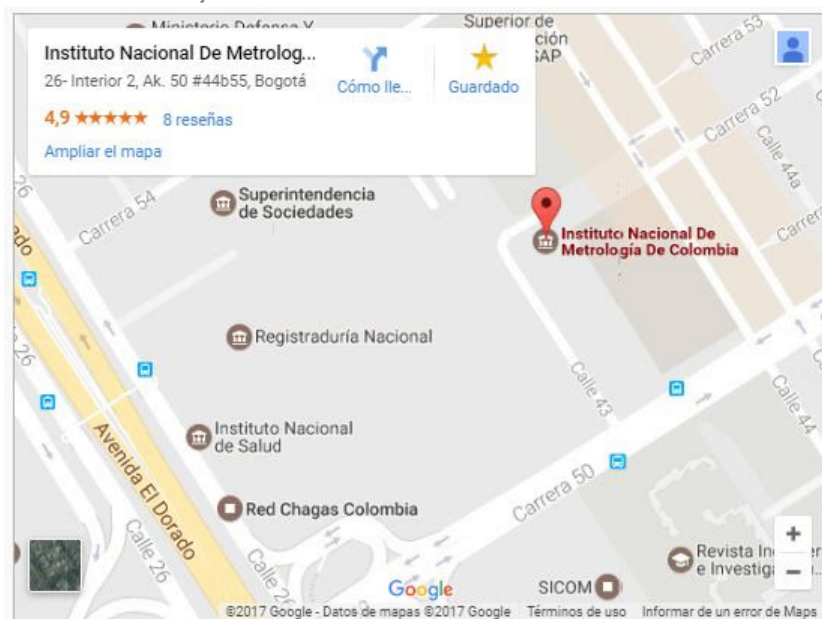

On 23/04/2020 7:18 a. m., Luis Felipe Ramirez Gonzalez wrote:

Buenos días Ing Carlos,

De acuerdo, solo faltaria que nos indicará según el rol que tablero(s) puede visualizar el usuario, teniendo en cuenta que tenemos uno por cada proceso:

PQRSD
Calibración
Materiales
Asistencia T.
Ensayos
Capacitación

Saludos,



LUIS FELIPE RAMIREZ GONZALEZ
MANAGER CONSULTANT
DIGITAL WARE
Calle 72 # 12 - 65, piso 2.
Bogotá D. C. - Colombia

*Las tildes han sido omitidas para mejor lectura del mensaje.

Antes de imprimir este mensaje, por favor verifique si es necesario. Proteger el medio ambiente es asunto de todos.

Este correo y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de la persona o entidad de destino.

El mié., 22 abr. 2020 a las 11:32, Ing.Carlos A.Lobo M. (<calobo@inm.gov.co>) escribió:

Buenos días Ing. Luis Felipe

De acuerdo a reunión del día V 17 Abril, le remito la lista de usuarios, que tendrán acceso a los tableros de control mediante BI Imperium para su VoBo.

NOTA: Éste acceso será de consulta, con el fin de permitir obtener los indicadores de gestión que se emplean en los distintos laboratorios.

Tabla 1. Listado de usuarios para acceso a tableros de control por BI Imperium Report

Nombres	Rol asociado	Email asociado
Edwin Cristancho	Director	director@inm.gov.co
Álvaro Bermudez	Subdirector	subdirfisica@inm.gov.co
Andrea Mojicá	Subdirector Innovación	subdirinnovacion@inm.gov.co
Luisa Juana Bernal Roa	Coordinador Grupo De Gestión De I+D+I Y Asistencia Técnica	lbernal@inm.gov.co
Katherin Holguín Agudelo	Coordinador Grupo De Gestión De Ensayos De Aptitud Y RCM	khagudelo@inm.gov.co
Ciro Alberto Sánchez Morales	Coordinador Grupo Área Técnica 3	iserna@inm.gov.co
Rodolfo Gómez	Secretario General	secgeneral@inm.gov.co
Ana María Reyes	Coordinador Servicios Metrológicos	amreyes@inm.gov.co
Sandra Lucía López Pedreros	Coordinador Control Interno	slopez@inm.gov.co
Diego Alejandro Ahumada Forigua	Subdirector Química y Biomedicina	subdirquimica@inm.gov.co

Agradezco su colaboración a la presente.

Cordial saludo,

--

Ing. Carlos A. Lobo M.
Profesional Especializado
Sistemas de Información y Redes
Instituto Nacional de Metrología de Colombia
Teléfono: (57-1) 2542222 Ext. 1414
Página Web: www.inm.gov.co
Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN
Bogotá, D.C., Colombia




Antes de imprimir, piense si debe hacerlo, use papel reciclable.

¿Sabías qué...? "Con una tonelada de papel que no utilizemos evitamos la tala de 17 árboles nuevos, ahorramos agua en un 86%, energía en un 62.5% y disminuimos la contaminación".

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

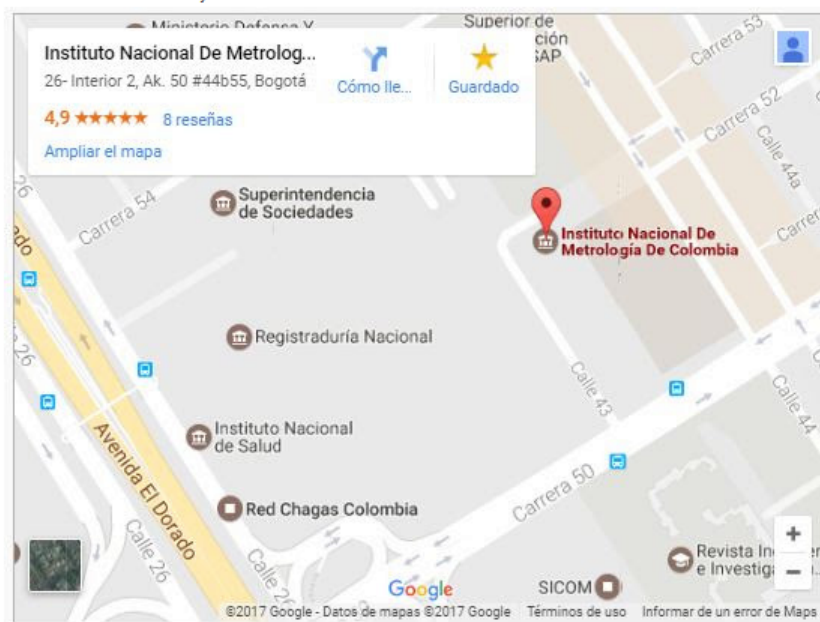

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.