BOGOTÁ
NOVIEMBRE 2024

CONTENIDO

Pág.

Contenido

1. OBJETIVO 5
2. PROCEDIMIENTO 5
3. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y ANOTACIONES 6
TABLERO GENERAL 220V SUBESTACIÓN SÓTANO 2 6
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN RED REGULADA 1 SÓTANO 2 8
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN RED REGULADA 2 SÓTANO 2 9
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN RED REGULADA LEGRAND SÓTANO 2 11
DE CORRIENTE EN FASE 1 12

1. OBJETIVO



- Prolongar la vida útil de los tableros eléctricos.

2. PROCEDIMIENTO

1. Se realiza inspección visual para identificar posibles riesgos que puedan presentarse durante el mantenimiento.
2. Se realiza mantenimiento a tablero general y tableros de distribución.

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y ANOTACIONES

TABLERO GENERAL 220V SUBESTACIÓN SÓTANO 2	
	
	
	

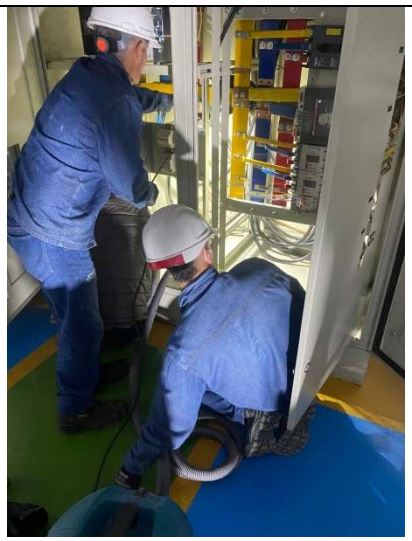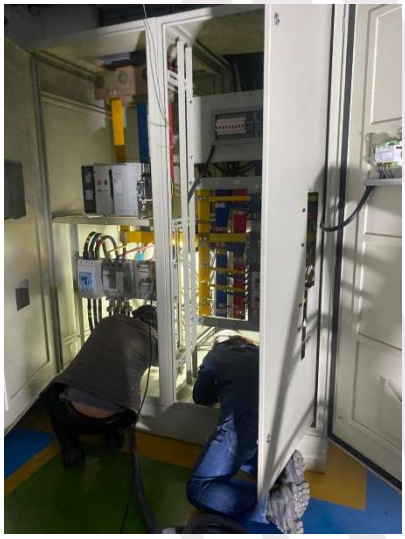




TABLERO DE DISTRIBUCIÓN RED REGULADA 1 SÓTANO 2





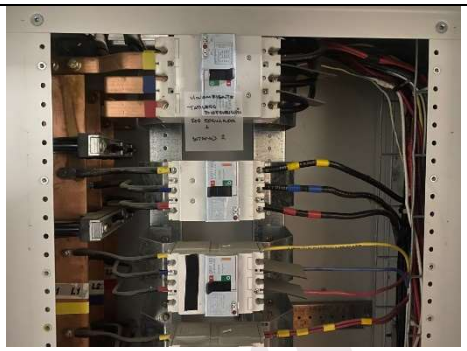















TABLERO DE DISTRIBUCIÓN RED REGULADA 2 SÓTANO 2

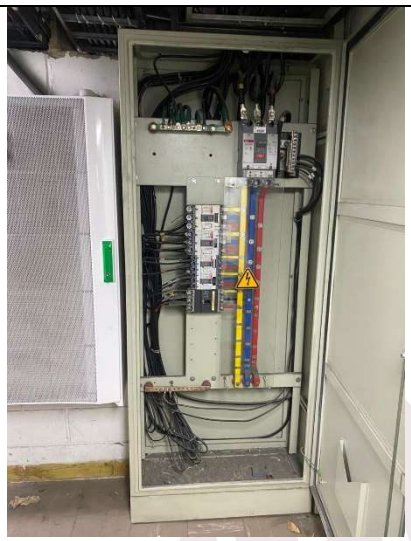







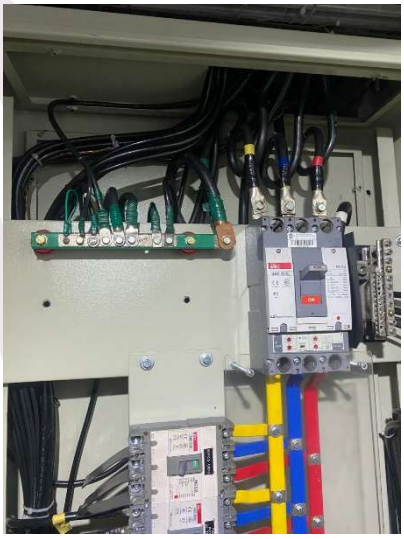







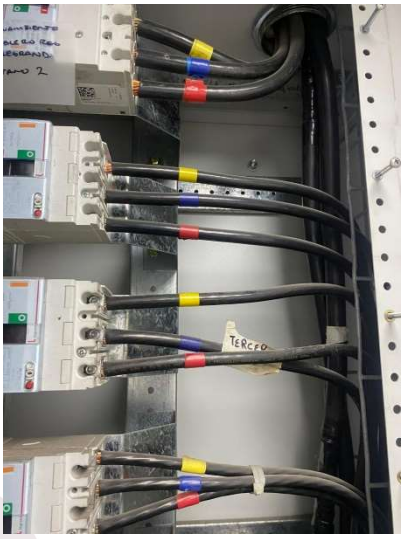



TABLERO DE DISTRIBUCIÓN RED REGULADA LEGRAND SÓTANO 2	
	
	

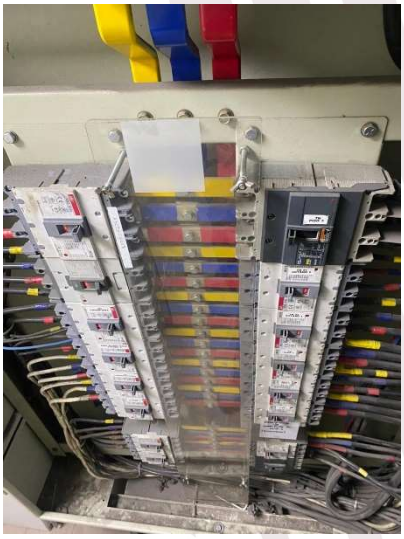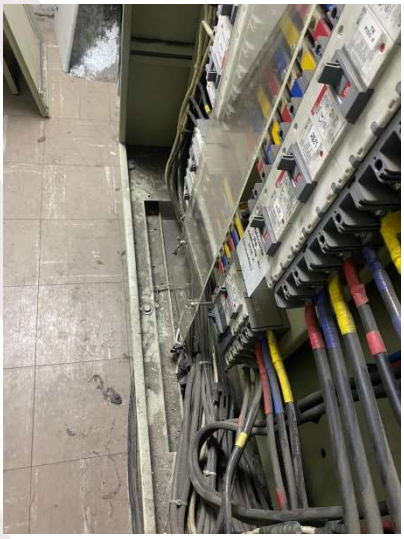	
TABLERO NORMAL DE DISTRIBUCION PISOS	
	




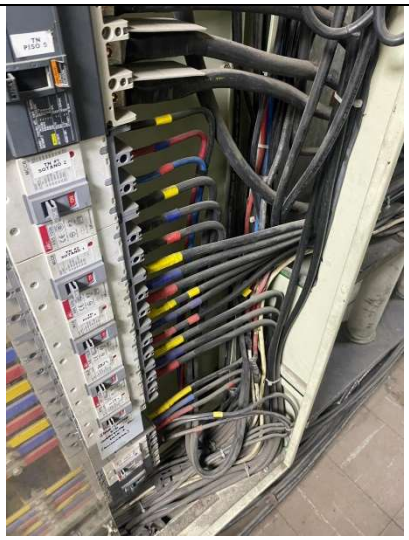


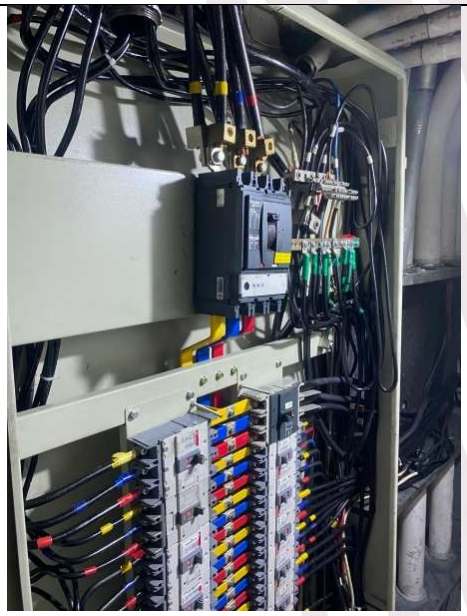

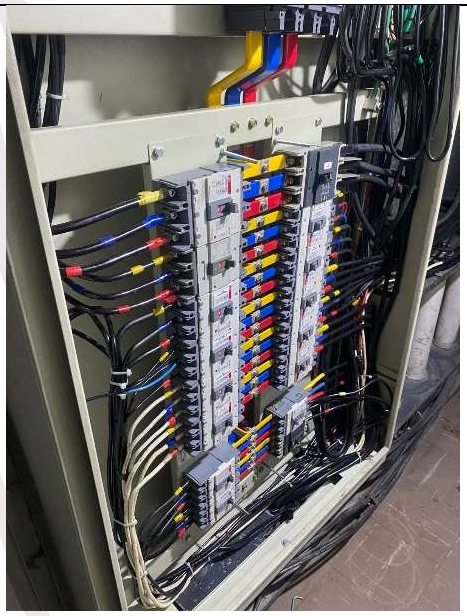



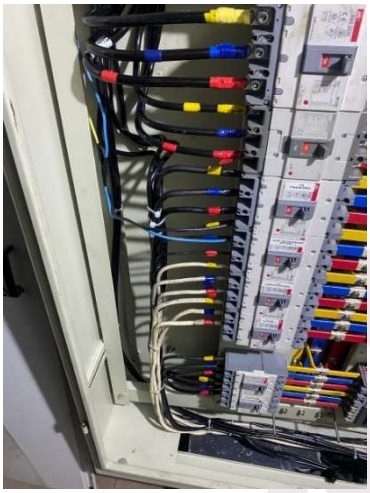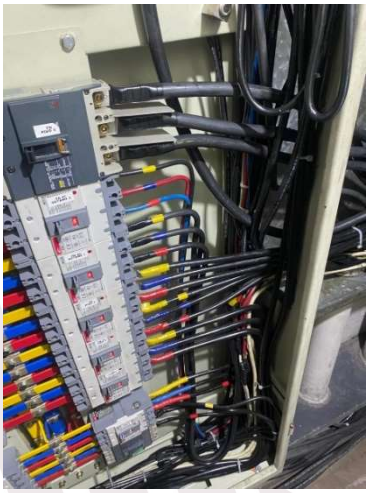

Luis Alejandro López Gómez
Ingeniero Electricista - Universidad Nacional de Colombia
CC:1032397425
MP CN205-78817