UTFLORENCEMELECEC2024	SISTEMA CONTROL EQUIPOS	VERSIÓN:00
	HOJA DE VIDA EQUIPOS	FECHA:17/12/2024

HV EQUIPO

id_equipo: 6446a7a2	SISTEMAS RED CONTRA INCENDIOS Y BOMBEO AGUA POTABLE PJ DE TUNJA	localizacion:Cuarto de máquinas 1
Tipo_equipo: BOMBA	serial_de_equipo: Bomba 1 1LA5112-2YB69	tiene_manual: No
antiguedad: No hay registro de ingreso marca: SIEMENS potencia: 5 Hp proveedor: Na voltaje: 220 V YY amperaje: 16 A		

COMPONENTE

id_componente	id_equipo_componente	NOMBRE	FRECUENCIA MANTENIMIENTO
e2f85cd3	6446a7a2	Impulsor	3 MESES
eaf6542c	6446a7a2	Sello mecánico	3 MESES
2e0d4c65	6446a7a2	Rodamientos	3 MESES
22a7924d	6446a7a2	Eje e inducido	3 MESES
d5faf762	6446a7a2	Ventilador	3 MESES
f4259a5a	6446a7a2	Bornera y bobinados	3 MESES
5bffe3da	6446a7a2	Caracola	3 MESES

MANTENIMIENTO

id_mantenimiento	id_equipo	id_componente	tipo de mantenimiento	FECHA MANTENIMIENTO	estado
a581b243	6446a7a2	Impulsor	PREVENTIVO	12/6/2024	NUEVO
dd7caaf7	6446a7a2	Sello mecánico	PREVENTIVO	12/6/2024	BUEN ESTADO
ee15003b	6446a7a2	Rodamientos	PREVENTIVO	12/6/2024	BUEN ESTADO
69c03f7c	6446a7a2	Eje e inducido	PREVENTIVO	12/6/2024	BUEN ESTADO
036f2c19	6446a7a2	Ventilador	PREVENTIVO	12/6/2024	BUEN ESTADO
a6b6f5f3	6446a7a2	Bornera y bobinados	PREVENTIVO	12/6/2024	BUEN ESTADO
890c8c86	6446a7a2	Caracola	PREVENTIVO	12/6/2024	BUEN ESTADO

UTFLORENCEMELECEC2024	SISTEMA CONTROL EQUIPOS	VERSIÓN:00
	HOJA DE VIDA EQUIPOS	FECHA:17/12/2024

HV EQUIPO

id_equipo: 2bacba13	SISTEMAS RED CONTRA INCENDIOS Y BOMBEO AGUA POTABLE PJ DE TUNJA	localizacion:Cuarto de máquinas 2
Tipo_equipo: BOMBA	serial_de_equipo: Bomba 1 cuarto 2 agua potable 3-Mot-1LA3	tiene_manual: No
antiguedad: No hay registro de ingreso marca: SIEMENS potencia: 6.6 HP proveedor: Na voltaje: 220 V amperaje: 17.5 A		

COMPONENTE

id_componente	id_equipo_componente	NOMBRE	FRECUENCIA MANTENIMIENTO
d9de1285	2bacba13	Impulsor	3 MESES
21ce0982	2bacba13	Sello mecánico	3 MESES
54856f81	2bacba13	Rodamientos	3 MESES
eecf08c8	2bacba13	Eje e inducido	3 MESES
8ca6baaf	2bacba13	Ventilador	3 MESES
1a07a3f9	2bacba13	Borneras y bobinado	3 MESES
c32e2875	2bacba13	Caracola	3 MESES

MANTENIMIENTO

id_mantenimiento	id_equipo	id_componente	tipo de mantenimiento	FECHA MANTENIMIENTO	estado
5460a984	2bacba13	Borneras y bobinado	PREVENTIVO	12/6/2024	BUEN ESTADO
d9ff5df9	2bacba13	Caracola	PREVENTIVO	12/6/2024	BUEN ESTADO
c4c8d9c8	2bacba13	Eje e inducido	PREVENTIVO	12/6/2024	BUEN ESTADO
f132ade0	2bacba13	Impulsor	PREVENTIVO	12/6/2024	BUEN ESTADO
10be78a2	2bacba13	Rodamientos	PREVENTIVO	12/6/2024	BUEN ESTADO
65797116	2bacba13	Sello mecánico	PREVENTIVO	12/6/2024	BUEN ESTADO
88ab3ea8	2bacba13	Ventilador	PREVENTIVO	12/6/2024	BUEN ESTADO

UTFLORENCEMELECEC2024	SISTEMA CONTROL EQUIPOS	VERSIÓN:00
	HOJA DE VIDA EQUIPOS	FECHA:17/12/2024

HV EQUIPO

id_equipo: 427951f2	SISTEMAS RED CONTRA INCENDIOS Y BOMBEO AGUA POTABLE PJ DE TUNJA	localizacion:Cuarto de máquinas 1
Tipo_equipo: BOMBA	serial_de_equipo: Bomba 2 1LA5112-2YB69	tiene_manual: No
antiguedad: No hay registro de ingreso marca: SIEMENS potencia: 5 Hp proveedor: Na voltaje: 220 V YY amperaje: 16 A		

COMPONENTE

id_componente	id_equipo_componente	NOMBRE	FRECUENCIA MANTENIMIENTO
7c67994c	427951f2	Impulsor	3 MESES
78670bbe	427951f2	Sello mecánico	3 MESES
4e5470a2	427951f2	Rodamientos	3 MESES
acb550fd	427951f2	Eje e inducido	3 MESES
60d2ff7b	427951f2	Ventilador	3 MESES
5ea44a70	427951f2	Borneras y bobinados	3 MESES
8af7778a	427951f2	Caracola	3 MESES

MANTENIMIENTO

id_mantenimiento	id_equipo	id_componente	tipo de mantenimiento	FECHA MANTENIMIENTO	estado
d1397ed8	427951f2	Impulsor	PREVENTIVO	12/6/2024	NUEVO
026e1f1c	427951f2	Sello mecánico	CORRECTIVO	12/9/2024	NUEVO
0061f403	427951f2	Rodamientos	PREVENTIVO	12/6/2024	BUEN ESTADO
5d2d1e9a	427951f2	Eje e inducido	PREVENTIVO	12/6/2024	BUEN ESTADO
b5e374b1	427951f2	Ventilador	CORRECTIVO	12/11/2024	NUEVO
0a40f9e3	427951f2	Borneras y bobinados	PREVENTIVO	12/6/2024	BUEN ESTADO
12118c9f	427951f2	Caracola	PREVENTIVO	12/6/2024	BUEN ESTADO

UTFLORENCEMELECEC2024	SISTEMA CONTROL EQUIPOS	VERSIÓN:00
	HOJA DE VIDA EQUIPOS	FECHA:17/12/2024

HV EQUIPO

id_equipo: 881dd0f5	SISTEMAS RED CONTRA INCENDIOS Y BOMBEO AGUA POTABLE PJ DE TUNJA	localizacion:Cuarto de máquinas 1
Tipo_equipo: BOMBA	serial_de_equipo: Bomba 3 9-392342-60	tiene_manual: No
antiguedad: No hay registro de ingreso marca: MAGNETEK potencia: 5 Hp proveedor: Na voltaje: 230 V amperaje: 14 A		

COMPONENTE

id_componente	id_equipo_componente	NOMBRE	FRECUENCIA MANTENIMIENTO
6ccd5fd2	881dd0f5	Impulsor	3 MESES
e2790d6e	881dd0f5	Sello mecánico	3 MESES
fa9e2b39	881dd0f5	Rodamientos	3 MESES
bff5e519	881dd0f5	Eje e inducido	3 MESES
1861e6e1	881dd0f5	Ventilador	3 MESES
a4c05965	881dd0f5	Borneras y bobinados	3 MESES
6c87774a	881dd0f5	Caracola	3 MESES

MANTENIMIENTO

id_mantenimiento	id_equipo	id_componente	tipo de mantenimiento	FECHA MANTENIMIENTO	estado
5b583dca	881dd0f5	Impulsor	PREVENTIVO	12/6/2024	BUEN ESTADO
0b084077	881dd0f5	Sello mecánico	PREVENTIVO	12/6/2024	BUEN ESTADO
eff63606	881dd0f5	Rodamientos	PREVENTIVO	12/6/2024	BUEN ESTADO
f7ab0f45	881dd0f5	Eje e inducido	PREVENTIVO	12/6/2024	BUEN ESTADO
bdcedfa6	881dd0f5	Ventilador	PREVENTIVO	12/6/2024	BUEN ESTADO
a7a71458	881dd0f5	Borneras y bobinados	PREVENTIVO	12/6/2024	BUEN ESTADO
a022e4ee	881dd0f5	Caracola	PREVENTIVO	12/6/2024	BUEN ESTADO

UTFLORENCEMELECEC2024	SISTEMA CONTROL EQUIPOS	VERSIÓN:00
	HOJA DE VIDA EQUIPOS	FECHA:17/12/2024

HV EQUIPO

id_equipo: a8146a11	SISTEMAS RED CONTRA INCENDIOS Y BOMBEO AGUA POTABLE PJ DE TUNJA	localizacion:Cuarto de máquinas 1
Tipo_equipo: BOMBA	serial_de_equipo: BOMBA RCI 1 SIEMENS	tiene_manual: No
antiguedad: No hay registro de ingreso marca: SIEMENS potencia: 20 HP proveedor: Na voltaje: 220 V amperaje: 45 A		

COMPONENTE

id_componente	id_equipo_componente	NOMBRE	FRECUENCIA MANTENIMIENTO
06f62f8c	a8146a11	Impulsor	3 MESES
782ed716	a8146a11	Sello mecanico	3 MESES
4bd4d94e	a8146a11	Rodamientos	3 MESES
d012c691	a8146a11	Eje e inducido	
a2b4214e	a8146a11	Ventilador	3 MESES
ded1c26d	a8146a11	Bornera y bobinados	3 MESES
505311d8	a8146a11	Caracola	3 MESES

MANTENIMIENTO

id_mantenimiento	id_equipo	id_componente	tipo de mantenimiento	FECHA MANTENIMIENTO	estado
422d1bd7	a8146a11	Impulsor	PREVENTIVO	12/6/2024	BUEN ESTADO
5efe156b	a8146a11	Sello mecanico	PREVENTIVO	12/6/2024	BUEN ESTADO
8c6afe35	a8146a11	Rodamientos	PREVENTIVO	12/6/2024	BUEN ESTADO
6e9dd6c7	a8146a11	Eje e inducido	PREVENTIVO	12/6/2024	BUEN ESTADO
2cb0d1b5	a8146a11	Ventilador	PREVENTIVO	12/6/2024	BUEN ESTADO
7debdc8c	a8146a11	Bornera y bobinados	PREVENTIVO	12/6/2024	BUEN ESTADO
a107971a	a8146a11	Caracola	PREVENTIVO	12/6/2024	BUEN ESTADO

UTFLORENCEMELECEC2024	SISTEMA CONTROL EQUIPOS	VERSIÓN:00
	HOJA DE VIDA EQUIPOS	FECHA:17/12/2024

HV EQUIPO

id_equipo: 6332e64a	SISTEMAS RED CONTRA INCENDIOS Y BOMBEO AGUA POTABLE PJ DE TUNJA	localizacion:Cuarto de máquinas 2
Tipo_equipo: BOMBA	serial_de_equipo: Bomba RCI cuarto 2 1LA5 162-2YB79	tiene_manual: No
antiguedad: No hay registro de ingreso marca: SIEMENS potencia: 18 HP proveedor: Na voltaje: 220V amperaje: 46A		

COMPONENTE

id_componente	id_equipo_componente	NOMBRE	FRECUENCIA MANTENIMIENTO
cd9bfec2	6332e64a	Impulsor	3 MESES
b36c02f2	6332e64a	Sello mecánico	3 MESES
4744cda4	6332e64a	Rodamientos	3 MESES
92a7ed32	6332e64a	Eje e inducido	3 MESES
89a1a994	6332e64a	Ventilador	3 MESES
49f17d67	6332e64a	Bornera y bobinados	3 MESES
b9c497c2	6332e64a	Caracola	3 MESES

MANTENIMIENTO

id_mantenimiento	id_equipo	id_componente	tipo de mantenimiento	FECHA MANTENIMIENTO	estado
97bff62a	6332e64a	Impulsor	PREVENTIVO	12/6/2024	BUEN ESTADO
fcfe887b	6332e64a	Sello mecánico	PREVENTIVO	12/6/2024	BUEN ESTADO
fdc642a5	6332e64a	Rodamientos	PREVENTIVO	12/6/2024	BUEN ESTADO
2e9c1095	6332e64a	Eje e inducido	PREVENTIVO	12/6/2024	BUEN ESTADO
3ffac0ec	6332e64a	Ventilador	PREVENTIVO	12/6/2024	BUEN ESTADO
22412378	6332e64a	Bornera y bobinados	PREVENTIVO	12/6/2024	BUEN ESTADO
fd2542c3	6332e64a	Caracola	PREVENTIVO	12/6/2024	BUEN ESTADO

UTFLORENCEMELECEC2024	SISTEMA CONTROL EQUIPOS	VERSIÓN:00
	HOJA DE VIDA EQUIPOS	FECHA:17/12/2024

HV EQUIPO

id_equipo: 25d33b06	SISTEMAS RED CONTRA INCENDIOS Y BOMBEO AGUA POTABLE PJ DE TUNJA	localizacion:Cuarto de máquinas 2
Tipo_equipo: TABLERO	serial_de_equipo: Guarda motor bomba 1 agua potable cuarto 2	tiene_manual: No
antiguedad: No hay registro de ingreso marca: Na potencia: 7.5hp proveedor: voltaje: 220 V amperaje: 16 A		

COMPONENTE

id_componente	id_equipo_componente	NOMBRE	FRECUENCIA MANTENIMIENTO
a881261c	25d33b06	Componentes eléctricos, cables, borneras, accionamientos, diales, protecciones y contactores	3 MESES
8cc82fc7	25d33b06	Tablero	3 MESES

MANTENIMIENTO

id_mantenimiento	id_equipo	id_componente	tipo de mantenimiento	FECHA MANTENIMIENTO	estado
228fb38d	25d33b06	Componentes eléctricos, cables, borneras, accionamientos, diales, protecciones y contactores	PREVENTIVO	12/6/2024	BUEN ESTADO
87def2cf	25d33b06	Tablero	PREVENTIVO	12/6/2024	BUEN ESTADO

UTFLORENCEMELECEC2024	SISTEMA CONTROL EQUIPOS	VERSIÓN:00
	HOJA DE VIDA EQUIPOS	FECHA:17/12/2024

HV EQUIPO

id_equipo: 4dde60f8	SISTEMAS RED CONTRA INCENDIOS Y BOMBEO AGUA POTABLE PJ DE TUNJA	localizacion:Cuarto de máquinas 3
Tipo_equipo: HIDROFLO	serial_de_equipo: Hidiflo rci hi press 300L	tiene_manual: No
antiguedad: No hay registro de ingreso marca: Na potencia: 300Lts proveedor: Na voltaje: Na amperaje: Na		

COMPONENTE

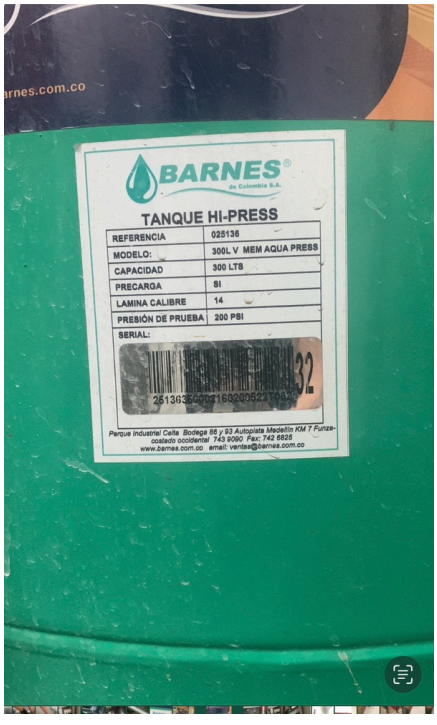
id_componente	id_equipo_componente	NOMBRE	FRECUENCIA MANTENIMIENTO
d42f99b2	4dde60f8	Tanque y bridas de descarga	3 MESES
a43c1083	4dde60f8	Presostato y uniones	3 MESES

MANTENIMIENTO

id_mantenimiento	id_equipo	id_componente	tipo de mantenimiento	FECHA MANTENIMIENTO	estado
9e87f4cb	4dde60f8	Tanque y bridas de descarga	PREVENTIVO	12/6/2024	BUEN ESTADO
f37292be	4dde60f8	Tanque y bridas de descarga	PREVENTIVO	12/6/2024	BUEN ESTADO

UTFLORENCEMELECEC2024	SISTEMA CONTROL EQUIPOS	VERSIÓN:00
	HOJA DE VIDA EQUIPOS	FECHA:17/12/2024

HV EQUIPO

id_equipo: 80f4bc1a	SISTEMAS RED CONTRA INCENDIOS Y BOMBEO AGUA POTABLE PJ DE TUNJA	localizacion:Cuarto de máquinas 1
Tipo_equipo: HIDROFLO	serial_de_equipo: Hidroflo 2 025136	tiene_manual: No
antiguedad: No hay registro de ingreso marca: BARNES 300L V MEM AQUA PRESS potencia: 300 Lts proveedor: Na voltaje: Na amperaje: Na		

COMPONENTE

id_componente	id_equipo_componente	NOMBRE	FRECUENCIA MANTENIMIENTO

911bc792	80f4bc1a	Membrana	3 MESES
4dfdc60f	80f4bc1a	Tanque y bridas de desagüe	3 MESES

MANTENIMIENTO

id_mantenimiento	id_equipo	id_componente	tipo de mantenimiento	FECHA MANTENIMIENTO	estado
506a6d1a	80f4bc1a	Membrana	PREVENTIVO	12/6/2024	BUEN ESTADO
d9113f9d	80f4bc1a	Tanque y bridas de desagüe	PREVENTIVO	12/6/2024	BUEN ESTADO

UTFLORENCEMELECEC2024	SISTEMA CONTROL EQUIPOS	VERSIÓN:00
	HOJA DE VIDA EQUIPOS	FECHA:17/12/2024

HV EQUIPO

id_equipo: 514f6cce	SISTEMAS RED CONTRA INCENDIOS Y BOMBEO AGUA POTABLE PJ DE TUNJA	localizacion:Cuarto de máquinas 1
Tipo_equipo: HIDROFLO	serial_de_equipo: Hidroflo rci hi press 200	tiene_manual: No
antiguedad: No hay registro de ingreso marca: BARNES potencia: 200 lts proveedor: Na voltaje: Na amperaje: Na		

COMPONENTE

id_componente	id_equipo_componente	NOMBRE	FRECUENCIA MANTENIMIENTO
abc7dd73	514f6cce	Tanque bridas de descarga	3 MESES
3182a591	514f6cce	Presostato y uniones	3 MESES

MANTENIMIENTO

id_mantenimiento	id_equipo	id_componente	tipo de mantenimiento	FECHA MANTENIMIENTO	estado
be14f46d	514f6cce	Tanque bridas de descarga	PREVENTIVO	12/6/2024	BUEN ESTADO
8963ad70	514f6cce	Presostato y uniones	PREVENTIVO	12/6/2024	BUEN ESTADO

UTFLORENCEMELECEC2024	SISTEMA CONTROL EQUIPOS	VERSIÓN:00
	HOJA DE VIDA EQUIPOS	FECHA:17/12/2024

HV EQUIPO

id_equipo: 505c6392	SISTEMAS RED CONTRA INCENDIOS Y BOMBEO AGUA POTABLE PJ DE TUNJA	localizacion:Cuarto de máquinas 1
Tipo_equipo: HIDROFLO	serial_de_equipo: Hidroflo1 agua potable 025136	tiene_manual: No
antiguedad: No hay registro de ingreso marca: BARNES 300LV MEM AQUAPRESS potencia: 300 Lts proveedor: Na voltaje: Na amperaje: Na		

COMPONENTE

id_componente	id_equipo_componente	NOMBRE	FRECUENCIA MANTENIMIENTO

90282729	505c6392	Membrana	3 MESES
97f0e842	505c6392	Tanques y bridas de descarga	3 MESES

MANTENIMIENTO

id_mantenimiento	id_equipo	id_componente	tipo de mantenimiento	FECHA MANTENIMIENTO	estado
a9c92ca1	505c6392	Membrana	PREVENTIVO	12/6/2024	BUEN ESTADO
a7b3643c	505c6392	Tanques y bridas de descarga	PREVENTIVO	12/6/2024	BUEN ESTADO

UTFLORENCEMELECEC2024	SISTEMA CONTROL EQUIPOS	VERSIÓN:00
	HOJA DE VIDA EQUIPOS	FECHA:17/12/2024

HV EQUIPO

id_equipo: edf3a3df	SISTEMAS RED CONTRA INCENDIOS Y BOMBEO AGUA POTABLE PJ DE TUNJA	localizacion:Cuarto de máquinas 1
Tipo_equipo: TABLERO	serial_de_equipo: Tablero agua potable cuarto1 220V	tiene_manual: No
antiguedad: 5 de diciembre 2023 marca: Na potencia: 5KW proveedor: Na voltaje: 220V amperaje: 20 A		

COMPONENTE

id_componente	id_equipo_componente	NOMBRE	FRECUENCIA MANTENIMIENTO
7ebd9a9a	edf3a3df	Componentes eléctricos, cables, borneras, accionamientos, diales, protecciones y contactores	3 MESES
89d3e2bb	edf3a3df	Tablero	3 MESES

MANTENIMIENTO

id_mantenimiento	id_equipo	id_componente	tipo de mantenimiento	FECHA MANTENIMIENTO	estado
ac104c0b	edf3a3df	Componentes eléctricos, cables, borneras, accionamientos, diales, protecciones y contactores	PREVENTIVO	12/6/2024	BUEN ESTADO
1416d644	edf3a3df	Tablero	PREVENTIVO	12/6/2024	BUEN ESTADO

UTFLORENCEMELECEC2024	SISTEMA CONTROL EQUIPOS	VERSIÓN:00
	HOJA DE VIDA EQUIPOS	FECHA:17/12/2024

HV EQUIPO

id_equipo: 300c31c9	SISTEMAS RED CONTRA INCENDIOS Y BOMBEO AGUA POTABLE PJ DE TUNJA	localizacion:Cuarto de máquinas 1
Tipo_equipo: TABLERO	serial_de_equipo: Tablero bomba 1 rci 220v 40 A	tiene_manual: No
antiguedad: No hay registro de ingreso marca: Na potencia: 12Kw proveedor: Na voltaje: 220 V amperaje: 45 A		

COMPONENTE

id_componente	id_equipo_componente	NOMBRE	FRECUENCIA MANTENIMIENTO
0c7209f3	300c31c9	Componentes eléctricos, cables, borneras, accionamientos, diales, protecciones y contactores	3 MESES
91aac881	300c31c9	Tablero	3 MESES

MANTENIMIENTO

id_mantenimiento	id_equipo	id_componente	tipo de mantenimiento	FECHA MANTENIMIENTO	estado
cf9577e1	300c31c9	Componentes eléctricos, cables, borneras, accionamientos, diales, protecciones y contactores	PREVENTIVO	12/6/2024	BUEN ESTADO
f6d4c288	300c31c9	Tablero	PREVENTIVO	12/6/2024	BUEN ESTADO

UTFLORENCEMELECEC2024	SISTEMA CONTROL EQUIPOS	VERSIÓN:00
	HOJA DE VIDA EQUIPOS	FECHA:17/12/2024

HV EQUIPO

id_equipo: 72a6ead4	SISTEMAS RED CONTRA INCENDIOS Y BOMBEO AGUA POTABLE PJ DE TUNJA	localizacion:Cuarto de máquinas 2
Tipo_equipo: TABLERO	serial_de_equipo: Tablero bomba RCI CUARTO 2	tiene_manual: No
antiguedad: No hay registro de ingreso marca: potencia: proveedor: voltaje: amperaje: Fri Dec 20 2024 00:00:00 GMT-0500 (hora estándar de Colombia)		

COMPONENTE

id_componente	id_equipo_componente	NOMBRE	FRECUENCIA MANTENIMIENTO
ee81c264	72a6ead4	Componentes eléctricos, cables, borneras, accionamientos, diales, protecciones y contactores	3 MESES
f8742191	72a6ead4	Tablero	3 MESES

MANTENIMIENTO

id_mantenimiento	id_equipo	id_componente	tipo de mantenimiento	FECHA MANTENIMIENTO	estado
afe19daa	72a6ead4	Componentes eléctricos, cables, borneras, accionamientos, diales, protecciones y contactores	PREVENTIVO	12/6/2024	BUEN ESTADO
7d49681d	72a6ead4	Tablero	PREVENTIVO	12/6/2024	BUEN ESTADO