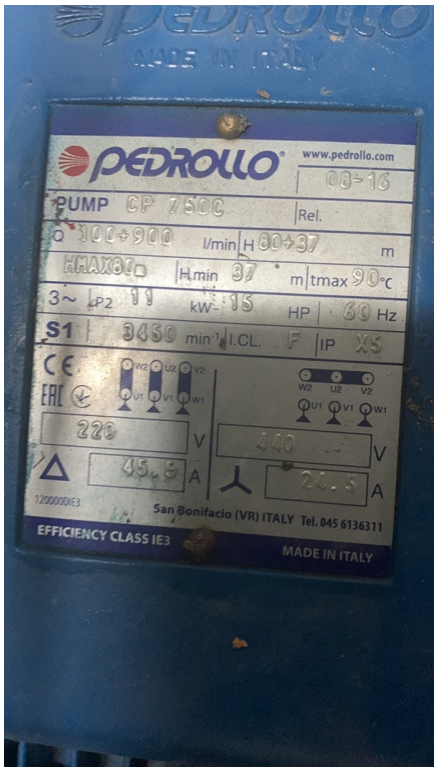
UTFLORENCEMELECEC2024	SISTEMA CONTROL EQUIPOS	VERSIÓN:00
	HOJA DE VIDA EQUIPOS	FECHA:17/12/2024

HV EQUIPO

id_equipo: 2bfb448d	SISTEMA SE BOMBEO AGUA POTABLE Y RED CONTRA INCENDIOS PJ DE YOPAL NUEVO	localizacion:Cuarto de máquinas 1
Tipo_equipo: BOMBA	serial_de_equipo: Bomba 1 ap CP750C	tiene_manual: No
antiguedad: No hay registro de ingreso marca: PEDROLLO potencia: 15 HP proveedor: Na voltaje: 220V amperaje: 45.5A		

COMPONENTE

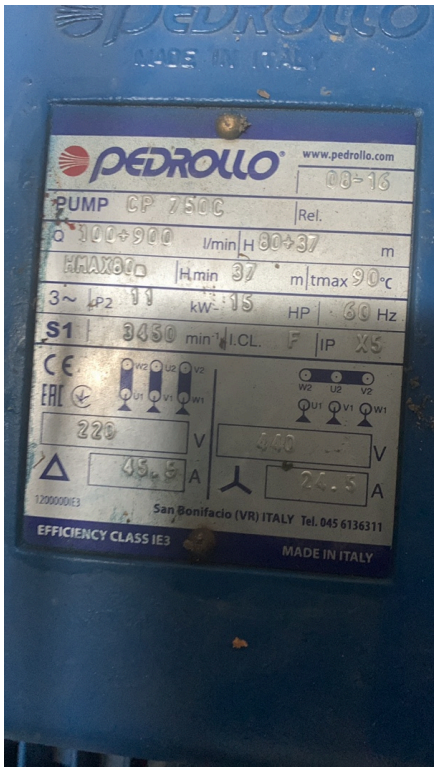
id_componente	id_equipo_componente	NOMBRE	FRECUENCIA MANTENIMIENTO
365afae0	2bfb448d	Impulsor	3 MESES
f666e35f	2bfb448d	Sello mecánico	3 MESES
1afcb071	2bfb448d	Rodamientos	3 MESES
79d55bd7	2bfb448d	Eje e inducido	3 MESES
1707dcee	2bfb448d	Ventilador	3 MESES
d1d9f86f	2bfb448d	Bornera y bobinados	3 MESES
c26b7320	2bfb448d	Caracola	3 MESES

MANTENIMIENTO

id_mantenimiento	id_equipo	id_componente	tipo de mantenimiento	FECHA MANTENIMIENTO	estado
41113dfe	2bfb448d	Impulsor	PREVENTIVO	11/29/2024	BUEN ESTADO
fd1b4ade	2bfb448d	Sello mecánico	PREVENTIVO	11/29/2024	BUEN ESTADO
d7817603	2bfb448d	Rodamientos	PREVENTIVO	11/29/2024	BUEN ESTADO
eba8e346	2bfb448d	Eje e inducido	PREVENTIVO	11/29/2024	BUEN ESTADO
e335cb91	2bfb448d	Ventilador	PREVENTIVO	11/29/2024	BUEN ESTADO
26b2bd80	2bfb448d	Bornera y bobinados	PREVENTIVO	11/29/2024	BUEN ESTADO
5a76686a	2bfb448d	Caracola	PREVENTIVO	11/29/2024	BUEN ESTADO

UTFLORENCEMELECEC2024	SISTEMA CONTROL EQUIPOS	VERSIÓN:00
	HOJA DE VIDA EQUIPOS	FECHA:17/12/2024

HV EQUIPO

id_equipo: 50877dca	SISTEMA SE BOMBEO AGUA POTABLE Y RED CONTRA INCENDIOS PJ DE YOPAL NUEVO	localizacion:Cuarto de máquinas 1
Tipo_equipo: BOMBA	serial_de_equipo: Bomba 2 ap CP 750C	tiene_manual: No
antiguedad: No hay registro de ingreso marca: PEDROLLO potencia: 15 HP proveedor: Na voltaje: 220V amperaje: 45.5 A		

COMPONENTE

id_componente	id_equipo_componente	NOMBRE	FRECUENCIA MANTENIMIENTO
b0172a95	50877dca	Impulsor	3 MESES
9f1df998	50877dca	Sello mecánico	3 MESES
9ab3f9ab	50877dca	Rodamientos	3 MESES
9863a2d9	50877dca	Eje e inducido	3 MESES
b23ec669	50877dca	Ventilador	3 MESES
ed48d9f0	50877dca	Borneras y bobinados	3 MESES
98339a99	50877dca	Caracola	3 MESES

MANTENIMIENTO

id_mantenimiento	id_equipo	id_componente	tipo de mantenimiento	FECHA MANTENIMIENTO	estado
1c767e88	50877dca	Impulsor	PREVENTIVO	11/29/2024	BUEN ESTADO
f80f0c29	50877dca	Sello mecánico	PREVENTIVO	11/29/2024	BUEN ESTADO
dbc216a7	50877dca	Rodamientos	PREVENTIVO	11/29/2024	BUEN ESTADO
256e2a15	50877dca	Eje e inducido	PREVENTIVO	11/29/2024	BUEN ESTADO
49af047b	50877dca	Ventilador	PREVENTIVO	11/29/2024	BUEN ESTADO
5be81c0a	50877dca	Borneras y bobinados	PREVENTIVO	12/29/2024	BUEN ESTADO
40ffe83c	50877dca	Caracola	PREVENTIVO	11/29/2024	BUEN ESTADO

UTFLORENCEMELECEC2024	SISTEMA CONTROL EQUIPOS	VERSIÓN:00
	HOJA DE VIDA EQUIPOS	FECHA:17/12/2024

HV EQUIPO

id_equipo: ed012952	SISTEMA SE BOMBEO AGUA POTABLE Y RED CONTRA INCENDIOS PJ DE YOPAL NUEVO	localizacion:Terraza tanque 5000 litros
Tipo_equipo: BOMBA	serial_de_equipo: Bomba 3 ap PEP05A16L	tiene_manual: No
antiguedad: No hay registro de ingreso marca: PEARL potencia: 0,37Kw proveedor: Na voltaje: 120 amperaje: 5A		

COMPONENTE

id_componente	id_equipo_componente	NOMBRE	FRECUENCIA MANTENIMIENTO
22d9b433	ed012952	Impulsor	3 MESES
03abc450	ed012952	Sello mecánico	3 MESES
e8c2cf20	ed012952	Rodamientos	3 MESES
913547a7	ed012952	Eje e inducido	3 MESES
8c7d2e5d	ed012952	Ventilador	3 MESES
5880a38a	ed012952	Bornera y bobinados	3 MESES
41475268	ed012952	Caracola	3 MESES
86fe2709	ed012952	Hidroflo membrana	3 MESES
e0418d93	ed012952	Hidroflo tanque y bridas	3 MESES

MANTENIMIENTO

id_mantenimiento	id_equipo	id_componente	tipo de mantenimiento	FECHA MANTENIMIENTO	estado
9c287001	ed012952	Impulsor	PREVENTIVO	11/30/2024	PARA CAMBIO
2a9cdb0d	ed012952	Sello mecánico	PREVENTIVO	11/29/2024	PARA CAMBIO
6fb59738	ed012952	Rodamientos	PREVENTIVO	11/29/2024	PARA CAMBIO
9f00226a	ed012952	Eje e inducido	PREVENTIVO	11/29/2024	PARA CAMBIO
631646a7	ed012952	Ventilador	PREVENTIVO	11/29/2024	PARA CAMBIO
d3b6450a	ed012952	Bornera y bobinados	PREVENTIVO	11/29/2024	PARA CAMBIO
bf7fde7a	ed012952	Caracola	PREVENTIVO	11/30/2024	BUEN ESTADO
b9766b33	ed012952	Hidroflo membrana	PREVENTIVO	11/29/2024	BUEN ESTADO
8c4e2c93	ed012952	Hidroflo tanque y bridas	PREVENTIVO	11/29/2024	BUEN ESTADO

UTFLORENCEMELECEC2024	SISTEMA CONTROL EQUIPOS	VERSIÓN:00
	HOJA DE VIDA EQUIPOS	FECHA:17/12/2024

HV EQUIPO

id_equipo: 1fac4d50	SISTEMA SE BOMBEO AGUA POTABLE Y RED CONTRA INCENDIOS PJ DE YOPAL NUEVO	localizacion:
Tipo_equipo: BOMBA	serial_de_equipo: Bomba rci WEG 55 hp	tiene_manual: No
antiguedad: No hay registro de ingreso marca: WEG potencia: 55 hp proveedor: Na voltaje: 220 V amperaje: 66 A		

COMPONENTE

id_componente	id_equipo_componente	NOMBRE	FRECUENCIA MANTENIMIENTO
0d2aa412	1fac4d50	Impulsor	3 MESES
789b540a	1fac4d50	Sello mecánico	3 MESES
9c927175	1fac4d50	Rodamientos	3 MESES
a1688749	1fac4d50	Eje e inducido	3 MESES
e5e12122	1fac4d50	Ventilador	3 MESES
c3e94cf3	1fac4d50	Bornera y bobinados	3 MESES
3de95f4a	1fac4d50	Caracola	3 MESES

MANTENIMIENTO

id_mantenimiento	id_equipo	id_componente	tipo de mantenimiento	FECHA MANTENIMIENTO	estado
357f855d	1fac4d50	Impulsor	PREVENTIVO	11/29/2024	BUEN ESTADO
3808a1f5	1fac4d50	Sello mecánico	PREVENTIVO	11/29/2024	BUEN ESTADO
9612f2a0	1fac4d50	Rodamientos	PREVENTIVO	11/29/2024	BUEN ESTADO
2dff3273	1fac4d50	Eje e inducido	PREVENTIVO	11/29/2024	BUEN ESTADO
56eecaf2	1fac4d50	Ventilador	PREVENTIVO	11/29/2024	BUEN ESTADO
725dbc4e	1fac4d50	Bornera y bobinados	PREVENTIVO	11/29/2024	BUEN ESTADO
e569bba6	1fac4d50	Caracola	PREVENTIVO	11/29/2024	BUEN ESTADO

UTFLORENCEMELECEC2024	SISTEMA CONTROL EQUIPOS	VERSIÓN:00
	HOJA DE VIDA EQUIPOS	FECHA:17/12/2024

HV EQUIPO

id_equipo: c915d9bc	SISTEMA SE BOMBEO AGUA POTABLE Y RED CONTRA INCENDIOS PJ DE YOPAL NUEVO	localizacion:Cuarto de máquinas 1
Tipo_equipo: HIDROFLO	serial_de_equipo: Hidroflo 2 ap IHM500L	tiene_manual: No
antiguedad: No hay registro de ingreso marca: IHM LB-500L potencia: 500L proveedor: Na voltaje: Na amperaje: Na		

COMPONENTE

id_componente	id_equipo_componente	NOMBRE	FRECUENCIA MANTENIMIENTO
ab09e036	c915d9bc	Membrana	3 MESES
96f9cd99	c915d9bc	Tanque y bridas de descarga	3 MESES

MANTENIMIENTO

id_mantenimiento	id_equipo	id_componente	tipo de mantenimiento	FECHA MANTENIMIENTO	estado
6a64e14a	c915d9bc	Membrana	PREVENTIVO	11/29/2024	BUEN ESTADO
22942647	c915d9bc	Tanque y bridas de descarga	PREVENTIVO	11/29/2024	BUEN ESTADO

UTFLORENCEMELECEC2024	SISTEMA CONTROL EQUIPOS	VERSIÓN:00
	HOJA DE VIDA EQUIPOS	FECHA:17/12/2024

HV EQUIPO

id_equipo: 73185743	SISTEMA SE BOMBEO AGUA POTABLE Y RED CONTRA INCENDIOS PJ DE YOPAL NUEVO	localizacion:Cuarto de máquinas. 1
Tipo_equipo: BOMBA	serial_de_equipo: Jockey Pentair	tiene_manual: No
antiguedad: No hay registro de ingreso marca: PENTAIR potencia: 1.5 HP proveedor: Na voltaje: 220V amperaje: 6A		

COMPONENTE

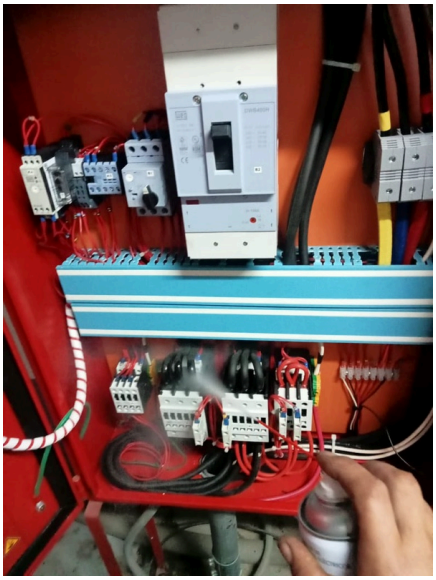
id_componente	id_equipo_componente	NOMBRE	FRECUENCIA MANTENIMIENTO
615d512c	73185743	Impulsor multietapas	3 MESES
bf848580	73185743	Sello mecánico	3 MESES
33e8fd8d	73185743	Eje e inducido	3 MESES
48fd0c4d	73185743	Rodamientos	3 MESES
640dccc4	73185743	Ventilador	3 MESES
1c62063e	73185743	Borneras y bobinados	3 MESES

MANTENIMIENTO

id_mantenimiento	id_equipo	id_componente	tipo de mantenimiento	FECHA MANTENIMIENTO	estado
2351dd89	73185743	Impulsor multietapas	PREVENTIVO	11/29/2024	BUEN ESTADO
e549c87e	73185743	Sello mecánico	PREVENTIVO	11/29/2024	BUEN ESTADO
ed1ccd53	73185743	Eje e inducido	PREVENTIVO	11/29/2024	BUEN ESTADO
5c66778f	73185743	Rodamientos	PREVENTIVO	11/29/2024	BUEN ESTADO
94758dbd	73185743	Ventilador	PREVENTIVO	11/29/2024	BUEN ESTADO
e1cd331c	73185743	Borneras y bobinados	PREVENTIVO	11/29/2024	BUEN ESTADO

UTFLORENCEMELECEC2024	SISTEMA CONTROL EQUIPOS	VERSIÓN:00
	HOJA DE VIDA EQUIPOS	FECHA:17/12/2024

HV EQUIPO

id_equipo: a767cb63	SISTEMA SE BOMBEO AGUA POTABLE Y RED CONTRA INCENDIOS PJ DE YOPAL NUEVO	localizacion:Cuarto de máquinas 1
Tipo_equipo: TABLERO	serial_de_equipo: Tablero bomba RCI Y BOMBA JOCKEY 79345	tiene_manual: No
antiguedad: No hay registro de ingreso marca: IHM potencia: 70HP proveedor: Na voltaje: 220V amperaje: 70 A		

COMPONENTE

id_componente	id_equipo_componente	NOMBRE	FRECUENCIA MANTENIMIENTO
e379d819	a767cb63	Componentes eléctricos, cables, borneras, accionamientos, diales, protecciones y contactores	3 MESES
1ae82897	a767cb63	Tablero	3 MESES

MANTENIMIENTO

id_mantenimiento	id_equipo	id_componente	tipo de mantenimiento	FECHA MANTENIMIENTO	estado
180c53b6	a767cb63	Componentes eléctricos, cables, borneras, accionamientos, diales, protecciones y contactores	PREVENTIVO	11/29/2024	BUEN ESTADO
46f5a710	a767cb63	Tablero	PREVENTIVO	11/29/2024	BUEN ESTADO

UTFLORENCEMELECEC2024	SISTEMA CONTROL EQUIPOS	VERSIÓN:00
	HOJA DE VIDA EQUIPOS	FECHA:17/12/2024

HV EQUIPO

id_equipo: 9e21b96e	SISTEMA SE BOMBEO AGUA POTABLE Y RED CONTRA INCENDIOS PJ DE YOPAL NUEVO	localizacion:Cuarto de máquinas 1
Tipo_equipo: TABLERO	serial_de_equipo: Tablero bombas agua potable Pedrollo 15 HP	tiene_manual: No
antiguedad: No hay registro de ingreso marca: PEDROLLO potencia: 15 HP proveedor: Na voltaje: 220V amperaje: 60A		

COMPONENTE

id_componente	id_equipo_componente	NOMBRE	FRECUENCIA MANTENIMIENTO
8cf7fcd1	9e21b96e	Componentes eléctricos, cables, borneras, accionamientos, diales, protecciones y contactores	3 MESES
d4307672	9e21b96e	Tablero	3 MESES

MANTENIMIENTO

id_mantenimiento	id_equipo	id_componente	tipo de mantenimiento	FECHA MANTENIMIENTO	estado
e8fbc319	9e21b96e	Componentes eléctricos, cables, borneras, accionamientos, diales, protecciones y contactores	PREVENTIVO	11/29/2024	BUEN ESTADO
cd8101b1	9e21b96e	Tablero	PREVENTIVO	11/29/2024	BUEN ESTADO