ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DEL AGREGADO GRUESO INVE 213, 214-13


LAMI ingeniería
INGENIERIA CON RESPONSABILIDAD
LABORATORIO DE ASFALTOS Y MATERIALES DE INGENIERIA

CLIENTE:	CONSORCIO VIAL 23
OBRA:	VÍA AL CORREGIMIENTO EL PRODIGIO MUNICIPIO DE SAN LUIS
DESCRIPCIÓN:	TRITURADO DE 1"
PROCEDENCIA:	ACOPIO OBRA
FECHA DE INGRESO:	25 DE MAYO 2024 **FECHA DE PROCESO:** 02 DE JUNIO 2024

NORMA : NTC 77 - 07 INVE 213,214-13 **, ESPECIFICACIÓN 630- 4 -2022**

W1 g	**4016**	**W2 g**	**4016**		
TAMIZ	**Abertura mm**	**RETENIDO g**	**RETENIDO %**	**RET. ACUM(%)**	**PASA(%)**
1	25.4	0.0	0.0	0.0	100.0
3/4	19	758.0	18.9	18.9	81.1
1/2	12.5	1378.0	34.3	53.2	46.8
3/8	9.5	867.2	21.6	74.8	25.2
No 4	4.75	909.0	22.6	97.4	2.6
No 8	2.36	22.2	0.6	98.0	2.0
No 16	1.18	3.8	0.1	98.1	1.9
No 30	0.6	3.0	0.1	98.1	1.9
No 50	0.3	5.4	0.1	98.3	1.7
No 100	0.15	9.0	0.2	98.5	1.5
No 200	0.075	7.4	0.2	98.7	1.3
Fondo		53.0	1.3	100.0	0.0
TOTAL		4016.0	100.0		

BALANZA EMPLEADA: EM002	
Tamaño máximo nominal	1/2"

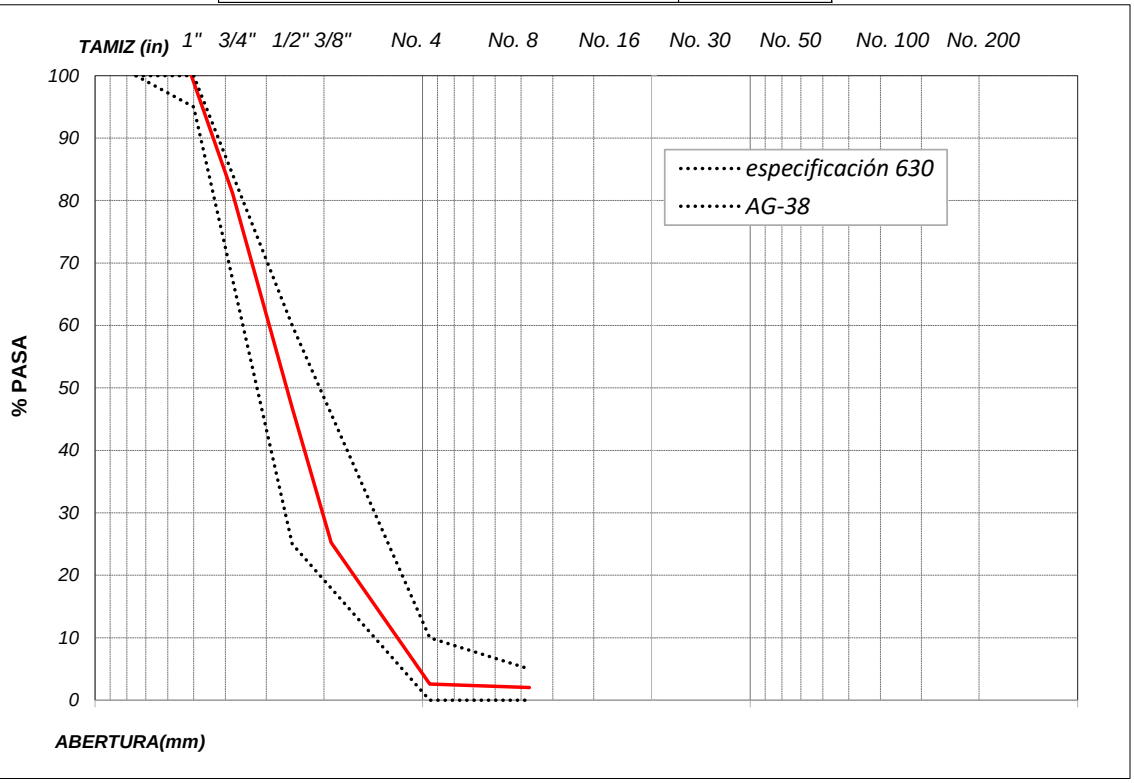

OBSERVACIONES:

Equipo empleado: BALANZA DIGITAL EM002

REALIZADO POR: JORGE MARÍN	REVISADO POR: ALBEIRO MARÍN