LAMI ingeniería
INGENIERIA CON RESPONSABILIDAD
LABORATORIO DE ASFALTOS Y MATERIALES DE INGENIERIA

CLASIFICACIÓN DE SUELOS INV E 225- 226 -13

OBRA:	VÍA AL CORREGIMIENTO EL PRODIGIO DE SAN LUIS ANTIOQUIA		
CLIENTE:	CONSORCIO VÍAL 23		
DESCRIPCIÓN:	ARENA ALUVIAL COLOR CAFÉ Y GRIS, PARA MEZCLAS DE CONCRETO		
PROCEDENCIA:	ACOPIO OBRA		
FECHA DE RECEPCIÓN:	25 DE MAYO 2024	**FECHA DE PROCESO:**	03 DE JUNIO DE 2024
NORMAS INV E-125 / INV E-126			


LÍMITE LÍQUIDO **NL %**
LIMITE PLÁSTICO **NP**
ÍNDICE PLASTICO **0.0 %**

PASA TAMIZ No 200 **%**

PASA TAMIZ No 40

CLASIFICACIÓN UNIFICADA

CLASIFICACIÓN AASHTO **(0)**

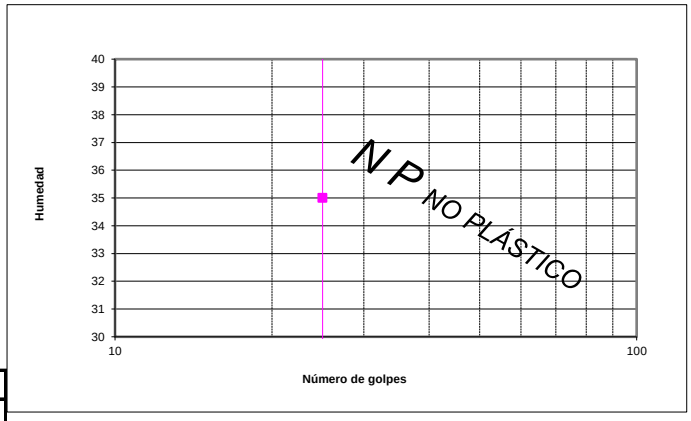

LIMITE PLASTICO		
Determinación N°.	**1**	**2**
Suelo Húmedo + tara (g)	0.00	0.00
Suelo seco + tara (g)	0.00	0.00
	1.00	1.00
Humedad (%)	0.00	0.00
BALANZA EMPLEADA:*EM OO2*		

LÍMITE LÍQUIDO			
Número de golpes	**1**	**1**	**1**
Suelo húmedo + tara (g)	0.00	0.00	0.00
Suelo seco + tara (g)	0.00	0.00	0.00
Tara (g)	1.00	6.88	1.00
Humedad (%)	0.00	0.00	0.00
BALANZA EMPLEADA: *EM OO2*			

OBSERVACIONES: *El material es una arena lavada , no presenta plasticidad.*

REALIZADO POR **Jorgr Mariín** REVISADO POR: Ing. Albeiro M