ACTA DE RECIBO Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MPA-01-F-23, versión 4, 08/07/2024

ACTA PARCIAL N°: 5 ACTA FINAL

CONTRATO No y FECHA	SA185-2024 del 5 de junio de 2024
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios
LUGAR Y FECHA DEL ACTA	San José de Cúcuta, 23 de Diciembre de 2024
No (s) REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA	536 de 5 de junio de 2024
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS SEDES DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL “CORPONOR”, CON INCLUSION DE RESPUESTOS.
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($200.000.000).
ORIGEN DE LOS RECURSOS	Propios (X) Regalías ( ) Tasas Retributivas ( ) Transferencia Termotasajero ( ) Fondo Nacional de Regalías ( ) Convenio ( ) No _____ Cuenta especial _____
DURACIÓN DEL CONTRATO	206 días – Hasta 30/12/2024
ASISTENTES	TODOLINEAS S.A.S NIT 900.027.827-6; representante legal HENRY JARAMILLO SUAREZ CC. 91.235.667 de Bucaramanga (Santander). Contratista. EDWIN ALBERTH LAGUADO DUQUE Supervisor
COBRO POR CONCEPTO DE Ó PERIODO A COBRAR	Factura Nro 871
VALOR A COBRAR	$28.219.735,00
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES A LA FECHA	85.01%
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	$170.036.862,00
ACTIVIDADES REALIZADAS O RESULTADOS OBTENIDOS	Durante el periodo del 25 octubre al 23 de noviembre, se desarrollaron las actividades conforme a las especializaciones técnicas dadas en el contrato SA185-2024 -se relaciona registro fotográfico

ACTA DE RECIBO Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MPA-01-F-23, versión 4, 08/07/2024

ESTADO FINANCIERO

I. VALOR CONTRATO		$200.000.000,00
I.1 Adicionales		$0,00
I.1.2 VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$200.000.000,00
II.PAGOS REALIZADOS:		$141.817.127.,00
ACTA No.01	$36.766.556,00	$,00
ACTA No.02	$37.753.308,00	$,00
ACTA No.03	$35.405.422,00	$,00
ACTA No.04	$31.891.841,00	
III. VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA		$28.219.735,00
IV. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$29.963.138,00

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	
El supervisor **EDWIN ALBERTH LAGUADO DUQUE** del contrato hace constar, que el contratista, **TODOLINEAS S.A.S NIT 900.027.827-6**; representante legal **HENRY JARAMILLO SUAREZ CC. 91.235.667 de Bucaramanga (Santander);** cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato **SA185-24 del 5 de junio de 2024** correspondientes al presente pago, por lo anterior se autoriza cancelar la suma referenciada en este documento.	
No CUENTA Y ENTIDAD BANCARIA DEL CONTRATISTA	BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 82472165990
FECHA: (espacio exclusivo para la Subd. Financiera)	

No siendo más el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron.

HENRY JARAMILLO SUAREZ
CONTRATISTA

EDWIN ALBERTH LAGUADO DUQUE
SUPERVISOR

INFORME DE ACTIVIDADES No.05

CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS	**Nº**	SA185-2024 del 5 de junio de 2024	
REGISTRO PRESUPUESTAL	**N° 536**		**FECHA:**	5 de junio de 2024
NOMBRE	**HENRY JARAMILLO SUAREZ – R.L TODOLINEAS S.A.S**			
C.C. o N.I.T.	NIT: 900.027.827-6			
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICONADOS INSTALADOS EN LAS SEDES DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL “CORPONOR”, CON INCLUSION DE RESPUESTOS.			
FORMA DE PAGO CONVENIDA	FECU 871			
PERIODO A COBRAR	Según factura			

Desarrollo de Actividades

Durante el periodo del 25 de octubre al 23 de noviembre, se desarrollaron las actividades conforme a las especializaciones técnicas dadas en el contrato SA185-2024

-se relaciona registro fotográfico

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS














LG

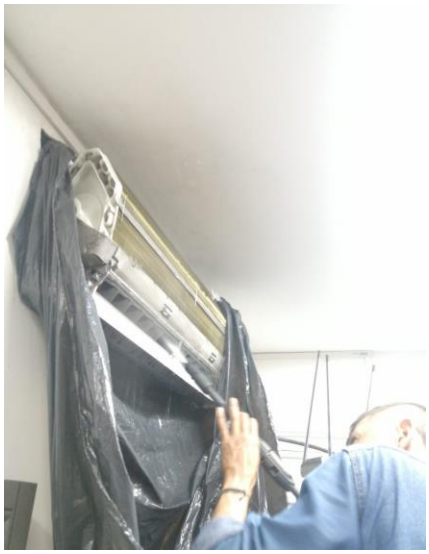



LG



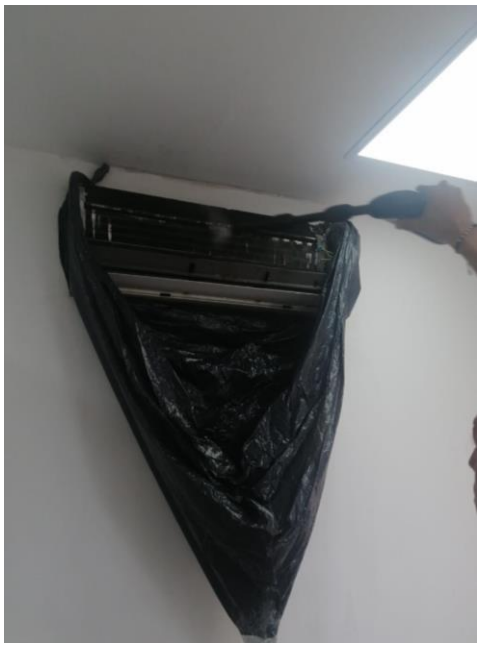



BAJA DEL CATATU



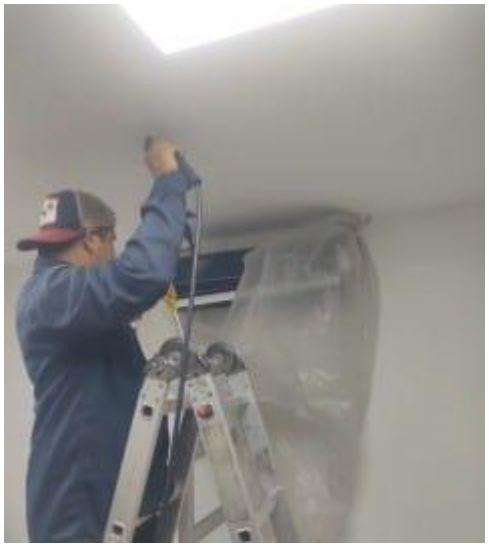

corponor los patios
rack


corponor los patios
rh

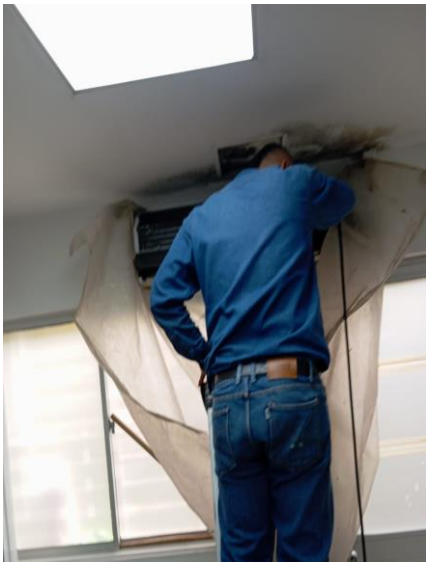



CORPONOR
El Agua, compromiso de Todos
POLITICA DE GESTION INTEGRAL HSEQ
En la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL
CORPONOR, promovemos la gestión ambiental colectiva y participativa, contando

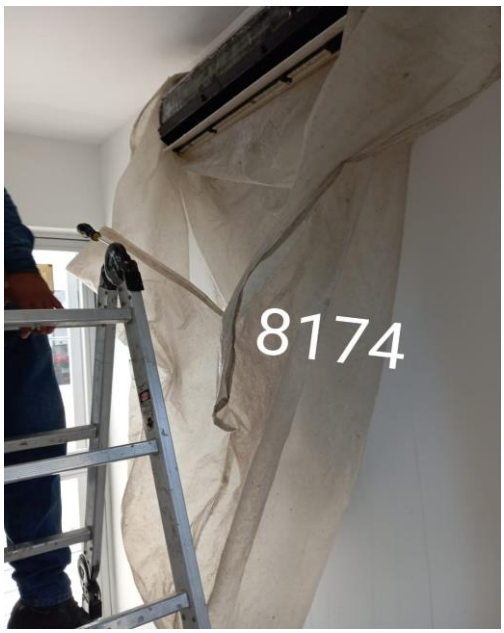

corponor los patios
pomcas










8174


McQuay
Inverter
Panasonic





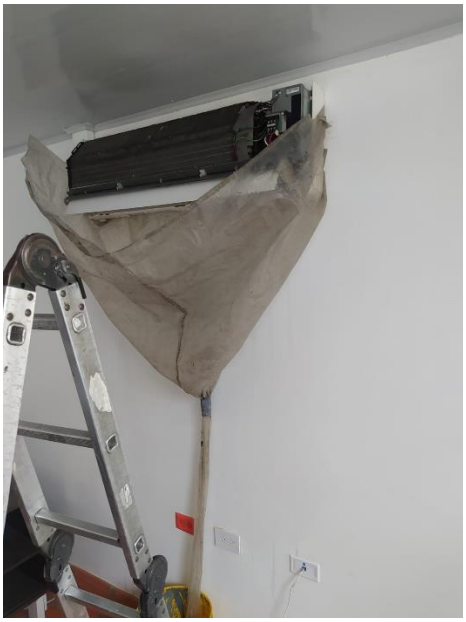



12755


LG
LG

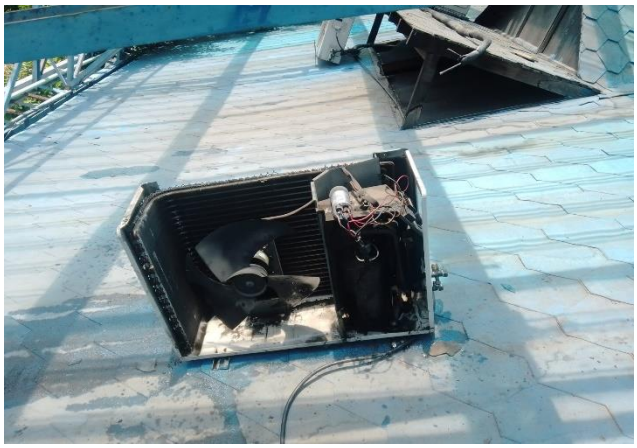

LG





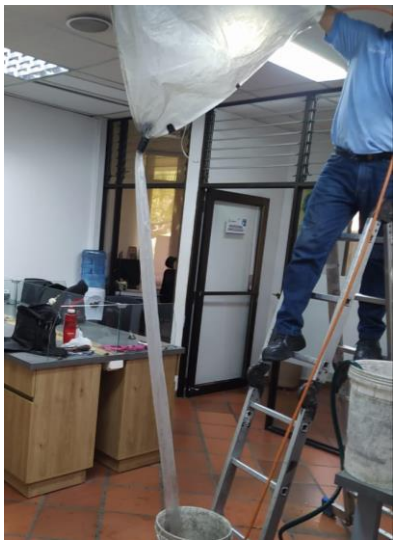

ALMACÉN


TURBO
1021E










SAMSUNG
AIR CONDITIONER

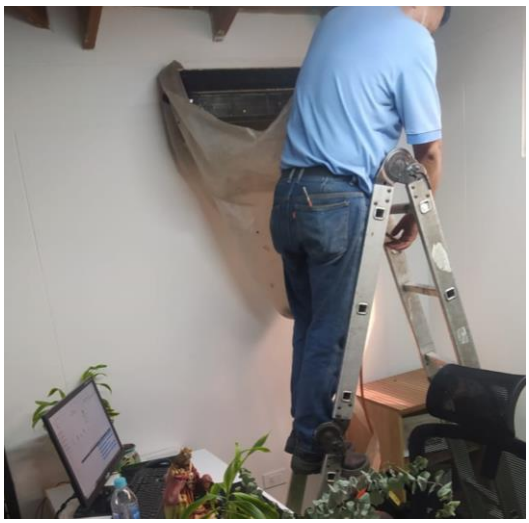


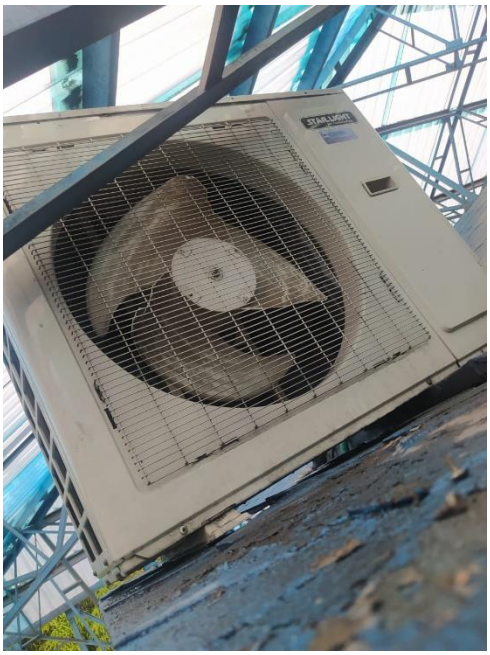


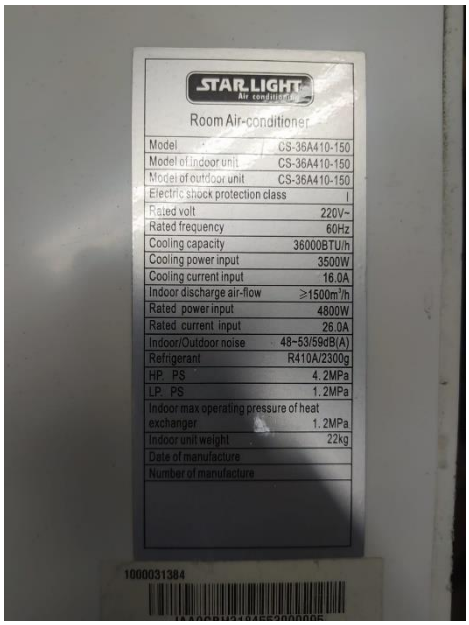



8171

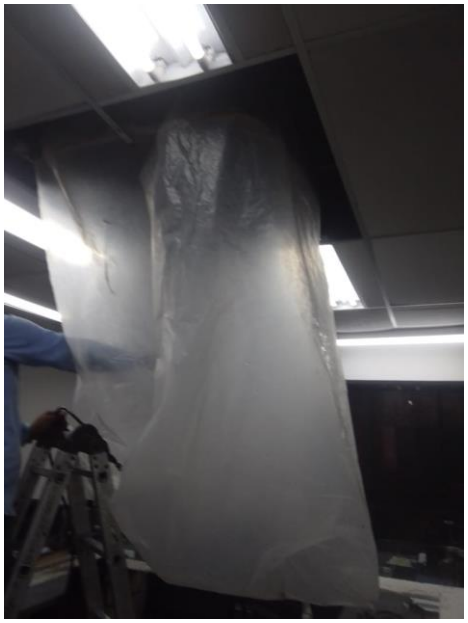







STAR-LIGHT
Air conditioner
Room Air-conditioner
Model CS-36A410-150
Model of indoor unit CS-36A410-150
Model of outdoor unit CS-36A410-150
Electric shock protection class I
Rated volt 220V~
Rated frequency 60Hz
Cooling capacity 36000BTU/h
Cooling power input 3500W
Cooling current input 16.0A
Indoor discharge air-flow ≥1500m³/h
Rated power input 4800W
Rated current input 26.0A
Indoor/Outdoor noise 48~53/59dB(A)
Refrigerant R410A/2300g
HP PS 4.2MPa
LP PS 1.2MPa
Indoor max operating pressure of heat exchanger 1.2MPa
Indoor unit weight 22kg
Date of manufacture
Number of manufacture
1000031384











Los operarios usaron los elementos de bioseguridad establecidos y los EPP

HENRY JARAMILLOSUAREZ
CONTRATISTA

EDWIN ALBERTH LAGUADO DUQUE
SUPERVISOR / CORPONOR

Factura Electrónica De Venta No

FECU No. 871

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764077063712 que habilita desde FECU 844 hasta FECU 1000. Vence 2025-08-13

Empresa Responsable de IVA.

Empresa Perteneciente al Regimen Simple de Tributación Año 2023

TODOLINEAS SAS

Nit 900027827 6

CLIENTE	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTER		
NIT	890505253 4		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CL 13 3 E 274 BRR CAOBOS	Cúcuta	5828489	

POR CONCEPTO DE
FACTURA MANTENIMIENTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 25 DE OCT AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2024

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
19/12/2024	20/12/2024	HENRY JARAMILLO SUAREZ	Credito

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
MANT.001	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS DE 9000 BTU HASTA 36000 BTU MINI SPLIT	84	Und.	138.655	19%	26.344	11.647.020
MANT.003	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO DE 36,000-60,000 BTU TIPO CASSETTE Y/O PISO TECHO	26	Und.	189.076	19%	35.924	4.915.976
ASPAVENT	ASPA PARA VENTILADOR DE LA UNIDAD CONDENSADORA 24000 BTU	1	Und.	84.376	19%	16.031	84.376
181	MOTOCOMPRESOR DE 12000BTU/HR 220V	2	Und.	327.060	19%	62.141	654.120
225	MANTENIMIENTO COPRRECTIVO REPARACION DE FUGA	4	Und.	319.329	19%	60.672	1.277.314
226	MANTENIMEINTO CORRECTIVO LIMPIEZA Y ARREGLO DE TARJETA	1	Und.	126.051	19%	23.950	126.051
082	MOTOR COMPRESOR DE 24,000 BTU H/R 220V	1	Und.	350.941	19%	66.679	350.941
186	MOTOCOMPRESOR DE 18000BTU/HR	1	Und.	330.158	19%	62.730	330.158
242	SENSOR THERMISTOR 36000 BTU	1	Und.	44.910	19%	8.533	44.910
241	MOTOCOMPRESOR DE 36000 BTU/HR 220V	1	Und.	1.043.908	19%	198.343	1.043.908

Valor en Letras

VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**23.714.063**
DESCUENTO	**0**
IVA	**4.505.672**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**28.219.735**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**28.219.735**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/12/2024 10:17:10

CL 18 2 E 40 BRR LOS CAOBOS Teléfono 3176450991 Cúcuta

Correo Electrónico todolineas.sas@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 30a273d80670979167cc3ecad4be790c27b5dee3dd14687a7559fa8937210a601677ec156d7d68714a49a046cc953c15 --Fecha y Hora de Expedición : 19/12/2024 11:16:06 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

FECU No. 871

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764077063712 que habilita desde FECU 844 hasta FECU 1000. Vence 2025-08-13

Empresa Responsable de IVA.

Empresa Perteneciente al Regimen Simple de Tributación Año 2023

TODOLINEAS SAS

Nit 900027827 6

CLIENTE	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTER		
NIT	890505253 4		
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 13 3 E 274 BRR CAOBOS		Cúcuta	5828489

POR CONCEPTO DE
FACTURA MANTENIMIENTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 25 DE OCT AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2024

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
19/12/2024	20/12/2024	HENRY JARAMILLO SUAREZ	Credito

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
231	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ARREGLO DE ACOMETIDA ELECTRICA	1	Und.	252.102	19%	47.899	252.102
105	TARJETA ELECTRONICA FANCOIL 9000 A 36000 BTU	2	Und.	512.493	19%	97.374	1.024.986
232	TUBERIA DE COBRE DE 1/2	2	Und.	14.806	19%	2.813	29.612
233	TUBERIA DE COBRE DE 1/4	2	Und.	14.018	19%	2.663	28.036
RUB 5/8	AISLAMIENTO RUBATEX DE 5/8	2	Und.	6.303	19%	1.198	12.606
R.C	CINTA VINILO	1	Und.	5.042	19%	958	5.042
234	COPA DE 1/2	2	Und.	5.134	19%	975	10.268
236	COPA DE 1/4	2	Und.	5.771	19%	1.096	11.542
191	CABLE ENCAUCHETADO 2X12	4	Und.	9.766	19%	1.856	39.064
249	CABLE ENCAUCHETADO 2X14	4	Und.	7.973	19%	1.515	31.892
188	GAS BUTANO MAPP	1	Und.	29.412	19%	5.588	29.412
235	MANTENIMEINTO CORRECTIVO REPARACION DE BORNERAS COMPRESOR Y ARREGLO DE RODAMIENTOS	7	Und.	252.104	19%	47.900	1.764.728

Valor en Letras

VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**23.714.063**
DESCUENTO	**0**
IVA	**4.505.672**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**28.219.735**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**28.219.735**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/12/2024 10:17:10

CL 18 2 E 40 BRR LOS CAOBOS Teléfono 3176450991 Cúcuta

Correo Electrónico todolineas.sas@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 30a273d80670979167cc3ecad4be790c27b5dee3dd14687a7559fa8937210a601677ec156d7d68714a49a046cc953c15 --Fecha y Hora de Expedición : 19/12/2024 11:16:06 a. m.

ITEM	CÓDIGO INTERNO	LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN MARCA * TIPO * MODELO * CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO *SERIE/NÚMERO (S/N)	TIPO DE REFRIGERANTE	FECHA DE MANTENIMIENTO	P	C	CAMBIO	REPARACION	FUGA	RECARGA	OTROS	VALOR PREVENTIVOS	VALOR CORRECTIVOS	OBSERVACION
SEDE PRINCIPAL CÚCUTA															
BLOQUE A															
1	12789	ATENCIÓN AL CLIENTE 1	LG * SPLIT * SP342CE NV2 * 33400 BTU/H S/N 408KAMZ00051	R22	8/11/2024	X							$ 165.000	$ 53.442	SENSOR THERMISTOR DE 36000 BTU **$53,442**
2	12788	ATENCIÓN AL CLIENTE 2	LG * SPLIT * SP342CE NV2 * 33400 BTU/H S/N 404KAGS00063	R22	15/11/2024	X							$ 165.000		
3	13782	SALÓN SUBDIRECCIÓN FINANCIERA	STARLIGHT * CASSETTE * CV410-060-1 * 60000 BTU/H S/N 340831229505962700000000	R410A	2/11/2024	X	X		X				$ 225.000		
4	8822	TESORERIA - FINANCIERA	LG * MINI SPLIT * S092CL S41 * 9000 BTU/H* S/N NO VISIBLE	R22	31/10/2024	X							$ 165.000	$ 380.000	MANTENIMIENTO CORRECTIVO REPARACION DE FUGA **$380,000**
5	8827	JEFE CONTABILIDAD – FINANCIERA	LG * MINI SPLIT * S092CL S41 * 9000 BTU/H S/N NO VISIBLE	R22	31/10/2024	X	X		X			X	$ 165.000		
6	8826	CONTABILIDAD CAJA MENOR - FINANCIERA	LG * MINISPLIT * S092CL S41 * 9000 BTU/H * S/N 701KASL00566	R22	15/11/2024	X							$ 165.000	$ 300.000	MANTENIMIENTO CORRECTIVO REPARACION DE BORNERAS COMPRESOR Y ARREGLO D RODAMIENTOS **$300,000**
7	8824	CONTABILIDAD 2 - FINANCIERA	LG * MINI SPLIT * S092CL S41 * 9000 BTU/H* S/N 701KAZK00685	R22	15/11/2024	X							$ 165.000		
8	8823	PRESUPUESTO - FINANCIERA	LG * MINI SPLIT * S092CL S41 * 9000 BTU/H* S/N 701KABF00501	R22	15/11/2024	X	X	X					$ 165.000		
9	8825	SERVICIOS GENERALES (HUGO)- FINANCIERA	LG * MINI SPLIT * S092CL S41 * 9000 BTU/H S/N 701KALC02560	R22	28/10/2024	X							$ 165.000		
10	9167	CAJA/SECRETARIA FINANCIERA	LG * MINI SPLIT * G122CB SL1 * 12000 BTU/H S/N NO VISIBLE (MEZ37 2701102)	R22	28/10/2024	X							$ 165.000		
11		SERVICIOS GENERALES	ELECTROLUX * MINI SPLIT * EASE12C6AHLW * 12000 BTU/H	R410A	28/10/2024	X	X	X					$ 165.000		
12	8819	SUBDIRECTOR FINANCIERO	LG * MINI SPLIT * G182CB SK1 * 18000 BTU/H * S/N NO VISIBLE (MEZ37270103 CHINA)	R22	26/10/2024	X							$ 165.000		
13	12498	ALMACEN	LG * MINI SPLIT INVERTER * VM 182CE NC3 * 17000 BTU/H * S/N 312HARD00182	R410A	26/10/2024	X							$ 165.000		
14	14199	COMUNICACIONES	AIRMAX * MINI SPLIT INVERTER * AWGTE24-C2 * 22000 BTU/H	R410A	2/11/2024	X							$ 165.000		
15	8813	DESPACHO Y CORRESPONDENCIA ARCHIVO	LG * CASSETTE * LT-C362DLC0 * 36000 BTU/H	R22	2/11/2024	X	X			X			$ 225.000		

16	15205	ARCHIVO CENTRAL (A.A. 1)	MCQUAY *MINI SPLIT* 24000 BTU/H	R410A	1/11/2024	X							$ 165.000		
17	12497	ARCHIVO CENTRAL (A.A. 2)	LG * MINI SPLIT INVERTER * VM122CE NB3 * 11800 BTU/H * S/N 309HAZX01485	R22	30/10/2024	X							$ 165.000		
18	10212	DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL. ARCHIVO (biblioteca)	SAMSUNG * CASSETTE * CC36BTVA * 32000 BTU/H S/N F07PALQ300040X	R22	31/10/2024	X							$ 225.000		
19	8812	SECRETARIA PLANEACIÓN	LG * CASSETTE * LT-C362DLC0 * 36000 BTU/H S/N 708KAAE00032	R22	30/10/2024	X							$ 225.000	$ 609.867	TARJETA ELECTRONICA FANCOIL DE 9000 A 36000 BTU **$609,867**
20	13374	SALÓN PLANEACIÓN	STARLIGHT * CASSETTE * MCC-36CR * 36000 BTU/H S/N D202052380313410160069	R410A	31/10/2024	X							$ 225.000		
21	8818	OF. SUBDIRECTOR PLANEACIÓN	LG * MINI SPLIT * G182CB SK1 * 18000 BTU/H * S/N NO VISIBLE	R22	16/11/2024	X							$ 165.000	$ 392.888	MOTOCOMPRESOR DE 18000 BTU /HR 220V **$392,888**
22	15209	CONTROL INTERNO	MCQUAY *MINI SPLIT* 24000 BTU/H	R410A	9/11/2024	X							$ 165.000		
23	10213	CONTROL INTERNO ABOGADOS	LG * CASSETTE * LT-362DLCD * 36000 BTU/H	R22	31/10/2024	X	X		X				$ 225.000		
24	8175	CONTRATACIÓN 1	LG * MINI SPLIT * G122C SR2 * 12000 BTU/H * S/N 604KAXV01218	R22	16/11/2024	X							$ 165.000	$ 609.867	TARJETA ELECTRONICA FANCOIL DE 9000 A 36000 BTU **$609,867**
25	8816	CONTRATACIÓN 2	LG * MINI SPLIT * S242CL S51 * 24000 BTU/H * S/N 703KATM00057	R22	9/11/2024	X							$ 165.000		
26	15207	SECRETARIA GENERAL	MCQUAY *MINI SPLIT* 24000 BTU/H	R410A	9/11/2024	X	X					X	$ 165.000		
27	8823	SECRETARIAS SECRETARIA GENERAL	LG * MINI SPLIT * S122CJ N43 * 12000 BTU/H S/N NO VISIBLE	R22	26/10/2024	X							$ 165.000		
28	14201	JEFE TALENTO HUMANO	AIRMAX * MINI SPLIT INVERTER * AWGTE12-C2 * 12000 BTU/H S/N 3G09400023932	R 410A	30/10/2024	X	X	X					$ 165.000		
29	8814	SALÓN TALENTO HUMANO	LG * MINI SPLIT * S242CL S51 * 24000 BTU/H S/N 703KAUU00062	R22	31/10/2024	X							$ 165.000		
30	9168	SISTEMAS	LG * MINI SPLIT INVERTER * VM122CE NB3 * 11800 BTU/H * S/N 604HAVNK3335	R410A	9/11/2024	X							$ 165.000		

31	12679	RACK BLOQUE A SISTEMAS	STARLIGHT * MINI SPLIT INVERTER* MSL-12CH150 * 12000 BTU/H * S/N 1000036878	R410A	29/10/2024	X							$ 165.000		
32	10697	SIA (SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL)	LG * CASSETTE * LTNC362NLE0 * 36000 BTU/H S/N 003KABG00085	R22	26/10/2024	X							$ 225.000		
33	7486	SIA (SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL)	LG * MINI SPLIT * LS-C182TMBO(N) * 18000 BTU/H S/N 410KAGS00399	R22	9/11/2024	X							$ 165.000		
34	15208	SIA (SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL)	MCQUAY *MINI SPLIT* 24000 BTU/H	R410A	29/10/2024	X							$ 165.000		
35	10200	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. T.H.	DAIKIN * MINI SPLIT INVERTER * FTKS18PX216A * 17400 BTU/H * S/N 632329915277	R410A	13/11/2024	X	X			X			$ 165.000		
36	13780	HIDROCARBUROS Y ORDENACIÓN FORESTAL	STARLIGHT * PISO TECHO * MUE-60CRN1-N * 60000 BTU/H * S/N 340899636059A160160004	R410A	29/10/2024	X							$ 225.000		
BLOQUE B															
37	14195	SALÓN MULTIPLE (A.A1) (FONDO SALÓN)	STARLIGHT * CASSETTE * MCD-60CRN1-N * 60000 BTU/H S/N 340899636049ª180160036	R410A	25/10/2024	X							$ 225.000		
38	14194	SALÓN MULTIPLE (A.A.2) (MITAD SALÓN)	STARLIGHT * CASSETTE * MCD-60CRN1-N * 60000 BTU/H S/N 340899636049ª180160070	R410A	18/11/2024	X							$ 225.000		
39	14193	SALÓN MULTIPLE (A.A.3) (ENTRADA SALÓN)	STARLIGHT * CASSETTE * MCD-60CRN1-N * 60000 BTU/H S/N 340899636049ª180160032	R410A	25/10/2024	X							$ 225.000	$ 380.000	MANTENIMIENTO CORRECTIVO REPARACION DE FUGA **$380,000**
40	14196	AUDIVISUALES SALÓN MULTIPLE	AIRMAX * MINI SPLIT INVERTER * AWGTE-C2 * 12000 BTU/H * S/N 3G09400023958	R410A	8/11/2024	X							$ 165.000		
41	14197	OFICINA ANEXA1 SALÓN MULTIPLE	AIRMAX * MINI SPLIT INVERTER * AWGTE-C2 * 12000 BTU/H * S/N 3G09400023916	R410A	29/10/2024	X							$ 165.000		
42	14198	OFICINA ANEXA 2 SALÓN MULTIPLE	AIRMAX * MINI SPLIT INVERTER * AWGTE-C2 * 12000 BTU/H * S/N 3G09400023929	R410A	25/10/2024	X							$ 165.000		
43	8815	SECRETARIA DE DIRECTOR GENERAL	LG * MINI SPLIT * 24000 BTU/H * S/N F48PAJQ3C0122H	R22	29/10/2024	X							$ 165.000		
44	13443	ARCHIVO DIRECCIÓN GENERAL	LG*MINI SPLIT*VM122C6*12000BTU * S/N 703KAW000761	R 22	6/11/2024	X							$ 165.000	$ 380.000	MANTENIMIENTO CORRECTIVO REPARACION DE FUGA **$380,000**
45	10208	SALA DE JUNTAS DIRECCIÓN GENERAL	SAMSUNG * CASSETTE * CC36BTVA * 32000 BTU/H * S/N F007PALQ100032T	R410A	23/11/2024	X							$ 225.000		
46	10216	DIRECTOR GENERAL	AIR MAX * MINI SPLIT INVERTER * AWGTE18-C2 * 18000 BTU/H * S/N 3H94920001335	R410A	23/11/2024	X							$ 165.000		

47	13735	ASESOR DIRECTOR GENERAL 1	LG * MINI SPLIT INVERTER * VM242CE NC2 * 22000 BTU/H * S/N 602HAQVU8060	R410A	23/11/2024	X							$ 165.000		
48	15206	ASESOR DIRECTOR GENERAL 2	MCQUAY *MINI SPLIT* 24000 BTU/H	R410A	6/11/2024	X							$ 165.000	$ 150.000	MANTENIMIENTO CORRECTIVO LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRONCA **$150,000**
49	12499	MINERIA E HIDROCARBUROS. SUBDIRECCIÓN DESARROLLO SOTENIBLE	LG * MINI SPLIT INVERTER * VM092 NW0 * 8800 BTU/H S/N 310HALW00176	R410A	23/11/2024	X							$ 165.000		
50	8811	SALÓN FUNCIONARIOS SUBDIRECIÓN DESARROLLO SOSTENIBLE	SAMSUNG * CASSETTE * CC36BTVA * 32000 BTU/H S/N F077PALQ300002Z	R22	6/11/2024	X							$ 225.000		
51	13781	SALÓN FUNCIONARIOS SUBDIRECIÓN DESARROLLO SOSTENIBLE	STARLIGHT * TECHO Y PISO * MUE-60CRN1-N * 60000 BTU/H S/N 340899636059ª1601600885	R410A	20/11/2024	X	X	X					$ 225.000	$ 100.408	ASPA VENTILADOR UNIDAD CONDENSADORA **$100,408**
52	10220	SECRETARIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE	CONFORFRESH * CASSETTE * FAED036S13D2GLCSM * 36000 BTU/H * S/N D20214622061300416003	R22	20/11/2024	X							$ 225.000		
53	9169	OF. SUBDIRECCIÓN DESARROLLO SOSTENIBLE	LG * MINI SPLIT DUAL INVERTER * VM182C7 NK0 + 18000 BTU/H S/N NO VISIBLE COMPLETO	R410A	20/11/2024	X							$ 165.000		
54	10209	TALENTO HUMANO BLOQUE B	SAMSUNG * MINI SPLIT * AS12FBCN * 12000 BTU/H * S/N NO VISIBLE	R22	6/11/2024	X							$ 165.000		
55	15210	RACK – BLOQUE B	MCQUAY *MINI SPLIT* 24000 BTU/H	R410A	20/11/2024	X							$ 165.000		
56	10203	PASILLO - ENTRADA RECURSOS NATURALES	SAMSUNG * MINI SPLIT * AS24FBCN * 24000 BTU/H* S/N NO VISIBLE	R22	13/11/2024	X							$ 165.000	$ 417.620	MOTOCOMPRESOR DE 24000 BTU/HR 220V **$417,620**
57	10201	SECRETARIA DE SUBDIRECCIÓN RECURSOS NATURALES	SAMSUNG * MINI SPLIT * AS24FBCN * 24000 BTU/H * S/N NO VISIBLE	R22	25/10/2024	X							$ 165.000		
58	10214	DESARRROLLO AMBIENTAL URBANO SUBDIRECCIÓN RECURSOS NATURALES	SAMSUNG * MINI SPLIT * AS12FBCN * 12000 BTU/H * S/N NO VISIBLE	R22	25/10/2024	X							$ 165.000		
59	10202	SUBDIRECTORA DE RECURSOS NATURALES	SAMSUNG * MINI SPLIT * AS18FBEN * 18000 BTU/H* S/N NO VISIBLE	R22	31/10/2024	X							$ 165.000		

60	NUEVO	COMUNIDADES INDÍGENAS Y BIOSEGURIDAD	LG * MINI SPLIT SMART INVERTER * VM122C6 NJ1 * 12000 BTU/H * S/N 68PKG01S-609JARUAG998	R410A	8/11/2024	X							$ 165.000	$ 300.000	MANTENIMEINTO CORRECTIVO REPARACION Y ARREGLO DE ACOMETIDAELECTRICA **$300,000**
61	10205	SALÓN TÉCNICOS DE RECURSOS NATURALES	SAMSUNG * CASSETTE * CC36BTVA * 32000 BTU/H * S/N F077PALQ300024	R22	18/11/2024	X	X	X					$ 225.000	$ 300.000	MANTENIMIENTO CORRECTIVO REPARACION DE BORNERAS COMPRESOR Y ARREGLO D RODAMIENTOS $300,000
62	10204	SALÓN TÉCNICOS DE RECURSOS NATURALES	SAMSUNG * CASSETTE * CC36BTVA * 32000 BTU/H * S/N F077PALQ100052	R22	30/10/2024	X							$ 225.000	$ 1.242.251	MOTOCOMPRESOR DE 36000 BTU /HR 220V **$1,242,251**
63	10199	GESTIÓN PARA DESCONTAMINACIÓN HIDRÍCA 1	SAMSUNG * CASSETTE * CC36BTVA * 32000 BTU/H S/N F077PALQ300029V	R22	25/10/2024	X							$ 225.000		
64	10211	GESTIÓN PARA DESCONTAMINACIÓN HIDRÍCA 2	SAMSUNG * CASSETTE * CC36BTVA * 32000 BTU/H S/N F077PALQ300023V	R22	29/10/2024	X							$ 225.000		
65	10104	REVISORA FISCAL	SAMSUNG * MINI SPLIT * AS18FBEN *18000 BTU/H * S/N F152PAJQ500397Y (DATO TOMADO ANTES)	R22	2/11/2024	X							$ 165.000		
66	10217	SALÓN SUBDIRECCIÓN JURÍDICA 1	SAMSUNG * CASSETTE * CC36BTVA * 32000 BTU/H * S/N F077PALQ30000 8N	R22	1/11/2024	X							$ 225.000	$ 300.000	MANTENIMIENTO CORRECTIVO REPARACION DE BORNERAS COMPRESOR Y ARREGLO D RODAMIENTOS $300,000
67	13598	SALÓN SUBDIRICCIÓN JURÍDICA 2	STARLIGHT * SPLIT * CS-36A410-150 * 36000 BTU/H * S/N 1000031384JAA0GB3184553000095	R410A	18/11/2024	X	X	X					$ 165.000		
68	8171	SUBDIRECTORA JURÍDICA (María Eugenia Ararat D.)	LG * MINI SPLIT * G122C SR2 * 12000 BTU/H * S/N 604KAGS00135	R22	2/11/2024	X							$ 165.000		
69	10218	SUBDIRECCION JURIDICA	LG 24000 BTU	R22	18/11/2024	X							$ 165.000		
SALON FRAILEJONES															
70	15203	SALON FRAILEJONES	GREE° CASSETTE° 36000 BTU/H INVERTER	R 410A	16/11/2024	X							$ 225.000		
71	15204	SALON FRAILEJONES	GREE°CESSETTE° 36000 BTU/H INVERTER	R 410A	16/11/2024	X							$ 225.000		
72	15201	SALON FRAILEJONES	MCQAY ° PISOTECHO° 60000 BTU /H INVERTER S/N MCC104060CCU216B	R 410A	16/11/2024	X							$ 225.000		
73	15202	RACK SALON FRAILEJONES	MCQAY ° MINI SPLIT/12000 BTU/H S/N CWF216ACCU216A	R 410A	16/11/2024	X							$ 165.000		
HOGAR DE PASO, MUNICIPIO DE EL ZULIA															
1		ARCHIVO	PANASONIC * MINI SPLIT INVERTER * CU-YS24VKV-8 * 22000BTU/H * S/N 340ª309860707090130214	R410A	25/11/2024	X							$ 165.000		
2		ARCHIVO OFICINA	MCQAY °MINI SPLIT ° 24000 BTU/H S/N MQMI-17024	R 410A	25/11/2024	X							$ 165.000		

3	10207	OFCINA ADMISNISTRATIVA	LG * MINI SPLIT * 180000 BTU/H S/N BNM182CCENC3	R22	25/11/2024	X							$ 165.000		
4	8817	DORMITOIRIO 1	LG ° MINI SPLIT 18000 BTU/H S/N G182CB	R22	25/11/2024	X							$ 165.000	300.000	MANTENIMIENTO CORRECTIVO REPARACION DE BORNERAS COMPRESOR Y ARREGLO D RODAMIENTOS **$300,000**
5		RACK	LG * MINI SPLIT *12000 BTU G122CP	R22	25/11/2024	X							$ 165.000		
6		CLINICA	MCQUAY *MINI SPLIT * MQMI-17024-CWF216A	R410A	25/11/2024	X							$ 165.000		
7		AUDITORIO	AMANA *PISO TECHO* BUMA 60COJ1FAST	R410A	25/11/2024	X							$ 225.000		
8		AUDITORIO	AMANA *PISO TECHO* BUMA 60COJ1FAST	R410A	25/11/2024	X							$ 225.000		
SEDE PATIOS MUNICIPIO LOS PATIOS.															
OFICINA CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL - PATIOS															
1	12732	OFICINA DE ABOGADOS A.A. 1	LG * MINI SPLIT * SP182CM N56 * 17 500 BTU/H * S/N 406TASW00702	R22	5/11/2024	X							$ 165.000		
2	12733	OFICINA DE ABOGADOS A.A. 2	LG * MINIS PLIT * SP182CM N56 * 17 500 BTU/H * S/N 406TALB00680	R22	5/11/2024	X							$ 165.000		
3	12487	OF. JEFE CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL	SARTLIGHT * MINI SPLIT * MSAFC-18CRN1 * 18 000 BTU/H * S/N 3408805600699120170104	R410A	5/11/2024	X							$ 165.000		
4	12731	ARCHIVO CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL	LG * MINI SPLIT * SP182CM N56 * 17 500 BTU/H * S/N 406TAAC00664	R22	5/11/2024	X							$ 165.000		
5	12730	CONTROL Y VIGILANCIA A.A. 1 (secretaria - administrativa)	LG * MINI SPLIT * SP182CM N56 * 17 500 BTU/H * S/N 406TADR00682	R22	5/11/2024	X							$ 165.000		
6	12488	CONTROL Y VIGILANCIA A.A. 2 (secretaria - administrativa)	PANASONIC * MINI SPLIT INVERTER * CS-YS24VKV-8 * 22 000 BTU/H * S/N 340A3098607090130101	R410A	5/11/2024	X							$ 165.000		
7		RACK CONTROL Y VIGILANCIA A. A. 3	MIRAGE * MINI SPLIST * ELF1211Q * 12 000 BTU/H * S/N 340B66365010A140130461	R410A	5/11/2024	X							$ 165.000		
SUBDIRECCIÓN MEDICIÓN Y ANÁLISIS AMBIENTAL - PATIOS															
8	12492	MICROBIOLOGÍA A. A. 1	LG * MINI SPLIT INVERTER V * VM092CE NW0 * 8 800 BTU/H	R410A	7/11/2024	X							$ 165.000		
9	12490	MICROBIOLOGÍA A.A. 2	LG * MINI SPLIT INVERTER V * VM092CE NW0 * 8 800 BTU/H	R410A	7/11/2024	X							$ 165.000		
10	14006	MICROBIOLOGÍA A.A. 3 AREA DE MONTAJE	SAMSUNG * MINI SPLIT UNVERTER V * VM092CE NW0 * 9000 BTU/H * S/N OFESPDBK100024X	R410A	7/11/2024	X							$ 165.000		
11	8174	FISICOQUÍMICA 1 (A.A. 1)	LG *MINI SPLIT * G122C SR2 * 12 000 BTU/H * S/N 604KAKN00301	R22	12/11/2024	X							$ 165.000		

12	12494	FISICOQUÍMICA 1 (A.A. 2)	LG * MINI SPLIT INVERTER V * VM182CE NC3 * 12 000 BTU/H	R410A	12/11/2024	X							$ 165.000	$ 689.201,00	MANTENIMIENTO CORRECTIVO REPARACION DE BORNERAS COMPRESOR Y ARREGLO D RODAMIENTOS **$300,000 ,** CAMBIO DE MOTOR COMPRESOR DE 12000 BTU/HR 220V **$389,201**
13	12491	FISICOQUÍMICA 1 (A.A. 3)	LG * MINI SPLIT INVERTER V * VM092CE NW0 * 8 800 BTU/H	R410A	12/11/2024	X							$ 165.000		
14	10698	AREA INSTRUMENTAL FISICOQUÍMICA 1 (A.A.4)	LG * MINI SPLIT * SJ182CD S51 * 18 000 BTU/H	R22	12/11/2024	X							$ 165.000	$ 689.201	MANTENIMIENTO CORRECTIVO REPARACION DE BORNERAS COMPRESOR Y ARREGLO D RODAMIENTOS **$300,000 ,** CAMBIO DE MOTOR COMPRESOR DE 12000 BTU/HR 220V **$389,201**
15	12754	LABORATORIO CALIDAD DEL AIRE (A.A. 1)	LG * MINI SPLIT * SP182CM N56 * 17 500 BTU/H * S/N ME65427505 CHINA	R22	14/11/2024	X							$ 165.000		
16	12755	LABORATORIO CALIDAD DEL AIRE (A.A. 2)	LG * MINI SPLIT * SP182CM N56 * 17 500 BTU/H * S/N NO VISIBLE	R22	14/11/2024	X							$ 165.000		
17		SUBDIRECCIÓN MEDICIÓN Y ANÁLISIS AMBIENTAL	STARLIGHT * MINI SPLIT * MSAFB-12CRN1 * 17 500 BTU/H * S/N 340282487038A260150526	R410A	14/11/2024	X							$ 165.000		
18	12489	SUBDIRECCIÓN MEDICIÓN Y ANÁLISIS AMBIENTAL	LG * MINIS PLIT INVERTER V * VM092CE NW0 * 8 800 BTU/H	R410A	14/11/2024	X							$ 165.000		
19	12493	FISICOQUÍMICA II (A.A. 1)	LG * MINI SPLIT INVERTER V * VM182CE NC3 * 17 000 BTU/H	R410A	16/11/2024	X							$ 165.000		
20	12495	FISICOQUÍMICA II (A.A. 2)	LG * MINI SPLIT INVERTER V * VM182CE NC3 * 17 000 BTU/H	R410A	16/11/2024	X							$ 165.000		
21	12753	PROFESIONALES SUBDIRECCIÓN MEDICIÓN Y ANÁLISIS AMBIENTAL	LG * MINI SPLIT * SP182CM N56 * 17 500 BTU/H * S/N NO VISIBLE	R22	16/11/2024	X							$ 165.000		
SUBDIRECCIÓN CAMBIO CLIMÁTICO Y RECURSO HÍDRICO - PATIOS															
22	13862	OF. SUBDIRECTOR CAMBIO CLIMÁTICO Y RECURSO HÍDRICO	SAMSUNG * MINI SPLIT DIGITAL INVERTER V * AR12MVSSCWKN * 11 500 BTU/H * S/N OSECPAKK1OO196Y	R410A	16/11/2024	X							$ 165.000		
23	13861	CAMBIO CLIMÁTICO Y RECURSO HÍDRICO	SAMSUNG * MINI SPLIT DIGITAL INVERTER V * AR12MVSSCWKN * 11 500 BTU/H * S/N OSECPAKK1OO2OOT	R410A	21/11/2024	X							$ 165.000		
24	13864	CAMBIO CLIMÁTICO Y RECURSO HÍDRICO RACK	ELECTROLUX * MINI SPLIT INVERTER * EAIE09A2RSEQW * 9 000 BTU/H * S/N 3D65080000950	R410A	21/11/2024	X							$ 165.000		

25	13860	CAMBIO CLIMÁTICO Y RECURSO HÍDRICO ARCHIVO	SAMSUNG * MINI SPLIT DIGITAL INVERTER V * AR12MVSSCWKN * 11 500 BTU/H * S/N OSECPAKK1OO21OD	R410A	19/11/2024	X							$ 165.000	$ 234.990	2 MTS TUBERIA DE 1/2 **$35,238,** 2 MTS DE TUBERIA DE 1/4 **$33,362**,2 RUBATEX DE 5/8 **$15000**, 1 CINTA VINILO **$6000**, 4 METROS DE CABLE 2X12 **$46,484**, 4 METRTOS DE CABLE 2X14 **$37,952** , 2 COPAS DE 1/2 **$12,220**, 2 COPAS DE 1/4 **$13,734, GAS BUTANO $35,000**
26	13863	CAMBIO CLIMÁTICO Y RECURSO HÍDRICO POMCAS	SAMSUNG * MINI SPLIT DIGITAL INVERTER V * AR12MVSSCWKN * 11 500 BTU/H	R410A	21/11/2024	X							$ 165.000	$ 380.000,00	MANTENIMEINTO CORRECTIVO REPARACION DE FUGA **$380,000**
27	13865	CAMBIO CLIMÁTICO Y RECURSO HÍDRICO REGLAMENTACIÓN USO AGUA	SAMSUNG * MINI SPLIT DIGITAL INVERTER V * AR12MVSSCWKN * 11 500 BTU/H * S/N OSECPAKK1OO184X	R410A	19/11/2024	X							$ 165.000		
28	13867	CAMBIO CLIMÁTICO Y RECURSO HÍDRICO CONCESIONES	SAMSUNG * MINI SPLIT DIGITAL INVERTER V * AR12MVSSCWKN * 11 500 BTU/H * S/N OSECPAKK1OO199W	R410A	19/11/2024	X							$ 165.000		
29	13866	SALÓN CAMBIO CLIMÁTICO Y RECURSO HÍDRICO	SAMSUNG * TECHO SUSPENDIDO * AVNQ36GM1H0 * 34 100 BTU/H * S/N AVNQ36GM1HO	R410A	21/11/2024	X							$ 225.000	$ 300.000	MANTENIMIENTO CORRECTIVO REPARACION DE BORNERAS COMPRESOR Y ARREGLO D RODAMIENTOS **$300,000**
DIRECCIÓN TERRITORIAL TIBÚ															
1	12829	SALA TÉCNICA	LG * PISO-TECHO * AVNQ36GKLA0 * 34 100 BTU/H	R410A	-								-		
2	12830	SALA TÉCNICA	LG * PISO-TECHO * AVNQ36GKLA0 * 34 100 BTU/H	R410A	-								-		
3	12831	SALÓN MULTIPLE	LG * PISO-TECHO * AVNQ36GKLA0 * 34 100 BTU/H	R410A	-								-		
4	12828	SALÓN MULTIPLE	LG * PISO-TECHO * AVNQ36GKLA0 * 34 100 BTU/H	R410A	-								-		
5	12827	CUARTO DE INTERNET	LG * MINI SPLIT * VM242CE NC2 * 22 000 BTU/H	R410A	-								-		
6	-12832	OFICINA JURÍDICA	MC QUAY * MINI SPLIT * MQM124018C * 12 000 BTU/H NUEVO	R410A	-								-		
7	12834	OFICINA DIRECCIÓN	LG * MINI SPLIT * VM242CE NC2 * 22 000 BTU/H	R410A	-								-		
8	12835	ARCHIVO	LG * MINI SPLIT * VM242CE NC2 * 22 000 BTU/H	R410A	-								-		
9	12833	SECRETARIA RECEPCIÓN	LG * MINI SPLIT * VM242CE NC2 * 22 000 BTU/H	R410A	-								-		
10	9298	CASETA GUARDIA DE SEGURIDAD	LG * MINI SPLIT * S092CL S41 * 9 000 BTU /H	R22	-								-		
11		RACK	AIRMAX*MINISPLIT* AWGTE-12-C2 * 12000BTU	R410A	-								-		
DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA															

1	13596	OFICINA VERTIMENTOS	LG * MINI SPLIT SMART INVERTER *VM122C6 NJ1 * 12 000BTU/H	R410A	-								-		
2	13594	OFICINA JURÍDICA	LG * MINI SPLIT SMART INVERTER *VM122CE NB3 * 12 000BTU/H	R410A	-								-		
3	13595	OFICINA AMBIENTAL	LG * MINI SPLIT SMART INVERTER *VM122CE NB3 * 12 000BTU/H	R410A	-								-		
4	13367	APROVECHAMIENTO FORESTAL	LG * MIN ISPLIT INVERTER V * VM242CE NC2 * 12 000 BTU/H	R410A	-								-		
5	13366	DIRECTOR TERRITORIAL	LG * MINI SPLIT INVERTER V * VM242CE NC2 * 22 000 BTU/H	R410A	-								-		
6	13597	OFICINA AGUAS 1	LG * MINI SPLIT SMART INVERTER * VM122CE NB3 * 11 800 BTU/H	R410A	-								-		
7	10459	OFICINA AGUAS 2	LG * MINI SPLIT * S092CL S41 + 9 000 BTU/H * S/N 701KAGS00855	R22	-								-		
8	13593	OFICINA SECRETARIA	LG * MINI SPLIT INVERTER * VM122CE NB3 * 11 800 BTU/H	R410A	-								-		
9	13365	CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL	McQUAY *MINI SPLIT *_MCS-104006-CWF216A * 12 000 BTU/H	R410A	-								-		
10	13368	FACTURACIÓN	LG * MINI SPLIT SMART INVERTER *VM122C6 NJ1 * 12 000BTU/H	R410A	-								-		
												TOTAL	$ 19.710.000	$ 8.509.735	**$ 28.219.735**

CORPONOR

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 20 de diciembre de 2024 **No. 149**

ESTADO: Sin Legalizar **FECHA:** 20/12/2024

Responsable: TODOLINEAS S.A.S. **Nit:** 900027827

U. Ejecutora: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL (CORPONOR)

Contrato SA-185 05/06/2024 **Factura** FECU-871 19/12/2024

Comentarios: Corresponde factura electronica FECU -871

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0112	524	494	ASPA PARA VENTILADOR DE LA UNIDAD CONDESADORA 24000 BTU 23/12	Unidad	1.00	100,407.00	100.407,00
	524	495	MOTOCOMPRESOR DE 12000 BTU HR 220 V	Unidad	2.00	389,201.00	778.402,00
	524	496	MOTOCOMPRESOR DE 24000BTU HR 220V	Unidad	1.00	417,620.00	417.620,00
	524	497	MOTOCOMPRESOR DE 18000BTU HR	Unidad	1.00	392,888.00	392.888,00
	524	498	SENSOR THERMISTOR 36000 BTU	Unidad	1.00	53,442.00	53.442,00
	524	499	MOTOCOMPRESOR DE 36000 BTU HR 220V	Unidad	1.00	1,242,251.00	1.242.251,00
	524	500	TARJETA ELECTRONICA FANCOIL 9000 A 36000 BTU	Unidad	2.00	609,867.00	1.219.734,00
	524	501	TUBERIA DE COBRE 1/2	Unidad	2.00	17,619.00	35.238,00
	524	502	TUBERIA DE COBRE DE 1/4	Unidad	2.00	16,681.00	33.362,00
	524	503	AISLAMIENTO DE 5/8	Unidad	2.00	7,179.00	14.358,00
	524	504	CINTA VINILO	Unidad	1.00	6,000.00	6.000,00
	524	505	COPA DE 1/2	Unidad	2.00	6,109.00	12.218,00
	524	506	COPA DE 1/4	Unidad	2.00	6,867.00	13.734,00
	524	507	CABLE ENCAUCHETADO 2X12	Unidad	4.00	11,783.00	47.132,00
	524	508	CABLE ENCACUHETADO 2X14	Unidad	4.00	9,488.00	37.952,00
	524	509	GAS BUTANO MAPP	Unidad	1.00	35,000.00	35.000,00

TOTAL ENTRADA **4.439.738,00**

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito

ISO	Código	Versión	Fecha

Escaneado con CamScanner

CORPONOR

Corponor

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 20 de diciembre de 2024 **No. 149**

ESTADO: Sin Legalizar **FECHA:** 20/12/2024

Dayana Diaz Botia

YOSELIN DAYANA DIAZ BOTIA
ASESOR ALMACEN

SUPERVISOR INTERVENTOR
para contratos de suministros

Escaneado con CamScanner

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO

MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	N ° SA185-2024	Fecha: 05/06/2024

Fecha Reporte: 5/11/2024

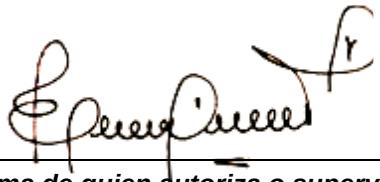
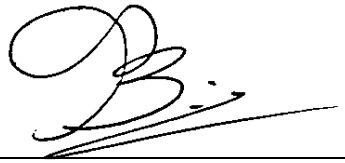
NOVEDAD	DIAGNOSTICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución: 8/11/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado** **MANTENIMEINTO CORRECTIVO** **sensor thermistor de 36000 btu $53,442**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 165.000** **$ 53.442** **∑=$ 218.442**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: Instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIAL	CODIGO INTERNO	PLACA
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 33.400 BTU	LG	SPLIT	408KAMZ00051	------	12789
INMUEBLE							
Dependencia:		ATENCION AL PUBLICO 1					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

			
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***		***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos		**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó:	Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N ° SA185-2024**	**Fecha:05/06/2024**

Fecha Reporte: **13/11/2024**

NO7EDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 15/11/2024

ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: Instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*	*X*	*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 34.000 BTU	LG	SPLIT	404KAGS00063	----------	12788
INMUEBLE							
Dependencia:		ATENCION AL PUBLICO 2					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***		***Firma quien recibe el servicio*** ***Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta*** ***TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos		**Cargo**	**Firma**
Elaboró y	Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha:05/06/2024**

Fecha Reporte: **31/10/2024**

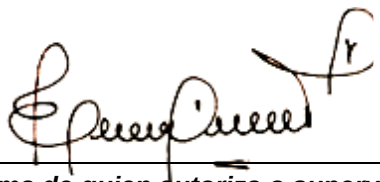


NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución:2/11/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 225.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MP: Mantenimiento Preventivo						MC. Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: Instalación*		*C: cambio*	*X*	*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 60.000 BTU	STARLIGHT	CASSETE	3408312295059 6270000000		13782
INMUEBLE							
Dependencia:		SALON SUBDIRECCION FINACIERA					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha:05/067/2024**

Fecha Reporte: **29/10/2024**

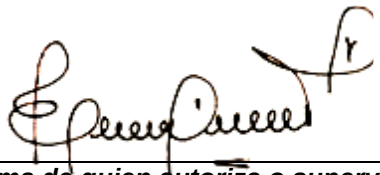

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución:31/10/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado** **MANTENIMIENTO CORRECTIVO reparación de fuga $380,000**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 165.000** **$ 380.000** **∑=$ 545.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: Instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 9.000 BTU	LG	MINI SPLIT	----------	----------	8822
INMUEBLE							
Dependencia:		FINANCIERA – TESORERIA					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha:05/06/2024**

Fecha Reporte:29**/10/2024**

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 31/10/2024

ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: Instalación*		*C: cambio*	*X*	*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 9.000 BTU	LG	MINI SPLIT	----------	----------	8827
INMUEBLE							
Dependencia:		JEFE CONTABILIDAD FINANCIERA					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha:05/06/2024**

Fecha Reporte: 12**/11/2024**

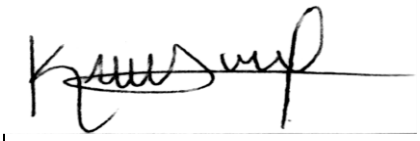

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución:15/11/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado** **MANTENIMIENTO CORRECTIVO reparación de borneras compresor y arreglo d rodamientos $300,000**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 165.000** **$ 300.000** **∑=$ 465.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: Instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 9.000 BTU	LG	MINI SPLIT	701KASL00566	----------	8826
INMUEBLE							
Dependencia:		CONTABILIDAD CAJA MENOR – FINANCIERA					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

			
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***		***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos		**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó:	Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha:05/06/2024**

Fecha Reporte: 12/11/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 15/11/2024

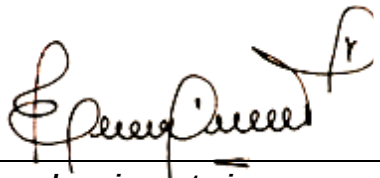
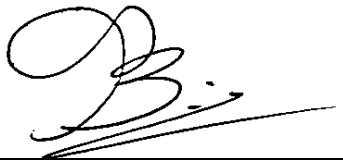

ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: Instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 9.000 BTU	LG	MINI SPLIT	701KASKL00685	_____	8824
INMUEBLE							
Dependencia:		CONTABILIDAD 2 –FINANCIERA					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha:05/06/2024**

Fecha Reporte:12**/11/2024**

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 15/11/2024

ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: Instalación*		*C: cambio*	*X*	*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 9.000 BTU	LG	MINI SPLIT	701KABF00501		8823
INMUEBLE							
Dependencia:		PRESUPUESTO – FINANCIERA					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***		***Firma quien recibe el servicio*** ***Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta*** ***TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos		**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó:	Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte:25**/10/2024**

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución:28/10/2024

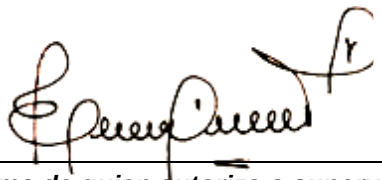
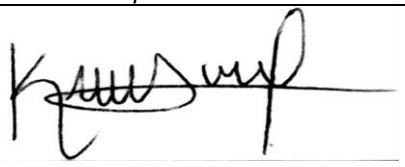

ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: Instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 9.000 BTU	LG	MINI SPLIT	701KALC02560	---------	8825
INMUEBLE							
Dependencia:		SERVICIOS GENERALES (HUGO)-FINANCIERA					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	N ° SA185-2024	Fecha: 05/06/2024

Fecha Reporte25/10/2024

NOVEDAD	DIAGNOSTICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución:28/10/2024

ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*	*X*	*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIAL	CODIGO INTERNO	PLACA
MUEBLE	X	MINI SPRIN DE 12.000 BTU	LG	G122CB	NO VISIBLE (MEZ37 2701102)	----------	9167
INMUEBLE							
Dependencia:		CAJA/SECRETARIA FINANCIERA					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 25**/10/2024**

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución:28/10/2024

ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: Instalación*		*C: cambio*	*X*	*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 12.000 BTU	LG	MINI SPLIT	EASE12C6AJ HLW	----------	NO TIENE
INMUEBLE							
Dependencia:		SERVICIOS GENERALES (ALBERTO)					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte:23**/010/2024**

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución: 26/10/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: Instalación*		*C: cambio*	*X*	*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND 18.000 BTU	LG	MINI SPLIT	----------	56	8819
INMUEBLE							
Dependencia:		SUBDIRECTOR FINANCIERO					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***		***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos		**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó:	Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte:23**/10/2024**

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 26/10/2024

ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: Instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 18.000 BTU	LG	MINI SPLIT INV	312HARD00182	98	12498
INMUEBLE							
Dependencia:		ALMACEN					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N ° SA185-2024**	**Fecha:05/06/2024**

Fecha Reporte: **31/10/2024**

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución:2/11/2024

ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: Instalación*		*C: cambio*	*X*	*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 22.000 BTU	AIRMAX	MINI SPLIT INV	---------	----------	14198
INMUEBLE							
Dependencia:		COMUNICACIONES					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: **31/10/2024**

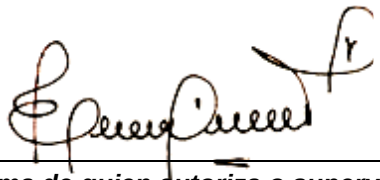

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución:2/11/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$.225.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MP: Mantenimiento Preventivo								MC. Mantenimiento Correctivo			
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: Instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 36.000 BTU	LG	CASSETE	604KAGS00031		8813
INMUEBLE							
Dependencia:		DESPACHO Y CORRESPONDENCIA ARCHIVO					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: **31/10/2024**

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución: 1**/11/2024**	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*	*X*	*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 24.000 BTU	Mcquay	MINI SPLIT	----------	------	15205
INMUEBLE							
Dependencia:		ARCHIVO CENTRAL (A.A1)					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario – Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: **29/10/2024**

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: **30/10/2024**

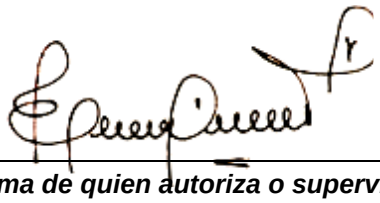

ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: Instalación*		*C: cambio*	*X*	*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 11.800 BTU	LG	MINI SPLIT	309HAZX0148 5	--------	12497
INMUEBLE							
Dependencia:		ARCHIVO CENTRAL (A.A 2)					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte:2/9102024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución: 31/10/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$225.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*		*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 36.000 BTU	SAMSUNG	CASSETE	F077PALQ300040X	22	10212
INMUEBLE							
Dependencia:		DOCUMENTACION AMBIENTAL- ARCHIVO (biblioteca)					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte:29/10/2024:

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución:30/10/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado** **MANTENIMIENTO CORRECTIVO: tarjeta electrónica fancoil de 9000 a 36000 btu $609,867**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 225.000** **$ 609.867** **∑=$ 834.867**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*	*X*	*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 36.000 BTU	LG	CASSETE	708KAAE0032		8812
INMUEBLE							
Dependencia:		- SECRETARIA PLANEACION					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: **29/10/2024**

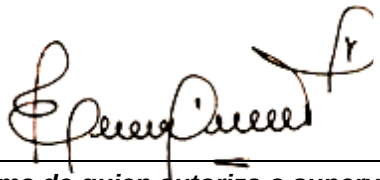
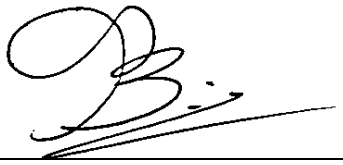

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución:31/10/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 225.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo								MP: Mantenimiento Correctivo			
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*		*I: Instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*	*X*	*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 36.000 BTU	STARLIGHT	CASSETTE	D2020523803 13410160069	70	13374
INMUEBLE							
Dependencia:		SALON PLANEACION					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte:13/11/2024:

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución:16/11/2024

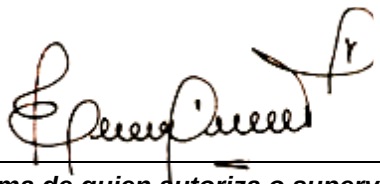
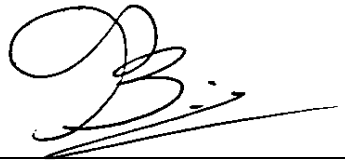
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado** **MANTENIMIENTO CORRECTIVO: motocompresor de 18000 btu /hr 220v $392,888**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 165.000** **$ 392.888** **∑=$ 557.888**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: Instalación*		*C: cambio*	*X*	*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 18.000 BTU	LG	MINI SPLIT	----------		8818
INMUEBLE							
Dependencia:		OF SUBDIRECCION PLANEACION					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte:6/11/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTNEIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución:9/11/2024

ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: Instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 24.000 BTU	Mcquay	MINI SPLIT	-------		15209
INMUEBLE							
Dependencia:		CONTROL INTERNO					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio*** ***Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta*** ***TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte:29/10/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución:31/10/2024

ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 225.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo					MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*	*X*	*O: Otros*

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 36.000 BTU	LG	CASSETTE	---------- ---	----------	10213
INMUEBLE							
Dependencia:		CONTROL INTERNO ABOGADOS					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N ° SA185-2024.**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte:13/11/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución:16/11/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado** **MANTENIMIENTO CORRECTIVO: tarjeta electrónica fancoil de 9000 a 36000 btu $609,867**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 165.000** **$ 609.867** **∑=$ 774.867**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: Instalación*		*C: cambio*	*X*	*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND 12.000 BTU	LG	MINI-SPLIT	604KAXV01218		8175
INMUEBLE							
Dependencia:		CONTRATACION 1					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte:6/11/2024:

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución:9/11/2024

ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 24.000 BTU	LG	MINI SPLIT	703KATM 00057		8816
INMUEBLE							
Dependencia:		CONTRATACION 2					

2OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte:9/08/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución:9/11/2024

ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza		*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 24.000 BTU	Mcquay	MINI SPLIT			15207
INMUEBLE							
Dependencia:		SECRETARIA GENERAL					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta*** ***TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N ° SA185-2024.**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte:9/08/2024

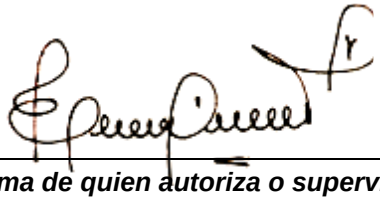
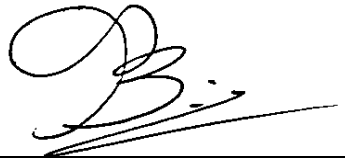

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución: 12/08/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: Instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 12.000 BTU	LG	MINI SPLIT	----------	58	8823
INMUEBLE							
Dependencia:		SECRETARIAS SECRETARIA GENERAL					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	N °. SA185-2024	Fecha: 05/06/2024

Fecha Reporte:28/10/2024

NOVEDAD	DIAGNOSTICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 30/10/2024

ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIAL	CODIGO INTERNO	PLACA
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 12.000 BTU	AIRMAX	MINI SPLIT INVERTER	3G094000233932	----------	NO TIENE
INMUEBLE							
Dependencia:		JEFE DE TALENTO HUMANO					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte:29/10/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 31/10/2024

ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*	*X*	*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 12.000 BTU	LG	MINI SPLIT	703KAUU00062	----------	8814
INMUEBLE							
Dependencia:		SALON TALENTO HUMANO					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

30

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte:6/11/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 9/11/2024

ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*		*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 11.800 BTU	LG	MINI SPLIT INVERTER	604HAVNK3335		9168
INMUEBLE							
Dependencia:		SISTEMAS					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 25/10/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 29/10/2024

ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*	*X*	*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 24.000 BTU	LG	MINI SPLIT INVERTER	1000036878		12679
INMUEBLE							
Dependencia:		RACK BLOQAUE A SISTEMAS					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio*** ***Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta*** ***TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y — Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

Revisó:			

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 23/10/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 26/10/2024

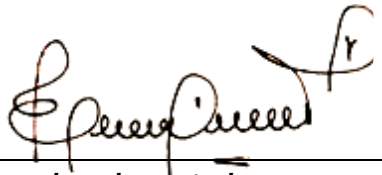
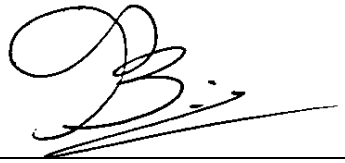

ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 225.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo								MP: Mantenimiento Correctivo			
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*		*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 36.000 BTU	LG	CASSETTE	003KABG00085		10697
INMUEBLE							
Dependencia:		SIA (SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL)					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: **6/11/2024**

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 9/11/2024

ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo								MP: Mantenimiento Correctivo			
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*		*I: Instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 18.000 BTU	LG	MINI SPLIT	410KAKN00429		7486
INMUEBLE							
Dependencia:		SIA (SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL)					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: **25/10/2024**

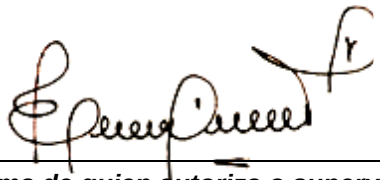
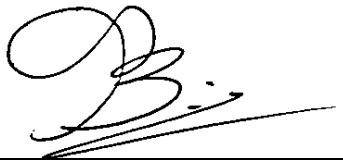

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución:29/10/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*	*X*	*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 24.000 BTU	Mcquay	MINI SPLIT	NO TIENE		15208
INMUEBLE							
Dependencia:		SIA (SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL)					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: **8/11/2024**

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 13/11/2024

ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 18.000 BTU	DAIQUIN	MINI SPLIT	632329915277		10200
INMUEBLE							
Dependencia:		SEGURIDAD YSALUD EN EL TRABAJO. T.H.					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

36

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 26/10/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución:29/10/2024

ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 225.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*x*	*I: instalación*		*C: cambio*	*x*	*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 60.000 BTU	STARLIGHT	PISO TECHO		36	13780
INMUEBLE							
Dependencia:		HIDROCARBUROS Y ORDENACION FORESTAL					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte22/10/2024:

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 25/10/2024

ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 225.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*x*	*I: Instalación*		*C: cambio*	*x*	*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 60.000 BTU	STARLIGHT	CASSETTE	34089963604 9*180160036		14195
INMUEBLE							
Dependencia:		SALON MULTIPLE (A.A1) (FONDO SALON)					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***		***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos		**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó:	Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	N °. SA185-2024	Fecha: 05/06/2024

Fecha Reporte: 15/11/2024

NOVEDAD	DIAGNOSTICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 18/11/2024

ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 225.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*x*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIAL	CODIGO INTERNO	PLACA
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 60.000 BTU	STARLIGHT	CASSETTE	340899636049*180160070	36	14194
INMUEBLE							
Dependencia:		SALON MULTIPLE (A.A2) (MITAD SALON)					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***		***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos		**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó:	Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 22/10/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 25/10/2024


ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado** **MANTENIMIENTO CORRECTIVO reparación de fuga $380,000**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 225.000** **$ 380.000** **∑=$ 605.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*x*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*	*x*	*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 36.000 BTU	STARLIGHT	CASSETTE	3409963049 *180160032		14193
INMUEBLE							
Dependencia:		SALON MULTIPLE (A.A 3) (ENTRADA SALON)					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 5/11/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 8/11/2024

ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*x*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 12.000 BTU	AIRMAX	MINI SPLIT	3G0940002 3958		14196
INMUEBLE							
Dependencia:		AUDIOVISUALES SALON MULTIPLE					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 25/10/2024

10OVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 29/10/2024


ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*x*	*I: instalación*		*C: cambio*	*x*	*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 12.000 BTU	AIRMAX	MINI SPLIT	3G0940002 3916	----------	14197
INMUEBLE							
Dependencia:		OFICINA ANEXA 1 SALON MULTIPLE					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	N ° SA185-2024.	Fecha: 05/06/2024

Fecha Reporte:22/10/2024

NOVEDAD	DIAGNOSTICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 25/10/2024

ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo					MP: Mantenimiento Correctivo						
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*x*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIAL	CODIGO INTERNO	PLACA
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 12.000 BTU	AIRMAX	MINI SPLIT	3G0940002 3929		14198
INMUEBLE							
Dependencia:		OFICINA ANEXA 2 SALON MULTIPLE					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/20224**

Fecha Reporte: 25/10/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución: 29/10/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*x*	*I: instalación*		*C: cambio*	*x*	*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 12.000 BTU	SAMSUNG	MINI SPLIT	F48PAJQ3 C0122H		10222
INMUEBLE							
Dependencia:		SECRETARIA DE DIRECTOR GENERAL					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio*** ***Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta*** ***TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO

MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	N °. SA185-2024	Fecha: 05/06/2024

Fecha Reporte1/11/2024:

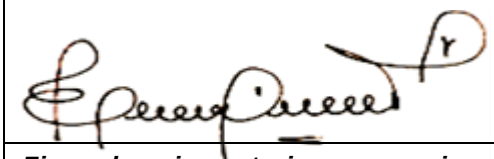

NOVEDAD	DIAGNOSTICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución: 6/11/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado** **MANTENIMIENTO CORRECTIVO reparación de fuga $380,000**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 165.000** **$ 380.000** **∑=$ 545.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIAL	CODIGO INTERNO	PLACA
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 12.000 BTU	LG	MINI SPLIT	608TARUB B950		13443
INMUEBLE							
Dependencia:		ARCHIVO DIRECCION GENERAL					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

Fecha Reporte: 20/11/2024

NOVEDAD	DIAGNOSTICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 23/11/2024


ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 225.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo					MP: Mantenimiento Correctivo						
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIAL	CODIGO INTERNO	PLACA
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 32.000 BTU	SAMSUNG	CASSETTE	F007PALQ100032T		10208
INMUEBLE							
Dependencia:		SALA JUNTAS DIRECCION GENERAL					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 20/11/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 23/11/2024


ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*	*x*	*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 18.000 BTU	AIR MAX	MINI SPLIT INVERTER	3H9492000 1335		10216
INMUEBLE							
Dependencia:		DIRECTOR GENERAL					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	N ° SA185-2024.	Fecha: 05/06/2024

Fecha Reporte: 20/11//2024

NOVEDAD	DIAGNOSTICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 23/11/2024

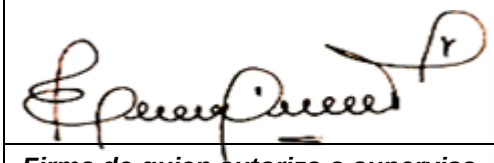

ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*x*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIAL	CODIGO INTERNO	PLACA
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 22.000 BTU	LG	MINI SPLIT INVERTER	602HAQVU8060		13735
INMUEBLE							
Dependencia:		ASESOR DIRECTOR GENERAL 1					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	N ° SA185-2024.	Fecha: 05/06/2024

Fecha Reporte: 1/11/2024

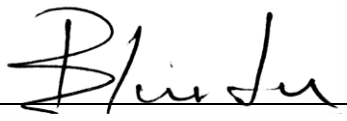
NOVEDAD	DIAGNOSTICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución: 6/11/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado** **MANTENIMIENTO CORRECTIVO limpieza de tarjeta electrónica $150,000**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 165.000** **$ 1|50.000** **∑=$ 315.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*	*X*	*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIAL	CODIGO INTERNO	PLACA
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 24.000 BTU	Mcquay	MINI SPLIT INVERTER			15206
INMUEBLE							
Dependencia:		ASESOR DIRECTOR GENERAL 2					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 20/11/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 23/11/2024

ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo					MP: Mantenimiento Correctivo				
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*	*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 8.800 BTU	LG	MINI SPLIT INVERTER	3409963049 *180160032		12499
INMUEBLE							
Dependencia:		MINERIA E HIDROCARBUROS. SUBDIRECCION DESARROLLO SOSTENIBLE					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio*** ***Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta*** ***TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

50

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 1/11/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 6/11/2024

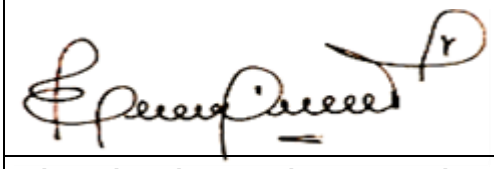
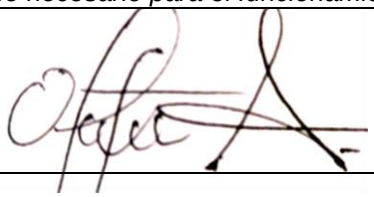
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 225.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo					MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*x*	*I: instalación*	*C: cambio*	*X*	*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 32.000 BTU	SAMSUNG	CASSETTE	F077PALQ30002Z		8811
INMUEBLE							
Dependencia:		SALON FUNCIONARIOS SUBDIRECCION DESARROLLO SOSTENIBLE					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 5/08/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución:20/11/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado** **MANTENIMIENTO CORRECTIVO aspa ventilador unidad condensadora $100,408**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 225.000** **$ 300.000** **∑=$ 525.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo					MP: Mantenimiento Correctivo						
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*	*X*	*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 60.000 BTU	STARLIGHT	PISO TECHO	340899636059*1601600885		13781
INMUEBLE							
Dependencia:		SALON FUNCIONARIOS SUBDIRECCION DESARROLLO SOSTENIBLE					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	N °. SA185-2024	Fecha: 05/06/2024

Fecha Reporte: 18/11/2024

NOVEDAD	DIAGNOSTICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 20/11/2024

ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 225.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIAL	CODIGO INTERNO	PLACA
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 36.000 BTU	CONFORT FRESH	CASSETTE	D202146220613004160003		10220
INMUEBLE							
Dependencia:		SECRETARIA DE DESSARROLLO SOSTENIBLE					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta*** ***TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 18/11/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 20/11/2024

ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*	*X*	*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 18.000 BTU	LG	MINI SPLIT DUAL INVERTER	----------		9169
INMUEBLE							
Dependencia:		OF. SUBDIRECCION DESARROLLO SOSTENIBLE					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	N °. SA185-2024	Fecha: 05/06/2024

Fecha Reporte: 1/11/2024

NOVEDAD	DIAGNOSTICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 6/11/2024

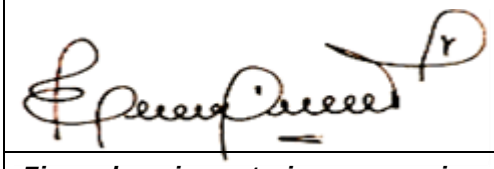
ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIAL	CODIGO INTERNO	PLACA
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 12.000 BTU	SAMSUNG	MINI SPLIT	----------		10209
INMUEBLE							
Dependencia:		TALENTO HUMANO BLOQUE B					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO

MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	N °. SA185-2024	Fecha: 05/06/2024

Fecha Reporte: 18/11/2024

NOVEDAD	DIAGNOSTICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 20/11/2024

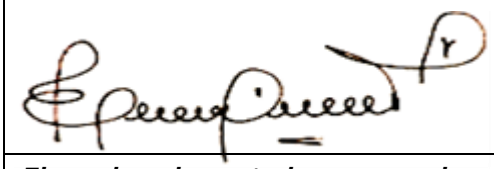
ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo					MP: Mantenimiento Correctivo						
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIAL	CODIGO INTERNO	PLACA
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 24.000 BTU	Mcquay	MINI SPLIT INVERTER			15210
INMUEBLE							
Dependencia:		RACK – BLOQUE B					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 8/11/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 13/11/2024

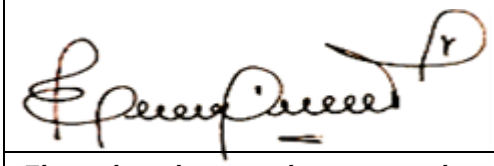
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado** **motocompresor de 24000 btu/hr 220v $417,620**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 165.000** **$ 417.620** **∑=$ 582.620**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo					MP: Mantenimiento Correctivo						
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 24.000 BTU	SAMSUNG	MINI SPLIT	----------		10203
INMUEBLE							
Dependencia:		PASILLO – ENTRADA RECURSOS NATURALES					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***

Nombres Y Apellidos		**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó:	Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 23/10/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 25/10/2024

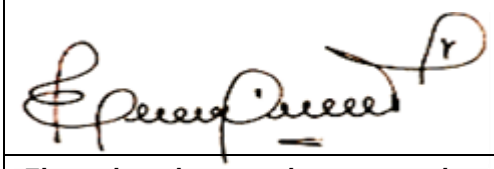
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo					MP: Mantenimiento Correctivo				
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*	*C: cambio*	*X*	*R: Reparación*		*O: Otros*

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 24.000 BTU	SAMSUNG	MINI SPLIT	----------		10201
INMUEBLE							
Dependencia:		SECRETARIA DE SUBDIRECCION RECURSOS NATURALES					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 23/10/2024

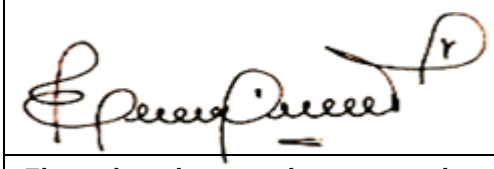
NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución: 25/10/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 12.000 BTU	SAMSUNG	MINI SPLIT	----------		10214
INMUEBLE							
Dependencia:		DESARROLLO AMBIENTAL URBANO SUBDIRECCION RECURSOS NATURALES					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 29/10/2024

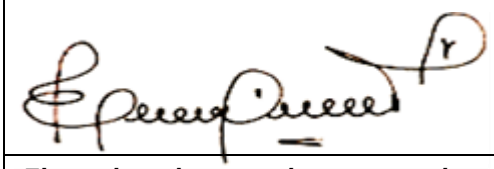
NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución: 31/10/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo					MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*	*X*	*O: Otros*

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 18.000 BTU	SAMSUNG	MINI SPLIT	----------		10202
INMUEBLE							
Dependencia:		SUBDIRECCION RECURSOS NATURALES					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

60

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 6/11/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución: 8/11/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 165.000** **$ 300.000** **∑=$ 465.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo					MP: Mantenimiento Correctivo						
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 12.000 BTU	LG	MINI SPLIT	68PKG015-609JARUAG998		NUEVO
INMUEBLE							
Dependencia:		COMUNIDADES IJNDIGENAS Y BIOSEGURIDAD					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO

MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

Elaboró y Revisó:	Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 15/11/2024

NOVEDAD	DIAGNOSTICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución: 18/11/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado.** **MANTENIMEINTO CORRECTIVO reparación de borneras compresor y arreglo d rodamientos $300,000**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 225.000** **$ 300.000** **∑=$ 525.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIAL	CODIGO INTERNO	PLACA
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 36.000 BTU	SAMSUNG	CASSETTE	FO77PALQ300024		10205
INMUEBLE							
Dependencia:		SALON TECNICOS DE RECURSOS NATURALES					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

Elaboró y Revisó:	Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 28/10/2024

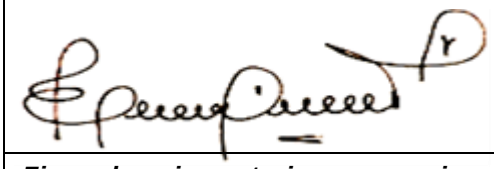
NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución: 30/10/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado** **motocompresor de 36000 btu /hr 220v $1,242,251**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 225.000** **$ 1.242.251** **∑=$ 1.467.251**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*x*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*	*x*	*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 12.000 BTU	SAMSUNG	CASSETTE	FO77PALQ100052		10204
INMUEBLE							
Dependencia:		SALON TECNICOS DE RECURSOS NATURALES					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**

Elaboró y Revisó:	Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 22/107/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 25/10/2024

ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 225.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 32.000 BTU	SAMSUNG	CASSETTE	F077PALQ300029V		10199
INMUEBLE							
Dependencia:		GESTION PARA DESCONTAMINACION HIDRICA 1					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**

Elaboró y Revisó:	Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 25/10/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 29/10/2024

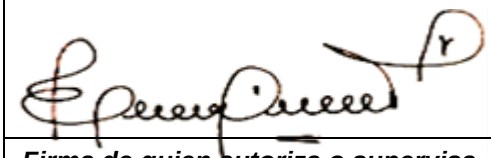
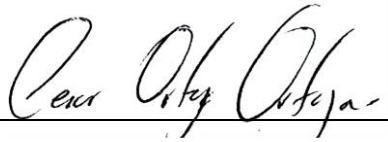
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 225.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE32.000 BTU	SAMSUNG	CASSETTE	F077PALQ300023V		10211
INMUEBLE							
Dependencia:		GESTION PARA DESCONTAMINACION HIDRICA 2					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 31/10/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 2/11/2024

ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo					MP: Mantenimiento Correctivo						
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 18.000 BTU	SAMSUNG	MINI SPLIT	F152PAJQ500397Y (DTA)		10104
INMUEBLE							
Dependencia:		REVISOR FISCAL					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio*** ***Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta*** ***TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N ° SA185-2024.**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 31/10/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución: 1/11/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado** **MANTENIMIENTO CORRECTIVO reparación de borneras compresor y arreglo de rodamientos $300,000**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 225.000** **$ 300.000** **∑=$ 525.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo					MP: Mantenimiento Correctivo							
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*		*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*		

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 32.000 BTU	SAMSUNG	CASSETE	F077PALQ30000 8N		10217
INMUEBLE							
Dependencia:		SALON SUBDIRECCION JURIDICA 1					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio*** ***Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta*** ***TODOLINEAS S.A.S***

Nombres Y Apellidos		Cargo	Firma
Elaboró y Revisó:	Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N ° SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 15/11/2024

NOVEDAD	DIAGNOSTICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución:1 8/11/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo					MP: Mantenimiento Correctivo				
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*	*C: cambio*	*X*	*R: Reparación*		*O: Otros*

TIPO DE BIEN		DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIAL	CODIGO INTERNO	PLACA
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 36.000 BTU	STARLIGHT	MINI SPLIT	1000031384 JAA0GB318 4553000095		13598
INMUEBLE							
Dependencia:		SALON DE SUBDIRECCION JURIDICA 2					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO

MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

Elaboró y Revisó:	Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N ° SA185-2024.**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 31/10/2024

NOVEDAD	DIAGNOSTICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución: 2/11/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIAL	CODIGO INTERNO	PLACA
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 12.000 BTU	LG	MINI SPLIT	604KAGS00135		8171
INMUEBLE							
Dependencia:		SUBDIRECTORA JURIDICA (MARIA EUGENIA ARARAT D.)					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio*** ***Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta*** ***TODOLINEAS S.A.S***

Nombres Y Apellidos		Cargo	Firma
Elaboró y Revisó:	Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N ° SA185-2024.**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 31/10/2024

NOVEDAD	DIAGNOSTICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 2/11/2024

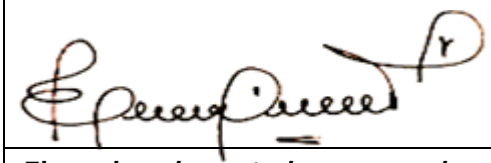

ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIAL	CODIGO INTERNO	PLACA
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 12.000 BTU	LG	MINI SPLIT			10218
INMUEBLE							
Dependencia:		SUBDIRECTORA JURIDICA					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***

Nombres Y Apellidos		Cargo	Firma
Elaboró y Revisó:	Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N ° SA185-2024.**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 13/11/2024

NOVEDAD	DIAGNOSTICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 16/11/2024

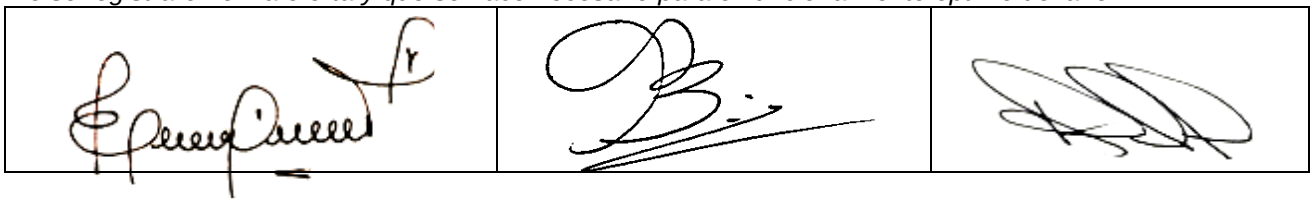
ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **$225.000**


(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo					MP: Mantenimiento Correctivo						
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIAL	CODIGO INTERNO	PLACA
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 36.000 BTU	GREE	CASSETTE			15203
INMUEBLE							
Dependencia:		SALON FRAYLEJONES					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.



Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***		***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos		**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó:	Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024.**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 13/11/2024

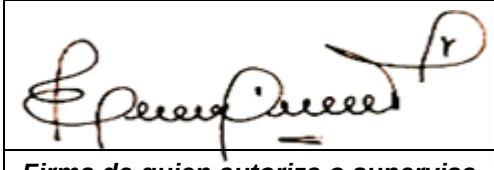

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución: 19/11/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **$225.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 36.000 BTU	GREE	CASSETTE			15204
INMUEBLE							
Dependencia:		SALON FRAYLEJONES					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N ° SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 13/011/2024

NOVEDAD	DIAGNOSTICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución: 16/11/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **$225.000**

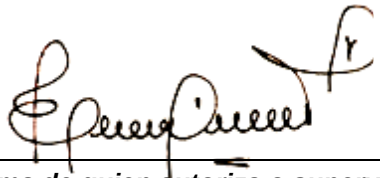
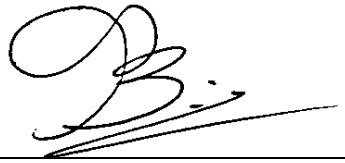

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIAL	CODIGO INTERNO	PLACA
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 60.000 BTU	MCQAY	PISO TECHO	MCC10406 0CCU216B		15201
INMUEBLE							

Dependencia:	SALON FRAYLEJONES

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024.**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 13/11/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución: 16/11/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **$165.000**

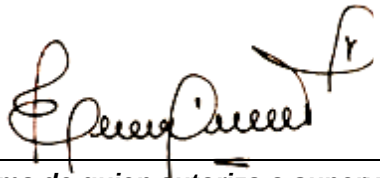
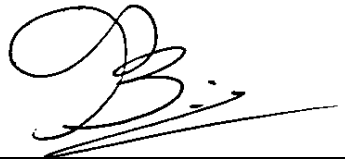

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 12.000 BTU	MCQAY	MINI SPLIT	CW216ACC U216A		15202
INMUEBLE							

Dependencia:	RACK SALON FRAYLEJONES

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio*** ***Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta*** ***TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024.**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte:22/11/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución: 25/11/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **FUNCIONANDO** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*		*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X						NO TIENE

INMUEBLE		AIRE ACOND DE 24.000 BTU	PANASONIC	MINI SPLIT INVERTER	340P30986 0707090130 214		
Dependencia:	ARCHIVO						

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024.**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 22/11/2024

NOVEDAD	DIAGNOSTICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución: 25/11/2024	
ACTIVID11 REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **FUNCIONANDO** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo	MP: Mantenimiento Correctivo

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*		*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIAL	CODIGO INTERNO	PLACA
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 24.000 BTU	MCQuAY	MINI SPLIT	MQMI-17024		NO TIENE
INMUEBLE							
Dependencia:		ARCHIVO OFICINA					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta*** ***TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024.**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 22/11/2024

NOVEDAD	DIAGNOSTICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución: 25/11/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **FUNCIONANDO** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*		*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIAL	CODIGO INTERNO	PLACA
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 18.000 BTU	LG	MINI SPLIT	BNM182CC ENC3		10207
INMUEBLE							
Dependencia:		OFICINA ADMINISTRATIVA					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	N °. SA185-2024.	Fecha: 05/06/2024

Fecha Reporte: 22/11/2024

NOVEDAD	DIAGNOSTICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 25/11/2024

ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **FUNCIONANDO** **$ 165.000** **$ 300.000**

MANTENIMIENTO CORRECTIVO reparación de borneras compresor y arreglo d rodamientos $300,000	**∑=$ 300.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo					MP: Mantenimiento Correctivo						
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*		*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIAL	CODIGO INTERNO	PLACA
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 18.000 BTU	LG	MINI SPLIT	G182CB		8817
INMUEBLE							
Dependencia:		DORMITORIO 1					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa Edwin Alberth Laguado Duque JEFE SERVICIOS GENERALES	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N ° SA185-2024.**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 22/11/2024

NOVEDAD	DIAGNOSTICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución: 2**5/11/2024**	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **FUNCIONANDO** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza		*A: Ajuste*		*I: instalación*	*X*	*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIAL	CODIGO INTERNO	PLACA
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 12.000 BTU	LG	MINI SPLIT	G122CP		NO TIENE
INMUEBLE							
Dependencia:		RACK					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta*** ***TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N ° SA185-2024.**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 22/11/2024

NOVEDAD	DIAGNOSTICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución: 25/11/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

80

MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo					MP: Mantenimiento Correctivo						
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIAL	CODIGO INTERNO	PLACA
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 24.000 BTU	Mcquay	MINI SPLIT	MQMI-170254-CWF216A		NO TIENE
INMUEBLE							
Dependencia:		CLINICA					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N ° SA185-2024.**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 22/11/2024

NOVEDAD	DIAGNOSTICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución: 25/11/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**

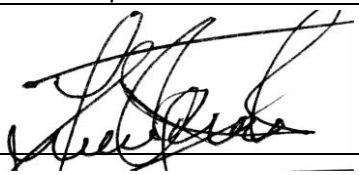
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 225.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo					MP: Mantenimiento Correctivo						
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIAL	CODIGO INTERNO	PLACA
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 60.000 BTU	AMANA	PISO TECHO	BUMA60CO J1FAST		NO TIENE
INMUEBLE							
Dependencia:		AUDITORIO					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N ° SA185-2024.**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte:22/11/2024

NOVEDAD	DIAGNOSTICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución: 25/11/2024	

ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 225.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo					MP: Mantenimiento Correctivo						
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIAL	CODIGO INTERNO	PLACA
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 60.000 BTU	AMANA	PISO TECHO	BUMA60CO J1FAST		NO TIENE
INMUEBLE							
Dependencia:		AUDITORIO					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N ° SA185-2024.**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 1/11/2024

NOVEDAD	DIAGNOSTICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 5/11/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo					MP: Mantenimiento Correctivo						
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*	*C: cambio*	*X*	*R: Reparación*		*O: Otros*		

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 17.500 BTU	LG	MINI SPLIT	406TASW0 0702		12732
INMUEBLE							
Dependencia:		OFICINA DE ABOGADOS A.A. 1					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 1/11/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**


Fecha de Ejecución: 5/11/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*	*X*	*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 17.500 BTU	LG	MINI SPLIT	406TALB00680		12733
INMUEBLE							
Dependencia:		OFICINA DE ABOGADOS A.A. 2					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio*** ***Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta*** ***TODOLINEAS S.A.S***

Nombres Y Apellidos		**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó:	Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 1/11/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 5/11/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo					MP: Mantenimiento Correctivo						
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 18.000 BTU	STARLIGHT	MINI SPLIT	340880560069912017004		12487
INMUEBLE							
Dependencia:		OF. JEFE DE CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N ° SA185-2024.**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 1/11/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**



Fecha de Ejecución: 5/11/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*	*X*	*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 18.000 BTU	LG	MINI SPLIT	406TAAC00664		12731
INMUEBLE							
Dependencia:		ARCHIVO CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 1/11/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 5/11/2024

ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIAL	CODIGO INTERNO	PLACA
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 17.500 BTU	LG	MINI SPLIT	406TADR00682		12730
INMUEBLE							
Dependencia:		CONTROL Y VIGILANCIA A.A. 1 (SECRETARIA ADMINISTRATIVA)					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte 1/11/2024

NOVEDAD	DIAGNOSTICO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 5/11/2024


ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*	*X*	*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 22.000 BTU	PANASONIC	MINI SPLIT INVERTER	340ª309860 7090130101		12488
INMUEBLE							
Dependencia:		CONTROL Y VIGILANCIA A.A. 2 (SECRETARIA ADMINISTRATIVA)					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N ° SA185-2024.**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 1/11/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**


MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución: 5/11/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*	*X*	*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 12.000 BTU	MIRAGE	MINI SPLIT	340B66365 010A14013 0461		NO TIENE
INMUEBLE							
Dependencia:		RACK CONTROL Y VIGILANCIA A.A 3					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 5/11/2024

NOVEDAD	DIAGNOSTICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 7/11/2024

ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo					MP: Mantenimiento Correctivo						
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIAL	CODIGO INTERNO	PLACA
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 8.800 BTU	LG	MINI SPLIT	----------		12492
INMUEBLE							
Dependencia:		MICROBIOLOGIA A.A. 1					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	N °. SA185-2024	Fecha: 05/06/2024

Fecha Reporte: 5/11/2024

NOVEDAD	DIAGNOSTICO

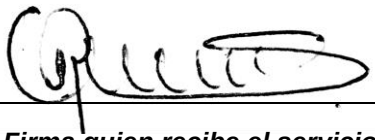

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución: 7/11/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*	*X*	*R: Reparación*	*X*	*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 8.800 BTU	LG	MINI SPLIT INVERTER	---------- ---		12490
INMUEBLE							
Dependencia:		MICROBIOLOGIA A.A. 2					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N ° SA185-2024.**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 5/11/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**

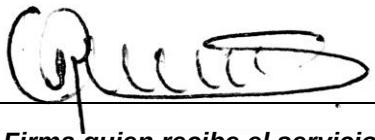

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución: 7/11/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 9.000 BTU	SAMSUNG	MINI SPLIT INVERTER	OFESPDBK100024X		14006
INMUEBLE							
Dependencia:		MICROBIOLOGIA A.A. 3 AREA DE3 MONTAJE					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 8/11/2024

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

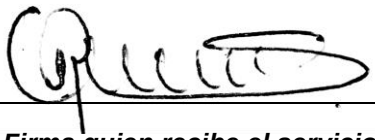

NOVEDAD	DIAGNOSTICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución: 12/11/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo					MP: Mantenimiento Correctivo						
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*	*X*	*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIAL	CODIGO INTERNO	PLACA
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 12.000 BTU	LG	MINI SPLIT	604KAKN00301		8174
INMUEBLE							
Dependencia:		FISICOQUIMICA 1(A.A.1)					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	N °. SA185-2024	Fecha: 05/06/2024

Fecha Reporte: 8/11/2024

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

NOVEDAD	DIAGNOSTICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 12/11/2024

ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado** **MANTENIMIENTO CORRECTIVO reparación de borneras compresor y arreglo d rodamientos $300,000, cambio de motor compresor de 12000 btu/hr 220v $389,201**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 165.000** **$ 689.201** **∑=$ 854.201**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIAL	CODIGO INTERNO	PLACA
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 18.000 BTU	LG	MINI SPLIT INVERTER	----------		12494
INMUEBLE							
Dependencia:		FISICOQUIMICA 1(A.A.2)					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	N ° SA185-2024	Fecha: 05/06/2024

Fecha Reporte: 8/11/2024

NOVEDAD	DIAGNOSTICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 12/11/2024

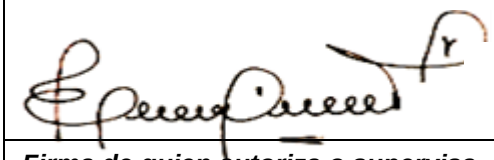
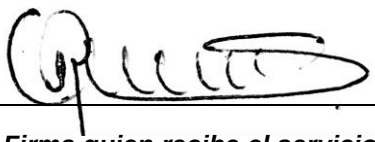

ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo					MP: Mantenimiento Correctivo						
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIAL	CODIGO INTERNO	PLACA
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 8.800 BTU	LG	MINI SPLIT	----------		12491
INMUEBLE							
Dependencia:		FISICOQUIMICA 1(A.A.3)					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	N °. SA185-2024	Fecha: 05/06/2024

Fecha Reporte:8/11/2024

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

NOVEDAD	DIAGNOSTICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 12/11/2024

ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado** **MANTENIMIENTO CORRECTIVO reparación de borneras compresor y arreglo d rodamientos $300,000, cambio de motor compresor de 12000 btu/hr 220v $389,201**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 165.000** **$ 689.201** **∑=$ 854.201**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo					MP: Mantenimiento Correctivo						
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*	*X*	*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIAL	CODIGO INTERNO	PLACA
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 18.000 BTU	LG	MINI SPLIT	----------		10698
INMUEBLE							
Dependencia:		AREA INSTRUMENTAL FISICOQUIMICA 1(A.A.4)					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	N °. SA185-2024	Fecha: 05/06/2024

Fecha Reporte: 12/11/2024

NOVEDAD	DIAGNOSTICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 14/11/2024

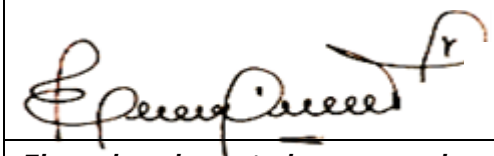
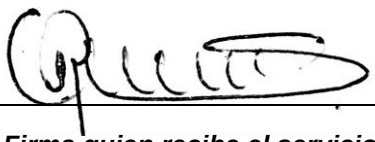

ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo					MP: Mantenimiento Correctivo						
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIAL	CODIGO INTERNO	PLACA
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 17.500 BTU	LG	MINI SPLIT	ME65427505		12754
INMUEBLE							
Dependencia:		LABORATORIO CALIDAD DE AIRE (A.A.1)					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	N °. SA185-2024	Fecha: 05/06/2024

Fecha Reporte: 12/11/2024

NOVEDAD	DIAGNOSTICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 14/11/2024

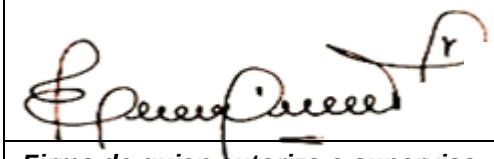
ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*	*X*	*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIAL	CODIGO INTERNO	PLACA
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 17.500 BTU	LG	MINI SPLIT	---------- ---		12755
INMUEBLE							
Dependencia:		LABORATORIO CALIDAD DE AIRE (A.A.2)					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	N °. SA185-2024	Fecha: 05/06/2024

Fecha Reporte: 12/11/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución: 14/11/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo					MP: Mantenimiento Correctivo						
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 17.500 BTU	STARLIHGT	MINI SPLIT	340282487038260150526		NO TIENE
INMUEBLE							
Dependencia:		SUBDIRECCION MEDICION Y ANALISIS AMBIENTAL					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

100

Fecha Reporte: 12/11/2024

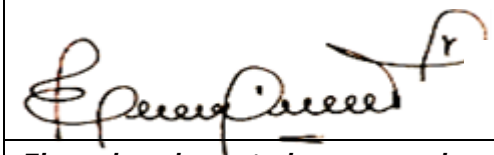
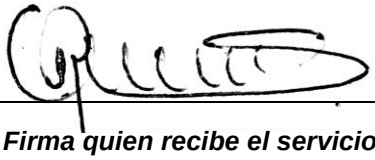
NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución 14/11/ 2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo					MP: Mantenimiento Correctivo						
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 8.800 BTU	LG	MINI SPLIT	----------		12489
INMUEBLE							
Dependencia:		SUBDIRECCION MEDICION Y ANALISIS AMBIENTAL					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

101

Fecha Reporte: 12/11/2024

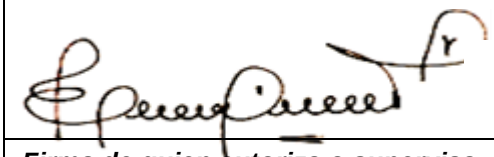
NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución: 15/11/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo					MP: Mantenimiento Correctivo				
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*		*I: instalación*	*C: cambio*	*X*	*R: Reparación*		*O: Otros*

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 18.000 BTU	LG	MINI SPLIT INVERTER	----------	--------	12493
INMUEBLE							
Dependencia:		FISICOQUIMICA II (A.A.1)					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

102

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 12/11/2024

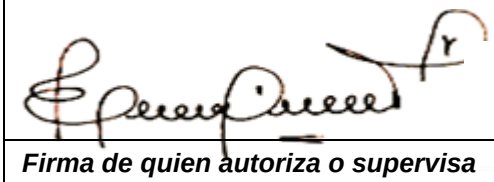
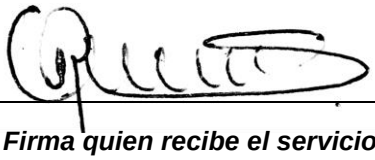

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución: 16/11/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*x*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 17.000 BTU	LG	MINI SPLIT INVERTER	----------	--------	12495
INMUEBLE							
Dependencia:		FISICOQUIMICA II (A.A.2)					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO

MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

103

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 12/11/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución: 16/11/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 870** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*x*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 24.000 BTU	LG	MINI SPLIT	---------- ---		12753
INMUEBLE							
Dependencia:		PROFESIONALES SUBDIRECCION MEDICION Y ANALISIS AMBIENTAL					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta*** ***TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	N °. SA185-2024	Fecha: 05/06/2024

Fecha Reporte: 12/11/2024

NOVEDAD	DIAGNOSTICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución: 16/11/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIAL	CODIGO INTERNO	PLACA
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 11.500 BTU	SAMAUNG	MINI SPLIT DIGITAL INVERTER	OSECPAKK 1002100		13862
INMUEBLE							
Dependencia:		OF. SUBDIRECTOR CAMBIO CLIMATICO Y RECURSO HIDRICO					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta*** ***TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

105

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 18/11/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución: 21/11/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*	*X*	*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 11.500 BTU	SAMSUNG	MINI SPLIT DIGITAL INVERTER	OSERCPAK K100200T	-----	13861
INMUEBLE							
Dependencia:		CAMBIO CLIMATICO Y RECURSO HIDRICO					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

106

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte:18/11/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución: 21/11/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 870** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 9.000 BTU	ELECTROLUX	MINI SPLIT INVERTER	3D650800009 50		13864
INMUEBLE							
Dependencia:		CAMBIO CLIMATICO Y RECURSO HIDRICO RACK					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO

MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	N °. SA185-2024	Fecha: 05/06/2024

Fecha Reporte: 15/11/2024

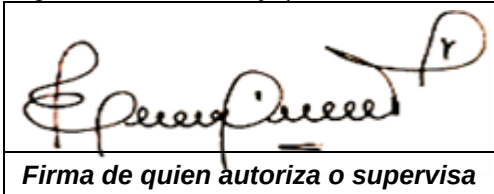
NOVEDAD	DIAGNOSTICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución: 19/11/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado** **2 mts tuberia de 1/2 $35,238, 2 mts de tuberia de 1/4 $33,362,2 rubatex de 5/8 $15000, 1 cinta vinilo $6000, 4 metros de cable 2x12 $46,484, 4 metrtos de cable 2x14 $37,952 , 2 copas de 1/2 $12,220, 2 copas de 1/4 $13,734, gas butano $35,000**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 165.000** **$ 234.990** **∑=$ 399.990**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*	*X*	*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIAL	CODIGO INTERNO	PLACA
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 11.500 BTU	SAMSUNG	MINI SPLIT DIGITAL INVERTER	OSECPAKK1 002100		13860
INMUEBLE							
Dependencia:		CAMBIO CLIMATICO Y RECURSO HIDRICO ARCHIVO					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	N °. SA185-2024	Fecha: 05/06/2024

Fecha Reporte: 18/11/2024

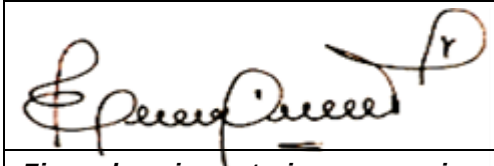
NOVEDAD	DIAGNOSTICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución: 21118/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*	*X*	*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIAL	CODIGO INTERNO	PLACA
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 11.500 BTU	SAMSUNG	MINI SPLIT DIGITAL INVERTER	----------	-----	13863
INMUEBLE							
Dependencia:		CAMBIO CLIMATICO Y RECURSO HIDRICO POMCAS					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	N °. SA185-2024	Fecha: 05/06/2024

Fecha Reporte: 15/11/2024

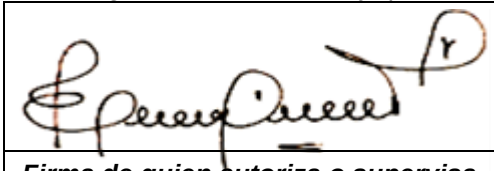
NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución:19/11/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo					MP: Mantenimiento Correctivo						
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 11.500 BTU	SAMSUNG	MINI SPLIT DIGITAL INVERTER	OSECPAKK 100184X	-----	13865
INMUEBLE							
Dependencia:		CAMBIO CLIMATICO RECURSO HIDRICO REGLAMENTACION USO AGUA					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

110

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 15/11/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución: 19/11/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 11.500 BTU	SAMSUNG	MINI SPLIT DIGITAL INVERTER	OSECPAKK100199W	----	13867
INMUEBLE							
Dependencia:		CAMBIO CLIMATICO RECURSO HIDRICO CONCECIONES					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO

MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

111

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**
Fecha Reporte: 18/11/2024			

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución: 21/11/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado** **MANTENIMIENTO CORRECTIVO reparación de borneras compresor y arreglo d rodamientos $300,000**	**FACTURA FECU 871** **Funcionando** **$ 225.000** **$ 300.000** **∑=$ 525.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*	*X*	*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 34.100 BTU	SAMSUNG	TECHO SUSPENDIDO	AVNO36GM 1HO	------	13866
INMUEBLE							
Dependencia:		SALON CAMBIO CLIMATICO RECURSO HIDRICO					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***		***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos		**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó:	Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8260

DIA	MES	AÑO
8	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Carpinor	Teléfono: PI: 12789
Dirección: Calle 13.	Ubicación del Equipo: Atencion al cliente 1
Marca del Equipo: LG Split	Modelo y Serial: 36000 BTU.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

- LIMPIEZA GENERAL ☐
- LIMPIEZA DE SERPENTINES ☐
- ENGRASE DE RODAMIENTOS ☐
- AJUSTES DE TORNILLERAS ☐
- REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR ☐
- REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR ☐
- CAMBIO DE CONTACTOR ☐
- CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR ☐
- CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR ☐
- REPARACIÓN DE FUGA ☐
- RECARGA DE GAS ☐
- REP DE VÁLVULA DE CARGA ☐
- REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA ☐
- CAMBIO TRANSF. DE 220 24V ☐
- CAMBIO DE ASPAS ☐
- CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE ☐

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

MANEJADORA

- LIMPIEZA GENERAL ☐
- LIMPIEZA DE REJILLAS ☐
- LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA ☐
- LAVADO DE SERPENTINES ☐
- ENGRASE DE RODAMIENTOS ☐
- AJUSTES DE CORREAS ☐
- REP TARJETA ELECTRÓNICA ☐
- REPARACIÓN DE FUGA ☐
- REP DE MOTOR VENTILADOR ☐
- CAMBIO DE BLOWER ☐
- OTROS ☐

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

Joseluis Imathey
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto Preventivo.
Cambio de sensor de tuberia

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8261

DIA	MES	AÑO
15	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corpunor	Teléfono: PI. 12788
Dirección: Calle 13	Ubicación del Equipo: Atencion al cliente 2
Marca del Equipo: LG Split.	Modelo y Serial: 36000 BTU.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

- LIMPIEZA GENERAL ☐
- LIMPIEZA DE SERPENTINES ☐
- ENGRASE DE RODAMIENTOS ☐
- AJUSTES DE TORNILLERAS ☐
- REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR ☐
- REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR ☐
- CAMBIO DE CONTACTOR ☐
- CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR ☐
- CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR ☐
- REPARACIÓN DE FUGA ☐
- RECARGA DE GAS ☐
- REP DE VÁLVULA DE CARGA ☐
- REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA ☐
- CAMBIO TRANSF. DE 220 24V ☐
- CAMBIO DE ASPAS ☐
- CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE ☐

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

MANEJADORA

- LIMPIEZA GENERAL ☐
- LIMPIEZA DE REJILLAS ☐
- LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA ☐
- LAVADO DE SERPENTINES ☐
- ENGRASE DE RODAMIENTOS ☐
- AJUSTES DE CORREAS ☐
- REP TARJETA ELECTRÓNICA ☐
- REPARACIÓN DE FUGA ☐
- REP DE MOTOR VENTILADOR ☐
- CAMBIO DE BLOWER ☐
- OTROS ☐

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

Esteban J Jhon
FIRMA TECNICO

Ing (E)
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto Preventivo

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8262

DIA	MES	AÑO
2	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corpunor	Teléfono: PI: 13782
Dirección: Calle 13	Ubicación del Equipo: Salon Subdireccion Financiera
Marca del Equipo: Star LGH t	Modelo y Serial: Cassette 60.000 BTU.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

- LIMPIEZA GENERAL ☐
- LIMPIEZA DE SERPENTINES ☐
- ENGRASE DE RODAMIENTOS ☐
- AJUSTES DE TORNILLERAS ☐
- REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR ☐
- REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR ☐
- CAMBIO DE CONTACTOR ☐
- CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR ☐
- CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR ☐
- REPARACIÓN DE FUGA ☐
- RECARGA DE GAS ☐
- REP DE VÁLVULA DE CARGA ☐
- REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA ☐
- CAMBIO TRANSF. DE 220 24V ☐
- CAMBIO DE ASPAS ☐
- CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE ☐

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

MANEJADORA

- LIMPIEZA GENERAL ☐
- LIMPIEZA DE REJILLAS ☐
- LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA ☐
- LAVADO DE SERPENTINES ☐
- ENGRASE DE RODAMIENTOS ☐
- AJUSTES DE CORREAS ☐
- REP TARJETA ELECTRÓNICA ☐
- REPARACIÓN DE FUGA ☐
- REP DE MOTOR VENTILADOR ☐
- CAMBIO DE BLOWER ☐
- OTROS ☐

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

Joseluis Imathey
FIRMA TECNICO

Ing (E)
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto Preventivo.

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8263

DIA	MES	AÑO
31	10	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corpunor	Teléfono: 8822.
Dirección: Principal	Ubicación del Equipo: Tesoreria - financiera
Marca del Equipo: LG - Split.	Modelo y Serial: 9000 BTU.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

- LIMPIEZA GENERAL ☐
- LIMPIEZA DE SERPENTINES ☐
- ENGRASE DE RODAMIENTOS ☐
- AJUSTES DE TORNILLERAS ☐
- REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR ☐
- REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR ☐
- CAMBIO DE CONTACTOR ☐
- CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR ☐
- CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR ☐
- REPARACIÓN DE FUGA ☐
- RECARGA DE GAS ☐
- REP DE VÁLVULA DE CARGA ☐
- REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA ☐
- CAMBIO TRANSF. DE 220 24V ☐
- CAMBIO DE ASPAS ☐
- CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE ☐

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

MANEJADORA

- LIMPIEZA GENERAL ☐
- LIMPIEZA DE REJILLAS ☐
- LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA ☐
- LAVADO DE SERPENTINES ☐
- ENGRASE DE RODAMIENTOS ☐
- AJUSTES DE CORREAS ☐
- REP TARJETA ELECTRÓNICA ☐
- REPARACIÓN DE FUGA ☐
- REP DE MOTOR VENTILADOR ☐
- CAMBIO DE BLOWER ☐
- OTROS ☐

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

Bravanet
FIRMA TECNICO

Ing (E)
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: M to Preventivo.
Se realiza Reparacion de Fuga

Escaneado con CamScanner

5

TODOLINEAS S.A.S.

NIT 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8264

DÍA	MES	AÑO
31	10	24

CALLE 11 No. 2E-73 LOCAL ES 50-51 HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454 CELULAR 3153972417 E-MAIL TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CÚCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: PL: 8823
Dirección: Calle 13.	Ubicación del Equipo: Jefe - contabilidad, financiero
Marca del Equipo: LG mini split	Modelo y Serial: 9000 BTU.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL		LIMPIEZA GENERAL	
LIMPIEZA DE SERPENTINES		LIMPIEZA DE REJILLAS	
ENGRASE DE RODAMIENTOS		LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	
AJUSTES DE TORNILLERAS		LAVADO DE SERPENTINES	
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR		ENGRASE DE RODAMIENTOS	
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR		AJUSTES DE CORREAS	
CAMBIO DE CONTACTOR		REP TARJETA ELECTRÓNICA	
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR		REPARACIÓN DE FUGA	
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR		REP DE MOTOR VENTILADOR	
REPARACIÓN DE FUGA		CAMBIO DE BLOWER	
RECARGA DE GAS		OTROS	
REP DE VÁLVULA DE CARGA			
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA			
CAMBIO TRANSF DE 220 24V			
CAMBIO DE ASPAS			
CAMBIO DE TUBERIA DE COBRE			

TOMA DE AMPERAJE	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

Brayner
FIRMA TÉCNICO

Ing (E)
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto preventivo.

6

TODOLINEAS S.A.S.

NIT 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8265

DÍA	MES	AÑO
15	11	24

CALLE 11 No. 2E-73 LOCAL ES 50-51 HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454 CELULAR 3153972417 E-MAIL TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CÚCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: PL: 8826.
Dirección: Calle 13.	Ubicación del Equipo: Contabilidad y financiero
Marca del Equipo: LG mini split	Modelo y Serial: 9000 BTU.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL		LIMPIEZA GENERAL	
LIMPIEZA DE SERPENTINES		LIMPIEZA DE REJILLAS	
ENGRASE DE RODAMIENTOS		LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	
AJUSTES DE TORNILLERAS		LAVADO DE SERPENTINES	
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR		ENGRASE DE RODAMIENTOS	
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR		AJUSTES DE CORREAS	
CAMBIO DE CONTACTOR		REP TARJETA ELECTRÓNICA	
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR		REPARACIÓN DE FUGA	
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR		REP DE MOTOR VENTILADOR	
REPARACIÓN DE FUGA		CAMBIO DE BLOWER	
RECARGA DE GAS		OTROS	
REP DE VÁLVULA DE CARGA			
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA			
CAMBIO TRANSF DE 220 24V			
CAMBIO DE ASPAS			
CAMBIO DE TUBERIA DE COBRE			

TOMA DE AMPERAJE	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

Esteban S Jhon
FIRMA TÉCNICO

Ing (E)
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mantenimiento preventivo Reparacion de bornera y cambio de rodamientos

7

TODOLINEAS S.A.S.

NIT 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8266

DÍA	MES	AÑO
15	11	24

CALLE 11 No. 2E-73 LOCAL ES 50-51 HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454 CELULAR 3153972417 E-MAIL TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CÚCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: PL: 8829
Dirección: Calle 13	Ubicación del Equipo: Contabilidad y financiero
Marca del Equipo: LG mini split	Modelo y Serial: 9000 BTU.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL		LIMPIEZA GENERAL	
LIMPIEZA DE SERPENTINES		LIMPIEZA DE REJILLAS	
ENGRASE DE RODAMIENTOS		LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	
AJUSTES DE TORNILLERAS		LAVADO DE SERPENTINES	
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR		ENGRASE DE RODAMIENTOS	
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR		AJUSTES DE CORREAS	
CAMBIO DE CONTACTOR		REP TARJETA ELECTRÓNICA	
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR		REPARACIÓN DE FUGA	
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR		REP DE MOTOR VENTILADOR	
REPARACIÓN DE FUGA		CAMBIO DE BLOWER	
RECARGA DE GAS		OTROS	
REP DE VÁLVULA DE CARGA			
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA			
CAMBIO TRANSF DE 220 24V			
CAMBIO DE ASPAS			
CAMBIO DE TUBERIA DE COBRE			

TOMA DE AMPERAJE	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

Esteban S Jhon
FIRMA TÉCNICO

Ing (E)
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto preventivo.

8

TODOLINEAS S.A.S.

NIT 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8267

DÍA	MES	AÑO
15	11	24

CALLE 11 No. 2E-73 LOCAL ES 50-51 HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454 CELULAR 3153972417 E-MAIL TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CÚCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: PL 8823
Dirección: Calle 13.	Ubicación del Equipo: Tesoreria - financiero
Marca del Equipo: LG mini split	Modelo y Serial: 9000 BTU.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL		LIMPIEZA GENERAL	
LIMPIEZA DE SERPENTINES		LIMPIEZA DE REJILLAS	
ENGRASE DE RODAMIENTOS		LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	
AJUSTES DE TORNILLERAS		LAVADO DE SERPENTINES	
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR		ENGRASE DE RODAMIENTOS	
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR		AJUSTES DE CORREAS	
CAMBIO DE CONTACTOR		REP TARJETA ELECTRÓNICA	
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR		REPARACIÓN DE FUGA	
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR		REP DE MOTOR VENTILADOR	
REPARACIÓN DE FUGA		CAMBIO DE BLOWER	
RECARGA DE GAS		OTROS	
REP DE VÁLVULA DE CARGA			
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA			
CAMBIO TRANSF DE 220 24V			
CAMBIO DE ASPAS			
CAMBIO DE TUBERIA DE COBRE			

TOMA DE AMPERAJE	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

Esteban S Jhon
FIRMA TÉCNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto preventivo

Escaneado con CamScanner

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8268

DIA	MES	AÑO
28	10	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 · E-MAIL TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 8825
Dirección: Calle 13	Ubicación del Equipo: Servicios Generales
Marca del Equipo: LG - mini split.	Modelo y Serial: 9000 BTU.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE TORNILLERAS
- [ ] REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR
- [ ] REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR
- [ ] CAMBIO DE CONTACTOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] RECARGA DE GAS
- [ ] REP DE VÁLVULA DE CARGA
- [ ] REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA
- [ ] CAMBIO TRANSF. DE 220 24V
- [ ] CAMBIO DE ASPAS
- [ ] CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

MANEJADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE REJILLAS
- [ ] LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA
- [ ] LAVADO DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE CORREAS
- [ ] REP TARJETA ELECTRÓNICA
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] REP DE MOTOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO DE BLOWER
- [ ] OTROS

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

Ricardo Gelvez
FIRMA TECNICO

(C)
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto preventivo.

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8269

DIA	MES	AÑO
28	10	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 · E-MAIL TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 9167
Dirección: Calle 13.	Ubicación del Equipo: Caja - Secretaria - Financiera
Marca del Equipo: LG-mini SPLIT.	Modelo y Serial: 12000 BTU.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE TORNILLERAS
- [ ] REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR
- [ ] REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR
- [ ] CAMBIO DE CONTACTOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] RECARGA DE GAS
- [ ] REP DE VÁLVULA DE CARGA
- [ ] REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA
- [ ] CAMBIO TRANSF. DE 220 24V
- [ ] CAMBIO DE ASPAS
- [ ] CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

MANEJADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE REJILLAS
- [ ] LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA
- [ ] LAVADO DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE CORREAS
- [ ] REP TARJETA ELECTRÓNICA
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] REP DE MOTOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO DE BLOWER
- [ ] OTROS

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

Ricardo Gelvez
FIRMA TECNICO

(C)
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto preventivo.

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8270

DIA	MES	AÑO
28	10	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 · E-MAIL TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: Pl: NA
Dirección: Calle 13.	Ubicación del Equipo: Servicios Generales
Marca del Equipo: electrolux mini	Modelo y Serial: split 12000 BTU.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE TORNILLERAS
- [ ] REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR
- [ ] REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR
- [ ] CAMBIO DE CONTACTOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] RECARGA DE GAS
- [ ] REP DE VÁLVULA DE CARGA
- [ ] REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA
- [ ] CAMBIO TRANSF. DE 220 24V
- [ ] CAMBIO DE ASPAS
- [ ] CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

MANEJADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE REJILLAS
- [ ] LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA
- [ ] LAVADO DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE CORREAS
- [ ] REP TARJETA ELECTRÓNICA
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] REP DE MOTOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO DE BLOWER
- [ ] OTROS

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

Ricardo Gelvez
FIRMA TECNICO

(F)
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto preventivo

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8271

DIA	MES	AÑO
26	10	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 · E-MAIL TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 8819
Dirección: Calle 13.	Ubicación del Equipo: Sub. financiero.
Marca del Equipo: LG - mini split.	Modelo y Serial: 18000 BTU.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE TORNILLERAS
- [ ] REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR
- [ ] REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR
- [ ] CAMBIO DE CONTACTOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] RECARGA DE GAS
- [ ] REP DE VÁLVULA DE CARGA
- [ ] REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA
- [ ] CAMBIO TRANSF. DE 220 24V
- [ ] CAMBIO DE ASPAS
- [ ] CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

MANEJADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE REJILLAS
- [ ] LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA
- [ ] LAVADO DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE CORREAS
- [ ] REP TARJETA ELECTRÓNICA
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] REP DE MOTOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO DE BLOWER
- [ ] OTROS

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

Ricardo Gelvez
FIRMA TECNICO

(F)
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto Preventivo.

Escaneado con CamScanner

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8272

DIA	MES	AÑO
26	10	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153072412 · E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 12498.
Dirección: Calle 13.	Ubicación del Equipo: Almacen.
Marca del Equipo: LG mini split	Modelo y Serial: 18000 BTU.
Hora inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL		LIMPIEZA GENERAL	
LIMPIEZA DE SERPENTINES		LIMPIEZA DE REJILLAS	
ENGRASE DE RODAMIENTOS		LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	
AJUSTES DE TORNILLERAS		LAVADO DE SERPENTINES	
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR		ENGRASE DE RODAMIENTOS	
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR		AJUSTES DE CORREAS	
CAMBIO DE CONTACTOR		REP TARJETA ELECTRÓNICA	
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR		REPARACIÓN DE FUGA	
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR		REP DE MOTOR VENTILADOR	
REPARACIÓN DE FUGA		CAMBIO DE BLOWER	
RECARGA DE GAS		OTROS	
REP DE VÁLVULA DE CARGA			
REVISIÓN COMETIDA ELECTRICA			
CAMBIO TRANSF DE 220 24V			
CAMBIO DE ASPAS			
CAMBIO DE TUBERIA DE COBRE			

TOMA DE AMPERAJE CONDENSADORA		TOMA DE AMPERAJE MANEJADORA	
ANTES	DESPUES	ANTES	DESPUES
L1	L1	L1	L1
L2	L2	L2	L2
L3	L3	L3	L3

Ricardo Galvez
FIRMA TECNICO

Ing (s)
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto Preventivo.

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8273

DIA	MES	AÑO
2	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153072412 · E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 14199
Dirección: Calle 13.	Ubicación del Equipo: Comunicaciones
Marca del Equipo: Air max split	Modelo y Serial: 24000 BTU.
Hora inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL		LIMPIEZA GENERAL	
LIMPIEZA DE SERPENTINES		LIMPIEZA DE REJILLAS	
ENGRASE DE RODAMIENTOS		LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	
AJUSTES DE TORNILLERAS		LAVADO DE SERPENTINES	
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR		ENGRASE DE RODAMIENTOS	
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR		AJUSTES DE CORREAS	
CAMBIO DE CONTACTOR		REP TARJETA ELECTRÓNICA	
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR		REPARACIÓN DE FUGA	
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR		REP DE MOTOR VENTILADOR	
REPARACIÓN DE FUGA		CAMBIO DE BLOWER	
RECARGA DE GAS		OTROS	
REP DE VÁLVULA DE CARGA			
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA			
CAMBIO TRANSF DE 220 24V			
CAMBIO DE ASPAS			
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE			

TOMA DE AMPERAJE CONDENSADORA		TOMA DE AMPERAJE MANEJADORA	
ANTES	DESPUES	ANTES	DESPUES
L1	L1	L1	L1
L2	L2	L2	L2
L3	L3	L3	L3

Jose Luis Imbaquingo
FIRMA TECNICO

Ing (s)
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: M.to Preventivo.

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 7984

DIA	MES	AÑO
2	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153072412 · E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono:
Dirección: Calle 13	Ubicación del Equipo: Correspondencia Archivo
Marca del Equipo: LG	Modelo y Serial:
Hora inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL		LIMPIEZA GENERAL	
LIMPIEZA DE SERPENTINES		LIMPIEZA DE REJILLAS	
ENGRASE DE RODAMIENTOS		LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	
AJUSTES DE TORNILLERAS		LAVADO DE SERPENTINES	
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR		ENGRASE DE RODAMIENTOS	
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR		AJUSTES DE CORREAS	
CAMBIO DE CONTACTOR		REP TARJETA ELECTRÓNICA	
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR		REPARACIÓN DE FUGA	
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR		REP DE MOTOR VENTILADOR	
REPARACIÓN DE FUGA		CAMBIO DE BLOWER	
RECARGA DE GAS		OTROS	
REP DE VÁLVULA DE CARGA			
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA			
CAMBIO TRANSF DE 220 24V			
CAMBIO DE ASPAS			
CAMBIO DE TUBERIA DE COBRE			

TOMA DE AMPERAJE CONDENSADORA		TOMA DE AMPERAJE MANEJADORA	
ANTES	DESPUES	ANTES	DESPUES
L1	L1	L1	L1
L2	L2	L2	L2
L3	L3	L3	L3

Duvyla
FIRMA TECNICO

Ing (s)
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Se realizo mantenimiento Preventivo

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8274

DIA	MES	AÑO
1	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153072412 · E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: pl: 15205
Dirección: Calle 13.	Ubicación del Equipo: Archivo central AA1
Marca del Equipo: Mequa-1 mini Split	Modelo y Serial: 24000 BTU.
Hora inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL		LIMPIEZA GENERAL	
LIMPIEZA DE SERPENTINES		LIMPIEZA DE REJILLAS	
ENGRASE DE RODAMIENTOS		LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	
AJUSTES DE TORNILLERAS		LAVADO DE SERPENTINES	
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR		ENGRASE DE RODAMIENTOS	
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR		AJUSTES DE CORREAS	
CAMBIO DE CONTACTOR		REP TARJETA ELECTRÓNICA	
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR		REPARACIÓN DE FUGA	
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR		REP DE MOTOR VENTILADOR	
REPARACIÓN DE FUGA		CAMBIO DE BLOWER	
RECARGA DE GAS		OTROS	
REP DE VÁLVULA DE CARGA			
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA			
CAMBIO TRANSF DE 220 24V			
CAMBIO DE ASPAS			
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE			

TOMA DE AMPERAJE CONDENSADORA		TOMA DE AMPERAJE MANEJADORA	
ANTES	DESPUES	ANTES	DESPUES
L1	L1	L1	L1
L2	L2	L2	L2
L3	L3	L3	L3

Brayner
FIRMA TECNICO

Ing (s)
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: M.to Preventivo

Escaneado con CamScanner

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8275

DIA	MES	AÑO
30	10	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 - E-MAIL TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 12497
Dirección: Calle 13.	Ubicación del Equipo: Archivo central AA 2
Marca del Equipo: LG mini split.	Modelo y Serial: 12000 BTU.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL		LIMPIEZA GENERAL	
LIMPIEZA DE SERPENTINES		LIMPIEZA DE REJILLAS	
ENGRASE DE RODAMIENTOS		LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	
AJUSTES DE TORNILLERAS		LAVADO DE SERPENTINES	
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR		ENGRASE DE RODAMIENTOS	
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR		AJUSTES DE CORREAS	
CAMBIO DE CONTACTOR		REP TARJETA ELECTRÓNICA	
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR		REPARACIÓN DE FUGA	
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR		REP DE MOTOR VENTILADOR	
REPARACIÓN DE FUGA		CAMBIO DE BLOWER	
RECARGA DE GAS		OTROS	
REP DE VÁLVULA DE CARGA			
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA			
CAMBIO TRANSF. DE 220 24V			
CAMBIO DE ASPAS			
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE			

TOMA DE AMPERAJE

	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

Brayner
FIRMA TECNICO

Ing (E)
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: mto preventivo.

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 6738

DIA	MES	AÑO
31	10	2024

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 - E-MAIL TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono:
Dirección: Calle 13	Ubicación del Equipo: Biblioteca Cassette
Marca del Equipo:	Modelo y Serial:
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL		LIMPIEZA GENERAL	
LIMPIEZA DE SERPENTINES		LIMPIEZA DE REJILLAS	
ENGRASE DE RODAMIENTOS		LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	
AJUSTES DE TORNILLERAS		LAVADO DE SERPENTINES	
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR		ENGRASE DE RODAMIENTOS	
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR		AJUSTES DE CORREAS	
CAMBIO DE CONTACTOR		REP TARJETA ELECTRÓNICA	
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR		REPARACIÓN DE FUGA	
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR		REP DE MOTOR VENTILADOR	
REPARACIÓN DE FUGA		CAMBIO DE BLOWER	
RECARGA DE GAS		OTROS	
REP DE VÁLVULA DE CARGA			
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA			
CAMBIO TRANSF. DE 220 24V			
CAMBIO DE ASPAS			
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE			

TOMA DE AMPERAJE

	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

Jhon - Breiner
FIRMA TECNICO

Ing (E)
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Arreglo de tarjeta y destape del drenaje.

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8276

DIA	MES	AÑO
30	10	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 - E-MAIL TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 8812
Dirección: Calle 13	Ubicación del Equipo: Secretaria planeacion
Marca del Equipo: LG - Cassette.	Modelo y Serial: 36000 BTU.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL		LIMPIEZA GENERAL	
LIMPIEZA DE SERPENTINES		LIMPIEZA DE REJILLAS	
ENGRASE DE RODAMIENTOS		LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	
AJUSTES DE TORNILLERAS		LAVADO DE SERPENTINES	
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR		ENGRASE DE RODAMIENTOS	
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR		AJUSTES DE CORREAS	
CAMBIO DE CONTACTOR		REP TARJETA ELECTRÓNICA	
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR		REPARACIÓN DE FUGA	
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR		REP DE MOTOR VENTILADOR	
REPARACIÓN DE FUGA		CAMBIO DE BLOWER	
RECARGA DE GAS		OTROS	
REP DE VÁLVULA DE CARGA			
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA			
CAMBIO TRANSF. DE 220 24V			
CAMBIO DE ASPAS			
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE			

TOMA DE AMPERAJE

	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

Brayner
FIRMA TECNICO

Ing (E)
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: mto preventivo. se cambia la tarjeta electronica y se revisan las presiones del aire.

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8277

DIA	MES	AÑO
31	10	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 - E-MAIL TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 13374
Dirección: Calle 13	Ubicación del Equipo: Salon planeacion.
Marca del Equipo: Star Light Cassette	Modelo y Serial: 36000 BTU.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL		LIMPIEZA GENERAL	
LIMPIEZA DE SERPENTINES		LIMPIEZA DE REJILLAS	
ENGRASE DE RODAMIENTOS		LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	
AJUSTES DE TORNILLERAS		LAVADO DE SERPENTINES	
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR		ENGRASE DE RODAMIENTOS	
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR		AJUSTES DE CORREAS	
CAMBIO DE CONTACTOR		REP TARJETA ELECTRÓNICA	
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR		REPARACIÓN DE FUGA	
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR		REP DE MOTOR VENTILADOR	
REPARACIÓN DE FUGA		CAMBIO DE BLOWER	
RECARGA DE GAS		OTROS	
REP DE VÁLVULA DE CARGA			
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA			
CAMBIO TRANSF. DE 220 24V			
CAMBIO DE ASPAS			
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE			

TOMA DE AMPERAJE

	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

Brayner
FIRMA TECNICO

Ing (E)
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: mto preventivo.

Escaneado con CamScanner

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8278

DIA	MES	AÑO
16	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 8818.
Dirección: Calle 13.	Ubicación del Equipo: Of. Sub. planeación
Marca del Equipo: LG. mini split	Modelo y Serial: 12000 BTU.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL		LIMPIEZA GENERAL	
LIMPIEZA DE SERPENTINES		LIMPIEZA DE REJILLAS	
ENGRASE DE RODAMIENTOS		LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	
AJUSTES DE TORNILLERAS		LAVADO DE SERPENTINES	
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR		ENGRASE DE RODAMIENTOS	
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR		AJUSTES DE CORREAS	
CAMBIO DE CONTACTOR		REP TARJETA ELECTRÓNICA	
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR		REPARACIÓN DE FUGA	
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR		REP DE MOTOR VENTILADOR	
REPARACIÓN DE FUGA		CAMBIO DE BLOWER	
RECARGA DE GAS		OTROS	
REP DE VÁLVULA DE CARGA			
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA			
CAMBIO TRANSF DE 220 24V			
CAMBIO DE ASPAS			
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE			

TOMA DE AMPERAJE CONDENSADORA		TOMA DE AMPERAJE MANEJADORA	
ANTES	DESPUES	ANTES	DESPUES
L1	L1	L1	L1
L2	L2	L2	L2
L3	L3	L3	L3

Esteban y Jhon
FIRMA TECNICO

Ing (E)
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto preventivo
Se cambio el motor del compresor y los capacitores.

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 7266

DIA	MES	AÑO
9	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 8817
Dirección: Calle 13	Ubicación del Equipo: Control interno.
Marca del Equipo: LG mini split	Modelo y Serial: 6182CB5K1
Hora Inicio labores:	Hora final labores: 18000 BTU

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL		LIMPIEZA GENERAL	
LIMPIEZA DE SERPENTINES		LIMPIEZA DE REJILLAS	
ENGRASE DE RODAMIENTOS		LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	
AJUSTES DE TORNILLERAS		LAVADO DE SERPENTINES	
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR		ENGRASE DE RODAMIENTOS	
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR		AJUSTES DE CORREAS	
CAMBIO DE CONTACTOR		REP TARJETA ELECTRÓNICA	
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR		REPARACIÓN DE FUGA	
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR		REP DE MOTOR VENTILADOR	
REPARACIÓN DE FUGA		CAMBIO DE BLOWER	
RECARGA DE GAS		OTROS	
REP DE VÁLVULA DE CARGA			
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA			
CAMBIO TRANSF DE 220 24V			
CAMBIO DE ASPAS			
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE			

TOMA DE AMPERAJE CONDENSADORA		TOMA DE AMPERAJE MANEJADORA	
ANTES	DESPUES	ANTES	DESPUES
L1	L1	L1	L1
L2	L2	L2	L2
L3	L3	L3	L3

Esteban y Jhon
FIRMA TECNICO

Ing (E)
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto Preventivo

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8279

DIA	MES	AÑO
31	10	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 10213
Dirección: Calle 13	Ubicación del Equipo: Control Interno Abogados
Marca del Equipo: LG. Cassette	Modelo y Serial: 36000 BTU
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL		LIMPIEZA GENERAL	
LIMPIEZA DE SERPENTINES		LIMPIEZA DE REJILLAS	
ENGRASE DE RODAMIENTOS		LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	
AJUSTES DE TORNILLERAS		LAVADO DE SERPENTINES	
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR		ENGRASE DE RODAMIENTOS	
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR		AJUSTES DE CORREAS	
CAMBIO DE CONTACTOR		REP TARJETA ELECTRÓNICA	
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR		REPARACIÓN DE FUGA	
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR		REP DE MOTOR VENTILADOR	
REPARACIÓN DE FUGA		CAMBIO DE BLOWER	
RECARGA DE GAS		OTROS	
REP DE VÁLVULA DE CARGA			
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA			
CAMBIO TRANSF DE 220 24V			
CAMBIO DE ASPAS			
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE			

TOMA DE AMPERAJE CONDENSADORA		TOMA DE AMPERAJE MANEJADORA	
ANTES	DESPUES	ANTES	DESPUES
L1	L1	L1	L1
L2	L2	L2	L2
L3	L3	L3	L3

Bravo e.t
FIRMA TECNICO

Ing (E)
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto Preventivo

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8280

DIA	MES	AÑO
16	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 8175.
Dirección: Calle 13.	Ubicación del Equipo: Contratación 1
Marca del Equipo: LG Mini split	Modelo y Serial: 12000 BTU.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL		LIMPIEZA GENERAL	
LIMPIEZA DE SERPENTINES		LIMPIEZA DE REJILLAS	
ENGRASE DE RODAMIENTOS		LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	
AJUSTES DE TORNILLERAS		LAVADO DE SERPENTINES	
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR		ENGRASE DE RODAMIENTOS	
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR		AJUSTES DE CORREAS	
CAMBIO DE CONTACTOR		REP TARJETA ELECTRÓNICA	
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR		REPARACIÓN DE FUGA	
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR		REP DE MOTOR VENTILADOR	
REPARACIÓN DE FUGA		CAMBIO DE BLOWER	
RECARGA DE GAS		OTROS	
REP DE VÁLVULA DE CARGA			
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA			
CAMBIO TRANSF DE 220 24V			
CAMBIO DE ASPAS			
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE			

TOMA DE AMPERAJE CONDENSADORA		TOMA DE AMPERAJE MANEJADORA	
ANTES	DESPUES	ANTES	DESPUES
L1	L1	L1	L1
L2	L2	L2	L2
L3	L3	L3	L3

Esteban y Jhon
FIRMA TECNICO

Ing (E)
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto Preventivo.
Se realiza cambio de la tarjeta electronica.

Escaneado con CamScanner

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 7268

DIA	MES	AÑO
9	11	24

CALLE 11 No. 2E-73 LOCALES 30-31 HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713434 CELULAR 3133672412 E-MAIL TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CÚCUTA N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: PT: 6816
Dirección: Calle 13.	Ubicación del Equipo: Contratación 3
Marca del Equipo: 16 - Mini Split	Modelo y Serial: 5242L551
Hora Inicio labores:	Hora final labores: 24000BTU

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	✓	LIMPIEZA GENERAL	
LIMPIEZA DE SERPENTINES	✓	LIMPIEZA DE REJILLAS	
ENGRASE DE RODAMIENTOS	✓	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	
AJUSTES DE TORNILLERIAS	✓	LAVADO DE SERPENTINES	
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	✓	ENGRASE DE RODAMIENTOS	
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR		AJUSTES DE CORREAS	
CAMBIO DE CONTACTOR		REP TARJETA ELECTRÓNICA	
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	✓	REPARACIÓN DE FUGA	
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR		REP DE MOTOR VENTILADOR	
REPARACIÓN DE FUGA		CAMBIO DE BLOWER	
RECARGA DE GAS		OTROS	
REP DE VÁLVULA DE CARGA			
REVISIÓN CORRIENTE ELÉCTRICA			
CAMBIO TRANSF DE 220-24V			
CAMBIO DE ASPAS			
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE			

TOMA DE AMPERAJE

CONDENSADORA ANTES	CONDENSADORA DESPUES	MANEJADORA ANTES	MANEJADORA DESPUES
L1	L1	L1	L1
L2	L2	L2	L2
L3	L3	L3	L3

Eudebro S Jhon
FIRMA TECNICO

Ing (E)
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto preventivo

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8281

DIA	MES	AÑO
9	11	24

CALLE 11 No. 2E-73 LOCALES 30-31 HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713434 CELULAR 3133672412 E-MAIL TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CÚCUTA N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 1507.
Dirección: calle 13	Ubicación del Equipo: Secretaria General
Marca del Equipo: Mirabay min Split	Modelo y Serial: 24000 BTU
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL		LIMPIEZA GENERAL	
LIMPIEZA DE SERPENTINES		LIMPIEZA DE REJILLAS	
ENGRASE DE RODAMIENTOS		LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	
AJUSTES DE TORNILLERIAS		LAVADO DE SERPENTINES	
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR		ENGRASE DE RODAMIENTOS	
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR		AJUSTES DE CORREAS	
CAMBIO DE CONTACTOR		REP TARJETA ELECTRÓNICA	
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR		REPARACIÓN DE FUGA	
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR		REP DE MOTOR VENTILADOR	
REPARACIÓN DE FUGA		CAMBIO DE BLOWER	
RECARGA DE GAS		OTROS	
REP DE VÁLVULA DE CARGA			
REVISIÓN CORRIENTE ELÉCTRICA			
CAMBIO TRANSF DE 220-24V			
CAMBIO DE ASPAS			
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE			

TOMA DE AMPERAJE

CONDENSADORA ANTES	CONDENSADORA DESPUES	MANEJADORA ANTES	MANEJADORA DESPUES
L1	L1	L1	L1
L2	L2	L2	L2
L3	L3	L3	L3

Eudebro S Jhon
FIRMA TECNICO

Ing (E)
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: M to preventivo.

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8282

DIA	MES	AÑO
26	10	24

CALLE 11 No. 2E-73 LOCALES 30-31 HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713434 CELULAR 3133672412 E-MAIL TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CÚCUTA N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 8823
Dirección: Calle 13.	Ubicación del Equipo: Secretaria General.
Marca del Equipo: 16 - Mini Split	Modelo y Serial: 12000 BTU
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	✓	LIMPIEZA GENERAL	
LIMPIEZA DE SERPENTINES	✓	LIMPIEZA DE REJILLAS	
ENGRASE DE RODAMIENTOS	✓	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	
AJUSTES DE TORNILLERIAS	✓	LAVADO DE SERPENTINES	
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	✓	ENGRASE DE RODAMIENTOS	
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR		AJUSTES DE CORREAS	
CAMBIO DE CONTACTOR		REP TARJETA ELECTRÓNICA	
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	✓	REPARACIÓN DE FUGA	
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR		REP DE MOTOR VENTILADOR	
REPARACIÓN DE FUGA		CAMBIO DE BLOWER	
RECARGA DE GAS		OTROS	
REP DE VÁLVULA DE CARGA			
REVISIÓN CORRIENTE ELÉCTRICA			
CAMBIO TRANSF DE 220-24V			
CAMBIO DE ASPAS			
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE			

TOMA DE AMPERAJE

CONDENSADORA ANTES	CONDENSADORA DESPUES	MANEJADORA ANTES	MANEJADORA DESPUES
L1	L1	L1	L1
L2	L2	L2	L2
L3	L3	L3	L3

Ricardo Geluer
FIRMA TECNICO

Ing (E)
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto preventivo.

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8283

DIA	MES	AÑO
30	10	24

CALLE 11 No. 2E-73 LOCALES 30-31 HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713434 CELULAR 3133672412 E-MAIL TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CÚCUTA N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 14201
Dirección: calle 13	Ubicación del Equipo: Jefe talento Humano
Marca del Equipo: Air Max 12000	Modelo y Serial: BTU.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL		LIMPIEZA GENERAL	
LIMPIEZA DE SERPENTINES		LIMPIEZA DE REJILLAS	
ENGRASE DE RODAMIENTOS		LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	
AJUSTES DE TORNILLERIAS		LAVADO DE SERPENTINES	
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR		ENGRASE DE RODAMIENTOS	
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR		AJUSTES DE CORREAS	
CAMBIO DE CONTACTOR		REP TARJETA ELECTRÓNICA	
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR		REPARACIÓN DE FUGA	
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR		REP DE MOTOR VENTILADOR	
REPARACIÓN DE FUGA		CAMBIO DE BLOWER	
RECARGA DE GAS		OTROS	
REP DE VÁLVULA DE CARGA			
REVISIÓN CORRIENTE ELÉCTRICA			
CAMBIO TRANSF DE 220-24V			
CAMBIO DE ASPAS			
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE			

TOMA DE AMPERAJE

CONDENSADORA ANTES	CONDENSADORA DESPUES	MANEJADORA ANTES	MANEJADORA DESPUES
L1	L1	L1	L1
L2	L2	L2	L2
L3	L3	L3	L3

Brayner
FIRMA TECNICO

Ing (E)
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: M to preventivo.

Escaneado con CamScanner

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8284

DIA	MES	AÑO
31	10	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 8814
Dirección: Calle 13	Ubicación del Equipo: Silos Talento Humano
Marca del Equipo: LG - Mini split.	Modelo y Serial: 24000 BTU.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL		LIMPIEZA GENERAL	
LIMPIEZA DE SERPENTINES		LIMPIEZA DE REJILLAS	
ENGRASE DE RODAMIENTOS		LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	
AJUSTES DE TORNILLERAS		LAVADO DE SERPENTINES	
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR		ENGRASE DE RODAMIENTOS	
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR		AJUSTES DE CORREAS	
CAMBIO DE CONTACTOR		REP TARJETA ELECTRÓNICA	
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR		REPARACIÓN DE FUGA	
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR		REP DE MOTOR VENTILADOR	
REPARACIÓN DE FUGA		CAMBIO DE BLOWER	
RECARGA DE GAS		OTROS	
REP DE VÁLVULA DE CARGA			
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA			
CAMBIO TRANSF. DE 220 24V			
CAMBIO DE ASPAS			
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE			

TOMA DE AMPERAJE	ANTES	DESPUES
	L1	L1
	L2	L2
	L3	L3

Brayner
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto preventivo.

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8285

DIA	MES	AÑO
9	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 9168.
Dirección: Calle 13	Ubicación del Equipo: Sistemas.
Marca del Equipo: LG - Mini split.	Modelo y Serial: Inverter 12000 BTU
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL		LIMPIEZA GENERAL	
LIMPIEZA DE SERPENTINES		LIMPIEZA DE REJILLAS	
ENGRASE DE RODAMIENTOS		LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	
AJUSTES DE TORNILLERAS		LAVADO DE SERPENTINES	
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR		ENGRASE DE RODAMIENTOS	
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR		AJUSTES DE CORREAS	
CAMBIO DE CONTACTOR		REP TARJETA ELECTRÓNICA	
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR		REPARACIÓN DE FUGA	
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR		REP DE MOTOR VENTILADOR	
REPARACIÓN DE FUGA		CAMBIO DE BLOWER	
RECARGA DE GAS		OTROS	
REP DE VÁLVULA DE CARGA			
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA			
CAMBIO TRANSF. DE 220 24V			
CAMBIO DE ASPAS			
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE			

TOMA DE AMPERAJE	ANTES	DESPUES
	L1	L1
	L2	L2
	L3	L3

Esteban S Jhon
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto preventivo.

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8286

DIA	MES	AÑO
29	10	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 12679.
Dirección: Calle 13.	Ubicación del Equipo: Pacle bloque A Sistemas
Marca del Equipo: Star 1.6 Hi mini	Modelo y Serial: Split 12000 BTU.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL		LIMPIEZA GENERAL	
LIMPIEZA DE SERPENTINES		LIMPIEZA DE REJILLAS	
ENGRASE DE RODAMIENTOS		LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	
AJUSTES DE TORNILLERAS		LAVADO DE SERPENTINES	
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR		ENGRASE DE RODAMIENTOS	
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR		AJUSTES DE CORREAS	
CAMBIO DE CONTACTOR		REP TARJETA ELECTRÓNICA	
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR		REPARACIÓN DE FUGA	
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR		REP DE MOTOR VENTILADOR	
REPARACIÓN DE FUGA		CAMBIO DE BLOWER	
RECARGA DE GAS		OTROS	
REP DE VÁLVULA DE CARGA			
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA			
CAMBIO TRANSF. DE 220 24V			
CAMBIO DE ASPAS			
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE			

TOMA DE AMPERAJE	ANTES	DESPUES
	L1	L1
	L2	L2
	L3	L3

Brayner
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto preventivo.

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8287

DIA	MES	AÑO
26	10	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 10697
Dirección: Calle 13.	Ubicación del Equipo: STA.
Marca del Equipo: LG - Cassette.	Modelo y Serial: 36000 BTU.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL		LIMPIEZA GENERAL	
LIMPIEZA DE SERPENTINES		LIMPIEZA DE REJILLAS	
ENGRASE DE RODAMIENTOS		LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	
AJUSTES DE TORNILLERAS		LAVADO DE SERPENTINES	
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR		ENGRASE DE RODAMIENTOS	
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR		AJUSTES DE CORREAS	
CAMBIO DE CONTACTOR		REP TARJETA ELECTRÓNICA	
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR		REPARACIÓN DE FUGA	
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR		REP DE MOTOR VENTILADOR	
REPARACIÓN DE FUGA		CAMBIO DE BLOWER	
RECARGA DE GAS		OTROS	
REP DE VÁLVULA DE CARGA			
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA			
CAMBIO TRANSF. DE 220 24V			
CAMBIO DE ASPAS			
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE			

TOMA DE AMPERAJE	ANTES	DESPUES
	L1	L1
	L2	L2
	L3	L3

Ricardo Gelvez
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto preventivo

Escaneado con CamScanner

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8288

DIA	MES	AÑO
9	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 · E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 7486.
Dirección: Calle 13	Ubicación del Equipo: S1A.
Marca del Equipo: LG - Mini Split	Modelo y Serial: 18000 BTU.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL		LIMPIEZA GENERAL	
LIMPIEZA DE SERPENTINES		LIMPIEZA DE REJILLAS	
ENGRASE DE RODAMIENTOS		LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	
AJUSTES DE TORNILLERAS		LAVADO DE SERPENTINES	
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR		ENGRASE DE RODAMIENTOS	
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR		AJUSTES DE CORREAS	
CAMBIO DE CONTACTOR		REP TARJETA ELECTRÓNICA	
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR		REPARACIÓN DE FUGA	
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR		REP DE MOTOR VENTILADOR	
REPARACIÓN DE FUGA		CAMBIO DE BLOWER	
RECARGA DE GAS		OTROS	
REP DE VÁLVULA DE CARGA			
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA			
CAMBIO TRANSF. DE 220 24V			
CAMBIO DE ASPAS			
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE			

TOMA DE AMPERAJE

CONDENSADORA ANTES	CONDENSADORA DESPUES	MANEJADORA ANTES	MANEJADORA DESPUES
L1	L1	L1	L1
L2	L2	L2	L2
L3	L3	L3	L3

FIRMA TECNICO: Esteban y Jhon

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: mto preventivo.

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8289

DIA	MES	AÑO
29	10	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 · E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 15208.
Dirección: Calle 13.	Ubicación del Equipo: S1A
Marca del Equipo: MCQUAY mini split	Modelo y Serial: 24000 BTU.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL		LIMPIEZA GENERAL	
LIMPIEZA DE SERPENTINES		LIMPIEZA DE REJILLAS	
ENGRASE DE RODAMIENTOS		LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	
AJUSTES DE TORNILLERAS		LAVADO DE SERPENTINES	
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR		ENGRASE DE RODAMIENTOS	
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR		AJUSTES DE CORREAS	
CAMBIO DE CONTACTOR		REP TARJETA ELECTRÓNICA	
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR		REPARACIÓN DE FUGA	
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR		REP DE MOTOR VENTILADOR	
REPARACIÓN DE FUGA		CAMBIO DE BLOWER	
RECARGA DE GAS		OTROS	
REP DE VÁLVULA DE CARGA			
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA			
CAMBIO TRANSF. DE 220 24V			
CAMBIO DE ASPAS			
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE			

TOMA DE AMPERAJE

CONDENSADORA ANTES	CONDENSADORA DESPUES	MANEJADORA ANTES	MANEJADORA DESPUES
L1	L1	L1	L1
L2	L2	L2	L2
L3	L3	L3	L3

FIRMA TECNICO: Brayner

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto preventivo.

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8290

DIA	MES	AÑO
13	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 · E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 10200.
Dirección: Calle 13.	Ubicación del Equipo: Seguridad y salud en el
Marca del Equipo: Daikin - mini split	Modelo y Serial: trabajo. 18000 BTU
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL		LIMPIEZA GENERAL	
LIMPIEZA DE SERPENTINES		LIMPIEZA DE REJILLAS	
ENGRASE DE RODAMIENTOS		LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	
AJUSTES DE TORNILLERAS		LAVADO DE SERPENTINES	
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR		ENGRASE DE RODAMIENTOS	
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR		AJUSTES DE CORREAS	
CAMBIO DE CONTACTOR		REP TARJETA ELECTRÓNICA	
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR		REPARACIÓN DE FUGA	
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR		REP DE MOTOR VENTILADOR	
REPARACIÓN DE FUGA		CAMBIO DE BLOWER	
RECARGA DE GAS		OTROS	
REP DE VÁLVULA DE CARGA			
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA			
CAMBIO TRANSF. DE 220 24V			
CAMBIO DE ASPAS			
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE			

TOMA DE AMPERAJE

CONDENSADORA ANTES	CONDENSADORA DESPUES	MANEJADORA ANTES	MANEJADORA DESPUES
L1	L1	L1	L1
L2	L2	L2	L2
L3	L3	L3	L3

FIRMA TECNICO: Joselvis Mackley

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto preventivo.

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8291

DIA	MES	AÑO
29	10	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 · E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 13780.
Dirección: Calle 13.	Ubicación del Equipo: Hidrocarburos y Ordenacion
Marca del Equipo: Split Piso - Piso	Modelo y Serial: Techo 60.000 BTU
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL		LIMPIEZA GENERAL	
LIMPIEZA DE SERPENTINES		LIMPIEZA DE REJILLAS	
ENGRASE DE RODAMIENTOS		LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	
AJUSTES DE TORNILLERAS		LAVADO DE SERPENTINES	
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR		ENGRASE DE RODAMIENTOS	
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR		AJUSTES DE CORREAS	
CAMBIO DE CONTACTOR		REP TARJETA ELECTRÓNICA	
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR		REPARACIÓN DE FUGA	
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR		REP DE MOTOR VENTILADOR	
REPARACIÓN DE FUGA		CAMBIO DE BLOWER	
RECARGA DE GAS		OTROS	
REP DE VÁLVULA DE CARGA			
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA			
CAMBIO TRANSF. DE 220 24V			
CAMBIO DE ASPAS			
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE			

TOMA DE AMPERAJE

CONDENSADORA ANTES	CONDENSADORA DESPUES	MANEJADORA ANTES	MANEJADORA DESPUES
L1	L1	L1	L1
L2	L2	L2	L2
L3	L3	L3	L3

FIRMA TECNICO: Brayner

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto preventivo.

Escaneado con CamScanner

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8292

DIA	MES	AÑO
25	10	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 - E-MAIL TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 14195
Dirección: Calle 13	Ubicación del Equipo: Salon multiple AA 1
Marca del Equipo: Star Light	Modelo y Serial: Cassette 60.000 BTU
Hora Inicio labores	Hora final labores

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

- LIMPIEZA GENERAL ☐
- LIMPIEZA DE SERPENTINES ☐
- ENGRASE DE RODAMIENTOS ☐
- AJUSTES DE TORNILLERAS ☐
- REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR ☐
- REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR ☐
- CAMBIO DE CONTACTOR ☐
- CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR ☐
- CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR ☐
- REPARACIÓN DE FUGA ☐
- RECARGA DE GAS ☐
- REP DE VÁLVULA DE CARGA ☐
- REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA ☐
- CAMBIO TRANSF DE 220 24V ☐
- CAMBIO DE ASPAS ☐
- CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE ☐

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

MANEJADORA

- LIMPIEZA GENERAL ☐
- LIMPIEZA DE REJILLAS ☐
- LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA ☐
- LAVADO DE SERPENTINES ☐
- ENGRASE DE RODAMIENTOS ☐
- AJUSTES DE CORREAS ☐
- REP TARJETA ELECTRÓNICA ☐
- REPARACIÓN DE FUGA ☐
- REP DE MOTOR VENTILADOR ☐
- CAMBIO DE BLOWER ☐
- OTROS ☐

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

FIRMA TECNICO: Ricardo Gelvez.

FIRMA DEL CLIENTE: 1119(CE)

OBSERVACIONES: mto Preventivo.

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8293

DIA	MES	AÑO
18	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 - E-MAIL TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 14194.
Dirección: Calle 13.	Ubicación del Equipo: Salon multiple AA 2
Marca del Equipo: Star Light	Modelo y Serial: Cassette. 60.000 BTU
Hora Inicio labores	Hora final labores

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

- LIMPIEZA GENERAL ☐
- LIMPIEZA DE SERPENTINES ☐
- ENGRASE DE RODAMIENTOS ☐
- AJUSTES DE TORNILLERAS ☐
- REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR ☐
- REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR ☐
- CAMBIO DE CONTACTOR ☐
- CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR ☐
- CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR ☐
- REPARACIÓN DE FUGA ☐
- RECARGA DE GAS ☐
- REP DE VÁLVULA DE CARGA ☐
- REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA ☐
- CAMBIO TRANSF DE 220 24V ☐
- CAMBIO DE ASPAS ☐
- CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE ☐

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

MANEJADORA

- LIMPIEZA GENERAL ☐
- LIMPIEZA DE REJILLAS ☐
- LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA ☐
- LAVADO DE SERPENTINES ☐
- ENGRASE DE RODAMIENTOS ☐
- AJUSTES DE CORREAS ☐
- REP TARJETA ELECTRÓNICA ☐
- REPARACIÓN DE FUGA ☐
- REP DE MOTOR VENTILADOR ☐
- CAMBIO DE BLOWER ☐
- OTROS ☐

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

FIRMA TECNICO: Henry Hulger

FIRMA DEL CLIENTE: 1119(CE)

OBSERVACIONES: Mto. Preventivo.

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8294

DIA	MES	AÑO
25	10	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 - E-MAIL TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 14193
Dirección: Calle 13.	Ubicación del Equipo: Salon multiple AA 3
Marca del Equipo: Star Light	Modelo y Serial: Cassette 60 000 BTU
Hora Inicio labores	Hora final labores

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

- LIMPIEZA GENERAL ☐
- LIMPIEZA DE SERPENTINES ☐
- ENGRASE DE RODAMIENTOS ☐
- AJUSTES DE TORNILLERAS ☐
- REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR ☐
- REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR ☐
- CAMBIO DE CONTACTOR ☐
- CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR ☐
- CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR ☐
- REPARACIÓN DE FUGA ☐
- RECARGA DE GAS ☐
- REP DE VÁLVULA DE CARGA ☐
- REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA ☐
- CAMBIO TRANSF DE 220 24V ☐
- CAMBIO DE ASPAS ☐
- CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE ☐

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

MANEJADORA

- LIMPIEZA GENERAL ☐
- LIMPIEZA DE REJILLAS ☐
- LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA ☐
- LAVADO DE SERPENTINES ☐
- ENGRASE DE RODAMIENTOS ☐
- AJUSTES DE CORREAS ☐
- REP TARJETA ELECTRÓNICA ☐
- REPARACIÓN DE FUGA ☐
- REP DE MOTOR VENTILADOR ☐
- CAMBIO DE BLOWER ☐
- OTROS ☐

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

FIRMA TECNICO: Ricardo Gelvez

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: mto Preventivo. Se realiza reparacion de fuga.

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8295

DIA	MES	AÑO
8	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 - E-MAIL TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 14196.
Dirección: Calle 13.	Ubicación del Equipo: Audiovisuales Salon multiple
Marca del Equipo: Airmax de 12000 BTU.	Modelo y Serial:
Hora Inicio labores	Hora final labores

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

- LIMPIEZA GENERAL ☐
- LIMPIEZA DE SERPENTINES ☐
- ENGRASE DE RODAMIENTOS ☐
- AJUSTES DE TORNILLERAS ☐
- REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR ☐
- REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR ☐
- CAMBIO DE CONTACTOR ☐
- CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR ☐
- CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR ☐
- REPARACIÓN DE FUGA ☐
- RECARGA DE GAS ☐
- REP DE VÁLVULA DE CARGA ☐
- REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA ☐
- CAMBIO TRANSF DE 220 24V ☐
- CAMBIO DE ASPAS ☐
- CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE ☐

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

MANEJADORA

- LIMPIEZA GENERAL ☐
- LIMPIEZA DE REJILLAS ☐
- LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA ☐
- LAVADO DE SERPENTINES ☐
- ENGRASE DE RODAMIENTOS ☐
- AJUSTES DE CORREAS ☐
- REP TARJETA ELECTRÓNICA ☐
- REPARACIÓN DE FUGA ☐
- REP DE MOTOR VENTILADOR ☐
- CAMBIO DE BLOWER ☐
- OTROS ☐

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

FIRMA TECNICO: Jaeluis Tonkley

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto Preventivo.

Escaneado con CamScanner

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8296

DIA	MES	AÑO
29	10	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 14197.
Dirección: Calle 13	Ubicación del Equipo: Oficina Anexa 1. Salon.
Marca del Equipo: Air max mini Split	Modelo y Serial: Inverter 12000 BTU.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL		LIMPIEZA GENERAL	
LIMPIEZA DE SERPENTINES		LIMPIEZA DE REJILLAS	
ENGRASE DE RODAMIENTOS		LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	
AJUSTES DE TORNILLERAS		LAVADO DE SERPENTINES	
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR		ENGRASE DE RODAMIENTOS	
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR		AJUSTES DE CORREAS	
CAMBIO DE CONTACTOR		REP. TARJETA ELECTRÓNICA	
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR		REPARACIÓN DE FUGA	
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR		REP. DE MOTOR VENTILADOR	
REPARACIÓN DE FUGA		CAMBIO DE BLOWER	
RECARGA DE GAS		OTROS	
REP. DE VÁLVULA DE CARGA			
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA			
CAMBIO TRANSF. DE 220 24V			
CAMBIO DE ASPAS			
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE			

TOMA DE AMPERAJE	ANTES	DESPUES
	L1	L1
	L2	L2
	L3	L3

FIRMA TECNICO: Brayner

FIRMA DEL CLIENTE: mg (E)

OBSERVACIONES: Mto Preventivo.

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8297

DIA	MES	AÑO
25	10	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor.	Teléfono: 14198.
Dirección: Calle 13.	Ubicación del Equipo: Oficina Anexa 2 Salon
Marca del Equipo: Air max inverter	Modelo y Serial: 12000 BTU.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL		LIMPIEZA GENERAL	
LIMPIEZA DE SERPENTINES		LIMPIEZA DE REJILLAS	
ENGRASE DE RODAMIENTOS		LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	
AJUSTES DE TORNILLERAS		LAVADO DE SERPENTINES	
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR		ENGRASE DE RODAMIENTOS	
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR		AJUSTES DE CORREAS	
CAMBIO DE CONTACTOR		REP. TARJETA ELECTRÓNICA	
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR		REPARACIÓN DE FUGA	
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR		REP. DE MOTOR VENTILADOR	
REPARACIÓN DE FUGA		CAMBIO DE BLOWER	
RECARGA DE GAS		OTROS	
REP. DE VÁLVULA DE CARGA			
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA			
CAMBIO TRANSF. DE 220 24V			
CAMBIO DE ASPAS			
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE			

TOMA DE AMPERAJE	ANTES	DESPUES
	L1	L1
	L2	L2
	L3	L3

FIRMA TECNICO: Ricardo Gelver

FIRMA DEL CLIENTE: mg (E)

OBSERVACIONES: Mto preventivo.

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8298

DIA	MES	AÑO
29	10	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 8815
Dirección: calle 13	Ubicación del Equipo: secretaria de Director General
Marca del Equipo: LG - mini Split	Modelo y Serial: 24000 BTU.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL		LIMPIEZA GENERAL	
LIMPIEZA DE SERPENTINES		LIMPIEZA DE REJILLAS	
ENGRASE DE RODAMIENTOS		LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	
AJUSTES DE TORNILLERAS		LAVADO DE SERPENTINES	
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR		ENGRASE DE RODAMIENTOS	
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR		AJUSTES DE CORREAS	
CAMBIO DE CONTACTOR		REP. TARJETA ELECTRÓNICA	
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR		REPARACIÓN DE FUGA	
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR		REP. DE MOTOR VENTILADOR	
REPARACIÓN DE FUGA		CAMBIO DE BLOWER	
RECARGA DE GAS		OTROS	
REP. DE VÁLVULA DE CARGA			
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA			
CAMBIO TRANSF. DE 220 24V			
CAMBIO DE ASPAS			
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE			

TOMA DE AMPERAJE	ANTES	DESPUES
	L1	L1
	L2	L2
	L3	L3

FIRMA TECNICO: Brayner

FIRMA DEL CLIENTE: mg (E)

OBSERVACIONES: Mto preventivo.

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8299

DIA	MES	AÑO
6	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 13443
Dirección: Calle 13	Ubicación del Equipo: Archivo Direccion (Gral)
Marca del Equipo: LG. mini split	Modelo y Serial: 12000 BTU
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL		LIMPIEZA GENERAL	
LIMPIEZA DE SERPENTINES		LIMPIEZA DE REJILLAS	
ENGRASE DE RODAMIENTOS		LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	
AJUSTES DE TORNILLERAS		LAVADO DE SERPENTINES	
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR		ENGRASE DE RODAMIENTOS	
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR		AJUSTES DE CORREAS	
CAMBIO DE CONTACTOR		REP. TARJETA ELECTRÓNICA	
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR		REPARACIÓN DE FUGA	
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR		REP. DE MOTOR VENTILADOR	
REPARACIÓN DE FUGA		CAMBIO DE BLOWER	
RECARGA DE GAS		OTROS	
REP. DE VÁLVULA DE CARGA			
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA			
CAMBIO TRANSF. DE 220 24V			
CAMBIO DE ASPAS			
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE			

TOMA DE AMPERAJE	ANTES	DESPUES
	L1	L1
	L2	L2
	L3	L3

FIRMA TECNICO: Jose Luis Maklep

FIRMA DEL CLIENTE: mg (E)

OBSERVACIONES: Mto preventivo. mantenimiento correctivo reparacion de fuga.

Escaneado con CamScanner

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8300

DIA	MES	AÑO
23	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51 HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454 CELULAR 3159372412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 10208
Dirección: Calle 13	Ubicación del Equipo: Sala de juntas Dirección General
Marca del Equipo: Samsung cassette	Modelo y Serial: 32000 BTU.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	☐	LIMPIEZA GENERAL	☐
LIMPIEZA DE SERPENTINES	☐	LIMPIEZA DE REJILLAS	☐
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	☐
AJUSTES DE TORNILLERAS	☐	LAVADO DE SERPENTINES	☐
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	☐	ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	☐	AJUSTES DE CORREAS	☐
CAMBIO DE CONTACTOR	☐	REP TARJETA ELECTRÓNICA	☐
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	☐	REPARACIÓN DE FUGA	☐
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	☐	REP DE MOTOR VENTILADOR	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐	CAMBIO DE BLOWER	☐
RECARGA DE GAS	☐	OTROS	☐
REP DE VÁLVULA DE CARGA	☐		
REVISIÓN COMETIDA ELECTRICA	☐		
CAMBIO TRANSF DE 220 24V	☐		
CAMBIO DE ASPAS	☐		
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE	☐		

TOMA DE AMPERAJE CONDENSADORA				TOMA DE AMPERAJE MANEJADORA	
	ANTES	DESPUES		ANTES	DESPUES
L1			L1		
L2			L2		
L3			L3		

Henry | Holger
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: mto preventivo.

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8301

DIA	MES	AÑO
23	11	24

Cliente: Corponor	Teléfono: 10216
Dirección: Calle 13.	Ubicación del Equipo: Director General
Marca del Equipo: Air max mini spli	Modelo y Serial: 18000 BTU.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	☐	LIMPIEZA GENERAL	☐
LIMPIEZA DE SERPENTINES	☐	LIMPIEZA DE REJILLAS	☐
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	☐
AJUSTES DE TORNILLERAS	☐	LAVADO DE SERPENTINES	☐
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	☐	ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	☐	AJUSTES DE CORREAS	☐
CAMBIO DE CONTACTOR	☐	REP TARJETA ELECTRÓNICA	☐
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	☐	REPARACIÓN DE FUGA	☐
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	☐	REP DE MOTOR VENTILADOR	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐	CAMBIO DE BLOWER	☐
RECARGA DE GAS	☐	OTROS	☐
REP DE VÁLVULA DE CARGA	☐		
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA	☐		
CAMBIO TRANSF DE 220 24V	☐		
CAMBIO DE ASPAS	☐		
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE	☐		

TOMA DE AMPERAJE CONDENSADORA				TOMA DE AMPERAJE MANEJADORA	
	ANTES	DESPUES		ANTES	DESPUES
L1			L1		
L2			L2		
L3			L3		

Henry | Holger
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: mto preventivo.

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8302

DIA	MES	AÑO
23	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51 HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454 CELULAR 3159372412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 13735.
Dirección: Calle 13.	Ubicación del Equipo: Asesor Director General 1
Marca del Equipo: 16 - mini split	Modelo y Serial: 24.000 BTU.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	☐	LIMPIEZA GENERAL	☐
LIMPIEZA DE SERPENTINES	☐	LIMPIEZA DE REJILLAS	☐
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	☐
AJUSTES DE TORNILLERAS	☐	LAVADO DE SERPENTINES	☐
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	☐	ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	☐	AJUSTES DE CORREAS	☐
CAMBIO DE CONTACTOR	☐	REP TARJETA ELECTRÓNICA	☐
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	☐	REPARACIÓN DE FUGA	☐
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	☐	REP DE MOTOR VENTILADOR	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐	CAMBIO DE BLOWER	☐
RECARGA DE GAS	☐	OTROS	☐
REP DE VÁLVULA DE CARGA	☐		
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA	☐		
CAMBIO TRANSF DE 220 24V	☐		
CAMBIO DE ASPAS	☐		
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE	☐		

TOMA DE AMPERAJE CONDENSADORA				TOMA DE AMPERAJE MANEJADORA	
	ANTES	DESPUES		ANTES	DESPUES
L1			L1		
L2			L2		
L3			L3		

Henry | Holger
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto Preventivo

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8303

DIA	MES	AÑO
6	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51 HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454 CELULAR 3159372412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 10207
Dirección: Calle 13	Ubicación del Equipo: Asesor Director General 2
Marca del Equipo: 16 - mini Split inverter	Modelo y Serial: 18000 BTU
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	☐	LIMPIEZA GENERAL	☐
LIMPIEZA DE SERPENTINES	☐	LIMPIEZA DE REJILLAS	☐
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	☐
AJUSTES DE TORNILLERAS	☐	LAVADO DE SERPENTINES	☐
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	☐	ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	☐	AJUSTES DE CORREAS	☐
CAMBIO DE CONTACTOR	☐	REP TARJETA ELECTRÓNICA	☐
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	☐	REPARACIÓN DE FUGA	☐
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	☐	REP DE MOTOR VENTILADOR	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐	CAMBIO DE BLOWER	☐
RECARGA DE GAS	☐	OTROS	☐
REP DE VÁLVULA DE CARGA	☐		
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA	☐		
CAMBIO TRANSF DE 220 24V	☐		
CAMBIO DE ASPAS	☐		
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE	☐		

TOMA DE AMPERAJE CONDENSADORA				TOMA DE AMPERAJE MANEJADORA	
	ANTES	DESPUES		ANTES	DESPUES
L1			L1		
L2			L2		
L3			L3		

Jaselus Jaramillo
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto Preventivo
limpieza de tarjeta electronica

Escaneado con CamScanner

TODOLINEAS S.A.S.

NIT 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8304

DIA	MES	AÑO
23	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51 HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL 5713454 CELULAR 3153972412 · E-MAIL TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA · N. DE SANTANDER · COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 12419
Dirección: Calle 13.	Ubicación del Equipo: mineria e Hidrocarburos
Marca del Equipo: LG mini Split	Modelo y Serial: 9000 Btu.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL		LIMPIEZA GENERAL	
LIMPIEZA DE SERPENTINES		LIMPIEZA DE REJILLAS	
ENGRASE DE RODAMIENTOS		LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	
AJUSTES DE TORNILLERAS		LAVADO DE SERPENTINES	
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR		ENGRASE DE RODAMIENTOS	
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR		AJUSTES DE CORREAS	
CAMBIO DE CONTACTOR		REP TARJETA ELECTRÓNICA	
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR		REPARACIÓN DE FUGA	
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR		REP DE MOTOR VENTILADOR	
REPARACIÓN DE FUGA		CAMBIO DE BLOWER	
RECARGA DE GAS		OTROS	
REP DE VÁLVULA DE CARGA			
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA			
CAMBIO TRANSF DE 220 24V			
CAMBIO DE ASPAS			
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE			

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

Henry | Holger
FIRMA TECNICO

Ing Cq
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: M.to Preventivo.

TODOLINEAS S.A.S.

NIT 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8305

DIA	MES	AÑO
6	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51 HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL 5713454 CELULAR 3153972412 · E-MAIL TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA · N. DE SANTANDER · COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 2811
Dirección: Calle 13.	Ubicación del Equipo: Salon Funcionarios
Marca del Equipo: Samsung Cassette.	Modelo y Serial: 32.000 Btu.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL		LIMPIEZA GENERAL	
LIMPIEZA DE SERPENTINES		LIMPIEZA DE REJILLAS	
ENGRASE DE RODAMIENTOS		LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	
AJUSTES DE TORNILLERAS		LAVADO DE SERPENTINES	
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR		ENGRASE DE RODAMIENTOS	
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR		AJUSTES DE CORREAS	
CAMBIO DE CONTACTOR		REP TARJETA ELECTRÓNICA	
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR		REPARACIÓN DE FUGA	
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR		REP DE MOTOR VENTILADOR	
REPARACIÓN DE FUGA		CAMBIO DE BLOWER	
RECARGA DE GAS		OTROS	
REP DE VÁLVULA DE CARGA			
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA			
CAMBIO TRANSF DE 220 24V			
CAMBIO DE ASPAS			
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE			

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

Jose Luis Tomalley
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto Preventivo

TODOLINEAS S.A.S.

NIT 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8306

DIA	MES	AÑO
20	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51 HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL 5713454 CELULAR 3153972412 · E-MAIL TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA · N. DE SANTANDER · COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 13781
Dirección: calle 13	Ubicación del Equipo: Salon funcionarios.
Marca del Equipo: Starlight Techo y Piso	Modelo y Serial: 60000 Btu
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL		LIMPIEZA GENERAL	
LIMPIEZA DE SERPENTINES		LIMPIEZA DE REJILLAS	
ENGRASE DE RODAMIENTOS		LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	
AJUSTES DE TORNILLERAS		LAVADO DE SERPENTINES	
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR		ENGRASE DE RODAMIENTOS	
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR		AJUSTES DE CORREAS	
CAMBIO DE CONTACTOR		REP TARJETA ELECTRÓNICA	
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR		REPARACIÓN DE FUGA	
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR		REP DE MOTOR VENTILADOR	
REPARACIÓN DE FUGA		CAMBIO DE BLOWER	
RECARGA DE GAS		OTROS	
REP DE VÁLVULA DE CARGA			
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA			
CAMBIO TRANSF DE 220 24V			
CAMBIO DE ASPAS			
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE			

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

Henry | Holger
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto Preventivo.
Se cambia Aspa Ventilador de la condensadora

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8307

DIA	MES	AÑO
20	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51 HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL 5713454, CELULAR 3153972412 · E-MAIL TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA · N. DE SANTANDER · COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 10220
Dirección: Calle 13.	Ubicación del Equipo: Secretaria de desarrollo sostenible
Marca del Equipo: CONFERESH Cassette	Modelo y Serial: 36000 BTU.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL		LIMPIEZA GENERAL	
LIMPIEZA DE SERPENTINES		LIMPIEZA DE REJILLAS	
ENGRASE DE RODAMIENTOS		LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	
AJUSTES DE TORNILLERAS		LAVADO DE SERPENTINES	
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR		ENGRASE DE RODAMIENTOS	
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR		AJUSTES DE CORREAS	
CAMBIO DE CONTACTOR		REP TARJETA ELECTRÓNICA	
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR		REPARACIÓN DE FUGA	
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR		REP DE MOTOR VENTILADOR	
REPARACIÓN DE FUGA		CAMBIO DE BLOWER	
RECARGA DE GAS		OTROS	
REP DE VÁLVULA DE CARGA			
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA			
CAMBIO TRANSF DE 220 24V			
CAMBIO DE ASPAS			
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE			

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

Henry | Holger
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto Preventivo.

Escaneado con CamScanner

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8308

DIA	MES	AÑO
20	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 9169.
Dirección: Calle 13.	Ubicación del Equipo: OF. Subdirector desarrollo
Marca del Equipo: LG. mini. Split Dual	Modelo y Serial: 18000 BTU.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	☐	LIMPIEZA GENERAL	☐
LIMPIEZA DE SERPENTINES	☐	LIMPIEZA DE REJILLAS	☐
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	☐
AJUSTES DE TORNILLERAS	☐	LAVADO DE SERPENTINES	☐
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	☐	ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	☐	AJUSTES DE CORREAS	☐
CAMBIO DE CONTACTOR	☐	REP. TARJETA ELECTRÓNICA	☐
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	☐	REPARACIÓN DE FUGA	☐
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	☐	REP. DE MOTOR VENTILADOR	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐	CAMBIO DE BLOWER	☐
RECARGA DE GAS	☐	OTROS	☐
REP. DE VÁLVULA DE CARGA	☐		
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA	☐		
CAMBIO TRANSF. DE 220 24V	☐		
CAMBIO DE ASPAS	☐		
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE	☐		

TOMA DE AMPERAJE	ANTES	DESPUES
	L1	L1
	L2	L2
	L3	L3

Henry Holguer
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: mto preventivo

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8309

DIA	MES	AÑO
6	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 10209.
Dirección: Calle 13.	Ubicación del Equipo: Talento Humano Bloque B
Marca del Equipo: Samsung mini Split	Modelo y Serial: 12000 BTU.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	☐	LIMPIEZA GENERAL	☐
LIMPIEZA DE SERPENTINES	☐	LIMPIEZA DE REJILLAS	☐
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	☐
AJUSTES DE TORNILLERAS	☐	LAVADO DE SERPENTINES	☐
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	☐	ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	☐	AJUSTES DE CORREAS	☐
CAMBIO DE CONTACTOR	☐	REP. TARJETA ELECTRÓNICA	☐
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	☐	REPARACIÓN DE FUGA	☐
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	☐	REP. DE MOTOR VENTILADOR	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐	CAMBIO DE BLOWER	☐
RECARGA DE GAS	☐	OTROS	☐
REP. DE VÁLVULA DE CARGA	☐		
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA	☐		
CAMBIO TRANSF. DE 220 24V	☐		
CAMBIO DE ASPAS	☐		
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE	☐		

TOMA DE AMPERAJE	ANTES	DESPUES
	L1	L1
	L2	L2
	L3	L3

Jose Luis Mahley
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto Preventivo.

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8310

DIA	MES	AÑO
20	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 9290.
Dirección: Calle 13	Ubicación del Equipo: Back Bloque B
Marca del Equipo: Samsung. mini Split	Modelo y Serial: 21000 BTU.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	☐	LIMPIEZA GENERAL	☐
LIMPIEZA DE SERPENTINES	☐	LIMPIEZA DE REJILLAS	☐
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	☐
AJUSTES DE TORNILLERAS	☐	LAVADO DE SERPENTINES	☐
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	☐	ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	☐	AJUSTES DE CORREAS	☐
CAMBIO DE CONTACTOR	☐	REP. TARJETA ELECTRÓNICA	☐
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	☐	REPARACIÓN DE FUGA	☐
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	☐	REP. DE MOTOR VENTILADOR	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐	CAMBIO DE BLOWER	☐
RECARGA DE GAS	☐	OTROS	☐
REP. DE VÁLVULA DE CARGA	☐		
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA	☐		
CAMBIO TRANSF. DE 220 24V	☐		
CAMBIO DE ASPAS	☐		
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE	☐		

TOMA DE AMPERAJE	ANTES	DESPUES
	L1	L1
	L2	L2
	L3	L3

Henry Holguer
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: mto Preventivo.

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8311

DIA	MES	AÑO
13	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 10203.
Dirección: calle 13.	Ubicación del Equipo: Pasillo entrada recursos
Marca del Equipo: Samsung. 24000 BTU.	Modelo y Serial: naturales.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	☐	LIMPIEZA GENERAL	☐
LIMPIEZA DE SERPENTINES	☐	LIMPIEZA DE REJILLAS	☐
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	☐
AJUSTES DE TORNILLERAS	☐	LAVADO DE SERPENTINES	☐
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	☐	ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	☐	AJUSTES DE CORREAS	☐
CAMBIO DE CONTACTOR	☐	REP. TARJETA ELECTRÓNICA	☐
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	☐	REPARACIÓN DE FUGA	☐
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	☐	REP. DE MOTOR VENTILADOR	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐	CAMBIO DE BLOWER	☐
RECARGA DE GAS	☐	OTROS	☐
REP. DE VÁLVULA DE CARGA	☐		
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA	☐		
CAMBIO TRANSF. DE 220 24V	☐		
CAMBIO DE ASPAS	☐		
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE	☐		

TOMA DE AMPERAJE	ANTES	DESPUES
	L1	L1
	L2	L2
	L3	L3

Jose Luis Mahley
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto Preventivo.
Se realiza cambio de capacitor y mto compresor

Escaneado con CamScanner

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8390

DIA	MES	AÑO
25	10	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 10201
Dirección: Calle 13	Ubicación del Equipo: Secretaria de Subdireccion Financiera
Marca del Equipo: Samsung mini Split.	Modelo y Serial: 24000 BTU
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	☐	LIMPIEZA GENERAL	☐
LIMPIEZA DE SERPENTINES	☐	LIMPIEZA DE REJILLAS	☐
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	☐
AJUSTES DE TORNILLERAS	☐	LAVADO DE SERPENTINES	☐
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	☐	ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	☐	AJUSTES DE CORREAS	☐
CAMBIO DE CONTACTOR	☐	REP. TARJETA ELECTRÓNICA	☐
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	☐	REPARACIÓN DE FUGA	☐
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	☐	REP. DE MOTOR VENTILADOR	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐	CAMBIO DE BLOWER	☐
RECARGA DE GAS	☐	OTROS	☐
REP. DE VÁLVULA DE CARGA	☐		
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA	☐		
CAMBIO TRANSF. DE 220 24V	☐		
CAMBIO DE ASPAS	☐		
CAMBIO DE TUBERIA DE COBRE	☐		

TOMA DE AMPERAJE	ANTES	DESPUES
	L1	L1
	L2	L2
	L3	L3

Ricardo Gelvez
FIRMA TECNICO

Ing (CS)
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto preventivo

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8313

DIA	MES	AÑO
25	10	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 10214.
Dirección: Calle 13.	Ubicación del Equipo: Desarrollo Ambiental Urbano
Marca del Equipo: Samsung, mini split	Modelo y Serial: 12000 BTU.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	☐	LIMPIEZA GENERAL	☐
LIMPIEZA DE SERPENTINES	☐	LIMPIEZA DE REJILLAS	☐
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	☐
AJUSTES DE TORNILLERAS	☐	LAVADO DE SERPENTINES	☐
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	☐	ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	☐	AJUSTES DE CORREAS	☐
CAMBIO DE CONTACTOR	☐	REP. TARJETA ELECTRÓNICA	☐
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	☐	REPARACIÓN DE FUGA	☐
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	☐	REP. DE MOTOR VENTILADOR	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐	CAMBIO DE BLOWER	☐
RECARGA DE GAS	☐	OTROS	☐
REP. DE VÁLVULA DE CARGA	☐		
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA	☐		
CAMBIO TRANSF. DE 220 24V	☐		
CAMBIO DE ASPAS	☐		
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE	☐		

TOMA DE AMPERAJE	ANTES	DESPUES
	L1	L1
	L2	L2
	L3	L3

Ricardo Gelvez
FIRMA TECNICO

Ing (CS)
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto preventivo

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8314

DIA	MES	AÑO
31	10	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 10202
Dirección: Calle 13.	Ubicación del Equipo: Subdirectora recursos naturales.
Marca del Equipo: Samsung mini split.	Modelo y Serial: 18000 BTU.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	☐	LIMPIEZA GENERAL	☐
LIMPIEZA DE SERPENTINES	☐	LIMPIEZA DE REJILLAS	☐
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	☐
AJUSTES DE TORNILLERAS	☐	LAVADO DE SERPENTINES	☐
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	☐	ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	☐	AJUSTES DE CORREAS	☐
CAMBIO DE CONTACTOR	☐	REP. TARJETA ELECTRÓNICA	☐
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	☐	REPARACIÓN DE FUGA	☐
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	☐	REP. DE MOTOR VENTILADOR	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐	CAMBIO DE BLOWER	☐
RECARGA DE GAS	☐	OTROS	☐
REP. DE VÁLVULA DE CARGA	☐		
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA	☐		
CAMBIO TRANSF. DE 220 24V	☐		
CAMBIO DE ASPAS	☐		
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE	☐		

TOMA DE AMPERAJE	ANTES	DESPUES
	L1	L1
	L2	L2
	L3	L3

Brayner
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto preventivo

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8315

DIA	MES	AÑO
9	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor.	Teléfono: N/A.
Dirección: Calle 13.	Ubicación del Equipo: Comunidades Indigenas
Marca del Equipo: LG mini split smart inverter.	Modelo y Serial: 12000 BTU.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	☐	LIMPIEZA GENERAL	☐
LIMPIEZA DE SERPENTINES	☐	LIMPIEZA DE REJILLAS	☐
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	☐
AJUSTES DE TORNILLERAS	☐	LAVADO DE SERPENTINES	☐
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	☐	ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	☐	AJUSTES DE CORREAS	☐
CAMBIO DE CONTACTOR	☐	REP. TARJETA ELECTRÓNICA	☐
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	☐	REPARACIÓN DE FUGA	☐
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	☐	REP. DE MOTOR VENTILADOR	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐	CAMBIO DE BLOWER	☐
RECARGA DE GAS	☐	OTROS	☐
REP. DE VÁLVULA DE CARGA	☐		
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA	☐		
CAMBIO TRANSF. DE 220 24V	☐		
CAMBIO DE ASPAS	☐		
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE	☐		

TOMA DE AMPERAJE	ANTES	DESPUES
	L1	L1
	L2	L2
	L3	L3

Joseleus Mafokey
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto preventivo. Reparacion de Acometida electrica

Escaneado con CamScanner

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-4 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8316

DIA	MES	AÑO
18	11	24

CALLE 11 No. 28-75 LOCALES 104-1 HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454 CELULAR 3158172472 E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 10205
Dirección: Calle 13.	Ubicación del Equipo: Salon tecnicos Recursos naturales
Marca del Equipo: Samsung casette	Modelo y Serial: 32000 BTU.
Hora inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	☐	LIMPIEZA GENERAL	☐
LIMPIEZA DE SERPENTINES	☐	LIMPIEZA DE REJILLAS	☐
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	☐
AJUSTES DE TORNILLERAS	☐	LAVADO DE SERPENTINES	☐
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	☐	ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	☐	AJUSTES DE CORREAS	☐
CAMBIO DE CONTACTOR	☐	REP TARJETA ELECTRÓNICA	☐
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	☐	REPARACIÓN DE FUGA	☐
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	☐	REP DE MOTOR VENTILADOR	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐	CAMBIO DE BLOWER	☐
RECARGA DE GAS	☐	OTROS	☐
REP DE VÁLVULA DE CARGA	☐		
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA	☐		
CAMBIO TRANSF DE 220 24V	☐		
CAMBIO DE ASPAS	☐		
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE	☐		

TOMA DE AMPERAJE

CONDENSADORA ANTES	CONDENSADORA DESPUES	MANEJADORA ANTES	MANEJADORA DESPUES
L1	L1	L1	L1
L2	L2	L2	L2
L3	L3	L3	L3

Henry Holger
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto preventivo
Arreglo de rodamientos del motor condensadora y reparacion de las borneras.

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-4 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8317

DIA	MES	AÑO
30	10	24

CALLE 11 No. 28-75 LOCALES 104-1 HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454 CELULAR 3158172472 E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 10204.
Dirección: calle 13	Ubicación del Equipo: Salon tecnicos recursos naturales
Marca del Equipo: Samsung casette	Modelo y Serial: 32000 BTU
Hora inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	☐	LIMPIEZA GENERAL	☐
LIMPIEZA DE SERPENTINES	☐	LIMPIEZA DE REJILLAS	☐
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	☐
AJUSTES DE TORNILLERAS	☐	LAVADO DE SERPENTINES	☐
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	☐	ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	☐	AJUSTES DE CORREAS	☐
CAMBIO DE CONTACTOR	☐	REP TARJETA ELECTRÓNICA	☐
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	☐	REPARACIÓN DE FUGA	☐
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	☐	REP DE MOTOR VENTILADOR	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐	CAMBIO DE BLOWER	☐
RECARGA DE GAS	☐	OTROS	☐
REP DE VÁLVULA DE CARGA	☐		
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA	☐		
CAMBIO TRANSF DE 220 24V	☐		
CAMBIO DE ASPAS	☐		
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE	☐		

TOMA DE AMPERAJE

CONDENSADORA ANTES	CONDENSADORA DESPUES	MANEJADORA ANTES	MANEJADORA DESPUES
L1	L1	L1	L1
L2	L2	L2	L2
L3	L3	L3	L3

Brayner
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto preventivo.
Se cambio el motor del compresor y los capacitores y terminal

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-4 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8318

DIA	MES	AÑO
23	10	24

CALLE 11 No. 28-75 LOCALES 104-1 HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454 CELULAR 3158172472 E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 10199
Dirección: Calle 13.	Ubicación del Equipo: Gestion Descontaminacion hidrica 1
Marca del Equipo: Samsung casette	Modelo y Serial: 32000 BTU.
Hora inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	☐	LIMPIEZA GENERAL	☐
LIMPIEZA DE SERPENTINES	☐	LIMPIEZA DE REJILLAS	☐
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	☐
AJUSTES DE TORNILLERAS	☐	LAVADO DE SERPENTINES	☐
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	☐	ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	☐	AJUSTES DE CORREAS	☐
CAMBIO DE CONTACTOR	☐	REP TARJETA ELECTRÓNICA	☐
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	☐	REPARACIÓN DE FUGA	☐
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	☐	REP DE MOTOR VENTILADOR	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐	CAMBIO DE BLOWER	☐
RECARGA DE GAS	☐	OTROS	☐
REP DE VÁLVULA DE CARGA	☐		
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA	☐		
CAMBIO TRANSF DE 220 24V	☐		
CAMBIO DE ASPAS	☐		
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE	☐		

TOMA DE AMPERAJE

CONDENSADORA ANTES	CONDENSADORA DESPUES	MANEJADORA ANTES	MANEJADORA DESPUES
L1	L1	L1	L1
L2	L2	L2	L2
L3	L3	L3	L3

FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto preventivo.

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-4 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 7300

DIA	MES	AÑO
29	10	24

CALLE 11 No. 28-75 LOCALES 104-1 HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454 CELULAR 3158172472 E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: PL: 10211
Dirección: Calle 13	Ubicación del Equipo: Gestion para descontaminacion hidrica 2
Marca del Equipo: Samsung casette	Modelo y Serial: CC36. BTVA
Hora inicio labores:	Hora final labores: 32000 BTU

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	☒	LIMPIEZA GENERAL	☒
LIMPIEZA DE SERPENTINES	☒	LIMPIEZA DE REJILLAS	☒
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☒	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	☒
AJUSTES DE TORNILLERAS	☒	LAVADO DE SERPENTINES	☒
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	☐	ENGRASE DE RODAMIENTOS	☒
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	☐	AJUSTES DE CORREAS	☒
CAMBIO DE CONTACTOR	☐	REP TARJETA ELECTRÓNICA	☐
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	☐	REPARACIÓN DE FUGA	☐
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	☐	REP DE MOTOR VENTILADOR	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐	CAMBIO DE BLOWER	☐
RECARGA DE GAS	☐	OTROS	☐
REP DE VÁLVULA DE CARGA	☐		
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA	☐		
CAMBIO TRANSF DE 220 24V	☐		
CAMBIO DE ASPAS	☐		
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE	☐		

TOMA DE AMPERAJE

CONDENSADORA ANTES	CONDENSADORA DESPUES	MANEJADORA ANTES	MANEJADORA DESPUES
L1	L1	L1	L1
L2	L2	L2	L2
L3	L3	L3	L3

Brayner
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto preventivo.

Escaneado con CamScanner

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL: 5713454, CELULAR: 3153972412 · E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

ORDEN DE SERVICIO Nº 8319

DIA	MES	AÑO
2	11	24

Cliente: CORPONOR	Teléfono: 10104
Dirección: CALE 13.	Ubicación del Equipo: RECISORA FISCAL.
Marca del Equipo: SAMSUNG MINI SPLIT	Modelo y Serial: 18000BTU.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	☐	LIMPIEZA GENERAL	☐
LIMPIEZA DE SERPENTINES	☐	LIMPIEZA DE REJILLAS	☐
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	☐
AJUSTES DE TORNILLERAS	☐	LAVADO DE SERPENTINES	☐
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	☐	ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	☐	AJUSTES DE CORREAS	☐
CAMBIO DE CONTACTOR	☐	REP. TARJETA ELECTRÓNICA	☐
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	☐	REPARACIÓN DE FUGA	☐
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	☐	REP. DE MOTOR VENTILADOR	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐	CAMBIO DE BLOWER	☐
RECARGA DE GAS	☐	OTROS	☐
REP. DE VÁLVULA DE CARGA	☐		
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA	☐		
CAMBIO TRANSF. DE 220 24V	☐		
CAMBIO DE ASPAS	☐		
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE	☐		

TOMA DE AMPERAJE ANTES		TOMA DE AMPERAJE DESPUES	
L1		L1	
L2		L2	
L3		L3	

FIRMA TECNICO: Joselvis Mattey

FIRMA DEL CLIENTE: Ing (E)

OBSERVACIONES: MTO PREVENTIVO

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL: 5713454, CELULAR: 3153972412 · E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

ORDEN DE SERVICIO Nº 8320

DIA	MES	AÑO
1	11	24

Cliente: Corponor	Teléfono: 10217
Dirección: Calle 13	Ubicación del Equipo: Salon Subdireccion Juridica
Marca del Equipo: samsung cassette	Modelo y Serial: 32000 BTU.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	☐	LIMPIEZA GENERAL	☐
LIMPIEZA DE SERPENTINES	☐	LIMPIEZA DE REJILLAS	☐
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	☐
AJUSTES DE TORNILLERAS	☐	LAVADO DE SERPENTINES	☐
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	☐	ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	☐	AJUSTES DE CORREAS	☐
CAMBIO DE CONTACTOR	☐	REP. TARJETA ELECTRÓNICA	☐
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	☐	REPARACIÓN DE FUGA	☐
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	☐	REP. DE MOTOR VENTILADOR	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐	CAMBIO DE BLOWER	☐
RECARGA DE GAS	☐	OTROS	☐
REP. DE VÁLVULA DE CARGA	☐		
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA	☐		
CAMBIO TRANSF. DE 220 24V	☐		
CAMBIO DE ASPAS	☐		
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE	☐		

TOMA DE AMPERAJE ANTES		TOMA DE AMPERAJE DESPUES	
L1		L1	
L2		L2	
L3		L3	

FIRMA TECNICO: Brayner

FIRMA DEL CLIENTE: Ing (E)

OBSERVACIONES: Mto preventivo. reparacion de rodamiento y de Banneras del compresor

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL: 5713454, CELULAR: 3153972412 · E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

ORDEN DE SERVICIO Nº 8321

DIA	MES	AÑO
18	11	24

Cliente: Corponor	Teléfono: 13598
Dirección: Calle 13.	Ubicación del Equipo: Salon Subdireccion Juridica 2
Marca del Equipo: Starlight 36.000	Modelo y Serial: BTU.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	☐	LIMPIEZA GENERAL	☐
LIMPIEZA DE SERPENTINES	☐	LIMPIEZA DE REJILLAS	☐
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	☐
AJUSTES DE TORNILLERAS	☐	LAVADO DE SERPENTINES	☐
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	☐	ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	☐	AJUSTES DE CORREAS	☐
CAMBIO DE CONTACTOR	☐	REP. TARJETA ELECTRÓNICA	☐
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	☐	REPARACIÓN DE FUGA	☐
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	☐	REP. DE MOTOR VENTILADOR	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐	CAMBIO DE BLOWER	☐
RECARGA DE GAS	☐	OTROS	☐
REP. DE VÁLVULA DE CARGA	☐		
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA	☐		
CAMBIO TRANSF. DE 220 24V	☐		
CAMBIO DE ASPAS	☐		
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE	☐		

TOMA DE AMPERAJE ANTES		TOMA DE AMPERAJE DESPUES	
L1		L1	
L2		L2	
L3		L3	

FIRMA TECNICO: Henry / Holger

FIRMA DEL CLIENTE: Ing (E)

OBSERVACIONES: Mto Preventivo

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL: 5713454, CELULAR: 3153972412 · E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

ORDEN DE SERVICIO Nº 8322

DIA	MES	AÑO
2	11	24

Cliente: Corponor	Teléfono: 8171
Dirección: Calle 13.	Ubicación del Equipo: Subdirectora Juridica
Marca del Equipo: LG mini split.	Modelo y Serial: 12000 BTU.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	☐	LIMPIEZA GENERAL	☐
LIMPIEZA DE SERPENTINES	☐	LIMPIEZA DE REJILLAS	☐
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	☐
AJUSTES DE TORNILLERAS	☐	LAVADO DE SERPENTINES	☐
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	☐	ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	☐	AJUSTES DE CORREAS	☐
CAMBIO DE CONTACTOR	☐	REP. TARJETA ELECTRÓNICA	☐
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	☐	REPARACIÓN DE FUGA	☐
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	☐	REP. DE MOTOR VENTILADOR	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐	CAMBIO DE BLOWER	☐
RECARGA DE GAS	☐	OTROS	☐
REP. DE VÁLVULA DE CARGA	☐		
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA	☐		
CAMBIO TRANSF. DE 220 24V	☐		
CAMBIO DE ASPAS	☐		
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE	☐		

TOMA DE AMPERAJE ANTES		TOMA DE AMPERAJE DESPUES	
L1		L1	
L2		L2	
L3		L3	

FIRMA TECNICO: Joselvis Mattey

FIRMA DEL CLIENTE: Ing (E)

OBSERVACIONES: Mto Preventivo

Escaneado con CamScanner

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8323

DIA	MES	AÑO
18	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 · E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 10218
Dirección: Calle 13	Ubicación del Equipo: Subdirección Juridica
Marca del Equipo: Te. 24000 BTU.	Modelo y Serial:
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL		LIMPIEZA GENERAL	
LIMPIEZA DE SERPENTINES		LIMPIEZA DE REJILLAS	
ENGRASE DE RODAMIENTOS		LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	
AJUSTES DE TORNILLERAS		LAVADO DE SERPENTINES	
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR		ENGRASE DE RODAMIENTOS	
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR		AJUSTES DE CORREAS	
CAMBIO DE CONTACTOR		REP TARJETA ELECTRÓNICA	
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR		REPARACIÓN DE FUGA	
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR		REP DE MOTOR VENTILADOR	
REPARACIÓN DE FUGA		CAMBIO DE BLOWER	
RECARGA DE GAS		OTROS	
REP DE VÁLVULA DE CARGA			
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA			
CAMBIO TRANSF DE 220 24V			
CAMBIO DE ASPAS			
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE			

TOMA DE AMPERAJE	ANTES	DESPUES
	L1	L1
	L2	L2
	L3	L3

Henry | Holger
FIRMA TECNICO

mg (CE)
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: mto preventivo

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8324

DIA	MES	AÑO
16	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 · E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor calle 13	Teléfono: 15203.
Dirección: Salon Frailejones	Ubicación del Equipo:
Marca del Equipo: Gree casseTte	Modelo y Serial: 36.000BTU.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL		LIMPIEZA GENERAL	
LIMPIEZA DE SERPENTINES		LIMPIEZA DE REJILLAS	
ENGRASE DE RODAMIENTOS		LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	
AJUSTES DE TORNILLERAS		LAVADO DE SERPENTINES	
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR		ENGRASE DE RODAMIENTOS	
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR		AJUSTES DE CORREAS	
CAMBIO DE CONTACTOR		REP TARJETA ELECTRÓNICA	
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR		REPARACIÓN DE FUGA	
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR		REP DE MOTOR VENTILADOR	
REPARACIÓN DE FUGA		CAMBIO DE BLOWER	
RECARGA DE GAS		OTROS	
REP DE VÁLVULA DE CARGA			
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA			
CAMBIO TRANSF DE 220 24V			
CAMBIO DE ASPAS			
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE			

TOMA DE AMPERAJE	ANTES	DESPUES
	L1	L1
	L2	L2
	L3	L3

Henry | Holger
FIRMA TECNICO

mg (CE)
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto Preventivo

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8325

DIA	MES	AÑO
16	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 · E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 15204
Dirección: Calle 13.	Ubicación del Equipo: Salon Frailejones
Marca del Equipo: Gree casse-He.	Modelo y Serial: 36 000 BTU.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL		LIMPIEZA GENERAL	
LIMPIEZA DE SERPENTINES		LIMPIEZA DE REJILLAS	
ENGRASE DE RODAMIENTOS		LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	
AJUSTES DE TORNILLERAS		LAVADO DE SERPENTINES	
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR		ENGRASE DE RODAMIENTOS	
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR		AJUSTES DE CORREAS	
CAMBIO DE CONTACTOR		REP TARJETA ELECTRÓNICA	
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR		REPARACIÓN DE FUGA	
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR		REP DE MOTOR VENTILADOR	
REPARACIÓN DE FUGA		CAMBIO DE BLOWER	
RECARGA DE GAS		OTROS	
REP DE VÁLVULA DE CARGA			
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA			
CAMBIO TRANSF DE 220 24V			
CAMBIO DE ASPAS			
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE			

TOMA DE AMPERAJE	ANTES	DESPUES
	L1	L1
	L2	L2
	L3	L3

Henry | Holger
FIRMA TECNICO

mg (CE)
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: mto preventivo.

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8326

DIA	MES	AÑO
16	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 · E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 15201
Dirección: Calle 13	Ubicación del Equipo: Salon Frailejones
Marca del Equipo: mcquay piso techo.	Modelo y Serial: 60.000 BTU.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL		LIMPIEZA GENERAL	
LIMPIEZA DE SERPENTINES		LIMPIEZA DE REJILLAS	
ENGRASE DE RODAMIENTOS		LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	
AJUSTES DE TORNILLERAS		LAVADO DE SERPENTINES	
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR		ENGRASE DE RODAMIENTOS	
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR		AJUSTES DE CORREAS	
CAMBIO DE CONTACTOR		REP TARJETA ELECTRÓNICA	
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR		REPARACIÓN DE FUGA	
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR		REP DE MOTOR VENTILADOR	
REPARACIÓN DE FUGA		CAMBIO DE BLOWER	
RECARGA DE GAS		OTROS	
REP DE VÁLVULA DE CARGA			
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA			
CAMBIO TRANSF DE 220 24V			
CAMBIO DE ASPAS			
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE			

TOMA DE AMPERAJE	ANTES	DESPUES
	L1	L1
	L2	L2
	L3	L3

Henry | Holger
FIRMA TECNICO

mg (CE)
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: mto preventivo.

Escaneado con CamScanner

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8327

DIA	MES	AÑO
16	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL: 5713454, CELULAR: 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CÚCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 15202
Dirección: Calle 13.	Ubicación del Equipo: rack Salon Frailejones
Marca del Equipo: mcqua y mini split	Modelo y Serial: 12000 BTU.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

LIMPIEZA GENERAL	☐
LIMPIEZA DE SERPENTINES	☐
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐
AJUSTES DE TORNILLERAS	☐
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	☐
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	☐
CAMBIO DE CONTACTOR	☐
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	☐
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐
RECARGA DE GAS	☐
REP. DE VÁLVULA DE CARGA	☐
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA	☐
CAMBIO TRANSF. DE 220 24V	☐
CAMBIO DE ASPAS	☐
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE	☐

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

MANEJADORA

LIMPIEZA GENERAL	☐
LIMPIEZA DE REJILLAS	☐
LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	☐
LAVADO DE SERPENTINES	☐
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐
AJUSTES DE CORREAS	☐
REP. TARJETA ELECTRÓNICA	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐
REP. DE MOTOR VENTILADOR	☐
CAMBIO DE BLOWER	☐
OTROS	☐

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

Henry Holger

FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES mto preventivo

Escaneado con CamScanner

1

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8339

DIA	MES	AÑO
25	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Colponor	Teléfono: N.A
Dirección: Zulia	Ubicación del Equipo: Archivo
Marca del Equipo: Panasonic. minisplit.	Modelo y Serial: 24000 Btu.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	☐	LIMPIEZA GENERAL	☐
LIMPIEZA DE SERPENTINES	☐	LIMPIEZA DE REJILLAS	☐
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	☐
AJUSTES DE TORNILLERAS	☐	LAVADO DE SERPENTINES	☐
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	☐	ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	☐	AJUSTES DE CORREAS	☐
CAMBIO DE CONTACTOR	☐	REP. TARJETA ELECTRÓNICA	☐
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	☐	REPARACIÓN DE FUGA	☐
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	☐	REP DE MOTOR VENTILADOR	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐	CAMBIO DE BLOWER	☐
RECARGA DE GAS	☐	OTROS	☐
REP. DE VÁLVULA DE CARGA	☐		
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA	☐		
CAMBIO TRANSF. DE 220 24V	☐		
CAMBIO DE ASPAS	☐		
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE	☐		

TOMA DE AMPERAJE	ANTES	DESPUES
	L1	L1
	L2	L2
	L3	L3

TOMA DE AMPERAJE	ANTES	DESPUES
	L1	L1
	L2	L2
	L3	L3

Reynol - Nacho
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES mantenimiento Preventivo

2

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8341

DIA	MES	AÑO
25	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Colponor	Teléfono: N.A
Dirección: Zulia	Ubicación del Equipo: Archivo oficina.
Marca del Equipo: Panasonic y minisplit.	Modelo y Serial: 24.000 Btu.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	☐	LIMPIEZA GENERAL	☐
LIMPIEZA DE SERPENTINES	☐	LIMPIEZA DE REJILLAS	☐
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	☐
AJUSTES DE TORNILLERAS	☐	LAVADO DE SERPENTINES	☐
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	☐	ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	☐	AJUSTES DE CORREAS	☐
CAMBIO DE CONTACTOR	☐	REP. TARJETA ELECTRÓNICA	☐
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	☐	REPARACIÓN DE FUGA	☐
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	☐	REP DE MOTOR VENTILADOR	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐	CAMBIO DE BLOWER	☐
RECARGA DE GAS	☐	OTROS	☐
REP. DE VÁLVULA DE CARGA	☐		
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA	☐		
CAMBIO TRANSF. DE 220 24V	☐		
CAMBIO DE ASPAS	☐		
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE	☐		

TOMA DE AMPERAJE	ANTES	DESPUES
	L1	L1
	L2	L2
	L3	L3

TOMA DE AMPERAJE	ANTES	DESPUES
	L1	L1
	L2	L2
	L3	L3

Reynol ~~en~~ Nacho
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES Mantenimiento Preventivo

3

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8343

DIA	MES	AÑO
25	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Colponor	Teléfono: 10207.
Dirección: Zulia	Ubicación del Equipo: 16. estructura aluminut.
Marca del Equipo: 16minysplit.	Modelo y Serial: 18000 Btu.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	☐	LIMPIEZA GENERAL	☐
LIMPIEZA DE SERPENTINES	☐	LIMPIEZA DE REJILLAS	☐
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	☐
AJUSTES DE TORNILLERAS	☐	LAVADO DE SERPENTINES	☐
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	☐	ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	☐	AJUSTES DE CORREAS	☐
CAMBIO DE CONTACTOR	☐	REP. TARJETA ELECTRÓNICA	☐
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	☐	REPARACIÓN DE FUGA	☐
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	☐	REP DE MOTOR VENTILADOR	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐	CAMBIO DE BLOWER	☐
RECARGA DE GAS	☐	OTROS	☐
REP DE VÁLVULA DE CARGA	☐		
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA	☐		
CAMBIO TRANSF. DE 220 24V	☐		
CAMBIO DE ASPAS	☐		
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE	☐		

TOMA DE AMPERAJE	ANTES	DESPUES
	L1	L1
	L2	L2
	L3	L3

TOMA DE AMPERAJE	ANTES	DESPUES
	L1	L1
	L2	L2
	L3	L3

Reynol - Nacho
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES mantenimiento preventivo

4

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8345

DIA	MES	AÑO
25	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Colponor	Teléfono: 8817
Dirección: Zulia	Ubicación del Equipo: Dormitorio 1.
Marca del Equipo: 16minysplit.	Modelo y Serial: 18000 Btu.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	☐	LIMPIEZA GENERAL	☐
LIMPIEZA DE SERPENTINES	☐	LIMPIEZA DE REJILLAS	☐
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	☐
AJUSTES DE TORNILLERAS	☐	LAVADO DE SERPENTINES	☐
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	☐	ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	☐	AJUSTES DE CORREAS	☐
CAMBIO DE CONTACTOR	☐	REP. TARJETA ELECTRÓNICA	☐
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	☐	REPARACIÓN DE FUGA	☐
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	☐	REP DE MOTOR VENTILADOR	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐	CAMBIO DE BLOWER	☐
RECARGA DE GAS	☐	OTROS	☐
REP DE VÁLVULA DE CARGA	☐		
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA	☐		
CAMBIO TRANSF. DE 220 24V	☐		
CAMBIO DE ASPAS	☐		
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE	☐		

TOMA DE AMPERAJE	ANTES	DESPUES
	L1	L1
	L2	L2
	L3	L3

TOMA DE AMPERAJE	ANTES	DESPUES
	L1	L1
	L2	L2
	L3	L3

Reynol - Nacho
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES mantenimiento Preventivo
reparacion de rodamientos y borneras del compresor

Escaneado con CamScanner

TODOLINEAS S.A.S.

NIT 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8347

DIA	MES	AÑO
25	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 · E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corpenov	Teléfono: N.A
Dirección: Zulia	Ubicación del Equipo: Rack.
Marca del Equipo: JL minisplit.	Modelo y Serial: 12000 Btu.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	☐	LIMPIEZA GENERAL	☐
LIMPIEZA DE SERPENTINES	☐	LIMPIEZA DE REJILLAS	☐
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	☐
AJUSTES DE TORNILLERAS	☐	LAVADO DE SERPENTINES	☐
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	☐	ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	☐	AJUSTES DE CORREAS	☐
CAMBIO DE CONTACTOR	☐	REP TARJETA ELECTRÓNICA	☐
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	☐	REPARACIÓN DE FUGA	☐
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	☐	REP DE MOTOR VENTILADOR	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐	CAMBIO DE BLOWER	☐
RECARGA DE GAS	☐	OTROS	☐
REP DE VÁLVULA DE CARGA	☐		
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA	☐		
CAMBIO TRANSF DE 220 24V	☐		
CAMBIO DE ASPAS	☐		
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE	☐		

TOMA DE AMPERAJE	ANTES	DESPUES
	L1	L1
	L2	L2
	L3	L3

Reynol-Nacho
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mantenimiento Preventivo

TODOLINEAS S.A.S.

NIT 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8349

DIA	MES	AÑO
25	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 · E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corpenov	Teléfono: N.A.
Dirección: Zulia	Ubicación del Equipo: Clinica
Marca del Equipo: Hacienda Minisplit	Modelo y Serial: 24000 Btu.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	☐	LIMPIEZA GENERAL	☐
LIMPIEZA DE SERPENTINES	☐	LIMPIEZA DE REJILLAS	☐
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	☐
AJUSTES DE TORNILLERAS	☐	LAVADO DE SERPENTINES	☐
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	☐	ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	☐	AJUSTES DE CORREAS	☐
CAMBIO DE CONTACTOR	☐	REP TARJETA ELECTRÓNICA	☐
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	☐	REPARACIÓN DE FUGA	☐
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	☐	REP DE MOTOR VENTILADOR	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐	CAMBIO DE BLOWER	☐
RECARGA DE GAS	☐	OTROS	☐
REP DE VÁLVULA DE CARGA	☐		
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA	☐		
CAMBIO TRANSF DE 220 24V	☐		
CAMBIO DE ASPAS	☐		
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE	☐		

TOMA DE AMPERAJE	ANTES	DESPUES
	L1	L1
	L2	L2
	L3	L3

Reynol-Nacho
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mantenimiento Preventivo

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8351

DIA	MES	AÑO
25	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 · E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corpenov	Teléfono: N.A.
Dirección: Zulia	Ubicación del Equipo: Auditorio
Marca del Equipo: Amana Piso-techo	Modelo y Serial: 60000 Btu.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	☐	LIMPIEZA GENERAL	☐
LIMPIEZA DE SERPENTINES	☐	LIMPIEZA DE REJILLAS	☐
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	☐
AJUSTES DE TORNILLERAS	☐	LAVADO DE SERPENTINES	☐
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	☐	ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	☐	AJUSTES DE CORREAS	☐
CAMBIO DE CONTACTOR	☐	REP TARJETA ELECTRÓNICA	☐
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	☐	REPARACIÓN DE FUGA	☐
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	☐	REP DE MOTOR VENTILADOR	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐	CAMBIO DE BLOWER	☐
RECARGA DE GAS	☐	OTROS	☐
REP DE VÁLVULA DE CARGA	☐		
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA	☐		
CAMBIO TRANSF DE 220 24V	☐		
CAMBIO DE ASPAS	☐		
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE	☐		

TOMA DE AMPERAJE	ANTES	DESPUES
	L1	L1
	L2	L2
	L3	L3

Reynol-Nacho
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mantenimiento Preventivo

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8353

DIA	MES	AÑO
25	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 · E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corpenov	Teléfono: N.A
Dirección: Zulia	Ubicación del Equipo: Auditorio
Marca del Equipo: Amana Piso-techo	Modelo y Serial: 60000 Btu.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	☐	LIMPIEZA GENERAL	☐
LIMPIEZA DE SERPENTINES	☐	LIMPIEZA DE REJILLAS	☐
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	☐
AJUSTES DE TORNILLERAS	☐	LAVADO DE SERPENTINES	☐
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	☐	ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	☐	AJUSTES DE CORREAS	☐
CAMBIO DE CONTACTOR	☐	REP TARJETA ELECTRÓNICA	☐
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	☐	REPARACIÓN DE FUGA	☐
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	☐	REP DE MOTOR VENTILADOR	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐	CAMBIO DE BLOWER	☐
RECARGA DE GAS	☐	OTROS	☐
REP DE VÁLVULA DE CARGA	☐		
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA	☐		
CAMBIO TRANSF DE 220 24V	☐		
CAMBIO DE ASPAS	☐		
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE	☐		

TOMA DE AMPERAJE	ANTES	DESPUES
	L1	L1
	L2	L2
	L3	L3

Reynol-Nacho
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mantenimiento Preventivo

Escaneado con CamScanner

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8371

DIA	MES	AÑO
5	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51 HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 - E-MAIL TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 12732
Dirección: Los Patios	Ubicación del Equipo: Oficina Abogados
Marca del Equipo: LG	Modelo y Serial: 5P18CMN56.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

- LIMPIEZA GENERAL ☐
- LIMPIEZA DE SERPENTINES ☐
- ENGRASE DE RODAMIENTOS ☐
- AJUSTES DE TORNILLERAS ☐
- REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR ☐
- REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR ☐
- CAMBIO DE CONTACTOR ☐
- CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR ☐
- CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR ☐
- REPARACIÓN DE FUGA ☐
- RECARGA DE GAS ☐
- REP DE VÁLVULA DE CARGA ☐
- REVISIÓN COMETIDA ELECTRICA ☐
- CAMBIO TRANSF DE 220 24V ☐
- CAMBIO DE ASPAS ☐
- CAMBIO DE TUBERIA DE COBRE ☐

TOMA DE AMPERAJE

	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

MANEJADORA

- LIMPIEZA GENERAL ☐
- LIMPIEZA DE REJILLAS ☐
- LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA ☐
- LAVADO DE SERPENTINES ☐
- ENGRASE DE RODAMIENTOS ☐
- AJUSTES DE CORREAS ☐
- REP TARJETA ELECTRÓNICA ☐
- REPARACIÓN DE FUGA ☐
- REP DE MOTOR VENTILADOR ☐
- CAMBIO DE BLOWER ☐
- OTROS ☐

TOMA DE AMPERAJE

	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

FIRMA TECNICO: Ing Cel

FIRMA DEL CLIENTE: Henry / Holger

OBSERVACIONES: Mto preventivo.

2.

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8372

DIA	MES	AÑO
5	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51 HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 - E-MAIL TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 12733
Dirección: Los Patios.	Ubicación del Equipo: 18000 BTU.
Marca del Equipo: LG.	Modelo y Serial: 5P18CMN56.
Hora Inicio labores:	Hora final labores: Abogados 2

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

- LIMPIEZA GENERAL ☐
- LIMPIEZA DE SERPENTINES ☐
- ENGRASE DE RODAMIENTOS ☐
- AJUSTES DE TORNILLERAS ☐
- REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR ☐
- REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR ☐
- CAMBIO DE CONTACTOR ☐
- CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR ☐
- CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR ☐
- REPARACIÓN DE FUGA ☐
- RECARGA DE GAS ☐
- REP DE VÁLVULA DE CARGA ☐
- REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA ☐
- CAMBIO TRANSF DE 220 24V ☐
- CAMBIO DE ASPAS ☐
- CAMBIO DE TUBERIA DE COBRE ☐

TOMA DE AMPERAJE

	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

MANEJADORA

- LIMPIEZA GENERAL ☐
- LIMPIEZA DE REJILLAS ☐
- LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA ☐
- LAVADO DE SERPENTINES ☐
- ENGRASE DE RODAMIENTOS ☐
- AJUSTES DE CORREAS ☐
- REP TARJETA ELECTRÓNICA ☐
- REPARACIÓN DE FUGA ☐
- REP DE MOTOR VENTILADOR ☐
- CAMBIO DE BLOWER ☐
- OTROS ☐

TOMA DE AMPERAJE

	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

FIRMA TECNICO: Henry / Holger

FIRMA DEL CLIENTE: Ing Cel

OBSERVACIONES: Mto preventivo

3

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8373

DIA	MES	AÑO
5	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51 HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 - E-MAIL TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 12487
Dirección: Los Patios	Ubicación del Equipo: Jefe Control y vigilancia
Marca del Equipo: Star light	Modelo y Serial: 5P18CM1
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

- LIMPIEZA GENERAL ☐
- LIMPIEZA DE SERPENTINES ☐
- ENGRASE DE RODAMIENTOS ☐
- AJUSTES DE TORNILLERAS ☐
- REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR ☐
- REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR ☐
- CAMBIO DE CONTACTOR ☐
- CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR ☐
- CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR ☐
- REPARACIÓN DE FUGA ☐
- RECARGA DE GAS ☐
- REP DE VÁLVULA DE CARGA ☐
- REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA ☐
- CAMBIO TRANSF DE 220 24V ☐
- CAMBIO DE ASPAS ☐
- CAMBIO DE TUBERIA DE COBRE ☐

TOMA DE AMPERAJE

	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

MANEJADORA

- LIMPIEZA GENERAL ☐
- LIMPIEZA DE REJILLAS ☐
- LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA ☐
- LAVADO DE SERPENTINES ☐
- ENGRASE DE RODAMIENTOS ☐
- AJUSTES DE CORREAS ☐
- REP TARJETA ELECTRÓNICA ☐
- REPARACIÓN DE FUGA ☐
- REP DE MOTOR VENTILADOR ☐
- CAMBIO DE BLOWER ☐
- OTROS ☐

TOMA DE AMPERAJE

	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

FIRMA TECNICO: Henry / Holger

FIRMA DEL CLIENTE: Ing Cel

OBSERVACIONES: Mto preventivo

4

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8374

DIA	MES	AÑO
5	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51 HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 - E-MAIL TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 12731
Dirección: Los Patios	Ubicación del Equipo: Archivo contro Vuigilancia
Marca del Equipo: LG.	Modelo y Serial: 5P18CMN56
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

- LIMPIEZA GENERAL ☐
- LIMPIEZA DE SERPENTINES ☐
- ENGRASE DE RODAMIENTOS ☐
- AJUSTES DE TORNILLERAS ☐
- REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR ☐
- REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR ☐
- CAMBIO DE CONTACTOR ☐
- CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR ☐
- CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR ☐
- REPARACIÓN DE FUGA ☐
- RECARGA DE GAS ☐
- REP DE VÁLVULA DE CARGA ☐
- REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA ☐
- CAMBIO TRANSF DE 220 24V ☐
- CAMBIO DE ASPAS ☐
- CAMBIO DE TUBERIA DE COBRE ☐

TOMA DE AMPERAJE

	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

MANEJADORA

- LIMPIEZA GENERAL ☐
- LIMPIEZA DE REJILLAS ☐
- LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA ☐
- LAVADO DE SERPENTINES ☐
- ENGRASE DE RODAMIENTOS ☐
- AJUSTES DE CORREAS ☐
- REP TARJETA ELECTRÓNICA ☐
- REPARACIÓN DE FUGA ☐
- REP DE MOTOR VENTILADOR ☐
- CAMBIO DE BLOWER ☐
- OTROS ☐

TOMA DE AMPERAJE

	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

FIRMA TECNICO: Henry / Holger

FIRMA DEL CLIENTE: Ing Cel

OBSERVACIONES: Mto preventivo.

Escaneado con CamScanner

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8375

DIA	MES	AÑO
5	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR. 3153072412 - E-MAIL. TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 12730.
Dirección: Los Patios	Ubicación del Equipo: Secretaria control y vigilancia
Marca del Equipo: LG	Modelo y Serial: Split cmn 56.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	☐	LIMPIEZA GENERAL	☐
LIMPIEZA DE SERPENTINES	☐	LIMPIEZA DE REJILLAS	☐
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	☐
AJUSTES DE TORNILLERAS	☐	LAVADO DE SERPENTINES	☐
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	☐	ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	☐	AJUSTES DE CORREAS	☐
CAMBIO DE CONTACTOR	☐	REP TARJETA ELECTRÓNICA	☐
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	☐	REPARACIÓN DE FUGA	☐
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	☐	REP DE MOTOR VENTILADOR	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐	CAMBIO DE BLOWER	☐
RECARGA DE GAS	☐	OTROS	☐
REP DE VÁLVULA DE CARGA	☐		
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA	☐		
CAMBIO TRANSF. DE 220 24V	☐		
CAMBIO DE ASPAS	☐		
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE	☐		

TOMA DE AMPERAJE	ANTES	DESPUES
	L1	L1
	L2	L2
	L3	L3

Henry I Holguin
FIRMA TECNICO

img (c)
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES Mto preventivo

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8376

DIA	MES	AÑO
5	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR. 3153072412 - E-MAIL. TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 12488.
Dirección: Los Patios	Ubicación del Equipo: control y vigilancia
Marca del Equipo: Panasonic	Modelo y Serial: 22000 BTU.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	☐	LIMPIEZA GENERAL	☐
LIMPIEZA DE SERPENTINES	☐	LIMPIEZA DE REJILLAS	☐
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	☐
AJUSTES DE TORNILLERAS	☐	LAVADO DE SERPENTINES	☐
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	☐	ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	☐	AJUSTES DE CORREAS	☐
CAMBIO DE CONTACTOR	☐	REP TARJETA ELECTRÓNICA	☐
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	☐	REPARACIÓN DE FUGA	☐
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	☐	REP DE MOTOR VENTILADOR	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐	CAMBIO DE BLOWER	☐
RECARGA DE GAS	☐	OTROS	☐
REP DE VÁLVULA DE CARGA	☐		
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA	☐		
CAMBIO TRANSF. DE 220 24V	☐		
CAMBIO DE ASPAS	☐		
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE	☐		

TOMA DE AMPERAJE	ANTES	DESPUES
	L1	L1
	L2	L2
	L3	L3

Henry I Holguin
FIRMA TECNICO

img (c)
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES Mto preventivo

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8377

DIA	MES	AÑO
5	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR. 3153072412 - E-MAIL. TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: N/A.
Dirección: Los Patios	Ubicación del Equipo: Rack control vigilancia
Marca del Equipo: MIRAGE	Modelo y Serial: mini split. 12000 BTU
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	☐	LIMPIEZA GENERAL	☐
LIMPIEZA DE SERPENTINES	☐	LIMPIEZA DE REJILLAS	☐
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	☐
AJUSTES DE TORNILLERAS	☐	LAVADO DE SERPENTINES	☐
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	☐	ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	☐	AJUSTES DE CORREAS	☐
CAMBIO DE CONTACTOR	☐	REP TARJETA ELECTRÓNICA	☐
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	☐	REPARACIÓN DE FUGA	☐
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	☐	REP DE MOTOR VENTILADOR	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐	CAMBIO DE BLOWER	☐
RECARGA DE GAS	☐	OTROS	☐
REP DE VÁLVULA DE CARGA	☐		
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA	☐		
CAMBIO TRANSF. DE 220 24V	☐		
CAMBIO DE ASPAS	☐		
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE	☐		

TOMA DE AMPERAJE	ANTES	DESPUES
	L1	L1
	L2	L2
	L3	L3

Henry I Holguin
FIRMA TECNICO

img (c)
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES Mto preventivo.

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8378

DIA	MES	AÑO
7	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR. 3153072412 - E-MAIL. TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 12492
Dirección: Los Patios	Ubicación del Equipo: Microbiologia AA 1
Marca del Equipo: LG.	Modelo y Serial: mini split. 9000
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	☐	LIMPIEZA GENERAL	☐
LIMPIEZA DE SERPENTINES	☐	LIMPIEZA DE REJILLAS	☐
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	☐
AJUSTES DE TORNILLERAS	☐	LAVADO DE SERPENTINES	☐
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	☐	ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	☐	AJUSTES DE CORREAS	☐
CAMBIO DE CONTACTOR	☐	REP TARJETA ELECTRÓNICA	☐
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	☐	REPARACIÓN DE FUGA	☐
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	☐	REP DE MOTOR VENTILADOR	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐	CAMBIO DE BLOWER	☐
RECARGA DE GAS	☐	OTROS	☐
REP DE VÁLVULA DE CARGA	☐		
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA	☐		
CAMBIO TRANSF. DE 220 24V	☐		
CAMBIO DE ASPAS	☐		
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE	☐		

TOMA DE AMPERAJE	ANTES	DESPUES
	L1	L1
	L2	L2
	L3	L3

Henry I Holguin
FIRMA TECNICO

img (c)
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES Mto preventivo.

Escaneado con CamScanner

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 800.027.827-6 - IVA REGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8379

Día	Mes	Año
7	11	24

CALLE 17 No. 28-79 LOCALES 93-97 HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 6710606 CELULAR 3135870412 - E-MAIL: TODOLINEAS.BGA@GMAIL.COM
CUCUTA N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 12490.
Dirección: Los Patios	Ubicación de Equipo: Microbiologia Ap 2
Marca de Equipo: LG	Modelo y Serial: UM042ENMO
Hora Inicio aprox.	Hora final aprox.

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL		LIMPIEZA GENERAL	
LIMPIEZA DE SERPENTINES		LIMPIEZA DE REJILLAS	
ENGRASE DE RODAMIENTOS		LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	
AJUSTES DE TORNILLERIA		LAVADO DE SERPENTINES	
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR		ENGRASE DE RODAMIENTOS	
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR		AJUSTES DE CORREAS	
CAMBIO DE CONTACTOR		REP TARJETA ELECTRÓNICA	
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR		REPARACIÓN DE FUGA	
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR		REP DE MOTOR VENTILADOR	
REPARACIÓN DE FUGA		CAMBIO DE BLOWER	
RECARGA DE GAS		OTROS	
REP DE VALVULA DE CARGA			
REVISIÓN CONEXIÓN ELECTRICA			
CAMBIO TRANSF DE 220 24V			
CAMBIO DE ASPAS			
CAMBIO DE TUBERIA DE COBRE			

TOMA DE AMPERAJE

CONDENSADORA ANTES	CONDENSADORA DESPUES	MANEJADORA ANTES	MANEJADORA DESPUES
L1	L1	L1	L1
L2	L2	L2	L2
L3	L3	L3	L3

Henry | Holger
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto Preventivo.

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 800.027.827-6 - IVA REGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8380

Día	Mes	Año
7	11	24

CALLE 17 No. 28-79 LOCALES 93-97 HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 6710606 CELULAR 3135870412 - E-MAIL: TODOLINEAS.BGA@GMAIL.COM
CUCUTA N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 14606
Dirección: Los Patios	Ubicación de Equipo: Microbiologia Ap 3
Marca de Equipo: Samsung	Modelo y Serial: UMA92CEMMO
Hora Inicio aprox.	Hora final aprox.

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL		LIMPIEZA GENERAL	
LIMPIEZA DE SERPENTINES		LIMPIEZA DE REJILLAS	
ENGRASE DE RODAMIENTOS		LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	
AJUSTES DE TORNILLERIA		LAVADO DE SERPENTINES	
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR		ENGRASE DE RODAMIENTOS	
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR		AJUSTES DE CORREAS	
CAMBIO DE CONTACTOR		REP TARJETA ELECTRÓNICA	
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR		REPARACIÓN DE FUGA	
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR		REP DE MOTOR VENTILADOR	
REPARACIÓN DE FUGA		CAMBIO DE BLOWER	
RECARGA DE GAS		OTROS	
REP DE VALVULA DE CARGA			
REVISIÓN CONEXIÓN ELECTRICA			
CAMBIO TRANSF DE 220 24V			
CAMBIO DE ASPAS			
CAMBIO DE TUBERIA DE COBRE			

TOMA DE AMPERAJE

CONDENSADORA ANTES	CONDENSADORA DESPUES	MANEJADORA ANTES	MANEJADORA DESPUES
L1	L1	L1	L1
L2	L2	L2	L2
L3	L3	L3	L3

Henry | Holger
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto Preventivo.

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 800.027.827-6 - IVA REGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8381

Día	Mes	Año
12	11	24

CALLE 17 No. 28-79 LOCALES 93-97 HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 6710606 CELULAR 3135870412 - E-MAIL: TODOLINEAS.BGA@GMAIL.COM
CUCUTA N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 8174
Dirección: Los Patios	Ubicación de Equipo: Fisico Quimica L
Marca de Equipo: LG	Modelo y Serial: 6122CSR2
Hora Inicio aprox.	Hora final aprox.

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL		LIMPIEZA GENERAL	
LIMPIEZA DE SERPENTINES		LIMPIEZA DE REJILLAS	
ENGRASE DE RODAMIENTOS		LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	
AJUSTES DE TORNILLERIA		LAVADO DE SERPENTINES	
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR		ENGRASE DE RODAMIENTOS	
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR		AJUSTES DE CORREAS	
CAMBIO DE CONTACTOR		REP TARJETA ELECTRÓNICA	
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR		REPARACIÓN DE FUGA	
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR		REP DE MOTOR VENTILADOR	
REPARACIÓN DE FUGA		CAMBIO DE BLOWER	
RECARGA DE GAS		OTROS	
REP DE VALVULA DE CARGA			
REVISIÓN CONEXIÓN ELECTRICA			
CAMBIO TRANSF DE 220 24V			
CAMBIO DE ASPAS			
CAMBIO DE TUBERIA DE COBRE			

TOMA DE AMPERAJE

CONDENSADORA ANTES	CONDENSADORA DESPUES	MANEJADORA ANTES	MANEJADORA DESPUES
L1	L1	L1	L1
L2	L2	L2	L2
L3	L3	L3	L3

Henry | Holger
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto Preventivo.

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 800.027.827-6 - IVA REGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 7792

Día	Mes	Año
22	04	24

CALLE 17 No. 28-79 LOCALES 93-97 HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 6710606 CELULAR 3135870412 - E-MAIL: TODOLINEAS.BGA@GMAIL.COM
CUCUTA N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: PR: 12494
Dirección: Los Patios	Ubicación de Equipo:
Marca de Equipo: LG	Modelo y Serial: VM18CCE NC3
Hora Inicio aprox.	Hora final aprox.

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL		LIMPIEZA GENERAL	
LIMPIEZA DE SERPENTINES		LIMPIEZA DE REJILLAS	
ENGRASE DE RODAMIENTOS		LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	
AJUSTES DE TORNILLERIA		LAVADO DE SERPENTINES	
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR		ENGRASE DE RODAMIENTOS	
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR		AJUSTES DE CORREAS	
CAMBIO DE CONTACTOR		REP TARJETA ELECTRÓNICA	
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR		REPARACIÓN DE FUGA	
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR		REP DE MOTOR VENTILADOR	
REPARACIÓN DE FUGA		CAMBIO DE BLOWER	
RECARGA DE GAS		OTROS	
REP DE VALVULA DE CARGA			
REVISIÓN CONEXIÓN ELECTRICA			
CAMBIO TRANSF DE 220 24V			
CAMBIO DE ASPAS			
CAMBIO DE TUBERIA DE COBRE			

TOMA DE AMPERAJE

CONDENSADORA ANTES	CONDENSADORA DESPUES	MANEJADORA ANTES	MANEJADORA DESPUES
L1	L1	L1	L1
L2	L2	L2	L2
L3	L3	L3	L3

Henry | Holger
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Cambio rodamientos Motor ventilador condensador

Escaneado con CamScanner

14

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8382

DIA	MES	AÑO
12	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 - E-MAIL TODOLINEAS SAS@GMAIL.COM
CÚCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Caponor	Teléfono: 12494
Dirección: los patios	Ubicación del Equipo: Fisico Quimica
Marca del Equipo: LG.	Modelo y Serial: Vmo a2c=nwq
Hora Inicio labores	Hora final labores

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL		LIMPIEZA GENERAL	
LIMPIEZA DE SERPENTINES		LIMPIEZA DE REJILLAS	
ENGRASE DE RODAMIENTOS		LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	
AJUSTES DE TORNILLERAS		LAVADO DE SERPENTINES	
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR		ENGRASE DE RODAMIENTOS	
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR		AJUSTES DE CORREAS	
CAMBIO DE CONTACTOR		REP TARJETA ELECTRÓNICA	
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR		REPARACIÓN DE FUGA	
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR		REP DE MOTOR VENTILADOR	
REPARACIÓN DE FUGA		CAMBIO DE BLOWER	
RECARGA DE GAS		OTROS	
REP DE VÁLVULA DE CARGA			
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA			
CAMBIO TRANSF. DE 220 24V			
CAMBIO DE ASPAS			
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE			

TOMA DE AMPERAJE	ANTES	DESPUES
	L1	L1
	L2	L2
	L3	L3

Henry / Holger
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto preventivo.

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 7696

DIA	MES	AÑO
12	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 - E-MAIL TODOLINEAS SAS@GMAIL.COM
CÚCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono:
Dirección: Los patios	Ubicación del Equipo: Area instrumentacion
Marca del Equipo: LG	Modelo y Serial: 55182CD
Hora Inicio labores	Hora final labores

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL		LIMPIEZA GENERAL	
LIMPIEZA DE SERPENTINES		LIMPIEZA DE REJILLAS	
ENGRASE DE RODAMIENTOS		LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	
AJUSTES DE TORNILLERAS		LAVADO DE SERPENTINES	
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	X	ENGRASE DE RODAMIENTOS	
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR		AJUSTES DE CORREAS	
CAMBIO DE CONTACTOR		REP TARJETA ELECTRÓNICA	
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR		REPARACIÓN DE FUGA	
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR		REP DE MOTOR VENTILADOR	
REPARACIÓN DE FUGA		CAMBIO DE BLOWER	
RECARGA DE GAS		OTROS	
REP DE VÁLVULA DE CARGA			
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA			
CAMBIO TRANSF. DE 220 24V			
CAMBIO DE ASPAS			
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE			

TOMA DE AMPERAJE	ANTES	DESPUES
	L1	L1
	L2	L2
	L3	L3

Henry / Holger
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Cambio del motor del ventilador del compresor

15

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8383

DIA	MES	AÑO
14	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 - E-MAIL TODOLINEAS SAS@GMAIL.COM
CÚCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 12754.
Dirección: los Patios	Ubicación del Equipo: laboratorio calidad
Marca del Equipo: LG	Modelo y Serial: 5p182cmn56
Hora Inicio labores	Hora final labores

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL		LIMPIEZA GENERAL	
LIMPIEZA DE SERPENTINES		LIMPIEZA DE REJILLAS	
ENGRASE DE RODAMIENTOS		LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	
AJUSTES DE TORNILLERAS		LAVADO DE SERPENTINES	
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR		ENGRASE DE RODAMIENTOS	
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR		AJUSTES DE CORREAS	
CAMBIO DE CONTACTOR		REP TARJETA ELECTRÓNICA	
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR		REPARACIÓN DE FUGA	
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR		REP DE MOTOR VENTILADOR	
REPARACIÓN DE FUGA		CAMBIO DE BLOWER	
RECARGA DE GAS		OTROS	
REP DE VÁLVULA DE CARGA			
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA			
CAMBIO TRANSF. DE 220 24V			
CAMBIO DE ASPAS			
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE			

TOMA DE AMPERAJE	ANTES	DESPUES
	L1	L1
	L2	L2
	L3	L3

Henry / Holger
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto preventivo.

16

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8384

DIA	MES	AÑO
14	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 - E-MAIL TODOLINEAS SAS@GMAIL.COM
CÚCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 12755
Dirección: los Patios	Ubicación del Equipo: laboratorio calidad
Marca del Equipo: LG	Modelo y Serial: 5p182cmn56
Hora Inicio labores	Hora final labores

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL		LIMPIEZA GENERAL	
LIMPIEZA DE SERPENTINES		LIMPIEZA DE REJILLAS	
ENGRASE DE RODAMIENTOS		LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	
AJUSTES DE TORNILLERAS		LAVADO DE SERPENTINES	
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR		ENGRASE DE RODAMIENTOS	
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR		AJUSTES DE CORREAS	
CAMBIO DE CONTACTOR		REP TARJETA ELECTRÓNICA	
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR		REPARACIÓN DE FUGA	
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR		REP DE MOTOR VENTILADOR	
REPARACIÓN DE FUGA		CAMBIO DE BLOWER	
RECARGA DE GAS		OTROS	
REP DE VÁLVULA DE CARGA			
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA			
CAMBIO TRANSF. DE 220 24V			
CAMBIO DE ASPAS			
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE			

TOMA DE AMPERAJE	ANTES	DESPUES
	L1	L1
	L2	L2
	L3	L3

Henry / Holger
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto Preventivo.

Escaneado con CamScanner

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8385

DIA	MES	AÑO
14	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR: 3153972412 · E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: N/A
Dirección: Los Patios	Ubicación del Equipo: Sub. Medicion y Analisis
Marca del Equipo: Star 1.6H +	Modelo y Serial: MSAFB-12CKN1
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE TORNILLERAS
- [ ] REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR
- [ ] REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR
- [ ] CAMBIO DE CONTACTOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] RECARGA DE GAS
- [ ] REP DE VÁLVULA DE CARGA
- [ ] REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA
- [ ] CAMBIO TRANSF DE 220 24V
- [ ] CAMBIO DE ASPAS
- [ ] CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

MANEJADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE REJILLAS
- [ ] LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA
- [ ] LAVADO DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE CORREAS
- [ ] REP TARJETA ELECTRÓNICA
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] REP DE MOTOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO DE BLOWER
- [ ] OTROS

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

Henry | Holger
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto Preventivo

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8386

DIA	MES	AÑO
14	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR: 3153972412 · E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 12489
Dirección: Los Patios	Ubicación del Equipo: Sub medicion Analisis
Marca del Equipo: LG	Modelo y Serial: MM18PIT UM092CENW0
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE TORNILLERAS
- [ ] REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR
- [ ] REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR
- [ ] CAMBIO DE CONTACTOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] RECARGA DE GAS
- [ ] REP DE VÁLVULA DE CARGA
- [ ] REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA
- [ ] CAMBIO TRANSF DE 220 24V
- [ ] CAMBIO DE ASPAS
- [ ] CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

MANEJADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE REJILLAS
- [ ] LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA
- [ ] LAVADO DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE CORREAS
- [ ] REP TARJETA ELECTRÓNICA
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] REP DE MOTOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO DE BLOWER
- [ ] OTROS

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

Henry | Holger
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto Preventivo

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8387

DIA	MES	AÑO
16	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR: 3153972412 · E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 12493
Dirección: Los Patios.	Ubicación del Equipo: FISICO QUIMICA II
Marca del Equipo: LG.	Modelo y Serial: UM18 2CC NC3.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE TORNILLERAS
- [ ] REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR
- [ ] REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR
- [ ] CAMBIO DE CONTACTOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] RECARGA DE GAS
- [ ] REP DE VÁLVULA DE CARGA
- [ ] REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA
- [ ] CAMBIO TRANSF DE 220 24V
- [ ] CAMBIO DE ASPAS
- [ ] CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

MANEJADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE REJILLAS
- [ ] LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA
- [ ] LAVADO DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE CORREAS
- [ ] REP TARJETA ELECTRÓNICA
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] REP DE MOTOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO DE BLOWER
- [ ] OTROS

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

Henry | Holger
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto Preventivo

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8388

DIA	MES	AÑO
16	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR: 3153972412 · E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 12495
Dirección: Los Patios	Ubicación del Equipo: FISICO QUIMICA II
Marca del Equipo: LG.	Modelo y Serial: UM18 2CF NC3
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE TORNILLERAS
- [ ] REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR
- [ ] REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR
- [ ] CAMBIO DE CONTACTOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] RECARGA DE GAS
- [ ] REP DE VÁLVULA DE CARGA
- [ ] REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA
- [ ] CAMBIO TRANSF DE 220 24V
- [ ] CAMBIO DE ASPAS
- [ ] CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

MANEJADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE REJILLAS
- [ ] LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA
- [ ] LAVADO DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE CORREAS
- [ ] REP TARJETA ELECTRÓNICA
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] REP DE MOTOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO DE BLOWER
- [ ] OTROS

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

Henry | Holger
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto Preventivo

Escaneado con CamScanner

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8389

DÍA	MES	AÑO
16	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51 HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454 CELULAR 3153072412 · E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CÚCUTA · N. DE SANTANDER · COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 12753
Dirección: las Patios Profesional sub.	Ubicación del Equipo:
Marca del Equipo: LG	Modelo y Serial: 5TO 182cm NS6
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	☐	LIMPIEZA GENERAL	☐
LIMPIEZA DE SERPENTINES	☐	LIMPIEZA DE REJILLAS	☐
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	☐
AJUSTES DE TORNILLERAS	☐	LAVADO DE SERPENTINES	☐
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	☐	ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	☐	AJUSTES DE CORREAS	☐
CAMBIO DE CONTACTOR	☐	REP. TARJETA ELECTRÓNICA	☐
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	☐	REPARACIÓN DE FUGA	☐
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	☐	REP. DE MOTOR VENTILADOR	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐	CAMBIO DE BLOWER	☐
RECARGA DE GAS	☐	OTROS	☐
REP. DE VÁLVULA DE CARGA	☐		
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA	☐		
CAMBIO TRANSF. DE 220 24V	☐		
CAMBIO DE ASPAS	☐		
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE	☐		

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

Henry / Holger
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto preventivo

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8025

DÍA	MES	AÑO
21	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51 HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454 CELULAR 3153072412 · E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CÚCUTA · N. DE SANTANDER · COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 13861
Dirección: Los Patios	Ubicación del Equipo: Cambio Climatico
Marca del Equipo: Samsung mini Split	Modelo y Serial: R2000BTU
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	☒	LIMPIEZA GENERAL	☒
LIMPIEZA DE SERPENTINES	☒	LIMPIEZA DE REJILLAS	☒
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	☒
AJUSTES DE TORNILLERAS	☐	LAVADO DE SERPENTINES	☒
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	☐	ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	☐	AJUSTES DE CORREAS	☐
CAMBIO DE CONTACTOR	☐	REP. TARJETA ELECTRÓNICA	☐
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	☐	REPARACIÓN DE FUGA	☐
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	☐	REP. DE MOTOR VENTILADOR	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐	CAMBIO DE BLOWER	☐
RECARGA DE GAS	☐	OTROS	☐
REP. DE VÁLVULA DE CARGA	☐		
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA	☐		
CAMBIO TRANSF. DE 220 24V	☐		
CAMBIO DE ASPAS	☐		
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE	☐		

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

Henry / Holger.
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto preventivo

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8024

DÍA	MES	AÑO
16	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51 HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454 CELULAR 3153072412 · E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CÚCUTA · N. DE SANTANDER · COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 13862
Dirección: Los Patios	Ubicación del Equipo: Cambio Climatico
Marca del Equipo: Samsung	Modelo y Serial: mini Split.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	☒	LIMPIEZA GENERAL	☒
LIMPIEZA DE SERPENTINES	☒	LIMPIEZA DE REJILLAS	☒
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	☒
AJUSTES DE TORNILLERAS	☐	LAVADO DE SERPENTINES	☒
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	☐	ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	☐	AJUSTES DE CORREAS	☐
CAMBIO DE CONTACTOR	☐	REP. TARJETA ELECTRÓNICA	☐
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	☐	REPARACIÓN DE FUGA	☐
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	☐	REP. DE MOTOR VENTILADOR	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐	CAMBIO DE BLOWER	☐
RECARGA DE GAS	☐	OTROS	☐
REP. DE VÁLVULA DE CARGA	☐		
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA	☐		
CAMBIO TRANSF. DE 220 24V	☐		
CAMBIO DE ASPAS	☐		
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE	☐		

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

Henry / Holger
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto preventivo

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8023

DÍA	MES	AÑO
21	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51 HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454 CELULAR 3153072412 · E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CÚCUTA · N. DE SANTANDER · COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 13864
Dirección: Los Patios	Ubicación del Equipo: Recurso Hidrico ROCK
Marca del Equipo: Electrolux	Modelo y Serial: EAL09A2RSEAW
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	☒	LIMPIEZA GENERAL	☒
LIMPIEZA DE SERPENTINES	☒	LIMPIEZA DE REJILLAS	☒
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	☒
AJUSTES DE TORNILLERAS	☐	LAVADO DE SERPENTINES	☒
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	☐	ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	☐	AJUSTES DE CORREAS	☐
CAMBIO DE CONTACTOR	☐	REP. TARJETA ELECTRÓNICA	☐
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	☐	REPARACIÓN DE FUGA	☐
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	☐	REP. DE MOTOR VENTILADOR	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐	CAMBIO DE BLOWER	☐
RECARGA DE GAS	☐	OTROS	☐
REP. DE VÁLVULA DE CARGA	☐		
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA	☐		
CAMBIO TRANSF. DE 220 24V	☐		
CAMBIO DE ASPAS	☐		
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE	☐		

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

Henry / Holger.
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto preventivo

Escaneado con CamScanner

25

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8018

DIA	MES	AÑO
19	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: PL 13860
Dirección: los patios	Ubicación del Equipo: Recinto Hidrico Archivo
Marca del Equipo: Samsung	Modelo y Serial: AR12MVSSCWKX
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	X	LIMPIEZA GENERAL	
LIMPIEZA DE SERPENTINES	X	LIMPIEZA DE REJILLAS	
ENGRASE DE RODAMIENTOS		LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	
AJUSTES DE TORNILLERAS		LAVADO DE SERPENTINES	
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR		ENGRASE DE RODAMIENTOS	
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR		AJUSTES DE CORREAS	
CAMBIO DE CONTACTOR		REP TARJETA ELECTRÓNICA	
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR		REPARACIÓN DE FUGA	
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR		REP DE MOTOR VENTILADOR	
REPARACIÓN DE FUGA		CAMBIO DE BLOWER	
RECARGA DE GAS		OTROS	
REP DE VÁLVULA DE CARGA			
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA			
CAMBIO TRANSF DE 220 24V			
CAMBIO DE ASPAS			
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE			

TOMA DE AMPERAJE	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

FIRMA TECNICO: Henry / Holger

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Pra lado condensadora. fus. 2V. 4 de 1/2. tubería de 1/4 Cable, vinilo. copas, Gas. Rubatex.

26

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8020

DIA	MES	AÑO
21	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: PL 13863
Dirección: Los patios	Ubicación del Equipo: Recinto Hidrico
Marca del Equipo: Samsung	Modelo y Serial: AR12MVSSCWKN
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	X	LIMPIEZA GENERAL	X
LIMPIEZA DE SERPENTINES	X	LIMPIEZA DE REJILLAS	X
ENGRASE DE RODAMIENTOS		LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	X
AJUSTES DE TORNILLERAS		LAVADO DE SERPENTINES	X
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR		ENGRASE DE RODAMIENTOS	
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR		AJUSTES DE CORREAS	
CAMBIO DE CONTACTOR		REP TARJETA ELECTRÓNICA	
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR		REPARACIÓN DE FUGA	
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR		REP DE MOTOR VENTILADOR	
REPARACIÓN DE FUGA		CAMBIO DE BLOWER	
RECARGA DE GAS		OTROS	
REP DE VÁLVULA DE CARGA			
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA			
CAMBIO TRANSF DE 220 24V			
CAMBIO DE ASPAS			
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE			

TOMA DE AMPERAJE	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

FIRMA TECNICO: Henry / Holger

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: mto preventivo Reparacion de Fuga.

27

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8021

DIA	MES	AÑO
19	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: PL 13865
Dirección: los patios	Ubicación del Equipo: Recinto Hidrico
Marca del Equipo: Samsung	Modelo y Serial: AR12MVSSCWKN
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	X	LIMPIEZA GENERAL	X
LIMPIEZA DE SERPENTINES	X	LIMPIEZA DE REJILLAS	X
ENGRASE DE RODAMIENTOS		LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	X
AJUSTES DE TORNILLERAS		LAVADO DE SERPENTINES	X
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR		ENGRASE DE RODAMIENTOS	
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR		AJUSTES DE CORREAS	
CAMBIO DE CONTACTOR		REP TARJETA ELECTRÓNICA	
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR		REPARACIÓN DE FUGA	
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR		REP DE MOTOR VENTILADOR	
REPARACIÓN DE FUGA		CAMBIO DE BLOWER	
RECARGA DE GAS		OTROS	
REP DE VÁLVULA DE CARGA			
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA			
CAMBIO TRANSF DE 220 24V			
CAMBIO DE ASPAS			
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE			

TOMA DE AMPERAJE	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

FIRMA TECNICO: Henry / Holger

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: mto preventivo

28

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8022

DIA	MES	AÑO
19	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: PL 13867
Dirección: Los patios	Ubicación del Equipo: Recinto Hidrico
Marca del Equipo: Samsung	Modelo y Serial: AR12MVSSCWKN
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	X	LIMPIEZA GENERAL	X
LIMPIEZA DE SERPENTINES	X	LIMPIEZA DE REJILLAS	X
ENGRASE DE RODAMIENTOS		LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	X
AJUSTES DE TORNILLERAS		LAVADO DE SERPENTINES	X
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR		ENGRASE DE RODAMIENTOS	
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR		AJUSTES DE CORREAS	
CAMBIO DE CONTACTOR		REP TARJETA ELECTRÓNICA	
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR		REPARACIÓN DE FUGA	
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR		REP DE MOTOR VENTILADOR	
REPARACIÓN DE FUGA		CAMBIO DE BLOWER	
RECARGA DE GAS		OTROS	
REP DE VÁLVULA DE CARGA			
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA			
CAMBIO TRANSF DE 220 24V			
CAMBIO DE ASPAS			
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE			

TOMA DE AMPERAJE	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

FIRMA TECNICO: Henry / Holger

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: mto preventivo

Escaneado con CamScanner

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8019

DIA	MES	AÑO
21	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL: 5713454, CELULAR: 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CÚCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Coiponor	Teléfono: P/L 13866
Dirección: Los Patios	Ubicación del Equipo:
Marca del Equipo: LG	Modelo y Serial: AVNQ36GM1H0
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

LIMPIEZA GENERAL	X
LIMPIEZA DE SERPENTINES	X
ENGRASE DE RODAMIENTOS	
AJUSTES DE TORNILLERAS	
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	
CAMBIO DE CONTACTOR	
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	
REPARACIÓN DE FUGA	
RECARGA DE GAS	
REP. DE VÁLVULA DE CARGA	
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA	
CAMBIO TRANSF. DE 220 24V	
CAMBIO DE ASPAS	
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE	

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

MANEJADORA

LIMPIEZA GENERAL	X
LIMPIEZA DE REJILLAS	X
LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	X
LAVADO DE SERPENTINES	X
ENGRASE DE RODAMIENTOS	
AJUSTES DE CORREAS	
REP. TARJETA ELECTRÓNICA	
REPARACIÓN DE FUGA	
REP. DE MOTOR VENTILADOR	
CAMBIO DE BLOWER	
OTROS	

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

Henry Uribe

FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES Mto Preventivo Piso techo reparacion de burneras, y rodamiento del compresor

Escaneado con CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 91.235.667

JARAMILLO SUAREZ

APELLIDOS

HENRY

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 29-NOV-1964

BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.84 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

18-FEB-1983 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2500100-00069143-M-0091235667-20080911 0003254993A 1 7050000387

TODOLINEAS S.A.S

NIT: 900.027.827-6

San José de Cúcuta, 18 de diciembre de 2024

CERTIFICACION ACREDITACION DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARA FISCALES

Yo **HENRY JARAMILLO SUAREZ**, identificado con cedula de ciudadanía **No 91.235.667** de Bucaramanga, en mi condición de Representante Legal de **TODOLINEAS S.A.S** identificada con **NIT 900.027.827-6**, debidamente inscrito en la cámara de comercio de Cúcuta y **KIMBERLEY ALDANA GOMEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. **1.093.749.717 de los patios** y con tarjeta profesional **No. 183635-T** de la junta Central De Contadores de Colombia, en mi condición de contador de **TODOLINEAS S.A.S**, Certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante el mes de octubre , por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar , Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante el mes de octubre . Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la ley 789 del 2002.

Dada en Cúcuta, a los dieciocho (18) días del mes de diciembre de 2024.

HENRY JARAMILLO SUAREZ
C.91.235.667 De Bucaramanga
REPRESENTANTE LEGAL
TODOLINEAS S.A.S

KIMBERLEY ALDANA

KIMBERLEY ALDANA GOMEZ
C.C 1.093.749.717de Los Patios
CONTADOR PUBLICO
T.P 183635-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.093.749.717

ALDANA GOMEZ
APELLIDOS

KIMBERLEY
NOMBRES

Kimberley Aldana Gómez
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 21-JUN-1989
CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.61 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

19-JUL-2007 LOS PATIOS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-2505400-55163381-F-1093749717-20071115 0217907319A 02 262125172

KIMBERLEY ALDANA GÓMEZ
C.C. 1093749717



República de Colombia

Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

183635-T



KIMBERLEY
ALDANA GOMEZ
C.C. 1093749717

RESOLUCION INSCRIPCION 624 **FECHA 06/11/2013**

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ **195396**

183817

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideqs.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0120688EE97841770

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **KIMBERLEY ALDANA GOMEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1093749717 de LOS PATIOS (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 183635-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900027827	6	TODOLINEAS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SAN JOSE	CALLE 18 N 2E 40 CAOBOS	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5956067	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1037510582	9477120748	E	2024/11/08	2024/11/08	BANCOLOMBIA	0	$7,741,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SAN JOSE (15 Afiliados)																						$26,200,000	$4,272,000			$27,456,667	$1,205,100			$26,200,000	$1,048,000			$27,456,667		$1,216,500		$0	$0		$7,741,600
Centro de Trabajo: OFICINA (2 Afiliados)																						$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$112,000			$2,800,000	$112,000			$2,800,000		$14,700		$0	$0		$686,700
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (2 Afiliados)																						$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$112,000			$2,800,000	$112,000			$2,800,000		$14,700		$0	$0		$686,700
1	CC	1090514862	HOYOS FLOREZ ZULLY TATIANA																		230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF37	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	Si	$367,900
2	CC	37559029	MARTINEZ ROJAS CLAUDIA PATRICIA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
Centro de Trabajo: OFICINA DOS (1 Afiliados)																						$8,000,000	$1,360,000			$8,000,000	$320,000			$8,000,000	$320,000			$8,000,000		$41,800		$0	$0		$2,041,800
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)																						$8,000,000	$1,360,000			$8,000,000	$320,000			$8,000,000	$320,000			$8,000,000		$41,800		$0	$0		$2,041,800
3	CC	91235667	JARAMILLO SUAREZ HENRY																		25-14	30	$8,000,000	$1,360,000	EPS042	30	$8,000,000	$320,000	CCF37	30	$8,000,000	$320,000	14-11	30	$8,000,000	0.522%	$41,800	30	$0	$0	Si	$2,041,800
Centro de Trabajo: TECNICOS (8 Afiliados)																						$9,800,000	$1,568,000			$11,056,667	$549,100			$9,800,000	$392,000			$11,056,667		$770,000		$0	$0		$3,279,100
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (8 Afiliados)																						$9,800,000	$1,568,000			$11,056,667	$549,100			$9,800,000	$392,000			$11,056,667		$770,000		$0	$0		$3,279,100
4	CC	1094168251	GAONA QUINTANA JOSE LUIS																		230301	30	$1,400,000	$224,000	EPS037	30	$1,400,000	$56,000	CCF37	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	6.960%	$97,500	30	$0	$0	Si	$433,500
5	CC	1094168393	GELVEZ GALVIS RICARDO JOSE																		230301	30	$1,400,000	$224,000	EPS037	30	$1,400,000	$56,000	CCF37	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	6.960%	$97,500	30	$0	$0	Si	$433,500
6	CC	1091162008	ORTIZ GALVAN FAIBER ANDRES	X																		0	$0	$0	EPS037	29	$1,256,667	$157,100		0	$0	$0	14-11	29	$1,256,667	6.960%	$87,500	0	$0	$0	No	$244,600
7	CC	1090459498	PEÑALOZA MUÑOZ YHON ANDELFO																		230201	30	$1,400,000	$224,000	EPS037	30	$1,400,000	$56,000	CCF37	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	6.960%	$97,500	30	$0	$0	Si	$433,500
8	CC	1127586984	ROA MARTINEZ DOUGLAS MAKLEY																		230301	30	$1,400,000	$224,000	EPS037	30	$1,400,000	$56,000	CCF37	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	6.960%	$97,500	30	$0	$0	Si	$433,500
9	CC	91250028	SANCHEZ ALMEIDA HENRY MAURICIO																		230201	30	$1,400,000	$224,000	EPS042	30	$1,400,000	$56,000	CCF37	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	6.960%	$97,500	30	$0	$0	Si	$433,500
10	CC	1091967978	SOTO MORALES YERMAYN ESTEBAN																		230301	30	$1,400,000	$224,000	EPS037	30	$1,400,000	$56,000	CCF37	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	6.960%	$97,500	30	$0	$0	Si	$433,500
11	CC	1091354843	VARGAS MENDOZA BRAYNER DAVID																		230301	30	$1,400,000	$224,000	EPS037	30	$1,400,000	$56,000	CCF37	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	6.960%	$97,500	30	$0	$0	Si	$433,500
Centro de Trabajo: TECNICOS DOS (4 Afiliados)																						$5,600,000	$896,000			$5,600,000	$224,000			$5,600,000	$224,000			$5,600,000		$390,000		$0	$0		$1,734,000
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (4 Afiliados)																						$5,600,000	$896,000			$5,600,000	$224,000			$5,600,000	$224,000			$5,600,000		$390,000		$0	$0		$1,734,000
12	CC	88196369	BECERRA JUAN IGNACIO																		230201	30	$1,400,000	$224,000	EPS037	30	$1,400,000	$56,000	CCF37	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	6.960%	$97,500	30	$0	$0	Si	$433,500
13	CC	1010062193	CHAPARRO RAMIREZ REYNOL ALEXANDER																		25-14	30	$1,400,000	$224,000	EPS037	30	$1,400,000	$56,000	CCF37	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	6.960%	$97,500	30	$0	$0	Si	$433,500
14	CC	1128224550	ESCALANTE NIETO JEAN KARLO																		230201	30	$1,400,000	$224,000	EPS037	30	$1,400,000	$56,000	CCF37	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	6.960%	$97,500	30	$0	$0	Si	$433,500
15	CC	88251808	MATUS LOZADA HOLGER																		25-14	30	$1,400,000	$224,000	EPS037	30	$1,400,000	$56,000	CCF37	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	6.960%	$97,500	30	$0	$0	Si	$433,500
Total			**Afiliados(15)**																			$26,200,000	$4,272,000			$27,456,667	$1,205,100			$26,200,000	$1,048,000			$27,456,667		$1,216,500		$0	$0		$7,741,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900027827	6	TODOLINEAS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SAN JOSE	CALLE 18 N 2E 40 CAOBOS	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5956067	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1037510582	9477120748	E	2024/11/08	2024/11/08	BANCOLOMBIA	0	$7,741,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				14	$4,272,000	$0	$0	$4,272,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$2,016,000	$0	$0	$2,016,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,360,000	$0	$0	$1,360,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$896,000	$0	$0	$896,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$1,216,500	$0	$0	$1,216,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	15	$1,216,500	$0	$0	$1,216,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$1,048,000	$0	$0	$1,048,000
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	14	$1,048,000	$0	$0	$1,048,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				15	$1,205,100	$0	$0	$1,205,100
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	$376,000	$0	$0	$376,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	12	$777,100	$0	$0	$777,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$0	$0	$52,000
TOTAL				15	$7,741,600	$0	$0	$7,741,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900027827	6	TODOLINEAS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SAN JOSE	CALLE 18 N 2E 40 CAOBOS	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5956067	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1150888692	9479455428	E	2024/12/06	2024/12/24	BANCOLOMBIA	18	$7,607,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SAN JOSE (15 Afiliados)																							$26,103,335	$4,256,700			$27,403,335	$1,206,800			$24,240,001	$969,700			$27,403,335		$1,083,100		$0	$0		$7,516,300
Centro de Trabajo: OFICINA (2 Afiliados)																							$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$112,000			$2,800,000	$112,000			$2,800,000		$14,700		$0	$0		$686,700
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (2 Afiliados)																							$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$112,000			$2,800,000	$112,000			$2,800,000		$14,700		$0	$0		$686,700
1	CC	1090514862	HOYOS FLOREZ ZULLY TATIANA																		23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF37	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	Si	$367,900
2	CC	37559029	MARTINEZ ROJAS CLAUDIA PATRICIA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
Centro de Trabajo: OFICINA DOS (1 Afiliados)																							$8,000,000	$1,360,000			$8,000,000	$320,000			$8,000,000	$320,000			$8,000,000		$41,800		$0	$0		$2,041,800
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)																							$8,000,000	$1,360,000			$8,000,000	$320,000			$8,000,000	$320,000			$8,000,000		$41,800		$0	$0		$2,041,800
3	CC	91235667	JARAMILLO SUAREZ HENRY																		25-14	30	$8,000,000	$1,360,000	EPS042	30	$8,000,000	$320,000	CCF37	30	$8,000,000	$320,000	14-11	30	$8,000,000	0.522%	$41,800	30	$0	$0	Si	$2,041,800
Centro de Trabajo: TECNICOS (8 Afiliados)																							$9,703,335	$1,552,700			$11,003,335	$550,800			$7,840,001	$313,700			$11,003,335		$636,600		$0	$0		$3,053,800
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (8 Afiliados)																							$9,703,335	$1,552,700			$11,003,335	$550,800			$7,840,001	$313,700			$11,003,335		$636,600		$0	$0		$3,053,800
4	CC	1094168251	GAONA QUINTANA JOSE LUIS																		23030 1	30	$1,400,000	$224,000	EPS037	30	$1,400,000	$56,000	CCF37	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	6.960%	$97,500	30	$0	$0	Si	$433,500
5	CC	1094168393	GELVEZ GALVIS RICARDO JOSE																		23030 1	30	$1,400,000	$224,000	EPS037	30	$1,400,000	$56,000	CCF37	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	6.960%	$97,500	30	$0	$0	Si	$433,500
6	CC	1091162008	ORTIZ GALVAN FAIBER ANDRES																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$253,000
7	CC	1090459498	PEÑALOZA MUÑOZ YHON ANDELFO																	X	23020 1	6	$280,000	$44,800	EPS037	6	$280,000	$11,200	CCF37	0	$0	$0	14-11	6	$280,000	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$56,000
8	CC	1090459498	PEÑALOZA MUÑOZ YHON ANDELFO												X						23020 1	7	$326,667	$52,300	EPS037	7	$326,667	$13,100	CCF37	0	$0	$0	14-11	7	$326,667	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$65,400
9	CC	1090459498	PEÑALOZA MUÑOZ YHON ANDELFO																		23020 1	17	$793,334	$127,000	EPS037	17	$793,334	$31,800	CCF37	17	$793,334	$31,800	14-11	17	$793,334	6.960%	$55,300	17	$0	$0	Si	$245,900
10	CC	1127586984	ROA MARTINEZ DOUGLAS MAKLEY																		23030 1	30	$1,400,000	$224,000	EPS037	30	$1,400,000	$56,000	CCF37	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	6.960%	$97,500	30	$0	$0	Si	$433,500
11	CC	91250028	SANCHEZ ALMEIDA HENRY MAURICIO																		23020 1	30	$1,400,000	$224,000	EPS042	30	$1,400,000	$56,000	CCF37	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	6.960%	$97,500	30	$0	$0	Si	$433,500
12	CC	1091967978	SOTO MORALES YERMAYN ESTEBAN																		23030 1	1	$46,667	$7,500	EPS037	1	$46,667	$1,900	CCF37	1	$46,667	$1,900	14-11	1	$46,667	6.960%	$3,300	1	$0	$0	Si	$14,600
13	CC	1091967978	SOTO MORALES YERMAYN ESTEBAN											X							23030 1	29	$1,256,667	$201,100	EPS037	29	$1,256,667	$50,300	CCF37	0	$0	$0	14-11	29	$1,256,667	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$251,400
14	CC	1091354843	VARGAS MENDOZA BRAYNER DAVID																		23030 1	30	$1,400,000	$224,000	EPS037	30	$1,400,000	$56,000	CCF37	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	6.960%	$97,500	30	$0	$0	Si	$433,500
Centro de Trabajo: TECNICOS DOS (4 Afiliados)																							$5,600,000	$896,000			$5,600,000	$224,000			$5,600,000	$224,000			$5,600,000		$390,000		$0	$0		$1,734,000
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (4 Afiliados)																							$5,600,000	$896,000			$5,600,000	$224,000			$5,600,000	$224,000			$5,600,000		$390,000		$0	$0		$1,734,000
15	CC	88196369	BECERRA JUAN IGNACIO																		23020 1	30	$1,400,000	$224,000	EPS037	30	$1,400,000	$56,000	CCF37	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	6.960%	$97,500	30	$0	$0	Si	$433,500
16	CC	1010062193	CHAPARRO RAMIREZ REYNOL ALEXANDER																		25-14	30	$1,400,000	$224,000	EPS037	30	$1,400,000	$56,000	CCF37	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	6.960%	$97,500	30	$0	$0	Si	$433,500
17	CC	1128224550	ESCALANTE NIETO JEAN KARLO																		23020 1	30	$1,400,000	$224,000	EPS037	30	$1,400,000	$56,000	CCF37	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	6.960%	$97,500	30	$0	$0	Si	$433,500
18	CC	88251808	MATUS LOZADA HOLGER																		25-14	30	$1,400,000	$224,000	EPS037	30	$1,400,000	$56,000	CCF37	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	6.960%	$97,500	30	$0	$0	Si	$433,500
Total			**Afiliados(15)**																				$26,103,335	$4,256,700			$27,403,335	$1,206,800			$24,240,001	$969,700			$27,403,335		$1,083,100		$0	$0		$7,516,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900027827	6	TODOLINEAS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SAN JOSE	CALLE 18 N 2E 40 CAOBOS	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5956067	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1150888692	9479455428	E	2024/12/06	2024/12/24	BANCOLOMBIA	18	$7,607,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				14	$4,256,700	$51,300	$0	$4,308,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$2,016,000	$24,300	$0	$2,040,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,344,600	$16,200	$0	$1,360,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$896,100	$10,800	$0	$906,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$1,083,100	$13,000	$0	$1,096,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	15	$1,083,100	$13,000	$0	$1,096,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$969,700	$11,700	$0	$981,400
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	14	$969,700	$11,700	$0	$981,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				15	$1,206,800	$14,700	$0	$1,221,500
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	$376,000	$4,600	$0	$380,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	12	$778,800	$9,400	$0	$788,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$700	$0	$52,700
TOTAL				15	$7,516,300	$90,700	$0	$7,607,000

Certificado Bancario

Lunes, 24 de junio de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que TODOLINEAS SAS identificado(a) con NIT 900027827, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	82472165990	2011/07/27	CXC PENDIENTES

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

MEMORANDO

1017.90

Lugar y Fecha: *San José de Cúcuta 21 de Junio del 2024*

Para:

Nombres y Apellidos	*Representante*	*Firma de Recibo*
HENRY JARAMILLO SUAREZ	TODOLINEAS S.A.S.	

De: *Servicios Generales*

Asunto: *Respuesta Solicitud Autorización*

Por medio de la presente me permito dar a conocer con base en las cotizaciones y requerimiento que se adjunta, se establece el valor menor ofrecido por el contratista Todolineas S.A.S. SA185-2024; de las actividades Imprevistas por el contratista del Contrato SA185-2024 Todolineas S.A.S. prestación de servicios en el contrato establecido con Objeto; MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS SEDES DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL "CORPONOR", CON INCLUSION DE RESPUESTOS Establecido en el Criterio 2.2 Sección E Ofertada, con el fin de Autorizar para la ejecución.

Agradeciendo la atención prestada.

Sin otro particular,

EDWIN ALBERTH LAGUADO DUQUE
SERVICIOS GENERALES

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Elaboró:	Jonathan Leonardo Medina Martínez	Profesional Universitario-Servicios Generales	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del Remitente.			

San José de Cúcuta, 14 de junio de 2024

SEÑORES CORPONOR
La ciudad

ASUNTO: inclusión de servicios correctivos.

Señores corponor por medio de la presente queremos solicitar al supervisor del contrato de mantenimiento de aires acondicionados SA-185 2024 la inclusión de los servicios correctivos que a continuación detallaremos.

Esta petición la hacemos debido a que en el contrato inicial en los precios de repuestos no se encuentran incluidas estas actividades que han resultados en el diario trascurrir de la prestación de los servicios de mantenimiento y que son requisito indispensable para el buen funcionamiento de los equipos.

La relación de actividades es la siguiente:

1.

REPARACION DE FUGA			
1	AGENTE LIMPIADOR	$	50.000
2	GAS REFRIGERANTE (3 KILOS)	$	180.000
3	MANO DE OBRA (DESMONTE DE AIRE O TRABAJO EN EL SITIO, SOLADURA DE EQUIPOS, RECTIFICACION DE FUGAS, VACIO, CAMBIO DE COPAS, CARGA DE GAS Y PUESTA EN MARCHA)	$	150.000
TOTAL		**$**	**380.000**

2.

REPARACION Y ARREGLO DE BLOWER MANEJADORA			
1	BLOWER	$	120.000
2	MANO DE OBRA DESMONTE, REPARACION E INSTALACION DEL MISMO	$	80.000
TOTAL		**$**	**200.000**

3.

LIMPIEZA Y ARREGLO DE RODAMIENTOS CONDENSADORA

1	RODAMIENTOS CONDENSADORA	$	80.000
2	MANO DE OBRA (INCLUYE DESMONTE DE RODAMIENTOS, REPARACION O CAMBIO DE LOS MISMO, ENGRASE Y RECTIFICACION DE RODAMIENTOS, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA)	$	220.000
TOTAL		**$**	**300.000**

4.

LIMPIEZA Y ARREGLO DE TARJETA			
1	MANO DE OBRA (RECTIFICACION EN BANCO DE TRABAJO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA)	$	150.000
TOTAL		**$**	**150.000**

5.

REPARACION Y ARREGLO DE GOMAS COMPRESOR			
1	GOMAS COMPRESOR (4 UND)	$	28.000
2	MANO DE OBRA INSTALACION DE GOMAS	$	12.000
TOTAL		**$**	**40.000**

6.

LIMPIEZA DE BOMBA DE CONDENSADO			
1	MANO DE OBRA LIMPIEZA DE BOMBA DE CONDENSADO(DESMONTE DE LA BOMBA , LUBRICACION , PURGA DE TUBERIAS, LIMPIEZA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)	$	100.000
TOTAL		**$**	**100.000**

7.

ARREGLO DE ACOMETIDA ELECTRICA			
1	CAMBIO DE CABLEADO 3X12(5 MTS)	$	65.000
2	CAMBIO DE CABLEADO 4X14(5 MTS)	$	55.000
3	MANO DE OBRA (REVISION DE LA ACOMETIDA HASTA EL TABLERO, REVISION DE AMPERAJES , PRESION Y PROGRAMACION DEL EQUIPO)	$	230.000
TOTAL		**$**	**350.000**

8.

REPARACION DE BORNERAS COMPRESOR			
1	MANO DE OBRA(INCLUYE LIMPIEZA DE BORNERAS Y CAMBIO DE TERMINALES)	$	50.000
TOTAL		**$**	**50.000**

NOTA N°1: los precios mencionados anteriormente incluyen IVA 19%

NOTA N°2: los precios de los mantenimientos correctivos descritos anteriormente estarán vigentes hasta el 31 de diciembre del año 2024 por lo cual no cambiara costo alguno para las siguientes actividades que se realicen en lo que resta del año.

Agradecemos de antemano la oportunidad de poder ofrecer nuestros servicios, para mayor información nos pueden ubicar en la calle 18 N 2E-40 los caobos y telefónicamente **3153972412/ 3176450991.** O correo electrónico Todolineas.sas@gmail.com

Atentamente

HENRY JARAMILLO SUAREZ
C.C. 91.235.667 De Bucaramanga
REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Calle 18 N 2E-40 Barrio Caobos
Correo electrónico: todolineas.sas@gmail.com
TEL: 3176450991-3153972412
Ciudad: Cúcuta- Norte de Santander

ATJ ASESORÍAS & SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
Desarrollo Sostenible
Nit : 900.751.820-1



San José de Cúcuta, 19 de junio de 2024.

SEÑORES
CORPONOR
Ciudad

A continuación, presentamos la cotización requerida para los aires acondicionados existentes en la sede de Corponor.

REPARACION DE FUGA				
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANT**	**VALOR**	**VALOR TOTAL**
1	AGENTE LIMPIADOR	1	$ 50.420	$ 50.420
2	GAS REFRIGERANTE (KILOS)	3	$ 58.824	$ 176.471
3	MANO DE OBRA (DESMONTE DE AIRE O TRABAJO EN EL SITIO, SOLADURA DE EQUIPOS, RECTIFICACION DE FUGAS, VACIO, CAMBIO DE COPAS, CARGA DE GAS Y PUESTA EN MARCHA)	1	$ 151.261	$ 151.261
			SUBTOTAL	$ 378.151
			IVA 19%	$ 71.849
			TOTAL	**$ 450.000**

REPARACION Y ARREGLO DE BLOWER MANEJADORA				
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANT**	**VALOR**	**VALOR TOTAL**
1	BLOWER	1	$ 121.849	$ 121.849
2	MANO DE OBRA DESMONTE, REPARACION E INSTALACION DEL MISMO	1	$ 88.235	$ 88.235
			SUBTOTAL	$ 210.084
			IVA 19%	$ 39.916
			TOTAL	**$ 250.000**

LIMPIEZA Y ARREGLO DE RODAMIENTOS CONDENSADORA



ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR	VALOR TOTAL
1	RODAMIENTOS CONDENSADORA	1	$ 109.244	$ 109.244
2	MANO DE OBRA (INCLUYE DESMONTE DE RODAMIENTOS, REPARACION O CAMBIO DE LOS MISMO, ENGRASE Y RECTIFICACION DE RODAMIENTOS, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA)	1	$ 210.084	$ 210.084
			SUBTOTAL	$ 319.328
			IVA 19%	$ 60.672
			TOTAL	**$ 380.000**

LIMPIEZA Y ARREGLO DE TARJETA				
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANT**	**VALOR**	**VALOR TOTAL**
1	MANO DE OBRA (RECTIFICACION EN BANCO DE TRABAJO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA)	1	$ 235.294	$ 235.294
			SUBTOTAL	$ 235.294
			IVA 19%	$ 44.706
			TOTAL	**$ 280.000**

REPARACION Y ARREGLO DE GOMAS COMPRESOR				
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANT**	**VALOR**	**VALOR TOTAL**
1	GOMAS COMPRESOR	4	$ 10.084	$ 40.336
2	MANO DE OBRA INSTALACION DE GOMAS	1	$ 30.252	$ 30.252
			SUBTOTAL	$ 70.588
			IVA 19%	$ 13.412
			TOTAL	**$ 84.000**

LIMPIEZA DE BOMBA DE CONDENSADO				
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANT**	**VALOR**	**VALOR TOTAL**



1	MANO DE OBRA LIMPIEZA DE BOMBA DE CONDENSADO (DESMONTE DE LA BOMBA, LUBRICACION, PURGA DE TUBERIAS, LIMPIEZA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)	1	$ 151.261	$ 151.261
			SUBTOTAL	**$ 151.261**
			IVA 19%	$ 28.739
			TOTAL	**$ 180.000**

ARREGLO DE ACOMETIDA ELECTRICA				
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANT**	**VALOR**	**VALOR TOTAL**
1	CAMBIO DE METROS CABLEADO 3X12	5	$ 11.765	$ 58.824
2	CAMBIO DE METROS CABLEADO 4X14	5	$ 11.345	$ 56.723
3	MANO DE OBRA (REVISION DE LA ACOMETIDA HASTA EL TABLERO, REVISION DE AMPERAJES, PRESION Y PROGRAMACION DEL EQUIPO)	1	$ 286.134	$ 286.134
			SUBTOTAL	$ 401.681
			IVA 19%	$ 76.319
			TOTAL	**$ 478.000**

REPARACION DE BORNERAS COMPRESOR				
ITEM	**DESCIPCION**	**CANT**	**VALOR**	**VALOR TOTAL**
1	MANO DE OBRA (INCLUYE LIMPIEZA DE BORNERAS Y CAMBIO DE TERMINALES)	1	$ 58.824	$ 58.824
			SUBTOTAL	$ 58.824
			IVA 19%	$ 11.176
			TOTAL	**$ 70.000**

Cordialmente,

RAMON RINCON
CC.13.502.903

San José de Cúcuta, 20 de junio de 2024

Señores
CORPONOR
La Ciudad

A continuación, envió cotización requerida por ustedes.

REPARACION DE FUGA				
ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR	VALOR TOTAL
1	AGENTE LIMPIADOR	1	$ 63.025	$ 63.025
2	GAS REFRIGERANTE (KILOS)	3	$ 67.227	$ 201.681
3	MANO DE OBRA (DESMONTE DE AIRE O TRABAJO EN EL SITIO, SOLADURA DE EQUIPOS, RECTIFICACION DE FUGAS, VACIO, CAMBIO DE COPAS, CARGA DE GAS Y PUESTA EN MARCHA)	1	$ 172.269	$ 172.269
			SUBTOTAL	$ 436.975
			IVA 19%	$ 83.025
			TOTAL	**$ 520.000**

REPARACION Y ARREGLO DE BLOWER MANEJADORA				
ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR	VALOR TOTAL
1	BLOWER	1	$ 155.462	$ 155.462
2	MANO DE OBRA DESMONTE, REPARACION E INSTALACION DEL MISMO	1	$ 163.866	$ 163.866
			SUBTOTAL	$ 319.328
			IVA 19%	$ 60.672
			TOTAL	**$ 380.000**

LIMPIEZA Y ARREGLO DE RODAMIENTOS CONDENSADORA				
ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR	VALOR TOTAL
1	RODAMIENTOS CONDENSADORA	1	$ 92.437	$ 92.437

2	MANO DE OBRA (INCLUYE DESMONTE DE RODAMIENTOS, REPARACION O CAMBIO DE LOS MISMO, ENGRASE Y RECTIFICACION DE RODAMIENTOS, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA)	1	$ 218.487	$ 218.487
			SUBTOTAL	$ 310.924
			IVA 19%	$ 59.076
			TOTAL	**$ 370.000**

LIMPIEZA Y ARREGLO DE TARJETA				
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANT**	**VALOR**	**VALOR TOTAL**
1	MANO DE OBRA (RECTIFICACION EN BANCO DE TRABAJO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA)	1	$ 294.118	$ 294.118
			SUBTOTAL	$ 294.118
			IVA 19%	$ 55.882
			TOTAL	**$ 350.000**

REPARACION Y ARREGLO DE GOMAS COMPRESOR				
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANT**	**VALOR**	**VALOR TOTAL**
1	GOMAS COMPRESOR	4	$ 11.765	$ 47.059
2	MANO DE OBRA INSTALACION DE GOMAS	1	$ 53.782	$ 53.782
			SUBTOTAL	$ 100.840
			IVA 19%	$ 19.160
			TOTAL	**$ 120.000**

LIMPIEZA DE BOMBA DE CONDENSADO				
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANT**	**VALOR**	**VALOR TOTAL**
1	MANO DE OBRA LIMPIEZA DE BOMBA DE CONDENSADO (DESMONTE DE LA BOMBA, LUBRICACION , PURGA DE TUBERIAS, LIMPIEZA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)	1	$ 142.857	$ 142.857
			SUBTOTAL	$ 142.857
			IVA 19%	$ 27.143
			TOTAL	**$ 170.000**

ARREGLO DE ACOMETIDA ELECTRICA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR	VALOR TOTAL
1	CAMBIO DE METROS CABLEADO 3X12	5	$ 11.765	$ 58.824
2	CAMBIO DE METROS CABLEADO 4X14	5	$ 11.597	$ 57.983
3	MANO DE OBRA (REVISION DE LA ACOMETIDA HASTA EL TABLERO, REVISION DE AMPERAJES, PRESION Y PROGRAMACION DEL EQUIPO)	1	$ 303.361	$ 303.361
			SUBTOTAL	$ 420.168
			IVA 19%	$ 79.832
			TOTAL	**$ 500.000**

REPARACION DE BORNERAS COMPRESOR				
ITEM	DESCIPCION	CANT	VALOR	VALOR TOTAL
1	MANO DE OBRA (INCLUYE LIMPIEZA DE BORNERAS Y CAMBIO DE TERMINALES)	1	$ 84.034	$ 84.034
			SUBTOTAL	$ 84.034
			IVA 19%	$ 15.966
			TOTAL	**$ 100.000**

Atentamente,

JOSE HUMBERTO VILLAMIZAR
GERENTE OPERATIVO

www.electrohogar.com.co
AV.2 6-46 BRR LATINO
3203398873

MEMORANDO

1017.90

Lugar y Fecha: *San José de Cúcuta 26 de Agosto del 2024*

Para:

Nombres y Apellidos	*Representante*	*Firma de Recibo*
HENRY JARAMILLO SUAREZ	TODOLINEAS S.A.S.	

De: *Servicios Generales*

Asunto: *Respuesta Solicitud Autorización*

Por medio de la presente me permito dar a conocer con base en las cotizaciones y requerimiento que se adjunta, se establece el valor menor ofrecido por el contratista Todolineas S.A.S. SA185-2024; de las actividades Imprevistas por el contratista del Contrato SA185-2024 Todolineas S.A.S. prestación de servicios en el contrato establecido con Objeto; MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS SEDES DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL "CORPONOR", CON INCLUSION DE RESPUESTOS Establecido en el Criterio 2.2 Sección E Ofertada, con el fin de Autorizar para la ejecución.

Agradeciendo la atención prestada.

Sin otro particular,

EDWIN ALBERTH LAGUADO DUQUE
SERVICIOS GENERALES

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Elaboró:	Jonathan Leonardo Medina Martínez	Profesional Universitario-Servicios Generales	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del Remitente.			

San José de Cúcuta, 19 de agosto de 2024

SEÑORES CORPONOR
La ciudad

ASUNTO: inclusión de servicios correctivos.

Señores corponor por medio de la presente queremos solicitar al supervisor del contrato de mantenimiento de aires acondicionados SA-185 2024 la inclusión de los servicios correctivos que a continuación detallaremos.

Esta petición la hacemos debido a que en el contrato inicial en los precios de repuestos no se encuentran incluidos estas actividades que han resultados en el diario trascurrir de la prestación de los servicios de mantenimiento y que son requisito indispensable para el buen funcionamiento de los equipos.

Las actividades que ya han sido solicitadas su inclusión no se relacionarán en esta petición debido a que los precios serán sostenibles hasta el 31 de diciembre de 2024.

La relación de actividades es la siguiente:

1.

ARREGLO DE ACOMETIDA DE AGUA Y DRENAJES			
1	MANO DE OBRA (INCLUYE CAMBIO DE MANGUERAS , PURGA DEL DESAGUE, DESMONTE E INSTALCION DE LA MANEJADORA, AGENTE LIMPIADOR DE TUBERIA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)	$	300.000
TOTAL		**$**	**300.000**

NOTA N°1: los precios mencionados anteriormente incluyen IVA 19%

NOTA N°2: los precios de los mantenimientos correctivos descritos anteriormente estarán vigentes hasta el 31 de diciembre del año 2024 por lo cual no cambiara costo alguno para las siguientes actividades que se realicen en lo que resta del año.

Agradecemos de antemano la oportunidad de poder ofrecer nuestros servicios, para mayor información nos pueden ubicar en la calle 18 N 2E-40 los caobos y telefónicamente **3153972412/ 3176450991.** O correo electrónico Todolineas.sas@gmail.com

Atentamente



HENRY JARAMILLO SUAREZ
C.C. 91.235.667 De Bucaramanga
REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Calle 18 N 2E-40 Barrio Caobos
Correo electrónico: todolineas.sas@gmail.com
TEL: 3176450991-3153972412
Ciudad: Cúcuta- Norte de Santander

San José de Cúcuta, 23 de agosto de 2024

Señores
CORPONOR
La ciudad

Envio solicitud de cotización

ARREGLO DE ACOMETIDADE AGUA Y DRENAJES				
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANT**	**VALOR**	**VALOR TOTAL**
1	MANO DE OBRA (INCLUYE CAMBIO DE MANGUERAS, PURGA DEL DESAGUE, DESMONTE E INSTALCION DE LA MANEJADORA, AGENTE LIMPIADOR DE TUBERIA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)	1	$ 352.941	$ 352.941
			SUBTOTAL	$ 352.941
			IVA 19%	$ 67.059
			TOTAL	**$ 420.000**

Atentamente,

JOSE HUMBERTO VILLAMIZAR
GERENTE OPERATIVO