ACTA DE RECIBO Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MPA-01-F-23, versión 4, 08/07/2024

ACTA PARCIAL N°: ____ ACTA FINAL x

CONTRATO No y FECHA	SA185-2024 del 5 de junio de 2024
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios
LUGAR Y FECHA DEL ACTA	San José de Cúcuta, 23 de diciembre de 2024
No (s) REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA	536 de 5 de junio de 2024
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS SEDES DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL “CORPONOR”, CON INCLUSION DE RESPUESTOS.
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($200.000.000).
ORIGEN DE LOS RECURSOS	Propios (X) Regalías ( ) Tasas Retributivas ( ) Transferencia Termotasajero ( ) Fondo Nacional de Regalías ( ) Convenio ( ) No _____ Cuenta especial _____
DURACIÓN DEL CONTRATO	206 días – Hasta 30/12/2024
ASISTENTES	TODOLINEAS S.A.S NIT 900.027.827-6; representante legal HENRY JARAMILLO SUAREZ CC. 91.235.667 de Bucaramanga (Santander). Contratista. EDWIN ALBERTH LAGUADO DUQUE Supervisor
COBRO POR CONCEPTO DE Ó PERIODO A COBRAR	Factura Nro 872
VALOR A COBRAR	$29.567.976,00
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES A LA FECHA	99.80%
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	$199.604.838,00
ACTIVIDADES REALIZADAS O RESULTADOS OBTENIDOS	Durante el periodo del 25 Noviembre al 19 de diciembre, se desarrollaron las actividades conforme a las especializaciones técnicas dadas en el contrato SA185-2024 -se relaciona registro fotográfico

ACTA DE RECIBO Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MPA-01-F-23, versión 4, 08/07/2024

ESTADO FINANCIERO

I. VALOR CONTRATO		$200.000.000,00
I.1 Adicionales		$0,00
I.1.2 VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$200.000.000,00
II.PAGOS REALIZADOS:		$170.036.862,00
ACTA No.1	$36.766.556,00	$,00
ACTA No.2	$37.753.308,00	$,00
ACTA No.3	$35.405.422,00	$,00
ACTA No.4	$31.891.841,00	$,00
ACTA No.5	$28.219.735,00	$,00
III. VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA		$29.567.976,00
IV. SALDO A FAVOR DE CORPONOR		$395.162,00

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	
El supervisor **EDWIN ALBERTH LAGUADO DUQUE** del contrato hace constar, que el contratista, **TODOLINEAS S.A.S NIT 900.027.827-6**; representante legal **HENRY JARAMILLO SUAREZ CC. 91.235.667 de Bucaramanga (Santander);** cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato **SA185-24 del 5 de junio de 2024** correspondientes al presente pago, por lo anterior se autoriza cancelar la suma referenciada en este documento.	
No CUENTA Y ENTIDAD BANCARIA DEL CONTRATISTA	BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 82472165990
FECHA: (espacio exclusivo para la Subd. Financiera)	

No siendo más el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron.

HENRY JARAMILLO SUAREZ
CONTRATISTA

EDWIN ALBERTH LAGUADO DUQUE
SUPERVISOR

INFORME DE ACTIVIDADES FINAL

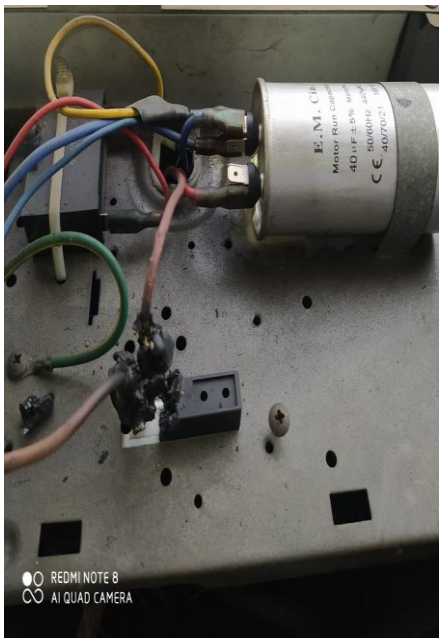
CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS	**Nº**	SA185-2024 del 5 de junio de 2024	
REGISTRO PRESUPUESTAL	**N° 536**	**FECHA:**	5 de junio de 2024	
NOMBRE	**HENRY JARAMILLO SUAREZ – R.L TODOLINEAS S.A.S**			
C.C. o N.I.T.	NIT: 900.027.827-6			
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICONADOS INSTALADOS EN LAS SEDES DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL “CORPONOR”, CON INCLUSION DE RESPUESTOS.			
FORMA DE PAGO CONVENIDA	FECU 872			
PERIODO A COBRAR	Según factura			

Desarrollo de Actividades

Durante el periodo del 25 de noviembre al 23 de diciembre, se desarrollaron las actividades conforme a las especializaciones técnicas dadas en el contrato SA185-2024

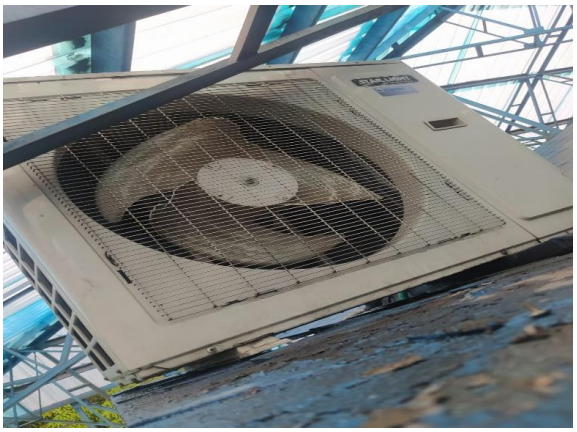
-se relaciona registro fotográfico

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS










LG







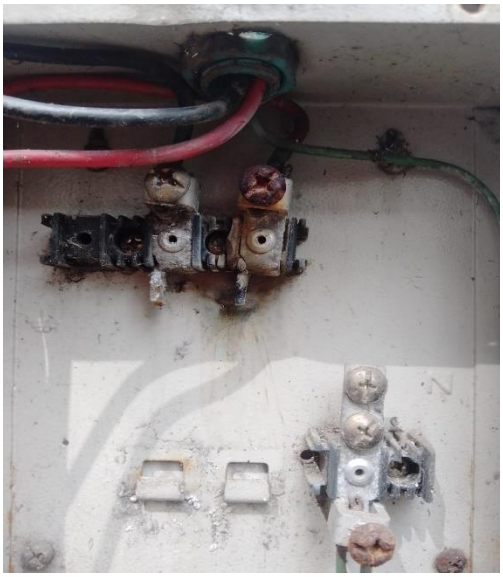

Corponor
CONTR

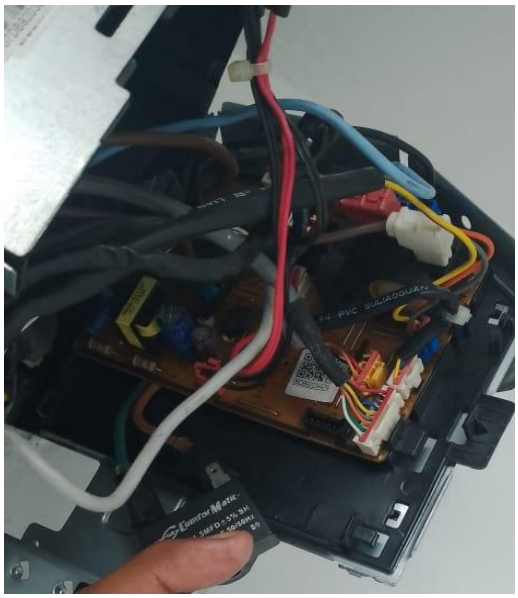



E.M. Cia.
Motor Run Capacitor
40+F±5% Marcha.
50/60Hz 440VAC
40/70/21 16/10




















SAMSUNG









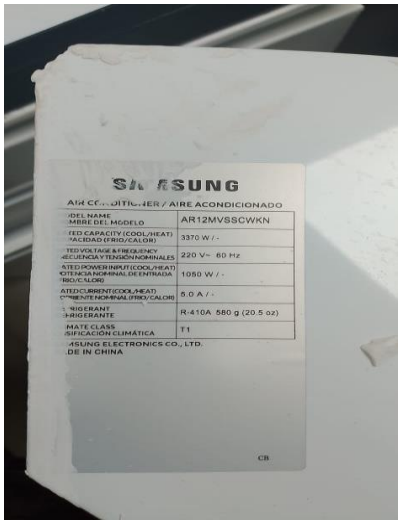

SAMSUNG
Virusdoctor


SAMSUNG
Virusdoctor




13866




SAMSUNG
AIR CONDITIONER / AIRE ACONDICIONADO
MODEL NAME / NOMBRE DEL MODELO AR12MVSSCWKN
RATED CAPACITY (COOL/HEAT) / CAPACIDAD (FRIO/CALOR) 3370 W / -
RATED VOLTAGE & FREQUENCY / FRECUENCIA Y TENSIÓN NOMINALES 220 V~ 60 Hz
RATED POWER INPUT (COOL/HEAT) / POTENCIA NOMINAL DE ENTRADA (FRIO/CALOR) 1050 W / -
RATED CURRENT (COOL/HEAT) / CORRIENTE NOMINAL (FRIO/CALOR) 5.0 A / -
REFRIGERANT / REFRIGERANTE R-410A 580 g (20.5 oz)
CLIMATE CLASS / CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA T1
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
MADE IN CHINA


14197
REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA


14196
REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA

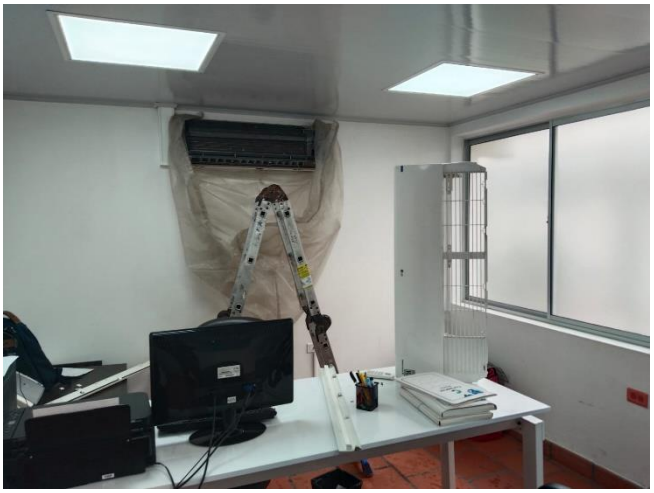

REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA


14198
REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA





















Los operarios usaron los elementos de bioseguridad establecidos y los EPP

HENRY JARAMILLOSUAREZ
CONTRATISTA

EDWIN ALBERTH LAGUADO DUQUE
SUPERVISOR / CORPONOR

Factura Electrónica De Venta No

FECU No. 872

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764077063712 que habilita desde FECU 844 hasta FECU 1000. Vence 2025-08-13

Empresa Responsable de IVA.

Empresa Perteneciente al Regimen Simple de Tributación Año 2023

TODOLINEAS SAS

Nit 900027827 6

CLIENTE	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTER		
NIT	890505253 4		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CL 13 3 E 274 BRR CAOBOS	Cúcuta	5828489	

POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE 25 DE NOV AL 19 DE DICIEMBRE

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
19/12/2024	20/12/2024	HENRY JARAMILLO SUAREZ	Credito

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
MANT.001	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS DE 9000 BTU HASTA 36000 BTU MINI SPLIT	84	Und.	138.655	19%	26.344	11.647.020
MANT.003	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO DE 36,000-60,000 BTU TIPO CASSETTE Y/O PISO TECHO	26	Und.	189.076	19%	35.924	4.915.976
ASPAVENT	ASPA PARA VENTILADOR DE LA UNIDAD CONDENSADORA 24000 BTU	1	Und.	84.376	19%	16.031	84.376
225	MANTENIMIENTO COPRRECTIVO REPARACION DE FUGA	1	Und.	319.331	19%	60.673	319.331
226	MANTENIMEINTO CORRECTIVO LIMPIEZA Y ARREGLO DE TARJETA	2	Und.	126.053	19%	23.950	252.106
227	MANTENIMIENTO CORRECTIVO LIMPIEZA DE BOMBA DE CONDENSADO	2	Und.	84.039	19%	15.967	168.078
082	MOTOR COMPRESOR DE 24,000 BTU H/R 220V	1	Und.	350.941	19%	66.679	350.941
241	MOTOCOMPRESOR DE 36000 BTU/HR 220V	3	Und.	1.043.908	19%	198.343	3.131.724
231	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ARREGLO DE ACOMETIDA ELECTRICA	1	Und.	252.101	19%	47.899	252.101

Valor en Letras

VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**24.847.039**
DESCUENTO	**0**
IVA	**4.720.937**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**29.567.976**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**29.567.976**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/12/2024 10:59:08

CL 18 2 E 40 BRR LOS CAOBOS Teléfono 3176450991 Cúcuta

Correo Electrónico todolineas.sas@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a200a871410a5dfcac440c7c4c5f5245b97276267ce89f718d4ae9a8f293fe2c4f977bf80d665e3f2c1dd41e8ff3e45f --Fecha y Hora de Expedición : 19/12/2024 11:17:35 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

FECU No. 872

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764077063712 que habilita desde FECU 844 hasta FECU 1000. Vence 2025-08-13

Empresa Responsable de IVA.

Empresa Perteneciente al Regimen Simple de Tributación Año 2023

TODOLINEAS SAS

Nit 900027827 6

CLIENTE	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTER		
NIT	890505253 4		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CL 13 3 E 274 BRR CAOBOS	Cúcuta	5828489	

POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE 25 DE NOV AL 19 DE DICIEMBRE

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
19/12/2024	20/12/2024	HENRY JARAMILLO SUAREZ	Credito

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
248	CONTROL REMOTO	2	Und.	82.915	19%	15.754	165.830
105	TARJETA ELECTRONICA FANCOIL 9000 A 36000 BTU	5	Und.	512.493	19%	97.374	2.562.465
232	TUBERIA DE COBRE DE 1/2	10	Und.	14.806	19%	2.813	148.060
233	TUBERIA DE COBRE DE 1/4	10	Und.	14.018	19%	2.663	140.180
RUB 5/8	AISLAMIENTO RUBATEX DE 5/8	6	Und.	6.303	19%	1.198	37.818
R.C	CINTA VINILO	4	Und.	5.042	19%	958	20.168
234	COPA DE 1/2	2	Und.	5.134	19%	975	10.268
236	COPA DE 1/4	2	Und.	5.771	19%	1.096	11.542
191	CABLE ENCAUCHETADO 2X12	15	Und.	9.766	19%	1.856	146.490
249	CABLE ENCAUCHETADO 2X14	15	Und.	7.973	19%	1.515	119.595
188	GAS BUTANO MAPP	1	Und.	29.412	19%	5.588	29.412
189	SOLDADURA DE PLATA 2%	4	Und.	1.933	19%	367	7.732
235	MANTENIMEINTO CORRECTIVO REPARACION DE BORNERAS COMPRESOR Y ARREGLO DE RODAMIENTOS	1	Und.	252.101	19%	47.899	252.101

Valor en Letras

VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**24.847.039**
DESCUENTO	**0**
IVA	**4.720.937**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**29.567.976**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**29.567.976**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/12/2024 10:59:08

CL 18 2 E 40 BRR LOS CAOBOS Teléfono 3176450991 Cúcuta

Correo Electrónico todolineas.sas@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a200a871410a5dfcac440c7c4c5f5245b97276267ce89f718d4ae9a8f293fe2c4f977bf80d665e3f2c1dd41e8ff3e45f --Fecha y Hora de Expedición : 19/12/2024 11:17:35 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

FECU No. 872

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764077063712 que habilita desde FECU 844 hasta FECU 1000. Vence 2025-08-13

Empresa Responsable de IVA.

Empresa Perteneciente al Regimen Simple de Tributación Año 2023

TODOLINEAS SAS

Nit 900027827 6

CLIENTE	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTER		
NIT	890505253 4		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CL 13 3 E 274 BRR CAOBOS	Cúcuta	5828489	

POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE 25 DE NOV AL 19 DE DICIEMBRE

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
19/12/2024	20/12/2024	HENRY JARAMILLO SUAREZ	Credito

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
007	CINTA AISLANTE	1	Und.	3.193	19%	607	3.193
336	CONTACTOR DE 30 AMP BIPOLAR 24V	1	Und.	70.532	19%	13.401	70.532

Valor en Letras

VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**24.847.039**
DESCUENTO	**0**
IVA	**4.720.937**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**29.567.976**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**29.567.976**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/12/2024 10:59:08

CL 18 2 E 40 BRR LOS CAOBOS Teléfono 3176450991 Cúcuta

Correo Electrónico todolineas.sas@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a200a871410a5dfcac440c7c4c5f5245b97276267ce89f718d4ae9a8f293fe2c4f977bf80d665e3f2c1dd41e8ff3e45f --Fecha y Hora de Expedición : 19/12/2024 11:17:35 a. m.

ITEM	CÓDIGO INTERNO	LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN MARCA * TIPO * MODELO * CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO *SERIE/NÚMERO (S/N)	TIPO DE REFRIGERANTE	FECHA DE MANTENIMIENTO	P	C	CAMBIO	REPARACION	FUGA	RECARGA	OTROS	VALOR PREVENTIVOS	VALOR CORRECTIVOS	OBSERVACION
SEDE PRINCIPAL CÚCUTA															
BLOQUE A															
1	12789	ATENCIÓN AL CLIENTE 1	LG * SPLIT * SP342CE NV2 * 33400 BTU/H S/N 408KAMZ00051	R22	16/12/2024	X							$ 165.000		
2	12788	ATENCIÓN AL CLIENTE 2	LG * SPLIT * SP342CE NV2 * 33400 BTU/H S/N 404KAGS00063	R22	11/12/2024	X							$ 165.000		
3	13782	SALÓN SUBDIRECCIÓN FINANCIERA	STARLIGHT * CASSETTE * CV410-060-1 * 60000 BTU/H S/N 34083122950596270000000	R410A	12/12/2024	X	X		X				$ 225.000	$ 100.000	MANTENIMEINTO CORRECTIVO LIMPÍEZA DE BOMBA DE CONDENSADO **$100.000**
4	8822	TESORERIA - FINANCIERA	LG * MINI SPLIT * S092CL S41 * 9000 BTU/H* S/N NO VISIBLE	R22	19/12/2024	X							$ 165.000	$ 985.191	10 MTS DE TUBERIA DE 1/2 **$176,190**, 10 MTS DE TUBERIA DE 1/4 **$166,810**, 6 RUBATEX DE 5/8 **$45,000** , 4 CINTAS VINILO **$24,000**, 2 COPAS DE 1/2 **$12,220**, 2 COPAS DE 1/4 **$13.734** ,15 MTS DE CABLE 2X12 **$174,315**, 15 MTS DE CABLE 2X14 **$142,320**, 1 GAS BUTANO **$35,000** , 1 CINTA ASILANTE **$3,800** ,4 SOLDADURA DE PLATA **$9,200**, 1 CONTACTOR DE 30 AMP BIPOLAR **$ 83,933**, CONTROL REMOTO **$ 98,669**
5	8827	JEFE CONTABILIDAD – FINANCIERA	LG * MINI SPLIT * S092CL S41 * 9000 BTU/H S/N NO VISIBLE	R22	13/12/2024	X	X		X			X	$ 165.000	$ 98.669	CONTROL REMOTO **$98,669**
6	8826	CONTABILIDAD CAJA MENOR - FINANCIERA	LG * MINISPLIT * S092CL S41 * 9000 BTU/H * S/N 701KASL00566	R22	10/12/2024	X							$ 165.000		
7	8824	CONTABILIDAD 2 - FINANCIERA	LG * MINI SPLIT * S092CL S41 * 9000 BTU/H* S/N 701KAZK00685	R22	27/11/2024	X							$ 165.000	$ 100.408	ASPA VENTILADOR UNIDAD CONDENSADORA $100,408
8	8823	PRESUPUESTO - FINANCIERA	LG * MINI SPLIT * S092CL S41 * 9000 BTU/H* S/N 701KABF00501	R22	28/11/2024	X	X	X					$ 165.000		
9	8825	SERVICIOS GENERALES	LG * MINI SPLIT * S092CL S41 * 9000 BTU/H S/N 701KALC02560	R22	2/12/2024	X							$ 165.000		
			LG * MINI SPLIT * G122CB SL1 * 12000 BTU/H S/N NO VISIBLE (MEZ37												

10	9167	CAJA/SECRETARIA FINANCIERA	2701102)	R22	2/12/2024	X							$ 165.000		
11		SERVICIOS GENERALES	ELECTROLUX * MINI SPLIT * EASE12C6AHLW * 12000 BTU/H	R410A	7/12/2024	X	X	X					$ 165.000		
12	8819	SUBDIRECTOR FINANCIERO	LG * MINI SPLIT * G182CB SK1 * 18000 BTU/H * S/N NO VISIBLE (MEZ37270103 CHINA)	R22	7/12/2024	X							$ 165.000		
13	12498	ALMACEN	LG * MINI SPLIT INVERTER * VM 182CE NC3 * 17000 BTU/H * S/N 312HARD00182	R410A	16/12/2024	X							$ 165.000		
14	14199	COMUNICACIONES	AIRMAX * MINI SPLIT INVERTER * AWGTE24-C2 * 22000 BTU/H	R410A	16/12/2024	X							$ 165.000		
15	8813	DESPACHO Y CORRESPONDENCIA ARCHIVO	LG * CASSETTE * LT-C362DLC0 * 36000 BTU/H	R22	18/12/2024	X	X			X			$ 225.000	$ 1.242.251	MOTOCOMPRESOR DE 36000 BTU/HR 220V **$1,242,251**
16	15205	ARCHIVO CENTRAL (A.A. 1)	MCQUAY *MINI SPLIT* 24000 BTU/H	R410A	16/12/2024	X							$ 165.000		
17	12497	ARCHIVO CENTRAL (A.A. 2)	LG * MINI SPLIT INVERTER * VM122CE NB3 * 11800 BTU/H * S/N 309HAZX01485	R22	30/11/2024	X							$ 165.000		
18	10212	DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL. ARCHIVO (biblioteca)	SAMSUNG * CASSETTE * CC36BTVA * 32000 BTU/H S/N F07PALQ300040X	R22	26/11/2024	X							$ 225.000		
19	8812	SECRETARIA PLANEACIÓN	LG * CASSETTE * LT-C362DLC0 * 36000 BTU/H S/N 708KAAE00032	R22	4/12/2024	X							$ 225.000		
20	13374	SALÓN PLANEACIÓN	STARLIGHT * CASSETTE * MCC-36CR * 36000 BTU/H S/N D202052380313410160069	R410A	13/12/2024	X							$ 225.000	$ 1.242.251	MOTOCOMPRESOR DE 36000 BTU/HR 220V **$1,242,251**
21	8818	OF. SUBDIRECTOR PLANEACIÓN	LG * MINI SPLIT * G182CB SK1 * 18000 BTU/H * S/N NO VISIBLE	R22	9/12/2024	X							$ 165.000		
22	15209	CONTROL INTERNO	MCQUAY *MINI SPLIT* 24000 BTU/H	R410A	9/12/2024	X							$ 165.000		
23	10213	CONTROL INTERNO ABOGADOS	LG * CASSETTE * LT-362DLCD * 36000 BTU/H	R22	26/11/2024	X	X		X				$ 225.000		
24	8175	CONTRATACIÓN 1	LG * MINI SPLIT * G122C SR2 * 12000 BTU/H * S/N 604KAXV01218	R22	2/12/2024	X							$ 165.000		
25	8816	CONTRATACIÓN 2	LG * MINI SPLIT * S242CL S51 * 24000 BTU/H * S/N 703KATM00057	R22	16/12/2024	X							$ 165.000		

26	15207	SECRETARIA GENERAL	MCQUAY *MINI SPLIT* 24000 BTU/H	R410A	10/12/2024	X	X					X	$ 165.000		
27	8823	SECRETARIAS SECRETARIA GENERAL	LG * MINI SPLIT * S122CJ N43 * 12000 BTU/H S/N NO VISIBLE	R22	18/12/2024	X							$ 165.000	$ 609.867	TARJETA ELECTRONICA FANCOIL DE 9000 A 36000 BTU $609,867
28	14201	JEFE TALENTO HUMANO	AIRMAX * MINI SPLIT INVERTER * AWGTE12-C2 * 12000 BTU/H S/N 3G09400023932	R 410A	14/12/2024	X	X	X					$ 165.000		
29	8814	SALÓN TALENTO HUMANO	LG * MINI SPLIT * S242CL S51 * 24000 BTU/H S/N 703KAUU00062	R22	10/12/2024	X							$ 165.000		
30	9168	SISTEMAS	LG * MINI SPLIT INVERTER * VM122CE NB3 * 11800 BTU/H * S/N 604HAVNK3335	R410A	12/12/2024	X							$ 165.000	$ 609.867	TARJETA ELECTRONICA FANCOIL DE 9000 A 36000 BTU $609,867
31	12679	RACK BLOQUE A SISTEMAS	STARLIGHT * MINI SPLIT INVERTER* MSL-12CH150 * 12000 BTU/H * S/N 1000036878	R410A	27/11/2024	X							$ 165.000		
32	10697	SIA (SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL)	LG * CASSETTE * LTNC362NLE0 * 36000 BTU/H S/N 003KABG00085	R22	27/11/2024	X							$ 225.000	$ 1.242.251	MOTOCOMPRESOR DE 36000 BTU/HR 220V **$1,242,251**
33	7486	SIA (SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL)	LG * MINI SPLIT * LS-C182TMBO(N) * 18000 BTU/H S/N 410KAGS00399	R22	10/12/2024	X							$ 165.000		
34	15208	SIA (SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL)	MCQUAY *MINI SPLIT* 24000 BTU/H	R410A	19/12/2024	X							$ 165.000	$ 150.000	MANTENIMIENTO CORRECTIVO LIMPIEZA Y ARREGLO DE TARJETA **$150,000**
35	10200	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. T.H.	DAIKIN * MINI SPLIT INVERTER * FTKS18PX216A * 17400 BTU/H * S/N 632329915277	R410A	11/12/2024	X	X			X			$ 165.000		
36	13780	HIDROCARBUROS Y ORDENACIÓN FORESTAL	STARLIGHT * PISO TECHO * MUE-60CRN1-N * 60000 BTU/H * S/N 340899636059A160160004	R410A	14/12/2024	X							$ 225.000		
BLOQUE B															
37	14195	SALÓN MULTIPLE (A.A1) (FONDO SALÓN)	STARLIGHT * CASSETTE * MCD-60CRN1-N * 60000 BTU/H S/N 340899636049ª180160036	R410A	11/12/2024	X							$ 225.000		
38	14194	SALÓN MULTIPLE (A.A.2) (MITAD SALÓN)	STARLIGHT * CASSETTE * MCD-60CRN1-N * 60000 BTU/H S/N 340899636049ª180160070	R410A	6/12/2024	X							$ 225.000		
39	14193	SALÓN MULTIPLE (A.A.3) (ENTRADA SALÓN)	STARLIGHT * CASSETTE * MCD-60CRN1-N * 60000 BTU/H S/N 340899636049ª180160032	R410A	6/12/2024	X							$ 225.000		
40	14196	AUDIVISUALES SALÓN MULTIPLE	AIRMAX * MINI SPLIT INVERTER * AWGTE-C2 * 12000 BTU/H * S/N 3G09400023958	R410A	28/11/2024	X							$ 165.000		
41	14197	OFICINA ANEXA1 SALÓN MULTIPLE	AIRMAX * MINI SPLIT INVERTER * AWGTE-C2 * 12000 BTU/H * S/N 3G09400023916	R410A	9/12/2024	X							$ 165.000	$ 609.867	TARJETA ELECTRONICA FANCOIL DE 9000 A 36000 BTU **$609,867**
42	14198	OFICINA ANEXA 2 SALÓN MULTIPLE	AIRMAX * MINI SPLIT INVERTER * AWGTE-C2 * 12000 BTU/H * S/N 3G09400023929	R410A	25/11/2024	X							$ 165.000		

43	8815	SECRETARIA DE DIRECTOR GENERAL	LG * MINI SPLIT * 24000 BTU/H * S/N F48PAJQ3C0122H	R22	4/12/2024	X							$ 165.000	$ 609.867	TARJETA ELECTRONICA FANCOIL DE 9000 A 36000 BTU **$609,867**
44	13443	ARCHIVO DIRECCIÓN GENERAL	LG*MINI SPLIT*VM122C6*12000BTU * S/N 703KAW000761	R 22	10/12/2024	X							$ 165.000		
45	10208	SALA DE JUNTAS DIRECCIÓN GENERAL	SAMSUNG * CASSETTE * CC36BTVA * 32000 BTU/H * S/N F007PALQ100032T	R410A	14/12/2024	X							$ 225.000		
46	10216	DIRECTOR GENERAL	AIR MAX * MINI SPLIT INVERTER * AWGTE18-C2 * 18000 BTU/H * S/N 3H94920001335	R410A	25/11/2024	X							$ 165.000		
47	13735	ASESOR DIRECTOR GENERAL 1	LG * MINI SPLIT INVERTER * VM242CE NC2 * 22000 BTU/H * S/N 602HAQVU8060	R410A	9/12/2024	X							$ 165.000	$ 300.000	MANTENIMIENTO CORRECTIVO REPARACION DE BORNERAS COMPRESOR Y ARREGLO D RODAMIENTOS **$300,000**
48	15206	ASESOR DIRECTOR GENERAL 2	MCQUAY *MINI SPLIT* 24000 BTU/H	R410A	10/12/2024	X							$ 165.000		
49	12499	MINERIA E HIDROCARBUROS. SUBDIRECCIÓN DESARROLLO SOTENIBLE	LG * MINI SPLIT INVERTER * VM092 NW0 * 8800 BTU/H S/N 310HALW00176	R410A	10/12/2024	X							$ 165.000		
50	8811	SALÓN FUNCIONARIOS SUBDIRECIÓN DESARROLLO SOSTENIBLE	SAMSUNG * CASSETTE * CC36BTVA * 32000 BTU/H S/N F077PALQ300002Z	R22	16/12/2024	X							$ 225.000		
51	13781	SALÓN FUNCIONARIOS SUBDIRECIÓN DESARROLLO SOSTENIBLE	STARLIGHT * TECHO Y PISO * MUE-60CRN1-N * 60000 BTU/H S/N 340899636059ª1601600885	R410A	10/12/2024	X							$ 225.000		
52	10220	SECRETARIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE	CONFORFRESH * CASSETTE * FAED036S13D2GLCSM * 36000 BTU/H * S/N D202146220613004160003	R22	28/11/2024	X							$ 225.000		
53	9169	OF. SUBDIRECCIÓN DESARROLLO SOSTENIBLE	LG * MINI SPLIT DUAL INVERTER * VM182C7 NK0 + 18000 BTU/H S/N NO VISIBLE COMPLETO	R410A	16/12/2024	X							$ 165.000		
54	10209	TALENTO HUMANO BLOQUE B	SAMSUNG * MINI SPLIT * AS12FBCN * 12000 BTU/H * S/N NO VISIBLE	R22	26/11/2024	X							$ 165.000		
55	15210	RACK – BLOQUE B	MCQUAY *MINI SPLIT* 24000 BTU/H	R410A	9/12/2024	X							$ 165.000		

56	10203	PASILLO - ENTRADA RECURSOS NATURALES	SAMSUNG * MINI SPLIT * AS24FBCN * 24000 BTU/H* S/N NO VISIBLE	R22	16/12/2024	X							$ 165.000		
57	10201	SECRETARIA DE SUBDIRECCIÓN RECURSOS NATURALES	SAMSUNG * MINI SPLIT * AS24FBCN * 24000 BTU/H * S/N NO VISIBLE	R22	30/11/2024	X							$ 165.000	$ 417.620	MOTOCOMPRESOR DE 24000 BTU /HR 220V **$417,620**
58	10214	DESARRROLLO AMBIENTAL URBANO SUBDIRECCIÓN RECURSOS NATURALES	SAMSUNG * MINI SPLIT * AS12FBCN * 12000 BTU/H * S/N NO VISIBLE	R22	4/12/2024	X							$ 165.000		
59	10202	SUBDIRECTORA DE RECURSOS NATURALES	SAMSUNG * MINI SPLIT * AS18FBEN * 18000 BTU/H* S/N NO VISIBLE	R22	26/11/2024	X							$ 165.000	$ 380.000	MANTENIMIENTO CORRECTIVO REPARACION DE FUGA **$380,000**
60	NUEVO	COMUNIDADES INDÍGENAS Y BIOSEGURIDAD	LG * MINI SPLIT SMART INVERTER * VM122C6 NJ1 * 12000 BTU/H * S/N 68PKG01S-609JARUAG998	R410A	7/12/2024	X							$ 165.000		
61	10205	SALÓN TÉCNICOS DE RECURSOS NATURALES	SAMSUNG * CASSETTE * CC36BTVA * 32000 BTU/H * S/N F077PALQ300024	R22	19/12/2024	X	X	X					$ 225.000	$ 609.867	TARJETA ELECTRONICA FANCOIL DE 9000 A 36000 BTU $609,867
62	10204	SALÓN TÉCNICOS DE RECURSOS NATURALES	SAMSUNG * CASSETTE * CC36BTVA * 32000 BTU/H * S/N F077PALQ100052	R22	28/11/2024	X							$ 225.000		
63	10199	GESTIÓN PARA DESCONTAMINACIÓN HIDRÍCA 1	SAMSUNG * CASSETTE * CC36BTVA * 32000 BTU/H S/N F077PALQ300029V	R22	10/12/2024	X							$ 225.000	$ 250.000	MANTENIMIENTO CORRECTIVO LIMPIEZA DE BOMBA DE CONDENSADO **$100,000**, MANTENIMIENTO CORRECTIVO LIMPIEZA Y ARREGLO DE TARJETA **$150,000**
64	10211	GESTIÓN PARA DESCONTAMINACIÓN HIDRÍCA 2	SAMSUNG * CASSETTE * CC36BTVA * 32000 BTU/H S/N F077PALQ300023V	R22	11/12/2024	X							$ 225.000		
65	10104	REVISORA FISCAL	SAMSUNG * MINI SPLIT * AS18FBEN *18000 BTU/H * S/N F152PAJQ500397Y (DATO TOMADO ANTES)	R22	4/12/2024	X							$ 165.000		
66	10217	SALÓN SUBDIRECCIÓN JURÍDICA 1	SAMSUNG * CASSETTE * CC36BTVA * 32000 BTU/H * S/N F077PALQ30000 8N	R22	4/12/2024	X							$ 225.000		
67	13598	SALÓN SUBDIRICCIÓN JURÍDICA 2	STARLIGHT * SPLIT * CS-36A410-150 * 36000 BTU/H * S/N 1000031384JAA0GB3184553000095	R410A	25/11/2024	X	X	X					$ 165.000		
68	8171	SUBDIRECTORA JURÍDICA	LG * MINI SPLIT * G122C SR2 * 12000 BTU/H * S/N 604KAGS00135	R22	25/11/2024	X							$ 165.000		
69	10218	SUBDIRECCION JURIDICA	LG 24000 BTU	R22	4/12/2024	X							$ 165.000		
SALON FRAILEJONES															

70	15203	SALON FRAILEJONES	GREE° CASSETTE° 36000 BTU/H INVERTER	R 410A	10/12/2024	X						$ 225.000		
71	15204	SALON FRAILEJONES	GREE°CESSETTE° 36000 BTU/H INVERTER	R 410A	25/11/2024	X						$ 225.000		
72	15201	SALON FRAILEJONES	MCQAY ° PISOTECHO° 60000 BTU /H INVERTER S/N MCC104060CCU216B	R 410A	25/11/2024	X						$ 225.000		
73	15202	RACK SALON FRAILEJONES	MCQAY ° MINI SPLIT/12000 BTU/H S/N CWF216ACCU216A	R 410A	2/12/2024	X						$ 165.000		
HOGAR DE PASO, MUNICIPIO DE EL ZULIA														
1		ARCHIVO	PANASONIC * MINI SPLIT INVERTER * CU-YS24VKV-8 * 22000BTU/H * S/N 340ª309860707090130214	R410A	6/12/2024	X						$ 165.000		
2		ARCHIVO OFICINA	MCQAY °MINI SPLIT ° 24000 BTU/H S/N MQMI-17024	R 410A	6/12/2024	X						$ 165.000		
3	10207	OFCINA ADMISNISTRATIVA	LG * MINI SPLIT * 180000 BTU/H S/N BNM182CCENC3	R22	6/12/2024	X						$ 165.000		
4	8817	DORMITOIRIO 1	LG ° MINI SPLIT 18000 BTU/H S/N G182CB	R22	6/12/2024	X						$ 165.000	$ 300.000	MANTENIMIENTO COREECTIVO ARREGLO DE ACOMETIDA ELECTRICA **$300,000**
5		RACK	LG * MINI SPLIT *12000 BTU G122CP	R22	6/12/2024	X						$ 165.000		
6		CLINICA	MCQUAY *MINI SPLIT * MQMI-17024-CWF216A	R410A	6/12/2024	X						$ 165.000		
7		AUDITORIO	AMANA *PISO TECHO* BUMA 60COJ1FAST	R410A	6/12/2024	X						$ 225.000		
8		AUDITORIO	AMANA *PISO TECHO* BUMA 60COJ1FAST	R410A	6/12/2024	X						$ 225.000		
SEDE PATIOS MUNICIPIO LOS PATIOS.														
OFICINA CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL - PATIOS														
1	12732	OFICINA DE ABOGADOS A.A. 1	LG * MINI SPLIT * SP182CM N56 * 17 500 BTU/H * S/N 406TASW00702	R22	3/12/2024	X						$ 165.000		
2	12733	OFICINA DE ABOGADOS A.A. 2	LG * MINIS PLIT * SP182CM N56 * 17 500 BTU/H * S/N 406TALB00680	R22	3/12/2024	X						$ 165.000		
3	12487	OF. JEFE CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL	SARTLIGHT * MINI SPLIT * MSAFC-18CRN1 * 18 000 BTU/H * S/N 3408805600699120170104	R410A	3/12/2024	X						$ 165.000		
4	12731	ARCHIVO CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL	LG * MINI SPLIT * SP182CM N56 * 17 500 BTU/H * S/N 406TAAC00664	R22	3/12/2024	X						$ 165.000		
5	12730	CONTROL Y VIGILANCIA A.A. 1 (secretaria - administrativa)	LG * MINI SPLIT * SP182CM N56 * 17 500 BTU/H * S/N 406TADR00682	R22	3/12/2024	X						$ 165.000		
6	12488	CONTROL Y VIGILANCIA A.A. 2 (secretaria - administrativa)	PANASONIC * MINI SPLIT INVERTER * CS-YS24VKV-8 * 22 000 BTU/H * S/N 340A3098607090130101	R410A	3/12/2024	X						$ 165.000		

7		RACK CONTROL Y VIGILANCIA A. A. 3	MIRAGE * MINI SPLIST * ELF1211Q * 12 000 BTU/H * S/N 340B66365010A140130461	R410A	3/12/2024	X							$ 165.000		
SUBDIRECCIÓN MEDICIÓN Y ANÁLISIS AMBIENTAL - PATIOS															
8	12492	MICROBIOLOGÍA A. A. 1	LG * MINI SPLIT INVERTER V * VM092CE NW0 * 8 800 BTU/H	R410A	5/12/2024	X							$ 165.000		
9	12490	MICROBIOLOGÍA A.A. 2	LG * MINI SPLIT INVERTER V * VM092CE NW0 * 8 800 BTU/H	R410A	5/12/2024	X							$ 165.000		
10	14006	MICROBIOLOGÍA A.A. 3 AREA DE MONTAJE	SAMSUNG * MINI SPLIT UNVERTER V * VM092CE NW0 * 9000 BTU/H * S/N OFESPDBK100024X	R410A	5/12/2024	X							$ 165.000		
11	8174	FISICOQUÍMICA 1 (A.A. 1)	LG *MINI SPLIT * G122C SR2 * 12 000 BTU/H * S/N 604KAKN00301	R22	5/12/2024	X							$ 165.000		
12	12494	FISICOQUÍMICA 1 (A.A. 2)	LG * MINI SPLIT INVERTER V * VM182CE NC3 * 12 000 BTU/H	R410A	5/12/2024	X							$ 165.000		
13	12491	FISICOQUÍMICA 1 (A.A. 3)	LG * MINI SPLIT INVERTER V * VM092CE NW0 * 8 800 BTU/H	R410A	5/12/2024	X							$ 165.000		
14	10698	AREA INSTRUMENTAL FISICOQUÍMICA 1 (A.A.4)	LG * MINI SPLIT * SJ182CD S51 * 18 000 BTU/H	R22	7/12/2024	X							$ 165.000		
15	12754	LABORATORIO CALIDAD DEL AIRE (A.A. 1)	LG * MINI SPLIT * SP182CM N56 * 17 500 BTU/H * S/N ME65427505 CHINA	R22	7/12/2024	X							$ 165.000		
16	12755	LABORATORIO CALIDAD DEL AIRE (A.A. 2)	LG * MINI SPLIT * SP182CM N56 * 17 500 BTU/H * S/N NO VISIBLE	R22	7/12/2024	X							$ 165.000		
17		SUBDIRECCIÓN MEDICIÓN Y ANÁLISIS AMBIENTAL	STARLIGHT * MINI SPLIT * MSAFB-12CRN1 * 17 500 BTU/H * S/N 340282487038A260150526	R410A	7/12/2024	X							$ 165.000		
18	12489	SUBDIRECCIÓN MEDICIÓN Y ANÁLISIS AMBIENTAL	LG * MINIS PLIT INVERTER V * VM092CE NW0 * 8 800 BTU/H	R410A	7/12/2024	X							$ 165.000		
19	12493	FISICOQUÍMICA II (A.A. 1)	LG * MINI SPLIT INVERTER V * VM182CE NC3 * 17 000 BTU/H	R410A	10/12/2024	X							$ 165.000		
20	12495	FISICOQUÍMICA II (A.A. 2)	LG * MINI SPLIT INVERTER V * VM182CE NC3 * 17 000 BTU/H	R410A	10/12/2024	X							$ 165.000		
21	12753	PROFESIONALES SUBDIRECCIÓN MEDICIÓN Y ANÁLISIS AMBIENTAL	LG * MINI SPLIT * SP182CM N56 * 17 500 BTU/H * S/N NO VISIBLE	R22	12/12/2024	X							$ 165.000		
SUBDIRECCIÓN CAMBIO CLIMÁTICO Y RECURSO HÍDRICO - PATIOS															
22	13862	OF. SUBDIRECTOR CAMBIO CLIMÁTICO Y RECURSO HÍDRICO	SAMSUNG * MINI SPLIT DIGITAL INVERTER V * AR12MVSSCWKN * 11 500 BTU/H * S/N OSECPAKK1OO196Y	R410A	12/12/2024	X							$ 165.000		
23	13861	CAMBIO CLIMÁTICO Y RECURSO HÍDRICO	SAMSUNG * MINI SPLIT DIGITAL INVERTER V * AR12MVSSCWKN * 11 500 BTU/H * S/N OSECPAKK1OO2OOT	R410A	10/12/2024	X							$ 165.000		
24	13864	CAMBIO CLIMÁTICO Y RECURSO HÍDRICO RACK	ELECTROLUX * MINI SPLIT INVERTER * EAIE09A2RSEQW * 9 000 BTU/H * S/N 3D65080000950	R410A	10/12/2024	X							$ 165.000		
25	13860	CAMBIO CLIMÁTICO Y RECURSO HÍDRICO ARCHIVO	SAMSUNG * MINI SPLIT DIGITAL INVERTER V * AR12MVSSCWKN * 11 500 BTU/H * S/N OSECPAKK1OO21OD	R410A	12/12/2024	X							$ 165.000		

26	13863	CAMBIO CLIMÁTICO Y RECURSO HÍDRICO POMCAS	SAMSUNG * MINI SPLIT DIGITAL INVERTER V * AR12MVSSCWKN * 11 500 BTU/H	R410A	12/12/2024	X							$ 165.000		
27	13865	CAMBIO CLIMÁTICO Y RECURSO HÍDRICO REGLAMENTACIÓN USO AGUA	SAMSUNG * MINI SPLIT DIGITAL INVERTER V * AR12MVSSCWKN * 11 500 BTU/H * S/N OSECPAKK1OO184X	R410A	17/12/2024	X							$ 165.000		
28	13867	CAMBIO CLIMÁTICO Y RECURSO HÍDRICO CONCESIONES	SAMSUNG * MINI SPLIT DIGITAL INVERTER V * AR12MVSSCWKN * 11 500 BTU/H * S/N OSECPAKK1OO199W	R410A	17/12/2024	X							$ 165.000		
29	13866	SALÓN CAMBIO CLIMÁTICO Y RECURSO HÍDRICO	SAMSUNG * TECHO SUSPENDIDO * AVNQ36GM1H0 * 34 100 BTU/H * S/N AVNQ36GM1HO	R410A	17/12/2024	X							$ 225.000		
DIRECCIÓN TERRITORIAL TIBÚ															
1	12829	SALA TÉCNICA	LG * PISO-TECHO * AVNQ36GKLA0 * 34 100 BTU/H	R410A	-								-		
2	12830	SALA TÉCNICA	LG * PISO-TECHO * AVNQ36GKLA0 * 34 100 BTU/H	R410A	-								-		
3	12831	SALÓN MULTIPLE	LG * PISO-TECHO * AVNQ36GKLA0 * 34 100 BTU/H	R410A	-								-		
4	12828	SALÓN MULTIPLE	LG * PISO-TECHO * AVNQ36GKLA0 * 34 100 BTU/H	R410A	-								-		
5	12827	CUARTO DE INTERNET	LG * MINI SPLIT * VM242CE NC2 * 22 000 BTU/H	R410A	-								-		
6	-12832	OFICINA JURÍDICA	MC QUAY * MINI SPLIT * MQM124018C * 12 000 BTU/H NUEVO	R410A	-								-		
7	12834	OFICINA DIRECCIÓN	LG * MINI SPLIT * VM242CE NC2 * 22 000 BTU/H	R410A	-								-		
8	12835	ARCHIVO	LG * MINI SPLIT * VM242CE NC2 * 22 000 BTU/H	R410A	-								-		
9	12833	SECRETARIA RECEPCIÓN	LG * MINI SPLIT * VM242CE NC2 * 22 000 BTU/H	R410A	-								-		
10	9298	CASETA GUARDIA DE SEGURIDAD	LG * MINI SPLIT * S092CL S41 * 9 000 BTU /H	R22	-								-		
11		RACK	AIRMAX*MINISPLIT* AWGTE-12-C2 * 12000BTU	R410A	-								-		
DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA															
1	13596	OFICINA VERTIMENTOS	LG * MINI SPLIT SMART INVERTER *VM122C6 NJ1 * 12 000BTU/H	R410A	-								-		
2	13594	OFICINA JURÍDICA	LG * MINI SPLIT SMART INVERTER *VM122CE NB3 * 12 000BTU/H	R410A	-								-		
3	13595	OFICINA AMBIENTAL	LG * MINI SPLIT SMART INVERTER *VM122CE NB3 * 12 000BTU/H	R410A	-								-		
4	13367	APROVECHAMIENTO FORESTAL	LG * MIN ISPLIT INVERTER V * VM242CE NC2 * 12 000 BTU/H	R410A	-								-		
5	13366	DIRECTOR TERRITORIAL	LG * MINI SPLIT INVERTER V * VM242CE NC2 * 22 000 BTU/H	R410A	-								-		
6	13597	OFICINA AGUAS 1	LG * MINI SPLIT SMART INVERTER * VM122CE NB3 * 11 800 BTU/H	R410A	-								-		
7	10459	OFICINA AGUAS 2	LG * MINI SPLIT * S092CL S41 + 9 000 BTU/H * S/N 701KAGS00855	R22	-								-		
8	13593	OFICINA SECRETARIA	LG * MINI SPLIT INVERTER * VM122CE NB3 * 11 800 BTU/H	R410A	-								-		
9	13365	CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL	McQUAY *MINI SPLIT *_MCS-104006-CWF216A * 12 000 BTU/H	R410A	-								-		

10	13368	FACTURACIÓN	LG * MINI SPLIT SMART INVERTER *VM122C6 NJ1 * 12 000BTU/H	R410A	-							-		
											TOTAL	$ 19.710.000	$ 9.857.976	**$ 29.567.976**

CORPONOR

Corponor

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 20 de diciembre de 2024 **No. 150**

ESTADO: Sin Legalizar **FECHA:** 20/12/2024

Responsable: TODOLINEAS S.A.S. **Nit:** 900027827

U. Ejecutora: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL (CORPONOR)

Contrato SA-185 05/06/2024 **Factura** FECU-872 19/12/2024

Comentarios: Corresponde segun factura electronica FECU-872

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0112	524	559	ASPA PARA VENTILADOR DE LA UNIDAD CONDENSADORA 24000 BTU 23/12	Unidad	1.00	100,402.00	100.402,00
	524	560	MOTO COMPRESOR DE 24,000 BTU H/R 220V	Unidad	1.00	417,620.00	417.620,00
	524	561	MOTO COMPRESOR DE 36000 BTU/HR 220V	Unidad	3.00	1,242,251.00	3.726.753,00
	524	562	CONTROL REMOTO	Unidad	2.00	98,669.00	197.338,00
	524	563	TARJETA ELECTRONICA FANCOIL 9000 A 36000 BTU	Unidad	5.00	609,867.00	3.049.335,00
	524	564	TUBERIA DE COBRE DE 1/2	Unidad	10.00	17,619.00	176.190,00
	524	565	TUBERIA DE COBRE DE 1/4	Unidad	10.00	16,681.00	166.810,00
	524	566	AISLAMIENTO RUBATEX DE 5/8	Unidad	6.00	7,501.00	45.006,00
	524	567	CINTA VINILO	Unidad	4.00	6,000.00	24.000,00
	524	568	COPA DE 1/2	Unidad	2.00	6,109.00	12.218,00
	524	569	COPA DE 1/4	Unidad	2.00	6,867.00	13.734,00
	524	570	CABLE ENCAUCHETADO 2X12	Unidad	15.00	11,622.00	174.330,00
	524	571	CABLE ENCAUCHETADO 2X14	Unidad	15.00	9,488.00	142.320,00
	524	572	GAS BUTANO MAPP	Unidad	1.00	35,000.00	35.000,00
	524	573	SOLDADURA DE PLATA 2%	Unidad	4.00	2,300.00	9.200,00
	524	574	CINTA AISLANTE 23/12	Unidad	1.00	3,800.00	3.800,00
	524	575	CONTACTOR DE 30 AMPERIOS BIPOLAR DE 24000V	Unidad	1.00	83,933.00	83.933,00

TOTAL ENTRADA **8.377.989,00**

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito

ISO	Código	Versión	Fecha

Escaneado con CamScanner

CORPONOR

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 20 de diciembre de 2024 **No. 150**

ESTADO: Sin Legalizar **FECHA:** 20/12/2024

YOSELIN DAYANA DIAZ BOTIA
ASESOR ALMACEN

SUPERVISOR INTERVENTOR
para contratos de suministros

ISO	Código	Versión	Fecha

Escaneado con CamScanner

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N ° SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte 13**/12/2024**

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución 16/12/2024

ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: Instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 33.400 BTU	LG	SPLIT	408KAMZ00051	----------	12789
INMUEBLE							
Dependencia:		ATENCION AL PUBLICO 1					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario – Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N ° SA185-2024**	**Fecha:05/06/2024**

Fecha Reporte 9**/12/2024**

NO7EDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución:11/12/2024

ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: Instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*	*X*	*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 34.000 BTU	LG	SPLIT	404KAGS00063	---------	12788
INMUEBLE							
Dependencia:		ATENCION AL PUBLICO 2					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha:05/06/2024**

Fecha Reporte: **9/12/2024**

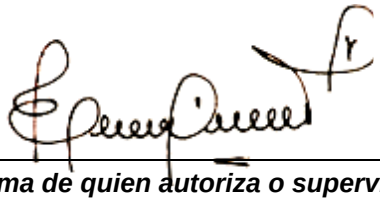


NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución: 12/12/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-limpieza general condensadora y manejadora** **-limpieza y lavado de serpentines** **-limpieza de rejillas** **-limpieza y drenajes de agua** **- revisión eléctrica y toma de presiones** **- manejo de aire contaminado** **MANTENIMIENTO CORRECTIVO: limpieza de bomba de condensado $100.000**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 225.000** **$ 100.000** **∑=$ 325.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MP: Mantenimiento Preventivo						MC. Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: Instalación*		*C: cambio*	*X*	*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 60.000 BTU	STARLIGHT	CASSETE	3408312295059 6270000000	----------	13782
INMUEBLE							
Dependencia:		SALON SUBDIRECCION FINACIERA					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha:05/067/2024**

Fecha Reporte: **16/12/2024**

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución: 19**/12/2024**	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado** **10 mts de tuberia de 1/2 $176,190, 10 mts de tuberia de 1/4 $166,810, 6 rubatex de 5/8 $45,000 , 4 cintas vinilo $24,000, 2 copas de 1/2 $12,220, 2 copas de 1/4 $13.734 ,15 mts de cable 2x12 $174,315, 15 mts de cable 2x14 $142,320, 1 gas butano $35,000 , 1 cinta asilante $3,800 ,4 soldadura de plata $9,200, 1 contactor de 30 amp bipolar $ 83,933, control remoto $ 98,66**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 165.000** **$ 985.191** **∑= $ 1.123.191**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: Instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 9.000 BTU	LG	MINI SPLIT	----------	----------	8822
INMUEBLE							
Dependencia:		FINANCIERA – TESORERIA					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha:05/06/2024**

Fecha Reporte:9/12/2024

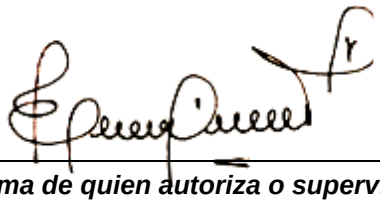


NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución: 13/12/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado** **CONTROL REMOTO $98,669**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 165.000** **$ 98.669** **∑=$ 263.669**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: Instalación*		*C: cambio*	*X*	*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 9.000 BTU	LG	MINI SPLIT	----------	----------	8827
INMUEBLE							
Dependencia:		JEFE CONTABILIDAD FINANCIERA					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha:05/06/2024**

Fecha Reporte: 9**/12/2024**

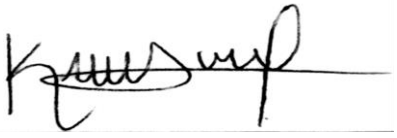
NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución:10/12/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: Instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 9.000 BTU	LG	MINI SPLIT	701KASL00566	---------	8826
INMUEBLE							
Dependencia:		CONTABILIDAD CAJA MENOR – FINANCIERA					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha:05/06/2024**

Fecha Reporte: 25128/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución: 27/12/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminad**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 165.000** **$ 100.408** **∑=$ 265.408**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: Instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 9.000 BTU	LG	MINI SPLIT	701KASKL00685	----------	8824
INMUEBLE							
Dependencia:		CONTABILIDAD 2 –FINANCIERA					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha:05/06/2024**

Fecha Reporte:25**/12/2024**

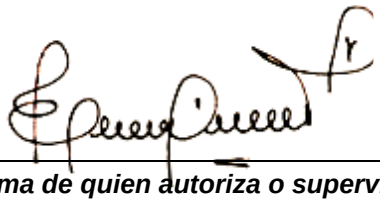
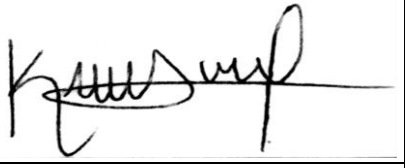

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución: 28/11/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: Instalación*		*C: cambio*	*X*	*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 9.000 BTU	LG	MINI SPLIT	701KABF00501	----------	8823
INMUEBLE							
Dependencia:		PRESUPUESTO – FINANCIERA					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte:**29/11/2024**

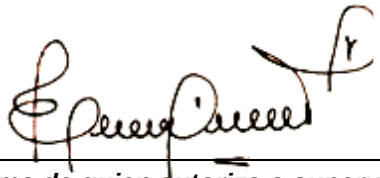
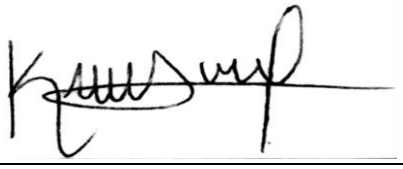

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución:2/12/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: Instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 9.000 BTU	LG	MINI SPLIT	701KALC02560	----------	8825
INMUEBLE							
Dependencia:		SERVICIOS GENERALES (HUGO)-FINANCIERA					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N ° SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte2/12/2024

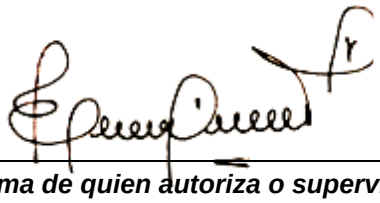
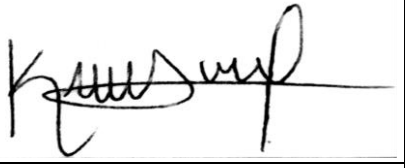

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución:2/12/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*	*X*	*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	MINI SPRIN DE 12.000 BTU	LG	G122CB	NO VISIBLE (MEZ37 2701102)	---------	9167
INMUEBLE							
Dependencia:		CAJA/SECRETARIA FINANCIERA					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 2**/12/2024**

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución:7/12/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: Instalación*		*C: cambio*	*X*	*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 12.000 BTU	LG	MINI SPLIT	EASE12C6AJ HLW	----------	NO TIENE
INMUEBLE							
Dependencia:		SERVICIOS GENERALES (ALBERTO)					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio*** ***Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta*** ***TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 2**/12/2024**

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución: 7/12/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: Instalación*		*C: cambio*	*X*	*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND 18.000 BTU	LG	MINI SPLIT	----------	56	8819
INMUEBLE							
Dependencia:		SUBDIRECTOR FINANCIERO					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio*** ***Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta*** ***TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte:13/12/2024

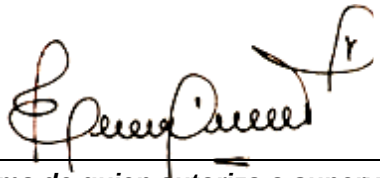
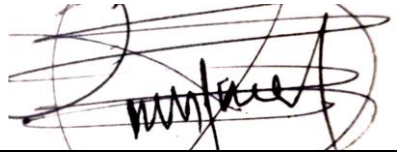

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución: 16/12/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: Instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 18.000 BTU	LG	MINI SPLIT INV	312HARD00182	98	12498
INMUEBLE							
Dependencia:		ALMACEN					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N ° SA185-2024**	**Fecha:05/06/2024**

Fecha Reporte: **13/12/2024**

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 16/12/2024

ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: Instalación*		*C: cambio*	*X*	*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 22.000 BTU	AIRMAX	MINI SPLIT INV	---------	---------	14199
INMUEBLE							
Dependencia:		COMUNICACIONES					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte 16**/12/2024**

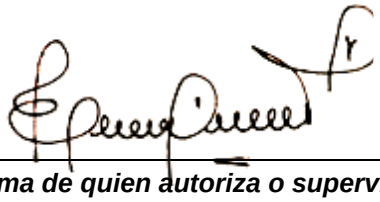

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución 18/12/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado** **motocompresor de 36000 btu/hr 220v $1,242,251**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$.225.000** **$ 1.242.251** **∑=$ 1.467.251**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MP: Mantenimiento Preventivo								MC. Mantenimiento Correctivo			
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: Instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 36.000 BTU	LG	CASSETE	604KAGS00031	--------	8813
INMUEBLE							
Dependencia:		DESPACHO Y CORRESPONDENCIA ARCHIVO					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

			
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***		***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos		**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó:	Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: **16/12/2024**

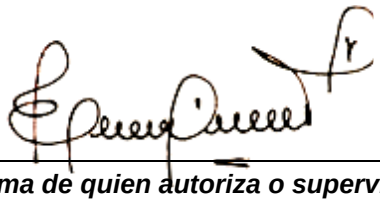

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución: 16**/12/2024**	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo					MP: Mantenimiento Correctivo				
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*	*C: cambio*	*X*	*R: Reparación*		*O: Otros*

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 24.000 BTU	Mcquay	MINI SPLIT	----------	----------	15205
INMUEBLE							
Dependencia:		ARCHIVO CENTRAL (A.A1)					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario – Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: **30/12/2024**

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: **30/11/2024**

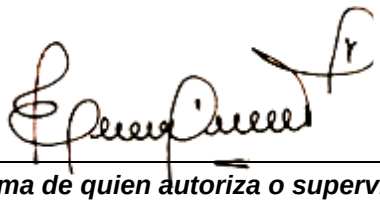

ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: Instalación*		*C: cambio*	*X*	*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 11.800 BTU	LG	MINI SPLIT	309HAZX01485	----	12497
INMUEBLE							
Dependencia:		ARCHIVO CENTRAL (A.A 2)					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio*** ***Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta*** ***TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario – Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte:26/122024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 26/12/2024

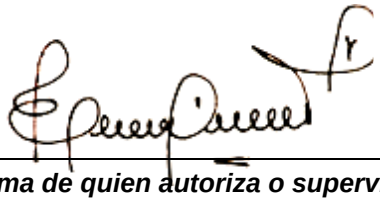
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$225.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo					MP: Mantenimiento Correctivo				
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*		*I: instalación*	*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 36.000 BTU	SAMSUNG	CASSETE	F077PALQ300040X	22	10212
INMUEBLE							
Dependencia:		DOCUMENTACION AMBIENTAL- ARCHIVO (biblioteca)					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario – Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte:4/12/2024:

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución:4/12/2024

ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 225.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*	*X*	*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 36.000 BTU	LG	CASSETE	708KAAE0032		8812
INMUEBLE							
Dependencia:		- SECRETARIA PLANEACION					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta*** ***TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: **13/12/2024**

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución13/12/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado** **motocompresor de 36000 btu/hr 220v $1,242,251**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 225.000** **$ 1.242.251** **∑=$ 1.467.251**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo								MP: Mantenimiento Correctivo			
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*		*I: Instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*	*X*	*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 36.000 BTU	STARLIGHT	CASSETTE	D2020523803 13410160069	70	13374
INMUEBLE							
Dependencia:		SALON PLANEACION					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte:6/12/2024:

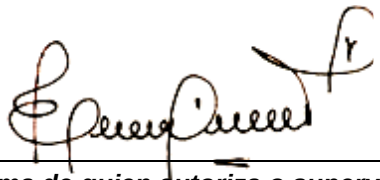
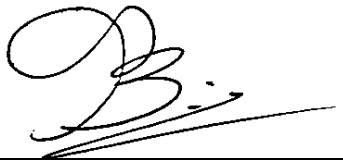

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución:6/12/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: Instalación*		*C: cambio*	*X*	*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 18.000 BTU	LG	MINI SPLIT	----------	----------	8818
INMUEBLE							
Dependencia:		OF SUBDIRECCION PLANEACION					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte:6/12/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTNEIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución:9/12/2024

ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: Instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 24.000 BTU	Mcquay	MINI SPLIT	-------	--------	15209
INMUEBLE							
Dependencia:		CONTROL INTERNO					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte:25/11/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución:26/11/2024

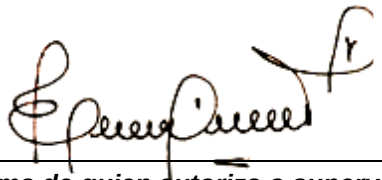
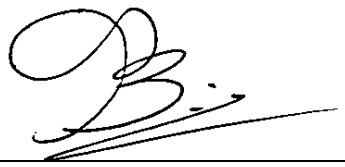

ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado** **.**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 225.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo					MP: Mantenimiento Correctivo				
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*	*C: cambio*		*R: Reparación*	*X*	*O: Otros*

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 36.000 BTU	LG	CASSETTE	---------- ---	----------	10213
INMUEBLE							
Dependencia:		CONTROL INTERNO ABOGADOS					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N ° SA185-2024.**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte:29/11/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución:2/12/2024

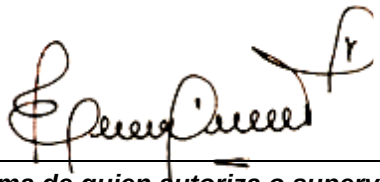

ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: Instalación*		*C: cambio*	*X*	*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND 12.000 BTU	LG	MINI-SPLIT	604KAXV01218	---------	8175
INMUEBLE							
Dependencia:		CONTRATACION 1					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario – Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte:10/12/2024:

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución:16/12/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 24.000 BTU	LG	MINI SPLIT	703KATM 00057	----------	8816
INMUEBLE							
Dependencia:		CONTRATACION 2					

2OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio*** ***Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta*** ***TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte:9**/12/2024**

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución:10/12/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza		*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 24.000 BTU	Mcquay	MINI SPLIT	----------	----------	15207
INMUEBLE							
Dependencia:		SECRETARIA GENERAL					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta*** ***TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	N ° SA185-2024.	Fecha: 05/06/2024

Fecha Reporte 16/12/2024

NOVEDAD	DIAGNOSTICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 18/12/2024

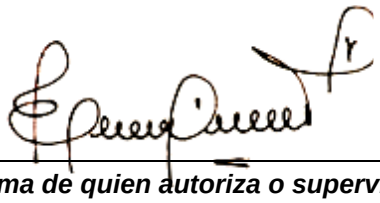
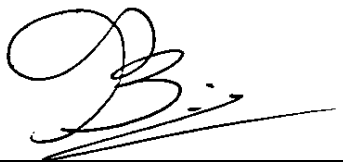

ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado** **tarjeta electrónica fancoil de 9000 a 36000 btu $609,867**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 165.000** **$ 609.867** **∑=$ 774.867**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: Instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIAL	CODIGO INTERNO	PLACA
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 12.000 BTU	LG	MINI SPLIT	----------	58	8823
INMUEBLE							
Dependencia:		SECRETARIAS SECRETARIA GENERAL					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	N °. SA185-2024	Fecha: 05/06/2024

Fecha Reporte:10/12/2024

NOVEDAD	DIAGNOSTICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 14/12/2024

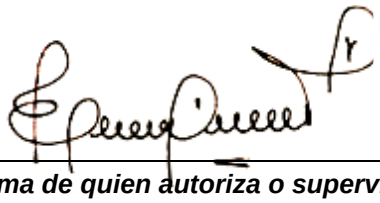


ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIAL	CODIGO INTERNO	PLACA
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 12.000 BTU	AIRMAX	MINI SPLIT INVERTER	3G094000233932	----------	NO TIENE
INMUEBLE							
Dependencia:		JEFE DE TALENTO HUMANO					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte:1/09/2024

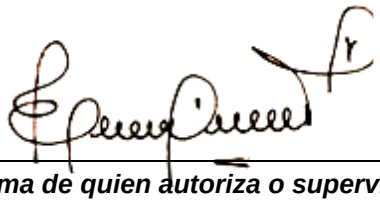


NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución: 10/12/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*	*X*	*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 12.000 BTU	LG	MINI SPLIT	703KAUU00062	----------	8814
INMUEBLE							
Dependencia:		SALON TALENTO HUMANO					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	N °. SA185-2024	Fecha: 05/06/2024

Fecha Reporte:9/12/2024

NOVEDAD	DIAGNOSTICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 12/12/2024

ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado** **tarjeta electrónica fancoil de 9000 a 36000 btu $609,867**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 165.000** **$ .609.867** **∑=$ 774.867**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*		*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIAL	CODIGO INTERNO	PLACA
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 11.800 BTU	LG	MINI SPLIT INVERTER	604HAVNK3335		9168
INMUEBLE							
Dependencia:		SISTEMAS					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 25/11/2024

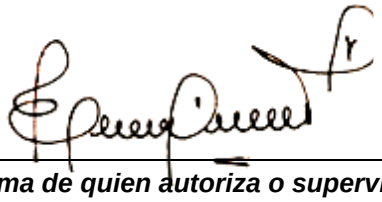

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución: 27/11/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*	*X*	*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 24.000 BTU	LG	MINI SPLIT INVERTER	1000036878	---	12679
INMUEBLE							
Dependencia:		RACK BLOQAUE A SISTEMAS					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

			
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***		***Firma quien recibe el servicio*** ***Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta*** ***TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos		**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó:	Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 25/11/2024

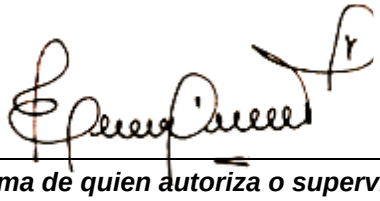
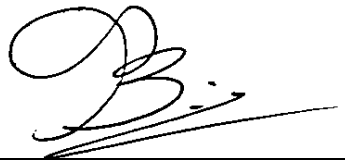

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución: 27/11/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado** **MOTOCOMPRESOR DE 36000 BTU/HR 220V** **$1.242.251**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 225.000** **$ 1.242.251** **∑=$ 1.467.251**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*		*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 36.000 BTU	LG	CASSETTE	003KABG00085	---------	10697
INMUEBLE							
Dependencia:		SIA (SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL)					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: **9/12/2024**

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 1012/2024

ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo								MP: Mantenimiento Correctivo			
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*		*I: Instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 18.000 BTU	LG	MINI SPLIT	410KAKN00429	---------	7486
INMUEBLE							
Dependencia:		SIA (SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL)					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***		***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos		**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó:	Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: **16/12/2024**

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución: 19112/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado** MANTENIMIENTO CORRECTIVO LIMPIEZA Y ARREGLO DE TARJETA **$150,000**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$165.000** **$ 150.000** **∑=315.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*	*X*	*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 24.000 BTU	Mcquay	MINI SPLIT	NO TIENE		15208
INMUEBLE							
Dependencia:		SIA (SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL)					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: **912/2024**

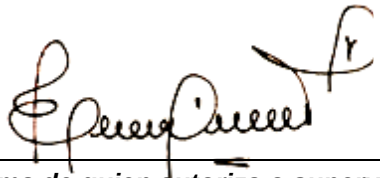
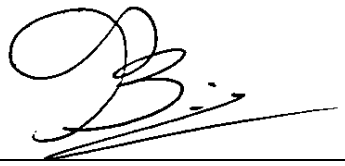

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución: 11/12/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 18.000 BTU	DAIQUIN	MINI SPLIT	632329915277		10200
INMUEBLE							
Dependencia:		SEGURIDAD YSALUD EN EL TRABAJO. T.H.					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

			
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***		***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos		**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó:	Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	N °. SA185-2024	Fecha: 05/06/2024

Fecha Reporte: 9/12/2024

NOVEDAD	DIAGNOSTICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución:14/12/2024

ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 225.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*x*	*I: instalación*		*C: cambio*	*x*	*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIAL	CODIGO INTERNO	PLACA
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 60.000 BTU	STARLIGHT	PISO TECHO	----------	36	13780
INMUEBLE							
Dependencia:		HIDROCARBUROS Y ORDENACION FORESTAL					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte9/12/2024:

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución:11/12/2024

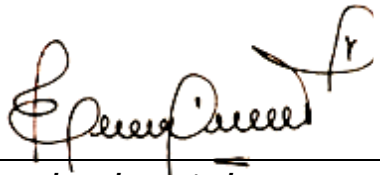
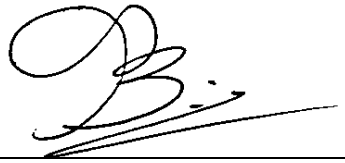

ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 225.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*x*	*I: Instalación*		*C: cambio*	*x*	*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 60.000 BTU	STARLIGHT	CASSETTE	34089963604 9*180160036		14195
INMUEBLE							
Dependencia:		SALON MULTIPLE (A.A1) (FONDO SALON)					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 2/12/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 6/12/2024

ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 225.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*x*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 60.000 BTU	STARLIGHT	CASSETTE	340899636049*180160070	36	14194
INMUEBLE							
Dependencia:		SALON MULTIPLE (A.A2) (MITAD SALON)					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 2/12/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 6/12/2024

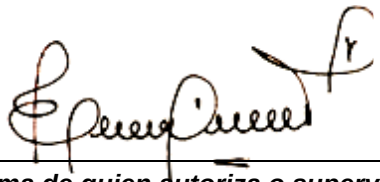


ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 225.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo					MP: Mantenimiento Correctivo				
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*x*	*I: instalación*	*C: cambio*		*R: Reparación*	*x*	*O: Otros*

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 36.000 BTU	STARLIGHT	CASSETTE	3409963049 *180160032		14193
INMUEBLE							
Dependencia:		SALON MULTIPLE (A.A 3) (ENTRADA SALON)					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

			
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***		***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta*** ***TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos		**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó:	Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 25/11/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 28/11/2024

ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*x*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 12.000 BTU	AIRMAX	MINI SPLIT	3G0940002 3958	----------	14196
INMUEBLE							
Dependencia:		AUDIOVISUALES SALON MULTIPLE					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio*** ***Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta*** ***TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 6//12/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución: 9/12/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado** **tarjeta electrónica fancoil de 9000 a 36000 btu $609,867**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 165.000** **$ 609.867** **∑=$ 774.867**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*x*	*I: instalación*		*C: cambio*	*x*	*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 12.000 BTU	AIRMAX	MINI SPLIT	3G0940002 3916	----------	14197
INMUEBLE							
Dependencia:		OFICINA ANEXA 1 SALON MULTIPLE					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N ° SA185-2024.**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 22/11/2024

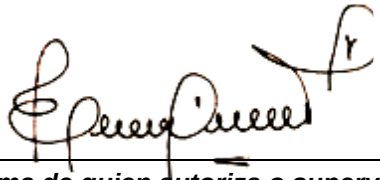

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución: 25/11/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*x*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 12.000 BTU	AIRMAX	MINI SPLIT	3G0940002 3929	---	14198
INMUEBLE							
Dependencia:		OFICINA ANEXA 2 SALON MULTIPLE					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/20224**

Fecha Reporte: 2/12/2024

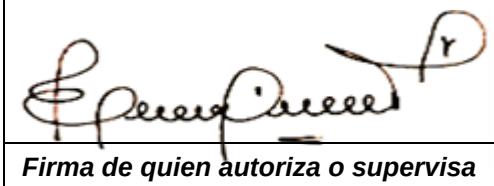
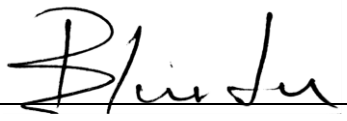

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución: 4/12/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado** **tarjeta electrónica fancoil de 9000 a 36000 btu $609,867**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 165.000** **$ 609.867** **∑=$ 774.867**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*x*	*I: instalación*		*C: cambio*	*x*	*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 12.000 BTU	SAMSUNG	MINI SPLIT	F48PAJQ3 C0122H		10222
INMUEBLE							
Dependencia:		SECRETARIA DE DIRECTOR GENERAL					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte 9/12/2024:

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 10/12/2024

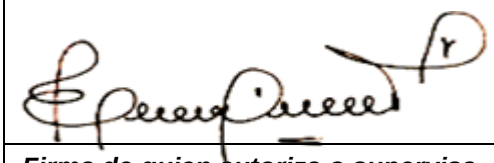

ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 12.000 BTU	LG	MINI SPLIT	608TARUBB 950		13443
INMUEBLE							
Dependencia:		ARCHIVO DIRECCION GENERAL					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio*** ***Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta*** ***TODOLINEAS S.A.S***

Nombres Y Apellidos		**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó:	Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N ° SA185-2024.**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 9/12/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 14/12/2024

ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 225.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 32.000 BTU	SAMSUNG	CASSETTE	F007PALQ100032T		10208
INMUEBLE							
Dependencia:		SALA JUNTAS DIRECCION GENERAL					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio*** ***Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta*** ***TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO

MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	N °. SA185-2024	Fecha: 05/06/2024

Fecha Reporte: 22/11/2024

NOVEDAD	DIAGNOSTICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 25/11/2024


ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*	*x*	*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIAL	CODIGO INTERNO	PLACA
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 18.000 BTU	AIR MAX	MINI SPLIT INVERTER	3H9492000 1335	----------	10216
INMUEBLE							
Dependencia:		DIRECTOR GENERAL					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO

MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	N ° SA185-2024.	Fecha: 05/06/2024

Fecha Reporte:6/ 12/2024

NOVEDAD	DIAGNOSTICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución: 9/12/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado** **MANTENIMIENTO CORRECTIVO reparación de borneras compresor y arreglo de rodamientos $300,000**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 165.000** **$ 300.000** **∑=$ 465.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*x*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIAL	CODIGO INTERNO	PLACA
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 22.000 BTU	LG	MINI SPLIT INVERTER	602HAQVU8060	----------	13735
INMUEBLE							
Dependencia:		ASESOR DIRECTOR GENERAL 1					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N ° SA185-2024.**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 9/12/2024

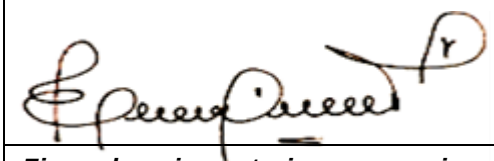

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución: 10/12/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo					MP: Mantenimiento Correctivo				
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*	*C: cambio*	*X*	*R: Reparación*		*O: Otros*

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 24.000 BTU	Mcquay	MINI SPLIT INVERTER	----------	----------	15206
INMUEBLE							
Dependencia:		ASESOR DIRECTOR GENERAL 2					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 6/12/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución: 10/12/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo					MP: Mantenimiento Correctivo				
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*	*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 8.800 BTU	LG	MINI SPLIT INVERTER	3409963049 *180160032	———	12499
INMUEBLE							
Dependencia:		MINERIA E HIDROCARBUROS. SUBDIRECCION DESARROLLO SOSTENIBLE					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio*** ***Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta*** ***TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte:13/12/2024

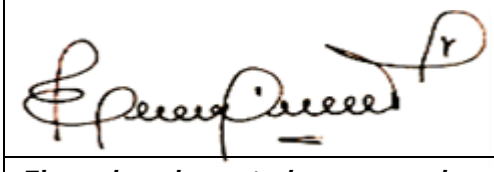
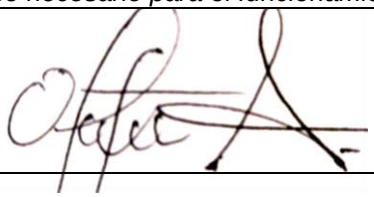
NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución:16/12/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 225.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*x*	*I: instalación*		*C: cambio*	*X*	*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 32.000 BTU	SAMSUNG	CASSETTE	F077PALQ30002Z	---------	8811
INMUEBLE							
Dependencia:		SALON FUNCIONARIOS SUBDIRECCION DESARROLLO SOSTENIBLE					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 9/12/2024

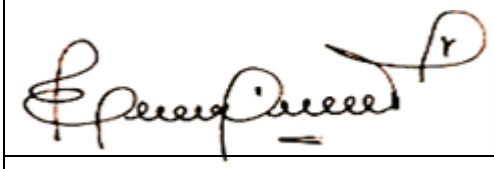
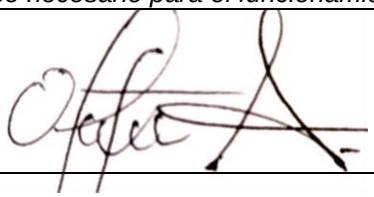

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución: 10/12/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 225.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*	*X*	*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 60.000 BTU	STARLIGHT	PISO TECHO	340899636059*160160088 5	----------	13781
INMUEBLE							
Dependencia:		SALON FUNCIONARIOS SUBDIRECCION DESARROLLO SOSTENIBLE					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 25/11/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 28/11/2024

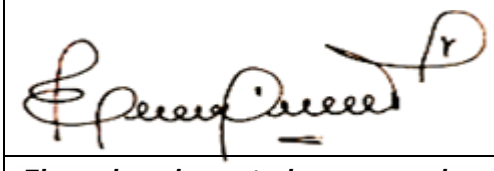
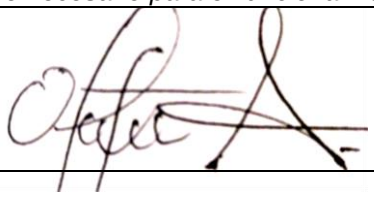
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 225.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo					MP: Mantenimiento Correctivo				
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*	*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 36.000 BTU	CONFORT FRESH	CASSETTE	D20214622 0613004160 003	----------	10220
INMUEBLE							
Dependencia:		SECRETARIA DE DESSARROLLO SOSTENIBLE					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 13/12/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 16/12/2024

ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*	*X*	*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 18.000 BTU	LG	MINI SPLIT DUAL INVERTER	----------		9169
INMUEBLE							
Dependencia:		OF. SUBDIRECCION DESARROLLO SOSTENIBLE					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	N °. SA185-2024	Fecha: 05/06/2024

Fecha Reporte: 25/11/2024

NOVEDAD	DIAGNOSTICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 26/11/2024

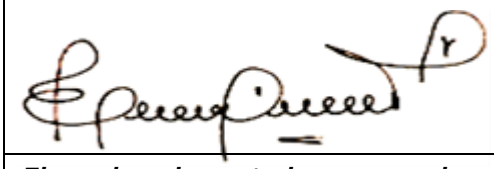
ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo					MP: Mantenimiento Correctivo				
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*	*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIAL	CODIGO INTERNO	PLACA
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 12.000 BTU	SAMSUNG	MINI SPLIT	----------	----------	10209
INMUEBLE							
Dependencia:		TALENTO HUMANO BLOQUE B					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 6/12/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 9/12/2024

ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo					MP: Mantenimiento Correctivo						
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 24.000 BTU	Mcquay	MINI SPLIT INVERTER	----------	----------	15210
INMUEBLE							
Dependencia:		RACK – BLOQUE B					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 13/12/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 16/12/2024

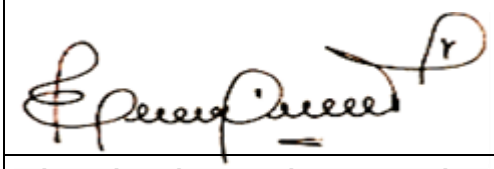
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo					MP: Mantenimiento Correctivo				
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*	*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 24.000 BTU	SAMSUNG	MINI SPLIT	---------- ---		10203
INMUEBLE							
Dependencia:		PASILLO – ENTRADA RECURSOS NATURALES					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 25/11/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 30/11/2024

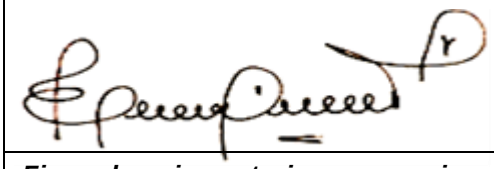
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado** **motocompresor de 24000 btu /hr 220v $417,620**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 165.000** **$ 417.620** **∑=$ 582.620**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo					MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*	*C: cambio*	*X*	*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 24.000 BTU	SAMSUNG	MINI SPLIT	----------		10201
INMUEBLE							
Dependencia:		SECRETARIA DE SUBDIRECCION RECURSOS NATURALES					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 22/12/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 4/12/2024

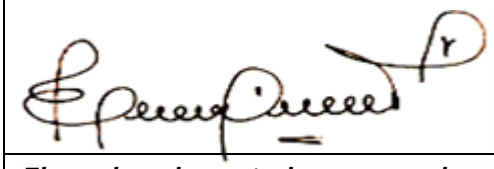
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 12.000 BTU	SAMSUNG	MINI SPLIT	----------	----------	10214
INMUEBLE							
Dependencia:		DESARROLLO AMBIENTAL URBANO SUBDIRECCION RECURSOS NATURALES					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 25/11/2024

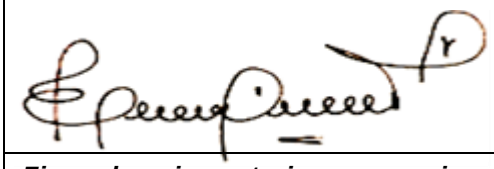

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución: 26/11/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado** **MANTENIMIENTO CORRECTIVO reparación de fuga $380,000**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 165.000** **$ 380.000** **∑=$ 545.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*	*X*	*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 18.000 BTU	SAMSUNG	MINI SPLIT	----------	----------	10202
INMUEBLE							
Dependencia:		SUBDIRECCION RECURSOS NATURALES					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

60

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 2/12/2024

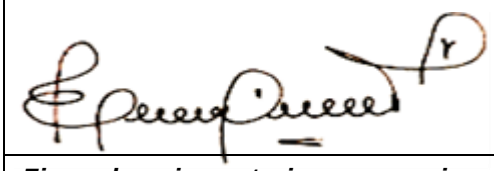
NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución: 7/12/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 869** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo					MP: Mantenimiento Correctivo				
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*	*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 12.000 BTU	LG	MINI SPLIT	68PKG015-609JARUAG998		NUEVO
INMUEBLE							
Dependencia:		COMUNIDADES IJNDIGENAS Y BIOSEGURIDAD					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 16/12/2024

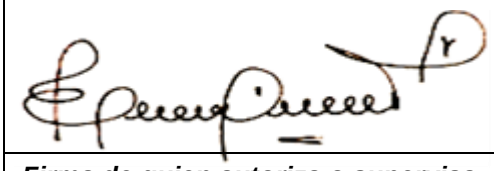
NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución: 19/12/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado.** **tarjeta electrónica fancoil de 9000 a 36000 btu $609,867**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 225.000** **$ 609.867** **∑=$ 834.867**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 36.000 BTU	SAMSUNG	CASSETTE	FO77PALQ300024	----------	10205
INMUEBLE							
Dependencia:		SALON TECNICOS DE RECURSOS NATURALES					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	N °. SA185-2024	Fecha: 05/06/2024

Fecha Reporte 25/11/2024

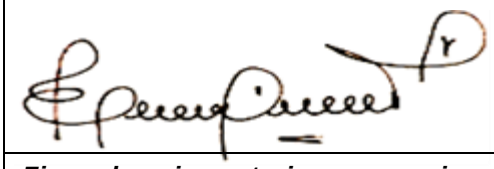
NOVEDAD	DIAGNOSTICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución: 28/11/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 225.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*x*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*	*x*	*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIAL	CODIGO INTERNO	PLACA
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 12.000 BTU	SAMSUNG	CASSETTE	FO77PALQ 100052	-------	10204
INMUEBLE							
Dependencia:		SALON TECNICOS DE RECURSOS NATURALES					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	N °. SA185-2024	Fecha: 05/06/2024

Fecha Reporte: 9/12/2024

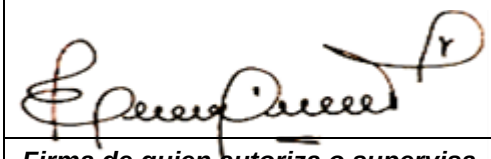
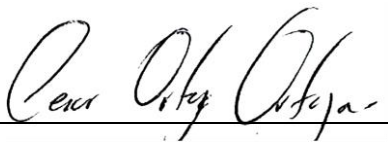
NOVEDAD	DIAGNOSTICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución: 10/12/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado** **MANTENIMIENTO CORRECTIVO limpieza de bomba de condensado $100,000, mantenimiento correctivo limpieza y arreglo de tarjeta $150,000**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 225.000** **$ 250.000** **∑=$ 475.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIAL	CODIGO INTERNO	PLACA
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 32.000 BTU	SAMSUNG	CASSETTE	F077PALQ300029V	----------	10199
INMUEBLE							
Dependencia:		GESTION PARA DESCONTAMINACION HIDRICA 1					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

			
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***		***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos		**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó:	Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 9/12/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución: 11/12/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 225.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE32.000 BTU	SAMSUNG	CASSETTE	F077PALQ300023V	-----	10211
INMUEBLE							
Dependencia:		GESTION PARA DESCONTAMINACION HIDRICA 2					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	N °. SA185-2024	Fecha: 05/06/2024

Fecha Reporte: 2/12/2024

NOVEDAD	DIAGNOSTICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 4/12/2024

ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo					MP: Mantenimiento Correctivo				
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*	*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIAL	CODIGO INTERNO	PLACA
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 18.000 BTU	SAMSUNG	MINI SPLIT	F152PAJQ500397Y (DTA)	----	10104
INMUEBLE							
Dependencia:		REVISOR FISCAL					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio*** ***Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta*** ***TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N ° SA185-2024.**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 2/12/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución: 4/12/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 225.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*		*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 32.000 BTU	SAMSUNG	CASSETE	F077PALQ30000 8N	------	10217
INMUEBLE							
Dependencia:		SALON SUBDIRECCION JURIDICA 1					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N ° SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte:22/11/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 25/11/2024

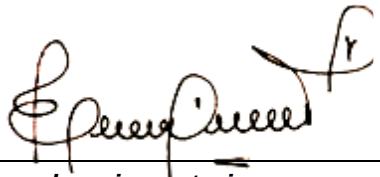
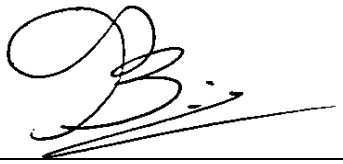

ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*	*X*	*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 36.000 BTU	STARLIGHT	MINI SPLIT	1000031384 JAA0GB318 4553000095	----------	13598
INMUEBLE							
Dependencia:		SALON DE SUBDIRECCION JURIDICA 2					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N ° SA185-2024.**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 22/11/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 25/11/2024

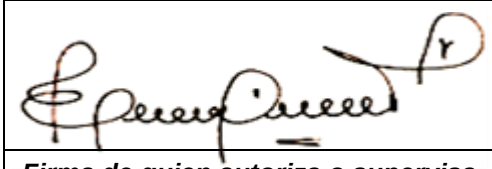

ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 165.000**


(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo					MP: Mantenimiento Correctivo				
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*	*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 12.000 BTU	LG	MINI SPLIT	604KAGS00135	----------	8171
INMUEBLE							
Dependencia:		SUBDIRECTORA JURIDICA (MARIA EUGENIA ARARAT D.)					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***

Nombres Y Apellidos		**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó:	Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N ° SA185-2024.**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte:2/12/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 4/12/2024

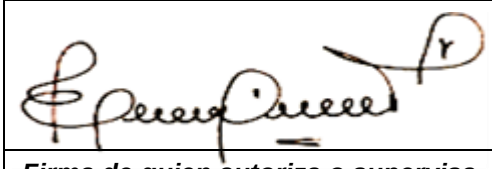

ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo					MP: Mantenimiento Correctivo				
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*	*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 12.000 BTU	LG	MINI SPLIT	----------	----------	10218
INMUEBLE							
Dependencia:		SUBDIRECTORA JURIDICA					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***

Nombres Y Apellidos		**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó:	Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N ° SA185-2024.**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 9/12/2024

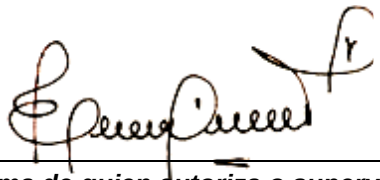
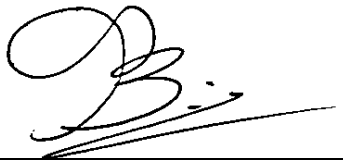

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución: 10/12/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **FUNCIONANDO** **$225.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo					MP: Mantenimiento Correctivo				
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*	*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 36.000 BTU	GREE	CASSETTE	_____	_____-__	15203
INMUEBLE							
Dependencia:		SALON FRAYLEJONES					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024.**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 22/11/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 25/112024

ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **FUNCIONANDO** **$225.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 36.000 BTU	GREE	CASSETTE			15204
INMUEBLE							
Dependencia:		SALON FRAYLEJONES					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N ° SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 22/11/2024

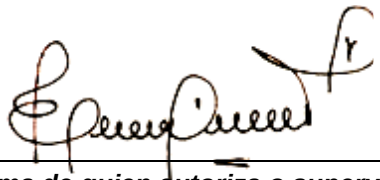
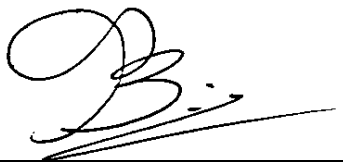

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución: 25/11/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **$225.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo					MP: Mantenimiento Correctivo				
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*	*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 60.000 BTU	MCQAY	PISO TECHO	MCC10406 0CCU216B	----------	15201
INMUEBLE							
Dependencia:		SALON FRAYLEJONES					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024.**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte:29/11/2024

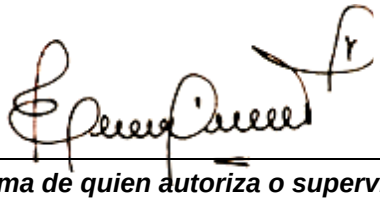
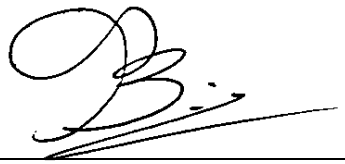

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución: 2/12/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **$165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo					MP: Mantenimiento Correctivo						
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 12.000 BTU	MCQAY	MINI SPLIT	CW216ACCU216A	----------	15202
INMUEBLE							
Dependencia:		RACK SALON FRAYLEJONES					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024.**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 4/12/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 6/12/2024

ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **FUNCIONANDO** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*		*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 24.000 BTU	PANASONIC	MINI SPLIT INVERTER	340P30986 0707090130 214	--------	NO TIENE
INMUEBLE							
Dependencia:		ARCHIVO					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	N °. SA185-2024.	Fecha: 05/06/2024

Fecha Reporte: 4/12/2024

NOVEDAD	DIAGNOSTICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 6/12/2024

ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **FUNCIONANDO** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*		*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIAL	CODIGO INTERNO	PLACA
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 24.000 BTU	MCQuAY	MINI SPLIT	MQMI-17024	———	NO TIENE
INMUEBLE							
Dependencia:		ARCHIVO OFICINA					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024.**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 4/12/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 6/12/2024

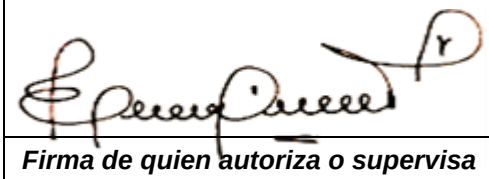
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **FUNCIONANDO** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo					MP: Mantenimiento Correctivo				
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*		*I: instalación*	*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 18.000 BTU	LG	MINI SPLIT	BNM182CC ENC3	_____	10207
INMUEBLE							
Dependencia:		OFICINA ADMINISTRATIVA					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024.**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte 4/12/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 6/12/2024

ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado** **MANTENIMEITNO CORRECTIVO arreglo de acometida eléctrica $300,000**	**FACTURA FECU 869** **FUNCIONANDO** **$ 165.000** **$ 300.000** **$ 465.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*		*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 18.000 BTU	LG	MINI SPLIT	G182CB		8817
INMUEBLE							
Dependencia:		DORMITORIO 1					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N ° SA185-2024.**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 4/12/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución: 6/12/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **FUNCIONANDO** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza		*A: Ajuste*		*I: instalación*	*X*	*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 12.000 BTU	LG	MINI SPLIT	G122CP		NO TIENE
INMUEBLE							
Dependencia:		RACK					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N ° SA185-2024.**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 4/12/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 6/12/2024

ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 24.000 BTU	Mcquay	MINI SPLIT	MQMI-170254-CWF216A		NO TIENE
INMUEBLE							
Dependencia:		CLINICA					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N ° SA185-2024.**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 4/12/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución: 6/12/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 225.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 60.000 BTU	AMANA	PISO TECHO	BUMA60CO J1FAST	----------	NO TIENE
INMUEBLE							
Dependencia:		AUDITORIO					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N ° SA185-2024.**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 4/12/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 6/12/2024

ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 225.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 60.000 BTU	AMANA	PISO TECHO	BUMA60CO J1FAST	----------	NO TIENE
INMUEBLE							
Dependencia:		AUDITORIO					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

82

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N ° SA185-2024.**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 2/12/2024


NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución: 3/12/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*	*X*	*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 17.500 BTU	LG	MINI SPLIT	406TASW0 0702	_____	12732
INMUEBLE							
Dependencia:		OFICINA DE ABOGADOS A.A. 1					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio*** ***Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta*** ***TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 2/12/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 3/12/2024

ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*	*X*	*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 17.500 BTU	LG	MINI SPLIT	406TALB00680	----------	12733
INMUEBLE							
Dependencia:		OFICINA DE ABOGADOS A.A. 2					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 2/12/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 3/12/2024


ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 18.000 BTU	STARLIGHT	MINI SPLIT	340880560069912017004	----------	12487
INMUEBLE							
Dependencia:		OF. JEFE DE CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

			
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***		***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos		**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó:	Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N ° SA185-2024.**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 2/12/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución 3/12/2024

ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*	*X*	*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 18.000 BTU	LG	MINI SPLIT	406TAAC00664	_____	12731
INMUEBLE							
Dependencia:		ARCHIVO CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO

MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	N °. SA185-2024	Fecha: 05/06/2024

Fecha Reporte: 2/12/2024

NOVEDAD	DIAGNOSTICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución 3/12/2024

ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo					MP: Mantenimiento Correctivo						
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIAL	CODIGO INTERNO	PLACA
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 17.500 BTU	LG	MINI SPLIT	406TADR00682	_____	12730
INMUEBLE							
Dependencia:		CONTROL Y VIGILANCIA A.A. 1 (SECRETARIA ADMINISTRATIVA)					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	N °. SA185-2024	Fecha: 05/06/2024

Fecha Reporte: 2/12/2024

NOVEDAD	DIAGNOSTICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 3/12/2024

ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*	*X*	*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIAL	CODIGO INTERNO	PLACA
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 22.000 BTU	PANASONIC	MINI SPLIT INVERTER	340ª309860 7090130101	————	12488
INMUEBLE							
Dependencia:		CONTROL Y VIGILANCIA A.A. 2 (SECRETARIA ADMINISTRATIVA)					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N ° SA185-2024.**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 2/12/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 3/12/2024

ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*	*X*	*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 12.000 BTU	MIRAGE	MINI SPLIT	340B66365 010A14013 0461	----------	NO TIENE
INMUEBLE							
Dependencia:		RACK CONTROL Y VIGILANCIA A.A 3					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	N °. SA185-2024	Fecha: 05/06/2024

Fecha Reporte: 2/12/2024

NOVEDAD	DIAGNOSTICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 5/12/2024

ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIAL	CODIGO INTERNO	PLACA
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 8.800 BTU	LG	MINI SPLIT	----------	----------	12492
INMUEBLE							
Dependencia:		MICROBIOLOGIA A.A. 1					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	N °. SA185-2024	Fecha: 05/06/2024

Fecha Reporte 2/12/2024

NOVEDAD	DIAGNOSTICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 5/12/2024

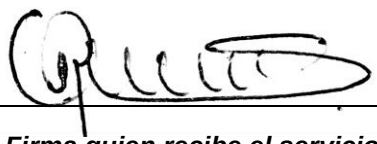

ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*	*X*	*R: Reparación*	*X*	*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIAL	CODIGO INTERNO	PLACA
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 8.800 BTU	LG	MINI SPLIT INVERTER	----------	_____	12490
INMUEBLE							
Dependencia:		MICROBIOLOGIA A.A. 2					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	N ° SA185-2024.	Fecha: 05/06/2024

Fecha Reporte: 2/12/2024

NOVEDAD	DIAGNOSTICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 5/12/2024

ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIAL	CODIGO INTERNO	PLACA
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 9.000 BTU	SAMSUNG	MINI SPLIT INVERTER	OFESPDBK100024X	_____	14006
INMUEBLE							
Dependencia:		MICROBIOLOGIA A.A. 3 AREA DE3 MONTAJE					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta*** ***TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	N °. SA185-2024	Fecha: 05/06/2024

Fecha Reporte: 2/12/2024

NOVEDAD	DIAGNOSTICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 5/12/2024

ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*	*X*	*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIAL	CODIGO INTERNO	PLACA
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 12.000 BTU	LG	MINI SPLIT	604KAKN00301	_____	8174
INMUEBLE							
Dependencia:		FISICOQUIMICA 1(A.A.1)					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta*** ***TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	N °. SA185-2024	Fecha: 05/06/2024

Fecha Reporte: 2/12/2024

NOVEDAD	DIAGNOSTICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 5/12/2024

ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIAL	CODIGO INTERNO	PLACA
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 18.000 BTU	LG	MINI SPLIT INVERTER	----------	_____	12494
INMUEBLE							
Dependencia:		FISICOQUIMICA 1(A.A.2)					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta*** ***TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N ° SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 9/09/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 5/12/2024

ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo					MP: Mantenimiento Correctivo						
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 8.800 BTU	LG	MINI SPLIT	----------		12491
INMUEBLE							
Dependencia:		FISICOQUIMICA 1(A.A.3)					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta*** ***TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte:2/12/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 7/12/2024

ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*	*X*	*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 18.000 BTU	LG	MINI SPLIT	----------	_____	10698
INMUEBLE							
Dependencia:		AREA INSTRUMENTAL FISICOQUIMICA 1(A.A.4)					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta*** ***TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 2/12/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 7/12/2024

ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo					MP: Mantenimiento Correctivo						
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 17.500 BTU	LG	MINI SPLIT	ME65427505	_____	12754
INMUEBLE							
Dependencia:		LABORATORIO CALIDAD DE AIRE (A.A.1)					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 18/09/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 7/12/2024

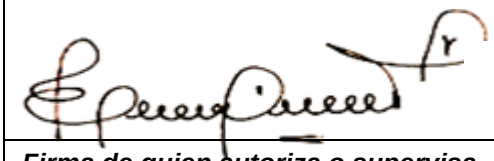
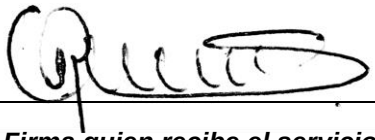

ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo					MP: Mantenimiento Correctivo				
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*	*C: cambio*		*R: Reparación*	*X*	*O: Otros*

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 17.500 BTU	LG	MINI SPLIT	----------	------	12755
INMUEBLE							
Dependencia:		LABORATORIO CALIDAD DE AIRE (A.A.2)					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

98

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 2/12/2024

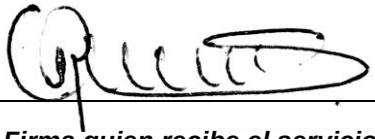

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución: 7/12/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 17.500 BTU	STARLIHGT	MINI SPLIT	3402824870 3826015052 6	_____	NO TIENE
INMUEBLE							
Dependencia:		SUBDIRECCION MEDICION Y ANALISIS AMBIENTAL					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 2/12/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución 7/12/2024

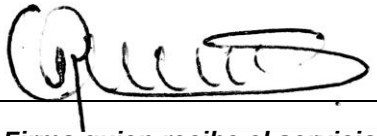
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 8.800 BTU	LG	MINI SPLIT	----------	-----	12489
INMUEBLE							
Dependencia:		SUBDIRECCION MEDICION Y ANALISIS AMBIENTAL					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio*** ***Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta*** ***TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

100

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 16/09/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 10/9/1224

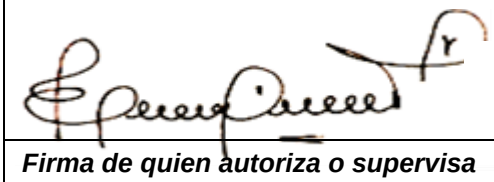
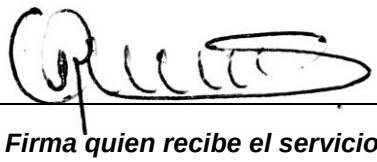
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo					MP: Mantenimiento Correctivo				
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*		*I: instalación*	*C: cambio*	*X*	*R: Reparación*		*O: Otros*

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 18.000 BTU	LG	MINI SPLIT INVERTER	----------	----	12493
INMUEBLE							
Dependencia:		FISICOQUIMICA II (A.A.1)					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio*** ***Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta*** ***TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

101

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 9/12/2024

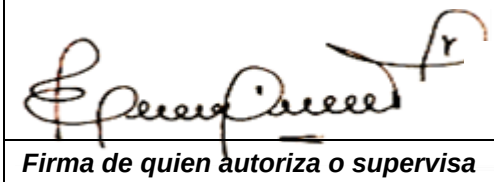
NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución: 10/12/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*x*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 17.000 BTU	LG	MINI SPLIT INVERTER	----------	-----	12495
INMUEBLE							
Dependencia:		FISICOQUIMICA II (A.A.2)					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

102

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: : 9/12/2024

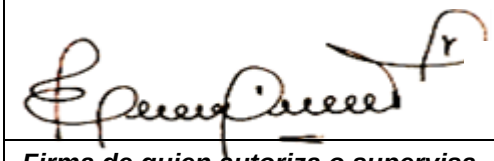
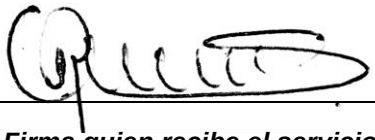

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución: 12/12/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*x*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 24.000 BTU	LG	MINI SPLIT	----------	-------	12753
INMUEBLE							
Dependencia:		PROFESIONALES SUBDIRECCION MEDICION Y ANALISIS AMBIENTAL					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

103

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 9129/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 12/12/2024

ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 11.500 BTU	SAMAUNG	MINI SPLIT DIGITAL INVERTER	OSECPAKK 1002100	———	13862
INMUEBLE							
Dependencia:		OF. SUBDIRECTOR CAMBIO CLIMATICO Y RECURSO HIDRICO					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta*** ***TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

104

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 9/12/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 10/12/024




ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo					MP: Mantenimiento Correctivo				
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*	*C: cambio*		*R: Reparación*	*X*	*O: Otros*

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 11.500 BTU	SAMSUNG	MINI SPLIT DIGITAL INVERTER	OSERCPAK K100200T	----------	13861
INMUEBLE							
Dependencia:		CAMBIO CLIMATICO Y RECURSO HIDRICO					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

105

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte:9/12/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**
Fecha de Ejecución: 10/12/2024	
ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 9.000 BTU	ELECTROLUX	MINI SPLIT INVERTER	3D650800009 50	---------	13864
INMUEBLE							
Dependencia:		CAMBIO CLIMATICO Y RECURSO HIDRICO RACK					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	N °. SA185-2024	Fecha: 05/06/2024

Fecha Reporte: 9/12/2024

NOVEDAD	DIAGNOSTICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 10/12/2024

ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*	*X*	*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIAL	CODIGO INTERNO	PLACA
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 11.500 BTU	SAMSUNG	MINI SPLIT DIGITAL INVERTER	OSECPAKK 1002100	--------	13860
INMUEBLE							
Dependencia:		CAMBIO CLIMATICO Y RECURSO HIDRICO ARCHIVO					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta*** ***TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO

MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	N °. SA185-2024	Fecha: 05/06/2024

Fecha Reporte: 9/12/2024

NOVEDAD	DIAGNOSTICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 12/12/2024

ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*	*X*	*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIAL	CODIGO INTERNO	PLACA
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 11.500 BTU	SAMSUNG	MINI SPLIT DIGITAL INVERTER	----------	----------	13863
INMUEBLE							
Dependencia:		CAMBIO CLIMATICO Y RECURSO HIDRICO POMCAS					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

108

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 13/12/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 17/12/2024

ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 11.500 BTU	SAMSUNG	MINI SPLIT DIGITAL INVERTER	OSECPAKK 100184X	_____	13865
INMUEBLE							
Dependencia:		CAMBIO CLIMATICO RECURSO HIDRICO REGLAMENTACION USO AGUA					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta*** ***TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	N °. SA185-2024	Fecha: 05/06/2024

Fecha Reporte: 15/12/2024

NOVEDAD	DIAGNOSTICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 17/12/2024

ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 165.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*		*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIAL	CODIGO INTERNO	PLACA
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 11.500 BTU	SAMSUNG	MINI SPLIT DIGITAL INVERTER	OSECPAKK 100199W	_____	13867
INMUEBLE							
Dependencia:		CAMBIO CLIMATICO RECURSO HIDRICO CONCECIONES					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta*** ***TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1, versión 6, 24/07/2024

110

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS	**N °. SA185-2024**	**Fecha: 05/06/2024**

Fecha Reporte: 13/12/2024

NOVEDAD	**DIAGNOSTICO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	**PROGRAMA DE MTTO-**

Fecha de Ejecución: 17/12/2024

ACTIVIDAD REALIZADA	**OBSERVACIONES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **-Limpieza general condensadora y manejadora** **-Limpieza y lavado de serpentines** **-Limpieza de rejillas** **-Limpieza y drenajes de agua** **- Revisión Eléctrica y toma de presiones** **- Manejo de aire contaminado**	**FACTURA FECU 872** **Funcionando** **$ 225.000**

(Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del tipo de bien, objeto de mantenimiento)

MC: Mantenimiento Preventivo						MP: Mantenimiento Correctivo					
L: Limpieza	*X*	*A: Ajuste*	*X*	*I: instalación*		*C: cambio*	*X*	*R: Reparación*		*O: Otros*	

TIPO DE BIEN		**DESCRIPCION DEL BIEN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIAL**	**CODIGO INTERNO**	**PLACA**
MUEBLE	X	AIRE ACOND DE 34.100 BTU	SAMSUNG	TECHO SUSPENDIDO	AVNO36GM1HO	_____	13866
INMUEBLE							
Dependencia:		SALON CAMBIO CLIMATICO RECURSO HIDRICO					

OBSERVACIONES: Se autoriza el suministro e instalación de aquellos repuestos y servicios que no se registraron en la oferta y que se hace necesario para el funcionamiento óptimo del aire.

		
Firma de quien autoriza o supervisa ***Edwin Alberth Laguado Duque*** ***JEFE SERVICIOS GENERALES***	***Firma quien recibe el servicio Y/O quien Entrega***	***Firma quien ejecuta TODOLINEAS S.A.S***
Nombres Y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Elaboró y Revisó: Jonathan Leonardo Medina M.	Profesional Universitario - Servicios Generales	

TODOLINEAS S.A.S.

NIT 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 7693

DIA	MES	AÑO
16	12	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR: 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 12789
Dirección: Calle 13	Ubicación del Equipo: Atención al cliente.
Marca del Equipo: LG Split SP342CENV2	Modelo y Serial:
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENBADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE TORNILLERAS
- [ ] REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR
- [ ] REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR
- [ ] CAMBIO DE CONTACTOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] RECARGA DE GAS
- [ ] REP DE VÁLVULA DE CARGA
- [ ] REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA
- [ ] CAMBIO TRANSF. DE 220 24V
- [ ] CAMBIO DE ASPAS
- [ ] CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE

MANEJADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE REJILLAS
- [ ] LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA
- [ ] LAVADO DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE CORREAS
- [ ] REP TARJETA ELECTRÓNICA
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] REP DE MOTOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO DE BLOWER
- [ ] OTROS

TOMA DE AMPERAJE

	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

Joselvis/Markley
FIRMA TECNICO
Ing (e)
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto Preventivo.

TODOLINEAS S.A.S.

NIT 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8169

DIA	MES	AÑO
11	12	2024

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR: 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 12788
Dirección: Calle 13	Ubicación del Equipo: Atencion al cliente2
Marca del Equipo: LG Split SP342CENV2	Modelo y Serial:
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE TORNILLERAS
- [ ] REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR
- [ ] REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR
- [ ] CAMBIO DE CONTACTOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] RECARGA DE GAS
- [ ] REP DE VÁLVULA DE CARGA
- [ ] REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA
- [ ] CAMBIO TRANSF. DE 220 24V
- [ ] CAMBIO DE ASPAS
- [ ] CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE

MANEJADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE REJILLAS
- [ ] LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA
- [ ] LAVADO DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE CORREAS
- [ ] REP TARJETA ELECTRÓNICA
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] REP DE MOTOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO DE BLOWER
- [ ] OTROS

TOMA DE AMPERAJE

	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

Joselvis/Markley
FIRMA TECNICO
Ing (e)
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto Preventivo

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8170

DIA	MES	AÑO
12	12	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR: 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 13782.
Dirección: Calle 13.	Ubicación del Equipo: Salon Sub. Financiera
Marca del Equipo: Star light	Modelo y Serial: Cassette. CV410-0601
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENBADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE TORNILLERAS
- [ ] REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR
- [ ] REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR
- [ ] CAMBIO DE CONTACTOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] RECARGA DE GAS
- [ ] REP DE VÁLVULA DE CARGA
- [ ] REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA
- [ ] CAMBIO TRANSF. DE 220 24V
- [ ] CAMBIO DE ASPAS
- [ ] CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE

MANEJADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE REJILLAS
- [ ] LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA
- [ ] LAVADO DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE CORREAS
- [ ] REP TARJETA ELECTRÓNICA
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] REP DE MOTOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO DE BLOWER
- [ ] OTROS

TOMA DE AMPERAJE

	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

Brayner
FIRMA TECNICO
Ing (e)
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: mantenimiento Preventivo y limpieza a bomba de condensado.

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8171

DIA	MES	AÑO
19	12	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR: 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 8822
Dirección: Calle 13.	Ubicación del Equipo: Tesorería Financiera
Marca del Equipo: LG mini split SU92CLS41	Modelo y Serial: 9000 BTU
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE TORNILLERAS
- [ ] REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR
- [ ] REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR
- [ ] CAMBIO DE CONTACTOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] RECARGA DE GAS
- [ ] REP DE VÁLVULA DE CARGA
- [ ] REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA
- [ ] CAMBIO TRANSF. DE 220 24V
- [ ] CAMBIO DE ASPAS
- [ ] CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE

MANEJADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE REJILLAS
- [ ] LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA
- [ ] LAVADO DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE CORREAS
- [ ] REP TARJETA ELECTRÓNICA
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] REP DE MOTOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO DE BLOWER
- [ ] OTROS

TOMA DE AMPERAJE

	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

Joselvis/Markley
FIRMA TECNICO
Ing (e)
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Cambio de tuberia 1/2 y 1/4 Aislantes, vinilo, copas Cable Gas Butano cinta Aislante, Soldadura, contactor control remoto, y se realiza mantenimiento Preventivo.

5

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL: 5713454, CELULAR: 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

ORDEN DE SERVICIO Nº 8172

DIA	MES	AÑO
13	12	24

Cliente: Corponor	Teléfono: 8827
Dirección: calle 13	Ubicación del Equipo: Jefe, Contabilidad Financiera
Marca del Equipo: 16. mini split	Modelo y Serial: 5092CL541
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE TORNILLERAS
- [ ] REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR
- [ ] REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR
- [ ] CAMBIO DE CONTACTOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] RECARGA DE GAS
- [ ] REP DE VÁLVULA DE CARGA
- [ ] REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA
- [ ] CAMBIO TRANSF DE 220 24V
- [ ] CAMBIO DE ASPAS
- [ ] CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

MANEJADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE REJILLAS
- [ ] LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA
- [ ] LAVADO DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE CORREAS
- [ ] REP. TARJETA ELECTRÓNICA
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] REP. DE MOTOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO DE BLOWER
- [ ] OTROS

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

Ricardo Gelvez
FIRMA TECNICO

Ing (E)
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES Mantenimiento Preventivo, Cambio de control remoto.

6

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL: 5713454, CELULAR: 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

ORDEN DE SERVICIO Nº 8173

DIA	MES	AÑO
10	12	24

Cliente: Corponor	Teléfono: 8826.
Dirección: calle 13	Ubicación del Equipo: Contabilidad caja menor
Marca del Equipo: L6 mini	Modelo y Serial: split 5092CL
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE TORNILLERAS
- [ ] REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR
- [ ] REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR
- [ ] CAMBIO DE CONTACTOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] RECARGA DE GAS
- [ ] REP DE VÁLVULA DE CARGA
- [ ] REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA
- [ ] CAMBIO TRANSF DE 220 24V
- [ ] CAMBIO DE ASPAS
- [ ] CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

MANEJADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE REJILLAS
- [ ] LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA
- [ ] LAVADO DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE CORREAS
- [ ] REP. TARJETA ELECTRÓNICA
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] REP. DE MOTOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO DE BLOWER
- [ ] OTROS

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

Ricardo Gelvez
FIRMA TECNICO

Ing (E)
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES mantenimiento preventivo.

7

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL: 5713454, CELULAR: 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

ORDEN DE SERVICIO Nº 8175

DIA	MES	AÑO
27	11	24

Cliente: Corponor	Teléfono: 8824.
Dirección: calle 13	Ubicación del Equipo: Contabilidad 2 Financiera
Marca del Equipo: 16 mini	Modelo y Serial: split 5092CL541
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE TORNILLERAS
- [ ] REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR
- [ ] REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR
- [ ] CAMBIO DE CONTACTOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] RECARGA DE GAS
- [ ] REP DE VÁLVULA DE CARGA
- [ ] REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA
- [ ] CAMBIO TRANSF DE 220 24V
- [ ] CAMBIO DE ASPAS
- [ ] CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

MANEJADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE REJILLAS
- [ ] LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA
- [ ] LAVADO DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE CORREAS
- [ ] REP. TARJETA ELECTRÓNICA
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] REP. DE MOTOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO DE BLOWER
- [ ] OTROS

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

Esteban S Jhon
FIRMA TECNICO

Ing (E)
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES Mantenimiento preventivo. Aspa Ventilador Unidad Condensadora

8

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL: 5713454, CELULAR: 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

ORDEN DE SERVICIO Nº 8174

DIA	MES	AÑO
28	11	24

Cliente: Corponor	Teléfono: 8823
Dirección: calle 13	Ubicación del Equipo: presupuesto Financiera
Marca del Equipo: L6-mini split.	Modelo y Serial: 5092CL541
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE TORNILLERAS
- [ ] REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR
- [ ] REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR
- [ ] CAMBIO DE CONTACTOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] RECARGA DE GAS
- [ ] REP DE VÁLVULA DE CARGA
- [ ] REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA
- [ ] CAMBIO TRANSF DE 220 24V
- [ ] CAMBIO DE ASPAS
- [ ] CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

MANEJADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE REJILLAS
- [ ] LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA
- [ ] LAVADO DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE CORREAS
- [ ] REP. TARJETA ELECTRÓNICA
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] REP. DE MOTOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO DE BLOWER
- [ ] OTROS

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

Esteban S Jhon
FIRMA TECNICO

Ing (E)
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES mantenimiento preventivo

9

10

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8176

DÍA	MES	AÑO
7	12	24

CALLE 11 No. 2E-79 LOCALES 50-51 HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454 CELULAR: 3153972412 · E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CÚCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 8826
Dirección: Calle 13	Ubicación del Equipo: Servicios Generales
Marca del Equipo: LG mini Split	Modelo y Serial: 309XL
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	☐	LIMPIEZA GENERAL	☐
LIMPIEZA DE SERPENTINES	☐	LIMPIEZA DE REJILLAS	☐
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	☐
AJUSTES DE TORNILLERIAS	☐	LAVADO DE SERPENTINES	☐
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	☐	ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	☐	AJUSTES DE CORREAS	☐
CAMBIO DE CONTACTOR	☐	REP. TARJETA ELECTRÓNICA	☐
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	☐	REPARACIÓN DE FUGA	☐
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	☐	REP. DE MOTOR VENTILADOR	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐	CAMBIO DE BLOWER	☐
RECARGA DE GAS	☐	OTROS	☐
REP. DE VÁLVULA DE CARGA	☐		
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA	☐		
CAMBIO TRANSF. DE 220-24V	☐		
CAMBIO DE ASPAS	☐		
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE	☐		

TOMA DE AMPERAJE

	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

Ricardo Galvez

FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mantenimiento preventivo

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8177

DÍA	MES	AÑO
2	12	24

CALLE 11 No. 2E-79 LOCALES 50-51 HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454 CELULAR: 3153972412 · E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CÚCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: PL69167
Dirección: Calle 13.	Ubicación del Equipo: Secretaria Financiera
Marca del Equipo: LG mini Split	Modelo y Serial: 6122CB3B13
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	☐	LIMPIEZA GENERAL	☐
LIMPIEZA DE SERPENTINES	☐	LIMPIEZA DE REJILLAS	☐
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	☐
AJUSTES DE TORNILLERIAS	☐	LAVADO DE SERPENTINES	☐
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	☐	ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	☐	AJUSTES DE CORREAS	☐
CAMBIO DE CONTACTOR	☐	REP. TARJETA ELECTRÓNICA	☐
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	☐	REPARACIÓN DE FUGA	☐
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	☐	REP. DE MOTOR VENTILADOR	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐	CAMBIO DE BLOWER	☐
RECARGA DE GAS	☐	OTROS	☐
REP. DE VÁLVULA DE CARGA	☐		
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA	☐		
CAMBIO TRANSF. DE 220-24V	☐		
CAMBIO DE ASPAS	☐		
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE	☐		

TOMA DE AMPERAJE

	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

Ricardo Galvez

FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mantenimiento preventivo.

11

12

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8178

DÍA	MES	AÑO
7	12	24

CALLE 11 No. 2E-79 LOCALES 50-51 HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454 CELULAR: 3153972412 · E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CÚCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono:
Dirección: Calle 13.	Ubicación del Equipo: Servicios Generales
Marca del Equipo: electrolux mini split	Modelo y Serial: 12000BTU
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	☐	LIMPIEZA GENERAL	☐
LIMPIEZA DE SERPENTINES	☐	LIMPIEZA DE REJILLAS	☐
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	☐
AJUSTES DE TORNILLERIAS	☐	LAVADO DE SERPENTINES	☐
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	☐	ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	☐	AJUSTES DE CORREAS	☐
CAMBIO DE CONTACTOR	☐	REP. TARJETA ELECTRÓNICA	☐
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	☐	REPARACIÓN DE FUGA	☐
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	☐	REP. DE MOTOR VENTILADOR	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐	CAMBIO DE BLOWER	☐
RECARGA DE GAS	☐	OTROS	☐
REP. DE VÁLVULA DE CARGA	☐		
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA	☐		
CAMBIO TRANSF. DE 220-24V	☐		
CAMBIO DE ASPAS	☐		
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE	☐		

TOMA DE AMPERAJE

	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

Brayner

FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto Preventivo.

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8179

DÍA	MES	AÑO
7	12	24

CALLE 11 No. 2E-79 LOCALES 50-51 HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454 CELULAR: 3153972412 · E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CÚCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 8819
Dirección: Calle 13	Ubicación del Equipo: Subdirector Financiero
Marca del Equipo: LG mini Split	Modelo y Serial: 18000 BTU
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	☐	LIMPIEZA GENERAL	☐
LIMPIEZA DE SERPENTINES	☐	LIMPIEZA DE REJILLAS	☐
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	☐
AJUSTES DE TORNILLERIAS	☐	LAVADO DE SERPENTINES	☐
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	☐	ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	☐	AJUSTES DE CORREAS	☐
CAMBIO DE CONTACTOR	☐	REP. TARJETA ELECTRÓNICA	☐
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	☐	REPARACIÓN DE FUGA	☐
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	☐	REP. DE MOTOR VENTILADOR	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐	CAMBIO DE BLOWER	☐
RECARGA DE GAS	☐	OTROS	☐
REP. DE VÁLVULA DE CARGA	☐		
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA	☐		
CAMBIO TRANSF. DE 220-24V	☐		
CAMBIO DE ASPAS	☐		
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE	☐		

TOMA DE AMPERAJE

	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

Brayner

FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto Preventivo.

13

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8180

DIA	MES	AÑO
16	12	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL: 5713454, CELULAR: 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 12498.
Dirección: Calle 13	Ubicación del Equipo: Almacen.
Marca del Equipo: LG mini split	Modelo y Serial: VM18CE.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	☐	LIMPIEZA GENERAL	☐
LIMPIEZA DE SERPENTINES	☐	LIMPIEZA DE REJILLAS	☐
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	☐
AJUSTES DE TORNILLERAS	☐	LAVADO DE SERPENTINES	☐
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	☐	ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	☐	AJUSTES DE CORREAS	☐
CAMBIO DE CONTACTOR	☐	REP TARJETA ELECTRÓNICA	☐
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	☐	REPARACIÓN DE FUGA	☐
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	☐	REP DE MOTOR VENTILADOR	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐	CAMBIO DE BLOWER	☐
RECARGA DE GAS	☐	OTROS	☐
REP DE VÁLVULA DE CARGA	☐		
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA	☐		
CAMBIO TRANSF DE 220 24V	☐		
CAMBIO DE ASPAS	☐		
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE	☐		

TOMA DE AMPERAJE	ANTES	DESPUES
	L1	L1
	L2	L2
	L3	L3

TOMA DE AMPERAJE	ANTES	DESPUES
	L1	L1
	L2	L2
	L3	L3

Brayner
FIRMA TECNICO

ing (c)
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: mto preventivo.

14

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8181

DIA	MES	AÑO
16	12	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL: 5713454, CELULAR: 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 14199
Dirección: Calle 13	Ubicación del Equipo: Comunicaciones
Marca del Equipo: Dirmax mini split	Modelo y Serial: AWGTE24-C3
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	☐	LIMPIEZA GENERAL	☐
LIMPIEZA DE SERPENTINES	☐	LIMPIEZA DE REJILLAS	☐
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	☐
AJUSTES DE TORNILLERAS	☐	LAVADO DE SERPENTINES	☐
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	☐	ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	☐	AJUSTES DE CORREAS	☐
CAMBIO DE CONTACTOR	☐	REP TARJETA ELECTRÓNICA	☐
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	☐	REPARACIÓN DE FUGA	☐
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	☐	REP DE MOTOR VENTILADOR	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐	CAMBIO DE BLOWER	☐
RECARGA DE GAS	☐	OTROS	☐
REP DE VÁLVULA DE CARGA	☐		
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA	☐		
CAMBIO TRANSF DE 220 24V	☐		
CAMBIO DE ASPAS	☐		
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE	☐		

TOMA DE AMPERAJE	ANTES	DESPUES
	L1	L1
	L2	L2
	L3	L3

TOMA DE AMPERAJE	ANTES	DESPUES
	L1	L1
	L2	L2
	L3	L3

Jose Luis Mahley
FIRMA TECNICO

ing (c)
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: mto preventivo.

15

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 7227

DIA	MES	AÑO
18	12	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL: 5713454, CELULAR: 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: PL: 8813
Dirección: calle 13	Ubicación del Equipo: Despacho y Correspondencia/Archivo
Marca del Equipo: LG - Cassette.	Modelo y Serial: LG - casset LT-C3672DLC0
Hora Inicio labores:	Hora final labores: 36.000 BTU

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	☒	LIMPIEZA GENERAL	☒
LIMPIEZA DE SERPENTINES	☒	LIMPIEZA DE REJILLAS	☒
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☒	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	☒
AJUSTES DE TORNILLERAS	☒	LAVADO DE SERPENTINES	☒
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	☐	ENGRASE DE RODAMIENTOS	☒
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	☐	AJUSTES DE CORREAS	☐
CAMBIO DE CONTACTOR	☐	REP TARJETA ELECTRÓNICA	☐
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	☐	REPARACIÓN DE FUGA	☐
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	☐	REP DE MOTOR VENTILADOR	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐	CAMBIO DE BLOWER	☐
RECARGA DE GAS	☐	OTROS	☐
REP DE VÁLVULA DE CARGA	☐		
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA	☐		
CAMBIO TRANSF DE 220 24V	☐		
CAMBIO DE ASPAS	☐		
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE	☐		

TOMA DE AMPERAJE	ANTES	DESPUES
	L1	L1
	L2	L2
	L3	L3

TOMA DE AMPERAJE	ANTES	DESPUES
	L1	L1
	L2	L2
	L3	L3

Joselu is Mahley
FIRMA TECNICO

ing (c)
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: M-to preventivo
Cambio motor compresor de 36000 BTU / BR.

16

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 7946

DIA	MES	AÑO
16	12	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL: 5713454, CELULAR: 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 15205
Dirección: Calle 13	Ubicación del Equipo: Archivo Central A1
Marca del Equipo: McQuay mini split	Modelo y Serial: 24000 BTU
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	☐	LIMPIEZA GENERAL	☐
LIMPIEZA DE SERPENTINES	☐	LIMPIEZA DE REJILLAS	☐
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	☐
AJUSTES DE TORNILLERAS	☐	LAVADO DE SERPENTINES	☐
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	☐	ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	☐	AJUSTES DE CORREAS	☐
CAMBIO DE CONTACTOR	☐	REP TARJETA ELECTRÓNICA	☐
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	☐	REPARACIÓN DE FUGA	☐
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	☐	REP DE MOTOR VENTILADOR	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐	CAMBIO DE BLOWER	☐
RECARGA DE GAS	☐	OTROS	☐
REP DE VÁLVULA DE CARGA	☐		
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA	☐		
CAMBIO TRANSF DE 220 24V	☐		
CAMBIO DE ASPAS	☐		
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE	☐		

TOMA DE AMPERAJE	ANTES	DESPUES
	L1	L1
	L2	L2
	L3	L3

TOMA DE AMPERAJE	ANTES	DESPUES
	L1	L1
	L2	L2
	L3	L3

Brayner
FIRMA TECNICO

ing (c)
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: mantenimiento preventivo

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 7982

DIA	MES	AÑO
30	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 12497
Dirección: Calle 13	Ubicación del Equipo: ARCHIVO central
Marca del Equipo: lg	Modelo y Serial:
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE TORNILLERAS
- [ ] REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR
- [ ] REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR
- [ ] CAMBIO DE CONTACTOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] RECARGA DE GAS
- [ ] REP DE VÁLVULA DE CARGA
- [ ] REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA
- [ ] CAMBIO TRANSF. DE 220 24V
- [ ] CAMBIO DE ASPAS
- [ ] CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE

MANEJADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE REJILLAS
- [ ] LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA
- [ ] LAVADO DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE CORREAS
- [ ] REP TARJETA ELECTRÓNICA
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] REP DE MOTOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO DE BLOWER
- [ ] OTROS

TOMA DE AMPERAJE

	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

Douglas
FIRMA TECNICO

Ing Ce
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Se realizo mantenimiento preventivo

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 5298

DIA	MES	AÑO
26	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 10212.
Dirección: calle 13	Ubicación del Equipo: Biblioteca
Marca del Equipo: samsun cassette	Modelo y Serial: 32.000 Btu.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE TORNILLERAS
- [ ] REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR
- [ ] REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR
- [ ] CAMBIO DE CONTACTOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] RECARGA DE GAS
- [ ] REP DE VÁLVULA DE CARGA
- [ ] REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA
- [ ] CAMBIO TRANSF. DE 220 24V
- [ ] CAMBIO DE ASPAS
- [ ] CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE

MANEJADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE REJILLAS
- [ ] LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA
- [ ] LAVADO DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE CORREAS
- [ ] REP TARJETA ELECTRÓNICA
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] REP DE MOTOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO DE BLOWER
- [ ] OTROS

TOMA DE AMPERAJE

	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

Esteban & Jhan
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Limpieza de Filtros. y mantenimiento preventivo

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 7929

DIA	MES	AÑO
4	12	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 0812
Dirección: Calle 13	Ubicación del Equipo: Secretaria planeación
Marca del Equipo: LG cassette	Modelo y Serial: LTC 36DLC0.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE TORNILLERAS
- [ ] REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR
- [ ] REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR
- [ ] CAMBIO DE CONTACTOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] RECARGA DE GAS
- [ ] REP DE VÁLVULA DE CARGA
- [ ] REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA
- [ ] CAMBIO TRANSF. DE 220 24V
- [ ] CAMBIO DE ASPAS
- [ ] CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE

MANEJADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE REJILLAS
- [ ] LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA
- [ ] LAVADO DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE CORREAS
- [ ] REP TARJETA ELECTRÓNICA
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] REP DE MOTOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO DE BLOWER
- [ ] OTROS

TOMA DE AMPERAJE

	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

Ricardo Gelvez
FIRMA TECNICO

Ing Ce
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: mto Preventivo.

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 7930

DIA	MES	AÑO
13	12	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 13374.
Dirección: Calle 13	Ubicación del Equipo: Salon Planeacion
Marca del Equipo: Star 1614 cassette	Modelo y Serial: 36000 BTU
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE TORNILLERAS
- [ ] REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR
- [ ] REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR
- [ ] CAMBIO DE CONTACTOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] RECARGA DE GAS
- [ ] REP DE VÁLVULA DE CARGA
- [ ] REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA
- [ ] CAMBIO TRANSF. DE 220 24V
- [ ] CAMBIO DE ASPAS
- [ ] CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE

MANEJADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE REJILLAS
- [ ] LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA
- [ ] LAVADO DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE CORREAS
- [ ] REP TARJETA ELECTRÓNICA
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] REP DE MOTOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO DE BLOWER
- [ ] OTROS

TOMA DE AMPERAJE

	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

Ricardo Gelvez
FIRMA TECNICO

Ing Ce
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Se realiza Mantenimiento Preventivo, Revision de Aire, Se realiza Cambio de Compresor, no estaba comprimiendo bien.

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 7931

DIA	MES	AÑO
9	12	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR. 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 8818.
Dirección: Calle 13.	Ubicación del Equipo: OF. Subdirector Planeación
Marca del Equipo: LG min.	Modelo y Serial: SPLit 18000 BTU.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE TORNILLERAS
- [ ] REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR
- [ ] REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR
- [ ] CAMBIO DE CONTACTOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] RECARGA DE GAS
- [ ] REP DE VÁLVULA DE CARGA
- [ ] REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA
- [ ] CAMBIO TRANSF DE 220 24V
- [ ] CAMBIO DE ASPAS
- [ ] CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

MANEJADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE REJILLAS
- [ ] LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA
- [ ] LAVADO DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE CORREAS
- [ ] REP TARJETA ELECTRÓNICA
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] REP DE MOTOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO DE BLOWER
- [ ] OTROS

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

Ricardo Gelvez
FIRMA TECNICO

Ing(E)
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES mantenimiento Preventivo.

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 7932

DIA	MES	AÑO
9	12	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR. 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 15209
Dirección: Calle 13	Ubicación del Equipo: control interno.
Marca del Equipo: MCQUAY mini SPLit	Modelo y Serial: 24.000 BTU.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE TORNILLERAS
- [ ] REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR
- [ ] REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR
- [ ] CAMBIO DE CONTACTOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] RECARGA DE GAS
- [ ] REP DE VÁLVULA DE CARGA
- [ ] REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA
- [ ] CAMBIO TRANSF DE 220 24V
- [ ] CAMBIO DE ASPAS
- [ ] CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

MANEJADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE REJILLAS
- [ ] LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA
- [ ] LAVADO DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE CORREAS
- [ ] REP TARJETA ELECTRÓNICA
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] REP DE MOTOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO DE BLOWER
- [ ] OTROS

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

Ricardo Gelvez
FIRMA TECNICO

Ing(E)
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES mantenimiento Preventivo

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 7933

DIA	MES	AÑO
26	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR. 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 10213
Dirección: Calle 13.	Ubicación del Equipo: control interno Abogados
Marca del Equipo: LG casette	Modelo y Serial: L.T. 362DLCO.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE TORNILLERAS
- [ ] REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR
- [ ] REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR
- [ ] CAMBIO DE CONTACTOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] RECARGA DE GAS
- [ ] REP DE VÁLVULA DE CARGA
- [ ] REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA
- [ ] CAMBIO TRANSF DE 220 24V
- [ ] CAMBIO DE ASPAS
- [ ] CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

MANEJADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE REJILLAS
- [ ] LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA
- [ ] LAVADO DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE CORREAS
- [ ] REP TARJETA ELECTRÓNICA
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] REP DE MOTOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO DE BLOWER
- [ ] OTROS

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

Esteban & Jhon
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES mantenimiento Preventivo.

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 7934

DIA	MES	AÑO
2	12	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR. 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 8175.
Dirección: Calle 13.	Ubicación del Equipo: Contratacion 1
Marca del Equipo: LG mini SPLit	Modelo y Serial: 12000 BTU
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE TORNILLERAS
- [ ] REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR
- [ ] REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR
- [ ] CAMBIO DE CONTACTOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] RECARGA DE GAS
- [ ] REP DE VÁLVULA DE CARGA
- [ ] REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA
- [ ] CAMBIO TRANSF DE 220 24V
- [ ] CAMBIO DE ASPAS
- [ ] CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

MANEJADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE REJILLAS
- [ ] LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA
- [ ] LAVADO DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE CORREAS
- [ ] REP TARJETA ELECTRÓNICA
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] REP DE MOTOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO DE BLOWER
- [ ] OTROS

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

Henry / Holger
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES mantenimiento Preventiva

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 7935

DIA	MES	AÑO
16	12	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR. 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 8816.
Dirección: Calle 13.	Ubicación del Equipo: Contratacion 2
Marca del Equipo: LG mini split	Modelo y Serial: $202CLSS1
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	☐	LIMPIEZA GENERAL	☐
LIMPIEZA DE SERPENTINES	☐	LIMPIEZA DE REJILLAS	☐
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	☐
AJUSTES DE TORNILLERAS	☐	LAVADO DE SERPENTINES	☐
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	☐	ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	☐	AJUSTES DE CORREAS	☐
CAMBIO DE CONTACTOR	☐	REP TARJETA ELECTRÓNICA	☐
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	☐	REPARACIÓN DE FUGA	☐
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	☐	REP DE MOTOR VENTILADOR	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐	CAMBIO DE BLOWER	☐
RECARGA DE GAS	☐	OTROS	☐
REP DE VÁLVULA DE CARGA	☐		
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA	☐		
CAMBIO TRANSF DE 220 24V	☐		
CAMBIO DE ASPAS	☐		
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE	☐		

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

Brayner
FIRMA TECNICO

Ing (C)
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: mto preventivo.

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 7936

DIA	MES	AÑO
10	12	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR. 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 15207.
Dirección: Calle 13.	Ubicación del Equipo: Secretaria General
Marca del Equipo: 24000 BTU	Modelo y Serial: MCQuay mini Split
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	☐	LIMPIEZA GENERAL	☐
LIMPIEZA DE SERPENTINES	☐	LIMPIEZA DE REJILLAS	☐
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	☐
AJUSTES DE TORNILLERAS	☐	LAVADO DE SERPENTINES	☐
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	☐	ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	☐	AJUSTES DE CORREAS	☐
CAMBIO DE CONTACTOR	☐	REP TARJETA ELECTRÓNICA	☐
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	☐	REPARACIÓN DE FUGA	☐
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	☐	REP DE MOTOR VENTILADOR	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐	CAMBIO DE BLOWER	☐
RECARGA DE GAS	☐	OTROS	☐
REP DE VÁLVULA DE CARGA	☐		
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA	☐		
CAMBIO TRANSF DE 220 24V	☐		
CAMBIO DE ASPAS	☐		
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE	☐		

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

Brayner
FIRMA TECNICO

Ing (C)
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: mto preventivo.

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 7937

DIA	MES	AÑO
18	12	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR. 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 8823.
Dirección: Calle 13.	Ubicación del Equipo: Secretaria General
Marca del Equipo: LG mini split	Modelo y Serial: S122CJNA3.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	☐	LIMPIEZA GENERAL	☐
LIMPIEZA DE SERPENTINES	☐	LIMPIEZA DE REJILLAS	☐
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	☐
AJUSTES DE TORNILLERAS	☐	LAVADO DE SERPENTINES	☐
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	☐	ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	☐	AJUSTES DE CORREAS	☐
CAMBIO DE CONTACTOR	☐	REP TARJETA ELECTRÓNICA	☐
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	☐	REPARACIÓN DE FUGA	☐
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	☐	REP DE MOTOR VENTILADOR	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐	CAMBIO DE BLOWER	☐
RECARGA DE GAS	☐	OTROS	☐
REP DE VÁLVULA DE CARGA	☐		
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA	☐		
CAMBIO TRANSF DE 220 24V	☐		
CAMBIO DE ASPAS	☐		
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE	☐		

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

Joselvis Imakley
FIRMA TECNICO

Ing (C)
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: mto Preventivo de pare, Se revisa la tarjeta y se cambia la tarjeta electronica.

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 7922

DIA	MES	AÑO
14	12	2024

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR. 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 14201.
Dirección: Calle 13	Ubicación del Equipo: Jefe talento Humano
Marca del Equipo: Air max mini split	Modelo y Serial: 18000BTU
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	☐	LIMPIEZA GENERAL	☐
LIMPIEZA DE SERPENTINES	☐	LIMPIEZA DE REJILLAS	☐
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	☐
AJUSTES DE TORNILLERAS	☐	LAVADO DE SERPENTINES	☐
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	☐	ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	☐	AJUSTES DE CORREAS	☐
CAMBIO DE CONTACTOR	☐	REP TARJETA ELECTRÓNICA	☐
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	☐	REPARACIÓN DE FUGA	☐
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	☐	REP DE MOTOR VENTILADOR	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐	CAMBIO DE BLOWER	☐
RECARGA DE GAS	☐	OTROS	☐
REP DE VÁLVULA DE CARGA	☐		
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA	☐		
CAMBIO TRANSF DE 220 24V	☐		
CAMBIO DE ASPAS	☐		
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE	☐		

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

Joselvis Imakley
FIRMA TECNICO

Ing (C)
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: mto preventivo.

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 7920

DIA	MES	AÑO
12	12	24

CALLE 11 No. 2E-79 LOCALES 5051, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713494, CELULAR 3150972412 · E-MAIL TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 9168.
Dirección: Calle 13.	Ubicación del Equipo: Sistemas.
Marca del Equipo: LG mini Split	Modelo y Serial: inverter VM122CE5
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL		LIMPIEZA GENERAL	
LIMPIEZA DE SERPENTINES		LIMPIEZA DE REJILLAS	
ENGRASE DE RODAMIENTOS		LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	
AJUSTES DE TORNILLERIAS		LAVADO DE SERPENTINES	
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR		ENGRASE DE RODAMIENTOS	
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR		AJUSTES DE CORREAS	
CAMBIO DE CONTACTOR		REP TARJETA ELECTRÓNICA	
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR		REPARACIÓN DE FUGA	
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR		REP DE MOTOR VENTILADOR	
REPARACIÓN DE FUGA		CAMBIO DE BLOWER	
RECARGA DE GAS		OTROS	
REP DE VÁLVULA DE CARGA			
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA			
CAMBIO TRANSF DE 220 24V			
CAMBIO DE ASPAS			
CAMBIO DE TUBERIA DE COBRE			

TOMA DE AMPERAJE CONDENSADORA				TOMA DE AMPERAJE MANEJADORA	
	ANTES	DESPUES		ANTES	DESPUES
L1			L1		
L2			L2		
L3			L3		

Brayner
FIRMA TECNICO

Ing (C)
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: mto preventivo.
cambio de tarjeta electro
nica al Fancoil.

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 7917

DIA	MES	AÑO
27	11	24

CALLE 11 No. 2E-79 LOCALES 5051, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713494, CELULAR 3150972412 · E-MAIL TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 12679
Dirección: Calle 13.	Ubicación del Equipo: 12ack Bloque A.
Marca del Equipo: Star 116H	Modelo y Serial: 12000 BTU.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL		LIMPIEZA GENERAL	
LIMPIEZA DE SERPENTINES		LIMPIEZA DE REJILLAS	
ENGRASE DE RODAMIENTOS		LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	
AJUSTES DE TORNILLERIAS		LAVADO DE SERPENTINES	
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR		ENGRASE DE RODAMIENTOS	
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR		AJUSTES DE CORREAS	
CAMBIO DE CONTACTOR		REP TARJETA ELECTRÓNICA	
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR		REPARACIÓN DE FUGA	
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR		REP DE MOTOR VENTILADOR	
REPARACIÓN DE FUGA		CAMBIO DE BLOWER	
RECARGA DE GAS		OTROS	
REP DE VÁLVULA DE CARGA			
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA			
CAMBIO TRANSF DE 220 24V			
CAMBIO DE ASPAS			
CAMBIO DE TUBERIA DE COBRE			

TOMA DE AMPERAJE CONDENSADORA				TOMA DE AMPERAJE MANEJADORA	
	ANTES	DESPUES		ANTES	DESPUES
L1			L1		
L2			L2		
L3			L3		

Esteban S Jhon
FIRMA TECNICO

Ing (C)
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto preventivo.

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 7918

DIA	MES	AÑO
29	11	24

CALLE 11 No. 2E-79 LOCALES 5051, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713494, CELULAR 3150972412 · E-MAIL TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 10697
Dirección: Calle 13	Ubicación del Equipo: SITA.
Marca del Equipo: LG casette	Modelo y Serial: 36000 BTU.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL		LIMPIEZA GENERAL	
LIMPIEZA DE SERPENTINES		LIMPIEZA DE REJILLAS	
ENGRASE DE RODAMIENTOS		LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	
AJUSTES DE TORNILLERIAS		LAVADO DE SERPENTINES	
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR		ENGRASE DE RODAMIENTOS	
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR		AJUSTES DE CORREAS	
CAMBIO DE CONTACTOR		REP TARJETA ELECTRÓNICA	
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR		REPARACIÓN DE FUGA	
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR		REP DE MOTOR VENTILADOR	
REPARACIÓN DE FUGA		CAMBIO DE BLOWER	
RECARGA DE GAS		OTROS	
REP DE VÁLVULA DE CARGA			
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA			
CAMBIO TRANSF DE 220 24V			
CAMBIO DE ASPAS			
CAMBIO DE TUBERIA DE COBRE			

TOMA DE AMPERAJE CONDENSADORA				TOMA DE AMPERAJE MANEJADORA	
	ANTES	DESPUES		ANTES	DESPUES
L1			L1		
L2			L2		
L3			L3		

Esteban S Jhon
FIRMA TECNICO

Ing (C)
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: mantenimiento preventivo
motor compresor para aire
de 36000, se cumplian sus
capacitores, se deja funcionando.

33

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 7919

DIA	MES	AÑO
10	12	24

CALLE 11 No. 28-75 LOCALES 50-51 HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 571454 CELULAR 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 7486
Dirección: Calle 13	Ubicación del Equipo: SIA
Marca del Equipo: LG mini	Modelo y Serial: split. 18000 BTU
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	☐	LIMPIEZA GENERAL	☐
LIMPIEZA DE SERPENTINES	☐	LIMPIEZA DE REJILLAS	☐
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	☐
AJUSTES DE TORNILLERIAS	☐	LAVADO DE SERPENTINES	☐
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	☐	ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	☐	AJUSTES DE CORREAS	☐
CAMBIO DE CONTACTOR	☐	REP TARJETA ELECTRÓNICA	☐
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	☐	REPARACIÓN DE FUGA	☐
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	☐	REP DE MOTOR VENTILADOR	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐	CAMBIO DE BLOWER	☐
RECARGA DE GAS	☐	OTROS	☐
REP DE VÁLVULA DE CARGA	☐		
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA	☐		
CAMBIO TRANSF DE 220 24V	☐		
CAMBIO DE ASPAS	☐		
CAMBIO DE TUBERIA DE COBRE	☐		

TOMA DE AMPERAJE — ANTES / DESPUES

L1 _____ L1 _____
L2 _____ L2 _____
L3 _____ L3 _____

Ricardo Beluez
FIRMA TECNICO

Ing (E)
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: mantenimiento preventivo.

34

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 7928

DIA	MES	AÑO
19	12	24

CALLE 11 No. 28-75 LOCALES 50-51 HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 571454 CELULAR 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 15208
Dirección: Calle 13.	Ubicación del Equipo: SIA.
Marca del Equipo: MCCUAY mini split	Modelo y Serial: 24000 BTU.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	☐	LIMPIEZA GENERAL	☐
LIMPIEZA DE SERPENTINES	☐	LIMPIEZA DE REJILLAS	☐
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	☐
AJUSTES DE TORNILLERIAS	☐	LAVADO DE SERPENTINES	☐
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	☐	ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	☐	AJUSTES DE CORREAS	☐
CAMBIO DE CONTACTOR	☐	REP TARJETA ELECTRÓNICA	☐
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	☐	REPARACIÓN DE FUGA	☐
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	☐	REP DE MOTOR VENTILADOR	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐	CAMBIO DE BLOWER	☐
RECARGA DE GAS	☐	OTROS	☐
REP DE VÁLVULA DE CARGA	☐		
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA	☐		
CAMBIO TRANSF DE 220 24V	☐		
CAMBIO DE ASPAS	☐		
CAMBIO DE TUBERIA DE COBRE	☐		

TOMA DE AMPERAJE — ANTES / DESPUES

L1 _____ L1 _____
L2 _____ L2 _____
L3 _____ L3 _____

Jose Luis Mahley.
FIRMA TECNICO

Ing (E)
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Se realiza limpieza a la tarjeta electronica y mantenimiento Preventivo.

35

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 7927

DIA	MES	AÑO
11	12	24

CALLE 11 No. 28-75 LOCALES 50-51 HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 571454 CELULAR 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 10200.
Dirección: Calle 13.	Ubicación del Equipo: Seguridad y Salud en el trabajo.
Marca del Equipo: Daikin mini split	Modelo y Serial: 17.000
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	☐	LIMPIEZA GENERAL	☐
LIMPIEZA DE SERPENTINES	☐	LIMPIEZA DE REJILLAS	☐
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	☐
AJUSTES DE TORNILLERIAS	☐	LAVADO DE SERPENTINES	☐
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	☐	ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	☐	AJUSTES DE CORREAS	☐
CAMBIO DE CONTACTOR	☐	REP TARJETA ELECTRÓNICA	☐
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	☐	REPARACIÓN DE FUGA	☐
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	☐	REP DE MOTOR VENTILADOR	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐	CAMBIO DE BLOWER	☐
RECARGA DE GAS	☐	OTROS	☐
REP DE VÁLVULA DE CARGA	☐		
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA	☐		
CAMBIO TRANSF DE 220 24V	☐		
CAMBIO DE ASPAS	☐		
CAMBIO DE TUBERIA DE COBRE	☐		

TOMA DE AMPERAJE — ANTES / DESPUES

L1 _____ L1 _____
L2 _____ L2 _____
L3 _____ L3 _____

Jose Luis Mahley
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: mantenimiento preventivo.

36

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 7926

DIA	MES	AÑO
14	12	24

CALLE 11 No. 28-75 LOCALES 50-51 HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 571454 CELULAR 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 13780
Dirección: calle 13	Ubicación del Equipo: Hidrocarburos.
Marca del Equipo: Star light	Modelo y Serial: Ordenacion Piso techo
Hora Inicio labores:	Hora final labores: 60.000 BTU

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	☐	LIMPIEZA GENERAL	☐
LIMPIEZA DE SERPENTINES	☐	LIMPIEZA DE REJILLAS	☐
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	☐
AJUSTES DE TORNILLERIAS	☐	LAVADO DE SERPENTINES	☐
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	☐	ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	☐	AJUSTES DE CORREAS	☐
CAMBIO DE CONTACTOR	☐	REP TARJETA ELECTRÓNICA	☐
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	☐	REPARACIÓN DE FUGA	☐
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	☐	REP DE MOTOR VENTILADOR	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐	CAMBIO DE BLOWER	☐
RECARGA DE GAS	☐	OTROS	☐
REP DE VÁLVULA DE CARGA	☐		
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA	☐		
CAMBIO TRANSF DE 220 24V	☐		
CAMBIO DE ASPAS	☐		
CAMBIO DE TUBERIA DE COBRE	☐		

TOMA DE AMPERAJE — ANTES / DESPUES

L1 _____ L1 _____
L2 _____ L2 _____
L3 _____ L3 _____

Jose Luis Mahley
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: mantenimiento preventivo.

37

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR: 3153972412 · E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CÚCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

ORDEN DE SERVICIO Nº 7925

DIA	MES	AÑO
11	12	24

Cliente: Corponor	Teléfono: 14195.
Dirección: Calle 13	Ubicación del Equipo: Salon multiple AA L
Marca del Equipo: Star Light Cassette	Modelo y Serial: MCD-60.CRN
Hora Inicio Labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE TORNILLERAS
- [ ] REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR
- [ ] REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR
- [ ] CAMBIO DE CONTACTOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] RECARGA DE GAS
- [ ] REP DE VÁLVULA DE CARGA
- [ ] REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA
- [ ] CAMBIO TRANSF DE 220 24V
- [ ] CAMBIO DE ASPAS
- [ ] CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE

MANEJADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE REJILLAS
- [ ] LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA
- [ ] LAVADO DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE CORREAS
- [ ] REP TARJETA ELECTRÓNICA
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] REP DE MOTOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO DE BLOWER
- [ ] OTROS

TOMA DE AMPERAJE

	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

Jovelus Mathley
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: mantenimiento preventivo.

35

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR: 3153972412 · E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CÚCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

ORDEN DE SERVICIO Nº 7924

DIA	MES	AÑO
6	12	24

Cliente: Corponor	Teléfono: 14194.
Dirección: Calle 13.	Ubicación del Equipo: Salon multiple AA C
Marca del Equipo: Star Light Casette	Modelo y Serial: 60.000 BTU
Hora Inicio Labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE TORNILLERAS
- [ ] REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR
- [ ] REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR
- [ ] CAMBIO DE CONTACTOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] RECARGA DE GAS
- [ ] REP DE VÁLVULA DE CARGA
- [ ] REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA
- [ ] CAMBIO TRANSF DE 220 24V
- [ ] CAMBIO DE ASPAS
- [ ] CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE

MANEJADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE REJILLAS
- [ ] LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA
- [ ] LAVADO DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE CORREAS
- [ ] REP TARJETA ELECTRÓNICA
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] REP DE MOTOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO DE BLOWER
- [ ] OTROS

TOMA DE AMPERAJE

	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

Brayner
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: mantenimiento preventivo.

39

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR: 3153972412 · E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CÚCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

ORDEN DE SERVICIO Nº 7923

DIA	MES	AÑO
6	12	24

Cliente: Corponor	Teléfono: 14193.
Dirección: Calle 13.	Ubicación del Equipo: Salon multiple AA 3
Marca del Equipo: Star Light	Modelo y Serial: Casette. 60.000
Hora Inicio Labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE TORNILLERAS
- [ ] REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR
- [ ] REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR
- [ ] CAMBIO DE CONTACTOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] RECARGA DE GAS
- [ ] REP DE VÁLVULA DE CARGA
- [ ] REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA
- [ ] CAMBIO TRANSF DE 220 24V
- [ ] CAMBIO DE ASPAS
- [ ] CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE

MANEJADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE REJILLAS
- [ ] LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA
- [ ] LAVADO DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE CORREAS
- [ ] REP TARJETA ELECTRÓNICA
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] REP DE MOTOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO DE BLOWER
- [ ] OTROS

TOMA DE AMPERAJE

	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

Brayner
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: mto preventivo.

40

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR: 3153972412 · E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CÚCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

ORDEN DE SERVICIO Nº 8391

DIA	MES	AÑO
28	11	24

Cliente: Corponor	Teléfono: 14196
Dirección: Calle 13	Ubicación del Equipo: Auditusuales.
Marca del Equipo: Air mix mini	Modelo y Serial: Split 12000 btu
Hora Inicio Labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE TORNILLERAS
- [ ] REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR
- [ ] REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR
- [ ] CAMBIO DE CONTACTOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] RECARGA DE GAS
- [ ] REP DE VÁLVULA DE CARGA
- [ ] REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA
- [ ] CAMBIO TRANSF DE 220 24V
- [ ] CAMBIO DE ASPAS
- [ ] CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE

MANEJADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE REJILLAS
- [ ] LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA
- [ ] LAVADO DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE CORREAS
- [ ] REP TARJETA ELECTRÓNICA
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] REP DE MOTOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO DE BLOWER
- [ ] OTROS

TOMA DE AMPERAJE

	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

Esteban & Jhon
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: mto preventivo

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8392

DIA	MES	AÑO
9	12	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 12197
Dirección: Calle 13.	Ubicación del Equipo: Oficina Anexa 1
Marca del Equipo: Air Max	Modelo y Serial: AWGT C2 12000 BTU.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE TORNILLERAS
- [ ] REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR
- [ ] REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR
- [ ] CAMBIO DE CONTACTOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] RECARGA DE GAS
- [ ] REP. DE VÁLVULA DE CARGA
- [ ] REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA
- [ ] CAMBIO TRANSF. DE 220 24V
- [ ] CAMBIO DE ASPAS
- [ ] CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

MANEJADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE REJILLAS
- [ ] LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA
- [ ] LAVADO DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE CORREAS
- [ ] REP. TARJETA ELECTRÓNICA
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] REP. DE MOTOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO DE BLOWER
- [ ] OTROS

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

Ricardo Gelvez
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mantenimiento preventivo se cambia la tarjeta electronica

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8393

DIA	MES	AÑO
25	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 14198.
Dirección: Calle 13.	Ubicación del Equipo: Oficina Anexa 2.
Marca del Equipo: Air max mini Split	Modelo y Serial: inverter 12000
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE TORNILLERAS
- [ ] REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR
- [ ] REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR
- [ ] CAMBIO DE CONTACTOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] RECARGA DE GAS
- [ ] REP. DE VÁLVULA DE CARGA
- [ ] REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA
- [ ] CAMBIO TRANSF. DE 220 24V
- [ ] CAMBIO DE ASPAS
- [ ] CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

MANEJADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE REJILLAS
- [ ] LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA
- [ ] LAVADO DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE CORREAS
- [ ] REP. TARJETA ELECTRÓNICA
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] REP. DE MOTOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO DE BLOWER
- [ ] OTROS

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

Esteban y Jhon
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto preventivo

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8394

DIA	MES	AÑO
4	12	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 8815.
Dirección: Calle 13	Ubicación del Equipo: secretaria de direccion General
Marca del Equipo: 16 mini Split	Modelo y Serial: 24000 BTU.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE TORNILLERAS
- [ ] REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR
- [ ] REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR
- [ ] CAMBIO DE CONTACTOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] RECARGA DE GAS
- [ ] REP. DE VÁLVULA DE CARGA
- [ ] REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA
- [ ] CAMBIO TRANSF. DE 220 24V
- [ ] CAMBIO DE ASPAS
- [ ] CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

MANEJADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE REJILLAS
- [ ] LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA
- [ ] LAVADO DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE CORREAS
- [ ] REP. TARJETA ELECTRÓNICA
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] REP. DE MOTOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO DE BLOWER
- [ ] OTROS

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

Henry / Holger
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: mantenimiento preventivo tarjeta electronica fancoil.

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8395

DIA	MES	AÑO
10	12	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 13443
Dirección: Calle 13	Ubicación del Equipo: Archivo direccion
Marca del Equipo: 16 mini	Modelo y Serial: Split 12000 BTU
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE TORNILLERAS
- [ ] REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR
- [ ] REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR
- [ ] CAMBIO DE CONTACTOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] RECARGA DE GAS
- [ ] REP. DE VÁLVULA DE CARGA
- [ ] REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA
- [ ] CAMBIO TRANSF. DE 220 24V
- [ ] CAMBIO DE ASPAS
- [ ] CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

MANEJADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE REJILLAS
- [ ] LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA
- [ ] LAVADO DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE CORREAS
- [ ] REP. TARJETA ELECTRÓNICA
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] REP. DE MOTOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO DE BLOWER
- [ ] OTROS

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

Brayner
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: mantenimiento preventivo.

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8396

DIA	MES	AÑO
14	12	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 · E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 10208.
Dirección: calle 13	Ubicación del Equipo: Saki Juntas direccion
Marca del Equipo: Samsung	Modelo y Serial: General 32.000 BTU
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	☐	LIMPIEZA GENERAL	☐
LIMPIEZA DE SERPENTINES	☐	LIMPIEZA DE REJILLAS	☐
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	☐
AJUSTES DE TORNILLERAS	☐	LAVADO DE SERPENTINES	☐
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	☐	ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	☐	AJUSTES DE CORREAS	☐
CAMBIO DE CONTACTOR	☐	REP TARJETA ELECTRÓNICA	☐
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	☐	REPARACIÓN DE FUGA	☐
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	☐	REP DE MOTOR VENTILADOR	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐	CAMBIO DE BLOWER	☐
RECARGA DE GAS	☐	OTROS	☐
REP DE VÁLVULA DE CARGA	☐		
REVISIÓN COMETIDA ELECTRICA	☐		
CAMBIO TRANSF DE 220 24V	☐		
CAMBIO DE ASPAS	☐		
CAMBIO DE TUBERIA DE COBRE	☐		

TOMA DE AMPERAJE	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

TOMA DE AMPERAJE	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

Joselvis Maldonado
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: mantenimiento preventivo.

TODOLINEAS S.A.S.

NIT 900 027 827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8397

DIA	MES	AÑO
25	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 · E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 10216.
Dirección: calle 13.	Ubicación del Equipo: Director General
Marca del Equipo: Air max mini Split	Modelo y Serial: 18000 BTU.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	☐	LIMPIEZA GENERAL	☐
LIMPIEZA DE SERPENTINES	☐	LIMPIEZA DE REJILLAS	☐
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	☐
AJUSTES DE TORNILLERAS	☐	LAVADO DE SERPENTINES	☐
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	☐	ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	☐	AJUSTES DE CORREAS	☐
CAMBIO DE CONTACTOR	☐	REP TARJETA ELECTRÓNICA	☐
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	☐	REPARACIÓN DE FUGA	☐
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	☐	REP DE MOTOR VENTILADOR	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐	CAMBIO DE BLOWER	☐
RECARGA DE GAS	☐	OTROS	☐
REP DE VÁLVULA DE CARGA	☐		
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA	☐		
CAMBIO TRANSF DE 220 24V	☐		
CAMBIO DE ASPAS	☐		
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE	☐		

TOMA DE AMPERAJE	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

TOMA DE AMPERAJE	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

Esteban S Jhon
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: mantenimiento preventivo.

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8398

DIA	MES	AÑO
9	12	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 · E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 13735
Dirección: calle 13	Ubicación del Equipo: Asesor Director General
Marca del Equipo: LG mini	Modelo y Serial: Split 24000 BTU
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	☐	LIMPIEZA GENERAL	☐
LIMPIEZA DE SERPENTINES	☐	LIMPIEZA DE REJILLAS	☐
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	☐
AJUSTES DE TORNILLERAS	☐	LAVADO DE SERPENTINES	☐
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	☐	ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	☐	AJUSTES DE CORREAS	☐
CAMBIO DE CONTACTOR	☐	REP TARJETA ELECTRÓNICA	☐
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	☐	REPARACIÓN DE FUGA	☐
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	☐	REP DE MOTOR VENTILADOR	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐	CAMBIO DE BLOWER	☐
RECARGA DE GAS	☐	OTROS	☐
REP DE VÁLVULA DE CARGA	☐		
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA	☐		
CAMBIO TRANSF DE 220 24V	☐		
CAMBIO DE ASPAS	☐		
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE	☐		

TOMA DE AMPERAJE	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

TOMA DE AMPERAJE	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

Ricardo Gelvez
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: mto preventivo. se reparan los rodamientos y la bornera del compresor.

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8399

DIA	MES	AÑO
10	12	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 · E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 15206
Dirección: calle 13.	Ubicación del Equipo: Asesor Director General
Marca del Equipo: McQuay mini Split	Modelo y Serial: 24000 BTU
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	☐	LIMPIEZA GENERAL	☐
LIMPIEZA DE SERPENTINES	☐	LIMPIEZA DE REJILLAS	☐
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	☐
AJUSTES DE TORNILLERAS	☐	LAVADO DE SERPENTINES	☐
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	☐	ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	☐	AJUSTES DE CORREAS	☐
CAMBIO DE CONTACTOR	☐	REP TARJETA ELECTRÓNICA	☐
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	☐	REPARACIÓN DE FUGA	☐
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	☐	REP DE MOTOR VENTILADOR	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐	CAMBIO DE BLOWER	☐
RECARGA DE GAS	☐	OTROS	☐
REP DE VÁLVULA DE CARGA	☐		
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA	☐		
CAMBIO TRANSF DE 220 24V	☐		
CAMBIO DE ASPAS	☐		
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE	☐		

TOMA DE AMPERAJE	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

TOMA DE AMPERAJE	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: mantenimiento preventivo.

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8400

DIA	MES	AÑO
10	12	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL: 5713454, CELULAR: 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CÚCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 12499
Dirección: Calle 13.	Ubicación del Equipo: Mineria e hidrocarburos
Marca del Equipo: LG mini split	Modelo y Serial: 9000 Btu
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE TORNILLERAS
- [ ] REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR
- [ ] REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR
- [ ] CAMBIO DE CONTACTOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] RECARGA DE GAS
- [ ] REP. DE VÁLVULA DE CARGA
- [ ] REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA
- [ ] CAMBIO TRANSF. DE 220 24V
- [ ] CAMBIO DE ASPAS
- [ ] CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE

TOMA DE AMPERAJE

	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

MANEJADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE REJILLAS
- [ ] LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA
- [ ] LAVADO DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE CORREAS
- [ ] REP. TARJETA ELECTRÓNICA
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] REP. DE MOTOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO DE BLOWER
- [ ] OTROS

TOMA DE AMPERAJE

	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

Brayner
FIRMA TECNICO

Ing (E)
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES mantenimiento preventivo.

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8119

DIA	MES	AÑO
16	12	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL: 5713454, CELULAR: 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CÚCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 8811
Dirección: Calle 13.	Ubicación del Equipo: Salon Funcionanos
Marca del Equipo: Samsung cassette	Modelo y Serial: 36000 Btu.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE TORNILLERAS
- [ ] REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR
- [ ] REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR
- [ ] CAMBIO DE CONTACTOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] RECARGA DE GAS
- [ ] REP. DE VÁLVULA DE CARGA
- [ ] REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA
- [ ] CAMBIO TRANSF. DE 220 24V
- [ ] CAMBIO DE ASPAS
- [ ] CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE

TOMA DE AMPERAJE

	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

MANEJADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE REJILLAS
- [ ] LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA
- [ ] LAVADO DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE CORREAS
- [ ] REP. TARJETA ELECTRÓNICA
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] REP. DE MOTOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO DE BLOWER
- [ ] OTROS

TOMA DE AMPERAJE

	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

Jose Luis Imatoy
FIRMA TECNICO

Ing (E)
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES mto preventivo.

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8120

DIA	MES	AÑO
10	12	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL: 5713454, CELULAR: 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CÚCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 13781
Dirección: Calle 13.	Ubicación del Equipo: Salon Funcionario
Marca del Equipo: Star 16H + Piso techo	Modelo y Serial: 60000 Btu
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE TORNILLERAS
- [ ] REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR
- [ ] REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR
- [ ] CAMBIO DE CONTACTOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] RECARGA DE GAS
- [ ] REP. DE VÁLVULA DE CARGA
- [ ] REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA
- [ ] CAMBIO TRANSF. DE 220 24V
- [ ] CAMBIO DE ASPAS
- [ ] CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE

TOMA DE AMPERAJE

	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

MANEJADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE REJILLAS
- [ ] LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA
- [ ] LAVADO DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE CORREAS
- [ ] REP. TARJETA ELECTRÓNICA
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] REP. DE MOTOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO DE BLOWER
- [ ] OTROS

TOMA DE AMPERAJE

	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

Henoay / Holger
FIRMA TECNICO

Ing (E)
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES mto preventivo.

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8121

DIA	MES	AÑO
28	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL: 5713454, CELULAR: 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CÚCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 10220
Dirección: Calle 13	Ubicación del Equipo: Secretaria de desarrollo
Marca del Equipo: ConFoFresh. cassette	Modelo y Serial: 36000 Btu.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE TORNILLERAS
- [ ] REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR
- [ ] REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR
- [ ] CAMBIO DE CONTACTOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] RECARGA DE GAS
- [ ] REP. DE VÁLVULA DE CARGA
- [ ] REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA
- [ ] CAMBIO TRANSF. DE 220 24V
- [ ] CAMBIO DE ASPAS
- [ ] CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE

TOMA DE AMPERAJE

	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

MANEJADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE REJILLAS
- [ ] LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA
- [ ] LAVADO DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE CORREAS
- [ ] REP. TARJETA ELECTRÓNICA
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] REP. DE MOTOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO DE BLOWER
- [ ] OTROS

TOMA DE AMPERAJE

	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

Esteban S Jhon
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES mantenimiento preventivo

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8122

DIA	MES	AÑO
16	12	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51 HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 - E-MAIL TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 9169
Dirección: Calle 13	Ubicación del Equipo: OF. Sub. desarrollo sostenible
Marca del Equipo: LG mini split 18000 BTU.	Modelo y Serial:
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	☐	LIMPIEZA GENERAL	☐
LIMPIEZA DE SERPENTINES	☐	LIMPIEZA DE REJILLAS	☐
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	☐
AJUSTES DE TORNILLERAS	☐	LAVADO DE SERPENTINES	☐
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	☐	ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	☐	AJUSTES DE CORREAS	☐
CAMBIO DE CONTACTOR	☐	REP. TARJETA ELECTRÓNICA	☐
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	☐	REPARACIÓN DE FUGA	☐
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	☐	REP. DE MOTOR VENTILADOR	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐	CAMBIO DE BLOWER	☐
RECARGA DE GAS	☐	OTROS	☐
REP. DE VÁLVULA DE CARGA	☐		
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA	☐		
CAMBIO TRANSF. DE 220 24V	☐		
CAMBIO DE ASPAS	☐		
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE	☐		

TOMA DE AMPERAJE	ANTES	DESPUES
	L1	L1
	L2	L2
	L3	L3

TOMA DE AMPERAJE	ANTES	DESPUES
	L1	L1
	L2	L2
	L3	L3

Brayner
FIRMA TECNICO

mg (c)
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mantenimiento Preventivo.

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8123

DIA	MES	AÑO
26	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51 HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 - E-MAIL TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 10209
Dirección: calle 13	Ubicación del Equipo: Talento Humano bloque B
Marca del Equipo: Samsung mini split 12000 BTU.	Modelo y Serial:
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	☐	LIMPIEZA GENERAL	☐
LIMPIEZA DE SERPENTINES	☐	LIMPIEZA DE REJILLAS	☐
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	☐
AJUSTES DE TORNILLERAS	☐	LAVADO DE SERPENTINES	☐
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	☐	ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	☐	AJUSTES DE CORREAS	☐
CAMBIO DE CONTACTOR	☐	REP. TARJETA ELECTRÓNICA	☐
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	☐	REPARACIÓN DE FUGA	☐
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	☐	REP. DE MOTOR VENTILADOR	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐	CAMBIO DE BLOWER	☐
RECARGA DE GAS	☐	OTROS	☐
REP. DE VÁLVULA DE CARGA	☐		
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA	☐		
CAMBIO TRANSF. DE 220 24V	☐		
CAMBIO DE ASPAS	☐		
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE	☐		

TOMA DE AMPERAJE	ANTES	DESPUES
	L1	L1
	L2	L2
	L3	L3

TOMA DE AMPERAJE	ANTES	DESPUES
	L1	L1
	L2	L2
	L3	L3

Esteban S Jhon
FIRMA TECNICO

mg (c)
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mantenimiento Preventivo

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8124

DIA	MES	AÑO
9	12	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51 HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 - E-MAIL TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 15210.
Dirección: Calle 13.	Ubicación del Equipo: Back bloque B
Marca del Equipo: McQuay mini Split 24000 BTU	Modelo y Serial:
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	☐	LIMPIEZA GENERAL	☐
LIMPIEZA DE SERPENTINES	☐	LIMPIEZA DE REJILLAS	☐
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	☐
AJUSTES DE TORNILLERAS	☐	LAVADO DE SERPENTINES	☐
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	☐	ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	☐	AJUSTES DE CORREAS	☐
CAMBIO DE CONTACTOR	☐	REP. TARJETA ELECTRÓNICA	☐
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	☐	REPARACIÓN DE FUGA	☐
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	☐	REP. DE MOTOR VENTILADOR	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐	CAMBIO DE BLOWER	☐
RECARGA DE GAS	☐	OTROS	☐
REP. DE VÁLVULA DE CARGA	☐		
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA	☐		
CAMBIO TRANSF. DE 220 24V	☐		
CAMBIO DE ASPAS	☐		
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE	☐		

TOMA DE AMPERAJE	ANTES	DESPUES
	L1	L1
	L2	L2
	L3	L3

TOMA DE AMPERAJE	ANTES	DESPUES
	L1	L1
	L2	L2
	L3	L3

Ricardo Galvez
FIRMA TECNICO

mg (c)
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: mantenimiento preventivo.

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8125

DIA	MES	AÑO
16	12	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51 HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 - E-MAIL TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 10203
Dirección: Calle 13	Ubicación del Equipo: Pasillo entrada recursos
Marca del Equipo: Samsung mini Split 24000 BTU.	Modelo y Serial:
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	☐	LIMPIEZA GENERAL	☐
LIMPIEZA DE SERPENTINES	☐	LIMPIEZA DE REJILLAS	☐
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	☐
AJUSTES DE TORNILLERAS	☐	LAVADO DE SERPENTINES	☐
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	☐	ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	☐	AJUSTES DE CORREAS	☐
CAMBIO DE CONTACTOR	☐	REP. TARJETA ELECTRÓNICA	☐
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	☐	REPARACIÓN DE FUGA	☐
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	☐	REP. DE MOTOR VENTILADOR	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐	CAMBIO DE BLOWER	☐
RECARGA DE GAS	☐	OTROS	☐
REP. DE VÁLVULA DE CARGA	☐		
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA	☐		
CAMBIO TRANSF. DE 220 24V	☐		
CAMBIO DE ASPAS	☐		
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE	☐		

TOMA DE AMPERAJE	ANTES	DESPUES
	L1	L1
	L2	L2
	L3	L3

TOMA DE AMPERAJE	ANTES	DESPUES
	L1	L1
	L2	L2
	L3	L3

Brayner
FIRMA TECNICO

mg (c)
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mantenimiento Preventivo.

57

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8126

DIA	MES	AÑO
30	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR: 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 10201
Dirección: Calle 13.	Ubicación del Equipo: Secretaria, Sub. recursos
Marca del Equipo: Samsung.	Modelo y Serial: 24000 Btu
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	☐	LIMPIEZA GENERAL	☐
LIMPIEZA DE SERPENTINES	☐	LIMPIEZA DE REJILLAS	☐
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	☐
AJUSTES DE TORNILLERAS	☐	LAVADO DE SERPENTINES	☐
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	☐	ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	☐	AJUSTES DE CORREAS	☐
CAMBIO DE CONTACTOR	☐	REP TARJETA ELECTRÓNICA	☐
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	☐	REPARACIÓN DE FUGA	☐
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	☐	REP DE MOTOR VENTILADOR	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐	CAMBIO DE BLOWER	☐
RECARGA DE GAS	☐	OTROS	☐
REP DE VÁLVULA DE CARGA	☐		
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA	☐		
CAMBIO TRANSF. DE 220 24V	☐		
CAMBIO DE ASPAS	☐		
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE	☐		

TOMA DE AMPERAJE ANTES		TOMA DE AMPERAJE DESPUES	
L1		L1	
L2		L2	
L3		L3	

Esteban S Jhon
FIRMA TECNICO

ing Col
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento Preventivo y se realiza cambio del compresor del Aire

58

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8127

DIA	MES	AÑO
4	12	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR: 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 10214.
Dirección: Calle 13.	Ubicación del Equipo: Desarrollo Amb. urbano
Marca del Equipo: Samsung mini split	Modelo y Serial: 12000 Btu.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	☐	LIMPIEZA GENERAL	☐
LIMPIEZA DE SERPENTINES	☐	LIMPIEZA DE REJILLAS	☐
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	☐
AJUSTES DE TORNILLERAS	☐	LAVADO DE SERPENTINES	☐
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	☐	ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	☐	AJUSTES DE CORREAS	☐
CAMBIO DE CONTACTOR	☐	REP TARJETA ELECTRÓNICA	☐
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	☐	REPARACIÓN DE FUGA	☐
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	☐	REP DE MOTOR VENTILADOR	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐	CAMBIO DE BLOWER	☐
RECARGA DE GAS	☐	OTROS	☐
REP DE VÁLVULA DE CARGA	☐		
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA	☐		
CAMBIO TRANSF. DE 220 24V	☐		
CAMBIO DE ASPAS	☐		
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE	☐		

TOMA DE AMPERAJE ANTES		TOMA DE AMPERAJE DESPUES	
L1		L1	
L2		L2	
L3		L3	

Ricardo Belver
FIRMA TECNICO

ing Col
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: mantenimiento preventivo.

59

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8128

DIA	MES	AÑO
26	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR: 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 10202.
Dirección: Calle 13.	Ubicación del Equipo: Sub. Recursos naturales
Marca del Equipo: Samsung mini split	Modelo y Serial: 18000 Btu.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	☐	LIMPIEZA GENERAL	☐
LIMPIEZA DE SERPENTINES	☐	LIMPIEZA DE REJILLAS	☐
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	☐
AJUSTES DE TORNILLERAS	☐	LAVADO DE SERPENTINES	☐
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	☐	ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	☐	AJUSTES DE CORREAS	☐
CAMBIO DE CONTACTOR	☐	REP TARJETA ELECTRÓNICA	☐
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	☐	REPARACIÓN DE FUGA	☐
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	☐	REP DE MOTOR VENTILADOR	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐	CAMBIO DE BLOWER	☐
RECARGA DE GAS	☐	OTROS	☐
REP DE VÁLVULA DE CARGA	☐		
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA	☐		
CAMBIO TRANSF. DE 220 24V	☐		
CAMBIO DE ASPAS	☐		
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE	☐		

TOMA DE AMPERAJE ANTES		TOMA DE AMPERAJE DESPUES	
L1		L1	
L2		L2	
L3		L3	

Esteban S Jhon
FIRMA TECNICO

ing Col
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Se realiza reparacion de fuga, y mantenimiento Preventivo.

60

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8129

DIA	MES	AÑO
7	12	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR: 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: N/A.
Dirección: Calle 13	Ubicación del Equipo: Comunidades.
Marca del Equipo: S. mini split.	Modelo y Serial: 12000 Btu.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	☐	LIMPIEZA GENERAL	☐
LIMPIEZA DE SERPENTINES	☐	LIMPIEZA DE REJILLAS	☐
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	☐
AJUSTES DE TORNILLERAS	☐	LAVADO DE SERPENTINES	☐
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	☐	ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	☐	AJUSTES DE CORREAS	☐
CAMBIO DE CONTACTOR	☐	REP TARJETA ELECTRÓNICA	☐
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	☐	REPARACIÓN DE FUGA	☐
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	☐	REP DE MOTOR VENTILADOR	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐	CAMBIO DE BLOWER	☐
RECARGA DE GAS	☐	OTROS	☐
REP DE VÁLVULA DE CARGA	☐		
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA	☐		
CAMBIO TRANSF. DE 220 24V	☐		
CAMBIO DE ASPAS	☐		
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE	☐		

TOMA DE AMPERAJE ANTES		TOMA DE AMPERAJE DESPUES	
L1		L1	
L2		L2	
L3		L3	

Brayner
FIRMA TECNICO

ing Col
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mantenimiento Preventivo

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8130

DIA	MES	AÑO
19	12	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR: 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 10205.
Dirección: Calle 13.	Ubicación del Equipo: Salon tecnicas Recursos
Marca del Equipo: Samsung casette.	Modelo y Serial: 32.000Btu.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE TORNILLERAS
- [ ] REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR
- [ ] REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR
- [ ] CAMBIO DE CONTACTOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] RECARGA DE GAS
- [ ] REP DE VÁLVULA DE CARGA
- [ ] REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA
- [ ] CAMBIO TRANSF. DE 220 24V
- [ ] CAMBIO DE ASPAS
- [ ] CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

MANEJADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE REJILLAS
- [ ] LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA
- [ ] LAVADO DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE CORREAS
- [ ] REP. TARJETA ELECTRÓNICA
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] REP. DE MOTOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO DE BLOWER
- [ ] OTROS

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

Joselus Markley.
FIRMA TECNICO

Ing (c)
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES Se realiza cambio de la tarjeta electronica y mantenimiento preventivo.

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8131

DIA	MES	AÑO
28	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR: 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 10204.
Dirección: Calle 13.	Ubicación del Equipo: Salon tecnicas recursos
Marca del Equipo: Samsun casette	Modelo y Serial: CC36BTVA.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE TORNILLERAS
- [ ] REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR
- [ ] REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR
- [ ] CAMBIO DE CONTACTOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] RECARGA DE GAS
- [ ] REP. DE VÁLVULA DE CARGA
- [ ] REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA
- [ ] CAMBIO TRANSF. DE 220 24V
- [ ] CAMBIO DE ASPAS
- [ ] CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

MANEJADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE REJILLAS
- [ ] LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA
- [ ] LAVADO DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE CORREAS
- [ ] REP. TARJETA ELECTRÓNICA
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] REP. DE MOTOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO DE BLOWER
- [ ] OTROS

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

Esteban y Jhon
FIRMA TECNICO

Ing (c)
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES mto Preventivo.

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8132

DIA	MES	AÑO
10	12	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR: 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 10199.
Dirección: Calle 13.	Ubicación del Equipo: Gestion Rara descontta.
Marca del Equipo: Samsung casette	Modelo y Serial: Hidrica. 32000 btu.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE TORNILLERAS
- [ ] REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR
- [ ] REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR
- [ ] CAMBIO DE CONTACTOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] RECARGA DE GAS
- [ ] REP. DE VÁLVULA DE CARGA
- [ ] REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA
- [ ] CAMBIO TRANSF. DE 220 24V
- [ ] CAMBIO DE ASPAS
- [ ] CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

MANEJADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE REJILLAS
- [ ] LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA
- [ ] LAVADO DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE CORREAS
- [ ] REP. TARJETA ELECTRÓNICA
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] REP. DE MOTOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO DE BLOWER
- [ ] OTROS

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

Ricardo Galvez
FIRMA TECNICO

Ing (c)
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES Mto Preventivo. Limpieza Bomba Condensado. Y limpieza y Arreglo de la tarjeta.

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8133

DIA	MES	AÑO
11	12	2024

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR: 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 10211
Dirección: Calle 13	Ubicación del Equipo: Gestion Descontam.
Marca del Equipo: Samsung casette	Modelo y Serial: Hidrica 2 32000 Btu.
Hora Inicio labores:	Hora final labores

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE TORNILLERAS
- [ ] REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR
- [ ] REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR
- [ ] CAMBIO DE CONTACTOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] RECARGA DE GAS
- [ ] REP. DE VÁLVULA DE CARGA
- [ ] REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA
- [ ] CAMBIO TRANSF. DE 220 24V
- [ ] CAMBIO DE ASPAS
- [ ] CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

MANEJADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE REJILLAS
- [ ] LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA
- [ ] LAVADO DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE CORREAS
- [ ] REP. TARJETA ELECTRÓNICA
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] REP. DE MOTOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO DE BLOWER
- [ ] OTROS

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

Joselus Markley
FIRMA TECNICO

Ing (c)
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES Mto Preventivo.

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8134

DIA	MES	AÑO
4	12	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR: 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 10104
Dirección: Calle 13	Ubicación del Equipo: Recidora fiscal
Marca del Equipo: samsung mini	Modelo y Serial: split 18000 btu
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	☐	LIMPIEZA GENERAL	☐
LIMPIEZA DE SERPENTINES	☐	LIMPIEZA DE REJILLAS	☐
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	☐
AJUSTES DE TORNILLERAS	☐	LAVADO DE SERPENTINES	☐
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	☐	ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	☐	AJUSTES DE CORREAS	☐
CAMBIO DE CONTACTOR	☐	REP TARJETA ELECTRÓNICA	☐
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	☐	REPARACIÓN DE FUGA	☐
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	☐	REP DE MOTOR VENTILADOR	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐	CAMBIO DE BLOWER	☐
RECARGA DE GAS	☐	OTROS	☐
REP DE VÁLVULA DE CARGA	☐		
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA	☐		
CAMBIO TRANSF DE 220 24V	☐		
CAMBIO DE ASPAS	☐		
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE	☐		

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

Henry | Holger.
FIRMA TECNICO

img (CE)
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES Mto preventivo

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8135

DIA	MES	AÑO
4	12	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR: 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 10217
Dirección: Calle 13	Ubicación del Equipo: Salon subdireccion juridica
Marca del Equipo: samsung cassette	Modelo y Serial: ec36btva
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	☐	LIMPIEZA GENERAL	☐
LIMPIEZA DE SERPENTINES	☐	LIMPIEZA DE REJILLAS	☐
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	☐
AJUSTES DE TORNILLERAS	☐	LAVADO DE SERPENTINES	☐
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	☐	ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	☐	AJUSTES DE CORREAS	☐
CAMBIO DE CONTACTOR	☐	REP TARJETA ELECTRÓNICA	☐
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	☐	REPARACIÓN DE FUGA	☐
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	☐	REP DE MOTOR VENTILADOR	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐	CAMBIO DE BLOWER	☐
RECARGA DE GAS	☐	OTROS	☐
REP DE VÁLVULA DE CARGA	☐		
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA	☐		
CAMBIO TRANSF DE 220 24V	☐		
CAMBIO DE ASPAS	☐		
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE	☐		

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

Henry | Holger
FIRMA TECNICO

img (CE)
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES Mto preventivo.

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8136

DIA	MES	AÑO
25	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR: 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 13598.
Dirección: Calle 13.	Ubicación del Equipo: Salon subdirección juridica 2
Marca del Equipo: Star Light	Modelo y Serial: CS-36A410-150
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	☐	LIMPIEZA GENERAL	☐
LIMPIEZA DE SERPENTINES	☐	LIMPIEZA DE REJILLAS	☐
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	☐
AJUSTES DE TORNILLERAS	☐	LAVADO DE SERPENTINES	☐
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	☐	ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	☐	AJUSTES DE CORREAS	☐
CAMBIO DE CONTACTOR	☐	REP TARJETA ELECTRÓNICA	☐
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	☐	REPARACIÓN DE FUGA	☐
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	☐	REP DE MOTOR VENTILADOR	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐	CAMBIO DE BLOWER	☐
RECARGA DE GAS	☐	OTROS	☐
REP DE VÁLVULA DE CARGA	☐		
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA	☐		
CAMBIO TRANSF DE 220 24V	☐		
CAMBIO DE ASPAS	☐		
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE	☐		

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

Henry | Holger
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES Mto preventivo.

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8137

DIA	MES	AÑO
25	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR: 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 8171
Dirección: calle 13	Ubicación del Equipo: subdirectora Juridica
Marca del Equipo: LG mini split	Modelo y Serial: G122C SR2
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	☐	LIMPIEZA GENERAL	☐
LIMPIEZA DE SERPENTINES	☐	LIMPIEZA DE REJILLAS	☐
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	☐
AJUSTES DE TORNILLERAS	☐	LAVADO DE SERPENTINES	☐
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	☐	ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	☐	AJUSTES DE CORREAS	☐
CAMBIO DE CONTACTOR	☐	REP TARJETA ELECTRÓNICA	☐
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	☐	REPARACIÓN DE FUGA	☐
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	☐	REP DE MOTOR VENTILADOR	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐	CAMBIO DE BLOWER	☐
RECARGA DE GAS	☐	OTROS	☐
REP DE VÁLVULA DE CARGA	☐		
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA	☐		
CAMBIO TRANSF DE 220 24V	☐		
CAMBIO DE ASPAS	☐		
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE	☐		

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

Henry | Holger
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES Mto preventivo.

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 7910

DIA	MES	AÑO
4	12	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL: 5713454, CELULAR: 3153972412 · E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 10218.
Dirección: Calle 13	Ubicación del Equipo: Dirección Jurídica
Marca del Equipo: LG	Modelo y Serial: 24000 BTU.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	☐	LIMPIEZA GENERAL	☐
LIMPIEZA DE SERPENTINES	☐	LIMPIEZA DE REJILLAS	☐
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	☐
AJUSTES DE TORNILLERAS	☐	LAVADO DE SERPENTINES	☐
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	☐	ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	☐	AJUSTES DE CORREAS	☐
CAMBIO DE CONTACTOR	☐	REP TARJETA ELECTRÓNICA	☐
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	☐	REPARACIÓN DE FUGA	☐
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	☐	REP DE MOTOR VENTILADOR	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐	CAMBIO DE BLOWER	☐
RECARGA DE GAS	☐	OTROS	☐
REP DE VÁLVULA DE CARGA	☐		
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA	☐		
CAMBIO TRANSF. DE 220 24V	☐		
CAMBIO DE ASPAS	☐		
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE	☐		

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

Henry | Holger
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto Preventivo

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8138

DIA	MES	AÑO
10	12	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL: 5713454, CELULAR: 3153972412 · E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 15203
Dirección: Calle 13	Ubicación del Equipo: Salon Trailejones
Marca del Equipo: Gree	Modelo y Serial: Cassette 36000 BTU
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	☐	LIMPIEZA GENERAL	☐
LIMPIEZA DE SERPENTINES	☐	LIMPIEZA DE REJILLAS	☐
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	☐
AJUSTES DE TORNILLERAS	☐	LAVADO DE SERPENTINES	☐
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	☐	ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	☐	AJUSTES DE CORREAS	☐
CAMBIO DE CONTACTOR	☐	REP TARJETA ELECTRÓNICA	☐
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	☐	REPARACIÓN DE FUGA	☐
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	☐	REP DE MOTOR VENTILADOR	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐	CAMBIO DE BLOWER	☐
RECARGA DE GAS	☐	OTROS	☐
REP DE VÁLVULA DE CARGA	☐		
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA	☐		
CAMBIO TRANSF. DE 220 24V	☐		
CAMBIO DE ASPAS	☐		
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE	☐		

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

Henry | Holger
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto Preventivo

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8139

DIA	MES	AÑO
25	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL: 5713454, CELULAR: 3153972412 · E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 15204
Dirección: calle 13	Ubicación del Equipo: Salon Trailejones
Marca del Equipo: Gree cassette 36000 BTU	Modelo y Serial:
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	☐	LIMPIEZA GENERAL	☐
LIMPIEZA DE SERPENTINES	☐	LIMPIEZA DE REJILLAS	☐
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	☐
AJUSTES DE TORNILLERAS	☐	LAVADO DE SERPENTINES	☐
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	☐	ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	☐	AJUSTES DE CORREAS	☐
CAMBIO DE CONTACTOR	☐	REP TARJETA ELECTRÓNICA	☐
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	☐	REPARACIÓN DE FUGA	☐
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	☐	REP DE MOTOR VENTILADOR	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐	CAMBIO DE BLOWER	☐
RECARGA DE GAS	☐	OTROS	☐
REP DE VÁLVULA DE CARGA	☐		
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA	☐		
CAMBIO TRANSF. DE 220 24V	☐		
CAMBIO DE ASPAS	☐		
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE	☐		

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

Henry | Holger
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto preventivo

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8140

DIA	MES	AÑO
25	11	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL: 5713454, CELULAR: 3153972412 · E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 15201
Dirección: Calle 13	Ubicación del Equipo: Salon Trailejones
Marca del Equipo: McQuay Piso Techo	Modelo y Serial: 60.000 BTU.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	☐	LIMPIEZA GENERAL	☐
LIMPIEZA DE SERPENTINES	☐	LIMPIEZA DE REJILLAS	☐
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	☐
AJUSTES DE TORNILLERAS	☐	LAVADO DE SERPENTINES	☐
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	☐	ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	☐	AJUSTES DE CORREAS	☐
CAMBIO DE CONTACTOR	☐	REP TARJETA ELECTRÓNICA	☐
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	☐	REPARACIÓN DE FUGA	☐
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	☐	REP DE MOTOR VENTILADOR	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐	CAMBIO DE BLOWER	☐
RECARGA DE GAS	☐	OTROS	☐
REP DE VÁLVULA DE CARGA	☐		
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA	☐		
CAMBIO TRANSF. DE 220 24V	☐		
CAMBIO DE ASPAS	☐		
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE	☐		

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

Henry | Holger
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto Preventivo

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8141

DIA	MES	AÑO
2	12	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL: 5713454, CELULAR: 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CÚCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 15202
Dirección: Calle 13	Ubicación del Equipo: Back Salon Frailejones
Marca del Equipo: MCQuay mini Split	Modelo y Serial: 12000 Btu
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE TORNILLERAS
- [ ] REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR
- [ ] REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR
- [ ] CAMBIO DE CONTACTOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] RECARGA DE GAS
- [ ] REP. DE VÁLVULA DE CARGA
- [ ] REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA
- [ ] CAMBIO TRANSF. DE 220 24V
- [ ] CAMBIO DE ASPAS
- [ ] CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE

TOMA DE AMPERAJE

	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

MANEJADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE REJILLAS
- [ ] LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA
- [ ] LAVADO DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE CORREAS
- [ ] REP. TARJETA ELECTRÓNICA
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] REP. DE MOTOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO DE BLOWER
- [ ] OTROS

TOMA DE AMPERAJE

	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

Henry J Holger

FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES Mto preventivo

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 7699

DIA	MES	AÑO
6	12	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono:
Dirección: Zulia	Ubicación del Equipo: Archivo
Marca del Equipo: Panasonic	Modelo y Serial: 24.000Btu
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE TORNILLERAS
- [ ] REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR
- [ ] REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR
- [ ] CAMBIO DE CONTACTOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] RECARGA DE GAS
- [ ] REP DE VÁLVULA DE CARGA
- [ ] REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA
- [ ] CAMBIO TRANSF DE 220 24V
- [ ] CAMBIO DE ASPAS
- [ ] CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE

MANEJADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE REJILLAS
- [ ] LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA
- [ ] LAVADO DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE CORREAS
- [ ] REP TARJETA ELECTRÓNICA
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] REP DE MOTOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO DE BLOWER
- [ ] OTROS

TOMA DE AMPERAJE

	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

Reynol-Nacho
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: mantenimiento preventivo

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 7700

DIA	MES	AÑO
6	12	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono:
Dirección: Zulia	Ubicación del Equipo: Archivo oficina
Marca del Equipo: MCQuay	Modelo y Serial: 24.000Btu
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE TORNILLERAS
- [ ] REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR
- [ ] REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR
- [ ] CAMBIO DE CONTACTOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] RECARGA DE GAS
- [ ] REP DE VÁLVULA DE CARGA
- [ ] REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA
- [ ] CAMBIO TRANSF DE 220 24V
- [ ] CAMBIO DE ASPAS
- [ ] CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE

MANEJADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE REJILLAS
- [ ] LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA
- [ ] LAVADO DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE CORREAS
- [ ] REP TARJETA ELECTRÓNICA
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] REP DE MOTOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO DE BLOWER
- [ ] OTROS

TOMA DE AMPERAJE

	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

Reynol-Nacho
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: mantenimiento Preventivo

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 7698

DIA	MES	AÑO
6	12	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono:
Dirección: Zulia	Ubicación del Equipo: oficina administrativa
Marca del Equipo: Lg	Modelo y Serial: 18.000Btu
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE TORNILLERAS
- [ ] REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR
- [ ] REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR
- [ ] CAMBIO DE CONTACTOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] RECARGA DE GAS
- [ ] REP DE VÁLVULA DE CARGA
- [ ] REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA
- [ ] CAMBIO TRANSF DE 220 24V
- [ ] CAMBIO DE ASPAS
- [ ] CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE

MANEJADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE REJILLAS
- [ ] LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA
- [ ] LAVADO DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE CORREAS
- [ ] REP TARJETA ELECTRÓNICA
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] REP DE MOTOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO DE BLOWER
- [ ] OTROS

TOMA DE AMPERAJE

	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

Reynol-Nacho
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: mantenimiento preventivo

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 7902

DIA	MES	AÑO
6	12	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono:
Dirección: Zulia	Ubicación del Equipo: Dormitorio 1
Marca del Equipo: Lg	Modelo y Serial: 18.000Btu
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE TORNILLERAS
- [ ] REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR
- [ ] REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR
- [ ] CAMBIO DE CONTACTOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] RECARGA DE GAS
- [ ] REP DE VÁLVULA DE CARGA
- [ ] REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA
- [ ] CAMBIO TRANSF DE 220 24V
- [ ] CAMBIO DE ASPAS
- [ ] CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE

MANEJADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE REJILLAS
- [ ] LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA
- [ ] LAVADO DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE CORREAS
- [ ] REP TARJETA ELECTRÓNICA
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] REP DE MOTOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO DE BLOWER
- [ ] OTROS

TOMA DE AMPERAJE

	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

Reynol-Nacho
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: mantenimiento Preventivo

Escaneado con CamScanner

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 7901

DIA	MES	AÑO
6	12	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR. 3153972412 - E-MAIL. TODOLINEAS SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: CorPonor	Teléfono:
Dirección: Zulia	Ubicación del Equipo: Rack
Marca del Equipo: Lg	Modelo y Serial: 12.000 Btu
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	☐	LIMPIEZA GENERAL	☐
LIMPIEZA DE SERPENTINES	☐	LIMPIEZA DE REJILLAS	☐
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	☐
AJUSTES DE TORNILLERAS	☐	LAVADO DE SERPENTINES	☐
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	☐	ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	☐	AJUSTES DE CORREAS	☐
CAMBIO DE CONTACTOR	☐	REP TARJETA ELECTRÓNICA	☐
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	☐	REPARACIÓN DE FUGA	☐
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	☐	REP DE MOTOR VENTILADOR	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐	CAMBIO DE BLOWER	☐
RECARGA DE GAS	☐	OTROS	☐
REP DE VÁLVULA DE CARGA	☐		
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA	☐		
CAMBIO TRANSF DE 220 24V	☐		
CAMBIO DE ASPAS	☐		
CAMBIO DE TUBERIA DE COBRE	☐		

TOMA DE AMPERAJE ANTES		TOMA DE AMPERAJE DESPUES	
L1		L1	
L2		L2	
L3		L3	

FIRMA TECNICO: Reynol - Nacho

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mantenimiento Preventivo

2

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 7903

DIA	MES	AÑO
6	12	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR. 3153972412 - E-MAIL. TODOLINEAS SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: CorPonor	Teléfono:
Dirección: Zulia	Ubicación del Equipo: Quirofano
Marca del Equipo: Panasonic	Modelo y Serial: 24.000 Btu
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	☐	LIMPIEZA GENERAL	☐
LIMPIEZA DE SERPENTINES	☐	LIMPIEZA DE REJILLAS	☐
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	☐
AJUSTES DE TORNILLERAS	☐	LAVADO DE SERPENTINES	☐
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	☐	ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	☐	AJUSTES DE CORREAS	☐
CAMBIO DE CONTACTOR	☐	REP TARJETA ELECTRÓNICA	☐
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	☐	REPARACIÓN DE FUGA	☐
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	☐	REP DE MOTOR VENTILADOR	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐	CAMBIO DE BLOWER	☐
RECARGA DE GAS	☐	OTROS	☐
REP DE VÁLVULA DE CARGA	☐		
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA	☐		
CAMBIO TRANSF DE 220 24V	☐		
CAMBIO DE ASPAS	☐		
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE	☐		

TOMA DE AMPERAJE ANTES		TOMA DE AMPERAJE DESPUES	
L1		L1	
L2		L2	
L3		L3	

FIRMA TECNICO: Reynol - Nacho

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mantenimiento Preventivo

7

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 7905

DIA	MES	AÑO
6	12	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR. 3153972412 - E-MAIL. TODOLINEAS SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: CorPonor	Teléfono:
Dirección: Zulia	Ubicación del Equipo: Avd. torio
Marca del Equipo: Amang	Modelo y Serial: 60.000 Btu
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	☐	LIMPIEZA GENERAL	☐
LIMPIEZA DE SERPENTINES	☐	LIMPIEZA DE REJILLAS	☐
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	☐
AJUSTES DE TORNILLERAS	☐	LAVADO DE SERPENTINES	☐
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	☐	ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	☐	AJUSTES DE CORREAS	☐
CAMBIO DE CONTACTOR	☐	REP TARJETA ELECTRÓNICA	☐
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	☐	REPARACIÓN DE FUGA	☐
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	☐	REP DE MOTOR VENTILADOR	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐	CAMBIO DE BLOWER	☐
RECARGA DE GAS	☐	OTROS	☐
REP DE VÁLVULA DE CARGA	☐		
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA	☐		
CAMBIO TRANSF DE 220 24V	☐		
CAMBIO DE ASPAS	☐		
CAMBIO DE TUBERIA DE COBRE	☐		

TOMA DE AMPERAJE ANTES		TOMA DE AMPERAJE DESPUES	
L1		L1	
L2		L2	
L3		L3	

FIRMA TECNICO: Reynol - Nacho

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mantenimiento Preventivo

8

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 7904

DIA	MES	AÑO
6	12	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR. 3153972412 - E-MAIL. TODOLINEAS SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: CorPonor	Teléfono:
Dirección: Zulia	Ubicación del Equipo: Avd. toria
Marca del Equipo: Amang	Modelo y Serial: 60.000 Btu
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	☐	LIMPIEZA GENERAL	☐
LIMPIEZA DE SERPENTINES	☐	LIMPIEZA DE REJILLAS	☐
ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐	LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	☐
AJUSTES DE TORNILLERAS	☐	LAVADO DE SERPENTINES	☐
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR	☐	ENGRASE DE RODAMIENTOS	☐
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR	☐	AJUSTES DE CORREAS	☐
CAMBIO DE CONTACTOR	☐	REP TARJETA ELECTRÓNICA	☐
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR	☐	REPARACIÓN DE FUGA	☐
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR	☐	REP DE MOTOR VENTILADOR	☐
REPARACIÓN DE FUGA	☐	CAMBIO DE BLOWER	☐
RECARGA DE GAS	☐	OTROS	☐
REP DE VÁLVULA DE CARGA	☐		
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA	☐		
CAMBIO TRANSF DE 220 24V	☐		
CAMBIO DE ASPAS	☐		
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE	☐		

TOMA DE AMPERAJE ANTES		TOMA DE AMPERAJE DESPUES	
L1		L1	
L2		L2	
L3		L3	

FIRMA TECNICO: Reynol - Nacho

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mantenimiento Preventivo

Escaneado con CamScanner

1

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8182

DIA	MES	AÑO
3	12	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 12732
Dirección: Los Patios	Ubicación del Equipo: Oficina Abogados 1
Marca del Equipo: LG	Modelo y Serial: JP102CMN56
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

- LIMPIEZA GENERAL ☐
- LIMPIEZA DE SERPENTINES ☐
- ENGRASE DE RODAMIENTOS ☐
- AJUSTES DE TORNILLERAS ☐
- REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR ☐
- REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR ☐
- CAMBIO DE CONTACTOR ☐
- CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR ☐
- CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR ☐
- REPARACIÓN DE FUGA ☐
- RECARGA DE GAS ☐
- REP. DE VÁLVULA DE CARGA ☐
- REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA ☐
- CAMBIO TRANSF. DE 220 24V ☐
- CAMBIO DE ASPAS ☐
- CAMBIO DE TUBERIA DE COBRE ☐

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

MANEJADORA

- LIMPIEZA GENERAL ☐
- LIMPIEZA DE REJILLAS ☐
- LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA ☐
- LAVADO DE SERPENTINES ☐
- ENGRASE DE RODAMIENTOS ☐
- AJUSTES DE CORREAS ☐
- REP. TARJETA ELECTRÓNICA ☐
- REPARACIÓN DE FUGA ☐
- REP. DE MOTOR VENTILADOR ☐
- CAMBIO DE BLOWER ☐
- OTROS ☐

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

Henry | Holger
FIRMA TECNICO (Ing E)

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto Preventivo.

2

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8143

DIA	MES	AÑO
3	12	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 12733
Dirección: Los Patios	Ubicación del Equipo: Oficina Abogados 2
Marca del Equipo: LG	Modelo y Serial: mini split SP182CM
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

- LIMPIEZA GENERAL ☐
- LIMPIEZA DE SERPENTINES ☐
- ENGRASE DE RODAMIENTOS ☐
- AJUSTES DE TORNILLERAS ☐
- REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR ☐
- REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR ☐
- CAMBIO DE CONTACTOR ☐
- CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR ☐
- CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR ☐
- REPARACIÓN DE FUGA ☐
- RECARGA DE GAS ☐
- REP. DE VÁLVULA DE CARGA ☐
- REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA ☐
- CAMBIO TRANSF. DE 220 24V ☐
- CAMBIO DE ASPAS ☐
- CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE ☐

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

MANEJADORA

- LIMPIEZA GENERAL ☐
- LIMPIEZA DE REJILLAS ☐
- LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA ☐
- LAVADO DE SERPENTINES ☐
- ENGRASE DE RODAMIENTOS ☐
- AJUSTES DE CORREAS ☐
- REP. TARJETA ELECTRÓNICA ☐
- REPARACIÓN DE FUGA ☐
- REP. DE MOTOR VENTILADOR ☐
- CAMBIO DE BLOWER ☐
- OTROS ☐

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

Henry | Holger
FIRMA TECNICO (Ing C)

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto preventivo.

3

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8144

DIA	MES	AÑO
3	12	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 12487
Dirección: Los Patios	Ubicación del Equipo: of. Jefe control y vigilancia
Marca del Equipo: Star Light	Modelo y Serial: MSAFC-18CRN1
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

- LIMPIEZA GENERAL ☐
- LIMPIEZA DE SERPENTINES ☐
- ENGRASE DE RODAMIENTOS ☐
- AJUSTES DE TORNILLERAS ☐
- REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR ☐
- REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR ☐
- CAMBIO DE CONTACTOR ☐
- CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR ☐
- CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR ☐
- REPARACIÓN DE FUGA ☐
- RECARGA DE GAS ☐
- REP. DE VÁLVULA DE CARGA ☐
- REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA ☐
- CAMBIO TRANSF. DE 220 24V ☐
- CAMBIO DE ASPAS ☐
- CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE ☐

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

MANEJADORA

- LIMPIEZA GENERAL ☐
- LIMPIEZA DE REJILLAS ☐
- LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA ☐
- LAVADO DE SERPENTINES ☐
- ENGRASE DE RODAMIENTOS ☐
- AJUSTES DE CORREAS ☐
- REP. TARJETA ELECTRÓNICA ☐
- REPARACIÓN DE FUGA ☐
- REP. DE MOTOR VENTILADOR ☐
- CAMBIO DE BLOWER ☐
- OTROS ☐

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

Henry | Holger
FIRMA TECNICO (Ing C)

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto Preventivo

4

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8145

DIA	MES	AÑO
3	12	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 12731
Dirección: Los Patios	Ubicación del Equipo: Archivo control y vigilancia
Marca del Equipo: LG	Modelo y Serial: mini split
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

- LIMPIEZA GENERAL ☐
- LIMPIEZA DE SERPENTINES ☐
- ENGRASE DE RODAMIENTOS ☐
- AJUSTES DE TORNILLERAS ☐
- REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR ☐
- REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR ☐
- CAMBIO DE CONTACTOR ☐
- CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR ☐
- CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR ☐
- REPARACIÓN DE FUGA ☐
- RECARGA DE GAS ☐
- REP. DE VÁLVULA DE CARGA ☐
- REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA ☐
- CAMBIO TRANSF. DE 220 24V ☐
- CAMBIO DE ASPAS ☐
- CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE ☐

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

MANEJADORA

- LIMPIEZA GENERAL ☐
- LIMPIEZA DE REJILLAS ☐
- LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA ☐
- LAVADO DE SERPENTINES ☐
- ENGRASE DE RODAMIENTOS ☐
- AJUSTES DE CORREAS ☐
- REP. TARJETA ELECTRÓNICA ☐
- REPARACIÓN DE FUGA ☐
- REP. DE MOTOR VENTILADOR ☐
- CAMBIO DE BLOWER ☐
- OTROS ☐

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

Henry | Holger
FIRMA TECNICO (Ing C)

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto preventivo

Escaneado con CamScanner

5

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8146

DIA	MES	AÑO
3	12	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 · E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 12730
Dirección: los patios	Ubicación del Equipo: Control y vigilancia AM 1
Marca del Equipo: LG	Modelo y Serial: 5191 82CM N56
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL		LIMPIEZA GENERAL	
LIMPIEZA DE SERPENTINES		LIMPIEZA DE REJILLAS	
ENGRASE DE RODAMIENTOS		LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	
AJUSTES DE TORNILLERAS		LAVADO DE SERPENTINES	
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR		ENGRASE DE RODAMIENTOS	
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR		AJUSTES DE CORREAS	
CAMBIO DE CONTACTOR		REP TARJETA ELECTRÓNICA	
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR		REPARACIÓN DE FUGA	
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR		REP DE MOTOR VENTILADOR	
REPARACIÓN DE FUGA		CAMBIO DE BLOWER	
RECARGA DE GAS		OTROS	
REP DE VÁLVULA DE CARGA			
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA			
CAMBIO TRANSF. DE 220 24V			
CAMBIO DE ASPAS			
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE			

TOMA DE AMPERAJE ANTES		TOMA DE AMPERAJE DESPUES	
L1		L1	
L2		L2	
L3		L3	

Henry | Holger
FIRMA TECNICO

Ing Col
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto Preventivo

6

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8147

DIA	MES	AÑO
3	12	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 · E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 12488
Dirección: los patios	Ubicación del Equipo: Control y vigilancia AM 2
Marca del Equipo: panasonic	Modelo y Serial: 22000 BTU
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL		LIMPIEZA GENERAL	
LIMPIEZA DE SERPENTINES		LIMPIEZA DE REJILLAS	
ENGRASE DE RODAMIENTOS		LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	
AJUSTES DE TORNILLERAS		LAVADO DE SERPENTINES	
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR		ENGRASE DE RODAMIENTOS	
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR		AJUSTES DE CORREAS	
CAMBIO DE CONTACTOR		REP TARJETA ELECTRÓNICA	
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR		REPARACIÓN DE FUGA	
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR		REP DE MOTOR VENTILADOR	
REPARACIÓN DE FUGA		CAMBIO DE BLOWER	
RECARGA DE GAS		OTROS	
REP DE VÁLVULA DE CARGA			
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA			
CAMBIO TRANSF. DE 220 24V			
CAMBIO DE ASPAS			
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE			

TOMA DE AMPERAJE ANTES		TOMA DE AMPERAJE DESPUES	
L1		L1	
L2		L2	
L3		L3	

Henry | Holger
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: mto Preventivo

7

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8148

DIA	MES	AÑO
3	12	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 · E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono:
Dirección: los patios	Ubicación del Equipo: Rack control y Vig
Marca del Equipo: Mirage	Modelo y Serial: Mini Split.
Hora Inicio labores	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL		LIMPIEZA GENERAL	
LIMPIEZA DE SERPENTINES		LIMPIEZA DE REJILLAS	
ENGRASE DE RODAMIENTOS		LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	
AJUSTES DE TORNILLERAS		LAVADO DE SERPENTINES	
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR		ENGRASE DE RODAMIENTOS	
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR		AJUSTES DE CORREAS	
CAMBIO DE CONTACTOR		REP TARJETA ELECTRÓNICA	
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR		REPARACIÓN DE FUGA	
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR		REP DE MOTOR VENTILADOR	
REPARACIÓN DE FUGA		CAMBIO DE BLOWER	
RECARGA DE GAS		OTROS	
REP DE VÁLVULA DE CARGA			
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA			
CAMBIO TRANSF. DE 220 24V			
CAMBIO DE ASPAS			
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE			

TOMA DE AMPERAJE ANTES		TOMA DE AMPERAJE DESPUES	
L1		L1	
L2		L2	
L3		L3	

Henry | Holger
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto Preventivo.

8

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8149

DIA	MES	AÑO
5	12	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 · E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 12492.
Dirección: los patios	Ubicación del Equipo: Microbiologia 1
Marca del Equipo: LG	Modelo y Serial: UM092CE.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL		LIMPIEZA GENERAL	
LIMPIEZA DE SERPENTINES		LIMPIEZA DE REJILLAS	
ENGRASE DE RODAMIENTOS		LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	
AJUSTES DE TORNILLERAS		LAVADO DE SERPENTINES	
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR		ENGRASE DE RODAMIENTOS	
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR		AJUSTES DE CORREAS	
CAMBIO DE CONTACTOR		REP TARJETA ELECTRÓNICA	
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR		REPARACIÓN DE FUGA	
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR		REP DE MOTOR VENTILADOR	
REPARACIÓN DE FUGA		CAMBIO DE BLOWER	
RECARGA DE GAS		OTROS	
REP DE VÁLVULA DE CARGA			
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA			
CAMBIO TRANSF. DE 220 24V			
CAMBIO DE ASPAS			
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE			

TOMA DE AMPERAJE ANTES		TOMA DE AMPERAJE DESPUES	
L1		L1	
L2		L2	
L3		L3	

Henry | Holger
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto Preventivo

Escaneado con CamScanner

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8150

DIA	MES	AÑO
5	12	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR. 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 12490
Dirección: Los Patios	Ubicación del Equipo: Microbiologia AA 2
Marca del Equipo: LG	Modelo y Serial: VM092E.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

- LIMPIEZA GENERAL ☐
- LIMPIEZA DE SERPENTINES ☐
- ENGRASE DE RODAMIENTOS ☐
- AJUSTES DE TORNILLERAS ☐
- REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR ☐
- REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR ☐
- CAMBIO DE CONTACTOR ☐
- CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR ☐
- CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR ☐
- REPARACIÓN DE FUGA ☐
- RECARGA DE GAS ☐
- REP DE VÁLVULA DE CARGA ☐
- REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA ☐
- CAMBIO TRANSF DE 220 24V ☐
- CAMBIO DE ASPAS ☐
- CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE ☐

MANEJADORA

- LIMPIEZA GENERAL ☐
- LIMPIEZA DE REJILLAS ☐
- LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA ☐
- LAVADO DE SERPENTINES ☐
- ENGRASE DE RODAMIENTOS ☐
- AJUSTES DE CORREAS ☐
- REP TARJETA ELECTRÓNICA ☐
- REPARACIÓN DE FUGA ☐
- REP DE MOTOR VENTILADOR ☐
- CAMBIO DE BLOWER ☐
- OTROS ☐

TOMA DE AMPERAJE

	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

Henry | Holger
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto preventivo

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8151

DIA	MES	AÑO
5	12	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR. 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 14006.
Dirección: Los Patios	Ubicación del Equipo: Microbiologia AA 3
Marca del Equipo: Samsung.	Modelo y Serial: VM092E
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

- LIMPIEZA GENERAL ☐
- LIMPIEZA DE SERPENTINES ☐
- ENGRASE DE RODAMIENTOS ☐
- AJUSTES DE TORNILLERAS ☐
- REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR ☐
- REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR ☐
- CAMBIO DE CONTACTOR ☐
- CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR ☐
- CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR ☐
- REPARACIÓN DE FUGA ☐
- RECARGA DE GAS ☐
- REP DE VÁLVULA DE CARGA ☐
- REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA ☐
- CAMBIO TRANSF DE 220 24V ☐
- CAMBIO DE ASPAS ☐
- CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE ☐

MANEJADORA

- LIMPIEZA GENERAL ☐
- LIMPIEZA DE REJILLAS ☐
- LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA ☐
- LAVADO DE SERPENTINES ☐
- ENGRASE DE RODAMIENTOS ☐
- AJUSTES DE CORREAS ☐
- REP TARJETA ELECTRÓNICA ☐
- REPARACIÓN DE FUGA ☐
- REP DE MOTOR VENTILADOR ☐
- CAMBIO DE BLOWER ☐
- OTROS ☐

TOMA DE AMPERAJE

	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

Henry | Holger
FIRMA TECNICO

ing(e)
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto preventivo

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8152

DIA	MES	AÑO
5	12	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR. 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 8174
Dirección: Los Patios	Ubicación del Equipo: Fisico Quimica 1
Marca del Equipo: LG.	Modelo y Serial: G922C SR2
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

- LIMPIEZA GENERAL ☐
- LIMPIEZA DE SERPENTINES ☐
- ENGRASE DE RODAMIENTOS ☐
- AJUSTES DE TORNILLERAS ☐
- REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR ☐
- REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR ☐
- CAMBIO DE CONTACTOR ☐
- CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR ☐
- CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR ☐
- REPARACIÓN DE FUGA ☐
- RECARGA DE GAS ☐
- REP DE VÁLVULA DE CARGA ☐
- REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA ☐
- CAMBIO TRANSF DE 220 24V ☐
- CAMBIO DE ASPAS ☐
- CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE ☐

MANEJADORA

- LIMPIEZA GENERAL ☐
- LIMPIEZA DE REJILLAS ☐
- LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA ☐
- LAVADO DE SERPENTINES ☐
- ENGRASE DE RODAMIENTOS ☐
- AJUSTES DE CORREAS ☐
- REP TARJETA ELECTRÓNICA ☐
- REPARACIÓN DE FUGA ☐
- REP DE MOTOR VENTILADOR ☐
- CAMBIO DE BLOWER ☐
- OTROS ☐

TOMA DE AMPERAJE

	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

Henry | Holger
FIRMA TECNICO

ing(e)
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto Preventivo

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8153

DIA	MES	AÑO
5	12	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR. 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 12494.
Dirección: Los Patios	Ubicación del Equipo: Fisico Quimica 2
Marca del Equipo: LG	Modelo y Serial: VM182CE.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

- LIMPIEZA GENERAL ☐
- LIMPIEZA DE SERPENTINES ☐
- ENGRASE DE RODAMIENTOS ☐
- AJUSTES DE TORNILLERAS ☐
- REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR ☐
- REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR ☐
- CAMBIO DE CONTACTOR ☐
- CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR ☐
- CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR ☐
- REPARACIÓN DE FUGA ☐
- RECARGA DE GAS ☐
- REP DE VÁLVULA DE CARGA ☐
- REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA ☐
- CAMBIO TRANSF DE 220 24V ☐
- CAMBIO DE ASPAS ☐
- CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE ☐

MANEJADORA

- LIMPIEZA GENERAL ☐
- LIMPIEZA DE REJILLAS ☐
- LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA ☐
- LAVADO DE SERPENTINES ☐
- ENGRASE DE RODAMIENTOS ☐
- AJUSTES DE CORREAS ☐
- REP TARJETA ELECTRÓNICA ☐
- REPARACIÓN DE FUGA ☐
- REP DE MOTOR VENTILADOR ☐
- CAMBIO DE BLOWER ☐
- OTROS ☐

TOMA DE AMPERAJE

	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

Henry | Holger
FIRMA TECNICO

ing (e)
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto Preventivo

Escaneado con CamScanner

13

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8154

DIA	MES	AÑO
5	12	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 12491
Dirección: los Patios	Ubicación del Equipo: Fisico Quimica 3
Marca del Equipo: LG.	Modelo y Serial: VM092C6.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

- LIMPIEZA GENERAL ☐
- LIMPIEZA DE SERPENTINES ☐
- ENGRASE DE RODAMIENTOS ☐
- AJUSTES DE TORNILLERAS ☐
- REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR ☐
- REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR ☐
- CAMBIO DE CONTACTOR ☐
- CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR ☐
- CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR ☐
- REPARACIÓN DE FUGA ☐
- RECARGA DE GAS ☐
- REP DE VÁLVULA DE CARGA ☐
- REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA ☐
- CAMBIO TRANSF DE 220 24V ☐
- CAMBIO DE ASPAS ☐
- CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE ☐

TOMA DE AMPERAJE

	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

MANEJADORA

- LIMPIEZA GENERAL ☐
- LIMPIEZA DE REJILLAS ☐
- LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA ☐
- LAVADO DE SERPENTINES ☐
- ENGRASE DE RODAMIENTOS ☐
- AJUSTES DE CORREAS ☐
- REP TARJETA ELECTRÓNICA ☐
- REPARACIÓN DE FUGA ☐
- REP DE MOTOR VENTILADOR ☐
- CAMBIO DE BLOWER ☐
- OTROS ☐

TOMA DE AMPERAJE

	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

Henry / Holger
FIRMA TECNICO

Ing Cel
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto preventivo

14

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 7352

DIA	MES	AÑO
7	12	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 5B/10698
Dirección: Los Patios	Ubicación del Equipo: Instrumental
Marca del Equipo: LG	Modelo y Serial: SJ 182CD
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

- LIMPIEZA GENERAL ☐
- LIMPIEZA DE SERPENTINES ☐
- ENGRASE DE RODAMIENTOS ☐
- AJUSTES DE TORNILLERAS ☐
- REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR ☐
- REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR ☐
- CAMBIO DE CONTACTOR ☐
- CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR ☐
- CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR ☐
- REPARACIÓN DE FUGA ☐
- RECARGA DE GAS ☐
- REP DE VÁLVULA DE CARGA ☐
- REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA ☐
- CAMBIO TRANSF DE 220 24V ☐
- CAMBIO DE ASPAS ☐
- CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE ☐

TOMA DE AMPERAJE

	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

MANEJADORA

- LIMPIEZA GENERAL ☐
- LIMPIEZA DE REJILLAS ☒
- LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA ☒
- LAVADO DE SERPENTINES ☐
- ENGRASE DE RODAMIENTOS ☐
- AJUSTES DE CORREAS ☐
- REP TARJETA ELECTRÓNICA ☐
- REPARACIÓN DE FUGA ☐
- REP DE MOTOR VENTILADOR ☐
- CAMBIO DE BLOWER ☐
- OTROS ☐

TOMA DE AMPERAJE

	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

Henry / Holger
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Limpieza rejilla (6) y revisión sensor de temperatura y mto preventivo.

15

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8155

DIA	MES	AÑO
7	12	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 12754
Dirección: Los Patios	Ubicación del Equipo: Laboratorio calidad
Marca del Equipo: LG	Modelo y Serial: SP182CM.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

- LIMPIEZA GENERAL ☐
- LIMPIEZA DE SERPENTINES ☐
- ENGRASE DE RODAMIENTOS ☐
- AJUSTES DE TORNILLERAS ☐
- REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR ☐
- REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR ☐
- CAMBIO DE CONTACTOR ☐
- CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR ☐
- CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR ☐
- REPARACIÓN DE FUGA ☐
- RECARGA DE GAS ☐
- REP DE VÁLVULA DE CARGA ☐
- REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA ☐
- CAMBIO TRANSF DE 220 24V ☐
- CAMBIO DE ASPAS ☐
- CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE ☐

TOMA DE AMPERAJE

	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

MANEJADORA

- LIMPIEZA GENERAL ☐
- LIMPIEZA DE REJILLAS ☐
- LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA ☐
- LAVADO DE SERPENTINES ☐
- ENGRASE DE RODAMIENTOS ☐
- AJUSTES DE CORREAS ☐
- REP TARJETA ELECTRÓNICA ☐
- REPARACIÓN DE FUGA ☐
- REP DE MOTOR VENTILADOR ☐
- CAMBIO DE BLOWER ☐
- OTROS ☐

TOMA DE AMPERAJE

	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

Henry / Holger
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto Preventivo

16

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8156

DIA	MES	AÑO
7	12	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 12755
Dirección: Los Patios	Ubicación del Equipo: Tab. Calidad de Aire
Marca del Equipo: LG	Modelo y Serial: mini SPlit
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

- LIMPIEZA GENERAL ☐
- LIMPIEZA DE SERPENTINES ☐
- ENGRASE DE RODAMIENTOS ☐
- AJUSTES DE TORNILLERAS ☐
- REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR ☐
- REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR ☐
- CAMBIO DE CONTACTOR ☐
- CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR ☐
- CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR ☐
- REPARACIÓN DE FUGA ☐
- RECARGA DE GAS ☐
- REP DE VÁLVULA DE CARGA ☐
- REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA ☐
- CAMBIO TRANSF DE 220 24V ☐
- CAMBIO DE ASPAS ☐
- CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE ☐

TOMA DE AMPERAJE

	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

MANEJADORA

- LIMPIEZA GENERAL ☐
- LIMPIEZA DE REJILLAS ☐
- LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA ☐
- LAVADO DE SERPENTINES ☐
- ENGRASE DE RODAMIENTOS ☐
- AJUSTES DE CORREAS ☐
- REP TARJETA ELECTRÓNICA ☐
- REPARACIÓN DE FUGA ☐
- REP DE MOTOR VENTILADOR ☐
- CAMBIO DE BLOWER ☐
- OTROS ☐

TOMA DE AMPERAJE

	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

Henry / Holger
FIRMA TECNICO

Ing Cel
FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto preventivo

Escaneado con CamScanner

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8157

DIA	MES	AÑO
7	12	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR: 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: N/A
Dirección: Los Patios	Ubicación del Equipo: Sub. Medicion y Analisis
Marca del Equipo: Starlight	Modelo y Serial: min. split
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

- LIMPIEZA GENERAL
- LIMPIEZA DE SERPENTINES
- ENGRASE DE RODAMIENTOS
- AJUSTES DE TORNILLERAS
- REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR
- REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR
- CAMBIO DE CONTACTOR
- CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR
- CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR
- REPARACIÓN DE FUGA
- RECARGA DE GAS
- REP DE VÁLVULA DE CARGA
- REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA
- CAMBIO TRANSF DE 220 24V
- CAMBIO DE ASPAS
- CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

MANEJADORA

- LIMPIEZA GENERAL
- LIMPIEZA DE REJILLAS
- LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA
- LAVADO DE SERPENTINES
- ENGRASE DE RODAMIENTOS
- AJUSTES DE CORREAS
- REP TARJETA ELECTRÓNICA
- REPARACIÓN DE FUGA
- REP DE MOTOR VENTILADOR
- CAMBIO DE BLOWER
- OTROS

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

Henry / Holger
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto preventivo

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8158

DIA	MES	AÑO
7	12	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR: 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 12409
Dirección: Los Patios	Ubicación del Equipo: Sub. Medicion Analisis
Marca del Equipo: LG	Modelo y Serial: Um092CE.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

- LIMPIEZA GENERAL
- LIMPIEZA DE SERPENTINES
- ENGRASE DE RODAMIENTOS
- AJUSTES DE TORNILLERAS
- REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR
- REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR
- CAMBIO DE CONTACTOR
- CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR
- CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR
- REPARACIÓN DE FUGA
- RECARGA DE GAS
- REP DE VÁLVULA DE CARGA
- REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA
- CAMBIO TRANSF DE 220 24V
- CAMBIO DE ASPAS
- CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

MANEJADORA

- LIMPIEZA GENERAL
- LIMPIEZA DE REJILLAS
- LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA
- LAVADO DE SERPENTINES
- ENGRASE DE RODAMIENTOS
- AJUSTES DE CORREAS
- REP TARJETA ELECTRÓNICA
- REPARACIÓN DE FUGA
- REP DE MOTOR VENTILADOR
- CAMBIO DE BLOWER
- OTROS

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

Henry Holger.
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto Preventivo

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8159

DIA	MES	AÑO
10	12	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR: 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 12493
Dirección: Los Patios	Ubicación del Equipo: Fisico Quimica II
Marca del Equipo: LG	Modelo y Serial: VM182CE
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

- LIMPIEZA GENERAL
- LIMPIEZA DE SERPENTINES
- ENGRASE DE RODAMIENTOS
- AJUSTES DE TORNILLERAS
- REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR
- REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR
- CAMBIO DE CONTACTOR
- CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR
- CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR
- REPARACIÓN DE FUGA
- RECARGA DE GAS
- REP DE VÁLVULA DE CARGA
- REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA
- CAMBIO TRANSF DE 220 24V
- CAMBIO DE ASPAS
- CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

MANEJADORA

- LIMPIEZA GENERAL
- LIMPIEZA DE REJILLAS
- LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA
- LAVADO DE SERPENTINES
- ENGRASE DE RODAMIENTOS
- AJUSTES DE CORREAS
- REP TARJETA ELECTRÓNICA
- REPARACIÓN DE FUGA
- REP DE MOTOR VENTILADOR
- CAMBIO DE BLOWER
- OTROS

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

Henry / Holger
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: M-to Preventivo

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8160

DIA	MES	AÑO
10	12	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454, CELULAR: 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 12495.
Dirección: Los Patios	Ubicación del Equipo: Fisico Quimica II
Marca del Equipo: LG	Modelo y Serial: VM182CE
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

- LIMPIEZA GENERAL
- LIMPIEZA DE SERPENTINES
- ENGRASE DE RODAMIENTOS
- AJUSTES DE TORNILLERAS
- REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR
- REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR
- CAMBIO DE CONTACTOR
- CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR
- CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR
- REPARACIÓN DE FUGA
- RECARGA DE GAS
- REP DE VÁLVULA DE CARGA
- REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA
- CAMBIO TRANSF DE 220 24V
- CAMBIO DE ASPAS
- CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

MANEJADORA

- LIMPIEZA GENERAL
- LIMPIEZA DE REJILLAS
- LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA
- LAVADO DE SERPENTINES
- ENGRASE DE RODAMIENTOS
- AJUSTES DE CORREAS
- REP TARJETA ELECTRÓNICA
- REPARACIÓN DE FUGA
- REP DE MOTOR VENTILADOR
- CAMBIO DE BLOWER
- OTROS

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

Henry / Holger
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto preventivo

Escaneado con CamScanner

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8161

DIA	MES	AÑO
12	12	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51 HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454 CELULAR 3155972412 · E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 12753
Dirección: los Patios	Ubicación del Equipo: Profesionales. Jul.
Marca del Equipo: LG.	Modelo y Serial: Anat. 516 5P18QCM.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

- LIMPIEZA GENERAL
- LIMPIEZA DE SERPENTINES
- ENGRASE DE RODAMIENTOS
- AJUSTES DE TORNILLERAS
- REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR
- REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR
- CAMBIO DE CONTACTOR
- CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR
- CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR
- REPARACIÓN DE FUGA
- RECARGA DE GAS
- REP DE VÁLVULA DE CARGA
- REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA
- CAMBIO TRANSF. DE 220-24V
- CAMBIO DE ASPAS
- CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE

TOMA DE AMPERAJE

	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

MANEJADORA

- LIMPIEZA GENERAL
- LIMPIEZA DE REJILLAS
- LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA
- LAVADO DE SERPENTINES
- ENGRASE DE RODAMIENTOS
- AJUSTES DE CORREAS
- REP. TARJETA ELECTRÓNICA
- REPARACIÓN DE FUGA
- REP DE MOTOR VENTILADOR
- CAMBIO DE BLOWER
- OTROS

TOMA DE AMPERAJE

	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

Henry | Holger
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto Preventivo.

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8162

DIA	MES	AÑO
12	12	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51 HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454 CELULAR 3155972412 · E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 13862
Dirección: los Patios	Ubicación del Equipo: OF. Sub. cambio.
Marca del Equipo: Samsung	Modelo y Serial: AR12MVSSCWKN
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

- LIMPIEZA GENERAL
- LIMPIEZA DE SERPENTINES
- ENGRASE DE RODAMIENTOS
- AJUSTES DE TORNILLERAS
- REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR
- REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR
- CAMBIO DE CONTACTOR
- CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR
- CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR
- REPARACIÓN DE FUGA
- RECARGA DE GAS
- REP DE VÁLVULA DE CARGA
- REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA
- CAMBIO TRANSF. DE 220-24V
- CAMBIO DE ASPAS
- CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE

TOMA DE AMPERAJE

	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

MANEJADORA

- LIMPIEZA GENERAL
- LIMPIEZA DE REJILLAS
- LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA
- LAVADO DE SERPENTINES
- ENGRASE DE RODAMIENTOS
- AJUSTES DE CORREAS
- REP. TARJETA ELECTRÓNICA
- REPARACIÓN DE FUGA
- REP DE MOTOR VENTILADOR
- CAMBIO DE BLOWER
- OTROS

TOMA DE AMPERAJE

	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

Henry | Holger
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto Preventivo

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8163

DIA	MES	AÑO
10	12	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51 HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454 CELULAR 3155972412 · E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 13861
Dirección: Los Patios	Ubicación del Equipo: Cambio climatico
Marca del Equipo: Samsung	Modelo y Serial: AR12MVSJCWKN
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

- LIMPIEZA GENERAL
- LIMPIEZA DE SERPENTINES
- ENGRASE DE RODAMIENTOS
- AJUSTES DE TORNILLERAS
- REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR
- REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR
- CAMBIO DE CONTACTOR
- CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR
- CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR
- REPARACIÓN DE FUGA
- RECARGA DE GAS
- REP DE VÁLVULA DE CARGA
- REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA
- CAMBIO TRANSF. DE 220-24V
- CAMBIO DE ASPAS
- CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE

TOMA DE AMPERAJE

	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

MANEJADORA

- LIMPIEZA GENERAL
- LIMPIEZA DE REJILLAS
- LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA
- LAVADO DE SERPENTINES
- ENGRASE DE RODAMIENTOS
- AJUSTES DE CORREAS
- REP. TARJETA ELECTRÓNICA
- REPARACIÓN DE FUGA
- REP DE MOTOR VENTILADOR
- CAMBIO DE BLOWER
- OTROS

TOMA DE AMPERAJE

	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

Henry | Holger
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto Preventivo

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 · IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8164

DIA	MES	AÑO
10	12	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51 HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454 CELULAR 3155972412 · E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 13864
Dirección: los Patios	Ubicación del Equipo: Cambio climatico
Marca del Equipo: electrolux	Modelo y Serial: EACE09A2RSOW
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

- LIMPIEZA GENERAL
- LIMPIEZA DE SERPENTINES
- ENGRASE DE RODAMIENTOS
- AJUSTES DE TORNILLERAS
- REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR
- REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR
- CAMBIO DE CONTACTOR
- CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR
- CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR
- REPARACIÓN DE FUGA
- RECARGA DE GAS
- REP DE VÁLVULA DE CARGA
- REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA
- CAMBIO TRANSF. DE 220-24V
- CAMBIO DE ASPAS
- CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE

TOMA DE AMPERAJE

	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

MANEJADORA

- LIMPIEZA GENERAL
- LIMPIEZA DE REJILLAS
- LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA
- LAVADO DE SERPENTINES
- ENGRASE DE RODAMIENTOS
- AJUSTES DE CORREAS
- REP. TARJETA ELECTRÓNICA
- REPARACIÓN DE FUGA
- REP DE MOTOR VENTILADOR
- CAMBIO DE BLOWER
- OTROS

TOMA DE AMPERAJE

	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

Henry | Holger
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Mto Preventivo

Escaneado con CamScanner

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8017

DIA	MES	AÑO
12	12	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51 HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454 CELULAR 3153972412 - E-MAIL TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Colponor	Teléfono: PBX 12860
Dirección: Los patios	Ubicación del Equipo: Revisa Hidilio Archivo
Marca del Equipo: Samsung	Modelo y Serial: AR12MVSSCWKN
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL	X	LIMPIEZA GENERAL	X
LIMPIEZA DE SERPENTINES	X	LIMPIEZA DE REJILLAS	X
ENGRASE DE RODAMIENTOS		LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	X
AJUSTES DE TORNILLERAS		LAVADO DE SERPENTINES	X
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR		ENGRASE DE RODAMIENTOS	
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR		AJUSTES DE CORREAS	
CAMBIO DE CONTACTOR		REP TARJETA ELECTRÓNICA	
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR		REPARACIÓN DE FUGA	
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR		REP DE MOTOR VENTILADOR	
REPARACIÓN DE FUGA		CAMBIO DE BLOWER	
RECARGA DE GAS		OTROS	
REP DE VÁLVULA DE CARGA			
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA			
CAMBIO TRANSF DE 220 24V			
CAMBIO DE ASPAS			
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE			

TOMA DE AMPERAJE	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

Henry / Holger
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: mto preventivo
cambio de Capacitor del Blower

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8165

DIA	MES	AÑO
12	12	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51 HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454 CELULAR 3153972412 - E-MAIL TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 12863
Dirección: Los patios	Ubicación del Equipo: Cambio climatico
Marca del Equipo: Samsung	Modelo y Serial: AR12MVSSCWKN
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL		LIMPIEZA GENERAL	
LIMPIEZA DE SERPENTINES		LIMPIEZA DE REJILLAS	
ENGRASE DE RODAMIENTOS		LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	
AJUSTES DE TORNILLERAS		LAVADO DE SERPENTINES	
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR		ENGRASE DE RODAMIENTOS	
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR		AJUSTES DE CORREAS	
CAMBIO DE CONTACTOR		REP TARJETA ELECTRÓNICA	
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR		REPARACIÓN DE FUGA	
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR		REP DE MOTOR VENTILADOR	
REPARACIÓN DE FUGA		CAMBIO DE BLOWER	
RECARGA DE GAS		OTROS	
REP DE VÁLVULA DE CARGA			
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA			
CAMBIO TRANSF DE 220 24V			
CAMBIO DE ASPAS			
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE			

TOMA DE AMPERAJE	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

Henry / Holger
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: mto preventivo

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8166

DIA	MES	AÑO
17	12	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51 HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454 CELULAR 3153972412 - E-MAIL TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 13865
Dirección: Los Patios	Ubicación del Equipo: Cambio climatico
Marca del Equipo: Samsung	Modelo y Serial: AR12MVSSCWKN
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL		LIMPIEZA GENERAL	
LIMPIEZA DE SERPENTINES		LIMPIEZA DE REJILLAS	
ENGRASE DE RODAMIENTOS		LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	
AJUSTES DE TORNILLERAS		LAVADO DE SERPENTINES	
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR		ENGRASE DE RODAMIENTOS	
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR		AJUSTES DE CORREAS	
CAMBIO DE CONTACTOR		REP TARJETA ELECTRÓNICA	
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR		REPARACIÓN DE FUGA	
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR		REP DE MOTOR VENTILADOR	
REPARACIÓN DE FUGA		CAMBIO DE BLOWER	
RECARGA DE GAS		OTROS	
REP DE VÁLVULA DE CARGA			
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA			
CAMBIO TRANSF DE 220 24V			
CAMBIO DE ASPAS			
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE			

TOMA DE AMPERAJE	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

Henry / Holger
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: mto preventivo

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8167

DIA	MES	AÑO
17	12	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51 HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL. 5713454 CELULAR 3153972412 - E-MAIL TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CUCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Corponor	Teléfono: 13867
Dirección: Los Patios	Ubicación del Equipo: Cambio climatico
Marca del Equipo: Samsung	Modelo y Serial: AR12MVSSCWKN
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA		MANEJADORA	
LIMPIEZA GENERAL		LIMPIEZA GENERAL	
LIMPIEZA DE SERPENTINES		LIMPIEZA DE REJILLAS	
ENGRASE DE RODAMIENTOS		LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA	
AJUSTES DE TORNILLERAS		LAVADO DE SERPENTINES	
REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR		ENGRASE DE RODAMIENTOS	
REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR		AJUSTES DE CORREAS	
CAMBIO DE CONTACTOR		REP TARJETA ELECTRÓNICA	
CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR		REPARACIÓN DE FUGA	
CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR		REP DE MOTOR VENTILADOR	
REPARACIÓN DE FUGA		CAMBIO DE BLOWER	
RECARGA DE GAS		OTROS	
REP DE VÁLVULA DE CARGA			
REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA			
CAMBIO TRANSF DE 220 24V			
CAMBIO DE ASPAS			
CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE			

TOMA DE AMPERAJE	ANTES	DESPUES
L1		
L2		
L3		

Henry / Holger
FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: mto preventivo

Escaneado con CamScanner

TODOLINEAS S.A.S.

NIT. 900.027.827-6 - IVA RÉGIMEN COMÚN

ORDEN DE SERVICIO Nº 8168

DIA	MES	AÑO
17	12	24

CALLE 11 No. 2E-75 LOCALES 50-51, HOTEL CASINO INTERNACIONAL
TEL: 5713454, CELULAR: 3153972412 - E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
CÚCUTA - N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Cliente: Compunor	Teléfono: 13866
Dirección: Los patios	Ubicación del Equipo: Salon Cambio climatico
Marca del Equipo: Samsung	Modelo y Serial: Piso techo.
Hora Inicio labores:	Hora final labores:

TRABAJOS REALIZADOS

CONDENSADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE TORNILLERAS
- [ ] REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR
- [ ] REPARACIÓN MOTOR COMPRESOR
- [ ] CAMBIO DE CONTACTOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO CAPACITOR COMPRESOR
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] RECARGA DE GAS
- [ ] REP. DE VÁLVULA DE CARGA
- [ ] REVISIÓN COMETIDA ELÉCTRICA
- [ ] CAMBIO TRANSF. DE 220 24V
- [ ] CAMBIO DE ASPAS
- [ ] CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

MANEJADORA

- [ ] LIMPIEZA GENERAL
- [ ] LIMPIEZA DE REJILLAS
- [ ] LIMPIEZA Y DRENAJE DE AGUA
- [ ] LAVADO DE SERPENTINES
- [ ] ENGRASE DE RODAMIENTOS
- [ ] AJUSTES DE CORREAS
- [ ] REP. TARJETA ELECTRÓNICA
- [ ] REPARACIÓN DE FUGA
- [ ] REP. DE MOTOR VENTILADOR
- [ ] CAMBIO DE BLOWER
- [ ] OTROS

TOMA DE AMPERAJE

ANTES	DESPUES
L1	L1
L2	L2
L3	L3

Henry | Holger

FIRMA TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES Mto Preventivo

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.093.749.717

ALDANA GOMEZ
APELLIDOS

KIMBERLEY
NOMBRES

Kimberley Aldana Gómez
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 21-JUN-1989
CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.61 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

19-JUL-2007 LOS PATIOS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-2505400-55163381-F-1093749717-20071115 0217907319A 02 262125172

KIMBERLEY ALDANA GÓMEZ
C.C. 1093749717



República de Colombia

Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

183635-T



KIMBERLEY
ALDANA GOMEZ
C.C. 1093749717

RESOLUCION INSCRIPCION 624 **FECHA 06/11/2013**

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ **195396**

183817

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideqs.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5407002006E627FF5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **KIMBERLEY ALDANA GOMEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1093749717 de LOS PATIOS (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 183635-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 91.235.667

JARAMILLO SUAREZ

APELLIDOS

HENRY

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 29-NOV-1964

BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.84 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

18-FEB-1983 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2500100-00069143-M-0091235667-20080911 0003254993A 1 7050000387

TODOLINEAS S.A.S

NIT: 900.027.827-6

San José de Cúcuta, 18 de diciembre de 2024

CERTIFICACION ACREDITACION DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARA FISCALES

Yo **HENRY JARAMILLO SUAREZ**, identificado con cedula de ciudadanía **No 91.235.667** de Bucaramanga, en mi condición de Representante Legal de **TODOLINEAS S.A.S** identificada con **NIT 900.027.827-6**, debidamente inscrito en la cámara de comercio de Cúcuta y **KIMBERLEY ALDANA GOMEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. **1.093.749.717 de los patios** y con tarjeta profesional **No. 183635-T** de la junta Central De Contadores de Colombia, en mi condición de contador de **TODOLINEAS S.A.S**, Certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante el mes de noviembre, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar , Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante el mes de noviembre. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la ley 789 del 2002.

Dada en Cúcuta, a los dieciocho (18) días del mes de diciembre de 2024.



HENRY JARAMILLO SUAREZ
C.91.235.667 De Bucaramanga
REPRESENTANTE LEGAL
TODOLINEAS S.A.S

KIMBERLEY ALDANA

KIMBERLEY ALDANA GOMEZ
C.C 1.093.749.717de Los Patios
CONTADOR PUBLICO
T.P 183635-T

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900027827	6	TODOLINEAS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SAN JOSE	CALLE 18 N 2E 40 CAOBOS	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5956067	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1150888692	9479455428	E	2024/12/06	2024/12/24	BANCOLOMBIA	18	$7,607,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SAN JOSE (15 Afiliados)																							$26,103,335	$4,256,700			$27,403,335	$1,206,800			$24,240,001	$969,700			$27,403,335		$1,083,100		$0	$0		$7,516,300
Centro de Trabajo: OFICINA (2 Afiliados)																							$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$112,000			$2,800,000	$112,000			$2,800,000		$14,700		$0	$0		$686,700
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (2 Afiliados)																							$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$112,000			$2,800,000	$112,000			$2,800,000		$14,700		$0	$0		$686,700
1	CC	1090514862	HOYOS FLOREZ ZULLY TATIANA																		23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF37	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	Si	$367,900
2	CC	37559029	MARTINEZ ROJAS CLAUDIA PATRICIA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
Centro de Trabajo: OFICINA DOS (1 Afiliados)																							$8,000,000	$1,360,000			$8,000,000	$320,000			$8,000,000	$320,000			$8,000,000		$41,800		$0	$0		$2,041,800
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)																							$8,000,000	$1,360,000			$8,000,000	$320,000			$8,000,000	$320,000			$8,000,000		$41,800		$0	$0		$2,041,800
3	CC	91235667	JARAMILLO SUAREZ HENRY																		25-14	30	$8,000,000	$1,360,000	EPS042	30	$8,000,000	$320,000	CCF37	30	$8,000,000	$320,000	14-11	30	$8,000,000	0.522%	$41,800	30	$0	$0	Si	$2,041,800
Centro de Trabajo: TECNICOS (8 Afiliados)																							$9,703,335	$1,552,700			$11,003,335	$550,800			$7,840,001	$313,700			$11,003,335		$636,600		$0	$0		$3,053,800
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (8 Afiliados)																							$9,703,335	$1,552,700			$11,003,335	$550,800			$7,840,001	$313,700			$11,003,335		$636,600		$0	$0		$3,053,800
4	CC	1094168251	GAONA QUINTANA JOSE LUIS																		23030 1	30	$1,400,000	$224,000	EPS037	30	$1,400,000	$56,000	CCF37	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	6.960%	$97,500	30	$0	$0	Si	$433,500
5	CC	1094168393	GELVEZ GALVIS RICARDO JOSE																		23030 1	30	$1,400,000	$224,000	EPS037	30	$1,400,000	$56,000	CCF37	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	6.960%	$97,500	30	$0	$0	Si	$433,500
6	CC	1091162008	ORTIZ GALVAN FAIBER ANDRES																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$253,000
7	CC	1090459498	PEÑALOZA MUÑOZ YHON ANDELFO																	X	23020 1	6	$280,000	$44,800	EPS037	6	$280,000	$11,200	CCF37	0	$0	$0	14-11	6	$280,000	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$56,000
8	CC	1090459498	PEÑALOZA MUÑOZ YHON ANDELFO												X						23020 1	7	$326,667	$52,300	EPS037	7	$326,667	$13,100	CCF37	0	$0	$0	14-11	7	$326,667	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$65,400
9	CC	1090459498	PEÑALOZA MUÑOZ YHON ANDELFO																		23020 1	17	$793,334	$127,000	EPS037	17	$793,334	$31,800	CCF37	17	$793,334	$31,800	14-11	17	$793,334	6.960%	$55,300	17	$0	$0	Si	$245,900
10	CC	1127586984	ROA MARTINEZ DOUGLAS MAKLEY																		23030 1	30	$1,400,000	$224,000	EPS037	30	$1,400,000	$56,000	CCF37	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	6.960%	$97,500	30	$0	$0	Si	$433,500
11	CC	91250028	SANCHEZ ALMEIDA HENRY MAURICIO																		23020 1	30	$1,400,000	$224,000	EPS042	30	$1,400,000	$56,000	CCF37	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	6.960%	$97,500	30	$0	$0	Si	$433,500
12	CC	1091967978	SOTO MORALES YERMAYN ESTEBAN																		23030 1	1	$46,667	$7,500	EPS037	1	$46,667	$1,900	CCF37	1	$46,667	$1,900	14-11	1	$46,667	6.960%	$3,300	1	$0	$0	Si	$14,600
13	CC	1091967978	SOTO MORALES YERMAYN ESTEBAN											X							23030 1	29	$1,256,667	$201,100	EPS037	29	$1,256,667	$50,300	CCF37	0	$0	$0	14-11	29	$1,256,667	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$251,400
14	CC	1091354843	VARGAS MENDOZA BRAYNER DAVID																		23030 1	30	$1,400,000	$224,000	EPS037	30	$1,400,000	$56,000	CCF37	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	6.960%	$97,500	30	$0	$0	Si	$433,500
Centro de Trabajo: TECNICOS DOS (4 Afiliados)																							$5,600,000	$896,000			$5,600,000	$224,000			$5,600,000	$224,000			$5,600,000		$390,000		$0	$0		$1,734,000
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (4 Afiliados)																							$5,600,000	$896,000			$5,600,000	$224,000			$5,600,000	$224,000			$5,600,000		$390,000		$0	$0		$1,734,000
15	CC	88196369	BECERRA JUAN IGNACIO																		23020 1	30	$1,400,000	$224,000	EPS037	30	$1,400,000	$56,000	CCF37	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	6.960%	$97,500	30	$0	$0	Si	$433,500
16	CC	1010062193	CHAPARRO RAMIREZ REYNOL ALEXANDER																		25-14	30	$1,400,000	$224,000	EPS037	30	$1,400,000	$56,000	CCF37	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	6.960%	$97,500	30	$0	$0	Si	$433,500
17	CC	1128224550	ESCALANTE NIETO JEAN KARLO																		23020 1	30	$1,400,000	$224,000	EPS037	30	$1,400,000	$56,000	CCF37	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	6.960%	$97,500	30	$0	$0	Si	$433,500
18	CC	88251808	MATUS LOZADA HOLGER																		25-14	30	$1,400,000	$224,000	EPS037	30	$1,400,000	$56,000	CCF37	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	6.960%	$97,500	30	$0	$0	Si	$433,500
Total			**Afiliados(15)**																				$26,103,335	$4,256,700			$27,403,335	$1,206,800			$24,240,001	$969,700			$27,403,335		$1,083,100		$0	$0		$7,516,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900027827	6	TODOLINEAS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SAN JOSE	CALLE 18 N 2E 40 CAOBOS	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5956067	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1150888692	9479455428	E	2024/12/06	2024/12/24	BANCOLOMBIA	18	$7,607,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				14	$4,256,700	$51,300	$0	$4,308,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$2,016,000	$24,300	$0	$2,040,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,344,600	$16,200	$0	$1,360,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$896,100	$10,800	$0	$906,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$1,083,100	$13,000	$0	$1,096,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	15	$1,083,100	$13,000	$0	$1,096,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$969,700	$11,700	$0	$981,400
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	14	$969,700	$11,700	$0	$981,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				15	$1,206,800	$14,700	$0	$1,221,500
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	$376,000	$4,600	$0	$380,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	12	$778,800	$9,400	$0	$788,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$700	$0	$52,700
TOTAL				15	$7,516,300	$90,700	$0	$7,607,000

Certificado Bancario

Lunes, 24 de junio de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que TODOLINEAS SAS identificado(a) con NIT 900027827, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	82472165990	2011/07/27	CXC PENDIENTES

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

MEMORANDO

1017.90

Lugar y Fecha: *San José de Cúcuta 21 de Junio del 2024*

Para:

Nombres y Apellidos	*Representante*	*Firma de Recibo*
HENRY JARAMILLO SUAREZ	TODOLINEAS S.A.S.	

De: *Servicios Generales*

Asunto: *Respuesta Solicitud Autorización*

Por medio de la presente me permito dar a conocer con base en las cotizaciones y requerimiento que se adjunta, se establece el valor menor ofrecido por el contratista Todolineas S.A.S. SA185-2024; de las actividades Imprevistas por el contratista del Contrato SA185-2024 Todolineas S.A.S. prestación de servicios en el contrato establecido con Objeto; MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS SEDES DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL "CORPONOR", CON INCLUSION DE RESPUESTOS Establecido en el Criterio 2.2 Sección E Ofertada, con el fin de Autorizar para la ejecución.

Agradeciendo la atención prestada.

Sin otro particular,

EDWIN ALBERTH LAGUADO DUQUE
SERVICIOS GENERALES

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Elaboró:	Jonathan Leonardo Medina Martínez	Profesional Universitario-Servicios Generales	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del Remitente.			

San José de Cúcuta, 14 de junio de 2024

SEÑORES CORPONOR
La ciudad

ASUNTO: inclusión de servicios correctivos.

Señores corponor por medio de la presente queremos solicitar al supervisor del contrato de mantenimiento de aires acondicionados SA-185 2024 la inclusión de los servicios correctivos que a continuación detallaremos.

Esta petición la hacemos debido a que en el contrato inicial en los precios de repuestos no se encuentran incluidas estas actividades que han resultados en el diario trascurrir de la prestación de los servicios de mantenimiento y que son requisito indispensable para el buen funcionamiento de los equipos.

La relación de actividades es la siguiente:

1.

REPARACION DE FUGA			
1	AGENTE LIMPIADOR	$	50.000
2	GAS REFRIGERANTE (3 KILOS)	$	180.000
3	MANO DE OBRA (DESMONTE DE AIRE O TRABAJO EN EL SITIO, SOLADURA DE EQUIPOS, RECTIFICACION DE FUGAS, VACIO, CAMBIO DE COPAS, CARGA DE GAS Y PUESTA EN MARCHA)	$	150.000
TOTAL		**$**	**380.000**

2.

REPARACION Y ARREGLO DE BLOWER MANEJADORA			
1	BLOWER	$	120.000
2	MANO DE OBRA DESMONTE, REPARACION E INSTALACION DEL MISMO	$	80.000
TOTAL		**$**	**200.000**

3.

LIMPIEZA Y ARREGLO DE RODAMIENTOS CONDENSADORA

1	RODAMIENTOS CONDENSADORA	$	80.000
2	MANO DE OBRA (INCLUYE DESMONTE DE RODAMIENTOS, REPARACION O CAMBIO DE LOS MISMO, ENGRASE Y RECTIFICACION DE RODAMIENTOS, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA)	$	220.000
TOTAL		**$**	**300.000**

4.

LIMPIEZA Y ARREGLO DE TARJETA			
1	MANO DE OBRA (RECTIFICACION EN BANCO DE TRABAJO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA)	$	150.000
TOTAL		**$**	**150.000**

5.

REPARACION Y ARREGLO DE GOMAS COMPRESOR			
1	GOMAS COMPRESOR (4 UND)	$	28.000
2	MANO DE OBRA INSTALACION DE GOMAS	$	12.000
TOTAL		**$**	**40.000**

6.

LIMPIEZA DE BOMBA DE CONDENSADO			
1	MANO DE OBRA LIMPIEZA DE BOMBA DE CONDENSADO(DESMONTE DE LA BOMBA , LUBRICACION , PURGA DE TUBERIAS, LIMPIEZA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)	$	100.000
TOTAL		**$**	**100.000**

7.

ARREGLO DE ACOMETIDA ELECTRICA			
1	CAMBIO DE CABLEADO 3X12(5 MTS)	$	65.000
2	CAMBIO DE CABLEADO 4X14(5 MTS)	$	55.000
3	MANO DE OBRA (REVISION DE LA ACOMETIDA HASTA EL TABLERO, REVISION DE AMPERAJES , PRESION Y PROGRAMACION DEL EQUIPO)	$	230.000
TOTAL		**$**	**350.000**

8.

REPARACION DE BORNERAS COMPRESOR			
1	MANO DE OBRA(INCLUYE LIMPIEZA DE BORNERAS Y CAMBIO DE TERMINALES)	$	50.000
TOTAL		**$**	**50.000**

NOTA N°1: los precios mencionados anteriormente incluyen IVA 19%

NOTA N°2: los precios de los mantenimientos correctivos descritos anteriormente estarán vigentes hasta el 31 de diciembre del año 2024 por lo cual no cambiara costo alguno para las siguientes actividades que se realicen en lo que resta del año.

Agradecemos de antemano la oportunidad de poder ofrecer nuestros servicios, para mayor información nos pueden ubicar en la calle 18 N 2E-40 los caobos y telefónicamente **3153972412/ 3176450991.** O correo electrónico Todolineas.sas@gmail.com

Atentamente

HENRY JARAMILLO SUAREZ
C.C. 91.235.667 De Bucaramanga
REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Calle 18 N 2E-40 Barrio Caobos
Correo electrónico: todolineas.sas@gmail.com
TEL: 3176450991-3153972412
Ciudad: Cúcuta- Norte de Santander

ATJ ASESORÍAS & SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
Desarrollo Sostenible
Nit : 900.751.820-1



San José de Cúcuta, 19 de junio de 2024.

SEÑORES
CORPONOR
Ciudad

A continuación, presentamos la cotización requerida para los aires acondicionados existentes en la sede de Corponor.

REPARACION DE FUGA				
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANT**	**VALOR**	**VALOR TOTAL**
1	AGENTE LIMPIADOR	1	$ 50.420	$ 50.420
2	GAS REFRIGERANTE (KILOS)	3	$ 58.824	$ 176.471
3	MANO DE OBRA (DESMONTE DE AIRE O TRABAJO EN EL SITIO, SOLADURA DE EQUIPOS, RECTIFICACION DE FUGAS, VACIO, CAMBIO DE COPAS, CARGA DE GAS Y PUESTA EN MARCHA)	1	$ 151.261	$ 151.261
			SUBTOTAL	$ 378.151
			IVA 19%	$ 71.849
			TOTAL	**$ 450.000**

REPARACION Y ARREGLO DE BLOWER MANEJADORA				
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANT**	**VALOR**	**VALOR TOTAL**
1	BLOWER	1	$ 121.849	$ 121.849
2	MANO DE OBRA DESMONTE, REPARACION E INSTALACION DEL MISMO	1	$ 88.235	$ 88.235
			SUBTOTAL	$ 210.084
			IVA 19%	$ 39.916
			TOTAL	**$ 250.000**

LIMPIEZA Y ARREGLO DE RODAMIENTOS CONDENSADORA



ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR	VALOR TOTAL
1	RODAMIENTOS CONDENSADORA	1	$ 109.244	$ 109.244
2	MANO DE OBRA (INCLUYE DESMONTE DE RODAMIENTOS, REPARACION O CAMBIO DE LOS MISMO, ENGRASE Y RECTIFICACION DE RODAMIENTOS, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA)	1	$ 210.084	$ 210.084
			SUBTOTAL	$ 319.328
			IVA 19%	$ 60.672
			TOTAL	**$ 380.000**

LIMPIEZA Y ARREGLO DE TARJETA				
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANT**	**VALOR**	**VALOR TOTAL**
1	MANO DE OBRA (RECTIFICACION EN BANCO DE TRABAJO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA)	1	$ 235.294	$ 235.294
			SUBTOTAL	$ 235.294
			IVA 19%	$ 44.706
			TOTAL	**$ 280.000**

REPARACION Y ARREGLO DE GOMAS COMPRESOR				
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANT**	**VALOR**	**VALOR TOTAL**
1	GOMAS COMPRESOR	4	$ 10.084	$ 40.336
2	MANO DE OBRA INSTALACION DE GOMAS	1	$ 30.252	$ 30.252
			SUBTOTAL	$ 70.588
			IVA 19%	$ 13.412
			TOTAL	**$ 84.000**

LIMPIEZA DE BOMBA DE CONDENSADO				
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANT**	**VALOR**	**VALOR TOTAL**



1	MANO DE OBRA LIMPIEZA DE BOMBA DE CONDENSADO (DESMONTE DE LA BOMBA, LUBRICACION, PURGA DE TUBERIAS, LIMPIEZA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)	1	$ 151.261	$ 151.261
			SUBTOTAL	**$ 151.261**
			IVA 19%	$ 28.739
			TOTAL	**$ 180.000**

ARREGLO DE ACOMETIDA ELECTRICA				
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANT**	**VALOR**	**VALOR TOTAL**
1	CAMBIO DE METROS CABLEADO 3X12	5	$ 11.765	$ 58.824
2	CAMBIO DE METROS CABLEADO 4X14	5	$ 11.345	$ 56.723
3	MANO DE OBRA (REVISION DE LA ACOMETIDA HASTA EL TABLERO, REVISION DE AMPERAJES, PRESION Y PROGRAMACION DEL EQUIPO)	1	$ 286.134	$ 286.134
			SUBTOTAL	$ 401.681
			IVA 19%	$ 76.319
			TOTAL	**$ 478.000**

REPARACION DE BORNERAS COMPRESOR				
ITEM	**DESCIPCION**	**CANT**	**VALOR**	**VALOR TOTAL**
1	MANO DE OBRA (INCLUYE LIMPIEZA DE BORNERAS Y CAMBIO DE TERMINALES)	1	$ 58.824	$ 58.824
			SUBTOTAL	$ 58.824
			IVA 19%	$ 11.176
			TOTAL	**$ 70.000**

Cordialmente,

RAMON RINCON
CC.13.502.903

San José de Cúcuta, 20 de junio de 2024

Señores
CORPONOR
La Ciudad

A continuación, envió cotización requerida por ustedes.

REPARACION DE FUGA				
ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR	VALOR TOTAL
1	AGENTE LIMPIADOR	1	$ 63.025	$ 63.025
2	GAS REFRIGERANTE (KILOS)	3	$ 67.227	$ 201.681
3	MANO DE OBRA (DESMONTE DE AIRE O TRABAJO EN EL SITIO, SOLADURA DE EQUIPOS, RECTIFICACION DE FUGAS, VACIO, CAMBIO DE COPAS, CARGA DE GAS Y PUESTA EN MARCHA)	1	$ 172.269	$ 172.269
			SUBTOTAL	$ 436.975
			IVA 19%	$ 83.025
			TOTAL	**$ 520.000**

REPARACION Y ARREGLO DE BLOWER MANEJADORA				
ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR	VALOR TOTAL
1	BLOWER	1	$ 155.462	$ 155.462
2	MANO DE OBRA DESMONTE, REPARACION E INSTALACION DEL MISMO	1	$ 163.866	$ 163.866
			SUBTOTAL	$ 319.328
			IVA 19%	$ 60.672
			TOTAL	**$ 380.000**

LIMPIEZA Y ARREGLO DE RODAMIENTOS CONDENSADORA				
ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR	VALOR TOTAL
1	RODAMIENTOS CONDENSADORA	1	$ 92.437	$ 92.437

2	MANO DE OBRA (INCLUYE DESMONTE DE RODAMIENTOS, REPARACION O CAMBIO DE LOS MISMO, ENGRASE Y RECTIFICACION DE RODAMIENTOS, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA)	1	$ 218.487	$ 218.487
			SUBTOTAL	$ 310.924
			IVA 19%	$ 59.076
			TOTAL	**$ 370.000**

LIMPIEZA Y ARREGLO DE TARJETA				
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANT**	**VALOR**	**VALOR TOTAL**
1	MANO DE OBRA (RECTIFICACION EN BANCO DE TRABAJO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA)	1	$ 294.118	$ 294.118
			SUBTOTAL	$ 294.118
			IVA 19%	$ 55.882
			TOTAL	**$ 350.000**

REPARACION Y ARREGLO DE GOMAS COMPRESOR				
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANT**	**VALOR**	**VALOR TOTAL**
1	GOMAS COMPRESOR	4	$ 11.765	$ 47.059
2	MANO DE OBRA INSTALACION DE GOMAS	1	$ 53.782	$ 53.782
			SUBTOTAL	$ 100.840
			IVA 19%	$ 19.160
			TOTAL	**$ 120.000**

LIMPIEZA DE BOMBA DE CONDENSADO				
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANT**	**VALOR**	**VALOR TOTAL**
1	MANO DE OBRA LIMPIEZA DE BOMBA DE CONDENSADO (DESMONTE DE LA BOMBA, LUBRICACION , PURGA DE TUBERIAS, LIMPIEZA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)	1	$ 142.857	$ 142.857
			SUBTOTAL	$ 142.857
			IVA 19%	$ 27.143
			TOTAL	**$ 170.000**

ARREGLO DE ACOMETIDA ELECTRICA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR	VALOR TOTAL
1	CAMBIO DE METROS CABLEADO 3X12	5	$ 11.765	$ 58.824
2	CAMBIO DE METROS CABLEADO 4X14	5	$ 11.597	$ 57.983
3	MANO DE OBRA (REVISION DE LA ACOMETIDA HASTA EL TABLERO, REVISION DE AMPERAJES, PRESION Y PROGRAMACION DEL EQUIPO)	1	$ 303.361	$ 303.361
			SUBTOTAL	$ 420.168
			IVA 19%	$ 79.832
			TOTAL	**$ 500.000**

REPARACION DE BORNERAS COMPRESOR				
ITEM	DESCIPCION	CANT	VALOR	VALOR TOTAL
1	MANO DE OBRA (INCLUYE LIMPIEZA DE BORNERAS Y CAMBIO DE TERMINALES)	1	$ 84.034	$ 84.034
			SUBTOTAL	$ 84.034
			IVA 19%	$ 15.966
			TOTAL	**$ 100.000**

Atentamente,

JOSE HUMBERTO VILLAMIZAR
GERENTE OPERATIVO

MEMORANDO

1017.90

Lugar y Fecha: *San José de Cúcuta 26 de Agosto del 2024*

Para:

Nombres y Apellidos	*Representante*	*Firma de Recibo*
HENRY JARAMILLO SUAREZ	TODOLINEAS S.A.S.	

De: *Servicios Generales*

Asunto: *Respuesta Solicitud Autorización*

Por medio de la presente me permito dar a conocer con base en las cotizaciones y requerimiento que se adjunta, se establece el valor menor ofrecido por el contratista Todolineas S.A.S. SA185-2024; de las actividades Imprevistas por el contratista del Contrato SA185-2024 Todolineas S.A.S. prestación de servicios en el contrato establecido con Objeto; MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS SEDES DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL "CORPONOR", CON INCLUSION DE RESPUESTOS Establecido en el Criterio 2.2 Sección E Ofertada, con el fin de Autorizar para la ejecución.

Agradeciendo la atención prestada.

Sin otro particular,

EDWIN ALBERTH LAGUADO DUQUE
SERVICIOS GENERALES

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Elaboró:	Jonathan Leonardo Medina Martínez	Profesional Universitario-Servicios Generales	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del Remitente.			

San José de Cúcuta, 19 de agosto de 2024

SEÑORES CORPONOR
La ciudad

ASUNTO: inclusión de servicios correctivos.

Señores corponor por medio de la presente queremos solicitar al supervisor del contrato de mantenimiento de aires acondicionados SA-185 2024 la inclusión de los servicios correctivos que a continuación detallaremos.

Esta petición la hacemos debido a que en el contrato inicial en los precios de repuestos no se encuentran incluidos estas actividades que han resultados en el diario trascurrir de la prestación de los servicios de mantenimiento y que son requisito indispensable para el buen funcionamiento de los equipos.

Las actividades que ya han sido solicitadas su inclusión no se relacionarán en esta petición debido a que los precios serán sostenibles hasta el 31 de diciembre de 2024.

La relación de actividades es la siguiente:

1.

ARREGLO DE ACOMETIDA DE AGUA Y DRENAJES			
1	MANO DE OBRA (INCLUYE CAMBIO DE MANGUERAS , PURGA DEL DESAGUE, DESMONTE E INSTALCION DE LA MANEJADORA, AGENTE LIMPIADOR DE TUBERIA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)	$	300.000
TOTAL		**$**	**300.000**

NOTA N°1: los precios mencionados anteriormente incluyen IVA 19%

NOTA N°2: los precios de los mantenimientos correctivos descritos anteriormente estarán vigentes hasta el 31 de diciembre del año 2024 por lo cual no cambiara costo alguno para las siguientes actividades que se realicen en lo que resta del año.

Agradecemos de antemano la oportunidad de poder ofrecer nuestros servicios, para mayor información nos pueden ubicar en la calle 18 N 2E-40 los caobos y telefónicamente **3153972412/ 3176450991.** O correo electrónico Todolineas.sas@gmail.com

Atentamente



HENRY JARAMILLO SUAREZ
C.C. 91.235.667 De Bucaramanga
REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Calle 18 N 2E-40 Barrio Caobos
Correo electrónico: todolineas.sas@gmail.com
TEL: 3176450991-3153972412
Ciudad: Cúcuta- Norte de Santander

San José de Cúcuta, 23 de agosto de 2024

Señores
CORPONOR
La ciudad

Envio solicitud de cotización

ARREGLO DE ACOMETIDADE AGUA Y DRENAJES				
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANT**	**VALOR**	**VALOR TOTAL**
1	MANO DE OBRA (INCLUYE CAMBIO DE MANGUERAS, PURGA DEL DESAGUE, DESMONTE E INSTALCION DE LA MANEJADORA, AGENTE LIMPIADOR DE TUBERIA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)	1	$ 352.941	$ 352.941
			SUBTOTAL	$ 352.941
			IVA 19%	$ 67.059
			TOTAL	**$ 420.000**

Atentamente,

JOSE HUMBERTO VILLAMIZAR
GERENTE OPERATIVO