
1856175 MAYO 06 IDENTIFICACION Y DISTRIBUCION DE CTOS, CUADRO DE CARGAS



CTO							POTENCIA	I	L1	L2	L3	I*FS1	I*FS2	F	N	T	BREAKER	DIAMETRI	DESCRIPCION		
	20 W	360 W	600 W	1000 W	1200 W	1500 W	W	A	A	A	A	A	A							AWG	A
1	5						100	0,83	0,83			1,04	1,04	14	14	12	1X15	1/2"	ILUMINAC.ALA DERECHA	14	20
2	5						100	0,83	0,83			1,04	1,04	14	14	12	1X15	1/2"	ILUMINAC.ALA IZQ.	12	25
3					1		1200	10,00		10,00		12,50	17,30	14	14	12	1X15	1/2"	TOMA CORRIENTE MICR	10	35
4		2					720	6,00		6,00		7,50	10,38	14	14	12	1X15	1/2"	TOMA GFCI COCINA BAÑ	8	50
5						1	1500	12,50			12,50	15,63	21,63	14	12	12	1X20	1/2"	TOMA C. LAVADORA	6	65
6				1			1000	8,33			8,33	10,42	14,42	14	14	12	1X15	1/2"		4	85
7		5					1800	15,00	15,00			18,75	25,95	14	10	12	1X15	1/2"		2	115
8		5					1080	9,00	9,00			11,25	15,57	14	14	12	1X15	1/2"		1/0	150
9																					
10																					
11																					
12																					
									25,67	16,00	20,83										

L3-L2= ((|L3-L2|/LMAX)*100)
L2-L3= ((|L2-L3|/LMAX)*100)
L3-L2= ((|L3-L2|/LMAX)*100)

Hoja1

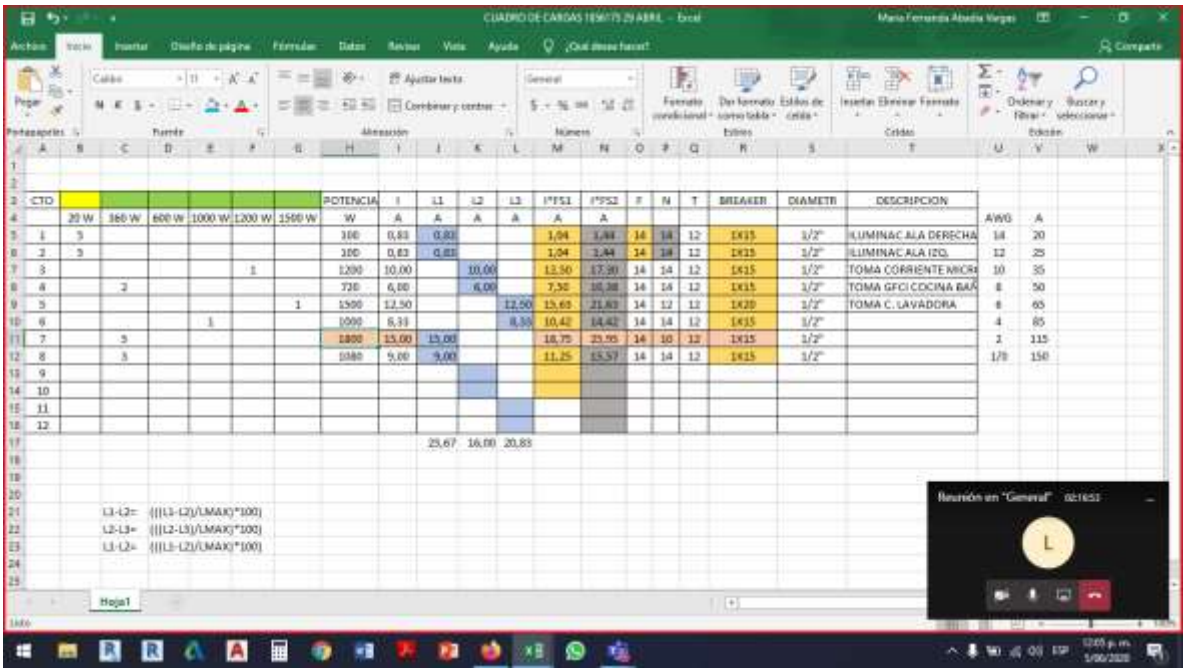