INFORME DE MANTENIMIENTO N°1

Equipo Número 1	Equipo: Enfriador de aire
Cliente: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	Marca: AIRFLEX
Dirección: ARCHIVO DE BOGOTA	Modelo: TEC3-235
Fecha: 16/09/2024	Ubicación: DEPOSITO DE DOCUMENTOS

TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo **X** Mantenimiento Correctivo___ Garantía___ Revisión___

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y REVISIONES REALIZADAS		
1	Limpieza interior y exterior de maquinas	**OK**
2	Limpieza y lavado de serpentines	**OK**
3	Limpieza de drenajes y bandejas	**OK**
4	Lavado y/o cambios de filtro de aire	**OK**
5	Limpieza de ajustes de controles eléctricos	**OK**
6	Inspección de poleas y correas	**OK**
7	Inspección de motores y rotores	**OK**
8	Revisión y lubricación de rodamiento	**OK**
9	Limpieza de difusores persianas y rejillas	**N/A**

MEDICIONES		VOLTAJES SALIDA	
VOLTAJE. L1-L2	438	VOLTAJE. NS	441
VOLTAJE. L2-L3	438	VOLTAJE. NR	442
VOLTAJE. L1-L3	439	VOLTAJE. NT	
AMPERAJE L1	7.4	AMPERAJE L3	7.6
AMPERAJE L2		TEMPERATURA ENCONTRADA	
TIPO DE REFRIGERANTE		PRESIÓN DE DESCARGA Psi	

REGISTRO FOTOGRAFICO









OBSERVACIONES: se realiza mantenimiento preventivo, se recomienda cambio de filtros por 6 filtros de lámina galvanizada

Equipo Número 2	Equipo: Enfriador de aire
Cliente: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	Marca: AIRFLEX
Dirección: ARCHIVO DE BOGOTA	Modelo: TEC3-235
Fecha: 16/09/2024	Ubicación: DEPOSITO DE DOCUMENTOS

TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo **X** Mantenimiento Correctivo___ Garantía___ Revisión___

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y REVISIONES REALIZADAS		
1	Limpieza interior y exterior de maquinas	**OK**
2	Limpieza y lavado de serpentines	**OK**
3	Limpieza de drenajes y bandejas	**OK**
4	Lavado y/o cambios de filtro de aire	**OK**
5	Limpieza de ajustes de controles eléctricos	**OK**
6	Inspección de poleas y correas	**OK**
7	Inspección de motores y rotores	**OK**
8	Revisión y lubricación de rodamiento	**OK**
9	Limpieza de difusores persianas y rejillas	**N/A**

MEDICIONES		**VOLTAJES SALIDA**	
VOLTAJE. L1-L2	440	VOLTAJE. NS	442
VOLTAJE. L2-L3	441	VOLTAJE. NR	
VOLTAJE. L1-L3		VOLTAJE. NT	
AMPERAJE L1	7.5	AMPERAJE L3	7.8
AMPERAJE L2		TEMPERATURA ENCONTRADA	
TIPO DE REFRIGERANTE		PRESIÓN DE DESCARGA Psi	

REGISTRO FOTOGRAFICO









Integrales s.a.s.

OBSERVACIONES: : se realiza mantenimiento preventivo, se recomienda cambio de filtros por 6 filtros de lámina galvanizada

Equipo Número 3	Equipo: Enfriador de aire
Cliente: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	Marca: AIRFLEX
Dirección: ARCHIVO DE BOGOTA	Modelo: TEC3-235
Fecha: 16/09/2024	Ubicación: DEPOSITO DE DOCUMENTOS

TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo **X** Mantenimiento Correctivo___ Garantía___ Revisión___

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y REVISIONES REALIZADAS		
1	Limpieza interior y exterior de maquinas	**OK**
2	Limpieza y lavado de serpentines	**OK**
3	Limpieza de drenajes y bandejas	**OK**
4	Lavado y/o cambios de filtro de aire	**OK**
5	Limpieza de ajustes de controles eléctricos	**OK**
6	Inspección de poleas y correas	**OK**
7	Inspección de motores y rotores	**OK**
8	Revisión y lubricación de rodamiento	**OK**
9	Limpieza de difusores persianas y rejillas	**N/A**

MEDICIONES		**VOLTAJES SALIDA**	
VOLTAJE. L1-L2	440	VOLTAJE. NS	442
VOLTAJE. L2-L3	440	VOLTAJE. NR	441
VOLTAJE. L1-L3	442	VOLTAJE. NT	
AMPERAJE L1	8.5	AMPERAJE L3	8.7
AMPERAJE L2	7.8	TEMPERATURA ENCONTRADA	
TIPO DE REFRIGERANTE		PRESIÓN DE DESCARGA Psi	

REGISTRO FOTOGRAFICO









OBSERVACIONES: se realiza mantenimiento preventivo, equipo operando bajo sus parámetros

Equipo Número 4	Equipo: Enfriador de aire
Cliente: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	Marca: AIRFLEX
Dirección: ARCHIVO DE BOGOTA	Modelo: TEC3-235
Fecha: 16/09/2024	Ubicación: DEPOSITO DE DOCUMENTOS

TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo **X** Mantenimiento Correctivo___ Garantía___ Revisión___

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y REVISIONES REALIZADAS		
1	Limpieza interior y exterior de maquinas	**OK**
2	Limpieza y lavado de serpentines	**OK**
3	Limpieza de drenajes y bandejas	**OK**
4	Lavado y/o cambios de filtro de aire	**OK**
5	Limpieza de ajustes de controles eléctricos	**OK**
6	Inspección de poleas y correas	**OK**
7	Inspección de motores y rotores	**OK**
8	Revisión y lubricación de rodamiento	**OK**
9	Limpieza de difusores persianas y rejillas	**N/A**

MEDICIONES		**VOLTAJES SALIDA**	
VOLTAJE. L1-L2	440	VOLTAJE. NS	442
VOLTAJE. L2-L3	440	VOLTAJE. NR	442
VOLTAJE. L1-L3	440	VOLTAJE. NT	
AMPERAJE L1		AMPERAJE L3	3.4
AMPERAJE L2		TEMPERATURA ENCONTRADA	
TIPO DE REFRIGERANTE		PRESIÓN DE DESCARGA Psi	

REGISTRO FOTOGRAFICO









OBSERVACIONES: se realiza mantenimiento preventivo, equipo operando bajo sus parámetros

Equipo Número 5	Equipo: Enfriador de aire
Cliente: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	Marca: AIRFLEX
Dirección: ARCHIVO DE BOGOTA	Modelo: TEC3-235
Fecha: 16/09/2024	Ubicación: AUDITORIO

TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo **X** Mantenimiento Correctivo___ Garantía___ Revisión___

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y REVISIONES REALIZADAS		
1	Limpieza interior y exterior de maquinas	**OK**
2	Limpieza y lavado de serpentines	**OK**
3	Limpieza de drenajes y bandejas	**OK**
4	Lavado y/o cambios de filtro de aire	**OK**
5	Limpieza de ajustes de controles eléctricos	**OK**
6	Inspección de poleas y correas	**OK**
7	Inspección de motores y rotores	**OK**
8	Revisión y lubricación de rodamiento	**OK**
9	Limpieza de difusores persianas y rejillas	**N/A**

MEDICIONES		**VOLTAJES SALIDA**	
VOLTAJE. L1-L2	440	VOLTAJE. NS	441
VOLTAJE. L2-L3	440	VOLTAJE. NR	442
VOLTAJE. L1-L3	441	VOLTAJE. NT	
AMPERAJE L1	8.1	AMPERAJE L3	7.9
AMPERAJE L2	7.9	TEMPERATURA ENCONTRADA	
TIPO DE REFRIGERANTE		PRESIÓN DE DESCARGA Psi	

REGISTRO FOTOGRAFICO









OBSERVACIONES: se realiza mantenimiento preventivo, equipo operando bajo sus parámetros

Equipo Número 6	Equipo: Enfriador de aire
Cliente: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	Marca: AIRFLEX
Dirección: ARCHIVO DE BOGOTA	Modelo: TEC3-068
Fecha: 16/09/2024	Ubicación: AULAS MULTIPLES

TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo **X** Mantenimiento Correctivo___ Garantía___ Revisión___


DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y REVISIONES REALIZADAS		
1	Limpieza interior y exterior de maquinas	**OK**
2	Limpieza y lavado de serpentines	**OK**
3	Limpieza de drenajes y bandejas	**OK**
4	Lavado y/o cambios de filtro de aire	**OK**
5	Limpieza de ajustes de controles eléctricos	**OK**
6	Inspección de poleas y correas	**OK**
7	Inspección de motores y rotores	**OK**
8	Revisión y lubricación de rodamiento	**OK**
9	Limpieza de difusores persianas y rejillas	**N/A**

MEDICIONES		**VOLTAJES SALIDA**	
VOLTAJE. L1-L2	440	VOLTAJE. NS	442
VOLTAJE. L2-L3	440	VOLTAJE. NR	442
VOLTAJE. L1-L3	440	VOLTAJE. NT	
AMPERAJE L1	1.92	AMPERAJE L3	2.15
AMPERAJE L2		TEMPERATURA ENCONTRADA	
TIPO DE REFRIGERANTE		PRESIÓN DE DESCARGA Psi	

REGISTRO FOTOGRAFICO





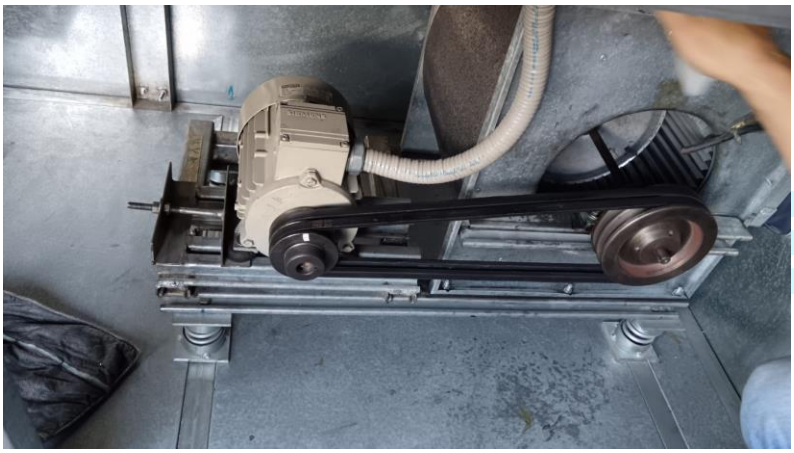

OBSERVACIONES: se realiza mantenimiento preventivo, se requiere cambio de 2 correas A44

Equipo Número 7	Equipo: Enfriador de aire
Cliente: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	Marca: AIRFLEX
Dirección: ARCHIVO DE BOGOTA	Modelo: TEC3-068
Fecha: 16/09/2024	Ubicación: EXTRACCIÓN, FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN


TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo **X** Mantenimiento Correctivo___ Garantía___ Revisión___

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y REVISIONES REALIZADAS		
1	Limpieza interior y exterior de maquinas	**OK**
2	Limpieza y lavado de serpentines	**OK**
3	Limpieza de drenajes y bandejas	**OK**
4	Lavado y/o cambios de filtro de aire	**OK**
5	Limpieza de ajustes de controles eléctricos	**OK**
6	Inspección de poleas y correas	**OK**
7	Inspección de motores y rotores	**OK**
8	Revisión y lubricación de rodamiento	**OK**
9	Limpieza de difusores persianas y rejillas	**N/A**

MEDICIONES		**VOLTAJES SALIDA**	
VOLTAJE. L1-L2	440	VOLTAJE. NS	442
VOLTAJE. L2-L3	440	VOLTAJE. NR	442
VOLTAJE. L1-L3	440	VOLTAJE. NT	
AMPERAJE L1	3.4	AMPERAJE L3	3.15
AMPERAJE L2		TEMPERATURA ENCONTRADA	
TIPO DE REFRIGERANTE		PRESIÓN DE DESCARGA Psi	

REGISTRO FOTOGRAFICO



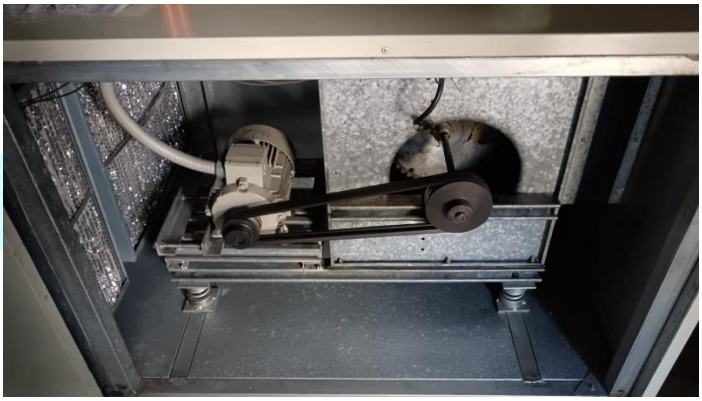

OBSERVACIONES: se realiza mantenimiento preventivo, equipo operando bajo sus parámetros

Equipo Número 8	Equipo: PAQUETE
Cliente: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	Marca: RHEEM
Dirección: ARCHIVO DE BOGOTA	Modelo: A048DL
Fecha: 16/09/2024	Ubicación: DEPÓSITO DE SEGURIDAD

TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo **X** Mantenimiento Correctivo___ Garantía___ Revisión___

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y REVISIONES REALIZADAS		
1	Limpieza interior y exterior de maquinas	**OK**
2	Limpieza y lavado de serpentines	**OK**
3	Limpieza de drenajes y bandejas	**OK**
4	Lavado y/o cambios de filtro de aire	**OK**
5	Limpieza de ajustes de controles eléctricos	**OK**
6	Inspección de poleas y correas	**OK**
7	Inspección de motores y rotores	**OK**
8	Revisión y lubricación de rodamiento	**OK**
9	Limpieza de difusores persianas y rejillas	**N/A**

MEDICIONES		**VOLTAJES SALIDA**	
VOLTAJE. L1-L2	440	VOLTAJE. NS	442
VOLTAJE. L2-L3	440	VOLTAJE. NR	442
VOLTAJE. L1-L3	440	VOLTAJE. NT	
AMPERAJE L1	25	AMPERAJE L3	26.1
AMPERAJE L2		TEMPERATURA ENCONTRADA	
TIPO DE REFRIGERANTE		PRESIÓN DE DESCARGA Psi	

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES: se realiza mantenimiento preventivo, equipo operando bajo sus parámetros

Equipo Número 9	Equipo: PAQUETE
Cliente: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	Marca: RHEEM
Dirección: ARCHIVO DE BOGOTA	Modelo: A048DL
Fecha: 16/09/2024	Ubicación: DEPÓSITO DE SEGURIDAD

TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo **X** Mantenimiento Correctivo___ Garantía___ Revisión___

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y REVISIONES REALIZADAS		
1	Limpieza interior y exterior de maquinas	**OK**
2	Limpieza y lavado de serpentines	**OK**
3	Limpieza de drenajes y bandejas	**OK**
4	Lavado y/o cambios de filtro de aire	**OK**
5	Limpieza de ajustes de controles eléctricos	**OK**
6	Inspección de poleas y correas	**OK**
7	Inspección de motores y rotores	**OK**
8	Revisión y lubricación de rodamiento	**OK**
9	Limpieza de difusores persianas y rejillas	**N/A**

MEDICIONES		**VOLTAJES SALIDA**	
VOLTAJE. L1-L2	440	VOLTAJE. NS	442
VOLTAJE. L2-L3		VOLTAJE. NR	
VOLTAJE. L1-L3		VOLTAJE. NT	
AMPERAJE L1		AMPERAJE L3	
AMPERAJE L2		TEMPERATURA ENCONTRADA	
TIPO DE REFRIGERANTE		PRESIÓN DE DESCARGA Psi	

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES: se realiza mantenimiento preventivo, equipo operando bajo sus parámetros

Equipo Número 10	Equipo: EXTRACCION
Cliente: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	Marca: FACCINI
Dirección: ARCHIVO DE BOGOTA	Modelo: VC-24-FC-250
Fecha: 16/09/2024	Ubicación: PARQUEO EXTRACCION

TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo **X** Mantenimiento Correctivo___ Garantía___ Revisión___


DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y REVISIONES REALIZADAS		
1	Limpieza interior y exterior de maquinas	**OK**
2	Limpieza y lavado de serpentines	**OK**
3	Limpieza de drenajes y bandejas	**OK**
4	Lavado y/o cambios de filtro de aire	**OK**
5	Limpieza de ajustes de controles eléctricos	**OK**
6	Inspección de poleas y correas	**OK**
7	Inspección de motores y rotores	**OK**
8	Revisión y lubricación de rodamiento	**OK**
9	Limpieza de difusores persianas y rejillas	**N/A**


MEDICIONES		**VOLTAJES SALIDA**	
VOLTAJE. L1-L2	440	VOLTAJE. NS	442
VOLTAJE. L2-L3	440	VOLTAJE. NR	442
VOLTAJE. L1-L3	440	VOLTAJE. NT	
AMPERAJE L1		AMPERAJE L3	5.5
AMPERAJE L2		TEMPERATURA ENCONTRADA	
TIPO DE REFRIGERANTE		PRESIÓN DE DESCARGA Psi	

REGISTRO FOTOGRAFICO





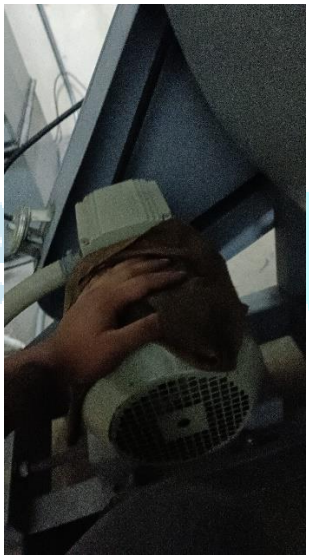

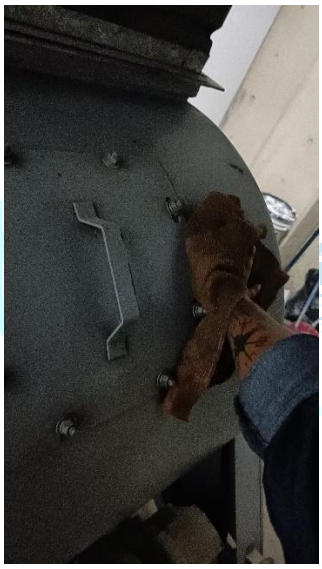



OBSERVACIONES: se realiza mantenimiento preventivo, equipo operando bajo sus parámetros

Equipo Número 11	Equipo: EXTRACCION
Cliente: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	Marca: Airflex
Dirección: ARCHIVO DE BOGOTA	Modelo: FMV-108
Fecha: 16/09/2024	Ubicación: laboratorio centro de computo

TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo **X** Mantenimiento Correctivo___ Garantía___ Revisión___

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y REVISIONES REALIZADAS		
1	Limpieza interior y exterior de maquinas	**OK**
2	Limpieza y lavado de serpentines	**OK**
3	Limpieza de drenajes y bandejas	**OK**
4	Lavado y/o cambios de filtro de aire	**OK**
5	Limpieza de ajustes de controles eléctricos	**OK**
6	Inspección de poleas y correas	**OK**
7	Inspección de motores y rotores	**OK**
8	Revisión y lubricación de rodamiento	**OK**
9	Limpieza de difusores persianas y rejillas	**N/A**

MEDICIONES		**VOLTAJES SALIDA**	
VOLTAJE. L1-L2	440	VOLTAJE. NS	442
VOLTAJE. L2-L3	440	VOLTAJE. NR	442
VOLTAJE. L1-L3	440	VOLTAJE. NT	
AMPERAJE L1		AMPERAJE L3	5.5
AMPERAJE L2		TEMPERATURA ENCONTRADA	
TIPO DE REFRIGERANTE		PRESIÓN DE DESCARGA Psi	

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES: se realiza mantenimiento preventivo, equipo operando bajo sus parámetros

Equipo Número 14	Equipo: EXTRACCION
Cliente: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	Marca: FACCINI
Dirección: ARCHIVO DE BOGOTA	Modelo: VC-24-FC-250
Fecha: 16/09/2024	Ubicación: PARQUEO EXTRACCION


TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo **X** Mantenimiento Correctivo___ Garantía___ Revisión___

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y REVISIONES REALIZADAS		
1	Limpieza interior y exterior de maquinas	**OK**
2	Limpieza y lavado de serpentines	**OK**
3	Limpieza de drenajes y bandejas	**OK**
4	Lavado y/o cambios de filtro de aire	**OK**
5	Limpieza de ajustes de controles eléctricos	**OK**
6	Inspección de poleas y correas	**OK**
7	Inspección de motores y rotores	**OK**
8	Revisión y lubricación de rodamiento	**OK**
9	Limpieza de difusores persianas y rejillas	**N/A**

MEDICIONES		**VOLTAJES SALIDA**	
VOLTAJE. L1-L2	440	VOLTAJE. NS	442
VOLTAJE. L2-L3	440	VOLTAJE. NR	442
VOLTAJE. L1-L3	440	VOLTAJE. NT	
AMPERAJE L1		AMPERAJE L3	5.5
AMPERAJE L2		TEMPERATURA ENCONTRADA	
TIPO DE REFRIGERANTE		PRESIÓN DE DESCARGA Psi	

REGISTRO FOTOGRAFICO



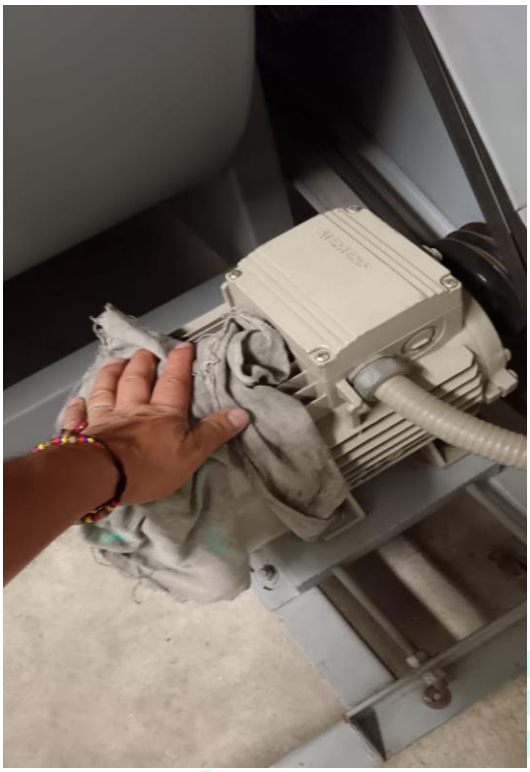

OBSERVACIONES: se realiza mantenimiento preventivo, equipo operando bajo sus parámetros

Equipo Número 15	Equipo: EXTRACCION
Cliente: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	Marca: FACCINI
Dirección: ARCHIVO DE BOGOTA	Modelo: VC-24-FC-250
Fecha: 16/09/2024	Ubicación: PARQUEO EXTRACCION

TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo **X** Mantenimiento Correctivo___ Garantía___ Revisión___

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y REVISIONES REALIZADAS

1	Limpieza interior y exterior de maquinas	**OK**
2	Limpieza y lavado de serpentines	**OK**
3	Limpieza de drenajes y bandejas	**OK**
4	Lavado y/o cambios de filtro de aire	**OK**
5	Limpieza de ajustes de controles eléctricos	**OK**
6	Inspección de poleas y correas	**OK**
7	Inspección de motores y rotores	**OK**
8	Revisión y lubricación de rodamiento	**OK**
9	Limpieza de difusores persianas y rejillas	**N/A**

MEDICIONES		**VOLTAJES SALIDA**	
VOLTAJE. L1-L2	440	VOLTAJE. NS	442
VOLTAJE. L2-L3	440	VOLTAJE. NR	442
VOLTAJE. L1-L3	440	VOLTAJE. NT	
AMPERAJE L1		AMPERAJE L3	5.5
AMPERAJE L2		TEMPERATURA ENCONTRADA	
TIPO DE REFRIGERANTE		PRESIÓN DE DESCARGA Psi	

REGISTRO FOTOGRAFICO









¿

OBSERVACIONES: se realiza mantenimiento preventivo, equipo operando bajo sus parámetros

Equipo Número 16	Equipo: EXTRACCION
Cliente: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	Marca: FACCINI
Dirección: ARCHIVO DE BOGOTA	Modelo: VC-24-FC-250
Fecha: 16/09/2024	Ubicación: PARQUEO EXTRACCION

TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo **X** Mantenimiento Correctivo___ Garantía___ Revisión___

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y REVISIONES REALIZADAS		
1	Limpieza interior y exterior de maquinas	**OK**
2	Limpieza y lavado de serpentines	**OK**
3	Limpieza de drenajes y bandejas	**OK**
4	Lavado y/o cambios de filtro de aire	**OK**
5	Limpieza de ajustes de controles eléctricos	**OK**
6	Inspección de poleas y correas	**OK**
7	Inspección de motores y rotores	**OK**
8	Revisión y lubricación de rodamiento	**OK**
9	Limpieza de difusores persianas y rejillas	**N/A**

MEDICIONES		**VOLTAJES SALIDA**	
VOLTAJE. L1-L2	440	VOLTAJE. NS	442
VOLTAJE. L2-L3	440	VOLTAJE. NR	442
VOLTAJE. L1-L3	440	VOLTAJE. NT	
AMPERAJE L1		AMPERAJE L3	5.5
AMPERAJE L2		TEMPERATURA ENCONTRADA	
TIPO DE REFRIGERANTE		PRESIÓN DE DESCARGA Psi	

REGISTRO FOTOGRAFICO








OBSERVACIONES: se realiza mantenimiento preventivo, equipo operando bajo sus parámetros

Equipo Número 17	Equipo: EXTRACCION
Cliente: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	Marca: AIRFLEX
Dirección: ARCHIVO DE BOGOTA	Modelo: VCI-SC 18 3/16
Fecha: 16/09/2024	Ubicación: LABORATORIO FISICO QUIMICO

TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo **X** Mantenimiento Correctivo___ Garantía___ Revisión___

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y REVISIONES REALIZADAS		
1	Limpieza interior y exterior de maquinas	**OK**
2	Limpieza y lavado de serpentines	**OK**
3	Limpieza de drenajes y bandejas	**OK**
4	Lavado y/o cambios de filtro de aire	**OK**
5	Limpieza de ajustes de controles eléctricos	**OK**
6	Inspección de poleas y correas	**OK**
7	Inspección de motores y rotores	**OK**
8	Revisión y lubricación de rodamiento	**OK**
9	Limpieza de difusores persianas y rejillas	**N/A**

MEDICIONES		**VOLTAJES SALIDA**	
VOLTAJE. L1-L2	440	VOLTAJE. NS	442
VOLTAJE. L2-L3	440	VOLTAJE. NR	442
VOLTAJE. L1-L3	440	VOLTAJE. NT	
AMPERAJE L1		AMPERAJE L3	5.5
AMPERAJE L2		TEMPERATURA ENCONTRADA	
TIPO DE REFRIGERANTE		PRESIÓN DE DESCARGA Psi	

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES: se realiza mantenimiento preventivo, equipo operando bajo sus parámetros

Equipo Número 18	Equipo: EXTRACCION
Cliente: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	Marca: AIRFLEX
Dirección: ARCHIVO DE BOGOTA	Modelo: VCI-SC 18 3/16
Fecha: 16/09/2024	Ubicación: LABORATORIO FISICO QUIMICO

TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo **X** Mantenimiento Correctivo___ Garantía___ Revisión___

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y REVISIONES REALIZADAS		
1	Limpieza interior y exterior de maquinas	**OK**
2	Limpieza y lavado de serpentines	**OK**
3	Limpieza de drenajes y bandejas	**OK**
4	Lavado y/o cambios de filtro de aire	**OK**
5	Limpieza de ajustes de controles eléctricos	**OK**
6	Inspección de poleas y correas	**OK**
7	Inspección de motores y rotores	**OK**
8	Revisión y lubricación de rodamiento	**OK**
9	Limpieza de difusores persianas y rejillas	**N/A**

MEDICIONES		**VOLTAJES SALIDA**	
VOLTAJE. L1-L2	440	VOLTAJE. NS	442
VOLTAJE. L2-L3	440	VOLTAJE. NR	442
VOLTAJE. L1-L3	440	VOLTAJE. NT	
AMPERAJE L1		AMPERAJE L3	2.28
AMPERAJE L2		TEMPERATURA ENCONTRADA	
TIPO DE REFRIGERANTE		PRESIÓN DE DESCARGA Psi	

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES: se realiza mantenimiento preventivo, equipo operando bajo sus parámetros

Equipo Número 19	Equipo: EXTRACCION
Cliente: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	Marca: AIRFLEX
Dirección: ARCHIVO DE BOGOTA	Modelo: VCI-SC 18 3/16
Fecha: 16/09/2024	Ubicación: LABORATORIO FISICO QUIMICO

TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo **X** Mantenimiento Correctivo___ Garantía___ Revisión___

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y REVISIONES REALIZADAS

1	Limpieza interior y exterior de maquinas	**OK**
2	Limpieza y lavado de serpentines	**OK**
3	Limpieza de drenajes y bandejas	**OK**
4	Lavado y/o cambios de filtro de aire	**OK**
5	Limpieza de ajustes de controles eléctricos	**OK**
6	Inspección de poleas y correas	**OK**
7	Inspección de motores y rotores	**OK**
8	Revisión y lubricación de rodamiento	**OK**
9	Limpieza de difusores persianas y rejillas	**N/A**

MEDICIONES		**VOLTAJES SALIDA**	
VOLTAJE. L1-L2	440	VOLTAJE. NS	442
VOLTAJE. L2-L3	440	VOLTAJE. NR	442
VOLTAJE. L1-L3	440	VOLTAJE. NT	
AMPERAJE L1		AMPERAJE L3	2.28
AMPERAJE L2		TEMPERATURA ENCONTRADA	
TIPO DE REFRIGERANTE		PRESIÓN DE DESCARGA Psi	

REGISTRO FOTOGRAFICO









OBSERVACIONES: se realiza mantenimiento preventivo, equipo operando bajo sus parámetros

Equipo Número 20	Equipo: EXTRACCION
Cliente: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	Marca: AIRFLEX
Dirección: ARCHIVO DE BOGOTA	Modelo: VCI-SP 12 1/4
Fecha: 16/09/2024	Ubicación: FOTOGRAFIA

TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo **X** Mantenimiento Correctivo___ Garantía___ Revisión___


DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y REVISIONES REALIZADAS		
1	Limpieza interior y exterior de maquinas	**OK**
2	Limpieza y lavado de serpentines	**OK**
3	Limpieza de drenajes y bandejas	**OK**
4	Lavado y/o cambios de filtro de aire	**OK**
5	Limpieza de ajustes de controles eléctricos	**OK**
6	Inspección de poleas y correas	**OK**
7	Inspección de motores y rotores	**OK**
8	Revisión y lubricación de rodamiento	**OK**
9	Limpieza de difusores persianas y rejillas	**N/A**

MEDICIONES		**VOLTAJES SALIDA**	
VOLTAJE. L1-L2	440	VOLTAJE. NS	442
VOLTAJE. L2-L3	440	VOLTAJE. NR	442
VOLTAJE. L1-L3	440	VOLTAJE. NT	
AMPERAJE L1		AMPERAJE L3	2.28
AMPERAJE L2		TEMPERATURA ENCONTRADA	
TIPO DE REFRIGERANTE		PRESIÓN DE DESCARGA Psi	

REGISTRO FOTOGRAFICO





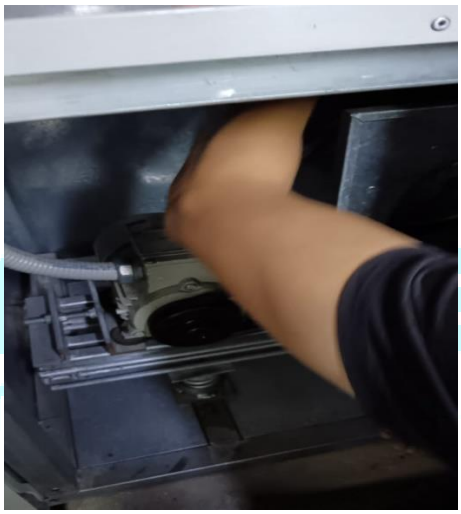

OBSERVACIONES: se realiza mantenimiento preventivo, equipo operando bajo sus parámetros

Equipo Número 21	Equipo: EXTRACCION
Cliente: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	Marca: AIRFLEX
Dirección: ARCHIVO DE BOGOTA	Modelo: VCI-SP 12 1/4
Fecha: 16/09/2024	Ubicación: MICROFILMACION

TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo **X** Mantenimiento Correctivo___ Garantía___ Revisión___


DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y REVISIONES REALIZADAS		
1	Limpieza interior y exterior de maquinas	**OK**
2	Limpieza y lavado de serpentines	**OK**
3	Limpieza de drenajes y bandejas	**OK**
4	Lavado y/o cambios de filtro de aire	**OK**
5	Limpieza de ajustes de controles eléctricos	**OK**
6	Inspección de poleas y correas	**OK**
7	Inspección de motores y rotores	**OK**
8	Revisión y lubricación de rodamiento	**OK**
9	Limpieza de difusores persianas y rejillas	**N/A**

MEDICIONES		**VOLTAJES SALIDA**	
VOLTAJE. L1-L2	220	VOLTAJE. NS	217
VOLTAJE. L2-L3	220	VOLTAJE. NR	216
VOLTAJE. L1-L3	216	VOLTAJE. NT	
AMPERAJE L1	1.4	AMPERAJE L3	1.3
AMPERAJE L2		TEMPERATURA ENCONTRADA	
TIPO DE REFRIGERANTE		PRESIÓN DE DESCARGA Psi	

REGISTRO FOTOGRAFICO





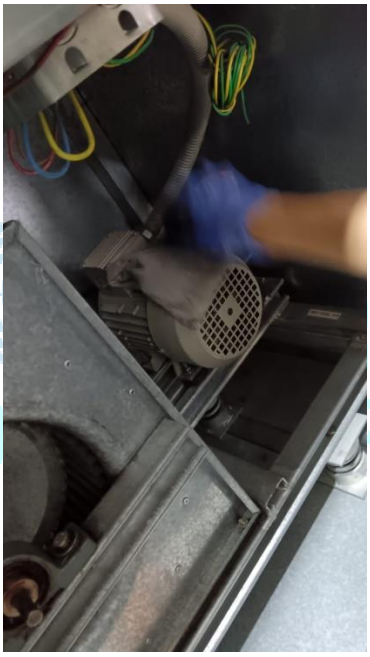



OBSERVACIONES: se realiza mantenimiento preventivo, se recomienda cambio de correa A41BL

Equipo Número 22	Equipo: EXTRACCION
Cliente: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	Marca: AIRFLEX
Dirección: ARCHIVO DE BOGOTA	Modelo: VCI-SP 18
Fecha: 16/09/2024	Ubicación: Extracción campanas tratamientos manuales:

TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo **X** Mantenimiento Correctivo___ Garantía___ Revisión___

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y REVISIONES REALIZADAS		
1	Limpieza interior y exterior de maquinas	**OK**
2	Limpieza y lavado de serpentines	**OK**
3	Limpieza de drenajes y bandejas	**OK**
4	Lavado y/o cambios de filtro de aire	**OK**
5	Limpieza de ajustes de controles eléctricos	**OK**
6	Inspección de poleas y correas	**OK**
7	Inspección de motores y rotores	**OK**
8	Revisión y lubricación de rodamiento	**OK**
9	Limpieza de difusores persianas y rejillas	**N/A**

MEDICIONES		**VOLTAJES SALIDA**	
VOLTAJE. L1-L2	440	VOLTAJE. NS	442
VOLTAJE. L2-L3	440	VOLTAJE. NR	442
VOLTAJE. L1-L3	440	VOLTAJE. NT	
AMPERAJE L1		AMPERAJE L3	2.28
AMPERAJE L2		TEMPERATURA ENCONTRADA	
TIPO DE REFRIGERANTE		PRESIÓN DE DESCARGA Psi	

REGISTRO FOTOGRAFICO









OBSERVACIONES: se realiza mantenimiento preventivo, equipo operando bajo sus parámetros

Equipo Número 23	Equipo: EXTRACCION
Cliente: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	Marca: AIRFLEX
Dirección: ARCHIVO DE BOGOTA	Modelo: VCI-SP 18
Fecha: 16/09/2024	Ubicación: Extracción campanas tratamientos manuales:

TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo **X** Mantenimiento Correctivo___ Garantía___ Revisión___

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y REVISIONES REALIZADAS		
1	Limpieza interior y exterior de maquinas	**OK**
2	Limpieza y lavado de serpentines	**OK**
3	Limpieza de drenajes y bandejas	**OK**
4	Lavado y/o cambios de filtro de aire	**OK**
5	Limpieza de ajustes de controles eléctricos	**OK**
6	Inspección de poleas y correas	**OK**
7	Inspección de motores y rotores	**OK**
8	Revisión y lubricación de rodamiento	**OK**
9	Limpieza de difusores persianas y rejillas	**N/A**

MEDICIONES		**VOLTAJES SALIDA**	
VOLTAJE. L1-L2	440	VOLTAJE. NS	442
VOLTAJE. L2-L3	440	VOLTAJE. NR	442
VOLTAJE. L1-L3	440	VOLTAJE. NT	
AMPERAJE L1		AMPERAJE L3	2.28
AMPERAJE L2		TEMPERATURA ENCONTRADA	
TIPO DE REFRIGERANTE		PRESIÓN DE DESCARGA Psi	

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES: se realiza mantenimiento preventivo, equipo operando bajo sus parámetros

Equipo Número 24	Equipo: EXTRACCION
Cliente: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	Marca: AIRFLEX
Dirección: ARCHIVO DE BOGOTA	Modelo: VCI-SP 18
Fecha: 16/09/2024	Ubicación: Extracción campana lavado y tratamiento toxico

TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo **X** Mantenimiento Correctivo___ Garantía___ Revisión___

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y REVISIONES REALIZADAS		
1	Limpieza interior y exterior de maquinas	**OK**
2	Limpieza y lavado de serpentines	**OK**
3	Limpieza de drenajes y bandejas	**OK**
4	Lavado y/o cambios de filtro de aire	**OK**
5	Limpieza de ajustes de controles eléctricos	**OK**
6	Inspección de poleas y correas	**OK**
7	Inspección de motores y rotores	**OK**
8	Revisión y lubricación de rodamiento	**OK**
9	Limpieza de difusores persianas y rejillas	**N/A**

MEDICIONES		**VOLTAJES SALIDA**	
VOLTAJE. L1-L2	220	VOLTAJE. NS	217
VOLTAJE. L2-L3	216	VOLTAJE. NR	217
VOLTAJE. L1-L3		VOLTAJE. NT	
AMPERAJE L1	1.7	AMPERAJE L3	1.6
AMPERAJE L2		TEMPERATURA ENCONTRADA	
TIPO DE REFRIGERANTE		PRESIÓN DE DESCARGA Psi	

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES: se realiza mantenimiento preventivo,

Equipo Número 25	Equipo: EXTRACCION
Cliente: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	Marca: AIRFLEX
Dirección: ARCHIVO DE BOGOTA	Modelo: VCI-SP 18
Fecha: 16/09/2024	Ubicación: Extracción campana lavado y tratamiento toxico

TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo **X** Mantenimiento Correctivo___ Garantía___ Revisión___

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y REVISIONES REALIZADAS		
1	Limpieza interior y exterior de maquinas	**OK**
2	Limpieza y lavado de serpentines	**OK**
3	Limpieza de drenajes y bandejas	**OK**
4	Lavado y/o cambios de filtro de aire	**OK**
5	Limpieza de ajustes de controles eléctricos	**OK**
6	Inspección de poleas y correas	**OK**
7	Inspección de motores y rotores	**OK**
8	Revisión y lubricación de rodamiento	**OK**
9	Limpieza de difusores persianas y rejillas	**N/A**

MEDICIONES		**VOLTAJES SALIDA**	
VOLTAJE. L1-L2	440	VOLTAJE. NS	442
VOLTAJE. L2-L3	440	VOLTAJE. NR	442
VOLTAJE. L1-L3	440	VOLTAJE. NT	
AMPERAJE L1		AMPERAJE L3	2.28
AMPERAJE L2		TEMPERATURA ENCONTRADA	
TIPO DE REFRIGERANTE		PRESIÓN DE DESCARGA Psi	

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES: se realiza mantenimiento preventivo, equipo operando bajo sus parámetros

Electriaires Integrales s.a.s.

Equipo Número 26	Equipo: EXTRACCION
Cliente: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	Marca: AIRFLEX
Dirección: ARCHIVO DE BOGOTA	Modelo: VCI-SP 18
Fecha: 16/09/2024	Ubicación: Extracción campana lavado y tratamiento toxico

TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo **X** Mantenimiento Correctivo___ Garantía___ Revisión___


DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y REVISIONES REALIZADAS		
1	Limpieza interior y exterior de maquinas	**OK**
2	Limpieza y lavado de serpentines	**OK**
3	Limpieza de drenajes y bandejas	**OK**
4	Lavado y/o cambios de filtro de aire	**OK**
5	Limpieza de ajustes de controles eléctricos	**OK**
6	Inspección de poleas y correas	**OK**
7	Inspección de motores y rotores	**OK**
8	Revisión y lubricación de rodamiento	**OK**
9	Limpieza de difusores persianas y rejillas	**N/A**

MEDICIONES		**VOLTAJES SALIDA**	
VOLTAJE. L1-L2	440	VOLTAJE. NS	442
VOLTAJE. L2-L3	440	VOLTAJE. NR	442
VOLTAJE. L1-L3	440	VOLTAJE. NT	
AMPERAJE L1		AMPERAJE L3	2.28
AMPERAJE L2		TEMPERATURA ENCONTRADA	
TIPO DE REFRIGERANTE		PRESIÓN DE DESCARGA Psi	

REGISTRO FOTOGRAFICO





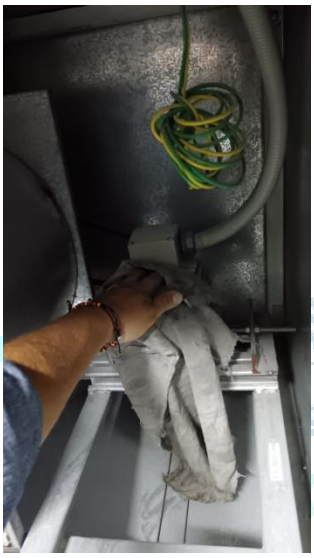

OBSERVACIONES: se realiza mantenimiento preventivo, equipo operando bajo sus parámetros

Equipo Número 27	Equipo: EXTRACCION
Cliente: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	Marca: AIRFLEX
Dirección: ARCHIVO DE BOGOTA	Modelo: VCI-SP 18
Fecha: 16/09/2024	Ubicación: Extracción campana lavado y tratamiento toxico

TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo **X** Mantenimiento Correctivo___ Garantía___ Revisión___

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y REVISIONES REALIZADAS		
1	Limpieza interior y exterior de maquinas	**OK**
2	Limpieza y lavado de serpentines	**OK**
3	Limpieza de drenajes y bandejas	**OK**
4	Lavado y/o cambios de filtro de aire	**OK**
5	Limpieza de ajustes de controles eléctricos	**OK**
6	Inspección de poleas y correas	**OK**
7	Inspección de motores y rotores	**OK**
8	Revisión y lubricación de rodamiento	**OK**
9	Limpieza de difusores persianas y rejillas	**N/A**

MEDICIONES		**VOLTAJES SALIDA**	
VOLTAJE. L1-L2	440	VOLTAJE. NS	442
VOLTAJE. L2-L3	440	VOLTAJE. NR	442
VOLTAJE. L1-L3	440	VOLTAJE. NT	
AMPERAJE L1		AMPERAJE L3	2.28
AMPERAJE L2		TEMPERATURA ENCONTRADA	
TIPO DE REFRIGERANTE		PRESIÓN DE DESCARGA Psi	

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES: se realiza mantenimiento preventivo, equipo operando bajo sus parámetros

Equipo Número 28	Equipo: EXTRACCION
Cliente: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	Marca: Cook
Dirección: ARCHIVO DE BOGOTA	Modelo: ACRU-B 180R8B
Fecha: 16/09/2024	Ubicación: Cocina

TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo **X** Mantenimiento Correctivo___ Garantía___ Revisión___

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y REVISIONES REALIZADAS		
1	Limpieza interior y exterior de maquinas	**OK**
2	Limpieza y lavado de serpentines	**OK**
3	Limpieza de drenajes y bandejas	**OK**
4	Lavado y/o cambios de filtro de aire	**OK**
5	Limpieza de ajustes de controles eléctricos	**OK**
6	Inspección de poleas y correas	**OK**
7	Inspección de motores y rotores	**OK**
8	Revisión y lubricación de rodamiento	**OK**
9	Limpieza de difusores persianas y rejillas	**N/A**

MEDICIONES		**VOLTAJES SALIDA**	
VOLTAJE. L1-L2	440	VOLTAJE. NS	442
VOLTAJE. L2-L3	440	VOLTAJE. NR	442
VOLTAJE. L1-L3	440	VOLTAJE. NT	
AMPERAJE L1		AMPERAJE L3	2.28
AMPERAJE L2		TEMPERATURA ENCONTRADA	
TIPO DE REFRIGERANTE		PRESIÓN DE DESCARGA Psi	

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES: se realiza mantenimiento preventivo, equipo operando bajo sus parámetros

Equipo Número 29	Equipo: EXTRACCION
Cliente: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	Marca: Cook
Dirección: ARCHIVO DE BOGOTA	Modelo: AC-D100C15
Fecha: 16/09/2024	Ubicación: Documentos

TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo **X** Mantenimiento Correctivo___ Garantía___ Revisión___

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y REVISIONES REALIZADAS		
1	Limpieza interior y exterior de maquinas	**OK**
2	Limpieza y lavado de serpentines	**OK**
3	Limpieza de drenajes y bandejas	**OK**
4	Lavado y/o cambios de filtro de aire	**OK**
5	Limpieza de ajustes de controles eléctricos	**OK**
6	Inspección de poleas y correas	**OK**
7	Inspección de motores y rotores	**OK**
8	Revisión y lubricación de rodamiento	**OK**
9	Limpieza de difusores persianas y rejillas	**N/A**

MEDICIONES		**VOLTAJES SALIDA**	
VOLTAJE. L1-L2	440	VOLTAJE. NS	442
VOLTAJE. L2-L3	440	VOLTAJE. NR	442
VOLTAJE. L1-L3	440	VOLTAJE. NT	
AMPERAJE L1		AMPERAJE L3	2.28
AMPERAJE L2		TEMPERATURA ENCONTRADA	
TIPO DE REFRIGERANTE		PRESIÓN DE DESCARGA Psi	

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES: se realiza mantenimiento preventivo, equipo operando bajo sus parámetros

Equipo Número 30	Equipo: EXTRACCION
Cliente: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	Marca: aireflex
Dirección: ARCHIVO DE BOGOTA	Modelo: TEC3-055 de 1.600 CPM
Fecha: 16/09/2024	Ubicación: Estudio de grabación

TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo **X** Mantenimiento Correctivo___ Garantía___ Revisión___

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y REVISIONES REALIZADAS		
1	Limpieza interior y exterior de maquinas	**OK**
2	Limpieza y lavado de serpentines	**OK**
3	Limpieza de drenajes y bandejas	**OK**
4	Lavado y/o cambios de filtro de aire	**OK**
5	Limpieza de ajustes de controles eléctricos	**OK**
6	Inspección de poleas y correas	**OK**
7	Inspección de motores y rotores	**OK**
8	Revisión y lubricación de rodamiento	**OK**
9	Limpieza de difusores persianas y rejillas	**N/A**

MEDICIONES		**VOLTAJES SALIDA**	
VOLTAJE. L1-L2	440	VOLTAJE. NS	442
VOLTAJE. L2-L3	440	VOLTAJE. NR	442
VOLTAJE. L1-L3	440	VOLTAJE. NT	
AMPERAJE L1		AMPERAJE L3	2.28
AMPERAJE L2		TEMPERATURA ENCONTRADA	
TIPO DE REFRIGERANTE		PRESIÓN DE DESCARGA Psi	

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES: se realiza mantenimiento preventivo, se requiere cambio de pulsadores de encendido en tablero eléctrico

Equipo Número 31	Equipo: EXTRACCION
Cliente: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	Marca: aireflex
Dirección: ARCHIVO DE BOGOTA	Modelo: TEC3-055 de 1.600 CPM
Fecha: 16/09/2024	Ubicación: Estudio de grabación

TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo **X** Mantenimiento Correctivo___ Garantía___ Revisión___

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y REVISIONES REALIZADAS		
1	Limpieza interior y exterior de maquinas	**OK**
2	Limpieza y lavado de serpentines	**OK**
3	Limpieza de drenajes y bandejas	**OK**
4	Lavado y/o cambios de filtro de aire	**OK**
5	Limpieza de ajustes de controles eléctricos	**OK**
6	Inspección de poleas y correas	**OK**
7	Inspección de motores y rotores	**OK**
8	Revisión y lubricación de rodamiento	**OK**
9	Limpieza de difusores persianas y rejillas	**N/A**

MEDICIONES		**VOLTAJES SALIDA**	
VOLTAJE. L1-L2	440	VOLTAJE. NS	442
VOLTAJE. L2-L3	440	VOLTAJE. NR	442
VOLTAJE. L1-L3	440	VOLTAJE. NT	
AMPERAJE L1		AMPERAJE L3	2.28
AMPERAJE L2		TEMPERATURA ENCONTRADA	
TIPO DE REFRIGERANTE		PRESIÓN DE DESCARGA Psi	

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES: se realiza mantenimiento preventivo, se requiere cambio de pulsadores de encendido en tablero eléctrico

Equipo Número 32	Equipo: CUARTO FRIO
Cliente: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	Marca: TECUMSEH
Dirección: ARCHIVO DE BOGOTA	Modelo: UAJ420HZT70NX
Fecha: 16/09/2024	Ubicación: Estudio de grabación


TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo **X** Mantenimiento Correctivo___ Garantía___ Revisión___

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y REVISIONES REALIZADAS		
1	Limpieza interior y exterior de maquinas	**OK**
2	Limpieza y lavado de serpentines	**OK**
3	Limpieza de drenajes y bandejas	**OK**
4	Lavado y/o cambios de filtro de aire	**OK**
5	Limpieza de ajustes de controles eléctricos	**OK**
6	Inspección de poleas y correas	**OK**
7	Inspección de motores y rotores	**OK**
8	Revisión y lubricación de rodamiento	**OK**
9	Limpieza de difusores persianas y rejillas	**N/A**

MEDICIONES		**VOLTAJES SALIDA**	
VOLTAJE. L1-L2	440	VOLTAJE. NS	442
VOLTAJE. L2-L3	440	VOLTAJE. NR	442
VOLTAJE. L1-L3	440	VOLTAJE. NT	
AMPERAJE L1		AMPERAJE L3	2.28
AMPERAJE L2		TEMPERATURA ENCONTRADA	
TIPO DE REFRIGERANTE		PRESIÓN DE DESCARGA Psi	

REGISTRO FOTOGRAFICO



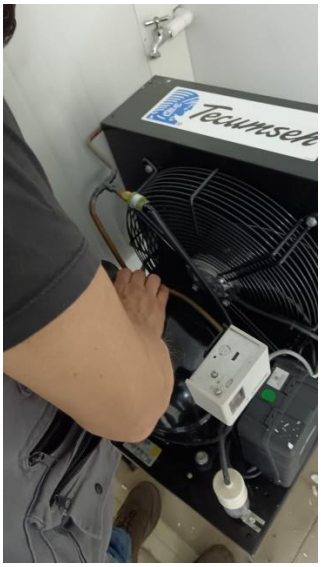



OBSERVACIONES: se realiza mantenimiento preventivo, equipo operando bajo sus parámetros