INFORME DE MANTENIMIENTO N°2

Equipo Número 75	Equipo: VENTILADOR
Cliente: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	Marca: GREENHECK
Dirección: CENTRO MEMORIA	Modelo: S WP-124-15CW
Fecha: 25/09/2024	Ubicación: CUARTO AIRES

TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo **X** Mantenimiento Correctivo___ Garantía___ Revisión___

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y REVISIONES REALIZADAS		
1	Limpieza interior y exterior de maquinas	**OK**
2	Limpieza y lavado de serpentines	**OK**
3	Limpieza de drenajes y bandejas	**OK**
4	Lavado y/o cambios de filtro de aire	**OK**
5	Limpieza de ajustes de controles eléctricos	**OK**
6	Inspección de poleas y correas	**OK**
7	Inspección de motores y rotores	**OK**
8	Revisión y lubricación de rodamiento	**OK**
9	Limpieza de difusores persianas y rejillas	**N/A**

MEDICIONES		VOLTAJES SALIDA	
VOLTAJE. L1-L2	438	VOLTAJE. NS	438
VOLTAJE. L2-L3	439	VOLTAJE. NR	
VOLTAJE. L1-L3		VOLTAJE. NT	
AMPERAJE L1	3,98	AMPERAJE L3	3,95
AMPERAJE L2	4,0	TEMPERATURA ENCONTRADA	
TIPO DE REFRIGERANTE		PRESIÓN DE DESCARGA Psi	

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES: se realiza mantenimiento preventivo


Equipo Número 76	Equipo: VENTILADOR
Cliente: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	Marca: GREENHECK
Dirección: CENTRO MEMORIA	Modelo: DCT-108-10TH
Fecha: 25/09/2024	Ubicación: CUARTO AIRES

TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo **X** Mantenimiento Correctivo___ Garantía___ Revisión___

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y REVISIONES REALIZADAS		
1	Limpieza interior y exterior de maquinas	**OK**
2	Limpieza y lavado de serpentines	**OK**
3	Limpieza de drenajes y bandejas	**OK**
4	Lavado y/o cambios de filtro de aire	**OK**
5	Limpieza de ajustes de controles eléctricos	**OK**
6	Inspección de poleas y correas	**OK**
7	Inspección de motores y rotores	**OK**
8	Revisión y lubricación de rodamiento	**OK**
9	Limpieza de difusores persianas y rejillas	**N/A**

MEDICIONES		**VOLTAJES SALIDA**	
VOLTAJE. L1-L2		VOLTAJE. NS	
VOLTAJE. L2-L3		VOLTAJE. NR	
VOLTAJE. L1-L3		VOLTAJE. NT	
AMPERAJE L1		AMPERAJE L3	
AMPERAJE L2		TEMPERATURA ENCONTRADA	
TIPO DE REFRIGERANTE		PRESIÓN DE DESCARGA Psi	

REGISTRO FOTOGRAFICO

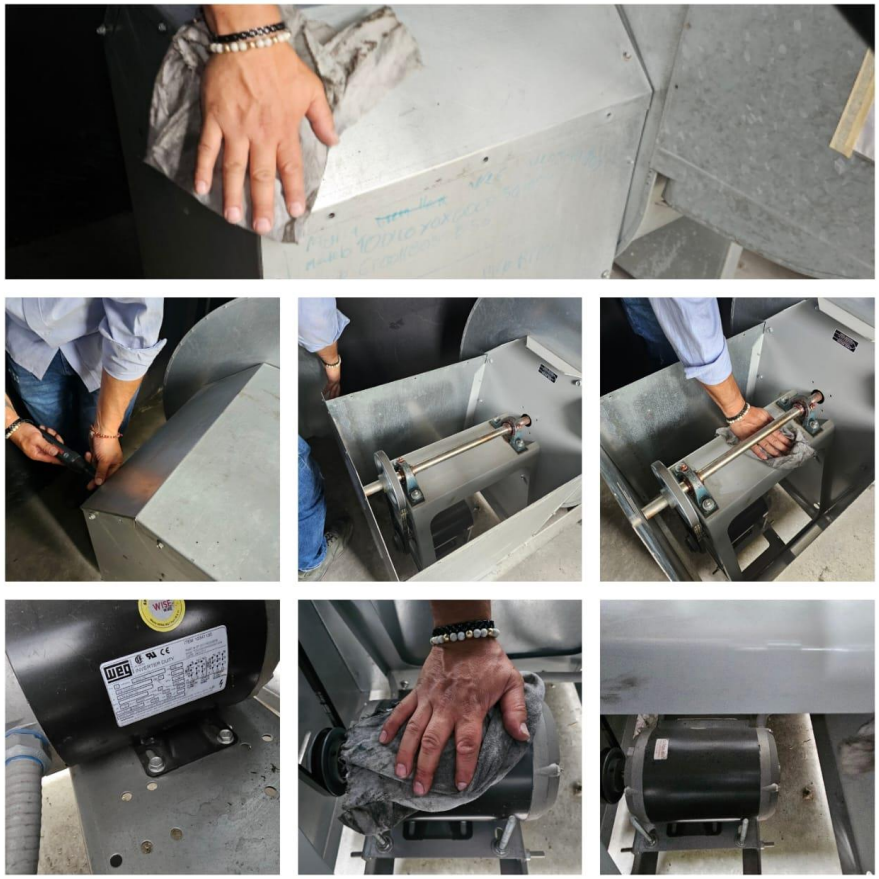

OBSERVACIONES: se realiza mantenimiento preventivo,

Equipo Número 77	Equipo: VENTILADOR
Cliente: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	Marca: GREENHECK
Dirección: CENTRO MEMORIA	Modelo: KQM156-C1MD274DK
Fecha: 25/09/2024	Ubicación: extracción baños

TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo **X** Mantenimiento Correctivo___ Garantía___ Revisión___

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y REVISIONES REALIZADAS		
1	Limpieza interior y exterior de maquinas	**OK**
2	Limpieza y lavado de serpentines	**OK**
3	Limpieza de drenajes y bandejas	**OK**
4	Lavado y/o cambios de filtro de aire	**OK**
5	Limpieza de ajustes de controles eléctricos	**OK**
6	Inspección de poleas y correas	**OK**
7	Inspección de motores y rotores	**OK**
8	Revisión y lubricación de rodamiento	**OK**
9	Limpieza de difusores persianas y rejillas	**N/A**

MEDICIONES		**VOLTAJES SALIDA**	
VOLTAJE. L1-L2	220	VOLTAJE. NS	
VOLTAJE. L2-L3		VOLTAJE. NR	
VOLTAJE. L1-L3		VOLTAJE. NT	
AMPERAJE L1	6.4	AMPERAJE L3	
AMPERAJE L2		TEMPERATURA ENCONTRADA	
TIPO DE REFRIGERANTE		PRESIÓN DE DESCARGA Psi	

REGISTRO FOTOGRAFICO





Electriaires Integrales s.a.s.

OBSERVACIONES: se realiza mantenimiento preventivo, equipo operando bajo sus parametros


Equipo Número 78	Equipo: VENTILADOR
Cliente: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	Marca: GREENHECK
Dirección: CENTRO MEMORIA	Modelo: SWB- 116-10CW-TH
Fecha: 25/09/2024	Ubicación: extracción baños

TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo **X** Mantenimiento Correctivo___ Garantía___ Revisión___

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y REVISIONES REALIZADAS		
1	Limpieza interior y exterior de maquinas	**OK**
2	Limpieza y lavado de serpentines	**OK**
3	Limpieza de drenajes y bandejas	**OK**
4	Lavado y/o cambios de filtro de aire	**OK**
5	Limpieza de ajustes de controles eléctricos	**OK**
6	Inspección de poleas y correas	**OK**
7	Inspección de motores y rotores	**OK**
8	Revisión y lubricación de rodamiento	**OK**
9	Limpieza de difusores persianas y rejillas	**N/A**

MEDICIONES		**VOLTAJES SALIDA**	
VOLTAJE. L1-L2	220	VOLTAJE. NS	
VOLTAJE. L2-L3		VOLTAJE. NR	
VOLTAJE. L1-L3		VOLTAJE. NT	
AMPERAJE L1	6.4	AMPERAJE L3	
AMPERAJE L2		TEMPERATURA ENCONTRADA	
TIPO DE REFRIGERANTE		PRESIÓN DE DESCARGA Psi	

REGISTRO FOTOGRAFICO

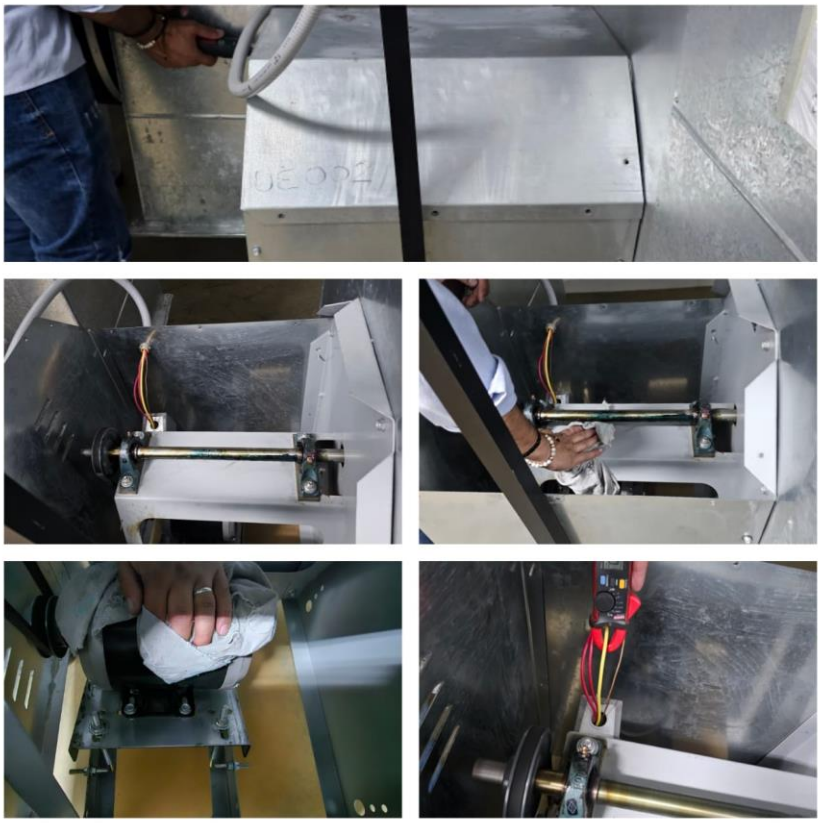

OBSERVACIONES: se realiza mantenimiento preventivo, equipo se encuentra sin alimentación de voltaje

Equipo Número 79	Equipo: VENTILADOR
Cliente: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	Marca: GREENHECK
Dirección: CENTRO MEMORIA	Modelo: T001COXOX-00003
Fecha: 25/09/2024	Ubicación: extracción parqueaderos

TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo **X** Mantenimiento Correctivo___ Garantía___ Revisión___

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y REVISIONES REALIZADAS		
1	Limpieza interior y exterior de maquinas	**OK**
2	Limpieza y lavado de serpentines	**OK**
3	Limpieza de drenajes y bandejas	**OK**
4	Lavado y/o cambios de filtro de aire	**OK**
5	Limpieza de ajustes de controles eléctricos	**OK**
6	Inspección de poleas y correas	**OK**
7	Inspección de motores y rotores	**OK**
8	Revisión y lubricación de rodamiento	**OK**
9	Limpieza de difusores persianas y rejillas	**N/A**

MEDICIONES		**VOLTAJES SALIDA**	
VOLTAJE. L1-L2	220	VOLTAJE. NS	
VOLTAJE. L2-L3		VOLTAJE. NR	
VOLTAJE. L1-L3		VOLTAJE. NT	
AMPERAJE L1	6.4	AMPERAJE L3	
AMPERAJE L2		TEMPERATURA ENCONTRADA	
TIPO DE REFRIGERANTE		PRESIÓN DE DESCARGA Psi	

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES: se realiza mantenimiento preventivo, equipo operando bajo sus parámetros

Equipo Número 80	Equipo: VENTILADOR
Cliente: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	Marca: GREENHECK
Dirección: CENTRO MEMORIA	Modelo: T001COXOX-00003
Fecha: 25/09/2024	Ubicación: cuarto aires c. maquinas bombas

TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo **X** Mantenimiento Correctivo___ Garantía___ Revisión___

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y REVISIONES REALIZADAS		
1	Limpieza interior y exterior de maquinas	**OK**
2	Limpieza y lavado de serpentines	**OK**
3	Limpieza de drenajes y bandejas	**OK**
4	Lavado y/o cambios de filtro de aire	**OK**
5	Limpieza de ajustes de controles eléctricos	**OK**
6	Inspección de poleas y correas	**OK**
7	Inspección de motores y rotores	**OK**
8	Revisión y lubricación de rodamiento	**OK**
9	Limpieza de difusores persianas y rejillas	**N/A**

MEDICIONES		**VOLTAJES SALIDA**	
VOLTAJE. L1-L2		VOLTAJE. NS	
VOLTAJE. L2-L3		VOLTAJE. NR	
VOLTAJE. L1-L3		VOLTAJE. NT	
AMPERAJE L1		AMPERAJE L3	
AMPERAJE L2		TEMPERATURA ENCONTRADA	
TIPO DE REFRIGERANTE		PRESIÓN DE DESCARGA Psi	

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES: se realiza mantenimiento preventivo, equipo sin motor, sin alimentación de voltaje fuera de servicio

Equipo Número 82	Equipo: MINI SPLIT
Cliente: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	Marca: LG
Dirección: CENTRO MEMORIA	Modelo: VM 18
Fecha: 25/09/2024	Ubicación: cuarto técnico

TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo **X** Mantenimiento Correctivo___ Garantía___ Revisión___

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y REVISIONES REALIZADAS		
1	Limpieza interior y exterior de maquinas	**OK**
2	Limpieza y lavado de serpentines	**OK**
3	Limpieza de drenajes y bandejas	**OK**
4	Lavado y/o cambios de filtro de aire	**OK**
5	Limpieza de ajustes de controles eléctricos	**OK**
6	Inspección de poleas y correas	**OK**
7	Inspección de motores y rotores	**OK**
8	Revisión y lubricación de rodamiento	**OK**
9	Limpieza de difusores persianas y rejillas	**N/A**

MEDICIONES		**VOLTAJES SALIDA**	
VOLTAJE. L1-L2	218	VOLTAJE. NS	
VOLTAJE. L2-L3	216	VOLTAJE. NR	
VOLTAJE. L1-L3		VOLTAJE. NT	
AMPERAJE L1	6.1	AMPERAJE L3	
AMPERAJE L2	5.6	TEMPERATURA ENCONTRADA	
TIPO DE REFRIGERANTE		PRESIÓN DE DESCARGA Psi	

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES: se realiza mantenimiento preventivo, equipo operando bajo sus parametros