
INFORME DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO




Equipo Número 84	Equipo: PISO TECHO
Cliente: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	Marca: LENOX
Dirección: CADE MUZU	Modelo: LX6UCMD036100P201
Fecha: 9/10/2024	Ubicación: CUARTO TECNICO

TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo _ Mantenimiento Correctivo_x_ Garantía___ Revisión___

REGISTRO FOTOGRAFICO CORRECTIVO



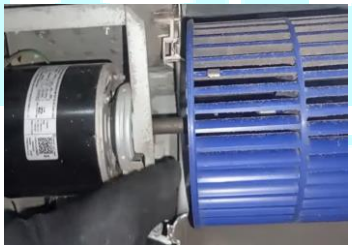

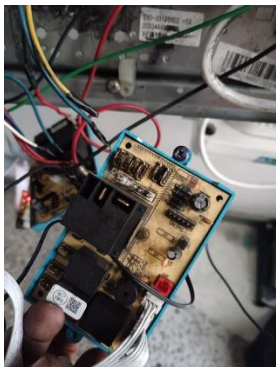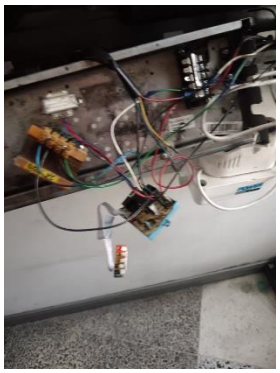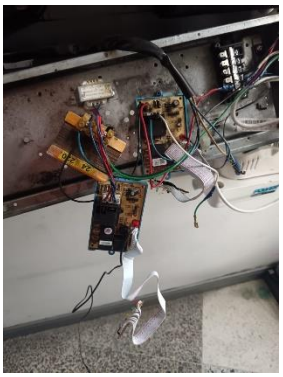OBSERVACIONES: se realiza suministro e instalación tarjeta electrónica y motor unidad manejadora, equipo queda operando bajo sus parametros


Electriaires Integrales s.a.s.
NIT. 901055814 - 3

Equipos de Aire acondicionado
Aire Limpio y libre de gases Nocivos
Instalaciones Eléctricas

Equipo	Equipo: MINI SPLIT
Cliente: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	Marca: MIRAGE
Dirección: EDIFICIO MUNICIPAL	Modelo: TEC3-235
Fecha: 9/08/2024	Ubicación: UPS

TIPO DE SERVICIO
Mantenimiento Preventivo __ Mantenimiento Correctivo_**x**__ Garantía___ Revisión___

REGISTRO FOTOGRAFICO CORRECTIVO

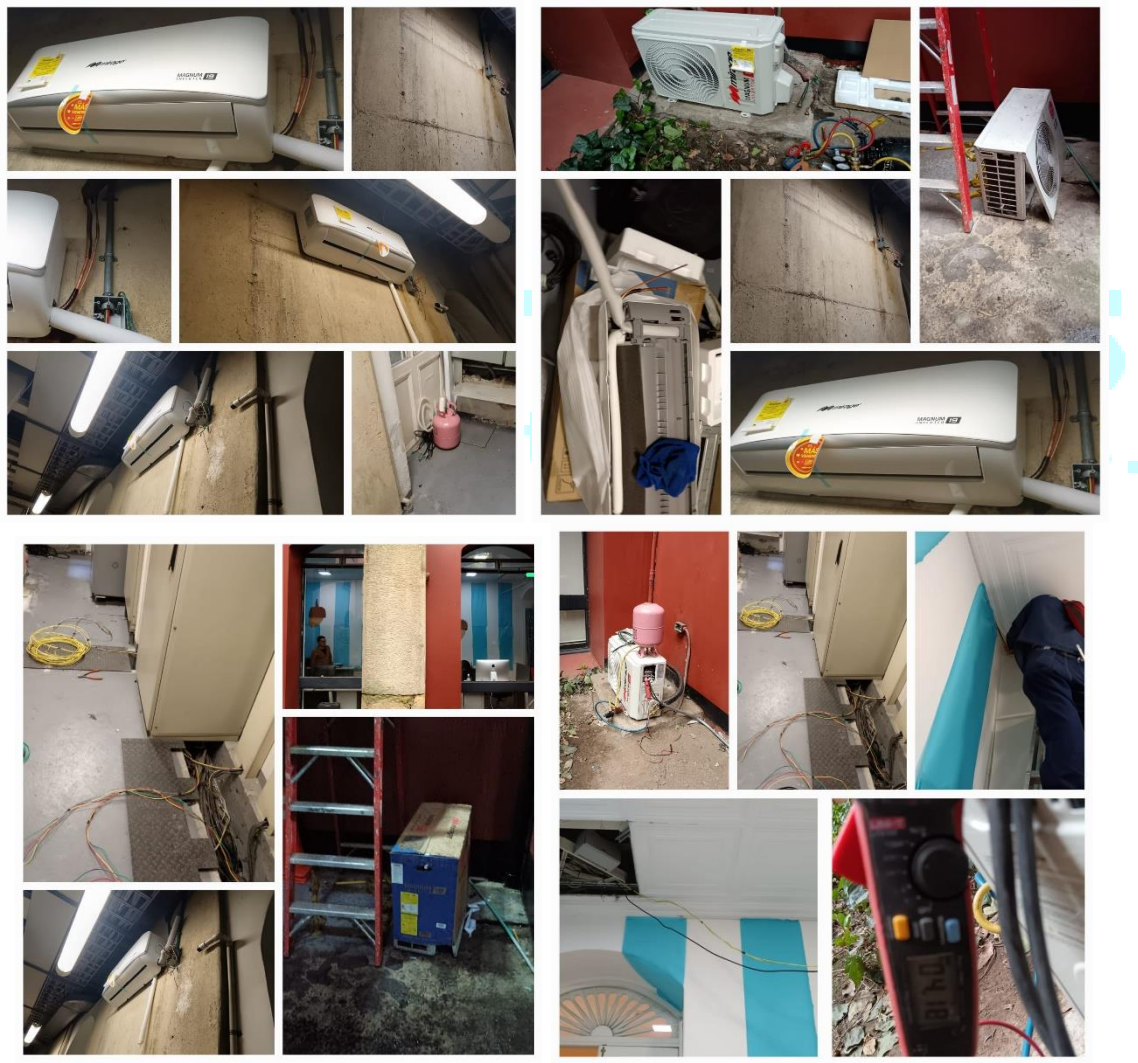

OBSERVACIONES: se realiza suministro e instalación aire acondicionado con acometida eléctrica, barrido de tubería con agente de limpieza

Equipo	Equipo: EXTRACCION
Cliente: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	Marca: AFC
Dirección: ARCHIVO BOGOTA	Modelo:
Fecha: 9/10/2024	Ubicación: SOTANO






OBSERVACIONES: se realiza suministro e instalación motor ventilador 1 eje


Cliente: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	Marca: LENOX
Dirección: CADE TUNAL	Modelo: LX6UCMD036100P201
Fecha: 15/10/2024	Ubicación: CUARTO TECNICO

Mantenimiento Preventivo __ Mantenimiento Correctivo_**x**__ Garantía___ Revisión___







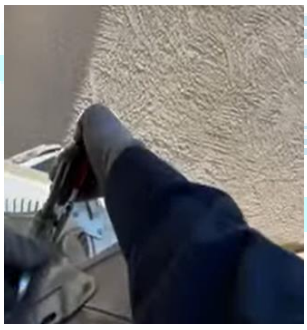

OBSERVACIONES: se realiza suministro e instalación motor ventilador condensadora con capacitor

Equipo Número 95	Equipo: MULTI V
Cliente: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	Marca: LG
Dirección: SUPER CADE MANITAS	Modelo: ARUV025GSD0
Fecha: 14/10/2024	Ubicación: ADMINISTRACION

Mantenimiento Preventivo __ Mantenimiento Correctivo_**x**__ Garantía___ Revisión___






OBSERVACIONES: se realiza ajuste de refrigerante R410 y cambio de capacitor