Actividades:	- **Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara:** Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural. - **Organización de Cableado:** Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias. NOTA: Base muy oxidada. **MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 19 PARQUE GANA:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía. - **Switch:** Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento. - **Cámara**: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente. - **Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara:** Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural. - **Organización de Cableado:** Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias. **MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 20 PARQUE ATRIO IGLESIA:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía.

	- **Switch:** Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento. - **Cámara**: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente. - **Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara:** Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural. - **Organización de Cableado:** Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias. **MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 18 PARQUE BANCO POPULAR:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - ***Transformador de Aislamiento:*** *Inspeccionar integridad* y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía. - **Switch:** Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento. - **Cámara**: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente. - **Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara:** Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural. - **Organización de Cableado:** Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias. **MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 21 PARQUE CAJA SOCIAL:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento.

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">- UPS: Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía.
- Switch: Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento.
- Cámara: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente.
- Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara: Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural.
- Organización de Cableado: Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias.</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Cantidad de cámaras intervenidas:</td><td>Descripción</td><td>Cantidad</td></tr>
<tr><td>PC ID 149</td><td>1</td></tr>
<tr><td>PC ID 19</td><td>1</td></tr>
<tr><td>PC ID 20</td><td>1</td></tr>
<tr><td>PC ID 18</td><td>1</td></tr>
<tr><td>PC ID 21</td><td>1</td></tr>
</table>

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Ilustración 251, pc id 149



Ilustración 252, pc id 149

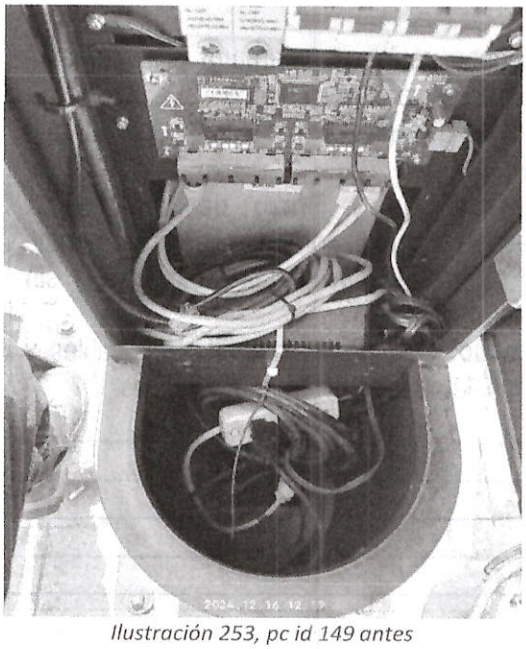


Ilustración 253, pc id 149 antes

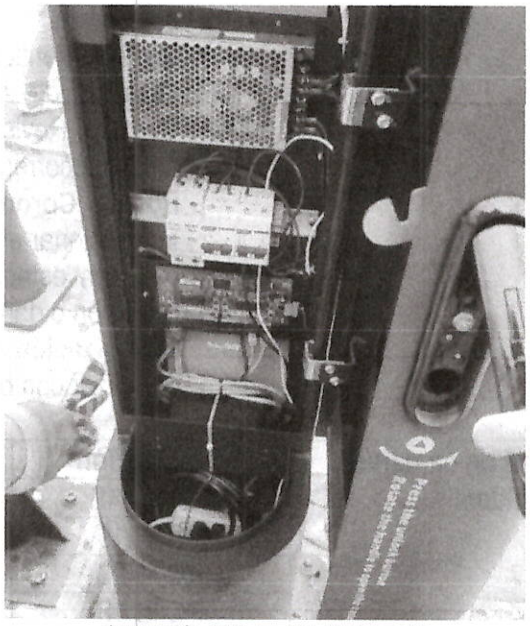


Ilustración 254, pc id 149 después



Ilustración 255, pc id 149 antes



Ilustración 256, pc id 149 después



Ilustración 257, pc id 19

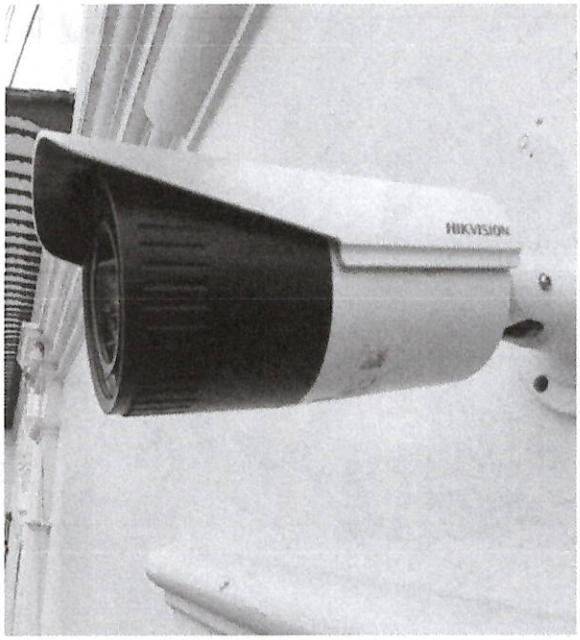


Ilustración 258, pc id 19

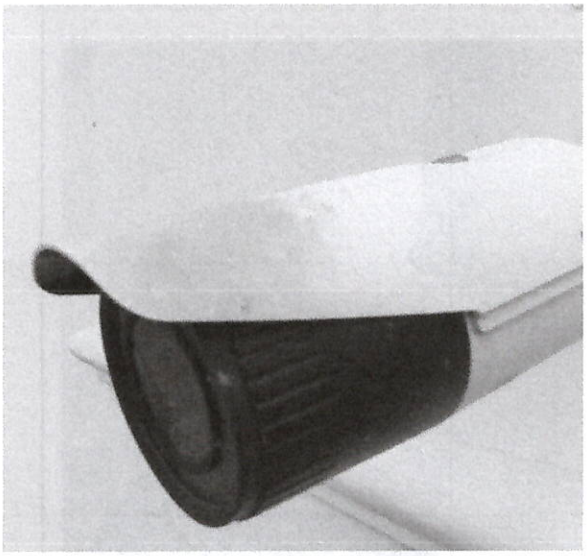


Ilustración 259, pc id 19 antes

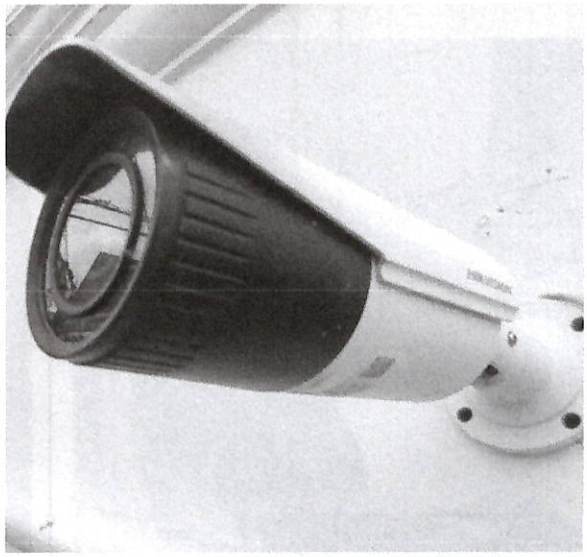


Ilustración 260, PC ID 19 después

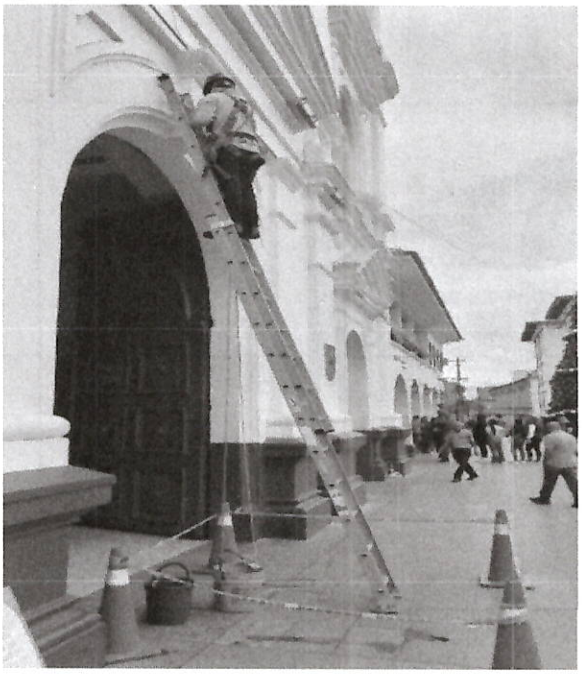


Ilustración 261, pc id 20



Ilustración 262, pc id 20

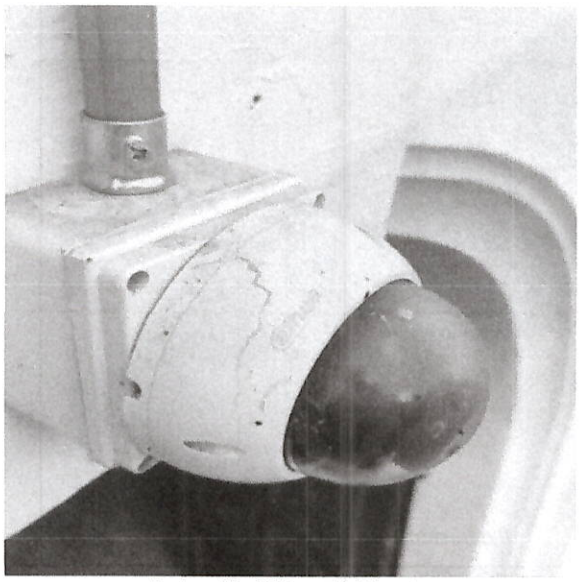


Ilustración 263, pc id 20 antes

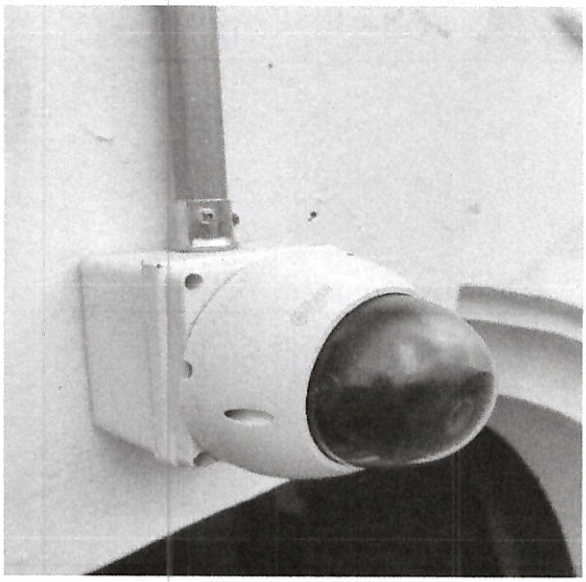


Ilustración 264, pc id 20 después



Ilustración 265, pc id 18 21



Ilustración 266, pc id 18 21

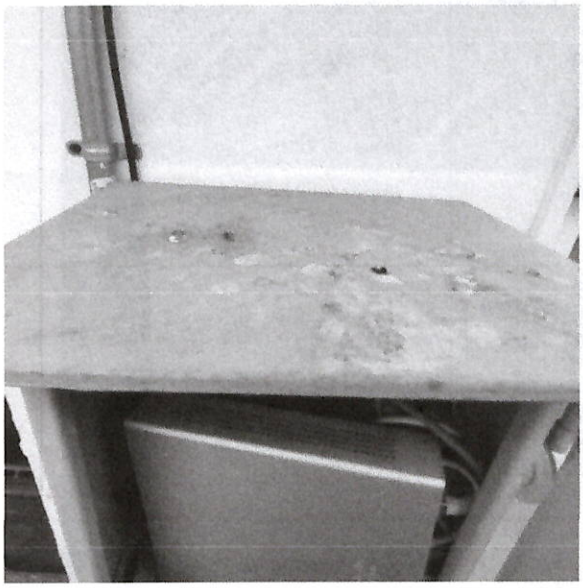


Ilustración 267, pc id 18 21 antes

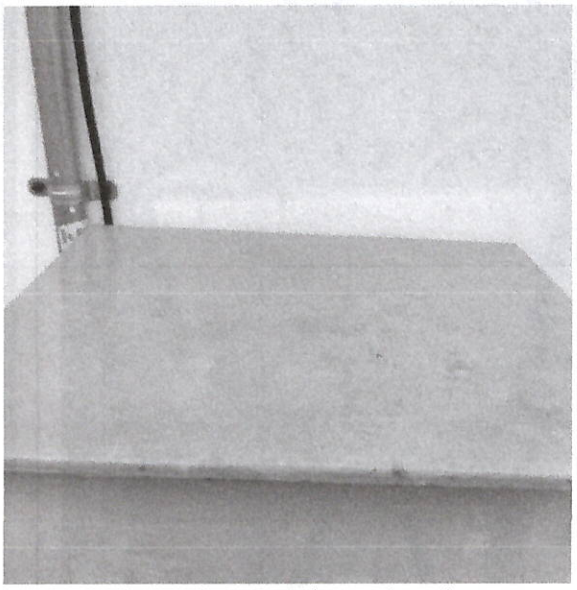


Ilustración 268, pc id 18 21 después



Ilustración 269, pc id 18 21 antes

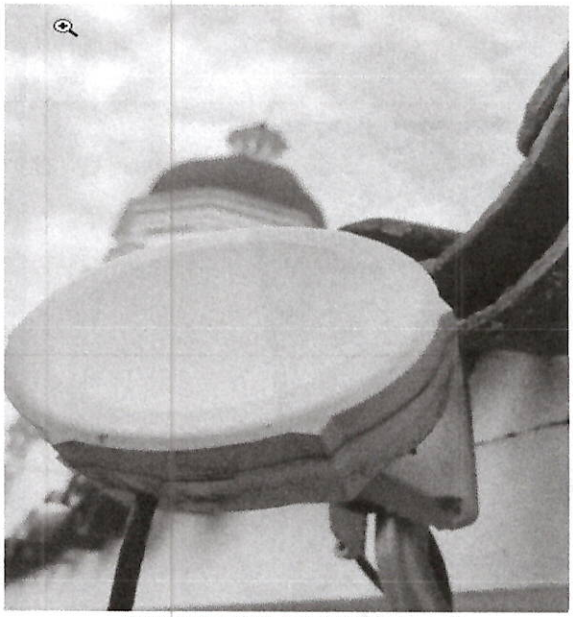


Ilustración 270, pc id 18 21 después

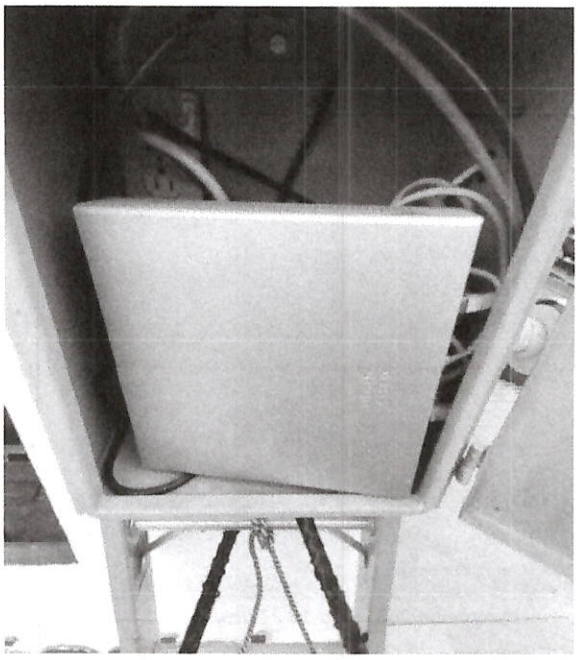


Ilustración 271, pc id 18 21 antes

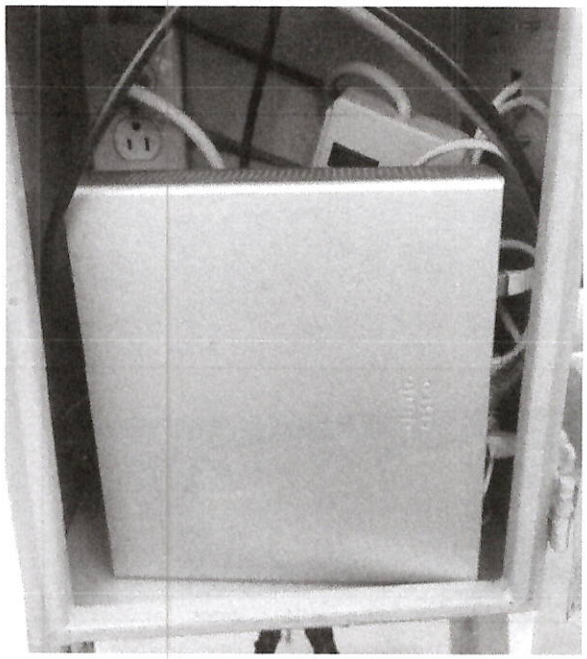


Ilustración 272, pc id 18 21 después

4.14 17 DE DICIEMBRE DE 2024:

Responsables	EXPERTECHS ORIENTE S.A.S (Elmar Andrey García Aparicio, Daniel Felipe Gómez González, carro taller)
Actividades:	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 7 COOPERATIVA BELEN:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía. - **Switch:** Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento. - **Cámara**: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente. - **Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara:** Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural. - **Organización de Cableado:** Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias. NOTA: No tiene Marcación, le faltan dos tornillos queda ok. **MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 5 INGRESO BIBLIOTECA:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía. - **Switch:** Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento.

	- **Cámara**: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente. - **Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara:** Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural. - **Organización de Cableado:** Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias. NOTA: No tiene Gabinete. **MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 48 ALCALDIA INGRESO:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - ***Transformador de Aislamiento:*** *Inspeccionar integridad* y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía. - **Switch:** Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento. - **Cámara**: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente. - **Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara:** Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural. - **Organización de Cableado:** Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias. NOTA: No tiene Gabinete. **MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 1 PARQUE ALCALDIA:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad.

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">- Transformador de Aislamiento: Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento.
- UPS: Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía.
- Switch: Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento.
- Cámara: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente.
- Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara: Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural.</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Cantidad de cámaras intervenidas:</td><td>Descripción</td><td>Cantidad</td></tr>
<tr><td>PC ID 7</td><td>1</td></tr>
<tr><td>PC ID 5</td><td>1</td></tr>
<tr><td>PC ID 48</td><td>1</td></tr>
<tr><td>PC ID 1</td><td>1</td></tr>
</table>

REGISTRO FOTOGRAFICO:

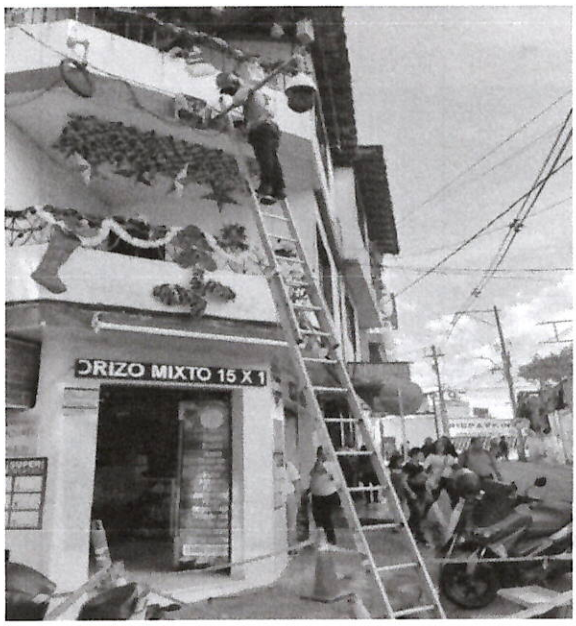


Ilustración 273, pc id 7

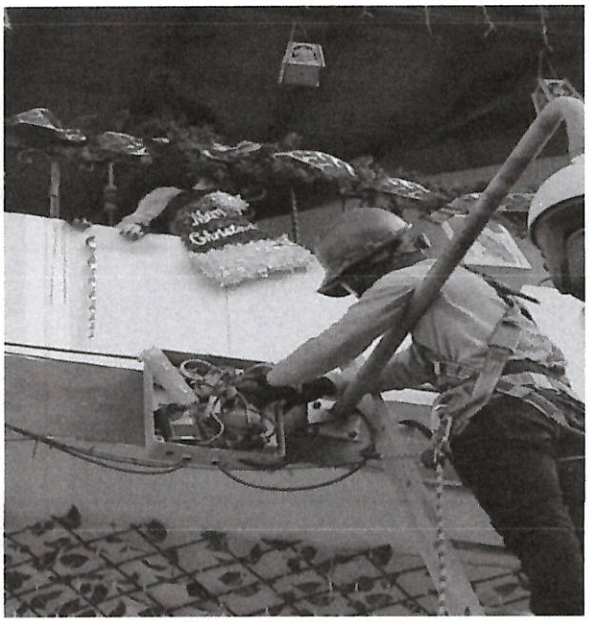


Ilustración 274, pc id 7



Ilustración 275, pc id 7 antes

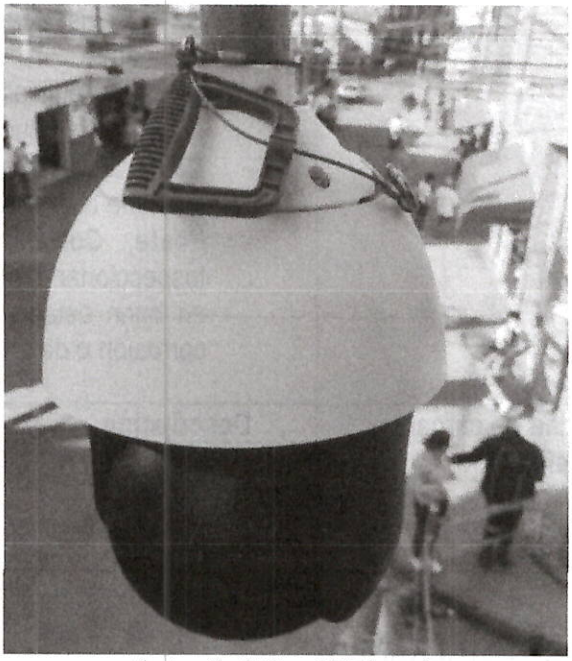


Ilustración 276, pc id 7 después

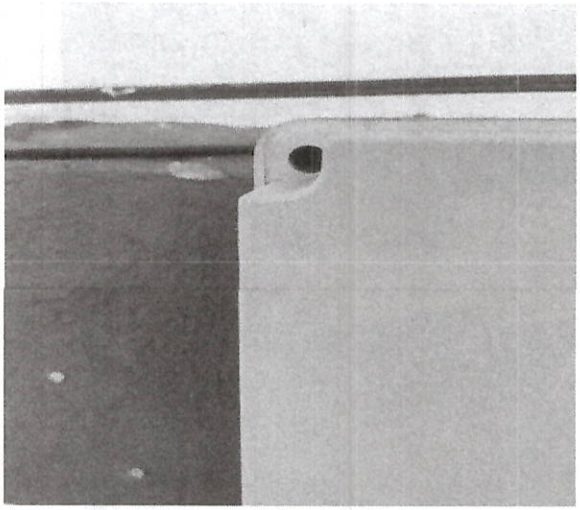


Ilustración 277, pc id 7 antes

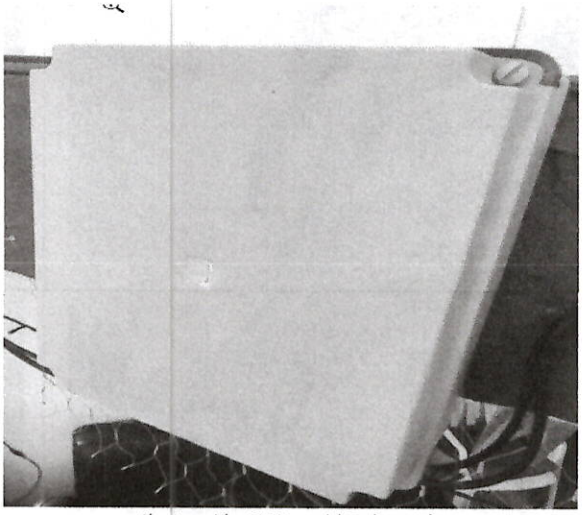


Ilustración 278, pc id 7 después



Ilustración 279, pc id 5 antes



Ilustración 280, pc id 5 después

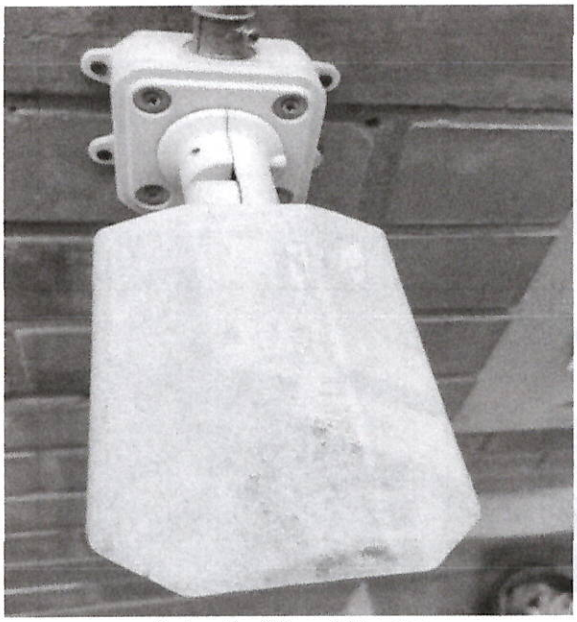


Ilustración 281, pc id 5 antes

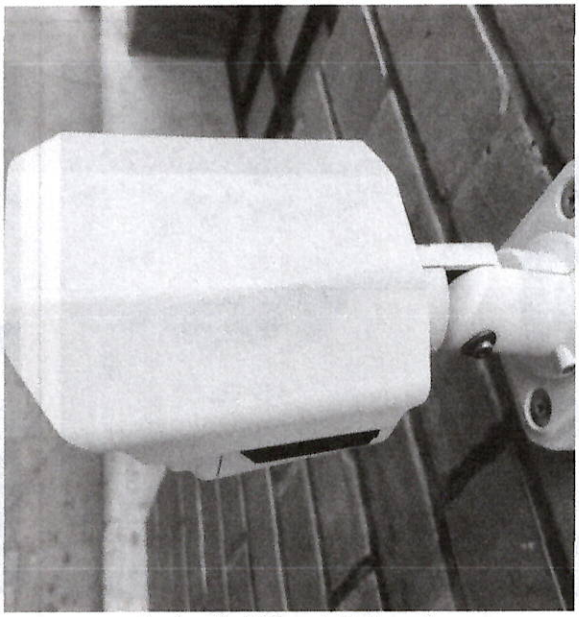


Ilustración 282, pc id 5 después

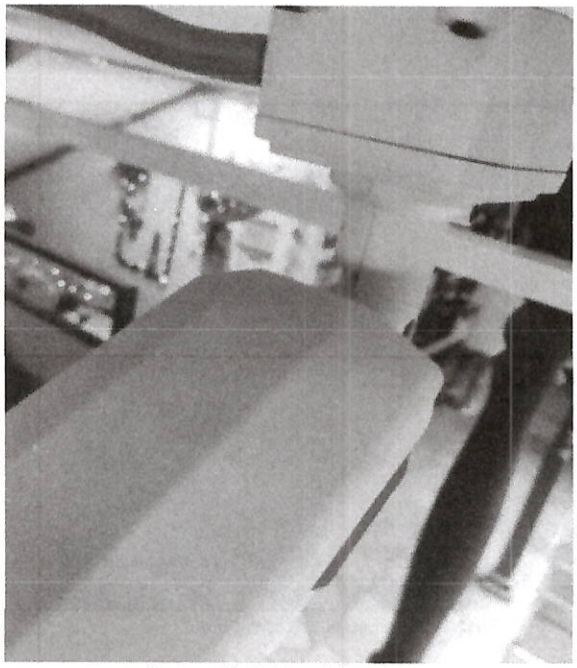


Ilustración 283 pc id 48 antes

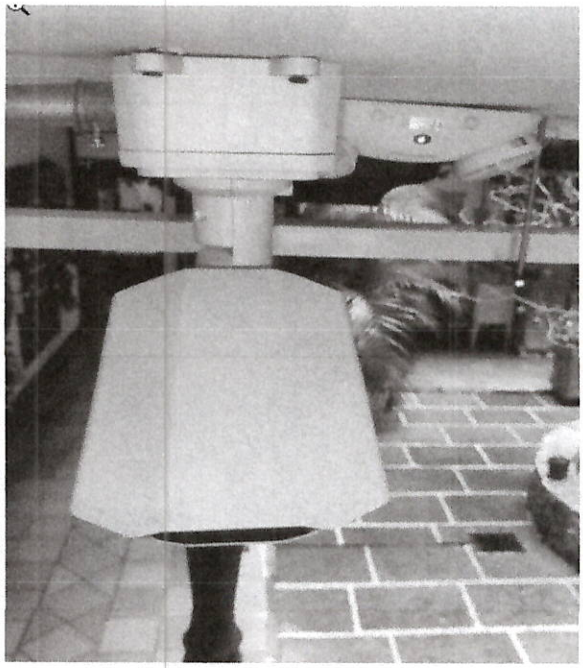


Ilustración 284, pc id 48 después

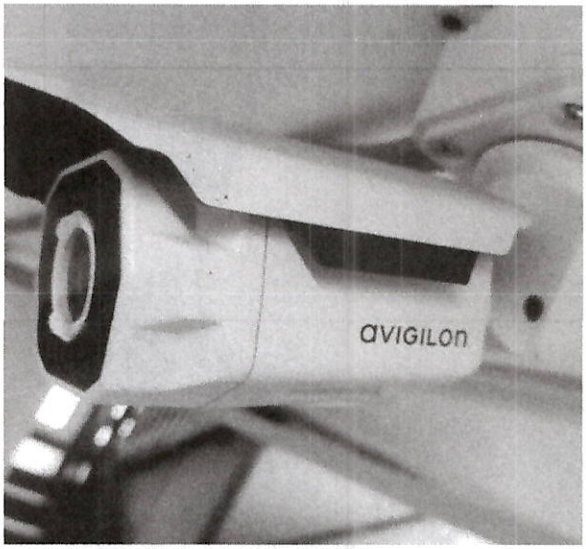


Ilustración 285, pc id 48 antes



Ilustración 286, pc id 48 después



Ilustración 287, pc id 1



Ilustración 288, pc id 1

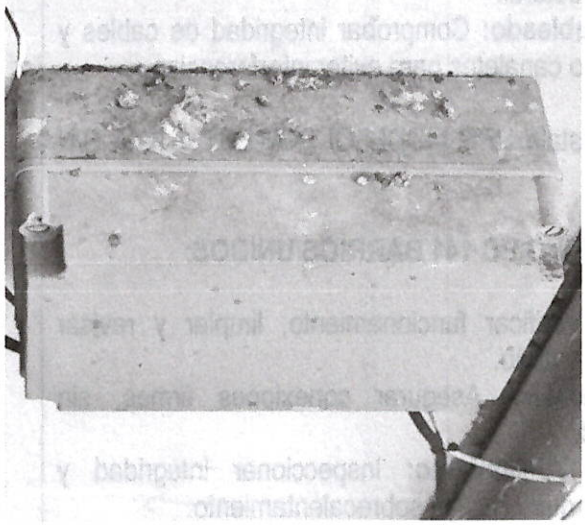


Ilustración 289, pc id 1 antes



Ilustración 290, pc id 1 después

4.15 18 DE DICIEMBRE DE 2024:

Responsables	EXPERTECHS ORIENTE S.A.S (Elmar Andrey García Aparicio, Daniel Felipe Gómez González, carro taller)
Actividades:	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 13 RIONEGRO PLAZA:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía. - **Switch:** Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento. - **Cámara**: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente. - **Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara:** Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural. - **Organización de Cableado:** Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias. - NOTA: Brazo oxidado, se instala UPS MODELO/ POWEST 1 KVA S/N 240428-06360067. **MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 141 BARRIOS UNIDOS:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía. - **Switch:** Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento.

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">
- Cámara: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente.
- Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara: Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural.
- Organización de Cableado: Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 31 GALERIA:

- DPS y Breakers: Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño.
- Borneras de Conexión: Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad.
- Transformador de Aislamiento: Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento.
- UPS: Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía.
- Switch: Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento.
- Cámara: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente.
- Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara: Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural.
- Organización de Cableado: Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias.

NOTA: Brazo metálico y tornillo de aseguramiento muy oxidados. se instala UPS MODELO/ POWEST 1 KVA S/N 240518-78390007.
</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Cantidad de cámaras intervenidas:</td><td>Descripción</td><td>Cantidad</td></tr>
<tr><td>PC ID 13</td><td>1</td></tr>
<tr><td>PC ID 141</td><td>1</td></tr>
<tr><td>PC ID 31</td><td>1</td></tr>
</table>

REGISTRO FOTOGRAFICO:

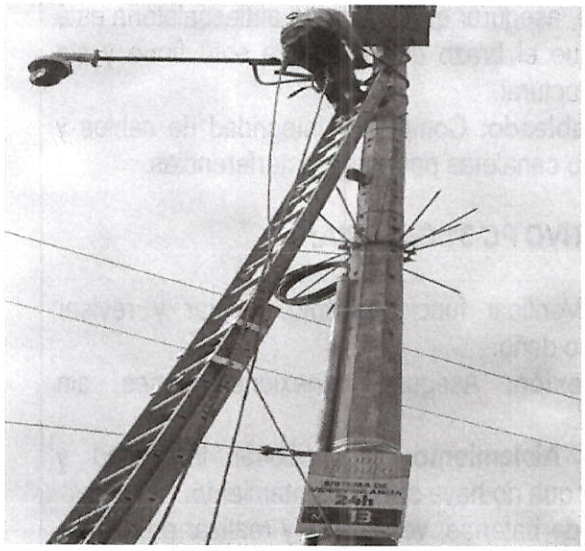


Ilustración 291, pc id 13

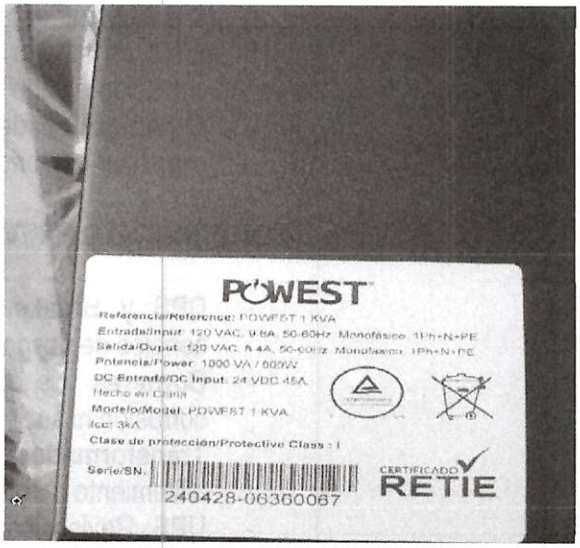


Ilustración 292, pc id 13 instalación UPS

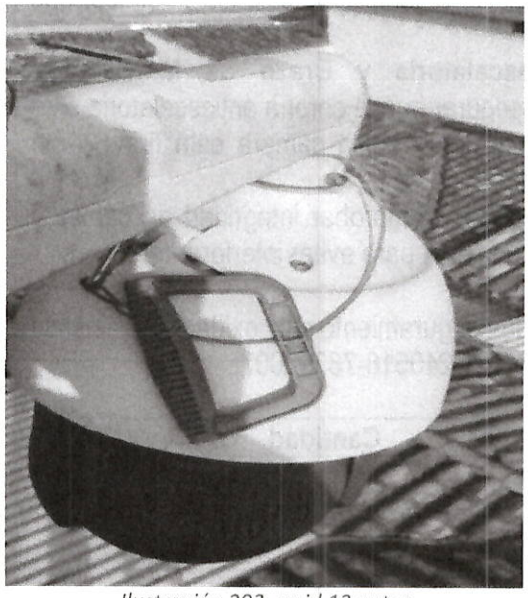


Ilustración 293, pc id 13 antes

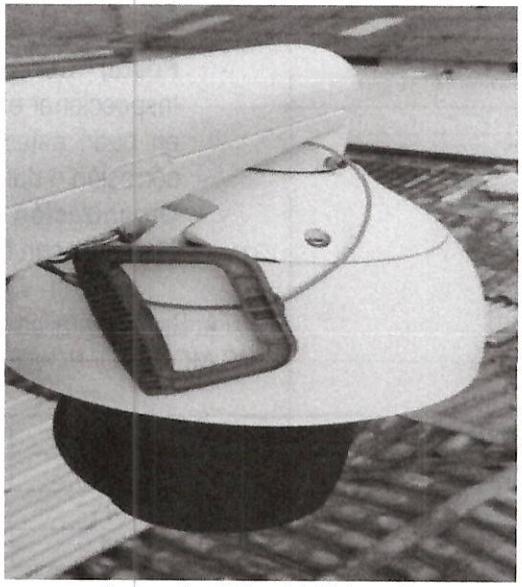


Ilustración 294, pc id 13 después

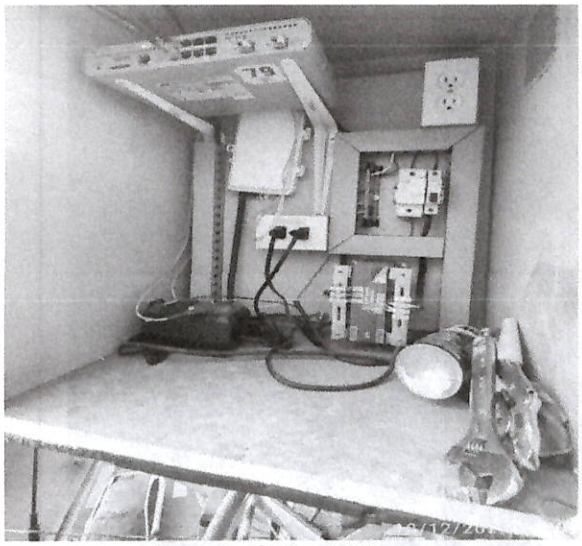


Ilustración 295, pc id 13 antes

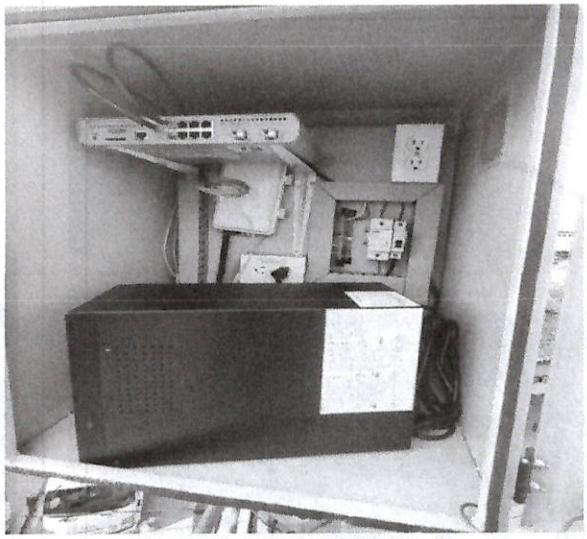


Ilustración 296, pc id 13 después

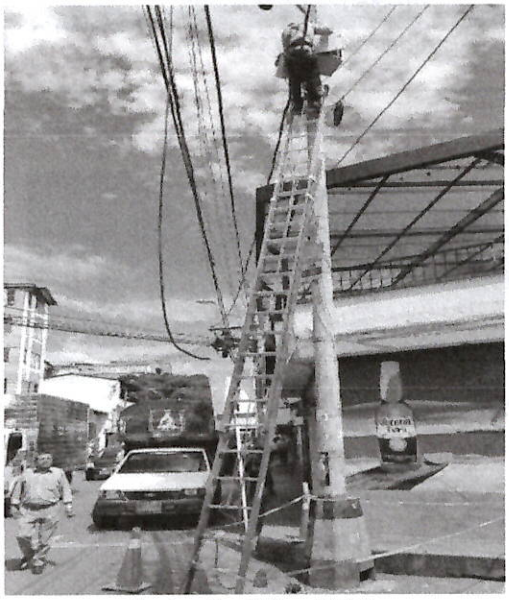


Ilustración 297, pc id 141



Ilustración 298, pc id 141

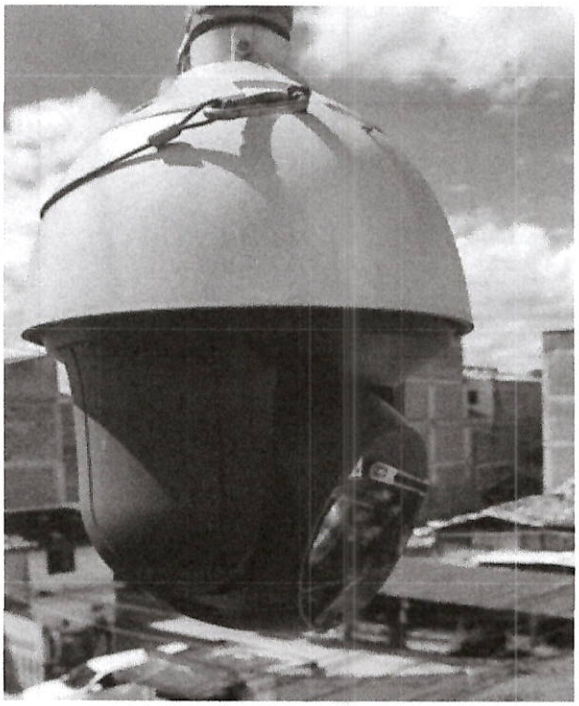


Ilustración 299, pc id 141 antes

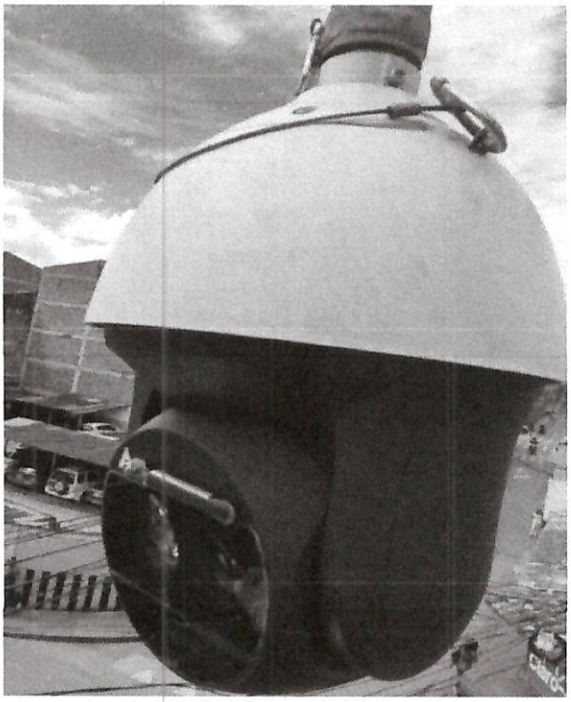


Ilustración 300, pc id 141 después

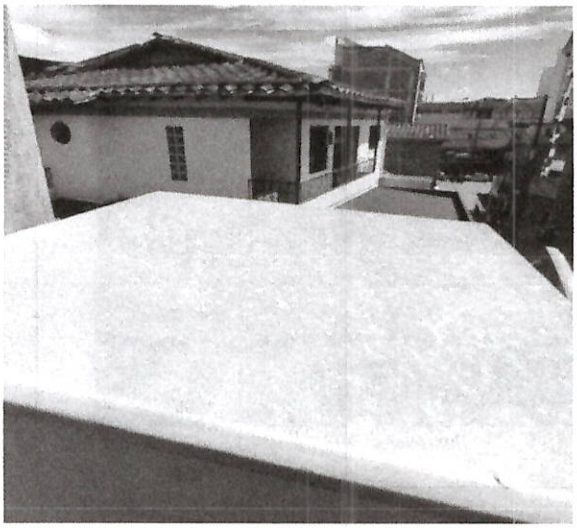


Ilustración 301, pc id 141 antes



Ilustración 302, pc id 141 después

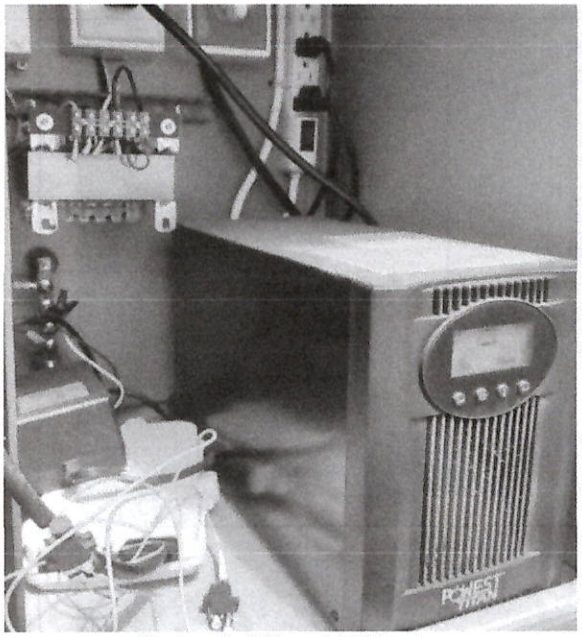


Ilustración 303, pc id 141 antes

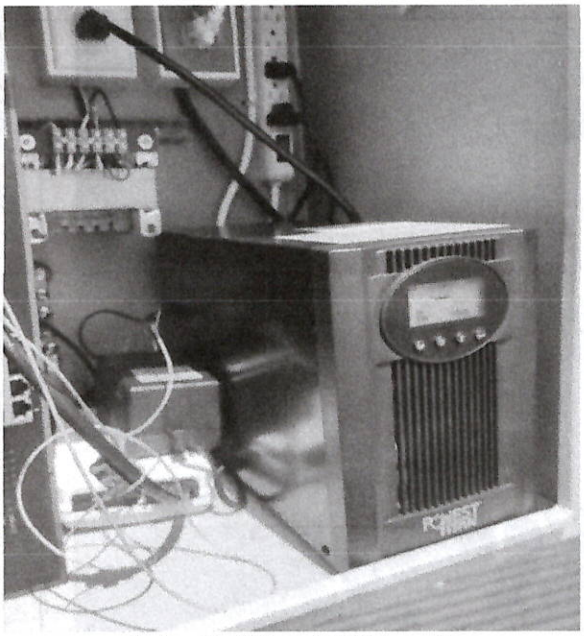


Ilustración 304, pc id 141 después

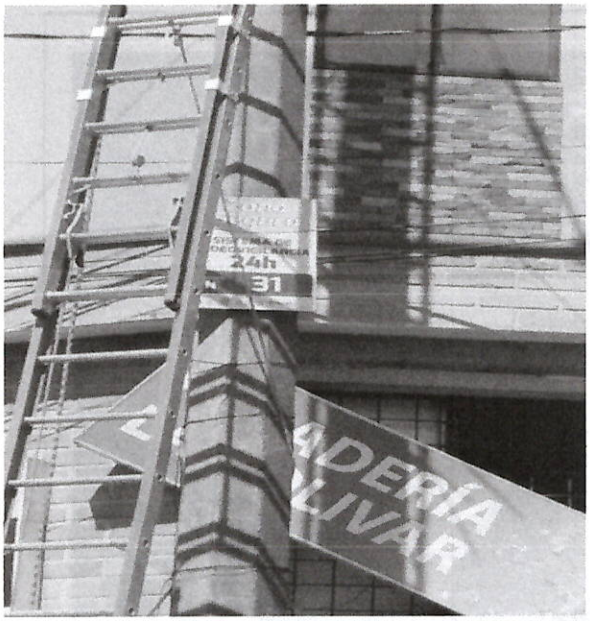


Ilustración 305, pc id 31

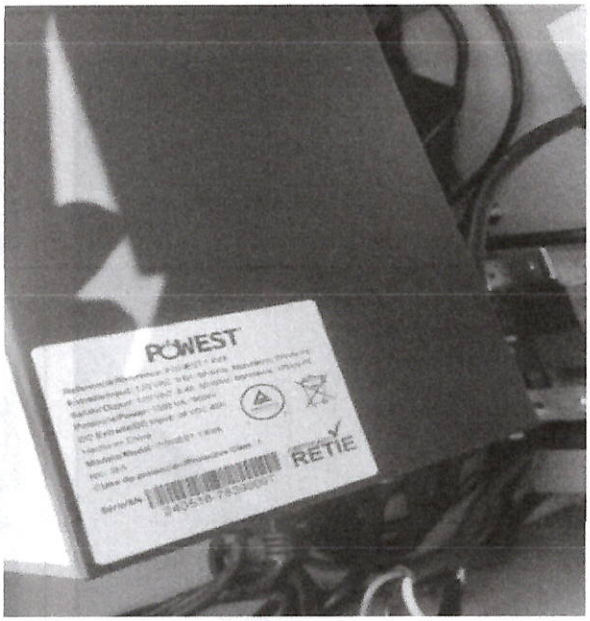


Ilustración 306, pc id 31



Ilustración 307, pc id 31 antes

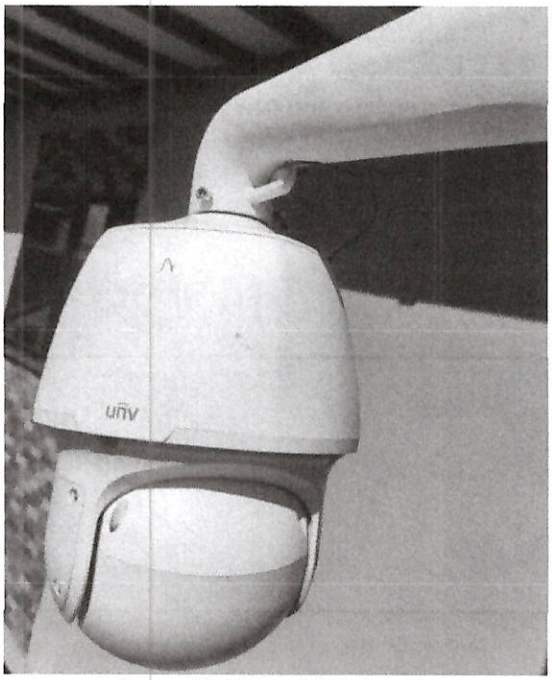


Ilustración 308, pc id 31 después

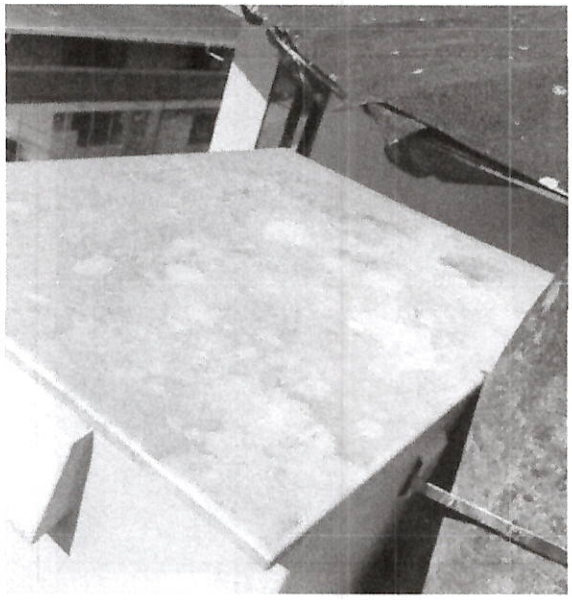


Ilustración 309, pc id 31 antes

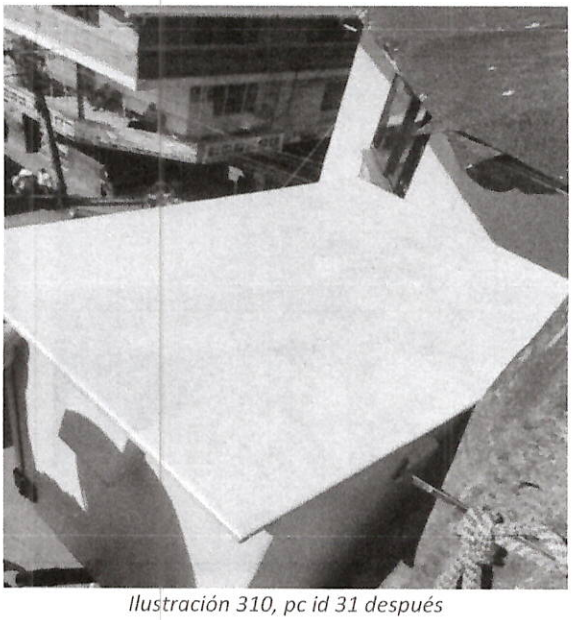


Ilustración 310, pc id 31 después

4.16 19 DE DICIEMBRE DE 2024:

Responsables	EXPERTECHS ORIENTE S.A.S (Elmar Andrey García Aparicio, Daniel Felipe Gómez González, carro taller)
Actividades:	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 145 CALLE DE LA MADERA:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía. - **Switch:** Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento. - **Cámara**: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente. - **Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara:** Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural. - **Organización de Cableado:** Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias. Se instala UPS: Modelo: Powest titan 1 kva Serial: 240428-06360124 **MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 38 TERMINAL DE TRANSPORTE:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía.

<table>
<tr><td></td><td>
- Switch: Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento.
- Cámara: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente.
- Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara: Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural.
- Organización de Cableado: Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias.

NOTA: Brazo metálico y tornillo de aseguramiento muy oxidado.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 107 JUMBO:

- DPS y Breakers: Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño.
- Borneras de Conexión: Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad.
- Transformador de Aislamiento: Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento.
- UPS: Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía.
- Switch: Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento.
- Cámara: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente.
- Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara: Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural.
- Organización de Cableado: Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias.

NOTA: Acrílico de cámara quemado por el sol.
</td></tr>
<tr><td>Cantidad de cámaras intervenidas:</td><td>
<table>
<tr><th>Descripción</th><th>Cantidad</th></tr>
<tr><td>PC ID 145</td><td>1</td></tr>
<tr><td>PC ID 38</td><td>1</td></tr>
<tr><td>PC ID 107</td><td>1</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

REGISTRO FOTOGRAFICO:

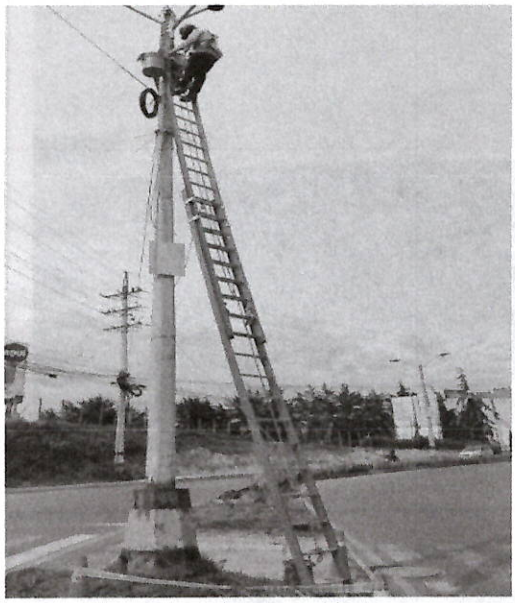


Ilustración 311, pc id 145

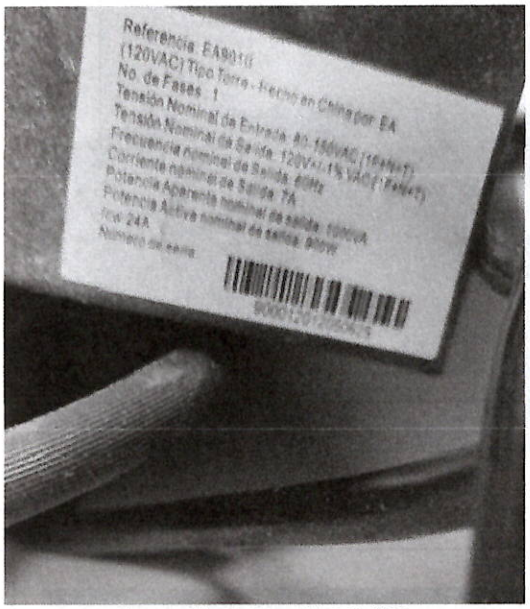


Ilustración 312, pc id 145 UPS

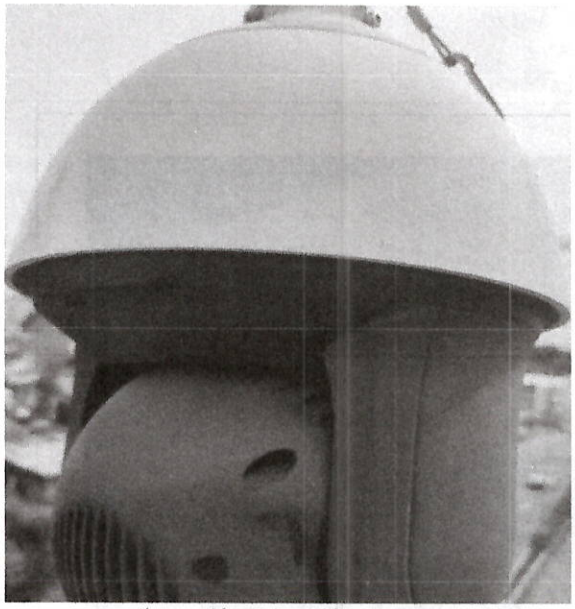


Ilustración 313, pc id 145 antes



Ilustración 314, pc id 145 después

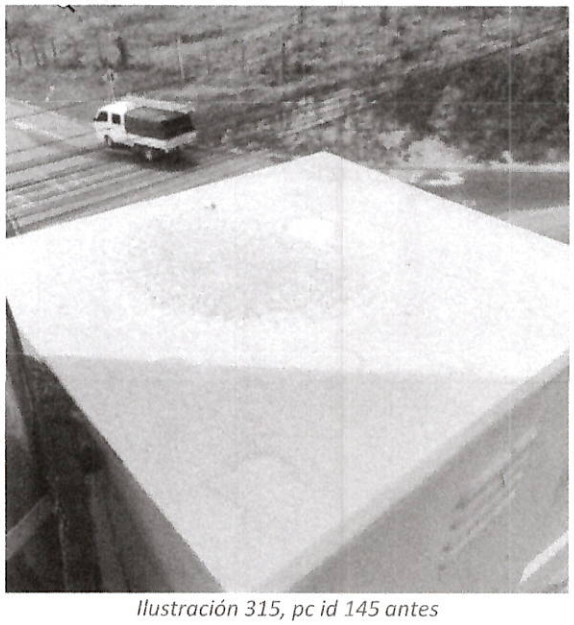


Ilustración 315, pc id 145 antes

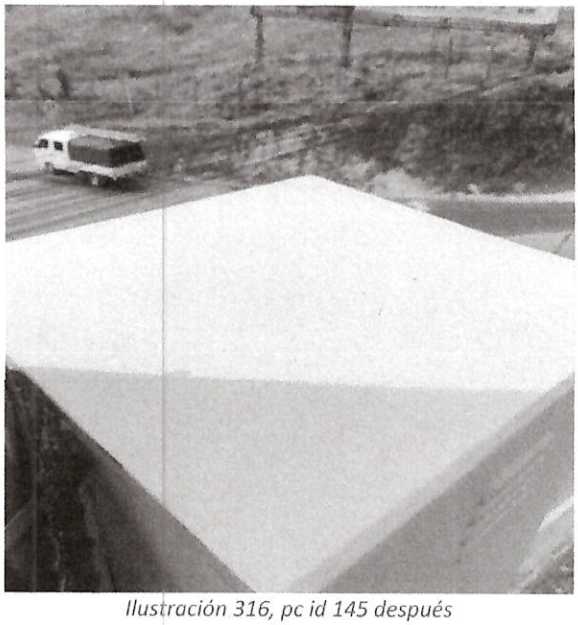


Ilustración 316, pc id 145 después

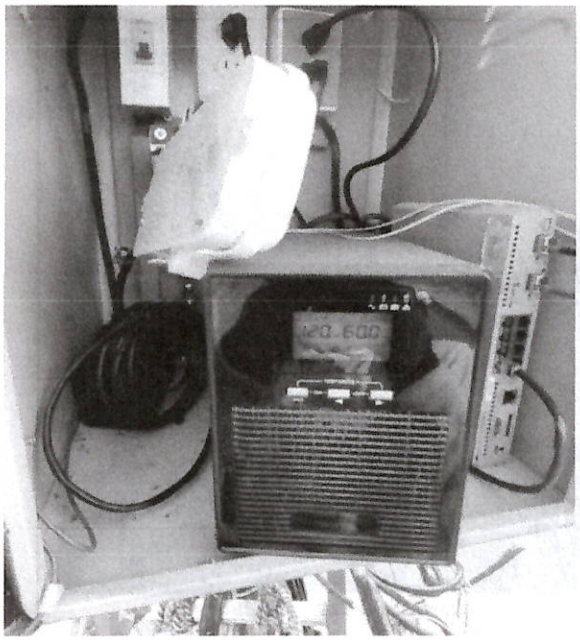


Ilustración 317, pc id 145 antes

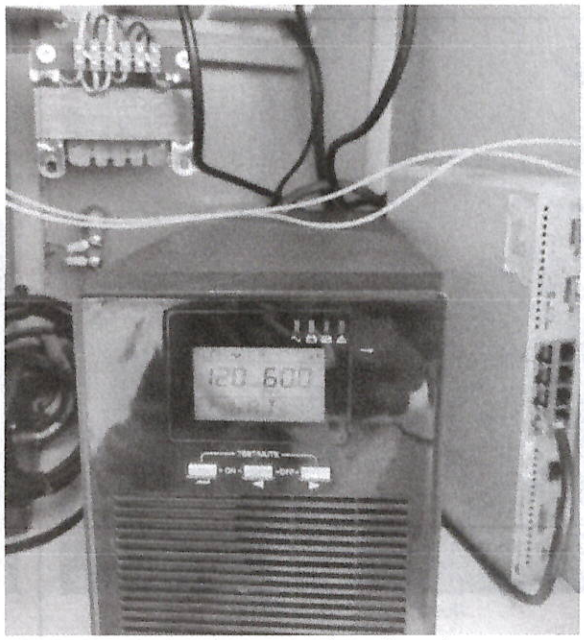


Ilustración 318, pc id 145 después



Ilustración 319, pc id 38

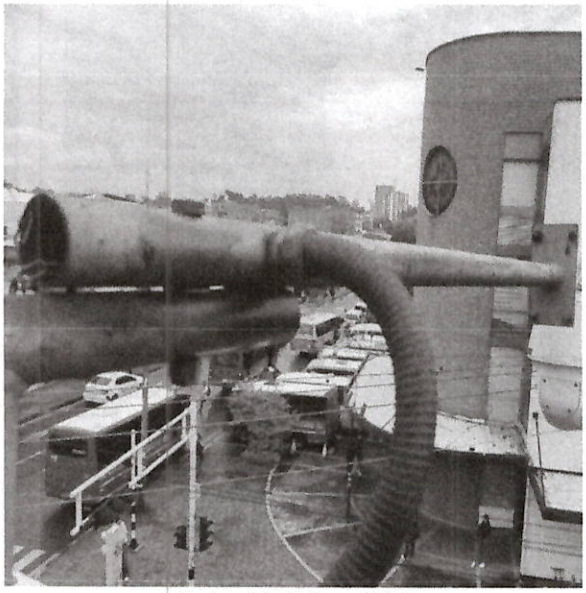


Ilustración 320, pc id 38

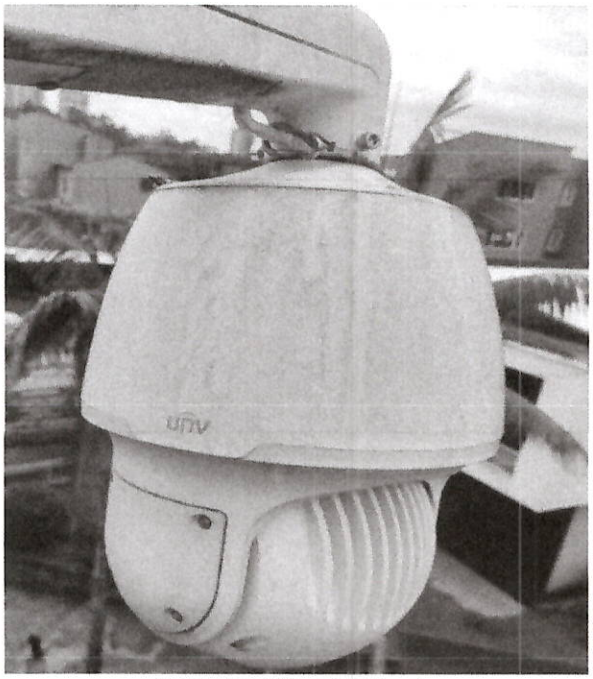


Ilustración 321, pc id 38 antes

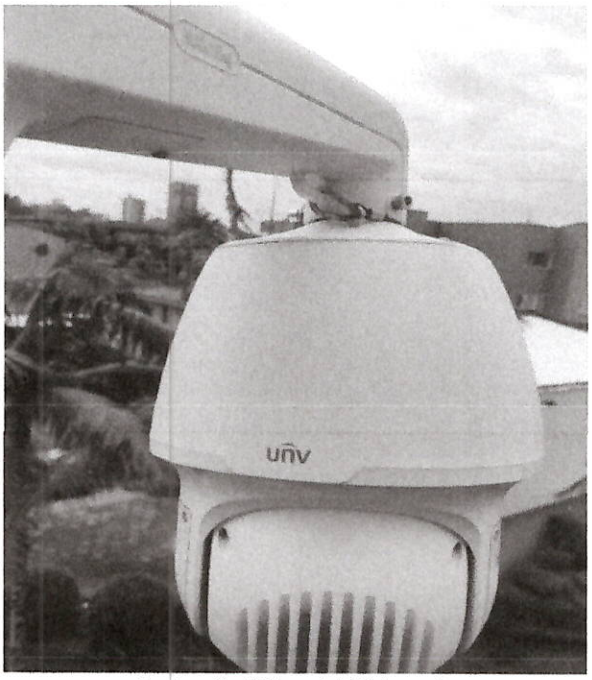


Ilustración 322, pc id 38 después



Ilustración 323, pc id 38 antes

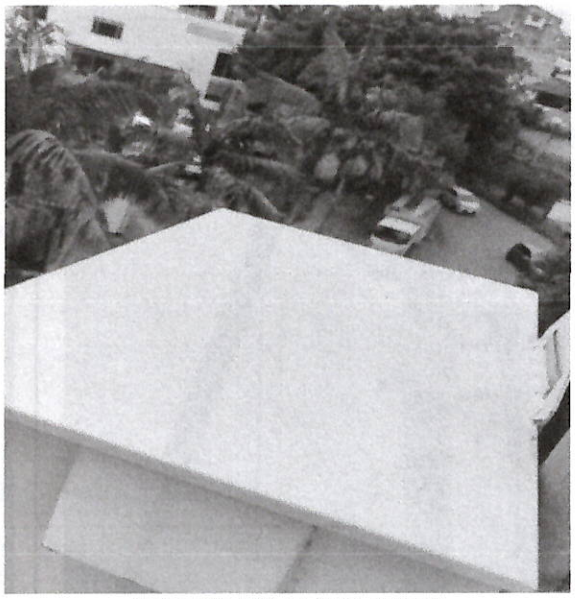


Ilustración 324, pc id 38 después

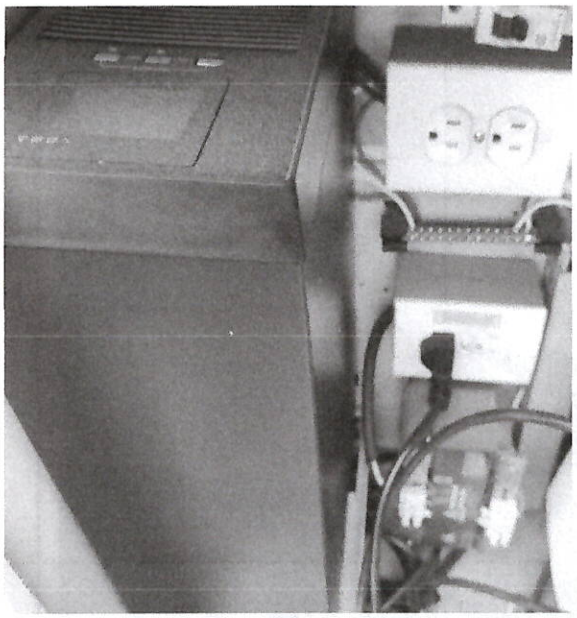


Ilustración 325, pc id 38 antes

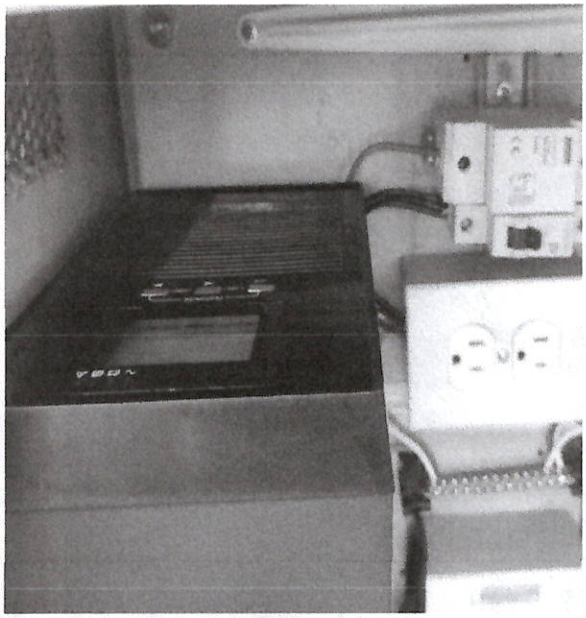


Ilustración 326, pc id 38 después

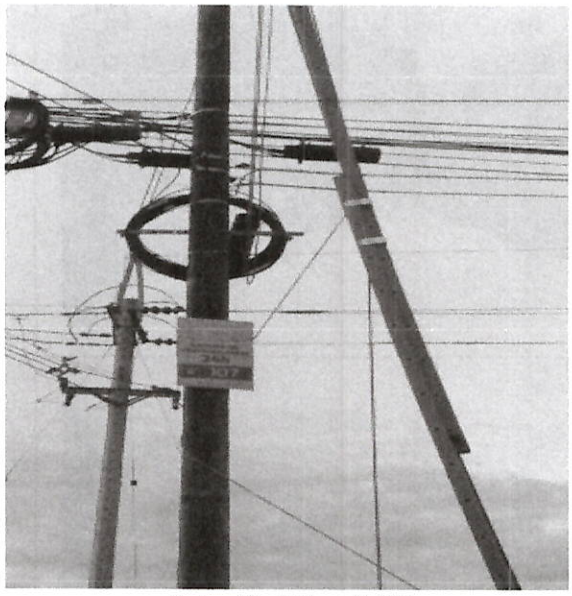


Ilustración 327, pc id 107

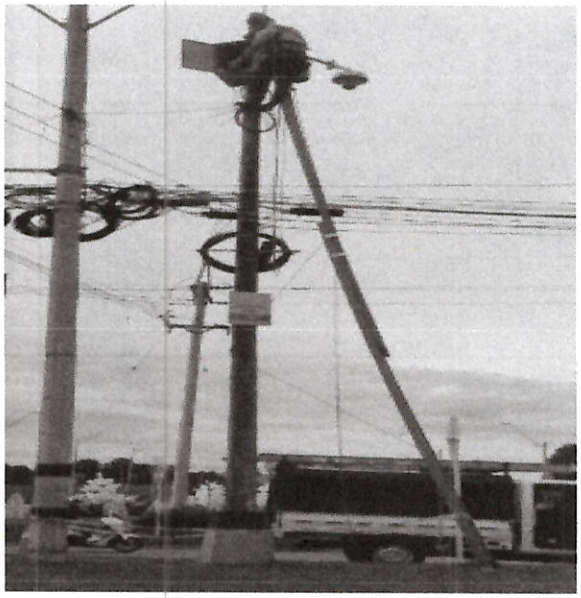


Ilustración 328, pc id 107

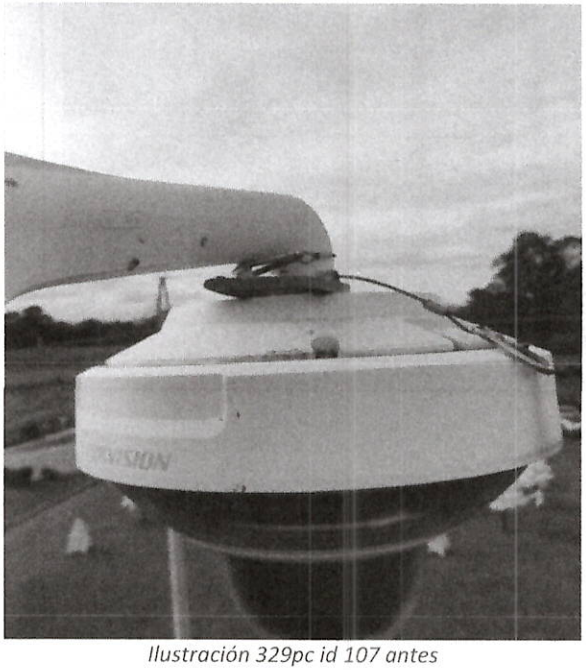


Ilustración 329pc id 107 antes

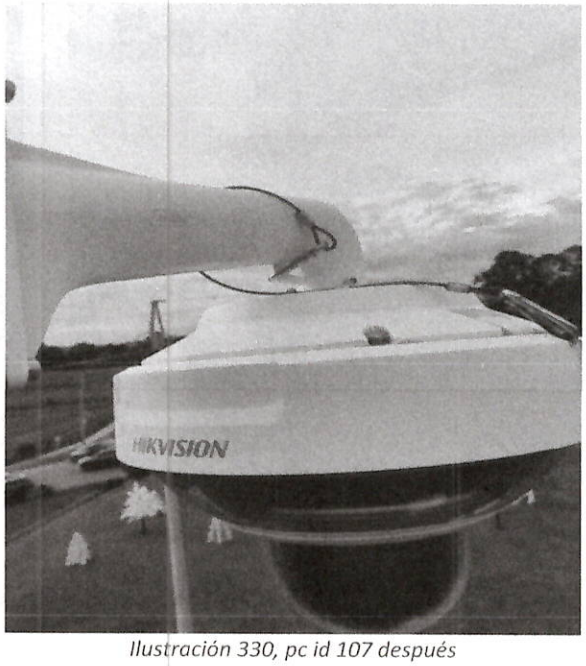


Ilustración 330, pc id 107 después

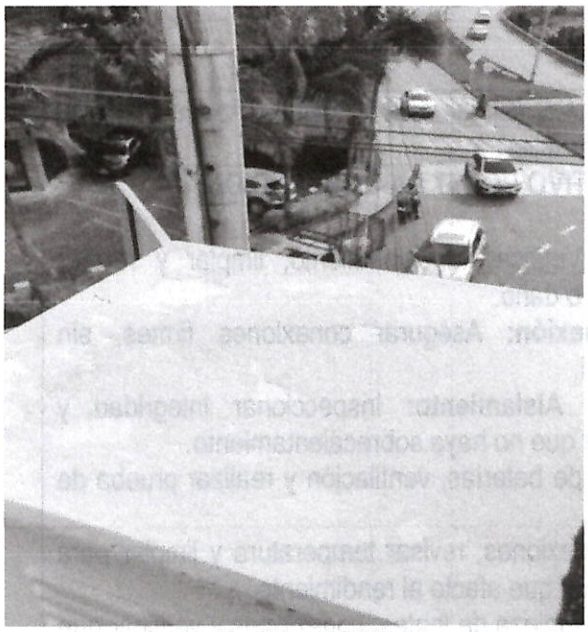


Ilustración 331, pc id 107 antes

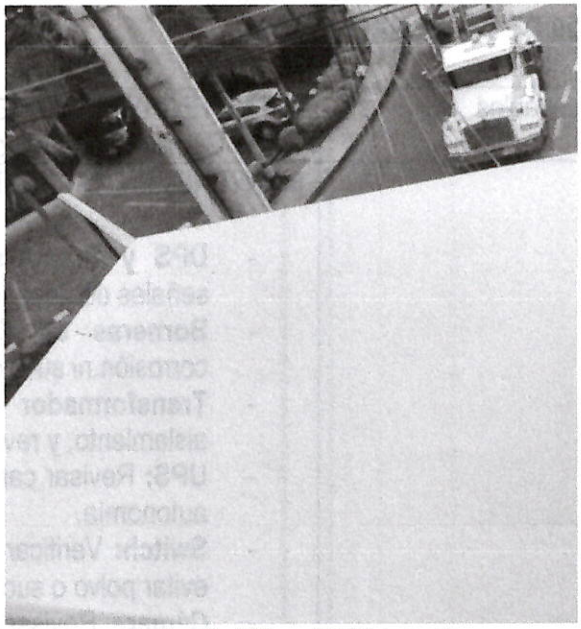


Ilustración 332, pc id 107 después

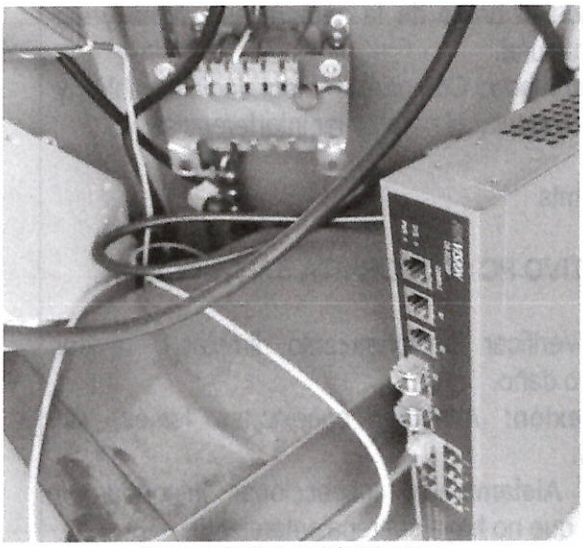


Ilustración 333, pc id 107 antes

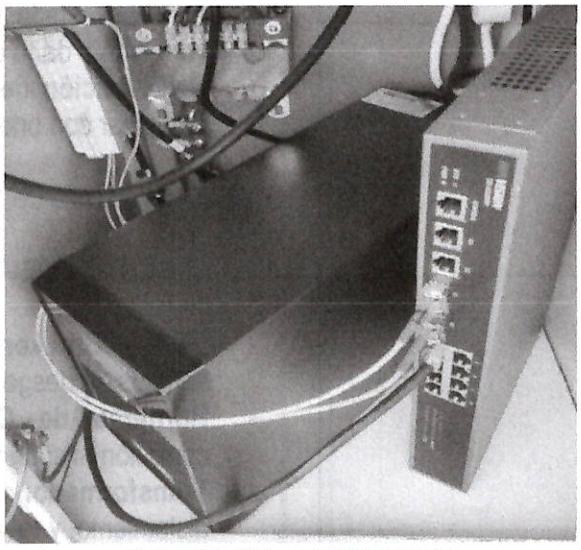


Ilustración 334, pc id 107 después

4.17 20 DE DICIEMBRE DE 2024:

Responsables	EXPERTECHS ORIENTE S.A.S (Elmar Andrey García Aparicio, Daniel Felipe Gómez González, carro taller)
Actividades:	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 147 LA CONVENCION:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía. - **Switch:** Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento. - **Cámara**: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente. - **Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara:** Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural. - **Organización de Cableado:** Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias. - NOTA: no tiene brazo de 1.8 mts **MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 16 GLORIETA SAN NICOLAS:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía. - **Switch:** Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento.

	- **Cámara**: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente. - **Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara:** Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural. - **Organización de Cableado:** Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias.	
Cantidad de cámaras intervenidas:	**Descripción**	**Cantidad**
	PC ID 147	1
	PC ID 16	1

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Ilustración 335, pc id 147

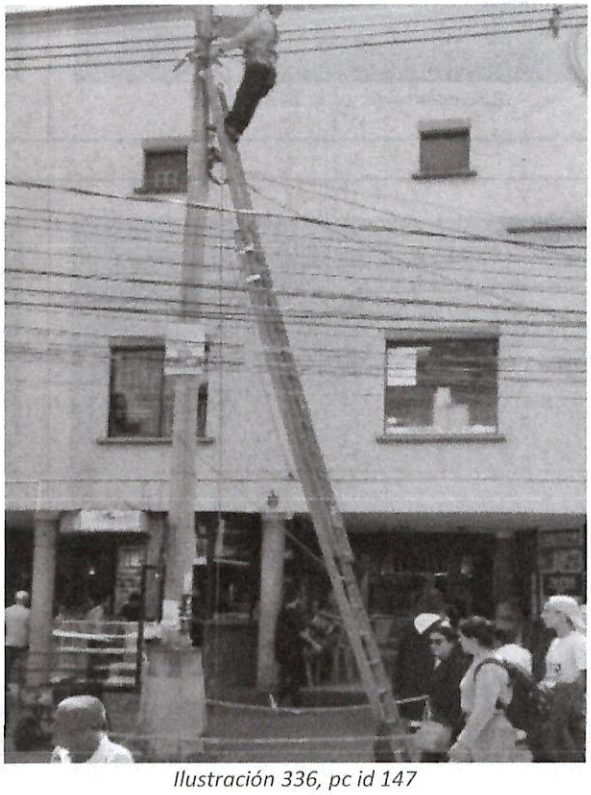


Ilustración 336, pc id 147

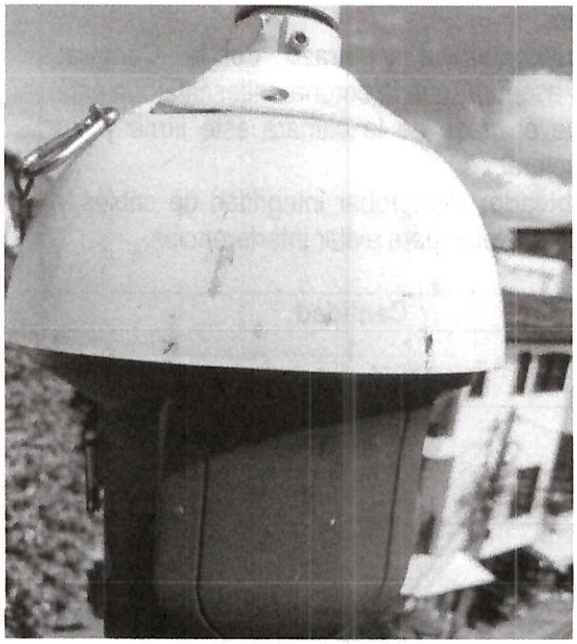


Ilustración 337, pc id 147 antes

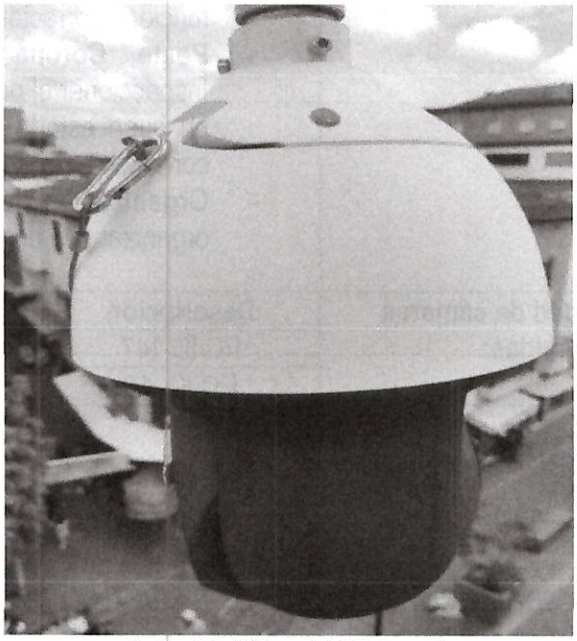


Ilustración 338, pc id 147 después

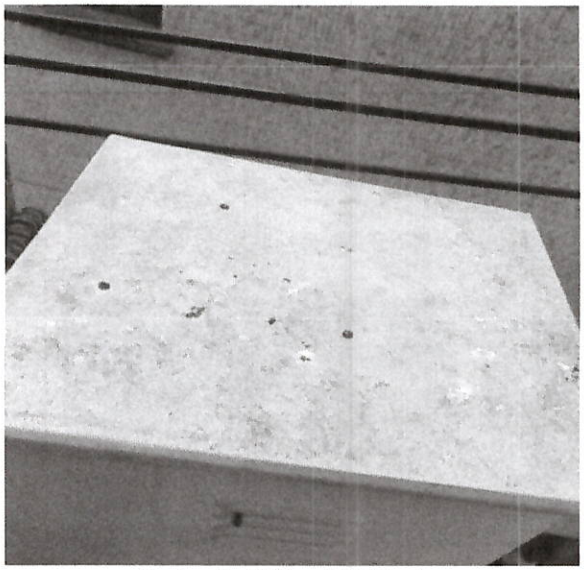


Ilustración 339, pc id 147 antes

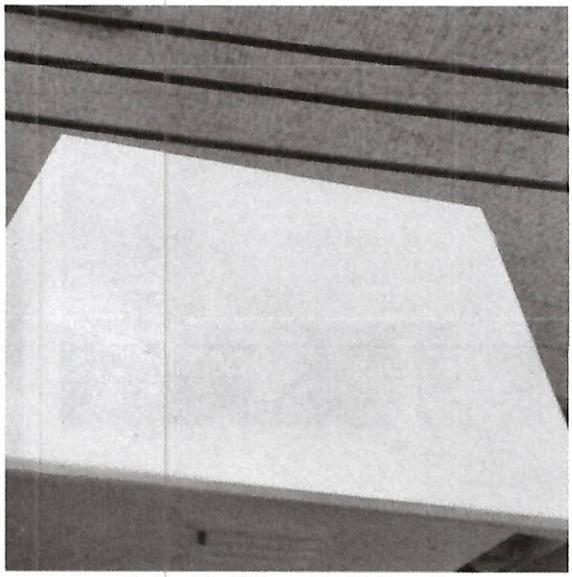


Ilustración 340, pc id 147 después

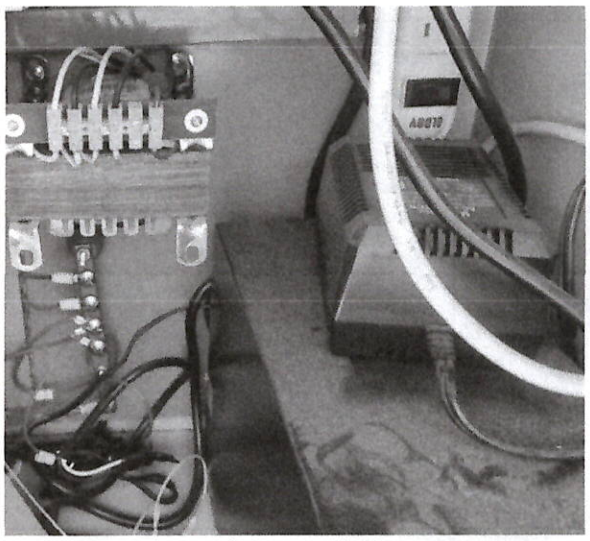


Ilustración 341, pc id 147 antes

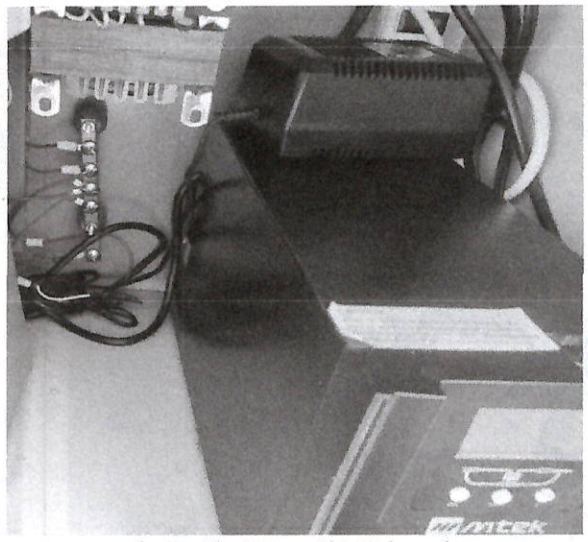


Ilustración 342, pc id 147 después

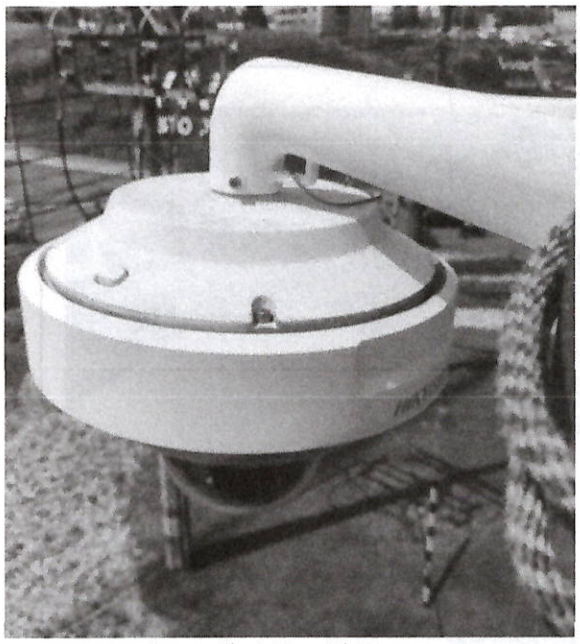


Ilustración 343, pc id 16 antes



Ilustración 344, pc id 16 después

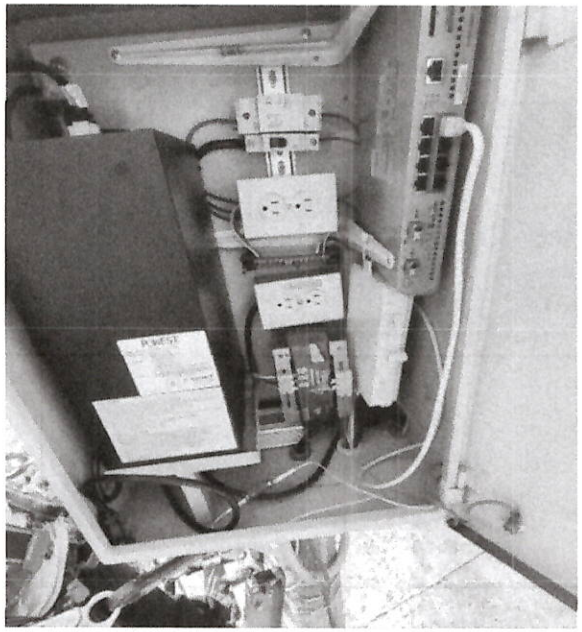


Ilustración 345, pc id 16 antes

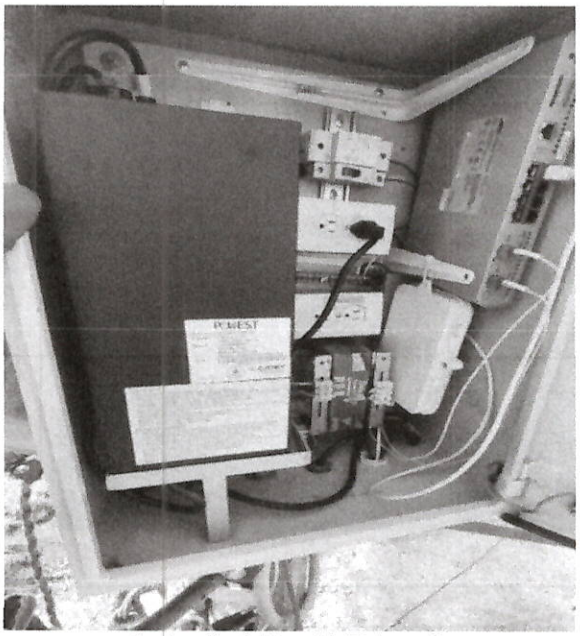


Ilustración 346, pc id 16 después

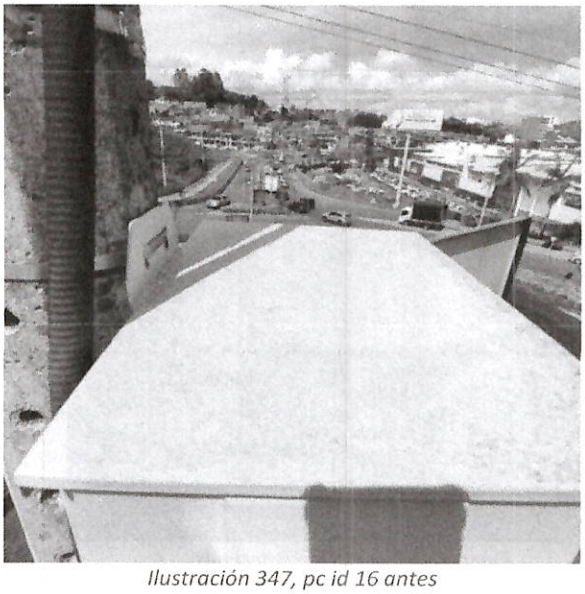


Ilustración 347, pc id 16 antes

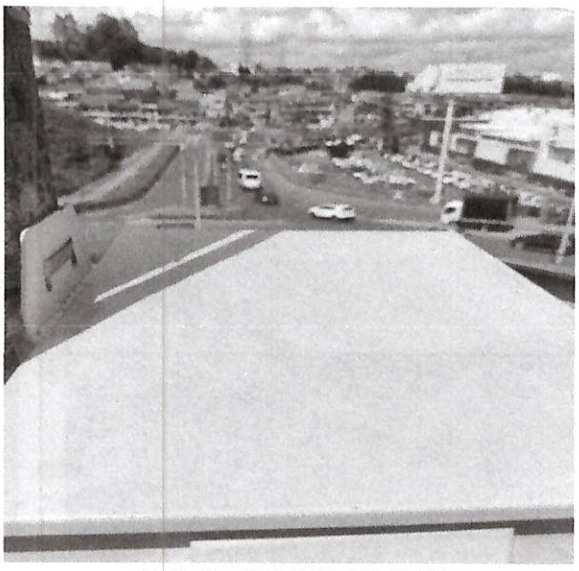


Ilustración 348, pc id 16 después

4.18 21 DE DICIEMBRE DE 2024:

Responsables	EXPERTECHS ORIENTE S.A.S (Elmar Andrey García Aparicio, Daniel Felipe Gómez González, carro taller)
Actividades:	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 39 GIMNASIO EL PORVENIR:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía. - **Switch:** Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento. - **Cámara**: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente. - **Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara:** Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural. - **Organización de Cableado:** Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias. **MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 124 BARRO BLANCO:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía. - **Switch:** Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento. - **Cámara**: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente.

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">- Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara: Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural.
- Organización de Cableado: Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 143 YARUMAL:

- DPS y Breakers: Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño.
- Borneras de Conexión: Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad.
- Transformador de Aislamiento: Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento.
- UPS: Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía.
- Switch: Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento.
- Cámara: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente.
- Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara: Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural.
- Organización de Cableado: Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias.

NOTA: Se Instala UPS MODELO/ POWEST 1 KVA S/N 240518-78390002</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Cantidad de cámaras intervenidas:</td><td>Descripción</td><td>Cantidad</td></tr>
<tr><td>PC ID 39</td><td>1</td></tr>
<tr><td>PC ID 124</td><td>1</td></tr>
<tr><td>PC ID 143</td><td>1</td></tr>
</table>

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Ilustración 349, pc id 39



Ilustración 350, pc id 39

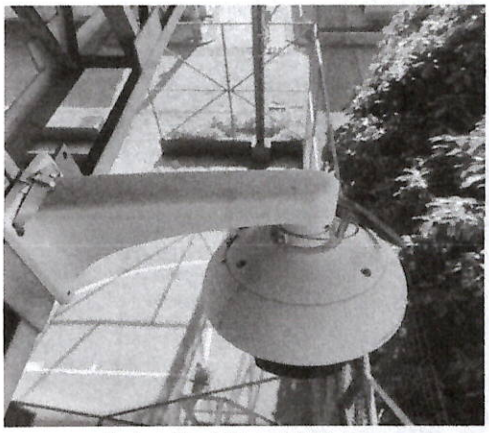


Ilustración 351, pc id 39 antes

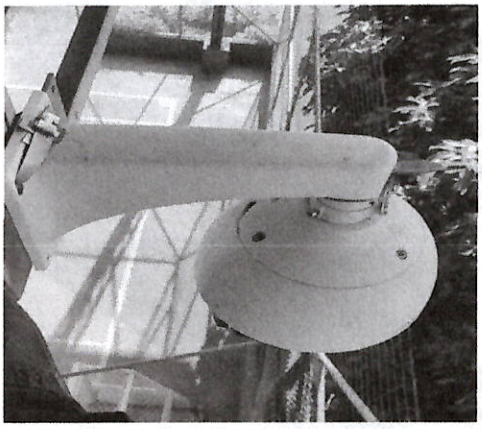


Ilustración 352, pc id 39 después

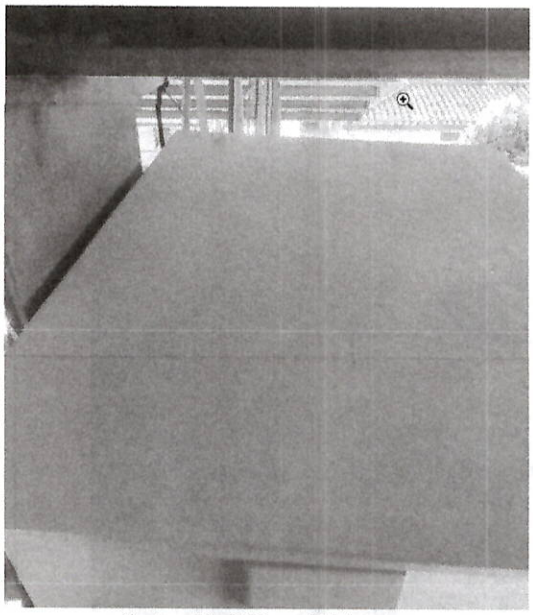


Ilustración 353, pc id 39 antes

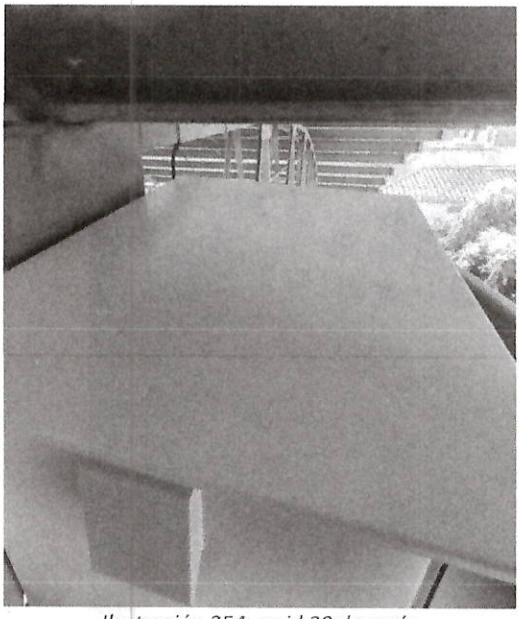


Ilustración 354, pc id 39 después

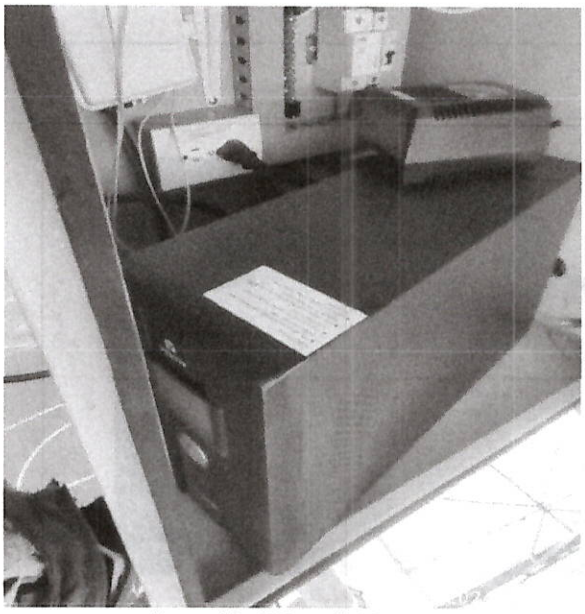


Ilustración 355, pc id 39 antes

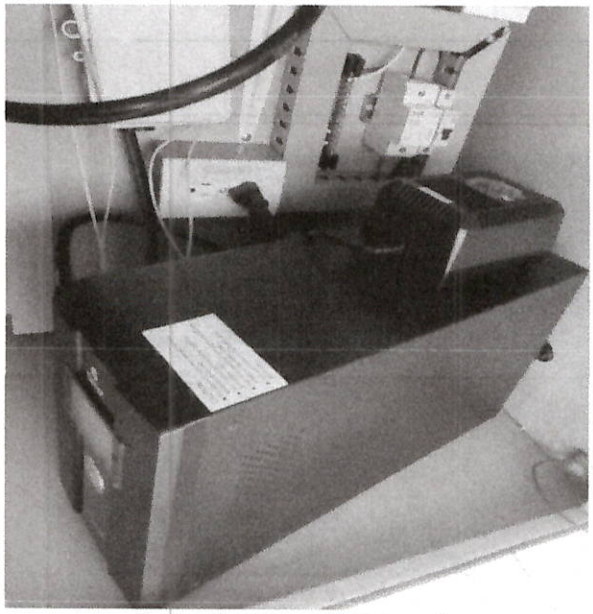


Ilustración 356, pc id 39 después



Ilustración 357, pc id 124

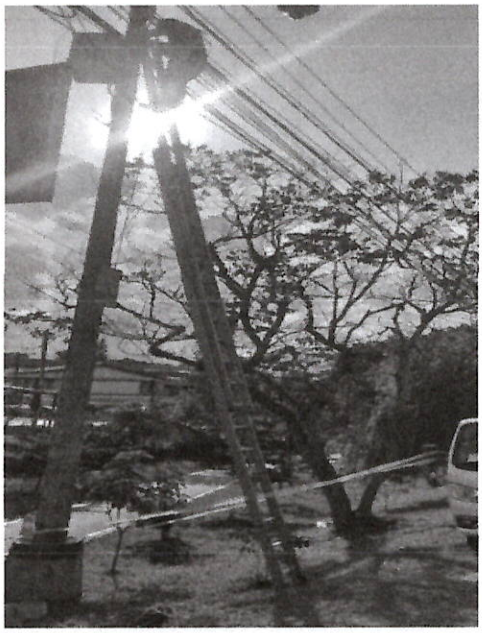


Ilustración 358, pc id 124



Ilustración 359, pc id 124 antes



Ilustración 360, pc id 124 después



Ilustración 361, pc id 124 antes

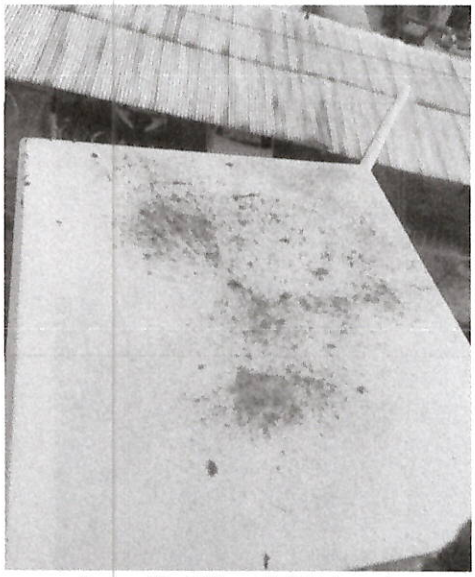


Ilustración 362, pc id 124 después

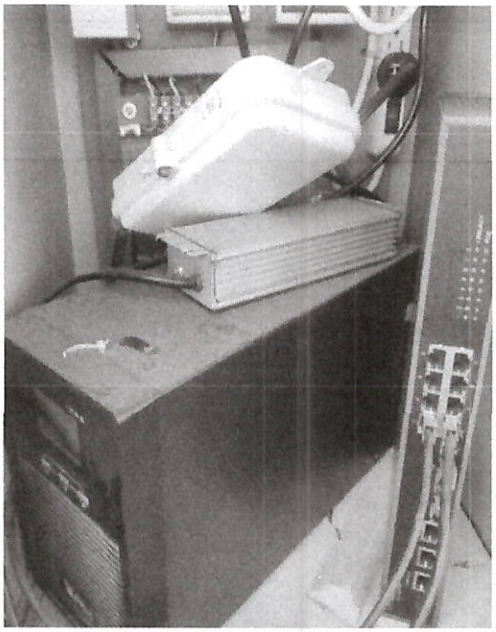


Ilustración 363, pc id 124 antes

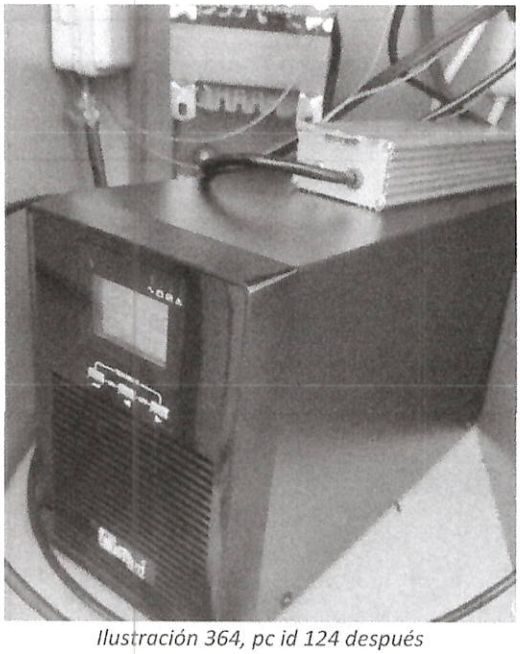


Ilustración 364, pc id 124 después



Ilustración 365, pc id 143



Ilustración 366, pc id 143 instalación UPS

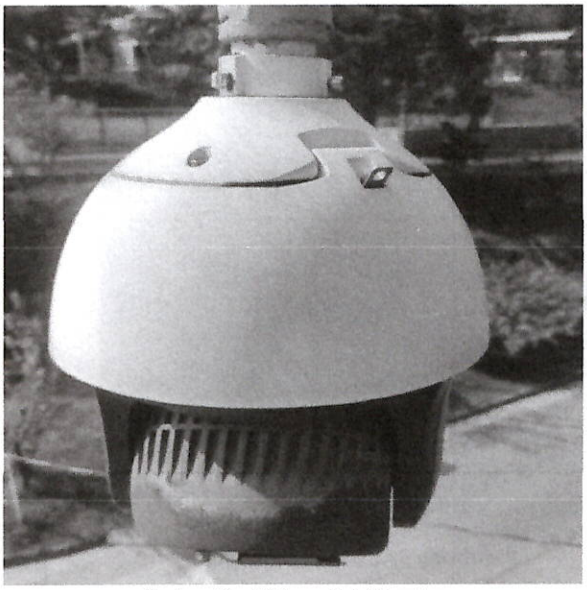


Ilustración 367, pc id 143 antes

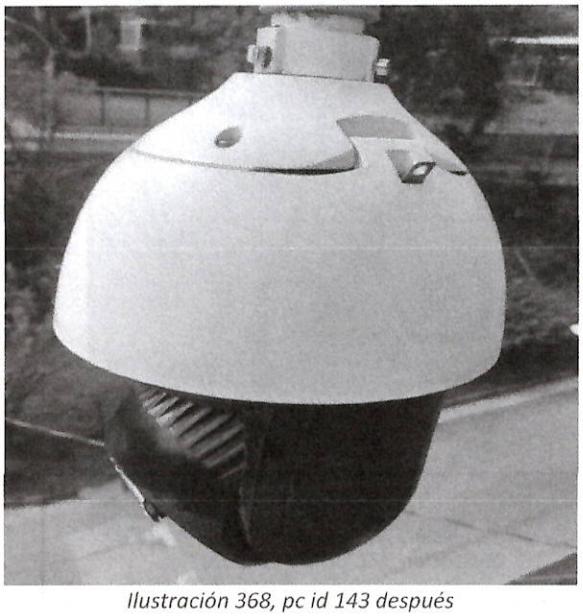


Ilustración 368, pc id 143 después

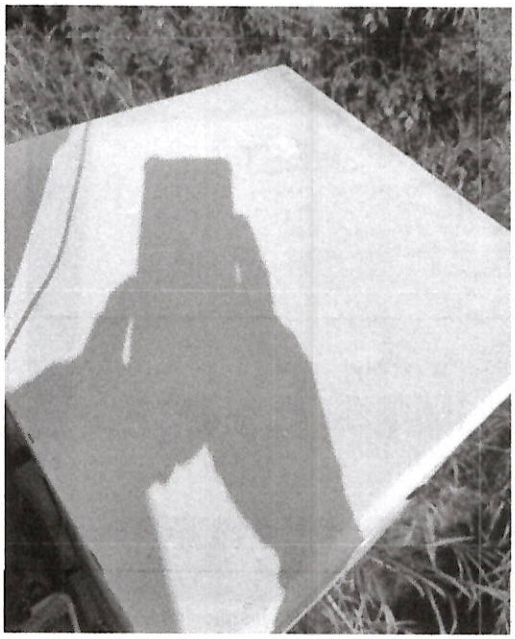


Ilustración 369, pc id 143 antes



Ilustración 370, pc id 143 después

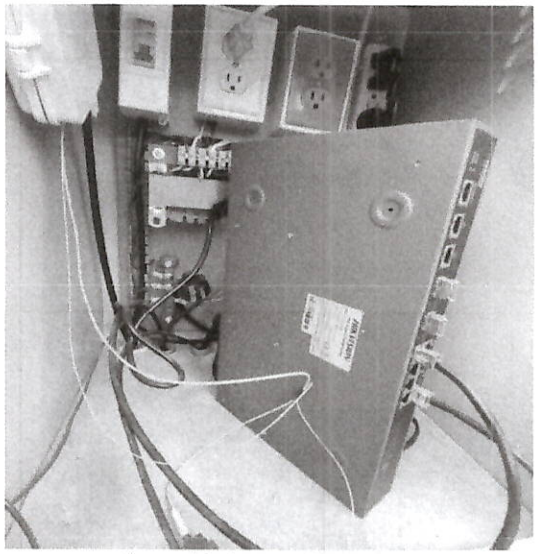


Ilustración 371, pc id 143 antes

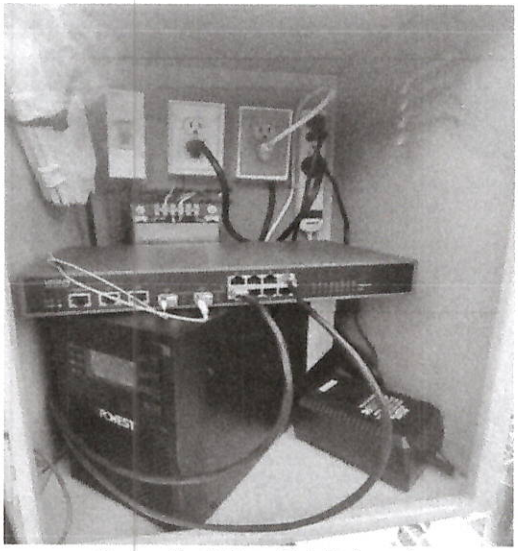


Ilustración 372, pc id 143 después

4.19 23 DE DICIEMBRE DE 2024:

Responsables	EXPERTECHS ORIENTE S.A.S (Elmar Andrey García Aparicio, Daniel Felipe Gómez González, carro taller)
Actividades:	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 89 LPR INGRESO MED-AERO:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía. - **Switch:** Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento. - **Cámara**: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente. - **Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara:** Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural. - **Organización de Cableado:** Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias. **MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 91 SALIDA AERO-MED:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de *autonomía.* - **Switch:** Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento.

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">- Cámara: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente.
- Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara: Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural.
- Organización de Cableado: Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 109 EDIFICIO SIDNEY:
- DPS y Breakers: Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño.
- Borneras de Conexión: Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad.
- Transformador de Aislamiento: Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento.
- UPS: Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía.
- Switch: Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento.
- Cámara: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente.
- Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara: Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural.
- Organización de Cableado: Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO GABINETES RADIO ENLACES ABREITO</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Cantidad de cámaras intervenidas:</td><td>Descripción</td><td>Cantidad</td></tr>
<tr><td>PC ID 89</td><td>1</td></tr>
<tr><td>PC ID 91</td><td>1</td></tr>
<tr><td>PC ID 109</td><td>1</td></tr>
</table>

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Ilustración 373, pc id 89 91

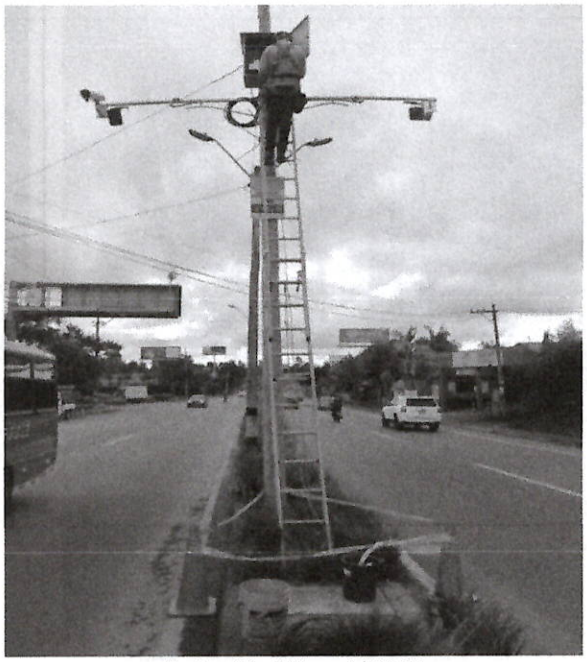


Ilustración 374, pc id 89 91

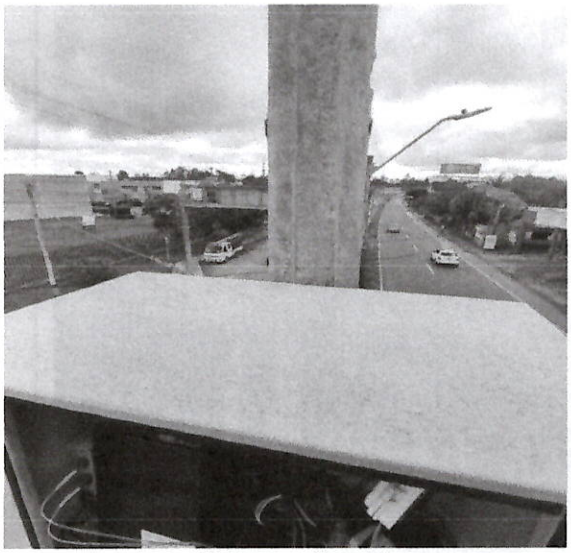


Ilustración 375, pc id 89 91 antes



Ilustración 376, pc id 89 91 después

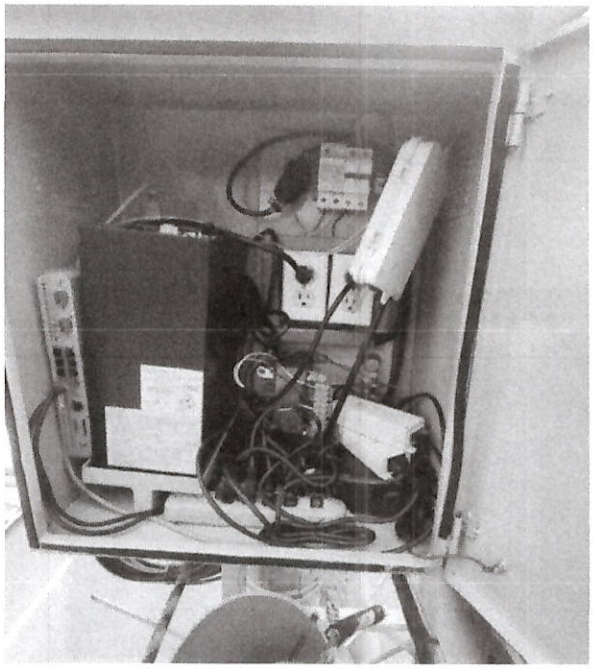


Ilustración 377, pc id 89 91 antes

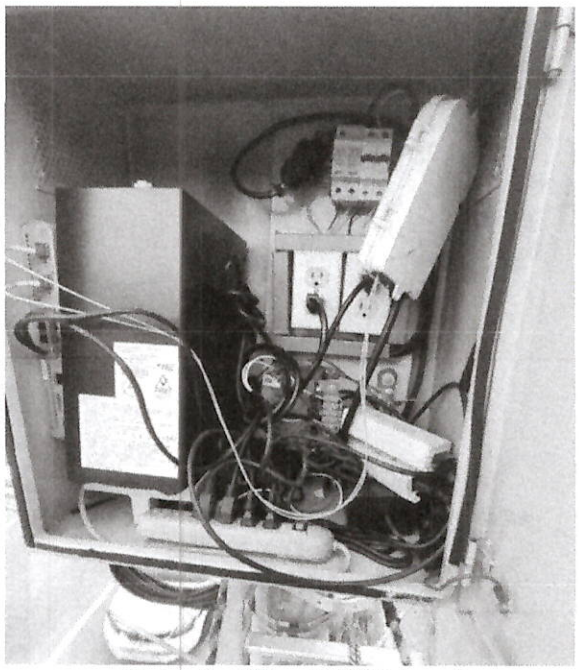


Ilustración 378, pc id 89 91 después



Ilustración 379, pc id 109

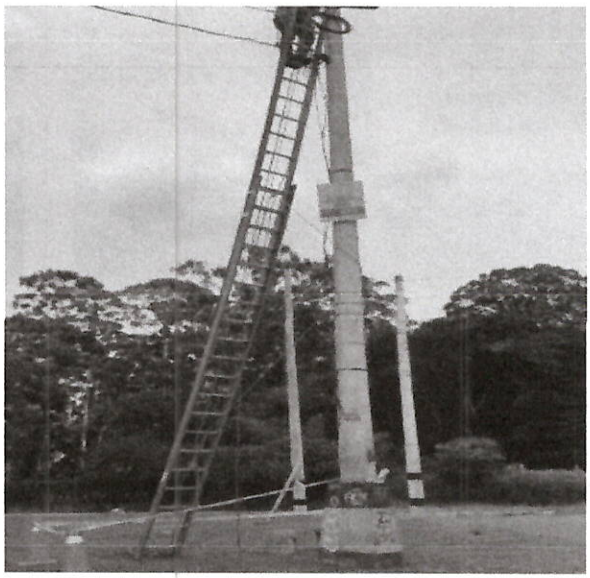


Ilustración 380, pc id 109

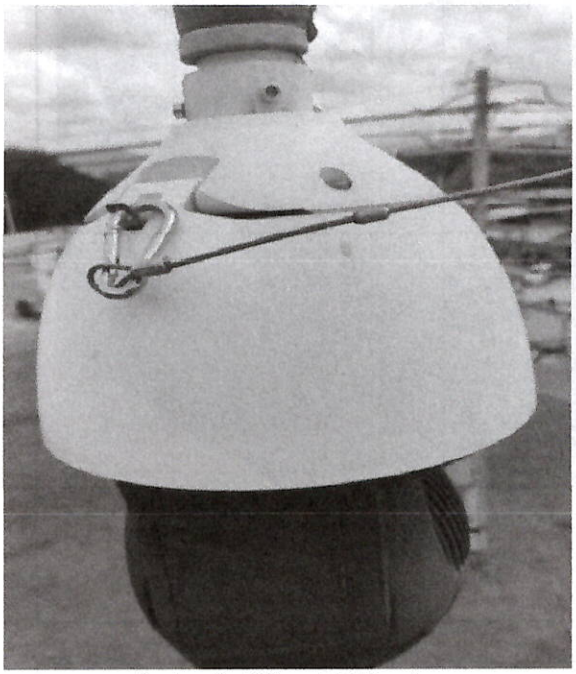


Ilustración 381, pc id 109 antes

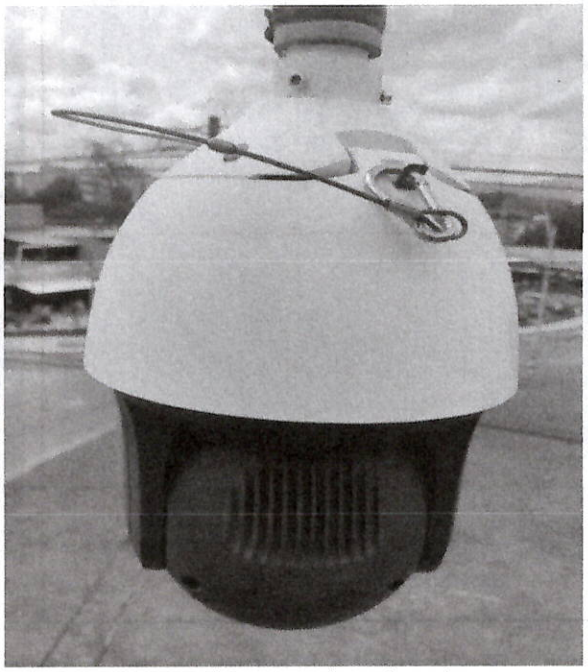


Ilustración 382, pc id 109 después



Ilustración 383, pc id 109 antes



Ilustración 384, pc id 109 después

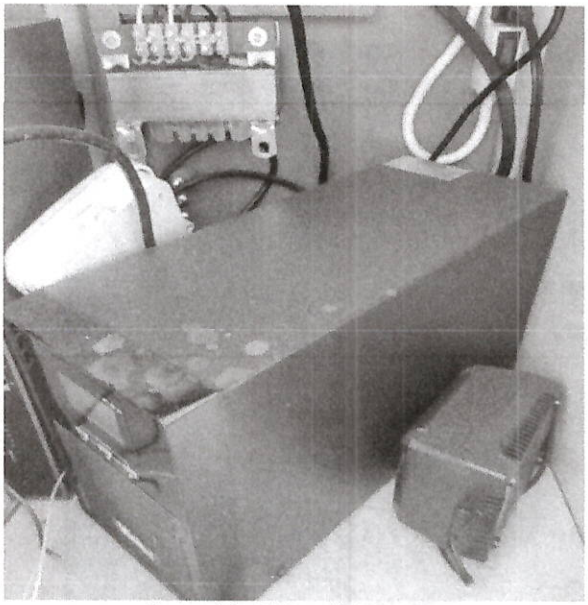


Ilustración 385, pc id 109 antes

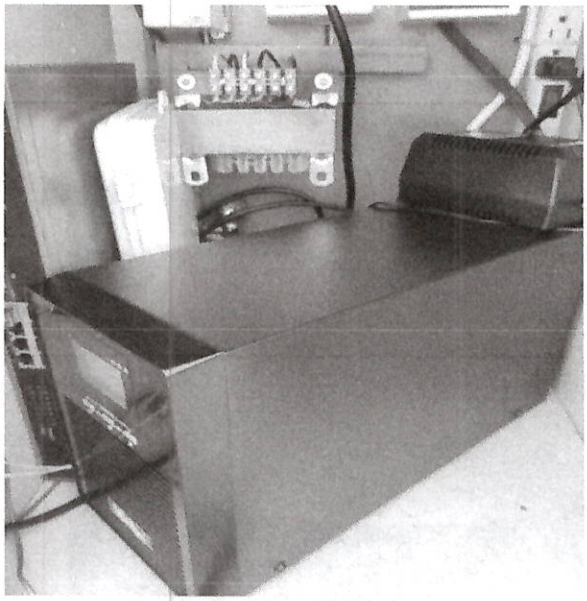


Ilustración 386, pc id 109 después

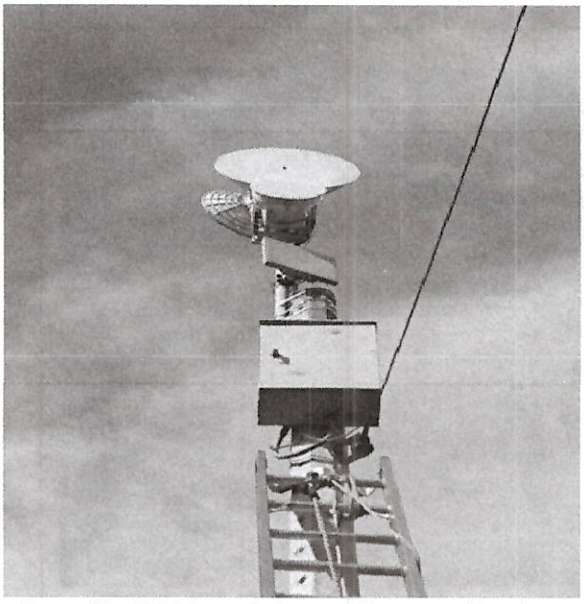


Ilustración 387, Mantenimiento gabinetes Radio Enlaces Abreito

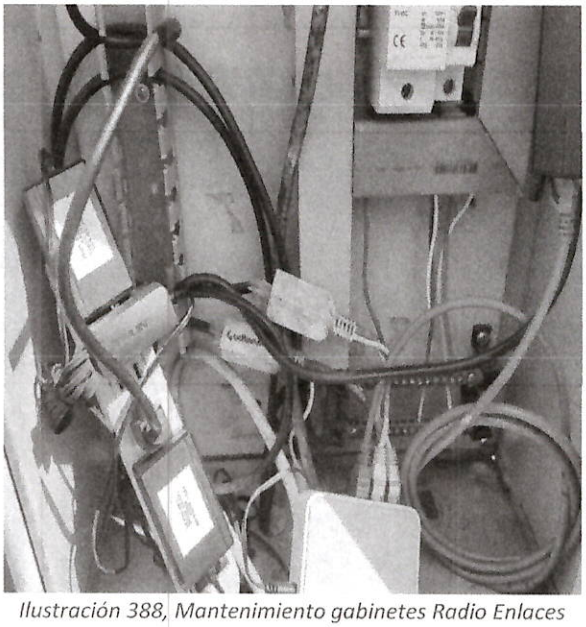


Ilustración 388, Mantenimiento gabinetes Radio Enlaces Abreito antes

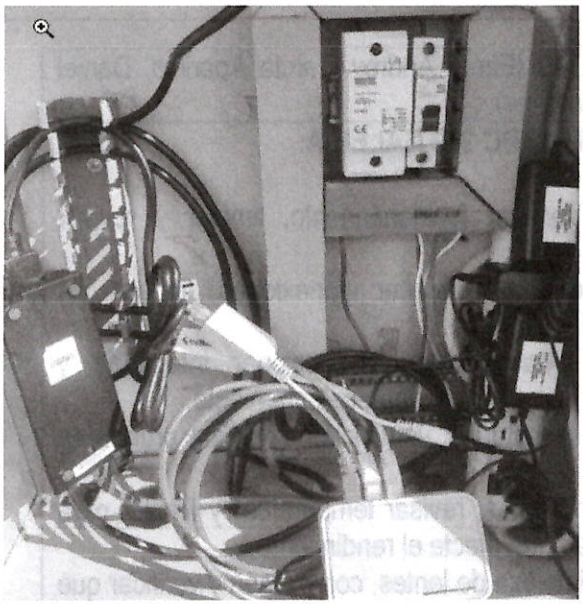


Ilustración 389, Mantenimiento gabinetes Radio Enlaces Abreito después

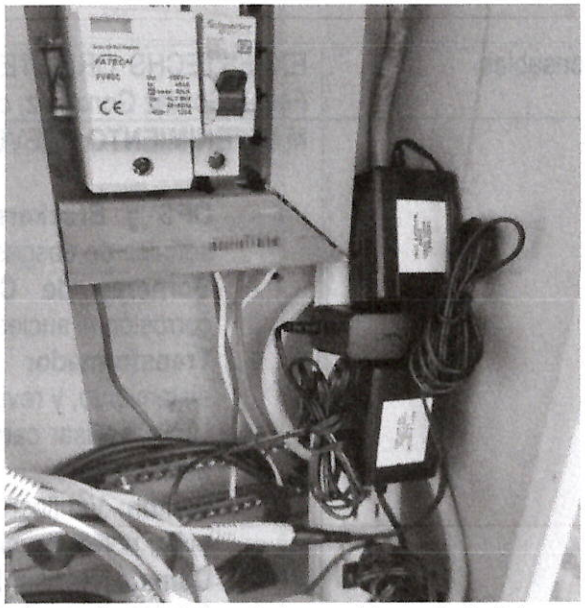


Ilustración 390, Mantenimiento gabinetes Radio Enlaces Abreito después



Ilustración 391, Mantenimiento gabinetes Radio Enlaces Abreito antes



Ilustración 392, Mantenimiento gabinetes Radio Enlaces Abreito después

4.20 24 DE DICIEMBRE DE 2024:

Responsables	EXPERTECHS ORIENTE S.A.S (Elmar Andrey García Aparicio, Daniel Felipe Gómez González, carro taller)
Actividades:	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 299 GALERIA:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía. - **Switch:** Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento. - **Cámara**: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente. - **Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara:** Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural. - **Organización de Cableado:** Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias. **MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 300 VILLA CLEMENT:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía. - **Switch:** Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento. - **Cámara**: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente.

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">- Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara: Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural.
- Organización de Cableado: Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cantidad de cámaras intervenidas:</td><td>Descripción</td><td>Cantidad</td></tr>
<tr><td>PC ID 299</td><td>1</td></tr>
<tr><td>PC ID 300</td><td>1</td></tr>
</table>

REGISTRO FOTOGRAFICO:

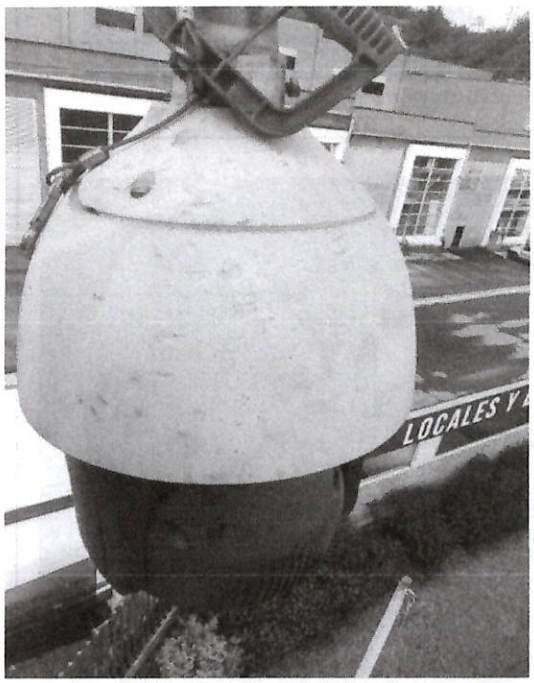


Ilustración 393, pc id 299 antes



Ilustración 394, pc id 299 después

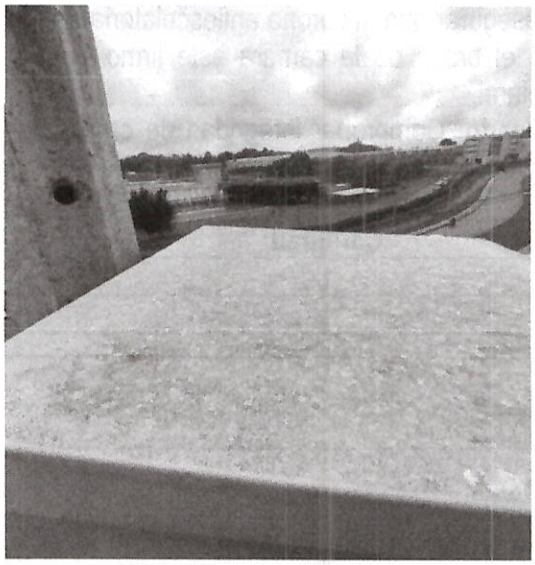


Ilustración 395, pc id 299 antes

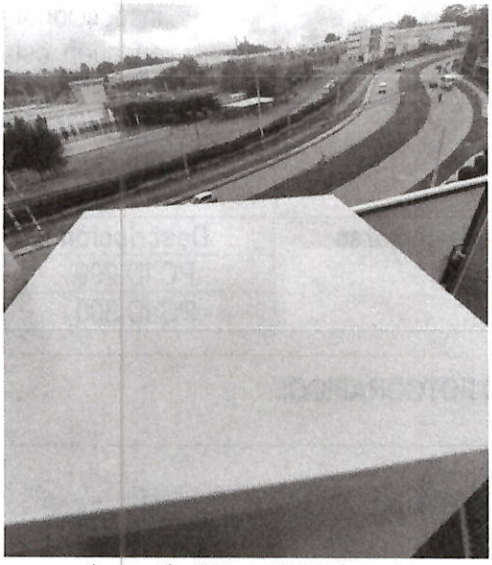


Ilustración 396, pc id 299 después

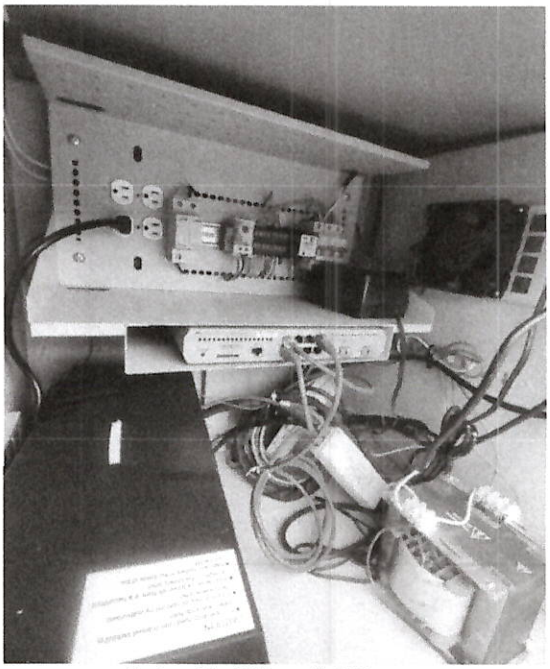


Ilustración 397, pc id 299 antes



Ilustración 398, pc id 299 después



Ilustración 399, pc id 300



Ilustración 400, pc id 300

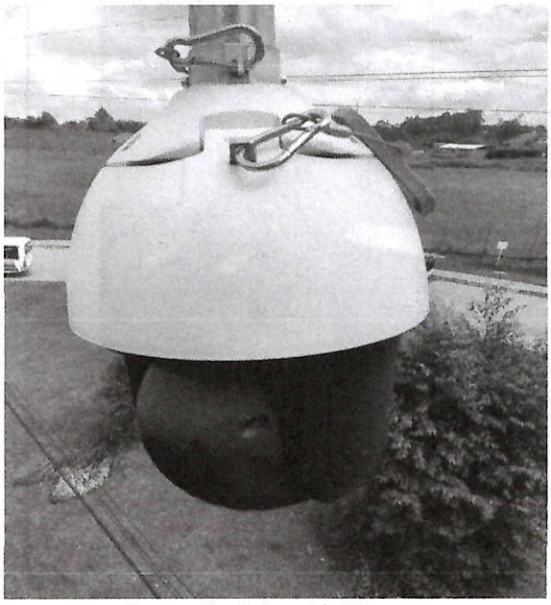


Ilustración 401, pc id 300 antes

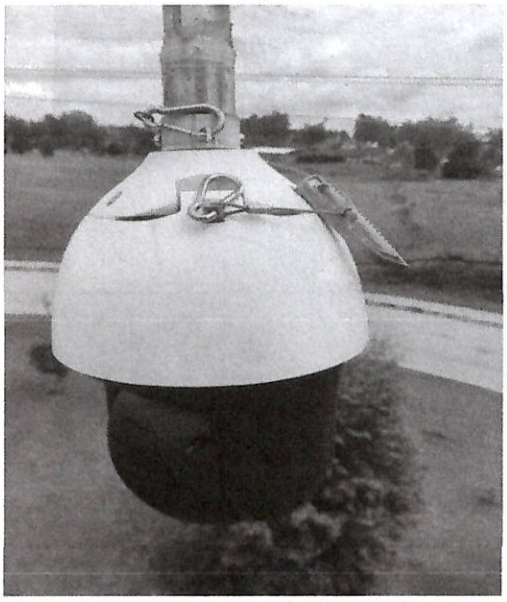


Ilustración 402, pc id 300 después

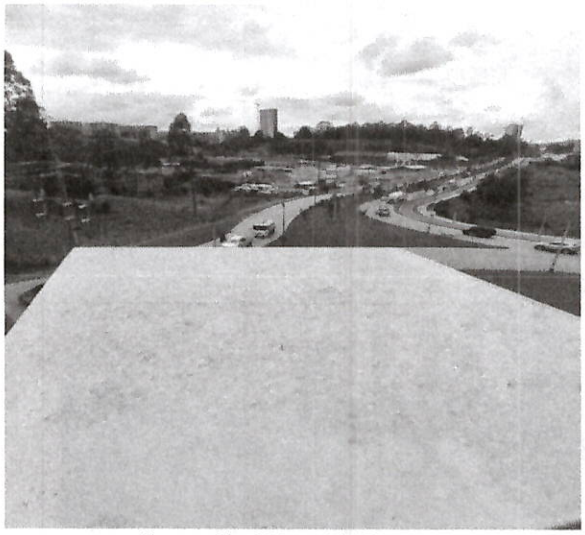


Ilustración 403, pc id 300 antes

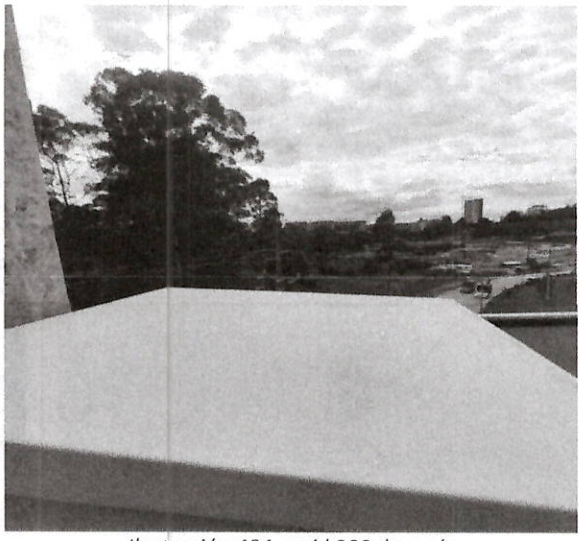


Ilustración 404, pc id 300 después

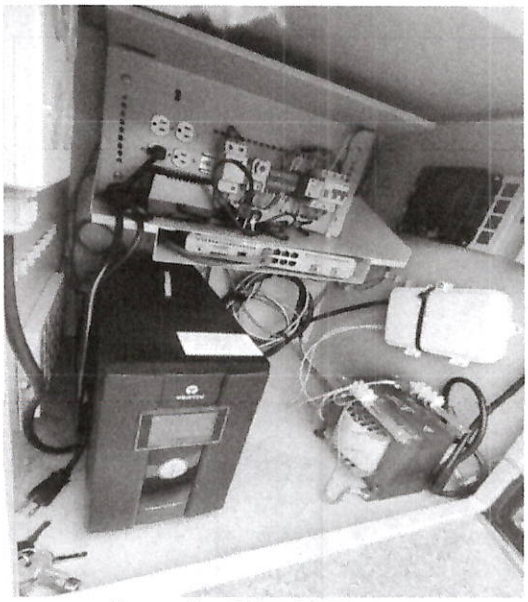


Ilustración 405, pc id 300 antes

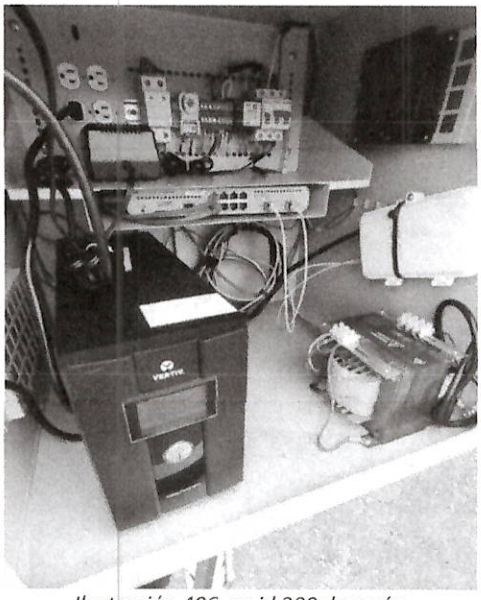


Ilustración 406, pc id 300 después.

4.21 26 DE DICIEMBRE DE 2024:

Responsables	EXPERTECHS ORIENTE S.A.S (Elmar Andrey García Aparicio, Daniel Felipe Gómez González, carro taller)
Actividades:	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 203 TRES CANTOS:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía. - **Switch:** Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento. - **Cámara**: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente. - **Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara:** Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural. - **Organización de Cableado:** Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias. **MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 202 TRES CANTOS:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía. - **Switch:** Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento. - **Cámara**: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente.

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">- Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara: Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural.
- Organización de Cableado: Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 201 TRES CANTOS:

- DPS y Breakers: Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño.
- Borneras de Conexión: Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad.
- Transformador de Aislamiento: Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento.
- UPS: Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía.
- Switch: Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento.
- Cámara: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente.
- Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara: Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural.
- Organización de Cableado: Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias.</td></tr>
<tr><td>Cantidad de cámaras intervenidas:</td><td>Descripción</td><td>Cantidad</td></tr>
<tr><td></td><td>PC ID 203</td><td>1</td></tr>
<tr><td></td><td>PC ID 202</td><td>1</td></tr>
<tr><td></td><td>PC ID 201</td><td>1</td></tr>
</table>

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Ilustración 407, pc id 203

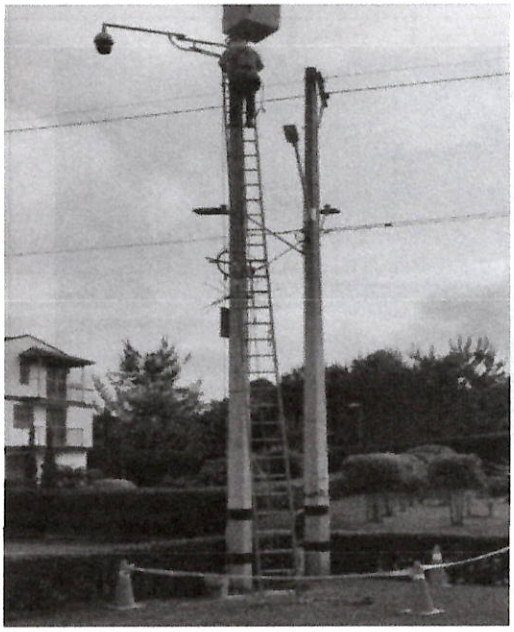


Ilustración 408, pc id 203

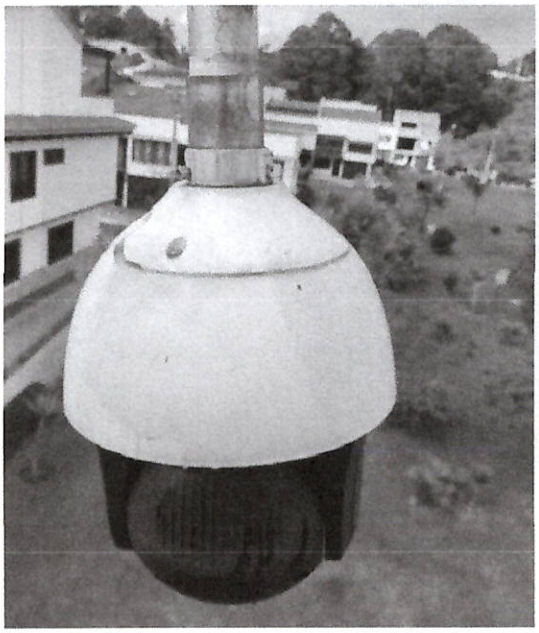


Ilustración 409, pc id 203 antes

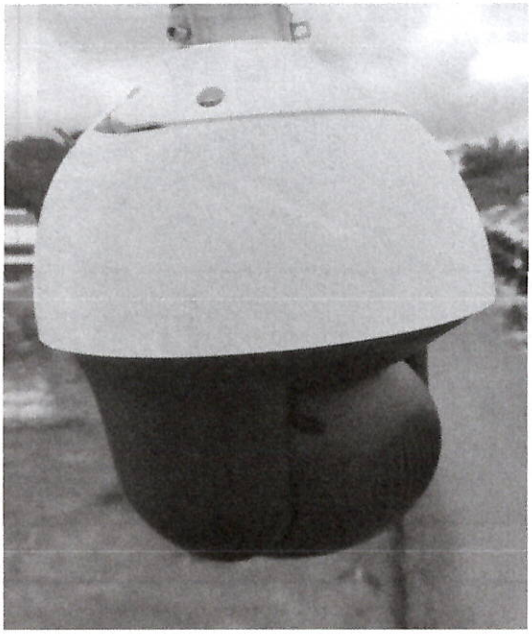


Ilustración 410, pc id 203 después

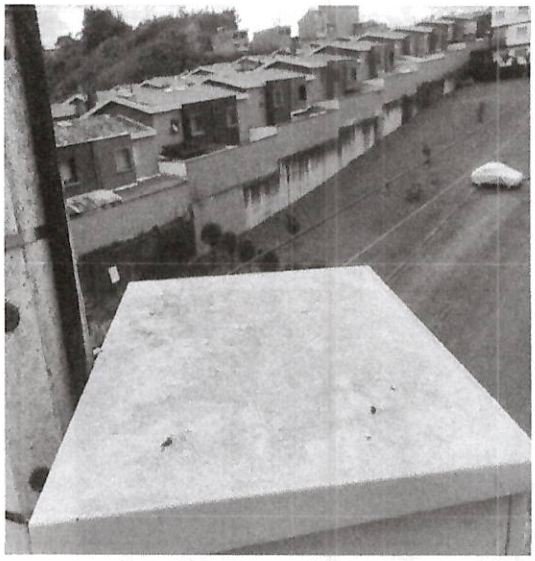


Ilustración 411, pc id 203 antes

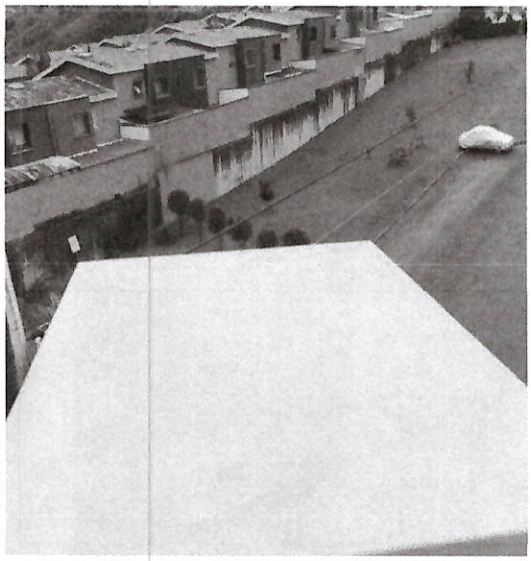


Ilustración 412, pc id 203 después

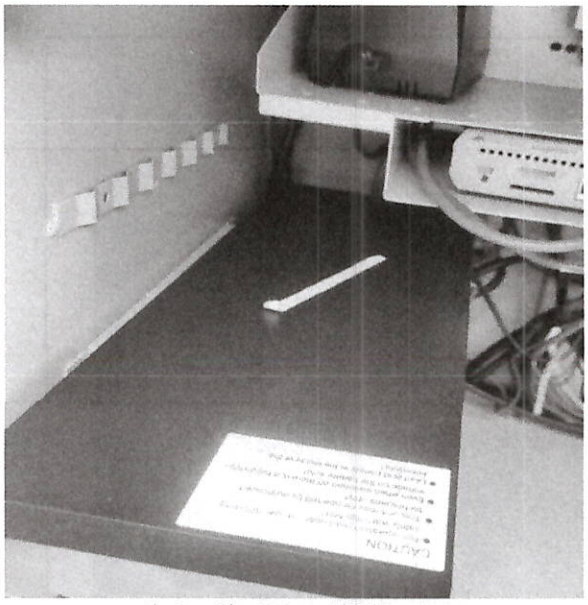


Ilustración 413, pc id 203 antes

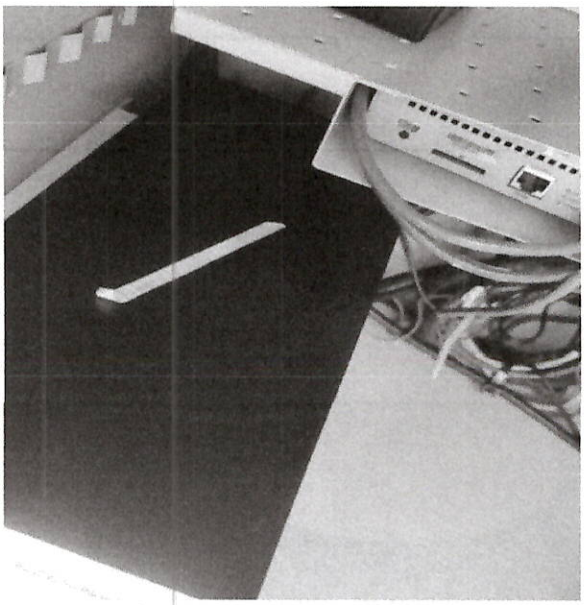


Ilustración 414, pc id 203 después

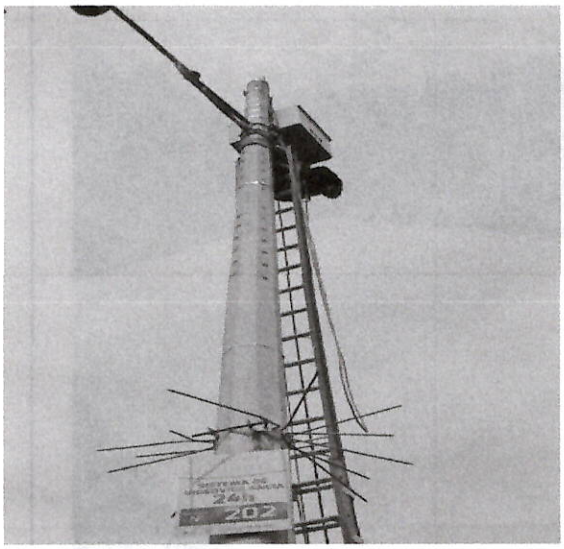


Ilustración 415, pc id 202



Ilustración 416, pc id 202

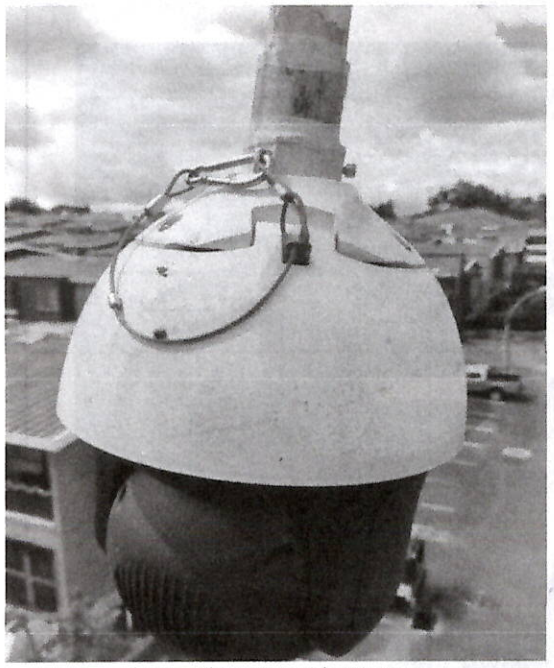


Ilustración 417, pc id 202 antes

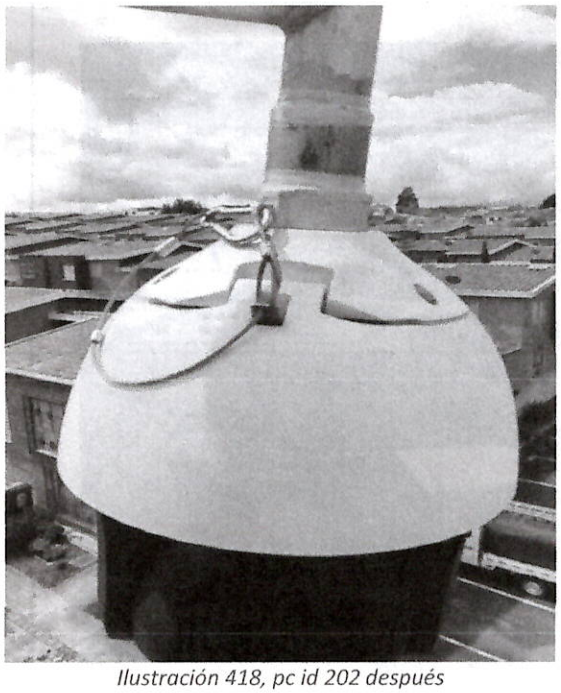


Ilustración 418, pc id 202 después

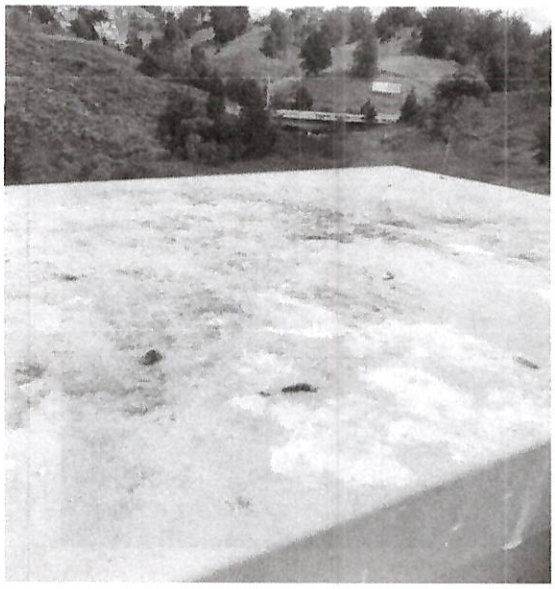


Ilustración 419, pc id 202 antes

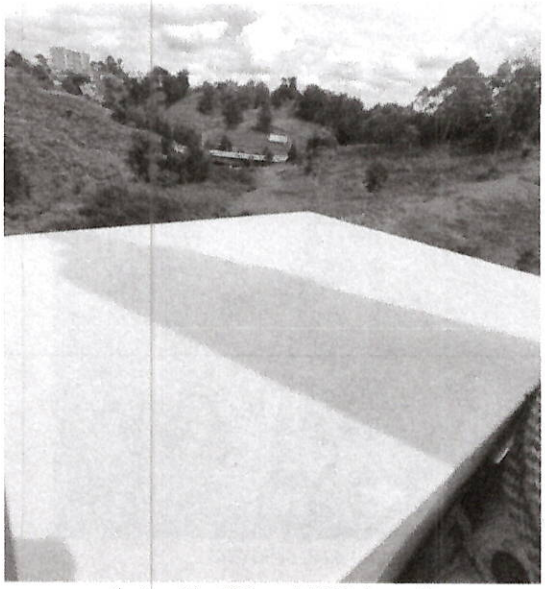


Ilustración 420, pc id 202 después

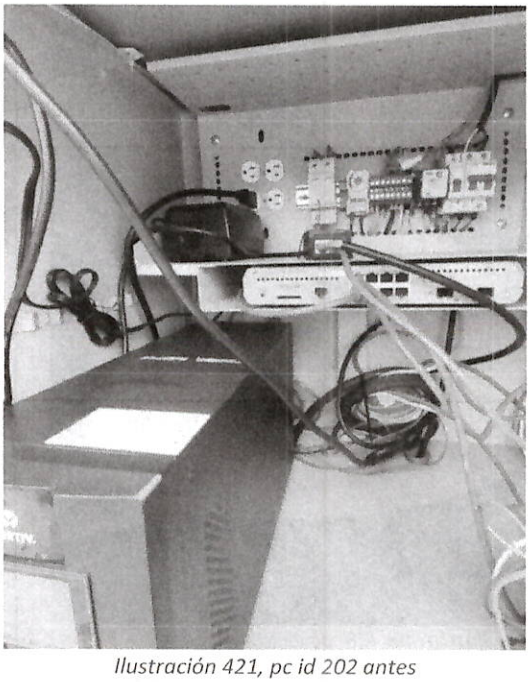


Ilustración 421, pc id 202 antes

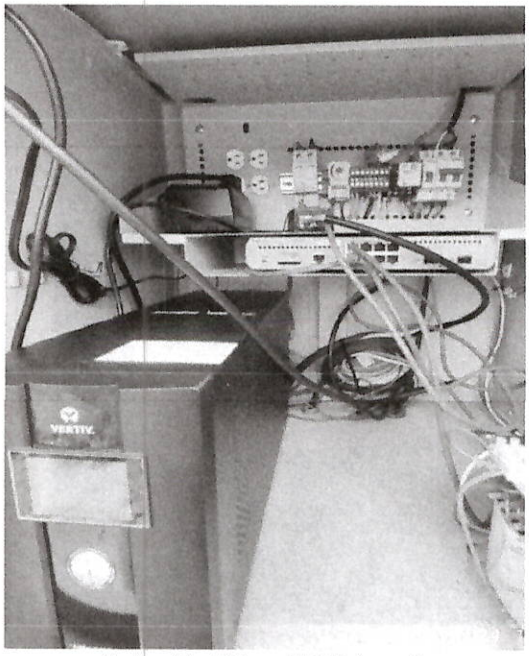


Ilustración 422, pc id 202 después



Ilustración 423, pc id 201



Ilustración 424, pc id 201

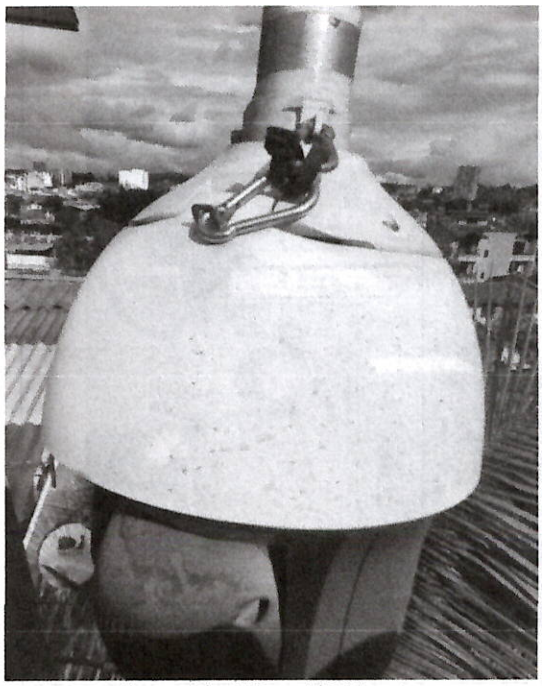


Ilustración 425, pc id 201 antes

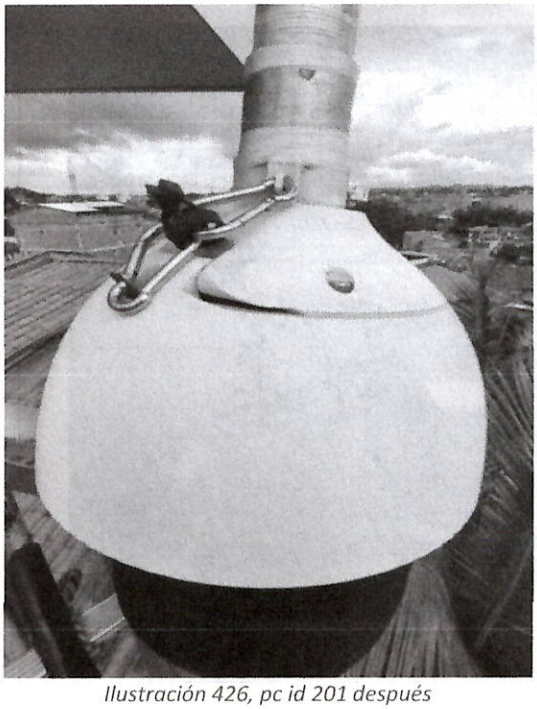


Ilustración 426, pc id 201 después

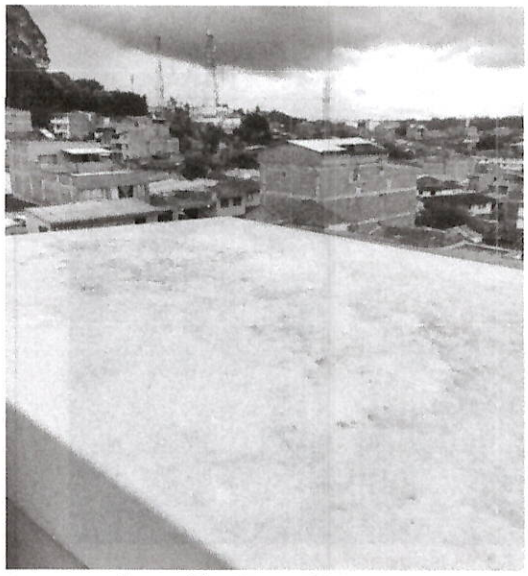


Ilustración 427, pc id 201 antes

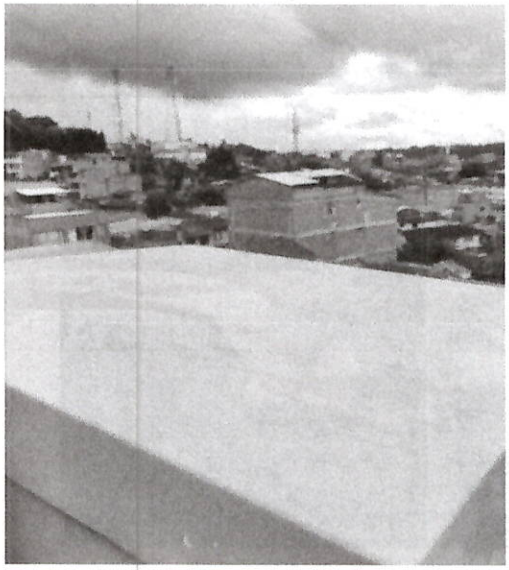


Ilustración 428, pc id 201 después

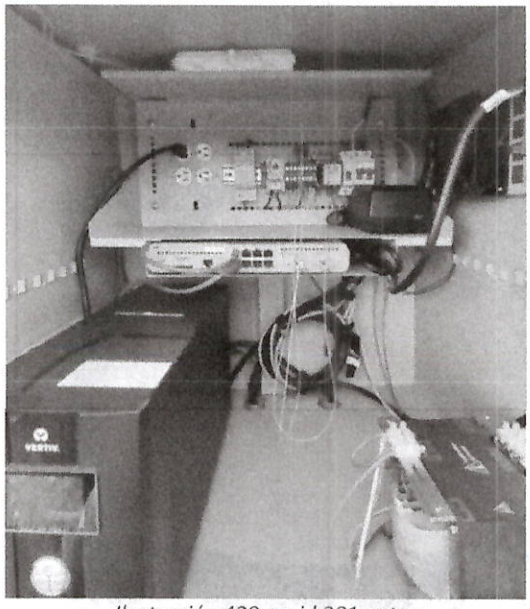


Ilustración 429, pc id 201 antes

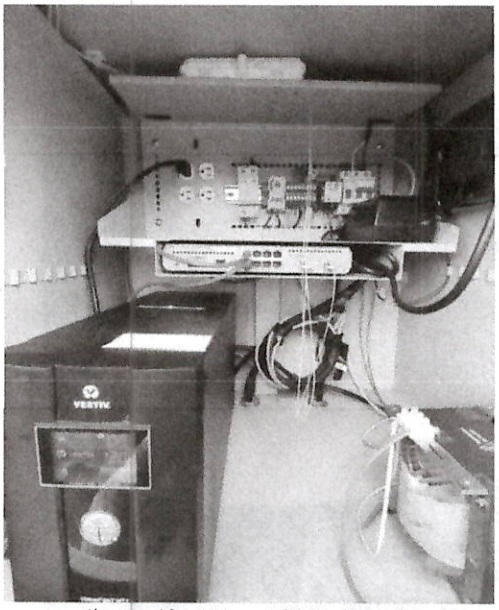


Ilustración 430, pc id 201 después

4.22 27 DE DICIEMBRE DE 2024:

Responsables	EXPERTECHS ORIENTE S.A.S (Elmar Andrey García Aparicio, Daniel Felipe Gómez González, carro taller)
Actividades:	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 186 TRES CANTOS:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía. - **Switch:** Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento. - **Cámara**: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente. - **Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara:** Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural. - **Organización de Cableado:** *Comprobar integridad de cables* y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias. **MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 185 TRES CANTOS:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía. - **Switch:** Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento. - **Cámara**: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente.

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">- Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara: Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural.
- Organización de Cableado: Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 200 TRES CANTOS:

- DPS y Breakers: Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño.
- Borneras de Conexión: Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad.
- Transformador de Aislamiento: Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento.
- UPS: Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía.
- Switch: Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento.
- Cámara: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente.
- Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara: Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural.
- Organización de Cableado: Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Cantidad de cámaras intervenidas:</td><td>Descripción</td><td>Cantidad</td></tr>
<tr><td>PC ID 186</td><td>1</td></tr>
<tr><td>PC ID 185</td><td>1</td></tr>
<tr><td>PC ID 200</td><td>1</td></tr>
</table>

REGISTRO FOTOGRAFICO:

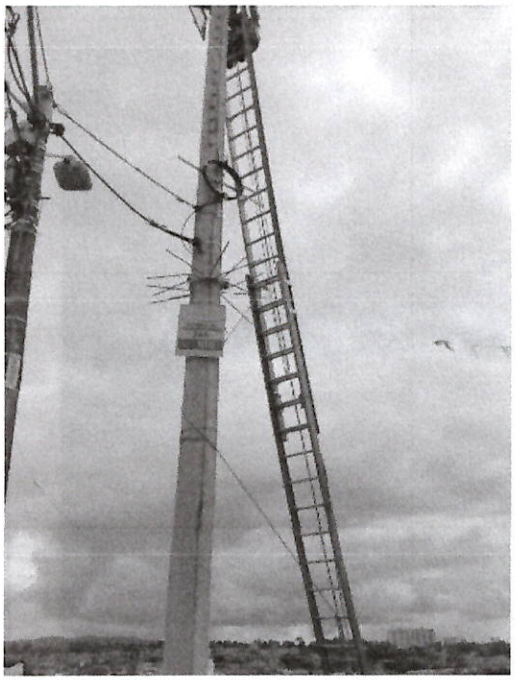


Ilustración 431, pc id 186

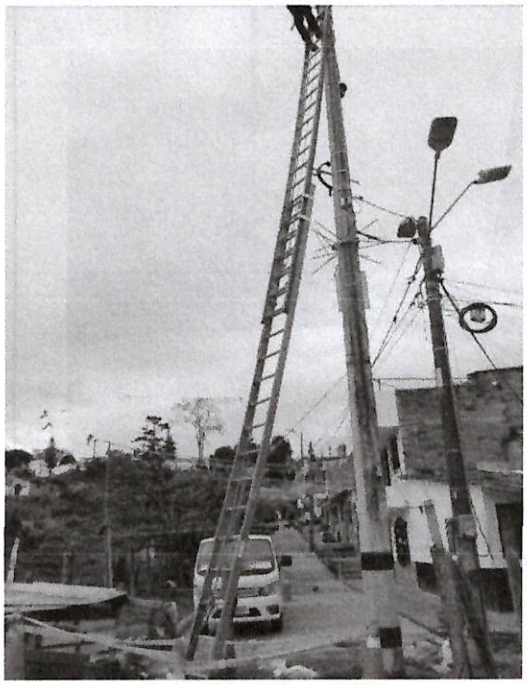


Ilustración 432, pc id 186

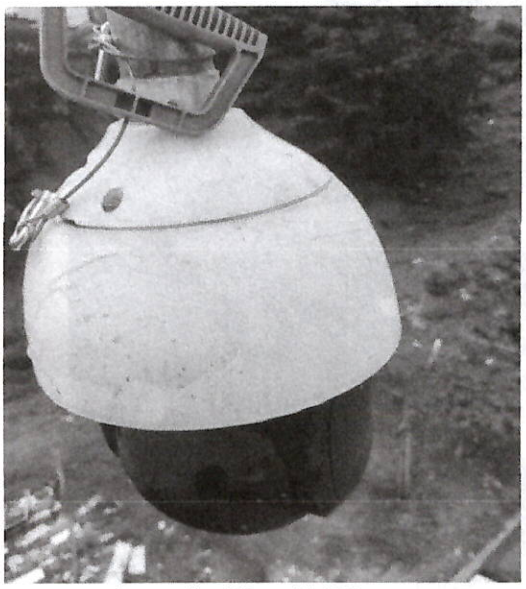


Ilustración 433, pc id 186 antes

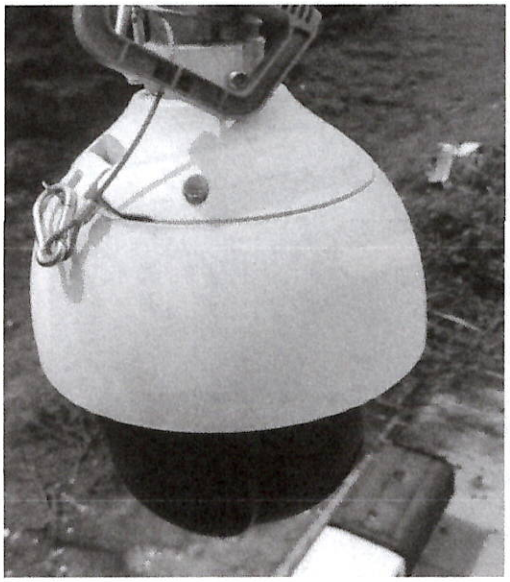


Ilustración 434, pc id 186 después

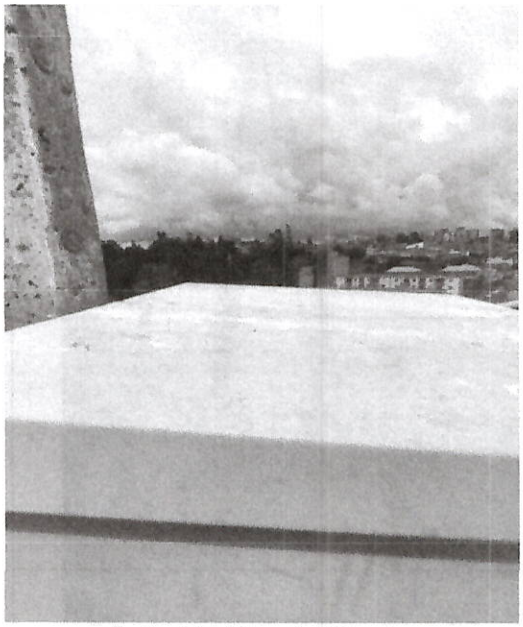


Ilustración 435, pc id 186 antes

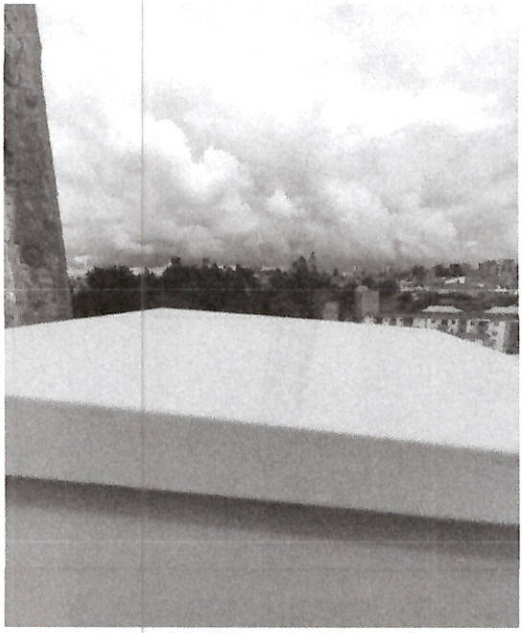


Ilustración 436, pc id 186 después

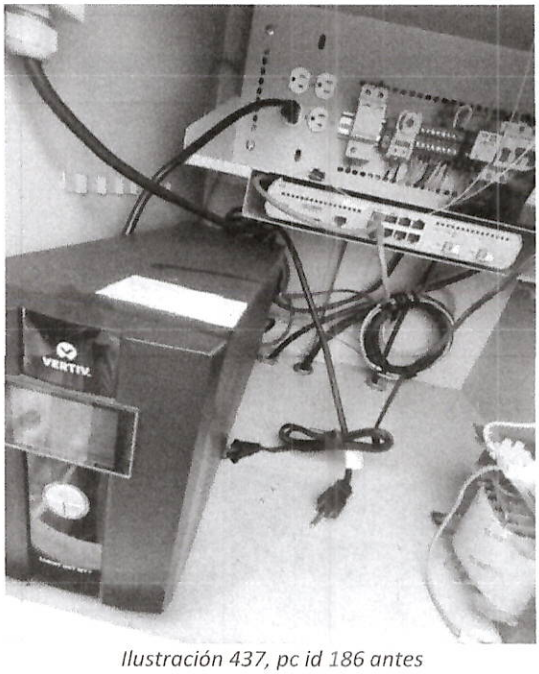


Ilustración 437, pc id 186 antes

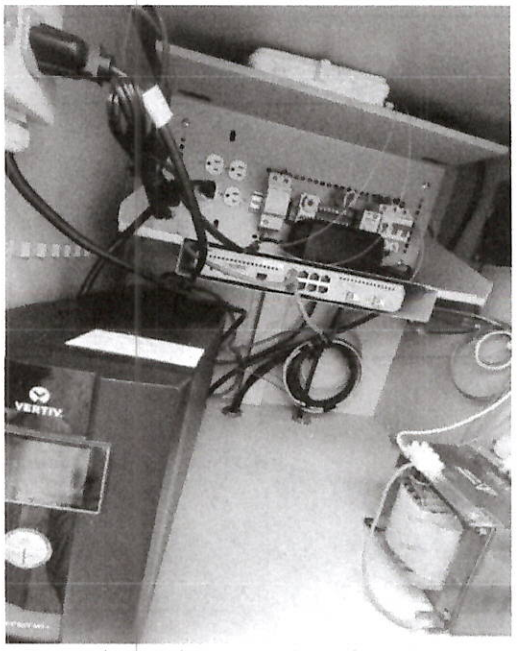


Ilustración 438, pc id 186 después

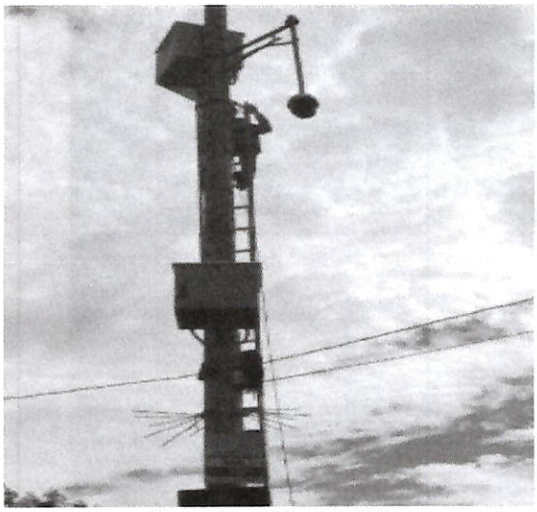


Ilustración 439, pc id 185



Ilustración 440, pc id 185

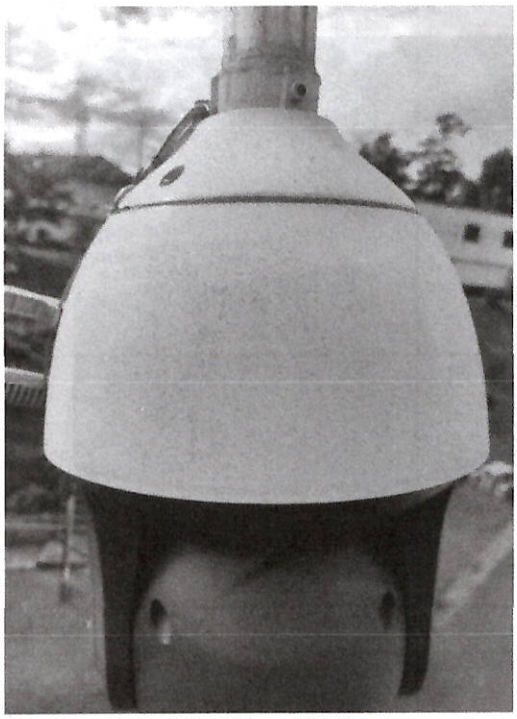


Ilustración 441, pc id 185 antes

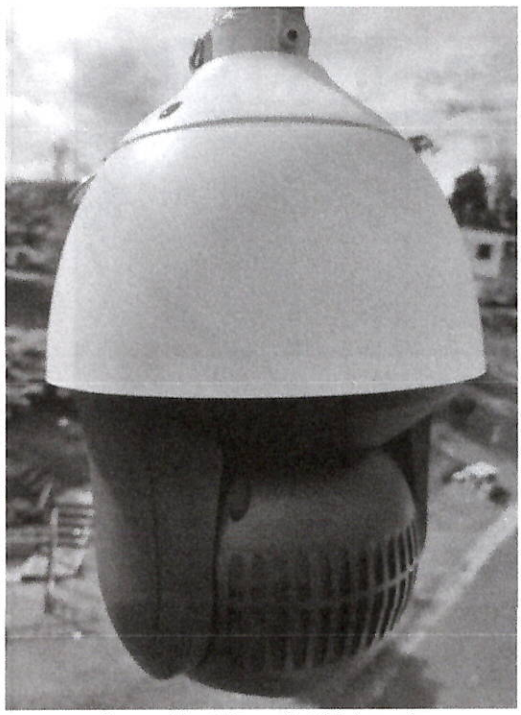


Ilustración 442, pc id 185 después

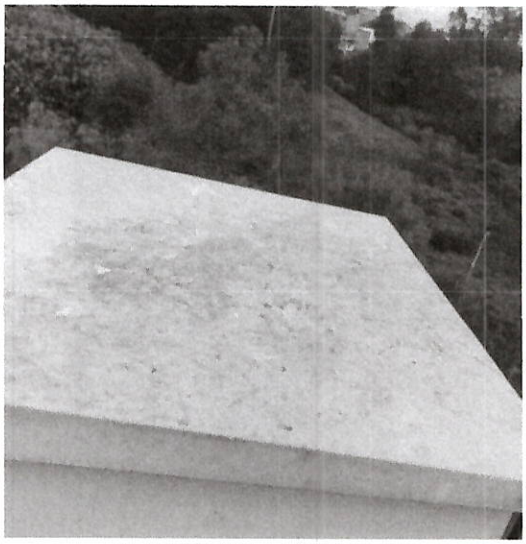


Ilustración 443, pc id 185 antes

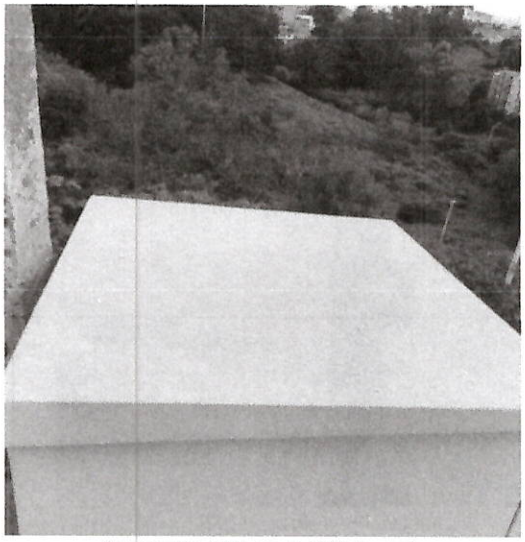


Ilustración 444, pc id 186 después

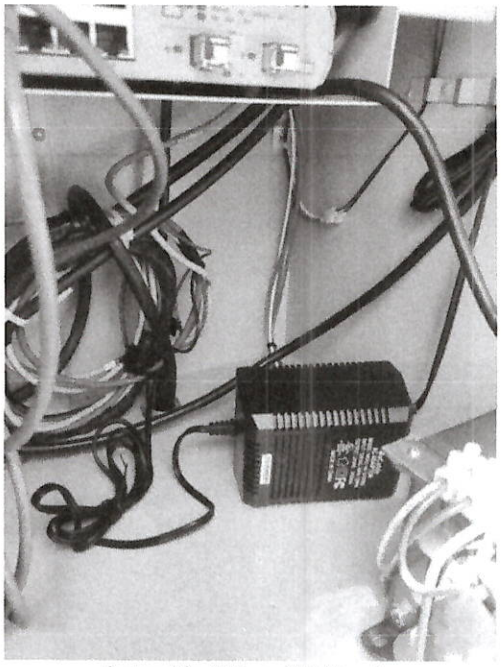


Ilustración 445, pc id 185 antes

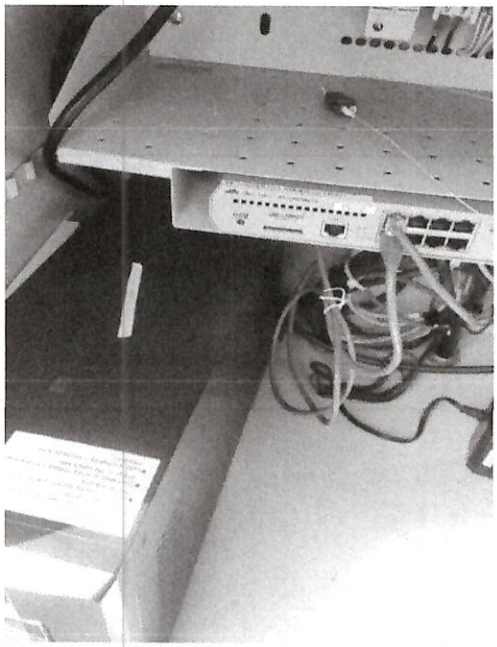


Ilustración 446, pc id 185 después



Ilustración 447, pc id 200



Ilustración 448, pc id 200



Ilustración 449, pc id 200 antes

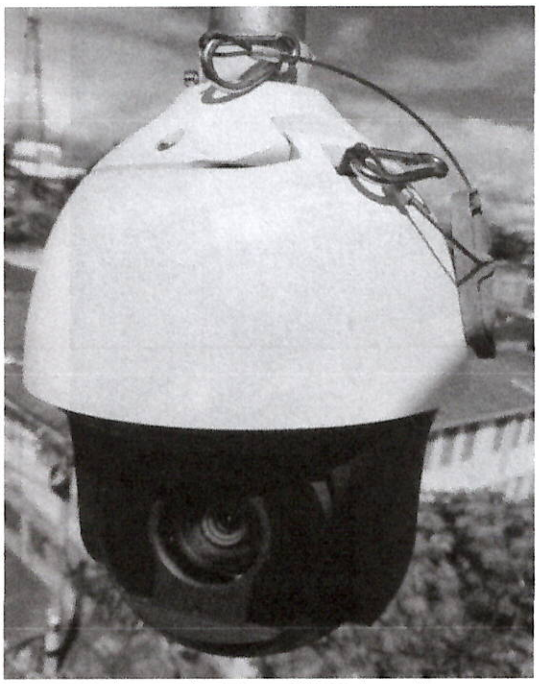


Ilustración 450, pc id 200 después

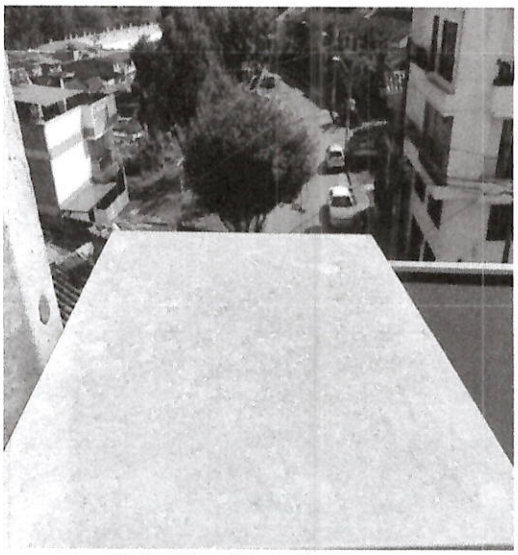


Ilustración 451, pc id 200 antes

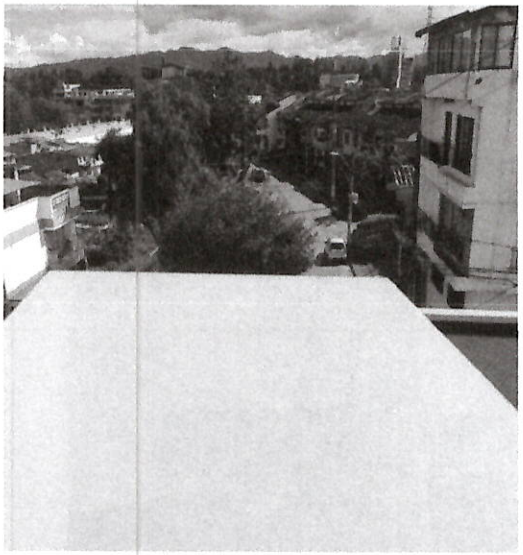


Ilustración 452, pc id 200 después

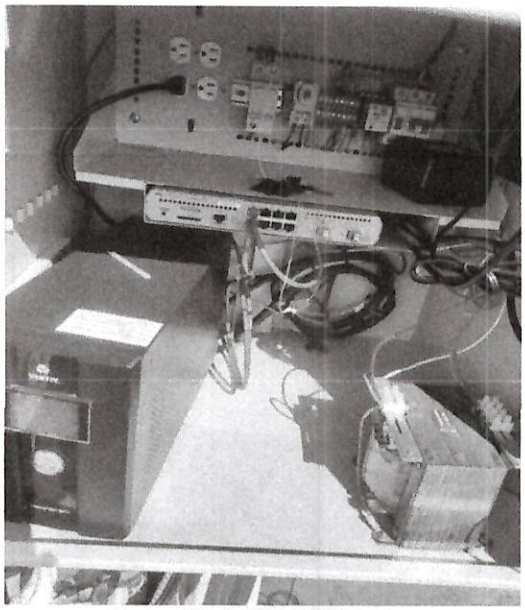


Ilustración 453, pc id 200 antes

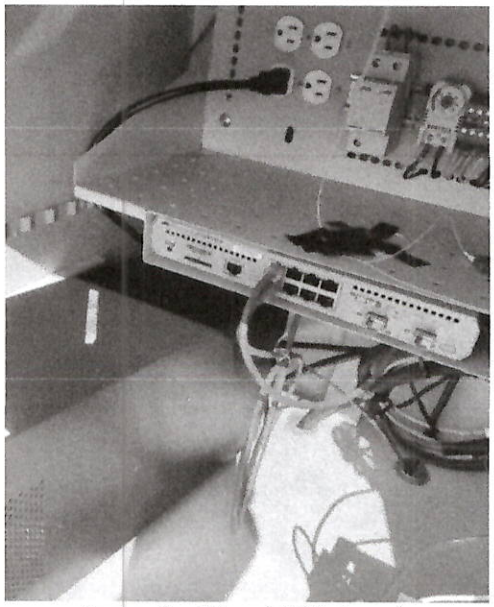


Ilustración 454, pc id 200 después

4.23 28 DE DICIEMBRE DE 2024:

Responsables	EXPERTECHS ORIENTE S.A.S (Elmar Andrey García Aparicio, Daniel Felipe Gómez González, carro taller)
Actividades:	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 204 TRES CANTOS:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía. - **Switch:** Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento. - **Cámara**: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente. - **Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara:** Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural. - **Organización de Cableado:** *Comprobar integridad de cables y* organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias. **MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 206 SANTA TERESA:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía. - **Switch:** Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para *evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento.* - **Cámara**: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente.

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">
- Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara: Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural.
- Organización de Cableado: Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 207 SANTA TERESA:

- DPS y Breakers: Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño.
- Borneras de Conexión: Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad.
- Transformador de Aislamiento: Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento.
- UPS: Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía.
- Switch: Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento.
- Cámara: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente.
- Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara: Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural.
- Organización de Cableado: Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias.
</td></tr>
<tr><td>Cantidad de cámaras intervenidas:</td><td>Descripción</td><td>Cantidad</td></tr>
<tr><td></td><td>PC ID 204</td><td>1</td></tr>
<tr><td></td><td>PC ID 206</td><td>1</td></tr>
<tr><td></td><td>PC ID 207</td><td>1</td></tr>
</table>

REGISTRO FOTOGRAFICO:

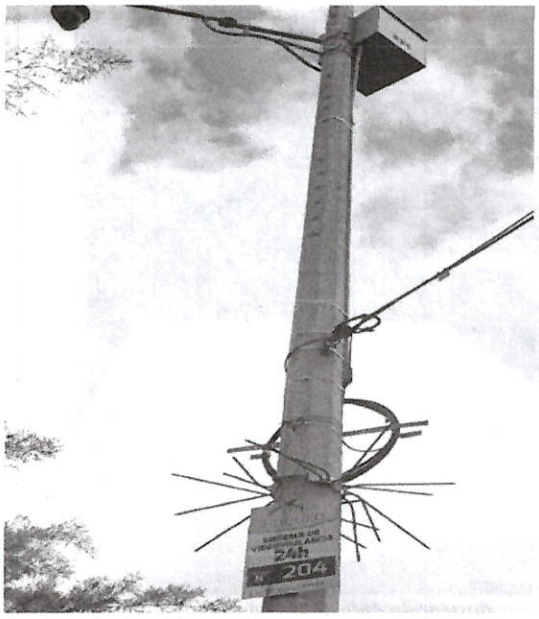


Ilustración 455, pc id 204

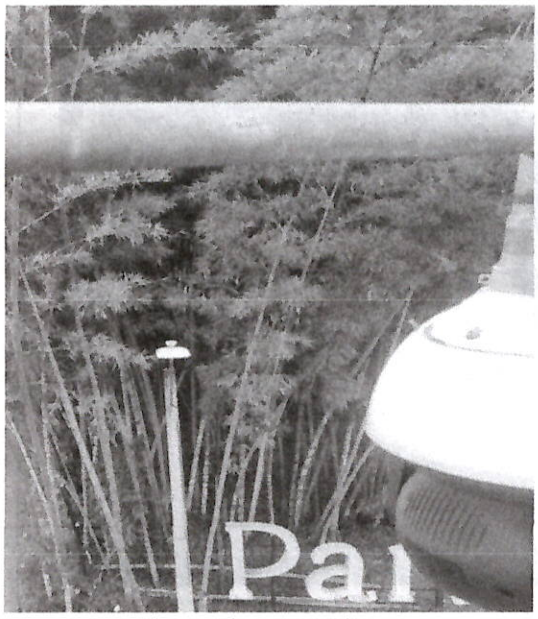


Ilustración 456, pc id 204

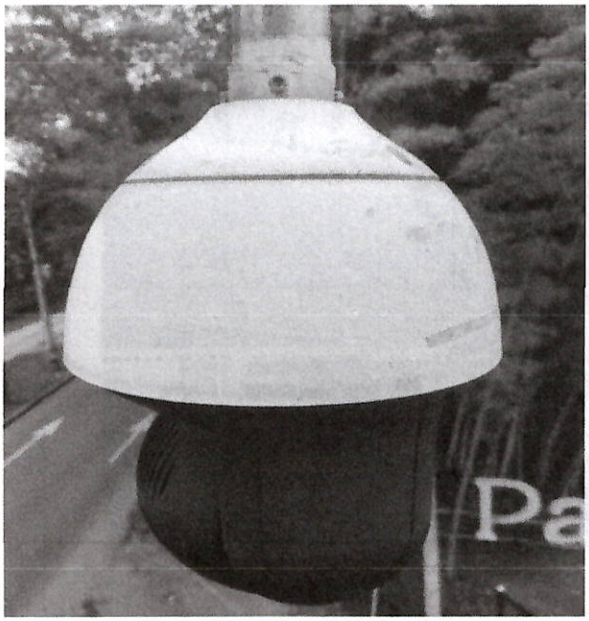


Ilustración 457, pc id 204 antes



Ilustración 458, pc id 204 después

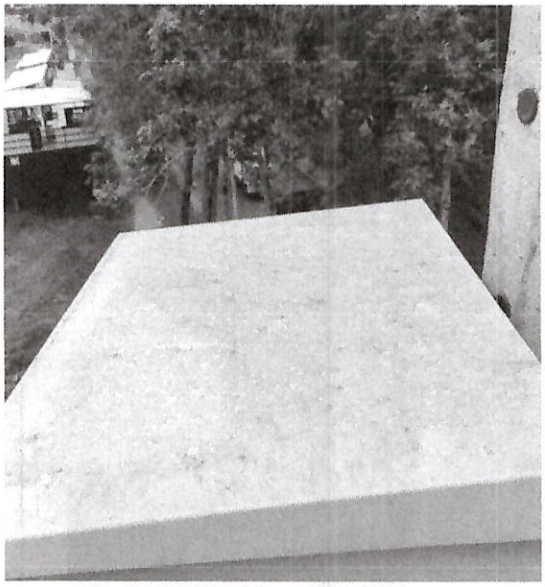


Ilustración 459, pc id 204 antes

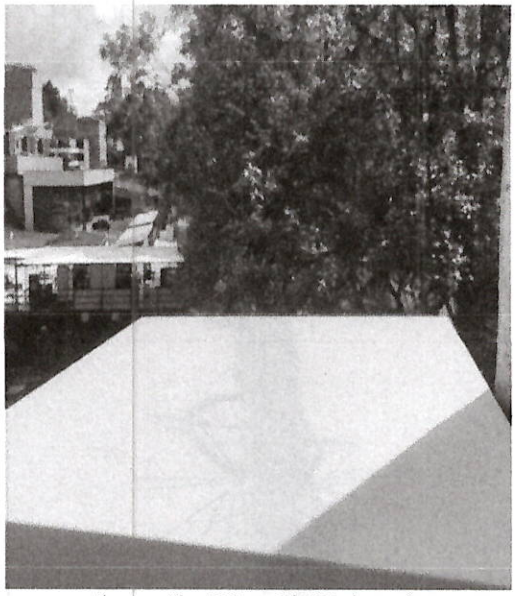


Ilustración 460, pc id 204 después

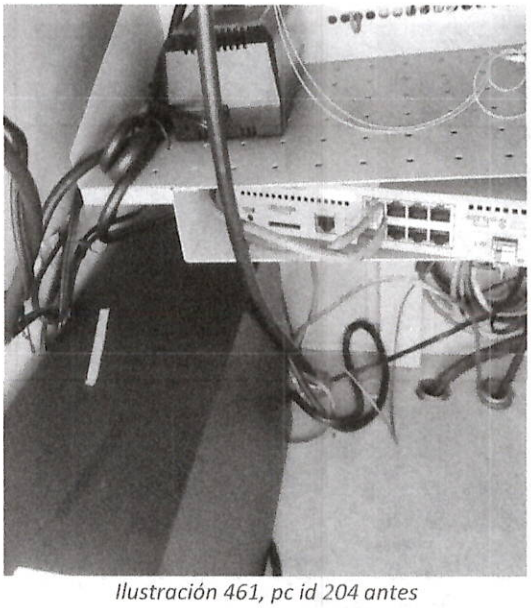


Ilustración 461, pc id 204 antes

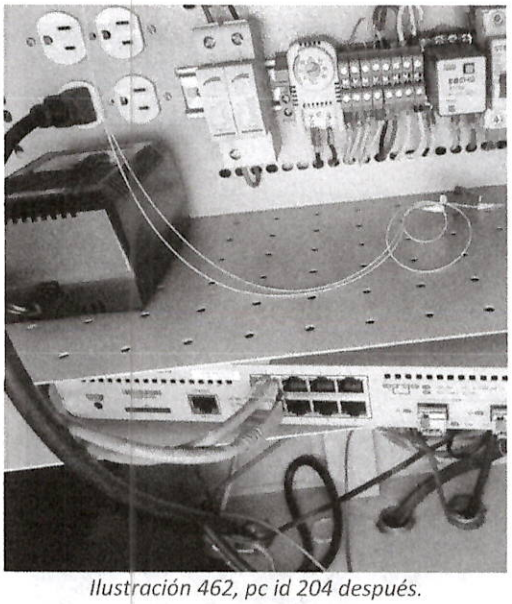


Ilustración 462, pc id 204 después.



Ilustración 463, pc id 206

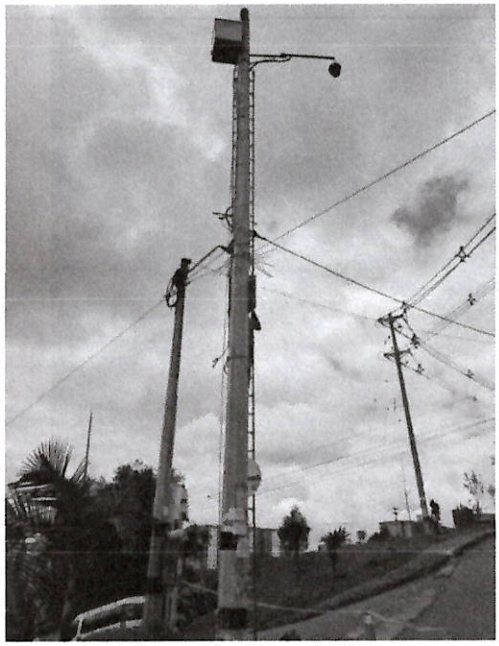


Ilustración 464, pc id 206

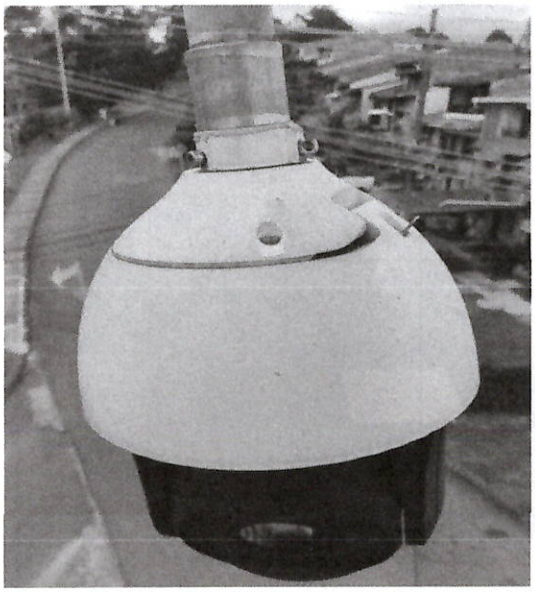


Ilustración 465, pc id 206 antes



Ilustración 466, pc id 206 después

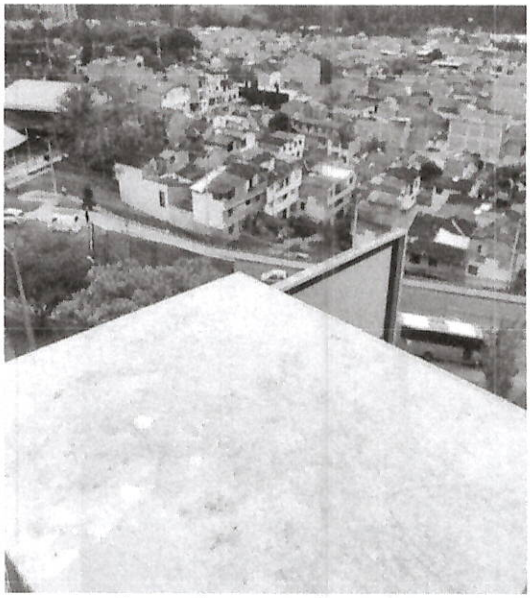


Ilustración 467, pc id 206 antes

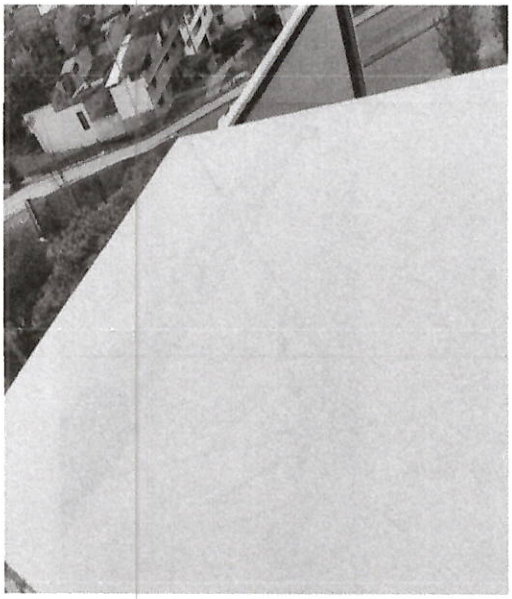


Ilustración 468, pc id 206 después

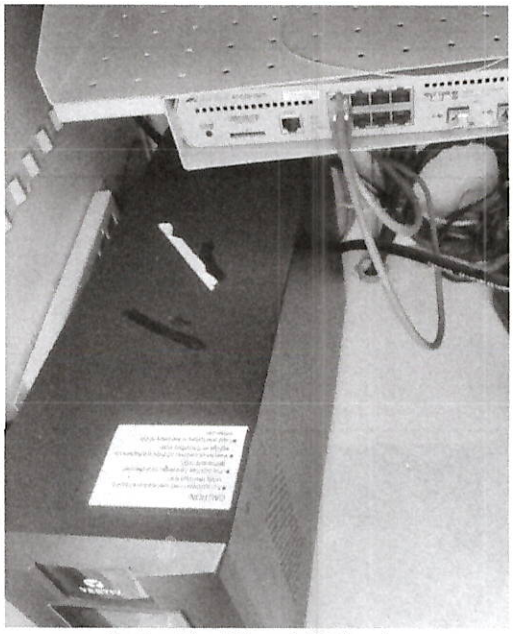


Ilustración 469, pc id 206 antes

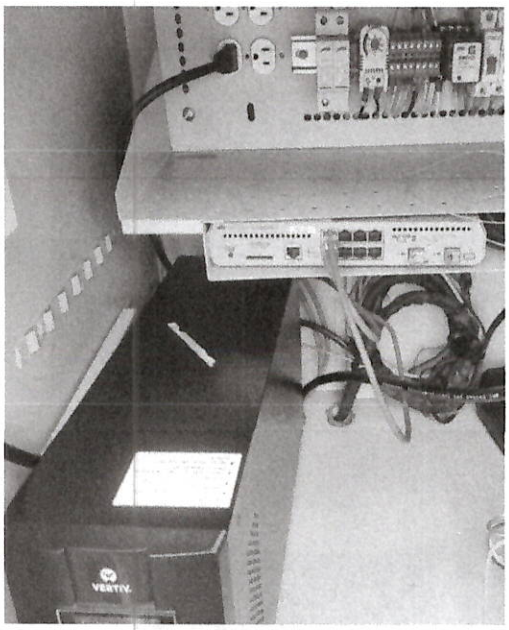


Ilustración 470, pc id 206 después



Ilustración 471, pc id 207



Ilustración 472, pc id 207

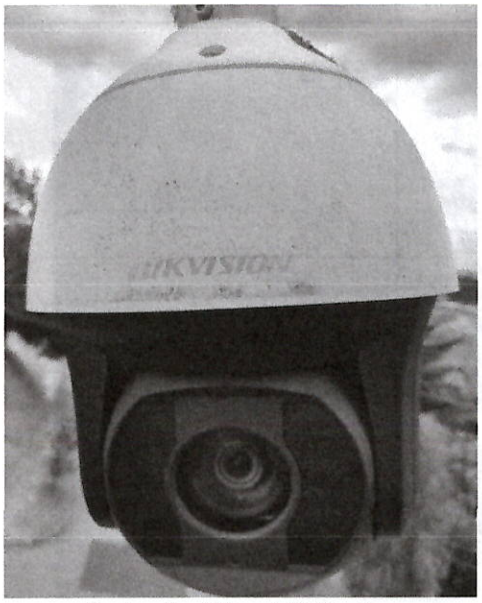


Ilustración 473, pc id 207 antes



Ilustración 474, pc id 207 después

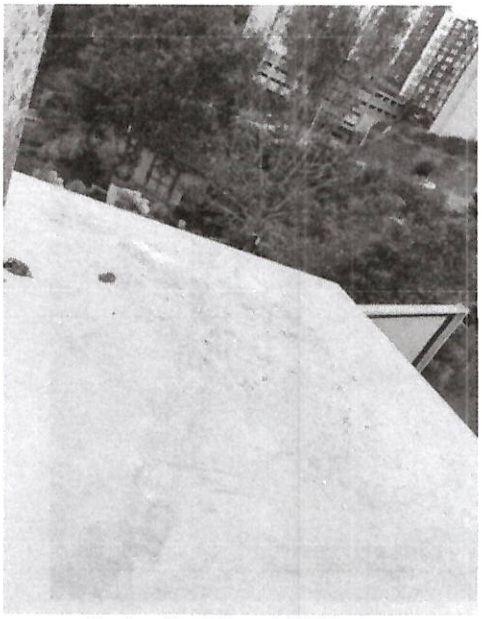


Ilustración 475, pc id 207 antes

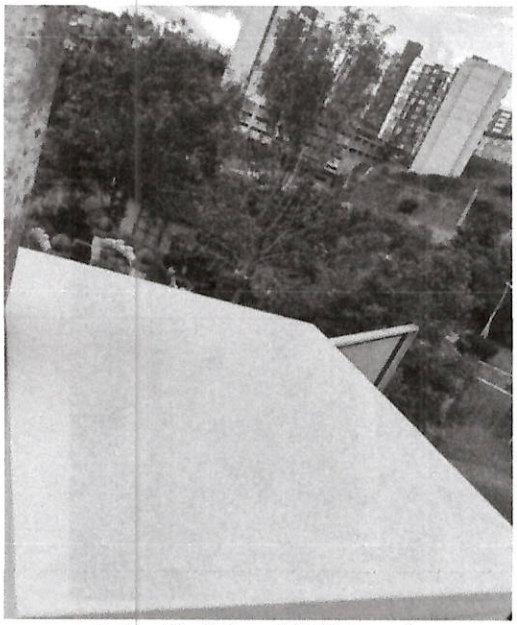


Ilustración 476, pc id 207 después

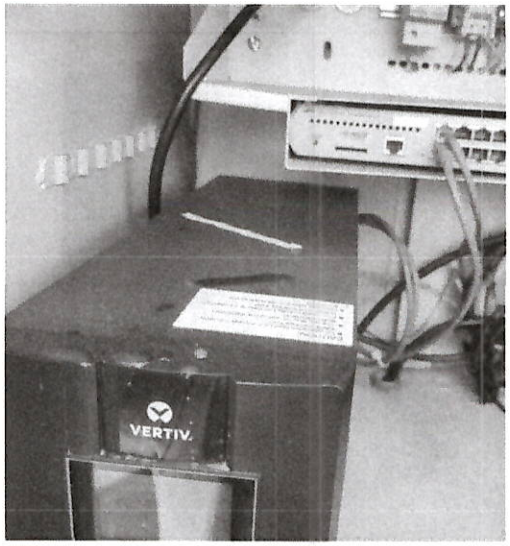


Ilustración 477, pc id 207 antes

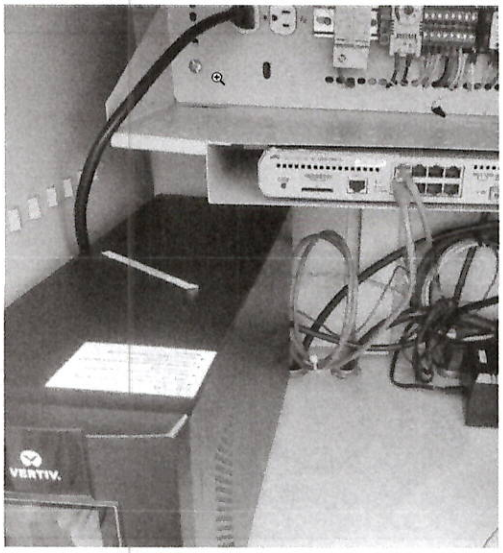


Ilustración 478, pc id 207 después

4.24 30 DE DICIEMBRE DE 2024:

Responsables	EXPERTECHS ORIENTE S.A.S (Elmar Andrey García Aparicio, Daniel Felipe Gómez González, carro taller)
Actividades:	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 205 SANTA TERESA:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía. - **Switch:** Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento. - **Cámara**: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente. - **Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara:** Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural. - **Organización de Cableado:** Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias. **MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 214 PORVENIR:** - **DPS y Breakers:** Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño. - **Borneras de Conexión:** Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad. - **Transformador de Aislamiento:** Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento. - **UPS:** Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía. - **Switch:** Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento. - **Cámara**: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente.

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">- Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara: Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural.
- Organización de Cableado: Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 213 PORVENIR:

- DPS y Breakers: Verificar funcionamiento, limpiar y revisar señales de desgaste o daño.
- Borneras de Conexión: Asegurar conexiones firmes, sin corrosión ni suciedad.
- Transformador de Aislamiento: Inspeccionar integridad y aislamiento, y revisar que no haya sobrecalentamiento.
- UPS: Revisar carga de baterías, ventilación y realizar prueba de autonomía.
- Switch: Verificar conexiones, revisar temperatura y limpiar para evitar polvo o suciedad que afecte el rendimiento.
- Cámara: Revisar la limpieza de lentes, conexiones y verificar que funcione correctamente.
- Poste, Corona Antiescalatoria y Brazo de la Cámara: Inspeccionar el poste, asegurar que la corona antiescalatoria esté en buen estado y que el brazo de la cámara esté firme y sin corrosión o daño estructural.
- Organización de Cableado: Comprobar integridad de cables y organizar con bridas o canaletas para evitar interferencias.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Cantidad de cámaras intervenidas:</td><td>Descripción</td><td>Cantidad</td></tr>
<tr><td>PC ID 205</td><td>1</td></tr>
<tr><td>PC ID 214</td><td>1</td></tr>
<tr><td>PC ID 213</td><td>1</td></tr>
</table>

REGISTRO FOTOGRAFICO:

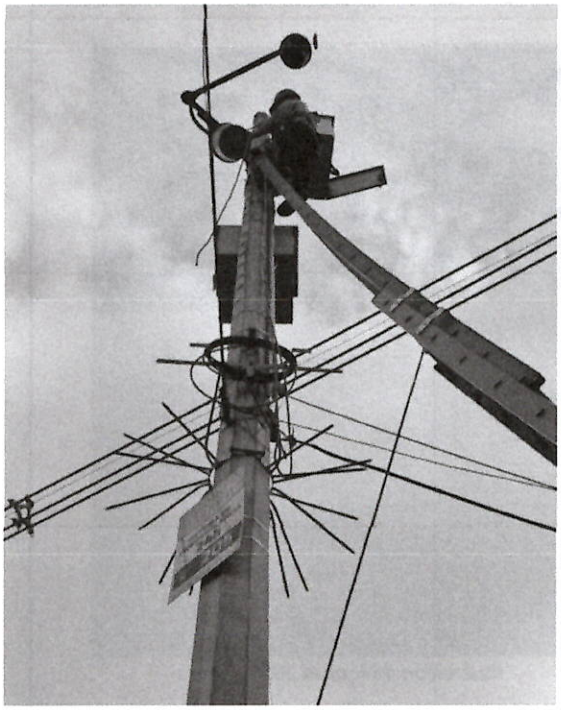


Ilustración 479, pc id 205



Ilustración 480, pc id 205

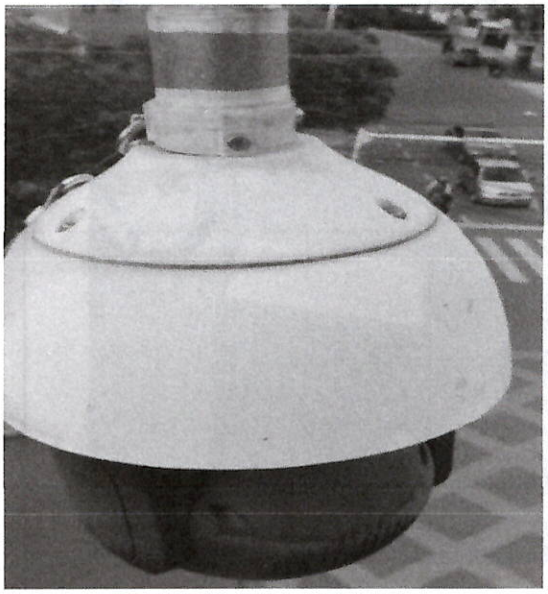


Ilustración 481, pc id 205 antes

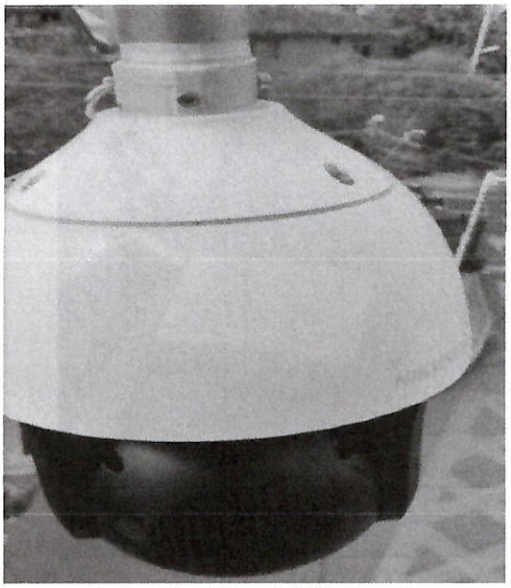


Ilustración 482, pc id 205 después



Ilustración 483, pc id 205 antes

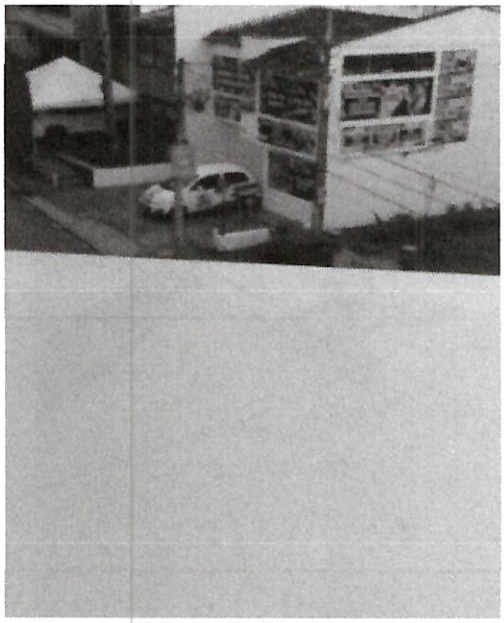


Ilustración 484, pc id 205 después



Ilustración 485, pc id 205 antes

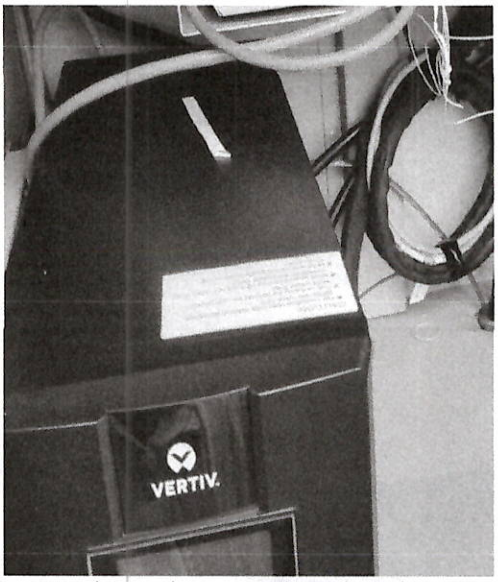


Ilustración 486, pc id 205 después



Ilustración 487, pc id 214

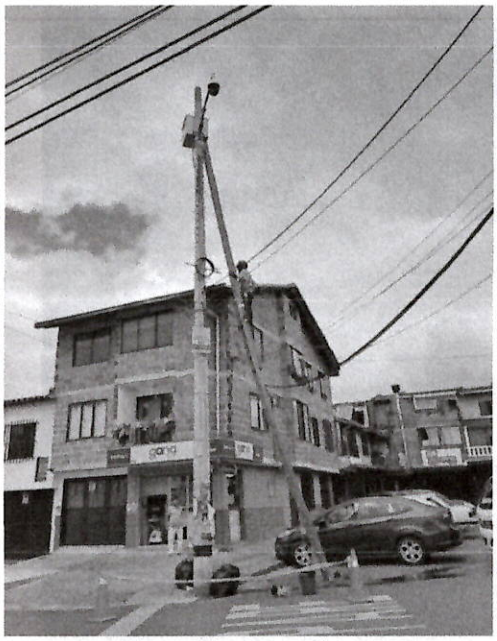


Ilustración 488, pc id 214

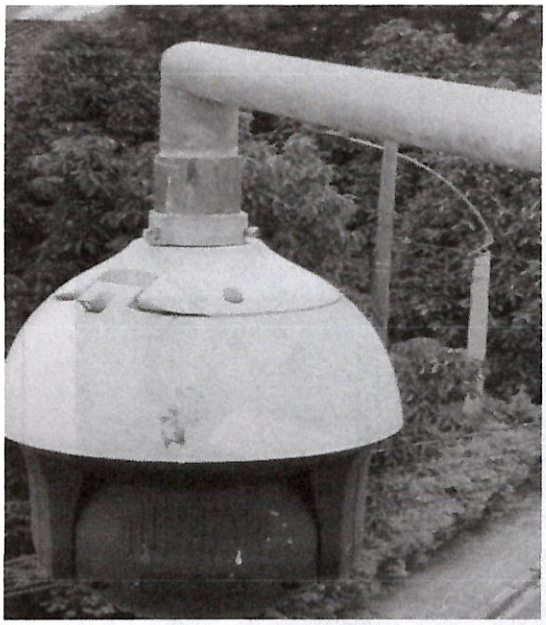


Ilustración 489, pc id 214 antes

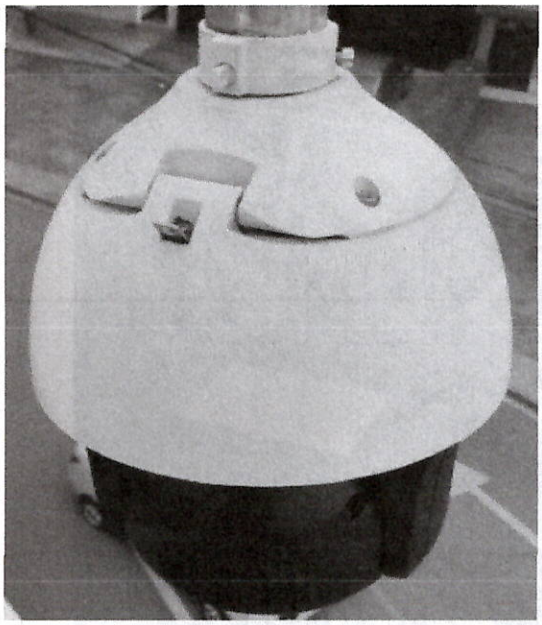


Ilustración 490, pc id 214 después

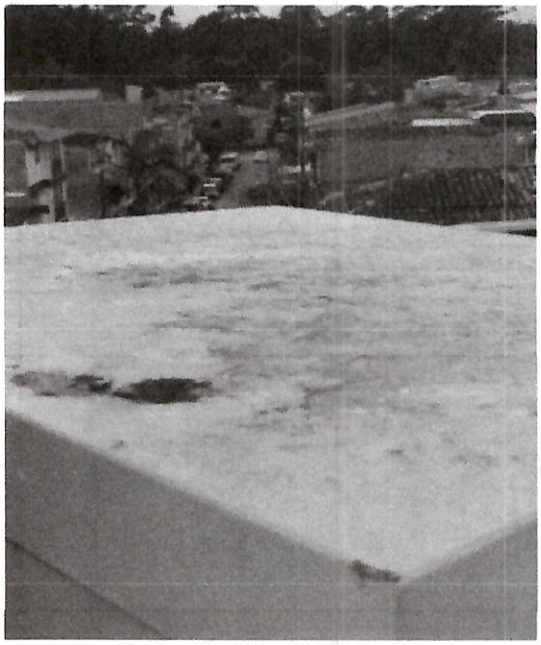


Ilustración 491, pc id 214 antes

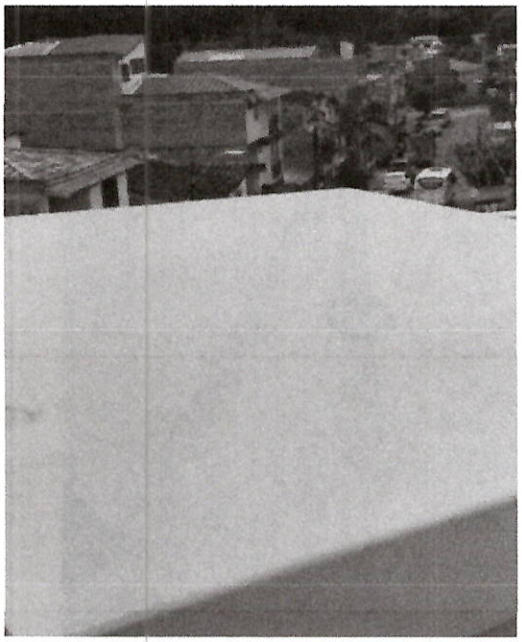


Ilustración 492, pc id 214 después

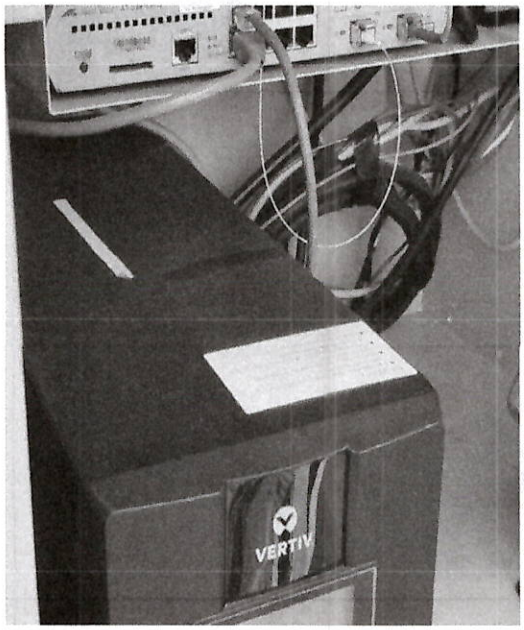


Ilustración 493, pc id 214 antes

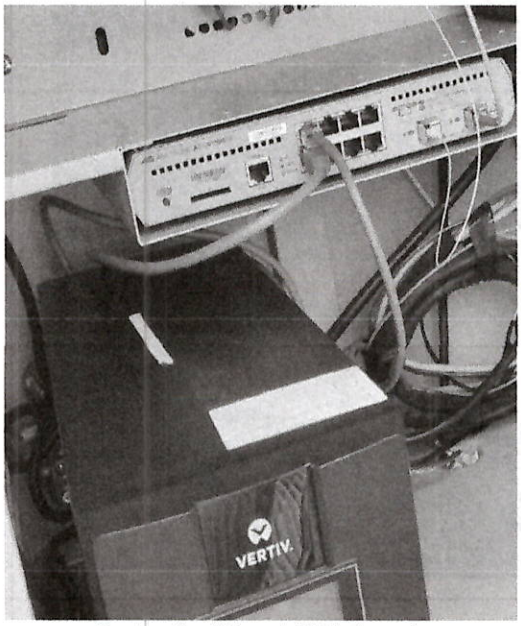


Ilustración 494, pc id 214 después



Ilustración 495, pc id 213



Ilustración 496, pc id 213



Ilustración 497, pc id 213 antes



Ilustración 498, pc id 213 después



Ilustración 499, pc id 213 antes

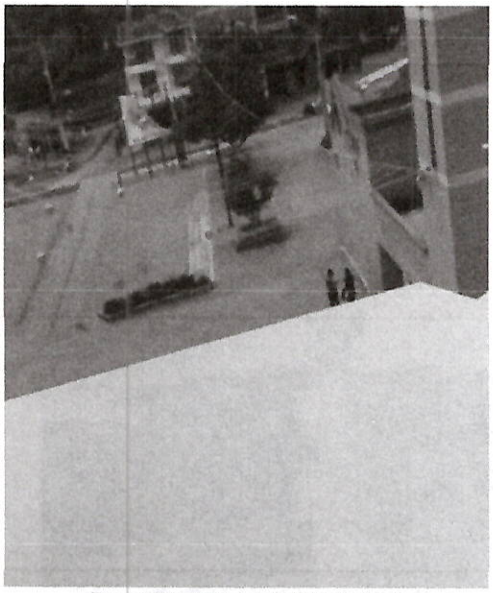


Ilustración 500, pc id 213 después

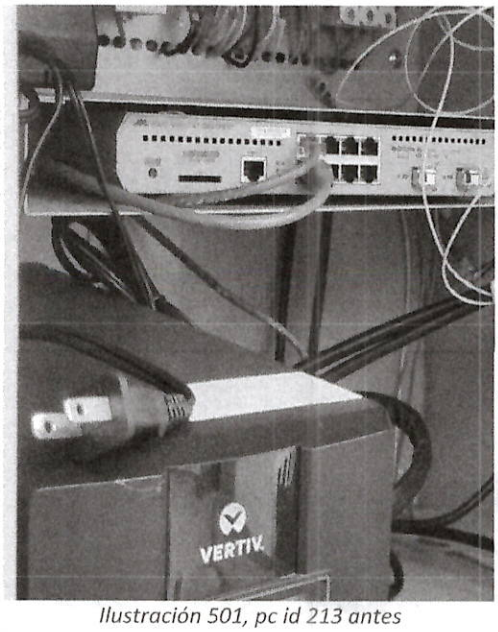


Ilustración 501, pc id 213 antes

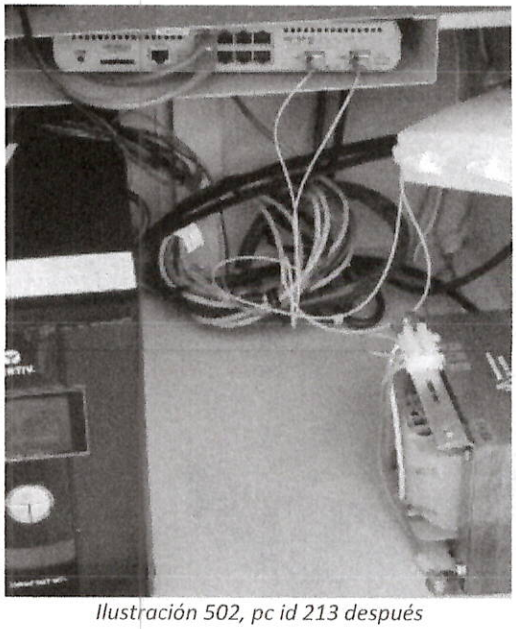


Ilustración 502, pc id 213 después

5 CANTIDAD DE CAMARAS INTERVENIDAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PC ID
1.	MAMPUESTO ESCUELA	UDS	134
2.	IE CUCHILLAS	UDS	115
3.	ABREITO CASETA COMUNAL	UDS	166
4.	GIMNASIO EL PORVENIR	UDS	39
5.	PUENTE LA MOSQUITA	UDS	85
6.	RANCHERIA 2	UDS	22
7.	RANCHERIA 1	UDS	9
8.	CRUCE TABLAZO	UDS	93
9.	LAS DELICIAS	UDS	146
10.	RANCHERIA 3 PARCELACION 23	UDS	23
11.	BARRO BLANCO	UDS	124
12.	OJO DE AGUA SAN ANTONIO	UDS	108
13.	SAN ANTONIO VIEW	UDS	113
14.	SAN BARTOLO INGRESO	UDS	47
15.	UCO	UDS	4
16.	LAS PLAYAS	UDS	12
17.	YARUMAL	UDS	143
18.	LA QUIEBRA VILLA DIANA	UDS	160
19.	EL PROGRESO	UDS	151
20.	LA QUIEBRA LA CATALANA	UDS	96
21.	GUALANDAY	UDS	61
22.	SAN ANTONIO IGLESIA	UDS	8
23.	SAN ANTONIO EL BALCON	UDS	62
24.	PIETRA SANTA	UDS	148
25.	EDIFICIO SIDNEY	UDS	109
26.	LA FOGATA	UDS	122
27.	TRANSITO FACIAL	UDS	60
28.	PARQUE BANCOS 1	UDS	54
29.	PARQUE BANCOS 2	UDS	55
30.	QCHIDO	UDS	97
31.	SINFAMA	UDS	25
32.	BELCHITE PUENTE MEJIA	UDS	99
33.	GALAXIA	UDS	10

34.	SAN FRANCISCO	UDS	6
35.	CASCOS Y LUJOS	UDS	121
36.	BOTON PANICO PARQUE	UDS	149
37.	PARQUE GANA	UDS	19
38.	PARQUE ATRIO IGLESIA	UDS	20
39.	PARQUE BANCO POPULAR	UDS	18
40.	PARQUE CAJA SOCIAL	UDS	21
41.	COOPERATIVA BELEN	UDS	7
42.	INGRESO BIBLIOTECA	UDS	51
43.	ALCALDIA INGRESO	UDS	48
44.	PARQUE ALCALDIA	UDS	1
45.	RIONEGRO PLAZA	UDS	13
46.	BARRIOS UNIDOS	UDS	141
47.	GALERIA	UDS	31
48.	CALLE DE LA MADERA	UDS	145
49.	TERMINAL DE TRANSPORTE	UDS	38
50.	JUMBO	UDS	107
51.	LA CONVENCION	UDS	147
52.	GLORIETA SAN NICOLAS	UDS	16
53.	LPR INGRESO MED-AERO	UDS	89
54.	LPR SALIDA AERO-MED	UDS	91
55.	GALERIA	UDS	299
56.	VILLA CLEMEN	UDS	300
57.	TRES CANTOS	UDS	203
58.	TRES CANTOS	UDS	202
59.	TRES CANTOS	UDS	186
60.	TRES CANTOS	UDS	185
61.	TRES CANTOS	UDS	201
62.	TRES CANTOS	UDS	200
63.	TRES CANTOS	UDS	204
64.	SANTA TERESA	UDS	206
65.	SANTA TERESA	UDS	207
66.	SANTA TERESA	UDS	205
67.	PORVENIR	UDS	214
68.	PORVENIR	UDS	213

69.	LLANO GRANDE	UDS	337
TOTAL, CAMARAS INTERVENIDAS			**69**

6 CANTIDAD DE CAMARAS INTERVENIDAS MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PC ID
1.	COLEGIO INDUSTRIAL	UDS	15
TOTAL, CAMARAS INTERVENIDAS			**1**

7 UPS INSTALADA:

ÍTEM	PC ID	UPS INSTALADA	MODELO	SERIAL DE LA UPS
1	COREDI (29)	1	POWEST 1 KVA	240613-62220237
2	RANCHERIA 2 (22)	1	POWEST 1 KVA	240418-78390022
3	OJO DE AGUA SAN ANTONIO (108)	1	POWEST 1 KVA	240418- 78390008
4	SAN BARTOLO INGRESO (47)	1	POWEST 1 KVA	240428-78390012
5	LAS PLAYAS (12)	1	POWEST 1 KVA	240428-78390006
6	LA QUIEBRA LA CATALANA (96)	1	POWEST 1 KVA	240428-06360121
7	YARUMAL (143)	1	POWEST 1 KVA	240518-78390002
8	PIETRA SANTA (148)	1	POWEST 1 KVA	240518-78390019
9	LA FOGATA (122)	1	POWEST 1 KVA	240518-78390001
10	SINFAMA (25)	1	POWEST 1 KVA	240428-06360063
11	GALAXIA (10)	1	POWEST 1 KVA	240614-62220263
12	SAN FRANCISCO (06)	1	POWEST 1 KVA	240516-60180059
13	RIONEGRO PLAZA (13)	1	POWEST 1 KVA	240428-06360067
14	GALERIA (31)	1	POWEST 1 KVA	240518-78390007
15	CALLE DE LA MADERA (145)	1	POWEST 1 KVA	240516-06360124
TOTAL				15

Nota Importante:

Se desea señalar que la UPS instalada en el punto de cámara ID 29 (COREDI) fue instalada en el mes de noviembre, lo cual se evidencia en el informe correspondiente a dicha actividad. Sin embargo, esta instalación no fue contabilizada en el total de las UPS instaladas de manera general en el informe.

Por lo tanto, el total de UPS instaladas en el mes de noviembre no fue 17, sino 18, ya que se debe considerar también la instalación en COREDI (29). De igual forma, se aclara que el total de UPS instaladas en el presente informe no fue 15, sino 14, dado que esta instalación de noviembre no se refleja en el conteo general.

Dicho esto, la instalación en COREDI se encuentra debidamente relacionada y documentada en este informe, teniendo en cuenta que se realizó en el mes de noviembre por ende la evidencia fotográfica de esta actividad se encuentra en el mes de noviembre.

8 SERVICIOS DICIEMBRE.

ÍTEM	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO	SERVICIOS	VLR SERVICIO DIA	VLR TOTAL
1	APOYAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS DEL MUNICPIO DE RIONEGRO EN EL MARCO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1060-06-09-030-2024	ORDEN DE COMPRA 292 2024 OC	24	$1,835,600	$ 44,054,400
SUBTOTAL					**$ 44,054,400**
IVA 19%					**$ 8,703,336**
TOTAL					**$ 52,424,736**

Cordialmente,

JORGE ANDRES HENAO
Coordinador operativo
ESO RIONEGRO.S.A.S