


De: utrechamaciones2023@grupoasd.com.co
Enviado el: viernes, 29 de noviembre de 2024 9:30 a. m.
Para: 'interventoria.adres347@agsamericas.com.co'; 'interventoriadres.zona3@agsamericas.com.co'; 'insumos_reclamaciones'; 'validaciones@adres.gov.co'; 'supervisor_interventoria@adres.gov.co'; 'cguerrero@agsamericas.com.co'
CC: 'paola.cespedes@adres.gov.co'
Asunto: RE: CPS-1004-2023 BDT de Cierre PQT_08_Z3
Datos adjuntos: Anexo 1. Resultados_calidad_muestra_PQT_08_Z3_final_28112024_BDT.xlsb; Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_08_Z_3_UT_2023_RESPUESTA_25112024.xlsb; Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_08_Z_3_UT_2023_25112024.xlsb

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

Cordial saludo,

Respecto del cargue de la BDT de cierre del PQT_08_Z3 en el FTP se informa que continuamos validando la conexión con el servidor y siendo las 7:57 a.m. la situación era igual, como se evidencia en la siguiente captura de pantalla:

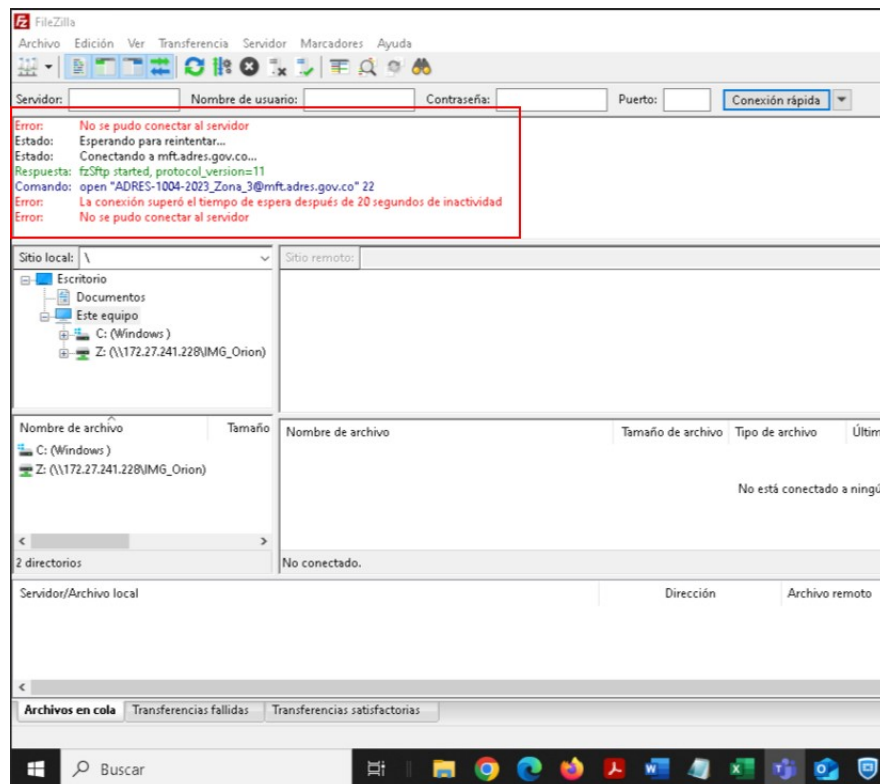

Una vez se constató la conexión se dispuso la BDT de cierre del paquete del asunto en el FTP con el nombre BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_08_Z3_28112024.bak, como se evidencia en la siguiente imagen:

Sitio remoto: /Zona3/BDT_RESULTADOS			
Zona3			
BDT_INSUMOS			
BDT_RESULTADOS			
Nombre de archivo	Tamaño de archivo	Tipo de archivo	Última modificaci
BDT_DEUDOR_UTR2023_PQT_02_Z3_10052024.bak	3.170.816	Archivo BAK	10/05/2024 6:37:51
BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_03_Z3_30052024.bak	89.917.952	Archivo BAK	30/05/2024 7:39:04
BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_03_Z3_01062024.bak	44.959.232	Archivo BAK	1/06/2024 1:01:16
BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_03_Z3_05062024.bak	44.960.256	Archivo BAK	5/06/2024 5:40:23
BDT_DEUDOR_UTR2023_PQT_03_Z3_07062024.bak	4.219.392	Archivo BAK	7/06/2024 5:54:28
BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_05_Z3_17062024.bak	80.813.568	Archivo BAK	17/06/2024 11:59:41
BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_04_Z3_27062024.bak	73.146.880	Archivo BAK	28/06/2024 5:13:21
BDT_DIFERENCIAL_UTR2023_PQT_04_Z3_27062024.bak	6.465.024	Archivo BAK	28/06/2024 5:13:51
BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_04_Z3_05072024.bak	43.124.224	Archivo BAK	5/07/2024 1:41:31
BDT_DEUDOR_UTR2023_PQT_04_Z3_05072024.bak	4.350.464	Archivo BAK	5/07/2024 3:17:23
BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_04_Z3_11072024.bak	43.124.224	Archivo BAK	11/07/2024 12:20:41
BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_06_Z3_11072024.bak	38.797.824	Archivo BAK	11/07/2024 9:56:54
BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_04_Z3_12072024.bak	43.124.224	Archivo BAK	12/07/2024 4:15:24
BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_04_Z3_18072024.bak	43.125.248	Archivo BAK	18/07/2024 12:37:11
BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_07_Z3_05082024.bak	23.389.696	Archivo BAK	5/08/2024 5:30:25
BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_05_Z3_15082024.bak	73.867.776	Archivo BAK	15/08/2024 3:47:11
BDT_DIFERENCIAL_UTR2023_PQT_05_Z3_15082024.bak	11.649.536	Archivo BAK	15/08/2024 3:47:41
BDT_DIFERENCIAL_UTR2023_PQT_06_Z3_20082024.bak	14.339.584	Archivo BAK	20/08/2024 8:39:01
BDT_DIFERENCIAL_UTR2023_PQT_07_Z3_20082024.bak	5.543.424	Archivo BAK	20/08/2024 8:42:21
BDT_DEUDOR_UTR2023_PQT_05_Z3_23082024.bak	4.874.752	Archivo BAK	23/08/2024 11:06:41
BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_06_Z3_24092024.bak	38.797.824	Archivo BAK	24/09/2024 8:21:41
BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_08_Z3_24092024.bak	55.710.208	Archivo BAK	24/09/2024 11:52:11
BDT_DEUDOR_UTR2023_PQT_06_Z3_01102024.bak	4.284.928	Archivo BAK	1/10/2024 4:26:02
BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_07_Z3_30102024.bak	23.520.768	Archivo BAK	30/10/2024 4:21:31
BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_10_Z3_31102024.bak	32.963.072	Archivo BAK	31/10/2024 4:05:04
BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_07_Z3_02112024.bak	23.520.768	Archivo BAK	2/11/2024 7:21:51
BDT_DEUDOR_UTR2023_PQT_07_Z3_07112024.bak	4.153.856	Archivo BAK	7/11/2024 11:43:01
BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_08_Z3_28112024.bak	56.070.720	Archivo BAK	29/11/2024 8:15:41
37 archivos. Tamaño total: 1.297.778.176 bytes			

Para los efectos pertinentes se anexan los archivos Excel denominados “Anexo 1. Resultados_calidad_muestra_PQT_08_Z3_final_28112024_BDT”, “Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_08_Z_3_UT_2023_RESPUESTA_25112024” y “Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_08_Z_3_UT_2023_25112024”

Cordialmente,

EFRAÍN GONZÁLEZ FONTECHA
Gerente General del Proyecto Lote 3

De: utreclamaciones2023@grupoasd.com.co <utreclamaciones2023@grupoasd.com.co>

Enviado el: jueves, 28 de noviembre de 2024 11:37 p. m.

Para: interventoria.adres347@agsamericas.com.co; interventoriadres.zona3@agsamericas.com.co;

insumos_reclamaciones <insumos_reclamaciones@adres.gov.co>; validaciones@adres.gov.co;


'supervisor_interventoria@adres.gov.co' <supervisor_interventoria@adres.gov.co>; cguerrero@agsamericas.com.co

CC: paola.cespedes@adres.gov.co

Asunto: CPS-1004-2023 BDT de Cierre PQT_08_Z3

Cordial saludo,

Se destaca que hoy 28 de noviembre de 2024 siendo las 11:22 p.m. y después de varios intentos para acceder al FTP dispuesto por ADRES, no ha sido posible establecer conexión con el servidor, como se evidencia en la siguiente captura de pantalla:

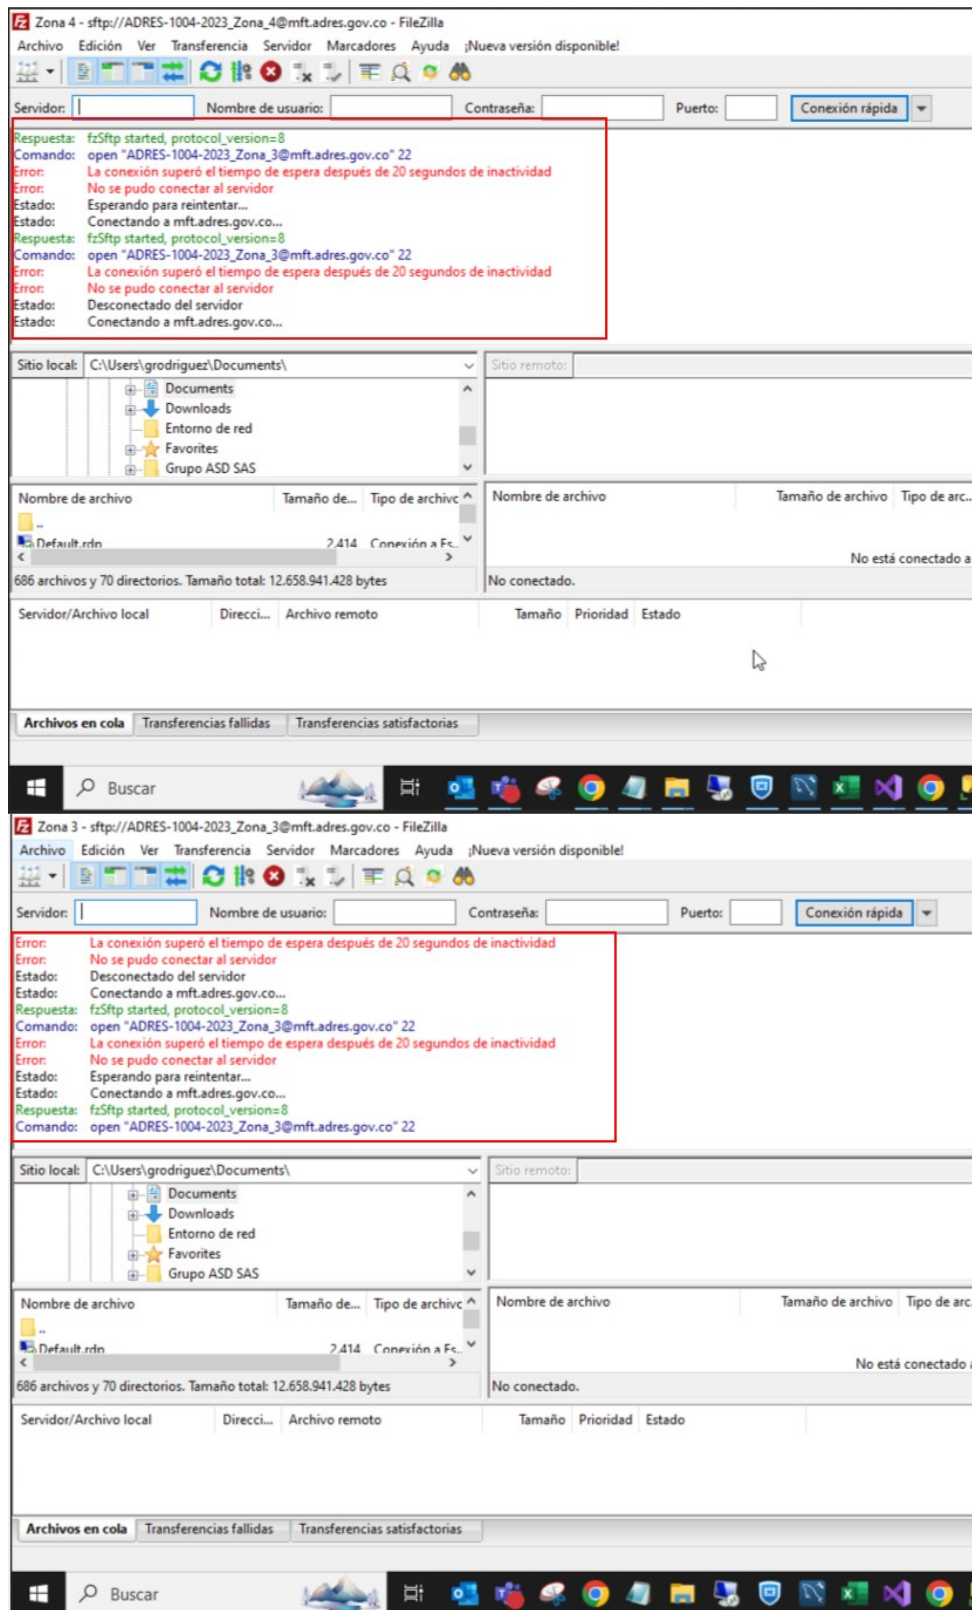

Lo anterior impide dar pleno cumplimiento a las estipulaciones contractuales y el protocolo de interoperabilidad, para remitir la BDT de cierre del paquete del asunto al FTP, con el nombre: BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_08_Z3_28112024.bak por lo que se dispone mediante el siguiente link:

[BDT_CIERRE ASD PQT 08 Z3 28112024.bak](#)

De otra parte, se adjunta el archivo "Anexo 1. Resultados_calidad_muestra_PQT_08_Z3_final_28112024_BDT" con observaciones relacionadas en la columna "AL" denominada "OBSERVACIONES FINALES UTR2023" en la hoja "Contrastacion_Item", porque se impuso la glosa 3212 en algunas reclamaciones de la Clínica Primero de Mayo con NIT 901.228.997 toda vez que presenta soportes clínicos que están duplicados en otras reclamaciones, lo cual se evidenció en la revisión del archivo presentado por GIVRA de ADRES, enviado por AGS el 31 de octubre y se presentará el correspondiente informe. Y la reclamación 13711970 tiene la glosa 3102 aceptada por la UTR2023 desde el inicio, la firma interventora está de acuerdo con aplicar la glosa, la reclamación no se concilió y se debe mantener la glosa. Por lo anterior se solicita tener en cuenta el Anexo 1 para la validación de la BDT de cierre.

Así mismo, en la reclamación 13728327 se aplicó la glosa 4202 que está incluida en el Anexo 2 y procede su imposición. En la reclamación 13710096 se aplicó la glosa 3302 que está incluida en el Anexo 3 y procede su imposición.

Cordialmente,

EFRAÍN GONZÁLEZ FONTECHA
Gerente General del Proyecto Lote 3