



	TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES SAS "APORTAMOS VALOR Y CALIDAD AL SERVICIO DE TUS EQUIPOS"			
	FORMATO REPORTE DE SERVICIO TECNICO			VERSION: 001
	No. Reporte: TH 5062025	FECHA: 5/06/2024		PÁGINA 1 DE 1
DATOS GENERALES				
EMPRESA:	TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES	NIT:	9017731558	
DRECCION:	CL 46A 1E 09 CALI VALLE DEL CAUCA	CONTACTO:	3113838738	
CLIENTE:	DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA	NIT:	9015411371	
DRECCION:	AV. QUEBRADA SECA No 33A 207	CONTACTO:	3188534462	
DATOS DEL EQUIPO				
NOMBRE:	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE	MARCA:	YORK	
SERIE:	50531A02860789	SERVICIO:	SALAS DE CIRUGIA	
MODELO:	YSM-50M1117HHR	UBICACIÓN:	TERRAZA CIRUGIA	
TIPO DE MANTENIMIENTO				
PREVENTIVO ☐	INSTALACIÓN ☐	CORRECTIVO ☒		
DIAGNOSTICO ☐	CONCEPTO DE BAJA ☐	OTRO: <input type="text"/>		
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO				
SE REALIZA VERIFICACION GENERAL DEL AIRE CENTRAL SEGUN PROTOCOLO DE FABRICA				
SE REALIZA LIMPIEZA, LAVADO Y DESINCRUSTACION DEL SERPENTIN				
SE REALIZA SUMINISTRO E INSTALACION FILTROS				
SE REALIZA CAMBIO DE BOBINA Y RODAMIENTOS CHUMACERA Y MOTOR				
SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y SE ENTREGA AL SERVICIO FUNCIONADO CORRECTAMENTE				
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES				
SE RECOMIENDAMANTENIMIENTO PREVENTIVO PERIODICO PARA GARANTIZAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.				
SE RECOMIENDA CAMBIO DE SERPENTIN Y FILTORS EPA PERIODICAMENTE				
REPUESTOS EMPLEADOS				
Referencia	Descripción	Cantidad		
TECHNO CLEAN	DESINCRUSTATE	1		
NR	RODAMIENTOS	4		
NR	BOBINA	1		
ENTREGA DE EQUIPO				
EQUIPO APTO PARA SU FUNCIONAMIENTO ☒		EQUIPO FUERA DE SERVICIO ☐		
NOMBRE	ST. CAMILO ROSERO	NOMBRE	ELBER ANDRES PLAZA FERNANDEZ	
CARGO	INGENIERO BIOMEDICO Y SUPERVISOR	CARGO	COORDINADOR - INGENIERO EN MANTENIMIENTO	
FIRMA		FIRMA		
PROFESIONAL QUE RECIBE A SATISFACCION		INGENIERO/TECNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO		
DIOS AYUDA A QUIEN EN EL CONFIA.				


	TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES SAS "APORTAMOS VALOR Y CALIDAD AL SERVICIO DE TUS EQUIPOS"				
	FORMATO REPORTE DE SERVICIO TECNICO			VERSION: 001	
	No. Reporte:	TH 70062026		FECHA:	7/06/2024
DATOS GENERALES					
EMPRESA:	TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES		NIT:	9017731558	
DRECCION:	CL 46A 1E 09 CALI VALLE DEL CAUCA		CONTACTO:	3113838738	
CLIENTE:	DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA		NIT:	9015411371	
DRECCION:	AV. QUEBRADA SECA No 33A 207		CONTACTO:	3188534462	
DATOS DEL EQUIPO					
NOMBRE:	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE	MARCA:	YORK	MODELO:	YSM-50M1318HHL
SERIE:	50531A02860790	SERVICIO:	SALA DE ESPERA CIRUGIA	UBICACIÓN:	TERRAZA CIRUGIA
TIPO DE MANTENIMIENTO					
PREVENTIVO	☒	INSTALACIÓN	☐	CORRECTIVO	☐
DIAGNOSTICO	☐	CONCEPTO DE BAJA	☐	OTRO:	<input type="text"/>
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO					
SE REALIZA VERIFICACION GENERAL DEL AIRE CENTRAL SEGUN PROTOCOLO DE FABRICA					
SE REALIZA LIMPIEZA, LAVADO Y DESINCRUSTACION DEL SERPENTIN					
SE REALIZA SUMINISTRO E INSTALACION FILTROS					
SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y SE ENTREGA AL SERVICIO FUNCIONADO CORRECTAMENTE					
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES					
SE RECOMIENDAMANTENIMIENTO PREVENTIVO PERIODICO PARA GARANTIZAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.					
REPUESTOS EMPLEADOS					
Referencia	Descripción			Cantidad	
TECHNO CLEAN	DESINCRUSTATE			1	
ENTREGA DE EQUIPO					
EQUIPO APTO PARA SU FUNCIONAMIENTO		☒			
EQUIPO FUERA DE SERVICIO		☐			
NOMBRE	ST. CAMILO ROSERO MARTINEZ	NOMBRE	ELBER ANDRES PLAZA FERNANDEZ		
CARGO	INGENIERO BIOMEDICO SUPERVISOR	CARGO	COORDINADOR - INGENIERO EN MANTENIMIENTO		
FIRMA		FIRMA			
PROFESIONAL QUE RECIBE A SATISFACCION		INGENIERO/TECNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO			
DIOS AYUDA A QUIEN EN EL CONFIA.					

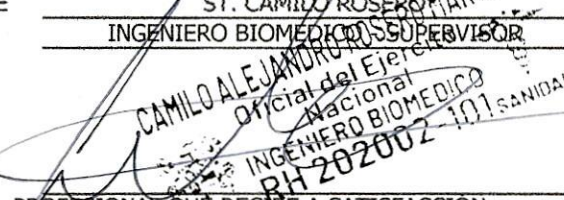
	TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES SAS "APORTAMOS VALOR Y CALIDAD AL SERVICIO DE TUS EQUIPOS"		
	FORMATO REPORTE DE SERVICIO TECNICO		
	No. Reporte: TH 93062027	FECHA: 9/06/2024	
			VERSION: 001 PÁGINA 1 DE 1
DATOS GENERALES			
EMPRESA:	TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES	NIT:	9017731558
DRECCION:	CL 46A 1E 09 CALI VALLE DEL CAUCA	CONTACTO:	3113838738
CLIENTE:	DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA	NIT:	9015411371
DRECCION:	AV. QUEBRADA SECA No 33A 207	CONTACTO:	3188534462
DATOS DEL EQUIPO			
NOMBRE:	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE	MARCA:	YORK LABORATORIO
SERIE:	50531A02860784	SERVICIO:	CLINICO
MODELO:	YSM-50M1313HHL	UBICACIÓN:	TERRAZA CIRUGIA
TIPO DE MANTENIMIENTO			
PREVENTIVO ☐	INSTALACIÓN ☐	CORRECTIVO ☒	OTRO: ☐
DIAGNOSTICO ☐	CONCEPTO DE BAJA ☐		
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO			
SE REALIZA VERIFICACION GENERAL DEL AIRE CENTRAL SEGUN PROTOCOLO DE FABRICA			
SE REALIZA LIMPIEZA, LAVADO Y DESINCRUSTACION DEL SERPENTIN			
SE REALIZA SUMINISTRO E INSTALACION FILTROS Y RECUBRIMIENTO TERMICO AL DUCTO			
SE REALIZA CAMBIO DE RODAMIENTOS MOTOR			
SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y SE ENTREGA AL SERVICIO FUNCIONADO CORRECTAMENTE			
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES			
SE RECOMIENDAMANTENIMIENTO PREVENTIVO PERIODICO PARA GARANTIZAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.			
REPUESTOS EMPLEADOS			
Referencia	Descripción	Cantidad	
TECHNO CLEAN	DESINCRUSTATE	1	
NR	RODAMIENTOS	2	
ENTREGA DE EQUIPO			
EQUIPO APTO PARA SU FUNCIONAMIENTO ☒		EQUIPO FUERA DE SERVICIO ☐	
NOMBRE	ST. CAMILO ROSERO	NOMBRE	ELBER ANDRES PLAZA FERNANDEZ
CARGO	INGENIERO BIOMEDICO - SUPERVISOR	CARGO	COORDINADOR - INGENIERO EN MANTENIMIENTO
FIRMA		FIRMA	
PROFESIONAL QUE RECIBE LA SATISFACCION		INGENIERO/TECNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO	
DIOS AYUDA A QUIEN EN EL CONFIA.			

	TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES SAS		
	"APORTAMOS VALOR Y CALIDAD AL SERVICIO DE TUS EQUIPOS"		
	FORMATO REPORTE DE SERVICIO TECNICO		
No. Reporte: TH 11062028		FECHA: 11/06/2024	VERSION: 001 PÁGINA 1 DE 1
DATOS GENERALES			
EMPRESA:	TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES	NIT:	9017731558
DRECCION:	CL 46A 1E 09 CALI VALLE DEL CAUCA	CONTACTO:	3113838738
CLIENTE:	DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA	NIT:	9015411371
DRECCION:	AV. QUEBRADA SECA No 33A 207	CONTACTO:	3188534462
DATOS DEL EQUIPO			
NOMBRE:	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE	MARCA:	YORK
		MODELO:	YSM-50M1313HHL
SERIE:	50531A02860783	SERVICIO:	ATENCION PRIORITARIA
		UBICACIÓN:	TERRAZA CIRUGIA
TIPO DE MANTENIMIENTO			
PREVENTIVO	☒	INSTALACIÓN	☐
DIAGNOSTICO	☐	CONCEPTO DE BAJA	☐
		CORRECTIVO	☐
		OTRO:	<input type="text"/>
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO			
SE REALIZA VERIFICACION GENERAL DEL AIRE CENTRAL SEGUN PROTOCOLO DE FABRICA			
SE REALIZA LIMPIEZA, LAVADO Y DESINCRUSTACION DEL SERPENTIN			
SE REALIZA SUMINISTRO E INSTALACION FILTROS			
SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y SE ENTREGA AL SERVICIO FUNCIONADO CORRECTAMENTE			
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES			
SE RECOMIENDAMANTENIMIENTO PREVENTIVO PERIODICO PARA GARANTIZAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.			
REPUESTOS EMPLEADOS			
Referencia	Descripción		Cantidad
TECHNO CLEAN	DESINCRUSTATE		1
ENTREGA DE EQUIPO			
EQUIPO APTO PARA SU FUNCIONAMIENTO ☒		EQUIPO FUERA DE SERVICIO ☐	
NOMBRE	ST. CAMILO ROSERO	NOMBRE	ELBER ANDRES PLAZA FERNANDEZ
CARGO	INGENIERO BIOMEDICO SUPERVISOR	CARGO	COORDINADOR - INGENIERO EN MANTENIMIENTO
FIRMA		FIRMA	
PROFESIONAL QUE RECIBE A SATISFACCION		INGENIERO/TECNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO	
DIOS AYUDA A QUIEN EN EL CONFIA.			

	TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES SAS		
	"APORTAMOS VALOR Y CALIDAD AL SERVICIO DE TUS EQUIPOS"		
	FORMATO REPORTE DE SERVICIO TECNICO		
No. Reporte: TH 13062029		FECHA: 13/06/2024	VERSION: 001
			PAGINA 1 DE 1
DATOS GENERALES			
EMPRESA:	TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES	NIT:	9017731558
DRECCION:	CL 46A 1E 09 CALI VALLE DEL CAUCA	CONTACTO:	3113838738
CLIENTE:	DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA	NIT:	9015411371
DRECCION:	AV. QUEBRADA SECA No 33A 207	CONTACTO:	3188534462
DATOS DEL EQUIPO			
NOMBRE:	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE	MARCA:	YORK
			CONSULTA
SERIE:	50531A02860792	SERVICIO:	EXTERNA
		UBICACIÓN:	TERRAZA HOSPITALIZACION
TIPO DE MANTENIMIENTO			
PREVENTIVO	☐	INSTALACIÓN	☐
DIAGNOSTICO	☐	CONCEPTO DE BAJA	☐
		CORRECTIVO	☒
		OTRO:	
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO			
SE REALIZA VERIFICACION GENERAL DEL AIRE CENTRAL SEGUN PROTOCOLO DE FABRICA			
SE REALIZA LIMPIEZA, LAVADO Y DESINCRUSTACION DEL SERPENTIN			
SE REALIZA SUMINISTRO E INSTALACION FILTROS Y RELE TERMICO			
SE REALIZA CAMBIO DE RODAMIENTOS MOTOR, CHUMACERA Y BOBINA			
SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y SE ENTREGA AL SERVICIO FUNCIONADO CORRECTAMENTE			
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES			
SE RECOMIENDAMANTENIMIENTO PREVENTIVO PERIODICO PARA GARANTIZAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.			
REPUESTOS EMPLEADOS			
Referencia	Descripción		Cantidad
TECHNO CLEAN	DESINCRUSTATE		1
NR	RODAMIENTOS		4
NR	BOBINA		1
ENTREGA DE EQUIPO			
EQUIPO APTO PARA SU FUNCIONAMIENTO ☒		EQUIPO FUERA DE SERVICIO ☐	
NOMBRE	ST. CAMILO ROSERO	NOMBRE	ELBER ANDRES PLAZA FERNANDEZ
CARGO	INGENIERO BIOMEDICO - SUPERVISOR	CARGO	COORDINADOR - INGENIERO EN MANTENIMIENTO
FIRMA		FIRMA	
	PROFESIONAL QUE RECIBE A SATISFACCION		INGENIERO/TECNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO
DIOS AYUDA A QUIEN EN EL CONFIA.			

	<div>TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES SAS</div> <div>"APORTAMOS VALOR Y CALIDAD AL SERVICIO DE TUS EQUIPOS"</div> <div>FORMATO REPORTE DE SERVICIO TECNICO</div> <div><div>No. Reporte: TH 15062030</div><div>FECHA: 15/06/2024</div></div>	 <div>VERSION: 001</div> <div>PÁGINA 1 DE 1</div>																		
DATOS GENERALES																				
<div>EMPRESA: TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES</div> <div>NIT: 9017731558</div> <div>DRECCION: CL 46A 1E 09 CALI VALLE DEL CAUCA</div> <div>CONTACTO: 3113838738</div> <div>CLIENTE: DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA</div> <div>NIT: 9015411371</div> <div>DRECCION: AV. QUEBRADA SECA No 33A 207</div> <div>CONTACTO: 3188534462</div>																				
DATOS DEL EQUIPO																				
<div>NOMBRE: UNIDAD MANEJADORA DE AIRE</div> <div>MARCA: YORK</div> <div>MODELO: YSM-50M1520HHR</div> <div>SERIE: 50531A02860793</div> <div>SERVICIO: HOSPITALIZACION</div> <div>UBICACIÓN: TERRAZA HOSPITALIZACION</div>																				
TIPO DE MANTENIMIENTO																				
<div>PREVENTIVO ☐</div> <div>DIAGNOSTICO ☐</div> <div>INSTALACIÓN ☐</div> <div>CONCEPTO DE BAJA ☐</div> <div>CORRECTIVO ☒</div> <div>OTRO: <input type="text"/></div>																				
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO																				
<div>SE REALIZA VERIFICACION GENERAL DEL AIRE CENTRAL SEGUN PROTOCOLO DE FABRICA</div> <div>SE REALIZA LIMPIEZA, LAVADO Y DESINCRUSTACION DEL SERPENTIN</div> <div>SE REALIZA SUMINISTRO E INSTALACION FILTROS Y RELE TERMICO</div> <div>SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y SE ENTREGA AL SERVICIO FUNCIONADO CORRECTAMENTE</div>																				
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES																				
<div>SE RECOMIENDAMANTENIMIENTO PREVENTIVO PERIODICO PARA GARANTIZAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.</div>																				
REPUESTOS EMPLEADOS																				
<table><thead><tr><th>Referencia</th><th>Descripción</th><th>Cantidad</th></tr></thead><tbody><tr><td>TECHNO CLEAN</td><td>DESINCRUSTATE</td><td>1</td></tr><tr><td>1,8AMP</td><td>RELE TERMICO</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			Referencia	Descripción	Cantidad	TECHNO CLEAN	DESINCRUSTATE	1	1,8AMP	RELE TERMICO	1									
Referencia	Descripción	Cantidad																		
TECHNO CLEAN	DESINCRUSTATE	1																		
1,8AMP	RELE TERMICO	1																		
ENTREGA DE EQUIPO																				
<div>EQUIPO APTO PARA SU FUNCIONAMIENTO ☒</div> <div>EQUIPO FUERA DE SERVICIO ☐</div>																				
<div><div><div>NOMBRE: ST. CAMILO ROBERTO ROSERO MARTINEZ</div><div>CARGO: INGENIERO BIOMEDICO - SUPERVISOR</div><div>FIRMA: </div><div>PROFESIONAL QUE RECIBE A SATISFACCION</div></div><div><div>NOMBRE: ELBER ANDRES PLAZA FERNANDEZ</div><div>CARGO: COORDINADOR - INGENIERO EN MANTENIMIENTO</div><div>FIRMA: </div><div>INGENIERO/TECNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO</div></div></div>																				
DIOS AYUDA A QUIEN EN EL CONFIA.																				

	<div>TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES SAS</div> <div>"APORTAMOS VALOR Y CALIDAD AL SERVICIO DE TUS EQUIPOS"</div> <div>FORMATO REPORTE DE SERVICIO TECNICO</div> <div><div>No. Reporte: TH 16062031</div><div>FECHA: 16/06/2024</div></div>	 <div>VERSION: 001</div> <div>PAGINA 1 DE 1</div>																		
DATOS GENERALES																				
<div>EMPRESA: TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES</div> <div>DRECCION: CL 46A 1E 09 CALI VALLE DEL CAUCA</div> <div>CLIENTE: DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA</div> <div>DRECCION: AV. QUEBRADA SECA No 33A 207</div> <div>NIT: 9017731558</div> <div>CONTACTO: 3113838738</div> <div>NIT: 9015411371</div> <div>CONTACTO: 3188534462</div>																				
DATOS DEL EQUIPO																				
<div>NOMBRE: UNIDAD MANEJADORA DE AIRE</div> <div>SERIE: 50531A02860791</div> <div>MARCA: YORK</div> <div>SERVICIO: ADMINISTRATIVAS</div> <div>MODELO: YSM-50M1120HVL</div> <div>UBICACIÓN: TERRAZA JURIDICA</div>																				
TIPO DE MANTENIMIENTO																				
<div>PREVENTIVO ☐</div> <div>DIAGNOSTICO ☐</div> <div>INSTALACIÓN ☐</div> <div>CONCEPTO DE BAJA ☐</div> <div>CORRECTIVO ☒</div> <div>OTRO: <input type="text"/></div>																				
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO																				
<div>SE REALIZA VERIFICACION GENERAL DEL AIRE CENTRAL SEGUN PROTOCOLO DE FABRICA</div> <div>SE REALIZA LIMPIEZA, LAVADO Y DESINCRUSTACION DEL SERPENTIN</div> <div>SE REALIZA SUMINISTRO E INSTALACION FILTROS</div> <div>SE REALIZA CAMBIO DE RODAMIENTOS CHUMACERA Y MOTOR</div> <div>SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y SE ENTREGA AL SERVICIO FUNCIONADO CORRECTAMENTE</div>																				
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES																				
<div>SE RECOMIENDAMANTENIMIENTO PREVENTIVO PERIODICO PARA GARANTIZAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.</div>																				
REPUESTOS EMPLEADOS																				
<table><thead><tr><th>Referencia</th><th>Descripción</th><th>Cantidad</th></tr></thead><tbody><tr><td>TECHNO CLEAN</td><td>DESINCRUSTATE</td><td>1</td></tr><tr><td>NR</td><td>RODAMIENTOS</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			Referencia	Descripción	Cantidad	TECHNO CLEAN	DESINCRUSTATE	1	NR	RODAMIENTOS	4									
Referencia	Descripción	Cantidad																		
TECHNO CLEAN	DESINCRUSTATE	1																		
NR	RODAMIENTOS	4																		
ENTREGA DE EQUIPO																				
<div>EQUIPO APTO PARA SU FUNCIONAMIENTO ☒</div> <div>EQUIPO FUERA DE SERVICIO ☐</div>																				
<div><div><div>NOMBRE: ST. CAMILO ROSERO MARTINEZ</div><div>CARGO: INGENIERO BIOMEDICO SUPERVISOR</div><div>FIRMA: </div><div>PROFESIONAL QUE RECIBE A SATISFACCION</div></div><div><div>NOMBRE: ELBER ANDRES PLAZA FERNANDEZ</div><div>CARGO: COORDINADOR - INGENIERO EN MANTENIMIENTO</div><div>FIRMA: </div><div>INGENIERO/TECNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO</div></div></div>																				
DIOS AYUDA A QUIEN EN EL CONFIA.																				

	<div>TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES SAS</div> <div>"APORTAMOS VALOR Y CALIDAD AL SERVICIO DE TUS EQUIPOS"</div> <div>FORMATO REPORTE DE SERVICIO TECNICO</div> <div>No. Reporte: TH 17062032FECHA: 17/06/2024</div>	 <div>VERSION: 001</div> <div>PÁGINA 1 DE 1</div>																		
DATOS GENERALES																				
<div>EMPRESA: TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALESNIT: 9017731558</div> <div>DRECCION: CL 46A 1E 09 CALI VALLE DEL CAUCACONTACTO: 3113838738</div> <div>CLIENTE: DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGANIT: 9015411371</div> <div>DRECCION: AV. QUEBRADA SECA No 33A 207CONTACTO: 3188534462</div>																				
DATOS DEL EQUIPO																				
<div>NOMBRE: UNIDAD MANEJADORA DE AIREMARCA: YORKMODELO: YSM-50-M0909HHL</div> <div>SERIE: 50531A02860787SERVICIO: TERAPIA FISICAUBICACIÓN: TERRAZA JURIDICA</div>																				
TIPO DE MANTENIMIENTO																				
<div>PREVENTIVO☐INSTALACIÓN☐CORRECTIVO☒</div> <div>DIAGNOSTICO☐CONCEPTO DE BAJA☐OTRO: <input type="text"/></div>																				
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO																				
<div>SE REALIZA VERIFICACION GENERAL DEL AIRE CENTRAL SEGUN PROTOCOLO DE FABRICA</div> <div>SE REALIZA LIMPIEZA, LAVADO Y DESINCRUSTACION DEL SERPENTIN</div> <div>SE REALIZA SUMINISTRO E INSTALACION FILTROS</div> <div>SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y SE ENTREGA AL SERVICIO FUNCIONADO CORRECTAMENTE</div>																				
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES																				
<div>SE RECOMIENDAMANTENIMIENTO PREVENTIVO PERIODICO PARA GARANTIZAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.</div> <div> </div> <div> </div>																				
REPUESTOS EMPLEADOS																				
<table><thead><tr><th>Referencia</th><th>Descripción</th><th>Cantidad</th></tr></thead><tbody><tr><td>TECHNO CLEAN</td><td>DESINCRUSTATE</td><td>1</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	Referencia	Descripción	Cantidad	TECHNO CLEAN	DESINCRUSTATE	1														
Referencia	Descripción	Cantidad																		
TECHNO CLEAN	DESINCRUSTATE	1																		
ENTREGA DE EQUIPO																				
<div>EQUIPO APTO PARA SU FUNCIONAMIENTO☒EQUIPO FUERA DE SERVICIO☐</div>																				
<div>NOMBRE ST. CAMILO ROSERO MARTINEZ</div> <div>CARGO INGENIERO BIOMEDICO SUPERVISOR</div> <div>FIRMA </div> <div>PROFESIONAL QUE RECIBE A SATISFACCION</div>	<div>NOMBRE ELBER ANDRES PLAZA FERNANDEZ</div> <div>CARGO COORDINADOR - INGENIERO EN MANTENIMIENTO</div> <div>FIRMA </div> <div>INGENIERO/TECNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO</div>																			
DIOS AYUDA A QUIEN EN EL CONFIA.																				

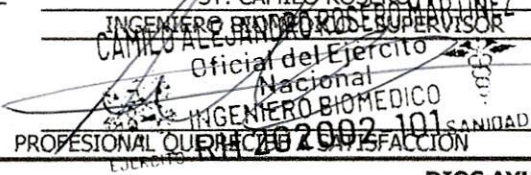

	TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES SAS		
	"APORTAMOS VALOR Y CALIDAD AL SERVICIO DE TUS EQUIPOS"		
	FORMATO REPORTE DE SERVICIO TECNICO		
No. Reporte: TH 18062033		FECHA: 18/06/2024	VERSION: 001 PÁGINA 1 DE 1
DATOS GENERALES			
EMPRESA:	TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES	NIT:	9017731558
DRECCION:	CL 46A 1E 09 CALI VALLE DEL CAUCA	CONTACTO:	3113838738
CLIENTE:	DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA	NIT:	9015411371
DRECCION:	AV. QUEBRADA SECA No 33A 207	CONTACTO:	3188534462
DATOS DEL EQUIPO			
NOMBRE:	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE	MARCA:	YORK
		MODELO:	YSM-50M0511HHR
SERIE:	50531A02860786	SERVICIO:	AUDITORIO
		UBICACIÓN:	TERRAZA JURIDICA
TIPO DE MANTENIMIENTO			
PREVENTIVO	☐	INSTALACIÓN	☐
DIAGNOSTICO	☐	CONCEPTO DE BAJA	☐
		CORRECTIVO	☒
		OTRO:	
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO			
SE REALIZA VERIFICACION GENERAL DEL AIRE CENTRAL SEGUN PROTOCOLO DE FABRICA			
SE REALIZA LIMPIEZA, LAVADO Y DESINCRUSTACION DEL SERPENTIN			
SE REALIZA SUMINISTRO E INSTALACION FILTROS			
SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y SE ENTREGA AL SERVICIO FUNCIONADO CORRECTAMENTE			
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES			
SE RECOMIENDAMANTENIMIENTO PREVENTIVO PERIODICO PARA GARANTIZAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.			
REPUESTOS EMPLEADOS			
Referencia	Descripción	Cantidad	
TECHNO CLEAN	DESINCRUSTATE	1	
ENTREGA DE EQUIPO			
EQUIPO APTO PARA SU FUNCIONAMIENTO		EQUIPO FUERA DE SERVICIO	
NOMBRE	ST. CAMILO ROSERO	NOMBRE	ELBER ANDRES PLAZA FERNANDEZ
CARGO	INGENIERO BIOMEDICO SUPERVISOR	CARGO	COORDINADOR - INGENIERO EN MANTENIMIENTO
FIRMA		FIRMA	
	PROFESIONAL QUE RECIBE A SATISFACCION		INGENIERO/TECNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO
DIOS AYUDA A QUIEN EN EL CONFIA.			


	TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES SAS		
	"APORTAMOS VALOR Y CALIDAD AL SERVICIO DE TUS EQUIPOS"		
	FORMATO REPORTE DE SERVICIO TECNICO		
No. Reporte: TH 19062034		FECHA: 19/06/2024	VERSION: 001 PÁGINA 1 DE 1
DATOS GENERALES			
EMPRESA:	TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES	NIT:	9017731558
DRECCION:	CL 46A 1E 09 CALI VALLE DEL CAUCA	CONTACTO:	3113838738
CLIENTE:	DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA	NIT:	9015411371
DRECCION:	AV. QUEBRADA SECA No 33A 207	CONTACTO:	3188534462
DATOS DEL EQUIPO			
NOMBRE:	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE	MARCA:	YORK
		MODELO:	YSM-50M0715VVR
SERIE:	50531A02860785	SERVICIO:	RESTAURANTE
		UBICACIÓN:	TERRAZA JURIDICA
TIPO DE MANTENIMIENTO			
PREVENTIVO	☐	INSTALACIÓN	☐
DIAGNOSTICO	☐	CONCEPTO DE BAJA	☐
		CORRECTIVO	☒
		OTRO:	
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO			
SE REALIZA VERIFICACION GENERAL DEL AIRE CENTRAL SEGUN PROTOCOLO DE FABRICA			
SE REALIZA LIMPIEZA, LAVADO Y DESINCRUSTACION DEL SERPENTIN			
SE REALIZA SUMINISTRO E INSTALACION FILTROS Y RODAMIENTOS			
SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y SE ENTREGA AL SERVICIO FUNCIONADO CORRECTAMENTE			
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES			
SE RECOMIENDAMANTENIMIENTO PREVENTIVO PERIODICO PARA GARANTIZAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.			
REPUESTOS EMPLEADOS			
Referencia	Descripción	Cantidad	
TECHNO CLEAN	DESINCRUSTATE	1	
NR	RODAMIENTOS	2	
ENTREGA DE EQUIPO			
EQUIPO APTO PARA SU FUNCIONAMIENTO ☒		EQUIPO FUERA DE SERVICIO ☐	
NOMBRE	ST. CAMILO ROSERO	NOMBRE	ELBER ANDRES PLAZA FERNANDEZ
CARGO	INGENIERO BIOMEDICO - SUPERVISOR	CARGO	COORDINADOR - INGENIERO EN MANTENIMIENTO
FIRMA		FIRMA	
PROFESIONAL QUE RECIBE A SATISFACCION		INGENIERO/TECNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO	
DIOS AYUDA A QUIEN EN EL CONFIA.			

	<div>TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES SAS</div> <div>"APORTAMOS VALOR Y CALIDAD AL SERVICIO DE TUS EQUIPOS"</div> <div>FORMATO REPORTE DE SERVICIO TECNICO</div> <div><div>No. Reporte:TH 20062035</div><div>FECHA:20/06/2024</div></div>	 <div>VERSION: 001</div> <div>PÁGINA 1 DE 1</div>																		
DATOS GENERALES																				
<div>EMPRESA:TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES</div> <div>DIRECCION:CL 46A 1E 09 CALI VALLE DEL CAUCA</div> <div>CLIENTE:DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA</div> <div>DIRECCION:AV. QUEBRADA SECA No 33A 207</div> <div>NIT:9017731558</div> <div>CONTACTO:3113838738</div> <div>NIT:9015411371</div> <div>CONTACTO:3188534462</div>																				
DATOS DEL EQUIPO																				
<div>NOMBRE:UNIDAD MANEJADORA DE AIRE</div> <div>SERIE:50531A02860788</div> <div>MARCA:YORK</div> <div>SERVICIO:VACUNACION</div> <div>MODELO:YSM-50M0707VVR</div> <div>UBICACIÓN:RESPALDO VACUNACION</div>																				
TIPO DE MANTENIMIENTO																				
<div>PREVENTIVO☐</div> <div>DIAGNOSTICO☐</div> <div>INSTALACIÓN☐</div> <div>CONCEPTO DE BAJA☐</div> <div>CORRECTIVO☒</div> <div>OTRO:<input type="text"/></div>																				
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO																				
<div>SE REALIZA VERIFICACION GENERAL DEL AIRE CENTRAL SEGUN PROTOCOLO DE FABRICA</div> <div>SE REALIZA LIMPIEZA, LAVADO Y DESINCRUSTACION DEL SERPENTIN</div> <div>SE REALIZA SUMINISTRO E INSTALACION FILTROS Y RODAMIENTOS</div> <div>SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y SE ENTREGA AL SERVICIO FUNCIONADO CORRECTAMENTE</div>																				
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES																				
<div>SE RECOMIENDAMANTENIMIENTO PREVENTIVO PERIODICO PARA GARANTIZAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.</div>																				
REPUESTOS EMPLEADOS																				
<table><thead><tr><th>Referencia</th><th>Descripción</th><th>Cantidad</th></tr></thead><tbody><tr><td>TECHNO CLEAN</td><td>DESINCRUSTATE</td><td>1</td></tr><tr><td>NR</td><td>RODAMIENTOS</td><td>2</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			Referencia	Descripción	Cantidad	TECHNO CLEAN	DESINCRUSTATE	1	NR	RODAMIENTOS	2									
Referencia	Descripción	Cantidad																		
TECHNO CLEAN	DESINCRUSTATE	1																		
NR	RODAMIENTOS	2																		
ENTREGA DE EQUIPO																				
<div>EQUIPO APTO PARA SU FUNCIONAMIENTO☒</div> <div>EQUIPO FUERA DE SERVICIO☐</div> <div><div><div>NOMBREST. CAMILO ROSERO</div><div>CARGOINGENIERO BIOMEDICO SUPERVISOR</div><div>FIRMA</div><div>PROFESIONAL QUE RECIBE A SATISFACCION</div></div><div><div>NOMBREELBER ANDRES PLAZA FERNANDEZ</div><div>CARGOCOORDINADOR - INGENIERO EN MANTENIMIENTO</div><div>FIRMA</div><div>INGENIERO/TECNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO</div></div></div> <div><div>CAMILO ALEJANDRO ROSERO</div><div>Oficial de la</div><div>Nacional</div><div>INGENIERO BIOMEDICO</div><div>RH 202002-101</div></div> <div><div>Elber Andres Plaza Fernandez</div><div>Ing. Mantenimiento</div><div>T.P. 68089 - 339269 STD</div><div>RH - 201609 - 481</div></div>																				
DIOS AYUDA A QUIEN EN EL CONFA.																				

	TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES SAS					
	"APORTAMOS VALOR Y CALIDAD AL SERVICIO DE TUS EQUIPOS"					
	FORMATO REPORTE DE SERVICIO TECNICO					
No. Reporte		TH2024-1	FECHA	15/07/2024	VERSION: 001	
					PÁGINA 1 DE 1	
DATOS GENERALES						
EMPRESA:	TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES		NIT:	9017731558		
DRECCION:	CL 46A 1E 09 CALI VALLE DEL CAUCA		CONTACTO:	3113838738		
CLIENTE:	DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA		NIT:	9015411371		
DRECCION:	AV. QUEBRADA SECA No 33A 207		CONTACTO:	3188534462		
DATOS DEL EQUIPO						
NOMBRE:	EXTRACTOR DE AIRE		MARCA:	COOK	MODELO:	300 SON 300SON-13
SERIE:	270SC91168-000007201		SERVICIO:	UVS-01 SOTANO	UBICACIÓN:	TERRAZA DEMBUG
TIPO DE MANTENIMIENTO						
PREVENTIVO ☒		INSTALACIÓN ☐		CORRECTIVO ☐		
DIAGNOSTICO ☐		CONCEPTO DE BAJA ☐		OTRO: <input type="text"/>		
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO						
SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN PROTOCOLO, DEL EEXTRACTOR DE AIRE, SE VERIFICA VOLTAJE DE ENTRADA						
SE REALIZA CAMBIO DE CORREA, Y DE IGUAL FORMA SE REALIZA ENGRACE DE SUS RODAMIENTOS SU EJE PRINCIPAL SE REALIZA						
AJUSTES DE SU ESTRUCTURA Y TORNILLERIA						
SE REALIZA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SE ENTREGA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE						
SE REALIZA VERIFICACION, AJUSTE Y LUBRICACION CHUMACERAS						
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES						
SE RECOMIENDA LA LUBRICACION DEL EXTRACTOR PARA A LARGAR SU VIDA UTIL						
REPUESTOS EMPLEADOS						
Referencia		Descripción			Cantidad	
ENTREGA DE EQUIPO						
EQUIPO APTO PARA SU FUNCIONAMIENTO ☒			EQUIPO FUERA DE SERVICIO ☐			
NOMBRE	ST. CAMILO ROSERO		NOMBRE	ELBER ANDRES PLAZA FERNANDEZ		
CARGO	INGENIERO BIOMEDICO - SUPERVISOR		CARGO	COORDINADOR - INGENIERO EN MANTENIMIENTO		
FIRMA			FIRMA			
PROFESIONAL QUE RECIBE A SATISFACCION		INGENIERO/TECNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO				
DIOS AYUDA A QUIEN EN EL CONFIA.						

	TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES SAS					
	"APORTAMOS VALOR Y CALIDAD AL SERVICIO DE TUS EQUIPOS"					
	FORMATO REPORTE DE SERVICIO TECNICO					
No. Reporte		TH2024-2	FECHA	16/07/2024	VERSION: 001	
					PÁGINA 1 DE 1	
DATOS GENERALES						
EMPRESA:	TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES		NIT:	9017731558		
DRECCION:	CL 46A 1E 09 CALI VALLE DEL CAUCA		CONTACTO:	3113838738		
CLIENTE:	DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA		NIT:	9015411371		
DRECCION:	AV. QUEBRADA SECA No 33A 207		CONTACTO:	3188534462		
DATOS DEL EQUIPO						
NOMBRE:	EXTRACTOR DE AIRE		MARCA:	COOK	MODELO:	195 CPV 195CPVCLL
SERIE:	270SC91168-01/0006101		SERVICIO:	VE-05 BAÑO SOTAN	UBICACIÓN:	TERRAZA DEMBUG
TIPO DE MANTENIMIENTO						
PREVENTIVO ☒		INSTALACIÓN ☐		CORRECTIVO ☐		
DIAGNOSTICO ☐		CONCEPTO DE BAJA ☐		OTRO: <input type="text"/>		
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO						
SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN PROTOCOLO, DEL EEXTRACTOR DE AIRE, SE VERIFICA VOLTAJE DE ENTRADA						
SE REALIZA CAMBIO DE CORREA, Y DE IGUAL FORMA SE REALIZA ENGRACE DE SUS RODAMIENTOS SU EJE PRINCIPAL SE REALIZA						
AJUSTES DE SU ESTRUCTURA Y TORNILLERIA						
SE REALIZA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SE ENTREGA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE						
SE REALIZA VERIFICACION, AJUSTE Y LUBRICACION CHUMACERAS						
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES						
SE RECOMIENDA LA LUBRICACION DEL EXTRACTOR PARA A LARGAR SU VIDA UTIL						
REPUESTOS EMPLEADOS						
Referencia		Descripción			Cantidad	
ENTREGA DE EQUIPO						
EQUIPO APTO PARA SU FUNCIONAMIENTO ☒		EQUIPO FUERA DE SERVICIO ☐				
NOMBRE	ST. CAMILO ROSERO MARTINEZ		NOMBRE	ELBER ANDRES PLAZA FERNANDEZ		
CARGO	INGENIERO BIOMEDICO SUPERVISOR		CARGO	COORDINADOR - INGENIERO EN MANTENIMIENTO		
FIRMA			FIRMA			
PROFESIONAL QUE RECIBE		INGENIERO/TECNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO				
DIOS AYUDA A QUIEN EN EL CONFIA.						

	<div>TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES SAS</div> <div>"APORTAMOS VALOR Y CALIDAD AL SERVICIO DE TUS EQUIPOS"</div> <div>FORMATO REPORTE DE SERVICIO TECNICO</div> <div><div>No. Reporte</div><div>TH2024-3</div><div>FECHA</div><div>17/07/2024</div></div>	 <div>VERSION: 001</div> <div>PÁGINA 1 DE 1</div>																		
DATOS GENERALES																				
<div>EMPRESA: <div>TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES</div> NIT: <div>9017731558</div></div> <div>DRECCION: <div>CL 46A 1E 09 CALI VALLE DEL CAUCA</div> CONTACTO: <div>3113838738</div></div> <div>CLIENTE: <div>DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA</div> NIT: <div>9015411371</div></div> <div>DRECCION: <div>AV. QUEBRADA SECA No 33A 207</div> CONTACTO: <div>3188534462</div></div>																				
DATOS DEL EQUIPO																				
<div>NOMBRE: <div>EXTRACTOR DE AIRE</div> MARCA: <div>COOK</div> MODELO: <div>225 SON 225SON N-B</div></div> <div>SERIE: <div>270SC91168-00/0004301</div> SERVICIO: <div>VE-03 BAÑO PISO 1</div> UBICACIÓN: <div>TERRAZA DEMBUG</div></div>																				
TIPO DE MANTENIMIENTO																				
<div><div>PREVENTIVO</div><div>☒</div></div> <div><div>DIAGNOSTICO</div><div>☐</div></div> <div><div>INSTALACIÓN</div><div>☐</div></div> <div><div>CONCEPTO DE BAJA</div><div>☐</div></div> <div><div>CORRECTIVO</div><div>☐</div></div> <div><div>OTRO:</div><div></div></div>																				
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO																				
<div>SE REALIZA VERIFICACION DEL EXTRACTOR Y SE PUEDE OBSERVAR QUE NO ESTA FUNCIONANDO SE PROCEDE A VERIFICAR LA FALLA Y SE OBSERVA QUE EL MOTOR ESTA ESTAQUEMADO SE RECOMIENDA ENBIBINAR EL MOTOR PARA SU FUNCIONAMIENTO YA QUE ES VITAL PARA EL SERVICIO SE INFORMA AL COORDINADOR DE LA FALLA QUE PRESENTA EL MOTOR</div> <div>SE REALIZA VERIFICACION, AJUSTE Y LUBRICACION CHUMACERAS</div>																				
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES																				
<div>SE RECOMIENDA EL ENBOBINADO DEL MOTOR</div>																				
REPUESTOS EMPLEADOS																				
<table><tr><th>Referencia</th><th>Descripción</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			Referencia	Descripción	Cantidad															
Referencia	Descripción	Cantidad																		
ENTREGA DE EQUIPO																				
<div><div>EQUIPO APTO PARA SU FUNCIONAMIENTO</div><div>☐</div></div> <div><div>EQUIPO FUERA DE SERVICIO</div><div>☒</div></div>																				
<div><div><div>NOMBRE</div><div>ST. CAMILO ROSERO MARTINEZ</div><div>CARGO</div><div>INGENIERO BIOMEDICO SUPERVISOR</div><div>FIRMA</div><div></div><div>PROFESIONAL QUE BRINDA SATISFACCION</div></div><div><div>NOMBRE</div><div>ELBER ANDRES PLAZA FERNANDEZ</div><div>CARGO</div><div>COORDINADOR - INGENIERO EN MANTENIMIENTO</div><div>FIRMA</div><div></div><div>INGENIERO/TECNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO</div></div></div>																				
DIOS AYUDA A QUIEN EN EL CONFIA.																				



TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES SAS

"APORTAMOS VALOR Y CALIDAD AL SERVICIO DE TUS EQUIPOS"

FORMATO REPORTE DE SERVICIO TECNICO



VERSION: 001
PAGINA 1 DE 1

No. Reporte TH2024-4 FECHA 18/07/2024

DATOS GENERALES

EMPRESA:	TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES	NIT:	9017731558
DRECCION:	CL 46A 1E 09 CALI VALLE DEL CAUCA	CONTACTO:	3113838738
CLIENTE:	DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA	NIT:	9015411371
DRECCION:	AV. QUEBRADA SECA No 33A 207	CONTACTO:	3188534462

DATOS DEL EQUIPO

NOMBRE:	EXTRACTOR DE AIRE	MARCA:	COOK	MODELO:	NO REGISTRA
SERIE:	NO REGISTRA	SERVICIO:	A-01 COCINA SOTA	UBICACIÓN:	TERRAZA DEMBUG

TIPO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	☒	INSTALACIÓN	☐	CORRECTIVO	☐
DIAGNOSTICO	☐	CONCEPTO DE BAJA	☐	OTRO:	☐

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

SE REALIZA VERIFICACION DEL EXTRACTOR Y SE PUEDE OBSERVAR QUE NO ESTA FUNCIONANDO SE PROCEDE A VERIFICAR LA FALLA Y SE OBSERVA QUE EL MOTOR ESTA ESTAQUEMADO SE RECOMIENDA ENBIBINAR EL MOTOR PARA SU FUNCIONAMIENTO YA QUE ES VITAL PARA EL SERVICIO SE INFORMA AL COORDINADOR DE LA FALLA QUE PRESENTA EL MOTOR
SE REALIZA VERIFICACION, AJUSTE Y LUBRICACION CHUMACERAS

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

SE RECOMIENDA EL ENBOBINADO DEL MOTOR

REPUESTOS EMPLEADOS

Referencia	Descripción	Cantidad

ENTREGA DE EQUIPO

EQUIPO APTO PARA SU FUNCIONAMIENTO		EQUIPO FUERA DE SERVICIO ☒	
NOMBRE	ST. CAMILO ROBERTO	NOMBRE	ELBER ANDRES PLAZA FERNANDEZ
CARGO	INGENIERO BIOMEDICO	CARGO	COORDINADOR - INGENIERO EN MANTENIMIENTO
FIRMA		FIRMA	
PROFESIONAL QUE RECIBE A SATISFACCION		INGENIERO/TECNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO	

DIOS AYUDA A QUIEN EN EL CONFIA.

	TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES SAS					
	"APORTAMOS VALOR Y CALIDAD AL SERVICIO DE TUS EQUIPOS"					
	FORMATO REPORTE DE SERVICIO TECNICO					
No. Reporte		TH2024-5	FECHA	19/07/2024	VERSION: 001	
					PÁGINA 1 DE 1	
DATOS GENERALES						
EMPRESA:	TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES		NIT:	9017731558		
DRECCION:	CL 46A 1E 09 CALI VALLE DEL CAUCA		CONTACTO:	3113838738		
CLIENTE:	DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA		NIT:	9015411371		
DRECCION:	AV. QUEBRADA SECA No 33A 207		CONTACTO:	3188534462		
DATOS DEL EQUIPO						
NOMBRE:	EXTRACTOR DE AIRE		MARCA:	COOK	MODELO:	120 SON 120SONN-B
SERIE:	270SC91168-00/0005801		SERVICIO:	VE-04 BAÑO PISO2	UBICACIÓN:	TERRAZA DEMBUG
TIPO DE MANTENIMIENTO						
PREVENTIVO ☒		INSTALACIÓN ☐		CORRECTIVO ☐		
DIAGNOSTICO ☐		CONCEPTO DE BAJA ☐		OTRO: <input type="text"/>		
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO						
SE REALIZA VERIFICACION DEL EXTRACTOR Y SE PUEDE OBSERVAR QUE NO ESTA FUNCIONANDO SE PROCEDE A VERIFICAR LA FALLA Y SE OBSERVA QUE EL MOTOR ESTA ESTAQUEMADO SE RECOMIENDA ENBIBINAR EL MOTOR PARA SU FUNCIONAMIENTO YA QUE ES VITAL PARA EL SERVICIO						
SE INFORMA AL COORDINADOR DE LA FALLA QUE PRESENTA EL MOTOR						
SE REALIZA VERIFICACION, AJUSTE Y LUBRICACION CHUMACERAS						
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES						
SE RECOMIENDA EL ENBOBINADO DEL MOTOR						
REPUESTOS EMPLEADOS						
Referencia		Descripción			Cantidad	
ENTREGA DE EQUIPO						
EQUIPO APTO PARA SU FUNCIONAMIENTO ☐			EQUIPO FUERA DE SERVICIO ☒			
NOMBRE	ST. CAMILO ROSERO MARTINEZ		NOMBRE	ELBER ANDRES PLAZA FERNANDEZ		
CARGO	INGENIERO BIOMEDICO - SUPERVISOR		CARGO	COORDINADOR - INGENIERO EN MANTENIMIENTO		
FIRMA			FIRMA			
PROFESIONAL QUE RECIBE LA SATISFACCION		INGENIERO/TECNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO				
DIOS AYUDA A QUIEN EN EL CONFIA.						



TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES SAS

"APORTAMOS VALOR Y CALIDAD AL SERVICIO DE TUS EQUIPOS"

FORMATO REPORTE DE SERVICIO TECNICO



VERSION: 001
PAGINA 1 DE 1

No. Reporte TH2024-6 FECHA 20/07/2024

DATOS GENERALES

EMPRESA: TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES NIT: 9017731558
DRECCION: CL 46A 1E 09 CALI VALLE DEL CAUCA CONTACTO: 3113838738
CLIENTE: DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA NIT: 9015411371
DRECCION: AV. QUEBRADA SECA No 33A 207 CONTACTO: 3188534462

DATOS DEL EQUIPO

NOMBRE: EXTRACTOR DE AIRE MARCA: COOK MODELO: 195 CPV 195CPVCLL
SERIE: 270SC91168- 01/000180: SERVICIO: UVE-04 SOTANO UBICACIÓN: TERRAZA DEMBUG

TIPO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO ☒ X INSTALACIÓN ☐ CORRECTIVO ☐
DIAGNOSTICO ☐ CONCEPTO DE BAJA ☐ OTRO: ☐

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN PROTOCOLO, DEL EEXTRACTOR DE AIRE, SE VERIFICA VOLTAJE DE ENTRADA
SE REALIZA CAMBIO DE CORREA, Y DE IGUAL FORMA SE REALIZA ENGRACE DE SUS RODAMIENTOS SU EJE PRINCIPAL SE REALIZA
AJUSTES DE SU ESTRUCTURA Y TORNILLERIA
SE REALIZA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SE ENTREGA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE
SE REALIZA VERIFICACION, AJUSTE Y LUBRICACION CHUMACERAS

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

SE RECOMIENDA LA LUBRICACION DEL EXTRACTOR PARA A LARGAR SU VIDA UTIL


REPUESTOS EMPLEADOS

Referencia	Descripción	Cantidad

ENTREGA DE EQUIPO

EQUIPO APTO PARA SU FUNCIONAMIENTO ☒ EQUIPO FUERA DE SERVICIO ☐
NOMBRE: CAMILO ROSERO MARTINEZ NOMBRE: ELBER ANDRES PLAZA FERNANDEZ
CARGO: INGENIERO TECNICO SUPERVISOR CARGO: COORDINADOR - INGENIERO EN MANTENIMIENTO
FIRMA: [Firma] FIRMA: [Firma]
PROFESIONAL QUE RECIBE A SATISFACCION INGENIERO/TECNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

DIOS AYUDA A QUIEN EN EL CONFIA.



TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES SAS

"APORTAMOS VALOR Y CALIDAD AL SERVICIO DE TUS EQUIPOS"

FORMATO REPORTE DE SERVICIO TECNICO



VERSION: 001

PÁGINA 1 DE 1

No. Reporte TH2024-7 FECHA 21/07/2024

DATOS GENERALES

EMPRESA: TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES NIT: 9017731558
DRECCION: CL 46A 1E 09 CALI VALLE DEL CAUCA CONTACTO: 3113838738
CLIENTE: DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA NIT: 9015411371
DRECCION: AV. QUEBRADA SECA No 33A 207 CONTACTO: 3188534462

DATOS DEL EQUIPO

NOMBRE: EXTRACTOR DE AIRE MARCA: COOK MODELO: 195 CPV 195CPV CLL
SERIE: 270SC91168-01/0003301 SERVICIO: VE-02 BAÑO PISO 2 UBICACIÓN: TERRAZA DE CIRUGIA DMBUC

TIPO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO ☒
DIAGNOSTICO ☐

INSTALACIÓN ☐
CONCEPTO DE BAJA ☐

CORRECTIVO ☐
OTRO:

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN PROTOCOLO, DEL EEXTRACTOR DE AIRE, SE VERIFICA VOLTAJE DE ENTRADA
SE REALIZA CAMBIO DE CORREA, Y DE IGUAL FORMA SE REALIZA ENGRACE DE SUS RODAMIENTOS SU EJE PRINCIPAL SE REALIZA
AJUSTES DE SU ESTRUCTURA Y TORNILLERIA
SE REALIZA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SE ENTREGA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE
SE REALIZA VERIFICACION, AJUSTE Y LUBRICACION CHUMACERAS

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

SE RECOMIENDA LA LUBRICACION DEL EXTRACTOR PARA A LARGAR SU VIDA UTIL

REPUESTOS EMPLEADOS

Referencia	Descripción	Cantidad

ENTREGA DE EQUIPO

EQUIPO APTO PARA SU FUNCIONAMIENTO ☒

EQUIPO FUERA DE SERVICIO ☐

NOMBRE: ST. CAMILO ROSERO MARTINEZ
CARGO: INGENIERO BIOMEDICO SUPERVISOR

NOMBRE: ELBER ANDRES PLAZA FERNANDEZ
CARGO: COORDINADOR - INGENIERO EN MANTENIMIENTO

FIRMA:
PROFESIONAL QUE RECIBE A SATISFACCION

FIRMA:
INGENIERO/TECNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

DIOS AYUDA A QUIEN EN EL CONFIA.

	TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES SAS					
	"APORTAMOS VALOR Y CALIDAD AL SERVICIO DE TUS EQUIPOS"					
	FORMATO REPORTE DE SERVICIO TECNICO					
No. Reporte		TH2024-8	FECHA	12/07/2024	VERSION: 001	
					PÁGINA 1 DE 1	
DATOS GENERALES						
EMPRESA:	TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES		NIT:	9017731558		
DRECCION:	CL 46A 1E 09 CALI VALLE DEL CAUCA		CONTACTO:	3113838738		
CLIENTE:	DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA		NIT:	9015411371		
DRECCION:	AV. QUEBRADA SECA No 33A 207		CONTACTO:	3188534462		
DATOS DEL EQUIPO						
NOMBRE:	EXTRACTOR DE AIRE		MARCA:	COOK	MODELO:	195 CPV 195CPVCLL
SERIE:	270SC91168- 01/000180		SERVICIO:	UVE-04 SOTANO	UBICACIÓN:	TERRAZA DEMBUG
TIPO DE MANTENIMIENTO						
PREVENTIVO ☒		INSTALACIÓN ☐		CORRECTIVO ☐		
DIAGNOSTICO ☐		CONCEPTO DE BAJA ☐		OTRO: <input type="text"/>		
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO						
SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN PROTOCOLO, DEL EEXTRACTOR DE AIRE, SE VERIFICA VOLTAJE DE ENTRADA						
SE REALIZA ENGRACE DE SUS RODAMIENTOS SU EJE PRINCIPAL SE REALIZA						
AJUSTES DE SU ESTRUCTURA Y TORNILLERIA						
SE REALIZA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SE ENTREGA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE						
SE REALIZA VERIFICACION, AJUSTE Y LUBRICACION CHUMACERAS						
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES						
SE RECOMIENDA LA LUBRICACION DEL EXTRACTOR PARA A LARGAR SU VIDA UTIL						
REPUESTOS EMPLEADOS						
Referencia		Descripción			Cantidad	
ENTREGA DE EQUIPO						
EQUIPO APTO PARA SU FUNCIONAMIENTO ☒			EQUIPO FUERA DE SERVICIO ☐			
NOMBRE	CANILSA CAMPO ROBERTO		NOMBRE	ELBER ANDRES PLAZA FERNANDEZ		
CARGO	INGENIERO BIOMEDICO SUPERVISOR		CARGO	COORDINADOR - INGENIERO EN MANTENIMIENTO		
FIRMA			FIRMA			
PROFESIONAL QUE RECIBE A SATISFACCION		INGENIERO/TECNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO				
DIOS AYUDA A QUIEN EN EL CONFIA.						



TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES SAS

"APORTAMOS VALOR Y CALIDAD AL SERVICIO DE TUS EQUIPOS"

FORMATO REPORTE DE SERVICIO TECNICO

No. Reporte TH2024-9 FECHA 23/07/2024



VERSION: 001
PÁGINA 1 DE 1

DATOS GENERALES

EMPRESA: TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES NIT: 9017731558
DRECCION: CL 46A 1E 09 CALI VALLE DEL CAUCA CONTACTO: 3113838738
CLIENTE: DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA NIT: 9015411371
DRECCION: AV. QUEBRADA SECA No 33A 207 CONTACTO: 3188534462

DATOS DEL EQUIPO

NOMBRE: EXTRACTOR DE AIRE MARCA: COOK MODELO: 245 CPV 245CPV CLL
SERIE: 270SC91168-01/0002001 SERVICIO: VE-01 CIRUGIA UBICACIÓN: TERRAZA DE CIRUGIA DMBUC

TIPO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO ☒
DIAGNOSTICO ☐

INSTALACIÓN ☐
CONCEPTO DE BAJA ☐

CORRECTIVO ☐
OTRO:

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN PROTOCOLO, DEL EEXTRACTOR DE AIRE, SE VERIFICA VOLTAJE DE ENTRADA
SE REALIZA CAMBIO DE CORREA, Y DE IGUAL FORMA SE REALIZA ENGRACE DE SUS RODAMIENTOS SU EJE PRINCIPAL SE REALIZA
SE REALIZA CAMBIO DE CORREA, Y DE IGUAL FORMAAJUSTES DE SU ESTRUCTURA Y TORNILLERIA
SE REALIZA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SE ENTREGA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE
SE REALIZA VERIFICACION, AJUSTE Y LUBRICACION CHUMACERAS

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

SE RECOMIENDA LA LUBRICACION DEL EXTRACTOR PARA A LARGAR SU VIDA UTIL

REPUESTOS EMPLEADOS

Referencia	Descripción	Cantidad

ENTREGA DE EQUIPO

EQUIPO APTO PARA SU FUNCIONAMIENTO ☒

EQUIPO FUERA DE SERVICIO ☐

NOMBRE: CAMILO ROSERO
CARGO: INGENIERO BIOMEDICO SUPERVISOR

NOMBRE: ELBER ANDRES PLAZA FERNANDEZ
CARGO: COORDINADOR - INGENIERO EN MANTENIMIENTO


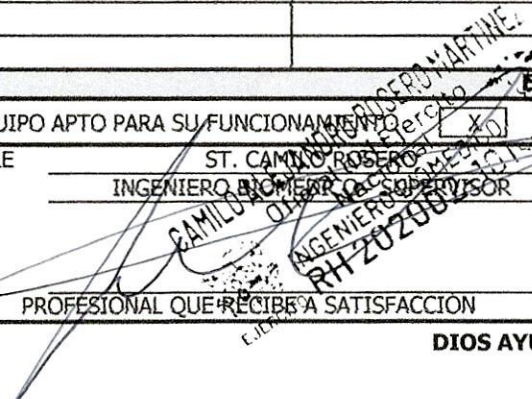
FIRMA:
PROFESIONAL QUE RECIBE A SATISFACCION

FIRMA:
INGENIERO/TECNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

DIOS AYUDA A QUIEN EN EL CONFIA.

	TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES SAS					
	"APORTAMOS VALOR Y CALIDAD AL SERVICIO DE TUS EQUIPOS"					
	FORMATO REPORTE DE SERVICIO TECNICO					
No. Reporte		TH2024-10	FECHA	24/07/2024	VERSION: 001 PÁGINA 1 DE 1	
DATOS GENERALES						
EMPRESA:	TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES		NIT:	9017731558		
DRECCION:	CL 46A 1E 09 CALI VALLE DEL CAUCA		CONTACTO:	3113838738		
CLIENTE:	DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA		NIT:	9015411371		
DRECCION:	AV. QUEBRADA SECA No 33A 207		CONTACTO:	3188534462		
DATOS DEL EQUIPO						
NOMBRE:	EXTRACTOR DE AIRE		MARCA:	COOK	MODELO:	120CPF 120CPFB
SERIE:	270SC91168-01/0000701		SERVICIO:	UVE-06 URGENCIAS	UBICACIÓN:	TERRAZA DE CIRUGIA DMBUC
TIPO DE MANTENIMIENTO						
PREVENTIVO ☒		INSTALACIÓN ☐		CORRECTIVO ☐		
DIAGNOSTICO ☐		CONCEPTO DE BAJA ☐		OTRO: <input type="text"/>		
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO						
SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN PROTOCOLO, DEL EEXTRACTOR DE AIRE, SE VERIFICA VOLTAJE DE ENTRADA						
SE REALIZA CAMBIO DE CORREA, Y DE IGUAL FORMA SE REALIZA ENGRACE DE SUS RODAMIENTOS SU EJE PRINCIPAL SE REALIZA						
SE REALIZA CAMBIO DE CORREA, Y DE IGUAL FORMAAJUSTES DE SU ESTRUCTURA Y TORNILLERIA						
SE REALIZA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SE ENTREGA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE						
SE REALIZA VERIFICACION, AJUSTE Y LUBRICACION CHUMACERAS						
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES						
SE RECOMIENDA LA LUBRICACION DEL EXTRACTOR PARA A LARGAR SU VIDA UTIL						
REPUESTOS EMPLEADOS						
Referencia		Descripción			Cantidad	
ENTREGA DE EQUIPO						
EQUIPO APTO PARA SU FUNCIONAMIENTO ☒			EQUIPO FUERA DE SERVICIO ☐			
NOMBRE	ST. CAMILO ROSERO		NOMBRE	ELBER ANDRES PLAZA FERNANDEZ		
CARGO	INGENIERO EN MANTENIMIENTO		CARGO	COORDINADOR - INGENIERO EN MANTENIMIENTO		
FIRMA			FIRMA			
PROFESIONAL QUE RECIBE A SATISFACCION		INGENIERO/TECNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO				
DIOS AYUDA A QUIEN EN EL CONFIA.						

	<div>TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES SAS</div> <div>"APORTAMOS VALOR Y CALIDAD AL SERVICIO DE TUS EQUIPOS"</div> <div>FORMATO REPORTE DE SERVICIO TECNICO</div> <div><div>No. Reporte</div><div>TH2024-11</div><div>FECHA</div><div>25/07/2024</div></div>	 <div>VERSION: 001</div> <div>PÁGINA 1 DE 1</div>																		
DATOS GENERALES																				
<div>EMPRESA: TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES</div> <div>NIT: 9017731558</div> <div>DRECCION: CL 46A 1E 09 CALI VALLE DEL CAUCA</div> <div>CONTACTO: 3113838738</div> <div>CLIENTE: DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA</div> <div>NIT: 9015411371</div> <div>DRECCION: AV. QUEBRADA SECA No 33A 207</div> <div>CONTACTO: 3188534462</div>																				
DATOS DEL EQUIPO																				
<div>NOMBRE: EXTRACTOR DE AIRE</div> <div>MARCA: COOK</div> <div>MODELO: 80 DB DB-8</div> <div>SERIE: 270SC91168-00/0000701</div> <div>SERVICIO: E-02 BAÑOS TERAPI</div> <div>UBICACIÓN: TERRAZA JURIDICA DMBUG</div>																				
TIPO DE MANTENIMIENTO																				
<div>PREVENTIVO ☒</div> <div>DIAGNOSTICO ☐</div> <div>INSTALACIÓN ☐</div> <div>CONCEPTO DE BAJA ☐</div> <div>CORRECTIVO ☐</div> <div>OTRO: <input type="text"/></div>																				
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO																				
<div>SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN PROTOCOLO, DEL EEXTRACTOR DE AIRE, SE VERIFICA VOLTAJE DE ENTRADA</div> <div>SE REALIZA CAMBIO DE CORREA, Y DE IGUAL FORMA SE REALIZA ENGRACE DE SUS RODAMIENTOS SU EJE PRINCIPAL SE REALIZA AJUSTES DE SU ESTRUCTURA Y TORNILLERÍA</div> <div>SE REALIZA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SE ENTREGA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE</div> <div>SE REALIZA VERIFICACION, AJUSTE Y LUBRICACION CHUMACERAS</div>																				
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES																				
<div>SE RECOMIENDA LA LUBRICACION DEL EXTRACTOR PARA A LARGAR SU VIDA UTIL</div>																				
REPUESTOS EMPLEADOS																				
<table><thead><tr><th>Referencia</th><th>Descripción</th><th>Cantidad</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>			Referencia	Descripción	Cantidad															
Referencia	Descripción	Cantidad																		
ENTREGA DE EQUIPO																				
<div>EQUIPO APTO PARA SU FUNCIONAMIENTO ☒</div> <div>EQUIPO FUERA DE SERVICIO ☐</div> <div><div><div>NOMBRE</div><div>ST. CAMINO BOSERO</div><div>CARGO</div><div>INGENIERO BIOMEDICO SUPERVISOR</div><div>FIRMA</div><div>PROFESIONAL QUE RECIBE A SATISFACCION</div></div><div><div>NOMBRE</div><div>ELBER ANDRES PLAZA FERNANDEZ</div><div>CARGO</div><div>COORDINADOR - INGENIERO EN MANTENIMIENTO</div><div>FIRMA</div><div>INGENIERO/TECNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO</div></div></div>																				
DIOS AYUDA A QUIEN EN EL CONFIA.																				

	TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES SAS "APORTAMOS VALOR Y CALIDAD AL SERVICIO DE TUS EQUIPOS" FORMATO REPORTE DE SERVICIO TECNICO	
No. Reporte TH2024-12 FECHA 26/07/2024		VERSION: 001 PÁGINA 1 DE 1
DATOS GENERALES		
EMPRESA: TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES	NIT: 9017731558	
DRECCION: CL 46A 1E 09 CALI VALLE DEL CAUCA	CONTACTO: 3113838738	
CLIENTE: DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA	NIT: 9015411371	
DRECCION: AV. QUEBRADA SECA No 33A 207	CONTACTO: 3188534462	
DATOS DEL EQUIPO		
NOMBRE: EXTRACTOR DE AIRE	MARCA: COOK	MODELO: NO REGISTRA
SERIE: NO REGISTRA	SERVICIO: UVE-01 CAFETERIA	UBICACIÓN: TERRAZA JURIDICA DMBUG
TIPO DE MANTENIMIENTO		
PREVENTIVO ☒	INSTALACIÓN ☐	CORRECTIVO ☐
DIAGNOSTICO ☐	CONCEPTO DE BAJA ☐	OTRO: <input type="text"/>
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		
SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN PROTOCOLO, DEL EXTRACTOR DE AIRE, SE VERIFICA VOLTAJE DE ENTRADA		
SE REALIZA CAMBIO DE CORREA, Y DE IGUAL FORMA SE REALIZA ENGRACE DE SUS RODAMIENTOS SU EJE PRINCIPAL SE REALIZA		
AJUSTES DE SU ESTRUCTURA Y TORNILLERIA		
SE REALIZA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SE ENTREGA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE		
SE REALIZA VERIFICACION, AJUSTE Y LUBRICACION CHUMACERAS		
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES		
SE RECOMIENDA LA LUBRICACION DEL EXTRACTOR PARA A LARGAR SU VIDA UTIL		
REPUESTOS EMPLEADOS		
Referencia	Descripción	Cantidad
ENTREGA DE EQUIPO		
EQUIPO APTO PARA SU FUNCIONAMIENTO ☒		EQUIPO FUERA DE SERVICIO ☐
NOMBRE ST. CAMILO ROSEDO	NOMBRE ELBER ANDRES PLAZA FERNANDEZ	
CARGO INGENIERO BIOMEDICO SUPERVISOR	CARGO COORDINADOR - INGENIERO EN MANTENIMIENTO	
FIRMA 	FIRMA 	
PROFESIONAL QUE RECIBE A SATISFACCION	INGENIERO/TECNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO	
DIOS AYUDA A QUIEN EN EL CONFIA.		



TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES SAS

"APORTAMOS VALOR Y CALIDAD AL SERVICIO DE TUS EQUIPOS"

FORMATO REPORTE DE SERVICIO TECNICO



VERSION: 001

PÁGINA 1 DE 1

No. Reporte TH2024-13 FECHA 27/07/2024

DATOS GENERALES

EMPRESA: TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES NIT: 9017731558
DRECCION: CL 46A 1E 09 CALI VALLE DEL CAUCA CONTACTO: 3113838738
CLIENTE: DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA NIT: 9015411371
DRECCION: AV. QUEBRADA SECA No 33A 207 CONTACTO: 3188534462

DATOS DEL EQUIPO

NOMBRE: EXTRACTOR DE AIRE MARCA: COOK MODELO: 80 DB DB-8
SERIE: 270SC91168-00/0003101 SERVICIO: VE ADMINISTRACIO UBICACIÓN: TERRAZA JURIDICA DMBUG

TIPO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO ☒
DIAGNOSTICO ☐

INSTALACIÓN ☐
CONCEPTO DE BAJA ☐

CORRECTIVO ☐
OTRO:

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN PROTOCOLO, DEL EEXTRACTOR DE AIRE, SE VERIFICA VOLTAJE DE ENTRADA
SE REALIZA CAMBIO DE CORREA, Y DE IGUAL FORMA SE REALIZA ENGRACE DE SUS RODAMIENTOS SU EJE PRINCIPAL SE REALIZA
AJUSTES DE SU ESTRUCTURA Y TORNILLERIA
SE REALIZA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SE ENTREGA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE
SE REALIZA VERIFICACION, AJUSTE Y LUBRICACION CHUMACERAS

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

SE RECOMIENDA LA LUBRICACION DEL EXTRACTOR PARA A LARGAR SU VIDA UTIL

REPUESTOS EMPLEADOS

Referencia	Descripción	Cantidad

ENTREGA DE EQUIPO

EQUIPO APTO PARA SU VIDA UTIL ☒

EQUIPO FUERA DE SERVICIO ☐

NOMBRE: ST CAMILO ROSERO
CARGO: INGENIERO EN MANTENIMIENTO - SUPERVISOR

NOMBRE: ELBER ANDRES PLAZA FERNANDEZ
CARGO: COORDINADOR - INGENIERO EN MANTENIMIENTO


FIRMA: PROFESIONAL QUE RECIBE A SATISFACCION

FIRMA: Elber Andres Plaza Fernandez
Ing. Mantenimiento
T.P. 65059 - 339269 STD
RH - 201609 - 481
INGENIERO/TECNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO

DIOS AYUDA A QUIEN EN EL CONFIA.


	TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES SAS				
	"APORTAMOS VALOR Y CALIDAD AL SERVICIO DE TUS EQUIPOS"				
	FORMATO REPORTE DE SERVICIO TECNICO				
No. Reporte		TH2024-13	FECHA	27/07/2024	VERSION: 001
					PÁGINA 1 DE 1
DATOS GENERALES					
EMPRESA:	TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES		NIT:	9017731558	
DRECCION:	CL 46A 1E 09 CALI VALLE DEL CAUCA		CONTACTO:	3113838738	
CLIENTE:	DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA		NIT:	9015411371	
DRECCION:	AV. QUEBRADA SECA No 33A 207		CONTACTO:	3188534462	
DATOS DEL EQUIPO					
NOMBRE:	EXTRACTOR DE AIRE	MARCA:	COOK	MODELO:	NO REGISTRA
SERIE:	NO REGISTRA	SERVICIO:	UVE MORGUE	UBICACIÓN:	TECHO HOSPITALIZACION
TIPO DE MANTENIMIENTO					
PREVENTIVO ☒		INSTALACIÓN ☐		CORRECTIVO ☐	
DIAGNOSTICO ☐		CONCEPTO DE BAJA ☐		OTRO: <input type="text"/>	
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO					
SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN PROTOCOLO, DEL EEXTRACTOR DE AIRE, SE VERIFICA VOLTAJE DE ENTRADA Y DE IGUAL FORMA SE REALIZA ENGRACE DE SUS RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL SE REALIZA					
AJUSTES DE SU ESTRUCTURA Y TORNILLERIA					
SE REALIZA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SE ENTREGA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE					
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES					
SE RECOMIENDA LA LUBRICACION DEL EXTRACTOR PARA A LARGAR SU VIDA UTIL					
REPUESTOS EMPLEADOS					
Referencia		Descripción			Cantidad
ENTREGA DE EQUIPO					
EQUIPO APTO PARA SU FUNCIONAMIENTO ☒			EQUIPO FUERA DE SERVICIO ☐		
NOMBRE	ST. CAMILO ROBERTO MARTINEZ		NOMBRE	ELBER ANDRES PLAZA FERNANDEZ	
CARGO	INGENIERO BIOMEDICO SUPERVISOR		CARGO	COORDINADOR - INGENIERO EN MANTENIMIENTO	
FIRMA			FIRMA		
PROFESIONAL QUE RECIBE A SATISFACCION			INGENIERO/TECNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO		
DIOS AYUDA A QUIEN EN EL CONFIA.					

	TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES SAS					
	"APORTAMOS VALOR Y CALIDAD AL SERVICIO DE TUS EQUIPOS"					
	FORMATO REPORTE DE SERVICIO TECNICO					
No. Reporte			TH2024-13	FECHA	27/07/2024	VERSION: 001
						PÁGINA 1 DE 1
DATOS GENERALES						
EMPRESA:	TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES		NIT:	9017731558		
DRECCION:	CL 46A 1E 09 CALI VALLE DEL CAUCA		CONTACTO:	3113838738		
CLIENTE:	DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA		NIT:	9015411371		
DRECCION:	AV. QUEBRADA SECA No 33A 207		CONTACTO:	3188534462		
DATOS DEL EQUIPO						
NOMBRE:	EXTRACTOR DE AIRE		MARCA:	COOK	MODELO:	NO REGISTRA
SERIE:	NO REGISTRA		SERVICIO:	UVE MORGUE	UBICACIÓN:	TECHO HOSPITALIZACION
TIPO DE MANTENIMIENTO						
PREVENTIVO ☒		INSTALACIÓN ☐		CORRECTIVO ☐		
DIAGNOSTICO ☐		CONCEPTO DE BAJA ☐		OTRO: <input type="text"/>		
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO						
SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN PROTOCOLO, DEL EEXTRACTOR DE AIRE, SE VERIFICA VOLTAJE DE ENTRADA Y DE IGUAL FORMA SE REALIZA ENGRACE DE SUS RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL SE REALIZA						
AJUSTES DE SU ESTRUCTURA Y TORNILLERIA						
SE REALIZA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SE ENTREGA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE						
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES						
SE RECOMIENDA LA LUBRICACION DEL EXTRACTOR PARA A LARGAR SU VIDA UTIL						
REPUESTOS EMPLEADOS						
Referencia		Descripción				Cantidad
ENTREGA DE EQUIPO						
EQUIPO APTO PARA SU FUNCIONAMIENTO ☒			EQUIPO FUERA DE SERVICIO ☐			
NOMBRE	CAMILLO ALEJANDRO ROSERO MARTINEZ		NOMBRE	ELBER ANDRES PLAZA FERNANDEZ		
CARGO	INGENIERO BIOMEDICO SUPERVISOR		CARGO	COORDINADOR - INGENIERO EN MANTENIMIENTO		
FIRMA			FIRMA			
PROFESIONAL QUE RECIBE A SATISFACCION		INGENIERO/TECNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO				
DIOS AYUDA A QUIEN EN EL CONFIA.						

	<div>TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES SAS</div> <div>"APORTAMOS VALOR Y CALIDAD AL SERVICIO DE TUS EQUIPOS"</div> <div>FORMATO REPORTE DE SERVICIO TECNICO</div> <div><div>No. Reporte</div><div>TH2024-13</div><div>FECHA</div><div>27/07/2024</div></div>	 <div>VERSION: 001</div> <div>PAGINA 1 DE 1</div>			
DATOS GENERALES					
EMPRESA:	TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES	NIT:	9017731558		
DRECCION:	CL 46A 1E 09 CALI VALLE DEL CAUCA	CONTACTO:	3113838738		
CLIENTE:	DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA	NIT:	9015411371		
DRECCION:	AV. QUEBRADA SECA No 33A 207	CONTACTO:	3188534462		
DATOS DEL EQUIPO					
NOMBRE:	EXTRACTOR DE AIRE	MARCA:	COOK	MODELO:	NO REGISTRA
SERIE:	NO REGISTRA	SERVICIO:	TERAPIA RESPIRATORIA	UBICACIÓN:	TECHO RIAS
TIPO DE MANTENIMIENTO					
PREVENTIVO	☒	INSTALACIÓN	☐	CORRECTIVO	☐
DIAGNOSTICO	☐	CONCEPTO DE BAJA	☐	OTRO:	<input type="text"/>
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO					
SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN PROTOCOLO, DEL EXTRACTOR DE AIRE, SE VERIFICA VOLTAJE DE ENTRADA Y DE IGUAL FORMA SE REALIZA ENGRACE DE SUS RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL SE REALIZA AJUSTES DE SU ESTRUCTURA Y TORNILLERIA					
SE REALIZA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SE ENTREGA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE					
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES					
SE RECOMIENDA LA LUBRICACION DEL EXTRACTOR PARA A LARGAR SU VIDA UTIL					
REPUESTOS EMPLEADOS					
Referencia	Descripción				Cantidad
ENTREGA DE EQUIPO					
EQUIPO APTO PARA SU FUNCIONAMIENTO			EQUIPO FUERA DE SERVICIO ☐		
NOMBRE	CAMILA ROSERO MARTINEZ		NOMBRE	ELBER ANDRES PLAZA FERNANDEZ	
CARGO	INGENIERO BIOMEDICO SUPERVISOR		CARGO	COORDINADOR - INGENIERO EN MANTENIMIENTO	
FIRMA			FIRMA		
PROFESIONAL QUE RECIBE A SATISFACCION			INGENIERO/TECNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO		

DIOS AYUDA A QUIEN EN EL CONFIA.

	TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES SAS				
	"APORTAMOS VALOR Y CALIDAD AL SERVICIO DE TUS EQUIPOS"				
	FORMATO REPORTE DE SERVICIO TECNICO				
No. Reporte		TH2024-13	FECHA	27/07/2024	VERSION: 001 PÁGINA 1 DE 1
DATOS GENERALES					
EMPRESA:	TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES		NIT:	9017731558	
DRECCION:	CL 46A 1E 09 CALI VALLE DEL CAUCA		CONTACTO:	3113838738	
CLIENTE:	DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA		NIT:	9015411371	
DRECCION:	AV. QUEBRADA SECA No 33A 207		CONTACTO:	3188534462	
DATOS DEL EQUIPO					
NOMBRE:	EXTRACTOR DE AIRE	MARCA:	COOK	MODELO:	NO REGISTRA
SERIE:	NO REGISTRA	SERVICIO:	TERAPIA RESPIRATORIA	UBICACIÓN:	TECHO RIAS
TIPO DE MANTENIMIENTO					
PREVENTIVO	☒	INSTALACIÓN	☐	CORRECTIVO	☐
DIAGNOSTICO	☐	CONCEPTO DE BAJA	☐	OTRO:	☐
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO					
SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN PROTOCOLO, DEL EXTRACTOR DE AIRE, SE VERIFICA VOLTAJE DE ENTRADA Y DE IGUAL FORMA SE REALIZA ENGRACE DE SUS RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL SE REALIZA AJUSTES DE SU ESTRUCTURA Y TORNILLERIA					
SE REALIZA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SE ENTREGA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE					
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES					
SE RECOMIENDA LA LUBRICACION DEL EXTRACTOR PARA A LARGAR SU VIDA UTIL					
REPUESTOS EMPLEADOS					
Referencia	Descripción				Cantidad
ENTREGA DE EQUIPO					
EQUIPO APTO PARA SU FUNCIONAMIENTO ☒			EQUIPO FUERA DE SERVICIO ☐		
NOMBRE	CAMILA ROSERO MARTINEZ		NOMBRE	ELBER ANDRES PLAZA FERNANDEZ	
CARGO	INGENIERO BIOMEDICO SUPERVISOR		CARGO	COORDINADOR - INGENIERO EN MANTENIMIENTO	
FIRMA			FIRMA		
PROFESIONAL QUE RECIBE A SATISFACCION			INGENIERO/TECNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO		
DIOS AYUDA A QUIEN EN EL CONFIA.					

	<div>TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALES SAS</div> <div>"APORTAMOS VALOR Y CALIDAD AL SERVICIO DE TUS EQUIPOS"</div> <div>FORMATO REPORTE DE SERVICIO TECNICO</div> <div><div>No. ReporteTH2024-13FECHA27/07/2024</div></div>	 <div>VERSION: 001</div> <div>PAGINA 1 DE 1</div>																		
DATOS GENERALES																				
<div>EMPRESA:TECNOLOGIAS HOSPITALARIAS E INDUSTRIALESNIT:9017731558</div> <div>DRECCION:CL 46A 1E 09 CALI VALLE DEL CAUCACONTACTO:3113838738</div> <div>CLIENTE:DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGANIT:9015411371</div> <div>DRECCION:AV. QUEBRADA SECA No 33A 207CONTACTO:3188534462</div>																				
DATOS DEL EQUIPO																				
<div>NOMBRE:EXTRACTOR DE AIREMARCA:COOKMODELO:NO REGISTRA</div> <div>SERIE:NO REGISTRA SERVICIO:TERAPIA RESPIRATORIAUBICACIÓN:TECHO RIAS</div>																				
TIPO DE MANTENIMIENTO																				
<div>PREVENTIVO☒DIAGNOSTICO☐</div> <div>INSTALACIÓN☐CONCEPTO DE BAJA☐</div> <div>CORRECTIVO☐OTRO:<input type="text"/></div>																				
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO																				
<div>SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN PROTOCOLO, DEL EEXTRACTOR DE AIRE, SE VERIFICA VOLTAJE DE ENTRADA Y DE IGUAL FORMA SE REALIZA ENGRACE DE SUS RODAMIENTOS Y EJE PRINCIPAL SE REALIZA AJUSTES DE SU ESTRUCTURA Y TORNILLERIA</div> <div>SE REALIZA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SE ENTREGA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE</div>																				
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES																				
<div>SE RECOMIENDA LA LUBRICACION DEL EXTRACTOR PARA A LARGAR SU VIDA UTIL</div>																				
REPUESTOS EMPLEADOS																				
<table><thead><tr><th>Referencia</th><th>Descripción</th><th>Cantidad</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>			Referencia	Descripción	Cantidad															
Referencia	Descripción	Cantidad																		
ENTREGA DE EQUIPO																				
<div>EQUIPO APTO PARA SU FUNCIONAMIENTO☒EQUIPO FUERA DE SERVICIO☐</div> <div><div><div>NOMBREST. CAMILO ROSERO</div><div>CARGOINGENIERO BIOMEDICO SUPERVISOR</div><div>FIRMACAMILLO ROSERO</div><div>PROFESIONAL QUE RECIBE A SATISFACCION</div></div><div><div>NOMBREELBER ANDRES PLAZA FERNANDEZ</div><div>CARGOCOORDINADOR - INGENIERO EN MANTENIMIENTO</div><div>FIRMAElber Andres Plaza Fernandez Ing. Mantenimiento T.P. 68089 - 339269 STD RH - 201609 - 481</div><div>INGENIERO/TECNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO</div></div></div>																				
DIOS AYUDA A QUIEN EN EL CONFIA.																				