REGISTRO VISITA ICA LANIP MOSQUERA CUND.
24 septiembre de 2024 / 4 de octubre de 2024



Pórtico de entrada
Acometida a la Subestación





Estructura de Retensión y Acometida

En la foto de la derecha se observa el poste de acometida y la caja de paso al cárcamo



Puertas de entrada a la Subestación y a la Planta de Emergencia



Puerta de acceso para entrar a la Subestación

Interior de la Subestación
11,4 KV



En esta foto se observa que del Cárcamo sube el cable de Acometida al Seccionador para alimentar el Transformador de 300KVA



Transformador 300 KVA

11,4 KV / 220 V.





A la izquierda se observa primero un Totalizador sin la caja de protección enseguida un medidor
En la foto de la derecha se encuentra un tablero donde están los Transformadores de Corriente y los de Voltage




Tablero de Medida





Tablero de Corrección del Factor de Potencia

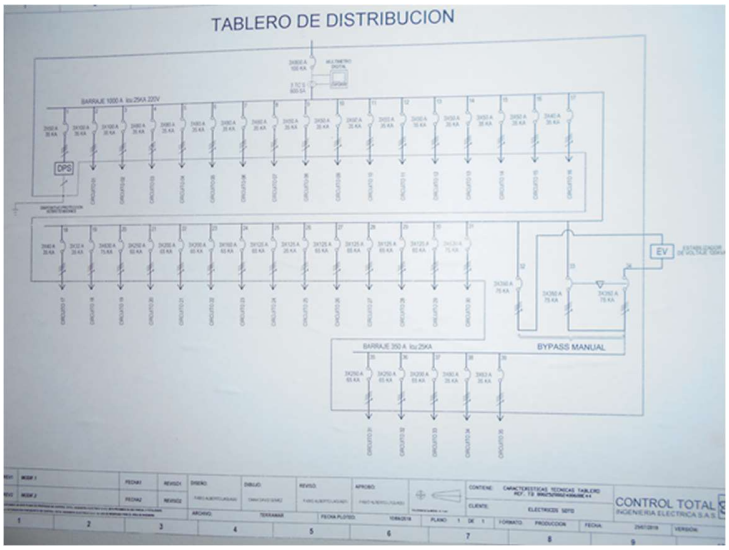

Tablero de Distribución
Diagrama Unifilar

INGESKO S.A.S.
CARRERA 13ª # 38-39 OFC 305 BOGOTÁ D.C. / CALLE 29C # 33-06 OFC 515 MEDELLÍN, ANT.
TEL: 302 265 9058
INGESKO.SAS@GMAIL.COM



Tablero General de Distribución
220 V
Localizado en el cuarto contiguo al de la Subestación



Características Técnicas del Tablero General de Distribución



Interior Tablero de Distribución No.





A la izquierda se observa el Tablero General de Distribución REGULADO
A la derecha se encuentra el Tablero del Cargador

INGESKO S.A.S.
CARRERA 13ª # 38-39 OFC 305 BOGOTÁ D.C. / CALLE 29C # 33-06 OFC 515 MEDELLÍN, ANT.
TEL: 302 265 9058
INGESKO.SAS@GMAIL.COM



Tablero de Distribución No.1



Planta de Emergencia
Ubicada en el cuarto contiguo al del Tablero de Distribución Regulado