

 Ecolimpiezas del Valle S.A.S. La Otra Cara de la Limpieza	INFORME MANTENIMIENTO DE UNIDADES TECNICAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	CÓDIGO: ECO-002
		Fecha: 01 de febrero 2017
		Página: 1 de 4
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - CZ SURORIENTAL		

SERVICIOS ESPECIALIZADOS E INTEGRADOS EN LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA TODO

TIPO DE AMBIENTES

NIT. 900982726-6

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de ejecución actividad:	06 de febrero del 2025	Hora del lavado:	
Nombre del establecimiento: CZ SURORIENTAL		Dirección: CALLE 73 #8A -35 CALI	
Subdirección y/o Localidad: Cali (V)		Teléfono:	
Nombre de administrador del establecimiento: STIVEN		Teléfono: 301 2148462	
Nombre del responsable del mantenimiento:		JAIR MOSQUERA CAICEDO	

INFORMACIÓN DEL MANTENIMIENTO

N.º de tanques: 1	Tipo de material: PVC ()	Cemento ()	OTRO ()
Reactivos utilizados: DEGRATEC 25	Concentración: 2,5%		Detergente
Reactivos utilizados: Hipoclorito	Concentración: 5 %		Desinfectante
Aplicación: Manual (x) Mecánica ()	Volumen de los Tanques:		500 LT

OBSERVACIONES:

- Tapa de ingreso al tanque en concreto y está en mal estado.
- Falta construir un dique, para evitar que ingresen fluidos al tanque.



Se realiza saneamiento a las unidades técnicas de almacenamiento de agua para consumo humano, ubicados en el área de **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -CZ SURORIENTAL DE CALI.**

PROCEDIMIENTO

Se realiza un saneamiento 4 pasos en frio, el cual consta de:

1. Detergente (degratec 25) detergente neutro concentrado para la industria y en general.
2. Fricción
3. Enjuague con agua potable a alta presión.
4. Desinfectante (Hipoclorito al 1.5% v/v).

Adicionalmente se aplica fricción mecánica entre pasos para garantizar el correcto lavado, se aplica el detergente en espuma para que el contacto en la superficie del tanque sea durante más tiempo y se aplica desinfectante nebulizado y alta presión para garantizar el contacto y prolongado en las superficies del tanque. Los tiempos de contacto de la solución de detergente fueron de 35 minutos y del desinfectante de 30 minutos. Se programa toma de muestras microbiológicas y físico químicas.

PROXIMO MANTENIMIENTO: 06 de junio del 2025



Anexos: Registro fotográfico pasó a paso de los procedimientos realizados.

SERVICIOS ESPECIALIZADOS E INTEGRADOS EN LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA TODO


TIPO DE AMBIENTES

NIT.900982726-6

ANTES:

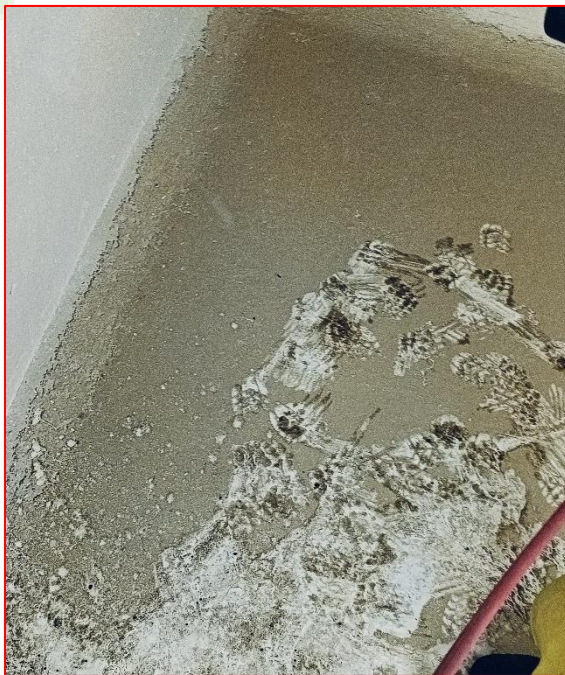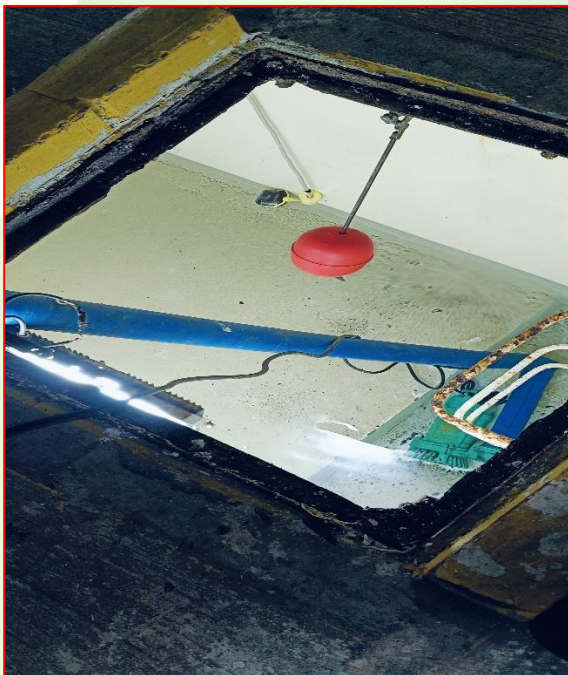

DETERGENTE:


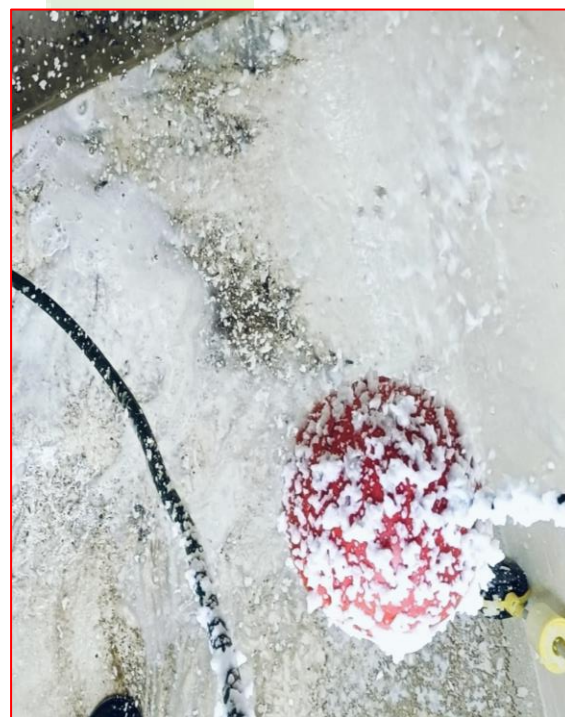


SERVICIOS ESPECIALIZADOS E INTEGRADOS EN LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA TODO

TIPO DE AMBIENTES

NIT.900982726-6

FRICCIÓN:

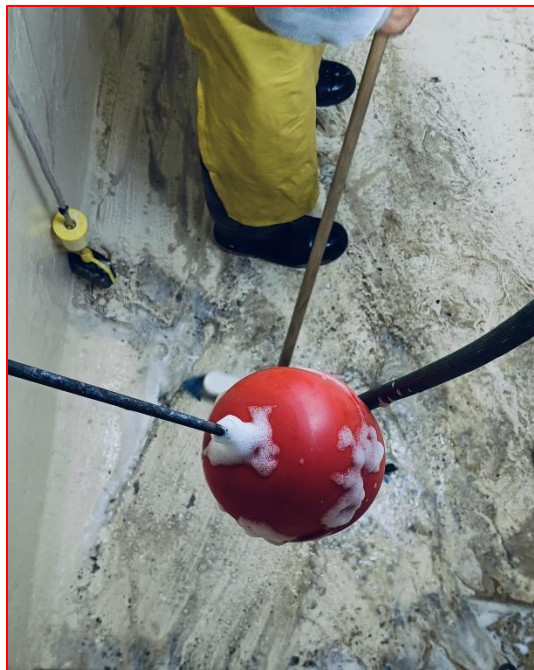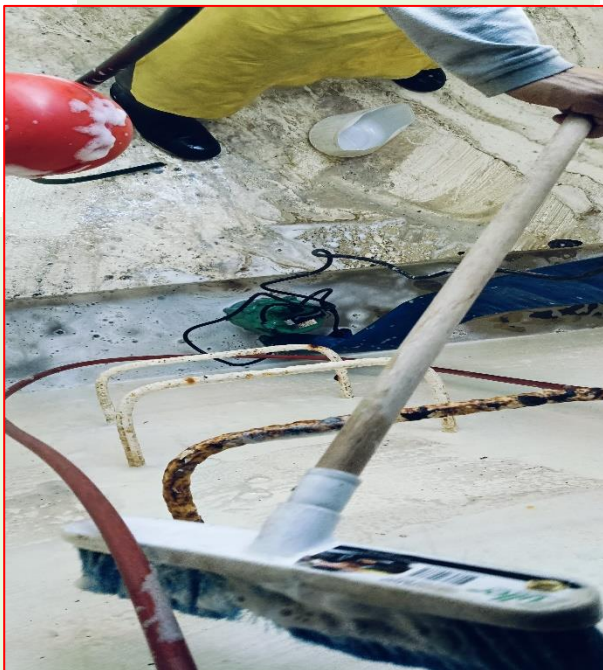

ENJUAGUE:



SERVICIOS ESPECIALIZADOS E INTEGRADOS EN LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA TODO

TIPO DE AMBIENTES

NIT.900982726-6

DESINFECTANTE:



FINALIZACION:



RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO: JAIR MOSQUERA CAICEDO

**ELABORÓ:
VALENTINA ORDOÑEZ**

**REVISÓ:
JAIR MOSQUERA CAICEDO**

**APROBÓ:
JAIR MOSQUERA CAICEDO**