THE NEXT COMPANY S.A.S
Control integrado de plagas lavado de tanques
construcciones en General
Nit: 800.236.985-5

CERTIFICADO

El día 21 DE ENERO DE 2023 se realizó un servicio integral de lavado y desinfección de 1 tanque aéreo de plástico PVC 5.000 lts y 4 tanques de litros de agua potable

FUNDACION MARTHA CHACON CRECIENDO PARA EL MANANA
NIT: 832.001.794-2
DIRECCION: CRA 40 # 9 A – 129 BARRIO HATO
CIUDAD: LA MESA CUNDINAMARCA
VENCE: 23 DE JULIO DE 2023

Realizando DESINFECCION bacteriana contra algas, bacterias, hongos y algunos virus, aplicando hipoclorito de sodio 5.25% cloro activo como desinfectante final

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO UTILIZADO:

Dosificación	200 ml/lt
Nombre Químico:	(Hipoclorito de Sodio) NaClO
Formulación	Solución acuosa 400 ppm (1.5 ml/lt)
Superficies	Lisas: piel, metal. Cerámica etc.
	Rugosas: Calzado, madera, cemento.

CATEGORIA TOXICA

Producto de color ligeramente blanco, no corrosivo para metales plásticos o cauchos, no es inflamable Altamente soluble en agua, incluso en agua duras, es compatible con detergentes iónicos e incompatible con los aniónicos. **Hipoclorito de Sodio 15 %** Cloro Activo es un desinfectante y antiséptico para uso interno y externo, indicado para el efectivo control de bacterias, algas, hongos y algunos virus en: Instalaciones, utensilios, equipos, manos, piel y ropas de trabajo.

ESTAMOS AUTORIZADOS POR LA GOBERNACION Y SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA SEGÚN CONCEPTO FAVORABLE CON FECHA DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2022

Cordialmente,

MARIA LUCINDA RODRIGUEZ
Representante legal

TEL: 6372463 CELS: 3107874320 - 313 825 5292 - E-MAIL: tnc@tnextcompany.com
Carrera 48 A No. 72 C-18 sur, Barrio Jerusalén, Bogotá D.C
Carrera 4 No. 6B- 47 Mesitas del Colegio
WWW.TNEXTCOMPANY.COM

CUNDINAMARCA ¡REGIÓN Que Progresa! EN SALUD

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO:CE - 2022741594
ASUNTO: CONCEPTO SANITARIO
DEPENDENCIA: 262 - DIRECCION DE SALUD PUBLICA

LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

EMITE CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE

DSP-CQ-174

A LA EMPRESA:

THE NEXT COMPANY SAS

NIT:	**800236985-5**
DIRECCIÓN:	**CARRERA 4 6B - 47**
MUNICIPIO:	**EL COLEGIO**
NO. DE ACTA IVC:	**1216**
FECHA DE ACTA IVC:	**18 DE NOVIEMBRE DE 2022**

Dedicada al Lavado y Desinfección de tanques para almacenamiento de agua para consumo humano, por cumplir con los requisitos sanitarios exigidos en la resolución No. 273 del 2018 y la No. 738 del 2018 expedidas por la Secretaria de Salud de Cundinamarca.

Este concepto sanitario cobija solamente las actividades de Lavado y Desinfección de tanques para almacenamiento de agua para consumo humano, almacenamiento de sustancias, instalaciones y personal autorizado para realizar el trabajo.

Lo anterior, con base en la inspección sanitaria y el acta visita de la misma y los demás documentos del respectivo expediente que reposa en la Dirección de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Cundinamarca, el cual sirve de soporte para la emisión de este documento.

Cualquier modificación de áreas o cambio de domicilio requiere de la solicitud de la expedición de un nuevo concepto sanitario que las cobije.

FUNDACIÓN MARÍA LA CREACIÓN CRECIENDO PARA EL MAÑANA

Se expide a solicitud del interesado el día **21** del mes de **noviembre** de **2022**.

Cordialmente,

JUAN JOSE MUÑOZ
Director Operativo

Aprobó: Elizabeth Coy Jiménez - Subdirectora de Vigilancia en Salud Pública
Revisó: German Felipe Moncada - Ingeniero Químico Contratista Subdirección de Vigilancia en Salud Pública
Proyectó: Erika Alejandra Rojas Herrera - Ingeniera Química Contratista Subdirección de Vigilancia en Salud Pública

En edificios públicos y privados, conjuntos habitacionales, establecimientos comerciales, hospitales, colegios , cárceles , centros comerciales, e instalaciones que conglomeren público se debe realizar la limpieza y desinfección periódica de los tanques de almacenamiento de agua potable de acuerdo con los requisitos contenidos en el **Decreto 1575 de 2007.**

Es necesario el mantenimiento preventivo de tal manera que se mitigue la posible alteración de la calidad del agua que en algún momento pudiera poner en riesgo la



Contamos con concepto favorable en **Bogotá y Cundinamarca** por lo que todos nuestros procesos se encuentran avalados y controlados. Garantizando a nuestros aliados su entera satisfacción

"SEGURIDAD, CREDIBILIDAD Y CONFIANZA"

THE NEXT COMPANY S.A.S

Cra. 48 A No. 72 C-18 sur, Bogotá D.C
Cra. 4 No. 9-41 Silvania Cundinamarca

PBX: 6372463
CELS: 3107874320 - 313 825 5292
E-MAIL: tnc@tnextcompany.com

VISITA NUESTRA PAGINA WEB
WWW.TNEXTCOMPANY.COM

LAVADO Y DESINFECCION


TANQUES

DE ALMACENAMIENTO
DE AGUA POTABLE




¡Tenga en Cuenta!

- Debe disponer de un tanque de almacenamiento de agua potable que garantice el abastecimiento del liquido para un día de servicio.
- Los tanques para almacenamiento de agua potable deben limpiarse y desinfectarse, como mínimo, cada seis meses y siempre después de una reparación.
- Se debe garantizar las buenas condiciones de funcionamiento de los sistemas de abastecimiento de agua potable y de las redes

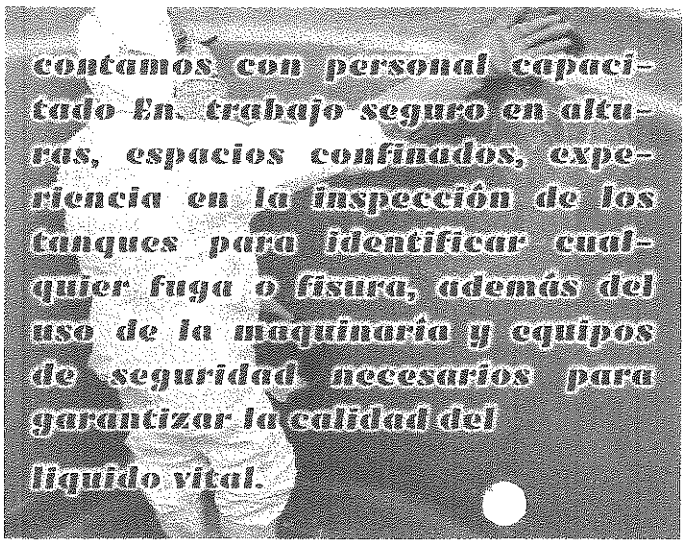


ANTES DEL SERVICIO

El agua es valiosa y no merece tirarse! Antes del servicio cierre el paso del agua para gastar el agua del tanque. si detecta malos olores, presencia de color o turbiedad en el agua No consumir.



los tanques deben estar provistos de tapas y cierres herméticos para prevenir la presencia de animales, polvo o microorganismos que contaminen el agua y dañen su calidad y pureza.


El técnico constatara el cumplimento de requisitos de seguridad, que deberán cumplirse en todo momento



DURANTE EL SERVICIO


INSPECCION Y DIAGNÓSTICO: Se revisan las condiciones físicas y funcionamiento del tanque.


Se **informa** a la comunidad la intervención a reali-



Limpieza o lavado Se retira la presencia de residuos solidos, vegetales, lodo etc. con ayuda del cepillo y escoba se procede a realizar el barrido de toda la superficie del tanque, garantizando la limpieza de todas las áreas

Enjuagar varias veces hasta que no queden residuos. Eliminar el agua y los residuos.



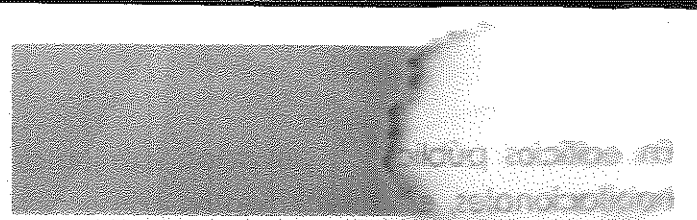




Desinfección. Se [illegible] para la desinfección [illegible] pisos y tapa esta debe [illegible] cada por un ingeniero [illegible] pendiendo la capacidad del [illegible] de acuerdo con la tabla de [illegible] ción (hipoclorito de sodio al 5% [illegible] ppm 1.35 ml/lt).

DESPUES DEL SERVICIO

- Verificar que todas las tuberías de salida estén bien cerradas.
- Llenar el Tanque con agua potable,
- Revisar condiciones de pH, cloro residual

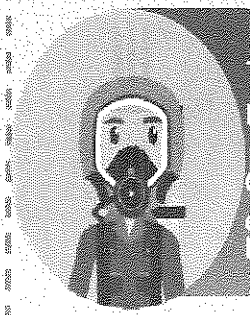

Trabajamos bajo estrictos protocolos de seguridad.

Contamos con todos los elementos de protección personal.

FICHA TECNICA HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%

CARACTERÍSTICAS GENERALES EL HIPOCLORITO DE SODIO

Es un líquido amarillento adecuado para la desinfección de áreas, superficies y limpieza de ropas tanto del hogar como a nivel hospitalario y salud. Actúa por el cloro que libera, con un rendimiento muy alto según beneficio costo. Es un utilizador de todo tipo de virus, bacterias, hongos y levaduras. Recomendado para limpieza profunda de áreas comunes en todo tipo de industria, hospitales y clínicas, sanitarios, baldosas, pisos, ropa de enfermería blanca y de pacientes y todo tipo de superficies y accesorios lavables. Limpia y desinfecta en una sola operación. Acción bactericida y funguicida. Eficaz y económico. Máxima concentración, menor costo por litro. Máxima efectividad en uso hospitalario. Para aplicación de sistemas de control no contaminante, se recomienda dilución al 2% como mínimo para aspersión, limpieza general y desinfección de áreas comunes y áreas que no sufran ningún tipo de corrosión.

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Ingredientes activos: Hipoclorito de Sodio.

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

Apariencia a 20°C Líquido Amarillo Transparente Viscosidad a 15°C N.A. Punto de Congelación -4 °C Olor Característico al cloro Densidad a 20°C 1.10 g/cc Valor de pH 11.00 – 13.00 Solubilidad Soluble en agua Concentración (%m/v NaOC1) 5% Máx. Alcalinidad Total (%m/v NaoH) 1.67 Máx.

INSTRUCCIONES DE USO

Disuelva aproximadamente 40 cc en un balde con 10 litros de agua para limpieza y desinfección del hogar e industria en superficies lavables, baños y pisos. En ropa blanca de trabajo y hogar 80cc por cada 4 litros de agua, mezcle bien y sumerja su ropa por 10 minutos, luego enjuague y deje secar

ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO

Guárdese en un lugar fresco y evítese la exposición directa a la luz solar. Evítese contacto con otros insumos químicos. En contacto con ácidos libera gases tóxicos. Consérvese bajo llave y manténganse fuera del alcance de los niños.

RECOMENDACIONES

Evitar el contacto directo con la piel y ojos; en su forma concentrada puede producir irritaciones o quemaduras. Evitar la inhalación de los vapores del producto concentrado. Utilizar gafas protectoras, máscara, guantes y ropa apropiada según las recomendaciones de las normas de salud pública en el uso de productos a base de cloro. Manténgase lejos de alimentos, bebidas. En caso de contacto con la piel, lavarse inmediata y abundantemente con agua y acuda a un médico. En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico (si es posible muéstrele la etiqueta).

PRESENTACION COMERCIAL

Envase de 1 litro y 4 litros. Tambor 20 litros, 60 litros y 220 litros.

INFORME TÉCNICO LAVADO DE TANQUES FUNDACIÓN MARTHA CHACÓN CRECIENDO PARA EL MAÑANA

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO								
EQUIPOS:	**Hidro lavadora**	1	**Moto Bomba**		2 SUMERGIBLES		**ELEMENTOS:**	
TANQUE:	**Aéreo**	X	**Cisterna**		**Subterráneo**		**Arnés**	X
TANQUES A TRATAR:	TANQUES AEREOS DE AGUA POTABLE		DESINFECTANTE		Hipoclorito de Sodio		**Eslinga**	X
Aspecto del Agua:			Normal				**Mono gafas**	X
Olor y sabor:			Sin olor ni sabor				**Guantes**	X
Tiempo de rotación del agua:			A Diario				**Botas**	X
Acumulación de algas:			No				**Conjunto PVC**	X
Objetos extraños al interior:			No se encontraron					
Estado final del PH y Cloro residual:			**Cloro 0,6 PH 6.5**				**Respirador**	X
Sedimentación:			Tanque con sedimentación normal				**Gorro**	X
Paredes laterales y piso: estanqueidad			Piso y paredes en buen estado no presenta filtraciones				**Anclaje**	
Entrada del agua:			Válvula y flotador bueno				**Otros**	
Tapas:			Tapa en buen estado					
Observaciones Generales:			Tanque en buen estado.					