
LOCALIZACION

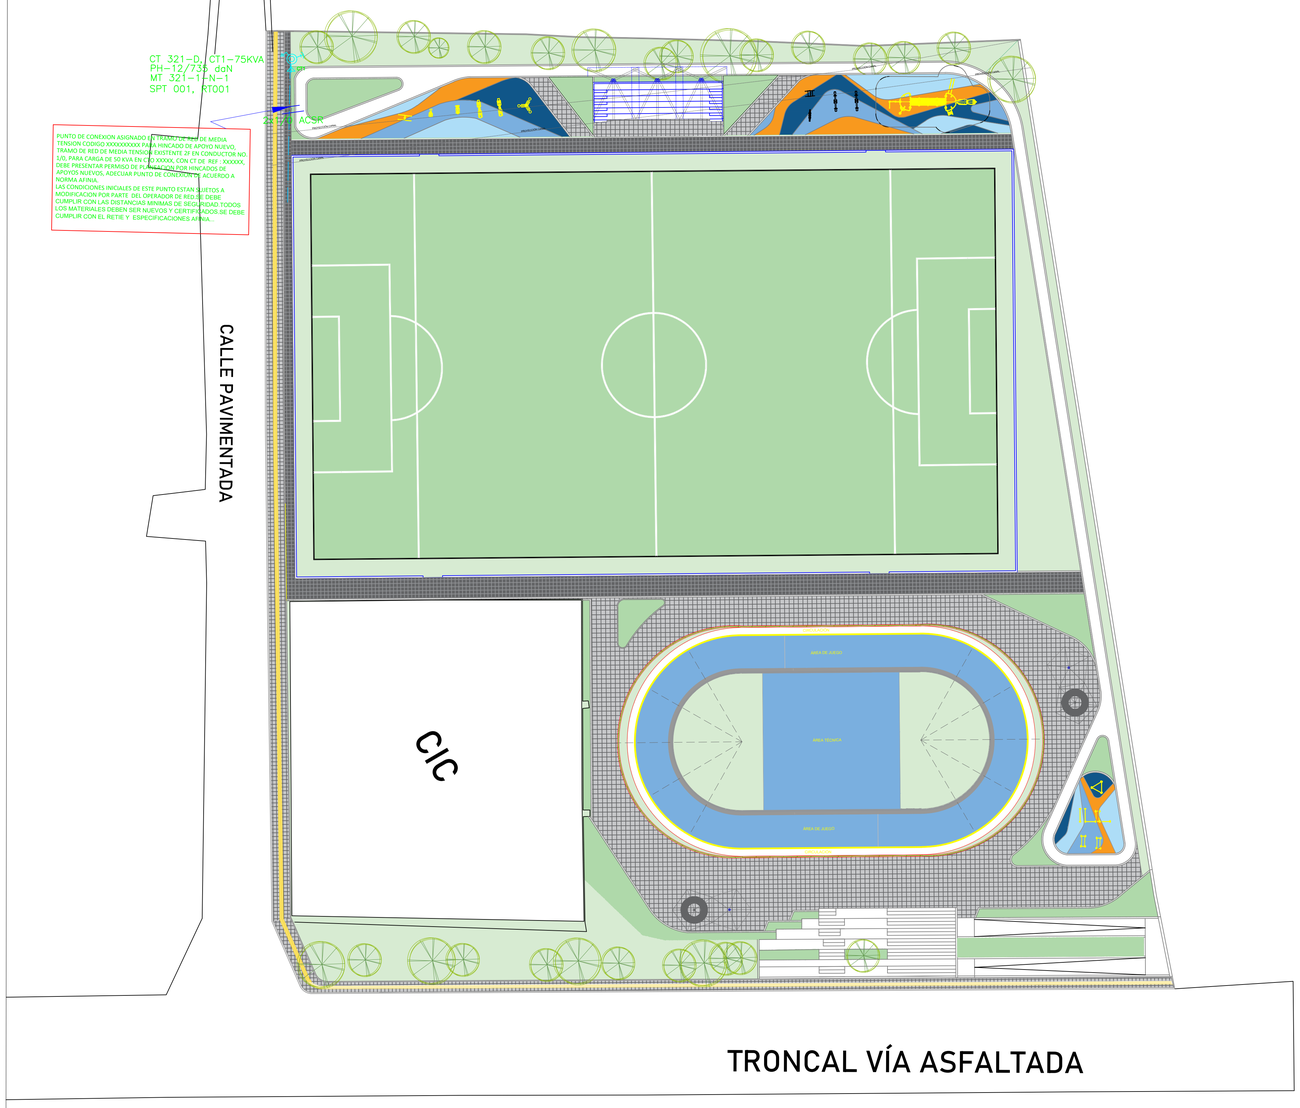


TRONCAL VÍA ASFALTADA


CONVENCIONES

	POSTE DE CONC. DE 12 MTS. PROYECT. 1050KG
	POSTE DE CONC. DE 12 MTS. EXISTENTE
	ARMADO MT ALINEACION O ANGULO
	ARMADO MT FIN DE LINEA
	POSTE DE CONC. DE 9 MTS. PROYECTADO
	ARMADO BT ALINEACION O ANGULO
	ARMADO BT FIN DE LINEA
	LINEA PRIMARIA EXISTENTE 13.2 KV.
	LINEA PRIMARIA PROYECTADA 13.2 KV.
	LINEA PRIMARIA EXISTENTE 34.5 KV.
	LINEA PRIMARIA PROYECTADA 34.5 KV.
	ACOMETIDAS CASA PROYECTADA
	FINAL DE CIRCUITO
	PARARRAYO 12 KV-10KA.
	CORTACIRCUITOS PROYECTADO
	TRANSFORMADOR PROYECTADO
	TABLERO DE DISTRIBUCION
	TABLERO PRINCIPAL
	SECCIONADOR
	PUESTA A TIERRA
	LUMINARIA
Kw	MEDIDOR
	RETENIDA SIMPLE A TIERRA


MONTAJE DEL TRANSFORMADOR

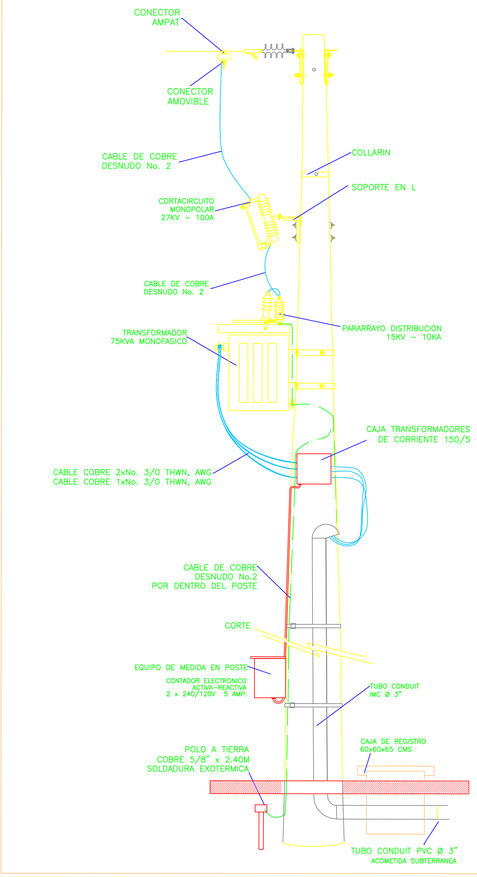

DETALLE PUNTO CONEXION

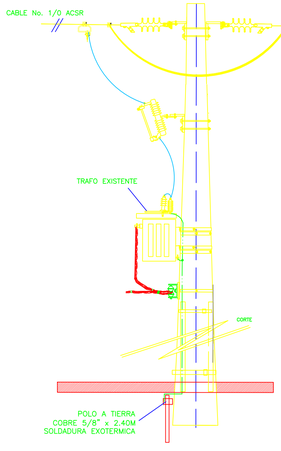


DETALLE CANALIZACION BAJA TENSION

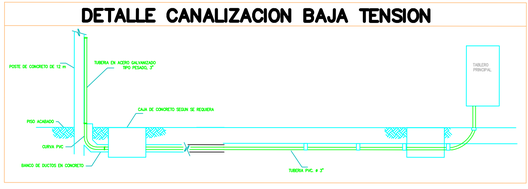

PLANO MONTAJE S/E ESTADIO

ESC: 1:500


DETALLE DISTANCIA DE TRABAJO




NOTAS

- LAS REDES PRIMARIAS EXISTENTES SON PROPIEDAD DE AFINIA
- LAS LINEAS PRIMARIAS AEREA Y CANALIZACIÓN, EL TRANSFORMDOR DE 50 KVA EL EQUIPO DE MEDIDA Y EL SECCIONADOR PROYECTADOR SERAN PROPIEDAD DE ALCALDIA MUNICIPAL DE HOBO
- LAS VARILLAS DE PUESTA A TIERRA DE 5/8"X2.4 MTS IRAN MARCADOS CON EL NOMBRE DEL FABRICANTE Y SUS DIMENSIONES EN LOS PRIMEROS 10 CM DE LA PARTE SUPERIOR
- EL TRANSFORMADOR DE 50 KVA DEBERA ESTAR UBICADO EN UN SITIO DE FACIL ACCESO PARA SU INSTALACION, MANTENIMIENTO Y RETIRO
- EL CABLE DE LA MALLA DEBERA ESTAR ENTERRADO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.5 MTS
- TODA TUBERIA EXPUESTA ANTES DE CONTADORES SERA METALICA GALVANIZADA.
- LOS MATERIALES A UTILIZAR DEBEN ESTAR HOMOLOGADOS POR EL CIDET SOLICITAR REVISION ANTES DE INSTALARLOS.
- CANALIZACION EN TUBERIA PVC TIPO ELECTRICA DB 2.500 LBS ATRACADA EN CONCRETO CON BANDA DE SEGURIDAD PLASTICA COLOR NARANJA DE 30 CM DE ANCHO CON SEÑAL DE PELIGRO.


DIAGRAMA UNIFILIAR

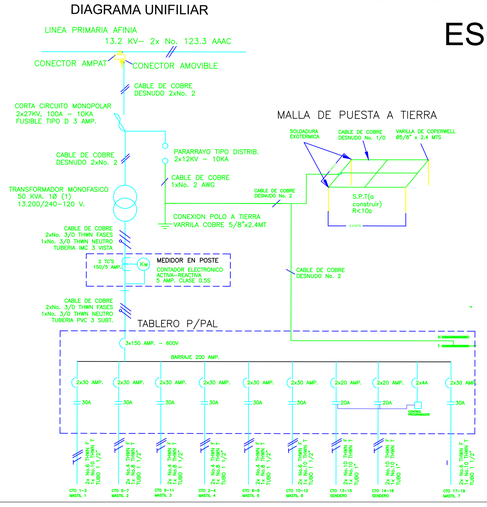

DETALLE C. DE REG. 60x60x65 CMS

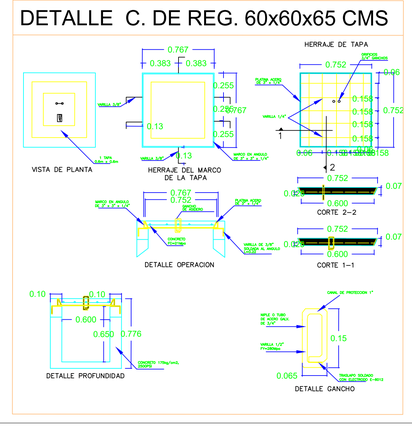

DISTANCIAS DE SEGURIDAD

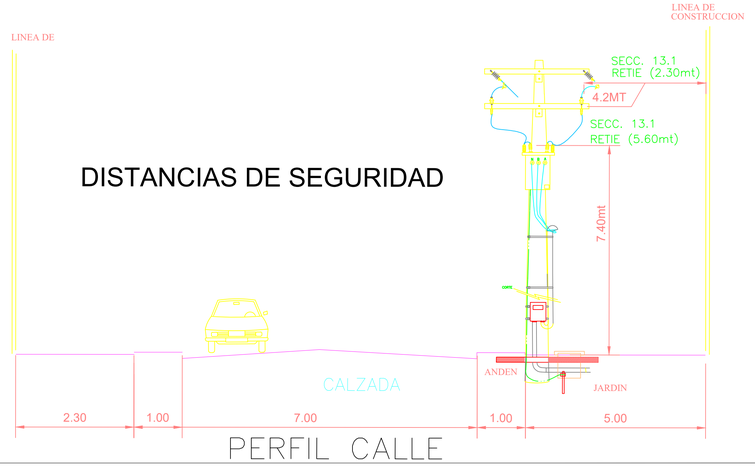

OMNIA FIAT LUX

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

PROYECTO

"CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE LA APARTADA, CÓRDOBA"

LOCALIZACION:

LOCALIZACION:
Calle 44 con carrera 11 via Ayapel barrio villa victoria La Apartada, Córdoba

TIPO DE PROYECTO

ESPACIO PÚBLICO

DISEÑO ELECTRICO

RAMIRO AVILEZ MERCADO
INGENIERO ELÉCTRICO
MP. BL205-52246

CONTIENE

DISEÑO ELÉCTRICO

OBSERVACIONES

SE ESTABLECE QUE CUALQUIER MODIFICACIÓN O ALTERACIÓN A LOS DISEÑOS ELÉCTRICOS PROPUESTOS EN LOS PRESENTES PLANOS DEBE SER APROBADA Y REVISADA POR EL INGENIERO RESPONSABLE.
ESTO ES FUNDAMENTAL PARA ASEGURAR LA INTEGRIDAD Y VIABILIDAD DEL PROYECTO, ASÍ COMO PARA CUMPLIR CON LAS NORMATIVAS Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS.
CUALQUIER CAMBIO REALIZADO SIN DICHA APROBACIÓN SERÁ BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SOLICITANTE.

NOMBRE DEL ARCHIVO
ARQ-ESCENARIO RECREO DEPORTIVO LA APARTADA.DWG

FECHA: NOVIEMBRE 2024
ESCALA: INDICADA

PLANO 03/04 DE