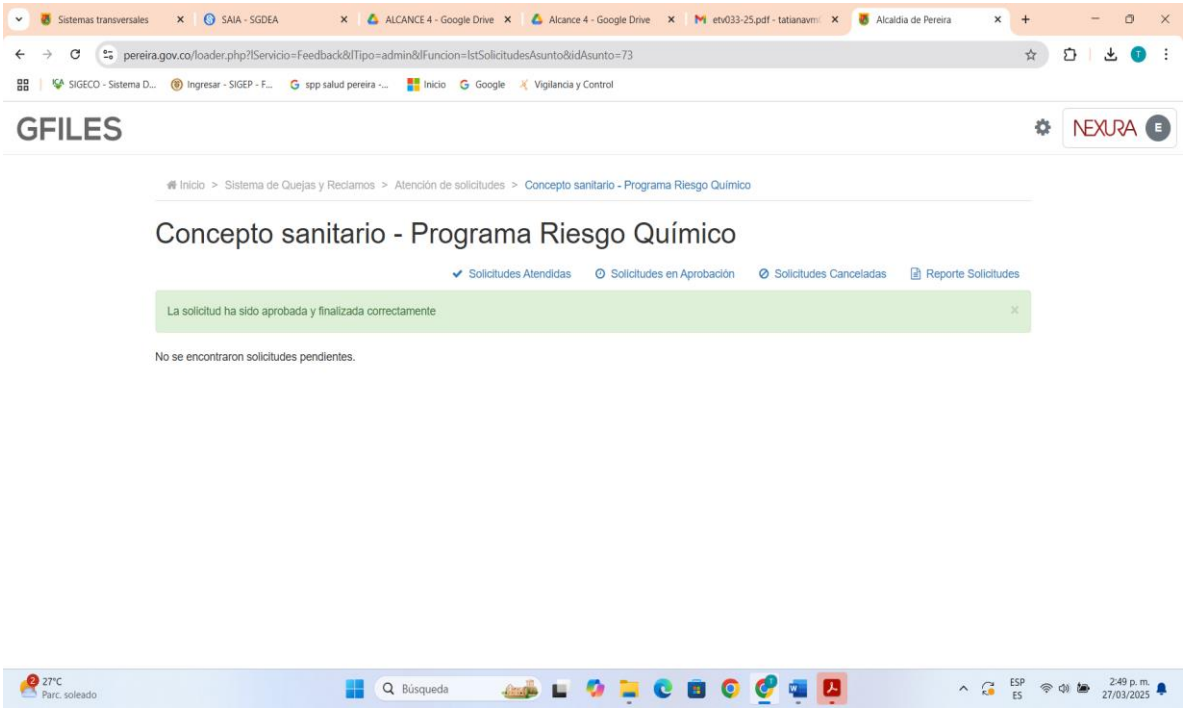
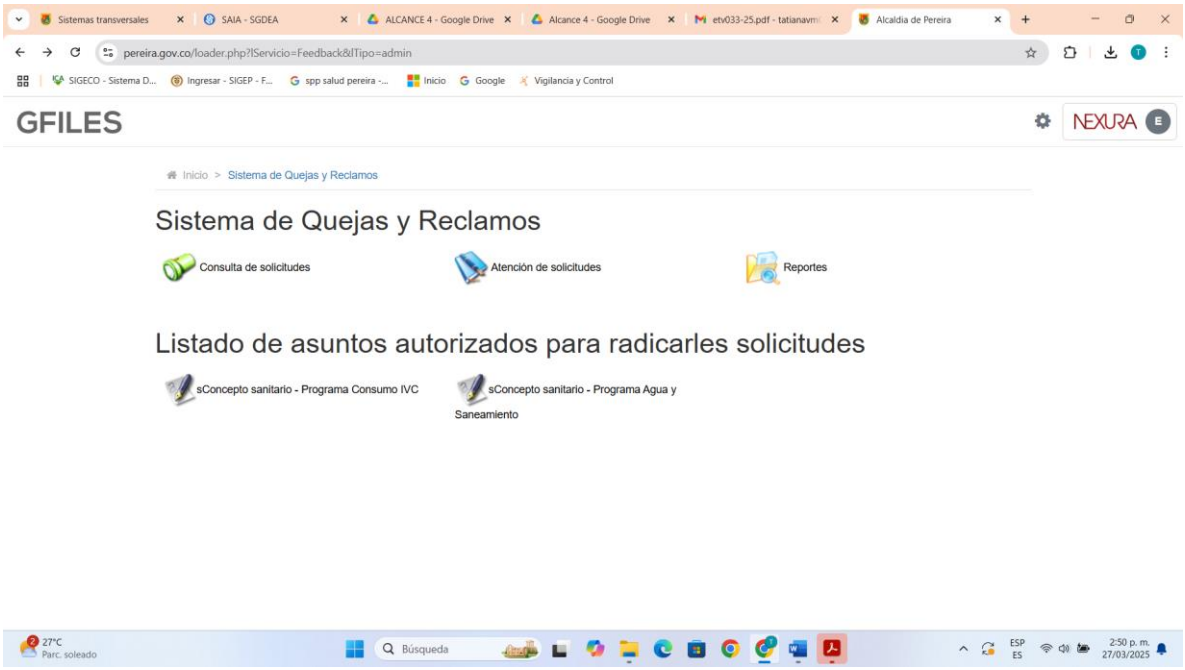

Sistemas transversales
SAIA - SGDEA
ALCANCE 4 - Google Drive
Alcance 4 - Google Drive
etv033-25.pdf - tatianavm
Alcaldía de Pereira
pereira.gov.co/loader.php?lServicio=Feedback&lTipo=admin&lFuncion=lstSolicitudesAsunto&idAsunto=73
SIGECO - Sistema D...
Ingresar - SIGEP - F...
spp salud pereira -...
Inicio
Google
Vigilancia y Control
GFILES
NEXURA
Inicio > Sistema de Quejas y Reclamos > Atención de solicitudes > Concepto sanitario - Programa Riesgo Químico
Concepto sanitario - Programa Riesgo Químico
Solicitudes Atendidas
Solicitudes en Aprobación
Solicitudes Canceladas
Reporte Solicitudes
La solicitud ha sido aprobada y finalizada correctamente
No se encontraron solicitudes pendientes.
27°C
Parc. soleado
Búsqueda
ESP
ES
2:49 p. m.
27/03/2025


Sistemas transversales
SAIA - SGDEA
ALCANCE 4 - Google Drive
Alcance 4 - Google Drive
etv033-25.pdf - tatianavm
Alcaldía de Pereira
pereira.gov.co/loader.php?lServicio=Feedback&lTipo=admin
SIGECO - Sistema D...
Ingresar - SIGEP - F...
spp salud pereira -...
Inicio
Google
Vigilancia y Control
GFILES
NEXURA
Inicio > Sistema de Quejas y Reclamos
Sistema de Quejas y Reclamos
Consulta de solicitudes
Atención de solicitudes
Reportes
Listado de asuntos autorizados para radicarles solicitudes
sConcepto sanitario - Programa Consumo IVC
sConcepto sanitario - Programa Agua y Saneamiento
27°C
Parc. soleado
Búsqueda
ESP
ES
2:50 p. m.
27/03/2025