
 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	
Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo					

**Tema:** Actualización de flujograma de abordaje evento mortalidad materna.

Dependencia (Dirección / Oficina)	Proceso
DIRECCIÓN DE CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN SERVICIOS DE SALUD

Objetivo	Fecha: 2025.03.03			
Realizar actualización de flujograma de abordaje por evento de mortalidad materna.	Tipo de reunión	Asistencia Técnica:		
		Asesoría ( )		Capacitación ( )
		Orientación ( )		Acompañamiento ( )
		Otro ( ) _____		
	Modalidad:	Presencial ( )	Virtual (x )	Mixta ( )
	Lugar: Plataforma Teams			
	Hora Inicio: 09:00 a.m. Hora Fin: 13:00			
	Notas por: Lianis Ramos Viloria			
	Próxima Reunión: a definir			
	Quien cita: Dirección de Calidad de Servicios de Salud.			



#### TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS \*

Se realiza reunión de manera virtual; por medio de plataforma Teams, con el fin de actualizar flujograma de abordaje por las diferentes dependencias de la Secretaría Distrital de Salud por evento de mortalidad materna notificados en el Distrito.

En dicho flujograma se da inicio a las intervenciones con la notificación del evento por parte de la Subdirección de Vigilancia en Salud Pública, para posteriormente dar paso a las acciones conjuntas de asistencia técnica inmediata (Subdirección de Vigilancia en Salud Pública, Aseguramiento, Provisión de servicios y Calidad de servicios de salud).


En este punto en caso de evidencia de riesgo, se realiza la activación de intervenciones por parte de la Subdirección de Inspección Vigilancia y control de Servicios de Salud. Si por el contrario no hay evidencia de riesgo inminente se da continuidad a la realización de Unidad de análisis distrital y posterior intervención por IVC con acta de dicha unidad en la cual se describen hallazgos claros y específicos para el caso.

Así mismo se establece plan de mejoramiento a IPS y EAPBs e intervención por parte de componente de seguridad del paciente por la Subdirección de Calidad. Se realiza evaluación del plan de mejoramiento, seguimiento y cumplimiento de las acciones propuestas.

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>				
	<p>ACTA DE REUNIÓN</p>				
	<p>Código:</p>	<p>SDS-DFO-FT-001</p>	<p>Versión:</p>	<p>1</p>	

Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

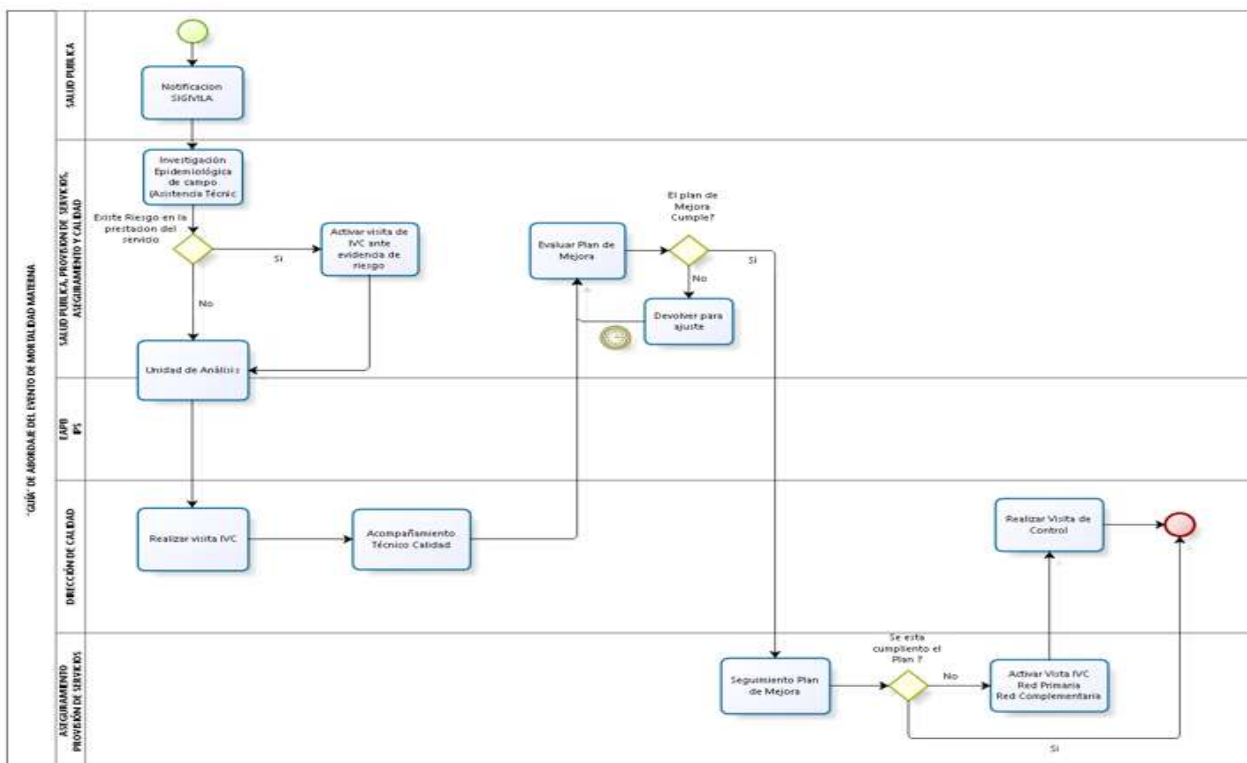

## Flujograma 2024



Durante la reunión se realiza análisis de la pertinencia de las acciones realizadas por cada dependencia y se proponen modificaciones en:


- Se incluye IEC (Investigación Epidemiológica de Campo) realizada por equipos territoriales de salud pública y el cual arroja insumo para socializar y analizar en unidad de análisis.
- Se incluye PreCove como un paso previo a unidad de análisis en el cual cada dependencia de la SDS aporta hallazgos evidenciados en proceso de atención de la gestante fallecida.
- Asistencia técnica y acompañamiento por subdirección de calidad (componente de seguridad del paciente).

El borrador del flujograma, será enviado a revisión y aprobación por la Subdirección de Calidad y posteriormente se solicitará apoyo a referente de Calidad de la Dirección de Calidad de Servicios de Salud, para los ajustes finales previo a incluir en manual de abordaje del equipo funcional interdependencias de la Secretaría Distrital de Salud.



 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>				
	<p>ACTA DE REUNIÓN</p>				
	<p>Código:</p>	<p>SDS-DFO-FT-001</p>	<p>Versión:</p>	<p>1</p>	

Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

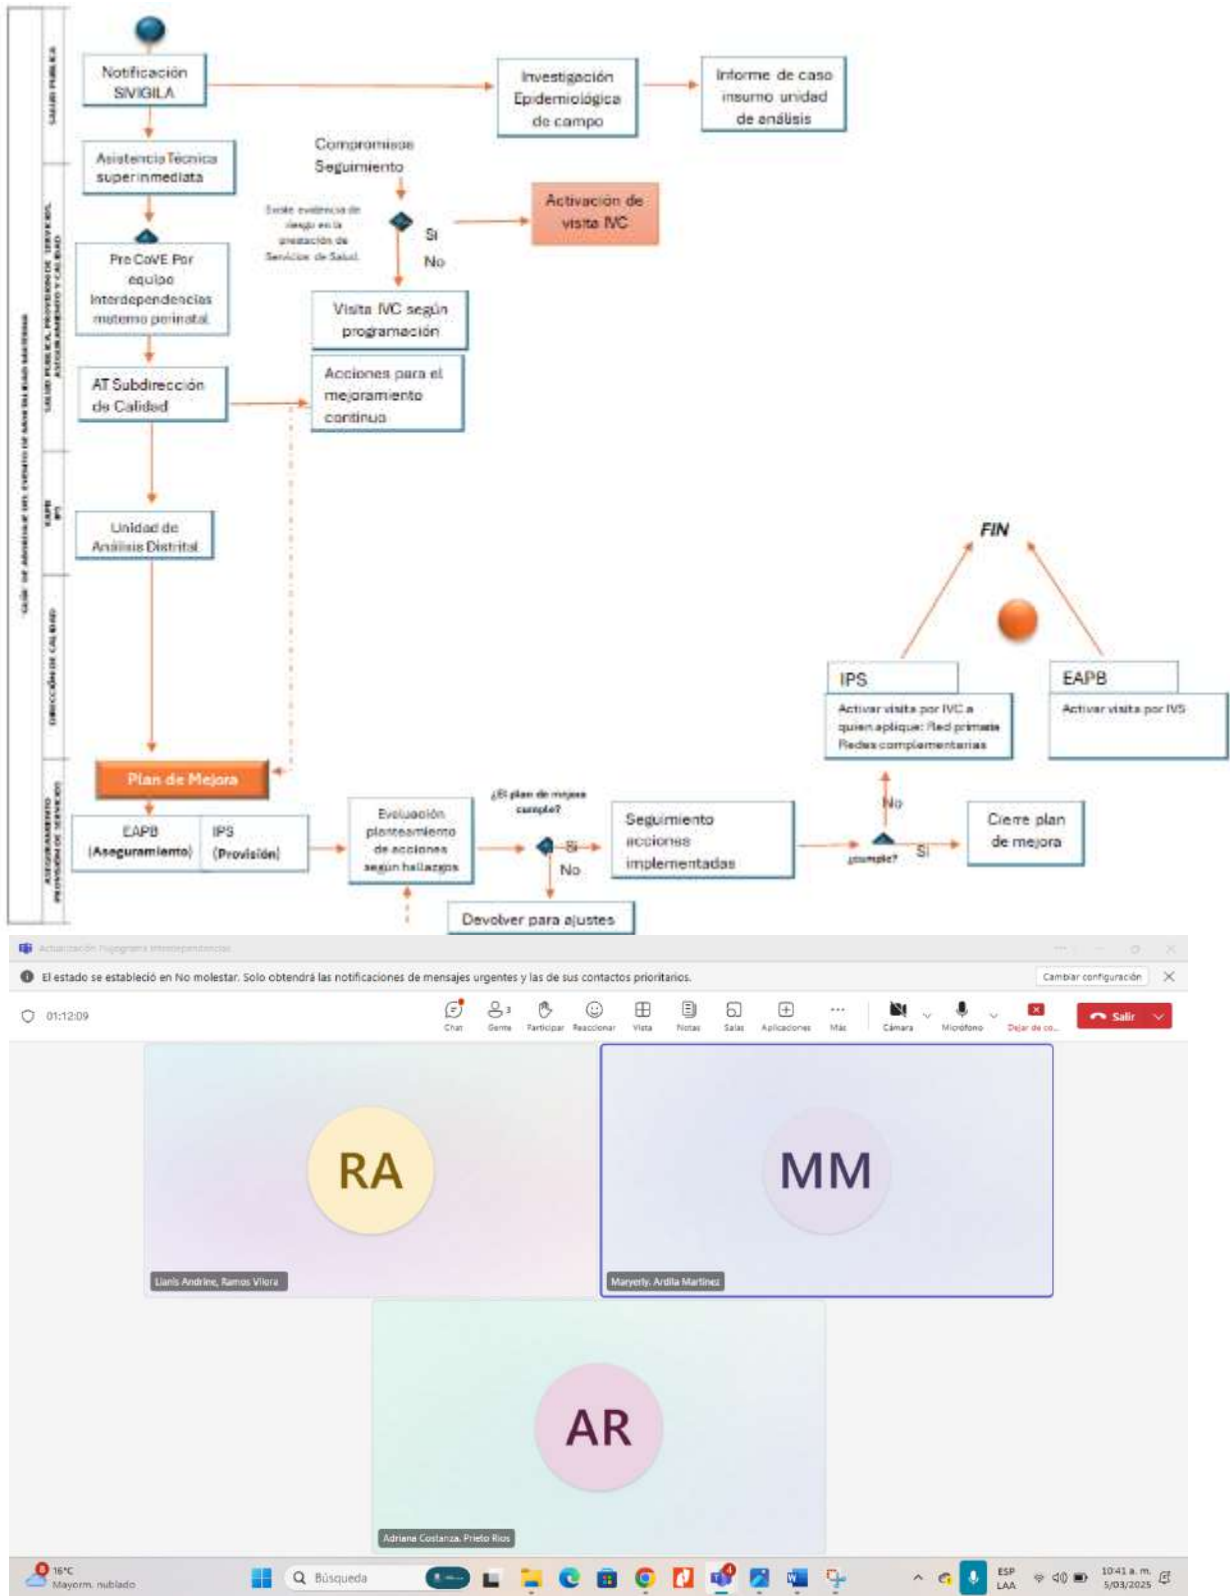Flujograma Propuesto 2025.



Se anexa Listado de asistencia.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	
Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo					

--

<b>COMPROMISOS*</b>
---------------------

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Presentar borrador del flujograma para revisión y aprobación por Subdirección de Calidad.	Mayerly Ardila Lianis Ramos	Inmediato

<b>REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA</b>
---------------------------------------

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	Mayerly Ardila Martinez	M1ardila@saludcapit al.gov.co	3195802321	SDS-SCSSS	
2	Adriana Prieto Rios	acprieto@saludcapit al.gov.co	3173633599	Dirección de Calidad – Subdirección Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud	
3	Lianis Ramos Vioria	<a href="mailto:Lramos@saludcapit al.gov.co">Lramos@saludcapit al.gov.co</a>	3154896836	Dirección de Calidad – Subdirección Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud	

### ASISTENTES

#### Anexo listado de asistencia SDS-PYC-FT-002.

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a reuniones SDS-PYC-FT-002, según lineamiento SDS-PYC-LN-011

<b>Evaluación y cierre de la reunión</b>
--

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Si ( X )                                      No ( )	

\* Se podrán incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento.