


TOMACORRIENTES

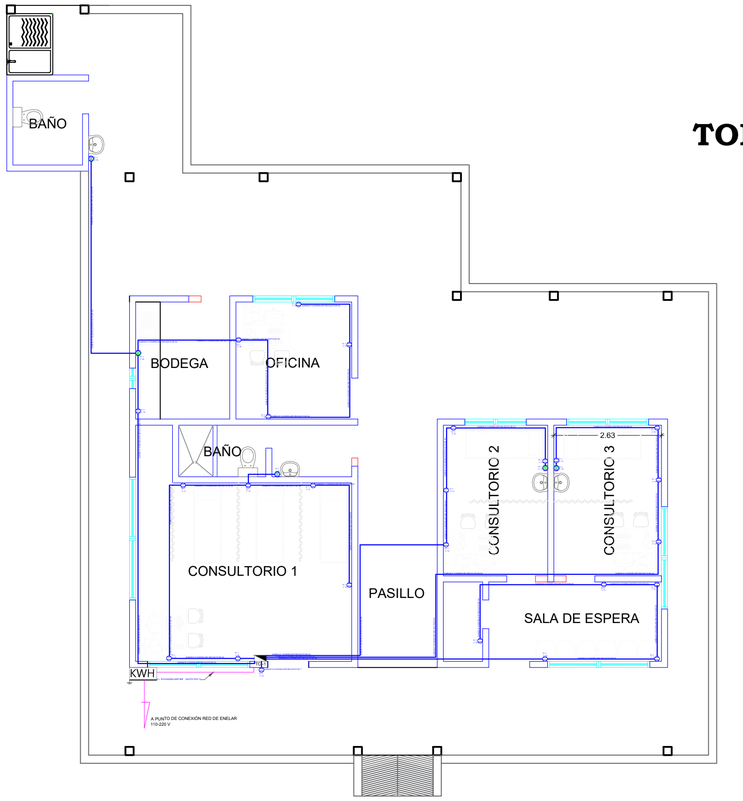

TOMACORRIENTES AIRES ACONDICIONADOS

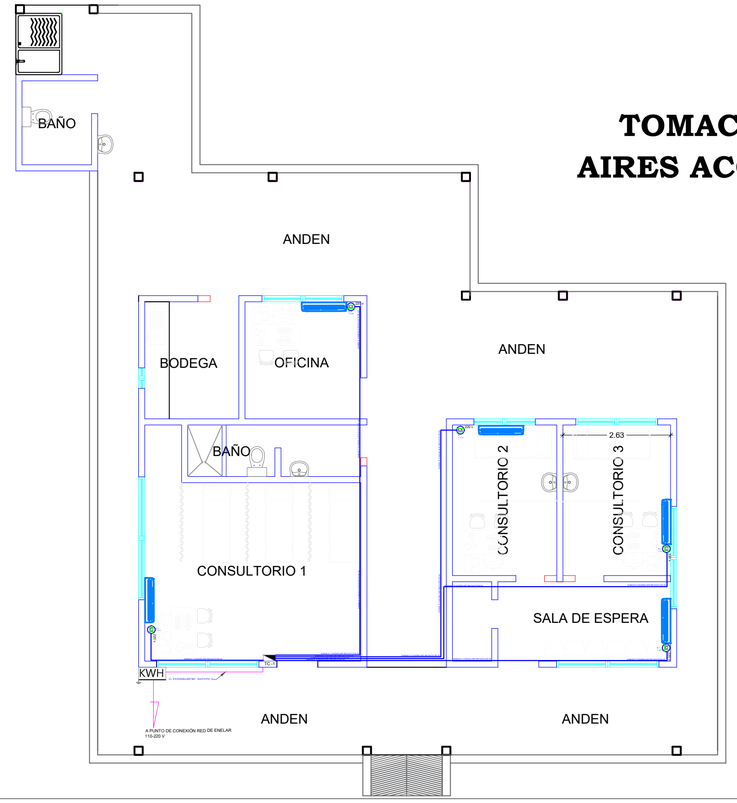

ILUMINACION

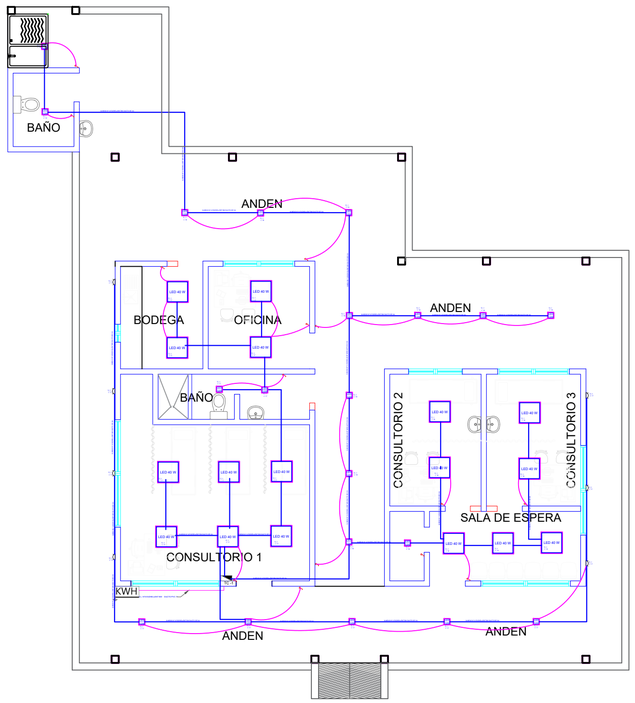

ACOMETIDA AEREA

HASTA CONEXION DE REDES BT DE ENELAR

ACOMETIDA CABLE CONCÉNTRICO DE COBRE THHN, 2X8+8 AÉREO DUCTO 1" IMC

KWH — *MEDIDOR DE ENERGÍA DIRECTA*

2 X (50 A)

CABLE COBRE AISLADO EXZHELLENT BW 3 LINEAS CALIBRE N° 8. DUCTO EMT 1"

HACIA TC -1

CONVENCIONES

- CONDUCTORES DE FASE
- CONDUCTORES DE NEUTRO
- CONDUCTORES PUESTA A TIERRA
- TABLERO DE DISTRIBUCION
- TOMACORRIENTES MONOFASICO
- GFCI — TOMACORRIENTES GFCI
- 220 v / A-A — TOMACORRIENTES AIRE ACONDICIONADO
- DUCTO PVC
- DUCTO EMT
- LUMINARIA TIPO TORTUGA
- INTERRUPTOR DOBLE
- INTERRUPTOR SENCILLO
- LED 12W — LUMINARIA LED 12 W
- LUMINARIA EMERGENCIA
- LED 40 W — LUMINARIA 60X60 40W

PLANO No. E-001 DE 06

Gobernación de Arauca

FORTUL ARAUCA COLOMBIA PROGRESO RIQUEZA VALOR

MORENO & CLAVIJO Empresa Social del Estado Departamental

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD ARAUCA

PROYECTO:

"ADECUACIÓN DEL PUESTO DE SALUD LA VEINTE DEL MUNICIPIO DE FORTUL DE LA RED ASISTENCIAL DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CONTENIDO:
- PLANO TOMACORRIENTES, TOMACORRIENTES AIRES ACONDICIONADOS E ILUMINACION.

FORMULO:

JOSE HENRY DUQUE
Ingeniero Electrico
M.P. CN 17205 - 18079

JOSE HENRY DUQUE
Ingeniero Electrico
M.P. CN 17205 - 18079

OBSERVACIONES:

ESCALA	FECHA
1:50	JUN / 2024

PLANO No.	PLANO No.	DE
E-001	05	06