# ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P.

**UNIDAD DE INGENIERIA**

**Análisis Factibilidad en Media Tensión**

| **Código :** 1832002 | **Factibilidad :** MODERNIZACIÓN ALUMBRADO PUBLICO CALLE 45, VÍA | **Ubicación :** BUCARAMANGA BUCARAMANGA |
|---|---|---|

## Registro de la Solicitud

**Cédula Solicitante :** 1095831642

**Nombre Solicitante :** MARLON NORBERTO ESPARZA LEON

**Fecha Registro :** 29/05/2024 **Fecha Vencimiento :** 29/05/2025

## Punto de Amarre

**Circuito :** 28 501 SUR 1

**Subestación :** SUR


**Apoyo Físico :** 1035878 **Tension Nodo Kv :** 13.69

**Nodo :** A **Icct(ka) :** 2.95

**I Total :** 109.52 **Iccm(ka) :** 2.31

**Observaciones :**

**Punto de amarre en el apoyo 1035878. Carga aprobada 45kVA. El predio y/o construcción debe cumplir con lo establecido en la ley 1228 de 2008, cumplir distancias de seguridad y no afectar áreas**

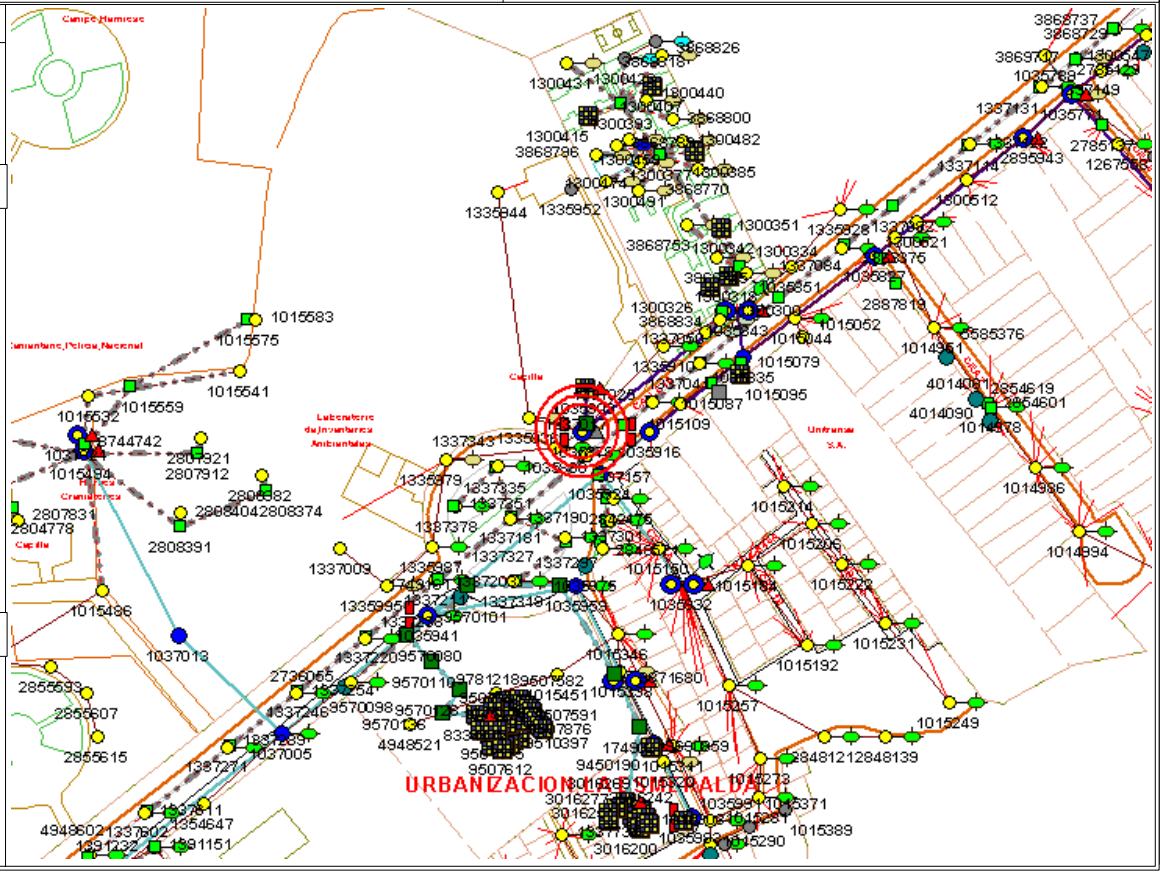


## Aprobación

Firma Aprobación

| Carga Instalada | Código del transformador | Propietario | Fp | Fd | Fases | Carga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 730737 | PARTICULAR | 0.9 | 0.75 | 3 | 45 |
| | | | | | Carga Contratada (KVA) | 0 |
| | | | | | Total Carga (KVA) | 45 |

**de seguridad o servidumbre de redes de transmisión de ene**

# ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P.

**UNIDAD DE INGENIERIA**

**Análisis Factibilidad en Media Tensión**

| **Código : 922485** | **Factibilidad :** REMODELACION AP CLL 45 | **Ubicación :** SANTANDER BUCARAMANGA |
|---|---|---|

## Registro de la Solicitud

**Cédula Solicitante :** 63328948

**Nombre Solicitante :** GLORIA AZUCENA DURAN

**Fecha Registro :** **28/05/2024** **Fecha Vencimiento :** **28/05/2025**

## Punto de Amarre

**Circuito :** 24 501 PALENQUE 1

**Subestación :** PALENQUE

**Apoyo Físico :** 1037889 **Tension Nodo Kv :** 13.74


**Nodo :** A **Icct(ka) :** 7.66

**I Total :** 97.36 **Iccm(ka) :** 3.72

**Observaciones :** **Punto de amarre apoyo 1037889, transformador existente de 45 kVA, numero de factibilidad 922485. El predio y/o construcción debe cumplir con lo establecido en la ley 1228 de 2008, cumplir distancias**

## Aprobación

Firma Aprobación

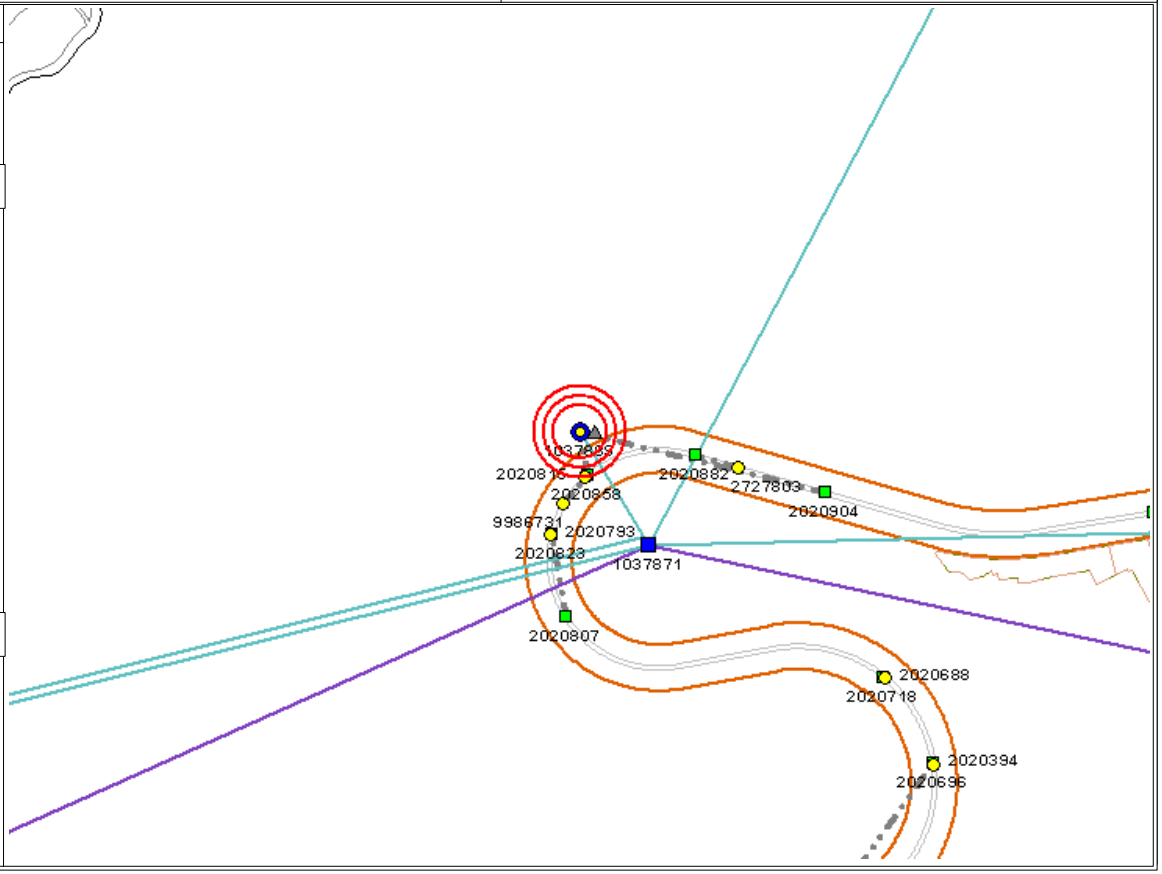


| Carga Instalada | Código del transformador | Propietario | Fp | Fd | Fases | Carga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 708024 | PARTICULAR | 0.9 | 0.75 | 3 | 45 |
| | | | | | Carga Contratada (KVA) | 0 |
| | | | | | Total Carga (KVA) | 45 |