ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P.

UNIDAD DE INGENIERIA

Análisis Factibilidad en Media Tensión

Código : 1847880	**Factibilidad :** AP CLL105	**Ubicación :** BUCARAMANGA BUCARAMANGA

Registro de la Solicitud

Cédula Solicitante : 8902012222

Nombre Solicitante : MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Fecha Registro : 28/05/2024 **Fecha Vencimiento :** 28/05/2025

Punto de Amarre

Circuito : 12 504 BOSQUE 4

Subestación : EL BOSQUE

Apoyo Físico : 1247816 **Tension Nodo Kv :** 13.65

Nodo : A **Icct(ka) :** 2.72

I Total : 101.66 **Iccm(ka) :** 2.2

Observaciones :

Punto de amarre apoyo 1247816. El predio y/o construcción debe cumplir con lo establecido en la ley 1228 de 2008, cumplir distancias de seguridad y no afectar áreas de seguridad o servidumbre de

Aprobación

Firma Aprobación

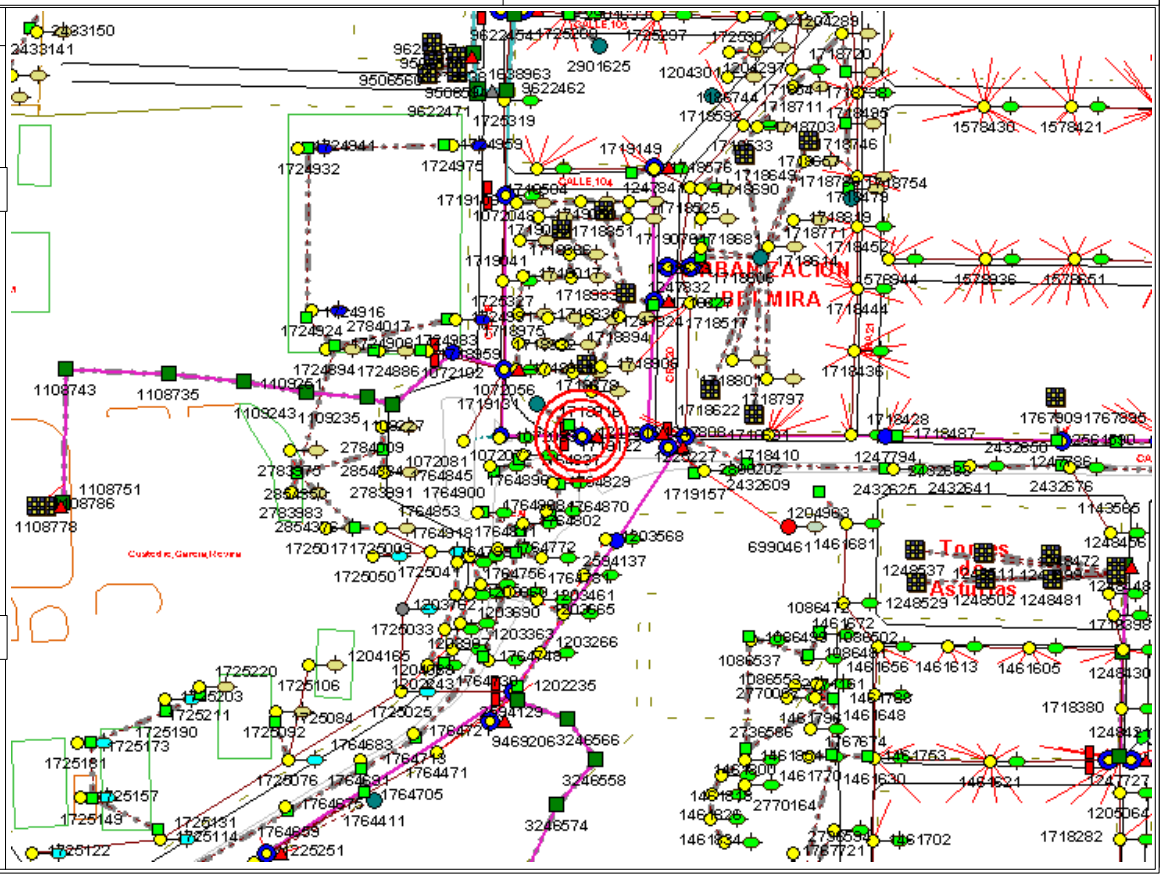

Carga Instalada	Código del transformador	Propietario	Fp	Fd	Fases	Carga
	733298	PARTICULAR	0.9	0.75	3	45
					Carga Contratada (KVA)	0
					Total Carga (KVA)	45

redes de transmisión de energía según artículos
3.10.1