SECRETARIA DE
EDUCACIÓN
DEPARTAMENTALSECRETARIA DE EDUCACION
DEPARTAMENTAL


Diseño:

 LUIS ALFREDO MARTÍNEZ CUELLAR
 MP: NS203-131919

**DISTRIBUCIÓN DE
CIRCUITOS DE
ILUMINACIÓN,
DIAGRAMA
UNIFILAR Y
DETALLES
CONSTRUCTIVOS.**

REGION:	ESCALA:
00	1:75

EL
03 de 05
7-06-2013

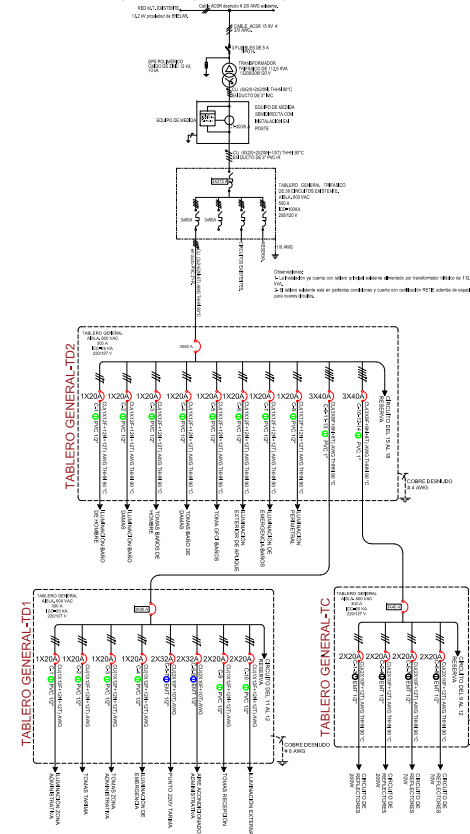

	Poste de concreto 750 g/l2 de 12 m proyectado.
	Poste de concreto de 12 m existente.
	Poste de concreto de baja tensión existente.
	Poste de concreto 1050 g/l2 de 12 m proyectado.
	Transformador bitálico de 15 kva 13200/220/127
	Varilla de puesta a tierra 24m.
	Caja de inspección CS274.
	Tomacorriente monofásico g/l2 con polo a tierra.
	Tomacorriente bitálico con polo a tierra.
	Tomacorriente monofásico con polo a tierra.

O diagrama ilustra a diferença fundamental entre dois sistemas de drenagem em telhados verdes. À esquerda, o sistema de **ANDEN CONCRETO** apresenta uma estrutura rígida com camadas bem definidas: uma camada superior de 120 mm de concreto, seguida por uma camada de 10 mm de resíduo compactado, uma camada de 10 mm de fibra de vidro, e uma camada de 10 mm de resíduo compactado. Abaixo dessas camadas, há uma camada de 10 mm de fibra de vidro e uma camada de 10 mm de resíduo compactado. O sistema é finalizado com uma camada de 10 mm de fibra de vidro e uma camada de 10 mm de resíduo compactado. À direita, o sistema da **ZONA VERDE** apresenta uma estrutura mais orgânica e permeável, com uma camada superior de 10 mm de fibra de vidro e uma camada de 10 mm de resíduo compactado. O sistema é finalizado com uma camada de 10 mm de fibra de vidro e uma camada de 10 mm de resíduo compactado.