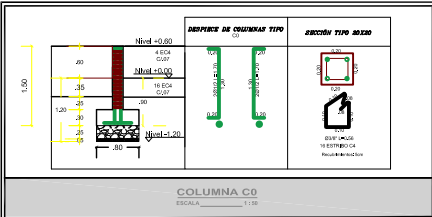
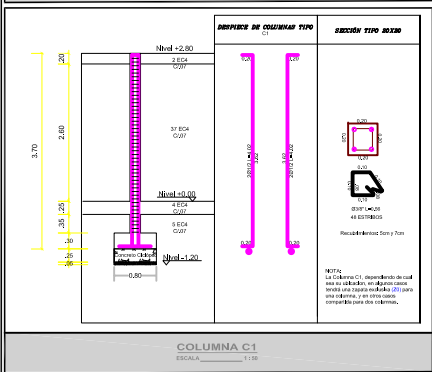
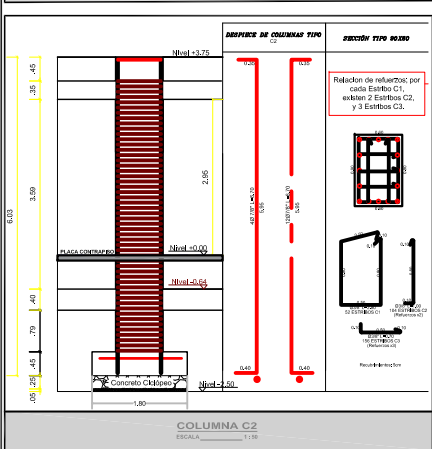
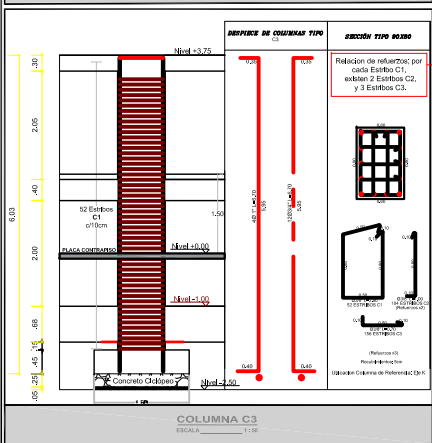
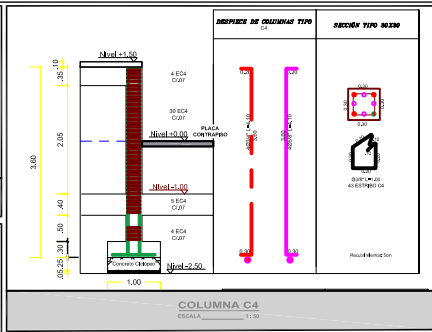
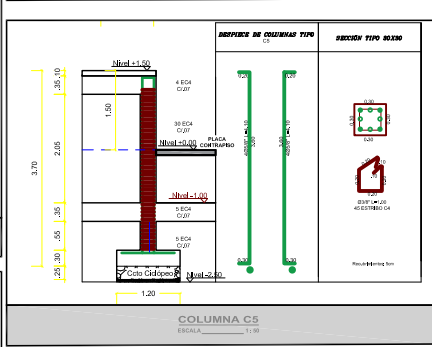
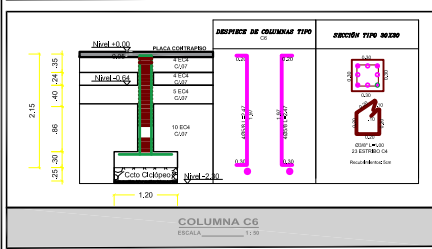
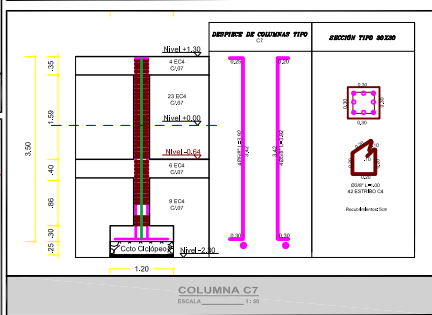
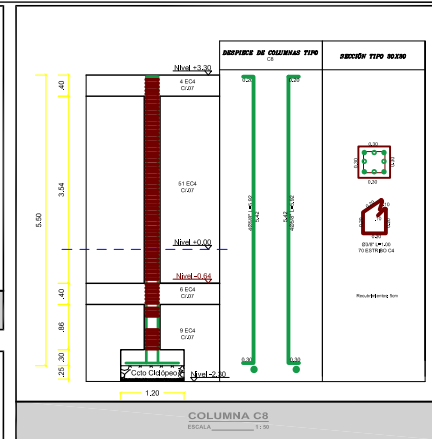
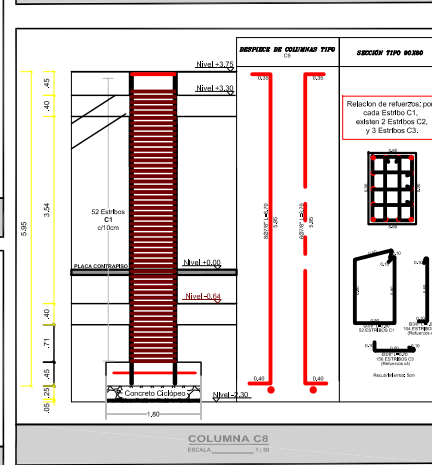
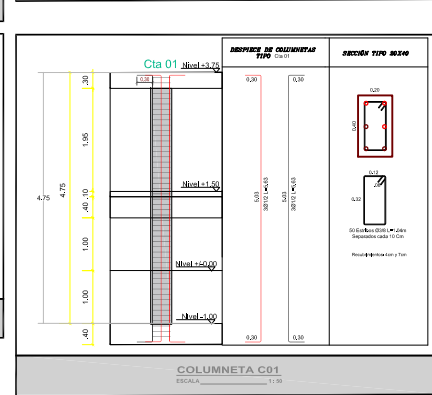


NOTA:
Se deben garantizar recubrimientos de 7.5cm a todo elemento de Concreto Reforzado que este por debajo del Nivel +/-0.00m.
(Vigas, Zapatas, Pedestales)

OBJETO

"CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO Y CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE ACEVEDO Y GOMEZ DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

PROPIETARIO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL

LOCALIZACIÓN

ARAUQUITA ARAUCA

CONTENIDO

PLANTA VIGAS AERIAS
PLANTA DE CUBIERTA
CORTE 1-1: DETALLE CUBIERTA
DETALLES DE PLACA MACISA
SECCION VIGA 30X50
SECCION VIGA 20X50
DESPIECE VIGA AERIAS
DETALLES CONEXIONES

ARQUITECTO PROYECTISTA

GIOVANNY ARMANDO ROJAS CHACON

Nº 4355552020-88033635

DISEÑADOR

Ing.DC ANTOLINEZ

Nº 122027-855736 NTS

DAYANA ANTOLINEZ

PROYECTO

Ing. DAYANA CAROLINA ANTOLINEZ ANTOLINEZ

Nº 122027-855736 NTS

VOLVO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL

MATERIALES

Concreto para columnas, placas de entablado y placas de cubiertas
Rebarbaje de acero (E400)
Tamaño nominal máximo del agregado (mm): 20
Resistencia característica del concreto (MPa): 25
Resistencia característica del acero (MPa): 420
F_y = 420 MPa, E_s = 200 GPa
F_{ck} = 25 MPa, E_c = 25 GPa

SISTEMA DE SINDRISTENCIA

NOTAS DE DISEÑO

ESTADO DE DISEÑO

PROYECTO

ESCALA

INDICADAS

FECHA

NOVIEMBRE 2024

OBSERVACIONES

PROYECTO PLANO

PLANO NO.

03 de 15

VERSIÓN

ORIGINAL