-
**Teléfono:** 01028052024
**Número de identificación empresarial:** 01028052024
**Email:** comunicate@gmail.com
**Dirección:** 01028052024

**Informaciones del cliente**

**Nombre del cliente**
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

**Tarea #2284329**

**Tipo de tarea**
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

**Descripcion**
casa de justicia canapote

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024**

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

| | |
|---|---|
| **FECHA**<br>03/03/2025 | **LUGAR**<br>Casa de justicia canapote |
| **UBICACIÓN**<br>Investigador caivas cti | **MARCA**<br>Midea |
| **SERIAL**<br>N/A | **MODELO**<br>MOX130-11CN1 |
| **CAPACIDAD**<br>12000btu | **EQUIPO QUEDA OPERATIVO**<br>SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD |
| **UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador.**<br>Realizado | **UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.**<br>Realizado |
| **COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso**<br>Realizado | **CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.**<br>Realizado |
| **CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo**<br>Realizado | **OBSERVACIONES**<br>Se realiza mantenimiento preventivo aire acondicionado mini split marca midea de 12000btu a 220v queda operativo sin novedad |

| FIRMA DEL TECNICO | FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO |
| --- | --- |
| Firmado por: Miguel Saravia Ayala, Documento: 73155520 | Firmado por: Luis Miguel Shotbot, Documento: 1047371648 |

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)














10) VOLTAJE




11) AMPERAJE


BRICKELL
WITH 201 OPTION (500V) INSULATION TESTER
EXTERNAL UNIT
OFF
1000
200
A~
20MΩ
2000MΩ
20K
V~ 750
V⎓ 1000
0.38
V Ω
COM

12) PRESION



-
**Teléfono:** 01028052024
**Número de identificación empresarial:** 01028052024
**Email:** comunicate@gmail.com
**Dirección:** 01028052024

**Informaciones del cliente**

**Nombre del cliente**
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

**Tarea #2284330**

**Tipo de tarea**
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

**Descripcion**
Casa de justicia canapote

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024**

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

| | |
|---|---|
| **FECHA**<br>03/03/2025 | **LUGAR**<br>Casa de justicia canapote |
| **UBICACIÓN**<br>Oficina 2 receptor de denuncia | **MARCA**<br>Midea |
| **SERIAL**<br>N/A | **MODELO**<br>MOX130-11CN1 |
| **CAPACIDAD**<br>12000btu | **EQUIPO QUEDA OPERATIVO**<br>- |
| **UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador.**<br>Realizado | **UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.**<br>Realizado |
| **COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso**<br>Realizado | **CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.**<br>Realizado |
| **CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo**<br>Realizado | **OBSERVACIONES**<br>Se realiza mantenimiento preventivo aire acondicionado mini split marca midea de 12000btu a 220v queda operativo sin novedad |

| FIRMA DEL TECNICO | FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO |
| --- | --- |
| Firmado por: Miguel Saravia Ayala, Documento: 73155520 | Firmado por: Luis Miguel Shotbot, Documento: 1047371648 |

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)








10) VOLTAJE




11) AMPERAJE




12) PRESION



-
**Teléfono:** 01028052024
**Número de identificación empresarial:** 01028052024
**Email:** comunicate@gmail.com
**Dirección:** 01028052024

**Informaciones del cliente**

**Nombre del cliente**
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

**Tarea #2284331**

**Tipo de tarea**
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

**Descripcion**
Casa de justicia canapote

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024**

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

| | |
|---|---|
| **FECHA**<br>03/03/2025 | **LUGAR**<br>Casa de justicia canapote |
| **UBICACIÓN**<br>Oficina 1 receptor de denuncias | **MARCA**<br>Midea |
| **SERIAL**<br>N/A | **MODELO**<br>MOX130-11CN1 |
| **CAPACIDAD**<br>12000btu | **EQUIPO QUEDA OPERATIVO**<br>SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD |
| **UNIDAD MANEJADORA** Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador.<br>Realizado | **UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.<br>Realizado |
| **COMPRESORES** 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso<br>Realizado | **CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.<br>Realizado |
| **CIRCUITOS DE CONTROL** 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo<br>Realizado | **OBSERVACIONES**<br>Realizado |


| FIRMA DEL TECNICO | FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO |
| --- | --- |
| Firmado por: Miguel Saravia, Documento: 73155520 | Firmado por: Luis Miguel Shotbot, Documento: 1047371648 |

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)







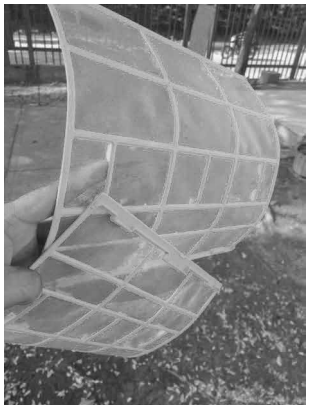


10) VOLTAJE




11) AMPERAJE


A~
1000
200
20MΩ
20K
Ω
200
20K
Ω
200
20MΩ
2000MΩ
OFF
1000
200
A~
EXTERNAL UNIT
0.3.7
V Ω
COM

12) PRESION

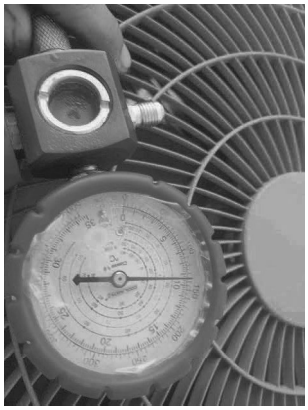

-
**Teléfono:** 01028052024
**Número de identificación empresarial:** 01028052024
**Email:** comunicate@gmail.com
**Dirección:** 01028052024

**Informaciones del cliente**

**Nombre del cliente**
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

**Tarea #2284332**

**Tipo de tarea**
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

**Descripcion**
Casa de justicia canapote

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024**

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

| | |
|---|---|
| **FECHA**<br>03/03/2025 | **LUGAR**<br>Casa de justicia canapote |
| **UBICACIÓN**<br>Oficina asisitentes | **MARCA**<br>Midea |
| **SERIAL**<br>N/A | **MODELO**<br>MOX130-11CN1 |
| **CAPACIDAD**<br>12000btu | **EQUIPO QUEDA OPERATIVO**<br>SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD |
| **UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador.**<br>Realizado | **UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.**<br>Realizado |
| **COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso**<br>Realizado | **CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.**<br>Realizado |
| **CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo**<br>Realizado | **OBSERVACIONES**<br>Se realiza mantenimiento preventivo aire acondicionado mini split marca midea de 12000btu a 220v queda operativo |

| FIRMA DEL TECNICO | FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO |
| --- | --- |
| Firmado por: Gabriel Carillo, Documento: 11280489078 | Firmado por: Luis Miguel Shotbot, Documento: 1047371648 |

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)








10) VOLTAJE




11) AMPERAJE


20MΩ
2000MΩ
EXTERNAL UNIT
OFF
1000
200
A~
V Ω
COM
EXT

12) PRESION


250
300
15
20
25
0
5
10
°C
0
32
400
500

-
**Teléfono:** 01028052024
**Número de identificación empresarial:** 01028052024
**Email:** comunicate@gmail.com
**Dirección:** 01028052024

**Informaciones del cliente**

**Nombre del cliente**
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

**Tarea #2284333**

**Tipo de tarea**
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

**Descripcion**
Casa de justicia canapote

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024**

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7


OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

| | |
|---|---|
| **FECHA**<br>03/03/2025 | **LUGAR**<br>Casa de justicia canapote |
| **UBICACIÓN**<br>Fiscalia local 5 | **MARCA**<br>Midea |
| **SERIAL**<br>N/A | **MODELO**<br>MOX130-11CN1 |
| **CAPACIDAD**<br>12000btu | **EQUIPO QUEDA OPERATIVO**<br>SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD |
| **UNIDAD MANEJADORA** Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador.<br>Realizado | **UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.<br>Realizado |
| **COMPRESORES** 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso<br>Realizado | **CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.<br>Realizado |
| **CIRCUITOS DE CONTROL** 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo<br>Realizado | **OBSERVACIONES**<br>Se realiza mantenimiento preventivo aire acondicionado mini split marca midea de 12000btu a 220v queda operativo sin novedad |

| FIRMA DEL TECNICO | FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO |
| --- | --- |
| Firmado por: Gabriel Carrillo, Documento: 1128049078 | Firmado por: Luis Miguel Shotbot, Documento: 1047371648 |

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)



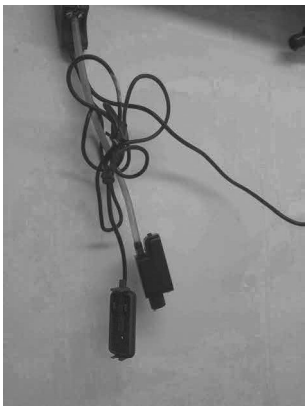





10) VOLTAJE




11) AMPERAJE

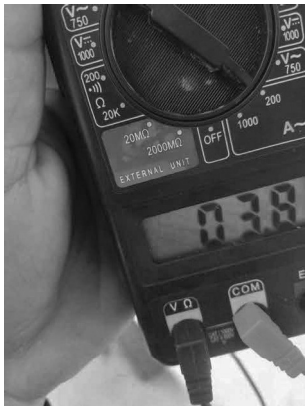
750
1000
200
20K
20MΩ
2000MΩ
OFF
1000
200
750
1000
EXTERNAL UNIT
V Ω
COM

12) PRESION


dea

-
**Teléfono:** 01028052024
**Número de identificación empresarial:** 01028052024
**Email:** comunicate@gmail.com
**Dirección:** 01028052024

**Informaciones del cliente**

**Nombre del cliente**
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

**Tarea #2284334**

**Tipo de tarea**
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

**Descripcion**
Casa de justicia canapote

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024**

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7


OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

| | |
|---|---|
| **FECHA**<br>03/03/2025 | **LUGAR**<br>Casa de justicia canapote |
| **UBICACIÓN**<br>Fiscalia seccional 1 | **MARCA**<br>Midea |
| **SERIAL**<br>N/A | **MODELO**<br>MOX130-11CN1 |
| **CAPACIDAD**<br>12000btu | **EQUIPO QUEDA OPERATIVO**<br>SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD |
| **UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador.**<br>Realizado | **UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.**<br>Realizado |
| **COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso**<br>Realizado | **CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.**<br>Realizado |
| **CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo**<br>Realizado | **OBSERVACIONES**<br>Se realiza mantenimiento preventivo aire acondicionado mini split marca midea de 12000btu a 220v queda operativo sin novedad |

| FIRMA DEL TECNICO | FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO |
| --- | --- |
| Firmado por: Gabriel Carrillo, Documento: 1128049078 | Firmado por: Luis Miguel Shotbot, Documento: 1047371648 |

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)



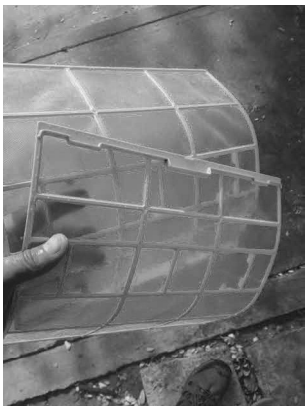






10) VOLTAJE

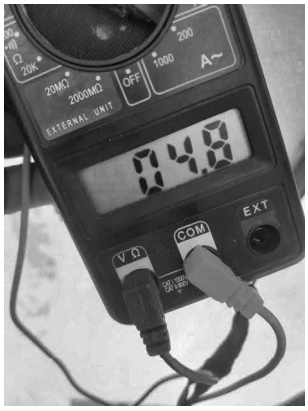


11) AMPERAJE




12) PRESION



-
**Teléfono:** 01028052024
**Número de identificación empresarial:** 01028052024
**Email:** comunicate@gmail.com
**Dirección:** 01028052024

**Informaciones del cliente**

**Nombre del cliente**
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

**Tarea #2299244**

**Tipo de tarea**
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

**Descripcion**
Fiscalia hoocol

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024**

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

| | |
|---|---|
| **FECHA**<br>06/03/2025 | **LUGAR**<br>Fiscalia hoocol |
| **UBICACIÓN**<br>Bodega de evidencias piso 2 | **MARCA**<br>Midea |
| **SERIAL**<br>N/A | **MODELO**<br>MOCA30-24CN1NB8W |
| **CAPACIDAD**<br>24000btu | **EQUIPO QUEDA OPERATIVO**<br>SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD |
| **UNIDAD MANEJADORA** Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador.<br>Realizado | **UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.<br>Realizado |
| **COMPRESORES** 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso<br>Realizado | **CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.<br>Realizado |
| **CIRCUITOS DE CONTROL** 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo<br>Realizado | **OBSERVACIONES**<br>Se realiza mantenimiento preventivo aire acondicionado mini split marca midea de 24000btu a 220v queda operativo sin novedad |

| FIRMA DEL TECNICO | FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO |
| --- | --- |
| Firmado por: Gabriel Carrillo, Documento: 1128049078 | Firmado por: Luis Miguel Shotbot, Documento: 1047371648 |

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)








10) VOLTAJE




11) AMPERAJE



12) PRESION



-
**Teléfono:** 01028052024
**Número de identificación empresarial:** 01028052024
**Email:** comunicate@gmail.com
**Dirección:** 01028052024

**Informaciones del cliente**

**Nombre del cliente**
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

**Tarea #2299251**

**Tipo de tarea**
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

**Descripcion**
Fiscalia hoocol

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024**

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

| | |
|---|---|
| **FECHA**<br>06/03/2025 | **LUGAR**<br>Fiscalia hoocol |
| **UBICACIÓN**<br>Oficina de evidencias | **MARCA**<br>Midea |
| **SERIAL**<br>N/A | **MODELO**<br>MOX130-11CN1 |
| **CAPACIDAD**<br>12000btu | **EQUIPO QUEDA OPERATIVO**<br>SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD |
| **UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador.**<br>Realizado | **UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.**<br>Realizado |
| **COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso**<br>Realizado | **CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.**<br>Realizado |
| **CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo**<br>Realizado | **OBSERVACIONES**<br>Se realiza mantenimiento preventivo aire acondicionado mini split marca midea de 12000btu a 220v queda operativo sin novedad |

| FIRMA DEL TECNICO | FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO |
| --- | --- |
| Firmado por: Gabriel Carrillo, Documento: 1128049078 | Firmado por: Luis Miguel Shotbot, Documento: 1047371648 |

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)









10) VOLTAJE




11) AMPERAJE

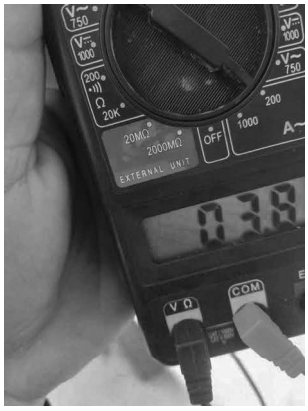
750
1000
200
20K
20MΩ
2000MΩ
OFF
1000
200
750
EXTERNAL UNIT
V Ω
COM

12) PRESION



-
**Teléfono:** 01028052024
**Número de identificación empresarial:** 01028052024
**Email:** comunicate@gmail.com
**Dirección:** 01028052024

**Informaciones del cliente**

**Nombre del cliente**
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

**Tarea #2299254**

**Tipo de tarea**
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

**Descripcion**
Fiscalia hoocol

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024**

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)


| | |
|---|---|
| **FECHA**<br>06/03/2025 | **LUGAR**<br>Fiscalia hoocol |
| **UBICACIÓN**<br>Salón de actos piso 1 | **MARCA**<br>Condensing unit |
| **SERIAL**<br>01010101064060 | **MODELO**<br>SLN 144 |
| **CAPACIDAD**<br>10 toneladas | **EQUIPO QUEDA OPERATIVO**<br>SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD |
| **UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador.**<br>Realizado | **UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.**<br>Realizado |
| **COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso**<br>Realizado | **CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.**<br>Realizado |
| **CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo**<br>Realizado | **OBSERVACIONES**<br>Se realiza mantenimiento preventivo aire acondicionado mini split marca midea de 10 toneladas 220v 3faces refrigerante 22 |

| FIRMA DEL TECNICO | FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO |
| --- | --- |
| Firmado por: Miguel Saravia, Documento: 73155520 | Firmado por: Luis Miguel Shotbot, Documento: 1047371648 |


9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)



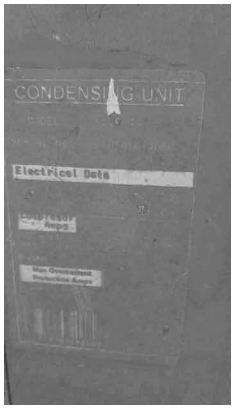


10) VOLTAJE

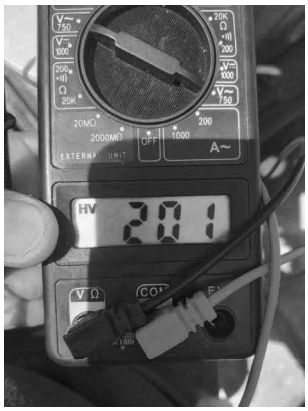


11) AMPERAJE




12) PRESION



-
**Teléfono:** 01028052024
**Número de identificación empresarial:** 01028052024
**Email:** comunicate@gmail.com
**Dirección:** 01028052024

**Informaciones del cliente**

**Nombre del cliente**
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

**Tarea #2304166**

**Tipo de tarea**
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

**Descripcion**
FGN uri canapote

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024**

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

| | |
|---|---|
| **FECHA**<br>09/03/2025 | **LUGAR**<br>FGN uri canapote |
| **UBICACIÓN**<br>Fiscal local 59 | **MARCA**<br>Trane |
| **SERIAL**<br>N/A | **MODELO**<br>4tvoo12coo1000AA |
| **CAPACIDAD**<br>12000btu | **EQUIPO QUEDA OPERATIVO**<br>SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD |
| **UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador.**<br>Realizado | **UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.**<br>Realizado |
| **COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso**<br>Realizado | **CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.**<br>Realizado |
| **CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo**<br>Realizado | **OBSERVACIONES**<br>Se realiza mantenimiento preventivo aire acondicionado tipo manejadora marca trane de 12000btu a 220v queda operativo sin novedad |

| FIRMA DEL TECNICO | FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO |
| --- | --- |
| Firmado por: Gabriel Carrillo, Documento: 1128049078 | Firmado por: Luis Miguel Shotbot, Documento: 1047371648 |

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)











10) VOLTAJE

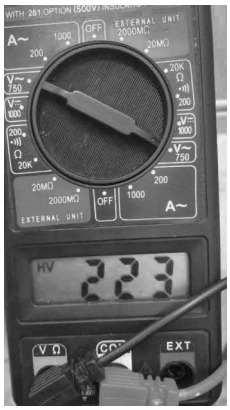


11) AMPERAJE




12) PRESION



-
**Teléfono:** 01028052024
**Número de identificación empresarial:** 01028052024
**Email:** comunicate@gmail.com
**Dirección:** 01028052024

**Informaciones del cliente**

**Nombre del cliente**
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

**Tarea #2304167**

**Tipo de tarea**
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

**Descripcion**
FGN uri canapote

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024**

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

| | |
|---|---|
| **FECHA**<br>09/03/2025 | **LUGAR**<br>FGN uri canapote |
| **UBICACIÓN**<br>Fiscal local 19 | **MARCA**<br>Trane |
| **SERIAL**<br>N/A | **MODELO**<br>4TVC0012C1000AA |
| **CAPACIDAD**<br>12000btu | **EQUIPO QUEDA OPERATIVO**<br>SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD |
| **UNIDAD MANEJADORA** Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador.<br>Realizado | **UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.<br>Realizado |
| **COMPRESORES** 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso<br>Realizado | **CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.<br>Realizado |
| **CIRCUITOS DE CONTROL** 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo<br>Realizado | **OBSERVACIONES**<br>Se realiza mantenimiento preventivo aire acondicionado tipo manejadora marca trane de 12000btu a 220v queda operativo sin novedad |

| FIRMA DEL TECNICO | FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO |
| --- | --- |
| Firmado por: Gabriel Carrillo, Documento: 1128049078 | Firmado por: Luis Miguel Shotbot, Documento: 1047371648 |

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)










10) VOLTAJE




11) AMPERAJE


1000
200
20K
20MΩ
2000MΩ
OFF
1000
200
750
EXTERNAL UNIT
A~
0.19
V Ω
COM
EXT

12) PRESION



-
**Teléfono:** 01028052024
**Número de identificación empresarial:** 01028052024
**Email:** comunicate@gmail.com
**Dirección:** 01028052024

**Informaciones del cliente**

**Nombre del cliente**
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

**Tarea #2304171**

**Tipo de tarea**
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

**Descripcion**
FGN uri canapote

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024**

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

| | |
|---|---|
| **FECHA**<br>09/03/2025 | **LUGAR**<br>FGN uri canapote |
| **UBICACIÓN**<br>Fiscal local 18 piso 2 | **MARCA**<br>Trane |
| **SERIAL**<br>N/A | **MODELO**<br>4TC00012c1000AA |
| **CAPACIDAD**<br>12000btu | **EQUIPO QUEDA OPERATIVO**<br>SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD |
| **UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador.**<br>Realizado | **UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.**<br>Realizado |
| **COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso**<br>Realizado | **CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.**<br>Realizado |
| **CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo**<br>Realizado | **OBSERVACIONES**<br>Se realiza mantenimiento preventivo aire acondicionado tipo manejadora marca trane de 12000btu a 220v queda operativo sin novedad |

| FIRMA DEL TECNICO | FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO |
| --- | --- |
| Firmado por: Gabriel Carrillo, Documento: 1128049078 | Firmado por: Luis Miguel Shotbot, Documento: 1047371648 |

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)











10) VOLTAJE

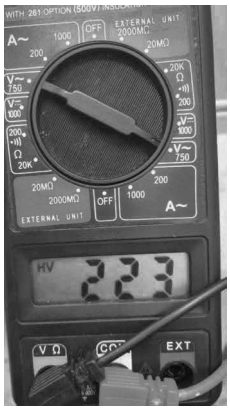


11) AMPERAJE




12) PRESION



-
**Teléfono:** 01028052024
**Número de identificación empresarial:** 01028052024
**Email:** comunicate@gmail.com
**Dirección:** 01028052024

**Informaciones del cliente**

**Nombre del cliente**
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

**Tarea #2304172**

**Tipo de tarea**
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

**Descripcion**
FGN uri canapote

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024**

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

| | |
|---|---|
| **FECHA**<br>09/03/2025 | **LUGAR**<br>FGN uri canapote |
| **UBICACIÓN**<br>Fiscal local 3piso 2 | **MARCA**<br>Trane |
| **SERIAL**<br>Cf4e | **MODELO**<br>Tvc0018b1000AA |
| **CAPACIDAD**<br>5.6kw | **EQUIPO QUEDA OPERATIVO**<br>SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD |
| **UNIDAD MANEJADORA** Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador.<br>Realizado | **UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.<br>Realizado |
| **COMPRESORES** 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso<br>Realizado | **CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.<br>Realizado |
| **CIRCUITOS DE CONTROL** 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo<br>Realizado | **OBSERVACIONES**<br>Se realiza mantenimiento preventivo aire acondicionado tipo manejadora marca trane de 18000btu a 220v queda operativo sin novedad |

| FIRMA DEL TECNICO | FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO |
| --- | --- |
| Firmado por: Gabriel Carrillo, Documento: 1128049078 | Firmado por: Luis Miguel Shotbot, Documento: 1047371648 |

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)











10) VOLTAJE




11) AMPERAJE




12) PRESION



-
**Teléfono:** 01028052024
**Número de identificación empresarial:** 01028052024
**Email:** comunicate@gmail.com
**Dirección:** 01028052024

**Informaciones del cliente**

**Nombre del cliente**
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

**Tarea #2304173**

**Tipo de tarea**
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

**Descripcion**
FGN uri canapote

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024**

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

| | |
|---|---|
| **FECHA**<br>09/03/2025 | **LUGAR**<br>FGN |
| **UBICACIÓN**<br>fiscal local 54 piso 2 | **MARCA**<br>Trane |
| **SERIAL**<br>N/A | **MODELO**<br>4TC0009B1000AA |
| **CAPACIDAD**<br>5.6kw | **EQUIPO QUEDA OPERATIVO**<br>SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD |
| **UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador.**<br>Realizado | **UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.**<br>Realizado |
| **COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso**<br>Realizado | **CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.**<br>Realizado |
| **CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo**<br>Realizado | **OBSERVACIONES**<br>Se realiza mantenimiento preventivo aire acondicionado tipo manejadora marca trane de 18000btu a 220v queda operativo sin novedad |

| FIRMA DEL TECNICO | FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO |
| --- | --- |
| Firmado por: Miguel Saravia, Documento: 73155520 | Firmado por: Luis Miguel Shotbot, Documento: 1047371648 |

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)












10) VOLTAJE

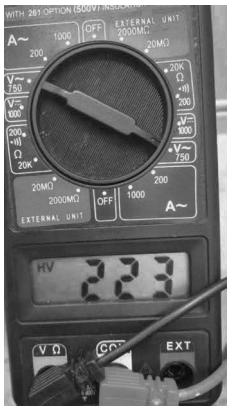


11) AMPERAJE




12) PRESION



-
**Teléfono:** 01028052024
**Número de identificación empresarial:** 01028052024
**Email:** comunicate@gmail.com
**Dirección:** 01028052024

**Informaciones del cliente**

**Nombre del cliente**
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

**Tarea #2304179**

**Tipo de tarea**
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

**Descripcion**
FGN uri canapote

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024**

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)


| | |
|---|---|
| **FECHA**<br>09/03/2025 | **LUGAR**<br>FGN uri canapote |
| **UBICACIÓN**<br>Fiscal local 63 | **MARCA**<br>Trane |
| **SERIAL**<br>N/A | **MODELO**<br>4TC0009B1000AA |
| **CAPACIDAD**<br>12000btu | **EQUIPO QUEDA OPERATIVO**<br>SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD |
| **UNIDAD MANEJADORA Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador.**<br>Realizado | **UNIDAD CONDENSADORA 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.**<br>Realizado |
| **COMPRESORES 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso**<br>Realizado | **CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.**<br>Realizado |
| **CIRCUITOS DE CONTROL 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo**<br>Realizado | **OBSERVACIONES**<br>Se realiza mantenimiento preventivo aire acondicionado tipo manejadora marca trane de 12000btu a 220v queda operativo sin novedad |

| FIRMA DEL TECNICO | FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO |
| --- | --- |
| Firmado por: Miguel Saravia, Documento: 73155520 | Firmado por: Luis Miguel Shotbot, Documento: 1047371648 |

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)





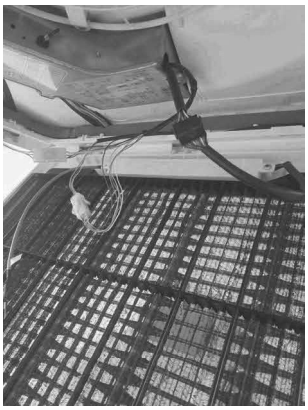




10) VOLTAJE




11) AMPERAJE




12) PRESION



-
**Teléfono:** 01028052024
**Número de identificación empresarial:** 01028052024
**Email:** comunicate@gmail.com
**Dirección:** 01028052024

**Informaciones del cliente**

**Nombre del cliente**
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

**Tarea #2304182**

**Tipo de tarea**
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

**Descripcion**
FGN uri canapote

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024**

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7


OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

| | |
|---|---|
| **FECHA**<br>09/03/2025 | **LUGAR**<br>FGN uri canapote |
| **UBICACIÓN**<br>Asistente fiscal 13 | **MARCA**<br>Trane |
| **SERIAL**<br>N/A | **MODELO**<br>4TC0009B1000AA |
| **CAPACIDAD**<br>12000btu | **EQUIPO QUEDA OPERATIVO**<br>SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD |
| **UNIDAD MANEJADORA** Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador.<br>Realizado | **UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.<br>Realizado |
| **COMPRESORES** 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso<br>Realizado | **CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.<br>Realizado |
| **CIRCUITOS DE CONTROL** 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo<br>Realizado | **OBSERVACIONES**<br>Se realiza mantenimiento preventivo aire acondicionado tipo manejadora marca trane de 12000btu a 220v queda operativo sin novedad |

| FIRMA DEL TECNICO | FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO |
| --- | --- |
| Firmado por: Miguel Saravia Ayala, Documento: 73155520 | Firmado por: Luis Miguel Shotbot, Documento: 1037371648 |

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)



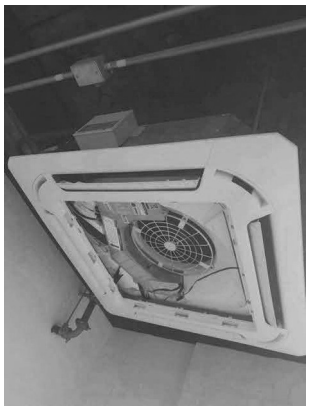






10) VOLTAJE




11) AMPERAJE


1000
200
200
Ω
20K
20MΩ
2000MΩ
EXTERNAL UNIT
OFF
1000
200
A~
V~
1000
V~
750
0.19
V Ω
COM
EXT

12) PRESION



-
**Teléfono:** 01028052024
**Número de identificación empresarial:** 01028052024
**Email:** comunicate@gmail.com
**Dirección:** 01028052024

**Informaciones del cliente**

**Nombre del cliente**
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

**Tarea #2304185**

**Tipo de tarea**
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

**Descripcion**
FGN uri canapote

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024**

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)


| | |
|---|---|
| **FECHA**<br>09/03/2025 | **LUGAR**<br>FGN uri canapote |
| **UBICACIÓN**<br>Oficina judicatura fiscal 18 | **MARCA**<br>Trane |
| **SERIAL**<br>N/A | **MODELO**<br>4TC0009B1000AA |
| **CAPACIDAD**<br>2.8kw | **EQUIPO QUEDA OPERATIVO**<br>SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD |
| **UNIDAD MANEJADORA** Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador.<br>Realizado | **UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.<br>Realizado |
| **COMPRESORES** 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso<br>Realizado | **CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.<br>Realizado |
| **CIRCUITOS DE CONTROL** 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo<br>Realizado | **OBSERVACIONES**<br>Se realiza mantenimiento preventivo aire acondicionado tipo manejadora marca trane a 220v de 24000btu quedando operativo sin novedad |

| FIRMA DEL TECNICO | FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO |
| --- | --- |
| Firmado por: Miguel Saravia, Documento: 73155520 | Firmado por: Luis Miguel Shotbot, Documento: 1047371648 |

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)






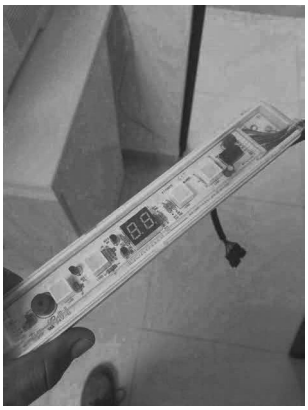



10) VOLTAJE

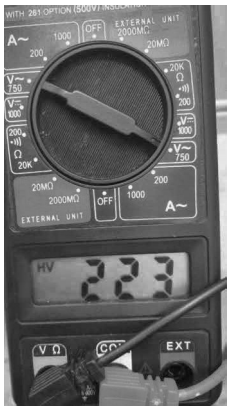


11) AMPERAJE




12) PRESION



-
**Teléfono:** 01028052024
**Número de identificación empresarial:** 01028052024
**Email:** comunicate@gmail.com
**Dirección:** 01028052024

**Informaciones del cliente**

**Nombre del cliente**
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

**Tarea #2326228**

**Tipo de tarea**
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

**Descripcion**
FGN parqueadero único

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024**

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

| | |
|---|---|
| **FECHA**<br>16/03/2025 | **LUGAR**<br>FGN parqueadero único |
| **UBICACIÓN**<br>Oficina de monitoreo | **MARCA**<br>York |
| **SERIAL**<br>N/A | **MODELO**<br>Yhfe12xmaxarx |
| **CAPACIDAD**<br>12000btu | **EQUIPO QUEDA OPERATIVO**<br>SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD |
| **UNIDAD MANEJADORA** Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador.<br>Realizado | **UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.<br>Realizado |
| **COMPRESORES** 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso<br>Realizado | **CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.<br>Realizado |
| **CIRCUITOS DE CONTROL** 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo<br>Realizado | **OBSERVACIONES**<br>Se realiza mantenimiento preventivo aire acondicionado mini split marca york de 12000btu a 220v queda operativo sin novedad |

| FIRMA DEL TECNICO | FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO |
| --- | --- |
| Firmado por: Miguel Saravia, Documento: 73155520 | Firmado por: Luis Miguel Shotbot, Documento: 1047371648 |

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)








10) VOLTAJE




11) AMPERAJE




12) PRESION



-
**Teléfono:** 01028052024
**Número de identificación empresarial:** 01028052024
**Email:** comunicate@gmail.com
**Dirección:** 01028052024

| Informaciones del cliente |
|---|
| **Nombre del cliente**<br>FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024 |

| Tarea #2326229 |
|---|
| **Tipo de tarea**<br>ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024 |
| **Descripcion**<br>FGN parqueadero único |

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024**

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

| | |
|---|---|
| **FECHA**<br>16/03/2025 | **LUGAR**<br>FGN parqueadero único |
| **UBICACIÓN**<br>Oficina automotores | **MARCA**<br>York |
| **SERIAL**<br>N/A | **MODELO**<br>Yhfe12xmaxarx |
| **CAPACIDAD**<br>12000btu | **EQUIPO QUEDA OPERATIVO**<br>SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD |
| **UNIDAD MANEJADORA** Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador.<br>Realizado | **UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.<br>Realizado |
| **COMPRESORES** 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso<br>Realizado | **CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.<br>Realizado |
| **CIRCUITOS DE CONTROL** 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo<br>Realizado | **OBSERVACIONES**<br>Realizado |

| FIRMA DEL TECNICO | FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO |
| --- | --- |
| Firmado por: Miguel Saravia, Documento: 73155520 | Firmado por: Luis Miguel Shotbot, Documento: 1047371648 |

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)








10) VOLTAJE




11) AMPERAJE




12) PRESION



-
**Teléfono:** 01028052024
**Número de identificación empresarial:** 01028052024
**Email:** comunicate@gmail.com
**Dirección:** 01028052024

**Informaciones del cliente**

**Nombre del cliente**
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

**Tarea #2326230**

**Tipo de tarea**
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

**Descripcion**
FGN parqueadero único

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024**

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)



| | |
|---|---|
| **FECHA**<br>16/03/2025 | **LUGAR**<br>FGN parqueadero único |
| **UBICACIÓN**<br>Oficina gestión documental | **MARCA**<br>York |
| **SERIAL**<br>N/A | **MODELO**<br>Yhfe12xmaxart |
| **CAPACIDAD**<br>12000btu | **EQUIPO QUEDA OPERATIVO**<br>SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD |
| **UNIDAD MANEJADORA** Limpieza interior y exterior de la unidad de acondicionador de aire. 3. Limpieza, Lavado o remplazo de filtros de aire (según corresponda). 4. Limpieza y peinado de serpentines. 5. Limpieza de bandejas de drenaje. 6. Limpieza del blower de ventilación. Lubricación en general, en caso de ser requerida. 8. Revisión del alineamiento del acople de los motores, si es el caso. 9. Ajuste tornillos de ensamble. 10. Revisión y verificación de la operación de válvulas solenoides, si es el caso. 11. Revisión de Motores eléctricos. 12. Revisión y ajuste de elementos eléctricos. 13. Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización. 14. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 15. Determinar temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador.<br>Realizado | **UNIDAD CONDENSADORA** 1. Limpieza interior y exterior de la unidad 2. Limpieza del rotor del ventilador 3. Limpieza del serpentín 4. Limpieza del circuito de potencia 5. Lavado y peine del serpentín 6. Lubricación en general 7. Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos 8. Chequeo de la mirilla de líquido, si es el caso 9. Revisión y verificación de la operación de las válvulas de servicio 10. Revisión y limpieza de contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos 11. Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación 12. Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos. 13. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste del mismo si es necesario.<br>Realizado |
| **COMPRESORES** 1. Toma de lectura de voltaje y amperaje 2. Limpieza exterior de los compresores y sus controles 3. Revisión de la presión del refrigerante, ajuste de refrigerante si es el caso<br>Realizado | **CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN** 1. Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento 2. Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos, swich de flujo.<br>Realizado |
| **CIRCUITOS DE CONTROL** 1. Verificar operación y calibración del termostato de operación. 2. Pruebas de disparo<br>Realizado | **OBSERVACIONES**<br>Se realiza mantenimiento preventivo aire acondicionado mini split marca york de 12000btu a 220v queda operativo sin novedad |

| FIRMA DEL TECNICO | FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO |
| --- | --- |
| Firmado por: Miguel Saravia, Documento: 73155520 | Firmado por: Luis Miguel Shotbot, Documento: 1047371648 |

9) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)





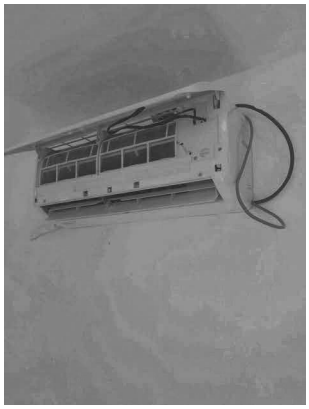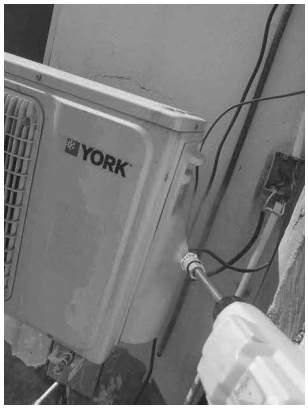



10) VOLTAJE




11) AMPERAJE




12) PRESION

