
Bogotá, D.C. 09 de Octubre de 2024

Señores(as)
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
Componente Ambiental.

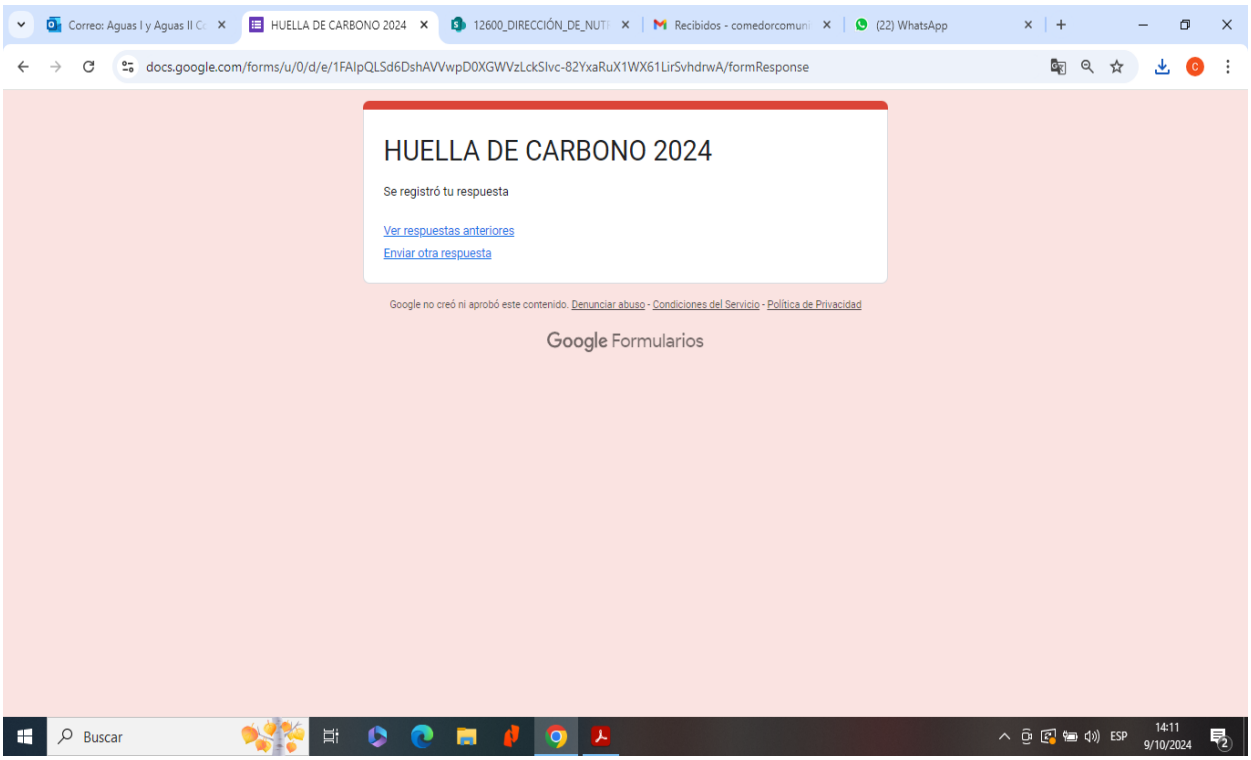
La presente tiene como fin informar qué para el presente periodo no se realizó ningún mantenimiento de equipos de refrigeración en el Comedor Comunitario Aguas I y Aguas II, de la localidad de Santa fe.

Cordialmente;



Erika Vanessa Osorio

Profesional Social
Comedor Comunitario Aguas


Correo: Aguas I y Aguas II C
HUELLA DE CARBONO 2024
12600_DIRECCIÓN_DE_NUTR
Recibidos - comedorcomuni
(22) WhatsApp
docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSd6DshAVVwpD0XGWVzLckSlvc-82YxaRuX1WX61LirSvhdrwA/formResponse
HUELLA DE CARBONO 2024
Se registró tu respuesta
Ver respuestas anteriores
Enviar otra respuesta
Google no creó ni aprobó este contenido. Denunciar abuso - Condiciones del Servicio - Política de Privacidad
Google Formularios
Buscar
ESP
14:11
9/10/2024

CERTIFICADO RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTORES MULTIPROPOSITO

FECHA EJECUCION : AGOSTO 28 DE 2024

RAZON SOCIAL : COMEDOR COMUNITARIO AGUAS I Y AGUAS II

CONTRATANTE **:** SANDRA SANCHEZ

NIT **:** 52.113.612

DIRECCION : CALLE 20 # 0 – 10 **TELEFONO:** 317 691 1348

CIUDAD **:** BOGOTA **BARRIO:** LAS AGUAS

CAPACIDAD DE EXTINTOR: 10-20 LIBRAS **TIPO DE QUIMICO:** MULTIPROPOSITO

COLOR TANQUE: AMARILLO

CANTIDAD: 3

FICHA TECNICA

CARACTERISTICAS DEL EXTINTOR MULTIPROPOSITO

PROCESO INICIAL : DESPRESURIZACION DE LOS EQUIPOS CORRESPONDIENTES
SE PROCEDE A DESOCUPAR LOS TANQUES

PROCESO MEDIO : SE REALIZA MANTENIMIENTO DE VALVULAS Y SISTEMA DE RECARGA
MANUALMENTE SE RETIRA LAS CALCOMANIAS Y GARANTIA ANTERIOR
LIMPIEZA TANQUES
SE REALIZA PRUEBA HIDROSTATICA A CADA CILINDRO CON 150 LIBRAS DE PRESION CADA UNO.

PROCESO FINAL : SE PROCEDE A HACER EL LLENADO DEL TANQUE CON EL QUIMICO CORESPONDIENTE
SE CONECTA AL CILINDRO DE NITROGENO CON LAS LIBRAS ADECUADAS PARA CADA TANQUE
POR ULTIMO SE COLOCA EL SELLO DE GARANTIA DE RECARGA VIGENTE

PRODUCTOS EMPLEADOS **:** QUIMICO SECO - NITROGENO

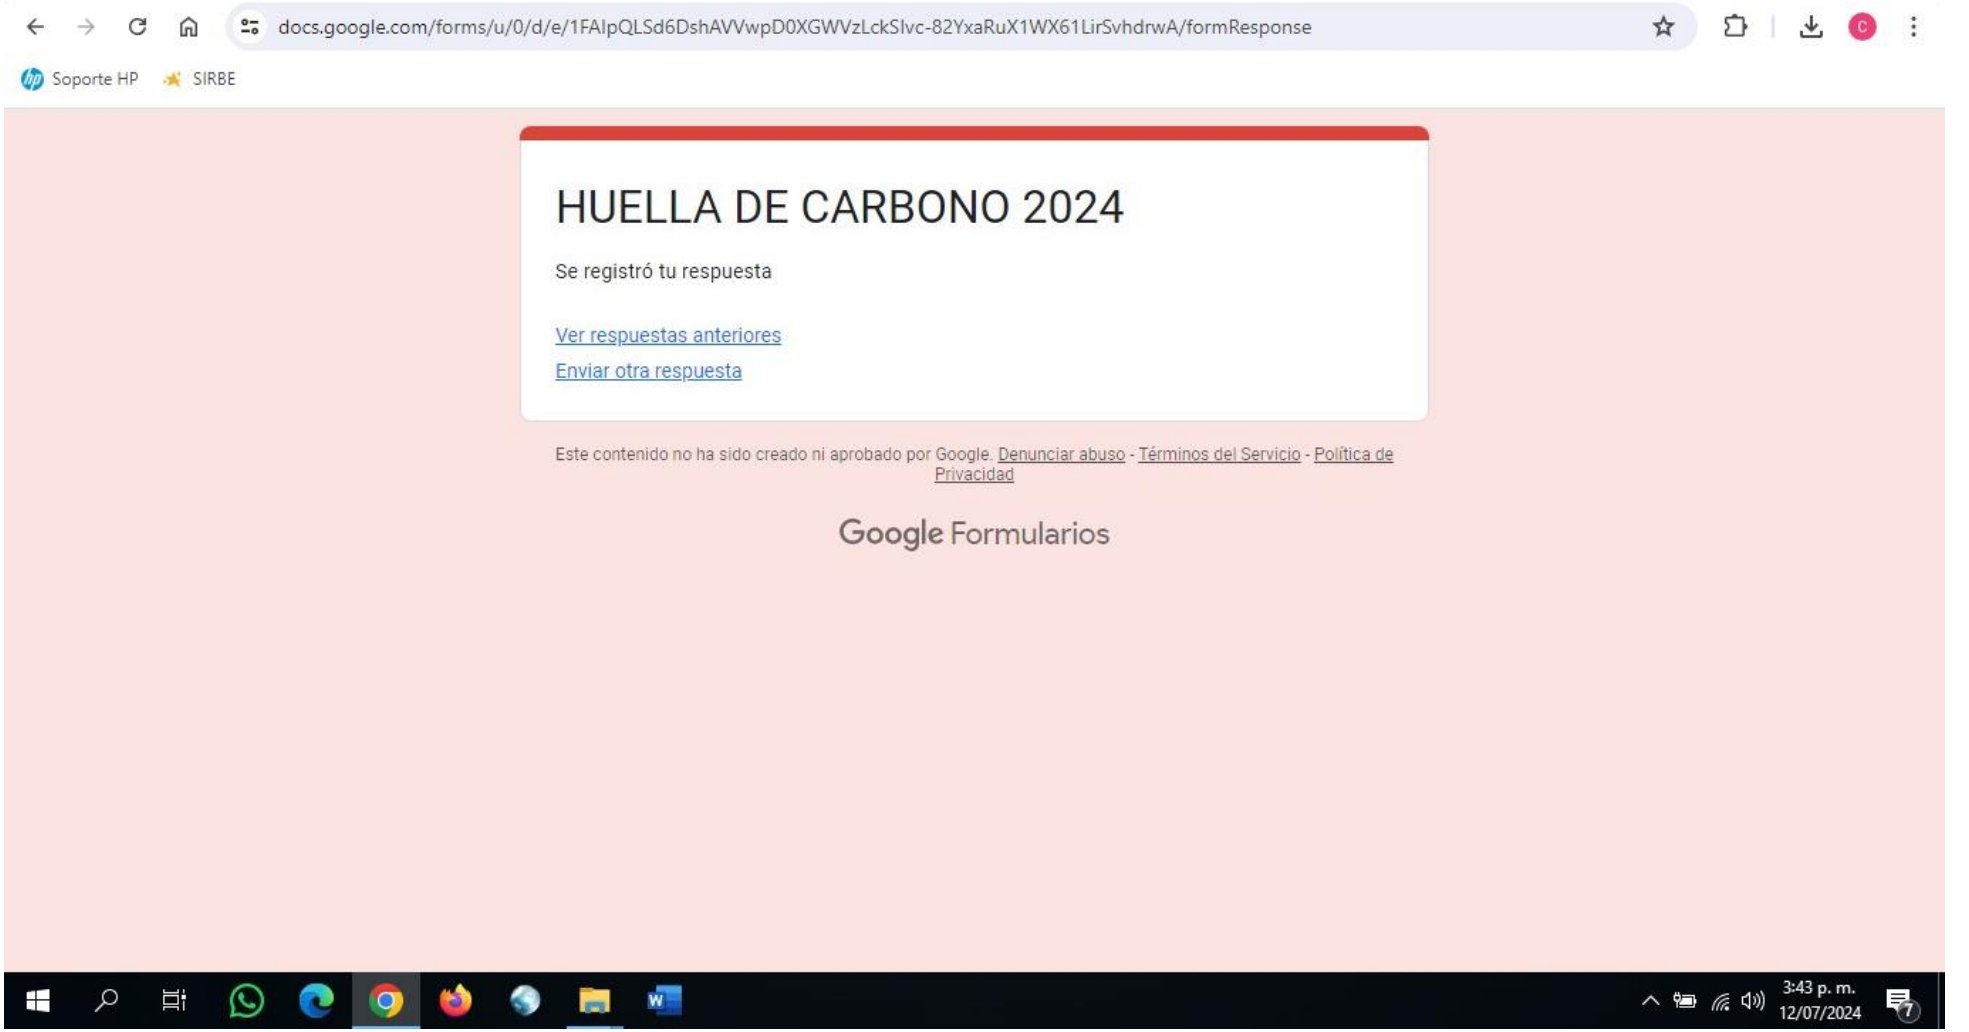
MEDIO DE REMOCIÒN **:** ESPONJA- ESPATULAS- CEPILLO

RECOMENDACIONES : UBICAR EL EXTINTOR A UNA ALTURA MAXIMA DE 1.50Mts DEL PISO
LA MANIPULACION DEL EXTINTOR DEBE HACERSE POR PERSONAL IDONEO

HIGIENE Y SALUD FUMIGACIONES Y SERVICIOS Nit 79 843 826 -1

Representante Legal

HIGIENE Y SALUD FUMIGACIONES Y SERVICIOS


docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSd6DshAVVwpD0XGWVzLckSIvc-82YxaRuX1WX61LirSvhdrwA/formResponse
Soporte HP
SIRBE
HUELLA DE CARBONO 2024
Se registró tu respuesta
Ver respuestas anteriores
Enviar otra respuesta
Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. Denunciar abuso - Términos del Servicio - Política de Privacidad
Google Formularios
3:43 p. m.
12/07/2024

Bogotá, D.C. 12 de Julio de 2024

Señores(as)
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
Componente Ambiental.

La presente tiene como fin informar qué para el presente periodo no se realizó ningún mantenimiento de equipos de refrigeración, extintores o soportes de recarga entre otros en el Comedor Comunitario Aguas I y Aguas II, de la localidad de Santa fe.

Cordialmente;



Erika Vanessa Osorio

Profesional Social
Comedor Comunitario
Aguas