DIAGRAMA UNIFILAR

ESPECIFICACIONES ELÈCTRICAS						
POTENCIA 3Ø (kVA)	TENSIÒN (V)	CORRIENTE (A)	PROTECIÒN DE ENTRADA O SALIDA (Icc=10kA) (1*)	ALIMENTADORES ENTRADA y SALIDA Flexible Cu (2*)	ALIMENTADORES DPS Flexible Cu (3*) (3F+1N+1T)	ALIMENTADORES Banco de Baterías Flexible (4*)
50	208	124.9	3X125 A	3X2+1X2+1X8T	5X10	(+)2 (-)2 (N)2 6T



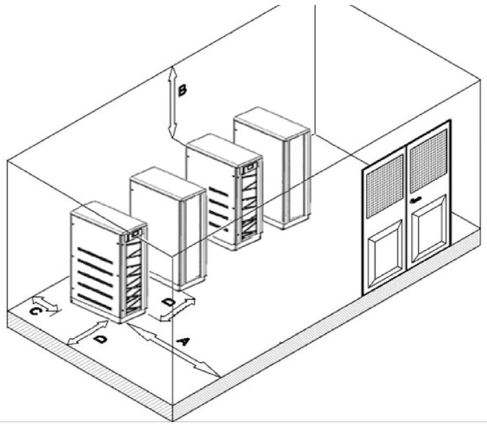


TABLA DE LA DISPOSICIÓN RECOMENDADA PARA LA SALA (SAI CON BATERÍAS INTERNAS)

UPS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
5-15 kVA	700	500	250	500
20-30 kVA	700	500	250	700

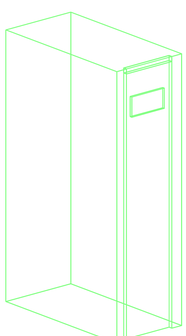

DETALLE UPS 3D

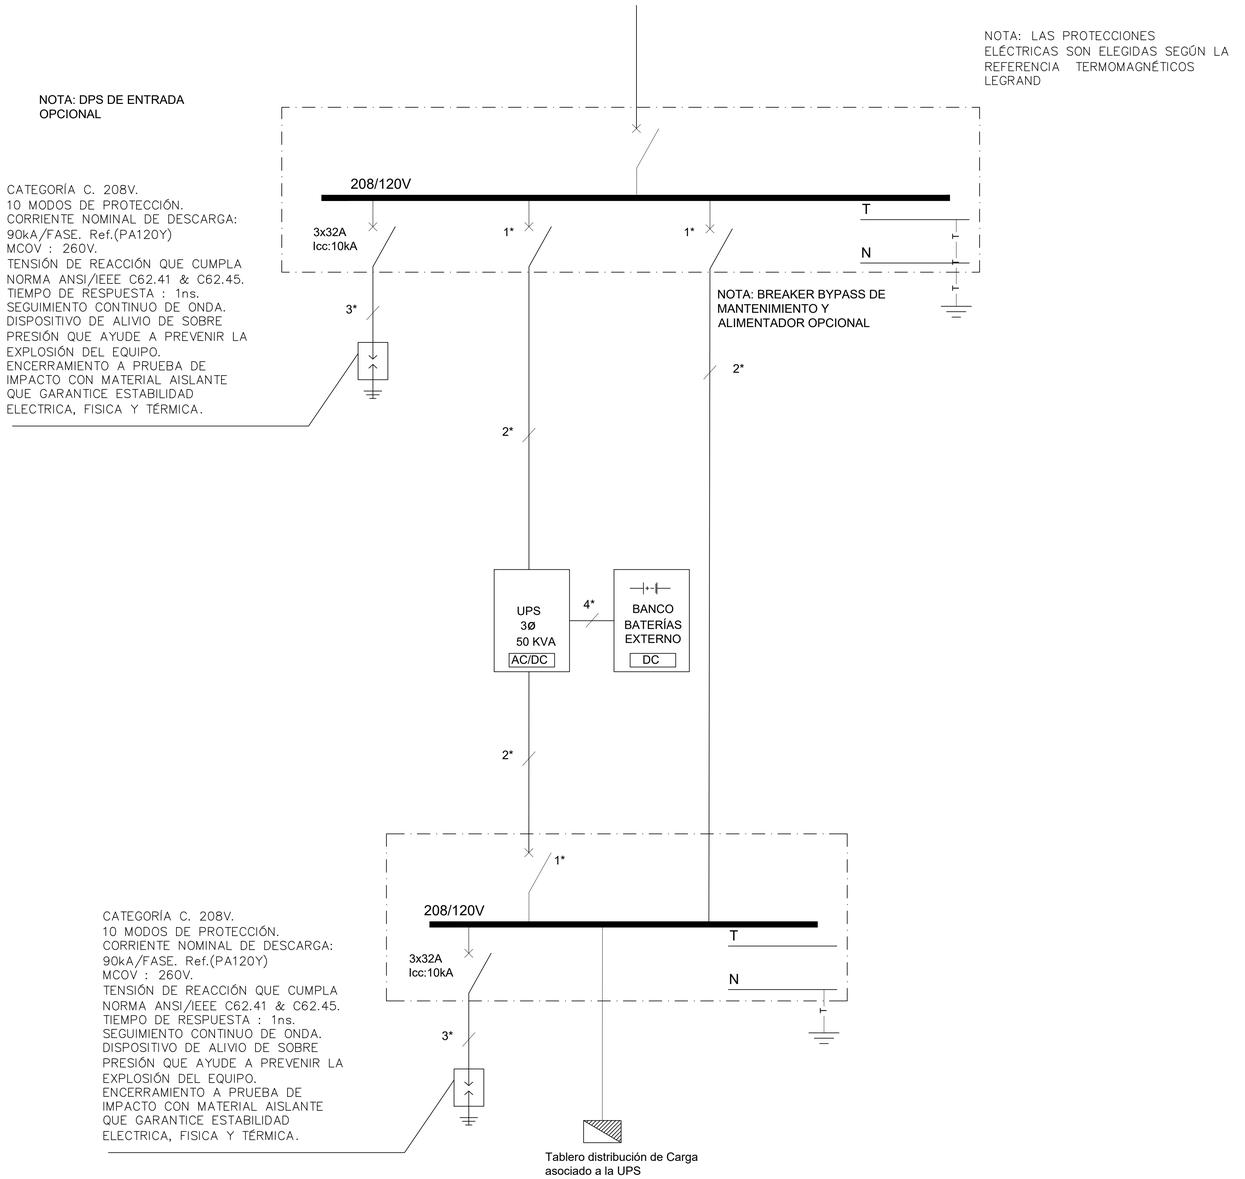

CSA PowerTechnologies

PROYECTO:
UNIFILAR UPS LEGRAND 3Ø

CONVENCIONES:

legrand® POWER QUALITY

- TRANSFORMADOR
- DPS
- PROTECCIÓN
- UPS
- TABLERO DE DISTRIBUCIÓN
- TIERRA

NOTAS:

1. La temperatura del cuarto donde se alojan los equipos, debe ser máximo de 25°C.

2. Los conductores de alimentación para los equipos a instalar, (Alimentación , salidas a tablero, conexión entre transformador UPS y Banco de baterías externo.) deben ser suministrados por el cliente asi como los ductos necesarios para dicha instalación.

3. La instalación debe ser realizada de acuerdo a las indicaciones del manual

4. Los conductores deben ser instalados con aislamiento mayor a 75°C

5. Las protecciones y los conductores representados en el diagrama unifilar No hacen parte de la oferta comercial de los equipos, para mas información comunicarse al centro de servicio autorizado con el área de pre-venta al 3007666400.

TELEFONO: 8051020
CORREO: john.calderon@csapowertec.com
FIRMA:

CONTIENE:
Diagrama unifilar UPS de 50 KkVA a 208V TRIFÀSICA

MODIFICACIONES:
V1

DIBUJO: J.C

FECHA: ENERO DE 2024

ESCALA: SIN

PLANO: 1/1